Акционерное общество

Государственный заказчик: Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы

Государственный контракт от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

Том 3

Книга 3.1

Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы
Приложение А Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы

Москва 2018

Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года

СОСТАВ

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 1	**Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии**	**Пункты 19-37**	**Главы 1 и 2**	
1	Книга 1.1	Функциональная структура теплоснабжения. Источники тепловой энергии. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	п.п. 20-23, п. 32	глава 1	часть 1, часть 2, часть 8
2	Книга 1.1 Приложение А	Источники тепловой энергии ПАО «Мосэнерго»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
3	Книга 1.1 Приложение Б	Источники тепловой энергии ПАО «МОЭК»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
4	Книга 1.1 Приложение В	Источники тепловой энергии ООО «ТСК Мосэнерго» и ООО «ТСК Новая Москва»	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
5	Книга 1.1 Приложение Г	Источники тепловой энергии других организаций	п. 22, п. 23	глава 1	часть 2
6	Книга 1.2	Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	п. 24, п. 25	глава 1	часть 3
7	Книга 1.2 Приложение А	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
8	Книга 1.2 Приложение Б	Схемы тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
9	Книга 1.2 Приложение В	Схемы тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
10	Книга 1.2 Приложение Г Часть 1	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
11	Книга 1.2 Приложение Г Часть 2	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
12	Книга 1.2 Приложение Г Часть 3	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
13	Книга 1.2 Приложение Г Часть 4	Параметры тепловых сетей от ТЭЦ ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
14	Книга 1.2 Приложение Д	Параметры тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
15	Книга 1.2 Приложение Е	Параметры тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3
16	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 1	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
17	Книга 1.2 Приложение Ж Часть 2	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «Мосэнерго»	п. 24	глава 1	часть 3
18	Книга 1.2 Приложение И	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ПАО «МОЭК»	п. 24	глава 1	часть 3
19	Книга 1.2 Приложение К	Пьезометрические графики тепловых сетей от источников ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва» и от источников других организаций	п. 24	глава 1	часть 3

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
20	Книга 1.2 Приложение Л	Сведения о повреждениях на тепловых сетях	п. 24	глава 1	часть 3
21	Книга 1.2 Приложение М	Коммерческие приборы учета тепловой энергии	п. 24	глава 1	часть 3
22	Книга 1.3	Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии	п. 27, п. 28	глава 1	часть 5
23	Книга 1.4	Зоны действия источников тепловой энергии. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	п. 26, п. 29, п. 30	глава 1	части 4, 6
24	Книга 1.4 Приложение А	Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения	п. 26	глава 1	часть 4
25	Книга 1.5	Балансы теплоносителя	п. 31	глава 1	часть 7
26	Книга 1.6	Надежность теплоснабжения. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	п. 33, п.36	глава 1	части 9, 12
27	Книга 1.7	Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	п. 34, п. 35	глава 1	части 10, 11
28	Книга 1.8	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	п. 37	глава 2	-
	Том 2	**Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 38-47 и 22**	**Главы 3 - 9**	

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
29	Книга 2.1	Актуализация решений Схемы теплоснабжения города Москвы. Мастер-план. Разработка электронной модели системы теплоснабжения города Москвы	п. 22, п. 38	глава 3	-
30	Книга 2.2	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии, тепловой нагрузки с учетом формирования новых зон действия	п. 39	глава 4	-
31	Книга 2.2 Приложение А Часть 1	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
32	Книга 2.2 Приложение А Часть 2	Результаты гидравлического расчета тепловых сетей	п. 39	глава 4	-
33	Книга 2.3	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии, перспективные балансы теплоносителя и топлива	п. 40, п. 41, п. 42, п. 44, п. 45	главы 5, 6, 8	-
34	Книга 2.4	Предложения по строительству, реконструкции тепловых сетей и сооружений на них. Оценка нормативного уровня надежности	п. 43, п. 46, п. 47	главы 7, 9	-
35	Книга 2.5	Моделирование возможных аварийных (чрезвычайных) ситуаций на объектах теплоснабжения города Москвы	-	-	-
36	Книга 2.6	Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы теплоснабжения. Оценка тарифных последствий и инвестиционных рисков схемных решений	п. 48	глава 10	-
37	Книга 2.7	Актуализация перечня единых теплоснабжающих организаций	п. 49	глава 11	-

№ п/п	№ тома, книги	Наименование	Пункты, разделы, главы, части постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154		
			№ пункта	глава / раздел	часть
	Том 3	**Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.**	**Пункты 4-17**	**Разделы 1-10**	
38	Книга 3.1	Утверждаемая часть Актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы	п.п. 4-17	разделы 1-10	-
39	Книга 3.1 Приложение А	Актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии города Москвы	п.п. 4-17	-	-
40	Книга 3.1 Приложение Б	Снятие замечаний Минэнерго России к предыдущей Схеме теплоснабжения города Москвы	-	-	-

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 8

А.1 Объемы и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления 11

А.2 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ и котельных г. Москвы 33

А.3 Актуализированная сводная программа развития источников тепловой энергии г. Москвы на период до 2033 г. с выделением 2021, 2026, 2031 гг. 283

А.4 Зоны действия источников тепловой энергии города Москвы на 01.01.2033 318

А.5 Карта зон деятельности назначенных ЕТО г. Москвы на 01.01.2033 320

ВВЕДЕНИЕ

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» (далее - Актуализация Схемы) разработана в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154.

Работа выполнена АО «МОСГАЗ» в соответствии с техническим заданием к Государственному контракту от 20.04.2018 № 87-ДЖКХ/18.

Государственный Заказчик – Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Актуализация Схемы разработана в соответствии со следующими документами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 (ред. от 12.07.2016) № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
- Методические рекомендации по разработке схем теплоснабжения (приказ Минэнерго России и Минрегиона России от 29.12.2012 № 565/667);
- закон города Москвы от 05.05.2010 (ред. от 27.12.2017) № 17 «О Генеральном плане города Москвы»;
- постановление Правительства Москвы от 27.09.2011 (ред. от 28.03.2017) № 451-ПП «Об утверждении Государственной программы города Москвы «Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 321 «Об утверждении Государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики»;
- постановление Совета Федерации Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ «Об утверждении соглашения об изменении границы между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью»;
- приказ Минэнерго России от 20.12.2016 № 1363 «Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2030 года с учетом развития присоединенных территорий».

При выполнении Актуализации Схемы использовались следующие документы:

- «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р;
- «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2035 года», утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 09.06.2017 № 1209-р;

- «Схема и программа развития ЕЭС России на 2017-2023 годы», утверждена приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 01.03.2017 № 143;

- «Схема и программа перспективного развития электроэнергетики города Москвы на 2017-2022 годы», утверждена распоряжением Мэра Москвы от 28.04.2017 № 288-РМ;

- «Перечень генерирующих объектов, с использованием которых будет осуществляться поставка мощности по договорам о предоставлении мощности», утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.08.2010 (ред. от 28.11.2017) № 1334-р;

- распоряжение Правительства Москвы от 01.03.2011 № 148-РП «О реализации инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции «Щербинка» по адресу: Коммунальная зона «Щербинка», район Южное Бутово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 12.05.2005 (ред. от 15.02.2017) № 796-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Кожухово»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 15.05.2012) № 688-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Терешково»;

- распоряжение Правительства Москвы от 26.04.2005 (ред. от 21.09.2016) № 689-РП «Об итогах закрытого конкурса по выбору инвестора на реализацию инвестиционного проекта строительства газотурбинной электростанции ГТЭС «Молжаниновка».

Целью данной работы является актуализация базового документа города Москвы, определяющего стратегию и единую техническую политику перспективного развития систем теплоснабжения города, позволяющего обеспечить покрытие перспективных тепловых нагрузок наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду.

«Актуализация Схемы теплоснабжения города Москвы на период до 2032 года» представлена в 3 этапах (том 1, том 2, том 3), включающих 40 книг:

- Этап 1 - Актуализация существующего положения в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения. Формирование актуальных прогнозов перспективного потребления тепловой и электрической энергии;

- Этап 2 - Актуализация перспективного развития систем теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.;

- Этап 3 - Формирование утверждаемой части актуализации Схемы теплоснабжения города Москвы до 2032 г. и прогнозный период до 2033 г. с выделением 2021 и 2026 гг.

В данной книге (этап 3) представлены объемы и приросты потребления тепловой энергии в г. Москве на период 2017-2032 гг., результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ и котельных г. Москвы, актуализированные сводные программы развития источников тепловой энергии г. Москвы на период до 2033 г. с выделением 2017, 2021, 2026, 2031 гг., зоны действия источников тепловой энергии и зоны деятельности назначенных ЕТО г. Москвы на 2032 г.

При разработке Актуализации Схемы использованы материалы и исходные данные Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы (ДепЖКХ г. Москвы), Департамента капитального ремонта города Москвы, Департамента развития новых территорий города Москвы (ДепРНТ г. Москвы), Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, Департамента градостроительной политики города Москвы (ДепГП г. Москвы), Москомархитектуры, ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», ГБУ «МосгорБТИ», Департамента экономической политики и развития города Москвы, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области, Казенного предприятия «Московская энергетическая дирекция» (КП «МЭД»), АО «СО ЕЭС», АО «Институт «Энергосетьпроект», ПАО «Мосэнерго», ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), ООО «ТСК Мосэнерго», ООО «ТСК Новая Москва», ООО «ЭнергоПромИнвест», ООО «Росмикс», ООО «ВТК-инвест», ООО «Межрегионэнергострой», ООО «Ситиэнерго» и других организаций.

А.1 Объемы и приросты потребления тепловой энергии (мощности), теплоносителя с разделением по видам потребления в каждом расчетном элементе территориального деления

Таблица А.1.1 – Объемы и приросты потребления тепловой энергии объектами ЖКС по каждому расчетному элементу территориального деления г. Москвы на период 2017-2032 гг.

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
Центральный АО	Арбат	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	92,04	-1,18	90,86	-0,94	89,92	-0,76	89,16	-0,92	88,24	-0,34	87,90	0,02	87,92	-0,89	87,03	-5,01
		вентиляция, кондиционирование	85,63	-1,07	84,56	-0,77	83,79	-0,50	83,29	-0,92	82,37	0,10	82,47	1,93	84,40	0,29	84,69	-0,94
		гор. водоснабжение (ср. час.)	32,09	0,00	32,09	0,02	32,11	0,47	32,58	0,17	32,74	0,06	32,81	0,54	33,34	0,17	33,51	1,43
	Басманный	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	261,91	-3,37	258,53	-0,93	257,60	-1,77	255,83	-2,21	253,62	-1,20	252,42	5,98	258,40	4,59	262,99	1,09
		вентиляция, кондиционирование	104,42	-1,33	103,08	1,51	104,59	0,86	105,45	-0,37	105,08	0,09	105,17	7,09	112,26	0,22	112,48	8,07
		гор. водоснабжение (ср. час.)	71,28	0,00	71,28	0,43	71,71	1,06	72,77	0,11	72,88	0,22	73,10	4,12	77,22	3,50	80,72	9,44
	Замоскворечье	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	145,45	4,96	150,41	-0,36	150,05	1,54	151,58	1,94	153,53	-1,26	152,27	2,62	154,89	0,42	155,31	9,86
		вентиляция, кондиционирование	75,56	3,34	78,90	1,24	80,14	0,00	80,14	5,28	85,42	-0,70	84,72	5,41	90,13	3,95	94,08	18,52
		гор. водоснабжение (ср. час.)	40,70	1,30	42,00	0,21	42,21	0,38	42,58	0,66	43,24	0,02	43,26	1,99	45,25	0,51	45,77	5,07
	Красносельский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	142,47	0,14	142,61	1,64	144,26	-0,94	143,31	-0,79	142,52	-1,39	141,13	0,17	141,30	-0,74	140,56	-1,91
		вентиляция, кондиционирование	105,22	0,66	105,88	2,15	108,03	-0,21	107,82	-0,50	107,32	-1,07	106,25	2,11	108,35	1,67	110,03	4,81
		гор. водоснабжение (ср. час.)	32,59	0,30	32,89	0,64	33,53	0,88	34,41	0,27	34,68	0,00	34,68	0,98	35,66	0,38	36,03	3,45
	Мещанский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	161,67	0,30	161,97	-1,00	160,97	-1,22	159,75	-1,33	158,42	-1,27	157,15	-4,16	153,00	-2,86	150,13	-11,54
		вентиляция, кондиционирование	117,28	2,16	119,44	0,09	119,53	-0,13	119,40	-1,10	118,31	-1,19	117,12	-1,60	115,53	-1,16	114,37	-2,92
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,77	0,24	44,01	0,11	44,13	0,07	44,20	0,05	44,25	0,01	44,27	0,39	44,65	0,19	44,84	1,07
	Пресненский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	309,02	-1,22	307,80	1,36	309,17	3,88	313,05	11,96	325,01	9,63	334,64	33,37	368,01	16,42	384,42	75,41
		вентиляция, кондиционирование	284,48	1,17	285,66	2,14	287,79	3,15	290,95	10,34	301,29	10,96	312,25	24,98	337,23	11,03	348,26	63,78
		гор. водоснабжение (ср. час.)	127,15	0,24	127,40	1,07	128,47	2,67	131,13	3,05	134,18	2,48	136,66	10,17	146,83	5,84	152,67	25,52
	Таганский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	193,71	0,78	194,49	3,51	198,00	3,61	201,62	-1,66	199,95	-1,83	198,13	-2,67	195,45	-3,95	191,50	-2,21
		вентиляция, кондиционирование	71,90	-0,66	71,24	0,45	71,68	2,30	73,99	-0,25	73,74	-0,70	73,04	-0,45	72,59	-1,05	71,53	-0,36
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,78	0,80	44,58	1,01	45,59	1,50	47,09	0,07	47,16	0,00	47,16	1,35	48,51	0,20	48,71	4,93
	Тверской	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	279,72	0,16	279,88	-0,19	279,69	-0,99	278,70	-1,74	276,97	-2,16	274,80	-3,06	271,74	-2,99	268,75	-10,97
		вентиляция, кондиционирование	193,70	9,01	202,71	2,40	205,11	1,24	206,35	-0,66	205,69	-0,96	204,73	3,03	207,76	0,19	207,95	14,25
		гор. водоснабжение (ср. час.)	69,60	0,98	70,58	0,31	70,89	0,57	71,46	0,33	71,79	0,14	71,93	1,94	73,87	0,56	74,44	4,83
	Хамовники	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	264,04	5,58	269,62	5,47	275,09	5,21	280,31	-2,71	277,60	-1,82	275,78	8,72	284,50	-1,64	282,86	18,82
		вентиляция, кондиционирование	161,90	10,98	172,88	11,89	184,77	11,30	196,07	-1,66	194,41	-1,56	192,84	17,13	209,98	1,18	211,16	49,26
		гор. водоснабжение (ср. час.)	76,51	1,38	77,88	1,00	78,88	1,06	79,94	0,03	79,96	0,20	80,16	3,72	83,88	1,09	84,97	8,47
	Якиманка	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	111,17	1,38	112,55	1,97	114,52	2,53	117,05	3,35	120,40	-0,01	120,39	8,44	128,83	-2,95	125,88	14,71
		вентиляция, кондиционирование	91,32	2,49	93,81	0,37	94,18	-0,82	93,37	-0,78	92,59	0,16	92,75	7,05	99,80	-2,43	97,37	6,05
		гор. водоснабжение (ср. час.)	28,00	0,35	28,35	0,92	29,28	1,26	30,54	1,52	32,06	0,23	32,29	2,93	35,22	0,00	35,22	7,22
Северный АО	Аэропорт	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	117,97	-0,68	117,29	4,00	121,30	0,39	121,68	1,72	123,41	2,01	125,41	2,66	128,08	1,42	129,49	11,52
		вентиляция, кондиционирование	28,32	-0,38	27,94	21,05	48,99	2,72	51,71	1,89	53,60	2,34	55,94	5,57	61,52	4,90	66,42	38,10
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,42	0,23	39,65	2,69	42,34	0,33	42,67	0,67	43,34	0,73	44,07	1,68	45,75	0,78	46,53	7,10
	Беговой	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	66,92	-0,47	66,44	-0,79	65,66	1,46	67,12	4,00	71,12	3,96	75,08	9,50	84,58	0,52	85,10	18,18
		вентиляция, кондиционирование	41,93	0,13	42,06	-0,49	41,57	-0,20	41,37	3,15	44,52	2,54	47,06	6,41	53,47	2,69	56,16	14,23
		гор. водоснабжение (ср. час.)	28,35	0,03	28,38	0,00	28,38	0,72	29,10	1,16	30,26	1,14	31,39	3,03	34,43	0,24	34,67	6,32
	Бескудниковский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	82,95	-0,78	82,17	0,00	82,18	-0,23	81,95	1,09	83,04	2,51	85,55	4,14	89,68	1,00	90,68	7,73
		вентиляция, кондиционирование	17,57	0,32	17,89	-0,21	17,68	-0,20	17,48	-0,19	17,29	0,09	17,38	0,28	17,65	3,24	20,89	3,32
		гор. водоснабжение (ср. час.)	31,97	0,03	32,00	0,34	32,35	0,25	32,59	0,68	33,27	1,11	34,38	2,47	36,85	0,58	37,43	5,46
	Войковский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	88,61	-1,18	87,43	-0,86	86,57	-1,01	85,57	-0,31	85,26	-0,90	84,36	0,58	84,94	4,00	88,94	0,33
		вентиляция, кондиционирование	52,88	-0,71	52,17	0,02	52,20	-0,60	51,59	-0,06	51,53	-0,54	50,99	0,37	51,36	2,33	53,69	0,81
		гор. водоснабжение (ср. час.)	28,46	0,00	28,46	0,08	28,54	0,00	28,54	0,30	28,84	0,00	28,84	1,53	30,37	1,66	32,02	3,56
	Восточное Дегунино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	79,46	-1,07	78,39	-0,79	77,61	-0,91	76,70	-0,79	75,90	-0,81	75,09	-3,37	71,72	-2,16	69,56	-9,90
		вентиляция, кондиционирование	20,04	-0,27	19,77	-0,13	19,63	-0,23	19,41	-0,11	19,29	-0,20	19,09	-0,85	18,24	-0,55	17,69	-2,34
		гор. водоснабжение (ср. час.)	30,53	0,00	30,53	0,05	30,58	0,00	30,58	0,01	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,00	30,58	0,06
	Головинский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	110,74	-1,30	109,45	-0,60	108,85	0,96	109,80	2,34	112,14	3,26	115,40	11,40	126,80	14,73	141,53	30,79
		вентиляция, кондиционирование	38,85	-0,20	38,66	-0,47	38,19	-0,43	37,76	0,53	38,28	-0,01	38,28	2,04	40,32	5,72	46,04	7,18
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,86	0,02	37,87	0,26	38,13	0,76	38,89	1,08	39,97	1,45	41,41	4,87	46,28	5,12	51,41	13,55
	Дмитровский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	82,28	-1,09	81,20	2,32	83,52	-0,93	82,59	-0,87	81,73	0,02	81,74	0,08	81,83	12,46	94,28	12,00
		вентиляция, кондиционирование	21,40	-0,29	21,12	0,28	21,40	-0,25	21,15	-0,23	20,93	0,81	21,74	1,09	22,83	5,18	28,00	6,60
		гор. водоснабжение (ср. час.)	29,07	0,00	29,07	1,06	30,13	0,00	30,13	0,00	30,13	0,30	30,43	1,22	31,65	4,21	35,86	6,79
	Западное Дегунино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	88,18	-0,75	87,43	-1,07	86,36	-1,01	85,35	-0,84	84,51	1,15	85,66	11,07	96,73	9,28	106,01	17,83
		вентиляция, кондиционирование	35,31	0,27	35,58	-0,43	35,15	-0,40	34,74	-0,29	34,46	-0,09	34,36	0,34	34,71	0,41	35,12	-0,19
		гор. водоснабжение (ср. час.)	29,62	0,04	29,65	0,00	29,65	0,00	29,65	0,01	29,66	0,76	30,42	4,82	35,24	3,81	39,05	9,43
	Коптево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	111,92	-0,70	111,21	1,12	112,33	-0,58	111,75	-0,41	111,34	1,05	112,39	3,73	116,12	11,24	127,36	15,44
		вентиляция, кондиционирование	29,37	0,87	30,24	-0,23	30,01	-0,07	29,94	-0,32	29,63	-0,16	29,47	-1,25	28,22	9,48	37,70	8,34
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,56	0,06	37,62	0,82	38,43	0,19	38,62	0,26	38,88	0,83	39,71	2,85	42,56	3,40	45,96	8,40
	Левобережный	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	116,40	-1,51	114,89	-1,37	113,52	-1,01	112,51	-0,92	111,59	0,67	112,26	0,95	113,21	8,66	121,86	5,47
		вентиляция, кондиционирование	18,74	-0,23	18,51	-0,21	18,30	0,26	18,55	-0,03	18,52	-0,18	18,35	-0,73	17,62	1,07	18,68	-0,06
		гор. водоснабжение (ср. час.)	31,74	0,00	31,74	0,00	31,74	0,03	31,77	0,08	31,85	0,62	32,47	1,96	34,43	3,80	38,23	6,49
	Молжаниновский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	17,92	0,60	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	0,00	18,52	1,29	19,81	0,28	20,09	2,17
		вентиляция, кондиционирование	2,20	0,11	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	2,05	4,35	0,47	4,82	2,62
		гор. водоснабжение (ср. час.)	7,73	0,14	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,00	7,88	0,15	8,03	0,03	8,06	0,33
	Савеловский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	81,77	-0,93	80,84	-0,98	79,86	-0,83	79,03	-0,87	78,16	0,01	78,16	-1,02	77,14	-0,26	76,88	-4,90
		вентиляция, кондиционирование	27,73	-0,37	27,36	-0,34	27,02	-0,16	26,86	-0,30	26,57	-0,28	26,28	-0,27	26,02	0,90	26,91	-0,82
		гор. водоснабжение (ср. час.)	32,14	0,04	32,18	0,00	32,18	0,01	32,19	0,00	32,19	0,29	32,48	0,74	33,22	0,43	33,65	1,51
	Сокол	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	64,18	5,43	69,61	-0,58	69,04	-0,73	68,30	-0,64	67,66	-0,65	67,01	-1,48	65,53	5,00	70,54	6,35
		вентиляция, кондиционирование	15,68	10,16	25,84	0,14	25,97	-0,18	25,79	-0,12	25,67	-0,16	25,51	1,38	26,89	10,52	37,41	21,73
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,36	0,67	27,03	0,02	27,05	0,00	27,05	0,01	27,06	0,00	27,06	0,13	27,20	0,76	27,95	1,59
	Тимирязевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	157,73	1,54	159,27	-1,64	157,63	-1,80	155,83	0,33	156,17	-0,64	155,53	-1,96	153,57	-0,17	153,40	-4,32
		вентиляция, кондиционирование	36,46	0,75	37,21	-0,32	36,88	-0,41	36,47	-0,01	36,46	0,01	36,47	-1,35	35,11	-0,23	34,89	-1,57
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,40	0,82	38,22	0,30	38,52	0,00	38,52	0,86	39,38	0,37	39,75	1,59	41,34	1,30	42,64	5,24
	Ховрино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	97,55	-1,31	96,24	-0,32	95,92	-0,08	95,84	3,39	99,23	3,32	102,55	3,19	105,74	-2,18	103,56	6,01
		вентиляция, кондиционирование	28,10	-0,38	27,72	1,10	28,82	1,40	30,22	1,37	31,59	1,25	32,85	-0,26	32,59	0,02	32,61	4,51
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,29	0,00	37,29	0,09	37,38	0,11	37,49	1,33	38,82	1,26	40,08	2,38	42,46	0,05	42,51	5,23
	Хорошевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	121,53	-1,12	120,41	-0,76	119,65	0,88	120,52	2,58	123,11	1,39	124,50	18,81	143,30	14,22	157,52	35,99
		вентиляция, кондиционирование	80,14	-0,24	79,89	0,30	80,19	-0,75	79,44	-0,16	79,28	-0,76	78,52	4,04	82,56	12,13	94,69	14,55
		гор. водоснабжение (ср. час.)	41,86	0,04	41,90	0,14	42,04	0,75	42,79	1,32	44,11	0,92	45,03	7,13	52,16	3,96	56,12	14,26
Северо-Восточный АО	Алексеевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	114,42	-0,33	114,09	-0,62	113,47	-0,07	113,40	-0,25	113,15	0,47	113,62	5,72	119,35	1,60	120,95	6,53
		вентиляция, кондиционирование	47,02	-0,60	46,42	-0,14	46,29	-0,18	46,10	-0,47	45,64	-0,48	45,16	1,41	46,56	0,64	47,20	0,18
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,09	0,30	39,39	0,19	39,58	0,41	39,99	0,32	40,30	0,55	40,85	3,09	43,94	1,31	45,25	6,15
	Алтуфьевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	54,47	-0,67	53,80	-0,61	53,19	-0,57	52,62	-0,46	52,16	-0,51	51,65	3,54	55,19	3,85	59,05	4,58
		вентиляция, кондиционирование	16,68	-0,22	16,45	-0,20	16,25	-0,19	16,07	-0,05	16,02	-0,17	15,85	1,53	17,38	1,27	18,65	1,97
		гор. водоснабжение (ср. час.)	17,03	0,00	17,03	0,00	17,03	0,00	17,03	0,01	17,04	0,00	17,04	1,54	18,57	1,54	20,11	3,09
	Бабушкинский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	158,66	0,47	159,14	-0,67	158,47	-0,57	157,89	-0,39	157,50	-0,22	157,28	0,11	157,39	0,89	158,28	-0,38
		вентиляция, кондиционирование	38,05	0,01	38,07	-0,44	37,63	-0,44	37,19	-0,41	36,78	0,26	37,04	1,35	38,39	0,69	39,07	1,02
		гор. водоснабжение (ср. час.)	32,43	0,62	33,05	0,43	33,48	0,43	33,91	0,56	34,47	0,49	34,96	2,15	37,10	1,54	38,64	6,21
	Бибирево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	165,75	-2,22	163,52	-1,77	161,75	-1,85	159,91	-1,78	158,12	-1,69	156,43	-6,21	150,22	-3,42	146,80	-18,94
		вентиляция, кондиционирование	43,01	-0,58	42,43	-0,06	42,37	-0,40	41,97	-0,46	41,50	-0,44	41,06	-1,43	39,64	0,64	40,27	-2,74
		гор. водоснабжение (ср. час.)	50,14	0,00	50,14	0,03	50,17	0,01	50,18	0,00	50,18	0,00	50,18	0,23	50,40	0,12	50,52	0,37
	Бутырский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	67,07	-0,71	66,36	-0,05	66,30	-0,22	66,08	-0,20	65,88	0,01	65,90	4,11	70,01	13,06	83,07	16,00
		вентиляция, кондиционирование	18,77	0,07	18,84	0,03	18,87	-0,08	18,79	0,11	18,89	-0,17	18,72	0,31	19,03	8,66	27,70	8,93
		гор. водоснабжение (ср. час.)	19,53	0,02	19,55	0,22	19,77	0,17	19,94	0,38	20,32	0,24	20,55	2,20	22,75	3,80	26,55	7,02
	Лианозово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	103,50	-1,38	102,12	-0,69	101,43	-1,18	100,25	-1,11	99,14	-1,05	98,09	-3,01	95,08	-1,61	93,47	-10,03
		вентиляция, кондиционирование	32,92	-0,44	32,48	-0,26	32,22	-0,38	31,84	-0,35	31,49	-0,34	31,15	0,37	31,53	-0,49	31,03	-1,89
		гор. водоснабжение (ср. час.)	29,33	0,00	29,33	0,17	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,22	29,71	0,35	30,07	0,74
	Лосиноостровский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	95,90	-0,78	95,13	-0,54	94,59	0,72	95,30	-0,16	95,14	-0,19	94,95	2,14	97,10	10,14	107,23	11,33
		вентиляция, кондиционирование	14,89	-0,20	14,69	-0,18	14,50	0,32	14,83	-0,13	14,70	-0,15	14,55	-0,22	14,33	0,80	15,13	0,25
		гор. водоснабжение (ср. час.)	21,48	0,13	21,60	0,21	21,81	0,64	22,45	0,29	22,74	0,26	23,00	2,04	25,05	4,18	29,23	7,75
	Марфино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	45,07	0,43	45,50	-0,10	45,40	-0,45	44,94	-0,47	44,47	0,08	44,55	1,82	46,36	1,94	48,31	3,24
		вентиляция, кондиционирование	6,12	1,67	7,79	0,65	8,43	0,02	8,45	-0,06	8,39	-0,06	8,33	0,75	9,08	0,89	9,97	3,85
		гор. водоснабжение (ср. час.)	17,46	0,09	17,55	0,05	17,59	0,01	17,60	0,00	17,60	0,18	17,78	1,12	18,90	0,93	19,83	2,37
	Марьина Роща	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	100,84	-0,36	100,48	0,04	100,52	-0,39	100,13	-0,28	99,84	-0,62	99,22	-0,90	98,33	3,06	101,39	0,54
		вентиляция, кондиционирование	36,51	-0,24	36,27	0,42	36,69	-0,11	36,57	-0,28	36,29	-0,11	36,18	0,32	36,50	5,99	42,49	5,98
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,59	0,16	26,75	0,17	26,92	0,14	27,05	0,19	27,24	0,09	27,34	0,59	27,92	0,80	28,73	2,14
	Останкинский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	110,39	-0,32	110,07	-0,70	109,37	2,12	111,49	11,23	122,72	7,44	130,16	1,92	132,08	-1,64	130,44	20,05
		вентиляция, кондиционирование	60,93	-0,41	60,53	-0,72	59,80	1,06	60,87	1,21	62,07	1,87	63,95	1,73	65,67	0,33	66,01	5,07
		гор. водоснабжение (ср. час.)	29,33	0,24	29,57	0,19	29,76	0,89	30,65	3,97	34,62	2,56	37,18	1,54	38,72	0,13	38,84	9,51
	Отрадное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	180,59	-2,31	178,28	-2,11	176,18	0,35	176,52	-0,10	176,42	0,01	176,44	-4,49	171,95	2,89	174,83	-5,76
		вентиляция, кондиционирование	81,77	-0,92	80,84	-0,86	79,98	1,03	81,01	-0,88	80,13	-0,82	79,31	-3,28	76,04	4,42	80,46	-1,31
		гор. водоснабжение (ср. час.)	59,08	0,01	59,09	0,01	59,10	0,71	59,81	0,63	60,44	0,63	61,07	1,05	62,12	1,72	63,85	4,77
	Ростокино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	60,40	-0,73	59,67	0,45	60,11	1,49	61,61	3,42	65,03	4,21	69,24	7,36	76,60	-0,18	76,42	16,02
		вентиляция, кондиционирование	26,93	-0,34	26,59	1,53	28,13	1,71	29,84	-0,26	29,58	0,94	30,52	2,62	33,14	0,41	33,55	6,61
		гор. водоснабжение (ср. час.)	14,64	0,00	14,64	0,12	14,75	0,44	15,20	1,37	16,57	1,46	18,03	2,79	20,82	0,29	21,12	6,48
	Свиблово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	62,42	-0,49	61,93	-0,71	61,22	0,94	62,16	3,00	65,16	2,34	67,50	5,68	73,18	2,36	75,54	13,12
		вентиляция, кондиционирование	23,84	0,21	24,05	-0,27	23,78	-0,27	23,51	1,44	24,95	1,60	26,55	2,75	29,30	3,22	32,52	8,68
		гор. водоснабжение (ср. час.)	20,48	0,03	20,50	0,00	20,51	0,56	21,06	1,12	22,18	0,75	22,93	2,28	25,21	0,82	26,03	5,55
	Северное Медведково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	129,49	-0,35	129,14	-0,65	128,49	-1,23	127,26	-1,36	125,90	-1,15	124,75	-4,11	120,63	0,43	121,06	-8,43
		вентиляция, кондиционирование	81,08	-1,06	80,02	-0,99	79,03	-0,85	78,18	-0,83	77,35	-0,68	76,68	-1,20	75,47	3,48	78,95	-2,12
		гор. водоснабжение (ср. час.)	40,92	0,35	41,28	0,31	41,59	0,07	41,66	0,00	41,67	0,02	41,69	0,14	41,83	0,54	42,37	1,45
	Северный	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	56,57	-0,57	56,00	0,22	56,22	-0,48	55,74	-0,55	55,19	1,73	56,92	7,69	64,60	8,29	72,89	16,32
		вентиляция, кондиционирование	1,60	0,25	1,85	1,41	3,27	0,23	3,49	0,05	3,54	-0,02	3,53	0,00	3,52	1,06	4,59	2,99
		гор. водоснабжение (ср. час.)	11,63	0,01	11,64	0,21	11,85	0,02	11,87	0,00	11,87	0,78	12,65	3,42	16,08	3,19	19,27	7,64
	Южное Медведково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	89,33	-1,20	88,13	-0,62	87,51	-0,21	87,30	-0,46	86,84	-0,91	85,93	-2,98	82,95	0,94	83,89	-5,44
		вентиляция, кондиционирование	15,13	-0,20	14,93	-0,18	14,75	-0,17	14,57	-0,10	14,47	-0,15	14,32	0,05	14,37	1,57	15,94	0,81
		гор. водоснабжение (ср. час.)	31,13	0,00	31,13	0,16	31,29	0,28	31,57	0,16	31,73	0,00	31,73	0,18	31,91	0,87	32,78	1,65
	Ярославский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	124,58	-1,67	122,91	-1,50	121,41	-1,34	120,06	-1,34	118,72	-1,05	117,67	2,22	119,90	-2,47	117,43	-7,15
		вентиляция, кондиционирование	52,36	-0,70	51,66	-0,61	51,05	-0,46	50,59	-0,56	50,02	-0,53	49,49	-0,71	48,78	-1,42	47,35	-5,01
		гор. водоснабжение (ср. час.)	31,23	0,00	31,23	0,00	31,23	0,01	31,24	0,00	31,24	0,08	31,31	2,36	33,67	0,32	33,99	2,76
Восточный АО	Богородское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	114,78	-0,67	114,10	-0,25	113,85	0,09	113,94	0,31	114,25	0,36	114,61	8,41	123,01	12,23	135,24	20,47
		вентиляция, кондиционирование	19,72	0,43	20,16	-0,19	19,96	-0,18	19,78	-0,17	19,61	-0,16	19,45	-0,38	19,07	1,30	20,37	0,65
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,16	0,03	37,19	0,24	37,43	0,34	37,77	0,40	38,17	0,40	38,56	3,98	42,54	4,68	47,22	10,06
	Вешняки	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	119,96	-1,49	118,47	-0,74	117,73	-1,34	116,40	-1,22	115,18	-1,21	113,96	-5,05	108,91	-3,24	105,67	-14,29
		вентиляция, кондиционирование	46,19	-0,44	45,75	-0,56	45,18	-0,48	44,70	-0,40	44,30	-0,47	43,83	-1,96	41,87	-1,26	40,61	-5,57
		гор. водоснабжение (ср. час.)	44,78	0,01	44,79	0,24	45,03	0,00	45,04	0,01	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04	0,00	45,04	0,26
	Восточное Измайлово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	91,13	-0,99	90,14	-1,11	89,03	-0,35	88,68	-0,98	87,69	-0,93	86,76	2,60	89,36	0,89	90,26	-0,87
		вентиляция, кондиционирование	11,66	-0,16	11,50	-0,14	11,36	1,01	12,37	-0,13	12,25	-0,05	12,20	-0,28	11,92	1,00	12,92	1,26
		гор. водоснабжение (ср. час.)	28,47	0,06	28,53	0,00	28,53	0,07	28,60	0,00	28,60	0,01	28,61	2,19	30,80	0,97	31,76	3,30
	Восточный	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	16,95	-0,17	16,78	-0,16	16,62	-0,11	16,51	-0,14	16,37	-0,13	16,23	0,74	16,97	-0,15	16,83	-0,12
		вентиляция, кондиционирование	2,84	-0,03	2,80	-0,03	2,77	0,03	2,81	-0,03	2,78	-0,03	2,75	-0,11	2,64	0,28	2,92	0,08
		гор. водоснабжение (ср. час.)	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,00	3,08	0,44	3,53	0,02	3,55	0,47
	Гольяново	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	165,43	-2,07	163,36	-1,02	162,35	-0,83	161,52	-0,79	160,73	-0,71	160,03	12,45	172,48	8,59	181,07	15,63
		вентиляция, кондиционирование	52,95	-0,45	52,50	-0,64	51,86	-0,43	51,42	-0,52	50,90	-0,52	50,39	5,27	55,65	3,18	58,83	5,88
		гор. водоснабжение (ср. час.)	63,45	0,01	63,47	0,34	63,81	0,34	64,15	0,33	64,48	0,33	64,81	5,61	70,42	3,83	74,25	10,80
	Ивановское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	106,55	-1,42	105,13	-0,62	104,51	-0,46	104,05	-0,35	103,70	-0,39	103,31	-2,91	100,40	-2,88	97,52	-9,03
		вентиляция, кондиционирование	24,04	-0,32	23,72	-0,22	23,50	-0,17	23,33	-0,25	23,07	-0,25	22,83	-0,67	22,15	-0,65	21,50	-2,54
		гор. водоснабжение (ср. час.)	42,58	0,00	42,58	0,21	42,79	0,24	43,03	0,27	43,30	0,24	43,54	0,49	44,03	0,00	44,03	1,45
	Измайлово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	131,55	-1,72	129,84	-1,22	128,62	-1,02	127,60	-1,32	126,27	-1,18	125,10	0,32	125,42	6,63	132,05	0,50
		вентиляция, кондиционирование	45,96	-0,62	45,34	0,62	45,96	0,13	46,09	-0,49	45,60	-0,46	45,14	0,54	45,68	1,15	46,83	0,87
		гор. водоснабжение (ср. час.)	48,00	0,00	48,00	0,05	48,05	0,16	48,20	0,02	48,22	0,04	48,27	1,62	49,88	3,13	53,01	5,01
	Косино-Ухтомский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	90,21	-0,46	89,75	-0,59	89,16	-0,07	89,09	-0,75	88,34	-0,84	87,49	5,10	92,59	28,78	121,37	31,15
		вентиляция, кондиционирование	12,13	0,96	13,10	-0,12	12,98	0,29	13,26	0,62	13,88	-0,11	13,77	3,63	17,40	19,67	37,07	24,94
		гор. водоснабжение (ср. час.)	19,71	0,05	19,77	0,14	19,91	0,27	20,17	0,12	20,29	0,00	20,29	2,37	22,66	7,80	30,47	10,75
	Метрогородок	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	42,01	0,46	42,47	0,53	43,00	-0,43	42,57	-0,28	42,29	-0,31	41,98	8,57	50,54	8,55	59,10	17,08
		вентиляция, кондиционирование	15,59	1,46	17,06	0,69	17,75	-0,14	17,60	-0,03	17,57	-0,13	17,44	-0,53	16,91	4,62	21,53	5,94
		гор. водоснабжение (ср. час.)	15,41	0,08	15,49	0,22	15,71	0,00	15,71	0,02	15,72	0,02	15,75	3,06	18,80	2,58	21,38	5,97
	Новогиреево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	104,13	-1,40	102,73	-1,25	101,48	-1,17	100,31	-0,97	99,34	-1,06	98,28	0,42	98,70	6,70	105,40	1,27
		вентиляция, кондиционирование	32,84	-0,44	32,40	-0,38	32,02	-0,34	31,68	-0,11	31,57	-0,34	31,24	-1,39	29,84	0,29	30,13	-2,71
		гор. водоснабжение (ср. час.)	35,92	0,00	35,92	0,00	35,92	0,00	35,93	0,10	36,02	0,00	36,02	1,66	37,68	3,10	40,78	4,86
	Новокосино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	110,59	-0,61	109,98	-1,33	108,65	-1,27	107,38	-1,13	106,25	-1,12	105,14	-3,71	101,43	-0,15	101,28	-9,30
		вентиляция, кондиционирование	26,77	-0,05	26,72	-0,30	26,42	-0,31	26,11	-0,19	25,92	-0,25	25,67	0,50	26,17	4,02	30,20	3,43
		гор. водоснабжение (ср. час.)	17,61	0,20	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81	0,11	17,92	0,31	18,23	0,61
	Перово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	164,29	1,93	166,22	-1,68	164,55	-1,75	162,80	-1,35	161,45	-1,31	160,15	9,70	169,85	24,15	194,00	29,71
		вентиляция, кондиционирование	47,74	2,96	50,70	-0,41	50,29	-0,33	49,95	0,13	50,08	-0,49	49,60	1,67	51,27	1,39	52,66	4,92
		гор. водоснабжение (ср. час.)	71,19	0,70	71,89	0,11	72,00	0,01	72,01	0,15	72,16	0,12	72,29	5,18	77,47	9,42	86,89	15,70
	Преображенское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	106,44	-1,35	105,09	-1,22	103,87	-0,89	102,97	-0,83	102,14	0,40	102,54	6,20	108,74	4,75	113,49	7,05
		вентиляция, кондиционирование	39,01	-0,47	38,54	-0,42	38,12	-0,30	37,82	-0,38	37,44	0,28	37,72	2,65	40,37	-0,16	40,21	1,21
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,02	0,00	37,02	0,00	37,02	0,08	37,10	0,09	37,18	0,36	37,54	3,00	40,55	2,46	43,00	5,98
	Северное Измайлово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	92,07	0,12	92,20	0,79	92,99	-0,37	92,62	-0,35	92,27	-0,30	91,97	6,64	98,61	15,44	114,05	21,97
		вентиляция, кондиционирование	73,07	-0,98	72,09	-0,64	71,45	-0,77	70,68	-0,79	69,89	-0,75	69,15	-3,10	66,05	-1,99	64,06	-9,01
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,54	0,35	37,90	1,06	38,95	0,22	39,18	0,22	39,40	0,22	39,62	3,61	43,23	6,15	49,38	11,84
	Соколиная Гора	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	133,08	0,15	133,22	0,02	133,24	0,14	133,39	-1,06	132,33	-0,41	131,92	-1,03	130,89	5,76	136,64	3,56
		вентиляция, кондиционирование	58,38	-0,13	58,24	-0,63	57,62	-0,54	57,08	-0,31	56,77	-0,56	56,22	0,35	56,56	0,46	57,02	-1,36
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,63	0,40	40,03	0,51	40,54	0,51	41,05	0,07	41,12	0,42	41,54	1,38	42,92	2,83	45,75	6,12
	Сокольники	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	135,17	-1,61	133,57	-1,44	132,12	-1,34	130,79	-1,26	129,53	-1,02	128,51	-2,55	125,96	-0,32	125,64	-9,53
		вентиляция, кондиционирование	33,92	-0,41	33,51	-0,35	33,15	-0,30	32,86	-0,33	32,53	-0,31	32,22	2,13	34,35	0,25	34,60	0,68
		гор. водоснабжение (ср. час.)	35,71	0,00	35,71	0,00	35,71	0,00	35,72	0,01	35,73	0,07	35,80	0,38	36,17	0,85	37,03	1,31
Юго-Восточный АО	Выхино-Жулебино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	263,30	-3,52	259,78	-2,76	257,02	-2,78	254,24	-2,52	251,72	-2,47	249,25	-2,76	246,49	-0,06	246,43	-16,87
		вентиляция, кондиционирование	76,48	-1,01	75,47	-0,62	74,84	-0,50	74,35	-0,73	73,62	-0,78	72,84	-2,02	70,82	1,72	72,54	-3,94
		гор. водоснабжение (ср. час.)	138,87	0,00	138,87	0,11	138,97	0,08	139,05	0,08	139,13	0,07	139,21	2,70	141,91	1,90	143,81	4,94
	Капотня	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	28,98	-0,39	28,59	-0,35	28,24	-0,27	27,97	-0,31	27,66	-0,30	27,36	0,92	28,28	2,18	30,47	1,49
		вентиляция, кондиционирование	9,62	-0,13	9,49	-0,12	9,38	-0,01	9,37	-0,10	9,26	-0,10	9,16	0,60	9,76	0,17	9,94	0,32
		гор. водоснабжение (ср. час.)	9,22	0,00	9,22	0,00	9,22	0,01	9,23	0,00	9,23	0,00	9,23	0,59	9,82	0,96	10,78	1,56
	Кузьминки	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	122,05	-0,99	121,06	0,08	121,14	0,71	121,85	0,83	122,69	0,85	123,54	19,26	142,80	19,97	162,76	40,71
		вентиляция, кондиционирование	17,12	-0,03	17,09	0,52	17,61	-0,17	17,43	-0,08	17,36	-0,17	17,18	-0,73	16,46	0,06	16,51	-0,61
		гор. водоснабжение (ср. час.)	57,00	0,15	57,15	0,60	57,75	0,72	58,47	0,77	59,24	0,72	59,96	8,38	68,34	7,91	76,25	19,25
	Лефортово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	125,53	-1,49	124,03	4,57	128,61	4,29	132,89	5,99	138,88	7,04	145,92	20,82	166,74	7,35	174,08	48,56
		вентиляция, кондиционирование	46,22	-0,62	45,60	-0,03	45,57	1,61	47,17	0,67	47,84	0,76	48,60	5,77	54,38	8,50	62,88	16,65
		гор. водоснабжение (ср. час.)	38,53	0,00	38,53	1,69	40,22	1,60	41,83	2,50	44,33	2,63	46,95	7,66	54,61	2,17	56,78	18,25
	Люблино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	205,25	-2,67	202,57	-1,54	201,04	-2,23	198,81	-2,00	196,81	-1,23	195,58	0,56	196,14	14,96	211,10	5,85
		вентиляция, кондиционирование	64,22	-0,72	63,49	0,29	63,78	-0,39	63,39	-0,45	62,94	-0,19	62,76	-1,82	60,94	-1,59	59,35	-4,87
		гор. водоснабжение (ср. час.)	67,48	0,01	67,49	0,18	67,66	0,04	67,70	0,06	67,77	0,37	68,14	3,04	71,18	7,02	78,20	10,73
	Марьино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	276,16	-3,57	272,60	-1,46	271,14	-0,34	270,80	-0,31	270,49	-0,21	270,28	-1,18	269,10	-7,51	261,59	-14,58
		вентиляция, кондиционирование	69,11	-0,69	68,43	-0,46	67,96	0,85	68,82	0,63	69,44	0,57	70,02	2,35	72,37	-1,88	70,49	1,37
		гор. водоснабжение (ср. час.)	84,32	0,01	84,33	0,60	84,93	0,74	85,67	0,72	86,39	0,71	87,10	2,86	89,96	0,00	89,96	5,64
	Некрасовка	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	101,30	1,08	102,38	2,69	105,07	5,04	110,11	8,99	119,11	10,01	129,11	47,16	176,28	8,52	184,80	83,50
		вентиляция, кондиционирование	10,79	2,19	12,98	0,89	13,87	0,12	13,99	0,06	14,05	0,29	14,34	6,31	20,65	4,93	25,59	14,80
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,25	0,34	43,59	1,14	44,73	1,99	46,72	3,38	50,09	3,68	53,77	16,72	70,49	2,98	73,48	30,23
	Нижегородский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	54,89	-0,71	54,19	-0,14	54,05	-0,06	53,99	0,71	54,69	1,27	55,97	13,17	69,14	14,03	83,16	28,27
		вентиляция, кондиционирование	18,59	-0,23	18,36	-0,05	18,31	0,12	18,43	-0,18	18,25	-0,17	18,08	5,04	23,12	7,26	30,38	11,79
		гор. водоснабжение (ср. час.)	21,16	0,00	21,16	0,22	21,38	0,14	21,52	0,44	21,96	0,60	22,56	4,44	27,00	4,20	31,20	10,04
	Печатники	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	109,55	-1,47	108,08	-1,25	106,82	-0,55	106,28	-0,97	105,30	-0,84	104,47	-3,59	100,88	-1,89	98,98	-10,56
		вентиляция, кондиционирование	50,82	-0,68	50,13	-0,49	49,65	0,08	49,72	-0,55	49,18	-0,09	49,09	-1,86	47,23	-0,65	46,58	-4,24
		гор. водоснабжение (ср. час.)	36,94	0,00	36,94	0,01	36,95	0,04	36,99	0,07	37,06	0,03	37,09	0,34	37,43	0,27	37,70	0,76
	Рязанский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	117,19	-1,44	115,75	-1,36	114,39	0,34	114,73	0,68	115,41	2,13	117,53	15,89	133,42	10,37	143,80	26,61
		вентиляция, кондиционирование	32,08	-0,27	31,81	-0,34	31,47	-0,14	31,34	0,46	31,80	0,04	31,84	7,43	39,27	5,92	45,20	13,11
		гор. водоснабжение (ср. час.)	38,41	0,01	38,41	0,00	38,41	0,38	38,79	0,80	39,59	1,08	40,67	6,13	46,80	3,65	50,45	12,05
	Текстильщики	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	140,73	-1,18	139,55	-1,36	138,19	-1,24	136,95	-1,24	135,70	0,03	135,74	4,42	140,16	1,80	141,96	1,23
		вентиляция, кондиционирование	95,87	-1,28	94,59	-1,16	93,43	-1,05	92,38	-1,03	91,35	-0,84	90,51	-3,82	86,69	0,54	87,23	-8,64
		гор. водоснабжение (ср. час.)	42,76	0,18	42,94	0,12	43,06	0,12	43,18	0,09	43,27	0,48	43,75	3,52	47,27	1,48	48,74	5,99
	Южнопортовый	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	61,47	-0,83	60,64	-0,34	60,30	-0,04	60,26	-0,64	59,63	-0,63	59,00	2,72	61,72	11,05	72,77	11,30
		вентиляция, кондиционирование	17,09	-0,23	16,86	0,31	17,17	0,90	18,07	-0,14	17,93	-0,17	17,76	2,03	19,79	7,53	27,32	10,23
		гор. водоснабжение (ср. час.)	16,75	0,00	16,75	0,06	16,81	0,07	16,89	0,00	16,89	0,00	16,89	1,44	18,32	3,23	21,55	4,80
Южный АО	Бирюлево Восточное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	152,52	-2,04	150,48	0,07	150,55	0,22	150,77	0,20	150,97	2,22	153,19	12,73	165,92	0,68	166,60	14,09
		вентиляция, кондиционирование	39,78	-0,52	39,26	-0,18	39,08	-0,23	38,85	-0,43	38,42	0,50	38,92	8,75	47,68	1,33	49,00	9,22
		гор. водоснабжение (ср. час.)	41,87	0,00	41,87	0,62	42,49	0,64	43,14	0,63	43,77	1,17	44,93	5,10	50,03	1,31	51,35	9,47
	Бирюлево Западное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	67,82	-0,90	66,91	-0,76	66,15	-0,50	65,65	-0,51	65,14	-0,69	64,44	-2,27	62,18	0,11	62,28	-5,53
		вентиляция, кондиционирование	30,37	-0,40	29,97	-0,27	29,70	0,11	29,81	0,10	29,91	-0,31	29,60	-0,71	28,89	-0,83	28,06	-2,31
		гор. водоснабжение (ср. час.)	19,41	0,00	19,41	0,01	19,41	0,03	19,44	0,02	19,46	0,00	19,46	0,13	19,59	0,67	20,26	0,85
	Братеево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	83,32	-0,58	82,74	-1,01	81,73	-0,95	80,78	-0,88	79,89	-0,55	79,35	-2,79	76,55	-1,03	75,52	-7,80
		вентиляция, кондиционирование	17,93	0,67	18,60	-0,22	18,38	-0,21	18,18	-0,17	18,01	0,32	18,33	0,47	18,80	1,57	20,37	2,45
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,85	0,04	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,03	26,93	0,08	27,01	0,13	27,14	0,29
	Даниловский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	136,28	2,43	138,71	9,60	148,31	12,55	160,86	12,09	172,95	10,15	183,10	51,77	234,87	47,01	281,88	145,60
		вентиляция, кондиционирование	69,43	-0,29	69,14	0,54	69,68	1,74	71,42	3,62	75,04	3,91	78,95	19,63	98,58	28,33	126,91	57,48
		гор. водоснабжение (ср. час.)	40,86	1,03	41,89	3,65	45,54	4,46	50,00	4,04	54,04	3,37	57,41	16,51	73,92	13,06	86,97	46,11
	Донской	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	90,89	0,83	91,71	0,34	92,06	-0,57	91,49	0,61	92,10	-0,12	91,98	3,99	95,97	2,55	98,51	7,63
		вентиляция, кондиционирование	58,43	-0,70	57,73	-0,28	57,45	0,09	57,54	0,70	58,24	-0,46	57,78	-0,77	57,02	2,71	59,73	1,30
		гор. водоснабжение (ср. час.)	27,13	0,52	27,64	0,43	28,07	0,05	28,12	0,84	28,96	0,36	29,32	2,42	31,74	1,09	32,84	5,71
	Зябликово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	91,51	-1,13	90,38	-1,10	89,28	-1,05	88,23	-0,99	87,25	-0,92	86,33	0,96	87,29	0,80	88,09	-3,42
		вентиляция, кондиционирование	25,21	-0,17	25,03	-0,29	24,74	-0,29	24,45	-0,27	24,18	-0,23	23,95	1,03	24,98	4,78	29,77	4,56
		гор. водоснабжение (ср. час.)	32,62	0,01	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62	0,00	32,62	0,00	32,63	1,51	34,14	0,35	34,49	1,88
	Москворечье-Сабурово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	78,04	1,83	79,87	0,01	79,88	-0,68	79,20	-0,82	78,38	-0,78	77,60	-0,55	77,05	4,72	81,77	3,73
		вентиляция, кондиционирование	30,69	2,22	32,91	-0,16	32,75	-0,02	32,73	-0,31	32,41	-0,30	32,12	0,76	32,88	10,47	43,35	12,66
		гор. водоснабжение (ср. час.)	21,69	0,47	22,16	0,29	22,45	0,02	22,47	0,00	22,47	0,00	22,47	0,63	23,10	0,73	23,83	2,14
	Нагатино-Садовники	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	82,10	-0,69	81,41	-0,02	81,39	-0,32	81,08	-0,20	80,88	0,18	81,05	1,81	82,86	0,60	83,47	1,37
		вентиляция, кондиционирование	42,71	0,11	42,82	1,09	43,91	0,53	44,43	0,17	44,61	0,23	44,83	0,06	44,89	-0,40	44,49	1,78
		гор. водоснабжение (ср. час.)	31,35	0,03	31,38	0,10	31,49	0,06	31,55	0,14	31,69	0,25	31,94	1,53	33,46	0,85	34,31	2,96
	Нагатинский затон	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	128,99	-0,10	128,89	10,26	139,15	10,32	149,47	0,75	150,22	-0,50	149,72	-2,49	147,24	4,14	151,38	22,39
		вентиляция, кондиционирование	26,02	-0,35	25,67	15,87	41,55	15,61	57,16	-0,28	56,88	0,39	57,27	0,41	57,68	-0,55	57,12	31,10
		гор. водоснабжение (ср. час.)	30,76	0,42	31,19	1,75	32,94	1,79	34,72	0,63	35,35	0,22	35,57	0,81	36,38	2,60	38,98	8,22
	Нагорный	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	114,94	-1,46	113,47	0,02	113,49	0,75	114,24	2,41	116,65	1,89	118,54	10,39	128,94	4,70	133,63	18,70
		вентиляция, кондиционирование	36,81	-0,46	36,35	-0,03	36,32	-0,22	36,10	1,52	37,63	0,58	38,20	10,50	48,71	2,92	51,63	14,82
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,75	0,00	26,75	0,41	27,16	0,66	27,82	0,96	28,78	0,90	29,68	3,45	33,13	2,08	35,21	8,46
	Орехово-Борисово Северное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	105,79	2,89	108,68	-0,73	107,95	-0,44	107,51	-0,56	106,95	-0,52	106,43	-3,93	102,50	-0,84	101,66	-4,13
		вентиляция, кондиционирование	45,14	0,88	46,02	0,38	46,39	0,76	47,16	0,48	47,64	0,46	48,10	-0,99	47,11	2,16	49,27	4,13
		гор. водоснабжение (ср. час.)	33,56	0,97	34,53	0,06	34,59	0,08	34,67	0,06	34,73	0,06	34,79	0,06	34,85	0,22	35,07	1,51
	Орехово-Борисово Южное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	103,36	-1,39	101,97	0,08	102,05	0,77	102,82	0,76	103,58	1,50	105,08	21,90	126,98	4,86	131,84	28,48
		вентиляция, кондиционирование	37,56	-0,50	37,05	-0,43	36,62	-0,24	36,38	-0,40	35,98	-0,36	35,62	7,23	42,85	4,40	47,25	9,69
		гор. водоснабжение (ср. час.)	35,86	0,00	35,86	0,45	36,31	0,64	36,96	0,63	37,59	0,87	38,46	7,76	46,22	1,86	48,08	12,22
	Царицыно	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	160,17	-0,33	159,84	-1,92	157,92	-0,57	157,35	-0,30	157,04	-0,12	156,92	9,03	165,95	7,18	173,13	12,96
		вентиляция, кондиционирование	41,34	2,51	43,85	-0,48	43,37	-0,14	43,23	0,09	43,32	-0,40	42,91	-1,40	41,52	-0,53	40,99	-0,35
		гор. водоснабжение (ср. час.)	48,26	0,15	48,41	0,00	48,41	0,38	48,79	0,36	49,15	0,51	49,66	5,34	55,00	3,85	58,86	10,59
	Чертаново Северное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	117,99	3,24	121,23	-1,13	120,10	-1,27	118,83	-1,23	117,60	-1,20	116,39	-4,86	111,54	-3,14	108,40	-9,59
		вентиляция, кондиционирование	40,39	2,01	42,40	0,02	42,42	-0,33	42,08	-0,31	41,77	-0,41	41,36	-1,47	39,89	-0,98	38,91	-1,48
		гор. водоснабжение (ср. час.)	35,81	0,99	36,80	0,03	36,83	0,01	36,84	0,79	37,62	0,00	37,62	0,02	37,64	0,01	37,65	1,84
	Чертаново Центральное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	139,62	-0,58	139,04	-1,44	137,60	-1,60	136,00	-1,48	134,52	-1,42	133,11	-5,52	127,59	-3,52	124,07	-15,55
		вентиляция, кондиционирование	96,38	0,92	97,30	-0,75	96,55	-1,10	95,45	-0,99	94,45	-0,97	93,48	-3,41	90,07	-2,15	87,92	-8,47
		гор. водоснабжение (ср. час.)	37,27	0,11	37,38	0,03	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41	0,00	37,41	0,04	37,46	0,03	37,49	0,21
	Чертаново Южное	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	185,16	-2,46	182,70	-0,68	182,03	-1,64	180,38	-1,97	178,41	0,06	178,47	9,17	187,64	11,46	199,09	13,93
		вентиляция, кондиционирование	54,05	-0,71	53,35	-0,64	52,71	-0,60	52,11	-0,57	51,54	0,39	51,93	15,01	66,94	25,32	92,26	38,21
		гор. водоснабжение (ср. час.)	56,63	0,00	56,63	0,53	57,16	0,16	57,31	0,00	57,31	0,53	57,84	3,36	61,20	1,84	63,04	6,41
Юго-Западный АО	Академический	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	122,91	-0,79	122,12	2,82	124,94	1,61	126,55	-0,52	126,03	-0,46	125,57	0,33	125,90	0,76	126,66	3,75
		вентиляция, кондиционирование	37,23	0,97	38,20	1,27	39,47	-0,29	39,18	-0,31	38,87	-0,38	38,49	-1,37	37,12	2,19	39,31	2,08
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,89	0,07	43,96	1,28	45,24	1,06	46,30	0,26	46,56	0,27	46,83	1,87	48,70	0,95	49,66	5,77
	Гагаринский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	133,37	-1,79	131,58	-0,42	131,16	-1,17	129,99	-1,44	128,55	-1,36	127,19	-4,20	122,99	-2,12	120,87	-12,50
		вентиляция, кондиционирование	84,86	-1,14	83,72	-0,54	83,19	-0,90	82,29	-0,91	81,38	-0,87	80,51	-2,93	77,58	0,19	77,77	-7,09
		гор. водоснабжение (ср. час.)	38,28	0,00	38,28	0,35	38,63	0,11	38,74	0,00	38,74	0,00	38,74	0,40	39,15	0,16	39,31	1,02
	Зюзино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	134,33	0,12	134,44	-0,57	133,88	2,99	136,87	3,51	140,38	2,97	143,35	10,37	153,72	9,87	163,59	29,27
		вентиляция, кондиционирование	26,66	-0,36	26,30	0,80	27,10	0,00	27,10	-0,29	26,81	-0,27	26,54	-0,41	26,12	-0,32	25,80	-0,86
		гор. водоснабжение (ср. час.)	46,50	0,49	47,00	0,20	47,20	1,50	48,70	1,76	50,46	1,48	51,94	5,39	57,33	4,57	61,90	15,39
	Коньково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	190,27	0,89	191,15	-0,97	190,19	-0,66	189,53	-0,35	189,18	-0,22	188,95	-2,91	186,05	-1,29	184,76	-5,51
		вентиляция, кондиционирование	83,47	-1,09	82,38	0,34	82,72	-0,96	81,77	-0,80	80,97	-0,52	80,45	-2,37	78,08	2,09	80,17	-3,29
		гор. водоснабжение (ср. час.)	52,67	0,88	53,54	0,25	53,79	0,51	54,30	0,55	54,85	0,53	55,38	1,54	56,92	0,67	57,60	4,93
	Котловка	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	68,79	0,14	68,93	1,41	70,34	0,65	71,00	0,55	71,55	0,61	72,15	-1,26	70,89	6,51	77,40	8,62
		вентиляция, кондиционирование	12,14	-0,16	11,98	1,09	13,07	0,11	13,18	-0,13	13,04	-0,11	12,93	-0,51	12,42	0,61	13,03	0,89
		гор. водоснабжение (ср. час.)	19,65	0,25	19,89	0,79	20,68	0,43	21,11	0,41	21,52	0,41	21,94	0,45	22,39	2,66	25,05	5,41
	Ломоносовский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	100,58	0,80	101,38	-0,72	100,67	-1,12	99,55	-1,08	98,47	-0,70	97,77	1,37	99,14	-2,52	96,63	-3,95
		вентиляция, кондиционирование	12,72	-0,17	12,55	0,69	13,24	-0,09	13,15	-0,14	13,01	-0,13	12,88	-0,13	12,75	-0,22	12,53	-0,19
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,93	0,56	27,49	0,05	27,54	0,00	27,55	0,00	27,55	0,11	27,66	2,08	29,74	0,06	29,80	2,87
	Обручевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	134,99	3,39	138,37	-1,39	136,98	-0,93	136,06	-0,25	135,81	-0,18	135,63	6,44	142,07	4,41	146,48	11,49
		вентиляция, кондиционирование	80,10	2,95	83,04	-0,56	82,48	-0,15	82,34	-0,86	81,47	-0,64	80,83	-1,39	79,45	4,85	84,29	4,20
		гор. водоснабжение (ср. час.)	33,71	0,94	34,65	0,03	34,68	0,16	34,84	0,41	35,25	0,43	35,68	4,03	39,71	1,77	41,48	7,77
	Северное Бутово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	96,86	-1,26	95,59	-1,09	94,50	-1,11	93,39	-0,80	92,59	-0,99	91,60	0,38	91,98	5,23	97,21	0,36
		вентиляция, кондиционирование	19,34	-0,20	19,14	-0,10	19,05	-0,22	18,82	-0,14	18,68	-0,20	18,49	0,16	18,64	-0,02	18,63	-0,71
		гор. водоснабжение (ср. час.)	30,24	0,00	30,25	0,01	30,25	0,00	30,25	0,08	30,33	0,00	30,33	1,40	31,73	2,63	34,36	4,12
	Теплый Стан	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	136,62	-1,83	134,79	-0,94	133,85	-1,54	132,31	-1,39	130,92	0,49	131,41	-5,79	125,63	1,45	127,08	-9,54
		вентиляция, кондиционирование	40,60	-0,54	40,06	0,70	40,75	-0,47	40,29	-0,33	39,96	2,72	42,68	-1,72	40,96	5,31	46,27	5,67
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,07	0,00	39,07	0,08	39,15	0,01	39,16	0,02	39,17	0,20	39,38	0,00	39,38	0,86	40,24	1,17
	Черемушки	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	135,14	-1,75	133,39	-0,46	132,93	-0,43	132,50	-0,33	132,17	0,67	132,84	6,26	139,10	7,59	146,69	11,55
		вентиляция, кондиционирование	69,20	-0,83	68,38	1,12	69,49	-0,70	68,79	-0,66	68,13	0,62	68,75	3,95	72,70	-0,92	71,78	2,58
		гор. водоснабжение (ср. час.)	42,99	0,00	43,00	0,12	43,12	0,37	43,49	0,37	43,86	0,51	44,37	3,12	47,50	3,72	51,21	8,22
	Южное Бутово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	275,92	-1,91	274,01	1,54	275,55	3,60	279,15	2,82	281,97	2,81	284,78	7,82	292,60	4,10	296,70	20,78
		вентиляция, кондиционирование	51,70	-0,25	51,45	3,27	54,72	1,14	55,86	-0,20	55,67	-0,53	55,14	-0,60	54,54	10,21	64,75	13,05
		гор. водоснабжение (ср. час.)	76,38	0,41	76,79	1,11	77,89	2,66	80,56	1,93	82,48	1,91	84,40	6,40	90,80	2,29	93,09	16,71
	Ясенево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	175,69	-2,21	173,49	-1,91	171,58	-1,67	169,91	-0,82	169,09	-0,66	168,43	-5,11	163,32	-4,33	158,99	-16,71
		вентиляция, кондиционирование	59,77	-0,79	58,97	-0,56	58,41	-0,32	58,10	0,83	58,92	1,09	60,01	0,60	60,61	-1,61	59,00	-0,76
		гор. водоснабжение (ср. час.)	52,45	0,00	52,45	0,01	52,46	0,02	52,48	0,13	52,61	0,11	52,72	0,20	52,92	0,05	52,97	0,52
Западный АО	Внуково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	33,27	0,07	33,33	0,17	33,50	1,33	34,83	0,34	35,17	-0,33	34,84	-0,60	34,24	0,99	35,23	1,96
		вентиляция, кондиционирование	38,08	0,34	38,42	0,47	38,89	4,00	42,89	0,73	43,63	-0,38	43,24	-1,40	41,84	1,72	43,56	5,48
		гор. водоснабжение (ср. час.)	11,73	0,04	11,77	0,06	11,83	0,50	12,33	0,07	12,40	0,00	12,40	0,23	12,64	0,25	12,88	1,15
	Дорогомилово	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	109,53	-0,79	108,73	-0,59	108,15	-0,42	107,73	-0,44	107,29	-0,13	107,17	2,26	109,42	14,46	123,88	14,36
		вентиляция, кондиционирование	78,18	0,11	78,29	0,28	78,57	0,50	79,07	0,39	79,46	1,40	80,86	8,14	89,01	25,73	114,74	36,56
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,98	0,06	44,04	0,08	44,12	0,09	44,21	0,08	44,29	0,10	44,39	0,74	45,12	2,02	47,15	3,16
	Крылатское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	101,23	-0,29	100,95	0,89	101,84	0,49	102,33	0,51	102,85	0,55	103,40	-3,48	99,92	-1,43	98,49	-2,74
		вентиляция, кондиционирование	56,91	0,29	57,20	0,49	57,69	-0,52	57,17	-0,55	56,62	-0,55	56,07	-1,84	54,22	0,25	54,47	-2,44
		гор. водоснабжение (ср. час.)	44,61	0,14	44,75	0,52	45,27	0,51	45,78	0,51	46,28	0,50	46,79	0,34	47,13	0,11	47,24	2,63
	Кунцево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	186,17	1,93	188,10	2,12	190,22	2,07	192,29	2,62	194,91	4,37	199,28	15,96	215,24	61,38	276,62	90,45
		вентиляция, кондиционирование	37,37	-0,10	37,27	0,00	37,27	2,61	39,88	2,69	42,57	3,74	46,31	13,71	60,02	25,61	85,63	48,26
		гор. водоснабжение (ср. час.)	42,54	1,11	43,64	1,45	45,09	1,04	46,13	1,14	47,27	1,56	48,84	6,00	54,83	18,99	73,82	31,29
	Можайский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	282,68	9,53	292,22	8,44	300,66	8,39	309,05	11,00	320,05	7,13	327,18	5,15	332,33	24,08	356,41	73,72
		вентиляция, кондиционирование	52,81	4,97	57,79	16,12	73,90	15,96	89,86	20,01	109,87	13,30	123,17	15,18	138,35	17,15	155,50	102,69
		гор. водоснабжение (ср. час.)	53,83	2,86	56,69	1,61	58,30	1,62	59,91	1,88	61,79	1,46	63,25	3,53	66,79	8,21	75,00	21,17
	Ново-Переделкино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	126,51	4,05	130,56	-0,88	129,68	0,35	130,03	-0,19	129,84	-0,93	128,91	-3,54	125,38	-3,19	122,19	-4,32
		вентиляция, кондиционирование	30,90	2,23	33,12	0,30	33,43	2,46	35,89	0,77	36,66	0,11	36,77	0,64	37,41	-0,82	36,59	5,69
		гор. водоснабжение (ср. час.)	44,69	1,19	45,88	0,09	45,97	0,18	46,15	0,21	46,36	0,03	46,40	0,22	46,61	0,00	46,61	1,93
	Очаково-Матвеевское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	191,17	2,88	194,05	1,16	195,21	3,08	198,28	3,46	201,74	2,40	204,14	5,50	209,64	2,49	212,13	20,96
		вентиляция, кондиционирование	112,25	-0,42	111,83	0,25	112,08	1,55	113,63	0,03	113,66	0,09	113,75	-2,90	110,85	-0,82	110,03	-2,22
		гор. водоснабжение (ср. час.)	43,67	1,30	44,97	1,23	46,20	1,82	48,03	1,66	49,69	1,31	51,00	3,79	54,78	2,30	57,09	13,42
	Проспект Вернадского	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	113,16	4,38	117,53	0,79	118,32	0,93	119,26	0,97	120,22	1,49	121,72	3,84	125,56	-2,43	123,13	9,97
		вентиляция, кондиционирование	35,78	-0,48	35,30	1,07	36,37	1,27	37,64	1,15	38,79	0,23	39,02	3,05	42,07	0,08	42,16	6,38
		гор. водоснабжение (ср. час.)	24,95	1,53	26,49	0,53	27,01	0,59	27,60	0,53	28,14	0,82	28,96	2,31	31,27	0,07	31,34	6,38
	Раменки	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	292,34	4,26	296,60	1,03	297,63	0,29	297,92	-1,12	296,80	-0,64	296,16	3,26	299,42	10,77	310,19	17,85
		вентиляция, кондиционирование	112,04	5,43	117,47	-0,44	117,02	-0,36	116,66	-1,21	115,45	-1,14	114,31	2,39	116,70	9,91	126,61	14,57
		гор. водоснабжение (ср. час.)	59,01	1,41	60,42	1,59	62,01	1,29	63,30	0,70	64,00	0,80	64,80	4,04	68,84	4,58	73,42	14,41
	Солнцево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	134,96	8,04	142,99	9,34	152,33	12,62	164,95	11,46	176,41	5,26	181,67	-0,43	181,25	-0,37	180,88	45,92
		вентиляция, кондиционирование	32,71	2,90	35,61	5,27	40,88	10,15	51,03	11,66	62,69	2,44	65,12	1,07	66,19	-0,13	66,05	33,35
		гор. водоснабжение (ср. час.)	52,81	2,22	55,03	2,96	57,99	3,36	61,35	2,70	64,05	1,88	65,93	1,47	67,40	1,03	68,42	15,61
	Тропарево-Никулино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	169,74	-1,33	168,41	-1,85	166,56	-1,92	164,64	-1,82	162,83	-1,09	161,74	0,28	162,01	1,81	163,82	-5,92
		вентиляция, кондиционирование	86,25	-0,35	85,90	-0,69	85,20	-0,94	84,26	-0,91	83,35	-0,01	83,34	0,82	84,16	2,77	86,93	0,68
		гор. водоснабжение (ср. час.)	36,37	0,16	36,53	0,02	36,55	0,00	36,56	0,00	36,56	0,26	36,82	1,93	38,75	1,48	40,22	3,86
	Филевский парк	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	180,48	3,30	183,78	1,24	185,02	2,93	187,95	3,49	191,44	4,68	196,11	2,06	198,17	9,29	207,46	26,99
		вентиляция, кондиционирование	26,93	1,04	27,97	1,98	29,96	2,94	32,89	2,68	35,57	3,01	38,59	4,00	42,58	2,07	44,65	17,72
		гор. водоснабжение (ср. час.)	38,20	1,28	39,49	0,78	40,26	1,18	41,45	1,42	42,87	1,76	44,63	2,35	46,98	4,31	51,29	13,08
	Фили-Давыдково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	148,31	10,29	158,60	0,34	158,94	0,81	159,75	1,66	161,41	2,29	163,69	11,48	175,17	3,24	178,41	30,10
		вентиляция, кондиционирование	25,30	3,97	29,27	-0,26	29,01	-0,04	28,97	0,07	29,04	-0,26	28,78	1,49	30,27	-0,07	30,20	4,90
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,41	2,71	29,13	0,76	29,89	0,79	30,67	1,08	31,76	1,27	33,03	6,26	39,28	2,32	41,60	15,19
Северо-Западный АО	Куркино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	58,34	0,48	58,83	0,33	59,15	0,29	59,44	0,00	59,44	0,00	59,44	0,26	59,70	1,07	60,77	2,42
		вентиляция, кондиционирование	14,29	0,82	15,11	0,72	15,83	0,48	16,31	0,00	16,31	0,00	16,31	0,43	16,74	1,78	18,51	4,22
		гор. водоснабжение (ср. час.)	15,11	0,04	15,15	0,25	15,39	0,03	15,42	0,00	15,42	0,00	15,42	0,03	15,45	0,11	15,56	0,46
	Митино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	203,35	-2,44	200,90	1,20	202,10	1,17	203,26	1,62	204,88	2,29	207,17	4,30	211,47	5,84	217,31	13,97
		вентиляция, кондиционирование	57,18	-0,32	56,86	0,06	56,91	0,54	57,45	1,09	58,54	0,36	58,90	5,39	64,29	13,58	77,87	20,69
		гор. водоснабжение (ср. час.)	62,74	0,02	62,76	1,14	63,90	1,02	64,92	1,05	65,98	1,35	67,33	3,29	70,63	1,73	72,36	9,62
	Покровское-Стрешнево	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	99,66	-0,42	99,24	1,92	101,16	3,92	105,08	7,82	112,90	5,27	118,17	27,99	146,16	19,09	165,26	65,59
		вентиляция, кондиционирование	57,70	-0,76	56,93	-0,24	56,70	0,81	57,51	1,78	59,28	1,58	60,86	14,16	75,02	15,47	90,49	32,79
		гор. водоснабжение (ср. час.)	26,87	0,18	27,05	1,02	28,07	1,46	29,53	1,63	31,16	1,79	32,95	8,42	41,37	4,90	46,27	19,40
	Северное Тушино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	142,16	-1,91	140,25	-0,34	139,92	-0,97	138,94	-0,91	138,04	-0,83	137,21	-1,54	135,67	7,12	142,78	0,62
		вентиляция, кондиционирование	41,62	-0,56	41,06	-0,38	40,68	-0,42	40,26	-0,45	39,81	-0,42	39,39	-1,47	37,92	0,25	38,17	-3,44
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,40	0,00	39,40	0,54	39,95	0,22	40,16	0,21	40,38	0,21	40,59	1,50	42,09	3,57	45,66	6,25
	Строгино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	165,17	0,53	165,70	-1,98	163,73	-1,77	161,96	-1,76	160,20	-1,67	158,54	-6,14	152,39	-4,11	148,29	-16,88
		вентиляция, кондиционирование	84,54	3,51	88,05	-1,03	87,03	-0,79	86,23	-0,91	85,32	-0,86	84,46	-2,29	82,17	-1,74	80,42	-4,11
		гор. водоснабжение (ср. час.)	40,28	0,23	40,51	0,00	40,51	0,01	40,52	0,00	40,52	0,00	40,52	0,08	40,61	0,04	40,64	0,36
	Хорошево-Мневники	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	162,50	3,03	165,52	3,53	169,06	1,04	170,10	3,70	173,79	7,05	180,84	61,54	242,38	19,96	262,33	99,84
		вентиляция, кондиционирование	27,93	1,02	28,95	2,08	31,02	2,04	33,07	1,13	34,20	2,95	37,15	26,04	63,19	5,83	69,02	41,09
		гор. водоснабжение (ср. час.)	55,48	1,21	56,69	1,55	58,23	0,66	58,89	1,68	60,56	2,52	63,09	19,59	82,67	7,42	90,09	34,61
	Щукино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	120,24	2,12	122,37	-1,06	121,30	-1,23	120,08	-0,78	119,29	-0,98	118,31	2,75	121,07	5,66	126,73	6,48
		вентиляция, кондиционирование	33,69	0,10	33,78	0,24	34,02	-0,15	33,87	0,28	34,15	-0,34	33,81	3,12	36,93	5,65	42,58	8,90
		гор. водоснабжение (ср. час.)	54,21	0,91	55,12	0,04	55,17	0,02	55,18	0,16	55,34	0,08	55,42	2,04	57,46	2,12	59,58	5,37
	Южное Тушино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	171,00	-2,29	168,71	-1,72	166,99	-1,11	165,88	-0,97	164,91	-0,46	164,45	2,59	167,04	1,76	168,80	-2,21
		вентиляция, кондиционирование	43,21	-0,58	42,63	-0,43	42,20	0,02	42,22	-0,07	42,14	-0,44	41,70	0,85	42,56	-0,29	42,27	-0,94
		гор. водоснабжение (ср. час.)	46,19	0,00	46,19	0,01	46,20	0,22	46,41	0,28	46,69	0,44	47,13	2,99	50,12	2,07	52,19	6,00
Зеленоградский АО	Крюково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	141,25	-1,86	139,39	-1,72	137,68	0,68	138,36	1,02	139,38	10,54	149,92	25,56	175,48	13,85	189,33	48,09
		вентиляция, кондиционирование	28,62	-0,31	28,31	-0,35	27,96	0,57	28,53	0,55	29,08	0,77	29,85	2,36	32,22	8,09	40,31	11,69
		гор. водоснабжение (ср. час.)	39,68	0,00	39,68	0,00	39,68	0,66	40,34	0,75	41,09	3,96	45,05	10,31	55,36	4,81	60,16	20,49
	Матушкино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	51,12	-0,58	50,55	-0,62	49,93	-0,33	49,60	0,19	49,79	-0,34	49,45	-1,68	47,77	-1,39	46,38	-4,75
		вентиляция, кондиционирование	85,83	-0,96	84,87	-1,04	83,83	-0,56	83,26	-0,65	82,62	-0,57	82,05	-2,83	79,22	-2,34	76,89	-8,95
		гор. водоснабжение (ср. час.)	21,77	0,01	21,78	0,00	21,78	0,03	21,81	0,25	22,06	0,02	22,08	0,05	22,13	0,00	22,13	0,36
	Савелки	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	53,13	0,45	53,58	-0,65	52,94	-0,50	52,44	0,04	52,48	0,10	52,58	-0,31	52,27	-1,26	51,01	-2,12
		вентиляция, кондиционирование	33,85	-0,45	33,40	-0,41	32,98	-0,20	32,78	0,39	33,17	0,12	33,29	-0,04	33,25	-0,61	32,63	-1,22
		гор. водоснабжение (ср. час.)	22,45	0,30	22,75	0,00	22,75	0,01	22,76	0,14	22,91	0,16	23,06	0,47	23,53	0,02	23,55	1,10
	Силино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	58,23	0,78	59,00	11,89	70,89	-0,10	70,79	0,39	71,18	-0,39	70,79	0,57	71,36	16,15	87,51	29,28
		вентиляция, кондиционирование	12,97	2,43	15,39	20,71	36,10	0,75	36,85	1,21	38,06	-0,13	37,93	4,02	41,95	28,98	70,93	57,96
		гор. водоснабжение (ср. час.)	21,24	0,13	21,37	1,34	22,71	0,06	22,77	0,15	22,92	0,06	22,98	0,36	23,34	1,89	25,23	3,99
	Старое Крюково	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	47,19	-0,42	46,77	-0,57	46,19	-0,54	45,65	0,28	45,93	-0,48	45,45	-1,65	43,80	-0,35	43,45	-3,74
		вентиляция, кондиционирование	85,72	-0,79	84,93	-1,04	83,89	-0,98	82,91	-0,92	81,98	-0,87	81,11	-3,64	77,47	-2,33	75,14	-10,58
		гор. водоснабжение (ср. час.)	18,06	0,02	18,08	0,00	18,08	0,00	18,08	0,31	18,39	0,00	18,39	0,12	18,51	0,32	18,83	0,77
Новомосковский АО	г.о. Щербинка	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	67,57	2,60	70,17	1,10	71,27	4,51	75,79	0,96	76,74	6,33	83,07	1,71	84,78	0,00	84,78	17,21
		вентиляция, кондиционирование	0,69	0,40	1,09	0,00	1,09	0,47	1,56	0,14	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	1,01
		гор. водоснабжение (ср. час.)	17,11	0,63	17,74	0,38	18,12	1,48	19,60	0,31	19,91	2,17	22,08	0,59	22,66	0,00	22,66	5,55
	пос. Внуковское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	50,79	9,69	60,48	5,84	66,31	7,19	73,51	11,52	85,03	13,69	98,72	45,47	144,19	0,00	144,19	93,40
		вентиляция, кондиционирование	0,00	0,71	0,71	0,62	1,33	2,77	4,10	1,19	5,29	6,56	11,85	24,02	35,87	0,00	35,87	35,87
		гор. водоснабжение (ср. час.)	13,70	2,44	16,14	1,91	18,06	2,07	20,13	3,78	23,91	3,76	27,68	12,18	39,85	0,00	39,85	26,15
	пос. Воскресенское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	21,71	4,55	26,26	1,30	27,56	1,10	28,66	1,92	30,57	0,02	30,59	0,00	30,59	0,00	30,59	8,88
		вентиляция, кондиционирование	1,52	1,65	3,17	0,32	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	0,00	3,49	1,97
		гор. водоснабжение (ср. час.)	3,26	1,01	4,27	0,40	4,67	0,38	5,05	0,66	5,70	0,01	5,71	0,00	5,71	0,00	5,71	2,45
	пос. Десеновское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	55,30	11,86	67,16	5,15	72,32	4,78	77,10	1,11	78,20	2,21	80,42	29,30	109,71	2,57	112,29	56,98
		вентиляция, кондиционирование	2,40	1,85	4,25	1,23	5,49	0,62	6,10	0,62	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	0,00	6,72	4,32
		гор. водоснабжение (ср. час.)	11,41	2,89	14,31	1,59	15,90	1,55	17,45	0,29	17,74	0,76	18,50	10,04	28,55	0,88	29,43	18,01
	пос. Кокошкино	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	15,26	0,11	15,38	0,00	15,38	0,85	16,22	0,00	16,22	0,01	16,23	0,97	17,20	0,00	17,20	1,94
		вентиляция, кондиционирование	0,16	0,19	0,35	0,00	0,35	0,40	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,59
		гор. водоснабжение (ср. час.)	5,10	0,01	5,11	0,00	5,11	0,23	5,34	0,00	5,34	0,00	5,35	0,33	5,68	0,00	5,68	0,58
	пос. Марушкинское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	15,33	8,27	23,60	2,39	25,99	4,30	30,30	4,71	35,00	0,02	35,02	8,45	43,47	0,00	43,47	28,14
		вентиляция, кондиционирование	3,59	0,00	3,59	0,00	3,59	0,43	4,02	0,44	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,00	4,46	0,87
		гор. водоснабжение (ср. час.)	2,00	2,15	4,15	0,82	4,97	1,41	6,39	1,65	8,04	0,01	8,04	2,90	10,94	0,00	10,94	8,94
	пос. Московский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	125,24	12,21	137,45	45,27	182,72	35,06	217,77	21,19	238,97	13,69	252,66	123,27	375,93	17,96	393,89	268,65
		вентиляция, кондиционирование	22,74	1,57	24,31	17,96	42,27	17,20	59,47	2,11	61,57	1,05	62,62	29,24	91,87	20,57	112,44	89,70
		гор. водоснабжение (ср. час.)	27,72	3,01	30,74	8,15	38,89	7,59	46,48	5,19	51,67	3,26	54,93	29,12	84,05	3,22	87,27	59,54
	пос. Мосрентген	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	32,00	0,35	32,35	0,00	32,35	0,00	32,35	0,18	32,54	1,70	34,23	13,14	47,37	0,00	47,37	15,38
		вентиляция, кондиционирование	4,04	0,60	4,64	0,00	4,64	0,00	4,64	0,30	4,95	2,82	7,76	1,57	9,34	0,00	9,34	5,30
		гор. водоснабжение (ср. час.)	6,53	0,03	6,56	0,00	6,56	0,00	6,56	0,02	6,58	0,18	6,76	4,28	11,05	0,00	11,05	4,51
	пос. Рязановское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка в горячей воде (с учетом потерь в тепловых сетях), Гкал/ч															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление	43,56	0,09	43,65	0,00	43,65	0,00	43,65	0,50	44,15	0,00	44,15	66,36	110,51	207,92	318,44	274,87
		вентиляция, кондиционирование	2,88	0,15	3,03	0,00	3,03	0,00	3,03	0,21	3,24	0,00	3,24	22,99	26,23	65,39	91,62	88,74
		гор. водоснабжение (ср. час.)	11,26	0,01	11,26	0,00	11,26	0,00	11,26	0,34	11,61	0,00	11,61	19,49	31,10	62,00	93,09	81,84
	пос. Сосенское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	109,45	22,75	132,20	10,30	142,50	19,73	162,23	38,00	200,22	38,48	238,70	157,64	396,35	141,02	537,37	427,92
		вентиляция, кондиционирование	6,43	14,40	20,83	9,82	30,65	8,39	39,03	13,65	52,68	19,32	72,00	47,27	119,27	67,69	186,95	180,52
		гор. водоснабжение (ср. час.)	25,47	4,43	29,90	3,22	33,12	6,37	39,49	11,89	51,38	9,50	60,88	45,44	106,31	38,74	145,05	119,58
	пос. Филимонковское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	8,86	1,26	10,12	1,21	11,33	1,13	12,46	1,10	13,56	2,83	16,39	33,56	49,95	49,16	99,11	90,24
		вентиляция, кондиционирование	1,87	0,61	2,48	0,78	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	6,26	9,52	8,01	17,53	15,66
		гор. водоснабжение (ср. час.)	2,95	0,26	3,22	0,30	3,52	0,39	3,91	0,38	4,28	0,97	5,25	10,62	15,87	15,72	31,59	28,64
Троицкий АО	г.о. Троицк	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	90,63	2,56	93,19	0,72	93,91	1,09	95,00	3,07	98,07	1,85	99,92	7,98	107,89	0,00	107,89	17,26
		вентиляция, кондиционирование	23,03	1,25	24,28	0,00	24,28	0,56	24,84	0,60	25,43	0,00	25,43	4,52	29,95	0,00	29,95	6,92
		гор. водоснабжение (ср. час.)	23,98	0,54	24,52	0,25	24,77	0,29	25,06	0,97	26,03	0,63	26,66	2,09	28,75	0,00	28,75	4,77
	пос. Вороновское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	25,76	0,00	25,76	0,29	26,05	0,13	26,18	0,07	26,25	0,03	26,28	0,43	26,71	0,00	26,71	0,95
		вентиляция, кондиционирование	4,22	0,00	4,22	0,00	4,22	0,22	4,44	0,12	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,00	4,56	0,34
		гор. водоснабжение (ср. час.)	4,48	0,00	4,48	0,10	4,58	0,09	4,67	0,01	4,68	0,01	4,69	0,15	4,84	0,00	4,84	0,36
	пос. Киевский	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	21,17	0,00	21,17	0,19	21,36	0,39	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,00	21,75	0,05	21,80	0,64
		вентиляция, кондиционирование	0,18	0,00	0,18	0,32	0,50	0,65	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,97
		гор. водоснабжение (ср. час.)	4,87	0,00	4,87	0,02	4,89	0,04	4,93	0,00	4,93	0,00	4,93	0,00	4,93	0,02	4,95	0,08
	пос. Кленовское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	7,01	0,00	7,01	0,00	7,01	0,08	7,09	0,00	7,09	0,01	7,10	0,00	7,10	0,02	7,12	0,11
		вентиляция, кондиционирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,13
		гор. водоснабжение (ср. час.)	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,01	1,59	0,00	1,59	0,00	1,60	0,00	1,60	0,01	1,60	0,02
	пос. Краснопахорское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	10,91	0,00	10,92	0,00	10,92	0,29	11,20	0,01	11,21	1,35	12,56	3,86	16,42	8,59	25,01	14,10
		вентиляция, кондиционирование	0,80	0,01	0,81	0,00	0,81	0,48	1,28	0,01	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,49
		гор. водоснабжение (ср. час.)	2,34	0,00	2,34	0,00	2,34	0,03	2,38	0,00	2,38	0,46	2,84	1,32	4,16	2,94	7,11	4,76
	пос. Михайлово-Ярцевское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	11,53	0,22	11,75	0,00	11,75	0,72	12,47	1,47	13,94	0,46	14,40	4,09	18,49	0,39	18,88	7,35
		вентиляция, кондиционирование	0,27	0,38	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	1,80	2,44	0,00	2,44	3,56	6,00	0,00	6,00	5,74
		гор. водоснабжение (ср. час.)	2,41	0,02	2,43	0,00	2,43	0,25	2,68	0,25	2,93	0,16	3,09	0,90	3,98	0,13	4,11	1,70
	пос. Новофедоровское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	10,54	3,63	14,17	1,84	16,01	3,98	19,99	3,89	23,88	2,13	26,00	0,26	26,26	0,00	26,26	15,73
		вентиляция, кондиционирование	0,22	0,00	0,22	0,00	0,22	0,51	0,73	0,31	1,04	0,31	1,35	0,31	1,66	0,00	1,66	1,43
		гор. водоснабжение (ср. час.)	2,98	0,95	3,93	0,63	4,56	1,29	5,85	1,29	7,14	0,69	7,82	0,05	7,87	0,00	7,87	4,89
	пос. Первомайское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	23,45	3,29	26,74	1,84	28,58	2,89	31,47	7,56	39,03	1,01	40,03	2,29	42,33	0,91	43,24	19,79
		вентиляция, кондиционирование	2,24	1,08	3,31	0,00	3,31	0,54	3,85	0,25	4,10	0,03	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	1,90
		гор. водоснабжение (ср. час.)	5,82	0,74	6,56	0,63	7,19	0,92	8,11	2,55	10,66	0,34	11,00	0,79	11,79	0,31	12,10	6,28
	пос. Роговское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	4,11	0,01	4,12	0,00	4,12	0,51	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,00	4,63	0,52
		вентиляция, кондиционирование	0,37	0,02	0,38	0,00	0,38	0,18	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,20
		гор. водоснабжение (ср. час.)	0,76	0,00	0,77	0,00	0,77	0,15	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,15
	пос. Щаповское	технология	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление	16,08	1,76	17,84	0,10	17,94	0,27	18,21	0,00	18,21	0,00	18,21	0,91	19,12	0,00	19,12	3,04
		вентиляция, кондиционирование	0,40	0,00	0,40	0,17	0,56	0,45	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,00	1,01	0,62
		гор. водоснабжение (ср. час.)	4,37	0,46	4,83	0,01	4,84	0,03	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87	0,31	5,18	0,00	5,18	0,81

Таблица А.1.2 – Объемы и приросты потребления тепловой энергии объектами производственной застройки по каждому расчетному элементу территориального деления г. Москвы на период 2017-2032 гг.

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
Центральный АО	Арбат	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,85	0,01	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,03	1,89	0,00	1,89	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	5,49	0,05	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,14	5,69	0,00	5,69	0,19
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,01	0,70	0,00	0,70	0,01
	Басманный	технология, Гкал/ч	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00
		отопление, Гкал/ч	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,00	38,94	0,16	39,10	0,00	39,10	0,16
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	53,18	0,00	53,18	0,00	53,18	0,00	53,18	0,00	53,18	0,00	53,18	0,78	53,96	0,00	53,96	0,78
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,00	9,21	0,04	9,25	0,00	9,25	0,04
		пар, т/ч	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00
	Замоскворечье	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	16,48	1,00	17,48	0,27	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,00	17,75	0,55	18,30	0,00	18,30	1,82
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	17,75	4,72	22,47	1,33	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	0,00	23,80	2,74	26,54	0,00	26,54	8,79
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,16	0,18	5,34	0,06	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,13	5,54	0,00	5,54	0,37
		пар, т/ч	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80	0,00
	Красносельский	технология, Гкал/ч	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,33	0,00
		отопление, Гкал/ч	22,82	0,33	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,00	23,15	0,01	23,16	0,20	23,36	0,00	23,36	0,54
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	15,26	1,56	16,82	0,00	16,82	0,00	16,82	0,00	16,82	0,02	16,84	0,99	17,83	0,00	17,83	2,57
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,73	0,06	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	0,00	3,79	0,05	3,84	0,00	3,84	0,11
		пар, т/ч	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00	35,40	0,00
	Мещанский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,80	0,57	3,37	0,00	3,37	0,07	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,07	3,50	0,00	3,50	0,70
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	3,77	2,68	6,45	0,00	6,45	0,33	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,34	7,11	0,00	7,11	3,35
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,94	0,10	1,04	0,00	1,04	0,02	1,05	0,00	1,05	0,00	1,05	0,02	1,07	0,00	1,07	0,13
	Пресненский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	25,53	0,04	25,57	0,00	25,57	0,08	25,65	0,01	25,66	0,00	25,66	0,17	25,83	0,09	25,91	0,38
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	15,56	0,18	15,75	0,00	15,75	0,42	16,16	0,04	16,20	0,00	16,20	0,83	17,03	0,42	17,45	1,89
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,41	0,01	5,41	0,00	5,41	0,02	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	0,04	5,48	0,02	5,50	0,09
		пар, т/ч	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00	4,10	0,00
	Таганский	технология, Гкал/ч	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
		отопление, Гкал/ч	14,51	0,37	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	0,02	14,90	0,00	14,90	0,22	15,12	0,08	15,20	0,69
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	9,14	1,73	10,87	0,00	10,87	0,00	10,87	0,12	10,99	0,00	10,99	1,08	12,07	0,41	12,48	3,34
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,90	0,06	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,01	2,97	0,00	2,97	0,05	3,03	0,02	3,05	0,14
		пар, т/ч	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00	13,86	0,00
	Тверской	технология, Гкал/ч	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00	0,83	0,00
		отопление, Гкал/ч	17,63	0,14	17,77	0,00	17,77	0,05	17,82	0,00	17,82	0,00	17,83	0,13	17,96	0,03	17,99	0,36
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	14,64	0,66	15,30	0,00	15,30	0,27	15,57	0,00	15,57	0,02	15,59	0,66	16,25	0,16	16,41	1,77
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,73	0,02	6,76	0,00	6,76	0,01	6,77	0,00	6,77	0,00	6,77	0,03	6,80	0,01	6,81	0,08
		пар, т/ч	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
	Хамовники	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,45	0,02	5,47	0,00	5,47	0,06	5,53	0,01	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,00	5,54	0,09
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,44	0,09	8,53	0,00	8,53	0,29	8,82	0,05	8,87	0,00	8,87	0,00	8,87	0,00	8,87	0,43
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,01	1,18	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19	0,00	1,19	0,02
	Якиманка	технология, Гкал/ч	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,00	3,30	0,01	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,00	3,31	0,01
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,06	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,06
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
Северный АО	Аэропорт	технология, Гкал/ч	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00	1,41	0,00
		отопление, Гкал/ч	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,00	6,54	0,24	6,78	0,66	7,44	0,90
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	0,00	15,56	1,18	16,74	3,29	20,03	4,47
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,06	0,73	0,16	0,89	0,22
		пар, т/ч	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
	Беговой	технология, Гкал/ч	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00	8,83	0,00
		отопление, Гкал/ч	71,35	0,27	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62	0,08	71,70	0,12	71,83	0,48
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	77,77	1,29	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,00	79,07	0,39	79,45	0,62	80,07	2,30
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	17,98	0,05	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,00	18,03	0,02	18,04	0,03	18,07	0,10
		пар, т/ч	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00	26,18	0,00
	Бескудниковский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,11	0,19	0,31	0,50	0,42

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55	0,55	1,52	2,07	2,07
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,03	0,06	0,07	0,14	0,10
	Войковский	технология, Гкал/ч	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00	11,09	0,00
		отопление, Гкал/ч	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,37	24,59	0,37
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	0,00	20,45	1,84	22,29	1,84
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,00	5,23	0,09	5,32	0,09
		пар, т/ч	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00	12,50	0,00
	Восточное Дегунино	технология, Гкал/ч	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,00
		отопление, Гкал/ч	40,34	0,00	40,34	0,00	40,34	0,00	40,34	0,01	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35	0,00	40,35	0,01
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	0,00	21,48	0,03	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,00	21,51	0,03
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00	5,74	0,00
		пар, т/ч	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00
	Головинский	технология, Гкал/ч	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00	0,11	0,00
		отопление, Гкал/ч	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	0,00	40,98	0,40	41,38	0,40
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	0,00	34,94	1,98	36,92	1,98
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,00	7,32	0,10	7,41	0,10
		пар, т/ч	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00	10,70	0,00
	Дмитровский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	20,18	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00	20,18	0,00	20,18	0,01	20,19	0,00	20,19	0,84	21,03	0,86
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,00	6,25	0,04	6,29	0,00	6,29	4,19	10,48	4,23
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,03	2,20	0,00	2,20	0,20	2,41	0,24
		пар, т/ч	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00
	Западное Дегунино	технология, Гкал/ч	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00
		отопление, Гкал/ч	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,00	21,56	0,01	21,57	0,00	21,57	1,11	22,68	0,40	23,08	1,52
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	5,51	45,41	1,98	47,39	7,49
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,01	5,37	0,00	5,37	0,27	5,63	0,10	5,73	0,38
		пар, т/ч	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00	8,40	0,00
	Коптево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00	4,01	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00	1,37	0,00
		пар, т/ч	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,00
	Левобережный	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	11,44	0,00	11,44	0,00	11,44	0,01	11,45	0,01	11,45	0,00	11,45	0,00	11,45	0,00	11,45	0,02
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,32	0,00	2,32	0,00	2,32	0,05	2,37	0,03	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,08
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00	1,52	0,00
		пар, т/ч	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00	3,48	0,00
	Молжаниновский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,11	1,07	0,11
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,54	1,86	0,54
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,00	0,12	0,03	0,15	0,03
	Савеловский	технология, Гкал/ч	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
		отопление, Гкал/ч	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,00	14,14	0,99	15,13	0,99
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	0,00	19,43	4,91	24,34	4,91
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,00	1,98	0,24	2,21	0,24
		пар, т/ч	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00	11,00	0,00
	Сокол	технология, Гкал/ч	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00	0,56	0,00
		отопление, Гкал/ч	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00	24,22	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00	12,07	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00	2,63	0,00
		пар, т/ч	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00
	Тимирязевский	технология, Гкал/ч	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00	1,86	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,00	4,59	0,04	4,64	0,00	4,64	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,00	2,41	0,22	2,63	0,00	2,63	0,22
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,00	1,16	0,01	1,17	0,00	1,17	0,01
	Ховрино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,07	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00	2,08	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,00	0,94	0,02	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,00	0,96	0,02
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00	0,75	0,00
	Хорошевский	технология, Гкал/ч	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление, Гкал/ч	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	0,00	25,14	0,39	25,54	0,00	25,54	0,40
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	30,33	0,00	30,33	0,00	30,33	0,02	30,36	0,01	30,37	0,00	30,37	1,94	32,31	0,00	32,31	1,97
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,00	6,94	0,09	7,03	0,00	7,03	0,10
		пар, т/ч	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00	13,51	0,00
Северо-Восточный АО	Алексеевский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00	23,86	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00	10,41	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
		пар, т/ч	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00	0,60	0,00
	Алтуфьевский	технология, Гкал/ч	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00	0,07	0,00
		отопление, Гкал/ч	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,00	13,09	0,13	13,22	0,13
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,00	23,91	0,64	24,55	0,64
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00	2,35	0,03	2,38	0,03
		пар, т/ч	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00
	Бабушкинский	технология, Гкал/ч	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,04	4,37	0,00	4,37	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,00	5,62	0,19	5,81	0,00	5,81	0,19
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	0,01	1,09	0,00	1,09	0,01
		пар, т/ч	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,00
	Бибирево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,01	0,02	0,03	0,00	0,03	0,03	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,13	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,00	0,20	0,20
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01
		пар, т/ч	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
	Бутырский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	51,45	0,13	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,00	51,58	0,23	51,80	0,20	52,00	0,55
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	27,48	0,61	28,08	0,00	28,08	0,00	28,08	0,00	28,08	0,00	28,08	1,12	29,20	0,99	30,19	2,71
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	8,28	0,02	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,00	8,30	0,05	8,36	0,05	8,40	0,12
		пар, т/ч	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00
	Лианозово	технология, Гкал/ч	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00	2,97	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00	4,14	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00	0,32	0,00
	Лосиноостровский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,06	4,76	0,20	4,96	0,26
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,00	1,80	0,29	2,09	0,98	3,07	1,27
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,00	0,64	0,01	0,65	0,05	0,70	0,06
	Марфино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	0,00	5,81	0,01	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,00	5,83	0,01
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,07	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,07
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,37	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00	0,38	0,00
		пар, т/ч	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	Марьина Роща	технология, Гкал/ч	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
		отопление, Гкал/ч	25,12	0,00	25,12	0,15	25,27	0,00	25,27	0,00	25,27	0,00	25,27	0,39	25,66	1,39	27,05	1,93
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	20,20	0,00	20,20	0,73	20,94	0,00	20,94	0,00	20,94	0,00	20,94	1,95	22,88	6,89	29,78	9,57
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	4,26	0,00	4,26	0,04	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,00	4,30	0,09	4,39	0,33	4,72	0,46
		пар, т/ч	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00	2,15	0,00
	Останкинский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,76	40,76	0,76
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	0,00	8,43	3,76	12,19	3,76
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,00	3,26	0,18	3,45	0,18
		пар, т/ч	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00
	Отрадное	технология, Гкал/ч	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00	1,25	0,00
		отопление, Гкал/ч	24,56	0,00	24,56	0,00	24,56	0,06	24,63	0,00	24,63	0,41	25,03	1,42	26,45	0,45	26,90	2,34
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	17,23	0,00	17,23	0,00	17,23	0,32	17,55	0,00	17,55	2,01	19,56	6,57	26,13	2,26	28,39	11,16
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,02	2,67	0,00	2,67	0,10	2,76	0,32	3,08	0,11	3,19	0,54
		пар, т/ч	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00	3,22	0,00
	Ростокино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00	10,05	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,00
		пар, т/ч	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00	8,50	0,00
	Свиблово	технология, Гкал/ч	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		отопление, Гкал/ч	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00	24,55	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00	11,78	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
		пар, т/ч	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00	22,00	0,00
	Северное Медведково	технология, Гкал/ч	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00	0,58	0,00
		отопление, Гкал/ч	9,92	0,00	9,92	0,00	9,92	0,10	10,01	0,00	10,01	-2,64	7,37	0,54	7,92	3,08	10,99	1,07
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	24,48	0,00	24,48	0,00	24,48	0,48	24,95	0,00	24,95	0,00	24,95	2,69	27,64	15,26	42,90	18,43
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,24	0,00	1,24	0,00	1,24	0,02	1,27	0,00	1,27	-0,03	1,24	0,13	1,37	0,74	2,11	0,86
		пар, т/ч	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	0,00	5,33	-0,50	4,83	0,00	4,83	0,00	4,83	-0,50
	Северный	технология, Гкал/ч	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00	0,68	0,00
		отопление, Гкал/ч	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,00	6,07	0,12	6,19	0,12
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,00	6,49	0,62	7,11	0,62
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,03	0,60	0,03
	Южное Медведково	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,70	0,00	0,70	0,00	0,70	0,08	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,08	0,86	1,80	2,66	1,96
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41	0,41	0,00	0,41	0,00	0,41	0,41	0,81	8,93	9,74	9,74
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,02	0,18	0,00	0,18	0,00	0,18	0,02	0,20	0,43	0,63	0,47
	Ярославский	технология, Гкал/ч	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00	1,27	0,00
		отопление, Гкал/ч	12,58	0,00	12,58	0,00	12,58	0,01	12,60	0,00	12,60	0,17	12,77	0,07	12,84	0,56	13,39	0,81
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,94	0,00	2,94	0,00	2,94	0,06	3,00	0,00	3,00	0,31	3,31	0,34	3,66	2,76	6,42	3,48
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,00	1,40	0,07	1,47	0,02	1,49	0,13	1,62	0,22
		пар, т/ч	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00
Восточный АО	Богородское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	6,82	0,00	6,82	0,27	7,08	0,00	7,08	0,02	7,10	0,00	7,10	0,00	7,10	0,13	7,23	0,42
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	6,49	0,00	6,49	1,32	7,81	0,00	7,81	0,10	7,91	0,00	7,91	0,00	7,91	0,66	8,57	2,08
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,43	0,00	2,43	0,06	2,49	0,00	2,49	0,00	2,50	0,00	2,50	0,00	2,50	0,03	2,53	0,10
	Вешняки	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,89	0,00	5,89	0,00	5,89	0,04	5,93	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00	5,93	0,00	5,93	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,15	0,00	4,15	0,00	4,15	0,18	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,00	4,33	0,18
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,91	0,00	0,91	0,00	0,91	0,01	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,01
		пар, т/ч	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00	3,90	0,00
	Восточное Измайлово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Восточный	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00	2,62	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	0,00
	Гольяново	технология, Гкал/ч	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00	0,30	0,00
		отопление, Гкал/ч	34,67	0,13	34,81	0,01	34,81	0,02	34,83	0,00	34,83	0,00	34,83	0,09	34,92	0,05	34,97	0,30
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	62,27	0,64	62,91	0,02	62,93	0,09	63,03	0,00	63,03	0,00	63,03	0,44	63,47	0,25	63,72	1,44
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	9,09	0,02	9,12	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	9,12	0,00	9,12	0,02	9,15	0,01	9,16	0,06
	Ивановское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08
		отопление, Гкал/ч	0,98	0,00	0,98	0,19	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,00	1,17	0,09	1,26	0,04	1,30	0,32
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,67	0,00	0,67	0,95	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,35	1,97	0,21	2,18	1,51
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,47	0,00	0,47	0,05	0,52	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00	0,52	0,02	0,54	0,01	0,55	0,07
		пар, т/ч	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00	0,24	0,00
	Измайлово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,19	0,00	3,19	0,08	3,27	0,12	3,39	0,12	3,52	0,17	3,68	0,95	4,63	0,00	4,63	1,44
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,43	0,00	1,43	0,40	1,83	0,62	2,45	0,62	3,06	0,82	3,88	4,70	8,58	0,00	8,58	7,15
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,31	0,00	0,31	0,02	0,32	0,03	0,35	0,03	0,38	0,04	0,42	0,23	0,65	0,00	0,65	0,35
	Косино-Ухтомский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,77	0,00	1,77	0,00	1,77	0,05	1,82	0,00	1,82	0,00	1,82	1,43	3,25	1,33	4,58	2,81
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,26	0,00	0,26	7,10	7,37	6,57	13,94	13,94
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,45	0,00	0,45	0,00	0,45	0,01	0,46	0,00	0,46	0,00	0,46	0,34	0,80	0,32	1,12	0,67
	Метрогородок	технология, Гкал/ч	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00	8,47	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление, Гкал/ч	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00	27,66	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00	15,24	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00	5,59	0,00
		пар, т/ч	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00	56,50	0,00
	Новогиреево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	9,13	0,11	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,11
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,49	0,53	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,00	9,02	0,53
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,52	0,02	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,00	1,54	0,02
		пар, т/ч	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00	15,20	0,00
	Новокосино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00
		пар, т/ч	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
	Перово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	31,27	0,00	31,27	0,00	31,27	0,02	31,29	0,00	31,29	0,00	31,29	0,10	31,39	0,43	31,82	0,55
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	50,01	0,00	50,01	0,00	50,01	0,12	50,13	0,00	50,13	0,00	50,13	0,50	50,63	2,12	52,75	2,74
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,01	9,59	0,00	9,59	0,00	9,59	0,02	9,62	0,10	9,72	0,13
		пар, т/ч	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00	20,24	0,00
	Преображенское	технология, Гкал/ч	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00	2,56	0,00
		отопление, Гкал/ч	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	0,00	35,05	0,16	35,21	0,16
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,00	17,85	0,79	18,64	0,79
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,00	6,76	0,04	6,80	0,04
		пар, т/ч	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,00
	Северное Измайлово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00	3,72	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00	24,29	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00	1,49	0,00
	Соколиная Гора	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	113,16	0,02	113,17	0,01	113,19	0,00	113,19	0,03	113,21	0,00	113,21	0,04	113,25	0,50	113,75	0,59
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	89,53	0,07	89,60	0,06	89,66	0,00	89,66	0,13	89,79	0,00	89,79	0,20	89,98	2,47	92,46	2,93
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,00	15,78	0,01	15,79	0,00	15,79	0,01	15,80	0,12	15,92	0,14
		пар, т/ч	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00	3,99	0,00
	Сокольники	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	21,60	0,03	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,00	21,63	0,13	21,76	0,16
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	13,00	0,12	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,00	13,13	0,66	13,79	0,78
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,59	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,00	5,60	0,03	5,63	0,04
		пар, т/ч	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00	8,54	0,00
Юго-Восточный АО	Выхино-Жулебино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,92	0,00	5,92	0,00	5,92	0,05	5,98	0,00	5,98	0,00	5,98	0,37	6,34	0,00	6,34	0,42
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	14,58	0,02	14,60	0,00	14,60	0,27	14,87	0,00	14,87	0,00	14,87	1,82	16,69	0,00	16,69	2,10
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,01	1,30	0,00	1,30	0,00	1,30	0,09	1,39	0,00	1,39	0,10
		пар, т/ч	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00	2,48	0,00
	Капотня	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,00	16,03	0,06	16,09	0,19	16,28	0,25
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,00	22,30	0,28	22,58	0,95	23,54	1,23
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,00	3,10	0,01	3,11	0,05	3,16	0,06
		пар, т/ч	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00	305,51	0,00
	Кузьминки	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00	0,69	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,00
	Лефортово	технология, Гкал/ч	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
		отопление, Гкал/ч	82,05	-17,17	64,88	0,00	64,88	0,07	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95	0,00	64,95	0,21	65,16	-16,89
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	59,48	-5,15	54,33	0,00	54,33	0,34	54,66	0,00	54,66	0,00	54,66	0,00	54,66	1,05	55,71	-3,77
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	20,95	-1,68	19,27	0,00	19,27	0,02	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	0,00	19,29	0,05	19,34	-1,61
		пар, т/ч	49,32	-11,50	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	0,00	37,82	-11,50
	Люблино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	10,08	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	10,08	0,00	10,08	0,01	10,08	0,04	10,12	0,00	10,12	0,05
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,00	7,09	0,03	7,12	0,20	7,33	0,00	7,33	0,24

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	0,00	2,19	0,01	2,20	0,00	2,20	0,01
		пар, т/ч	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00	7,20	0,00
	Марьино	технология, Гкал/ч	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,98	0,00	2,98	0,09	3,07	0,12	3,19	0,12	3,32	0,12	3,44	0,51	3,95	0,00	3,95	0,97
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,35	0,00	8,35	0,45	8,80	0,62	9,41	0,62	10,03	0,62	10,65	2,52	13,16	0,00	13,16	4,81
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,86	0,00	0,86	0,02	0,88	0,03	0,91	0,03	0,94	0,03	0,97	0,12	1,09	0,00	1,09	0,23
		пар, т/ч	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00	6,10	0,00
	Некрасовка	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	31,20	0,00	31,20	0,05	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	0,00	31,25	1,99	33,24	2,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	18,70	0,00	18,70	0,26	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	0,00	18,96	9,86	28,82	10,12
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,00	0,00	6,00	0,01	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,00	6,01	0,48	6,49	0,49
	Нижегородский	технология, Гкал/ч	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00	19,20	0,00
		отопление, Гкал/ч	52,74	0,00	52,74	0,00	52,74	0,08	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,00	52,82	0,19	53,01	0,28
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	44,70	0,00	44,70	0,00	44,70	0,41	45,12	0,00	45,12	0,00	45,12	0,00	45,12	0,96	46,07	1,37
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,02	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,00	8,31	0,05	8,36	0,07
		пар, т/ч	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00	91,56	0,00
	Печатники	технология, Гкал/ч	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00	3,71	0,00
		отопление, Гкал/ч	77,07	0,00	77,07	0,00	77,07	0,45	77,53	0,03	77,56	0,00	77,56	0,44	78,00	0,31	78,31	1,23
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	81,80	0,00	81,80	0,00	81,80	2,25	84,05	0,16	84,21	0,00	84,21	2,19	86,40	1,51	87,92	6,11
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	14,37	0,00	14,37	0,00	14,37	0,11	14,48	0,01	14,49	0,00	14,49	0,11	14,59	0,07	14,67	0,30
		пар, т/ч	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00
	Рязанский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	32,23	0,00	32,23	0,00	32,23	0,00	32,23	0,00	32,23	0,00	32,23	0,09	32,33	0,04	32,37	0,14
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	27,86	0,00	27,86	0,00	27,86	0,00	27,86	0,00	27,86	0,02	27,89	0,46	28,35	0,21	28,55	0,69
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,00	2,99	0,02	3,01	0,01	3,02	0,03
		пар, т/ч	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00	8,60	0,00
	Текстильщики	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	0,00	11,19	0,61	11,80	0,61
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	0,00	1,97	3,03	5,00	3,03
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,00	1,44	0,15	1,59	0,15
		пар, т/ч	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
	Южнопортовый	технология, Гкал/ч	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00	15,10	0,00
		отопление, Гкал/ч	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,00	34,18	0,01	34,19	0,01
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,00	87,34	0,05	87,39	0,05
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,34	0,00	9,35	0,00
		пар, т/ч	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
Южный АО	Бирюлево Восточное	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	20,94	0,00	20,94	0,00	20,94	0,06	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,22	21,22	0,13	21,35	0,40
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	17,09	0,00	17,09	0,00	17,09	0,30	17,38	0,00	17,38	0,00	17,38	1,07	18,46	0,64	19,09	2,01
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,29	0,00	2,29	0,00	2,29	0,01	2,30	0,00	2,30	0,00	2,30	0,05	2,36	0,03	2,39	0,10
		пар, т/ч	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
	Бирюлево Западное	технология, Гкал/ч	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00	2,45	0,00
		отопление, Гкал/ч	13,73	0,00	13,73	0,04	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,84	14,60	1,44	16,04	0,80	16,85	3,12
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	26,24	0,00	26,24	0,18	26,43	0,00	26,43	0,00	26,43	0,56	26,99	1,86	28,85	3,98	32,83	6,59
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,05	0,00	2,05	0,01	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,00	2,06	0,08	2,14	0,19	2,33	0,28
		пар, т/ч	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00	6,30	0,00
	Братеево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,07	0,27	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,07	0,41	0,06	0,47	0,14	0,61	0,54
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,90	1,26	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,00	2,16	0,32	2,48	0,70	3,18	2,27
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,10	0,05	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,08	0,23	0,02	0,24	0,03	0,27	0,18
	Даниловский	технология, Гкал/ч	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,02	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,00	0,08	0,02
		отопление, Гкал/ч	39,51	0,11	39,63	0,00	39,63	0,00	39,63	0,08	39,70	0,00	39,70	0,00	39,70	0,18	39,89	0,37
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	37,18	0,53	37,72	0,00	37,72	0,00	37,72	0,25	37,97	0,00	37,97	0,00	37,97	0,91	38,88	1,70
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	8,57	0,02	8,59	0,00	8,59	0,00	8,59	0,02	8,61	0,00	8,61	0,00	8,61	0,04	8,66	0,09
		пар, т/ч	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
	Донской	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,00	19,65	0,10	19,75	0,00	19,75	0,10
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,00	20,95	0,49	21,44	0,00	21,44	0,49
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	0,00	6,81	0,02	6,84	0,00	6,84	0,02
	Зябликово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление, Гкал/ч	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,02	0,07	0,00	0,07	0,26	0,33	0,00	0,33	0,28
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,11	0,16	0,00	0,16	1,27	1,43	0,00	1,43	1,38
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,06	0,07	0,00	0,07	0,07
	Москворечье-Сабурово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77	0,05	55,82	0,00	55,82	0,05
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,00	22,40	0,26	22,66	0,00	22,66	0,26
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,00	4,92	0,01	4,93	0,00	4,93	0,01
		пар, т/ч	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00	74,80	0,00
	Нагатино-Садовники	технология, Гкал/ч	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00	0,23	0,00
		отопление, Гкал/ч	42,25	0,06	42,31	0,08	42,39	0,00	42,39	0,00	42,39	0,00	42,39	0,08	42,47	0,57	43,04	0,79
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	26,06	0,28	26,34	0,37	26,72	0,00	26,72	0,00	26,72	0,00	26,72	0,40	27,11	2,84	29,96	3,89
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	7,84	0,01	7,85	0,02	7,87	0,00	7,87	0,00	7,87	0,00	7,87	0,02	7,89	0,14	8,02	0,19
		пар, т/ч	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00	4,70	0,00
	Нагатинский затон	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,01	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,07	0,21	0,00	0,21	0,21
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,62	0,62	0,06	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,35	1,02	0,00	1,02	1,02
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,02	0,05	0,00	0,05	0,05
	Нагорный	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,00	18,88	0,08	18,96	0,00	18,96	0,08
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,00	3,80	0,39	4,20	0,00	4,20	0,39
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,00	2,09	0,02	2,11	0,00	2,11	0,02
		пар, т/ч	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00	1,15	0,00
	Орехово-Борисово Северное	технология, Гкал/ч	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00	0,48	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,71	0,13	2,84	0,00	2,84	0,01	2,86	0,00	2,86	0,00	2,86	0,17	3,03	0,08	3,11	0,40
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	9,77	0,61	10,38	0,00	10,38	0,07	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,86	11,31	0,41	11,72	1,95
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,26	0,02	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,04	0,32	0,02	0,34	0,09
	Орехово-Борисово Южное	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,00	2,40	0,10	2,50	0,22	2,73	0,33
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26	0,00	10,26	0,50	10,76	1,11	11,88	1,62
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,00	0,87	0,02	0,89	0,05	0,94	0,08
	Царицыно	технология, Гкал/ч	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00
		отопление, Гкал/ч	20,38	0,00	20,38	0,05	20,43	0,00	20,43	0,00	20,43	0,00	20,43	0,22	20,65	0,00	20,65	0,27
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	11,40	0,00	11,40	0,25	11,66	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	11,66	1,10	12,76	0,00	12,76	1,36
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,21	0,00	2,21	0,01	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,00	2,22	0,05	2,28	0,00	2,28	0,07
		пар, т/ч	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00	8,82	0,00
	Чертаново Северное	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,02	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00	5,02	0,00	5,02	0,10	5,12	0,50	5,62	0,22	5,84	0,82
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48	0,00	4,48	0,49	4,97	2,46	7,44	1,09	8,52	4,05
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,02	0,47	0,12	0,59	0,05	0,64	0,20
	Чертаново Центральное	технология, Гкал/ч	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00	0,78	0,00
		отопление, Гкал/ч	28,21	0,00	28,21	0,00	28,21	0,01	28,22	0,00	28,22	0,00	28,22	0,24	28,46	0,10	28,56	0,35
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	48,99	0,00	48,99	0,00	48,99	0,06	49,05	0,00	49,05	0,18	49,23	1,17	50,40	0,51	50,91	1,93
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,00	5,35	0,04	5,40	0,06	5,45	0,02	5,48	0,13
	Чертаново Южное	технология, Гкал/ч	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00	11,12	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,92	0,00	3,92	0,01	3,93	0,07	4,00	-2,81	1,18	0,12	1,30	0,54	1,84	0,53	2,37	-1,55
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,60	0,00	2,60	0,04	2,64	0,34	2,98	0,00	2,98	0,57	3,56	2,70	6,26	2,62	8,87	6,27
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,44	0,00	0,44	0,00	0,44	0,02	0,46	-0,35	0,11	0,03	0,14	0,13	0,27	0,13	0,40	-0,05
		пар, т/ч	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00	1,42	0,00
Юго-Западный АО	Академический	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	0,00	2,58	0,06	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,00	2,64	0,06
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,03	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,00	6,22	0,03
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
	Гагаринский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00	3,35	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00	9,24	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
	Зюзино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,16
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,77	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,77
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
	Коньково	технология, Гкал/ч	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00	0,72	0,00
		отопление, Гкал/ч	29,31	0,00	29,31	0,09	29,41	0,04	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	0,00	29,45	0,16	29,60	0,29
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	73,12	0,00	73,12	0,46	73,58	0,21	73,79	0,00	73,79	0,00	73,79	0,00	73,79	0,77	74,56	1,45
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,47	0,00	5,47	0,02	5,49	0,01	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,04	5,54	0,07
		пар, т/ч	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00	2,17	0,00
	Котловка	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,43	0,00	3,43	0,11	3,54	0,02	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,00	3,56	0,13
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	9,58	0,00	9,58	0,57	10,15	0,09	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,00	10,24	0,66
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,06	0,00	1,06	0,03	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,03
	Ломоносовский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,07	0,07
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
	Обручевский	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,34	0,00	4,34	0,09	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,00	4,43	0,20	4,63	0,50	5,13	0,79
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	11,13	0,00	11,13	0,47	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	0,00	11,59	0,98	12,57	2,49	15,06	3,93
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,73	0,00	1,73	0,02	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,05	1,80	0,12	1,92	0,19
	Северное Бутово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,47	0,07	1,54	0,02	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,00	1,56	0,13	1,69	0,22
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,66	0,33	0,99	0,10	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,00	1,09	0,64	1,73	1,07
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,02	0,01	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,03	0,06	0,05
		пар, т/ч	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
	Теплый Стан	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00	1,79	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00	5,13	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00	10,21	0,00
	Черемушки	технология, Гкал/ч	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00	0,19	0,00
		отопление, Гкал/ч	9,94	0,00	9,94	0,00	9,94	0,04	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,00	9,98	0,04
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	24,79	0,00	24,79	0,00	24,79	0,19	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	0,00	24,98	0,19
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,83	0,00	1,83	0,00	1,83	0,01	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84	0,00	1,84	0,01
	Южное Бутово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,64	0,02	3,66	0,17	3,83	0,04	3,86	0,00	3,86	0,00	3,86	0,12	3,98	4,17	8,15	4,51
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,65	0,07	1,72	0,84	2,56	0,08	2,65	0,00	2,65	0,00	2,65	0,57	3,22	20,70	23,92	22,26
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,62	0,00	0,63	0,04	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,03	0,70	1,00	1,70	1,08
		пар, т/ч	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00	1,59	0,00
	Ясенево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	9,32	0,11	9,43	0,02	9,45	0,00	9,45	0,00	9,45	0,11	9,55	0,33	9,88	0,28	10,16	0,84
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	19,68	0,51	20,19	0,10	20,28	0,00	20,28	0,00	20,28	0,53	20,81	1,64	22,46	1,38	23,84	4,15
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,72	0,02	1,74	0,00	1,75	0,00	1,75	0,00	1,75	0,03	1,77	0,08	1,85	0,07	1,92	0,20
Западный АО	Внуково	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	10,13	0,00	10,13	0,01	10,14	0,15	10,29	0,17	10,45	0,00	10,45	0,00	10,45	0,11	10,56	0,43
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	7,40	0,00	7,40	0,04	7,44	0,74	8,17	0,82	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,55	9,54	2,15
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,31	0,00	0,31	0,00	0,32	0,04	0,35	0,04	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,03	0,42	0,10
		пар, т/ч	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00	6,00	0,00
	Дорогомилово	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	19,66	0,00	19,66	0,00	19,66	0,03	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,00	19,68	0,12	19,81	0,15
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	37,88	0,00	37,88	0,00	37,88	0,13	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,00	38,01	0,62	38,62	0,74
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	6,98	0,00	6,98	0,00	6,98	0,01	6,99	0,00	6,99	0,00	6,99	0,00	6,99	0,03	7,02	0,04
	Крылатское	технология, Гкал/ч	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,00	0,13	0,86	0,98	0,00	0,98	0,86
		отопление, Гкал/ч	4,18	0,00	4,18	0,03	4,21	0,17	4,39	0,00	4,39	0,00	4,39	0,45	4,83	0,00	4,83	0,66
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,47	0,00	8,47	0,17	8,64	0,86	9,50	0,00	9,50	0,00	9,50	0,56	10,06	0,00	10,06	1,59
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,57	0,00	1,57	0,01	1,58	0,04	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,33	1,95	0,00	1,95	0,38
	Кунцево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	37,76	0,32	38,08	0,00	38,08	0,05	38,13	0,00	38,13	0,00	38,13	0,07	38,20	0,73	38,93	1,17
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	22,50	1,51	24,00	0,00	24,00	0,23	24,23	0,00	24,23	0,00	24,23	0,34	24,58	3,64	28,22	5,73
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	8,11	0,06	8,17	0,00	8,17	0,01	8,18	0,00	8,18	0,00	8,18	0,02	8,20	0,18	8,37	0,26
		пар, т/ч	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00	12,45	0,00
	Можайский	технология, Гкал/ч	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00	4,84	0,00
		отопление, Гкал/ч	35,81	0,28	36,09	0,00	36,09	0,00	36,09	0,00	36,09	0,00	36,09	0,04	36,14	0,35	36,48	0,67
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	31,13	1,30	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	32,43	0,00	32,44	0,22	32,65	1,72	34,38	3,25

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,88	0,05	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,01	2,94	0,08	3,02	0,14
		пар, т/ч	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00	7,17	0,00
	Ново-Переделкино	технология, Гкал/ч	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,44	0,23	4,67	0,10	4,77	0,07	4,84	0,05	4,89	0,05	4,95	0,00	4,95	0,00	4,95	0,50
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,93	1,07	6,00	0,51	6,51	0,34	6,85	0,25	7,10	0,25	7,36	0,00	7,36	0,00	7,36	2,43
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,91	0,04	1,95	0,02	1,97	0,02	1,99	0,01	2,00	0,01	2,01	0,00	2,01	0,00	2,01	0,11
	Очаково-Матвеевское	технология, Гкал/ч	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00	1,39	0,00
		отопление, Гкал/ч	33,26	0,23	33,49	0,00	33,49	0,02	33,51	0,00	33,51	0,00	33,51	0,48	33,99	0,19	34,18	0,91
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	68,69	1,07	69,76	0,00	69,76	0,10	69,86	0,00	69,86	0,00	69,86	2,36	72,22	0,94	73,16	4,47
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	5,11	0,04	5,15	0,00	5,15	0,00	5,16	0,00	5,16	0,00	5,16	0,11	5,27	0,05	5,32	0,20
		пар, т/ч	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00	33,30	0,00
	Проспект Вернадского	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,10
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,47	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,47
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,02
	Раменки	технология, Гкал/ч	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
		отопление, Гкал/ч	34,03	0,59	34,62	0,07	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69	0,00	34,69	0,04	34,73	1,22	35,95	1,92
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	26,08	2,79	28,87	0,35	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,00	29,22	0,21	29,44	6,03	35,47	9,39
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	2,68	0,10	2,79	0,02	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,01	2,82	0,29	3,11	0,42
	Солнцево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	18,21	0,09	18,30	-7,39	10,91	0,68	11,59	0,65	12,25	0,85	13,09	1,28	14,37	0,10	14,47	-3,74
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,07	0,42	4,49	4,74	9,23	3,38	12,61	3,24	15,85	4,19	20,04	6,34	26,38	0,50	26,89	22,82
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,26	0,02	1,28	0,24	1,52	0,16	1,68	0,16	1,84	0,20	2,04	0,31	2,34	0,02	2,37	1,11
		пар, т/ч	20,40	0,00	20,40	-20,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	-20,00
	Тропарево-Никулино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,20	0,13	0,33	0,00	0,33	0,06	0,39	0,04	0,43	0,00	0,43	0,00	0,43	0,44	0,88	0,68
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,63	0,63	0,00	0,63	0,29	0,92	0,21	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	2,20	3,33	3,33
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,01	0,04	0,01	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,11	0,15	0,15
	Филевский парк	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	100,02	1,07	101,09	0,09	101,17	0,00	101,17	0,00	101,17	0,00	101,17	0,00	101,17	0,11	101,28	1,26
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	33,93	5,02	38,95	0,43	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38	0,00	39,38	0,55	39,93	6,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	15,46	0,19	15,65	0,02	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,00	15,67	0,03	15,70	0,24
		пар, т/ч	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00	67,98	0,00
	Фили-Давыдково	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,00	3,05	0,08	3,13	0,00	3,13	0,08
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,41	1,23	0,00	1,23	0,41
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,00	0,50	0,02	0,52	0,00	0,52	0,02
		пар, т/ч	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00	0,90	0,00
Северо-Западный АО	Куркино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,14	0,14
		отопление, Гкал/ч	0,08	0,05	0,13	0,12	0,24	0,00	0,24	0,03	0,27	0,00	0,27	0,03	0,30	0,07	0,37	0,29
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,11	0,22	0,33	0,35	0,68	0,00	0,68	0,14	0,81	0,00	0,81	0,17	0,98	0,34	1,33	1,22
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,01	0,01	0,02	0,08	0,10	0,00	0,10	0,01	0,10	0,00	0,10	0,01	0,11	0,02	0,13	0,12
	Митино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,23	1,23	0,00	1,23	0,00	1,23	1,23
		отопление, Гкал/ч	1,37	0,00	1,37	0,14	1,51	0,05	1,56	0,02	1,58	3,87	5,45	0,73	6,18	0,62	6,80	5,42
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,69	0,00	0,69	0,69	1,38	0,24	1,62	0,12	1,73	12,17	13,90	3,61	17,51	3,07	20,58	19,89
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,34	0,00	0,34	0,03	0,38	0,01	0,39	0,01	0,39	0,74	1,14	0,17	1,31	0,15	1,46	1,12
	Покровское-Стрешнево	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	37,01	0,37	37,39	0,00	37,39	0,00	37,39	0,00	37,39	0,00	37,39	0,07	37,46	0,23	37,69	0,67
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	10,34	1,76	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,00	12,10	0,34	12,44	1,15	13,59	3,25
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	4,19	0,07	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,02	4,27	0,06	4,32	0,14
		пар, т/ч	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00	14,04	0,00
	Северное Тушино	технология, Гкал/ч	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00	0,03	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,67	0,00	1,67	0,00	1,67	0,03	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,00	1,70	0,03
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	3,02	0,00	3,02	0,00	3,02	0,16	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,00	3,18	0,16
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,01	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,01
	Строгино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,01	0,44	0,00	0,44	0,23	0,67	0,28	0,95	0,95
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	2,17	2,17	0,00	2,17	0,03	2,20	0,00	2,20	1,14	3,34	1,37	4,71	4,71
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,00	0,11	0,00	0,11	0,05	0,16	0,07	0,23	0,23
	Хорошево-Мневники	технология, Гкал/ч	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00	18,44	0,00

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		отопление, Гкал/ч	12,07	0,00	12,07	0,17	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,00	12,24	0,55	12,79	0,13	12,92	0,85
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	8,05	0,00	8,05	0,83	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	0,00	8,88	2,74	11,63	0,63	12,25	4,20
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,50	0,00	3,50	0,04	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,00	3,54	0,13	3,67	0,03	3,71	0,20
		пар, т/ч	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00	39,90	0,00
	Щукино	технология, Гкал/ч	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00	0,59	0,00
		отопление, Гкал/ч	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00	24,44	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00	51,04	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00	9,78	0,00
		пар, т/ч	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00	6,65	0,00
	Южное Тушино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00	3,76	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,00	1,60	0,01	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,00	1,61	0,01
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00	1,26	0,00
		пар, т/ч	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00	22,72	0,00
Зеленоградский АО	Крюково	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,58	0,04	1,62	0,00	1,62	0,00	1,62	0,09	1,71	0,17	1,87	1,10	2,98	1,28	4,25	2,67
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,45	0,62	0,82	1,44	5,47	6,91	6,32	13,23	13,23
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,17	0,01	0,17	0,00	0,17	0,00	0,17	0,02	0,20	0,04	0,24	0,26	0,50	0,31	0,81	0,64
	Матушкино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,14	0,42	0,07	0,50	0,22
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,69	0,71	0,37	1,08	1,08
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,00	0,04	0,03	0,07	0,02	0,09	0,05
		пар, т/ч	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00	0,80	0,00
	Савелки	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,11	0,26	0,12	0,38	0,12	0,50	0,00	0,50	0,36
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54	0,54	0,62	1,16	0,62	1,77	0,00	1,77	1,77
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,03	0,06	0,03	0,09	0,00	0,09	0,09
	Силино	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,00	0,58	0,58	0,15	0,73	0,55	1,28	0,00	1,28	0,00	1,28	0,38	1,66	1,17	2,84	2,84
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	2,74	2,74	0,74	3,48	2,72	6,20	0,00	6,20	0,00	6,20	1,90	8,10	5,82	13,92	13,92
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,10	0,10	0,04	0,14	0,13	0,27	0,00	0,27	0,00	0,27	0,09	0,36	0,28	0,64	0,64
	Старое Крюково	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00	3,09	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00	4,25	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00	0,39	0,00
Новомосковский АО	г.о. Щербинка	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	20,37	0,00	20,37	0,00	20,37	0,00	20,37	0,00	20,37	0,02	20,39	0,00	20,39	0,00	20,39	0,02
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,00	13,76	0,03	13,79	0,00	13,79	0,00	13,79	0,03
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00	1,18	0,00
	пос. Внуковское	технология, Гкал/ч	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,95	0,00	0,95	0,00	0,95	0,33	1,28	0,00	1,28	0,17	1,45	0,41	1,86	0,00	1,86	0,91
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,08	0,00	1,08	0,00	1,08	1,64	2,72	0,00	2,72	0,82	3,54	2,05	5,60	0,00	5,60	4,51
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,14	0,00	0,14	0,00	0,14	0,08	0,22	0,00	0,22	0,04	0,26	0,10	0,36	0,00	0,36	0,22
	пос. Воскресенское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	13,36	0,02	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,00	13,38	0,02
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,02	0,08	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,08
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00
		пар, т/ч	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00	2,67	0,00
	пос. Десеновское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00	2,81	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,33	0,01	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,00	0,34	0,01
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
	пос. Марушкинское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,60	0,69	5,29	0,01	5,30	0,00	5,30	0,00	5,30	1,08	6,39	0,00	6,39	0,00	6,39	1,79
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	7,17	3,25	10,42	0,06	10,49	0,00	10,49	0,00	10,49	5,20	15,68	0,00	15,68	0,00	15,68	8,51
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,55	0,12	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,00	0,67	0,25	0,92	0,00	0,92	0,00	0,92	0,38
	пос. Московский	технология, Гкал/ч	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00	17,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	44,49	1,02	45,51	0,22	45,74	0,15	45,88	0,11	45,99	0,05	46,05	4,38	50,43	0,00	50,43	5,94
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	34,62	4,82	39,44	1,59	41,04	1,69	42,72	1,54	44,26	0,77	45,03	10,20	55,23	0,00	55,23	20,61
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	3,34	0,18	3,52	0,04	3,56	0,01	3,57	0,00	3,57	0,00	3,57	0,57	4,14	0,00	4,14	0,80

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		пар, т/ч	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00	9,20	0,00
	пос. Мосрентген	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,42	0,00	4,42	0,00	4,42	0,19	4,61	0,00	4,61	0,83	5,44	0,00	5,44	0,00	5,44	1,02
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,06	0,00	1,06	0,00	1,06	0,95	2,01	0,00	2,01	4,11	6,12	0,00	6,12	0,00	6,12	5,05
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,10	0,00	0,10	0,00	0,10	0,05	0,15	0,00	0,15	0,20	0,35	0,00	0,35	0,00	0,35	0,24
	пос. Рязановское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,00	5,90	0,23	6,13	0,06	6,19	0,00	6,19	0,00	6,19	0,29
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	0,00	2,93	1,15	4,08	0,29	4,37	0,00	4,37	0,00	4,37	1,43
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13	0,06	1,19	0,01	1,20	0,00	1,20	0,00	1,20	0,07
	пос. Сосенское	технология, Гкал/ч	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
		отопление, Гкал/ч	12,48	0,32	12,81	0,00	12,81	0,23	13,03	0,08	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,00	13,11	0,63
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	10,66	1,53	12,18	0,00	12,18	1,13	13,31	0,40	13,71	0,00	13,71	0,00	13,71	0,00	13,71	3,05
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,38	0,06	1,43	0,00	1,43	0,05	1,49	0,02	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51	0,13
		пар, т/ч	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
	пос. Филимонковское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	11,18	0,08	11,26	0,00	11,26	0,00	11,27	0,00	11,27	0,00	11,27	0,69	11,96	0,00	11,96	0,78
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38	0,02	0,40	0,00	0,40	0,00	0,40	3,44	3,85	0,00	3,85	3,85
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,17	0,18	0,00	0,18	0,18
Троицкий АО	г.о. Троицк	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	14,02	0,16	14,18	0,00	14,18	0,00	14,18	0,16	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,00	14,34	0,32
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	3,58	0,77	4,35	0,00	4,35	0,00	4,36	0,79	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	0,00	5,15	1,57
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,29	0,03	1,32	0,00	1,32	0,00	1,32	0,04	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,00	1,36	0,07
		пар, т/ч	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00
	пос. Вороновское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	4,74	0,00	4,74	0,08	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,00	4,82	0,08
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	5,01	0,00	5,01	0,40	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,00	5,40	0,40
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,61	0,00	0,61	0,02	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,02
	пос. Киевский	технология, Гкал/ч	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00	3,74	0,00
		отопление, Гкал/ч	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59	0,37	6,96	0,83	7,79	0,00	7,79	1,20
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,67	1,67	4,11	5,77	0,00	5,77	5,77
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,00	0,93	0,08	1,01	0,20	1,21	0,00	1,21	0,28
	пос. Кленовское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	1,76	0,00	1,76	0,08	1,85	0,06	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,00	1,90	0,14
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,42	0,00	2,42	0,41	2,84	0,29	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,00	3,12	0,70
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,22	0,00	0,22	0,02	0,24	0,01	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,03
	пос. Краснопахорское	технология, Гкал/ч	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00	0,28	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,41	0,00	2,41	0,24	2,65	0,15	2,80	0,09	2,89	0,00	2,89	0,00	2,89	8,10	10,99	8,58
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	2,48	0,00	2,48	1,21	3,69	0,74	4,44	0,45	4,89	0,00	4,89	0,00	4,89	40,16	45,04	42,56
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,37	0,00	0,37	0,06	0,43	0,04	0,46	0,02	0,49	0,00	0,49	0,00	0,49	1,94	2,43	2,06
		пар, т/ч	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00	0,82	0,00
	пос. Михайлово-Ярцевское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,00	0,15	0,09	0,25	2,31	2,56	1,16	3,72	3,56
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,00	0,21	0,27	0,48	11,47	11,95	5,75	17,70	17,49
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,01	0,03	0,55	0,59	0,28	0,86	0,85
	пос. Новофедоровское	технология, Гкал/ч	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00	0,05	0,00
		отопление, Гкал/ч	7,83	0,00	7,83	0,12	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,00	7,95	0,12
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	0,04	0,01	0,05	0,57	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,00	0,63	0,59
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	1,26	0,00	1,26	0,03	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,00	1,29	0,03
		пар, т/ч	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00	3,83	0,00
	пос. Первомайское	технология, Гкал/ч	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62	0,00
		отопление, Гкал/ч	5,83	0,58	6,41	0,17	6,57	0,17	6,74	0,17	6,90	0,23	7,13	0,00	7,13	0,00	7,13	1,30
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	1,10	2,72	3,82	0,82	4,64	0,82	5,46	0,82	6,28	0,16	6,45	0,00	6,45	0,00	6,45	5,35
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,54	0,10	0,64	0,04	0,68	0,04	0,72	0,04	0,76	0,01	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77	0,23
		пар, т/ч	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
	пос. Роговское	технология, Гкал/ч	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00
		отопление, Гкал/ч	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00	9,39	0,00
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00	4,75	0,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00	0,47	0,00
	пос. Щаповское	технология, Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		отопление, Гкал/ч	2,70	0,01	2,71	0,13	2,84	0,06	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,00	2,90	0,20

Административный округ	Район	Структура тепловой нагрузки	Тепловая нагрузка															
			по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
		вентиляция, кондиционирование, Гкал/ч	3,87	0,05	3,92	0,65	4,57	0,30	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87	0,00	4,87	1,00
		гор. водоснабжение (ср. час.), Гкал/ч	0,53	0,00	0,53	0,03	0,56	0,01	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,00	0,57	0,05
		пар, т/ч	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00	0,99	0,00

Таблица А.1.3 – Объем потребления теплоносителя (в горячей воде) в системах теплоснабжения г. Москвы с непосредственным водоразбором на период 2017-2032 гг.

Административный округ	Единица измерения	Объем теплоносителя															
		по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
ВАО	т/ч	181,7	-36,3	145,4	-36,3	109,0	-36,3	72,7	-36,3	36,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зеленоградский АО	т/ч	1 745,7	-349,1	1 396,6	-349,1	1 047,4	-349,1	698,3	-349,1	349,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомосковский АО	т/ч	175,4	-35,1	140,4	-35,1	105,3	-35,1	70,2	-35,1	35,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		2 102,9	-420,6	1 682,3	-420,6	1 261,7	-420,6	841,1	-420,6	420,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица А.1.4 – Годовой объем потребления теплоносителя (в горячей воде) в системах теплоснабжения г. Москвы с непосредственным водоразбором на период 2017-2032 гг.

Административный округ	Единица измерения	Объем теплоносителя															
		по состоянию на 01.01.2017	прирост в 2017 г.	на 01.01.2018	прирост в 2018 г.	на 01.01.2019	прирост в 2019 г.	на 01.01.2020	прирост в 2020 г.	на 01.01.2021	прирост в 2021 г.	на 01.01.2022	прирост в период 2022-2026 гг.	на 01.01.2027	прирост в период 2027-2032 гг.	на 01.01.033	прирост всего в период 2017-2032 гг.
ВАО	тыс. тонн	1 409,8	-282,0	1 127,8	-282,0	845,9	-282,0	563,9	-282,0	282,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Зеленоградский АО	тыс. тонн	13 542,8	-2 708,6	10 834,2	-2 708,6	8 125,7	-2 708,6	5 417,1	-2 708,6	2 708,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Новомосковский АО	тыс. тонн	1 361,0	-272,2	1 088,8	-272,2	816,6	-272,2	544,4	-272,2	272,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Итого		16 313,6	-3 262,7	13 050,8	-3 262,7	9 788,1	-3 262,7	6 525,4	-3 262,7	3 262,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

А.2 Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ и котельных г. Москвы

Таблица А.2.1 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ГЭС-1

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
1	k011704/п2	3329,7	109,9666	0,309	21,8	7,7	14,1	1 232	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 562
2	k011606/3	3513,7	75,0864	0,207	7,6	5,3	2,4	633	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 146
3	k011606/6	3563,7	6,4115	0,1	1,1	0,4	0,7	397	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 960
4	k011704/п1	3257,7	131,3359	0,309	21,8	9,2	12,7	1 182	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 440
5	k011704/1	3187,7	248,3671	0,309	21,8	17,4	4,5	801	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 989
6	k011606/12	3399,7	103,8269	0,309	21,8	7,3	14,6	1 246	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 646
7	k011606/7	3471,7	81,6132	0,309	21,8	5,7	16,1	1 294	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 766
8	k011704/9	3583,6	46,8777	0,309	21,8	3,3	18,6	1 364	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 947
9	k011604/12	3615,1	21,3153	0,207	7,6	1,5	6,1	902	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 517
10	k011704/п4	3470,1	3,2017	0,1	1,1	0,2	0,9	441	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 911
11	k011704/п6	3478,6	27,2904	0,15	3,3	1,9	1,4	514	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 993
12	k010225	3030,3	89,2035	0,514	83,1	6,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 039
13	k010235	2738,3	92,1075	0,514	83,1	6,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 747
14	k011704/3	3525,1	42,1587	0,207	7,6	2,9	4,7	815	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 340
15	k011704/5	3563,1	20,9814	0,207	7,6	1,5	6,2	903	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 466
16	k011704/8	3380,1	89,2035	0,259	13,7	6,2	7,5	972	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 352
17	k011704/п7	3540,1	55,8729	0,207	7,6	3,9	3,7	748	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 288
18	k011704/2	3441,1	30,492	0,309	21,8	2,1	19,7	1 395	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 836
19	k010226/П1	3104,1	89,2035	0,514	83,1	6,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 112
20	k012003/4	2858,7	153,0742	0,259	13,7	10,7	3,0	693	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 552
21	k012003/п9	2932,7	92,546	0,207	7,6	6,5	1,2	483	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 416
22	k012003/7	2939,7	79,8498	0,207	7,6	5,6	2,0	598	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 538
23	k012003/п4	2914,7	137,9197	0,259	13,7	9,6	4,1	775	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 690
24	k012003/3	2835,7	165,9952	0,259	13,7	11,6	2,1	607	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 443
25	k010123	2533,6	415,297	0,514	83,1	29,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 542
26	k010123/25a	2869,8	7,3326	0,125	2,0	0,5	1,5	535	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 405
27	k010123/24a	2831,8	7,3459	0,15	3,3	0,5	2,8	669	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 501
28	k010123/23	2782,8	7,3725	0,15	3,3	0,5	2,8	669	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 452
29	k010123/22	2745,8	7,3858	0,309	21,8	0,5	21,3	1 436	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 182
30	k010123/П1	2634,6	327,0557	0,414	47,1	22,9	24,2	1 506	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 141
31	k01П77	2687,8	58,9034	0,414	47,1	4,1	43,0	1 866	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 554
32	k010123/П2	2666,8	66,2892	0,259	13,7	4,6	9,1	1 045	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 712
33	k012123/П3	2904,3	35,0827	0,259	13,7	2,5	11,3	1 132	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037
34	k012123а	3010,3	55,7302	0,207	7,6	3,9	3,7	749	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 759
35	k012123б	3724	33,5672	0,414	47,1	2,3	44,7	1 894	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 618
36	k012121/п7	3661,5	26,353	0,15	3,3	1,8	1,4	523	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 185
37	k012121/п8	3715,5	6,0084	0,15	3,3	0,4	2,9	678	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393
38	k010123/4	3199,5	234,3212	0,414	47,1	16,4	30,7	1 646	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 845
39	k010155/1	2861,6	88,2414	0,514	83,1	6,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 870
40	k010701/7	2598,2	23,5138	0,15	3,3	1,6	1,6	550	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 148
41	k010123/7	3283,5	224,4914	0,414	47,1	15,7	31,4	1 660	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 943
42	k012129	3662,5	41,9219	0,414	47,1	2,9	44,2	1 885	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 548
43	k012123	2969,3	22,163	0,259	13,7	1,5	12,2	1 166	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 135
44	k01П2122/1	3794,5	52,0758	0,259	13,7	3,6	10,1	1 086	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 881
45	k01П2122	3748,5	73,6987	0,259	13,7	5,2	8,6	1 022	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 771
46	k01П77/2	2764,8	1,7296	0,1	1,1	0,1	1,0	459	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 224
47	k01П77/1	2724,8	12,8771	0,1	1,1	0,9	0,2	264	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 988
48	k01П77/3	2792,8	1,0209	0,1	1,1	0,1	1,1	468	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 260
49	k012013/2	2291	458,6538	0,414	47,1	32,1	15,0	1 260	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551
50	п2003	2639,6	203,3116	0,414	47,1	14,2	32,9	1 688	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 328
51	k013104	2780,8	154,167	0,612	131,4	10,8	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 789
52	k013101	2569,8	458,6538	0,414	47,1	32,1	15,0	1 260	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 830
53	k013103	2710,8	208,8855	0,612	131,4	14,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 719
54	k013107	2887,3	75,4103	0,612	131,4	5,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 896
55	k012001/9	3156,3	23,4498	0,309	21,8	1,6	20,2	1 408	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 564
56	k013107/3	3101,3	23,4498	0,514	83,1	1,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 110

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
57	k012018	2616,6	249,761	0,414	47,1	17,5	29,6	1 624	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
58	k011701	2563,7	171,0394	0,359	32,4	12,0	20,4	1 413	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 977
59	k011702	2861,7	197,705	0,309	21,8	13,8	8,0	997	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 858
60	k012023	2887,8	6,0766	0,514	83,1	0,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 896
61	k012022	2810,8	30,4388	0,514	83,1	2,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 819
62	k012003/п1	2684,6	196,0516	0,259	13,7	13,7	0,0	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 803
63	k011702/2	3115,3	39,4217	0,309	21,8	2,8	19,1	1 378	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 493
64	k011621	2731	239,2322	0,309	21,8	16,7	5,1	842	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 573
65	k012013	2214	546,4779	0,414	47,1	38,2	8,9	1 035	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 249
66	п2001/п1	2633,6	12,6033	0,1	1,1	0,9	0,2	272	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 905
67	п2003/5	2659,6	4,5738	0,207	7,6	0,3	7,3	963	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 622
68	k011701/п1	2759,7	3,4122	0,207	7,6	0,2	7,4	967	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 726
69	k013107/2a	3106,3	40,4317	0,207	7,6	2,8	4,8	823	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 929
70	k012001/2	3122,3	11,5289	0,309	21,8	0,8	21,0	1 429	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 551
71	k011703/1	3359,7	29,1257	0,15	3,3	2,0	1,2	496	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 855
72	k011703/1a	3383,7	19,2404	0,207	7,6	1,3	6,3	910	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 294
73	п2002	2623,6	218,6302	0,309	21,8	15,3	6,5	924	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 548
74	k010142	2096,6	114,1783	0,612	131,4	8,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 105
75	k010116/п1	1953,6	977,3552	0,612	131,4	68,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 962
76	k012013/п2	2459,3	8,6909	0,207	7,6	0,6	7,0	948	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 408
77	k01П73	2393,3	196,8792	0,359	32,4	13,8	18,6	1 365	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 759
78	k01П73/1	2428,3	5,2145	0,1	1,1	0,4	0,8	414	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 842
79	k01П71a	2448,3	24,9046	0,309	21,8	1,7	20,1	1 405	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 853
80	k01п716	2685,3	74,2682	0,207	7,6	5,2	2,4	638	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 324
81	k012123/П4	2801,3	59,6744	0,259	13,7	4,2	9,6	1 065	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 866
82	k010122	2384,6	487,0768	0,612	131,4	34,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393
83	k012123/П5	2855,3	46,3461	0,259	13,7	3,2	10,5	1 102	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 958
84	k01П78	2443,2	59,9286	0,259	13,7	4,2	9,5	1 064	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 507
85	k01П223	2247,6	42,6584	0,309	21,8	3,0	18,9	1 372	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 620
86	k010119	2243,6	844,6016	0,612	131,4	59,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 252
87	k010701/5	2519,2	34,6312	0,15	3,3	2,4	0,9	431	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950
88	см.дм.	2108,7	262,197	0,414	47,1	18,3	28,8	1 606	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 715
89	k010215	1819	834,5758	0,612	131,4	58,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 827
90	k010148	1885	589,7857	0,612	131,4	41,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 893
91	k011707	2348,7	171,0394	0,359	32,4	12,0	20,4	1 413	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 762
92	k010223	2622	370,4309	0,612	131,4	25,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 630
93	k010216	2010	506,9343	0,612	131,4	35,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018
94	k010218	2134	506,9343	0,612	131,4	35,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 142
95	k010219	2309	422,2214	0,612	131,4	29,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 317
96	k010220	2363	370,4309	0,612	131,4	25,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 371
97	k011707/1	2195,7	262,197	0,359	32,4	18,3	14,0	1 229	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425
98	k010220/1	2401,7	171,0394	0,359	32,4	12,0	20,4	1 413	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815
99	k01п91	2261,1	91,1575	0,309	21,8	6,4	15,5	1 274	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535
100	k010220/п1	2298,1	59,4776	0,309	21,8	4,2	17,7	1 339	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 637
101	k010130	1433,1	35,9162	0,514	83,1	2,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 441
102	k010134	1553,1	7,5104	0,514	83,1	0,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561
103	k01П225	2646,6	13,0131	0,259	13,7	0,9	12,8	1 188	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 835
104	k010140/2	2233,6	71,5125	0,309	21,8	5,0	16,8	1 315	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 549
105	k010140/3	2367,6	64,3739	0,309	21,8	4,5	17,3	1 330	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 697
106	k010149	1760,6	1090,4947	0,612	131,4	76,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 769
107	k01п22	1946	20,4134	0,414	47,1	1,4	45,7	1 909	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 855
108	k010206	1877	24,5287	0,414	47,1	1,7	45,4	1 904	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 781
109	k01П62	1576,8	31,6627	0,259	13,7	2,2	11,5	1 141	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 718
110	k01п613	1581,1	59,777	0,259	13,7	4,2	9,6	1 064	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645
111	k010606/2	1627,1	55,9846	0,207	7,6	3,9	3,7	747	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 375
112	k010606/3	1678,1	49,9093	0,207	7,6	3,5	4,1	778	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 456
113	k010606/4	1744,1	37,3721	0,15	3,3	2,6	0,7	392	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 136
114	k010606/п1	1764,1	12,738	0,15	3,3	0,9	2,4	633	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398
115	k010606/п2	1820,7	0,0149	0,082	0,7	0,0	0,7	394	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 215
116	k01П216	2056	16,896	0,259	13,7	1,2	12,6	1 179	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 235
117	k010606/1	1533,1	91,4397	0,414	47,1	6,4	40,7	1 829	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 362

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
118	k01П27	2450,6	13,0131	0,309	21,8	0,9	20,9	1 426	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 877
119	k010606	1475,1	423,7153	0,414	47,1	29,6	17,5	1 333	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 808
120	k010145	1657	595,2443	0,612	131,4	41,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 665
121	k010115	1655	595,2443	0,612	131,4	41,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 663
122	k010204	1911	20,4134	0,414	47,1	1,4	45,7	1 909	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 820
123	k010140/1	2217,6	114,1709	0,309	21,8	8,0	13,9	1 223	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440
124	k010131	1453,1	7,5104	0,514	83,1	0,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 461
125	k010114	1605,6	1090,4947	0,612	131,4	76,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 614
126	k01П26	2572,6	13,0131	0,207	7,6	0,9	6,7	933	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 506
127	k010135	1599,1	0,6544	0,514	83,1	0,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607
128	k010136	1667,1	0,6544	0,514	83,1	0,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 675
129	k010116	1844,6	1077,7939	0,612	131,4	75,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 853
130	k010126	1187,1	544,5399	0,514	83,1	38,1	45,0	1 899	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 086
131	k010128	1311,1	65,8835	0,514	83,1	4,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 319
132	k010205	951,6	958,1489	0,514	83,1	67,0	16,1	1 294	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 245
133	k010203	697,8	933,8987	0,514	83,1	65,3	17,8	1 343	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 041
134	k010601	1237,1	496,4846	0,514	83,1	34,7	48,4	1 951	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 188
135	k010603	1346,1	430,6011	0,414	47,1	30,1	17,0	1 319	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 665
136	k010112	996,1	544,5399	0,514	83,1	38,1	45,0	1 899	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 895
137	k012123/п1	3082,3	53,6444	0,207	7,6	3,8	3,9	760	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 842
138	k012121/2	3678,7	11,2063	0,207	7,6	0,8	6,8	939	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 618
139	k012121/п11	3641,7	24,1846	0,207	7,6	1,7	5,9	891	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 533
140	k012121/3	3607,7	27,9459	0,207	7,6	2,0	5,7	876	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 484
141	k012121/п10	3578,7	49,7084	0,207	7,6	3,5	4,1	779	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 358
142	k012121/п10а	3594,7	21,7626	0,125	2,0	1,5	0,5	355	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 950
143	k012121/п4	3469,5	101,6214	0,207	7,6	7,1	0,5	358	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 828
144	k012121/п5	3521,5	36,8919	0,15	3,3	2,6	0,7	399	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 921
145	k01т6-7	3549,5	32,722	0,15	3,3	2,3	1,0	455	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 005
146	k012121/п13	3581,5	6,369	0,15	3,3	0,4	2,8	675	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 257
147	k01П2119	4410,3	15,185	0,414	47,1	1,1	46,0	1 915	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325
148	k01П2118	4369,3	30,5251	0,414	47,1	2,1	45,0	1 898	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 267
149	k012126/п1	4314,3	36,909	0,207	7,6	2,6	5,0	838	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 153
150	k012126/п3	4197,3	45,6419	0,309	21,8	3,2	18,6	1 366	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 564
151	k012125/п6	4156,8	45,3547	0,207	7,6	3,2	4,5	800	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 957
152	k012125/7	4288,8	33,4274	0,15	3,3	2,3	0,9	447	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 735
153	k01П2120	4470,3	15,185	0,414	47,1	1,1	46,0	1 915	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 385
154	k012146/2п	4322,3	47,6037	0,259	13,7	3,3	10,4	1 099	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 421
155	k012126/п2	4378,3	32,4736	0,15	3,3	2,3	1,0	458	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837
156	k012125/п8	4264,8	41,6662	0,15	3,3	2,9	0,4	312	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 577
157	k012126/п5	4403,3	9,0325	0,15	3,3	0,6	2,6	658	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 062
158	k012126/2	4286,3	45,6419	0,207	7,6	3,2	4,4	799	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 085
159	k012125/п5	4094,8	50,7554	0,207	7,6	3,5	4,1	774	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 869
160	k012125/п17	4420,8	20,914	0,15	3,3	1,5	1,8	572	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 993
161	k012125/п18	4388,8	31,9336	0,15	3,3	2,2	1,0	465	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 854
162	k012128	3563,5	115,6206	0,414	47,1	8,1	39,0	1 800	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 363
163	k010123/5	3448,5	122,87	0,414	47,1	8,6	38,5	1 791	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 239
164	k012121/п12	3758,7	7,1927	0,207	7,6	0,5	7,1	954	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 712
165	k012120/п9	4076,7	18,1438	0,15	3,3	1,3	2,0	594	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 671
166	k012125/1	4003,8	144,8106	0,309	21,8	10,1	11,7	1 148	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 152
167	k012125/п11	4035,8	94,0552	0,259	13,7	6,6	7,2	956	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 991
168	k012125/п12	4158,8	76,9341	0,207	7,6	5,4	2,2	620	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 778
169	k012125/п13	4361,8	69,2353	0,207	7,6	4,8	2,8	671	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 033
170	k012125/п14	4466,8	65,9145	0,207	7,6	4,6	3,0	692	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 159
171	k012125/4	4577,8	42,8832	0,207	7,6	3,0	4,6	812	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 390
172	k012121/2а	4128	70,2657	0,207	7,6	4,9	2,7	665	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 793
173	k012121/3	4253,5	27,9459	0,207	7,6	2,0	5,7	876	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 129
174	k012121/9	4328	13,9612	0,1	1,1	1,0	0,2	227	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 555
175	k012121/п7	4358	26,353	0,15	3,3	1,8	1,4	523	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 881
176	k012121/10	4418,5	1,2065	0,1	1,1	0,1	1,0	465	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 884
177	k012121/13	4449,5	0,586	0,1	1,1	0,0	1,1	473	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 922
178	k01П2117	4532,3	138,2155	0,309	21,8	9,7	12,2	1 165	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 697

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
179	k012127/п2	4376,3	64,0377	0,207	7,6	4,5	3,1	703	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 079
180	k012122/п1	2828,3	14,7474	0,259	13,7	1,0	12,7	1 184	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 012
181	k010707	2709,1	115,5992	0,514	83,1	8,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 717
182	k010718	2955,1	23,5184	0,8	265,6	1,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 963
183	k01п2125	4040,3	350,8094	0,514	83,1	24,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 049
184	k012121/п17	3843,5	8,9627	0,1	1,1	0,6	0,5	354	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 197
185	k010720	3071,1	23,5183	0,8	265,6	1,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 079
186	k012127/п7	4634,3	12,0652	0,15	3,3	0,8	2,4	638	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 272
187	k012127/п1	4241,3	75,2986	0,207	7,6	5,3	2,4	631	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 873
188	k012127/п3	4389,3	29,9103	0,207	7,6	2,1	5,5	868	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 257
189	k012138	3792,3	517,0485	0,414	47,1	36,2	10,9	1 119	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 911
190	k012121/п22	3653,5	99,2912	0,207	7,6	6,9	0,7	397	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 050
191	k012146	4266,3	216,3443	0,414	47,1	15,1	32,0	1 671	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 937
192	k012127	4220,3	291,6429	0,414	47,1	20,4	26,7	1 562	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 782
193	k012125/п4	3948,3	164,7699	0,309	21,8	11,5	10,3	1 095	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 044
194	k01п2106	3678,5	525,4942	0,414	47,1	36,7	10,3	1 096	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 775
195	k012121	3640,5	603,7338	0,612	131,4	42,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 649
196	k012121/4	3567,5	134,786	0,259	13,7	9,4	4,3	791	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 358
197	k012121/5	3636,5	104,6573	0,259	13,7	7,3	6,4	917	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 554
198	k012121/п15	3678,5	89,9263	0,207	7,6	6,3	1,3	510	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 189
199	k012121/п2	3761,5	151,436	0,259	13,7	10,6	3,1	703	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 464
200	k012121/п1	3727,5	165,2938	0,259	13,7	11,6	2,2	613	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 340
201	k012126	4172,3	350,3498	0,514	83,1	24,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 181
202	k01АБ107/34	3035,1	23,5183	0,309	21,8	1,6	20,2	1 407	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 443
203	k012125	3848,3	515,5793	0,514	83,1	36,1	47,1	1 931	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 779
204	k012122/п2	2789,3	17,476	0,259	13,7	1,2	12,5	1 177	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 966
205	k010705	2841,1	77,9216	0,612	131,4	5,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 849
206	k012122/п3	2773,3	31,7971	0,207	7,6	2,2	5,4	860	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 633
207	k012117/п5	3171,8	172,1997	0,259	13,7	12,0	1,7	558	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 730
208	k012117/2	3215,8	160,2953	0,259	13,7	11,2	2,5	648	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 863
209	k012117/3	3240,8	152,8264	0,259	13,7	10,7	3,0	695	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 935
210	k012117/4	3313,8	141,2208	0,259	13,7	9,9	3,9	759	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 073
211	k012120/п1	3647,5	192,7681	0,259	13,7	13,5	0,3	275	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 923
212	k012120/п2	3731,5	177,0258	0,259	13,7	12,4	1,4	513	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 245
213	k012120/14	3781,7	128,8797	0,259	13,7	9,0	4,7	818	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 600
214	k012120/6	3800,2	31,6569	0,15	3,3	2,2	1,1	468	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 268
215	k012120/7	3828,2	26,4171	0,15	3,3	1,8	1,4	523	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 351
216	k012120/п7	3841,2	24,3488	0,15	3,3	1,7	1,6	542	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 383
217	k012120/п9	3876,7	18,1438	0,15	3,3	1,3	2,0	594	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 471
218	k012120/15	3804,7	93,6378	0,207	7,6	6,5	1,1	471	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 276
219	k012120/16	3825,7	93,6378	0,259	13,7	6,5	7,2	957	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 783
220	k012120/1	3839,7	90,8455	0,207	7,6	6,4	1,3	501	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 341
221	k012120/13	3933,7	77,7116	0,207	7,6	5,4	2,2	614	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 548
222	k012120/18	3997,2	30,3355	0,15	3,3	2,1	1,2	483	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480
223	k012120/8	4052,7	21,9587	0,15	3,3	1,5	1,7	563	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 616
224	k012120/п20	3739,3	12,5708	0,15	3,3	0,9	2,4	635	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 374
225	k012120/21	3691,3	32,2314	0,15	3,3	2,3	1,0	461	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 153
226	k012120/4	3979,7	40,4818	0,207	7,6	2,8	4,8	823	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 802
227	k012120/4a	4010,7	8,5376	0,207	7,6	0,6	7,0	949	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 960
228	k012120/п7	4041,7	24,3488	0,15	3,3	1,7	1,6	542	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 584
229	k012121/п5	3879,5	36,8919	0,15	3,3	2,6	0,7	399	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 279
230	k012121/1	3978,5	88,4325	0,207	7,6	6,2	1,4	525	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 504
231	k012121/2	4036	11,2063	0,207	7,6	0,8	6,8	939	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 975
232	k012136	3306,9	1045,2783	0,612	131,4	73,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 315
233	k012119	3373,5	1042,1184	0,612	131,4	72,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 382
234	k012120	3499,5	1026,0084	0,612	131,4	71,7	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 508
235	k012117/10	3430,8	73,7703	0,207	7,6	5,2	2,5	642	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 073
236	k012117/5	3447,8	34,0814	0,207	7,6	2,4	5,2	850	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298
237	k012117/6	3504,8	21,1774	0,207	7,6	1,5	6,1	902	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 407
238	k012117/7	3567,3	12,6742	0,15	3,3	0,9	2,4	634	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 201
239	k012117/п10	3502,8	12,9041	0,125	2,0	0,9	1,1	479	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 981

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																							РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
240	k012120/п22	3658,3	39,6889	0,15	3,3	2,8	0,5	353	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 011
241	k012208	2804,3	213,1874	0,514	83,1	14,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 813
242	k012112/2	2526,9	54,397	0,207	7,6	3,8	3,8	756	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 283
243	k012112/3	2579,9	24,682	0,15	3,3	1,7	1,5	539	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 119
244	k012112/п1	2516,9	10,9851	0,1	1,1	0,8	0,4	313	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 830
245	k012112/1	2510,9	12,95	0,1	1,1	0,9	0,2	261	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 772
246	k012111	2261,9	1437,0849	0,7	187,1	100,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 270
247	k012111/п3	2446,9	7,2391	0,1	1,1	0,5	0,6	384	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 831
248	k012111/1	2306,9	19,8904	0,15	3,3	1,4	1,9	580	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 887
249	k012110	1940,9	1936,2654	0,7	187,1	135,4	51,7	1 999	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 940
250	k012116/п1	1885,9	19,8839	0,15	3,3	1,4	1,9	580	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 466
251	k012109/1	2014,9	8,8478	0,207	7,6	0,6	7,0	948	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 963
252	k012111/п4	2294,9	22,4413	0,15	3,3	1,6	1,7	559	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 854
253	k012111/4	2398,9	9,7786	0,1	1,1	0,7	0,4	338	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 737
254	k012111/3	2361,9	11,6171	0,1	1,1	0,8	0,3	298	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 660
255	k01П2115	2564,9	1325,1424	0,612	131,4	92,7	38,8	1 796	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 361
256	k012116	1852,9	1956,1493	0,7	187,1	136,8	50,3	1 979	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 832
257	k012112	2469,9	1393,7534	0,7	187,1	97,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 478
258	k010334/п11	2499,4	18,6242	0,15	3,3	1,3	2,0	590	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 089
259	k012205/п5	3067,3	58,4992	0,259	13,7	4,1	9,6	1 068	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 135
260	k012205/20	2738,2	66,9447	0,259	13,7	4,7	9,1	1 043	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 781
261	k012205/п6	3159,9	8,664	0,1	1,1	0,6	0,5	359	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 519
262	k012205/18	3261,3	12,7087	0,125	2,0	0,9	1,1	481	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 742
263	k012203/3	2960,3	140,7711	0,259	13,7	9,8	3,9	761	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 721
264	k012203/6	3085,3	4,7211	0,1	1,1	0,3	0,8	421	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 506
265	k012203/5	3069,8	122,9735	0,259	13,7	8,6	5,1	844	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 914
266	k012203/7	3093,8	106,6567	0,207	7,6	7,5	0,2	234	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 328
267	k012203/8	3122,8	93,5918	0,207	7,6	6,5	1,1	471	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 594
268	k012203/10	3247,8	63,4861	0,207	7,6	4,4	3,2	706	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 954
269	k012203/11	3286,8	51,0302	0,207	7,6	3,6	4,1	773	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 060
270	k012203/13	3355,8	42,6535	0,207	7,6	3,0	4,6	813	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 169
271	k012203/п8	3432,8	38,6547	0,15	3,3	2,7	0,6	371	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 804
272	k012206	2737,7	222,5593	0,514	83,1	15,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 746
273	k012244	2618,6	331,7323	0,514	83,1	23,2	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 627
274	k012205/11	2796,2	64,0871	0,259	13,7	4,5	9,3	1 052	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 848
275	k012205	2629,2	312,7726	0,514	83,1	21,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 637
276	k012205/13	2848,2	65,1638	0,309	21,8	4,6	17,3	1 328	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 176
277	k012116/п2	2007,4	15,2139	0,15	3,3	1,1	2,2	616	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 623
278	k012116/1	2045,4	13,7258	0,125	2,0	1,0	1,1	469	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 515
279	k012108	1824,9	1959,8705	0,7	187,1	137,1	50,0	1 975	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 800
280	k012107/3	1773,8	3,7142	0,15	3,3	0,3	3,0	692	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 465
281	k012107/2	1820,3	13,4282	0,15	3,3	0,9	2,3	629	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 449
282	k012107/1	1738,3	21,6423	0,207	7,6	1,5	6,1	901	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 639
283	k012107/п2	1849,3	10,095	0,15	3,3	0,7	2,6	651	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 501
284	k012105/1	1689,3	9,7021	0,15	3,3	0,7	2,6	654	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 343
285	k012107/п3	1827,8	3,7142	0,1	1,1	0,3	0,9	435	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 262
286	k010316/4	1555,3	16,827	0,15	3,3	1,2	2,1	604	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 159
287	k012102	1354,3	2011,1192	0,7	187,1	140,6	46,4	1 921	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 275
288	k012105	1561,3	2011,1192	0,7	187,1	140,6	46,4	1 921	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 482
289	k012107	1688,3	1985,227	0,7	187,1	138,8	48,2	1 948	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 637
290	k012142	1301,3	2024,5177	0,7	187,1	141,6	45,5	1 906	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 208
291	k012144	1251,3	2475,2469	0,7	187,1	173,1	14,0	1 227	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 478
292	k010106	410,7	958,1489	0,612	131,4	67,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 419
293	k011006	661,7	958,1489	0,612	131,4	67,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 670
294	k010201	694	1432,5629	0,612	131,4	100,2	31,3	1 657	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 351
295	k012407/6	774,4	131,4672	0,309	21,8	9,2	12,6	1 182	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 956
296	k012405	379	1114,0509	0,514	83,1	77,9	5,2	849	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 228
297	k012407/1	911,4	21,1283	0,309	21,8	1,5	20,4	1 412	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 323
298	k012407/2	879,4	99,602	0,309	21,8	7,0	14,9	1 256	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 135
299	k012407/13	815,4	10,1969	0,207	7,6	0,7	6,9	943	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 758
300	k012407a	824	727,2809	0,612	131,4	50,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 832

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
301	k01202/5	685	43,1195	0,259	13,7	3,0	10,7	1 111	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 796
302	k01204/12	774,5	27,2577	0,259	13,7	1,9	11,8	1 153	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 927
303	k01204/11	807,5	24,227	0,207	7,6	1,7	5,9	891	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 698
304	k01204/10	858,5	23,7172	0,207	7,6	1,7	6,0	893	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 751
305	k01204/7	881,5	22,5653	0,207	7,6	1,6	6,0	897	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 779
306	k01204/9	933,5	14,3889	0,207	7,6	1,0	6,6	928	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 861
307	k01204/п6	994,5	12,8877	0,207	7,6	0,9	6,7	933	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 928
308	k01204/6	1066,5	11,4715	0,207	7,6	0,8	6,8	939	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 005
309	k011204	930,5	379,5295	0,414	47,1	26,5	20,5	1 417	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347
310	k01204/5	1176,3	1,95	0,207	7,6	0,1	7,5	972	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 148
311	k01204/п2	1137,5	18,0046	0,207	7,6	1,3	6,4	915	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 052
312	k01204/п5	1232,5	5,9149	0,1	1,1	0,4	0,7	404	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 637
313	k01204/1	1089,5	19,2336	0,207	7,6	1,3	6,3	910	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 999
314	k01204/п1	997,5	54,4308	0,207	7,6	3,8	3,8	756	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 753
315	k011207/п11	1697,5	6,0219	0,1	1,1	0,4	0,7	402	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100
316	k011207/4	1489,5	76,4731	0,207	7,6	5,3	2,3	623	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 112
317	k012405/18	527	147,1181	0,259	13,7	10,3	3,4	727	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254
318	k012407	716	727,2809	0,612	131,4	50,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 724
319	k011207/3	1417,5	98,7294	0,207	7,6	6,9	0,7	405	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 823
320	k011207	1309,5	158,5081	0,414	47,1	11,1	36,0	1 747	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 056
321	k011205	1076,5	325,0987	0,414	47,1	22,7	24,4	1 509	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 586
322	k012407/21	1659,3	56,5957	0,309	21,8	4,0	17,9	1 345	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 004
323	k012407/25	1691,2	22,5501	0,309	21,8	1,6	20,3	1 409	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100
324	k012413/2а	1450,8	115,5864	0,309	21,8	8,1	13,8	1 219	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 670
325	k012413/13	1600,8	33,3383	0,15	3,3	2,3	0,9	448	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049
326	k012413/17	1554,8	110,1841	0,259	13,7	7,7	6,0	896	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 451
327	k012413/5	1498,8	33,9678	0,259	13,7	2,4	11,4	1 135	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 634
328	k012413/3	1376,8	48,2907	0,309	21,8	3,4	18,5	1 361	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 738
329	k012407/24	1555,8	94,5749	0,309	21,8	6,6	15,2	1 267	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 822
330	k012413/29	1862,8	4,4311	0,259	13,7	0,3	13,4	1 208	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 071
331	k012413	1195,8	523,3628	0,612	131,4	36,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204
332	k012407/27	1830,2	9,2532	0,309	21,8	0,6	21,2	1 433	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 263
333	k012411	1043,8	675,8339	0,612	131,4	47,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 052
334	k012407/17	1864,3	47,3811	0,309	21,8	3,3	18,5	1 363	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227
335	k012413/15	1502,8	152,0405	0,259	13,7	10,6	3,1	699	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 202
336	k012408	877,8	727,1865	0,612	131,4	50,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 886
337	k012411/2	1305,8	134,5227	0,259	13,7	9,4	4,3	792	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 098
338	k011207/5	1542,5	63,4462	0,207	7,6	4,4	3,2	706	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 249
339	k011207/п6	1689,7	29,4165	0,15	3,3	2,1	1,2	493	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 182
340	k011207/11а	1729,7	27,9418	0,15	3,3	2,0	1,3	508	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 238
341	k011207/п9	1915,7	15,64	0,15	3,3	1,1	2,2	613	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 528
342	k012409	937,8	709,3419	0,612	131,4	49,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 946
343	k012413/8	1586,8	39,6356	0,207	7,6	2,8	4,9	826	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 413
344	k012411/8	1213,8	152,4711	0,259	13,7	10,7	3,1	697	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 911
345	k012413/24	1620,8	16,1581	0,15	3,3	1,1	2,1	609	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 230
346	k012413/18	1605,8	81,249	0,259	13,7	5,7	8,1	999	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 604
347	k012413/19	1647,8	70,11	0,259	13,7	4,9	8,8	1 034	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 681
348	k012413/20	1697,8	62,8369	0,259	13,7	4,4	9,3	1 055	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753
349	k012413/23	1832,8	10,9686	0,1	1,1	0,8	0,4	313	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 146
350	k012413/28	1795,8	8,1416	0,259	13,7	0,6	13,2	1 200	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 996
351	k012413/6	1759,8	14,4522	0,259	13,7	1,0	12,7	1 185	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 944
352	k012413/21	1733,8	46,0629	0,259	13,7	3,2	10,5	1 103	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 837
353	k011744/1	1747,8	105,9901	0,309	21,8	7,4	14,4	1 241	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 989
354	k011744/3	1843,8	81,0712	0,309	21,8	5,7	16,2	1 295	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 139
355	k011744/10	1946,3	17,2379	0,15	3,3	1,2	2,1	601	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 547
356	k011744/п3	2040,3	41,902	0,15	3,3	2,9	0,3	307	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 347
357	k011744/7	2074,3	24,1237	0,15	3,3	1,7	1,6	544	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 618
358	k011744/9	2166,3	21,5763	0,15	3,3	1,5	1,8	566	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 732
359	k011744/13	2016,9	4,7862	0,082	0,7	0,3	0,3	305	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 321
360	k011520	1761,8	12,1815	0,309	21,8	0,9	21,0	1 428	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 190
361	k012411/п2	1625	74,4462	0,259	13,7	5,2	8,5	1 020	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
362	k012414	1476,8	176,8985	0,612	131,4	12,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 485
363	k012414/1	1514,8	39,6356	0,259	13,7	2,8	11,0	1 120	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 635
364	k011744	1711,8	137,2255	0,612	131,4	9,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 720
365	k011746	1539,8	137,2629	0,612	131,4	9,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 548
366	k011209	1641,5	158,5081	0,414	47,1	11,1	36,0	1 747	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 388
367	k011211	1889,5	107,1782	0,414	47,1	7,5	39,6	1 810	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 699
368	k011207/п2	1467,5	58,558	0,207	7,6	4,1	3,5	734	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 201
369	k011209/п2	1863	33,5012	0,15	3,3	2,3	0,9	446	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 309
370	k011211/1	1938,5	107,1782	0,207	7,6	7,5	0,1	214	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 152
371	k011209/5	1933	11,1343	0,15	3,3	0,8	2,5	644	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 577
372	k011207/18	1504,5	9,615	0,207	7,6	0,7	7,0	945	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 450
373	k011209/2	1808	35,4676	0,15	3,3	2,5	0,8	420	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 228
374	k011211/2	2026,5	67,7902	0,207	7,6	4,7	2,9	680	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 707
375	k011211/10	2061,5	2,6435	0,1	1,1	0,2	0,9	448	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 510
376	k011211/3	2053,5	41,428	0,15	3,3	2,9	0,4	318	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 371
377	k011211/5	2103,5	14,1698	0,1	1,1	1,0	0,1	218	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 322
378	k011211/8	2211,5	4,1293	0,1	1,1	0,3	0,8	429	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 641
379	k011741	1883,8	19,0539	0,612	131,4	1,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 892
380	k081518/4	1937,8	9,4179	0,15	3,3	0,7	2,6	656	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 594
381	k011741/3	1906,8	16,2498	0,15	3,3	1,1	2,1	608	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 515
382	k012203/1	2896,3	173,8299	0,259	13,7	12,2	1,6	543	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 440
383	k012208/1	2840,3	39,3576	0,309	21,8	2,8	19,1	1 378	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 218
384	k012205/5	2823,6	7,4346	0,15	3,3	0,5	2,8	669	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 492
385	k012205/4	2782,6	12,6437	0,15	3,3	0,9	2,4	634	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 417
386	k012205/п10	2649,6	19,0438	0,207	7,6	1,3	6,3	911	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 560
387	k012243	2601,6	350,7761	0,514	83,1	24,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 610
388	k01П69	1824,3	28,3537	0,259	13,7	2,0	11,8	1 150	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 974
389	k01П222	2264,6	40,6507	0,259	13,7	2,8	10,9	1 118	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 382
390	k01П215	2334,6	0,0074	0,15	3,3	0,0	3,3	713	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 048
391	k012122/п7	2644,8	42,4456	0,207	7,6	3,0	4,7	814	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 459
392	k01П610	1824,7	16,778	0,15	3,3	1,2	2,1	604	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 429
393	k010322/п11	2379,8	105,7399	0,309	21,8	7,4	14,4	1 242	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 622
394	k010322/п16	2418,8	14,7973	0,15	3,3	1,0	2,2	619	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 038
395	k010712/п1	2629,8	42,4456	0,207	7,6	3,0	4,7	814	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 444
396	k012122/п5	2745,3	37,3922	0,207	7,6	2,6	5,0	836	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 582
397	k012122/п4	2861,3	5,6546	0,1	1,1	0,4	0,7	408	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 269
398	k012122/2	2665,3	39,5885	0,207	7,6	2,8	4,9	827	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 492
399	k010322/12	2234,8	106,4542	0,309	21,8	7,4	14,4	1 240	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 475
400	k010322/п10	2204,8	110,7993	0,259	13,7	7,7	6,0	894	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 099
401	k010322/п18	2536,8	11,8211	0,15	3,3	0,8	2,4	640	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 177
402	k010322/п17	2491,8	12,5771	0,15	3,3	0,9	2,4	635	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 126
403	k010613	1781,7	242,8176	0,414	47,1	17,0	30,1	1 634	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 416
404	k01п0101/01	1366,6	199,9555	0,414	47,1	14,0	33,1	1 693	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 059
405	k010608	1592,7	332,2756	0,414	47,1	23,2	23,8	1 498	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 090
406	k010610	1671,7	332,2756	0,414	47,1	23,2	23,8	1 498	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 169
407	k010351a	1992,1	119,5872	0,514	83,1	8,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 000
408	k01П67	1707,7	89,458	0,207	7,6	6,3	1,4	515	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 223
409	k01П65	1717,7	62,9782	0,259	13,7	4,4	9,3	1 055	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 773
410	k010712	2614,8	74,8121	0,309	21,8	5,2	16,6	1 308	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 923
411	k010607	1535,4	332,2756	0,414	47,1	23,2	23,8	1 498	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 033
412	k01п611	1961,3	25,4536	0,207	7,6	1,8	5,8	886	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 847
413	k01П64	1627	20,7317	0,259	13,7	1,4	12,3	1 169	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 796
414	k010113/П1	1264,6	31,9445	0,414	47,1	2,2	44,9	1 896	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 161
415	k010334/п3	2386,4	36,1546	0,15	3,3	2,5	0,7	410	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 797
416	k010322/2	1962,8	129,8107	0,309	21,8	9,1	12,8	1 186	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 149
417	k012114	2663,9	1325,1424	0,612	131,4	92,7	38,8	1 796	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 460
418	k010334/4	2378,9	3,5618	0,1	1,1	0,2	0,9	437	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 815
419	k010334/7	2560,4	0,7791	0,1	1,1	0,1	1,1	470	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 031
420	k010337/1	3202,8	1,0714	0,15	3,3	0,1	3,2	707	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 910
421	k010322/10	2735,8	5,8272	0,15	3,3	0,4	2,9	679	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 414
422	k010328	1962,8	71,4067	0,414	47,1	5,0	42,1	1 852	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 815

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																						РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
423	k012116/п4	2232,4	7,2736	0,125	2,0	0,5	1,5	535	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 768
424	k010333	2231,9	54,1935	0,414	47,1	3,8	43,3	1 871	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 103
425	k010332	2164,4	62,2409	0,414	47,1	4,4	42,7	1 862	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 027
426	k012116/п5	2201,4	7,2736	0,15	3,3	0,5	2,8	670	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 871
427	k010322/п6	2150,8	127,8465	0,309	21,8	8,9	12,9	1 190	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 341
428	k010322/11	2762,3	3,744	0,15	3,3	0,3	3,0	691	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454
429	k010331	2141,3	67,4783	0,414	47,1	4,7	42,4	1 856	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 998
430	k010334/2	2250,4	45,6818	0,414	47,1	3,2	43,9	1 881	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 131
431	k010335	3037,8	27,4576	0,309	21,8	1,9	19,9	1 400	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 438
432	k010337/п1	3130,8	1,0714	0,15	3,3	0,1	3,2	707	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 838
433	k012117/1	3045,3	1262,9297	0,612	131,4	88,3	43,1	1 869	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 914
434	k012140	2898,3	1321,8746	0,612	131,4	92,4	39,0	1 800	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 698
435	k010334/1	2363,4	5,2975	0,414	47,1	0,4	46,7	1 925	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 289
436	k010334/3	2281,4	40,3843	0,207	7,6	2,8	4,8	823	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 104
437	k010356а	298,3	3274,7774	0,898	359,8	229,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 307
438	k012402	113	1114,0509	0,514	83,1	77,9	5,2	849	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
439	k010305/6	389,3	14,6782	0,207	7,6	1,0	6,6	927	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 316
440	k010100	101	1459,0405	0,612	131,4	102,0	29,4	1 620	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 721
441	k010302/п15	735,7	28,8943	0,15	3,3	2,0	1,3	498	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 234
442	k010302/п14	690,5	46,4428	0,15	3,3	3,2	0,0	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	805
443	k010302/2	215	3388,9638	0,898	359,8	237,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 223
444	k010302/1	217	114,1865	0,259	13,7	8,0	5,8	880	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 097
445	k010356	299,3	34,3338	0,207	7,6	2,4	5,2	849	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149
446	k010309/1	886,3	307,8453	0,7	187,1	21,5	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 895
447	k010308	527,3	416,7431	0,514	83,1	29,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 536
448	k011202	688,5	385,8955	0,414	47,1	27,0	20,1	1 405	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 094
449	k010343	925,3	304,8096	0,514	83,1	21,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 934
450	k011202/п2	724,5	6,366	0,207	7,6	0,4	7,2	957	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 681
451	k010312	994,3	2512,734	0,7	187,1	175,7	11,3	1 135	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 129
452	k010312/п1	1094,3	32,2611	0,207	7,6	2,3	5,4	858	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 952
453	k010314/1	1171,3	4,6427	0,07	0,4	0,3	0,1	206	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 377
454	k012405/2	425	79,3124	0,309	21,8	5,5	16,3	1 299	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 724
455	k012405/5	548	32,8789	0,309	21,8	2,3	19,5	1 390	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 938
456	k012405/8	633	8,2648	0,1	1,1	0,6	0,6	366	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999
457	k012405/11	642,5	8,1386	0,259	13,7	0,6	13,2	1 200	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 842
458	k012407/7	734,4	187,8521	0,259	13,7	13,1	0,6	378	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 113
459	k012407/8	790,4	15,097	0,1	1,1	1,1	0,1	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	962
460	k012407/п4	770,4	35,9062	0,207	7,6	2,5	5,1	843	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 613
461	k012407/35	926,4	30,9211	0,309	21,8	2,2	19,7	1 394	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 320
462	k012407/п1	1011,4	24,9918	0,309	21,8	1,7	20,1	1 405	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 416
463	k012407/п14	1084,9	12,8405	0,1	1,1	0,9	0,2	265	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 350
464	k012407/п2	916,4	56,9484	0,207	7,6	4,0	3,6	742	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 659
465	k012407/37	1054,4	20,3043	0,207	7,6	1,4	6,2	906	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 960
466	k012139	2743,9	1325,1424	0,612	131,4	92,7	38,8	1 796	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 540
467	k010334/п2	2410,4	2,1872	0,15	3,3	0,2	3,1	701	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 111
468	k010334/5	2307,4	36,8225	0,15	3,3	2,6	0,7	400	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 708
469	k010334/п4	2378,4	4,0475	0,414	47,1	0,3	46,8	1 927	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 305
470	k010335/п2	3009,8	31,4456	0,309	21,8	2,2	19,6	1 393	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 403
471	k010335/п1	3024,8	28,6481	0,309	21,8	2,0	19,8	1 398	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 423
472	k010336	3100,8	24,8387	0,207	7,6	1,7	5,9	888	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 989
473	k010337	3125,8	22,4578	0,207	7,6	1,6	6,1	898	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 023
474	k010322/9	2682,8	8,5117	0,15	3,3	0,6	2,7	662	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 345
475	k010322/п21	2644,8	8,9879	0,15	3,3	0,6	2,6	659	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 303
476	k010322/п20	2625,3	10,3569	0,15	3,3	0,7	2,5	650	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 275
477	k010322/п19	2574,3	10,8331	0,15	3,3	0,8	2,5	646	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 221
478	k010322/п9	2180,8	120,6443	0,259	13,7	8,4	5,3	854	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 035
479	k010322/п4	1888,8	136,5367	0,309	21,8	9,5	12,3	1 169	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 058
480	k010510	1970	13,4163	0,209	7,8	0,9	6,9	942	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 912
481	k010347	1644,1	119,5873	0,514	83,1	8,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 652
482	k010350	1837,1	119,5873	0,514	83,1	8,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 845
483	k010345	1464,1	120,0634	0,514	83,1	8,4	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 472

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																							РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500		
484	k01П511	2182,2	210,1733	0,309	21,8	14,7	7,1	955	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 137
485	k01П55	1994,2	241,1073	0,309	21,8	16,9	5,0	834	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 828
486	k01П512	2129,2	225,9378	0,309	21,8	15,8	6,0	897	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 026
487	k010616	1940,2	242,8176	0,414	47,1	17,0	30,1	1 634	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 574
488	k010504	2056	4,5832	0,209	7,8	0,3	7,5	972	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 028
489	k01п56	2098	4,2261	0,209	7,8	0,3	7,5	973	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 071
490	k010513	1856	53,1177	0,259	13,7	3,7	10,0	1 083	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939
491	k010316/2	1472,3	23,8446	0,207	7,6	1,7	6,0	892	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 364
492	k010321	1631,8	374,1298	0,414	47,1	26,2	20,9	1 426	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 058
493	k010325	1757,8	127,572	0,309	21,8	8,9	12,9	1 191	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 949
494	k010321/п1	1589,8	36,0884	0,207	7,6	2,5	5,1	842	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 432
495	k010316/7	1526,8	21,0471	0,207	7,6	1,5	6,2	903	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 430
496	k012101	1241,3	2475,8302	0,7	187,1	173,1	13,9	1 225	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 466
497	k010316	1350,3	449,4197	0,414	47,1	31,4	15,7	1 280	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 630
498	k010316/5	1587,3	9,3867	0,1	1,1	0,7	0,5	346	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 933
499	k010323	1711,8	127,572	0,309	21,8	8,9	12,9	1 191	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 903
500	k010322	1759,8	139,37	0,309	21,8	9,7	12,1	1 162	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 922
501	k010319	1496,8	420,9918	0,414	47,1	29,4	17,6	1 338	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 835
502	k01п57	1895	36,2491	0,207	7,6	2,5	5,1	841	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 736
503	k01т19	1564,8	410,2182	0,414	47,1	28,7	18,4	1 359	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 924
504	k010314	1144,3	2480,4729	0,7	187,1	173,5	13,6	1 214	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 359
505	k012116/2	2079,4	9,3807	0,15	3,3	0,7	2,6	656	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 735
506	k010321/1	1643,8	11,0235	0,15	3,3	0,8	2,5	645	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 289
507	k010316/8	1544,8	2,0059	0,082	0,7	0,1	0,5	361	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 906
508	k010316/1	1417,3	28,4279	0,15	3,3	2,0	1,3	503	73	133	176	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 920
509	k010316/п4	1575,3	10,6962	0,1	1,1	0,7	0,4	319	73	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 894
510	k010517	1841	53,713	0,207	7,6	3,8	3,9	759	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 600
511	k010320	1577,8	36,0884	0,414	47,1	2,5	44,6	1 892	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 469
512	k010503	1739,8	85,2122	0,259	13,7	6,0	7,8	986	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 725
513	k01п58	1792	81,0932	0,259	13,7	5,7	8,1	999	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791
514	k010322/п3	1829,8	137,1617	0,309	21,8	9,6	12,2	1 168	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 997
515	k01п59	1681,8	96,1643	0,259	13,7	6,7	7,0	948	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 630
516	k010п32	1789,8	105,0726	0,259	13,7	7,3	6,4	916	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 706
517	k010320/1	1963	3,4523	0,414	47,1	0,2	46,8	1 927	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 890
518	k010316/9	1617,3	5,9165	0,1	1,1	0,4	0,7	404	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 021
519	k010315	1291,3	450,7292	0,414	47,1	31,5	15,6	1 277	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 568
520	k012205/п17	3148,3	9,0777	0,15	3,3	0,6	2,6	658	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 806
521	k01п2201	2274,1	405,288	0,514	83,1	28,3	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 282
522	k012201	2109,9	437,3471	0,514	83,1	30,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 118
523	k012201/п2	2240,9	19,9938	0,207	7,6	1,4	6,2	907	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 148
524	k012201/п3	2316,9	7,2391	0,082	0,7	0,5	0,2	233	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550
525	k012201/п1	2190,9	32,0591	0,207	7,6	2,2	5,4	859	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
526	k012112/п4	2695,9	13,9152	0,15	3,3	1,0	2,3	625	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 321
527	k012112/4	2624,9	17,3739	0,207	7,6	1,2	6,4	917	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 542
528	k010121	2333,6	487,0768	0,612	131,4	34,1	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 342
529	k010704	3000,1	52,1825	0,612	131,4	3,6	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 008
530	k01П72	2424,3	165,9188	0,309	21,8	11,6	10,2	1 092	73	133	176	257	320	467	617	900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 516
531	k010701/1	2378,3	205,5701	0,359	32,4	14,4	18,0	1 348	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 727
532	k01П74	2399,3	188,4664	0,309	21,8	13,2	8,7	1 026	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425
533	k01п713	2493,3	141,0142	0,259	13,7	9,9	3,9	760	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 253
534	k010714	2559,3	130,0984	0,259	13,7	9,1	4,6	813	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 372
535	k01п715	2656,3	86,2964	0,207	7,6	6,0	1,6	545	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 201
536	k01П2003/п7	2799,7	192,4942	0,259	13,7	13,5	0,3	283	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 083
537	k010117	1984,6	958,7799	0,612	131,4	67,0	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 993
538	k010224	2656	370,4309	0,612	131,4	25,9	52,3	2 008	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	1 975	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 664
539	kп167	2996,8	17,7787	0,309	21,8	1,2	20,6	1 418	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 415
540	k01П166	3051,8	7,4321	0,309	21,8	0,5	21,3	1 436	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 488
541	k011606	2813,8	39,0912	0,309	21,8	2,7	19,1	1 379	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 192
542	k011231/1	1612,6	53,7548	0,207	7,6	3,8	3,9	759	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 372
543	k011231/2	1682,6	52,2201	0,207	7,6	3,7	4,0	767	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 449
544	k011231/п2	1782,6	43,5615	0,207	7,6	3,0	4,6	809	73	133	176	257	320	467	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 591

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск. Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																					РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	
545	k011231/8	1847,7	16,0894	0,125	2,0	1,1	0,9	441	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 288
546	k011231/11	1932,6	15,6673	0,125	2,0	1,1	0,9	446	73	133	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 379
547	k011231/1A	1552,6	73,4764	0,207	7,6	5,1	2,5	644	73	133	176	257	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 196
548	k010352	1194,3	184,7462	0,414	47,1	12,9	34,2	1 713	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	1 402	1 632	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 907
549	k010352/1a	1234,3	184,7462	0,309	21,8	12,9	8,9	1 037	73	133	176	257	320	467	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 272
550	k010352/1	1290,6	90,7424	0,309	21,8	6,3	15,5	1 275	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 565
551	k011232	1468,6	90,7424	0,309	21,8	6,3	15,5	1 275	73	133	176	257	320	467	617	900	1 123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 743

Таблица А.2.2 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-8

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																			РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300			
1	К-25	10529,2	2,2065	0,1	1,1	0,2	1,0	858	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 387
2	К-24	10423,2	4,6048	0,1	1,1	0,3	0,8	806	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 229
3	К-23	10389,7	7,2909	0,1	1,1	0,5	0,6	739	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 128
4	К-26*	10299,6	52,2833	0,207	7,6	3,7	4,0	1 363	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 663
5	К-16	10233,3	33,9602	0,207	7,6	2,4	5,3	1 495	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 728
6	К-26	10204,6	52,2833	0,207	7,6	3,7	4,0	1 363	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 568
7	К-15	10196,2	1,1512	0,051	0,2	0,1	0,1	421	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 617
8	К-35	10191,8	35,1114	0,207	7,6	2,5	5,2	1 487	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 679
9	К-14	10113,5	41,8267	0,207	7,6	2,9	4,7	1 441	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 555
10	К-13	10055,2	43,6494	0,207	7,6	3,1	4,6	1 428	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 484
11	к-1	10022,1	71,3739	0,309	21,8	5,0	16,8	2 195	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-			12 217
12	к-2	9952	134,6895	0,309	21,8	9,4	12,4	1 985	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 937
13	Ф-УЗ-4	9866,2	128,3246	0,414	47,1	9,0	38,1	2 873	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 739
14	К-20	9858,2	36,4544	0,15	3,3	2,5	0,7	778	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 636
15	Ф-т.6	9839,9	103,5135	0,514	83,1	7,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 445
16	к-5	9838	144,5886	0,309	21,8	10,1	11,7	1 948	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 786
17	К-18	9800,2	37,3178	0,207	7,6	2,6	5,0	1 473	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 273
18	к-17	9769,2	47,7745	0,207	7,6	3,3	4,3	1 398	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 167
19	К-3	9732,6	192,3631	0,309	21,8	13,5	8,4	1 744	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 477
20	Ф-т.16/1	9667,1	69,5887	0,414	47,1	4,9	42,2	2 972	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 639
21	Ф-т.10	9664,6	529,804	0,612	131,4	37,0	94,4	3 874	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 539
22	Ф-1810/2	9661,1	128,0777	0,514	83,1	9,0	74,2	3 578	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 239
23	К-4	9628	192,3631	0,309	21,8	13,5	8,4	1 744	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 372
24	Ф-29	9623,6	149,7119	0,514	83,1	10,5	72,6	3 554	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 177
25	Ф-к. 8-Ф/22Д	9603,2	411,9712	0,514	83,1	28,8	54,3	3 229	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			12 832
26	Ф-т.9	9594,6	5,5617	0,1	1,1	0,4	0,7	783	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 378
27	Ф-т.5/1	9568,6	2,0277	0,1	1,1	0,1	1,0	862	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 430
28	Ф-т.16	9549,1	84,4199	0,414	47,1	5,9	41,2	2 948	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 497
29	Ф-29	9548,6	149,7119	0,514	83,1	10,5	72,6	3 554	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 102
30	k053237/26	9531,8	35,2788	0,207	7,6	2,5	5,2	1 486	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			11 018
31	Ф-т.8	9526,6	6,5466	0,1	1,1	0,5	0,7	759	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 285
32	Ф-29	9484,6	149,7119	0,514	83,1	10,5	72,6	3 554	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 038
33	Ф-1810/4	9476	128,8888	0,514	83,1	9,0	74,1	3 577	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 053
34	Ф-т.7	9471,6	7,068	0,15	3,3	0,5	2,8	1 212	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 684
35	Ф-т.14/2	9469,1	87,6063	0,414	47,1	6,1	41,0	2 942	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 411
36	Ф-т.5	9459,6	2,0277	0,15	3,3	0,1	3,1	1 261	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 720
37	Ф-т.14/1	9459,1	90,2713	0,414	47,1	6,3	40,8	2 938	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 397
38	Ф-т.6	9437,6	103,5135	0,514	83,1	7,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			13 043
39	Ф-т.4	9393,6	13,3828	0,15	3,3	0,9	2,3	1 145	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 538
40	k053237/27	9375,8	258,9521	0,309	21,8	18,1	3,7	1 336	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 711
41	Ф-т.3	9351,6	14,2519	0,15	3,3	1,0	2,3	1 135	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 486
42	Ф-т.14	9326,1	95,775	0,414	47,1	6,7	40,4	2 929	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 255
43	Ф-5	9275,6	103,3397	0,514	83,1	7,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-			12 881
44	Ф-т.2	9239,1	23,5793	0,207	7,6	1,6	6,0	1 560	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			10 799
45	Ф-1810/7	9166	150,8031	0,414	47,1	10,5	36,5	2 834	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-			12 000

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
46	Ф-1821/2	9089,1	30,3576	0,414	47,1	2,1	45,0	3 034	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	12 123
47	k053237/20	9081,2	89,6538	0,259	13,7	6,3	7,5	1 679	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 760
48	Ф-29	9059,1	149,7119	0,514	83,1	10,5	72,6	3 554	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 613
49	Ф-25	9046	279,6919	0,514	83,1	19,6	63,6	3 401	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 447
50	k053237/19	9028,2	94,6963	0,309	21,8	6,6	15,2	2 123	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	11 151
51	k053237/30	9011,9	262,3044	0,309	21,8	18,3	3,5	1 307	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 319
52	Ф-т.22	8995	281,1402	0,514	83,1	19,7	63,5	3 399	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 394
53	k053237/28	8976,4	292,9049	0,309	21,8	20,5	1,4	957	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 933
54	Ф-к.8-Ф/5В	8969,6	23,6372	0,514	83,1	1,7	81,5	3 691	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 660
55	Ф-16в	8933,1	15,0629	0,514	83,1	1,1	82,1	3 700	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 633
56	k053237/18	8896,2	165,1979	0,259	13,7	11,6	2,2	1 120	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 016
57	k053241/2	8856,2	9,8516	0,15	3,3	0,7	2,6	1 183	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 040
58	k053237/16	8850,5	496,0149	0,414	47,1	34,7	12,4	1 984	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 835
59	k053237/12	8778,4	21,5707	0,309	21,8	1,5	20,3	2 336	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	11 114
60	Ф-т.17	8749	324,5331	0,514	83,1	22,7	60,4	3 344	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 093
61	Ф-к. 8-Ф/30Д	8718,6	23,6372	0,514	83,1	1,7	81,5	3 691	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 409
62	k053241/1	8714,2	40,0132	0,207	7,6	2,8	4,8	1 454	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 168
63	k053237/7	8680,5	496,0149	0,612	131,4	34,7	96,8	3 906	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 586
64	Ф-15	8638,4	155,7371	0,514	83,1	10,9	72,2	3 547	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 185
65	Ф-т.22 (т.8)	8636,6	339,596	0,514	83,1	23,7	59,4	3 325	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 962
66	k053237/10	8591,4	36,3247	0,309	21,8	2,5	19,3	2 296	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	10 887
67	Ф-13	8527,4	190,208	0,514	83,1	13,3	69,8	3 508	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 035
68	k053237/6	8525,5	500,5345	0,612	131,4	35,0	96,4	3 902	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 427
69	Ф-15/1	8518,6	342,581	0,7	187,1	24,0	163,1	4 640	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	13 158
70	k053237/8а	8466,5	65,3657	0,207	7,6	4,6	3,1	1 250	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 717
71	k053241/1а	8418,5	78,1027	0,259	13,7	5,5	8,3	1 737	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 155
72	k053241	8396,5	94,1204	0,309	21,8	6,6	15,3	2 125	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	10 521
73	k053237/8	8386,5	67,5695	0,309	21,8	4,7	17,1	2 207	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	10 593
74	Ф-т.10	8353,8	529,804	0,612	131,4	37,0	94,4	3 874	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 228
75	k053237/4	8342,5	531,3498	0,612	131,4	37,2	94,3	3 873	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 215
76	k053238/1	8342,5	66,3836	0,259	13,7	4,6	9,1	1 792	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 134
77	k053237/3б	8306,5	71,6642	0,309	21,8	5,0	16,8	2 195	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	10 501
78	k053237/3а	8297,5	603,014	0,612	131,4	42,2	89,3	3 804	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	12 101
79	k053237/3	8252,5	698,1865	0,612	131,4	48,8	82,6	3 708	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 960
80	k050844	8217,6	12,9143	0,7	187,1	0,9	186,2	4 846	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	13 064
81	k053236/1	8216,5	34,233	0,309	21,8	2,4	19,4	2 302	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	10 518
82	k053238/2	8215,5	73,5738	0,259	13,7	5,1	8,6	1 758	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 974
83	k053238	8195,5	167,6942	0,309	21,8	11,7	10,1	1 855	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 051
84	Ф-21	8158,6	388,2912	0,7	187,1	27,2	159,9	4 609	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	12 768
85	k050833/1	8145,1	37,9515	0,207	7,6	2,7	5,0	1 468	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 613
86	k050831/5	8086,1	17,5052	0,207	7,6	1,2	6,4	1 596	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 682
87	k053237	8055,5	865,8807	0,612	131,4	60,6	70,9	3 525	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 581
88	Ф-6	8043,1	652,5429	0,612	131,4	45,6	85,8	3 754	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 798
89	k050833	8002,1	77,1646	0,7	187,1	5,4	181,7	4 807	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	12 809
90	Ф-26	7983,8	389,334	0,7	187,1	27,2	159,8	4 609	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	12 593
91	k053236а	7982,5	880,6347	0,612	131,4	61,6	69,9	3 508	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 491
92	k053236	7919,5	914,8676	0,612	131,4	64,0	67,5	3 468	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 388
93	k050836	7825,1	164,877	0,514	83,1	11,5	71,6	3 537	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 362
94	Ф-13а	7824,1	541,7965	0,7	187,1	37,9	149,2	4 505	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	12 329
95	k053231/6	7756,9	2,1384	0,309	21,8	0,1	21,7	2 386	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	10 143
96	k053230/4	7681	46,0828	0,309	21,8	3,2	18,6	2 269	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 950
97	k050834	7679,1	164,877	0,514	83,1	11,5	71,6	3 537	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 216
98	k053231/5	7659,9	14,7073	0,309	21,8	1,0	20,8	2 354	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	10 014
99	Ф-17	7628,1	546,0836	0,7	187,1	38,2	148,9	4 502	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	12 130
100	k053231/4	7609,5	44,374	0,309	21,8	3,1	18,7	2 274	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 883
101	k040610	7529,4	36,8934	0,514	83,1	2,6	80,5	3 677	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 206
102	k050832	7516,1	465,8688	0,612	131,4	32,6	98,9	3 934	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 450
103	k053230/3	7512	90,9237	0,309	21,8	6,4	15,5	2 135	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 647
104	Ф-39	7505,8	66,9237	0,414	47,1	4,7	42,4	2 976	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 482
105	k050845	7458,1	473,2217	0,612	131,4	33,1	98,4	3 927	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 385
106	k053231/3	7444,5	50,5371	0,309	21,8	3,5	18,3	2 256	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 701

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
107	Ф-к. 8-Ф/11В	7429,8	587,46	0,612	131,4	41,1	90,4	3 819	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 249
108	k040611	7416,4	59,165	0,514	83,1	4,1	79,0	3 653	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 070
109	k050508/1	7402,1	36,9783	0,309	21,8	2,6	19,3	2 294	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 696
110	k050831/1	7398,1	17,5052	0,15	3,3	1,2	2,0	1 096	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 494
111	Ф-1825/2	7392,8	19,0025	0,207	7,6	1,3	6,3	1 587	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 980
112	k053230/п7	7388	9,1512	0,125	2,0	0,6	1,4	964	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 352
113	k053232	7368,5	935,5232	0,612	131,4	65,4	66,0	3 444	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 812
114	k053230/5	7353,5	20,6369	0,207	7,6	1,4	6,2	1 578	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 931
115	k050508	7332,1	19,0762	0,514	83,1	1,3	81,8	3 695	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 027
116	k053230/1а	7318,5	118,0599	0,309	21,8	8,3	13,6	2 045	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 363
117	k050507	7297,1	96,1144	0,414	47,1	6,7	40,4	2 928	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 225
118	k053230/1	7260,5	128,397	0,309	21,8	9,0	12,9	2 008	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 269
119	k053231/1	7251,5	59,3147	0,309	21,8	4,1	17,7	2 231	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 483
120	k040626/2	7240,2	47,2967	0,207	7,6	3,3	4,3	1 402	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 642
121	k050831	7238,1	490,7269	0,612	131,4	34,3	97,1	3 911	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	11 149
122	Ф-1824	7233,8	587,46	0,514	83,1	41,1	42,0	2 967	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 201
123	k053230/п4	7233,5	46,0828	0,207	7,6	3,2	4,4	1 411	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 644
124	k053231	7227,5	994,8379	0,612	131,4	69,6	61,9	3 371	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 598
125	Ф-1828/1	7221,2	3,3602	0,15	3,3	0,2	3,0	1 248	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 469
126	k050506	7201,1	96,1144	0,514	83,1	6,7	76,4	3 613	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 814
127	k053230/п3	7186,5	48,6041	0,207	7,6	3,4	4,2	1 392	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 578
128	k050505	7177,8	101,8946	0,414	47,1	7,1	40,0	2 918	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 096
129	Ф-20	7174,1	553,4413	0,7	187,1	38,7	148,4	4 497	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	11 671
130	Ф-1825	7163,8	606,4625	0,612	131,4	42,4	89,0	3 800	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 964
131	k053230	7148,5	1171,839	0,612	131,4	81,9	49,5	3 132	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 280
132	k050504	7142,6	107,983	0,414	47,1	7,6	39,5	2 908	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 051
133	k040626/1	7121,2	156,8375	0,259	13,7	11,0	2,8	1 211	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 332
134	k040528/1	7096,4	18,4467	0,514	83,1	1,3	81,8	3 696	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 792
135	k040617/5	7095,4	31,2237	0,15	3,3	2,2	1,1	890	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 985
136	k050830	7085,1	313,851	0,612	131,4	21,9	109,5	4 068	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	11 154
137	Ф-1826	7070,8	644,9888	0,612	131,4	45,1	86,3	3 762	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 833
138	k040617/2	7055,4	45,0587	0,15	3,3	3,2	0,1	432	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 487
139	k040528/п1	7047,4	17,8005	0,15	3,3	1,2	2,0	1 092	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 140
140	k040612	7015,4	76,1061	0,514	83,1	5,3	77,8	3 635	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 650
141	k050826/4	7013,1	39,6236	0,514	83,1	2,8	80,3	3 674	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 687
142	k053229/1	7004,5	56,0371	0,207	7,6	3,9	3,7	1 333	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 337
143	k040626	7004,4	156,8375	0,309	21,8	11,0	10,9	1 900	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 905
144	k040528/2	7003,4	36,2472	0,514	83,1	2,5	80,6	3 677	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 681
145	Ф-1827	6993,8	665,3238	0,612	131,4	46,5	84,9	3 742	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 735
146	Ф-1828/2	6991,2	16,9168	0,15	3,3	1,2	2,1	1 103	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 095
147	k053229	6990,5	1227,8761	0,612	131,4	85,9	45,6	3 048	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	10 038
148	k040613	6957,4	89,9411	0,514	83,1	6,3	76,8	3 620	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 577
149	k050826/3	6956,1	39,6236	0,309	21,8	2,8	19,1	2 287	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 243
150	k040617	6948,4	201,8962	0,309	21,8	14,1	7,7	1 697	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 646
151	k050826/5	6946,6	34,4953	0,309	21,8	2,4	19,4	2 301	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	9 247
152	Ф-1829	6926,6	3,4761	0,207	7,6	0,2	7,4	1 673	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 599
153	k012317/п1	6918,6	64,3649	0,359	32,4	4,5	27,9	2 592	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	9 510
154	k040528/4	6900,4	21,4303	0,259	13,7	1,5	12,2	1 976	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 876
155	k050828/1	6893,1	51,7242	0,259	13,7	3,6	10,1	1 856	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 749
156	k040627	6892,4	260,1524	0,414	47,1	18,2	28,9	2 623	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	9 515
157	k040528/3	6880,4	60,9082	0,514	83,1	4,3	78,9	3 651	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 532
158	k012317	6871,6	64,3649	0,414	47,1	4,5	42,6	2 980	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 852
159	Ф-1828	6869,6	3,4761	0,309	21,8	0,2	21,6	2 383	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	9 252
160	k040614	6848,4	92,4097	0,514	83,1	6,5	76,7	3 617	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 466
161	k040528/3а	6820,4	60,9082	0,514	83,1	4,3	78,9	3 651	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 472
162	Ф-т.10	6789,6	529,804	0,612	131,4	37,0	94,4	3 874	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 664
163	k050828	6789,1	552,9019	0,612	131,4	38,7	92,8	3 852	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 641
164	k040630	6783,4	270,1896	0,414	47,1	18,9	28,2	2 601	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	9 385
165	k053228	6770,5	1227,8761	0,612	131,4	85,9	45,6	3 048	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 818
166	k050826/6	6739,6	52,2393	0,309	21,8	3,7	18,2	2 251	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	8 991
167	k040624	6734,4	130,4696	0,514	83,1	9,1	74,0	3 575	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 310

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
168	k040629/1	6717,9	93,5898	0,259	13,7	6,5	7,2	1 658	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 376
169	Ф-1828/4	6705,1	702,3438	0,612	131,4	49,1	82,3	3 704	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 409
170	k050826/1	6704,6	86,7345	0,414	47,1	6,1	41,0	2 944	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 648
171	k053226	6702	1227,8761	0,7	187,1	85,9	101,2	3 964	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	10 666
172	k050828	6675,1	552,9019	0,612	131,4	38,7	92,8	3 852	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 527
173	k012316	6641,6	157,7619	0,414	47,1	11,0	36,1	2 821	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 463
174	k040629	6623,9	363,7793	0,414	47,1	25,4	21,6	2 384	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	9 008
175	k053225a	6602	1261,6796	0,7	187,1	88,2	98,8	3 933	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 535
176	Ф-т.28	6594,1	1255,7851	0,612	131,4	87,8	43,6	3 004	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 598
177	k040616	6586,4	191,3778	0,514	83,1	13,4	69,7	3 506	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 093
178	k050826	6536,1	645,1605	0,612	131,4	45,1	86,3	3 762	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 298
179	k053224	6507	1261,6796	0,7	187,1	88,2	98,8	3 933	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 440
180	k040623	6493,1	374,02	0,414	47,1	26,2	20,9	2 358	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 851
181	k053223a	6467	1267,7306	0,7	187,1	88,7	98,4	3 928	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 395
182	k050825	6435,1	1934,3062	0,7	187,1	135,3	51,8	3 179	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 614
183	k012318	6407,7	43,4447	0,414	47,1	3,0	44,0	3 014	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 421
184	k040625	6358,4	565,3978	0,514	83,1	39,5	43,6	3 003	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 361
185	k012313	6344,6	261,2999	0,414	47,1	18,3	28,8	2 620	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 965
186	k012601a	6304	29,0308	0,414	47,1	2,0	45,1	3 036	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 340
187	k050824a	6292,1	1950,3706	0,7	187,1	136,4	50,7	3 156	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 448
188	k012312	6277,6	308,8503	0,514	83,1	21,6	61,5	3 364	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 642
189	k053222/1	6231	86,0867	0,207	7,6	6,0	1,6	1 011	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 242
190	k053222	6205	1353,8172	0,7	187,1	94,7	92,4	3 847	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	10 052
191	k040625/1	6195,4	598,4933	0,514	83,1	41,9	41,3	2 949	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 145
192	k012311	6192,6	434,6337	0,514	83,1	30,4	52,7	3 198	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 390
193	k050503	6180,4	116,2751	0,414	47,1	8,1	39,0	2 894	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 074
194	k053214/3	6146,5	8,0611	0,309	21,8	0,6	21,3	2 371	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 517
195	k040625/2	6111,4	740,9125	0,514	83,1	51,8	31,3	2 693	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 804
196	k012309	6062,6	514,3587	0,514	83,1	36,0	47,1	3 082	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	9 144
197	k050501	6053,5	116,2751	0,414	47,1	8,1	39,0	2 894	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 947
198	k011230/1	6049,5	10,0334	0,15	3,3	0,7	2,6	1 181	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 231
199	k053221	6042	1470,0923	0,7	187,1	102,8	84,3	3 732	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 774
200	k040625/3	5999,4	766,8328	0,514	83,1	53,6	29,5	2 640	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 640
201	k011230	5948,5	10,7186	0,309	21,8	0,7	21,1	2 364	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 313
202	k053219	5938	1590,0851	0,7	187,1	111,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 543
203	k012306/п6	5919,6	76,0784	0,259	13,7	5,3	8,4	1 746	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 666
204	k011227/п2	5881,3	6,7542	0,082	0,7	0,5	0,2	507	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 388
205	k011227/4	5867,1	1,762	0,414	47,1	0,1	47,0	3 078	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 945
206	k040625/4	5856,4	847,6726	0,514	83,1	59,3	23,8	2 461	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 318
207	k011227/2	5836,3	21,6427	0,15	3,3	1,5	1,8	1 042	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 879
208	k052950	5825,3	34,8302	0,207	7,6	2,4	5,2	1 489	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 314
209	k050823/3	5815,2	21,4242	0,15	3,3	1,5	1,8	1 045	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 861
210	k011227/1	5761,6	28,1032	0,15	3,3	2,0	1,3	945	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 707
211	k011229	5748,5	12,089	0,309	21,8	0,8	21,0	2 360	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	8 109
212	k052949	5748,3	60,6135	0,514	83,1	4,2	78,9	3 652	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 400
213	k040625/9	5729,4	935,758	0,514	83,1	65,4	17,7	2 231	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	7 960
214	k012304	5710,6	45,9022	0,514	83,1	3,2	79,9	3 667	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 378
215	k050823	5702,2	1971,7948	0,7	187,1	137,9	49,2	3 125	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 827
216	k011227	5690,1	28,1032	0,309	21,8	2,0	19,9	2 318	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	8 008
217	k011224/п4	5688,1	3,7295	0,082	0,7	0,3	0,4	645	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 333
218	k01п1201	5671,1	57,5083	0,309	21,8	4,0	17,8	2 236	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	7 907
219	k011234	5653,1	62,9899	0,414	47,1	4,4	42,7	2 982	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 636
220	k012306	5650,6	590,4371	0,514	83,1	41,3	41,8	2 963	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 613
221	k053216	5647	1590,0851	0,7	187,1	111,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	9 252
222	k052976/3	5637,3	75,4673	0,207	7,6	5,3	2,3	1 147	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 784
223	k011226	5581,1	74,4427	0,414	47,1	5,2	41,9	2 964	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 545
224	k012605	5578,7	35,0924	0,259	13,7	2,5	11,3	1 924	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 502
225	k040625/7	5561	980,247	0,514	83,1	68,5	14,6	2 093	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 654
226	k011225/п1	5560,1	10,6892	0,1	1,1	0,7	0,4	629	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 190
227	k052976/2	5559,3	212,1027	0,309	21,8	14,8	7,0	1 644	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 203
228	k012605/1	5550,1	86,4487	0,259	13,7	6,0	7,7	1 695	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 245

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
229	k050822	5547,2	1974,2956	0,7	187,1	138,1	49,0	3 121	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 669
230	k011225/1	5540,1	62,8627	0,207	7,6	4,4	3,2	1 274	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 814
231	k012305	5524,6	636,3393	0,8	265,6	44,5	221,1	5 129	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	10 654
232	k052976/1	5506,3	212,1027	0,309	21,8	14,8	7,0	1 644	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 150
233	k012605/3	5487	78,8968	0,259	13,7	5,5	8,2	1 733	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 220
234	k011224/п1	5483,1	41,9035	0,15	3,3	2,9	0,3	608	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 091
235	k052976	5468,3	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 815
236	k011224/3	5464,1	34,6448	0,207	7,6	2,4	5,2	1 490	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 955
237	k011225	5458,1	168,0215	0,414	47,1	11,7	35,3	2 802	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 261
238	k012605/п1	5427,8	164,8272	0,259	13,7	11,5	2,2	1 124	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 552
239	k051847	5426,2	1058,1709	0,514	83,1	74,0	9,1	1 793	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 219
240	k053214/4	5416	0,0096	0,309	21,8	0,0	21,8	2 391	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	7 807
241	k053215	5378	1590,0851	0,7	187,1	111,2	75,9	3 605	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 983
242	k011224	5366,1	250,1493	0,309	21,8	17,5	4,3	1 405	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 771
243	k011217/8	5342,1	137,9021	0,414	47,1	9,6	37,4	2 856	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 199
244	k011223/п1	5341,1	15,4367	0,15	3,3	1,1	2,2	1 121	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 462
245	k052977	5290,3	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 637
246	k011223	5269,1	265,586	0,309	21,8	18,6	3,3	1 278	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 547
247	k050820	5260,2	1996,6604	0,7	187,1	139,6	47,4	3 088	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 348
248	k053214	5256	1598,1558	0,7	187,1	111,8	75,3	3 596	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 852
249	k050721/п1	5216,8	8,5563	0,207	7,6	0,6	7,0	1 646	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 862
250	k011222	5214,1	271,0579	0,309	21,8	19,0	2,9	1 227	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 441
251	k052978	5198,3	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 545
252	k050721	5186,8	3,5721	0,207	7,6	0,2	7,4	1 672	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 859
253	k011220/п1	5146,1	7,8463	0,1	1,1	0,5	0,6	723	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 869
254	k051419/7	5124,9	2,6064	0,1	1,1	0,2	0,9	850	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 975
255	k011220	5122,1	279,7852	0,309	21,8	19,6	2,3	1 134	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 257
256	k012605/10	5111,1	65,2753	0,209	7,8	4,6	3,3	1 277	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 388
257	k051648	5097,3	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 444
258	k051838/10	5078,3	4,7057	0,082	0,7	0,3	0,3	607	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 685
259	k051647	5074,8	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 421
260	k051842	5072,8	1058,1709	0,514	83,1	74,0	9,1	1 793	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 866
261	k012323	5038,6	864,4148	0,8	265,6	60,4	205,2	5 004	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	10 043
262	k051841	5028,8	1058,1709	0,514	83,1	74,0	9,1	1 793	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 822
263	k050722	5027,7	7,0454	0,15	3,3	0,5	2,8	1 212	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 240
264	k051646	5020,8	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 367
265	k050720/п1	5013,9	5,6178	0,207	7,6	0,4	7,2	1 661	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 675
266	k011218	5012,1	284,3839	0,309	21,8	19,9	2,0	1 079	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 091
267	k051419/2	5010,9	19,6871	0,414	47,1	1,4	45,7	3 051	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	8 061
268	k051838/9	4980,3	4,7057	0,082	0,7	0,3	0,3	607	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 587
269	k051838/4	4976,8	11,4134	0,309	21,8	0,8	21,0	2 362	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	7 339
270	k051838/8	4975,3	8,3746	0,15	3,3	0,6	2,7	1 199	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 174
271	k051838/7	4951,3	11,1343	0,15	3,3	0,8	2,5	1 170	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 121
272	k011217	4942,1	284,3839	0,414	47,1	19,9	27,2	2 571	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	7 513
273	k051645	4939,8	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 286
274	k051840a	4929,3	1058,1709	0,514	83,1	74,0	9,1	1 793	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 723
275	k051840	4925,8	1059,447	0,514	83,1	74,1	9,0	1 787	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 713
276	k053510a/п4	4922,9	5,3438	0,1	1,1	0,4	0,8	789	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 712
277	k053510a/8	4922,9	0,9571	0,051	0,2	0,1	0,1	437	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 360
278	k051838/4a	4915,1	11,4134	0,309	21,8	0,8	21,0	2 362	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	7 277
279	k011217/3	4913,1	141,0924	0,414	47,1	9,9	37,2	2 851	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 764
280	k050718	4903,7	29,3104	0,414	47,1	2,0	45,0	3 036	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 939
281	k051838/6	4901,3	15,84	0,15	3,3	1,1	2,2	1 116	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 018
282	k053510a/7	4877,9	9,0127	0,15	3,3	0,6	2,6	1 192	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 070
283	k051644	4872,8	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 219
284	k051838/5	4869,3	15,84	0,15	3,3	1,1	2,2	1 116	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 986
285	k051838/3	4862,5	27,2534	0,309	21,8	1,9	19,9	2 320	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	7 183
286	k051641	4836,3	348,3365	0,8	265,6	24,4	241,3	5 279	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	10 115
287	k053510a/6	4816,3	11,8042	0,15	3,3	0,8	2,4	1 162	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 979
288	k051643	4814,8	212,1027	0,8	265,6	14,8	250,8	5 347	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	10 161
289	k053510a/3	4811,1	28,8726	0,15	3,3	2,0	1,3	932	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 743

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
290	k051839	4809,7	1059,447	0,514	83,1	74,1	9,0	1 787	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 597
291	k053510a/4	4796,5	15,5527	0,259	13,7	1,1	12,6	1 997	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 794
292	k050819	4794,8	2000,1689	0,7	187,1	139,9	47,2	3 083	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 878
293	k011217/2	4786,1	161,9891	0,414	47,1	11,3	35,8	2 813	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 600
294	k053510	4766,1	446,373	0,7	187,1	31,2	155,8	4 570	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 337
295	k051838/п1	4753,7	30,1167	0,15	3,3	2,1	1,2	910	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 664
296	k053510a/п2	4748,3	11,8042	0,15	3,3	0,8	2,4	1 162	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 911
297	k053510a/2	4743,6	28,8726	0,309	21,8	2,0	19,8	2 316	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	7 060
298	k053510a/4a	4742,2	15,5527	0,259	13,7	1,1	12,6	1 997	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 740
299	k051838/2	4733,7	30,1167	0,207	7,6	2,1	5,5	1 520	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 253
300	k053509	4732,1	446,373	0,7	187,1	31,2	155,8	4 570	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 303
301	k053212	4727,3	1633,567	0,7	187,1	114,2	72,8	3 557	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 284
302	k051640	4720,5	348,3365	0,8	265,6	24,4	241,3	5 279	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 999
303	k053510a/15	4720,2	28,8726	0,309	21,8	2,0	19,8	2 316	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	7 036
304	k053508	4696,6	310,1392	0,7	187,1	21,7	165,4	4 661	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 357
305	k053510a/5	4691,7	27,357	0,207	7,6	1,9	5,7	1 537	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 229
306	k053510a/14	4684,6	5,3673	0,1	1,1	0,4	0,8	788	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 473
307	k053510a/п1	4675,2	28,8726	0,309	21,8	2,0	19,8	2 316	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 991
308	k051838/1	4673,7	30,1167	0,207	7,6	2,1	5,5	1 520	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 193
309	k051838	4635,2	1091,3105	0,514	83,1	76,3	6,8	1 628	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 263
310	k053510a/5	4634,7	27,357	0,207	7,6	1,9	5,7	1 537	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 172
311	k051639	4626,5	348,3365	0,8	265,6	24,4	241,3	5 279	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 905
312	k053211	4618,5	1695,543	0,7	187,1	118,6	68,5	3 486	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 104
313	k051638	4608,2	348,3365	0,7	187,1	24,4	162,7	4 636	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 244
314	k053510a/13	4594,6	14,5315	0,15	3,3	1,0	2,3	1 132	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 726
315	k050816/2	4592,6	55,494	0,309	21,8	3,9	18,0	2 242	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 835
316	k051637/3	4587,2	11,2539	0,309	21,8	0,8	21,1	2 363	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 950
317	k053510a/1	4579,2	34,9343	0,309	21,8	2,4	19,4	2 300	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 879
318	k053510a/9	4571,7	38,2759	0,207	7,6	2,7	4,9	1 466	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 038
319	k051637/2	4556,2	15,7682	0,309	21,8	1,1	20,7	2 351	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 907
320	k053510a	4534,6	345,0734	0,514	83,1	24,1	59,0	3 318	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 853
321	k050716	4527,2	56,8444	0,514	83,1	4,0	79,1	3 656	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 183
322	k051636a/1	4506,6	17,4112	0,15	3,3	1,2	2,1	1 097	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 604
323	k012326	4497,6	864,4148	0,8	265,6	60,4	205,2	5 004	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 502
324	k051637	4493,2	370,4854	0,7	187,1	25,9	161,2	4 621	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 114
325	k051410/1	4491,4	7,5341	0,15	3,3	0,5	2,7	1 207	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 699
326	k051837	4480,3	1091,3105	0,514	83,1	76,3	6,8	1 628	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 108
327	k050818	4467,8	2012,695	0,7	187,1	140,7	46,3	3 064	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 532
328	k053613	4465,2	872,1638	0,8	265,6	61,0	204,7	5 000	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 465
329	k053507	4464,6	345,0814	0,7	187,1	24,1	162,9	4 638	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 103
330	k053510a/10	4438,2	43,3804	0,207	7,6	3,0	4,6	1 430	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 868
331	k053502/п1	4437,1	7,8163	0,125	2,0	0,5	1,5	985	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 422
332	k053502	4431,1	11,6719	0,514	83,1	0,8	82,3	3 703	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 134
333	k053510a/12	4423,1	15,4886	0,207	7,6	1,1	6,5	1 607	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 030
334	k051636	4420,3	370,4854	0,7	187,1	25,9	161,2	4 621	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	9 042
335	k053511/2	4407,1	36,4176	0,207	7,6	2,5	5,1	1 479	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 886
336	k050712/3	4404,8	30,2585	0,259	13,7	2,1	11,6	1 942	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 347
337	k053612a/1	4399,2	22,5477	0,15	3,3	1,6	1,7	1 030	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 429
338	k053510a/10a	4399,1	44,4332	0,207	7,6	3,1	4,5	1 423	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 822
339	k050816	4389,9	55,494	0,309	21,8	3,9	18,0	2 242	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 632
340	k050712/4	4382,4	6,4752	0,125	2,0	0,5	1,6	1 005	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 387
341	k051410	4354,4	122,4067	0,414	47,1	8,6	38,5	2 883	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 238
342	k051635a	4351,6	387,8966	0,7	187,1	27,1	159,9	4 610	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 961
343	k051836	4340,3	1091,3105	0,514	83,1	76,3	6,8	1 628	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 968
344	k051835	4339,3	1168,006	0,514	83,1	81,7	1,4	975	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 315
345	k053511/1	4328,1	77,1741	0,259	13,7	5,4	8,3	1 741	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 069
346	k053503	4322,1	23,8191	0,514	83,1	1,7	81,5	3 690	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	8 013
347	k053510a/11	4321,6	68,9345	0,309	21,8	4,8	17,0	2 203	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 524
348	k053612	4312,2	898,3883	0,8	265,6	62,8	202,8	4 985	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 297
349	k051834	4305,3	1168,006	0,514	83,1	81,7	1,4	975	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 281
350	k053511	4281,1	23,8191	0,514	83,1	1,7	81,5	3 690	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 972

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
351	k051411	4279,3	129,9408	0,414	47,1	9,1	38,0	2 870	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 150
352	k053611a	4254,2	904,761	0,8	265,6	63,3	202,4	4 981	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 236
353	k053506/2	4253,6	88,6268	0,309	21,8	6,2	15,6	2 142	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 396
354	k050715	4253,2	60,5911	0,514	83,1	4,2	78,9	3 652	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 905
355	k051635	4222,6	387,8966	0,7	187,1	27,1	159,9	4 610	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 832
356	k050712/2	4219,8	37,3853	0,259	13,7	2,6	11,1	1 915	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 134
357	k051412	4207,3	142,1419	0,414	47,1	9,9	37,1	2 849	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 056
358	k053320/21	4205,2	55,5038	0,207	7,6	3,9	3,7	1 337	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542
359	k051830/п1	4200,2	30,9462	0,207	7,6	2,2	5,5	1 514	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 715
360	k050817	4195,8	2013,5161	0,7	187,1	140,8	46,3	3 063	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 258
361	k053609	4184,2	904,761	0,8	265,6	63,3	202,4	4 981	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 166
362	T4	4178,3	12,7374	0,309	21,8	0,9	20,9	2 359	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 537
363	k053506/1	4177,6	88,6268	0,309	21,8	6,2	15,6	2 142	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 320
364	k051833	4168,3	1171,8344	0,514	83,1	81,9	1,2	911	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080
365	k053608	4166,2	917,4984	0,8	265,6	64,2	201,5	4 974	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 140
366	k053506	4164,6	433,7082	0,7	187,1	30,3	156,7	4 579	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 744
367	k051832/п7	4139	0,7976	0,082	0,7	0,1	0,6	737	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 876
368	k051430/1	4138,8	2,1991	0,082	0,7	0,2	0,5	696	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 835
369	k051430	4110,8	156,2653	0,359	32,4	10,9	21,5	2 377	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 488
370	k040428/7	4104,7	27,844	0,207	7,6	1,9	5,7	1 534	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 639
371	k051416/1	4104,2	2,4435	0,15	3,3	0,2	3,1	1 257	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361
372	k053607	4103,2	917,4984	0,8	265,6	64,2	201,5	4 974	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	9 077
373	k050814a	4102,2	2069,0101	0,7	187,1	144,7	42,4	2 975	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 078
374	k050713	4098,2	122,957	0,514	83,1	8,6	74,5	3 584	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 682
375	k050712/1	4094,8	55,4264	0,309	21,8	3,9	18,0	2 242	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 337
376	k053210	4090,8	1695,543	0,7	187,1	118,6	68,5	3 486	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 576
377	k051830	4089,7	363,9121	0,514	83,1	25,4	57,7	3 293	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 383
378	k051832/п4	4089,4	2,7118	0,259	13,7	0,2	13,5	2 043	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 133
379	k051826/3	4084	18,5837	0,15	3,3	1,3	2,0	1 083	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 167
380	k051634	4081,6	393,9104	0,7	187,1	27,5	159,5	4 606	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 687
381	k051832/п3	4080,4	2,7118	0,259	13,7	0,2	13,5	2 043	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 124
382	k051831/п1	4070,8	32,3819	0,207	7,6	2,3	5,4	1 505	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 576
383	k051633	4069,1	393,9104	0,7	187,1	27,5	159,5	4 606	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 675
384	k053320/п4	4058,2	55,5038	0,207	7,6	3,9	3,7	1 337	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 395
385	k051826/4	4043	20,4979	0,15	3,3	1,4	1,8	1 058	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 101
386	k051522/3	4038,6	0,448	0,125	2,0	0,0	2,0	1 087	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 125
387	k051832/п6	4034	0,7976	0,1	1,1	0,1	1,1	886	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 920
388	k053505	4028,6	433,7082	0,7	187,1	30,3	156,7	4 579	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 608
389	k053606/2	4028,2	6,7476	0,125	2,0	0,5	1,6	1 001	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 029
390	k040428/6	4027,9	41,4451	0,309	21,8	2,9	18,9	2 282	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 310
391	k053320/п3	4024,2	55,5038	0,207	7,6	3,9	3,7	1 337	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 361
392	k051829a	4018,6	1171,8344	0,514	83,1	81,9	1,2	911	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 930
393	k051829	4014,7	807,9224	0,514	83,1	56,5	26,6	2 553	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 567
394	k051416	4005,7	163,2292	0,309	21,8	11,4	10,4	1 874	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 880
395	k051423	4002	3,2493	0,414	47,1	0,2	46,9	3 076	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 078
396	k051832/п2	3999,9	24,087	0,259	13,7	1,7	12,1	1 966	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 966
397	k053606/1	3988,2	20,0752	0,15	3,3	1,4	1,9	1 063	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 052
398	k053320/п2	3987,7	70,2591	0,309	21,8	4,9	16,9	2 199	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 186
399	k051831	3984,8	424,0897	0,514	83,1	29,7	53,5	3 212	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 197
400	k053606	3976,2	937,5735	0,8	265,6	65,6	200,1	4 963	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	8 939
401	k051632	3972,1	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	8 190
402	k051422/п1	3961,1	7,2897	0,15	3,3	0,5	2,8	1 210	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 171
403	k051431	3958,5	3,6973	0,414	47,1	0,3	46,8	3 075	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 033
404	k050712	3947,8	209,0491	0,514	83,1	14,6	68,5	3 486	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 433
405	k051417	3946,8	165,6727	0,414	47,1	11,6	35,5	2 807	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 754
406	k051826/3a	3945	20,4979	0,259	13,7	1,4	12,3	1 979	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 924
407	k051422/1	3944,1	9,9857	0,1	1,1	0,7	0,4	655	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 599
408	k040428/5	3938,8	48,4471	0,309	21,8	3,4	18,5	2 262	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 201
409	k051522/1	3938,6	14,1722	0,125	2,0	1,0	1,0	876	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 814
410	k053209	3937	1695,543	0,7	187,1	118,6	68,5	3 486	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 423
411	k051832	3935	485,3441	0,514	83,1	33,9	49,2	3 125	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	7 060

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
412	k051832/1	3930,4	29,032	0,259	13,7	2,0	11,7	1 947	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 878
413	k053320/п6	3930,2	44,6567	0,15	3,3	3,1	0,1	462	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 393
414	k053320/16	3927,7	91,6662	0,414	47,1	6,4	40,7	2 936	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 863
415	k051631	3924,1	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	8 142
416	k051826/2	3919	42,1523	0,207	7,6	2,9	4,7	1 439	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 358
417	k051422	3900,1	13,9681	0,414	47,1	1,0	46,1	3 059	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 959
418	k051630	3891	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	8 109
419	k051521/2	3889,1	2,077	0,1	1,1	0,1	1,0	861	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750
420	k051522	3886,6	28,5243	0,514	83,1	2,0	81,1	3 686	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 572
421	k051418	3874,1	170,4782	0,414	47,1	11,9	35,2	2 798	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 672
422	k053320/11	3862,5	486,1417	0,514	83,1	34,0	49,1	3 124	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 986
423	k053604/4	3860,2	30,7468	0,207	7,6	2,2	5,5	1 516	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 376
424	k051828	3848,7	807,9224	0,514	83,1	56,5	26,6	2 553	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 401
425	k050810/9	3844,6	80,9112	0,207	7,6	5,7	2,0	1 082	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 926
426	k051409	3823,5	118,7796	0,414	47,1	8,3	38,8	2 890	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 713
427	k053320/п5	3814,2	44,6567	0,207	7,6	3,1	4,5	1 421	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 235
428	k051521/1	3812,6	8,4707	0,259	13,7	0,6	13,1	2 023	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 836
429	k051421/11	3807,6	2,7286	0,051	0,2	0,2	0,0	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 912
430	k051629	3806,5	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	8 024
431	k051409/6	3802,9	8,8821	0,15	3,3	0,6	2,7	1 193	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 996
432	k050810/8	3801,8	15,5195	0,207	7,6	1,1	6,5	1 607	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 409
433	k050723	3799,8	215,8033	0,514	83,1	15,1	68,0	3 478	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 278
434	k051521	3785,6	36,9951	0,514	83,1	2,6	80,5	3 677	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 462
435	k053320/22	3781,2	62,7118	0,259	13,7	4,4	9,4	1 808	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 589
436	k051419	3781,1	158,0401	0,414	47,1	11,1	36,0	2 821	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 602
437	k051828a	3769,4	807,9224	0,514	83,1	56,5	26,6	2 553	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 322
438	k053604/3	3760,2	30,7468	0,207	7,6	2,2	5,5	1 516	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 276
439	k051409/13	3753,5	8,3441	0,207	7,6	0,6	7,0	1 647	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400
440	k053605	3753,2	937,5735	0,8	265,6	65,6	200,1	4 963	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	8 716
441	k040428/4	3751,1	51,4779	0,309	21,8	3,6	18,2	2 254	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	6 005
442	k051519/3	3748,6	1,0996	0,082	0,7	0,1	0,6	729	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 477
443	k051826/8a	3746	42,1523	0,207	7,6	2,9	4,7	1 439	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 185
444	k051420	3741,1	165,5334	0,414	47,1	11,6	35,5	2 807	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 548
445	k051421	3738,1	17,6741	0,414	47,1	1,2	45,9	3 054	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 792
446	k051826/8	3738	42,1523	0,414	47,1	2,9	44,1	3 016	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 754
447	k040424	3733,5	78,7546	0,612	131,4	5,5	125,9	4 260	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 994
448	k040428/п3	3728,7	7,8307	0,1	1,1	0,5	0,6	723	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 452
449	k051826/7a	3728	2,0737	0,1	1,1	0,1	1,0	861	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 589
450	k051826/7	3721	44,226	0,414	47,1	3,1	44,0	3 012	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 733
451	k050810/6	3718,8	96,4307	0,414	47,1	6,7	40,3	2 928	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 646
452	k051826/1	3716,1	16,2308	0,207	7,6	1,1	6,5	1 603	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 319
453	k051520	3715,6	40,5788	0,514	83,1	2,8	80,3	3 673	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 388
454	k051826/6	3706,1	60,4568	0,414	47,1	4,2	42,9	2 987	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 693
455	k051409/1	3702,5	18,3746	0,207	7,6	1,3	6,3	1 591	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 293
456	k040428/2	3701,7	64,0487	0,309	21,8	4,5	17,4	2 217	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 919
457	k053206a	3700,1	1705,4786	0,7	187,1	119,3	67,8	3 474	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 174
458	k051421/п4	3700,1	3,8689	0,082	0,7	0,3	0,4	639	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 340
459	k051519/2	3692,6	5,4164	0,15	3,3	0,4	2,9	1 228	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921
460	k051628	3689,5	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 907
461	k053603	3689,2	980,5553	0,8	265,6	68,6	197,1	4 938	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 627
462	k051421a	3685,1	183,2075	0,414	47,1	12,8	34,3	2 774	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 460
463	k051421/1	3676,1	0,0041	0,309	21,8	0,0	21,8	2 391	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 067
464	k051519/4	3671,6	1,181	0,15	3,3	0,1	3,2	1 268	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 940
465	k051825	3663,4	829,2418	0,514	83,1	58,0	25,1	2 505	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	6 168
466	k053320/15	3655,7	95,7897	0,514	83,1	6,7	76,4	3 614	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 269
467	k053327/4	3652,2	13,4792	0,207	7,6	0,9	6,7	1 619	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 271
468	k053320/10	3642,2	515,1737	0,514	83,1	36,0	47,1	3 081	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 723
469	k051519	3638,6	49,8844	0,514	83,1	3,5	79,6	3 663	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 302
470	k040428/1	3630,2	67,072	0,259	13,7	4,7	9,0	1 789	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 419
471	k051421/4	3623,1	183,2115	0,414	47,1	12,8	34,3	2 774	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 398
472	k051421/3	3615,1	4,2232	0,15	3,3	0,3	3,0	1 240	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
473	k050709	3614,4	228,7945	0,514	83,1	16,0	67,1	3 462	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 077
474	k053604/п1	3613,2	11,6447	0,15	3,3	0,8	2,5	1 164	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 777
475	k051627	3608	928,6118	0,7	187,1	64,9	122,1	4 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 826
476	k053327/3	3606,2	25,6503	0,309	21,8	1,8	20,0	2 325	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 931
477	k053206	3600,1	1717,0577	0,7	187,1	120,1	67,0	3 460	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 060
478	k051409/2	3598,9	27,2567	0,15	3,3	1,9	1,4	959	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 558
479	k053604/2	3595,2	33,2752	0,207	7,6	2,3	5,3	1 499	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 095
480	k053320/9	3592,7	726,555	0,514	83,1	50,8	32,3	2 721	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 314
481	k040428/п2	3587,1	73,5963	0,259	13,7	5,1	8,6	1 758	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 345
482	k053327/п1	3583,2	0,7019	0,051	0,2	0,0	0,1	456	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 039
483	k051421/7	3575,1	184,5555	0,414	47,1	12,9	34,2	2 772	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 347
484	k051826	3569,4	898,9505	0,514	83,1	62,9	20,3	2 333	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 902
485	k040426	3567,5	146,3118	0,612	131,4	10,2	121,2	4 207	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 775
486	k053327/2а	3561,2	53,0074	0,309	21,8	3,7	18,1	2 249	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 810
487	k050810/2	3548,8	114,3465	0,414	47,1	8,0	39,1	2 897	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 446
488	k051409/7	3546,9	28,6413	0,15	3,3	2,0	1,3	936	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 483
489	k053604/1	3543,2	69,637	0,207	7,6	4,9	2,8	1 209	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 752
490	k053601	3541,7	1111,981	0,8	265,6	77,8	187,9	4 861	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 403
491	k051421/п5	3533,1	188,3429	0,414	47,1	13,2	33,9	2 765	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 298
492	k051823/2б	3528,9	11,7497	0,15	3,3	0,8	2,5	1 163	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 692
493	k053604	3527,2	1050,1922	0,8	265,6	73,4	192,2	4 898	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 425
494	k040428	3519,3	219,9082	0,612	131,4	15,4	116,1	4 147	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 667
495	k051421/2	3514,1	4,2232	0,125	2,0	0,3	1,7	1 037	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 551
496	k050810/1	3511,2	118,2282	0,414	47,1	8,3	38,8	2 891	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 402
497	k051516/8	3510,6	19,328	0,207	7,6	1,4	6,3	1 585	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 096
498	k053327/5	3508,2	39,6766	0,309	21,8	2,8	19,1	2 287	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 795
499	k053205	3500,1	1598,2782	0,7	187,1	111,8	75,3	3 596	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 096
500	k051824	3498,4	917,59	0,514	83,1	64,2	18,9	2 282	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 781
501	k051409/8	3496,9	29,8631	0,15	3,3	2,1	1,2	915	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 412
502	k051421/п3	3493,1	9,3952	0,15	3,3	0,7	2,6	1 188	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 681
503	k051626	3491	929,9555	0,7	187,1	65,0	122,0	4 216	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 707
504	k051815/20	3490,6	1,2093	0,082	0,7	0,1	0,6	725	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 216
505	k053330	3490,2	2,9511	0,612	131,4	0,2	131,2	4 319	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 809
506	k051516/1	3489,6	22,6022	0,207	7,6	1,6	6,0	1 566	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 056
507	k053602	3488,7	1058,2159	0,8	265,6	74,0	191,6	4 893	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 382
508	k050708а	3486,4	246,3061	0,514	83,1	17,2	65,9	3 441	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 928
509	k050708	3475,4	260,7227	0,514	83,1	18,2	64,9	3 424	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 899
510	k053601	3461,7	1111,981	0,8	265,6	77,8	187,9	4 861	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 323
511	k051823	3461,4	476,9557	0,514	83,1	33,4	49,8	3 137	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 599
512	k051815/11а	3459,6	49,1302	0,309	21,8	3,4	18,4	2 260	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 720
513	k053320/8	3457,6	726,555	0,514	83,1	50,8	32,3	2 721	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 179
514	k051619/п3	3440,8	2,0207	0,207	7,6	0,1	7,5	1 680	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 121
515	k051815/12	3439,6	26,7094	0,309	21,8	1,9	20,0	2 322	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 762
516	k051421/5	3438,1	197,7381	0,414	47,1	13,8	33,3	2 747	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 185
517	k053327/2	3433,2	101,8961	0,514	83,1	7,1	76,0	3 607	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 040
518	k051516	3431,6	91,8146	0,514	83,1	6,4	76,7	3 618	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 050
519	k053320/14	3426,7	18,4242	0,309	21,8	1,3	20,5	2 344	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 771
520	k051409/12	3416,5	34,6279	0,15	3,3	2,4	0,9	821	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 237
521	k053329	3416,2	2,9511	0,612	131,4	0,2	131,2	4 319	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 735
522	k050810	3407,2	2418,8738	0,8	265,6	169,2	96,5	3 902	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	7 310
523	k051409/п2	3399,9	35,8089	0,15	3,3	2,5	0,8	793	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 193
524	k050707а	3398	279,0285	0,514	83,1	19,5	63,6	3 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 800
525	k053601	3395,7	1111,981	0,8	265,6	77,8	187,9	4 861	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 257
526	k051625	3383	929,9555	0,7	187,1	65,0	122,0	4 216	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 599
527	k051619/7	3359,8	16,6518	0,207	7,6	1,2	6,5	1 601	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 961
528	k051624	3354	929,9555	0,7	187,1	65,0	122,0	4 216	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 570
529	k051421/8	3352,1	206,2373	0,414	47,1	14,4	32,7	2 731	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 083
530	k053327/1	3343,2	114,9525	0,514	83,1	8,0	75,1	3 593	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 936
531	k051815/11	3342,6	77,8551	0,414	47,1	5,4	41,6	2 958	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 301
532	k051823/2а	3333,6	68,6573	0,309	21,8	4,8	17,0	2 204	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 537
533	k051514	3319,6	127,6235	0,414	47,1	8,9	38,2	2 874	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 194

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
534	k051616/п1	3318,6	5,9719	0,07	0,4	0,4	0,0	255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 573
535	k053320/7	3315,5	726,555	0,514	83,1	50,8	32,3	2 721	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 036
536	k053328	3301,7	1114,932	0,8	265,6	78,0	187,7	4 859	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 161
537	k051619/8	3290,8	25,983	0,259	13,7	1,8	11,9	1 959	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250
538	k053327	3285,7	1229,8845	0,8	265,6	86,0	179,6	4 790	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	8 075
539	k051823/1	3284,6	464,9208	0,514	83,1	32,5	50,6	3 155	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 439
540	k051815/19	3252,6	5,9122	0,1	1,1	0,4	0,7	775	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 027
541	k053320/6	3241,9	776,6432	0,514	83,1	54,3	28,8	2 620	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 862
542	k051815/10	3233,6	86,0143	0,414	47,1	6,0	41,1	2 945	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 178
543	k051619/9	3229,8	25,983	0,259	13,7	1,8	11,9	1 959	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 189
544	k053203	3221,1	1729,917	0,7	187,1	121,0	66,1	3 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 666
545	k051404	3220,2	0,0728	0,15	3,3	0,0	3,3	1 279	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 499
546	k053202	3217,1	1729,917	0,8	265,6	121,0	144,7	4 460	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 677
547	k051421/9	3216,1	211,4908	0,414	47,1	14,8	32,3	2 721	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 937
548	k051616/9	3207,6	21,4242	0,207	7,6	1,5	6,1	1 573	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 781
549	k051815/22	3205,6	11,7199	0,15	3,3	0,8	2,5	1 163	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 369
550	k053202a	3197	1729,917	0,8	265,6	121,0	144,7	4 460	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 657
551	k051623	3192,2	929,9555	0,7	187,1	65,0	122,0	4 216	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 409
552	k053326	3188,1	1269,4925	0,8	265,6	88,8	176,9	4 765	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 953
553	k051622	3172	929,9555	0,7	187,1	65,0	122,0	4 216	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 388
554	k051619/11	3170	978,7512	0,7	187,1	68,4	118,6	4 177	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 347
555	k053806/9	3168,3	34,7403	0,514	83,1	2,4	80,7	3 679	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 847
556	k051823/2	3167,6	533,578	0,514	83,1	37,3	45,8	3 053	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 220
557	k053325	3158,1	1269,4925	0,8	265,6	88,8	176,9	4 765	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 923
558	k051424	3156,7	5,425	0,125	2,0	0,4	1,6	1 020	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 177
559	k053320/5	3152,9	808,2913	0,514	83,1	56,5	26,6	2 552	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 705
560	k050706	3142,9	282,2865	0,514	83,1	19,7	63,4	3 398	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 540
561	k051526/1	3137,2	156,6284	0,259	13,7	11,0	2,8	1 213	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
562	k051823/3	3135,1	536,6088	0,514	83,1	37,5	45,6	3 048	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 183
563	k051815/9	3130,6	120,0523	0,414	47,1	8,4	38,7	2 888	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 018
564	k051823/4	3122,6	538,204	0,514	83,1	37,6	45,5	3 046	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 168
565	k051425	3120,2	7,6242	0,125	2,0	0,5	1,5	988	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 108
566	k051853/2	3105,3	29,2776	0,259	13,7	2,0	11,7	1 946	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 051
567	k053320/4	3092,9	817,2293	0,514	83,1	57,1	26,0	2 532	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 625
568	k051616/8	3092,6	36,5182	0,207	7,6	2,6	5,1	1 478	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 571
569	k050705/3	3086,2	58,1549	0,309	21,8	4,1	17,8	2 234	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 321
570	k051619/4	3081,2	21,0435	0,207	7,6	1,5	6,2	1 575	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656
571	k053320/12	3069,2	66,5982	0,309	21,8	4,7	17,2	2 210	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 279
572	k051855	3067,2	505,1662	0,514	83,1	35,3	47,8	3 096	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 163
573	k051523	3052,1	197,1387	0,514	83,1	13,8	69,3	3 500	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 552
574	k051823/12г	3047,9	28,7174	0,207	7,6	2,0	5,6	1 529	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 576
575	k051425	3043,2	7,6242	0,125	2,0	0,5	1,5	988	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 031
576	k051617/1	3039,8	41,5794	0,259	13,7	2,9	10,8	1 898	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 938
577	k051854	3038,7	561,1645	0,514	83,1	39,2	43,9	3 010	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 048
578	k051815/8	3033,9	124,5313	0,414	47,1	8,7	38,4	2 880	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 914
579	k051823/6	3030,6	541,4507	0,514	83,1	37,9	45,3	3 041	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	6 071
580	k053324	3027,4	1269,4925	0,8	265,6	88,8	176,9	4 765	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 793
581	k051823/7	3013,6	578,163	0,514	83,1	40,4	42,7	2 983	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 996
582	k051619/4a	3008,2	21,0435	0,207	7,6	1,5	6,2	1 575	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 583
583	k051524	3003,7	207,3647	0,514	83,1	14,5	68,6	3 488	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 491
584	k051821	2992,2	87,6225	0,514	83,1	6,1	77,0	3 623	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 615
585	k053323	2988,7	1269,4925	0,8	265,6	88,8	176,9	4 765	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 754
586	k051616/7	2988,6	36,5182	0,207	7,6	2,6	5,1	1 478	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 467
587	k051619/3a	2984,2	37,6006	0,259	13,7	2,6	11,1	1 914	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 898
588	k053201	2974,7	1729,917	0,8	265,6	121,0	144,7	4 460	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 434
589	k051616/3	2970,6	49,5295	0,207	7,6	3,5	4,2	1 385	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 355
590	k051621a	2968,4	1003,9676	0,7	187,1	70,2	116,9	4 157	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 125
591	k051428	2966,7	9,4568	0,1	1,1	0,7	0,5	673	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 640
592	k053501	2962,7	111,1878	0,514	83,1	7,8	75,3	3 597	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 559
593	k051616/4	2949,6	49,5295	0,207	7,6	3,5	4,2	1 385	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 334
594	k051823/8a	2947,6	44,7893	0,514	83,1	3,1	80,0	3 668	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 616

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
595	k053320/3	2934,9	850,999	0,514	83,1	59,5	23,6	2 454	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 388
596	k053806/7	2932,3	40,8897	0,514	83,1	2,9	80,3	3 673	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 605
597	k051621	2928,8	1003,9676	0,7	187,1	70,2	116,9	4 157	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 085
598	k050705	2918,2	344,0252	0,514	83,1	24,1	59,1	3 319	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 238
599	k051853	2915,4	590,4421	0,514	83,1	41,3	41,8	2 963	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 878
600	k051616/5	2908,6	49,5295	0,207	7,6	3,5	4,2	1 385	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 293
601	k051823/12в	2899,9	36,2122	0,207	7,6	2,5	5,1	1 480	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 380
602	k051815/п4	2895,7	13,2399	0,15	3,3	0,9	2,3	1 146	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 042
603	k051619/3	2886,3	45,0655	0,259	13,7	3,2	10,6	1 884	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 770
604	k051815/7	2882,2	161,684	0,612	131,4	11,3	120,1	4 195	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 077
605	k051823/10	2880,6	15,3216	0,309	21,8	1,1	20,8	2 352	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 233
606	k051823/8	2877,6	622,9524	0,514	83,1	43,6	39,6	2 909	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 786
607	k051823/12б	2875,9	44,8789	0,309	21,8	3,1	18,7	2 272	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	5 148
608	k051526	2875,7	363,9931	0,514	83,1	25,5	57,7	3 293	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 169
609	k053322	2869,7	1380,6803	0,8	265,6	96,6	169,1	4 695	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 565
610	k050803/6	2863,6	25,6941	0,414	47,1	1,8	45,3	3 041	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 905
611	k051616/6	2859,6	49,5295	0,259	13,7	3,5	10,3	1 865	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 725
612	k051823/12а	2848	44,8789	0,514	83,1	3,1	80,0	3 668	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 516
613	k051823/9	2843,6	638,2739	0,612	131,4	44,6	86,8	3 769	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 612
614	k051823/12	2840,6	683,1529	0,612	131,4	47,8	83,7	3 723	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 564
615	k051116	2839,7	1729,917	0,8	265,6	121,0	144,7	4 460	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 299
616	k051619/6	2839,2	9,1146	0,125	2,0	0,6	1,4	965	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 804
617	k051852	2828	593,5287	0,514	83,1	41,5	41,6	2 958	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 786
618	k051117	2824,7	1733,9323	0,8	265,6	121,3	144,4	4 457	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 282
619	k051815/п3	2824,7	13,2399	0,15	3,3	0,9	2,3	1 146	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 971
620	k051619/2	2821,3	45,0655	0,259	13,7	3,2	10,6	1 884	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 705
621	k053806/4	2820,3	41,5209	0,514	83,1	2,9	80,2	3 672	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 492
622	k053320/2	2819,9	850,999	0,514	83,1	59,5	23,6	2 454	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 273
623	k051118	2805,2	1745,4982	0,8	265,6	122,1	143,6	4 449	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 254
624	k051527	2794,7	375,3558	0,514	83,1	26,2	56,9	3 278	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 073
625	k051619/5	2789,2	1,7042	0,207	7,6	0,1	7,5	1 682	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 471
626	k051818	2784,2	91,4509	0,514	83,1	6,4	76,7	3 618	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 403
627	k051616/10	2772,3	73,8651	0,259	13,7	5,2	8,6	1 757	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 529
628	k051818/п1	2772,2	134,5934	0,514	83,1	9,4	73,7	3 571	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 343
629	k051849	2766,2	728,1222	0,514	83,1	50,9	32,2	2 718	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 484
630	k051618	2764,3	41,5794	0,7	187,1	2,9	184,2	4 829	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 593
631	k051815/3	2751,2	16,2707	0,15	3,3	1,1	2,1	1 111	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 862
632	k053321	2747,3	1380,6803	0,8	265,6	96,6	169,1	4 695	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 442
633	k053320/п1	2743,9	43,237	0,207	7,6	3,0	4,6	1 431	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 175
634	k053320/1	2729,9	922,4305	0,514	83,1	64,5	18,6	2 269	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 999
635	k051528/1	2722,7	3,8281	0,1	1,1	0,3	0,9	824	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 546
636	k051119	2713,7	1745,4982	0,8	265,6	122,1	143,6	4 449	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	7 162
637	k051528	2703,7	379,1839	0,514	83,1	26,5	56,6	3 273	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 977
638	k051815/4	2698,7	26,8785	0,15	3,3	1,9	1,4	965	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 664
639	k051616/12	2693,3	124,2408	0,259	13,7	8,7	5,0	1 476	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 169
640	k051619/п2	2678,2	65,0693	0,309	21,8	4,6	17,3	2 214	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 892
641	k050803/11	2675,7	22,8799	0,207	7,6	1,6	6,0	1 564	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 240
642	k051616/п2	2670,8	124,2408	0,259	13,7	8,7	5,0	1 476	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 147
643	k051529	2670,7	725,1639	0,514	83,1	50,7	32,4	2 724	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 394
644	k051620	2664,8	1003,9676	0,7	187,1	70,2	116,9	4 157	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 821
645	k0538056	2661,5	4,0725	0,7	187,1	0,3	186,8	4 852	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 513
646	k051619/а1	2659,3	65,0693	0,309	21,8	4,6	17,3	2 214	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 873
647	k053318/п1	2655,9	20,1788	0,15	3,3	1,4	1,9	1 062	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718
648	k050803/8	2652,6	10,7793	0,309	21,8	0,8	21,1	2 364	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	5 016
649	k051619/п1	2647,3	65,0693	0,309	21,8	4,6	17,3	2 214	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 861
650	k053320	2624,9	2368,688	0,8	265,6	165,6	100,0	3 949	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 574
651	k050803/4	2623,6	66,012	0,414	47,1	4,6	42,5	2 978	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 601
652	k050803/10	2617,6	33,6592	0,309	21,8	2,4	19,5	2 303	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921
653	k053805а	2604,5	4,887	0,7	187,1	0,3	186,7	4 851	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	7 456
654	k051616/п3	2596,8	124,2408	0,259	13,7	8,7	5,0	1 476	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 073
655	k051120/п1	2594,7	5,6607	0,309	21,8	0,4	21,4	2 377	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	4 972

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
656	k051619	2593,3	140,1677	0,309	21,8	9,8	12,0	1 965	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 558
657	k051801a	2588,3	1110,6163	0,7	187,1	77,7	109,4	4 067	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 656
658	k053318/3	2587,7	62,9213	0,309	21,8	4,4	17,4	2 220	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 808
659	k051815/2	2580,2	43,1492	0,207	7,6	3,0	4,6	1 432	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 012
660	k051827	2578,1	747,5832	0,514	83,1	52,3	30,8	2 679	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 258
661	k053319	2576,9	2368,688	0,8	265,6	165,6	100,0	3 949	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 526
662	k053318/2	2555,9	105,6159	0,309	21,8	7,4	14,5	2 087	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 643
663	k051616/13	2546,8	162,237	0,259	13,7	11,3	2,4	1 154	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700
664	k051801	2539,3	1143,9843	0,7	187,1	80,0	107,1	4 038	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 578
665	k050315	2536,9	726,9046	0,612	131,4	50,8	80,6	3 678	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 215
666	k051814a/3	2531,7	6,2211	0,207	7,6	0,4	7,2	1 658	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 190
667	k050803/2	2521,6	99,6712	0,414	47,1	7,0	40,1	2 922	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 444
668	k051120	2518,7	1751,1589	0,8	265,6	122,5	143,2	4 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 963
669	k051815/1	2506,2	52,2564	0,207	7,6	3,7	4,0	1 363	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 870
670	k051813/4	2501,7	27,5246	0,15	3,3	1,9	1,3	955	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 457
671	k051814a/1	2478,2	33,4985	0,207	7,6	2,3	5,3	1 498	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 976
672	k051815	2471,2	909,2672	0,514	83,1	63,6	19,5	2 305	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 776
673	k053318/1	2470,9	105,6159	0,514	83,1	7,4	75,7	3 603	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 074
674	k050803/1	2469,6	101,2762	0,309	21,8	7,1	14,8	2 102	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 571
675	k051848/3	2468,3	2,8155	0,15	3,3	0,2	3,1	1 253	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 722
676	k053806	2449,3	46,4079	0,8	265,6	3,2	262,4	5 427	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 876
677	k051801б	2448,2	1143,9843	0,7	187,1	80,0	107,1	4 038	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 487
678	k051805/6	2445,8	19,5729	0,15	3,3	1,4	1,9	1 070	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 516
679	k051815а	2426,2	973,6167	0,514	83,1	68,1	15,0	2 114	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 541
680	k051814а/п2	2425,2	36,4495	0,207	7,6	2,5	5,1	1 478	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 904
681	k053318	2424,9	2474,304	0,8	265,6	173,0	92,6	3 850	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 275
682	k051805/4	2424,4	181,81	0,259	13,7	12,7	1,0	872	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 296
683	k051813/п3	2415,2	36,3698	0,15	3,3	2,5	0,7	780	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 195
684	k051805/п3	2413,4	28,8966	0,207	7,6	2,0	5,6	1 527	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 941
685	k053803/5	2408,8	291,9965	0,612	131,4	20,4	111,0	4 087	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 496
686	k051810/1	2401,3	7,9128	0,207	7,6	0,6	7,1	1 649	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 050
687	k051802	2386,2	1154,5845	0,7	187,1	80,7	106,3	4 029	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 415
688	k053711/1	2381,3	7,627	0,207	7,6	0,5	7,1	1 651	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032
689	k051121	2378,7	1751,1589	0,8	265,6	122,5	143,2	4 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 823
690	k051802а	2348,6	1154,5845	0,7	187,1	80,7	106,3	4 029	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 378
691	k051805/5	2348,4	38,3023	0,207	7,6	2,7	4,9	1 466	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 814
692	k051805/3	2341,4	183,2224	0,259	13,7	12,8	0,9	843	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 184
693	k053711	2322,3	7,627	0,15	3,3	0,5	2,7	1 206	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 529
694	k051813/3	2320,2	76,5345	0,207	7,6	5,4	2,3	1 134	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455
695	k051814/5	2318,2	22,4918	0,207	7,6	1,6	6,1	1 567	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 885
696	k051814а	2318,2	37,4066	0,207	7,6	2,6	5,0	1 472	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 790
697	k050804а	2317,6	2425,9431	0,8	265,6	169,6	96,0	3 896	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 213
698	k051809/1	2313,8	54,0522	0,259	13,7	3,8	10,0	1 846	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 160
699	k051803/1	2313,3	5,9719	0,1	1,1	0,4	0,7	773	112	206	274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 087
700	k051814	2310,2	1033,5152	0,514	83,1	72,3	10,8	1 899	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209
701	k051808а	2309,5	145,8672	0,514	83,1	10,2	72,9	3 558	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 868
702	k051814б	2298,2	1033,5152	0,514	83,1	72,3	10,8	1 899	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 197
703	k050314	2297,8	735,1234	0,612	131,4	51,4	80,0	3 669	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 967
704	k051813/2	2289,9	76,5345	0,207	7,6	5,4	2,3	1 134	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 424
705	k051803	2288,8	1160,5564	0,7	187,1	81,2	105,9	4 024	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 313
706	k051810	2280,3	145,8672	0,514	83,1	10,2	72,9	3 558	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 839
707	k051122	2277,7	1751,1589	0,8	265,6	122,5	143,2	4 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 722
708	k050313	2275,8	748,2765	0,612	131,4	52,3	79,1	3 655	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 931
709	k050703	2253	725,1639	0,514	83,1	50,7	32,4	2 724	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 977
710	k050803	2217,6	2527,2192	0,8	265,6	176,7	88,9	3 799	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 016
711	k051848/2	2216,8	2,8155	0,15	3,3	0,2	3,1	1 253	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 470
712	k051809	2198,3	153,78	0,514	83,1	10,8	72,4	3 549	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 748
713	k051805/2	2195,4	249,8135	0,309	21,8	17,5	4,4	1 407	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 602
714	k051804	2191,8	1160,5564	0,7	187,1	81,2	105,9	4 024	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 216
715	k053118	2191,8	596,0218	0,7	187,1	41,7	145,4	4 467	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 659
716	k05т6а	2179	22,1147	0,414	47,1	1,5	45,5	3 047	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 226

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
717	k051813г	2177,9	1033,5152	0,514	83,1	72,3	10,8	1 899	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 076
718	k053317	2170,1	2474,304	0,8	265,6	173,0	92,6	3 850	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	6 020
719	k053701/7	2162,1	25,7663	0,259	13,7	1,8	11,9	1 960	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 122
720	k051813/5	2160,9	84,8453	0,207	7,6	5,9	1,7	1 029	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 190
721	k050702	2153	725,1639	0,514	83,1	50,7	32,4	2 724	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 877
722	k051123	2150,7	1751,1589	0,8	265,6	122,5	143,2	4 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 595
723	k051805/1	2146,4	288,1158	0,309	21,8	20,1	1,7	1 029	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175
724	k053709a	2144,3	65,7537	0,309	21,8	4,6	17,2	2 212	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 356
725	k052134/п2	2131,9	6,7931	0,15	3,3	0,5	2,8	1 215	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 347
726	k051805	2116,4	1326,9962	0,7	187,1	92,8	94,3	3 873	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 989
727	k051813в	2115,9	1033,5152	0,514	83,1	72,3	10,8	1 899	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 014
728	k051848/1	2112,3	5,2082	0,15	3,3	0,4	2,9	1 230	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 343
729	k053807	2107,3	46,4079	0,414	47,1	3,2	43,8	3 009	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	5 116
730	k051813/1	2106,9	88,0436	0,259	13,7	6,2	7,6	1 687	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 794
731	k051848	2094,3	207,8322	0,514	83,1	14,5	68,6	3 487	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 581
732	k053712/12	2084,3	22,4884	0,207	7,6	1,6	6,1	1 567	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 651
733	k050701	2081	742,4243	0,514	83,1	51,9	31,2	2 690	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 771
734	k050310	2075,2	748,2765	0,612	131,4	52,3	79,1	3 655	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 730
735	k051124	2067	1751,1589	0,996	472,4	122,5	349,9	5 967	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	5 672	8 034
736	k051813а/1	2065,9	11,1824	0,207	7,6	0,8	6,8	1 631	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 697
737	k053701/5	2056,1	36,9229	0,309	21,8	2,6	19,3	2 294	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
738	k051813	2045,9	1121,5588	0,514	83,1	78,4	4,7	1 440	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 486
739	k053707а	2042,3	72,302	0,309	21,8	5,1	16,8	2 193	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 235
740	k051811	2020,9	213,0404	0,514	83,1	14,9	68,2	3 481	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 502
741	k050309	2019,6	3297,6104	0,8	265,6	230,6	35,0	2 795	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 814
742	k053712/1а	2018,3	29,8066	0,207	7,6	2,1	5,5	1 522	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 540
743	k051125	2012	1751,1589	0,996	472,4	122,5	349,9	5 967	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	5 672	7 979
744	k051813б	2003,9	1121,5588	0,514	83,1	78,4	4,7	1 440	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 444
745	k051806	1996,8	1568,8196	0,7	187,1	109,7	77,4	3 628	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 625
746	k051126	1989	1751,1589	0,8	265,6	122,5	143,2	4 445	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	6 434
747	k053713	1980,3	89,4961	0,309	21,8	6,3	15,6	2 140	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120
748	k051813а	1955,9	1132,7412	0,514	83,1	79,2	3,9	1 356	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 312
749	k053803	1941,8	291,9964	0,7	187,1	20,4	166,6	4 673	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	6 614
750	k053712а	1927,3	119,3027	0,309	21,8	8,3	13,5	2 041	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 968
751	k051807	1916,2	1568,8196	0,7	187,1	109,7	77,4	3 628	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 544
752	k053701/4	1904,1	38,5923	0,309	21,8	2,7	19,1	2 290	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 194
753	k051812а	1892,9	1132,7412	0,514	83,1	79,2	3,9	1 356	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 249
754	k051807а	1887,6	1568,8196	0,7	187,1	109,7	77,4	3 628	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 516
755	k051127	1887	2493,5832	0,8	265,6	174,4	91,3	3 832	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 719
756	k051812	1866,9	227,8754	0,514	83,1	15,9	67,2	3 463	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 330
757	k052131/5	1860,4	48,3366	0,207	7,6	3,4	4,2	1 394	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 254
758	k050308	1847,6	3324,1705	0,996	472,4	232,5	239,9	5 269	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	7 116
759	k053313	1829,1	3897,2564	0,898	359,8	272,5	87,3	3 776	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 605
760	k053701/3	1825,6	38,9125	0,309	21,8	2,7	19,1	2 289	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	4 114
761	k053808	1792	46,4079	0,8	265,6	3,2	262,4	5 427	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 219
762	k051812/2	1786,4	26,9632	0,259	13,7	1,9	11,9	1 955	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 741
763	k053809	1772	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 182
764	k051128	1761	2493,5832	0,996	472,4	174,4	298,0	5 659	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 420
765	k050307	1757,6	3324,1705	0,996	472,4	232,5	239,9	5 269	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	7 026
766	k052131/4	1722,4	93,9265	0,207	7,6	6,6	1,1	881	112	206	274	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 604
767	k051129	1717	2493,5832	0,996	472,4	174,4	298,0	5 659	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 376
768	k053701/2	1711,5	38,9125	0,514	83,1	2,7	80,4	3 675	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 386
769	k051812/1	1671,4	1387,5798	0,612	131,4	97,0	34,4	2 778	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 449
770	k053701/1	1659,3	38,9125	0,514	83,1	2,7	80,4	3 675	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 334
771	k052134/2	1654,1	13,2381	0,207	7,6	0,9	6,7	1 620	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 274
772	k051130	1626,4	2499,0376	0,996	472,4	174,8	297,6	5 657	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 283
773	k053701	1592,3	204,1067	0,514	83,1	14,3	68,8	3 491	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 084
774	k051131	1591,8	2499,0376	0,996	472,4	174,8	297,6	5 657	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 248
775	k051132/1	1589,8	1,4103	0,414	47,1	0,1	47,0	3 078	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 668
776	k053802	1557,3	291,9964	0,514	83,1	20,4	62,7	3 385	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	4 943
777	k053810	1538	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 948

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
778	k052137	1523,6	17,8395	0,309	21,8	1,2	20,6	2 345	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	3 869
779	k050410	1501,3	1,3854	0,514	83,1	0,1	83,0	3 714	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 215
780	k053801	1500,3	291,9964	0,514	83,1	20,4	62,7	3 385	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	4 886
781	k052134/п1	1498,1	73,496	0,207	7,6	5,1	2,5	1 168	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 666
782	k053310	1497,9	3897,2564	0,898	359,8	272,5	87,3	3 776	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 274
783	k053112	1495,3	888,0183	0,8	265,6	62,1	203,5	4 991	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	6 486
784	k051812/2	1491,4	26,9632	0,259	13,7	1,9	11,9	1 955	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 446
785	k051134/2	1487,8	137,5183	0,414	47,1	9,6	37,5	2 857	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 345
786	k050306а	1481,6	3339,1003	0,8	265,6	233,5	32,1	2 716	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 198
787	k051132	1480,8	2500,4478	0,996	472,4	174,9	297,5	5 656	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 137
788	k052125	1464,3	10,5639	0,259	13,7	0,7	13,0	2 015	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 480
789	k053111	1452,3	1092,4299	0,8	265,6	76,4	189,3	4 873	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	6 325
790	k052127	1436,8	42,3745	0,207	7,6	3,0	4,7	1 437	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 874
791	k053811	1436	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 846
792	k053813	1431,5	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 842
793	k052135	1428,6	37,4347	0,309	21,8	2,6	19,2	2 293	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 721
794	k053814	1427	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 837
795	k053815	1422,5	81,1868	0,8	265,6	5,7	260,0	5 410	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 833
796	k053816	1418	98,4134	0,8	265,6	6,9	258,8	5 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 820
797	k053309а	1416,9	1259,3853	0,612	131,4	88,1	43,4	2 998	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 415
798	k052134	1415,6	73,496	0,207	7,6	5,1	2,5	1 168	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 584
799	k053309	1413,9	5156,6417	1,192	757,1	360,6	396,5	6 218	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	5 672	7 632
800	k052124	1401,8	74,6421	0,309	21,8	5,2	16,6	2 186	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 587
801	k050431	1386,8	1,3854	0,514	83,1	0,1	83,0	3 714	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	5 101
802	k052133	1384,6	110,9307	0,309	21,8	7,8	14,1	2 069	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 454
803	k051133	1370,8	2500,4478	0,996	472,4	174,9	297,5	5 656	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	7 027
804	k052131	1346,4	121,1106	0,309	21,8	8,5	13,4	2 034	112	206	274	403	505	743	988	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 381
805	k051134/1	1331,8	137,5183	0,414	47,1	9,6	37,5	2 857	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	4 189
806	k053331/4	1297,5	9,3311	0,1	1,1	0,7	0,5	677	112	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975
807	k053817	1284	98,4134	0,8	265,6	6,9	258,8	5 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 686
808	k052130	1283,1	232,0413	0,309	21,8	16,2	5,6	1 528	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 811
809	k053818	1276	98,4134	0,8	265,6	6,9	258,8	5 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 678
810	k050411	1271,3	30,2872	0,514	83,1	2,1	81,0	3 684	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	4 955
811	k053819	1268	98,4134	0,8	265,6	6,9	258,8	5 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 670
812	k051134	1260,8	2637,9661	0,996	472,4	184,5	287,9	5 595	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 856
813	k053820	1260	98,4134	0,8	265,6	6,9	258,8	5 402	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 662
814	k053820а	1252	102,8349	0,8	265,6	7,2	258,5	5 400	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 652
815	k053331/3	1197,5	65,8553	0,309	21,8	4,6	17,2	2 212	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 409
816	k050412	1179,8	32,8996	0,514	83,1	2,3	80,8	3 681	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	4 861
817	k053821	1172	102,8349	0,8	265,6	7,2	258,5	5 400	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 572
818	k052122	1165,5	232,0413	0,309	21,8	16,2	5,6	1 528	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 694
819	k051135	1151,8	2637,9661	0,996	472,4	184,5	287,9	5 595	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 747
820	k053822	1150	102,8349	0,8	265,6	7,2	258,5	5 400	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 550
821	k051137/1	1090,8	113,9284	0,612	131,4	8,0	123,5	4 233	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	5 324
822	k053823	1085	102,8349	0,8	265,6	7,2	258,5	5 400	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 485
823	k052128	1076,8	74,6421	0,309	21,8	5,2	16,6	2 186	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 262
824	k0503046	1055,6	3341,1382	0,8	265,6	233,6	32,0	2 712	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	3 768
825	k050413	1044,8	32,8996	0,514	83,1	2,3	80,8	3 681	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	-	-	-	-	-	4 726
826	k051136	1044,8	2637,9661	0,996	472,4	184,5	287,9	5 595	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 640
827	k052129	1025,8	74,6421	0,309	21,8	5,2	16,6	2 186	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 211
828	k050417	983,8	50,2234	0,309	21,8	3,5	18,3	2 257	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	-	-	-	-	-	-	-	-	3 241
829	k053825	969	154,5734	0,8	265,6	10,8	254,8	5 375	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 344
830	k053305	956,3	5323,6611	1,192	757,1	372,3	384,9	6 157	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	5 672	7 113
831	k051137	940,8	2751,8945	0,996	472,4	192,4	279,9	5 544	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 484
832	k050414	900,8	157,7651	0,414	47,1	11,0	36,1	2 821	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	3 722
833	k053826	849	154,5734	0,612	131,4	10,8	120,6	4 201	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	5 050
834	k053331/2	830,5	77,7991	0,414	47,1	5,4	41,6	2 958	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	3 789
835	k050415	815,8	158,3434	0,414	47,1	11,1	36,0	2 820	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	3 636
836	k052118	786,3	233,697	0,309	21,8	16,3	5,5	1 518	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 304
837	k053827	786	154,5734	0,612	131,4	10,8	120,6	4 201	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 987
838	k051138	760,8	2761,4768	0,996	472,4	193,1	279,2	5 539	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 300

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
839	k052115a	738,3	0,2389	0,051	0,2	0,0	0,2	488	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 226
840	k052116	710,3	234,9415	0,309	21,8	16,4	5,4	1 510	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 220
841	k053828	686	154,5734	0,8	265,6	10,8	254,8	5 375	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 061
842	k051139	658,8	2761,4768	0,996	472,4	193,1	279,2	5 539	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 198
843	k052109	621,5	0,6261	0,207	7,6	0,0	7,6	1 687	112	206	274	403	505	743	988	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 309
844	k050302	557,6	3341,4368	0,996	472,4	233,7	238,7	5 260	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	-	-	5 818
845	k052110	548	1,0158	0,309	21,8	0,1	21,8	2 389	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	2 937
846	k053829	522	1760,4605	0,8	265,6	123,1	142,5	4 438	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 960
847	k053331/1	492,5	135,2787	0,414	47,1	9,5	37,6	2 861	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	-	-	-	-	-	-	3 354
848	k052111	492	5,2335	0,309	21,8	0,4	21,5	2 378	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	-	-	-	-	-	-	-	2 870
849	k051141	473,8	1198,3175	0,8	265,6	83,8	181,8	4 809	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	5 283
850	k052108	473	399,4412	0,612	131,4	27,9	103,5	3 994	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 467
851	k053104	471	1092,4299	0,898	359,8	76,4	283,5	5 567	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	-	6 038
852	k052107	469	399,4412	0,612	131,4	27,9	103,5	3 994	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 463
853	k053829a	457	1760,4605	0,8	265,6	123,1	142,5	4 438	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 895
854	k051142	453,8	1198,3175	0,8	265,6	83,8	181,8	4 809	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	5 263
855	k053830	405	1768,8613	0,8	265,6	123,7	142,0	4 432	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 837
856	k052106	344	399,4412	0,612	131,4	27,9	103,5	3 994	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 338
857	k053103	334	2290,7474	0,8	265,6	160,2	105,5	4 018	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 352
858	k053331	313,5	5458,9398	1,192	757,1	381,7	375,4	6 107	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	4 962	5 341	5 672	6 420
859	k053302	178,6	8800,3766	1,192	757,1	615,4	141,7	4 430	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 608
860	k053102	134	2290,7474	0,898	359,8	160,2	199,7	4 959	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	4 513	-	-	-	5 093
861	k053301	66,7	8800,3766	1,192	757,1	615,4	141,7	4 430	112	206	274	403	505	743	988	1 453	1 822	2 323	2 655	3 142	3 949	-	-	-	-	4 496

Таблица А.2.3 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-9

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k052024/п12	6461,4	22,2461	0,15	3,3	1,6	1,7	1 014	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 476
2	k052024/4в	6424,4	17,9534	0,207	7,6	1,3	6,4	1 522	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946
3	k052024/п9	6417,6	15,0333	0,207	7,6	1,1	6,6	1 536	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 954
4	k052024/п10	6388,4	17,9534	0,207	7,6	1,3	6,4	1 522	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 910
5	k052024/5	6355,9	17,9534	0,259	13,7	1,3	12,5	1 873	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 229
6	k052024/4б	6355,4	37,2795	0,259	13,7	2,6	11,1	1 808	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 164
7	k052024/6а	6338,2	17,6089	0,15	3,3	1,2	2,0	1 070	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 408
8	k052024/6	6302,2	69,3313	0,309	21,8	4,8	17,0	2 061	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	8 363
9	k052024а/11	6286,7	86,3824	0,309	21,8	6,0	15,8	2 015	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	8 302
10	k052024/4	6255,5	57,0237	0,259	13,7	4,0	9,7	1 736	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 991
11	k052024а/10	6250,2	121,6559	0,309	21,8	8,5	13,3	1 912	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 162
12	k052024а/9	6214,7	127,7114	0,309	21,8	8,9	12,9	1 893	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 108
13	k052024/п6	6164,5	66,6169	0,259	13,7	4,7	9,1	1 698	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 862
14	k052032	6140,4	28,2877	0,514	83,1	2,0	81,1	3 343	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	9 483
15	k052024а/8	6136	140,3803	0,309	21,8	9,8	12,0	1 852	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 988
16	k052029/п2	6122,8	17,4589	0,15	3,3	1,2	2,1	1 072	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 195
17	k052024а/13	6110	152,1009	0,309	21,8	10,6	11,2	1 812	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 922
18	k052026/2	6078,2	34,5723	0,15	3,3	2,4	0,9	817	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 896
19	k052024/9	6063	82,5526	0,259	13,7	5,8	8,0	1 630	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 693
20	k052024а/12	6054	152,1009	0,414	47,1	10,6	36,4	2 610	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	8 664
21	k052039	6053,3	60,3422	0,612	131,4	4,2	127,2	3 842	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	9 895
22	k052024/п2	6017,6	5,7528	0,309	21,8	0,4	21,4	2 215	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	8 232
23	k052024а/7	5994	152,1009	0,309	21,8	10,6	11,2	1 812	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 806
24	k052024/4а	5991	87,4368	0,259	13,7	6,1	7,6	1 608	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 599
25	k052029	5990,8	77,8011	0,612	131,4	5,4	126,0	3 830	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	9 821
26	k052026/п4	5979,2	34,7954	0,15	3,3	2,4	0,8	813	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 792
27	k052024/8	5964	119,5873	0,259	13,7	8,4	5,4	1 444	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 408
28	k052024а/5	5947	157,8537	0,309	21,8	11,0	10,8	1 791	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 738
29	k052026/3	5928,2	45,7512	0,259	13,7	3,2	10,5	1 778	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 706

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
30	k052024a/2	5926,2	199,3342	0,414	47,1	13,9	33,1	2 534	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	8 460
31	k052024/3a	5898	119,5873	0,259	13,7	8,4	5,4	1 444	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 342
32	k052024a/3	5865	80,0988	0,259	13,7	5,6	8,1	1 641	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 506
33	k052033	5851,1	129,3511	0,514	83,1	9,0	74,1	3 250	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	9 101
34	k052026/1	5833,1	50,2132	0,259	13,7	3,5	10,2	1 761	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 595
35	k052028a	5807,1	129,3511	0,514	83,1	9,0	74,1	3 250	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	9 057
36	k052024/3	5778	80,0988	0,309	21,8	5,6	16,2	2 032	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	7 810
37	k052024/п1	5758	86,4093	0,309	21,8	6,0	15,8	2 015	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	7 773
38	k052026	5750,1	183,3888	0,514	83,1	12,8	70,3	3 198	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 948
39	k052025	5665,8	228,9328	0,514	83,1	16,0	67,1	3 152	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 818
40	k052024/2	5657	3,7342	0,082	0,7	0,3	0,4	651	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 308
41	k052021/6	5647,1	12,8282	0,207	7,6	0,9	6,7	1 548	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 195
42	k052024/1	5602,8	110,2968	0,309	21,8	7,7	14,1	1 947	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 549
43	k052021/5	5566,1	44,9895	0,259	13,7	3,1	10,6	1 781	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 347
44	k052024	5507,8	606,1308	0,514	83,1	42,4	40,7	2 701	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	8 209
45	k052021/4	5465	56,3675	0,207	7,6	3,9	3,7	1 284	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 749
46	k052021/3	5438,8	56,3675	0,259	13,7	3,9	9,8	1 738	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 177
47	k052020/2	5425,8	0,008	0,1	1,1	0,0	1,1	891	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 316
48	k052023	5364,8	608,2821	0,612	131,4	42,5	88,9	3 439	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 803
49	k052943/п2	5339,6	168,5192	0,259	13,7	11,8	2,0	1 055	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 395
50	k052020/1	5330,7	19,1606	0,15	3,3	1,3	1,9	1 052	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 383
51	k052943/п1	5323,6	57,0973	0,207	7,6	4,0	3,6	1 279	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 602
52	k052022	5320,8	608,2821	0,514	83,1	42,5	40,6	2 698	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	8 019
53	k052021/1	5269,8	91,4338	0,309	21,8	6,4	15,4	2 001	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	7 271
54	k052945	5261,5	14,103	0,514	83,1	1,0	82,1	3 355	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 617
55	k052943/1	5248,6	225,6166	0,309	21,8	15,8	6,1	1 498	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 747
56	k052020/1a	5228,8	8,4778	0,1	1,1	0,6	0,5	707	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 936
57	k052021	5198,8	699,716	0,612	131,4	48,9	82,5	3 360	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 559
58	k052944	5187,5	75,6218	0,514	83,1	5,3	77,8	3 300	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 487
59	k052020/п5	5141,8	37,4407	0,15	3,3	2,6	0,7	753	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 894
60	k052943	5132,6	301,2383	0,514	83,1	21,1	62,1	3 077	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 209
61	k052020/п2	5130,8	70,5768	0,259	13,7	4,9	8,8	1 682	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 812
62	k052942/п1	5093,6	10,4458	0,125	2,0	0,7	1,3	930	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 024
63	k052942	5088,6	311,6841	0,514	83,1	21,8	61,3	3 065	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 154
64	k052020/п1	4986,5	88,7514	0,309	21,8	6,2	15,6	2 009	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	6 995
65	k052941	4957,6	318,3691	0,414	47,1	22,3	24,8	2 317	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	7 275
66	k052940/п1	4929,6	322,353	0,414	47,1	22,5	24,5	2 309	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	7 239
67	k052939	4897,6	322,353	0,414	47,1	22,5	24,5	2 309	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	7 207
68	k052937/2	4887,6	13,6887	0,15	3,3	1,0	2,3	1 113	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
69	k052938	4878,6	323,5482	0,612	131,4	22,6	108,8	3 660	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	8 539
70	k052020a	4870,3	88,7514	0,514	83,1	6,2	76,9	3 288	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	8 158
71	k052020	4864,3	821,8525	0,514	83,1	57,5	25,6	2 341	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	7 205
72	k052937a	4851,6	323,5482	0,514	83,1	22,6	60,5	3 052	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 904
73	k052937/1	4817,6	27,5846	0,207	7,6	1,9	5,7	1 470	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 287
74	k052937	4739,6	371,116	0,612	131,4	26,0	105,5	3 625	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	8 365
75	k052935/6	4664	15,0592	0,15	3,3	1,1	2,2	1 098	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 762
76	k052936	4634	371,116	0,514	83,1	26,0	57,2	3 000	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 634
77	k052034	4625,7	873,2449	0,514	83,1	61,1	22,1	2 234	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	6 860
78	k052935/5	4588	32,7477	0,259	13,7	2,3	11,4	1 824	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 412
79	k052013/п7	4583,5	23,1863	0,15	3,3	1,6	1,7	1 002	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 586
80	k052037	4547,2	874,5676	0,514	83,1	61,2	22,0	2 231	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	6 778
81	k052951	4532	376,9883	0,514	83,1	26,4	56,8	2 993	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 525
82	k052935/2	4518	92,339	0,309	21,8	6,5	15,4	1 999	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	6 517
83	k052013/п6	4488,5	159,4359	0,414	47,1	11,1	35,9	2 598	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	7 087
84	k052036/2	4478,9	65,0497	0,259	13,7	4,5	9,2	1 704	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 183
85	k052935/1	4461	92,339	0,309	21,8	6,5	15,4	1 999	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	6 460
86	k052935	4457	472,4427	0,514	83,1	33,0	50,1	2 879	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 336
87	k051915/5	4405	31,5207	0,207	7,6	2,2	5,4	1 448	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 853
88	k052017/п1	4389,2	997,248	0,514	83,1	69,7	13,4	1 914	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 303
89	k051915/9	4349	57,8782	0,259	13,7	4,0	9,7	1 732	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 081
90	k052013/5	4312,5	159,4359	0,414	47,1	11,1	35,9	2 598	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 911

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
91	k052012/п3	4309,4	36,2376	0,207	7,6	2,5	5,1	1 420	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 729
92	k051915/4	4301	57,8862	0,259	13,7	4,0	9,7	1 732	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 033
93	k052935a	4269	491,4459	0,514	83,1	34,4	48,7	2 855	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	7 124
94	п052031	4257,2	997,248	0,612	131,4	69,7	61,7	3 071	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 329
95	k052927/6	4229,8	26,8197	0,15	3,3	1,9	1,4	952	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 181
96	k052013/п5	4223,5	198,0559	0,414	47,1	13,9	33,2	2 536	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 760
97	k052934	4182	522,8158	0,514	83,1	36,6	46,6	2 815	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 997
98	k052927/7	4179,6	10,0394	0,125	2,0	0,7	1,3	936	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 116
99	k052016	4151,2	1015,6536	0,612	131,4	71,0	60,4	3 051	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 203
100	k052927/5	4132,3	36,8591	0,359	32,4	2,6	29,8	2 452	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	6 585
101	k052927/4б	4102,3	36,8591	0,259	13,7	2,6	11,2	1 810	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 912
102	k052012/9	4098,4	55,1612	0,207	7,6	3,9	3,8	1 293	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 392
103	k052927/4а	4081,3	36,8591	0,259	13,7	2,6	11,2	1 810	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891
104	k052927/4	4060,3	52,0457	0,259	13,7	3,6	10,1	1 755	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 815
105	k050436	4031,4	0,7664	0,1	1,1	0,1	1,1	877	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 909
106	k052036	4021,7	950,6119	0,612	131,4	66,5	65,0	3 121	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	7 142
107	k052927/3б	4011,8	52,0457	0,259	13,7	3,6	10,1	1 755	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 766
108	k052934а	4004	527,8355	0,514	83,1	36,9	46,2	2 808	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 812
109	k052927/3а	3981,8	52,0457	0,309	21,8	3,6	18,2	2 105	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	6 087
110	k050437	3976,4	5,6205	0,207	7,6	0,4	7,2	1 583	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 559
111	k052012/п2	3972,9	55,1691	0,207	7,6	3,9	3,8	1 293	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 266
112	k052927/3	3949,3	57,2806	0,259	13,7	4,0	9,7	1 735	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 684
113	k052933	3943,1	527,8355	0,514	83,1	36,9	46,2	2 808	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 752
114	k052013/п2	3937,3	198,0639	0,414	47,1	13,9	33,2	2 536	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 474
115	k051915/8	3928	62,7306	0,259	13,7	4,4	9,3	1 713	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 641
116	k052013/2	3892,4	198,0639	0,414	47,1	13,9	33,2	2 536	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 429
117	k052932	3890,1	527,8355	0,514	83,1	36,9	46,2	2 808	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 699
118	k052012/п1	3888,9	55,1771	0,259	13,7	3,9	9,9	1 743	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 632
119	k051911/п3	3888,7	68,0451	0,259	13,7	4,8	9,0	1 692	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 581
120	k052012/6	3884,9	120,2268	0,259	13,7	8,4	5,3	1 440	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 325
121	k052927/17	3882,6	39,0024	0,207	7,6	2,7	4,9	1 403	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 285
122	k052012/7	3881,9	121,2307	0,259	13,7	8,5	5,3	1 434	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 316
123	k052014	3880,8	967,5036	0,612	131,4	67,7	63,8	3 103	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 984
124	k052931	3880,1	527,8355	0,514	83,1	36,9	46,2	2 808	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 689
125	k052927/16	3871,8	43,2413	0,207	7,6	3,0	4,6	1 376	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 248
126	k052927/2а	3863,8	106,1838	0,309	21,8	7,4	14,4	1 959	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 823
127	k051911/11	3858,7	130,3056	0,414	47,1	9,1	38,0	2 643	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 502
128	k052930	3851,1	533,2297	0,514	83,1	37,3	45,8	2 801	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 652
129	k052927/15	3843,4	43,2413	0,207	7,6	3,0	4,6	1 376	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 219
130	k052013/п1	3835,3	208,9957	0,414	47,1	14,6	32,5	2 518	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 353
131	k051915/6а	3829	63,5274	0,259	13,7	4,4	9,3	1 710	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 539
132	k052927/14	3789,9	43,2413	0,207	7,6	3,0	4,6	1 376	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 166
133	k051911/6а	3778,9	32,5644	0,207	7,6	2,3	5,3	1 441	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 220
134	k052929	3778,1	533,2297	0,514	83,1	37,3	45,8	2 801	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 579
135	k052928/п2	3777,1	1,9123	0,15	3,3	0,1	3,1	1 222	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
136	k052927/1	3769,7	106,1838	0,309	21,8	7,4	14,4	1 959	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 728
137	k052928/п1	3761,1	1,9123	0,15	3,3	0,1	3,1	1 222	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 984
138	k052927/13	3736,3	43,2413	0,207	7,6	3,0	4,6	1 376	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 112
139	k052928а	3718,6	561,9664	0,514	83,1	39,3	43,8	2 763	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 481
140	k052013	3694,3	1176,4993	0,612	131,4	82,3	49,2	2 863	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 557
141	k052927/12	3693,6	43,2413	0,207	7,6	3,0	4,6	1 376	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070
142	k052927/11	3673,7	178,2925	0,414	47,1	12,5	34,6	2 569	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 242
143	k052012/5	3672,6	150,2814	0,309	21,8	10,5	11,3	1 818	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 491
144	k052928	3659,1	590,5151	0,514	83,1	41,3	41,8	2 723	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 382
145	k050436а	3656,4	6,0038	0,207	7,6	0,4	7,2	1 581	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 237
146	k051911/8	3653,7	140,5363	0,414	47,1	9,8	37,3	2 628	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 281
147	k052927/10	3651,3	178,2925	0,414	47,1	12,5	34,6	2 569	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 220
148	k051915/2в	3620	64,7225	0,259	13,7	4,5	9,2	1 705	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 325
149	k051915/2б	3618	71,4474	0,259	13,7	5,0	8,7	1 678	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 296
150	k051915/2	3616	85,391	0,259	13,7	6,0	7,8	1 618	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 234
151	k052927/9	3610,3	207,2794	0,414	47,1	14,5	32,6	2 521	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 131

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
152	k050424	3605,6	3,3212	0,1	1,1	0,2	0,9	829	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 435
153	k052927/8	3598,8	207,2874	0,414	47,1	14,5	32,6	2 521	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 120
154	k052012/4	3595,6	153,7633	0,309	21,8	10,8	11,1	1 806	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 402
155	k051911/7	3572,4	140,5363	0,414	47,1	9,8	37,3	2 628	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 200
156	k052927a	3561,5	617,9164	0,514	83,1	43,2	39,9	2 684	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 245
157	k051915/п4	3556,5	9,5614	0,1	1,1	0,7	0,5	675	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 231
158	k052011	3542,1	1192,9552	0,612	131,4	83,4	48,0	2 842	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 384
159	k050430	3539,5	4,1515	0,207	7,6	0,3	7,3	1 589	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 129
160	k052012/2	3523,6	176,7106	0,309	21,8	12,4	9,5	1 721	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 244
161	k050435	3511	10,1553	0,207	7,6	0,7	6,9	1 561	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 072
162	k051915/12	3511	118,9355	0,259	13,7	8,3	5,4	1 447	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 958
163	k052927/8a	3510,8	207,2874	0,414	47,1	14,5	32,6	2 521	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 032
164	k050424a	3508,6	3,3212	0,15	3,3	0,2	3,0	1 210	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 719
165	k051911/6	3502,8	186,0086	0,414	47,1	13,0	34,1	2 556	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 059
166	k052927	3487,7	207,2874	0,414	47,1	14,5	32,6	2 521	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 009
167	k052974	3486,8	617,9164	0,514	83,1	43,2	39,9	2 684	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	6 171
168	k050423	3454,6	6,3934	0,259	13,7	0,4	13,3	1 910	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 365
169	k050429	3436	14,9455	0,207	7,6	1,0	6,6	1 537	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 973
170	k050425	3425,6	40,1412	0,309	21,8	2,8	19,0	2 135	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 560
171	k052012	3424,6	1485,8684	0,7	187,1	103,9	83,2	3 368	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 793
172	k0529276	3421,7	853,5772	0,612	131,4	59,7	71,8	3 218	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 640
173	k052973	3392,8	853,5772	0,612	131,4	59,7	71,8	3 218	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 611
174	k050428	3358,9	17,8197	0,207	7,6	1,2	6,4	1 522	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 881
175	k052972	3353,5	853,5772	0,612	131,4	59,7	71,8	3 218	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 572
176	k052010a	3341,6	1502,8398	0,7	187,1	105,1	82,0	3 353	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 695
177	k052009/3	3340,1	39,2733	0,207	7,6	2,7	4,9	1 401	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 741
178	k051911/5	3309,5	196,7093	0,414	47,1	13,8	33,3	2 539	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 848
179	k050422	3298,1	57,9609	0,309	21,8	4,1	17,8	2 090	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 388
180	k052971	3291,6	853,5772	0,612	131,4	59,7	71,8	3 218	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 510
181	k050420/3	3288,1	58,3004	0,309	21,8	4,1	17,8	2 089	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 378
182	k052009/1	3281,1	54,8185	0,259	13,7	3,8	9,9	1 744	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 025
183	k050420/2	3276,1	58,3004	0,309	21,8	4,1	17,8	2 089	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 366
184	k052970	3245,3	853,5772	0,612	131,4	59,7	71,8	3 218	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 463
185	k050426	3231,1	71,9675	0,309	21,8	5,0	16,8	2 054	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 285
186	k050420/1	3228,1	58,3004	0,414	47,1	4,1	43,0	2 747	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 975
187	k052969a	3224,3	894,4521	0,612	131,4	62,5	68,9	3 178	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 402
188	k051915/10	3211	125,5568	0,309	21,8	8,8	13,1	1 900	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 111
189	k052009	3206,6	1558,6942	0,7	187,1	109,0	78,1	3 303	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 510
190	k052969	3194,3	894,4521	0,612	131,4	62,5	68,9	3 178	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 372
191	k052926	3190	0,008	0,15	3,3	0,0	3,3	1 238	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 428
192	k050421	3183,1	71,9675	0,309	21,8	5,0	16,8	2 054	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 237
193	k050421a	3169,1	130,2679	0,309	21,8	9,1	12,7	1 885	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 054
194	k051915/1	3137	142,9266	0,259	13,7	10,0	3,7	1 291	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 428
195	k050420	3116,1	130,2679	0,309	21,8	9,1	12,7	1 885	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 001
196	k050438	3114	11,6543	0,309	21,8	0,8	21,0	2 201	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	5 315
197	k052968	3109,7	894,4521	0,612	131,4	62,5	68,9	3 178	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 288
198	k052967	3067,4	894,4521	0,612	131,4	62,5	68,9	3 178	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 245
199	k051915	3063	142,9266	0,612	131,4	10,0	121,4	3 787	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 850
200	k050434	3059	20,9154	0,15	3,3	1,5	1,8	1 031	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 090
201	k051911/п2	3030,6	214,8912	0,414	47,1	15,0	32,1	2 508	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 539
202	k052966/1	3027	46,524	0,207	7,6	3,3	4,4	1 354	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 381
203	k050427a	3017	3,5217	0,15	3,3	0,2	3,0	1 209	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 226
204	k050427	3015	21,618	0,309	21,8	1,5	20,3	2 179	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	5 194
205	k052008	3011,3	1559,73	0,7	187,1	109,1	78,0	3 302	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 313
206	k051607/4a	2995	18,9699	0,207	7,6	1,3	6,3	1 516	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 511
207	k052966	2993	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 124
208	k050415a	2978,5	91,9616	0,514	83,1	6,4	76,7	3 285	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 263
209	k052008a	2962,9	1586,0796	0,7	187,1	110,9	76,1	3 278	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 241
210	k051914	2962	142,9266	0,309	21,8	10,0	11,8	1 843	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 805
211	k051616/1	2946	18,7139	0,259	13,7	1,3	12,4	1 871	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 817
212	k050409a	2928,5	91,9616	0,514	83,1	6,4	76,7	3 285	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 213

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
213	k050439	2924,5	31,7925	0,259	13,7	2,2	11,5	1 827	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 752
214	k052965	2921,2	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 052
215	k050409	2905	91,9616	0,514	83,1	6,4	76,7	3 285	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 190
216	k051607/4	2902	36,9045	0,207	7,6	2,6	5,0	1 416	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 318
217	k051913	2901	142,9266	0,612	131,4	10,0	121,4	3 787	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 688
218	k051612/1	2891,5	68,7333	0,207	7,6	4,8	2,8	1 182	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074
219	k051911/1	2890,7	250,7383	0,414	47,1	17,5	29,6	2 446	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	5 337
220	k052964	2882,7	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 013
221	k051612	2880,5	110,5612	0,514	83,1	7,7	75,4	3 268	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 148
222	k052007/1	2871,2	38,6359	0,309	21,8	2,7	19,1	2 138	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	5 009
223	k051909/4	2871,1	35,3452	0,207	7,6	2,5	5,2	1 425	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 296
224	k052007	2845,2	1629,1775	0,7	187,1	113,9	73,1	3 237	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 082
225	k051912	2841	142,9266	0,414	47,1	10,0	37,1	2 624	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 465
226	k051911	2835	393,6649	0,612	131,4	27,5	103,9	3 609	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 444
227	k051909/3	2832,1	37,4647	0,207	7,6	2,6	5,0	1 412	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 244
228	k051611	2810,5	110,5612	0,514	83,1	7,7	75,4	3 268	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 078
229	k052963	2807,7	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 938
230	k050408	2803,5	22,8866	0,514	83,1	1,6	81,5	3 348	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 151
231	k050124	2796	258,9204	0,414	47,1	18,1	29,0	2 431	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	5 227
232	k051607/2б	2793	42,8699	0,207	7,6	3,0	4,6	1 378	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 171
233	k052006/1	2792,8	32,5884	0,259	13,7	2,3	11,5	1 825	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 617
234	k051909/2	2791,1	38,1658	0,207	7,6	2,7	5,0	1 408	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 199
235	k050439/1	2788,5	32,5095	0,259	13,7	2,3	11,5	1 825	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 613
236	k050123	2767,5	22,8866	0,514	83,1	1,6	81,5	3 348	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	6 115
237	k051909/1	2761,1	43,8787	0,207	7,6	3,1	4,6	1 372	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 133
238	k052006	2755,8	1661,7658	0,7	187,1	116,2	70,9	3 206	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 961
239	k050447	2753,5	137,7763	0,414	47,1	9,6	37,5	2 632	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 385
240	k051615/3	2745	14,7348	0,207	7,6	1,0	6,6	1 538	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 283
241	k051909	2741,1	437,5437	0,612	131,4	30,6	100,8	3 575	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 316
242	T12	2736,6	4,6128	0,1	1,1	0,3	0,8	803	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 539
243	k052962	2727,7	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 858
244	k050401/п12	2712,8	0,4619	0,07	0,4	0,0	0,4	651	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 364
245	k051908	2706,8	437,8624	0,612	131,4	30,6	100,8	3 575	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 282
246	k050122	2701,5	283,8294	0,514	83,1	19,8	63,3	3 095	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 797
247	k051607/5	2690	47,3032	0,259	13,7	3,3	10,4	1 772	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 462
248	k050407	2689,5	176,5608	0,414	47,1	12,3	34,7	2 571	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 261
249	k051615/2	2685	14,7348	0,207	7,6	1,0	6,6	1 538	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 223
250	T8	2673,6	5,7097	0,1	1,1	0,4	0,7	778	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 452
251	k051607/2а	2672	42,8699	0,207	7,6	3,0	4,6	1 378	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 050
252	k051607/3	2663	104,6573	0,207	7,6	7,3	0,3	595	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 258
253	k051610	2646	110,5612	0,514	83,1	7,7	75,4	3 268	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 914
254	k051607/6а	2645,6	41,4146	0,309	21,8	2,9	18,9	2 132	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	4 777
255	k050446	2644,5	176,5608	0,414	47,1	12,3	34,7	2 571	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 216
256	k050401/8	2638,8	1,5588	0,082	0,7	0,1	0,6	718	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 356
257	k050121	2638,5	284,9454	0,514	83,1	19,9	63,2	3 094	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 732
258	k052005/1	2637,8	51,3765	0,207	7,6	3,6	4,0	1 321	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 959
259	k050418/2	2634	7,1126	0,1	1,1	0,5	0,6	744	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 378
260	k051608/2	2633,5	12,7101	0,207	7,6	0,9	6,7	1 548	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 182
261	k051615	2632	33,4486	0,7	187,1	2,3	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 489
262	п42	2617,5	0,717	0,259	13,7	0,1	13,7	1 928	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 545
263	k051608/3	2613,5	12,7101	0,207	7,6	0,9	6,7	1 548	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 162
264	k050401/7	2609,8	9,1217	0,1	1,1	0,6	0,5	688	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 298
265	k050406/1	2597,5	2,5402	0,082	0,7	0,2	0,5	689	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 287
266	k052005	2595,1	1713,1423	0,7	187,1	119,8	67,3	3 154	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 749
267	k0504401/п9	2594,6	15,2644	0,15	3,3	1,1	2,2	1 096	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 691
268	k050418/1	2586	10,1147	0,207	7,6	0,7	6,9	1 561	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 147
269	k051609	2586	110,5612	0,514	83,1	7,7	75,4	3 268	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 854
270	k050445	2579,5	176,5608	0,514	83,1	12,3	70,8	3 204	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 784
271	k050406	2572,5	179,8226	0,514	83,1	12,6	70,5	3 201	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 774
272	k052921	2571,1	8,4538	0,309	21,8	0,6	21,2	2 209	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	4 780
273	k052004/4	2556,1	81,4868	0,207	7,6	5,7	1,9	1 051	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
274	k051607/2	2554	147,5273	0,259	13,7	10,3	3,4	1 255	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 809
275	k0504401/п8	2553,6	15,2644	0,15	3,3	1,1	2,2	1 096	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 650
276	k050401/6	2551,1	13,2207	0,15	3,3	0,9	2,3	1 117	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 669
277	k052961	2533,2	940,9761	0,612	131,4	65,8	65,6	3 131	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 664
278	k051608/п1	2526,5	22,8239	0,207	7,6	1,6	6,0	1 496	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 022
279	k051608/1	2518,5	92,5059	0,309	21,8	6,5	15,4	1 998	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	4 517
280	k050441a	2509,3	75,0867	0,514	83,1	5,3	77,9	3 300	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 810
281	k051614	2508	33,4486	0,7	187,1	2,3	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 365
282	k0504401/п7	2494,6	15,2644	0,15	3,3	1,1	2,2	1 096	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 591
283	k050441	2494,3	75,0867	0,514	83,1	5,3	77,9	3 300	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 795
284	k052004	2491,1	1794,6291	0,898	359,8	125,5	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 348
285	k051917/1	2489	20,0151	0,15	3,3	1,4	1,9	1 042	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 531
286	k052960	2488	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 616
287	k050444	2482,5	179,8226	0,514	83,1	12,6	70,5	3 201	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 684
288	k050118/п1	2474	21,0665	0,125	2,0	1,5	0,6	715	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 189
289	k050405/1	2471	6,0041	0,1	1,1	0,4	0,7	771	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 242
290	k050418	2471	85,2013	0,514	83,1	6,0	77,2	3 291	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 762
291	k052959	2470,7	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 599
292	k0504401/п6	2469,6	15,2644	0,15	3,3	1,1	2,2	1 096	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566
293	k050117/2	2465	4,6763	0,1	1,1	0,3	0,8	801	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 266
294	k050118/2	2461,5	33,3923	0,207	7,6	2,3	5,3	1 437	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 898
295	k051608	2448,5	203,0671	0,514	83,1	14,2	68,9	3 178	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 627
296	k050401/5	2445,6	176,1443	0,309	21,8	12,3	9,5	1 723	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 169
297	k052958	2417,8	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 546
298	k050440	2414	85,2013	0,514	83,1	6,0	77,2	3 291	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 705
299	k050119	2412	287,5179	0,514	83,1	20,1	63,0	3 091	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 503
300	k051917	2400	458,515	0,612	131,4	32,1	99,4	3 559	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 959
301	k051613	2394	33,4486	0,7	187,1	2,3	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 251
302	k050443	2386,5	179,8226	0,414	47,1	12,6	34,5	2 566	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 953
303	k050401/п2	2384,1	2,4248	0,1	1,1	0,2	1,0	847	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 231
304	k052917/2	2383,4	3,5058	0,1	1,1	0,2	0,9	826	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 209
305	k050405	2371	91,2055	0,514	83,1	6,4	76,7	3 286	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 657
306	k050118a	2369,5	287,5179	0,514	83,1	20,1	63,0	3 091	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 461
307	k050401/4	2367,6	176,5484	0,309	21,8	12,3	9,5	1 721	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 089
308	k050117/1	2358,5	4,6763	0,15	3,3	0,3	2,9	1 199	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 557
309	k051607/1a	2355	147,5273	0,309	21,8	10,3	11,5	1 828	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183
310	k052957	2354,1	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 482
311	k050118/1	2353,5	33,3923	0,207	7,6	2,3	5,3	1 437	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 790
312	k050118	2327,5	320,9102	0,514	83,1	22,4	60,7	3 055	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 383
313	k052917/1	2320,9	23,2501	0,15	3,3	1,6	1,6	1 001	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 322
314	k051607/1	2314	163,367	0,309	21,8	11,4	10,4	1 771	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 085
315	k050404a/1	2307	11,7196	0,207	7,6	0,8	6,8	1 553	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 860
316	k050117	2306,5	327,8611	0,514	83,1	22,9	60,2	3 048	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 354
317	k052956	2292,2	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 420
318	k052003	2269,6	1810,7639	0,898	359,8	126,6	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 127
319	k050401/п3	2266,6	3,6949	0,1	1,1	0,3	0,9	822	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 089
320	k051919	2257	459,0727	0,612	131,4	32,1	99,3	3 559	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 816
321	k052917/п1	2248,4	23,2501	0,15	3,3	1,6	1,6	1 001	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 250
322	k052955	2227,3	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 355
323	k050401/3	2225,6	189,4804	0,309	21,8	13,3	8,6	1 669	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 894
324	k052917	2225,4	31,7039	0,414	47,1	2,2	44,9	2 783	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	5 008
325	k050442	2220,5	104,736	0,309	21,8	7,3	14,5	1 963	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183
326	k050404a	2199	102,9251	0,514	83,1	7,2	75,9	3 275	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 474
327	k052954	2166,7	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 295
328	k050116	2165,5	327,8611	0,514	83,1	22,9	60,2	3 048	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 213
329	k052003a	2165,1	1817,2178	0,898	359,8	127,1	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	6 022
330	k050115/5	2152,1	0,6581	0,052	0,2	0,0	0,2	484	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 636
331	k052915/2	2145,4	22,7083	0,207	7,6	1,6	6,0	1 497	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642
332	k050404	2138	102,9251	0,414	47,1	7,2	39,9	2 684	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 822
333	k052953	2130,8	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 259
334	k052915/п2	2129,4	55,1373	0,207	7,6	3,9	3,8	1 294	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 423

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
335	k052952	2107,9	943,3664	0,612	131,4	66,0	65,5	3 128	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 236
336	k050403	2105	502,8078	0,514	83,1	35,2	48,0	2 841	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 946
337	k050401/2	2101,6	195,5423	0,309	21,8	13,7	8,2	1 643	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 745
338	k052915/1	2074,4	55,1373	0,207	7,6	3,9	3,8	1 294	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 368
339	k052915/п1	2061,9	11,5533	0,15	3,3	0,8	2,5	1 134	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196
340	k050115/п2	2056,1	3,9489	0,082	0,7	0,3	0,4	643	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 699
341	k052905/3	2050,9	3,5058	0,082	0,7	0,2	0,4	658	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 709
342	k050115/1	2050,5	61,5234	0,259	13,7	4,3	9,4	1 718	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 769
343	k050115/3	2048,5	10,0165	0,259	13,7	0,7	13,0	1 899	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947
344	k050115	2038,5	58,0421	0,207	7,6	4,1	3,6	1 272	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310
345	k051506/5	2016	2,3152	0,051	0,2	0,2	0,0	292	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 308
346	k051525/1	2015,3	6,4114	0,1	1,1	0,4	0,7	762	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 777
347	k051506/3	2014,3	2,3152	0,125	2,0	0,2	1,9	1 041	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055
348	k052915a	2007,9	1046,9719	0,7	187,1	73,2	113,8	3 712	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 720
349	k051506/5a	2002	2,3152	0,259	13,7	0,2	13,6	1 923	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 925
350	k051504	1999,3	6,4114	0,514	83,1	0,4	82,7	3 362	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 361
351	k052002	1992,6	1817,2178	0,8	265,6	127,1	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 850
352	k050141	1980	3,9258	0,15	3,3	0,3	3,0	1 205	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 185
353	k050115/2	1962,5	74,8884	0,207	7,6	5,2	2,4	1 123	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 086
354	п151	1947,8	18,0765	0,514	83,1	1,3	81,9	3 352	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 300
355	k051506/2	1944,3	9,8842	0,15	3,3	0,7	2,6	1 151	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 095
356	k050140	1938,5	78,8142	0,207	7,6	5,5	2,1	1 082	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 020
357	k052905/п6	1912,9	8,6929	0,15	3,3	0,6	2,7	1 162	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 075
358	k051901	1907,5	464,8016	0,612	131,4	32,5	98,9	3 554	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 462
359	k051506/1	1903,4	23,5083	0,259	13,7	1,6	12,1	1 855	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 759
360	k052914	1898,9	1046,9719	0,7	187,1	73,2	113,8	3 712	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 611
361	k050401	1889	698,3501	0,514	83,1	48,8	34,3	2 561	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 450
362	k050401	1887	698,3501	0,514	83,1	48,8	34,3	2 561	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 448
363	k052913	1878,9	1046,9719	0,7	187,1	73,2	113,8	3 712	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 591
364	k050139	1866	80,0843	0,207	7,6	5,6	2,0	1 067	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 933
365	k051712	1862,6	2282,0194	0,996	472,4	159,6	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 720
366	k051506/9	1861,6	65,004	0,259	13,7	4,5	9,2	1 704	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566
367	k051506/8	1856,2	84,8614	0,259	13,7	5,9	7,8	1 620	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 476
368	k051506/4	1844,8	89,848	0,309	21,8	6,3	15,6	2 006	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 850
369	k050138	1823,1	80,09	0,207	7,6	5,6	2,0	1 067	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 890
370	k050213/3	1820	11,3292	0,259	13,7	0,8	12,9	1 895	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 715
371	k052910/1	1805,4	21,5131	0,15	3,3	1,5	1,8	1 024	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 829
372	k050113	1785	460,3011	0,359	32,4	32,2	0,2	516	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 301
373	k052912	1779,4	1046,9719	0,7	187,1	73,2	113,8	3 712	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 491
374	k051506	1729,8	107,9244	0,514	83,1	7,5	75,6	3 270	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	-	-	-	-	-	5 000
375	k050112	1728	811,2025	0,514	83,1	56,7	26,4	2 362	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	-	-	-	-	-	-	-	4 090
376	k050217	1726,5	460,3011	0,359	32,4	32,2	0,2	516	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 242
377	k052905/5	1725,9	29,5606	0,207	7,6	2,1	5,6	1 459	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 185
378	k050216	1700,5	460,3011	0,359	32,4	32,2	0,2	516	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 216
379	k052911	1697,9	1046,9719	0,7	187,1	73,2	113,8	3 712	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 410
380	k051712a	1684,6	2286,4814	0,996	472,4	159,9	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 542
381	k052910	1659,4	1068,485	0,7	187,1	74,7	112,3	3 697	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 356
382	k050213/п1	1657	14,6214	0,207	7,6	1,0	6,6	1 539	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 196
383	k052905/2	1626,9	38,2535	0,207	7,6	2,7	4,9	1 407	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 034
384	k052909	1620,9	1068,485	0,7	187,1	74,7	112,3	3 697	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 318
385	k050136	1618,6	103,0097	0,309	21,8	7,2	14,6	1 968	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 587
386	k051408a	1588,8	8,308	0,414	47,1	0,6	46,5	2 814	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 403
387	k050215	1582	460,3011	0,359	32,4	32,2	0,2	516	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 098
388	k051408/1	1558,8	8,682	0,15	3,3	0,6	2,7	1 162	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 721
389	k050111	1556,5	914,2122	0,514	83,1	63,9	19,2	2 140	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 696
390	k052908	1534,9	1068,485	0,7	187,1	74,7	112,3	3 697	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 232
391	k050214/1	1524,5	12,9956	0,15	3,3	0,9	2,4	1 120	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 644
392	k051408	1518,8	26,5181	0,414	47,1	1,9	45,2	2 790	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 309
393	k051407/п4	1498,8	17,7203	0,15	3,3	1,2	2,0	1 069	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 568
394	k051506/п1	1487,3	24,5323	0,207	7,6	1,7	5,9	1 487	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 974
395	k050210/3	1485	20,0893	0,207	7,6	1,4	6,2	1 510	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 995

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
396	k050210/п1	1469	11,468	0,207	7,6	0,8	6,8	1 554	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 023
397	k052907	1462,4	1068,485	0,7	187,1	74,7	112,3	3 697	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 159
398	k051406/п1	1460,8	27,6935	0,15	3,3	1,9	1,3	939	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 399
399	k051711	1458,1	2286,4814	0,996	472,4	159,9	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 315
400	k050213/1	1448	14,6214	0,207	7,6	1,0	6,6	1 539	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 987
401	k051406/5	1432,3	66,8384	0,207	7,6	4,7	3,0	1 199	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 632
402	k051407/п3	1409,8	20,8369	0,15	3,3	1,5	1,8	1 032	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 442
403	k052905/1	1404,4	76,8575	0,309	21,8	5,4	16,5	2 041	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 445
404	k050110	1398,5	915,8265	0,514	83,1	64,0	19,1	2 136	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535
405	k052906	1386,9	1068,485	0,7	187,1	74,7	112,3	3 697	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 084
406	k051431a	1385,8	32,9294	0,414	47,1	2,3	44,8	2 781	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 167
407	k051402/3	1379,8	9,2417	0,15	3,3	0,6	2,6	1 157	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 537
408	k051406/2	1357,8	6,0374	0,1	1,1	0,4	0,7	771	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 128
409	k051709/1	1353,7	6,9161	0,1	1,1	0,5	0,6	749	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103
410	k051407/п2	1349,8	21,8164	0,125	2,0	1,5	0,5	693	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 043
411	k050210/2	1347	31,5573	0,207	7,6	2,2	5,4	1 447	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 794
412	k051402/2	1328,3	13,9559	0,15	3,3	1,0	2,3	1 110	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 438
413	k052905	1327,9	1145,3425	0,7	187,1	80,1	107,0	3 641	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 969
414	k051406/1a	1324,8	72,8757	0,207	7,6	5,1	2,5	1 143	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 468
415	k051407/п1	1305,8	25,2892	0,207	7,6	1,8	5,9	1 483	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 788
416	k051407	1295,8	58,2186	0,207	7,6	4,1	3,6	1 270	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566
417	k051406/1	1291,8	90,0617	0,207	7,6	6,3	1,3	937	109	199	264	385	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228
418	k051402/п1	1288,5	5,3369	0,15	3,3	0,4	2,9	1 193	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 481
419	k050210/1	1286	32,9518	0,207	7,6	2,3	5,3	1 439	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 725
420	k051401/2	1283,8	22,7706	0,15	3,3	1,6	1,7	1 008	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 291
421	k050109	1281,5	915,8265	0,514	83,1	64,0	19,1	2 136	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 418
422	k052904	1267,4	1145,3425	0,514	83,1	80,1	3,0	1 208	109	199	264	385	481	703	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 476
423	k051401/п1	1263,8	9,6063	0,1	1,1	0,7	0,5	673	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 937
424	k051406	1240,8	151,1298	0,414	47,1	10,6	36,5	2 611	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 852
425	k051402/1	1239,8	22,228	0,15	3,3	1,6	1,7	1 015	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 254
426	k051401	1238,8	32,377	0,414	47,1	2,3	44,8	2 782	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	4 021
427	k051709	1230,7	2316,3447	0,996	472,4	162,0	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	5 088
428	k050108/1a	1192,8	3,2402	0,125	2,0	0,2	1,8	1 029	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 222
429	k051403/п1	1166,9	7,6495	0,082	0,7	0,5	0,1	462	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 629
430	k051402	1165,3	54,605	0,414	47,1	3,8	43,3	2 752	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 917
431	k050108a	1109,8	915,8265	0,514	83,1	64,0	19,1	2 136	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 246
432	k051403	1093,9	62,2545	0,414	47,1	4,4	42,7	2 741	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 835
433	k050108/п1	1092,8	51,23	0,612	131,4	3,6	127,9	3 848	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 940
434	k050108/1	1037,8	51,23	0,309	21,8	3,6	18,3	2 107	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145
435	k051105	1028,4	321,3087	0,996	472,4	22,5	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 886
436	k050108	1012,8	967,0565	0,514	83,1	67,6	15,5	2 003	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016
437	k051707	1000,9	2446,1661	0,996	472,4	171,1	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 858
438	k050207	965	536,5766	0,414	47,1	37,5	9,6	1 725	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 690
439	k050107	936,2	967,0565	0,514	83,1	67,6	15,5	2 003	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	2 939
440	k051104	874,9	355,4709	0,996	472,4	24,9	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 732
441	k050203/3	870,5	89,0479	0,309	21,8	6,2	15,6	2 008	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	2 878
442	k050102/5	841,3	11,2597	0,15	3,3	0,8	2,5	1 137	109	199	264	385	481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 979
443	k050206a	837	560,3574	0,514	83,1	39,2	43,9	2 765	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 602
444	k052903	815,4	1145,3425	0,7	187,1	80,1	107,0	3 641	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 456
445	k050203/2	765	89,0479	0,309	21,8	6,2	15,6	2 008	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	-	-	-	-	-	-	-	-	2 773
446	k050105	737,3	981,4022	0,514	83,1	68,6	14,5	1 962	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 699
447	k052902	732,9	1170,7518	0,7	187,1	81,9	105,2	3 622	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 355
448	k050205a	714	566,0104	0,514	83,1	39,6	43,5	2 757	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 471
449	k050102/п1	702,3	23,1212	0,207	7,6	1,6	6,0	1 494	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 197
450	k050203/1	696	113,3495	0,309	21,8	7,9	13,9	1 937	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 633
451	k052902a	692,9	1181,0542	0,7	187,1	82,6	104,5	3 615	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 307
452	k050204	643	679,3598	0,514	83,1	47,5	35,6	2 591	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 234
453	k050102/2	618,3	23,1212	0,207	7,6	1,6	6,0	1 494	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 113
454	k050104	616,7	984,1217	0,514	83,1	68,8	14,3	1 954	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 571
455	k052901	597,9	1181,0542	0,7	187,1	82,6	104,5	3 615	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 212
456	k050102/1	575,3	23,9949	0,207	7,6	1,7	5,9	1 490	109	199	264	385	481	703	930	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 065

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
457	k050203	570	679,3598	0,514	83,1	47,5	35,6	2 591	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 161
458	k051705	552,9	2446,1661	0,996	472,4	171,1	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 410
459	k050218	491	687,2289	0,514	83,1	48,1	35,1	2 579	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	3 070
460	k052901a	457,9	1234,5421	0,7	187,1	86,3	100,7	3 574	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 032
461	k051103	450,9	355,4709	0,996	472,4	24,9	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 308
462	k051703	402,9	3680,7082	0,996	472,4	257,4	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 260
463	k050102	386,3	1008,1166	0,514	83,1	70,5	12,6	1 880	109	199	264	385	481	703	930	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 266
464	k050202	381	693,1886	0,514	83,1	48,5	34,6	2 569	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	-	-	-	-	-	-	2 950
465	k051714	274,1	3732,499	0,996	472,4	261,0	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	4 131
466	k051102	89	4087,9699	0,996	472,4	285,9	128,9	3 857	109	199	264	385	481	703	930	1 359	1 696	2 168	2 457	2 878	3 566	-	-	-	-	3 946

Таблица А.2.4 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-11

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k041609/7	8496,7	1,8557	0,15	3,3	0,1	3,1	1 224	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 721
2	k041609/6	8427,4	10,8218	0,15	3,3	0,8	2,5	1 143	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 570
3	k041609/5	8377,4	23,5583	0,309	21,8	1,6	20,2	2 178	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	10 555
4	k041609/4	8309,4	25,4983	0,207	7,6	1,8	5,8	1 483	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 793
5	k041609/2	8237,4	27,532	0,207	7,6	1,9	5,7	1 472	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 710
6	k041609/1	8106,4	30,1468	0,207	7,6	2,1	5,5	1 457	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 564
7	k041604	7898,9	31,4626	0,514	83,1	2,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 986
8	k041608а/п1	7752,8	7,2539	0,207	7,6	0,5	7,1	1 577	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 330
9	k041608а	7722,8	38,7165	0,514	83,1	2,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 810
10	k041608	7631,8	45,6246	0,514	83,1	3,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 719
11	k040505/8	7603,5	44,338	0,207	7,6	3,1	4,5	1 371	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 974
12	k041914	7601,9	5,3392	0,414	47,1	0,4	46,7	2 824	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 426
13	k041630	7598,7	48,0454	0,514	83,1	3,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 686
14	k041904	7579,4	31,5835	0,309	21,8	2,2	19,6	2 159	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 739
15	k0405346	7577,8	0,0169	0,15	3,3	0,0	3,3	1 240	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 817
16	k040534а	7547,9	134,83	0,309	21,8	9,4	12,4	1 873	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 421
17	k040505/13	7531	55,8523	0,309	21,8	3,9	17,9	2 099	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 630
18	k041607	7495,8	215,1384	0,514	83,1	15,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 583
19	k040505/10	7472,6	11,7825	0,259	13,7	0,8	12,9	1 896	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 369
20	k040505/6	7452,6	12,6184	0,259	13,7	0,9	12,9	1 894	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 346
21	k041606	7440,2	245,1671	0,514	83,1	17,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 528
22	k041910	7422,3	67,9482	0,514	83,1	4,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 510
23	k040505/11	7419	79,2753	0,259	13,7	5,5	8,2	1 647	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 066
24	k040505/5	7363,6	91,8938	0,309	21,8	6,4	15,4	2 003	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 367
25	k041909а	7355,4	88,9264	0,514	83,1	6,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 443
26	k041909/6	7318,3	25,3157	0,15	3,3	1,8	1,5	974	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 292
27	k041603	7315,1	303,0887	0,514	83,1	21,2	61,9	3 082	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 397
28	k041602	7301,1	309,4486	0,514	83,1	21,6	61,5	3 075	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 376
29	k040539	7224,9	444,287	0,514	83,1	31,1	52,0	2 920	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 145
30	k040505/3	7215,3	39,4326	0,207	7,6	2,8	4,9	1 402	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 617
31	k040540	7209,6	513,6209	0,514	83,1	35,9	47,2	2 833	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 043
32	k041909/4	7196,3	29,2038	0,207	7,6	2,0	5,6	1 463	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 659
33	k04п541	7164,7	18,2191	0,207	7,6	1,3	6,4	1 522	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 687
34	k040505/2	7158,3	131,3264	0,514	83,1	9,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 246
35	k040540а	7122,7	544,1633	0,514	83,1	38,1	45,1	2 793	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 916
36	k040541а	7116,2	19,0626	0,207	7,6	1,3	6,3	1 518	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 634
37	k041909/1	7114,8	58,5811	0,309	21,8	4,1	17,7	2 093	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 207
38	k041909	7086,8	176,7112	0,514	83,1	12,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 174
39	k040541	7085,2	640,4885	0,514	83,1	44,8	38,3	2 656	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 741
40	k041908	7009	184,1246	0,514	83,1	12,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 097
41	k042213/13в	6992,4	5,9413	0,15	3,3	0,4	2,9	1 189	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 181
42	k040543	6981,7	644,6468	0,514	83,1	45,1	38,0	2 650	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 632

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
43	k041708/10	6979,5	33,6676	0,309	21,8	2,4	19,5	2 154	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 134
44	k042515/п1	6972,8	16,8772	0,207	7,6	1,2	6,4	1 529	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 502
45	k041915/6	6960,8	38,2496	0,414	47,1	2,7	44,4	2 780	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 741
46	k041907	6959	198,5332	0,514	83,1	13,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 047
47	k040505	6934,3	815,4058	0,514	83,1	57,0	26,1	2 358	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 292
48	k041915/5	6930,8	67,4298	0,414	47,1	4,7	42,4	2 740	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 671
49	k042515	6917	19,8188	0,514	83,1	1,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 005
50	k042509/7	6900,8	18,5333	0,259	13,7	1,3	12,4	1 875	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 775
51	k041708/9	6900,4	39,969	0,309	21,8	2,8	19,0	2 139	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 039
52	k041708/8	6864,9	43,2097	0,309	21,8	3,0	18,8	2 131	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 996
53	k041906/2	6862,9	22,24	0,207	7,6	1,6	6,1	1 501	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 364
54	k042213/13б	6855,4	11,9727	0,207	7,6	0,8	6,8	1 554	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 409
55	k042514	6848,9	35,2212	0,514	83,1	2,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 936
56	k041902	6839,4	642,8362	0,514	83,1	45,0	38,2	2 653	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 492
57	k041708/7	6833,3	49,6011	0,309	21,8	3,5	18,4	2 115	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 949
58	k041906/1	6800,6	64,6695	0,207	7,6	4,5	3,1	1 219	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 020
59	k041708/5	6795	5,2212	0,15	3,3	0,4	2,9	1 195	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 990
60	k041915/4	6787,4	135,2538	0,414	47,1	9,5	37,6	2 641	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 429
61	k042513	6770,5	67,5796	0,514	83,1	4,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 858
62	k041906	6758,7	290,569	0,514	83,1	20,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 846
63	k042213/13	6755,4	13,7731	0,207	7,6	1,0	6,7	1 545	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 300
64	k041708/6	6738	54,8223	0,309	21,8	3,8	18,0	2 102	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 840
65	k042509/6	6716,8	54,0976	0,309	21,8	3,8	18,1	2 104	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 821
66	k042213/17	6671,3	22,109	0,207	7,6	1,5	6,1	1 502	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 173
67	k041708/4	6665	58,5131	0,309	21,8	4,1	17,7	2 093	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 758
68	k042512	6664	73,0844	0,514	83,1	5,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 752
69	k041708/11	6657	6,2114	0,082	0,7	0,4	0,2	549	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 206
70	k041905/2	6635,8	58,2893	0,207	7,6	4,1	3,5	1 271	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 907
71	k042509/12а	6626,8	56,4083	0,309	21,8	3,9	17,9	2 098	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 725
72	k042512	6626	73,0844	0,514	83,1	5,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 714
73	k041711	6612,5	19,5344	0,414	47,1	1,4	45,7	2 805	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 418
74	k041905/3	6612,3	9,4244	0,15	3,3	0,7	2,6	1 156	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 769
75	k042509/5	6602,8	65,7775	0,309	21,8	4,6	17,2	2 074	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 677
76	k041708/2	6580	20,7947	0,207	7,6	1,5	6,2	1 509	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 089
77	k041915/2	6574,2	138,8422	0,414	47,1	9,7	37,4	2 636	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 210
78	k041708/3	6570,5	60,9257	0,309	21,8	4,3	17,6	2 087	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 657
79	k042213/12	6538,2	27,1501	0,309	21,8	1,9	19,9	2 170	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 708
80	k041708/1	6507,5	84,0609	0,309	21,8	5,9	16,0	2 025	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 533
81	k041905	6506,6	361,4451	0,514	83,1	25,3	57,8	3 017	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 524
82	k042510	6500	108,558	0,514	83,1	7,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 588
83	k042213/11	6470,7	33,9016	0,309	21,8	2,4	19,5	2 154	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 624
84	k041708	6457,5	147,075	0,414	47,1	10,3	36,8	2 623	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 081
85	k040516	6429,6	824,7119	0,514	83,1	57,7	25,4	2 340	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 769
86	k042213/9	6429,2	42,5436	0,309	21,8	3,0	18,9	2 133	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 562
87	k042509/8	6369,3	87,1382	0,207	7,6	6,1	1,5	980	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 349
88	k041915/8	6342,7	161,1611	0,414	47,1	11,3	35,8	2 601	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 944
89	k042524	6342,5	151,7525	0,514	83,1	10,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 430
90	k042509/3	6341,3	181,3151	0,309	21,8	12,7	9,2	1 705	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 046
91	k042213/г7	6324,3	13,8631	0,1	1,1	1,0	0,2	486	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 810
92	k041915	6308,7	522,6062	0,514	83,1	36,5	46,6	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 130
93	k042213/8	6305,2	68,1813	0,309	21,8	4,8	17,1	2 068	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 373
94	k041707	6297,5	147,075	0,514	83,1	10,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 385
95	k042509/2	6292,3	184,8482	0,309	21,8	12,9	8,9	1 691	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 983
96	k041707а	6280,5	153,2864	0,414	47,1	10,7	36,4	2 613	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 894
97	k042225/6	6275,8	13,6939	0,259	13,7	1,0	12,8	1 890	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 166
98	k042213/п7	6275,2	34,2347	0,207	7,6	2,4	5,2	1 434	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 709
99	k0417076	6260	153,2864	0,514	83,1	10,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 348
100	k042538	6251,5	151,7525	0,514	83,1	10,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 339
101	k042213/7	6251,2	126,4244	0,309	21,8	8,8	13,0	1 900	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 152
102	k042221/3	6244	21,1548	0,15	3,3	1,5	1,8	1 029	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 273
103	k041917	6225,5	537,6142	0,514	83,1	37,6	45,5	2 802	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 027

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
104	k042221/2	6217,8	3,0607	0,15	3,3	0,2	3,1	1 214	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 432
105	k041902a/1	6185,4	17,7052	0,15	3,3	1,2	2,0	1 070	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255
106	k042221/1	6177,8	10,4423	0,15	3,3	0,7	2,5	1 146	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 324
107	k040553	6175	828,5605	0,514	83,1	57,9	25,2	2 332	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 507
108	k041706	6171,5	164,557	0,514	83,1	11,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 259
109	k042225/4	6153,8	57,1718	0,359	32,4	4,0	28,4	2 420	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 574
110	k042221	6152,8	31,5971	0,612	131,4	2,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 240
111	k041902a	6150,5	555,3195	0,514	83,1	38,8	44,3	2 778	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 928
112	k042509/1	6135,3	234,9513	0,414	47,1	16,4	30,7	2 479	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 614
113	k042213/4	6118,6	95,7905	0,309	21,8	6,7	15,1	1 992	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 111
114	k062606	6117,5	158,4432	0,8	265,6	11,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 205
115	k040554	6105	844,9645	0,514	83,1	59,1	24,0	2 299	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 404
116	k041705	6101,5	184,4686	0,514	83,1	12,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 189
117	k042225/3	6097,8	70,8657	0,359	32,4	5,0	27,4	2 395	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 493
118	k042225/1	6043,8	187,1266	0,414	47,1	13,1	34,0	2 560	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 603
119	k041902в	6038,8	558,3479	0,514	83,1	39,0	44,1	2 774	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 812
120	k041902/3	6034,8	0,8912	0,125	2,0	0,1	2,0	1 059	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 093
121	k042509/9	6034,5	238,2637	0,414	47,1	16,7	30,4	2 473	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 507
122	k041710	6033,5	211,4575	0,414	47,1	14,8	32,3	2 519	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 553
123	k040555	6016,3	876,9916	0,514	83,1	61,3	21,8	2 230	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 246
124	k0405586	6010,1	31,5697	0,207	7,6	2,2	5,4	1 449	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 459
125	k041704	5992,1	228,0212	0,414	47,1	15,9	31,1	2 491	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 483
126	k041902/п2	5983	53,8413	0,207	7,6	3,8	3,9	1 305	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 288
127	k041902/2	5961,7	30,6391	0,259	13,7	2,1	11,6	1 834	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 796
128	k040557	5953,3	884,2867	0,514	83,1	61,8	21,3	2 214	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 167
129	k041902г	5941	558,3558	0,514	83,1	39,0	44,1	2 774	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 715
130	k041703/2	5940,1	25,2147	0,15	3,3	1,8	1,5	975	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 916
131	k042213/3	5923,2	177,7728	0,414	47,1	12,4	34,7	2 575	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 498
132	k041902	5920	642,8362	0,514	83,1	45,0	38,2	2 653	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 573
133	k042213/2	5913,2	309,8055	0,414	47,1	21,7	25,4	2 339	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 252
134	k042218	5906,8	57,847	0,612	131,4	4,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 994
135	k042509	5893,5	396,7069	0,8	265,6	27,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 981
136	k040558a	5881,8	31,5697	0,309	21,8	2,2	19,6	2 159	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 041
137	k040558	5876,6	915,8564	0,514	83,1	64,0	19,1	2 140	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 016
138	k041901	5826	649,5884	0,514	83,1	45,4	37,7	2 643	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 469
139	k040559	5824,9	1355,4955	0,8	265,6	94,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 912
140	k041703	5813,1	253,2359	0,414	47,1	17,7	29,4	2 446	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 259
141	k042506/г2	5809,3	34,9452	0,207	7,6	2,4	5,2	1 429	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 239
142	k042216/1	5805,1	5,0411	0,082	0,7	0,4	0,3	602	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 407
143	k042508/1	5792	56,4044	0,207	7,6	3,9	3,7	1 286	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 078
144	k041702/2	5786,1	3,4208	0,125	2,0	0,2	1,8	1 028	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 814
145	k042506/118	5779,3	44,7402	0,207	7,6	3,1	4,5	1 368	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 147
146	k042225	5757,8	187,1266	0,612	131,4	13,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 845
147	k042216/2	5755,8	21,3348	0,15	3,3	1,5	1,8	1 027	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 782
148	k042216	5752,8	271,3496	0,612	131,4	19,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 840
149	k042506/п4	5749,3	54,1804	0,207	7,6	3,8	3,8	1 302	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 052
150	k0417036	5736,1	254,4962	0,414	47,1	17,8	29,3	2 444	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 180
151	k042508А	5728,5	439,6391	0,8	265,6	30,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 816
152	k042213/18	5709,2	312,7761	0,414	47,1	21,9	25,2	2 333	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 042
153	k042508	5709	663,0606	0,514	83,1	46,4	36,7	2 622	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 331
154	k042506/7	5680	60,0559	0,309	21,8	4,2	17,6	2 089	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 769
155	k041702/1	5642,6	36,3088	0,15	3,3	2,5	0,7	780	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 423
156	k042213/16а	5637,2	312,777	0,414	47,1	21,9	25,2	2 333	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 970
157	k041702а	5636,1	255,8915	0,414	47,1	17,9	29,2	2 441	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 078
158	k042506/п6	5617	15,8632	0,309	21,8	1,1	20,7	2 196	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 813
159	k042507	5579,5	692,7139	0,7	187,1	48,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 667
160	k041702	5578,6	299,4018	0,414	47,1	20,9	26,1	2 360	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 938
161	k042213/14	5577,7	416,7864	0,414	47,1	29,1	17,9	2 100	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 677
162	k042506/3	5543	26,6598	0,207	7,6	1,9	5,8	1 477	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 020
163	k042503/6	5542,5	29,259	0,414	47,1	2,0	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 335
164	k042213/15	5537,7	417,4346	0,414	47,1	29,2	17,9	2 098	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 636

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
165	k042213/1	5505,6	428,9391	0,414	47,1	30,0	17,1	2 068	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		7 574
166	k042506/4	5495	79,7722	0,309	21,8	5,6	16,3	2 037	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		7 532
167	k040546/1	5490,6	65,5449	0,207	7,6	4,6	3,0	1 212	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 703
168	k041701б	5468,6	339,5689	0,414	47,1	23,7	23,3	2 278	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 747
169	k042227/9	5445,9	18,1931	0,309	21,8	1,3	20,6	2 191	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 636
170	k042213	5443,6	700,2887	0,612	131,4	49,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 531
171	k042506/п1	5443	29,8933	0,207	7,6	2,1	5,5	1 459	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 902
172	k042227/6а	5441,2	4,7351	0,082	0,7	0,3	0,3	614	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 055
173	k042506/2	5424	109,6655	0,414	47,1	7,7	39,4	2 679	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		8 103
174	k042530	5418,5	695,49	0,7	187,1	48,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 506
175	k042503/4	5405,5	42,2244	0,414	47,1	3,0	44,1	2 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		8 180
176	k042212	5390,6	700,2887	0,7	187,1	49,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 478
177	k042525	5378	696,042	0,7	187,1	48,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 466
178	k040546	5363,6	151,3108	0,309	21,8	10,6	11,3	1 818	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 181
179	k042227/8	5357,3	20,8937	0,309	21,8	1,5	20,4	2 184	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 542
180	k041701	5333,6	366,5749	0,414	47,1	25,6	21,5	2 219	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 553
181	k040545	5310,9	1519,4405	0,8	265,6	106,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 398
182	k042506/1	5309	158,8853	0,414	47,1	11,1	36,0	2 605	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 914
183	k042227/6	5302,7	118,4306	0,414	47,1	8,3	38,8	2 666	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 969
184	k042227/7	5295,3	173,3699	0,309	21,8	12,1	9,7	1 736	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 032
185	k042211	5294,6	704,8797	0,7	187,1	49,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 382
186	k042506	5274	854,9273	0,7	187,1	59,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 362
187	k042210	5209,8	783,0803	0,7	187,1	54,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 297
188	k042227/4	5209,3	291,8005	0,414	47,1	20,4	26,7	2 374	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 584
189	k042528	5198,7	854,9273	0,7	187,1	59,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 286
190	k040825	5191,6	366,5749	0,514	83,1	25,6	57,5	3 012	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 203
191	k040547	5189,9	1562,564	0,8	265,6	109,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 277
192	k042505	5186,5	859,0756	0,514	83,1	60,1	23,0	2 269	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 455
193	k042503/п2	5183,5	96,0105	0,414	47,1	6,7	40,4	2 699	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 883
194	k042503/п1	5144,5	13,9513	0,125	2,0	1,0	1,1	872	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 017
195	k042503/2	5094,5	18,8409	0,259	13,7	1,3	12,4	1 874	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 968
196	k042504а	5037,5	890,9135	0,8	265,6	62,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 125
197	k042503/1	5028,5	114,8514	0,514	83,1	8,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 116
198	k042206/п1	5020,6	2,9707	0,259	13,7	0,2	13,5	1 924	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 945
199	k042207	4982,8	783,0803	0,7	187,1	54,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 070
200	k042503/5	4968,5	138,8422	0,514	83,1	9,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 056
201	k042548	4966,9	1573,8417	0,8	265,6	110,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 054
202	k042204/т38	4947,3	10,9645	0,1	1,1	0,8	0,4	627	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 574
203	k042206	4912,6	800,2201	0,7	187,1	56,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 000
204	k042504	4873,5	2464,7552	0,8	265,6	172,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 961
205	k042503	4848,5	2603,5974	0,996	472,4	182,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 936
206	k042227	4839,3	1092,0207	0,7	187,1	76,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 927
207	k040823/1	4778,1	132,2397	0,359	32,4	9,2	23,1	2 272	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 050
208	k040823а	4763,1	378,2776	0,514	83,1	26,5	56,7	2 998	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 761
209	k042204/п2	4744	54,5703	0,259	13,7	3,8	9,9	1 748	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 492
210	k040821/п2	4741,1	8,858	0,1	1,1	0,6	0,5	697	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 438
211	k042205	4738,1	1092,0207	0,7	187,1	76,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 826
212	k042501/3	4736,7	32,0472	0,309	21,8	2,2	19,6	2 158	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		6 895
213	k040823	4728,1	510,5173	0,612	131,4	35,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 816
214	k042204/т19	4673,2	64,2924	0,207	7,6	4,5	3,1	1 223	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 896
215	k042204/2	4672,2	20,0745	0,15	3,3	1,4	1,9	1 042	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 714
216	k042204/1	4629,2	84,3669	0,259	13,7	5,9	7,8	1 625	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 254
217	k042502	4628,5	2603,5974	0,8	265,6	182,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 716
218	k042204/п6	4624	45,5502	0,207	7,6	3,2	4,4	1 363	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 987
219	k042202а/2	4576,6	27,2401	0,15	3,3	1,9	1,4	946	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 523
220	k042501	4567,5	2640,7848	0,8	265,6	184,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 655
221	k042501/6	4565,7	172,9059	0,309	21,8	12,1	9,7	1 738	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 304
222	k042204/6	4560,5	53,472	0,207	7,6	3,7	3,9	1 307	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 868
223	k042204/п1	4556,3	6,4815	0,15	3,3	0,5	2,8	1 184	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 740
224	k042204/3	4546,8	90,8484	0,259	13,7	6,4	7,4	1 595	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 142
225	k040821/1	4536,1	23,8914	0,15	3,3	1,7	1,6	994	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 530

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
226	k041525	4505,9	2,6106	0,309	21,8	0,2	21,7	2 226	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	6 732
227	k042228	4501	1106,3339	0,7	187,1	77,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 589
228	k040821	4496,1	534,4086	0,612	131,4	37,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 584
229	k042204	4486	1250,6543	0,7	187,1	87,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 574
230	k042202а/2	4469,7	27,2401	0,15	3,3	1,9	1,4	946	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 416
231	k042202а/1	4415,9	62,9151	0,259	13,7	4,4	9,3	1 715	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 131
232	k041511/4	4410,8	8,0568	0,1	1,1	0,6	0,6	719	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 130
233	k041526	4404,1	50,0062	0,309	21,8	3,5	18,3	2 114	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	6 518
234	k042202	4391,5	1259,7733	0,7	187,1	88,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 479
235	k042202а	4366,5	1322,6885	0,7	187,1	92,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 454
236	т1б	4318,5	406,5403	0,612	131,4	28,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 406
237	k040820	4306,9	534,4086	0,612	131,4	37,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 394
238	k040819/1	4295,9	106,9246	0,514	83,1	7,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 383
239	k041511/3	4287,9	9,6069	0,15	3,3	0,7	2,6	1 155	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 442
240	k041511/2	4251,1	11,7121	0,15	3,3	0,8	2,5	1 134	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 385
241	k042202	4246,5	1259,7733	0,7	187,1	88,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 334
242	k041527	4226,1	53,9041	0,309	21,8	3,8	18,1	2 104	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	6 331
243	k040819/2	4224,9	534,4086	0,612	131,4	37,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 312
244	k040819	4211,9	641,3332	0,612	131,4	44,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 299
245	k041511/1	4201,1	14,1042	0,207	7,6	1,0	6,6	1 543	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 744
246	k042023/1	4184	3,4208	0,1	1,1	0,2	0,9	828	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 012
247	k042024	4175,5	4006,8	0,996	472,4	280,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 263
248	k042021/п3	4131,4	23,2252	0,207	7,6	1,6	6,0	1 496	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 627
249	k040818/1	4117,9	98,3921	0,309	21,8	6,9	15,0	1 985	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 103
250	k041516/1	4111,8	4,8322	0,1	1,1	0,3	0,8	798	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 910
251	k041511	4101,1	187,0101	0,309	21,8	13,1	8,8	1 682	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 783
252	k041519/1	4093	6,0857	0,1	1,1	0,4	0,7	770	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 863
253	k041519	4032,5	193,0958	0,309	21,8	13,5	8,3	1 656	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 689
254	k042020/п3	4031,8	60,2235	0,259	13,7	4,2	9,5	1 726	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 758
255	k042023	4028	4093,6605	0,996	472,4	286,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 116
256	k040226/6	4022,5	406,5403	0,514	83,1	28,4	54,7	2 965	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 988
257	k041516/п	3991,8	13,999	0,1	1,1	1,0	0,1	476	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 468
258	k040818	3984,9	740,1629	0,7	187,1	51,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 072
259	k042014/6	3976,8	69,1355	0,414	47,1	4,8	42,3	2 738	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 714
260	k042021/1	3954,4	42,3365	0,207	7,6	3,0	4,7	1 384	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 338
261	k041516	3931,8	207,0948	0,309	21,8	14,5	7,4	1 593	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 525
262	k041510/2	3928	6,411	0,082	0,7	0,4	0,2	538	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 466
263	k040819/п1	3926,3	14,2232	0,15	3,3	1,0	2,3	1 108	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 034
264	k040819/5	3912	82,478	0,514	83,1	5,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 000
265	k041510/1	3898	8,8032	0,082	0,7	0,6	0,1	348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 246
266	k042022а	3896	4096,001	0,996	472,4	286,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 984
267	k042020/1	3893,1	115,4509	0,259	13,7	8,1	5,7	1 469	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 362
268	k042021/п1	3869,4	102,389	0,207	7,6	7,2	0,5	677	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 547
269	k041510	3857,8	215,898	0,309	21,8	15,1	6,7	1 551	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 408
270	k040817	3856,4	743,7637	0,7	187,1	52,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 944
271	k040145	3842,7	25,2073	0,309	21,8	1,8	20,1	2 174	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	6 017
272	k040226/4	3823,5	415,4253	0,514	83,1	29,1	54,1	2 955	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 778
273	k042014/9	3813,3	10,6224	0,15	3,3	0,7	2,5	1 145	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 958
274	k042014/10	3798,4	3,9159	0,15	3,3	0,3	3,0	1 207	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 005
275	k042014/5	3780,7	71,8361	0,414	47,1	5,0	42,1	2 734	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 515
276	k042014/7	3771	14,5383	0,309	21,8	1,0	20,8	2 199	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 970
277	k042021	3767,2	4198,39	1,192	757,1	293,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 855
278	k042020/п2	3730,9	139,0362	0,259	13,7	9,7	4,0	1 321	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 052
279	k040226/3	3726	578,0337	0,514	83,1	40,4	42,7	2 747	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 473
280	k040148	3699,5	17,0319	0,207	7,6	1,2	6,4	1 528	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 228
281	k042020	3650,7	4337,4263	1,192	757,1	303,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 738
282	k042014/4	3614,7	146,5799	0,414	47,1	10,3	36,8	2 624	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 239
283	k040229	3610,9	1044,188	0,7	187,1	73,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 698
284	k040923/п1	3589,5	6,3083	0,259	13,7	0,4	13,3	1 914	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 503
285	k040923/7	3567,5	100,9332	0,514	83,1	7,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 655
286	k040147	3566,5	48,063	0,309	21,8	3,4	18,5	2 119	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	5 686

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
287	k040226/2a	3552,4	618,3455	0,514	83,1	43,2	39,9	2 689	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 241
288	k041508	3543,8	220,778	0,309	21,8	15,4	6,4	1 526	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070
289	k042014/8	3543	78,9567	0,309	21,8	5,5	16,3	2 039	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	5 582
290	k040923/6	3540,7	272,556	0,514	83,1	19,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 628
291	k042014/3	3531,7	146,5799	0,414	47,1	10,3	36,8	2 624	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 156
292	k040228	3519,4	1050,6295	0,7	187,1	73,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 607
293	k040149/п1	3508	45,5302	0,207	7,6	3,2	4,4	1 363	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 871
294	k0640923/2	3463,3	16,7743	0,259	13,7	1,2	12,6	1 880	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 344
295	k040726/4	3462,7	24,2695	0,207	7,6	1,7	5,9	1 490	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 953
296	k040923/8	3452,3	272,556	0,414	47,1	19,1	28,0	2 411	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 863
297	k040149	3424,4	93,5932	0,309	21,8	6,5	15,3	1 998	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	5 423
298	k042014/12	3421	84,3579	0,309	21,8	5,9	15,9	2 024	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	5 445
299	k040726/3	3412,7	37,6014	0,207	7,6	2,6	5,0	1 413	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 826
300	k040729/1	3384,5	21,2628	0,15	3,3	1,5	1,8	1 028	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 412
301	k040727/1	3374,5	17,4999	0,207	7,6	1,2	6,4	1 526	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 901
302	k041507	3364,8	246,8048	0,309	21,8	17,3	4,6	1 376	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 740
303	k040729/п1	3364,5	24,6835	0,15	3,3	1,7	1,5	983	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 347
304	k040531/п1	3353,9	14,1444	0,207	7,6	1,0	6,6	1 543	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 897
305	k040729	3344,5	24,6835	0,309	21,8	1,7	20,1	2 175	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 520
306	k040727/п1	3344,5	27,8523	0,207	7,6	1,9	5,7	1 470	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 815
307	k042018	3341,6	4360,3004	1,192	757,1	304,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 429
308	k0640923/3	3337,3	55,764	0,414	47,1	3,9	43,2	2 756	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 094
309	k040226/1	3317,4	702,5234	0,514	83,1	49,1	34,0	2 559	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 877
310	k040531	3310,9	40,7453	0,514	83,1	2,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 398
311	k040226	3306,4	1753,1529	0,7	187,1	122,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 394
312	k040721/1	3298	23,9994	0,15	3,3	1,7	1,6	992	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 290
313	k040727	3277	32,8034	0,207	7,6	2,3	5,3	1 442	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 719
314	k041521/1	3264,5	13,9703	0,125	2,0	1,0	1,1	872	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 136
315	k040721/п1	3259	35,1619	0,207	7,6	2,5	5,2	1 428	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 687
316	k040726/1	3257,7	55,7225	0,207	7,6	3,9	3,7	1 291	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 548
317	k041521	3253	260,775	0,309	21,8	18,2	3,6	1 277	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 530
318	k040225/1	3240,4	4,772	0,082	0,7	0,3	0,3	613	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 853
319	k040722	3226	119,1238	0,612	131,4	8,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 314
320	k040738	3210,2	38,0515	0,207	7,6	2,7	5,0	1 410	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 621
321	k042017	3210,1	4360,3004	1,192	757,1	304,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 298
322	k042013/4	3193,9	19,9935	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 707
323	k040225	3185,4	1847,8731	0,7	187,1	129,2	57,8	3 017	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 203
324	k040151/1	3172,6	55,601	0,259	13,7	3,9	9,8	1 744	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 916
325	k040721	3170	154,2857	0,612	131,4	10,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 258
326	k040726	3153,4	49,7864	0,259	13,7	3,5	10,3	1 766	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 919
327	k040528	3138,9	40,7453	0,514	83,1	2,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 226
328	k040921/7	3133,1	39,3727	0,207	7,6	2,8	4,9	1 402	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 535
329	k040739	3121,4	54,9701	0,207	7,6	3,8	3,8	1 296	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 418
330	k042013/2	3095,9	27,1411	0,207	7,6	1,9	5,7	1 474	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 570
331	k040151/п1	3092,6	259,7808	0,414	47,1	18,2	28,9	2 434	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 527
332	k040151	3080,3	353,374	0,514	83,1	24,7	58,4	3 026	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 107
333	k040416/10	3068,6	0,1099	0,207	7,6	0,0	7,6	1 610	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 679
334	k042016	3061,6	4397,6498	1,192	757,1	307,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 149
335	k041504	3057,5	275,2046	0,309	21,8	19,2	2,6	1 154	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 211
336	k040224	3033,9	1855,6238	0,7	187,1	129,8	57,3	3 009	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 042
337	k040306/п1	3024,5	21,0415	0,207	7,6	1,5	6,2	1 507	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532
338	k040306/3	2996,4	62,1485	0,207	7,6	4,3	3,3	1 240	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 237
339	k040739/1	2994,1	58,1928	0,259	13,7	4,1	9,7	1 734	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 728
340	k040416/п2	2978,6	15,988	0,259	13,7	1,1	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 862
341	k040921/5	2974,9	81,0656	0,207	7,6	5,7	2,0	1 057	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032
342	k040921/4	2972,4	41,1209	0,207	7,6	2,9	4,7	1 391	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364
343	k040304/5	2966,5	69,1815	0,207	7,6	4,8	2,8	1 180	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 146
344	k040527	2945	315,9499	0,514	83,1	22,1	61,0	3 068	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 013
345	k040223/3	2944,5	12,3364	0,309	21,8	0,9	21,0	2 204	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 148
346	k040921/3	2934,1	131,9753	0,309	21,8	9,2	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 817
347	k042014	2920,6	4544,2297	1,192	757,1	317,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 008

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
348	k040223/1	2915	64,5805	0,309	21,8	4,5	17,3	2 077	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		4 992
349	k040223	2905	1988,6953	0,7	187,1	139,1	48,0	2 848	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 753
350	k040418	2887,6	353,374	0,612	131,4	24,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 975
351	k040308	2877,9	0,0191	0,414	47,1	0,0	47,1	2 831	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 709
352	k042013/1	2870,9	59,1883	0,207	7,6	4,1	3,5	1 264	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 135
353	k040416/8	2868,6	16,0979	0,259	13,7	1,1	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 751
354	k042015	2850,6	4602,4225	1,192	757,1	321,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 938
355	k040416/4a	2836,7	6,3458	0,15	3,3	0,4	2,8	1 185	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 022
356	k040416/5	2828,6	17,911	0,259	13,7	1,3	12,5	1 877	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 705
357	k040526	2821,6	320,4501	0,514	83,1	22,4	60,7	3 063	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 884
358	k040305/3	2813,1	8,4874	0,1	1,1	0,6	0,5	707	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 520
359	k040141	2808,8	29,4359	0,514	83,1	2,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 896
360	k040304/3	2799,1	96,2321	0,207	7,6	6,7	0,9	830	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 629
361	k040417	2793,6	386,2841	0,612	131,4	27,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 881
362	k040918/п1	2790,8	2,9149	0,207	7,6	0,2	7,4	1 598	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 388
363	k040416/4	2779,6	13,7629	0,15	3,3	1,0	2,3	1 113	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 893
364	k042011/4	2776,5	13,143	0,15	3,3	0,9	2,4	1 119	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 896
365	k040918/3	2773,3	2,9149	0,15	3,3	0,2	3,1	1 215	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 989
366	k040306/1	2770,7	69,0858	0,259	13,7	4,8	8,9	1 690	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 461
367	k040724	2759,4	155,7492	0,259	13,7	10,9	2,8	1 187	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 946
368	k040305/2	2742,1	37,6719	0,15	3,3	2,6	0,6	747	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 489
369	k040715/1	2734,4	26,3759	0,309	21,8	1,8	20,0	2 171	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		4 906
370	k040921/1	2731,1	178,5699	0,414	47,1	12,5	34,6	2 573	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 305
371	k040416/3	2724,6	31,6739	0,259	13,7	2,2	11,5	1 831	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 555
372	k040306	2720,3	69,105	0,414	47,1	4,8	42,3	2 738	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 458
373	k040304/2	2713,3	10,4299	0,1	1,1	0,7	0,4	646	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 359
374	k042013	2710,6	4703,2902	1,192	757,1	328,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 798
375	k040417a	2707,6	386,2841	0,612	131,4	27,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 795
376	k040140a	2700,8	32,4243	0,514	83,1	2,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 788
377	k040304/1	2683,3	106,662	0,259	13,7	7,5	6,3	1 517	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 200
378	k040520/2	2677,1	3,6361	0,082	0,7	0,3	0,4	654	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 331
379	k040305	2632,5	106,7768	0,414	47,1	7,5	39,6	2 684	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 316
380	k040304/6	2630,6	7,3679	0,15	3,3	0,5	2,8	1 176	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 806
381	k040715	2627,4	34,1177	0,414	47,1	2,4	44,7	2 786	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 413
382	k040520/1	2624,1	10,0471	0,1	1,1	0,7	0,4	659	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 283
383	k040521	2623,1	325,9233	0,514	83,1	22,8	60,3	3 057	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 680
384	k040304	2608,1	220,8067	0,414	47,1	15,4	31,6	2 503	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 111
385	k040220	2601	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 422
386	k040915/п2	2593,1	13,9146	0,207	7,6	1,0	6,7	1 544	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 137
387	k040915/10	2591,8	66,3823	0,309	21,8	4,6	17,2	2 072	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		4 664
388	k040918/2	2590,8	8,3386	0,207	7,6	0,6	7,0	1 572	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 163
389	k040915/23	2589,8	11,065	0,15	3,3	0,8	2,5	1 140	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 730
390	k040723	2584,4	173,7443	0,309	21,8	12,1	9,7	1 735	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 319
391	k040416	2583,6	440,6489	0,514	83,1	30,8	52,3	2 925	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 508
392	k040920	2573,6	178,5699	0,898	359,8	12,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 661
393	k040918/1	2559,8	12,1091	0,207	7,6	0,8	6,8	1 553	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 113
394	k040520	2544,1	343,2331	0,514	83,1	24,0	59,1	3 038	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 582
395	k040915/18	2540,8	40,9606	0,207	7,6	2,9	4,8	1 392	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 933
396	k040153	2539,8	35,1811	0,514	83,1	2,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 627
397	k040303	2533	224,9212	0,414	47,1	15,7	31,4	2 496	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 029
398	k040133/12	2522,6	42,7343	0,514	83,1	3,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 610
399	k040919	2510,7	178,5699	0,612	131,4	12,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 598
400	k040718	2508,4	335,0515	0,612	131,4	23,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 596
401	k040918	2492,8	190,679	0,612	131,4	13,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 580
402	k040915/11	2478,1	29,7942	0,15	3,3	2,1	1,2	906	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 384
403	k040519	2477,9	358,6386	0,514	83,1	25,1	58,0	3 021	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 498
404	k040714	2475,4	88,0938	0,414	47,1	6,2	40,9	2 711	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		5 186
405	k040711/п2	2473,4	17,0858	0,125	2,0	1,2	0,8	811	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 285
406	k042011/3	2472,5	18,3361	0,15	3,3	1,3	2,0	1 063	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 535
407	k040915/8	2466,8	71,0706	0,309	21,8	5,0	16,9	2 060	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		4 527
408	k040133/8	2466,2	42,7343	0,514	83,1	3,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 554

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
409	k040730/5	2456,4	44,389	0,259	13,7	3,1	10,6	1 786	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 242
410	k040915/26	2436,1	12,972	0,15	3,3	0,9	2,4	1 121	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 557
411	k040140	2429,8	35,1811	0,514	83,1	2,5	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 517
412	k040518	2418,3	583,5599	0,514	83,1	40,8	42,3	2 739	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 157
413	k040713	2411,4	423,1453	0,514	83,1	29,6	53,5	2 946	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 357
414	k040711/2	2397,9	28,3294	0,207	7,6	2,0	5,6	1 468	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 866
415	k040915/1	2396,1	42,7661	0,259	13,7	3,0	10,7	1 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 188
416	k040915/7	2388,8	112,0313	0,414	47,1	7,8	39,3	2 676	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 065
417	k040915/13	2388,1	27,6261	0,207	7,6	1,9	5,7	1 472	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 860
418	k042011/2	2380,5	131,7436	0,309	21,8	9,2	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264
419	k040133/7	2365,2	46,2308	0,514	83,1	3,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 453
420	k040504/1	2359,3	56,1681	0,184	5,6	3,9	1,7	1 006	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 366
421	k040414	2345,6	457,1863	0,514	83,1	32,0	51,1	2 905	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 250
422	k042012/1	2344,3	13,44	0,1	1,1	0,9	0,2	512	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 856
423	k040504	2339,3	639,728	0,514	83,1	44,7	38,4	2 657	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 997
424	k042012	2334,3	4716,7302	1,192	757,1	329,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 422
425	k040138/1	2330,8	24,1912	0,309	21,8	1,7	20,1	2 177	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 507
426	k040711/1	2320,4	41,8324	0,207	7,6	2,9	4,7	1 387	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 707
427	k040133/6	2316,2	46,3354	0,514	83,1	3,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 404
428	k040915/2	2311,1	70,3922	0,259	13,7	4,9	8,8	1 685	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 996
429	k040139	2291,8	195,9802	0,514	83,1	13,7	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 379
430	k040711	2274,4	480,2001	0,514	83,1	33,6	49,5	2 876	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 150
431	k042011	2265,5	4868,1334	1,192	757,1	340,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 353
432	k040730/1	2264,3	20,0745	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 777
433	k040913/к5	2245,3	3,1179	0,082	0,7	0,2	0,5	671	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 917
434	k040133/4	2242,1	46,3354	0,414	47,1	3,2	43,8	2 769	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 011
435	k040730/2	2242	64,4635	0,259	13,7	4,5	9,2	1 709	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951
436	k040515	2239,3	639,728	0,514	83,1	44,7	38,4	2 657	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 897
437	k040409	2233,6	475,8281	0,514	83,1	33,3	49,8	2 881	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 115
438	k040138	2223,8	220,1714	0,514	83,1	15,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 311
439	k040915/5	2217,3	558,0322	0,414	47,1	39,0	8,1	1 639	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 856
440	k040730	2214,4	544,6636	0,514	83,1	38,1	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 007
441	k040913/к4	2197,3	5,5832	0,082	0,7	0,4	0,3	579	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 776
442	k040137	2177,8	241,5386	0,514	83,1	16,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 265
443	k040707/3	2171,4	104,7205	0,207	7,6	7,3	0,3	593	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 764
444	k040913/к3	2159,3	8,0486	0,082	0,7	0,6	0,1	430	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 589
445	k040915/4	2135,1	109,4241	0,259	13,7	7,7	6,1	1 502	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 637
446	k040911/7	2132,3	15,4373	0,15	3,3	1,1	2,2	1 095	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 227
447	k040913/к2	2126,3	9,1362	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 285
448	k040915	2120,8	858,1353	0,612	131,4	60,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 208
449	k040710/1	2098,4	6,8325	0,082	0,7	0,5	0,2	515	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 614
450	k040913/к1	2084,3	11,6015	0,15	3,3	0,8	2,5	1 135	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 219
451	k040710	2078,4	565,1792	0,514	83,1	39,5	43,6	2 764	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 843
452	k040136	2072,8	243,1	0,514	83,1	17,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 160
453	k040911/14	2057,3	30,5918	0,207	7,6	2,1	5,5	1 455	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 512
454	k040412	2053,8	478,5751	0,514	83,1	33,5	49,6	2 878	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 932
455	k040408/2	2053,4	128,7752	0,414	47,1	9,0	38,1	2 651	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 704
456	k040133/2	2043,1	70,7656	0,414	47,1	4,9	42,1	2 735	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 779
457	k040913/4	2038,3	12,6892	0,15	3,3	0,9	2,4	1 124	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 162
458	k040133/1	2022,6	94,8224	0,309	21,8	6,6	15,2	1 995	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	4 018
459	k040708/4	2007,8	15,7535	0,125	2,0	1,1	0,9	838	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 846
460	k040707	2001,4	669,8997	0,514	83,1	46,8	36,3	2 611	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 613
461	k040513	1986,3	639,728	0,514	83,1	44,7	38,4	2 657	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 644
462	k040913/3	1983,8	36,465	0,259	13,7	2,6	11,2	1 814	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 798
463	k040708/3	1975,8	17,1038	0,125	2,0	1,2	0,8	811	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 787
464	k040716	1974,3	40,3989	0,414	47,1	2,8	44,3	2 777	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 752
465	k040911/13	1974,3	32,477	0,207	7,6	2,3	5,4	1 444	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 418
466	k040408/1	1973,4	136,3583	0,414	47,1	9,5	37,6	2 639	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 613
467	k040410	1955,3	487,201	0,514	83,1	34,1	49,0	2 867	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 822
468	k040913/п1	1947,3	3,843	0,1	1,1	0,3	0,9	819	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 767
469	k040217	1941,5	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 763

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
470	k040133	1908,9	363,7763	0,514	83,1	25,4	57,7	3 015	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 924
471	k040708/2	1906,8	18,4631	0,125	2,0	1,3	0,7	781	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 688
472	k040911/12	1899,8	38,7853	0,207	7,6	2,7	4,9	1 406	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 306
473	k040910/15	1886,1	27,7059	0,15	3,3	1,9	1,3	939	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 825
474	k040913/1	1882,8	46,3988	0,259	13,7	3,2	10,5	1 778	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 661
475	k040708/п1	1872,1	9,7312	0,1	1,1	0,7	0,4	669	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 542
476	k040708/1	1852,1	28,1943	0,15	3,3	2,0	1,3	932	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 784
477	k040406	1836,7	487,201	0,514	83,1	34,1	49,0	2 867	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 704
478	k040910/п6	1828,6	17,9099	0,15	3,3	1,3	2,0	1 068	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 896
479	k040708	1827,9	698,0941	0,514	83,1	48,8	34,3	2 566	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 394
480	k040910/14	1821,1	148,2167	0,309	21,8	10,4	11,5	1 828	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 649
481	k040910/п5	1810,8	36,1822	0,15	3,3	2,5	0,7	783	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 594
482	k040407/11	1803,7	2,3384	0,1	1,1	0,2	1,0	849	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 653
483	k040913	1795,8	943,3195	0,612	131,4	66,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 883
484	k040407/10	1791,4	7,4934	0,15	3,3	0,5	2,7	1 174	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 966
485	k040910/13	1785,1	158,223	0,309	21,8	11,1	10,8	1 793	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 578
486	k040216	1771,5	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 593
487	k040910/12	1762,1	176,9305	0,309	21,8	12,4	9,5	1 723	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 485
488	k040407/9	1761,4	11,8192	0,15	3,3	0,8	2,4	1 133	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 894
489	k042008	1755,9	5566,2274	1,192	757,1	389,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 843
490	k040405/1	1733	603,073	0,514	83,1	42,2	40,9	2 711	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 444
491	k040407	1720,4	148,1775	0,414	47,1	10,4	36,7	2 621	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 342
492	k040607	1682	775,718	0,514	83,1	54,2	28,9	2 433	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 115
493	k040910/8	1680,8	37,0524	0,15	3,3	2,6	0,7	762	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 443
494	k04т22	1672	0,0075	0,15	3,3	0,0	3,3	1 240	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 912
495	k040606	1670	777,536	0,514	83,1	54,4	28,7	2 430	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 100
496	k040910/5	1664,1	13,9073	0,15	3,3	1,0	2,3	1 111	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 776
497	k040910/6	1650,8	40,2428	0,207	7,6	2,8	4,8	1 397	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 048
498	k040907/6	1627,8	62,0826	0,309	21,8	4,3	17,5	2 084	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 711
499	k040509/2	1613,5	3,7318	0,15	3,3	0,3	3,0	1 208	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 822
500	k040550/п52	1606	13,6736	0,15	3,3	1,0	2,3	1 114	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 720
501	k040404/1	1605,6	5,3293	0,207	7,6	0,4	7,3	1 586	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192
502	k040910/7	1597,9	42,7009	0,207	7,6	3,0	4,6	1 381	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979
503	k040604	1590	804,1369	0,514	83,1	56,2	26,9	2 380	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 970
504	k042007	1580,4	5654,6543	1,192	757,1	395,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 668
505	k040910/4	1579,1	18,7582	0,207	7,6	1,3	6,3	1 519	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 099
506	k040407/1	1571,6	175,4244	0,514	83,1	12,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 659
507	k040404	1571,2	608,4024	0,514	83,1	42,5	40,6	2 703	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 275
508	k040912a	1555,2	959,3441	0,612	131,4	67,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 643
509	k042006/3	1541,4	2,8806	0,207	7,6	0,2	7,4	1 598	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 139
510	k040215	1540,6	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 362
511	k040910/3	1520,6	62,699	0,207	7,6	4,4	3,2	1 236	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 757
512	k040129	1510,3	366,2418	0,514	83,1	25,6	57,5	3 012	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 522
513	k042006/1	1508,4	7,8318	0,207	7,6	0,5	7,1	1 574	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 083
514	k040910/п2	1503,6	4,2781	0,259	13,7	0,3	13,4	1 920	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 424
515	k040403/a	1500,1	765,206	0,514	83,1	53,5	29,6	2 452	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 952
516	k040407/2	1497,6	182,7834	0,514	83,1	12,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 585
517	k040509	1494	13,6736	0,514	83,1	1,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 582
518	k042006	1464,4	5662,486	1,192	757,1	396,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 552
519	k040912/5	1440,8	4,6189	0,1	1,1	0,3	0,8	803	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 244
520	k040407/3	1427,1	189,5073	0,514	83,1	13,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 515
521	k040910/п3	1420,6	68,2097	0,207	7,6	4,8	2,9	1 188	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 609
522	k040508	1387	13,6736	0,7	187,1	1,0	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 475
523	k040910/2	1386,6	75,7507	0,414	47,1	5,3	41,8	2 728	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 115
524	k040910/10	1384,1	212,4674	0,359	32,4	14,9	17,5	2 085	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 469
525	k040125	1378,9	370,5376	0,514	83,1	25,9	57,2	3 007	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 386
526	k040214	1366,4	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 187
527	k042005/3	1355,9	2,2505	0,125	2,0	0,2	1,9	1 042	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398
528	k0401236	1344,4	370,5451	0,514	83,1	25,9	57,2	3 007	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 351
529	k040123	1325,7	370,7692	0,514	83,1	25,9	57,2	3 007	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 332
530	k040910/9a	1319,1	212,4674	0,414	47,1	14,9	32,2	2 517	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 837

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
531	k040214	1318,2	2009,391	0,7	187,1	140,5	46,5	2 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 139
532	k040912/2	1290,8	5,8515	0,1	1,1	0,4	0,7	775	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 066
533	k040907/5	1289,8	75,7869	0,309	21,8	5,3	16,5	2 048	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 337
534	k040550	1286	25,8737	0,7	187,1	1,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 374
535	k042005/1	1278,4	13,8631	0,125	2,0	1,0	1,1	874	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 152
536	k042005a	1268,4	5695,7935	1,192	757,1	398,3	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 356
537	k040912/1	1235,2	14,8209	0,15	3,3	1,0	2,2	1 102	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337
538	k040907/4	1230,2	78,7961	0,309	21,8	5,5	16,3	2 039	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 270
539	k040912	1229,2	977,7905	0,612	131,4	68,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 317
540	k040503a	1214	25,8737	0,7	187,1	1,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 302
541	k040910/9	1181,6	212,4674	0,309	21,8	14,9	7,0	1 568	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 749
542	k040121	1181,5	395,334	0,514	83,1	27,6	55,5	2 978	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 160
543	k040407/5	1178,1	215,9996	0,514	83,1	15,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 266
544	k040907/2	1173,6	140,9368	0,309	21,8	9,9	12,0	1 853	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 027
545	k042005	1167,4	5718,3166	1,192	757,1	399,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 255
546	k040911	1129,2	977,7905	0,612	131,4	68,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 217
547	k040112/4	1114,9	1,8678	0,1	1,1	0,1	1,0	858	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 973
548	k040910/1	1109,6	295,9041	0,414	47,1	20,7	26,4	2 366	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 476
549	k040909/1	1106,9	1,8055	0,07	0,4	0,1	0,3	601	109	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 708
550	k040502A	1093	804,1369	0,7	187,1	56,2	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 181
551	k040907/1	1090,3	171,9636	0,309	21,8	12,0	9,8	1 742	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 832
552	k040602	1061	971,426	0,612	131,4	67,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 149
553	k040502	1060	25,8737	0,612	131,4	1,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 148
554	k040112/9a	1055,4	4,6246	0,1	1,1	0,3	0,8	803	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 858
555	k040407/7	1052,1	242,97	0,414	47,1	17,0	30,1	2 465	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 517
556	k040212	1051,9	2031,1723	0,7	187,1	142,0	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 844
557	k040910	1022,6	1273,6946	0,612	131,4	89,1	42,4	2 740	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 763
558	k040909/2	1015,9	5,0757	0,15	3,3	0,4	2,9	1 196	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 212
559	k040501-040601	998,5	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 916
560	k040909/п1	998,3	7,1059	0,15	3,3	0,5	2,8	1 178	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176
561	k040119	997,9	403,0964	0,514	83,1	28,2	54,9	2 969	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 967
562	k040112/9	979,2	42,301	0,309	21,8	3,0	18,9	2 133	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 112
563	k040112/8	976,5	14,8449	0,125	2,0	1,0	1,0	856	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 832
564	k040909	965,3	1280,8005	0,612	131,4	89,6	41,9	2 730	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 695
565	k040112/3	933	47,1948	0,309	21,8	3,3	18,5	2 121	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 054
566	k040114	872,5	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 790
567	k040112/п1	853,5	17,5641	0,309	21,8	1,2	20,6	2 192	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 045
568	k042003EE	843,4	47,5325	0,259	13,7	3,3	10,4	1 774	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 618
569	k040112/2	833,5	64,7589	0,309	21,8	4,5	17,3	2 077	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 910
570	k040107/п1	825	0,5379	0,082	0,7	0,0	0,6	745	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 570
571	k041806	789,3	765,206	0,514	83,1	53,5	29,6	2 452	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 241
572	k040107/4	784,5	5,7153	0,15	3,3	0,4	2,9	1 191	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975
573	k040112кр	776	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 693
574	k040907	770,3	1452,7641	0,612	131,4	101,6	29,9	2 458	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 229
575	k040810	735	29,8957	0,514	83,1	2,1	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 823
576	k042003E	707,4	5771,9668	1,192	757,1	403,6	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 795
577	k040111/1	693	12,8427	0,1	1,1	0,9	0,2	545	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 238
578	k040906	676,3	1453,9243	0,612	131,4	101,7	29,8	2 456	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 133
579	k040111кр	634	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 551
580	k040905/1	618,4	67,4629	0,309	21,8	4,7	17,1	2 070	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 688
581	k040107/3	571,7	13,9335	0,207	7,6	1,0	6,7	1 544	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 116
582	k040109кр	563	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 480
583	k040808	560	219,8706	0,514	83,1	15,4	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 648
584	k040905	550,3	1522,0775	0,612	131,4	106,4	25,0	2 327	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	2 878
585	k042003гг	546,4	188,6842	0,259	13,7	13,2	0,5	710	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 257
586	k040211	491,8	2031,1723	0,7	187,1	142,0	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 284
587	k040904в	486,1	1523,4407	0,612	131,4	106,5	24,9	2 324	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	2 811
588	k040107/7	465,6	2,316	0,082	0,7	0,2	0,5	696	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162
589	k042003г	440,4	5960,651	1,192	757,1	416,8	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 528
590	k040107/2	440,4	16,2495	0,207	7,6	1,1	6,5	1 532	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 973
591	k040806/1	438	7,7875	0,1	1,1	0,5	0,6	727	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 165

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
592	k040806	414	227,6581	0,612	131,4	15,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 502
593	k040210	400,8	2031,1723	0,7	187,1	142,0	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 193
594	k040904	397,6	1541,0895	0,612	131,4	107,8	23,7	2 288	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	2 686
595	k040107/6	369,4	9,1894	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 528
596	k040107/1	347,7	29,3985	0,207	7,6	2,1	5,6	1 462	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 809
597	k040107	311	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228
598	k042002	307	7991,8233	1,192	757,1	558,9	62,3	3 088	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 395
599	k040107	281	997,2997	0,514	83,1	69,7	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 198
600	k041801	274	918,4384	0,514	83,1	64,2	18,9	2 134	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 408
601	k04-т.Б15Г	148	1541,0895	0,612	131,4	107,8	23,7	2 288	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	2 436
602	k040804	116	1768,7476	0,612	131,4	123,7	7,8	1 620	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 736

Таблица А.2.5 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-12

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k071713/п34	7541	12,3998	0,414	47,1	0,9	46,2	2 822	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 363
2	k071713/14	7511	12,3998	0,414	47,1	0,9	46,2	2 822	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 333
3	k071713/13	7466	49,3785	0,414	47,1	3,5	43,6	2 772	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 238
4	k071713/12	7409	23,0328	0,414	47,1	1,6	45,5	2 808	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 217
5	k071713/11	7396	22,4529	0,15	3,3	1,6	1,7	1 013	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 409
6	k071713/10	7379	25,1373	0,414	47,1	1,8	45,3	2 805	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 184
7	k071715/4	7378,8	14,07	0,15	3,3	1,0	2,3	1 110	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 489
8	k071713/п20	7354	3,2329	0,309	21,8	0,2	21,6	2 229	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 583
9	k071713/15	7350	13,3621	0,309	21,8	0,9	20,9	2 206	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 556
10	k071713/п15	7328	22,3841	0,309	21,8	1,6	20,3	2 185	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 513
11	k071713/11а	7316	44,8369	0,309	21,8	3,1	18,7	2 131	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	9 447
12	k071721/п11	7306	10,3275	0,15	3,3	0,7	2,6	1 148	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 454
13	k071713/п3	7303	46,8658	0,207	7,6	3,3	4,3	1 355	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 658
14	k071721/п8	7286	13,2644	0,207	7,6	0,9	6,7	1 550	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 836
15	k071713/п16	7275	46,2225	0,207	7,6	3,2	4,4	1 359	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 634
16	k071713/7	7273	47,9936	0,309	21,8	3,4	18,5	2 123	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	9 396
17	k071721/п3	7272	13,2274	0,15	3,3	0,9	2,3	1 119	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 391
18	k071715/п2	7270,8	26,6622	0,207	7,6	1,9	5,8	1 479	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 750
19	k071713/9	7267	35,0185	0,414	47,1	2,4	44,6	2 792	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	10 059
20	k071721/9	7266	13,2644	0,15	3,3	0,9	2,3	1 119	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 385
21	k071721/п15	7246	15,7884	0,207	7,6	1,1	6,5	1 537	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 783
22	k071715/3	7240,8	27,8437	0,15	3,3	1,9	1,3	937	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 178
23	k071721/2	7226	29,0159	0,15	3,3	2,0	1,2	919	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 145
24	k071713/29	7205	53,2037	0,309	21,8	3,7	18,1	2 110	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	9 315
25	k071721/п1	7202	33,0435	0,207	7,6	2,3	5,3	1 442	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 644
26	k071713/8	7196	47,2304	0,414	47,1	3,3	43,8	2 775	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 971
27	k071715/1	7190,8	32,2365	0,15	3,3	2,3	1,0	864	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 054
28	k071713/13	7176	49,3785	0,414	47,1	3,5	43,6	2 772	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 948
29	k071713/5	7164	50,9472	0,309	21,8	3,6	18,3	2 116	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	9 280
30	k071721/4	7152	33,0435	0,207	7,6	2,3	5,3	1 442	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 594
31	k071715/п1	7140,8	35,1364	0,15	3,3	2,5	0,8	806	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 947
32	k071713/30	7134	153,5294	0,414	47,1	10,7	36,3	2 619	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 753
33	k071713/п21	7116	164,0174	0,414	47,1	11,5	35,6	2 603	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 719
34	k071715	7110,8	35,1364	0,414	47,1	2,5	44,6	2 791	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 902
35	k071721/п6	7090	4,0599	0,207	7,6	0,3	7,3	1 594	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 684
36	k071721/3	7076	38,1452	0,207	7,6	2,7	5,0	1 411	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 487
37	k071721/12	7060	15,4984	0,207	7,6	1,1	6,5	1 538	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 598
38	k072837	7051	164,0174	0,414	47,1	11,5	35,6	2 603	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 654
39	k071721/п4	7023	9,5268	0,207	7,6	0,7	7,0	1 568	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 591
40	k071720/п5	7022,8	29,9855	0,15	3,3	2,1	1,2	903	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 926
41	k071720/п4	7022,8	1,3963	0,15	3,3	0,1	3,2	1 229	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 252

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
42	k071711/п23	7019	9,0141	0,309	21,8	0,6	21,2	2 216	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 235
43	k071721/п5	7017	1,7722	0,1	1,1	0,1	1,0	860	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 877
44	k030324/9	7007	15,5253	0,15	3,3	1,1	2,2	1 095	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 102
45	k071720/1	7002,8	31,3817	0,15	3,3	2,2	1,1	879	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 882
46	k071711/п24	6999	10,7863	0,309	21,8	0,8	21,1	2 212	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 211
47	k071721/8	6997	3,5443	0,1	1,1	0,2	0,9	826	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 823
48	k071721/п7	6993	43,1395	0,15	3,3	3,0	0,3	562	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 555
49	k071721/5	6972	51,3559	0,207	7,6	3,6	4,0	1 324	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 296
50	k071721/10	6962	27,3773	0,207	7,6	1,9	5,7	1 475	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 437
51	k071721/п13	6948	54,4707	0,309	21,8	3,8	18,0	2 107	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	9 055
52	k071721/13	6928	82,9758	0,309	21,8	5,8	16,0	2 032	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 960
53	k072835/1	6923	9,3979	0,207	7,6	0,7	7,0	1 569	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 492
54	k071711/п25	6906	21,3745	0,309	21,8	1,5	20,3	2 187	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 093
55	k072835	6883	185,6762	0,414	47,1	13,0	34,1	2 568	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 451
56	k071711/22	6882	21,9652	0,309	21,8	1,5	20,3	2 186	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 068
57	k072827/3	6881	6,9329	0,082	0,7	0,5	0,2	509	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 390
58	k071711/п16	6873	2,1051	0,082	0,7	0,1	0,5	702	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 575
59	k030324/12	6870	14,4996	0,207	7,6	1,0	6,6	1 543	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 413
60	k030324/8	6868	19,3918	0,207	7,6	1,4	6,3	1 518	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 386
61	k071711/29	6854	5,282	0,1	1,1	0,4	0,8	788	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 642
62	k011706/2	6850,8	13,4285	0,207	7,6	0,9	6,7	1 549	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 400
63	k071711/23а	6850	2,7925	0,1	1,1	0,2	0,9	841	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 691
64	k071721/11	6847	88,9462	0,309	21,8	6,2	15,6	2 015	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 862
65	k072831/5	6844	10,3645	0,309	21,8	0,7	21,1	2 213	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	9 057
66	k071711/п15	6835	5,381	0,082	0,7	0,4	0,3	587	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 422
67	k072827/2	6831	13,1302	0,259	13,7	0,9	12,8	1 895	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 726
68	k071721/6	6827	109,7934	0,309	21,8	7,7	14,2	1 955	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 782
69	k072841а	6818	185,7084	0,414	47,1	13,0	34,1	2 568	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 386
70	k071711/23	6816	32,3865	0,309	21,8	2,3	19,6	2 161	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 977
71	k071722	6810	78,2574	0,414	47,1	5,5	41,6	2 731	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 541
72	k030324/5	6799	20,8418	0,207	7,6	1,5	6,2	1 510	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 309
73	k071711/п14	6785	7,3679	0,082	0,7	0,5	0,2	481	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 266
74	k072827/п2	6784	8,4527	0,259	13,7	0,6	13,1	1 910	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 694
75	k011706/3	6783,8	19,3745	0,207	7,6	1,4	6,3	1 518	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 302
76	k030324/6	6779	46,7165	0,309	21,8	3,3	18,6	2 126	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 905
77	k030324/п1	6765	34,1331	0,207	7,6	2,4	5,2	1 436	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 201
78	k072827/п1	6764	23,4625	0,259	13,7	1,6	12,1	1 862	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 626
79	k071711/24	6763	9,3012	0,309	21,8	0,7	21,2	2 215	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 978
80	k071721/п9	6753	114,9005	0,309	21,8	8,0	13,8	1 939	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 692
81	k030324/4	6744	49,5091	0,309	21,8	3,5	18,4	2 120	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 864
82	k072827/5	6743	26,3624	0,259	13,7	1,8	11,9	1 852	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 595
83	k030319/А	6734	10,5578	0,514	83,1	0,7	82,4	3 376	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	10 110
84	k072831/4	6730	33,5638	0,309	21,8	2,3	19,5	2 159	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 889
85	k071711/п25	6727	21,3745	0,309	21,8	1,5	20,3	2 187	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 914
86	k071721/7	6698	121,0816	0,309	21,8	8,5	13,4	1 920	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 618
87	k030324/10	6690	38,4722	0,259	13,7	2,7	11,0	1 810	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 500
88	k071711/п29	6677	47,0794	0,207	7,6	3,3	4,3	1 354	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 031
89	k071721/п12	6668	122,1556	0,309	21,8	8,5	13,3	1 917	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 585
90	k072827/6	6640	36,7269	0,259	13,7	2,6	11,2	1 816	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 456
91	k071711/п26	6623	54,4366	0,309	21,8	3,8	18,0	2 107	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 730
92	k030324/2	6603	97,5918	0,309	21,8	6,8	15,0	1 991	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 594
93	k071711/36	6597	176,5922	0,309	21,8	12,3	9,5	1 727	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 324
94	k072829/7	6583	1,0203	0,07	0,4	0,1	0,4	631	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 214
95	k030329	6576	19,5261	0,514	83,1	1,4	81,8	3 368	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	9 944
96	k011711/п1	6568	5,0749	0,207	7,6	0,4	7,3	1 590	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 158
97	k072831/1	6562	210,1561	0,309	21,8	14,7	7,1	1 581	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 143
98	k011711/п31	6548	1,4607	0,15	3,3	0,1	3,2	1 229	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 777
99	k072829/6	6541	7,3948	0,15	3,3	0,5	2,8	1 176	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 717
100	k071541/3	6539	59,2482	0,514	83,1	4,1	79,0	3 332	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	9 871
101	k011711/п2	6538	6,2831	0,15	3,3	0,4	2,8	1 186	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 724
102	k072831/1а	6522	211,7671	0,309	21,8	14,8	7,0	1 573	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 095

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
103	k011711/10	6518	12,8187	0,207	7,6	0,9	6,7	1 552	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 070
104	k072831/2a	6492	212,6264	0,309	21,8	14,9	7,0	1 569	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 061
105	k072829/5	6490	69,8987	0,259	13,7	4,9	8,8	1 689	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 179
106	k072829/п1	6469	84,9475	0,259	13,7	5,9	7,8	1 624	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 093
107	k011711/2	6468	15,6112	0,207	7,6	1,1	6,5	1 538	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 006
108	k071541	6456	0	0,8	265,6	0,0	265,6	4 855	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	4 446	4 765	-	11 311
109	k011711/п9	6455	9,4408	0,15	3,3	0,7	2,6	1 157	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 612
110	k011604/п16	6454,8	19,3745	0,207	7,6	1,4	6,3	1 518	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 973
111	k03т8	6433	20,3531	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946
112	k011711/1	6421	12,1796	0,1	1,1	0,9	0,3	576	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 997
113	k072831/2	6417	216,2733	0,309	21,8	15,1	6,7	1 551	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 968
114	k011711/п10	6409	22,8817	0,15	3,3	1,6	1,7	1 007	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 416
115	k071537/4	6402	85,1869	0,514	83,1	6,0	77,2	3 308	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	9 710
116	k072831/п1	6397	225,1341	0,309	21,8	15,7	6,1	1 505	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 902
117	k072829/3	6391	154,8462	0,309	21,8	10,8	11,0	1 808	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 199
118	k030325/26	6390	1,7185	0,082	0,7	0,1	0,5	713	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 103
119	k011711/п3	6388	29,1495	0,207	7,6	2,0	5,6	1 465	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 853
120	k011604/19	6383,2	33,1972	0,207	7,6	2,3	5,3	1 441	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 825
121	k011711/30	6368	52,0312	0,207	7,6	3,6	4,0	1 319	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 687
122	k072831	6360	78,0199	0,414	47,1	5,5	41,6	2 732	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	9 092
123	k071537/3	6328	100,0087	0,514	83,1	7,0	76,1	3 294	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	9 622
124	k030324	6310	168,8701	0,414	47,1	11,8	35,3	2 595	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 905
125	k011604/п22	6302,1	6,4967	0,15	3,3	0,5	2,8	1 185	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 487
126	k011711/35	6297	52,6703	0,207	7,6	3,7	3,9	1 315	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 612
127	k011604/п20	6284	57,1768	0,207	7,6	4,0	3,6	1 281	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 565
128	k072829/п2	6282	173,9104	0,309	21,8	12,2	9,7	1 737	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 019
129	k072829/1	6252	200,6541	0,309	21,8	14,0	7,8	1 625	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 877
130	k011711/32	6251	72,5595	0,207	7,6	5,1	2,6	1 149	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 400
131	k030325/1	6224	175,207	0,414	47,1	12,3	34,8	2 585	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 809
132	k071711/37	6222	7,4539	0,309	21,8	0,5	21,3	2 219	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 441
133	k011604/34	6210,1	12,555	0,15	3,3	0,9	2,4	1 126	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 336
134	k03т8	6206	20,3531	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 719
135	k011604/16	6198,1	21,2717	0,207	7,6	1,5	6,1	1 508	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 706
136	k011711/3	6192	76,5335	0,207	7,6	5,4	2,3	1 108	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 300
137	k071711/37a	6192	8,3131	0,309	21,8	0,6	21,3	2 217	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 409
138	k030325/23	6190	47,0377	0,309	21,8	3,3	18,5	2 126	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 316
139	k011711/п12	6164	1,7668	0,15	3,3	0,1	3,1	1 226	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 390
140	k071711/п11	6162	10,9391	0,309	21,8	0,8	21,1	2 212	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 374
141	k073764/п2	6151	98,498	0,207	7,6	6,9	0,7	781	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 932
142	k011711/14	6143	79,9221	0,207	7,6	5,6	2,0	1 071	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 214
143	k071711/п19	6142	12,475	0,309	21,8	0,9	21,0	2 208	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 350
144	k03т3	6142	20,3531	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 655
145	k011604/25	6136,1	26,9021	0,309	21,8	1,9	20,0	2 174	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 311
146	k011604/17	6133,1	63,8795	0,259	13,7	4,5	9,3	1 714	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 847
147	k070325/25	6132	29,4341	0,207	7,6	2,1	5,6	1 463	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 595
148	k071711/п18	6125	0	0,309	21,8	0,0	21,8	2 236	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 361
149	k070325/п2	6124	36,3134	0,207	7,6	2,5	5,1	1 423	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547
150	k030325/2	6123	184,3793	0,414	47,1	12,9	34,2	2 570	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 693
151	k07к379/п2	6120	12,3282	0,1	1,1	0,9	0,3	569	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 689
152	k030325/22	6112	33,0537	0,207	7,6	2,3	5,3	1 442	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 554
153	k07п379/к2	6100	14,9596	0,15	3,3	1,0	2,2	1 101	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201
154	k030325/13A	6089	80,0913	0,309	21,8	5,6	16,2	2 040	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 129
155	k073715/1	6082	27,9788	0,207	7,6	2,0	5,7	1 471	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 553
156	k071711/31	6075	16,4866	0,309	21,8	1,2	20,7	2 199	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 274
157	k070325/9	6068	37,9781	0,259	13,7	2,7	11,1	1 812	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 880
158	k073758/п2	6063	35,9536	0,259	13,7	2,5	11,2	1 819	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 882
159	k071711/28	6055	21,266	0,309	21,8	1,5	20,4	2 188	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 243
160	k071711/19	6055	6,412	0,15	3,3	0,4	2,8	1 185	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 240
161	k011711/4	6047	84,7016	0,259	13,7	5,9	7,8	1 625	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 672
162	k073742/12	6037	2,7925	0,1	1,1	0,2	0,9	841	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 878
163	k071711/18	6035	36,6463	0,309	21,8	2,6	19,3	2 151	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 186

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
164	k011604/13	6033,1	106,0938	0,207	7,6	7,4	0,2	526	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 559
165	k070325/11a	6033	5,048	0,1	1,1	0,4	0,8	794	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 827
166	k073732/20	6021	14,859	0,309	21,8	1,0	20,8	2 203	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 224
167	k073762/13	6017	19,5156	0,125	2,0	1,4	0,7	756	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 773
168	k070325/8	6010	45,33	0,259	13,7	3,2	10,6	1 785	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 795
169	k073756/8	6009	6,9329	0,1	1,1	0,5	0,6	749	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 758
170	k071711/5	6007	85,7756	0,259	13,7	6,0	7,7	1 621	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 628
171	k071711/7	6001	88,8044	0,259	13,7	6,2	7,5	1 607	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 608
172	k073732/7a*	6001	32,1097	0,309	21,8	2,2	19,6	2 162	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 163
173	k030325/13	6000	87,717	0,309	21,8	6,1	15,7	2 019	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 019
174	k073742/п6	5993	3,7054	0,1	1,1	0,3	0,9	822	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 815
175	k030325/4	5978	85,8819	0,414	47,1	6,0	41,1	2 720	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 698
176	k073762/5	5975	11,6416	0,309	21,8	0,8	21,0	2 210	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 185
177	k071711/17	5971	37,613	0,309	21,8	2,6	19,2	2 149	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 120
178	k011604/10	5966,1	121,7862	0,309	21,8	8,5	13,3	1 918	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 884
179	k073756/п10	5954	8,007	0,207	7,6	0,6	7,1	1 575	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 529
180	k073732/18	5953,5	90,4456	0,207	7,6	6,3	1,3	932	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 885
181	k073742/11	5952	6,498	0,1	1,1	0,5	0,7	760	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 712
182	k073756/п11	5952	24,7981	0,15	3,3	1,7	1,5	982	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 934
183	k073772	5946,5	39,4837	0,612	131,4	2,8	128,7	3 877	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	9 824
184	k070325/7	5945	55,1762	0,414	47,1	3,9	43,2	2 764	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 709
185	k073742/9	5943	55,2878	0,309	21,8	3,9	18,0	2 105	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 048
186	k071711/п5*	5935	9,1401	0,125	2,0	0,6	1,4	951	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 886
187	k073732/п6	5935	62,913	0,259	13,7	4,4	9,3	1 718	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 653
188	k073756/10a	5933	7,0457	0,1	1,1	0,5	0,6	746	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 679
189	k073756/6	5920	34,8565	0,259	13,7	2,4	11,3	1 823	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 743
190	k030325/6	5903	173,599	0,414	47,1	12,1	34,9	2 587	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 490
191	k073756/10	5903	7,6364	0,1	1,1	0,5	0,6	731	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 634
192	k071711/6	5902	91,2747	0,259	13,7	6,4	7,4	1 595	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 497
193	k071711/п2	5890	9,559	0,15	3,3	0,7	2,6	1 156	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 046
194	k073742/10	5888	61,7857	0,309	21,8	4,3	17,5	2 088	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 976
195	k071711/п5	5881	103,4759	0,259	13,7	7,2	6,5	1 535	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 416
196	k073732/17	5874,5	96,958	0,259	13,7	6,8	7,0	1 568	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 442
197	k071711/16	5870	38,9555	0,309	21,8	2,7	19,1	2 146	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	8 016
198	k071711/9	5864	116,1818	0,259	13,7	8,1	5,6	1 467	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 331
199	k073756/2	5864	9,2368	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 023
200	k073756/п7	5863	48,078	0,259	13,7	3,4	10,4	1 775	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638
201	k071711/33	5860	48,5145	0,309	21,8	3,4	18,4	2 122	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 982
202	k073732/16	5854,5	176,2431	0,259	13,7	12,3	1,4	956	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 810
203	k070325/11	5854	76,3295	0,414	47,1	5,3	41,7	2 734	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 588
204	k011604/6	5849,1	121,7862	0,309	21,8	8,5	13,3	1 918	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 767
205	k072826/9	5849	1,3146	0,309	21,8	0,1	21,7	2 233	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 082
206	k073756/5	5848	52,8575	0,259	13,7	3,7	10,0	1 757	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 605
207	k011509/п2	5840,7	1,9055	0,207	7,6	0,1	7,5	1 604	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 445
208	k011604/п2	5839,1	1,2571	0,309	21,8	0,1	21,8	2 233	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 072
209	k072826/11	5837	2,4971	0,1	1,1	0,2	1,0	846	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 683
210	k010229	5836,1	71,8616	0,309	21,8	5,0	16,8	2 062	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 898
211	k073762/п6	5835	46,2914	0,309	21,8	3,2	18,6	2 128	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 963
212	k073752/8	5826,5	5,8858	0,1	1,1	0,4	0,7	774	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 601
213	k073770	5825,5	48,8073	0,612	131,4	3,4	128,0	3 871	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	9 697
214	k071711/15	5820	51,1459	0,309	21,8	3,6	18,3	2 115	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 935
215	п011503	5813,4	22,7289	0,309	21,8	1,6	20,2	2 184	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 998
216	k073756/п2	5813	21,0244	0,15	3,3	1,5	1,8	1 031	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 844
217	k07п379	5812	1015,3155	0,514	83,1	71,0	12,1	1 862	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 674
218	k071711/п32	5810	10,5202	0,15	3,3	0,7	2,5	1 147	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 957
219	k070325/п11	5809	254,0099	0,414	47,1	17,8	29,3	2 450	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	8 259
220	k073752/п4	5806,5	11,0412	0,1	1,1	0,8	0,4	623	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 430
221	k011509/п1	5804,7	10,3527	0,207	7,6	0,7	6,9	1 564	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 369
222	k071536	5796	586,6714	0,8	265,6	41,0	224,6	4 609	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	4 446	-	-	10 405
223	k073762/20	5795	112,2254	0,309	21,8	7,8	14,0	1 948	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 743
224	k071711/11	5791	117,7391	0,259	13,7	8,2	5,5	1 458	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 249

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
225	k072826/п23	5787	11,6802	0,15	3,3	0,8	2,5	1 135	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 922
226	k073752/6	5786,5	26,7759	0,207	7,6	1,9	5,8	1 478	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 265
227	п011501	5781,4	34,1228	0,309	21,8	2,4	19,5	2 157	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 939
228	k073740/10	5780,5	8,9379	0,1	1,1	0,6	0,5	694	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 474
229	k073751/1	5774,5	15,5825	0,125	2,0	1,1	0,9	842	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 616
230	k010917/2	5770,2	23,0628	0,15	3,3	1,6	1,7	1 005	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 775
231	k072826/10	5767	19,554	0,414	47,1	1,4	45,7	2 812	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 579
232	k073732/15	5766	185,9333	0,414	47,1	13,0	34,1	2 567	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 333
233	k073752/п2	5765,5	4,6721	0,1	1,1	0,3	0,8	802	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 567
234	k073756/п4	5765	4,8869	0,1	1,1	0,3	0,8	797	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 562
235	k073751/п1	5763,5	28,6079	0,207	7,6	2,0	5,6	1 468	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 231
236	k073732/25	5753,5	188,2129	0,259	13,7	13,2	0,6	723	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 477
237	k071711/12	5753	181,6071	0,309	21,8	12,7	9,1	1 706	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 459
238	k073752/4	5745,5	31,448	0,207	7,6	2,2	5,4	1 452	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 197
239	k073718/3	5745	8,5831	0,414	47,1	0,6	46,5	2 827	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 572
240	k073740/9	5737,5	9,6827	0,1	1,1	0,7	0,5	671	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 408
241	k010920	5736,6	13,7513	0,15	3,3	1,0	2,3	1 114	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 850
242	k011509/1	5724,7	21,5502	0,309	21,8	1,5	20,3	2 187	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 912
243	k073752/3	5723,5	32,1676	0,207	7,6	2,2	5,4	1 447	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 171
244	k073742/13	5716	82,5927	0,309	21,8	5,8	16,1	2 033	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 749
245	k073740/8	5707,5	22,7916	0,15	3,3	1,6	1,7	1 009	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 716
246	k073756/3	5707	71,0625	0,259	13,7	5,0	8,8	1 685	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 392
247	k073718/5	5704	37,1368	0,414	47,1	2,6	44,5	2 789	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 493
248	k073737/12	5703,5	14,2563	0,259	13,7	1,0	12,7	1 892	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 595
249	k073748/2	5691,5	11,2021	0,15	3,3	0,8	2,5	1 140	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 831
250	k073767	5684,5	94,8584	0,612	131,4	6,6	124,8	3 841	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	9 525
251	k073742/35	5672	91,2978	0,309	21,8	6,4	15,5	2 009	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 681
252	k072826/п24	5668	8,3077	0,1	1,1	0,6	0,5	712	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 380
253	k011510	5667,4	42,6682	0,309	21,8	3,0	18,9	2 136	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 804
254	k01П92	5667,3	26,0292	0,414	47,1	1,8	45,3	2 804	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 471
255	k073740/7	5664,5	96,8689	0,207	7,6	6,8	0,9	817	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 481
256	k073762/6	5664	137,6253	0,309	21,8	9,6	12,2	1 867	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 531
257	k073756	5663	1122,1168	0,514	83,1	78,5	4,6	1 383	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 046
258	k073737/12	5662,5	14,2563	0,259	13,7	1,0	12,7	1 892	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 554
259	k010917/1	5655,2	24,4183	0,15	3,3	1,7	1,6	987	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 642
260	k072826/12	5648	27,8618	0,309	21,8	1,9	19,9	2 172	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 820
261	k073762/8	5632	151,3836	0,309	21,8	10,6	11,3	1 820	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 452
262	k073748/1	5627,5	41,5984	0,259	13,7	2,9	10,8	1 799	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 426
263	k010918	5621,5	17,6802	0,207	7,6	1,2	6,4	1 527	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 149
264	k073766	5613	1123,5614	0,514	83,1	78,6	4,5	1 374	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 987
265	k011509	5609,4	66,6446	0,309	21,8	4,7	17,2	2 076	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 685
266	k073762/п13	5609	64,6522	0,207	7,6	4,5	3,1	1 221	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 830
267	k073737/15	5605,5	1,4979	0,1	1,1	0,1	1,0	865	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 471
268	k071534	5596	602,0141	0,8	265,6	42,1	223,5	4 602	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	4 446	-	-	10 198
269	k073737/п5	5583,5	11,9045	0,1	1,1	0,8	0,3	588	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 172
270	k073737/13	5583,5	28,8499	0,207	7,6	2,0	5,6	1 466	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 050
271	k010917	5583,2	42,0985	0,207	7,6	2,9	4,7	1 387	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 970
272	k073742/1	5583	10,2571	0,514	83,1	0,7	82,4	3 376	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 959
273	k011507/2	5574,4	13,0637	0,15	3,3	0,9	2,4	1 121	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 695
274	k073718/п1	5574	84,4442	0,414	47,1	5,9	41,2	2 723	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 297
275	k072826/19	5572	27,8618	0,207	7,6	1,9	5,7	1 472	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 044
276	k073839/3	5570	14,4432	0,15	3,3	1,0	2,3	1 106	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 676
277	k073737/п2	5563,5	40,0513	0,207	7,6	2,8	4,8	1 400	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 963
278	k010914	5563,1	26,0292	0,414	47,1	1,8	45,3	2 804	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 367
279	k072826/17	5562	8,306	0,414	47,1	0,6	46,5	2 827	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 389
280	k011604/3	5557,6	9,6424	0,309	21,8	0,7	21,2	2 214	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 772
281	k072827/7	5552	127,493	0,259	13,7	8,9	4,8	1 399	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 951
282	k011508	5547,4	68,8055	0,309	21,8	4,8	17,0	2 070	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 617
283	k073762/17	5545	153,8918	0,309	21,8	10,8	11,1	1 811	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 356
284	k011604/2	5543,1	15,3105	0,309	21,8	1,1	20,8	2 202	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 745
285	k011604/п3	5535,9	9,8956	0,309	21,8	0,7	21,1	2 214	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 750

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
286	k011507/3	5534,4	19,8411	0,15	3,3	1,4	1,9	1 046	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 580
287	k010916	5529,2	54,3765	0,207	7,6	3,8	3,8	1 302	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 831
288	k073744/7	5528,5	2,7558	0,125	2,0	0,2	1,8	1 037	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 565
289	k073753	5523,5	181,7527	0,514	83,1	12,7	70,4	3 216	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 739
290	k073737/18	5522,5	18,6123	0,207	7,6	1,3	6,3	1 522	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045
291	k073839/п2	5514	30,1064	0,15	3,3	2,1	1,2	901	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 415
292	k072826/п22	5512	2,2018	0,082	0,7	0,2	0,5	699	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 211
293	k010823	5510,7	45,3006	0,309	21,8	3,2	18,7	2 130	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 641
294	k011505/п1	5509,4	5,4809	0,15	3,3	0,4	2,9	1 194	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 703
295	k011604/п4	5508,8	25,2061	0,309	21,8	1,8	20,1	2 178	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 687
296	k010915	5508,2	84,7275	0,414	47,1	5,9	41,2	2 722	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 230
297	k010826/п5	5496,5	4,7835	0,082	0,7	0,3	0,3	612	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 108
298	k010233	5496,1	176,8127	0,414	47,1	12,4	34,7	2 582	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 078
299	k072826/20	5490	9,6206	0,207	7,6	0,7	7,0	1 568	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 058
300	k073742/37	5489	15,681	0,514	83,1	1,1	82,0	3 372	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 861
301	k073744/п2	5488,5	27,4244	0,15	3,3	1,9	1,4	944	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 432
302	k073839/п1	5484	33,8106	0,15	3,3	2,4	0,9	834	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 318
303	k073762/21	5484	75,7646	0,207	7,6	5,3	2,3	1 116	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600
304	k011507/4	5476,4	2,8583	0,082	0,7	0,2	0,5	679	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 156
305	k073744/п1	5468,5	33,2917	0,15	3,3	2,3	0,9	844	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 312
306	k011507/п1	5467,4	20,234	0,15	3,3	1,4	1,9	1 041	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 508
307	k011505/п3	5467,4	4,0664	0,15	3,3	0,3	3,0	1 206	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 674
308	k011509/п5	5466,5	14,3037	0,207	7,6	1,0	6,6	1 544	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 011
309	k011507/1	5466,4	4,3317	0,1	1,1	0,3	0,8	809	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 276
310	k010825	5464,5	12,7985	0,309	21,8	0,9	20,9	2 207	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 672
311	k073839/1	5464	45,9814	0,15	3,3	3,2	0,1	353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 817
312	k072822/п22	5460	3,5712	0,207	7,6	0,2	7,4	1 597	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 057
313	k011504/2	5458,4	4,7147	0,207	7,6	0,3	7,3	1 591	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 050
314	k011509/п4	5457,5	14,7436	0,207	7,6	1,0	6,6	1 542	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
315	k072826/15	5454	2,0765	0,15	3,3	0,1	3,1	1 223	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 677
316	k073744/2	5448,5	35,0793	0,15	3,3	2,5	0,8	807	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 256
317	k072826/8	5439	12,4346	0,207	7,6	0,9	6,8	1 554	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 993
318	k010826/п2	5437,5	18,4464	0,15	3,3	1,3	2,0	1 062	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 500
319	k011607	5435,8	132,5984	0,309	21,8	9,3	12,6	1 884	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 320
320	k072826/п17	5434	9,9044	0,15	3,3	0,7	2,6	1 153	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 587
321	k011604/22	5432,9	40,122	0,309	21,8	2,8	19,0	2 143	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 576
322	k073744/1	5428,5	44,8514	0,15	3,3	3,1	0,1	462	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 891
323	k072822/24	5427	27,8618	0,309	21,8	1,9	19,9	2 172	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 599
324	k072826/13	5422	8,5923	0,309	21,8	0,6	21,2	2 217	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 639
325	k011505	5417,4	20,1947	0,207	7,6	1,4	6,2	1 514	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 931
326	k010826	5414,5	31,3431	0,309	21,8	2,2	19,6	2 164	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 578
327	k010921	5413,2	97,2019	0,309	21,8	6,8	15,0	1 992	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 405
328	k072822/34a	5410	4,9513	0,207	7,6	0,3	7,3	1 590	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
329	k072826/п18	5409	13,1327	0,207	7,6	0,9	6,7	1 550	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 959
330	k011507	5404,4	93,3711	0,309	21,8	6,5	15,3	2 003	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 407
331	k072826/18	5401	203,8881	0,309	21,8	14,3	7,6	1 610	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 011
332	k072826/14	5400	3,2812	0,1	1,1	0,2	0,9	831	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 231
333	k073742/3*	5397	4,0814	0,514	83,1	0,3	82,8	3 382	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 779
334	k011504/1	5394,4	6,8756	0,259	13,7	0,5	13,3	1 915	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 310
335	k010812	5389,9	77,3214	0,309	21,8	5,4	16,4	2 047	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 437
336	k072826/7	5389	23,0371	0,207	7,6	1,6	6,0	1 499	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 888
337	k011606/п7	5388,8	18,7813	0,207	7,6	1,3	6,3	1 521	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 910
338	k011506	5387,4	21,4815	0,207	7,6	1,5	6,1	1 507	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 894
339	k073742/п2	5383	1,0203	0,1	1,1	0,1	1,1	874	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 257
340	k073914/24	5380	207,1693	0,309	21,8	14,5	7,4	1 595	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 975
341	k072822/п35	5379	27,8618	0,414	47,1	1,9	45,1	2 801	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 180
342	k072826/16	5375	8,7159	0,15	3,3	0,6	2,7	1 164	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 539
343	k072822/34	5370	7,0296	0,207	7,6	0,5	7,1	1 580	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 950
344	k073718/п3	5368	14,7002	0,15	3,3	1,0	2,2	1 104	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 472
345	k073737/6	5358,5	305,9147	0,309	21,8	21,4	0,4	668	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 027
346	k073742/п8	5355,5	2,16	0,1	1,1	0,2	1,0	853	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 208

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
347	k073510	5355	191,5563	0,612	131,4	13,4	118,0	3 775	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	9 130
348	k011616	5351,7	140,584	0,309	21,8	9,8	12,0	1 857	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 209
349	k072826/п15	5350	28,8906	0,207	7,6	2,0	5,6	1 466	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 816
350	k072826/п4	5345	13,549	0,15	3,3	0,9	2,3	1 116	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 461
351	kп81	5344,9	105,2169	0,309	21,8	7,4	14,5	1 968	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 313
352	k073737/п4	5343,5	15,5972	0,1	1,1	1,1	0,0	310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 653
353	k072822/п3	5335	127,493	0,259	13,7	8,9	4,8	1 399	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 734
354	k072822/30	5332	11,5621	0,15	3,3	0,8	2,5	1 136	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 468
355	k073740/п3	5318,5	130,5349	0,259	13,7	9,1	4,6	1 380	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 698
356	k073718/13	5318	87,8445	0,414	47,1	6,1	40,9	2 718	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 036
357	k073914/18	5316,5	7,6394	0,309	21,8	0,5	21,3	2 219	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 536
358	k073742/8	5312	12,4589	0,15	3,3	0,9	2,4	1 127	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 439
359	k073825	5307	425,0089	0,414	47,1	29,7	17,4	2 083	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 390
360	k073740/3	5298,5	138,4077	0,259	13,7	9,7	4,1	1 326	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 625
361	k011832/п4	5294,3	5,9916	0,1	1,1	0,4	0,7	772	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 066
362	k073742/п1	5294	14,3922	0,15	3,3	1,0	2,3	1 107	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 401
363	k011832/п1	5290,3	2,2591	0,207	7,6	0,2	7,5	1 603	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 893
364	k072826/п3	5285	1,9333	0,15	3,3	0,1	3,1	1 225	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 510
365	k072822/29	5281	3,8666	0,1	1,1	0,3	0,9	819	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
366	k011606/4	5279,8	73,0396	0,309	21,8	5,1	16,7	2 059	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 338
367	k011832/2	5279,3	9,0464	0,15	3,3	0,6	2,6	1 161	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 440
368	k073742/5	5277	18,601	0,309	21,8	1,3	20,5	2 194	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 471
369	k011504	5274,4	121,7282	0,309	21,8	8,5	13,3	1 918	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 193
370	k073733/п19	5267,5	2,2012	0,1	1,1	0,2	1,0	852	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 119
371	k073508	5267	398,7255	0,612	131,4	27,9	103,6	3 625	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 892
372	k072826/5	5265	20,4283	0,15	3,3	1,4	1,8	1 038	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 303
373	k011613	5264,5	96,9072	0,309	21,8	6,8	15,1	1 993	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 257
374	k072822/п20	5260	12,6844	0,15	3,3	0,9	2,4	1 125	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 385
375	k011832/1	5259,3	11,3055	0,207	7,6	0,8	6,8	1 559	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 819
376	k073914/7	5257,5	33,4505	0,309	21,8	2,3	19,5	2 159	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 416
377	k072822/п26	5256	4,1351	0,15	3,3	0,3	3,0	1 206	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 462
378	k072822/п30	5249	2,0075	0,15	3,3	0,1	3,1	1 224	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 473
379	k073740/2	5248,5	143,048	0,259	13,7	10,0	3,7	1 293	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 541
380	k073718/п2	5248	91,4428	0,414	47,1	6,4	40,7	2 712	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 960
381	k073733/п3	5247,5	3,1129	0,1	1,1	0,2	0,9	834	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 082
382	k072826/4*	5245	21,7708	0,15	3,3	1,5	1,7	1 022	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 267
383	k072822/33	5240	13,6457	0,15	3,3	1,0	2,3	1 115	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 355
384	k011503	5238,8	133,1713	0,309	21,8	9,3	12,5	1 882	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 121
385	k072822/32	5236	42,5761	0,414	47,1	3,0	44,1	2 781	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	8 017
386	k072826/п2	5235	0,9076	0,15	3,3	0,1	3,2	1 233	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 468
387	k073740	5224,5	273,8808	0,612	131,4	19,2	112,3	3 717	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 941
388	k072822/15	5220	14,7305	0,15	3,3	1,0	2,2	1 103	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 323
389	k073914/17б	5217	8,7964	0,1	1,1	0,6	0,5	698	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 915
390	k072826/3	5215	23,2154	0,207	7,6	1,6	6,0	1 498	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 713
391	k073838	5211	121,6223	0,414	47,1	8,5	38,6	2 668	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 879
392	k073914/п20	5207,5	45,9245	0,309	21,8	3,2	18,6	2 128	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 336
393	k072826/п13	5202	49,421	0,259	13,7	3,5	10,3	1 770	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 972
394	k073742/7	5196	52,4816	0,309	21,8	3,7	18,2	2 112	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 308
395	k073742/15	5193	16,3254	0,259	13,7	1,1	12,6	1 885	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 078
396	k072826/22	5191	1,2405	0,082	0,7	0,1	0,6	727	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 918
397	k07п59	5190	16,7175	0,15	3,3	1,2	2,1	1 082	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 272
398	k010820	5184,7	119,5575	0,309	21,8	8,4	13,5	1 925	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 110
399	k073739	5184,5	278,5732	0,612	131,4	19,5	112,0	3 713	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 898
400	k011608a	5183	140,584	0,309	21,8	9,8	12,0	1 857	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 040
401	k072822/2	5180	159,1773	0,259	13,7	11,1	2,6	1 156	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 336
402	k011608/2	5174	16,7766	0,15	3,3	1,2	2,1	1 081	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 255
403	k073742/п9	5173	54,9895	0,309	21,8	3,8	18,0	2 106	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 279
404	k072822/27	5171	10,2454	0,309	21,8	0,7	21,1	2 213	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 384
405	k072826/2	5171	24,4559	0,15	3,3	1,7	1,6	986	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 157
406	k011832/3	5170,3	16,0202	0,207	7,6	1,1	6,5	1 536	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 706
407	k073914/22	5170	4,4573	0,309	21,8	0,3	21,5	2 226	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 396

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
408	k011404	5168,2	192,1839	0,309	21,8	13,4	8,4	1 662	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 831
409	k073733/6	5163,5	3,5037	0,125	2,0	0,2	1,8	1 028	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 191
410	k073914/5	5160,5	3,8357	0,309	21,8	0,3	21,6	2 228	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 388
411	k073914/6	5157,5	48,6415	0,309	21,8	3,4	18,4	2 122	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 279
412	k011832/п3	5155,3	5,9916	0,1	1,1	0,4	0,7	772	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 927
413	k073738	5154,5	278,5732	0,514	83,1	19,5	63,6	3 116	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 271
414	k011608/1	5154	16,7766	0,15	3,3	1,2	2,1	1 081	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 235
415	k073742/16	5153	71,315	0,309	21,8	5,0	16,9	2 063	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 216
416	k073914/17a	5150	15,2407	0,15	3,3	1,1	2,2	1 098	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 248
417	k011611/п1	5149	2,3868	0,1	1,1	0,2	1,0	848	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 997
418	k072822/36	5147	1,8698	0,15	3,3	0,1	3,1	1 225	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 372
419	k011608	5143	158,441	0,309	21,8	11,1	10,8	1 795	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 938
420	k011612	5141,5	100,1486	0,309	21,8	7,0	14,8	1 983	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 125
421	k072826/4	5141	3,1684	0,082	0,7	0,2	0,4	670	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 811
422	k073914/23	5140	6,4174	0,309	21,8	0,4	21,4	2 222	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 362
423	k072826/п11	5131	50,4735	0,259	13,7	3,5	10,2	1 766	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 897
424	k011502	5128,2	136,9037	0,309	21,8	9,6	12,3	1 870	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 998
425	k072822/п18	5126	19,0802	0,309	21,8	1,3	20,5	2 193	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 319
426	k011810/4п	5125,4	3,7325	0,082	0,7	0,3	0,4	651	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 776
427	k072822/8	5120	2,0944	0,1	1,1	0,1	1,0	854	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 974
428	k073733/4	5111,5	3,9074	0,15	3,3	0,3	3,0	1 208	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 319
429	k073733/8	5111,5	4,8713	0,15	3,3	0,3	2,9	1 199	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 311
430	k072822/п28	5106	3,0513	0,15	3,3	0,2	3,1	1 215	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 321
431	k011810/4a	5105,4	9,1348	0,1	1,1	0,6	0,5	688	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 793
432	k011832/5	5105,3	31,9619	0,207	7,6	2,2	5,4	1 449	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 554
433	k011611	5099	105,7768	0,309	21,8	7,4	14,4	1 967	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 066
434	k072822/п11	5098	2,9122	0,1	1,1	0,2	0,9	838	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 936
435	k073737/п7	5094,5	6,4473	0,082	0,7	0,5	0,2	536	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 631
436	k073733/10	5091,5	8,7787	0,15	3,3	0,6	2,7	1 163	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 255
437	k072826/п1	5091	90,7985	0,207	7,6	6,3	1,3	926	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 017
438	k072822/п17	5083	14,8639	0,15	3,3	1,0	2,2	1 102	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 185
439	k073914/3	5080,5	70,449	0,309	21,8	4,9	16,9	2 066	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 146
440	k072822/п10	5079	3,4493	0,1	1,1	0,2	0,9	827	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 906
441	k073737/1	5074,5	37,2314	0,309	21,8	2,6	19,2	2 150	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 224
442	k011402	5072,2	311,8396	0,414	47,1	21,8	25,3	2 340	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 412
443	k073733/п2	5071,5	21,3477	0,15	3,3	1,5	1,8	1 027	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 099
444	k011810/4	5067,4	15,0282	0,15	3,3	1,1	2,2	1 100	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 168
445	k073836	5067	146,3872	0,309	21,8	10,2	11,6	1 838	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 905
446	k072822/п8	5060	7,348	0,1	1,1	0,5	0,6	738	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 798
447	k072822/п15	5058	3,9203	0,15	3,3	0,3	3,0	1 208	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 266
448	k073732/7	5055,5	40,6611	0,309	21,8	2,8	19,0	2 141	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 197
449	k073914/17	5055	15,6703	0,15	3,3	1,1	2,2	1 093	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148
450	k011810/п1	5054,4	16,639	0,15	3,3	1,2	2,1	1 083	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 137
451	k073733/п6	5051,5	12,1456	0,15	3,3	0,8	2,4	1 130	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 182
452	k073733/1	5051,5	24,2782	0,15	3,3	1,7	1,6	989	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 040
453	k072822/5	5050	167,3937	0,259	13,7	11,7	2,0	1 070	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 120
454	k011610	5046	314,3464	0,514	83,1	22,0	61,1	3 078	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 124
455	k072822/п7	5044	5,6924	0,15	3,3	0,4	2,9	1 192	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 236
456	k073742/п18	5043	6,6644	0,1	1,1	0,5	0,7	756	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 799
457	k072822/7	5041	8,9591	0,15	3,3	0,6	2,6	1 162	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 203
458	k072822/п14	5033	25,7118	0,259	13,7	1,8	11,9	1 854	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 887
459	k073914/26	5032	19,1126	0,15	3,3	1,3	1,9	1 054	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 086
460	k072822/п10a	5028	8,4205	0,15	3,3	0,6	2,7	1 167	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 195
461	k011822/7б	5025,1	3,7325	0,1	1,1	0,3	0,9	822	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 847
462	k072822/17	5024	12,9325	0,15	3,3	0,9	2,4	1 122	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 146
463	k011840	5018	322,1061	0,514	83,1	22,5	60,6	3 069	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 087
464	k01II141	5017,2	330,3056	0,414	47,1	23,1	24,0	2 302	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 319
465	k073742/25	5013	10,7458	0,15	3,3	0,8	2,5	1 144	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 157
466	k073914/9	5012	32,3824	0,309	21,8	2,3	19,6	2 161	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 173
467	k011810/п2*	5011,4	25,7738	0,15	3,3	1,8	1,5	968	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 979
468	k073914/п3	5010,5	80,3579	0,309	21,8	5,6	16,2	2 039	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 049

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
469	k011501	5003,2	165,5555	0,309	21,8	11,6	10,3	1 769	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 772
470	k073733/3	5000,5	14,2947	0,15	3,3	1,0	2,3	1 108	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 109
471	k011822/п5	4992,1	24,0647	0,15	3,3	1,7	1,6	992	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 984
472	k011810/п2	4991,4	25,7738	0,15	3,3	1,8	1,5	968	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 959
473	k011604/1	4989,9	76,6149	0,612	131,4	5,4	126,1	3 853	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 843
474	k072822/16	4984	17,6314	0,15	3,3	1,2	2,0	1 071	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 055
475	k072822/13	4982	26,7321	0,207	7,6	1,9	5,8	1 478	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 460
476	k073736	4981,5	651,2401	0,612	131,4	45,5	85,9	3 420	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 402
477	k011818/1	4979,7	20,9754	0,309	21,8	1,5	20,4	2 188	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 168
478	k011832/6	4978,1	39,034	0,309	21,8	2,7	19,1	2 145	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 123
479	k073912/5	4978	1,2786	0,082	0,7	0,1	0,6	725	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 703
480	k072822/10	4978	21,3673	0,207	7,6	1,5	6,1	1 508	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 486
481	k011839	4974,5	322,1061	0,514	83,1	22,5	60,6	3 069	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 044
482	k013008	4973,9	89,4093	0,612	131,4	6,3	125,2	3 844	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 818
483	k073835	4973	161,8389	0,309	21,8	11,3	10,5	1 783	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 756
484	k011610/п2	4972,2	25,9211	0,15	3,3	1,8	1,5	966	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 938
485	k011822/7	4969,1	37,6392	0,207	7,6	2,6	5,0	1 415	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 384
486	k072817/п9	4968	13,5974	0,1	1,1	1,0	0,2	502	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 470
487	k072822/20	4968	12,7666	0,15	3,3	0,9	2,4	1 124	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 092
488	k072822/21	4966	88,4516	0,309	21,8	6,2	15,7	2 017	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 983
489	k073732/п7	4965,5	12,3825	0,125	2,0	0,9	1,2	900	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 865
490	k073742/п15	4963	25,2454	0,15	3,3	1,8	1,5	975	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 938
491	k073733/2	4960,5	16,5285	0,207	7,6	1,2	6,5	1 533	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 494
492	k073914/19	4959	8,0553	0,15	3,3	0,6	2,7	1 170	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 129
493	k073912/4	4954	5,5458	0,082	0,7	0,4	0,3	580	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 534
494	k073742/18	4946	76,7389	0,259	13,7	5,4	8,4	1 661	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 607
495	k011601	4945,2	121,4108	0,309	21,8	8,5	13,3	1 919	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 865
496	k073912/п2	4944	1,5103	0,1	1,1	0,1	1,0	865	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 809
497	k072822/п2	4944	26,6533	0,207	7,6	1,9	5,8	1 479	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 423
498	k073914/10a	4943	14,2413	0,309	21,8	1,0	20,8	2 204	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	7 147
499	k073742/24	4943	26,1422	0,207	7,6	1,8	5,8	1 482	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 425
500	k072822/4	4942	4,711	0,1	1,1	0,3	0,8	801	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 743
501	k011822/5	4939,1	76,6732	0,309	21,8	5,4	16,5	2 049	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 988
502	k072822/37	4938	13,0566	0,15	3,3	0,9	2,4	1 121	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 059
503	k011822/3	4934,1	8,8597	0,15	3,3	0,6	2,7	1 163	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 097
504	k073733/12	4930,5	40,8067	0,207	7,6	2,9	4,8	1 395	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325
505	k072822/3	4930	172,1047	0,259	13,7	12,0	1,7	1 013	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 943
506	k073914/16	4929	8,7534	0,15	3,3	0,6	2,7	1 164	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 093
507	k073732/5	4922,5	159,2893	0,309	21,8	11,1	10,7	1 792	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 715
508	k073733/9	4918,5	20,4099	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 431
509	k073914/10	4918	46,6237	0,309	21,8	3,3	18,6	2 127	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 045
510	k072822/11	4916	31,0874	0,207	7,6	2,2	5,5	1 454	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 370
511	k073914/2	4915,5	97,0592	0,514	83,1	6,8	76,3	3 297	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 213
512	k072822/12	4912	53,3854	0,259	13,7	3,7	10,0	1 755	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 667
513	k011822/8	4909,1	82,2719	0,309	21,8	5,8	16,1	2 034	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 943
514	k072822/14	4906	91,2549	0,309	21,8	6,4	15,5	2 009	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915
515	k073912/2	4904	7,0561	0,1	1,1	0,5	0,6	746	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 650
516	k073914/11	4894	55,3771	0,309	21,8	3,9	18,0	2 105	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 999
517	k072817/п10	4893	3,7594	0,1	1,1	0,3	0,9	821	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 714
518	k073732/4a	4892,5	16,2983	0,125	2,0	1,1	0,9	828	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 720
519	п1810	4878	347,8799	0,514	83,1	24,3	58,8	3 041	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 919
520	k011822/4	4875,1	93,0961	0,309	21,8	6,5	15,3	2 004	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 879
521	k072822/п16	4875	56,3928	0,259	13,7	3,9	9,8	1 743	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 618
522	k072818/п2*	4873	4,4626	0,1	1,1	0,3	0,8	806	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 679
523	k073732/4	4872,5	180,8369	0,359	32,4	12,6	19,7	2 167	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	7 039
524	k073914/п6	4869	55,9678	0,309	21,8	3,9	17,9	2 103	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 972
525	k072822/9	4863	91,8563	0,309	21,8	6,4	15,4	2 007	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 870
526	k073733	4860,5	715,7128	0,7	187,1	50,0	137,0	3 953	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 814
527	k073914/12	4859	56,5585	0,309	21,8	4,0	17,9	2 102	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 961
528	k072822/19	4848	44,144	0,207	7,6	3,1	4,5	1 373	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 221
529	k072822/6	4848	91,9799	0,309	21,8	6,4	15,4	2 007	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 855

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
530	k011822/1	4846,1	118,3395	0,309	21,8	8,3	13,6	1 929	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 775
531	k073834	4842	169,8822	0,309	21,8	11,9	10,0	1 753	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 595
532	k072822/п5	4838	59,9908	0,259	13,7	4,2	9,5	1 729	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 567
533	k072818/4	4837	10,0906	0,15	3,3	0,7	2,6	1 151	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 988
534	k013014	4835,9	494,1026	0,612	131,4	34,6	96,9	3 550	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 386
535	k072822/18	4828	92,678	0,309	21,8	6,5	15,4	2 005	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 833
536	k073914/1a	4826,5	151,4338	0,514	83,1	10,6	72,5	3 245	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 072
537	k073914/13	4826	57,9024	0,309	21,8	4,0	17,8	2 098	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 924
538	k073742/31	4826	96,034	0,259	13,7	6,7	7,0	1 572	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 398
539	k073831	4820	185,3232	0,309	21,8	13,0	8,9	1 691	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 511
540	k072817/п12	4820	26,7707	0,15	3,3	1,9	1,4	953	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 773
541	k072822/1	4820	174,4139	0,259	13,7	12,2	1,5	982	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 802
542	k073742/п12	4814	55,3379	0,207	7,6	3,9	3,8	1 295	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 109
543	k072822/18a	4807	136,822	0,414	47,1	9,6	37,5	2 645	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 452
544	k073914/п10	4800	17,4205	0,15	3,3	1,2	2,1	1 074	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 874
545	k072817/п11	4799	11,2237	0,1	1,1	0,8	0,3	616	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 415
546	k073732/2	4798,5	192,3727	0,359	32,4	13,5	18,9	2 139	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 938
547	k073742/19	4796	151,3719	0,259	13,7	10,6	3,2	1 226	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 022
548	k011833	4795	352,2017	0,514	83,1	24,6	58,5	3 036	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 831
549	k072928/1	4785	5,378	0,1	1,1	0,4	0,8	786	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 571
550	k073914/п16	4785	62,9504	0,309	21,8	4,4	17,4	2 085	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 870
551	k072817/27	4783	37,9945	0,15	3,3	2,7	0,6	739	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 522
552	k073830	4777	195,4091	0,309	21,8	13,7	8,2	1 648	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 425
553	k073914/1	4776	173,0896	0,514	83,1	12,1	71,0	3 224	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 000
554	k073914/11a	4757	1,5574	0,051	0,2	0,1	0,1	398	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 155
555	k072928	4755	30,02	0,259	13,7	2,1	11,6	1 839	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 594
556	k073910/п6	4754	32,8352	0,207	7,6	2,3	5,3	1 443	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 197
557	k072818/3	4753	34,3407	0,15	3,3	2,4	0,9	823	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 576
558	k073910/7	4737	10,7719	0,125	2,0	0,8	1,3	926	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 663
559	k073914/14	4735	65,6892	0,309	21,8	4,6	17,2	2 078	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 813
560	k073732	4728,5	193,8544	0,359	32,4	13,6	18,8	2 135	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 864
561	k011824/8	4724,1	2,7208	0,207	7,6	0,2	7,4	1 601	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 325
562	k011821	4715,7	213,7058	0,414	47,1	14,9	32,1	2 521	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 237
563	k072926	4715	30,02	0,259	13,7	2,1	11,6	1 839	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 554
564	k073742/21	4706	158,0954	0,259	13,7	11,1	2,7	1 166	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 872
565	k072929	4705	31,2688	0,259	13,7	2,2	11,5	1 835	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 540
566	k072818/6	4703	36,2203	0,15	3,3	2,5	0,7	782	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 485
567	k072930	4702	37,619	0,259	13,7	2,6	11,1	1 813	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 515
568	k073914/п7	4686	71,6502	0,309	21,8	5,0	16,8	2 062	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 748
569	k073910/3	4684	52,1735	0,207	7,6	3,6	4,0	1 318	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 002
570	k011824/7п	4668,1	4,1941	0,207	7,6	0,3	7,3	1 594	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 262
571	k011822	4667,1	343,0463	0,414	47,1	24,0	23,1	2 275	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 942
572	k072818/2	4663	37,348	0,259	13,7	2,6	11,1	1 814	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 477
573	k011824/6	4638,1	8,0248	0,207	7,6	0,6	7,1	1 575	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 214
574	k072818/п1	4637	45,1671	0,259	13,7	3,2	10,6	1 786	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 423
575	k072932	4633	46,5114	0,259	13,7	3,3	10,5	1 781	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 414
576	k073910/п3	4628	70,5209	0,207	7,6	4,9	2,7	1 168	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 796
577	k083006	4627,9	494,1026	0,612	131,4	34,6	96,9	3 550	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	8 178
578	k013004/3	4622,4	27,628	0,207	7,6	1,9	5,7	1 473	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 096
579	k072817/19	4617	4,2962	0,1	1,1	0,3	0,8	810	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 427
580	k072933	4611	46,8444	0,259	13,7	3,3	10,5	1 780	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 391
581	k011837/1	4605,1	7,8579	0,082	0,7	0,5	0,1	445	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050
582	k073910/п4	4586	8,5105	0,1	1,1	0,6	0,5	707	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 293
583	k011837a	4581,1	350,9042	0,414	47,1	24,5	22,5	2 258	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 840
584	k072909	4578	47,7435	0,259	13,7	3,3	10,4	1 776	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 354
585	k011824/5п	4574,1	15,1952	0,207	7,6	1,1	6,6	1 540	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 114
586	k013004/2	4571,5	32,0546	0,207	7,6	2,2	5,4	1 448	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 020
587	k011832	4571	352,2017	0,514	83,1	24,6	58,5	3 036	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 607
588	k073910/п2	4569	75,8749	0,207	7,6	5,3	2,3	1 115	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 684
589	k072934/п1	4565	4,5288	0,15	3,3	0,3	3,0	1 202	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 767
590	k073762/п4	4561,5	5,9914	0,309	21,8	0,4	21,4	2 223	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 784

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
591	k072817/п1	4561	8,109	0,1	1,1	0,6	0,6	718	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 279
592	k072910	4558	117,892	0,259	13,7	8,2	5,5	1 457	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 015
593	k013004/п2	4553,8	34,5566	0,207	7,6	2,4	5,2	1 433	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 987
594	k011824/4	4549,1	16,7667	0,207	7,6	1,2	6,5	1 532	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 081
595	k013004/п1	4547,3	36,9624	0,207	7,6	2,6	5,0	1 419	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 966
596	k073814	4542	736,4141	0,612	131,4	51,5	79,9	3 345	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 887
597	k073910/2	4541	142,0887	0,259	13,7	9,9	3,8	1 300	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 841
598	k072934/1	4540	5,5278	0,15	3,3	0,4	2,9	1 193	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 733
599	k072817/17	4531	9,6664	0,1	1,1	0,7	0,5	671	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 202
600	k073910/п1	4518	144,1264	0,259	13,7	10,1	3,7	1 284	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 802
601	k073762/3а	4517,5	65,7232	0,259	13,7	4,6	9,1	1 707	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 224
602	k011824/2	4499,1	18,8294	0,207	7,6	1,3	6,3	1 521	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 020
603	k073907/2	4495	2,8768	0,1	1,1	0,2	0,9	839	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 334
604	k01п187	4491,1	361,0703	0,414	47,1	25,2	21,8	2 236	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 727
605	k073762/11	4465,5	11,2675	0,15	3,3	0,8	2,5	1 139	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 605
606	k072914/2	4460	3,9128	0,1	1,1	0,3	0,9	818	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 278
607	k011831	4453	357,9916	0,514	83,1	25,0	58,1	3 029	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 482
608	k011824	4448,1	385,2431	0,414	47,1	26,9	20,1	2 181	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 629
609	k073003/9	4442	7,4237	0,15	3,3	0,5	2,8	1 176	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 618
610	k072913	4434	14,8765	0,259	13,7	1,0	12,7	1 890	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 324
611	k013004	4429,3	531,0746	0,612	131,4	37,1	94,3	3 521	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 950
612	k072422/8	4420	25,3689	0,207	7,6	1,8	5,9	1 486	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 906
613	k072817/3	4417	14,4298	0,309	21,8	1,0	20,8	2 204	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 621
614	k073003/7	4405	27,1696	0,309	21,8	1,9	19,9	2 174	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 579
615	k073003/п1	4398	81,9242	0,207	7,6	5,7	1,9	1 047	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 445
616	k073003/8	4397	9,0379	0,15	3,3	0,6	2,6	1 161	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 558
617	k073762/3	4390,5	118,8416	0,414	47,1	8,3	38,8	2 672	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 063
618	k011827/п1	4384,1	12,769	0,1	1,1	0,9	0,2	548	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 932
619	k011834	4364,1	387,9541	0,514	83,1	27,1	56,0	2 995	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 359
620	k073762/п1	4360,5	123,5241	0,309	21,8	8,6	13,2	1 913	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 273
621	k072817/6	4359	15,826	0,309	21,8	1,1	20,7	2 200	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 559
622	k073003/1	4355	153,7828	0,359	32,4	10,8	21,6	2 229	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 584
623	k072424/4	4353	2,626	0,051	0,2	0,2	0,0	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 551
624	k073003/6а	4352	13,7046	0,15	3,3	1,0	2,3	1 114	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 466
625	k072424/2*	4342	4,2908	0,1	1,1	0,3	0,8	810	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 152
626	k073728/2	4340,5	3,5493	0,082	0,7	0,2	0,4	657	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 997
627	k011828/п1	4338,1	22,002	0,15	3,3	1,5	1,7	1 019	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 357
628	k011827	4334,1	404,8485	0,514	83,1	28,3	54,8	2 975	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 309
629	k073908	4326	985,3146	0,514	83,1	68,9	14,2	1 957	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 283
630	k072422/7	4325	26,9585	0,15	3,3	1,9	1,4	951	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 276
631	k072817/7	4324	44,0518	0,309	21,8	3,1	18,8	2 133	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 457
632	k072422/п4	4322	4,7097	0,15	3,3	0,3	2,9	1 201	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 523
633	смена диаметра	4322	27,1696	0,15	3,3	1,9	1,4	948	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 270
634	k072423/3	4319	14,6177	0,15	3,3	1,0	2,3	1 105	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 424
635	k072424/2	4312	4,2908	0,1	1,1	0,3	0,8	810	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 122
636	k072422/п3	4305	31,3567	0,15	3,3	2,2	1,1	880	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 185
637	k073002/2	4303,7	0,0192	0,1	1,1	0,0	1,1	891	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 195
638	k073003/7	4302	27,1696	0,309	21,8	1,9	19,9	2 174	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 476
639	k072422/п6	4299	2,524	0,15	3,3	0,2	3,1	1 220	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 519
640	k011830	4297	461,0771	0,514	83,1	32,2	50,9	2 907	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 204
641	k070404/3	4283,8	15,5444	0,207	7,6	1,1	6,5	1 538	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 822
642	k072817/8	4282	44,0518	0,207	7,6	3,1	4,5	1 374	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 656
643	k011828	4279,1	404,8485	0,514	83,1	28,3	54,8	2 975	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 254
644	k073002/1	4272,9	1,5686	0,1	1,1	0,1	1,0	864	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 137
645	k072422/п1	4272	39,7825	0,15	3,3	2,8	0,5	688	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 960
646	k073003/5	4263	49,049	0,207	7,6	3,4	4,2	1 340	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 603
647	k072423/12	4262	11,1539	0,15	3,3	0,8	2,5	1 140	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 402
648	k072422/12	4252	40,2121	0,15	3,3	2,8	0,5	675	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 927
649	k011846	4249	889,4009	0,514	83,1	62,2	20,9	2 207	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 456
650	k072423/2	4244	17,1471	0,15	3,3	1,2	2,1	1 077	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 321
651	k073003/п2	4243	17,4444	0,15	3,3	1,2	2,1	1 074	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 317

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
652	k072425	4242	2,8471	0,414	47,1	0,2	46,9	2 834	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 076
653	k073002	4229,3	280,6246	0,359	32,4	19,6	12,8	1 893	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 122
654	k072422/п5	4228	3,3993	0,15	3,3	0,2	3,0	1 212	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 440
655	k073003/3	4223	23,198	0,15	3,3	1,6	1,6	1 003	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 226
656	k072422/6	4221	43,6652	0,207	7,6	3,1	4,6	1 376	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 597
657	k073722/53	4195	21,0714	0,15	3,3	1,5	1,8	1 031	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 226
658	k011306	4193	889,4009	0,7	187,1	62,2	124,9	3 841	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	8 034
659	k072424	4192	14,001	0,414	47,1	1,0	46,1	2 820	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	7 012
660	k072422/5	4181	45,3837	0,207	7,6	3,2	4,5	1 365	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 546
661	k072817/10	4179	101,9911	0,207	7,6	7,1	0,5	690	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 869
662	k072817/23	4179	1,8796	0,082	0,7	0,1	0,5	709	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 888
663	k073722/54	4178	9,2075	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 337
664	k073003/п1	4176	81,9242	0,207	7,6	5,7	1,9	1 047	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 223
665	k070404/2	4165,8	27,0447	0,15	3,3	1,9	1,4	949	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 115
666	k072817/12	4165	9,6433	0,125	2,0	0,7	1,4	943	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 108
667	k073722/51	4158	39,5921	0,15	3,3	2,8	0,5	694	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 852
668	k072422/4	4155	23,3036	0,15	3,3	1,6	1,6	1 002	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 157
669	k07т.А	4145,8	29,3764	0,15	3,3	2,1	1,2	913	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 059
670	k07п246	4143	47,9614	0,207	7,6	3,4	4,3	1 348	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 491
671	k072423/1	4142	28,7467	0,15	3,3	2,0	1,3	923	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 065
672	k073001	4138,7	248,5486	0,359	32,4	17,4	15,0	1 990	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 129
673	k072841	4135,8	91,6408	0,514	83,1	6,4	76,7	3 302	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 438
674	k073003	4135	241,3806	0,359	32,4	16,9	15,5	2 011	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 146
675	k072817/п8	4116	107,6835	0,207	7,6	7,5	0,1	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 529
676	k072422/3	4115	26,5258	0,15	3,3	1,9	1,4	957	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 072
677	k072817/16	4110	5,4347	0,1	1,1	0,4	0,7	785	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 895
678	k070404	4108,8	29,3764	0,414	47,1	2,1	45,0	2 799	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 908
679	k073722/42	4101	67,8496	0,259	13,7	4,7	9,0	1 698	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 799
680	k073722/37	4097	7,0908	0,1	1,1	0,5	0,6	745	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 842
681	k072418/5	4089	4,6291	0,1	1,1	0,3	0,8	803	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 892
682	k072809	4081	91,6408	0,612	131,4	6,4	125,0	3 843	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 924
683	k073722/38	4077	91,9795	0,259	13,7	6,4	7,3	1 592	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 669
684	k073001	4065	248,5486	0,359	32,4	17,4	15,0	1 990	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	6 055
685	k072433/4	4060	10,1228	0,207	7,6	0,7	6,9	1 565	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 625
686	k072422/1	4043	87,6764	0,259	13,7	6,1	7,6	1 612	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 655
687	k073722/36	4036	104,2561	0,259	13,7	7,3	6,4	1 531	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 567
688	k073002/п1	4035	267,8469	0,359	32,4	18,7	13,7	1 933	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 968
689	k073722/71	4021	47,9741	0,259	13,7	3,4	10,4	1 775	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 796
690	k072418/4	4011	8,9199	0,1	1,1	0,6	0,5	695	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 706
691	k072418/8	4011	17,8882	0,15	3,3	1,3	2,0	1 069	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 080
692	k072418/3	4009	12,9274	0,1	1,1	0,9	0,2	540	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 549
693	k072433/3	4000	21,3668	0,207	7,6	1,5	6,1	1 508	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 508
694	k073002	3995	280,6246	0,359	32,4	19,6	12,8	1 893	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 888
695	k070405	3992,8	60,3994	0,414	47,1	4,2	42,9	2 757	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 749
696	k071201/п2	3992	1,4954	0,082	0,7	0,1	0,6	720	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 712
697	k072421/п1	3990	1,4285	0,051	0,2	0,1	0,1	410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 400
698	k073620	3986,8	669,1929	0,7	187,1	46,8	140,3	3 982	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 969
699	k073620	3984,8	669,1929	0,7	187,1	46,8	140,3	3 982	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 967
700	k073722/70	3981	74,6017	0,259	13,7	5,2	8,5	1 670	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 651
701	k073722/п20	3972	2,0108	0,051	0,2	0,1	0,1	343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 315
702	k071104/п1	3965,5	3,1023	0,1	1,1	0,2	0,9	834	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800
703	k073722/33	3964	0,5124	0,259	13,7	0,0	13,7	1 935	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 899
704	k071201/п1	3962	5,5658	0,082	0,7	0,4	0,3	579	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 541
705	k071202/1	3953	15,7598	0,207	7,6	1,1	6,5	1 537	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 490
706	k073722/п19	3951	78,6741	0,259	13,7	5,5	8,2	1 652	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 603
707	k072433/п1	3950	23,3538	0,207	7,6	1,6	6,0	1 497	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 447
708	k072420/1	3945	4,5002	0,082	0,7	0,3	0,4	623	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 568
709	k073722/34	3943	114,7504	0,259	13,7	8,0	5,7	1 475	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 418
710	k071201	3938	13,5091	0,15	3,3	0,9	2,3	1 116	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 054
711	k071102/п1	3933,5	3,4571	0,1	1,1	0,2	0,9	827	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 761
712	k073722/п16	3926	88,8341	0,259	13,7	6,2	7,5	1 607	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 533

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
713	k072421/1	3925	18,0281	0,15	3,3	1,3	2,0	1 067	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 992
714	k07п99	3915,5	3,0893	0,1	1,1	0,2	0,9	835	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 750
715	k071202	3913	29,2689	0,207	7,6	2,0	5,6	1 464	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 377
716	k072418/2	3911	71,5361	0,309	21,8	5,0	16,8	2 063	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 974
717	k011308	3907	1558,5939	0,7	187,1	109,0	78,1	3 320	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	7 227
718	k072421	3903	180,2212	0,414	47,1	12,6	34,5	2 577	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 480
719	k073722/п17	3903	7,5141	0,207	7,6	0,5	7,1	1 578	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 481
720	k071102	3902,5	12,2015	0,309	21,8	0,9	21,0	2 209	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 111
721	k071203	3893	31,2205	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 346
722	k071104/п2	3889,5	5,8903	0,1	1,1	0,4	0,7	774	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 664
723	k070913	3889,5	4,8888	0,07	0,4	0,3	0,1	421	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 310
724	k072420	3883	186,7245	0,414	47,1	13,1	34,0	2 566	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 449
725	k073722/п3	3881	3,81	0,1	1,1	0,3	0,9	820	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 701
726	k071204/1	3870	1,5207	0,1	1,1	0,1	1,0	865	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 735
727	k073722/1	3866	6,9321	0,207	7,6	0,5	7,1	1 581	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 447
728	k071103	3859,5	32,6348	0,414	47,1	2,3	44,8	2 795	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 654
729	k072419	3859	211,4651	0,414	47,1	14,8	32,3	2 525	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 384
730	k070909/2	3858,5	2,5447	0,082	0,7	0,2	0,5	689	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 548
731	k073722/2	3856	98,5708	0,259	13,7	6,9	6,8	1 560	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 416
732	k070912	3855,5	6,881	0,1	1,1	0,5	0,6	750	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 606
733	k073722/п18	3853	25,9714	0,207	7,6	1,8	5,8	1 483	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 336
734	k070908	3849,5	5,1958	0,15	3,3	0,4	2,9	1 196	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 046
735	k072418/п1	3840	7,2498	0,15	3,3	0,5	2,8	1 178	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 018
736	k071204	3840	32,7412	0,207	7,6	2,3	5,3	1 444	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 284
737	k073722/1a	3836	118,0017	0,259	13,7	8,3	5,5	1 456	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 292
738	k072418/1	3829	79,3229	0,309	21,8	5,5	16,3	2 042	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 871
739	k070909/п1	3826,5	4,3695	0,082	0,7	0,3	0,4	628	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 454
740	k071207/1	3817	6,3566	0,1	1,1	0,4	0,7	763	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 580
741	k071206/1	3809	5,2364	0,15	3,3	0,4	2,9	1 196	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 005
742	k073722/11	3806	5,4927	0,15	3,3	0,4	2,9	1 194	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
743	k073722/5	3786	7,0188	0,15	3,3	0,5	2,8	1 180	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 966
744	k073436/9	3780,4	9,1825	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 940
745	k070909	3775,5	10,1331	0,1	1,1	0,7	0,4	656	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 431
746	k070910	3775,5	10,2722	0,15	3,3	0,7	2,6	1 149	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 924
747	k070408/1	3770,8	4,5448	0,1	1,1	0,3	0,8	805	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 575
748	k071207	3767	6,9657	0,125	2,0	0,5	1,5	982	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 749
749	k072418	3765	300,0784	0,414	47,1	21,0	26,1	2 363	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 128
750	k071109/п5	3761	8,6884	0,259	13,7	0,6	13,1	1 910	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 671
751	k073619	3756	1558,5939	0,8	265,6	109,0	156,7	4 121	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	-	-	-	7 877
752	k070909/1	3755,5	20,9629	0,15	3,3	1,5	1,8	1 032	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 787
753	k070512/9	3754	2,1087	0,1	1,1	0,1	1,0	854	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 608
754	k073618a	3746	1558,5939	0,8	265,6	109,0	156,7	4 121	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	-	-	-	7 867
755	k070512/п8	3744	1,9567	0,082	0,7	0,1	0,5	707	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 451
756	k073722/75	3744	6,0325	0,15	3,3	0,4	2,9	1 189	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 933
757	k071105	3739,5	32,939	0,414	47,1	2,3	44,8	2 794	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 534
758	k071106/1	3739,5	6,5036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 184	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 924
759	k071206	3737	12,2021	0,207	7,6	0,9	6,8	1 555	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 292
760	k073618	3736	1577,314	0,8	265,6	110,3	155,3	4 111	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	4 066	-	-	-	7 847
761	k070512/8	3734	5,1806	0,1	1,1	0,4	0,8	791	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 525
762	k073436/5	3730,4	10,8171	0,15	3,3	0,8	2,5	1 144	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 874
763	k071205/п1	3727	13,2666	0,207	7,6	0,9	6,7	1 550	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 277
764	k071106	3719,5	39,4426	0,414	47,1	2,8	44,3	2 785	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 505
765	k072417	3715	304,4122	0,414	47,1	21,3	25,8	2 355	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	6 070
766	k070512/п6	3714	8,1409	0,1	1,1	0,6	0,6	717	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 431
767	k071109/5	3711	10,1078	0,259	13,7	0,7	13,0	1 905	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 616
768	k071205	3707	46,0078	0,207	7,6	3,2	4,4	1 361	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 068
769	k070410/2	3706,8	18,1791	0,207	7,6	1,3	6,4	1 524	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 231
770	k073722/74	3703	10,4775	0,15	3,3	0,7	2,5	1 147	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850
771	k073436/4	3700,4	19,9996	0,15	3,3	1,4	1,9	1 044	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 744
772	k072410/8	3696	0,8592	0,414	47,1	0,1	47,0	2 837	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 533
773	k072416/2	3686	2,5079	0,1	1,1	0,2	1,0	846	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 532

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
774	k073436/6	3683,4	4,9494	0,15	3,3	0,3	2,9	1 198	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 882
775	k072415/12	3682	0,9129	0,1	1,1	0,1	1,1	876	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 558
776	k071109/п4	3681	15,557	0,259	13,7	1,1	12,6	1 888	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 569
777	k072327	3654	1,0472	0,15	3,3	0,1	3,2	1 232	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 886
778	k073436/п44	3653,4	7,1636	0,15	3,3	0,5	2,8	1 178	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 832
779	k070512/5	3652	19,2169	0,207	7,6	1,3	6,3	1 519	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 171
780	k072315/3	3646	1,0203	0,051	0,2	0,1	0,1	446	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 092
781	k070512/п3	3642	1,1912	0,207	7,6	0,1	7,5	1 608	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250
782	k072315/2	3631	1,987	0,15	3,3	0,1	3,1	1 224	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855
783	k070512/4	3622	20,4081	0,207	7,6	1,4	6,2	1 513	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 135
784	k070719/3	3620	9,4516	0,1	1,1	0,7	0,5	678	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298
785	k072326	3619	5,5152	0,15	3,3	0,4	2,9	1 193	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 812
786	k072318	3612	9,8436	0,15	3,3	0,7	2,6	1 153	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 765
787	k073718	3606,5	1170,407	0,7	187,1	81,8	105,2	3 642	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 249
788	k073436/8	3603,4	27,1632	0,207	7,6	1,9	5,7	1 476	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 079
789	k072808/38	3603	2,3629	0,082	0,7	0,2	0,5	695	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 298
790	k072325	3602	10,1658	0,15	3,3	0,7	2,6	1 150	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 752
791	k072410/п1	3601	1,074	0,414	47,1	0,1	47,0	2 837	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 438
792	k073722/п5	3598	4,445	0,1	1,1	0,3	0,8	807	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 405
793	k071006/1	3593	10,9543	0,15	3,3	0,8	2,5	1 142	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 735
794	k070512/3	3593	25,3758	0,207	7,6	1,8	5,9	1 486	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 079
795	k072415/11	3584	112,9353	0,309	21,8	7,9	13,9	1 945	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 529
796	k072415/5	3582	3,3671	0,1	1,1	0,2	0,9	829	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 411
797	k071008/2	3582	3,8018	0,07	0,4	0,3	0,2	501	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 083
798	k072410/3	3581	1,45	0,414	47,1	0,1	47,0	2 836	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 417
799	k072808/12	3579	4,3499	0,082	0,7	0,3	0,4	629	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 208
800	k070510/п5	3576	7,8596	0,15	3,3	0,5	2,7	1 172	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 748
801	k070719/п1	3570	19,1018	0,125	2,0	1,3	0,7	766	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 336
802	k072808/10	3568	10,1453	0,207	7,6	0,7	6,9	1 565	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 133
803	k072415/4	3566	4,2801	0,1	1,1	0,3	0,8	810	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 376
804	k072324	3565	14,5694	0,15	3,3	1,0	2,3	1 105	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 670
805	k070512/2	3563	27,0486	0,207	7,6	1,9	5,7	1 477	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 040
806	k070512/п2	3563	1,6221	0,207	7,6	0,1	7,5	1 606	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 169
807	k071011/4	3560	2,864	0,082	0,7	0,2	0,5	679	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 239
808	k073717	3557,5	1221,0735	0,7	187,1	85,4	101,7	3 604	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 161
809	k070410	3555,8	91,811	0,414	47,1	6,4	40,7	2 712	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 268
810	k072315/п1	3555	10,4017	0,15	3,3	0,7	2,5	1 148	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 703
811	k072405/17	3552	2,2286	0,207	7,6	0,2	7,5	1 603	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 155
812	k071007	3546	17,4427	0,207	7,6	1,2	6,4	1 528	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 074
813	k072413	3545	213,3229	0,414	47,1	14,9	32,2	2 522	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 067
814	k072415/2	3543	127,9021	0,309	21,8	8,9	12,9	1 899	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 442
815	k070512/1	3543	28,6707	0,207	7,6	2,0	5,6	1 468	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 011
816	k070807/п1	3543	2,0276	0,07	0,4	0,1	0,3	591	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 134
817	k071011/5	3540	4,2834	0,15	3,3	0,3	3,0	1 204	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 744
818	k070719/п2	3537	14,4963	0,1	1,1	1,0	0,1	438	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 975
819	k070510/8	3533	9,8771	0,15	3,3	0,7	2,6	1 153	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 686
820	k072410/10	3531	33,2416	0,414	47,1	2,3	44,8	2 794	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 325
821	k071109	3530	158,4524	0,414	47,1	11,1	36,0	2 611	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 141
822	k072315*	3524	32,9727	0,309	21,8	2,3	19,5	2 160	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 684
823	k071011/п2*	3522	37,1787	0,15	3,3	2,6	0,7	759	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 281
824	k071008	3518	21,2445	0,207	7,6	1,5	6,1	1 508	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 026
825	k072317	3517	62,3041	0,309	21,8	4,4	17,5	2 087	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 604
826	k071010/3	3517	4,0299	0,1	1,1	0,3	0,8	816	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 333
827	k073715/1*	3513,5	5,8612	0,207	7,6	0,4	7,2	1 586	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 099
828	k070510/7	3513	10,8403	0,15	3,3	0,8	2,5	1 143	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656
829	k073436/11	3511,4	29,6184	0,207	7,6	2,1	5,6	1 462	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 974
830	k072808/9	3510	20,2413	0,207	7,6	1,4	6,2	1 514	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 024
831	k072405/11	3504	2,8462	0,082	0,7	0,2	0,5	680	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 184
832	k071010/2	3497	4,3442	0,1	1,1	0,3	0,8	809	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306
833	k072415/3	3495	132,1821	0,309	21,8	9,2	12,6	1 885	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 380
834	k071015/п1	3495	5,4239	0,082	0,7	0,4	0,3	585	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 080

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
835	k072410/11	3493	43,0154	0,414	47,1	3,0	44,1	2 781	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 274
836	k072405/9	3492	3,1147	0,082	0,7	0,2	0,5	671	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 163
837	k072937/п1	3490	2,3875	0,082	0,7	0,2	0,5	694	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 184
838	k070808/п1	3490	5,6919	0,082	0,7	0,4	0,3	573	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 063
839	k070719/1	3487	33,5982	0,15	3,3	2,3	0,9	838	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 325
840	k070807	3484	8,3893	0,207	7,6	0,6	7,0	1 574	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 058
841	k071011/п2	3482	37,1787	0,15	3,3	2,6	0,7	759	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
842	k071011/3	3482	10,6958	0,207	7,6	0,7	6,9	1 562	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 044
843	k070512/п1	3479	31,1292	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 932
844	k071010/1	3476	5,4138	0,1	1,1	0,4	0,7	785	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 261
845	k070411	3475,8	101,8886	0,414	47,1	7,1	40,0	2 697	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 173
846	k073614/2	3473	13,5344	0,414	47,1	0,9	46,1	2 820	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 293
847	k071016/п1	3472	2,0783	0,051	0,2	0,1	0,0	333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 805
848	k070510/6	3470	23,8171	0,207	7,6	1,7	6,0	1 494	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 964
849	k072315	3463	32,9727	0,309	21,8	2,3	19,5	2 160	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 623
850	k071009	3463	23,1049	0,207	7,6	1,6	6,0	1 498	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 961
851	k072937	3462	1,2673	0,259	13,7	0,1	13,6	1 933	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 395
852	k070808/1	3461	6,1988	0,082	0,7	0,4	0,2	549	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 010
853	k070808	3453	14,6895	0,207	7,6	1,0	6,6	1 542	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 995
854	k072405/8	3452	7,5451	0,207	7,6	0,5	7,1	1 578	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 030
855	k073436/3	3451,4	35,2842	0,15	3,3	2,5	0,8	803	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 254
856	k072410/12	3448	44,4654	0,414	47,1	3,1	44,0	2 779	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 227
857	k070510/5	3440	24,4761	0,207	7,6	1,7	5,9	1 491	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 931
858	k070219/п3	3433	22,1443	0,207	7,6	1,5	6,1	1 503	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 936
859	k071011/1	3431	47,8745	0,207	7,6	3,3	4,3	1 348	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 779
860	k072314	3424	34,1005	0,309	21,8	2,4	19,5	2 157	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 581
861	k073614	3423	1791,7037	0,8	265,6	125,3	140,4	3 983	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	7 406
862	k072937/1a	3422	7,9078	0,207	7,6	0,6	7,1	1 576	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 998
863	k072410	3420	301,0561	0,414	47,1	21,1	26,0	2 361	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 781
864	k070510/3	3417	25,7239	0,414	47,1	1,8	45,3	2 804	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 221
865	k071015	3415	9,0633	0,15	3,3	0,6	2,6	1 161	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 576
866	k072937/1	3412	10,493	0,207	7,6	0,7	6,9	1 563	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 975
867	k071019	3410	30,1035	0,207	7,6	2,1	5,5	1 459	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 869
868	k070809	3402	34,2738	0,207	7,6	2,4	5,2	1 435	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 837
869	k072409/3	3399	0,537	0,082	0,7	0,0	0,6	745	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 144
870	k071011/п1	3397	48,6349	0,207	7,6	3,4	4,2	1 343	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 740
871	k073437/1	3393,2	39,4388	0,259	13,7	2,8	11,0	1 806	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 200
872	k072320/п1	3389	2,4703	0,082	0,7	0,2	0,5	691	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 080
873	k071831/18a	3388	3,3738	0,259	13,7	0,2	13,5	1 926	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 314
874	k073722/29	3384	10,7844	0,1	1,1	0,8	0,4	633	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 017
875	k070220/5	3384	6,6525	0,125	2,0	0,5	1,6	986	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 370
876	k070509/п1	3383	7,9179	0,1	1,1	0,6	0,6	723	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 106
877	k072409	3380	304,5468	0,414	47,1	21,3	25,8	2 355	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 735
878	k071018	3380	31,2187	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 833
879	k070511/п1	3377	17,6911	0,15	3,3	1,2	2,0	1 071	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 448
880	k071014	3375	10,6348	0,15	3,3	0,7	2,5	1 145	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 520
881	k070511	3372	54,2675	0,414	47,1	3,8	43,3	2 765	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 137
882	k072937/3	3372	13,3418	0,15	3,3	0,9	2,3	1 118	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490
883	k072313/к1	3368	3,2758	0,082	0,7	0,2	0,4	666	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 034
884	k071831/18	3368	3,3738	0,259	13,7	0,2	13,5	1 926	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 294
885	k070220/4	3361	19,233	0,125	2,0	1,3	0,7	763	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 124
886	k072415/8	3360	134,8135	0,309	21,8	9,4	12,4	1 876	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 236
887	k071011	3360	81,5264	0,207	7,6	5,7	1,9	1 052	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 412
888	k070510/10	3357	9,0078	0,1	1,1	0,6	0,5	692	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 049
889	k071831/13	3355	2,2784	0,082	0,7	0,2	0,5	697	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 052
890	k070219/п2	3353	50,4668	0,207	7,6	3,5	4,1	1 330	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 683
891	k072937/4	3352	14,3556	0,15	3,3	1,0	2,3	1 107	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 459
892	k072313	3344	50,7965	0,309	21,8	3,6	18,3	2 116	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 460
893	k072408	3339	305,2449	0,414	47,1	21,3	25,7	2 353	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 692
894	k072310/3	3334	2,6046	0,15	3,3	0,2	3,1	1 219	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 553
895	k070810	3331	39,2217	0,207	7,6	2,7	4,9	1 405	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 736

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
896	k070510/2	3330	36,5616	0,414	47,1	2,6	44,5	2 789	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 119
897	k071831/15	3329	4,2939	0,259	13,7	0,3	13,4	1 923	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 252
898	k072312	3324	60,9079	0,309	21,8	4,3	17,6	2 091	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 415
899	k073436/2	3314,4	36,6518	0,309	21,8	2,6	19,3	2 151	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 466
900	k072310/к5	3314	6,2724	0,15	3,3	0,4	2,8	1 187	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 501
901	k071012/1	3314	93,1648	0,207	7,6	6,5	1,1	887	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 201
902	k071831/14	3312	6,5724	0,259	13,7	0,5	13,3	1 916	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 228
903	k072310/к2	3302	7,9425	0,15	3,3	0,6	2,7	1 171	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 473
904	п243	3299	307,93	0,414	47,1	21,5	25,6	2 348	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 647
905	k073722/п7	3298	46,1326	0,15	3,3	3,2	0,0	331	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 629
906	k072405/4	3289	4,7092	0,15	3,3	0,3	2,9	1 201	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490
907	k072415/10	3287	4,0169	0,082	0,7	0,3	0,4	641	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 928
908	k071012/п1	3286	6,659	0,207	7,6	0,5	7,2	1 582	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 868
909	k070220/2	3286	26,9854	0,125	2,0	1,9	0,1	467	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 753
910	k073709	3284,5	1237,6387	0,7	187,1	86,5	100,5	3 591	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	6 876
911	k070510/1	3282	4,9677	0,15	3,3	0,3	2,9	1 198	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 480
912	k070510/2a	3280	38,5994	0,414	47,1	2,7	44,4	2 787	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	6 067
913	k072317	3279	62,3041	0,309	21,8	4,4	17,5	2 087	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 366
914	k072310/к1	3278	9,9295	0,15	3,3	0,7	2,6	1 152	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 430
915	k071012/2	3276	99,8238	0,207	7,6	7,0	0,6	749	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 025
916	k071831/п4	3265	12,1808	0,259	13,7	0,9	12,9	1 898	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 163
917	п242	3259	309,7022	0,414	47,1	21,7	25,4	2 344	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 603
918	k072009	3255	3,6586	0,1	1,1	0,3	0,9	823	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 078
919	k072310	3246	74,951	0,309	21,8	5,2	16,6	2 054	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 300
920	k072405/4	3246	4,7092	0,15	3,3	0,3	2,9	1 201	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447
921	k070906/п1	3246	10,0305	0,207	7,6	0,7	6,9	1 566	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 812
922	k073708	3242,5	1237,6387	0,7	187,1	86,5	100,5	3 591	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	6 834
923	k070510	3242	78,0251	0,414	47,1	5,5	41,6	2 732	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 974
924	k071012/4	3225	103,9703	0,207	7,6	7,3	0,4	622	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 847
925	k072311	3218	217,5264	0,414	47,1	15,2	31,9	2 515	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 733
926	k072405/п4	3218	2,3629	0,051	0,2	0,2	0,0	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 499
927	k071004/1	3218	5,9815	0,1	1,1	0,4	0,7	772	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 990
928	k070509/п3	3213	2,7373	0,082	0,7	0,2	0,5	683	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 896
929	k072405/2	3211	16,1004	0,309	21,8	1,1	20,7	2 200	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 411
930	k070510/13	3209	117,7397	0,414	47,1	8,2	38,9	2 674	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 883
931	k073707	3205,5	1237,6387	0,7	187,1	86,5	100,5	3 591	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	6 797
932	k070803/3	3204	6,8433	0,15	3,3	0,5	2,8	1 181	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 385
933	k070220/1	3204	34,2307	0,259	13,7	2,4	11,3	1 825	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 029
934	k072308/1	3202	8,3072	0,15	3,3	0,6	2,7	1 168	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 370
935	k072312	3198	60,9079	0,309	21,8	4,3	17,6	2 091	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 289
936	k070906	3196	64,5642	0,309	21,8	4,5	17,3	2 081	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 277
937	k072405/1	3181	16,4763	0,309	21,8	1,2	20,7	2 199	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 380
938	k070416/п2	3180,8	10,6703	0,15	3,3	0,7	2,5	1 145	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 326
939	k071831/11	3180	13,5391	0,259	13,7	0,9	12,8	1 894	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 074
940	k072916	3171	7,6812	0,15	3,3	0,5	2,7	1 174	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 345
941	k072403/4	3160	24,4345	0,207	7,6	1,7	5,9	1 491	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 651
942	k070801/п1	3160	3,1428	0,1	1,1	0,2	0,9	834	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 994
943	k070902/3	3160	10,2395	0,15	3,3	0,7	2,6	1 149	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 309
944	k070509/4	3156	3,6497	0,15	3,3	0,3	3,0	1 210	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 366
945	k070803/2	3147	7,6036	0,15	3,3	0,5	2,7	1 174	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 321
946	k070901/п2	3146	5,2668	0,1	1,1	0,4	0,8	789	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 935
947	k070416/п1	3144,8	23,5011	0,15	3,3	1,6	1,6	999	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 144
948	k070905	3136	79,8955	0,309	21,8	5,6	16,3	2 040	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	5 176
949	k072405	3130	334,9856	0,414	47,1	23,4	23,7	2 292	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 422
950	k070902/2	3130	11,304	0,15	3,3	0,8	2,5	1 139	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 269
951	k071002/п1	3126	1,9364	0,082	0,7	0,1	0,5	707	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 833
952	k070801/2	3122	4,4608	0,1	1,1	0,3	0,8	806	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 928
953	k072915	3121	22,5004	0,207	7,6	1,6	6,1	1 502	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 623
954	k070415	3118,8	107,8166	0,414	47,1	7,5	39,5	2 689	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 807
955	k070901/2a	3116	5,3682	0,1	1,1	0,4	0,8	786	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 902
956	k071831/10	3114	14,4154	0,259	13,7	1,0	12,7	1 891	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 005

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
957	k07п236/к1	3107	9,618	0,1	1,1	0,7	0,5	673	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 780
958	k070801/1	3105	4,5875	0,15	3,3	0,3	3,0	1 202	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 307
959	k070219/5	3103	55,2091	0,207	7,6	3,9	3,8	1 296	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 399
960	k072008	3095	24,9107	0,207	7,6	1,7	5,9	1 488	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 583
961	k070802	3093	10,7312	0,414	47,1	0,8	46,3	2 824	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 917
962	k070803/п2	3092	0,7452	0,15	3,3	0,1	3,2	1 235	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 327
963	k071001/1	3091	0,9226	0,051	0,2	0,1	0,1	454	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 545
964	k070902/1	3091	14,604	0,15	3,3	1,0	2,3	1 105	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 196
965	k070903	3089	81,3656	0,309	21,8	5,7	16,1	2 036	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-		5 125
966	k070901/2	3072	8,1612	0,1	1,1	0,6	0,6	716	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 788
967	k071831/9	3072	25,3354	0,259	13,7	1,8	12,0	1 855	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 927
968	k072308/п1	3070	2,4703	0,1	1,1	0,2	1,0	847	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 917
969	k07п236	3062	235,7499	0,414	47,1	16,5	30,6	2 483	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 545
970	k070803	3062	25,5562	0,414	47,1	1,8	45,3	2 804	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 866
971	k072914	3055	23,3571	0,207	7,6	1,6	6,0	1 497	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 552
972	k07т9	3051	235,7499	0,414	47,1	16,5	30,6	2 483	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 534
973	k072007	3045	35,2254	0,207	7,6	2,5	5,2	1 429	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 474
974	k070804	3042	33,4335	0,414	47,1	2,3	44,7	2 794	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 836
975	k072308	3040	260,8384	0,414	47,1	18,2	28,8	2 438	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-		5 478
976	k070416	3038,8	150,1719	0,414	47,1	10,5	36,6	2 624	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 663
977	k070902	3032	97,3534	0,309	21,8	6,8	15,0	1 991	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-		5 023
978	k070504/7	3027	3,0921	0,1	1,1	0,2	0,9	835	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 862
979	k070901/1	3022	9,9405	0,1	1,1	0,7	0,4	662	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 684
980	k070805	3012	39,2123	0,414	47,1	2,7	44,3	2 786	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-		5 798
981	k070504/п4	3000	2,3318	0,082	0,7	0,2	0,5	696	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 696
982	k070219/п1	2992	57,1193	0,207	7,6	4,0	3,6	1 281	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 273
983	k070219/1	2984	1,3173	0,1	1,1	0,1	1,0	868	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 852
984	k070216/8	2979	10,0775	0,125	2,0	0,7	1,3	937	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 916
985	k073316	2974,3	16,1507	0,207	7,6	1,1	6,5	1 535	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 509
986	k07п233/3	2972	1,3694	0,207	7,6	0,1	7,5	1 607	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 579
987	k071831/8	2969	41,2405	0,259	13,7	2,9	10,9	1 800	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 769
988	k070504/п3	2967	3,6751	0,1	1,1	0,3	0,9	823	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 790
989	k07п233/к2	2962	1,6379	0,207	7,6	0,1	7,5	1 606	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 568
990	k071831/п2	2961	4,0749	0,082	0,7	0,3	0,4	639	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 600
991	k070504/п2	2959	4,3848	0,1	1,1	0,3	0,8	808	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 767
992	k070504/8	2959	3,4977	0,15	3,3	0,2	3,0	1 211	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 170
993	k071910	2958	55,4775	0,309	21,8	3,9	18,0	2 104	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-		5 062
994	k072006	2955	36,9606	0,207	7,6	2,6	5,0	1 419	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 374
995	k070901	2948	356,2104	0,612	131,4	24,9	106,5	3 657	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-		6 605
996	k072122*	2943	6,1429	0,1	1,1	0,4	0,7	768	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 711
997	k07п235	2942	263,8941	0,414	47,1	18,5	28,6	2 432	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-		5 374
998	k070504/6	2939	5,0488	0,15	3,3	0,4	2,9	1 198	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 137
999	k07п233/2	2932	1,6379	0,207	7,6	0,1	7,5	1 606	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 538
1000	k073301а/2	2928	12,8294	0,15	3,3	0,9	2,4	1 123	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 051
1001	k072122	2923	6,1429	0,1	1,1	0,4	0,7	768	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 691
1002	k070504/5	2919	10,5082	0,15	3,3	0,7	2,5	1 147	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 066
1003	k070218/1	2917	10,6703	0,207	7,6	0,7	6,9	1 562	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 479
1004	k070216/9	2911	11,9877	0,125	2,0	0,8	1,2	906	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 817
1005	k071831/п1	2906	4,6445	0,082	0,7	0,3	0,3	617	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 523
1006	k072005	2905	46,5011	0,207	7,6	3,3	4,4	1 358	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 263
1007	k07п233/1	2902	9,0058	0,207	7,6	0,6	7,0	1 571	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 473
1008	k070506	2902	357,2749	0,612	131,4	25,0	106,5	3 656	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-		6 558
1009	k072002/п4	2901	5,9308	0,082	0,7	0,4	0,3	562	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 463
1010	k072303	2899	266,9981	0,414	47,1	18,7	28,4	2 426	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-		5 325
1011	k07п212	2886	11,7935	0,125	2,0	0,8	1,2	909	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 795
1012	k072002/п2	2881	31,2202	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 334
1013	k071831/16а	2880	2,0593	0,051	0,2	0,1	0,0	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 216
1014	k072003	2870	54,5944	0,207	7,6	3,8	3,8	1 300	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 170
1015	k070216/6	2869	13,8978	0,125	2,0	1,0	1,1	873	109	200	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 742
1016	k071831/7	2864	56,5812	0,259	13,7	4,0	9,8	1 743	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 607
1017	k070218/п1	2862	13,1733	0,207	7,6	0,9	6,7	1 550	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 412

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1018	k072903	2861	32,5017	0,207	7,6	2,3	5,4	1 445	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306
1019	k071831/6	2853	61,2256	0,259	13,7	4,3	9,5	1 725	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 578
1020	k073701	2852	325,6543	0,612	131,4	22,8	108,7	3 679	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	6 531
1021	k070218/2	2852	8,2465	0,15	3,3	0,6	2,7	1 168	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 020
1022	k072910	2851	117,892	0,259	13,7	8,2	5,5	1 457	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 308
1023	k070505/3	2847	5,8801	0,15	3,3	0,4	2,9	1 190	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 037
1024	k070504/п7	2836	12,2824	0,15	3,3	0,9	2,4	1 129	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 965
1025	k071831/5	2833	15,9928	0,259	13,7	1,1	12,6	1 886	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 719
1026	k072002/1	2831	55,2387	0,207	7,6	3,9	3,8	1 296	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 127
1027	k070505/2	2827	9,7833	0,15	3,3	0,7	2,6	1 154	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 981
1028	k072907/1	2825	6,8128	0,15	3,3	0,5	2,8	1 182	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 007
1029	k070419/1	2821,4	4,94	0,259	13,7	0,3	13,4	1 921	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 743
1030	k072123/2	2819	6,8758	0,1	1,1	0,5	0,6	750	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 569
1031	k072909	2817	47,7435	0,259	13,7	3,3	10,4	1 776	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 593
1032	k070504/4	2813	3,8994	0,15	3,3	0,3	3,0	1 208	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 021
1033	k070218	2807	123,4927	0,514	83,1	8,6	74,5	3 272	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	6 079
1034	k071831/3a	2803	77,2184	0,259	13,7	5,4	8,3	1 659	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 462
1035	k071831/17	2803	8,2812	0,259	13,7	0,6	13,2	1 911	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 714
1036	k072902	2797	34,7828	0,207	7,6	2,4	5,2	1 432	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 229
1037	k072925	2795	6,6608	0,259	13,7	0,5	13,3	1 916	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 711
1038	k071907	2790	78,5203	0,309	21,8	5,5	16,3	2 044	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	4 834
1039	k070504/2	2789	16,9422	0,259	13,7	1,2	12,6	1 883	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 672
1040	k072907/2	2787	9,8036	0,15	3,3	0,7	2,6	1 153	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 940
1041	k070707/п3	2784	1,8614	0,15	3,3	0,1	3,1	1 225	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 009
1042	k072908	2782	37,4187	0,207	7,6	2,6	5,0	1 416	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 198
1043	k071827/9a	2782	4,1406	0,309	21,8	0,3	21,5	2 227	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	5 009
1044	k070419/п1	2777,4	22,3287	0,15	3,3	1,6	1,7	1 015	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 792
1045	k071831/3	2773	89,8407	0,259	13,7	6,3	7,5	1 602	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 375
1046	k070216/5	2765	2,5688	0,1	1,1	0,2	0,9	845	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 610
1047	k071827/9	2762	10,9759	0,309	21,8	0,8	21,1	2 211	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	4 973
1048	k070216/3	2757	21,0048	0,207	7,6	1,5	6,2	1 510	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 267
1049	k070505	2756	373,757	0,414	47,1	26,1	20,9	2 207	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	4 963
1050	k070707/21	2754	6,1876	0,15	3,3	0,4	2,8	1 187	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 941
1051	k072907	2749	47,8306	0,259	13,7	3,3	10,4	1 776	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 525
1052	k070505/п1	2748	2,8894	0,15	3,3	0,2	3,1	1 216	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 964
1053	k072924	2743	12,4699	0,259	13,7	0,9	12,9	1 897	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 640
1054	k072301/1	2729	6,7665	0,15	3,3	0,5	2,8	1 182	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 911
1055	k070216/1*	2727,1	23,3364	0,207	7,6	1,6	6,0	1 497	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 224
1056	k070419	2725,4	178,5405	0,414	47,1	12,5	34,6	2 579	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 305
1057	k070216/4	2725	8,785	0,1	1,1	0,6	0,5	699	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 424
1058	k07п231	2710	13,1033	0,15	3,3	0,9	2,4	1 121	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 831
1059	k071831/4a	2709	93,6215	0,259	13,7	6,5	7,2	1 584	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 293
1060	k072905	2706	51,2269	0,207	7,6	3,6	4,0	1 325	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 031
1061	k070707/14	2702	8,3827	0,15	3,3	0,6	2,7	1 167	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 869
1062	k072923	2684	14,2441	0,259	13,7	1,0	12,7	1 892	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 576
1063	k070707/18a	2663	2,8884	0,07	0,4	0,2	0,2	552	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 215
1064	k070216/2	2657	34,0711	0,207	7,6	2,4	5,2	1 436	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 093
1065	k072907	2655	47,8306	0,259	13,7	3,3	10,4	1 776	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 431
1066	k070216/10	2650	23,3364	0,207	7,6	1,6	6,0	1 497	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 147
1067	k072945	2645	15,1566	0,259	13,7	1,1	12,7	1 889	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 534
1068	k070707/п2	2643	9,3455	0,15	3,3	0,7	2,6	1 158	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 801
1069	k072906	2640	60,2803	0,207	7,6	4,2	3,4	1 257	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 897
1070	k070707/15	2630	7,4456	0,15	3,3	0,5	2,8	1 176	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 806
1071	k070707/13	2613	9,9232	0,15	3,3	0,7	2,6	1 152	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 765
1072	k070503/п1	2613	0,1014	0,15	3,3	0,0	3,3	1 240	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 853
1073	k070707/п7	2610	12,3174	0,15	3,3	0,9	2,4	1 129	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 739
1074	k071827/п3	2607	36,6519	0,309	21,8	2,6	19,3	2 151	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	4 758
1075	k072904	2596	85,4837	0,259	13,7	6,0	7,8	1 622	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 218
1076	k070707/п1	2585	11,4637	0,15	3,3	0,8	2,5	1 137	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 722
1077	k071831/4	2582	3,812	0,1	1,1	0,3	0,9	820	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 402
1078	k070707/п5	2580	14,1788	0,15	3,3	1,0	2,3	1 109	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 689

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1079	k070216	2571	191,5179	0,514	83,1	13,4	69,7	3 206	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	5 777
1080	k071831/1	2562	98,6165	0,259	13,7	6,9	6,8	1 560	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 122
1081	k072901/2*	2559	9,2246	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718
1082	k070707/20	2545	17,0082	0,15	3,3	1,2	2,1	1 078	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 623
1083	k072901/2	2539	9,2246	0,15	3,3	0,6	2,6	1 159	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 698
1084	k070707/12	2534	16,5472	0,15	3,3	1,2	2,1	1 084	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 618
1085	k072901/1	2519	13,5333	0,15	3,3	0,9	2,3	1 116	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 635
1086	k073603/3	2507	2,07	0,207	7,6	0,1	7,5	1 604	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 111
1087	k070707/11	2505	17,1249	0,15	3,3	1,2	2,1	1 077	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 582
1088	k072901/п1	2486	14,9019	0,1	1,1	1,0	0,1	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 887
1089	k070503	2482	408,415	0,612	131,4	28,6	102,9	3 617	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	6 099
1090	k070707/10	2471	17,5742	0,15	3,3	1,2	2,0	1 072	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 543
1091	k070502/3	2464	2,3368	0,1	1,1	0,2	1,0	849	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 313
1092	k070402	2457	232,6391	0,414	47,1	16,3	30,8	2 488	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	4 945
1093	k070707/16	2435	21,5205	0,15	3,3	1,5	1,8	1 025	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 460
1094	k07т8	2410	3,1479	0,1	1,1	0,2	0,9	834	109	200	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 244
1095	k0704026	2401	232,6391	0,414	47,1	16,3	30,8	2 488	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	4 889
1096	k070502	2385	467,3633	0,514	83,1	32,7	50,4	2 899	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	-	-	-	-	-	5 284
1097	k073227	2303	186,0493	0,414	47,1	13,0	34,1	2 567	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	4 870
1098	k070212/5	2238	12,3829	0,15	3,3	0,9	2,4	1 128	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 366
1099	k070212/8	2228	16,9869	0,207	7,6	1,2	6,4	1 531	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 759
1100	k070501/1	2219	10,2953	0,15	3,3	0,7	2,6	1 149	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 368
1101	k070501	2189	520,562	0,514	83,1	36,4	46,7	2 831	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	5 020
1102	k070212/6	2124	12,3829	0,259	13,7	0,9	12,9	1 898	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 022
1103	k070212/1	2092	17,8498	0,259	13,7	1,2	12,5	1 880	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 972
1104	k070212/7	2080	24,4298	0,309	21,8	1,7	20,1	2 180	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	-	-	-	-	-	-	-	4 260
1105	k070116/7	2071,2	45,571	0,309	21,8	3,2	18,7	2 129	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	-	-	-	-	-	-	-	-	4 201
1106	k070212/п1	2070	20,7479	0,259	13,7	1,5	12,3	1 871	109	200	264	386	482	705	933	1 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 941
1107	k070213/п2	1974	8,1872	0,207	7,6	0,6	7,1	1 575	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 549
1108	k070213/1	1924	32,9529	0,207	7,6	2,3	5,3	1 443	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 367
1109	k070213/7	1872	8,8129	0,15	3,3	0,6	2,7	1 163	109	200	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 035
1110	k070116	1812	3121,5215	0,8	265,6	218,3	47,4	2 843	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	-	-	-	-	-	-	4 655
1111	k070210/п2	1769	49,5907	0,207	7,6	3,5	4,2	1 336	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 105
1112	k070213/3	1753	50,0123	0,207	7,6	3,5	4,1	1 333	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 086
1113	k070210	1726	327,7822	0,612	131,4	22,9	108,5	3 678	109	200	264	386	482	705	933	1 364	1 704	2 176	2 468	2 892	3 585	-	-	-	-	5 404
1114	k073215/4	1726	10,1698	0,1	1,1	0,7	0,4	655	109	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 381
1115	k070213/4	1723	61,2622	0,207	7,6	4,3	3,3	1 249	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 972
1116	k073215/1	1643	96,2228	0,259	13,7	6,7	7,0	1 572	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 215
1117	k073201/7	1625	41,4167	0,207	7,6	2,9	4,7	1 391	109	200	264	386	482	705	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016
1118	k073201/2	731	89,4991	0,259	13,7	6,3	7,5	1 603	109	200	264	386	482	705	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 334

Таблица А.2.6 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-16

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k031514	9098,9	9,4372	0,414	47,1	0,7	46,4	2 842	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 941
2	k030410/11	8990,2	46,3872	0,207	7,6	3,2	4,4	1 361	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 352
3	k030410/18	8929,6	47,9611	0,207	7,6	3,4	4,3	1 351	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 280
4	k031516	8832,9	77,992	0,414	47,1	5,5	41,6	2 747	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 580
5	k030318/2	8820,4	21,9545	0,7	187,1	1,5	185,5	4 376	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	13 197
6	k030318/1	8759,6	24,9103	0,7	187,1	1,7	185,3	4 375	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	13 134
7	k030410/16	8728,7	16,5803	0,15	3,3	1,2	2,1	1 085	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 813
8	k030318	8652	56,9328	0,7	187,1	4,0	183,1	4 358	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	13 010
9	k030319/2	8626,2	36,9863	0,207	7,6	2,6	5,0	1 422	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 048
10	k030319/1	8602,8	136,4449	0,309	21,8	9,5	12,3	1 878	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 481
11	k030314/п2	8577,5	11,3599	0,207	7,6	0,8	6,8	1 564	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 141
12	k030410/10	8571,1	69,602	0,414	47,1	4,9	42,2	2 759	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 330

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
13	k030316A/1	8558,4	148,5209	0,414	47,1	10,4	36,7	2 641	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 199
14	k030317	8541,6	70,2725	0,7	187,1	4,9	182,1	4 351	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	12 893
15	k030410/8	8496,1	71,7812	0,514	83,1	5,0	78,1	3 342	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	11 838
16	k030316A	8479,6	218,7934	0,8	265,6	15,3	250,3	4 805	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	13 284
17	k030314/2	8440,5	18,7389	0,207	7,6	1,3	6,3	1 526	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 966
18	k030316	8433,8	220,4784	0,8	265,6	15,4	250,2	4 804	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	13 238
19	k030410/6	8388,8	71,7812	0,414	47,1	5,0	42,1	2 756	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 144
20	k030315	8362,6	247,0176	0,996	472,4	17,3	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	13 955
21	т69	8358,5	21,126	0,207	7,6	1,5	6,1	1 513	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 872
22	k030410/5	8327,8	73,9604	0,414	47,1	5,2	41,9	2 752	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	11 080
23	k030314	8319,5	268,1436	0,7	187,1	18,8	168,3	4 245	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	12 565
24	k030314/1	8244,5	8,0039	0,15	3,3	0,6	2,7	1 173	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 417
25	k030314a	8228,5	276,1474	0,7	187,1	19,3	167,8	4 241	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	12 469
26	k030327	8093,9	276,1474	0,7	187,1	19,3	167,8	4 241	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	12 335
27	k030410/2	8061,6	160,6329	0,514	83,1	11,2	71,9	3 256	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	11 318
28	k030326/3	8039,9	72,8561	0,309	21,8	5,1	16,7	2 068	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	10 108
29	k030312	8021,9	581,07	0,7	187,1	40,6	146,4	4 065	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	12 087
30	k030410/п2	8009	446,5591	0,514	83,1	31,2	51,9	2 942	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 951
31	тА/1	7960,4	116,425	0,309	21,8	8,1	13,7	1 942	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 903
32	k030311	7914,4	624,8482	0,7	187,1	43,7	143,4	4 038	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 953
33	k030308/п5	7905,4	7,4941	0,1	1,1	0,5	0,6	734	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 640
34	k030410/1	7893,1	176,7955	0,414	47,1	12,4	34,7	2 596	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	10 489
35	k030326/2	7869,4	130,2086	0,309	21,8	9,1	12,7	1 899	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 768
36	k030308/п2	7785,4	14,0378	0,125	2,0	1,0	1,0	871	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 656
37	k030326	7782,4	755,0568	0,7	187,1	52,8	134,3	3 957	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 739
38	k030406	7761	431,9367	0,612	131,4	30,2	101,2	3 623	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 384
39	k030410	7708,5	665,3773	0,612	131,4	46,5	84,9	3 430	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	11 139
40	k030308/2	7671,8	7,9844	0,1	1,1	0,6	0,6	721	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 393
41	k030405	7649,4	689,2277	0,612	131,4	48,2	83,2	3 409	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	11 058
42	k030308/1	7632,9	786,1368	0,7	187,1	55,0	132,1	3 936	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 569
43	k030307/4	7628,9	39,002	0,207	7,6	2,7	4,9	1 410	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 039
44	k030308	7602,9	812,4933	0,7	187,1	56,8	130,2	3 919	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 522
45	k030404	7549,7	689,2277	0,612	131,4	48,2	83,2	3 409	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 959
46	k030307/5	7493,5	5,212	0,207	7,6	0,4	7,3	1 594	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 087
47	k030307A	7490,8	813,8432	0,7	187,1	56,9	130,2	3 918	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 409
48	k030403	7483,7	718,5261	0,612	131,4	50,2	81,2	3 383	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 866
49	k030307/п1	7460,2	8,4869	0,259	13,7	0,6	13,1	1 917	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 378
50	k030307/1	7458,1	5,327	0,1	1,1	0,4	0,8	787	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 245
51	k030402/2	7447,5	25,4848	0,309	21,8	1,8	20,1	2 187	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	9 635
52	k030304/1	7437,6	15,2359	0,15	3,3	1,1	2,2	1 099	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 537
53	k030307/6	7423,2	13,8139	0,259	13,7	1,0	12,8	1 900	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 324
54	k030304/п5	7396,1	17,4393	0,15	3,3	1,2	2,1	1 075	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 471
55	k030307	7392,3	866,6591	0,7	187,1	60,6	126,5	3 883	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 276
56	k030402б	7384,5	729,053	0,612	131,4	51,0	80,5	3 373	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 757
57	k030402/3	7379,7	8,3718	0,207	7,6	0,6	7,0	1 578	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 958
58	k030304/4	7307,8	22,6452	0,15	3,3	1,6	1,7	1 011	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 319
59	k030402/п1	7304,1	11,7618	0,207	7,6	0,8	6,8	1 562	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 866
60	k030402	7296,4	790,6342	0,612	131,4	55,3	76,2	3 316	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 612
61	k030401/п3	7204,9	1,0896	0,051	0,2	0,1	0,1	439	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 644
62	k031640/1	7203,5	31,8202	0,414	47,1	2,2	44,9	2 811	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	10 015
63	k030305	7191,6	871,6229	0,7	187,1	61,0	126,1	3 880	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	11 072
64	k030401/8	7185,9	5,327	0,1	1,1	0,4	0,8	787	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 973
65	k030304/3	7169,5	28,8439	0,207	7,6	2,0	5,6	1 470	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 640
66	k030401/2	7164,5	2,0037	0,1	1,1	0,1	1,0	856	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 020
67	k030401/7	7160,8	9,6249	0,1	1,1	0,7	0,5	672	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 833
68	k031640	7148,5	37,6805	0,514	83,1	2,6	80,5	3 373	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 522
69	k03 б/н	7134,8	43,0463	0,259	13,7	3,0	10,7	1 800	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 935
70	k030401/1	7099,2	11,6286	0,15	3,3	0,8	2,5	1 137	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 236
71	k031519	7095,5	135,5174	0,414	47,1	9,5	37,6	2 661	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 757
72	k030304/2	7087,5	31,4469	0,207	7,6	2,2	5,4	1 455	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 543
73	k031638/3	7078,5	11,0489	0,207	7,6	0,8	6,9	1 565	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 644

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
74	k030304	7034,6	907,7672	0,7	187,1	63,5	123,6	3 856	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	10 890
75	k030401/п1	7029,2	21,423	0,15	3,3	1,5	1,8	1 027	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 056
76	k031752/п1	7023,8	3,2571	0,082	0,7	0,2	0,4	666	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 690
77	k031752/3	7015,8	3,8356	0,1	1,1	0,3	0,9	820	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 835
78	k031752/5	7012,8	4,2128	0,1	1,1	0,3	0,8	812	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 824
79	k030401	7003,6	833,4257	0,612	131,4	58,3	73,2	3 274	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 278
80	k031638/1	6964,5	17,6397	0,309	21,8	1,2	20,6	2 206	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	9 170
81	k031752/2	6941,8	9,0104	0,15	3,3	0,6	2,6	1 163	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 105
82	k030620	6929,3	14,8369	0,414	47,1	1,0	46,0	2 834	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 764
83	k031752/4	6927,8	5,659	0,1	1,1	0,4	0,7	780	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 707
84	k031764	6914,8	6,6651	0,514	83,1	0,5	82,7	3 401	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 316
85	k031754	6900,8	43,0463	0,259	13,7	3,0	10,7	1 800	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 701
86	k030302/1	6883	44,6029	0,207	7,6	3,1	4,5	1 373	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 256
87	k030609	6881,7	5,1212	0,612	131,4	0,4	131,1	3 927	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	10 809
88	k030303	6872,6	1741,1929	0,7	187,1	121,8	65,3	3 160	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 033
89	k030606/п1	6871,9	16,3381	0,15	3,3	1,1	2,1	1 087	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 959
90	k031752/1	6857,8	16,2351	0,15	3,3	1,1	2,1	1 088	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 946
91	k030606/2	6839,4	54,6198	0,207	7,6	3,8	3,8	1 303	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 142
92	k031639	6837,5	37,6805	0,514	83,1	2,6	80,5	3 373	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 211
93	т14а	6825,4	66,5087	0,207	7,6	4,7	3,0	1 207	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 032
94	k030302/2	6803,2	51,5764	0,207	7,6	3,6	4,0	1 325	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 128
95	k031752	6797,8	59,2814	0,414	47,1	4,1	42,9	2 773	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 571
96	k030302/п4	6792,9	6,2108	0,1	1,1	0,4	0,7	767	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 559
97	k030302	6788,6	40,4866	0,207	7,6	2,8	4,8	1 400	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 189
98	k031638	6781,5	76,8975	0,514	83,1	5,4	77,7	3 337	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	10 118
99	k031833/5д	6774,9	6,0786	0,414	47,1	0,4	46,7	2 846	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 621
100	k030302/3	6743,7	9,5644	0,125	2,0	0,7	1,4	945	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 689
101	k031751	6724,8	63,7709	0,414	47,1	4,5	42,6	2 767	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 492
102	k030302/4	6710,7	53,5135	0,207	7,6	3,7	3,9	1 311	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 022
103	k030302/п3	6700,7	11,901	0,1	1,1	0,8	0,3	588	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 288
104	k030605/2	6686,9	15,8115	0,15	3,3	1,1	2,2	1 093	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 780
105	k031833/5б	6686	7,1868	0,414	47,1	0,5	46,6	2 845	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 531
106	k030837	6684,3	123,9379	0,309	21,8	8,7	13,2	1 919	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 603
107	k031833/п5	6679,4	7,2876	0,207	7,6	0,5	7,1	1 584	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 263
108	k030125/34	6676,5	30,152	0,414	47,1	2,1	45,0	2 814	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 490
109	k030302/5	6673,7	59,7243	0,207	7,6	4,2	3,4	1 264	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 937
110	k030606/4	6672,2	16,2231	0,125	2,0	1,1	0,9	829	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 501
111	k030816/15	6670,9	10,4169	0,15	3,3	0,7	2,5	1 149	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 820
112	k031833/5а	6660,3	10,881	0,414	47,1	0,8	46,3	2 840	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 500
113	k030606/1	6652,2	69,5354	0,207	7,6	4,9	2,8	1 179	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 831
114	k030606/3	6635,2	28,7052	0,15	3,3	2,0	1,3	924	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 560
115	k031833/4в	6619,8	27,3201	0,414	47,1	1,9	45,2	2 818	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 437
116	k030302/п2	6613,7	83,1873	0,207	7,6	5,8	1,8	1 033	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 647
117	k031750	6611,8	41,4246	0,414	47,1	2,9	44,2	2 798	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 410
118	k031831/п2	6608,7	7,2204	0,1	1,1	0,5	0,6	741	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 350
119	k030301	6602,6	1700,7063	0,8	265,6	118,9	146,7	4 067	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	10 670
120	k030816/9	6589,9	10,4169	0,207	7,6	0,7	6,9	1 568	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 158
121	k031833/4б	6577	44,1453	0,414	47,1	3,1	44,0	2 794	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 371
122	k0301520	6575,5	165,6694	0,414	47,1	11,6	35,5	2 614	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 189
123	k030816/8	6565,9	21,4416	0,309	21,8	1,5	20,3	2 197	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	8 763
124	k031833/4	6564	47,8899	0,414	47,1	3,3	43,7	2 789	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 353
125	k030133	6550,9	1859,6806	0,996	472,4	130,0	342,3	5 297	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	11 848
126	k030606	6548,2	128,217	0,414	47,1	9,0	38,1	2 672	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 220
127	k031749	6542,8	44,7068	0,414	47,1	3,1	44,0	2 794	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 336
128	k031831/2	6513,7	12,7113	0,207	7,6	0,9	6,7	1 557	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 071
129	k030836	6506,3	123,9379	0,414	47,1	8,7	38,4	2 679	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 185
130	k03т11	6499,5	16,9268	0,15	3,3	1,2	2,1	1 081	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 580
131	k030833/2	6486,3	30,4247	0,414	47,1	2,1	45,0	2 813	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 300
132	k030605/1	6466,9	29,8554	0,207	7,6	2,1	5,5	1 465	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 931
133	k031831/п1	6458,2	20,8553	0,207	7,6	1,5	6,2	1 515	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 973
134	k031632/4	6452,8	17,6313	0,15	3,3	1,2	2,0	1 073	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 526

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
135	k031632/5	6441,8	13,2738	0,15	3,3	0,9	2,3	1 120	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 562
136	k031833/8	6439,4	53,2045	0,207	7,6	3,7	3,9	1 313	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 753
137	k031833/17	6429,4	20,8553	0,414	47,1	1,5	45,6	2 826	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 256
138	k031833/3	6427,6	59,2243	0,207	7,6	4,1	3,5	1 268	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 695
139	k031761	6410,8	38,9775	0,414	47,1	2,7	44,4	2 802	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 212
140	k030815/3	6394,3	29,325	0,414	47,1	2,1	45,0	2 815	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 209
141	k031617/7	6378,4	26,8667	0,207	7,6	1,9	5,7	1 482	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 860
142	k031748	6376,8	57,5151	0,414	47,1	4,0	43,1	2 776	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	9 153
143	k031836/2	6362,5	14,953	0,15	3,3	1,0	2,2	1 103	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 465
144	k031746/2	6357,8	31,8351	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 811
145	k030605	6347,1	158,0724	0,514	83,1	11,1	72,1	3 259	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 606
146	k030603/8	6345,1	16,2049	0,15	3,3	1,1	2,1	1 089	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 434
147	k031735/11	6334,5	38,2487	0,207	7,6	2,7	5,0	1 414	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 749
148	k031617/8	6322,4	26,8667	0,207	7,6	1,9	5,7	1 482	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 804
149	k030816/6	6322,3	56,6131	0,309	21,8	4,0	17,9	2 111	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 433
150	k031632/3	6319,8	36,5111	0,15	3,3	2,6	0,7	775	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 095
151	k031747	6311,8	168,8024	0,612	131,4	11,8	119,6	3 817	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	10 129
152	k031833/п3	6307,6	95,9477	0,207	7,6	6,7	0,9	836	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 143
153	k030816/3	6301,9	28,2532	0,309	21,8	2,0	19,9	2 181	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 483
154	k030603/4	6293,1	22,4399	0,15	3,3	1,6	1,7	1 014	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 307
155	k031836/1	6288,5	23,4328	0,207	7,6	1,6	6,0	1 501	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 789
156	k031532	6284,3	165,6694	0,414	47,1	11,6	35,5	2 614	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 898
157	k03т46а	6276,2	4,2819	0,15	3,3	0,3	3,0	1 206	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 483
158	k030833	6267,3	154,3627	0,414	47,1	10,8	36,3	2 632	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 899
159	k031632/2	6267,3	40,4571	0,207	7,6	2,8	4,8	1 400	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 668
160	k031746/1	6264,8	31,8414	0,207	7,6	2,2	5,4	1 453	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 718
161	k030603/9	6263,6	13,7654	0,207	7,6	1,0	6,7	1 552	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 815
162	k030816/5	6237,3	71,8603	0,309	21,8	5,0	16,8	2 070	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 308
163	k03т40	6230,2	4,9535	0,15	3,3	0,3	2,9	1 201	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 431
164	k031836	6229,5	29,9816	0,309	21,8	2,1	19,7	2 177	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 406
165	k031833/1	6221,6	157,6655	0,309	21,8	11,0	10,8	1 804	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 026
166	k031617/10	6215,4	33,3315	0,207	7,6	2,3	5,3	1 444	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 660
167	k030603/п5	6213,6	13,9591	0,207	7,6	1,0	6,6	1 551	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 764
168	k031735/10	6208,5	70,9453	0,309	21,8	5,0	16,9	2 073	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 281
169	k030232/6	6206,6	30,225	0,15	3,3	2,1	1,2	899	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 106
170	k030603/5	6196,6	36,3991	0,309	21,8	2,5	19,3	2 161	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 358
171	k030604/1	6193,4	33,8385	0,207	7,6	2,4	5,3	1 441	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 635
172	k031632/п1	6187,2	69,7092	0,207	7,6	4,9	2,8	1 178	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 365
173	k031634	6179,9	72,8004	0,514	83,1	5,1	78,0	3 341	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 521
174	k031535	6174,9	165,6694	0,414	47,1	11,6	35,5	2 614	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 789
175	k031742/4	6172,7	30,2443	0,207	7,6	2,1	5,5	1 462	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 635
176	k031637	6172,5	76,8975	0,514	83,1	5,4	77,7	3 337	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 509
177	k031617/12	6171,4	40,8374	0,207	7,6	2,9	4,8	1 398	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 569
178	k030604	6165,9	191,9109	0,612	131,4	13,4	118,0	3 801	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 967
179	k0301521	6163,9	165,6694	0,414	47,1	11,6	35,5	2 614	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 778
180	k031806/7	6159,2	9,4873	0,15	3,3	0,7	2,6	1 158	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 318
181	k030131	6158,9	2025,35	0,996	472,4	141,6	330,7	5 240	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	11 399
182	k031746	6147,8	200,6438	0,612	131,4	14,0	117,4	3 795	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 942
183	k03т36	6147,2	14,4408	0,15	3,3	1,0	2,3	1 108	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255
184	k031835	6145,1	44,7498	0,309	21,8	3,1	18,7	2 141	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 286
185	k030232/5	6137,6	32,5759	0,15	3,3	2,3	1,0	858	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 995
186	k031833/12	6135,5	178,5208	0,309	21,8	12,5	9,4	1 725	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 860
187	k031617/11	6132,9	42,0128	0,207	7,6	2,9	4,7	1 390	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 523
188	k030816/4	6129,3	74,8021	0,309	21,8	5,2	16,6	2 063	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 192
189	k031735/п1	6127,5	9,0104	0,15	3,3	0,6	2,6	1 163	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 290
190	k030815/5	6127,3	62,5616	0,259	13,7	4,4	9,4	1 725	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 852
191	k030603/1	6109,6	43,5421	0,309	21,8	3,0	18,8	2 144	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 253
192	k031735/8	6104,5	92,8897	0,414	47,1	6,5	40,6	2 725	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 830
193	k031745	6101,7	217,6837	0,612	131,4	15,2	116,2	3 783	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 884
194	k030232/9	6097,6	19,9821	0,207	7,6	1,4	6,2	1 519	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 617
195	k030815/п1	6077,3	63,485	0,259	13,7	4,4	9,3	1 721	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 799

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
196	k031633/1	6076,9	52,0206	0,207	7,6	3,6	4,0	1 322	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 399
197	k030603/6	6070,4	50,2614	0,309	21,8	3,5	18,3	2 127	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 197
198	k031833/п1	6051,5	186,8327	0,309	21,8	13,1	8,8	1 690	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 742
199	k031632/1	6039,4	80,3467	0,207	7,6	5,6	2,0	1 067	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 107
200	k031735/19	6028,5	14,9838	0,207	7,6	1,0	6,6	1 545	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 574
201	k030815/4	6026,3	92,8101	0,414	47,1	6,5	40,6	2 725	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 751
202	k031806/12	6025,2	14,4408	0,15	3,3	1,0	2,3	1 108	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 133
203	k030603	6013,4	276,949	0,514	83,1	19,4	63,7	3 137	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 150
204	k030816/п1	5997,9	40,4565	0,309	21,8	2,8	19,0	2 151	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 149
205	k031744	5985,7	217,6837	0,612	131,4	15,2	116,2	3 783	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 768
206	k031833	5975,5	281,1936	0,414	47,1	19,7	27,4	2 412	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	8 387
207	k031832/6	5971,5	4,2819	0,1	1,1	0,3	0,8	810	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 782
208	k031633	5970,4	205,1677	0,414	47,1	14,3	32,7	2 548	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 519
209	k031643	5970	81,5152	0,514	83,1	5,7	77,4	3 333	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 303
210	k030816/10	5962,3	139,8168	0,414	47,1	9,8	37,3	2 654	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 617
211	k031806/6	5952,2	43,1546	0,309	21,8	3,0	18,8	2 145	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	8 097
212	k031804/п4	5949,7	20,7797	0,15	3,3	1,5	1,8	1 035	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 985
213	k031832/5	5941,5	15,5911	0,15	3,3	1,1	2,2	1 096	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 037
214	k030601/2	5940,9	27,3008	0,207	7,6	1,9	5,7	1 479	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 420
215	k030125/24А	5939,1	12,5305	0,15	3,3	0,9	2,4	1 128	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 067
216	k031803/9	5926,5	7,6402	0,207	7,6	0,5	7,1	1 582	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 508
217	k031735/6	5923,5	117,5568	0,414	47,1	8,2	38,9	2 688	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 612
218	k031742/2	5919,7	41,8139	0,207	7,6	2,9	4,7	1 392	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 311
219	k031629/3	5908,3	48,5448	0,207	7,6	3,4	4,2	1 347	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 255
220	k031803/8	5903,5	5,5748	0,15	3,3	0,4	2,9	1 195	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 098
221	k030815/2	5898,3	103,0836	0,414	47,1	7,2	39,9	2 710	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 608
222	k031806/11	5888,2	9,2354	0,082	0,7	0,6	0,0	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 157
223	k031832/3	5885,5	5,7092	0,15	3,3	0,4	2,9	1 194	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 079
224	k030232/4	5881,6	67,608	0,259	13,7	4,7	9,0	1 705	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 586
225	k030830	5874,3	154,3627	0,414	47,1	10,8	36,3	2 632	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 506
226	k030601	5868,4	284,1525	0,612	131,4	19,9	111,6	3 735	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 603
227	k031636	5863,8	81,5152	0,514	83,1	5,7	77,4	3 333	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 196
228	k031840	5861,5	286,0212	0,414	47,1	20,0	27,1	2 402	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	8 264
229	k030826/4	5858,4	15,442	0,414	47,1	1,1	46,0	2 834	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 692
230	k031804/п2	5846,5	20,914	0,15	3,3	1,5	1,8	1 034	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 880
231	k031832/4	5841,5	22,2238	0,207	7,6	1,6	6,1	1 507	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 349
232	k031735/5	5834,5	129,2521	0,414	47,1	9,0	38,0	2 671	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 505
233	k030601/п1	5832,9	12,1492	0,207	7,6	0,8	6,8	1 560	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 393
234	k031803/7	5829,5	15,8178	0,15	3,3	1,1	2,2	1 093	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 923
235	k030125/29	5817,7	3,1478	0,414	47,1	0,2	46,9	2 850	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 668
236	k031806/4	5817,2	64,7655	0,309	21,8	4,5	17,3	2 089	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 907
237	k031742/1	5816,7	42,8828	0,259	13,7	3,0	10,7	1 800	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 617
238	k031803/13	5809,5	15,8178	0,207	7,6	1,1	6,5	1 541	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 351
239	k031804/10	5807,3	29,0076	0,15	3,3	2,0	1,2	920	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 727
240	k031832/2	5803,5	30,1159	0,207	7,6	2,1	5,5	1 463	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 267
241	k031804/8	5790,5	32,6346	0,15	3,3	2,3	1,0	856	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 647
242	k031631	5780,8	300,6201	0,514	83,1	21,0	62,1	3 111	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 892
243	k031803/6	5780,5	19,5959	0,207	7,6	1,4	6,3	1 521	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 302
244	k030130	5778,9	2374,4736	0,996	472,4	166,0	306,3	5 116	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 895
245	k031832/1	5777,5	24,9608	0,207	7,6	1,7	5,9	1 492	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 270
246	k031738	5771,7	1,1947	0,414	47,1	0,1	47,0	2 853	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 624
247	k031743	5770,7	224,4746	0,612	131,4	15,7	115,7	3 778	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 548
248	k030815/1	5753,3	136,8631	0,414	47,1	9,6	37,5	2 659	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 412
249	k031806/1п	5747,2	6,3976	0,1	1,1	0,4	0,7	762	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 509
250	k03п1801	5744,2	18,2526	0,514	83,1	1,3	81,8	3 391	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 135
251	k030828	5743,3	154,3627	0,514	83,1	10,8	72,3	3 263	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 006
252	k031832	5740,5	341,0979	0,414	47,1	23,9	23,2	2 290	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	8 031
253	k031735/7	5736,5	142,0352	0,414	47,1	9,9	37,2	2 651	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 387
254	k030816/1	5735,3	9,3729	0,15	3,3	0,7	2,6	1 159	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 895
255	k031807/2	5733,7	20,6538	0,207	7,6	1,4	6,2	1 516	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 249
256	k031739	5720,7	6,0614	0,414	47,1	0,4	46,7	2 846	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 567

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
257	k030232/2	5714,6	188,4241	0,309	21,8	13,2	8,7	1 684	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 398
258	k031742	5712,7	274,5255	0,612	131,4	19,2	112,2	3 742	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 454
259	k030816	5710,3	139,8168	0,514	83,1	9,8	73,3	3 277	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 987
260	k031806/3	5708,2	75,7557	0,309	21,8	5,3	16,5	2 060	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 768
261	k030816/А	5705,3	149,1897	0,514	83,1	10,4	72,7	3 268	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 973
262	k031804/6	5705,3	33,4574	0,207	7,6	2,3	5,3	1 443	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 149
263	k031807/1	5688,7	21,9971	0,207	7,6	1,5	6,1	1 508	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 197
264	k03т4	5688,5	18,4709	0,15	3,3	1,3	2,0	1 063	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 752
265	k031735/3	5685,5	7,1681	0,207	7,6	0,5	7,1	1 584	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 270
266	k031803/5	5685,5	21,2835	0,207	7,6	1,5	6,1	1 512	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 198
267	k031740	5684,2	7,319	0,414	47,1	0,5	46,6	2 844	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 529
268	k031837	5682,7	38,2431	0,514	83,1	2,7	80,4	3 373	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	9 055
269	k030120/10	5673,6	20,4726	0,259	13,7	1,4	12,3	1 878	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 552
270	k030125/8	5665,9	19,7341	0,207	7,6	1,4	6,2	1 521	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 186
271	k031804/5	5663,3	4,8696	0,1	1,1	0,3	0,8	797	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 461
272	k030128/п5	5660,5	10,0365	0,15	3,3	0,7	2,6	1 153	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 814
273	k031741	5650,2	8,2622	0,414	47,1	0,6	46,5	2 843	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 493
274	k031804/4	5648,3	70,9617	0,309	21,8	5,0	16,9	2 073	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 721
275	k031735/4	5636,5	149,2033	0,414	47,1	10,4	36,7	2 640	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 276
276	k031613/6	5633,6	10,9566	0,1	1,1	0,8	0,4	626	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 259
277	k031806/2	5627,2	75,7557	0,207	7,6	5,3	2,3	1 118	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 745
278	k031807	5626,7	63,5229	0,514	83,1	4,4	78,7	3 349	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 976
279	k030125/24г	5621,1	53,4576	0,207	7,6	3,7	3,9	1 312	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 933
280	k031803/п2	5619,5	31,5768	0,207	7,6	2,2	5,4	1 455	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 074
281	k030125/24б	5618,1	94,8144	0,259	13,7	6,6	7,1	1 583	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 201
282	k030815	5613,3	440,4155	0,612	131,4	30,8	100,6	3 617	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 230
283	k031741а	5608,7	282,7876	0,612	131,4	19,8	111,7	3 736	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 344
284	k030824/4	5608,4	13,136	0,414	47,1	0,9	46,2	2 837	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 445
285	k031831	5604,5	350,9882	0,414	47,1	24,5	22,5	2 269	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	7 873
286	k030125/5	5589,9	21,5501	0,207	7,6	1,5	6,1	1 511	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 101
287	k030125/6	5588,3	11,9857	0,15	3,3	0,8	2,4	1 134	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 722
288	k03т1	5584,5	37,7813	0,15	3,3	2,6	0,6	744	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 328
289	k030128/4	5564,5	10,9445	0,15	3,3	0,8	2,5	1 144	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 709
290	k030125/24в	5564,1	148,2719	0,309	21,8	10,4	11,5	1 838	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 402
291	k030125/25	5548,1	151,4197	0,414	47,1	10,6	36,5	2 636	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 184
292	k031801	5544,5	388,7695	0,414	47,1	27,2	19,9	2 182	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 727
293	k030232/7	5535,6	189,5156	0,309	21,8	13,3	8,6	1 679	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 215
294	k030128/3	5532,5	35,6908	0,15	3,3	2,5	0,8	794	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 326
295	k030813/п1	5531,8	9,2986	0,207	7,6	0,7	7,0	1 574	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 106
296	k031803/10	5527,5	36,5303	0,207	7,6	2,6	5,1	1 425	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 952
297	k031804/3	5527,2	6,6327	0,207	7,6	0,5	7,2	1 587	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 114
298	k031806	5526,2	203,8679	0,514	83,1	14,3	68,9	3 213	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 739
299	k030125/22	5518,5	168,4903	0,414	47,1	11,8	35,3	2 609	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 128
300	k031735/15	5516,5	171,4244	0,414	47,1	12,0	35,1	2 604	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 121
301	k030826	5513,4	15,442	0,514	83,1	1,1	82,0	3 393	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 907
302	k031804/п3	5506,7	13,1815	0,15	3,3	0,9	2,4	1 121	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 628
303	k031617	5494,9	305,2141	0,514	83,1	21,3	61,8	3 106	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 601
304	k031629	5491,4	349,1648	0,514	83,1	24,4	58,7	3 057	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 549
305	k031613/9	5483,6	37,563	0,207	7,6	2,6	5,0	1 419	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 902
306	k031802	5478,5	388,7695	0,414	47,1	27,2	19,9	2 182	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 661
307	k031613/п1	5476,4	52,0878	0,207	7,6	3,6	4,0	1 322	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 798
308	k030813	5474,8	449,7141	0,514	83,1	31,4	51,7	2 938	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 413
309	k030128/2	5469,5	36,2962	0,207	7,6	2,5	5,1	1 426	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 896
310	k030120/7	5468,5	41,157	0,259	13,7	2,9	10,9	1 807	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 275
311	k030125/20	5468,1	174,241	0,414	47,1	12,2	34,9	2 600	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 068
312	k030812/2	5458,6	13,8936	0,207	7,6	1,0	6,7	1 551	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 009
313	k031804/7	5444,2	89,2394	0,309	21,8	6,2	15,6	2 023	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 467
314	k030232	5434,6	189,5156	0,612	131,4	13,3	118,2	3 802	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 237
315	k030824/2	5431,4	13,136	0,414	47,1	0,9	46,2	2 837	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 268
316	k031733/4	5426,7	4,6215	0,1	1,1	0,3	0,8	803	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 230
317	k030125/4	5415,9	36,3143	0,207	7,6	2,5	5,1	1 426	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 842

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
318	k031737	5412,2	283,2907	0,612	131,4	19,8	111,6	3 735	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 148
319	k031733/5	5410,7	4,5335	0,15	3,3	0,3	3,0	1 204	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 615
320	k031805	5405,2	203,8762	0,514	83,1	14,3	68,9	3 213	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 618
321	k030128/п3	5401	40,6546	0,207	7,6	2,8	4,8	1 399	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800
322	k031803/1	5400,5	80,0376	0,207	7,6	5,6	2,0	1 071	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 471
323	k031839	5400,5	388,7695	0,414	47,1	27,2	19,9	2 182	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 583
324	k031735/1	5395,5	193,57	0,414	47,1	13,5	33,5	2 568	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 963
325	k030825A	5391,4	25,4135	0,514	83,1	1,8	81,3	3 384	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 776
326	k031733/6	5390,7	5,6653	0,15	3,3	0,4	2,9	1 194	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 585
327	k030812/1	5379,6	25,8426	0,207	7,6	1,8	5,8	1 487	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 867
328	k031803/п1	5377,5	46,6557	0,207	7,6	3,3	4,4	1 360	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 737
329	k030125/п3	5374,7	52,1742	0,259	13,7	3,6	10,1	1 766	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 140
330	k030120/6	5371,2	43,0215	0,259	13,7	3,0	10,7	1 800	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 171
331	k031733/3	5352,7	9,0733	0,15	3,3	0,6	2,6	1 162	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 515
332	k031803	5350,5	515,4628	0,414	47,1	36,0	11,0	1 816	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 167
333	k031616	5348,9	378,1488	0,612	131,4	26,4	105,0	3 665	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	9 014
334	k030823	5343,5	71,8739	0,514	83,1	5,0	78,1	3 342	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 685
335	k030125/3	5334,3	176,4202	0,414	47,1	12,3	34,7	2 596	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 931
336	k031804/1	5329,2	89,2394	0,309	21,8	6,2	15,6	2 023	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 352
337	k030120/4	5318,1	51,7989	0,414	47,1	3,6	43,5	2 784	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 102
338	k030814	5317,6	462,001	0,514	83,1	32,3	50,8	2 923	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 240
339	k031804/п1	5314,2	26,8499	0,15	3,3	1,9	1,4	953	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 267
340	k031735	5312,5	476,8607	0,612	131,4	33,3	98,1	3 588	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 900
341	k030233	5310,8	189,5156	0,8	265,6	13,3	252,4	4 817	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	10 128
342	k031613/3	5304,5	78,6187	0,207	7,6	5,5	2,1	1 087	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 391
343	k031734/1	5303,7	2,3013	0,082	0,7	0,2	0,5	696	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 000
344	k031733/2	5302,7	15,8075	0,15	3,3	1,1	2,2	1 093	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 396
345	k031611/12	5302,5	25,5234	0,207	7,6	1,8	5,8	1 489	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 792
346	k030120/3	5297,8	55,4915	0,414	47,1	3,9	43,2	2 779	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 076
347	k030824/7	5292,4	12,078	0,309	21,8	0,8	21,0	2 219	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	7 511
348	k030825	5286,4	47,6857	0,514	83,1	3,3	79,8	3 364	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 650
349	k031804	5279,2	319,974	0,514	83,1	22,4	60,7	3 090	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 369
350	k030125/п2	5270,4	55,6307	0,259	13,7	3,9	9,8	1 752	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 023
351	k031734	5258,7	479,162	0,612	131,4	33,5	97,9	3 586	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 845
352	k031843	5257	523,867	0,414	47,1	36,6	10,5	1 785	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 042
353	k031611/1	5253,5	193,6324	0,309	21,8	13,5	8,3	1 661	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915
354	k03т9	5242,1	8,4798	0,1	1,1	0,6	0,5	707	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 949
355	k030824/1	5227,4	25,214	0,414	47,1	1,8	45,3	2 820	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 048
356	k030812	5223,6	501,7371	0,514	83,1	35,1	48,0	2 872	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 095
357	k030255	5208	843,841	0,996	472,4	59,0	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 801
358	k031611/2	5196	219,1557	0,414	47,1	15,3	31,8	2 524	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 720
359	k030128/п1	5194,7	43,415	0,207	7,6	3,0	4,6	1 381	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 576
360	k030824	5191,4	38,3728	0,514	83,1	2,7	80,4	3 373	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 564
361	k030125/16	5188,1	181,5111	0,414	47,1	12,7	34,4	2 588	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 776
362	k030125/15	5185,1	237,1418	0,414	47,1	16,6	30,5	2 493	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 678
363	k030129	5179,9	2376,8344	0,996	472,4	166,2	306,1	5 116	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 295
364	k030225/3	5173,1	27,7902	0,414	47,1	1,9	45,1	2 817	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 990
365	k031733	5150,7	494,9695	0,514	83,1	34,6	48,5	2 881	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	8 031
366	k031653A	5095,4	349,1648	0,514	83,1	24,4	58,7	3 057	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 153
367	k031654	5091,4	727,3136	0,612	131,4	50,9	80,6	3 375	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 466
368	k030128	5080,9	2422,9553	0,996	472,4	169,4	302,9	5 099	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 180
369	k031513	5067,1	59,0144	0,414	47,1	4,1	43,0	2 774	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 841
370	k031651	5051,2	733,0563	0,612	131,4	51,3	80,2	3 369	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 420
371	k030806/10	5043,6	51,9333	0,309	21,8	3,6	18,2	2 122	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	7 166
372	k030120/2	5035,7	60,3524	0,414	47,1	4,2	42,9	2 772	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 807
373	k030811	5023,3	515,4949	0,514	83,1	36,0	47,1	2 854	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 877
374	k032026	5021,7	497,5475	0,514	83,1	34,8	48,3	2 877	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 899
375	k031613	5014,2	881,1842	0,612	131,4	61,6	69,8	3 227	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 241
376	k030125/1	4998,5	243,625	0,414	47,1	17,0	30,0	2 481	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 480
377	k030125/10	4994,5	246,6516	0,414	47,1	17,2	29,8	2 476	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	7 470
378	k030230	4987,7	220,4962	0,8	265,6	15,4	250,2	4 804	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 792

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
379	k030120/1в	4972,2	74,711	0,414	47,1	5,2	41,9	2 751	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 724
380	k030820	4950	72,5281	0,514	83,1	5,1	78,0	3 341	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 291
381	k030254	4948	843,841	0,8	265,6	59,0	206,6	4 526	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	9 474
382	k031611/4	4923,2	225,0328	0,309	21,8	15,7	6,1	1 510	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 433
383	k030819	4913	72,5281	0,514	83,1	5,1	78,0	3 341	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 254
384	k031611/15	4911,2	0,1679	0,1	1,1	0,0	1,1	889	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 800
385	k030121/7	4899,7	496,9839	0,414	47,1	34,8	12,3	1 880	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 779
386	k030123/5	4898	8,2932	0,15	3,3	0,6	2,7	1 170	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 068
387	k030125/9	4892,9	268,6134	0,414	47,1	18,8	28,3	2 435	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	7 328
388	k030810	4872,4	520,6963	0,514	83,1	36,4	46,7	2 847	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 719
389	k030120/1б	4858	205,87	0,414	47,1	14,4	32,7	2 547	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 405
390	k030253	4836,4	843,841	0,898	359,8	59,0	300,8	5 088	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	9 924
391	k031611/5	4830,2	225,2007	0,309	21,8	15,7	6,1	1 509	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 339
392	k030809/п1	4829	12,3518	0,15	3,3	0,9	2,4	1 130	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 959
393	k031611	4825,2	689,2478	0,612	131,4	48,2	83,2	3 409	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 234
394	k030806/9	4820,6	64,3222	0,309	21,8	4,5	17,3	2 090	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 911
395	k030125	4781,3	2700,6367	0,996	472,4	188,9	283,5	4 995	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 776
396	k030252	4770,4	843,841	0,996	472,4	59,0	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 363
397	k030809	4751	540,1938	0,514	83,1	37,8	45,3	2 821	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 572
398	k031610	4743,2	705,4517	0,612	131,4	49,3	82,1	3 394	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	8 138
399	k032023	4736,4	501,5151	0,514	83,1	35,1	48,0	2 872	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 609
400	k030123/2	4727,2	17,1493	0,259	13,7	1,2	12,5	1 889	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 617
401	k030806/8Б	4705,6	66,3314	0,309	21,8	4,6	17,2	2 085	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791
402	k031510	4695,1	58,8364	0,414	47,1	4,1	43,0	2 774	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 469
403	k030806/8А	4693,6	66,3314	0,309	21,8	4,6	17,2	2 085	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 779
404	k030806/8	4681,6	69,5887	0,309	21,8	4,9	17,0	2 077	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 758
405	k032022	4672,4	565,7765	0,514	83,1	39,6	43,6	2 786	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 458
406	k032034/3	4655	5,7908	0,207	7,6	0,4	7,2	1 591	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 246
407	k030121/9	4653,7	510,8341	0,414	47,1	35,7	11,4	1 832	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 486
408	k030120/1а	4633	211,1849	0,414	47,1	14,8	32,3	2 538	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 171
409	k030227	4624,3	220,4962	0,8	265,6	15,4	250,2	4 804	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 428
410	k030123	4623	2717,786	0,996	472,4	190,1	282,3	4 988	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 611
411	k030120/1	4621,7	217,5409	0,414	47,1	15,2	31,9	2 527	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 149
412	k03т25	4616,3	26,4721	0,207	7,6	1,9	5,8	1 484	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 100
413	k031018/п3	4603,5	67,3598	0,207	7,6	4,7	2,9	1 199	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 803
414	k032034/2	4602	6,5796	0,207	7,6	0,5	7,2	1 587	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 189
415	k032034/п1	4590	3,1738	0,1	1,1	0,2	0,9	833	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 423
416	k031608/2	4583,4	35,3297	0,414	47,1	2,5	44,6	2 807	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 390
417	k032034/1	4576	9,7534	0,207	7,6	0,7	6,9	1 572	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 148
418	k031609	4573,2	705,4517	0,612	131,4	49,3	82,1	3 394	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 968
419	k032502	4569,6	228,0981	0,414	47,1	16,0	31,1	2 509	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 078
420	k030138	4565,5	2930,7748	0,996	472,4	204,9	267,4	4 904	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 470
421	k030121/3	4549,2	512,7772	0,414	47,1	35,9	11,2	1 826	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 375
422	k032034	4546	16,4768	0,514	83,1	1,2	82,0	3 392	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 938
423	k031608	4512,2	740,7815	0,612	131,4	51,8	79,6	3 362	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 874
424	k031611/8	4490,5	240,9597	0,414	47,1	16,9	30,2	2 486	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 977
425	k030122	4462,2	3158,8728	0,996	472,4	220,9	251,5	4 811	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	9 273
426	k030225/1	4454,4	60,7647	0,414	47,1	4,2	42,8	2 771	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 226
427	k031508	4441,3	58,8364	0,414	47,1	4,1	43,0	2 774	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 215
428	k031605/8	4440,1	39,4185	0,15	3,3	2,8	0,5	699	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 139
429	k030808	4431	633,5464	0,612	131,4	44,3	87,1	3 458	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 889
430	k030806/12	4424	71,7881	0,309	21,8	5,0	16,8	2 071	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 495
431	k031607	4418,2	740,7815	0,612	131,4	51,8	79,6	3 362	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 780
432	k030249	4414,8	843,841	0,996	472,4	59,0	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	10 007
433	k031507/п2	4397,3	76,7615	0,514	83,1	5,4	77,7	3 337	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 734
434	k030806/5	4377	87,7962	0,309	21,8	6,1	15,7	2 027	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	6 404
435	k031611/10	4374	240,9597	0,414	47,1	16,9	30,2	2 486	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 860
436	k030121/1	4370,7	539,8964	0,414	47,1	37,8	9,3	1 723	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 094
437	k030225	4335,3	428,2195	0,8	265,6	29,9	235,7	4 715	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	9 050
438	k030121	4321,7	3698,7693	0,996	472,4	258,7	213,7	4 573	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 895
439	k031528	4304,3	80,0359	0,514	83,1	5,6	77,5	3 334	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 638

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
440	k031605/4	4300,7	47,7388	0,207	7,6	3,3	4,3	1 352	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 653
441	k031506	4287	138,8614	0,514	83,1	9,7	73,4	3 278	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 565
442	k032018	4286,6	595,601	0,514	83,1	41,7	41,5	2 743	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	7 030
443	k031605/п3	4283,7	13,9959	0,1	1,1	1,0	0,1	475	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 759
444	k031503/9	4275,8	6,2045	0,15	3,3	0,4	2,8	1 189	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 465
445	k031611/п3	4275	292,5102	0,414	47,1	20,5	26,6	2 390	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	6 665
446	k031503/10	4266,8	7,9089	0,1	1,1	0,6	0,6	723	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 990
447	k030120	4250,7	3698,7693	0,996	472,4	258,7	213,7	4 573	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 824
448	k031503/8	4235,8	11,7122	0,15	3,3	0,8	2,5	1 136	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 372
449	k031507	4230	218,8973	0,309	21,8	15,3	6,5	1 542	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 772
450	k031503/15	4225,8	19,6211	0,15	3,3	1,4	1,9	1 049	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 275
451	k031605/3	4222,7	10,1002	0,1	1,1	0,7	0,4	656	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 879
452	k031507/1	4214	228,9219	0,309	21,8	16,0	5,8	1 488	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 702
453	k03т12	4212,7	57,839	0,207	7,6	4,0	3,6	1 278	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 491
454	k031605/2	4162,7	78,5515	0,207	7,6	5,5	2,1	1 088	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 250
455	k031605a	4161,2	757,4472	0,612	131,4	53,0	78,5	3 347	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 508
456	k031018/п2	4132,5	174,8602	0,259	13,7	12,2	1,5	977	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 109
457	k031503/5	4125,8	23,7602	0,15	3,3	1,7	1,6	997	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 122
458	k031504/п3	4102	4,3826	0,1	1,1	0,3	0,8	808	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 910
459	k031324/10	4088,5	25,6165	0,207	7,6	1,8	5,8	1 489	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 577
460	k031504/4	4077	11,0153	0,15	3,3	0,8	2,5	1 143	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 220
461	k031018/п1	4073	174,8602	0,414	47,1	12,2	34,9	2 599	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 672
462	k031503/6	4055,8	22,5177	0,207	7,6	1,6	6,1	1 506	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 561
463	k031503/20	4052,8	6,6243	0,082	0,7	0,5	0,2	525	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 578
464	k030806/2	4051	99,6469	0,309	21,8	7,0	14,9	1 993	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 044
465	k031504/3	4051	12,2747	0,15	3,3	0,9	2,4	1 131	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 182
466	k031505	4044	14,435	0,514	83,1	1,0	82,1	3 394	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 438
467	k030223	4039	761,9887	0,8	265,6	53,3	212,4	4 564	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 603
468	k032222/2	4022,8	200,6311	0,514	83,1	14,0	69,1	3 216	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 239
469	k031503/16	4015,8	46,2779	0,207	7,6	3,2	4,4	1 362	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 378
470	k030117/7	4007,9	8,0268	0,1	1,1	0,6	0,6	720	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 728
471	k031324/6	4001,8	3,6126	0,414	47,1	0,3	46,8	2 849	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 851
472	k031224/5	4000	24,883	0,15	3,3	1,7	1,5	981	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 981
473	k031324/9	3997,5	29,3213	0,207	7,6	2,1	5,6	1 468	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 465
474	k031503/19	3992,8	7,8837	0,1	1,1	0,6	0,6	724	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 716
475	k031018/7	3972	512,4319	0,514	83,1	35,8	47,3	2 858	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 830
476	k031228	3967,6	48,4704	0,612	131,4	3,4	128,1	3 899	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 866
477	k031504/2	3965	27,4376	0,259	13,7	1,9	11,8	1 855	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 820
478	k030806	3956	733,1932	0,612	131,4	51,3	80,2	3 369	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 325
479	k030117/п6	3954,5	11,6588	0,125	2,0	0,8	1,2	912	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 867
480	k031605/1	3951,2	98,7948	0,259	13,7	6,9	6,8	1 563	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 515
481	k031504/п2	3942	32,0133	0,259	13,7	2,2	11,5	1 839	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 781
482	k032223	3936,8	211,0915	0,514	83,1	14,8	68,4	3 206	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 143
483	k030118	3932,7	3725,3134	0,996	472,4	260,5	211,8	4 561	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 494
484	k031503/п6	3929,8	7,2204	0,125	2,0	0,5	1,5	979	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 909
485	k032222/3	3928,4	220,8566	0,514	83,1	15,4	67,7	3 196	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 124
486	k031324/8	3915,5	29,3213	0,207	7,6	2,1	5,6	1 468	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 383
487	k031504	3915	81,3951	0,514	83,1	5,7	77,4	3 333	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 248
488	k030247	3912,7	878,6585	0,996	472,4	61,4	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	9 505
489	k031325/21	3910,8	61,9565	0,414	47,1	4,3	42,8	2 770	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 680
490	k030117/6	3909,9	10,7993	0,15	3,3	0,8	2,5	1 145	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 055
491	k030117/5	3904,4	11,6593	0,207	7,6	0,8	6,8	1 562	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 467
492	k030117/п4	3897,9	8,4748	0,15	3,3	0,6	2,7	1 168	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 066
493	k031503/3	3894,8	110,7328	0,259	13,7	7,7	6,0	1 501	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 396
494	k032224	3869,8	234,6016	0,514	83,1	16,4	66,7	3 182	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 051
495	k031605	3863,2	856,242	0,612	131,4	59,9	71,6	3 252	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 115
496	k031227	3862,5	63,4285	0,514	83,1	4,4	78,7	3 349	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 212
497	k031324/7	3856	38,8158	0,207	7,6	2,7	4,9	1 411	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 267
498	k031325/15	3850,8	152,6954	0,414	47,1	10,7	36,4	2 634	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 485
499	k030117/12	3849,9	37,0412	0,207	7,6	2,6	5,0	1 422	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 272
500	k030220/3	3844,7	35,2122	0,259	13,7	2,5	11,3	1 828	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 673

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
501	k031503/2	3841,8	117,9532	0,309	21,8	8,2	13,6	1 938	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 779
502	k031503/12	3837,8	57,4024	0,259	13,7	4,0	9,7	1 746	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 583
503	k032225	3835,8	265,2606	0,514	83,1	18,5	64,6	3 149	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 985
504	k031503/1	3805,8	119,7163	0,309	21,8	8,4	13,5	1 932	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 738
505	k031224/3	3778,6	27,1255	0,207	7,6	1,9	5,7	1 480	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 259
506	k031318/45г	3746,6	39,3382	0,259	13,7	2,8	11,0	1 813	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 560
507	k031325/16	3744,8	216,6417	0,414	47,1	15,1	31,9	2 529	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 274
508	k031225	3743,6	82,2402	0,514	83,1	5,8	77,4	3 332	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 076
509	k031503/13	3741,8	62,188	0,259	13,7	4,3	9,4	1 727	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 468
510	k030220/2	3734,7	46,3199	0,15	3,3	3,2	0,0	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032
511	k030117/10	3725,9	56,3152	0,309	21,8	3,9	17,9	2 111	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	5 837
512	k030220/1	3721,7	55,6728	0,259	13,7	3,9	9,8	1 752	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 474
513	k03т83	3719,8	7,2624	0,082	0,7	0,5	0,2	487	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 207
514	k030804	3703,2	779,176	0,612	131,4	54,5	77,0	3 326	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	7 030
515	k03т4	3702,7	18,4709	0,15	3,3	1,3	2,0	1 063	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 766
516	k032227	3701,8	311,2095	0,514	83,1	21,8	61,4	3 100	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 801
517	k031503	3699,8	270,5619	0,514	83,1	18,9	64,2	3 144	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 843
518	k030220	3689,7	817,6615	0,8	265,6	57,2	208,5	4 538	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 228
519	k031603/3	3688,2	21,71	0,125	2,0	1,5	0,5	696	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 384
520	k031224/2	3678,6	36,5688	0,207	7,6	2,6	5,1	1 425	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 103
521	k032016/п1	3672	25,6731	0,207	7,6	1,8	5,8	1 488	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 160
522	k031603/4	3667,5	24,4806	0,207	7,6	1,7	5,9	1 495	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 162
523	k032228	3664,8	355,8817	0,514	83,1	24,9	58,2	3 049	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 714
524	k03.уз7/8	3624,8	355,8817	0,612	131,4	24,9	106,6	3 682	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 306
525	k031219	3618,1	201,6212	0,612	131,4	14,1	117,3	3 794	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 412
526	k030219а	3589,7	868,0366	0,8	265,6	60,7	204,9	4 514	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 104
527	k031224	3584,1	120,8023	0,514	83,1	8,4	74,7	3 295	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 879
528	k031603/1	3570,1	54,7577	0,207	7,6	3,8	3,8	1 302	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 872
529	k031602/п1	3567,5	19,3944	0,15	3,3	1,4	1,9	1 052	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 620
530	k030803	3554,3	817,3172	0,612	131,4	57,2	74,3	3 290	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 844
531	k03п1001	3552,5	8,144	0,15	3,3	0,6	2,7	1 171	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 724
532	k031033/2	3539,5	0,6717	0,1	1,1	0,0	1,1	880	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 420
533	k031641	3521,5	875,6364	0,612	131,4	61,2	70,2	3 233	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 754
534	k031526	3519,8	270,5619	0,514	83,1	18,9	64,2	3 144	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 663
535	k030117	3518,4	3826,9141	0,996	472,4	267,6	204,7	4 513	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	8 031
536	k031603	3515,1	69,0894	0,207	7,6	4,8	2,8	1 183	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 698
537	k032016	3515	629,9953	0,514	83,1	44,1	39,1	2 693	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 208
538	k03.уз8	3514,8	355,8817	0,612	131,4	24,9	106,6	3 682	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 196
539	k031220/9	3514,1	19,7004	0,15	3,3	1,4	1,9	1 048	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 563
540	k031222/п1	3497,1	7,0513	0,1	1,1	0,5	0,6	746	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 243
541	k031223	3481,1	122,5963	0,514	83,1	8,6	74,5	3 294	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 775
542	k031222/1	3477,1	9,8585	0,207	7,6	0,7	6,9	1 571	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 048
543	k031318/45	3465,6	268,9005	0,414	47,1	18,8	28,3	2 435	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 900
544	k03.ТПУ.1	3465	355,8817	0,612	131,4	24,9	106,6	3 682	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 147
545	k031220/5	3464,1	36,386	0,207	7,6	2,5	5,1	1 426	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 890
546	k031033/1	3462,5	7,6402	0,1	1,1	0,5	0,6	730	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 193
547	k030117а	3438,5	3826,9141	0,996	472,4	267,6	204,7	4 513	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	7 951
548	k030219	3436,7	1784,4764	0,8	265,6	124,8	140,9	4 016	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 453
549	k031033	3431,5	20,8217	0,207	7,6	1,5	6,2	1 515	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 946
550	k032015	3421	629,9953	0,514	83,1	44,1	39,1	2 693	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 114
551	k031222	3411,1	132,4548	0,514	83,1	9,3	73,9	3 284	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 695
552	k031318/13	3391,9	11,6953	0,1	1,1	0,8	0,3	596	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 988
553	k031220/4а	3386,1	37,4657	0,207	7,6	2,6	5,0	1 419	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 805
554	k031601	3385,5	944,7258	0,612	131,4	66,1	65,4	3 162	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 547
555	k031725	3355	359,0137	0,612	131,4	25,1	106,3	3 679	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 034
556	k031031/п1	3338,9	3,2744	0,1	1,1	0,2	0,9	831	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 170
557	k031220/2	3320,1	67,0912	0,259	13,7	4,7	9,0	1 707	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 027
558	k031318/11	3316,9	21,2905	0,259	13,7	1,5	12,2	1 876	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 193
559	k031031/1	3307,9	10,9146	0,1	1,1	0,8	0,4	627	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 935
560	k031318/43	3300,6	293,511	0,414	47,1	20,5	26,6	2 388	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 688
561	k031502	3297,6	401,7889	0,514	83,1	28,1	55,0	2 996	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 294

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
562	k031032	3295,5	965,5475	0,7	187,1	67,5	119,5	3 816	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 111
563	k031721	3292,3	369,5095	0,7	187,1	25,8	161,2	4 189	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	7 481
564	k031220/2а	3280,1	71,2439	0,207	7,6	5,0	2,6	1 163	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 443
565	k031221	3270,1	136,8733	0,514	83,1	9,6	73,5	3 280	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 550
566	k031018/3Б	3268,2	531,0212	0,514	83,1	37,1	46,0	2 833	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	6 101
567	k031031	3236,9	989,9794	0,7	187,1	69,2	117,8	3 799	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	7 036
568	k031318/6г	3213,8	23,8937	0,15	3,3	1,7	1,6	995	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 209
569	k031410/16	3201,2	26,3199	0,207	7,6	1,8	5,8	1 485	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 686
570	k031220/1	3194,1	12,0013	0,1	1,1	0,8	0,3	583	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 777
571	k031318/6б	3170,3	33,6838	0,259	13,7	2,4	11,4	1 833	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 004
572	k031318/п3	3163,1	13,5754	0,15	3,3	0,9	2,3	1 117	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 280
573	k030116	3157,5	4002,5258	0,996	472,4	279,9	192,5	4 427	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	7 584
574	k031220	3155,1	223,939	0,514	83,1	15,7	67,5	3 193	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 348
575	k031410/15	3141,2	38,9441	0,207	7,6	2,7	4,9	1 410	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 551
576	k031025/8	3133,6	5,0375	0,207	7,6	0,4	7,3	1 594	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 728
577	k031022/22	3131	4,2147	0,15	3,3	0,3	3,0	1 207	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 338
578	k031318/6	3111,8	327,1948	0,414	47,1	22,9	24,2	2 320	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 431
579	k031318/17а	3107,1	18,1466	0,15	3,3	1,3	2,0	1 067	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 174
580	k031718	3104,3	1186,8266	0,7	187,1	83,0	104,1	3 655	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 759
581	k031029	3100,4	1398,0316	0,7	187,1	97,8	89,3	3 484	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 585
582	k031410/14а	3092,6	41,7679	0,207	7,6	2,9	4,7	1 392	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 485
583	k031025/7	3091,6	18,219	0,15	3,3	1,3	2,0	1 066	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 158
584	k031318/20	3087	7,6618	0,514	83,1	0,5	82,6	3 400	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 487
585	k031027/п2	3079,9	14,8606	0,1	1,1	1,0	0,1	404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484
586	k031027/2	3060,9	3,946	0,1	1,1	0,3	0,9	817	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 878
587	k031409/п5	3059,9	4,9002	0,082	0,7	0,3	0,3	606	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 666
588	k031318/17	3057,4	20,7919	0,15	3,3	1,5	1,8	1 035	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 092
589	k031410/9	3035,1	9,7007	0,125	2,0	0,7	1,3	943	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 978
590	k031318/8	3033,4	14,2024	0,207	7,6	1,0	6,6	1 549	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 583
591	k031027/1	3030,9	6,045	0,1	1,1	0,4	0,7	771	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 801
592	k031027/п1	3009,9	10,6627	0,1	1,1	0,7	0,4	637	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 647
593	k031409/19	2996,9	13,8368	0,1	1,1	1,0	0,2	486	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 483
594	k031025/5	2996,5	18,219	0,207	7,6	1,3	6,4	1 529	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 525
595	k031410/п1	2995,6	18,7536	0,125	2,0	1,3	0,7	774	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 770
596	k030115/9	2993,5	59,5109	0,207	7,6	4,2	3,5	1 265	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 259
597	k031022/п4	2989	7,0273	0,1	1,1	0,5	0,6	746	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 735
598	k031027	2981,9	1431,531	0,7	187,1	100,1	87,0	3 456	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 437
599	k031409/15	2970,9	8,0396	0,082	0,7	0,6	0,1	429	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400
600	k031717	2969,3	1194,9142	0,7	187,1	83,6	103,5	3 648	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 618
601	k030115	2960,5	4062,0368	0,996	472,4	284,1	188,3	4 396	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	7 357
602	k031410/4	2959,6	25,4063	0,207	7,6	1,8	5,8	1 490	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 449
603	k031318/16	2958	347,9866	0,414	47,1	24,3	22,8	2 275	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 233
604	k031318/16б	2952,9	347,9866	0,414	47,1	24,3	22,8	2 275	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 228
605	k031212/9	2943,2	2,5747	0,1	1,1	0,2	0,9	845	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 788
606	k031410/14	2934,6	45,9207	0,207	7,6	3,2	4,4	1 365	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 299
607	k031025/п1	2926,5	33,4155	0,259	13,7	2,3	11,4	1 834	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 761
608	k031716	2924,4	1206,4308	0,7	187,1	84,4	102,7	3 639	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 564
609	k031214	2924,1	425,5601	0,612	131,4	29,8	101,7	3 628	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 552
610	k031022/7	2924	5,1215	0,082	0,7	0,4	0,3	597	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 521
611	k036/н	2919	10,8054	0,1	1,1	0,8	0,4	631	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 550
612	k031318/п1	2911,4	28,7457	0,207	7,6	2,0	5,6	1 471	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 382
613	k031213/1	2908,1	2,6993	0,207	7,6	0,2	7,4	1 606	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 514
614	k031212/8	2889,2	6,6443	0,15	3,3	0,5	2,8	1 185	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074
615	k031409/13	2885,9	13,4797	0,125	2,0	0,9	1,1	881	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 767
616	k031022/10	2885,5	3,7781	0,1	1,1	0,3	0,9	821	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 706
617	k031318/10а	2879,8	10,4155	0,259	13,7	0,7	13,0	1 911	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 791
618	k031410/10	2879,6	33,2134	0,207	7,6	2,3	5,3	1 445	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 325
619	k031025/3	2869,5	3,2492	0,1	1,1	0,2	0,9	832	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 701
620	k031409/п2	2866,9	31,9592	0,207	7,6	2,2	5,4	1 452	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 319
621	k031022/9	2866,5	5,0375	0,1	1,1	0,4	0,8	794	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 660
622	k031409/п6	2864,9	17,4082	0,125	2,0	1,2	0,8	804	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 669

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
623	k031318/10	2858,8	358,4021	0,414	47,1	25,1	22,0	2 252	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	5 111
624	k031318/5	2855,4	38,1059	0,259	13,7	2,7	11,1	1 818	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 673
625	k031022/18	2848	13,5173	0,15	3,3	0,9	2,3	1 118	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 966
626	k031025/2	2846,5	8,4294	0,1	1,1	0,6	0,5	708	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 555
627	k031410/13	2844,6	79,134	0,207	7,6	5,5	2,1	1 081	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 926
628	k031212/3	2844,2	17,1673	0,259	13,7	1,2	12,5	1 889	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 734
629	k031318/21	2842	45,7237	0,514	83,1	3,2	79,9	3 366	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 208
630	k031025/4	2839,5	33,4155	0,207	7,6	2,3	5,3	1 444	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 283
631	k031212/7	2812,2	38,5704	0,207	7,6	2,7	4,9	1 412	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 225
632	k031213	2808,1	467,2533	0,612	131,4	32,7	98,8	3 595	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 404
633	k031025/1	2803,5	13,299	0,1	1,1	0,9	0,2	519	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 322
634	k031319/7	2797,7	21,9193	0,207	7,6	1,5	6,1	1 509	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 307
635	k031409/18	2785,9	26,4611	0,125	2,0	1,9	0,2	500	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 286
636	k031212/2	2780,2	38,1219	0,259	13,7	2,7	11,1	1 818	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 598
637	k031409/п4	2779,9	21,1871	0,125	2,0	1,5	0,5	711	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 491
638	k031318/4	2766,4	398,3367	0,414	47,1	27,9	19,2	2 159	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 925
639	k031025	2763,5	1489,6049	0,7	187,1	104,2	82,9	3 404	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 168
640	k031409/10	2753,9	24,4678	0,125	2,0	1,7	0,3	600	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354
641	k031409/17	2749,9	29,1769	0,15	3,3	2,0	1,2	917	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 667
642	k032009	2741	629,9953	0,514	83,1	44,1	39,1	2 693	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 434
643	k031311/5	2735,4	9,35	0,15	3,3	0,7	2,6	1 160	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 895
644	k031022/17	2728	38,1339	0,15	3,3	2,7	0,6	735	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 463
645	k031212/1	2724,2	76,6922	0,259	13,7	5,4	8,4	1 666	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 390
646	k030140/16	2715,6	53,8002	0,414	47,1	3,8	43,3	2 781	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 497
647	k032008	2715	629,9953	0,514	83,1	44,1	39,1	2 693	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 408
648	k031410/3	2706,6	93,5854	0,309	21,8	6,5	15,3	2 010	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 717
649	k031409/16	2699,9	29,5341	0,15	3,3	2,1	1,2	911	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 611
650	k031318/36	2699,8	406,1634	0,414	47,1	28,4	18,7	2 140	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 839
651	k031018/8	2698,8	535,0512	0,514	83,1	37,4	45,7	2 828	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 526
652	k031318/3a	2688,8	406,8779	0,414	47,1	28,5	18,6	2 138	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 827
653	k031319/8	2678,6	49,6547	0,309	21,8	3,5	18,4	2 128	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 807
654	k031318/36	2676	68,9276	0,514	83,1	4,8	78,3	3 344	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 020
655	k032008a	2670	629,9953	0,514	83,1	44,1	39,1	2 693	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 363
656	k031715	2667,4	1206,4308	0,7	187,1	84,4	102,7	3 639	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 307
657	k031714/1	2658,4	17,2238	0,207	7,6	1,2	6,4	1 534	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 192
658	k031022/4	2658	41,5762	0,15	3,3	2,9	0,4	627	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 285
659	k031022/2	2641	4,4498	0,082	0,7	0,3	0,4	624	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 265
660	k031409/п1	2631,9	89,8729	0,259	13,7	6,3	7,5	1 607	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 239
661	k031022/3	2616	43,0035	0,15	3,3	3,0	0,3	568	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 184
662	k031018/2	2610	5,9023	0,15	3,3	0,4	2,9	1 192	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 802
663	k031018/9	2602	541,9694	0,514	83,1	37,9	45,2	2 818	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 420
664	k031022/15	2601	4,3658	0,082	0,7	0,3	0,4	627	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 228
665	k031311/15	2594,4	11,2992	0,259	13,7	0,8	12,9	1 908	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 503
666	k031018/1	2589	40,0314	0,309	21,8	2,8	19,0	2 152	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 741
667	k031022/п2	2584	7,1365	0,15	3,3	0,5	2,8	1 181	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 765
668	k031319/п2	2581,8	5,9734	0,1	1,1	0,4	0,7	772	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354
669	k031022/14	2581	42,4998	0,15	3,3	3,0	0,3	590	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 171
670	k031023	2575,3	1489,6049	0,7	187,1	104,2	82,9	3 404	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 980
671	k031714	2561,4	1223,6546	0,7	187,1	85,6	101,5	3 626	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 188
672	k031713/4	2554,1	3,9069	0,15	3,3	0,3	3,0	1 210	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 764
673	k031409/1	2548,9	90,8696	0,259	13,7	6,4	7,4	1 602	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 151
674	k031022/12	2542	44,095	0,207	7,6	3,1	4,5	1 377	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 919
675	k031910/2	2530	29,6344	0,207	7,6	2,1	5,6	1 466	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 996
676	k030140/3	2528,6	16,2212	0,514	83,1	1,1	82,0	3 393	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 921
677	k031410	2522,1	112,5965	0,309	21,8	7,9	14,0	1 954	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 476
678	k031713/3	2513,4	23,3858	0,309	21,8	1,6	20,2	2 192	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	4 706
679	k031318/19	2511,8	6,7934	0,15	3,3	0,5	2,8	1 184	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 696
680	k031713/п2	2504,5	4,5612	0,1	1,1	0,3	0,8	804	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 309
681	k031022/п3	2493	57,9565	0,207	7,6	4,1	3,6	1 278	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 771
682	k031321/2	2489,5	8,2559	0,15	3,3	0,6	2,7	1 170	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 660
683	k031212	2489,2	543,9456	0,612	131,4	38,0	93,4	3 533	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	6 023

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
684	k031311/12	2487,4	47,0815	0,414	47,1	3,3	43,8	2 790	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 278
685	k031022	2487	1610,463	0,7	187,1	112,6	74,4	3 292	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 779
686	k031018	2472	541,9694	0,7	187,1	37,9	149,2	4 089	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	6 561
687	k031311/12	2455,4	47,0815	0,414	47,1	3,3	43,8	2 790	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 246
688	k031321	2452,5	8,2559	0,7	187,1	0,6	186,5	4 383	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 836
689	k031409	2451,1	205,7916	0,514	83,1	14,4	68,7	3 211	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 662
690	k031319/4	2444,9	6,992	0,1	1,1	0,5	0,6	747	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192
691	k030109/9	2434,4	6,3121	0,414	47,1	0,4	46,6	2 846	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 280
692	k031319/п1	2416,8	10,9408	0,1	1,1	0,8	0,4	626	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 043
693	k031211a	2409,2	568,6708	0,612	131,4	39,8	91,7	3 513	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 922
694	k030134	2406	4062,0368	0,996	472,4	284,1	188,3	4 396	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 802
695	k031713/9	2402,7	26,6663	0,414	47,1	1,9	45,2	2 818	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 221
696	k031319/9	2402,4	13,5817	0,1	1,1	0,9	0,2	502	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 904
697	k031318/32	2400	74,0666	0,514	83,1	5,2	77,9	3 340	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 740
698	k031413	2390,4	220,2431	0,514	83,1	15,4	67,7	3 196	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 587
699	k031713/п1	2363,5	6,0089	0,1	1,1	0,4	0,7	771	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 135
700	k030140/2	2359,6	70,0213	0,514	83,1	4,9	78,2	3 343	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 703
701	k031910/1	2349	29,6344	0,207	7,6	2,1	5,6	1 466	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 815
702	k032007	2338	659,6297	0,514	83,1	46,1	37,0	2 647	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 985
703	k030111	2336,5	4090,4272	0,996	472,4	286,0	186,3	4 382	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 718
704	k031408/п3	2328,5	15,3235	0,309	21,8	1,1	20,8	2 211	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	4 540
705	k031713/1	2311,5	37,1574	0,414	47,1	2,6	44,5	2 804	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 116
706	k031311/18	2304,1	38,2927	0,207	7,6	2,7	4,9	1 414	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718
707	k031318/22	2302	99,542	0,514	83,1	7,0	76,2	3 316	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 618
708	k031021	2301	1632,0403	0,7	187,1	114,1	72,9	3 271	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 572
709	k031713	2299,5	1266,8209	0,612	131,4	88,6	42,9	2 772	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	5 071
710	k031408/6	2297,4	29,4261	0,207	7,6	2,1	5,6	1 467	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 764
711	k031311/7	2289,2	82,8104	0,207	7,6	5,8	1,8	1 038	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 327
712	k031319/2	2277,8	60,5954	0,309	21,8	4,2	17,6	2 100	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 378
713	k030140/1	2277,6	130,2933	0,514	83,1	9,1	74,0	3 286	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 564
714	k031319/1	2249,8	77,0066	0,309	21,8	5,4	16,5	2 057	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306
715	k031318/14	2241,7	431,6278	0,414	47,1	30,2	16,9	2 074	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	4 316
716	k031319	2225,5	85,2625	0,7	187,1	6,0	181,1	4 343	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 569
717	k030110	2209,4	4090,4272	0,996	472,4	286,0	186,3	4 382	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 591
718	k03т20	2202,4	8,5562	0,15	3,3	0,6	2,7	1 167	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 370
719	k031408	2188,4	249,6691	0,514	83,1	17,5	65,7	3 166	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 354
720	k031411/2	2183,2	25,6388	0,309	21,8	1,8	20,0	2 187	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	4 370
721	k031311/21	2179,6	88,0921	0,207	7,6	6,2	1,5	968	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 147
722	k031020	2165	2214,0411	0,7	187,1	154,8	32,2	2 536	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 701
723	k031311/10	2136,2	80,6725	0,207	7,6	5,6	2,0	1 064	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
724	k031318/28	2114,1	19,292	0,259	13,7	1,3	12,4	1 882	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 997
725	k031210	2112,2	568,6708	0,612	131,4	39,8	91,7	3 513	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 625
726	k031758	2093,4	1275,3772	0,7	187,1	89,2	97,9	3 585	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 679
727	k031311/8	2080,2	89,2302	0,207	7,6	6,2	1,4	951	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 031
728	k031318	2074,7	516,8903	0,7	187,1	36,1	150,9	4 103	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 178
729	k030217	2071	4016,8106	0,996	472,4	280,9	191,5	4 419	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 490
730	k030217	2069	4016,8106	0,996	472,4	280,9	191,5	4 419	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 488
731	k031311/9	2044,2	127,754	0,414	47,1	8,9	38,2	2 673	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 717
732	k031411	2040,4	275,308	0,514	83,1	19,3	63,9	3 139	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 179
733	k030140	2025,9	4246,284	0,996	472,4	296,9	175,4	4 300	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	6 326
734	k031318/23	1985,2	164,7239	0,514	83,1	11,5	71,6	3 252	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 238
735	k032004	1977	659,6297	0,514	83,1	46,1	37,0	2 647	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 624
736	k030109/6	1975,3	78,0888	0,259	13,7	5,5	8,3	1 660	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 635
737	k031406/1	1961,4	9,3187	0,207	7,6	0,7	7,0	1 574	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 535
738	k031709	1941,2	1288,4799	0,7	187,1	90,1	97,0	3 575	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 516
739	k031318/26	1919,2	43,3219	0,259	13,7	3,0	10,7	1 799	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718
740	k031406	1897,4	284,6266	0,514	83,1	19,9	63,2	3 129	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 026
741	k030109/5	1886,3	107,6294	0,259	13,7	7,5	6,2	1 518	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 404
742	k031318/24	1859,2	495,2032	0,514	83,1	34,6	48,5	2 880	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 740
743	k030109/2	1841,5	12,6516	0,207	7,6	0,9	6,7	1 557	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 399
744	k030109/10	1833,3	110,7106	0,259	13,7	7,7	6,0	1 501	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 335

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
745	k031316	1822,7	527,9065	0,7	187,1	36,9	150,1	4 097	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 920
746	k031404	1821,4	290,9388	0,514	83,1	20,3	62,8	3 122	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	4 943
747	k031207/13	1796,7	13,6209	0,207	7,6	1,0	6,7	1 552	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 349
748	k031703/2	1787	1,1758	0,414	47,1	0,1	47,0	2 853	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 640
749	k031402/6	1758,4	9,0197	0,15	3,3	0,6	2,6	1 163	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921
750	k031703/5	1758	7,9226	0,1	1,1	0,6	0,6	723	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 481
751	k031708	1738,2	1318,2968	0,7	187,1	92,2	94,9	3 551	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	5 289
752	k030109/1	1718,3	123,3622	0,309	21,8	8,6	13,2	1 921	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 639
753	k030109	1687,3	4383,69	0,996	472,4	306,6	165,8	4 226	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 913
754	k031016/3	1651,6	19,5177	0,207	7,6	1,4	6,3	1 522	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 173
755	k031207/11	1648,7	31,2201	0,207	7,6	2,2	5,4	1 457	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 105
756	k031207/5	1642,7	2,6577	0,1	1,1	0,2	0,9	843	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 486
757	k031402/3	1619,4	68,1127	0,309	21,8	4,8	17,1	2 080	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3 700
758	k031207/4a	1599,7	59,6329	0,259	13,7	4,2	9,6	1 737	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 336
759	k031207/4	1583,7	62,2906	0,259	13,7	4,4	9,4	1 726	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 310
760	k031317	1571,7	527,9065	0,7	187,1	36,9	150,1	4 097	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 669
761	k031314/1	1566,7	16,5621	0,207	7,6	1,2	6,5	1 537	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 104
762	k031703/4	1563	35,8216	0,309	21,8	2,5	19,3	2 163	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3 726
763	k031402/2	1559,4	88,9593	0,309	21,8	6,2	15,6	2 023	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3 583
764	k031016/2	1551,6	9,8336	0,15	3,3	0,7	2,6	1 155	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 707
765	k031703/п1	1546	261,5537	0,414	47,1	18,3	28,8	2 449	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	3 995
766	k031318/29	1530,3	506,5806	0,514	83,1	35,4	47,7	2 866	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 396
767	k031706	1526,2	1318,2968	0,612	131,4	92,2	39,3	2 697	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	4 223
768	k031207/3	1519,7	70,1559	0,259	13,7	4,9	8,8	1 694	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 214
769	k031016/1	1517,6	29,3513	0,207	7,6	2,1	5,6	1 467	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 985
770	k031016	1497,6	29,3513	0,7	187,1	2,1	185,0	4 372	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 870
771	k031760	1491,4	1318,2968	0,898	359,8	92,2	267,7	4 906	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	6 397
772	k031207/6	1484,7	15,7637	0,15	3,3	1,1	2,2	1 094	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 578
773	k030105/7	1476	3,2991	0,082	0,7	0,2	0,4	665	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 141
774	k031207/9	1471,7	33,4625	0,207	7,6	2,3	5,3	1 443	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 915
775	k031314	1456,7	571,8142	0,7	187,1	40,0	147,1	4 071	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	5 527
776	k030105/2A	1444,5	6,4469	0,15	3,3	0,5	2,8	1 187	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 631
777	k030105/5	1431	6,3863	0,15	3,3	0,4	2,8	1 188	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 619
778	k031207/1	1391,7	119,3821	0,309	21,8	8,3	13,5	1 933	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 325
779	k030105/6	1377	18,4023	0,207	7,6	1,3	6,3	1 528	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 905
780	k031402	1346,4	379,8981	0,514	83,1	26,6	56,5	3 022	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	4 368
781	k031705	1314,4	1318,2968	0,898	359,8	92,2	267,7	4 906	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	6 220
782	k031207	1308,7	922,0331	0,612	131,4	64,5	67,0	3 185	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	4 494
783	k031308/п1	1295,7	43,1658	0,207	7,6	3,0	4,6	1 383	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 679
784	k032112	1287,5	506,5806	0,898	359,8	35,4	324,4	5 209	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	6 496
785	k031401	1272,9	390,4875	0,514	83,1	27,3	55,8	3 009	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	4 282
786	k030105/2	1256	29,7827	0,207	7,6	2,1	5,5	1 465	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 721
787	k031304/4	1234	265,8923	0,414	47,1	18,6	28,5	2 440	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	3 674
788	k031311	1229,7	571,8142	0,7	187,1	40,0	147,1	4 071	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	5 300
789	k031308/4	1208,7	60,1177	0,207	7,6	4,2	3,4	1 260	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 469
790	k031015	1189,9	433,5428	0,7	187,1	30,3	156,7	4 152	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 342
791	k031302/п1	1159,4	7,2939	0,15	3,3	0,5	2,8	1 179	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 339
792	k032001	1158	659,6297	0,514	83,1	46,1	37,0	2 647	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	3 805
793	k031308/3	1151,7	71,8381	0,207	7,6	5,0	2,6	1 157	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 309
794	k031013/1	1144,9	46,2612	0,207	7,6	3,2	4,4	1 362	110	200	265	387	484	708	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 507
795	k031304/3	1124	265,8923	0,414	47,1	18,6	28,5	2 440	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	3 564
796	k031308/2	1103,2	94,732	0,207	7,6	6,6	1,0	859	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 962
797	k031013	1064,9	479,8039	0,7	187,1	33,6	153,5	4 125	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 190
798	k031309	1062,7	578,4416	0,7	187,1	40,5	146,6	4 067	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	5 129
799	k031302/2	1059,9	23,0134	0,259	13,7	1,6	12,1	1 870	110	200	265	387	484	708	937	1 370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 930
800	k030105	1030	4428,7394	1,192	757,1	309,7	407,5	5 593	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	5 083	6 623
801	k031308/1	1029,2	95,5495	0,309	21,8	6,7	15,2	2 005	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	3 034
802	k031012/1	1021,4	30,2317	0,15	3,3	2,1	1,2	899	110	200	265	387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 921
803	k031012	982,4	510,0357	0,7	187,1	35,7	151,4	4 107	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 090
804	k031304/2	966	288,9057	0,414	47,1	20,2	26,9	2 397	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	3 363
805	k031705/1	955,2	14,8667	0,414	47,1	1,0	46,0	2 834	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	3 790

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
806	k031308	951,7	673,991	0,7	187,1	47,1	139,9	4 008	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 960
807	k031306/3	942	68,1535	0,259	13,7	4,8	9,0	1 702	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 644
808	k031305/3	906,5	8,9161	0,1	1,1	0,6	0,5	694	110	200	265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 601
809	k031306/2	887,5	72,3034	0,259	13,7	5,1	8,7	1 685	110	200	265	387	484	708	937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 572
810	k031306/1	863,5	74,1458	0,309	21,8	5,2	16,7	2 064	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	2 928
811	k031705/2	857,2	44,4589	0,414	47,1	3,1	44,0	2 794	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	-	-	-	-	-	-	3 651
812	k031310	845,7	675,4372	0,7	187,1	47,2	139,8	4 007	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 853
813	k031011	808,4	510,8579	0,8	265,6	35,7	229,9	4 679	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	5 487
814	k031705/3	775,7	66,053	0,309	21,8	4,6	17,2	2 086	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	-	-	-	-	-	-	-	-	2 862
815	k031203	773,7	988,086	0,612	131,4	69,1	62,3	3 115	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 889
816	k031306	764,5	749,583	0,7	187,1	52,4	134,6	3 960	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 725
817	k031305/2	746,5	9,6078	0,1	1,1	0,7	0,5	673	110	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 419
818	k031305	689,5	759,1908	0,7	187,1	53,1	134,0	3 954	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 643
819	k031008	683,4	512,9343	0,8	265,6	35,9	229,8	4 678	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	-	-	5 361
820	k030204	672	4019,1614	0,996	472,4	281,1	191,3	4 418	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	5 090
821	k031201/п1	637,7	986,5401	0,612	131,4	69,0	62,5	3 117	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 755
822	k031307	615	762,9006	0,7	187,1	53,3	133,7	3 952	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 567
823	k031007	557,4	512,9343	0,7	187,1	35,9	151,2	4 106	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	4 663
824	k031006	507,4	1499,7235	0,7	187,1	104,9	82,2	3 395	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 903
825	k031703	482,2	1318,2968	0,898	359,8	92,2	267,7	4 906	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	5 388
826	k031304/1	478	289,2829	0,414	47,1	20,2	26,9	2 396	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	-	-	-	-	-	-	-	2 874
827	k031304	421	2218,3938	0,8	265,6	155,1	110,5	3 724	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 145
828	k031304	419	2218,3938	0,8	265,6	155,1	110,5	3 724	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	4 143
829	k030101	414	4428,7394	0,996	472,4	309,7	162,7	4 200	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	4 614
830	k031005	412,9	1503,2628	0,7	187,1	105,1	81,9	3 392	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 805
831	k031004	345,9	1503,2628	0,7	187,1	105,1	81,9	3 392	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 738
832	k030202	321	4077,0088	0,996	472,4	285,1	187,2	4 389	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	4 710
833	k031901	94	2218,3938	0,8	265,6	155,1	110,5	3 724	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	3 818
834	k030201	79	4077,0088	0,996	472,4	285,1	187,2	4 389	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	-	-	-	4 468
835	k031001	73,5	1503,2628	0,7	187,1	105,1	81,9	3 392	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	-	-	-	-	-	3 466
836	k031701	41,8	1318,2968	0,898	359,8	92,2	267,7	4 906	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	4 096	4 480	4 803	-	4 948
837	k031301	9	2218,3938	0,8	265,6	155,1	110,5	3 724	110	200	265	387	484	708	937	1 370	1 711	2 186	2 480	2 908	3 609	-	-	-	-	3 733
838	k03т4	0	18,4709	0,15	3,3	1,3	2,0	1 063	110	200	265	387	484	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 063

Таблица А.2.7 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-20

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k080113/4	2070,4	13,4249	0,309	21,8	0,9	20,9	2 201	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 272
2	k080113/10	2442,4	4,4119	0,259	13,7	0,3	13,4	1 920	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 362
3	k080113/7	2248,4	4,4119	0,309	21,8	0,3	21,5	2 222	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 470
4	k080115	1818	596,912	0,612	131,4	41,7	89,7	3 456	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 274
5	k080407/16	1443	41,6252	0,414	47,1	2,9	44,2	2 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 218
6	k080603/27	1197	108,4107	0,309	21,8	7,6	14,3	1 956	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 153
7	k080603/34	1491	21,0622	0,414	47,1	1,5	45,6	2 803	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 294
8	k080416	1277,7	669,345	0,612	131,4	46,8	84,6	3 394	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 672
9	k080509	1782,2	27,4715	0,309	21,8	1,9	19,9	2 169	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 951
10	k080508	1475,7	190,2101	0,309	21,8	13,3	8,5	1 668	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 144
11	k080511	1393,7	224,848	0,514	83,1	15,7	67,4	3 163	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 557
12	k080507	1555,7	89,2823	0,309	21,8	6,2	15,6	2 011	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 566
13	k080517	1829,7	321,2934	0,414	47,1	22,5	24,6	2 316	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 146
14	k080505	1659,2	27,4715	0,414	47,1	1,9	45,2	2 795	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 454
15	k080403/10	1139	250,835	0,514	83,1	17,5	65,6	3 137	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 276
16	k080403/11	1199	250,835	0,414	47,1	17,5	29,5	2 450	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 649
17	k080501	1168	31,2339	0,309	21,8	2,2	19,7	2 160	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	3 328
18	k080407/7	2068	41,6252	0,414	47,1	2,9	44,2	2 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 843
19	k080408	698	803,1191	0,612	131,4	56,2	75,3	3 274	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 972

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
20	k080414	1081	669,345	0,514	83,1	46,8	36,3	2 612	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 693
21	k080407	627,5	803,1191	0,612	131,4	56,2	75,3	3 274	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 901
22	k080411	903	803,1191	0,514	83,1	56,2	27,0	2 382	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 285
23	k080411/2	1588,6	227,4926	0,612	131,4	15,9	115,5	3 738	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	5 326
24	k080607	1514	1457,6142	0,612	131,4	101,9	29,5	2 450	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	3 964
25	k080113/3	2017,4	342,7106	0,414	47,1	24,0	23,1	2 271	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 289
26	k080113/1	1831	342,7106	0,414	47,1	24,0	23,1	2 271	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	4 102
27	k080603/12	1056	255,3693	0,309	21,8	17,9	4,0	1 317	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 373
28	k080113	1593	633,8362	0,612	131,4	44,3	87,1	3 425	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 018
29	k080609	1820	1438,3006	0,612	131,4	100,6	30,9	2 484	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 304
30	k080106	740,5	965,9306	0,7	187,1	67,5	119,5	3 777	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	4 518
31	k080106а	653,5	965,9306	0,514	83,1	67,5	15,6	2 010	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 663
32	k080105	556,5	965,9306	0,514	83,1	67,5	15,6	2 010	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566
33	k080104	529,5	965,9306	0,7	187,1	67,5	119,5	3 777	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	4 307
34	k080603/20	721	182,4861	0,309	21,8	12,8	9,1	1 700	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 421
35	k080606	1257	1457,6142	0,7	187,1	101,9	85,1	3 401	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 658
36	k080108	953,2	965,9306	0,612	131,4	67,5	63,9	3 111	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 065
37	k080110	1134,5	769,3007	0,612	131,4	53,8	77,6	3 305	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 440
38	k080603	452	1988,9381	0,7	187,1	139,1	48,0	2 847	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 299
39	k080603/1	618	531,3239	0,414	47,1	37,2	9,9	1 748	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 366
40	k080403/3	463	0,3622	0,259	13,7	0,0	13,7	1 932	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 395
41	k080403/4	674	0,3622	0,207	7,6	0,0	7,6	1 609	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 283
42	k080403/1	707	250,835	0,309	21,8	17,5	4,3	1 349	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 056
43	k080403/2	437	278,6909	0,514	83,1	19,5	63,6	3 107	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 544
44	k080403	294	1085,1509	0,612	131,4	75,9	55,6	2 980	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 274
45	k080308	1008,6	667,0331	1,192	757,1	46,6	672,9	6 449	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 458
46	k080308/3	1361,6	308,0429	0,309	21,8	21,5	0,3	590	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951
47	k080802/1	331	157,8515	0,612	131,4	11,0	120,4	3 786	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	4 117
48	k080802/4	260	157,8515	0,514	83,1	11,0	72,1	3 230	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 490
49	k080102	164,5	965,9306	0,7	187,1	67,5	119,5	3 777	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	3 942
50	k081202	257	6136,2577	1,192	757,1	429,1	328,0	5 163	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	5 420
51	k080802	218	4537,4795	0,996	472,4	317,3	155,0	4 094	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	4 312
52	k080103	364,5	965,9306	0,514	83,1	67,5	15,6	2 010	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	2 374
53	k080306	487,6	682,3995	1,192	757,1	47,7	672,9	6 449	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	6 937
54	k080142/5	3957,5	39,3426	0,259	13,7	2,8	11,0	1 804	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 761
55	k080142/2	3738,5	39,3426	0,259	13,7	2,8	11,0	1 804	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 542
56	k080142/п1	4033	39,3426	0,259	13,7	2,8	11,0	1 804	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 837
57	k080113/11	2523,4	4,4119	0,259	13,7	0,3	13,4	1 920	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 443
58	k080121	2483	248,5697	0,612	131,4	17,4	114,1	3 723	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 206
59	k080614	2774	1095,5899	0,612	131,4	76,6	54,8	2 967	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 741
60	k080616	2997	1095,5899	0,612	131,4	76,6	54,8	2 967	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 964
61	k080116	1891	497,0825	0,612	131,4	34,8	96,7	3 537	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 428
62	k080117	1966	497,0825	0,612	131,4	34,8	96,7	3 537	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 503
63	k080120	2357	349,9548	0,612	131,4	24,5	107,0	3 650	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 007
64	k080125	2886,5	110,6019	0,514	83,1	7,7	75,4	3 275	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 161
65	k080124	2741	248,5697	0,612	131,4	17,4	114,1	3 723	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 464
66	k080142	3260,7	110,6019	0,414	47,1	7,7	39,4	2 678	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 939
67	k080620	3530	766,7811	0,612	131,4	53,6	77,8	3 307	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 837
68	k080618	3248	976,8468	0,612	131,4	68,3	63,1	3 100	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 348
69	k080813	1859	4367,099	0,996	472,4	305,4	167,0	4 189	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	6 048
70	k080206	2069	18,6811	0,612	131,4	1,3	130,1	3 878	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	5 947
71	k080205	2160	18,6811	0,612	131,4	1,3	130,1	3 878	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 038
72	k080108/16	2240,4	29,9491	0,414	47,1	2,1	45,0	2 791	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	5 032
73	k080624/1	4456	42,18	0,309	21,8	2,9	18,9	2 134	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	6 590
74	k080621	3896	606,6289	0,612	131,4	42,4	89,0	3 448	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 344
75	k080624	4387	496,7081	0,612	131,4	34,7	96,7	3 537	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 924
76	k080622	4006	606,6289	0,612	131,4	42,4	89,0	3 448	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	7 454
77	k080821/1а	3370	296,0049	0,359	32,4	20,7	11,7	1 839	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 209
78	k081001	3244	4064,9401	0,996	472,4	284,3	188,1	4 346	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	7 590
79	k080821	3294	4064,9401	0,996	472,4	284,3	188,1	4 346	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	7 640
80	k080818	2998	4265,3304	0,996	472,4	298,3	174,1	4 244	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	7 242

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
81	k080238	3624	95,8062	0,309	21,8	6,7	15,1	1 992	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	5 616
82	k080522	2052,1	42,7565	0,207	7,6	3,0	4,6	1 381	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 433
83	k080519	1989,7	42,7565	0,259	13,7	3,0	10,7	1 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 781
84	k080518	1899,7	42,7565	0,309	21,8	3,0	18,8	2 132	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	4 032
85	k080517a	1859,7	140,6386	0,309	21,8	9,8	12,0	1 854	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 714
86	k080318	3478,1	2206,9235	1,192	757,1	154,3	602,8	6 234	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	9 712
87	k080420	1615,7	444,497	0,514	83,1	31,1	52,0	2 920	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 535
88	k080314	3118,1	290,5475	0,309	21,8	20,3	1,5	978	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 096
89	k080314/7	2869,1	290,5475	0,309	21,8	20,3	1,5	978	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 847
90	k081417	2301,5	5724,8078	1,192	757,1	400,3	356,8	5 299	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 601
91	k082817	2848,1	2344,1492	0,7	187,1	163,9	23,1	2 272	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 120
92	k081426	3290,5	2834,3976	0,8	265,6	198,2	67,4	3 164	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 454
93	k081423	3129,5	2888,9642	0,996	472,4	202,0	270,3	4 863	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	7 992
94	k082807	2691,6	254,2003	0,7	187,1	17,8	169,3	4 207	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	6 899
95	k082805/20	3030,1	135,6844	0,259	13,7	9,5	4,2	1 344	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 374
96	k082805	2930,1	229,845	0,7	187,1	16,1	171,0	4 220	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	7 150
97	k082806	2724,6	229,845	0,7	187,1	16,1	171,0	4 220	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	6 945
98	k081418	2503,6	5724,8078	1,192	757,1	400,3	356,8	5 299	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 803
99	k082801/1a	4652,9	94,1606	0,309	21,8	6,6	15,3	1 997	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	6 650
100	k080310	1269,6	358,9901	1,192	757,1	25,1	672,9	6 449	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 719
101	k081409	1562,6	5772,0814	1,192	757,1	403,6	353,5	5 284	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	6 847
102	k081412	1866,6	5772,0814	1,192	757,1	403,6	353,5	5 284	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 151
103	k081404	461,6	6052,5052	1,192	757,1	423,3	333,9	5 192	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	5 653
104	k081602	866,6	256,126	0,514	83,1	17,9	65,2	3 131	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	3 998
105	k080308/10	1978,6	121,2145	0,309	21,8	8,5	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 895
106	k080308/12	2185,6	121,2145	0,309	21,8	8,5	13,4	1 917	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 102
107	k080308/п1	1401,6	131,9381	0,309	21,8	9,2	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 284
108	k081408	1132,6	5796,0015	1,192	757,1	405,3	351,8	5 276	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	6 409
109	k081601	797,6	6052,5052	1,192	757,1	423,3	333,9	5 192	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	5 989
110	k081604	1072,6	256,126	0,514	83,1	17,9	65,2	3 131	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 204
111	k082805/7	3334,1	94,1606	0,414	47,1	6,6	40,5	2 702	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 036
112	k082805/10	3501,1	94,1606	0,414	47,1	6,6	40,5	2 702	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 203
113	k082801/9	4173,1	94,1606	0,414	47,1	6,6	40,5	2 702	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 875
114	k081614	2753,8	68,6758	0,514	83,1	4,8	78,3	3 314	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 068
115	k080308/13	2424,6	62,5384	0,309	21,8	4,4	17,5	2 082	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	4 507
116	k081605	1311,6	256,126	0,514	83,1	17,9	65,2	3 131	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 443
117	k081607a	1505,6	251,6567	0,514	83,1	17,6	65,5	3 136	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 641
118	k081607	1441,6	256,126	0,514	83,1	17,9	65,2	3 131	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	4 573
119	k081608	1620,6	251,6567	0,612	131,4	17,6	113,8	3 721	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	5 341
120	k081611	2066,6	168,196	0,514	83,1	11,8	71,4	3 220	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 286
121	k081612	2344,3	140,2472	0,514	83,1	9,8	73,3	3 247	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 591
122	k081214	2220	5346,4035	1,192	757,1	373,9	383,3	5 418	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 638
123	k081217	3049	5220,6712	1,192	757,1	365,1	392,1	5 456	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	8 505
124	k080735	4423	209,1758	0,309	21,8	14,6	7,2	1 583	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 006
125	k080735/1	4398	209,1758	0,414	47,1	14,6	32,5	2 523	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 921
126	k081516	6474,3	23,4443	0,414	47,1	1,6	45,4	2 800	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 274
127	k081512	6439,3	23,4443	0,207	7,6	1,6	6,0	1 495	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 934
128	k081518	6565,3	23,4443	0,414	47,1	1,6	45,4	2 800	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 365
129	k081712	6973,4	3,7697	0,8	265,6	0,3	265,4	4 835	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	11 809
130	k081724	5909,3	47,2961	0,414	47,1	3,3	43,8	2 768	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 677
131	k081726	5942,8	268,6549	0,414	47,1	18,8	28,3	2 418	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 361
132	k081722	5665,8	361,1222	0,414	47,1	25,3	21,8	2 231	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 897
133	k081723	5874,3	335,7129	0,414	47,1	23,5	23,6	2 286	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 160
134	k080328/11	5446,6	77,0985	0,414	47,1	5,4	41,7	2 726	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 173
135	k080328/24	5356,6	77,0985	0,309	21,8	5,4	16,4	2 044	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 401
136	k080328/10	5143,6	77,0985	0,309	21,8	5,4	16,4	2 044	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 188
137	k080328/17	5535,1	98,8097	0,514	83,1	6,9	76,2	3 286	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 821
138	k080334/2	5372,1	98,8097	0,309	21,8	6,9	14,9	1 984	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 356
139	k080328/13	5561,6	45,0669	0,414	47,1	3,2	43,9	2 771	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 332
140	k080331	4902,1	2020,984	0,8	265,6	141,3	124,3	3 823	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	8 726
141	k080333	5165,1	1904,0993	1,192	757,1	133,2	624,0	6 301	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	11 466

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
142	k080334	5200,1	1872,9501	1,192	757,1	131,0	626,2	6 307	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		11 507
143	k081803	5128,3	283,1775	0,414	47,1	19,8	27,3	2 391	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 519
144	k081719/3	5489,3	343,665	0,414	47,1	24,0	23,1	2 269	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 759
145	k081719/1	5384,3	343,665	0,414	47,1	24,0	23,1	2 269	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		7 654
146	k081720	5854,6	1690,2124	0,898	359,8	118,2	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-		10 552
147	k081805a	5328,3	283,1775	0,514	83,1	19,8	63,3	3 103	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 431
148	k081716	5431,9	550,3722	0,414	47,1	38,5	8,6	1 672	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 104
149	k081502	4710,3	186,8707	0,514	83,1	13,1	70,0	3 201	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 912
150	k081439	4205,4	1845,0446	0,8	265,6	129,0	136,6	3 937	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		8 142
151	k081440	4271,4	1845,0446	0,7	187,1	129,0	58,0	3 020	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 292
152	k080337	5434,1	1690,2124	0,996	472,4	118,2	354,2	5 287	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		10 721
153	k080336	5315,1	1690,2124	0,996	472,4	118,2	354,2	5 287	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		10 602
154	k080335	5259,1	1690,2124	0,898	359,8	118,2	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-		9 956
155	k081443	4591,3	1845,0446	0,8	265,6	129,0	136,6	3 937	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		8 528
156	k081438	4135,4	1952,2388	0,8	265,6	136,5	129,1	3 869	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		8 004
157	k081503	4897,3	186,8707	0,514	83,1	13,1	70,0	3 201	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 099
158	k081506a	5157,3	103,6657	0,514	83,1	7,2	75,9	3 281	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 439
159	k080526/4	2840,1	37,0404	0,259	13,7	2,6	11,1	1 812	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 652
160	k080526	2618,1	37,0404	0,207	7,6	2,6	5,0	1 417	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 035
161	k080525	2433,6	42,7565	0,207	7,6	3,0	4,6	1 381	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 815
162	k080328/7	4830,6	191,1515	0,414	47,1	13,4	33,7	2 553	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 383
163	k080328/1	4577,1	191,1515	0,309	21,8	13,4	8,5	1 664	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 242
164	k080325	4326,6	2220,3294	0,996	472,4	155,3	317,1	5 109	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		9 436
165	k080329	4656,1	2020,984	0,8	265,6	141,3	124,3	3 823	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		8 480
166	k080328	4533,1	2220,3294	0,8	265,6	155,3	110,4	3 685	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		8 218
167	k080517/4	2429,9	97,882	0,207	7,6	6,8	0,8	795	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 225
168	k080324/5	2576,9	97,882	0,259	13,7	6,8	6,9	1 561	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		4 138
169	k080421	1808,7	82,1158	0,514	83,1	5,7	77,4	3 301	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		5 110
170	k080319	3778,1	2206,9235	0,996	472,4	154,3	318,0	5 114	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		8 892
171	k080322	3965,1	2206,9235	0,996	472,4	154,3	318,0	5 114	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		9 079
172	k080321	4060,6	2404,0105	0,996	472,4	168,1	304,2	5 044	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		9 105
173	k080322/2	4077,6	272,6241	0,309	21,8	19,1	2,8	1 178	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 256
174	k080324	4256,6	2273,0165	0,898	359,8	159,0	200,9	4 436	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-		8 693
175	k081434/4	4195,5	43,7486	0,309	21,8	3,1	18,8	2 130	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		6 325
176	k080324/18	4266,5	39,4681	0,414	47,1	2,8	44,3	2 778	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 045
177	k080324/7	4446,6	52,6871	0,414	47,1	3,7	43,4	2 760	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		7 207
178	k081434/3	3978,5	233,7181	0,309	21,8	16,3	5,5	1 456	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 434
179	k081436	3960,4	2070,7941	0,8	265,6	144,8	120,8	3 790	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		7 750
180	k081434	3866,5	2312,8968	0,8	265,6	161,7	103,9	3 617	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-		7 483
181	k081434/П1	4086,5	233,7181	0,309	21,8	16,3	5,5	1 456	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 542
182	k081432	3580,5	2408,2552	0,8	265,6	168,4	97,2	3 543	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 124
183	k081431	3520,5	2408,2552	0,8	265,6	168,4	97,2	3 543	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 064
184	k081428	3453,5	2834,3976	0,8	265,6	198,2	67,4	3 164	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		6 617
185	k081433	3631,5	2408,2552	0,8	265,6	168,4	97,2	3 543	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		7 175
186	k080322/12	3536,5	426,1424	0,414	47,1	29,8	17,3	2 076	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		5 612
187	k080322/п9	3921,2	362,1931	0,414	47,1	25,3	21,8	2 229	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-		6 150
188	k081513	6394,3	23,4443	0,414	47,1	1,6	45,4	2 800	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		9 194
189	k081701	6160,9	158,4452	0,514	83,1	11,1	72,0	3 229	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		9 390
190	k081514/2	6335,9	135,001	0,514	83,1	9,4	73,7	3 252	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		9 588
191	k081703	6105,9	154,5561	0,514	83,1	10,8	72,3	3 233	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		9 339
192	k081713	5861,9	519,7437	0,414	47,1	36,3	10,7	1 791	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 653
193	k081514	6270,4	158,4452	0,414	47,1	11,1	36,0	2 605	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		8 876
194	k081510	6431,9	135,001	0,514	83,1	9,4	73,7	3 252	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		9 684
195	k081705	6630,9	150,7864	0,514	83,1	10,5	72,6	3 237	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		9 867
196	k081704	6591,9	154,5561	0,898	359,8	10,8	349,0	5 263	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		11 855
197	k081706	6676,9	3,7697	0,898	359,8	0,3	359,6	5 312	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022		11 989
198	k080825	4294	3405,4837	0,996	472,4	238,1	234,2	4 652	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-		8 946
199	k080904	5310	474,9939	0,612	131,4	33,2	98,2	3 555	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-		8 865
200	k080902/25	6163,1	70,9747	0,414	47,1	5,0	42,1	2 735	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-		8 898
201	k080908/12	5043	70,9747	0,309	21,8	5,0	16,9	2 060	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-		7 103
202	k080905	5130	474,9939	0,8	265,6	33,2	232,4	4 641	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-		9 771

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
203	k080906	5040	474,9939	0,612	131,4	33,2	98,2	3 555	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 595
204	k080908	4845	677,8677	0,612	131,4	47,4	84,0	3 387	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 232
205	k080910	4604	3405,4837	0,996	472,4	238,1	234,2	4 652	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	9 256
206	k080823	3589	3538,5177	0,996	472,4	247,4	224,9	4 594	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	8 183
207	k080238/3	3415	145,6975	0,309	21,8	10,2	11,6	1 837	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 252
208	k080821/4	3833,3	296,0049	0,414	47,1	20,7	26,4	2 366	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	6 199
209	k080821/15	4282,3	7,0707	0,207	7,6	0,5	7,1	1 578	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 860
210	k080821/14	4120,3	7,0707	0,207	7,6	0,5	7,1	1 578	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 698
211	k080821/8	4129,2	288,9342	0,414	47,1	20,2	26,9	2 380	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	6 509
212	k081040/7	7509	176,2582	0,414	47,1	12,3	34,8	2 577	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 086
213	k081029	5627,2	18,0564	0,612	131,4	1,3	130,2	3 878	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 506
214	k080831/5	6401,1	294,2935	0,414	47,1	20,6	26,5	2 369	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 771
215	k080830	5095	1493,8519	0,7	187,1	104,5	82,6	3 369	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 464
216	k080831	5189	1444,0019	0,7	187,1	101,0	86,1	3 412	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 601
217	k080831/4	5682	82,5915	0,414	47,1	5,8	41,3	2 718	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 400
218	k080912	4867	1233,7641	0,8	265,6	86,3	179,4	4 283	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	9 150
219	k080834/6	5227,2	55,4723	0,414	47,1	3,9	43,2	2 756	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	7 984
220	k080837	6245,7	24,87	0,7	187,1	1,7	185,3	4 327	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 572
221	k080834/8	5368,7	19,2177	0,309	21,8	1,3	20,5	2 188	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 557
222	k080834/7	5347,2	19,2177	0,309	21,8	1,3	20,5	2 188	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 535
223	k080920	5852,7	1127,2941	0,7	187,1	78,8	108,2	3 663	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 516
224	k080838	6082,7	89,8732	0,7	187,1	6,3	180,8	4 293	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 376
225	k080836	5530	24,87	0,7	187,1	1,7	185,3	4 327	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	9 857
226	k080821/22	4500,2	288,9342	0,414	47,1	20,2	26,9	2 380	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	6 880
227	k080913	4565,2	1230,7193	0,8	265,6	86,1	179,6	4 285	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	8 850
228	k080915	5013,2	1281,8465	0,8	265,6	89,6	176,0	4 258	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	9 271
229	k080913/1	4759,2	99,445	0,414	47,1	7,0	40,1	2 694	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	7 453
230	k081035	5072,2	84,8535	0,612	131,4	5,9	125,5	3 835	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	8 907
231	k081040/3	7948	57,782	0,414	47,1	4,0	43,0	2 753	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 701
232	k081029/3	5556,2	54,9955	0,414	47,1	3,8	43,2	2 757	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 313
233	k080923	6125,2	1037,4209	0,7	187,1	72,5	114,5	3 727	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 853
234	k080923/2	6322,2	28,8156	0,309	21,8	2,0	19,8	2 166	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 488
235	k080917	5507,7	1196,993	0,7	187,1	83,7	103,4	3 611	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 119
236	k081040	6568	99,6242	0,8	265,6	7,0	258,7	4 797	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	11 365
237	k080268	5596,7	262,6838	0,612	131,4	18,4	113,1	3 713	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 310
238	k080726	5671,2	417,9639	0,414	47,1	29,2	17,9	2 097	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 768
239	k080266	5731,7	227,315	0,612	131,4	15,9	115,5	3 738	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 470
240	k081014	5806,5	342,1615	0,8	265,6	23,9	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 504
241	k081012	6044,5	342,1615	0,8	265,6	23,9	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 742
242	k081065	7250	253,6585	0,612	131,4	17,7	113,7	3 719	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 969
243	k081027/5	7450	375,2584	0,414	47,1	26,2	20,8	2 200	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 650
244	k081064	7190	628,9169	0,612	131,4	44,0	87,5	3 429	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 619
245	k081016	5478,5	342,1615	0,8	265,6	23,9	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 176
246	k081222	3751	2602,6178	1,192	757,1	182,0	575,1	6 143	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	9 894
247	k080729/10	6609,5	263,8596	0,414	47,1	18,5	28,6	2 427	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 036
248	k080729/12	6709,5	41,8027	0,414	47,1	2,9	44,2	2 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 485
249	k081227	4015,5	2602,6178	1,192	757,1	182,0	575,1	6 143	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 159
250	k081228	4161	2282,4541	1,192	757,1	159,6	597,5	6 217	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 378
251	k081048/4a	7820	201,3941	0,414	47,1	14,1	33,0	2 536	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 356
252	k081239/4	5862,1	80,0059	0,207	7,6	5,6	2,0	1 070	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 932
253	k081019	5276,5	462,5535	0,8	265,6	32,3	233,3	4 646	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	9 923
254	k081048/2	8112,3	201,3941	0,414	47,1	14,1	33,0	2 536	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 648
255	k081728/3	6328,1	47,2961	0,259	13,7	3,3	10,4	1 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 103
256	k081732	6485,3	268,6549	0,414	47,1	18,8	28,3	2 418	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 903
257	k081727	6111,3	268,6549	0,414	47,1	18,8	28,3	2 418	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 529
258	k081725	6027,3	47,2961	0,259	13,7	3,3	10,4	1 775	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 802
259	k081816/11	6712,7	33,625	0,207	7,6	2,4	5,3	1 437	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 150
260	k081816/7	6649,7	44,7061	0,207	7,6	3,1	4,5	1 368	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 018
261	k081822	7900,7	341,5325	0,514	83,1	23,9	59,2	3 039	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 940
262	k081825	7811,7	396,0586	0,514	83,1	27,7	55,4	2 977	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 789
263	k080342	6005,7	1690,2124	0,898	359,8	118,2	241,7	4 697	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 703

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
264	k012720	6428,7	1669,6672	0,898	359,8	116,8	243,1	4 706	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	11 134
265	k081809	5687,3	111,345	0,514	83,1	7,8	75,3	3 274	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 961
266	k081811	5946,8	30,9717	0,514	83,1	2,2	81,0	3 348	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 295
267	k081734	6646,3	248,2904	0,309	21,8	17,4	4,5	1 366	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 012
268	k081816	8289,2	30,9717	0,514	83,1	2,2	81,0	3 348	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	11 637
269	k081819	8118,7	281,2827	0,514	83,1	19,7	63,4	3 105	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	11 223
270	k080816	2712	4326,0606	0,996	472,4	302,5	169,8	4 211	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	6 923
271	k080234	3950	24,3079	0,414	47,1	1,7	45,4	2 799	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	6 749
272	k080108/6	1712,3	131,8472	0,309	21,8	9,2	12,6	1 883	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 595
273	k080806	653	4379,6281	0,996	472,4	306,3	166,1	4 182	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	4 835
274	k080108/25a	1448,3	1,1177	0,414	47,1	0,1	47,0	2 829	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 278
275	k080108/25	1401,2	1,1177	0,414	47,1	0,1	47,0	2 829	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 231
276	k080108/3	1517,2	131,8472	0,414	47,1	9,2	37,9	2 646	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 163
277	k080808	926	4379,6281	0,996	472,4	306,3	166,1	4 182	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	5 108
278	k080108/2	1272,2	174,8936	0,414	47,1	12,2	34,9	2 579	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	3 851
279	k080213/1	5559,7	51,9386	0,309	21,8	3,6	18,2	2 109	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 669
280	k080809	1324	4367,099	0,996	472,4	305,4	167,0	4 189	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	5 513
281	k080208	1897	41,0384	0,8	265,6	2,9	262,8	4 821	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	6 718
282	k080108/13	2018,9	29,9491	0,414	47,1	2,1	45,0	2 791	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	4 810
283	k080704	3262	62,2607	0,612	131,4	4,4	127,1	3 850	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	7 112
284	k081211/14	3233	258,6404	0,612	131,4	18,1	113,4	3 716	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 949
285	k080709	3456	84,1835	0,514	83,1	5,9	77,2	3 299	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 755
286	k081403	183,6	6734,9047	1,192	757,1	471,0	286,2	4 949	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	5 133
287	k080712	3226	84,1835	0,612	131,4	5,9	125,6	3 835	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	7 061
288	k080714	3093	84,1835	0,514	83,1	5,9	77,2	3 299	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 392
289	k081211/11	2649	297,9066	0,612	131,4	20,8	110,6	3 688	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	6 337
290	k081209	1403	6116,7707	1,192	757,1	427,7	329,4	5 170	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	6 573
291	k081211/6	2340	644,8714	0,612	131,4	45,1	86,3	3 415	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 755
292	k080213	5478,7	329,9071	0,8	265,6	23,1	242,6	4 703	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 181
293	k080219	4704,7	927,209	0,8	265,6	64,8	200,8	4 435	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	9 140
294	k080218	4796,7	455,7227	0,8	265,6	31,9	233,8	4 649	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	9 446
295	k080247	5125,7	139,429	0,612	131,4	9,8	121,7	3 798	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	8 924
296	k080247/9	5302,7	31,1791	0,259	13,7	2,2	11,6	1 832	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 135
297	k080234/9	6226,2	74,7324	0,612	131,4	5,2	126,2	3 841	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 068
298	k080234/8	6260,2	74,7324	0,612	131,4	5,2	126,2	3 841	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 102
299	k080234/6	6483,2	74,7324	0,414	47,1	5,2	41,9	2 730	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 213
300	k080233	5992,2	178,3054	0,414	47,1	12,5	34,6	2 574	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 566
301	k080252	5385,7	32,9329	0,612	131,4	2,3	129,1	3 869	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 254
302	k080234/5	6515,2	74,7324	0,359	32,4	5,2	27,2	2 387	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 903
303	k080245	4855,7	327,965	0,612	131,4	22,9	108,5	3 666	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	8 522
304	k080714/7	5178,7	108,5013	0,414	47,1	7,6	39,5	2 681	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	7 860
305	k080716	2839	275,1555	0,414	47,1	19,2	27,8	2 406	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 245
306	k080719	3084,9	93,245	0,514	83,1	6,5	76,6	3 291	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	6 376
307	k081212	2066	5346,4035	1,192	757,1	373,9	383,3	5 418	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 484
308	k081213	2094	5346,4035	0,996	472,4	373,9	98,5	3 557	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	5 651
309	k081211	2045	6089,5865	1,192	757,1	425,8	331,3	5 179	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	7 224
310	k080721	4939,7	881,1682	0,612	131,4	61,6	69,8	3 198	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 138
311	k080722	5289,7	516,4703	0,514	83,1	36,1	47,0	2 829	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 119
312	k080220	4537,7	1808,3772	0,8	265,6	126,5	139,2	3 960	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	8 497
313	k080226	3653	2206,1276	0,8	265,6	154,3	111,4	3 695	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	7 348
314	k080831/13	6639,1	25,279	0,414	47,1	1,8	45,3	2 798	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 437
315	k080831/10	6482,1	33,3175	0,259	13,7	2,3	11,4	1 825	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 307
316	k080902/15	6381,1	93,2389	0,414	47,1	6,5	40,6	2 703	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 084
317	k080831/14	6877,1	25,279	0,514	83,1	1,8	81,3	3 353	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 230
318	k080845/17	7531,6	25,3096	0,207	7,6	1,8	5,9	1 485	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 016
319	k080845/16	7376,1	146,0399	0,414	47,1	10,2	36,9	2 624	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 001
320	k080845/9	6712,1	146,0399	0,414	47,1	10,2	36,9	2 624	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 337
321	k080850	7047,1	461,0732	0,514	83,1	32,2	50,9	2 899	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 947
322	k080849	6921,1	461,0732	0,7	187,1	32,2	154,8	4 092	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	11 013
323	k080851	7194,1	461,0732	0,514	83,1	32,2	50,9	2 899	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 094
324	k080851/8	7635,1	363,7808	0,514	83,1	25,4	57,7	3 014	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 649

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
325	k081020	5239,5	462,5535	0,514	83,1	32,3	50,8	2 898	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 137
326	k080921/13a	6640	266,3798	0,414	47,1	18,6	28,5	2 422	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 062
327	k080921/13	6549	395,5847	0,414	47,1	27,7	19,4	2 152	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 701
328	k081042	6297	817,8197	0,8	265,6	57,2	208,5	4 487	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 784
329	k081041	6457	817,8197	0,8	265,6	57,2	208,5	4 487	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	10 944
330	k081048	5745	817,8197	0,996	472,4	57,2	415,2	5 554	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	11 299
331	k081237	4764,5	2282,4541	1,192	757,1	159,6	597,5	6 217	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 981
332	k081231	4593,5	2282,4541	1,192	757,1	159,6	597,5	6 217	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 810
333	k081230	4471,5	2282,4541	1,192	757,1	159,6	597,5	6 217	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 688
334	k081022	5048,5	626,0674	0,514	83,1	43,8	39,3	2 678	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	7 726
335	k081021	5211,5	626,0674	0,8	265,6	43,8	221,9	4 574	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	9 786
336	k081229	4346	2282,4541	1,192	757,1	159,6	597,5	6 217	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 563
337	k081239	5162	1570,7559	0,996	472,4	109,8	362,5	5 325	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	10 487
338	k081053	5225	1570,7558	1,192	757,1	109,8	647,3	6 372	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	11 597
339	k080840	5991	1386,2805	0,7	187,1	96,9	90,1	3 461	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 452
340	k080841	6150	1241,8289	0,7	187,1	86,8	100,2	3 577	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 727
341	k080845	6422,1	1194,2094	0,7	187,1	83,5	103,6	3 613	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 035
342	k080843	6280	1234,6417	0,7	187,1	86,3	100,7	3 582	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 862
343	k080841/4	6421,5	7,1872	0,207	7,6	0,5	7,1	1 577	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 999
344	k080841/2	6381,5	7,1872	0,309	21,8	0,5	21,3	2 216	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 597
345	k080845/1	6501,1	448,3803	0,612	131,4	31,4	100,1	3 575	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 076
346	k080845/5	6958,1	22,5883	0,514	83,1	1,6	81,5	3 355	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 313
347	k080845/4	6768,6	448,3803	0,514	83,1	31,4	51,8	2 915	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 684
348	k080935	6668,2	321,7488	0,7	187,1	22,5	164,6	4 170	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 838
349	k080937	6910,2	266,2786	0,7	187,1	18,6	168,4	4 200	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	11 111
350	k080937/5	6972,2	75,2619	0,309	21,8	5,3	16,6	2 049	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 021
351	k080936	6834,2	266,2786	0,514	83,1	18,6	64,5	3 120	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 955
352	k080924	6191,2	1008,6053	0,7	187,1	70,5	116,5	3 748	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	9 939
353	k080925	6448,7	477,9203	0,7	187,1	33,4	153,6	4 083	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 531
354	k080933	6435,2	321,7488	0,514	83,1	22,5	60,6	3 061	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 496
355	k080933/14	6782,7	161,864	0,514	83,1	11,3	71,8	3 226	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 009
356	k080933/10	6505,2	321,7488	0,7	187,1	22,5	164,6	4 170	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 675
357	k080933/13	6947,7	80,2366	0,612	131,4	5,6	125,8	3 838	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	10 786
358	k080926	6679,7	396,3999	0,7	187,1	27,7	159,3	4 129	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	-	-	-	10 809
359	k080921/19	7103	266,3798	0,414	47,1	18,6	28,5	2 422	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 525
360	k080929	6823,7	234,5359	0,8	265,6	16,4	249,2	4 742	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	11 566
361	k080930/13	7161,7	93,8009	0,514	83,1	6,6	76,6	3 291	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 452
362	k080930/9	7791,2	69,5384	0,259	13,7	4,9	8,9	1 689	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 480
363	k080930/8	7373,2	69,5384	0,414	47,1	4,9	42,2	2 737	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 110
364	k081240	5454,5	733,8543	0,996	472,4	51,3	421,0	5 578	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	11 032
365	k081240/2	5670,5	454,8409	0,414	47,1	31,8	15,3	1 998	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	7 668
366	k080941/7	7391,6	105,1939	0,414	47,1	7,4	39,7	2 686	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 077
367	k080941/6	7328	130,8236	0,414	47,1	9,1	37,9	2 648	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 976
368	k081220	3392,5	5130,1796	1,192	757,1	358,8	398,4	5 483	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	8 876
369	k081220/1	3466,5	321,4342	0,414	47,1	22,5	24,6	2 316	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	5 782
370	k081245	6398	279,0134	0,996	472,4	19,5	452,8	5 705	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	5 022	12 103
371	k080941	6458	245,6009	0,414	47,1	17,2	29,9	2 460	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 918
372	k080941/3	6878	240,2548	0,414	47,1	16,8	30,3	2 469	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 347
373	k080941/9	7735,6	105,1939	0,414	47,1	7,4	39,7	2 686	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 421
374	k080941/21	8080,1	70,9911	0,414	47,1	5,0	42,1	2 735	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 815
375	k080941/19	7809,6	70,9911	0,414	47,1	5,0	42,1	2 735	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 544
376	k080941/20	8029,1	70,9911	0,309	21,8	5,0	16,9	2 060	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	10 089
377	k080930/3	7939,7	93,8009	0,309	21,8	6,6	15,3	1 998	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 938
378	k080902/3	5709,1	470,4547	0,514	83,1	32,9	50,2	2 888	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	8 597
379	k080902	5494	474,9939	0,612	131,4	33,2	98,2	3 555	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	9 049
380	k080902/10	5787,1	247,1358	0,309	21,8	17,3	4,6	1 374	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 161
381	k080902/12	6071,1	153,4708	0,309	21,8	10,7	11,1	1 810	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 881
382	k081518/3	6655,3	23,4443	0,15	3,3	1,6	1,6	1 000	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 655
383	k010805/1	9459,3	19,6622	0,15	3,3	1,4	1,9	1 047	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 507
384	k011723	9585,3	19,5813	0,15	3,3	1,4	1,9	1 048	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 634
385	k010805	9398,3	19,6622	0,414	47,1	1,4	45,7	2 805	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	12 203

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
386	k010809	8983,3	19,6622	0,414	47,1	1,4	45,7	2 805	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	11 788
387	k010810	8914,3	44,9076	0,414	47,1	3,1	43,9	2 771	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	11 685
388	k010832	8675,3	44,9076	0,414	47,1	3,1	43,9	2 771	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	11 446
389	k010828	8591,3	48,0794	0,414	47,1	3,4	43,7	2 767	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	11 358
390	k081815	8351,3	25,0997	0,612	131,4	1,8	129,7	3 874	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	12 225
391	k011816	8452,3	9,2243	0,612	131,4	0,6	130,8	3 884	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	12 336
392	k011814	8236,3	25,0997	0,414	47,1	1,8	45,3	2 798	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	11 034
393	k011813	7979,3	73,1791	0,514	83,1	5,1	78,0	3 310	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	11 289
394	k011107	7990,3	48,0794	0,414	47,1	3,4	43,7	2 767	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 757
395	п181	8510,8	98,6511	0,612	131,4	6,9	124,5	3 826	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	12 336
396	k081803	8775,8	283,1775	0,414	47,1	19,8	27,3	2 391	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	11 167
397	k082701	8392,9	218,761	0,8	265,6	15,3	250,3	4 749	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	4 747	-	13 142
398	k081805	8204,8	16,0535	0,612	131,4	1,1	130,3	3 880	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	-	-	-	-	12 084
399	k081807	8017,3	25,7956	0,414	47,1	1,8	45,3	2 797	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 814
400	k011903	7657,3	208,4198	0,414	47,1	14,6	32,5	2 524	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 181
401	k011810	7711,3	106,5807	0,514	83,1	7,5	75,7	3 279	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 990
402	k011907	7619,7	14,9287	0,514	83,1	1,0	82,1	3 362	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 982
403	k012711	7245,3	427,1808	0,8	265,6	29,9	235,8	4 661	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	11 907
404	k012707	7541,3	427,1808	0,8	265,6	29,9	235,8	4 661	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	12 203
405	k011909/32	8443,5	110,4484	0,259	13,7	7,7	6,0	1 497	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 940
406	k011909/7	7698,7	375,0295	0,414	47,1	26,2	20,9	2 200	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	9 899
407	k011909/9	7798	353,5709	0,414	47,1	24,7	22,4	2 248	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	10 046
408	k011909/4	7537,7	399,4414	0,414	47,1	27,9	19,2	2 143	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	9 680
409	k011909/13	8007	82,0765	0,309	21,8	5,7	16,1	2 031	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	10 038
410	k011909	7421,7	427,0656	0,514	83,1	29,9	53,3	2 941	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	-	-	-	-	-	10 362
411	k011912	7324,7	1060,4758	0,514	83,1	74,2	9,0	1 693	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 018
412	k012715/п1	7281,7	1064,8533	0,514	83,1	74,5	8,7	1 675	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 957
413	k011909/14	8034	29,5144	0,207	7,6	2,1	5,6	1 461	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 495
414	k011909/п5	8061	6,7645	0,207	7,6	0,5	7,2	1 579	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 640
415	k011909/11	7882	270,1917	0,309	21,8	18,9	2,9	1 200	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 082
416	k011909/п8	7933,5	254,9393	0,309	21,8	17,8	4,0	1 320	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 254
417	k011909/22	7994,5	246,5323	0,309	21,8	17,2	4,6	1 378	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 372
418	k011909/27	8197	181,1839	0,309	21,8	12,7	9,2	1 706	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 903
419	k011909/29	8325	136,3815	0,259	13,7	9,5	4,2	1 339	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 664
420	k011909/40	8860,4	8,1724	0,1	1,1	0,6	0,6	716	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 577
421	k011908/1	7622,7	22,8551	0,259	13,7	1,6	12,1	1 861	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 483
422	k012715/12	6884,7	10,6565	0,207	7,6	0,7	6,9	1 561	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 445
423	k012715/10	6911,7	1121,5502	0,514	83,1	78,4	4,7	1 386	109	199	264	386	482	704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 297
424	k012715/3	7163,7	1107,382	0,514	83,1	77,4	5,7	1 470	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 634
425	k012715/4	7232,7	1080,923	0,514	83,1	75,6	7,5	1 605	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 837
426	k012719	6855,3	92,9061	0,309	21,8	6,5	15,3	2 000	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856
427	k012717	6544,7	1582,5452	0,898	359,8	110,7	249,2	4 742	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	11 287
428	k012715	6841,7	1590,6135	0,898	359,8	111,2	248,6	4 739	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	2 884	3 574	4 052	4 430	-	-	11 580
429	k012715/1	7028,7	1108,9437	0,514	83,1	77,5	5,6	1 462	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 490
430	k012721	6789,7	8,0683	0,15	3,3	0,6	2,7	1 169	109	199	264	386	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 959
431	k011908	7505,7	568,3306	0,514	83,1	39,7	43,4	2 760	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 265
432	k011908/п1	7562,7	23,5024	0,259	13,7	1,6	12,1	1 858	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 421
433	k011918/6	7748,2	62,6603	0,414	47,1	4,4	42,7	2 747	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 495
434	k011918/13	8194,3	23,2225	0,309	21,8	1,6	20,2	2 179	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	10 373
435	k011909/54	8101,6	46,2346	0,309	21,8	3,2	18,6	2 124	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	-	-	-	-	-	-	-	-	10 225
436	k011909/43	9163,5	6,635	0,1	1,1	0,5	0,7	757	109	199	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 920
437	k011918/18	8063,2	33,2073	0,207	7,6	2,3	5,3	1 440	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 503
438	k011918	7616,7	544,8282	0,514	83,1	38,1	45,0	2 792	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 408
439	k011918/1	7701,7	146,5039	0,414	47,1	10,2	36,8	2 624	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 325
440	k011915	7418,7	623,8623	0,514	83,1	43,6	39,5	2 681	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 099
441	k011918/9	8011,7	57,6435	0,414	47,1	4,0	43,1	2 753	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	10 765
442	k011909/35	8583,5	71,2048	0,259	13,7	5,0	8,8	1 682	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 265
443	k011909/п16	8791,5	55,9929	0,259	13,7	3,9	9,8	1 742	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 534
444	k011909/44	9110,5	26,8636	0,15	3,3	1,9	1,4	952	109	199	264	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 062
445	k011918/24	8331,7	19,0473	0,207	7,6	1,3	6,3	1 518	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 850
446	k011918/22	8223,7	26,192	0,207	7,6	1,8	5,8	1 480	109	199	264	386	482	704	931	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 703

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
447	k080629/13	5539,9	127,8258	0,309	21,8	8,9	12,9	1 896	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 436
448	k080629/24	5958,7	11,9415	0,259	13,7	0,8	12,9	1 896	109	199	264	386	482	704	931	1 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 855
449	k080629/7	5766,3	1,501	0,309	21,8	0,1	21,7	2 228	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 995
450	k080629/14	5594,4	11,9415	0,309	21,8	0,8	21,0	2 205	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 799
451	k080629/2	5183,3	358,1983	0,414	47,1	25,0	22,0	2 238	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	7 421
452	k080629/9a	6427,7	1,501	0,414	47,1	0,1	47,0	2 829	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 257
453	k080629/9	6245,7	2,3232	0,414	47,1	0,2	46,9	2 828	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	9 074
454	k080629/27	6069,7	11,9415	0,414	47,1	0,8	46,3	2 815	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 885
455	k080629/25	6018,7	11,9415	0,309	21,8	0,8	21,0	2 205	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	-	-	-	-	-	-	-	8 223
456	k080629/6	5708,3	230,3725	0,414	47,1	16,1	31,0	2 487	109	199	264	386	482	704	931	1 361	1 700	2 172	2 462	-	-	-	-	-	-	8 195

Таблица А.2.8 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-21

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
1	Н.М.-31	16554	36,5753	0,514	83,1	2,6	80,6	3 934	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	20 488
2	Н.М.-32	16339	51,769	0,514	83,1	3,6	79,5	3 916	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 255
3	Н.М.-32	16337	51,769	0,514	83,1	3,6	79,5	3 916	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 253
4	Н.М.-33-3/1	16135	32,9754	0,309	21,8	2,3	19,5	2 424	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 559
5	Н.М.-33-3	16324	30,0472	0,309	21,8	2,1	19,7	2 432	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 756
6	Н.М.-ЦТП-2-17/194Т"2"	16479	18,9507	0,309	21,8	1,3	20,5	2 465	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 944
7	Н.М.-33-1	15939	65,5727	0,309	21,8	4,6	17,3	2 323	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 262
8	Н.М.-ЦТП-2-17/196Т"2"	16044,2	32,1001	0,259	13,7	2,2	11,5	2 022	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	18 066
9	ХХ-814/13	5576,2	214,3409	0,414	47,1	15,0	32,1	2 872	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 449
10	ХХ-т.31	5502,3	43,0229	0,259	13,7	3,0	10,7	1 975	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	7 477
11	ХХ-т.35ж	5557,3	27,0828	0,207	7,6	1,9	5,7	1 594	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 151
12	ХХ-т.9	5530	256,1258	0,414	47,1	17,9	29,2	2 780	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 310
13	ХХ-27	7096,8	59,4274	0,309	21,8	4,2	17,7	2 343	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 440
14	ХХ-26а	7060,6	59,4274	0,309	21,8	4,2	17,7	2 343	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 403
15	ХХ-30	7544,6	59,4274	0,309	21,8	4,2	17,7	2 343	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 887
16	ХХ-32	7602,6	41,0111	0,309	21,8	2,9	19,0	2 400	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	10 002
17	ХХ-33	7680	37,7611	0,309	21,8	2,6	19,2	2 410	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	10 090
18	ХХ-34	8078,2	11,4522	0,309	21,8	0,8	21,0	2 486	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	10 564
19	ХХ-814	5305,4	485,7879	0,612	131,4	34,0	97,5	4 199	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	9 504
20	ХХ-т.15	5630,6	218,0551	0,414	47,1	15,2	31,8	2 864	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 495
21	ХХ-т.57а	5742,7	199,3293	0,414	47,1	13,9	33,1	2 904	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 647
22	ХХ-814/0	6201,6	96,7242	0,414	47,1	6,8	40,3	3 105	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 307
23	ХХ-21	6487,1	96,7242	0,414	47,1	6,8	40,3	3 105	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 592
24	ХХ-22	6534	92,7005	0,414	47,1	6,5	40,6	3 113	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 647
25	ХХ-23	6562,6	92,7005	0,414	47,1	6,5	40,6	3 113	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 675
26	ХХ-24	6592,1	92,7005	0,414	47,1	6,5	40,6	3 113	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 705
27	ХХ-25	6841,5	79,0817	0,309	21,8	5,5	16,3	2 279	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 120
28	ХХ-25а	6902,4	59,4274	0,309	21,8	4,2	17,7	2 343	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 245
29	ХХ-26	6996,1	59,4274	0,309	21,8	4,2	17,7	2 343	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 339
30	ХХ-т12/15	5359,5	485,7879	0,514	83,1	34,0	49,1	3 323	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 682
31	ХХ-038*	5749,5	54,7846	0,207	7,6	3,8	3,8	1 384	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 134
32	ХХ-814/1*	5637,9	214,3409	0,414	47,1	15,0	32,1	2 872	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 510
33	ХХ-043*	5784,5	54,7846	0,207	7,6	3,8	3,8	1 384	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 169
34	ХХ-045*	5858	54,7846	0,207	7,6	3,8	3,8	1 384	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 242
35	ХХ-003*	5518,8	417,694	0,514	83,1	29,2	53,9	3 429	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 948

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
36	ХХ-т17/2	5718,9	326,5411	0,514	83,1	22,8	60,3	3 563	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 282
37	ХХ-т17/2*	5907,3	326,5411	0,514	83,1	22,8	60,3	3 563	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 470
38	ХХ-062	6007,5	25,2257	0,259	13,7	1,8	12,0	2 050	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	8 058
39	ХХ-062*	5975,3	25,2257	0,259	13,7	1,8	12,0	2 050	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	8 026
40	ХХ-064	5951,9	41,9396	0,259	13,7	2,9	10,8	1 980	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	7 932
41	ХХ-045**	5927	54,7846	0,207	7,6	3,8	3,8	1 384	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 311
42	ХХ-814/2	5876,5	212,0195	0,514	83,1	14,8	68,3	3 718	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 594
43	ХХ-т25/1а	6019,1	121,0709	0,514	83,1	8,5	74,6	3 833	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 852
44	ХХ-010	6264,4	59,6316	0,514	83,1	4,2	78,9	3 907	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	10 171
45	ХХ-010*	6338,1	59,6316	0,514	83,1	4,2	78,9	3 907	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	10 245
46	ХХ-848/6а	6492,6	6,7041	0,207	7,6	0,5	7,2	1 720	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 212
47	ХХ-814/3	5908,6	212,0195	0,514	83,1	14,8	68,3	3 718	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 627
48	ХХ-814/4	5943,6	177,6631	0,514	83,1	12,4	70,7	3 762	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 706
49	хх-814/3а	6098,8	34,3565	0,309	21,8	2,4	19,4	2 420	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	8 519
50	ХХ-848/6	6182,6	6,7041	0,309	21,8	0,5	21,4	2 499	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	8 682
51	ХХ-ЦТП15	6207,8	24,9162	0,309	21,8	1,7	20,1	2 447	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	8 655
52	ХХ-811	4833	743,834	0,612	131,4	52,0	79,4	3 915	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 748
53	ХХ-т.14	5610,7	225,7931	0,414	47,1	15,8	31,3	2 848	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 458
54	ХХ-814/6а	5915,7	199,3293	0,414	47,1	13,9	33,1	2 904	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 820
55	ХХ-814/6	6043,4	169,4609	0,414	47,1	11,9	35,2	2 965	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 009
56	ХХ-813	5057	580,3455	0,612	131,4	40,6	90,9	4 099	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	9 156
57	ХХ-814/5а	5172,5	94,5576	0,207	7,6	6,6	1,0	881	109	211	285	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 054
58	ХХ-814/1	5427,3	472,4786	0,514	83,1	33,0	50,1	3 344	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 771
59	ХХ-814/15	5900,4	101,6765	0,207	7,6	7,1	0,5	699	109	211	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 600
60	ХХ-814/11	5422,2	585,4525	0,514	83,1	40,9	42,2	3 153	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 576
61	ХХ-814/14	5667,8	214,3409	0,414	47,1	15,0	32,1	2 872	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 540
62	ХХ-814/12	5514,2	286,3038	0,514	83,1	20,0	63,1	3 619	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 133
63	ХХ-851	5133,9	605,2617	0,514	83,1	42,3	40,8	3 118	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 251
64	ХХ-804	4431	752,6552	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 336
65	ХХ-849/1	4607	781,9671	0,514	83,1	54,7	28,4	2 756	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 363
66	ХХ-801	8262	708,2445	0,8	265,6	49,5	216,1	5 512	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	13 774
67	ХХ-801а	4313,3	1555,9791	0,8	265,6	108,8	156,8	4 940	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	9 253
68	ХХ-805	4473,8	752,6552	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 378
69	ХХ-807	4475,4	752,6552	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 380
70	ХХ-808	4657,8	752,6553	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 562
71	ХХ-809	4673,3	752,6553	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 578
72	ХХ-849	4776,4	702,6049	0,514	83,1	49,1	34,0	2 929	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 705
73	ХХ-810	4751	752,6553	0,612	131,4	52,6	78,8	3 905	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 656
74	ХХ-802а	4352,7	781,9671	0,514	83,1	54,7	28,4	2 756	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 108
75	ХХ-849/2	4563,6	781,9671	0,514	83,1	54,7	28,4	2 756	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 319
76	ХХ-801	8283	708,2445	0,8	265,6	49,5	216,1	5 512	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	13 795
77	к.11	13528	5,4639	0,207	7,6	0,4	7,2	1 727	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 255
78	к.10	13046,6	37,9111	0,207	7,6	2,7	5,0	1 519	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 565
79	к.9	13009,6	46,4111	0,207	7,6	3,2	4,4	1 454	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 464
80	к.8	12971,1	46,4111	0,259	13,7	3,2	10,5	1 960	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	14 931
81	к.6	12876,3	66,4111	0,259	13,7	4,6	9,1	1 866	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 743
82	к.5	12834,6	66,4111	0,259	13,7	4,6	9,1	1 866	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 701
83	к.4	12796,6	71,5361	0,259	13,7	5,0	8,7	1 841	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 637
84	к.12	12857,9	45,125	0,207	7,6	3,2	4,5	1 464	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 322
85	к.2	12717	116,6611	0,259	13,7	8,2	5,6	1 579	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 296
86	к.7	12900,1	60,9111	0,259	13,7	4,3	9,5	1 893	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 793
87	к.3	12761,9	116,6611	0,259	13,7	8,2	5,6	1 579	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 341

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
88	к.14	12893,9	23,875	0,125	2,0	1,7	0,4	618	109	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 511
89	k120838/5	3889	277,0144	0,612	131,4	19,4	112,1	4 404	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	8 293
90	k120838/9	4072	252,2415	0,514	83,1	17,6	65,5	3 665	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	7 737
91	k120838/10	4702	217,8585	0,514	83,1	15,2	67,9	3 710	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 412
92	k092440А	7284	8710,3455	1,392	1137,9	609,1	528,8	7 484	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	14 768
93	k092440	7291	8616,4036	1,392	1137,9	602,5	535,4	7 516	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	14 807
94	k092440Б	7289	92,2703	0,514	83,1	6,5	76,7	3 868	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 157
95	k092304	9933	197,0097	0,8	265,6	13,8	251,9	5 808	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	15 741
96	k091104/3	12302,5	212,9439	0,414	47,1	14,9	32,2	2 875	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 178
97	k091104	12014,5	1282,1255	0,7	187,1	89,7	97,4	4 198	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	16 212
98	k091107	12434,5	791,6946	0,8	265,6	55,4	210,3	5 461	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	17 895
99	k091104/1	12068,5	354,9386	0,414	47,1	24,8	22,3	2 535	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	14 603
100	k091104/8	12394,5	19,6513	0,414	47,1	1,4	45,7	3 241	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 636
101	k090551	11460,5	1397,0589	0,898	359,8	97,7	262,2	5 888	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	17 349
102	k091103	11818,5	1374,3062	0,7	187,1	96,1	91,0	4 101	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	15 919
103	k090559/8	12328,5	131,1536	0,414	47,1	9,2	37,9	3 041	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 369
104	k090541	9422	3095,5339	0,996	472,4	216,5	255,9	5 840	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	15 262
105	k090537/8	9141	61,9231	0,514	83,1	4,3	78,8	3 904	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 045
106	k090543	9819	2996,6778	0,996	472,4	209,6	262,8	5 893	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	15 712
107	k090543/1	9857	393,8187	0,414	47,1	27,5	19,5	2 424	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 281
108	k090543/15	10039	610,7	0,414	47,1	42,7	4,4	1 454	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 493
109	k090543/23	10364	431,5547	0,414	47,1	30,2	16,9	2 307	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 671
110	k090553	10494,5	1992,159	0,996	472,4	139,3	333,0	6 390	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	16 885
111	k090543/24	10598	376,2554	0,414	47,1	26,3	20,8	2 475	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	13 073
112	k090543/43	11339,5	79,9882	0,612	131,4	5,6	125,9	4 582	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	15 921
113	k090543/33	10841	139,2015	0,414	47,1	9,7	37,4	3 025	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 866
114	k090548	11007,5	1605,8199	0,898	359,8	112,3	247,6	5 774	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	16 782
115	k090549	11168,5	1605,8199	0,898	359,8	112,3	247,6	5 774	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	16 943
116	k090552	11616,5	6,1336	0,8	265,6	0,4	265,2	5 912	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	17 528
117	k121030	13429	131,3422	0,414	47,1	9,2	37,9	3 040	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	16 469
118	k121025	12362	302,9161	0,612	131,4	21,2	110,3	4 379	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 741
119	k121025/П1	12553	174,6393	0,414	47,1	12,2	34,9	2 955	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 508
120	k121026	12649	13,767	0,414	47,1	1,0	46,1	3 251	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 900
121	k121026А	13069	104,4746	0,414	47,1	7,3	39,8	3 091	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	16 160
122	k120417	12303	86,3591	0,898	359,8	6,0	353,8	6 524	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 827
123	k121024	12236	305,0522	0,612	131,4	21,3	110,1	4 377	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 613
124	k121023	12074	320,6151	0,612	131,4	22,4	109,0	4 363	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 437
125	k121022	11941	434,8197	0,612	131,4	30,4	101,0	4 251	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 192
126	k120415	12119	178,8977	0,612	131,4	12,5	118,9	4 494	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 613
127	k121021	11790	613,7174	0,898	359,8	42,9	316,9	6 283	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 073
128	k120418	12403	86,3591	0,898	359,8	6,0	353,8	6 524	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 927
129	k120188	12060	671,9705	0,996	472,4	47,0	425,4	6 948	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	19 008
130	k120173	11710	815,3938	0,8	265,6	57,0	208,6	5 446	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	17 156
131	k120175	12026	671,9705	0,996	472,4	47,0	425,4	6 948	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 974
132	k120176	12483	580,9101	0,8	265,6	40,6	225,0	5 589	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	18 072
133	k120178	12822	408,1537	0,996	472,4	28,5	443,8	7 049	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	19 871
134	k121626	13841	221,1122	0,514	83,1	15,5	67,7	3 706	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	17 547
135	k121630	13055	362,3612	0,514	83,1	25,3	57,8	3 511	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	16 566
136	k121510	14692	172,8244	0,612	131,4	12,1	119,4	4 500	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	19 192
137	k121507/5	14953	427,3996	0,8	265,6	29,9	235,8	5 678	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	20 631
138	k121514	14381	294,8482	0,612	131,4	20,6	110,8	4 387	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	18 768
139	k121508	15895	4,1874	0,612	131,4	0,3	131,2	4 647	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	20 542

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
140	k121504A	15364	5,4061	0,309	21,8	0,4	21,5	2 503	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	17 867
141	k121505	15142	174,9169	0,996	472,4	12,2	460,1	7 137	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 279
142	k121507	15805	398,9016	0,8	265,6	27,9	237,8	5 695	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	21 500
143	k121505/1	14924	695,585	0,612	131,4	48,6	82,8	3 971	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	18 895
144	k121504/8	15052	49,121	0,309	21,8	3,4	18,4	2 375	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	17 427
145	k121508/4	16095	181,2594	0,414	47,1	12,7	34,4	2 941	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	19 036
146	k121508/7	16302	146,8147	0,414	47,1	10,3	36,8	3 010	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	19 312
147	k121504/9	14945	74,9159	0,309	21,8	5,2	16,6	2 293	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	17 238
148	k121505/4	14542	782,312	0,612	131,4	54,7	76,7	3 869	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 411
149	k121508/8	16677	59,8535	0,414	47,1	4,2	42,9	3 172	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	19 849
150	k121505/7	14268	782,312	0,612	131,4	54,7	76,7	3 869	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 137
151	k121547	13889	947,5848	0,7	187,1	66,3	120,8	4 518	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	18 407
152	k121550	14187	842,1654	0,7	187,1	58,9	128,2	4 611	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	18 798
153	k121504/5	14802	53,8269	0,207	7,6	3,8	3,9	1 393	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 195
154	k121501	15584	748,9389	0,996	472,4	52,4	420,0	6 917	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 501
155	k121602	15945	591,1695	0,612	131,4	41,3	90,1	4 087	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	20 032
156	k121501б	15764	591,1695	0,996	472,4	41,3	431,0	6 979	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 743
157	k121603	16126	529,6208	0,8	265,6	37,0	228,6	5 619	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	21 745
158	k121501/1	15850	157,7694	0,7	187,1	11,0	176,0	5 139	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	20 989
159	k121504	15275	748,9389	0,996	472,4	52,4	420,0	6 917	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 192
160	k092129	14858	1688,7118	1,192	757,1	118,1	639,1	7 985	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 843
161	k092114	15780	546,1982	0,7	187,1	38,2	148,9	4 853	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	20 633
162	k092115	16085	1095,9965	0,514	83,1	76,6	6,5	1 662	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 747
163	k092469	12790	7387,742	1,392	1137,9	516,6	621,3	7 908	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	20 698
164	k092475	14225	6030,8416	1,192	757,1	421,7	335,4	6 406	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	20 631
165	k092473	13925	6030,8416	1,192	757,1	421,7	335,4	6 406	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	20 331
166	k092204	13835	523,5064	0,8	265,6	36,6	229,0	5 623	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	19 458
167	k092473	13557	6030,8416	1,192	757,1	421,7	335,4	6 406	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	19 963
168	k092477	14506	5998,27	1,192	757,1	419,5	337,7	6 420	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	20 926
169	k092481	15287	4183,0349	1,192	757,1	292,5	464,6	7 160	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 447
170	k092480	15131	4303,445	1,192	757,1	300,9	456,2	7 116	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 247
171	k092210	15044	523,5064	0,8	265,6	36,6	229,0	5 623	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	20 667
172	k120719	7421	2754,6586	0,8	265,6	192,6	73,0	3 804	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 225
173	k120713	6712	2762,2197	0,8	265,6	193,2	72,5	3 795	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	10 507
174	k120713A	7614	15,0239	0,612	131,4	1,1	130,4	4 638	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	12 252
175	k120712	6557	3535,5245	0,996	472,4	247,2	225,1	5 590	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 147
176	k120713/1	7231	182,5455	0,359	32,4	12,8	19,6	2 427	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	9 658
177	k120731	8526	1079,7736	0,612	131,4	75,5	55,9	3 473	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 999
178	k121901	8001	1993,7412	0,8	265,6	139,4	126,2	4 587	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	12 588
179	k120722	7871	2052,9531	0,8	265,6	143,6	122,1	4 535	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	12 406
180	k121904	8627	607,2419	0,612	131,4	42,5	89,0	4 070	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	12 697
181	k120732	8683	911,3682	0,612	131,4	63,7	67,7	3 707	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 390
182	k120142/3	7271	231,1556	0,414	47,1	16,2	30,9	2 836	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	10 107
183	k120142/5	7559	71,8642	0,414	47,1	5,0	42,1	3 150	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	10 709
184	k121906/2	9168	123,0979	0,309	21,8	8,6	13,2	2 122	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	11 290
185	k120142	6762	4826,468	0,996	472,4	337,5	134,8	4 691	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	11 453
186	k120143	7252	4520,7645	0,996	472,4	316,1	156,2	4 933	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	12 185
187	k120145	7717	4240,8602	0,898	359,8	296,6	63,3	3 622	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 339
188	k121906	8993	545,4769	0,612	131,4	38,1	93,3	4 136	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	13 129
189	k121913	9948	422,379	0,612	131,4	29,5	101,9	4 263	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	14 211
190	k1201301	8596,5	3081,7927	0,898	359,8	215,5	144,3	4 802	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 398
191	k120153	8604	3081,7927	0,898	359,8	215,5	144,3	4 802	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 406

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
192	k120152	8589	3987,0468	0,898	359,8	278,8	81,0	3 942	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	12 531
193	k120150A	8438	4033,583	0,898	359,8	282,1	77,8	3 887	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 325
194	k120147	7893	4072,0327	0,898	359,8	284,8	75,1	3 841	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 734
195	k121704	9303	818,1328	1,192	757,1	57,2	699,9	8 237	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 540
196	k121703	9063	886,4496	1,192	757,1	62,0	695,2	8 218	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 281
197	k120155	9063	416,6171	0,612	131,4	29,1	102,3	4 269	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 332
198	k120155/1	10426	466,3098	0,612	131,4	32,6	98,8	4 219	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	14 645
199	k120910	9528	539,903	0,514	83,1	37,8	45,4	3 233	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 761
200	k120911A	9359	755,9096	0,514	83,1	52,9	30,3	2 815	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 174
201	k121303	9816	54,2156	0,514	83,1	3,8	79,3	3 913	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 729
202	k120745	10021	148,2753	0,514	83,1	10,4	72,7	3 799	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 820
203	k120733	9052	443,5884	0,514	83,1	31,0	52,1	3 389	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 441
204	k120735	9326	381,1952	0,514	83,1	26,7	56,5	3 484	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 810
205	k121913/7	10706	97,0172	0,309	21,8	6,8	15,1	2 217	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 923
206	k120742	9866	334,1595	0,514	83,1	23,4	59,7	3 552	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 418
207	k121916	10525	105,6584	0,612	131,4	7,4	124,1	4 560	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	15 085
208	k121914	10116	181,4408	0,612	131,4	12,7	118,8	4 492	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	14 608
209	k120904	10197	184,2665	0,514	83,1	12,9	70,2	3 754	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 951
210	k120158/1	9532	3498,4098	0,898	359,8	244,6	115,2	4 446	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 978
211	k120901	9676	373,5108	0,514	83,1	26,1	57,0	3 495	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 171
212	k120158	9548	3498,4098	0,8	265,6	244,6	21,0	2 485	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 033
213	k120161	9818	1825,0152	0,8	265,6	127,6	138,0	4 729	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	14 547
214	k120906	10039	507,2484	0,514	83,1	35,5	47,6	3 287	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 326
215	k120905	10433	105,6507	0,514	83,1	7,4	75,7	3 852	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	14 285
216	k121005	9699	1229,7646	0,7	187,1	86,0	101,1	4 251	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 950
217	k120407/3	12664	213,5463	0,414	47,1	14,9	32,2	2 874	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 538
218	k121018/10	11976	13,732	0,898	359,8	1,0	358,9	6 556	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 532
219	k120407A	13093	34,4826	0,612	131,4	2,4	129,0	4 621	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	17 714
220	k120166	10558	1786,3939	0,8	265,6	124,9	140,7	4 760	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	15 318
221	k121018/15	12001	356,7407	0,414	47,1	24,9	22,1	2 530	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	14 531
222	k120407/7A	12384	244,4434	0,414	47,1	17,1	30,0	2 806	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 190
223	k120413	11710	798,3593	0,996	472,4	55,8	416,5	6 898	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 608
224	k120409	11761	370,4728	0,898	359,8	25,9	333,9	6 396	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 157
225	k120167A	10940	1315,8202	0,996	472,4	92,0	380,3	6 687	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 627
226	k121019	11438	1149,4626	0,8	265,6	80,4	185,3	5 229	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	16 667
227	k121018	11231	1306,4653	0,996	472,4	91,4	381,0	6 691	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 922
228	k120167	10888	1643,066	0,8	265,6	114,9	150,7	4 874	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	15 762
229	k121018/5	11313	99,6334	0,309	21,8	7,0	14,9	2 208	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	13 521
230	k121018/20	11248	133,3531	0,309	21,8	9,3	12,5	2 082	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	13 330
231	k121011	11146	929,3767	0,7	187,1	65,0	122,1	4 534	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	15 680
232	k121010	10833	1118,0203	0,7	187,1	78,2	108,9	4 361	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	15 194
233	k121006	10168	1229,7646	0,7	187,1	86,0	101,1	4 251	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	14 419
234	k121013/11	11679	224,8636	0,309	21,8	15,7	6,1	1 630	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 309
235	k121013/6	11594	430,5006	0,514	83,1	30,1	53,0	3 410	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	15 004
236	k121234	6975	6791,645	1,192	757,1	474,9	282,2	6 038	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	13 013
237	k121230	5755	7210,0786	1,192	757,1	504,2	252,9	5 817	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	11 572
238	k121232	6378	7066,1214	1,192	757,1	494,1	263,0	5 895	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 273
239	k121714	7739	639,2884	1,192	757,1	44,7	712,4	8 287	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	16 026
240	k121236A	7371	400,492	1,192	757,1	28,0	729,1	8 353	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	15 724
241	k121236	7307	6687,6746	1,192	757,1	467,7	289,5	6 091	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	13 398
242	k121237	7444	6287,1826	1,192	757,1	439,7	317,5	6 287	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	13 731
243	k090548/6	13570,5	53,0255	0,612	131,4	3,7	127,7	4 605	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	18 176

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
244	k090543/9	10843	228,724	0,414	47,1	16,0	31,1	2 841	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 684
245	k090548/8	12066,5	53,0255	0,414	47,1	3,7	43,4	3 184	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 250
246	k090548/9	11962,5	232,5294	0,414	47,1	16,3	30,8	2 833	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	14 795
247	k091104/7A	12582,5	85,2874	0,309	21,8	6,0	15,9	2 258	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	14 840
248	k091104/7	13084,5	39,9128	0,259	13,7	2,8	10,9	1 989	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	15 073
249	k091104/6	12757,5	203,0921	0,414	47,1	14,2	32,9	2 896	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 654
250	k090543/3	10520	312,9273	0,414	47,1	21,9	25,2	2 644	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 164
251	k090553/5	11794,5	306,351	0,414	47,1	21,4	25,7	2 661	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	14 455
252	k090548/3	12479,5	255,8478	0,414	47,1	17,9	29,2	2 781	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 260
253	k091112/3	13873,5	17,2622	0,414	47,1	1,2	45,9	3 245	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	17 119
254	k091112/3	13970,5	17,2622	0,414	47,1	1,2	45,9	3 245	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	17 216
255	k091112/7	14286,5	17,2622	0,309	21,8	1,2	20,6	2 470	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	16 756
256	k091108	12974,5	738,6692	0,8	265,6	51,7	214,0	5 494	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	18 468
257	k121707	9912	62,2232	1,192	757,1	4,4	752,8	8 444	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 356
258	k120915	10128	16,5095	0,309	21,8	1,2	20,7	2 472	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 600
259	k121310	8416	455,5533	0,612	131,4	31,9	99,6	4 230	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	12 646
260	k121309	8745	109,7259	0,514	83,1	7,7	75,4	3 847	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 592
261	k120916	10173	16,5095	0,309	21,8	1,2	20,7	2 472	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	12 645
262	k121306	9379	105,2687	0,514	83,1	7,4	75,8	3 852	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 231
263	k120913	9873	56,1119	0,414	47,1	3,9	43,2	3 178	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 051
264	k120912	9581	216,0067	0,414	47,1	15,1	32,0	2 869	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 450
265	k121304	9609	105,2687	0,514	83,1	7,4	75,8	3 852	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 461
266	k121314	7807	634,1348	0,612	131,4	44,3	87,1	4 040	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	11 847
267	k121312	8139	542,1246	0,612	131,4	37,9	93,5	4 140	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	12 279
268	k121235	7471	400,492	1,192	757,1	28,0	729,1	8 353	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	15 824
269	k122014	9189	202,0199	0,514	83,1	14,1	69,0	3 731	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 920
270	k122017	8857	276,9284	0,514	83,1	19,4	63,8	3 632	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 489
271	k121235/3	7927	400,492	0,514	83,1	28,0	55,1	3 455	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 382
272	k092449	8919	8603,8859	1,392	1137,9	601,7	536,2	7 520	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	16 439
273	k092450	9273	8136,4429	1,392	1137,9	569,0	568,9	7 674	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	16 947
274	k121235/5	8156	260,8114	0,309	21,8	18,2	3,6	1 360	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 516
275	k092455	10051	8136,4429	1,392	1137,9	569,0	568,9	7 674	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 725
276	k122010	9534	72,2731	0,514	83,1	5,1	78,1	3 892	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 426
277	k122007	10130	172,4214	0,514	83,1	12,1	71,1	3 769	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 899
278	k122006	9975	376,1156	0,514	83,1	26,3	56,8	3 491	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	13 466
279	k122006/1	10434	191,5305	0,414	47,1	13,4	33,7	2 920	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	13 354
280	k122006/7	11010	96,2679	0,414	47,1	6,7	40,4	3 106	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	14 116
281	k121253/5	11637	28,988	0,414	47,1	2,0	45,1	3 225	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	14 862
282	k121245A	9135	684,8639	0,514	83,1	47,9	35,2	2 965	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 100
283	k122001	9255	646,4467	0,514	83,1	45,2	37,9	3 040	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 295
284	k121245	9133	5646,2869	1,192	757,1	394,8	362,3	6 577	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	15 710
285	k092458	10699	8071,8358	1,392	1137,9	564,5	573,4	7 694	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	18 393
286	k121250	9874	4959,5984	1,192	757,1	346,8	410,3	6 863	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	16 737
287	k092458	11607	8071,8358	1,392	1137,9	564,5	573,4	7 694	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	19 301
288	k121252	10110	4707,5646	1,192	757,1	329,2	427,9	6 962	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	17 072
289	k121253	10342	4602,2466	0,996	472,4	321,8	150,5	4 871	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	15 213
290	k092106	17632	336,9423	0,7	187,1	23,6	163,5	5 011	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	22 643
291	k092104	17877	309,2421	0,7	187,1	21,6	165,4	5 031	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	22 908
292	k121258	11293	4551,8683	0,996	472,4	318,3	154,0	4 910	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	16 203
293	k092108	17356	538,7717	0,7	187,1	37,7	149,4	4 859	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	22 215
294	k120833	2730	2572,8201	0,898	359,8	179,9	179,9	5 177	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	7 907
295	k120832	2176	2578,4296	0,898	359,8	180,3	179,5	5 174	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	7 350

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
296	k122706/2	2318	304,6704	0,514	83,1	21,3	61,8	3 593	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	5 911
297	k122704	1174	5733,836	1,192	757,1	401,0	356,2	6 539	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	7 713
298	k122706/1	2053	376,3429	0,514	83,1	26,3	56,8	3 491	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	5 544
299	k122706	1855	5530,5259	1,192	757,1	386,8	370,4	6 627	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	8 482
300	k120838	3790	294,5263	0,612	131,4	20,6	110,8	4 387	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	8 177
301	k120837	3002	2235,4277	0,8	265,6	156,3	109,3	4 367	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	7 369
302	k120802/8	3495	493,3219	0,514	83,1	34,5	48,6	3 310	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	6 805
303	k120839	3467	1447,5795	0,7	187,1	101,2	85,8	4 020	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	7 487
304	k120840	3613	1881,3178	0,7	187,1	131,6	55,5	3 464	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	7 077
305	k120802/6	3679	449,1152	0,514	83,1	31,4	51,7	3 381	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	7 060
306	k122710	2543	5148,8901	1,192	757,1	360,1	397,1	6 786	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	9 329
307	k120833/6	4491	42,8603	0,309	21,8	3,0	18,8	2 394	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	6 885
308	k120802/1	4221	256,0574	0,514	83,1	17,9	65,2	3 660	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	7 881
309	k120705/23	4296	163,4482	0,414	47,1	11,4	35,7	2 977	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 273
310	k122717	3373	5051,4086	1,192	757,1	353,2	403,9	6 826	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 199
311	k122715	3121	5148,8901	1,192	757,1	360,1	397,1	6 786	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	9 907
312	k122702	831	5733,836	1,192	757,1	401,0	356,2	6 539	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	7 370
313	k120110A	1113	8258,2172	1,192	757,1	577,5	179,6	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	6 288
314	k121208	860	7685,704	1,192	757,1	537,5	219,7	5 543	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	6 403
315	k121209	1049	7646,8571	1,192	757,1	534,7	222,4	5 566	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	6 615
316	k120110	1088	8258,2172	1,192	757,1	577,5	179,6	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	6 263
317	k120108	887	8258,2172	1,192	757,1	577,5	179,6	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	6 062
318	k092413	2148	10090,1219	1,392	1137,9	705,6	432,3	6 986	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	9 134
319	k092408	1473	10358,3061	1,392	1137,9	724,4	413,6	6 881	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	8 354
320	k120113	1724	8184,5706	1,192	757,1	572,3	184,8	5 225	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	6 949
321	k120114/5	2377	86,7171	0,514	83,1	6,1	77,1	3 875	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	6 252
322	k120123/28	3158	198,9442	0,309	21,8	13,9	7,9	1 781	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 939
323	k120113/33	3508	105,462	0,309	21,8	7,4	14,5	2 187	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	5 695
324	k120119/12	2735	35,0662	0,514	83,1	2,5	80,7	3 936	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	6 671
325	k120121	3189	6447,1039	1,192	757,1	450,8	306,3	6 210	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	9 399
326	k120119/10	2985	35,0662	0,514	83,1	2,5	80,7	3 936	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	6 921
327	k120119/13	2669	35,0663	0,514	83,1	2,5	80,7	3 936	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	6 605
328	k121212	1796	7646,8571	1,192	757,1	534,7	222,4	5 566	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 362
329	k120116	2324	7200,7057	1,192	757,1	503,5	253,6	5 822	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	8 146
330	k120114	1859	7287,4229	1,192	757,1	509,6	247,5	5 774	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 633
331	k092418	3024	10070,7317	1,392	1137,9	704,2	433,7	6 994	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 018
332	k120118	2643	7200,7057	1,192	757,1	503,5	253,6	5 822	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	8 465
333	k120116A	2697	7646,8571	1,192	757,1	534,7	222,4	5 566	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	8 263
334	k121264	2922	7646,8571	1,192	757,1	534,7	222,4	5 566	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	8 488
335	k120118/1	4028	119,995	0,309	21,8	8,4	13,4	2 133	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	6 161
336	k120838/15	5178	130,6982	0,414	47,1	9,1	37,9	3 041	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 219
337	k120838/11	4829	217,8585	0,309	21,8	15,2	6,6	1 673	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 502
338	k120844	4148	1579,3451	0,7	187,1	110,4	76,6	3 867	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 015
339	k120802	3969	1835,4026	0,7	187,1	128,3	58,7	3 531	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	7 500
340	k120703	8041	457,1171	0,612	131,4	32,0	99,5	4 228	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	12 269
341	k120705/14	4122	142,3656	0,612	131,4	10,0	121,5	4 527	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	8 649
342	k120705/15	3821	315,1514	0,612	131,4	22,0	109,4	4 368	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	8 189
343	k122717/5	5831	547,7818	0,414	47,1	38,3	8,8	1 844	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 675
344	k122717/2	6054	85,8229	0,612	131,4	6,0	125,4	4 577	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	10 631
345	k120705/6	5953	461,9589	0,414	47,1	32,3	14,8	2 204	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	8 157
346	k120706	7571	644,9652	0,612	131,4	45,1	86,3	4 028	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	11 599
347	k120706a	7494	653,0396	0,8	265,6	45,7	220,0	5 546	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	13 040

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
348	k120708	7121	758,3792	0,8	265,6	53,0	212,6	5 481	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 602
349	k120312/5	6301	163,3974	0,309	21,8	11,4	10,4	1 955	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	8 256
350	k120710	6827	773,3049	0,8	265,6	54,1	211,6	5 472	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 299
351	k120312/3	6581	89,0634	0,414	47,1	6,2	40,9	3 119	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 700
352	k120126	3859	6263,4782	1,192	757,1	438,0	319,1	6 298	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 157
353	k120125	3684	6266,1295	1,192	757,1	438,2	319,0	6 296	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	9 980
354	k122717/9	5386	747,708	0,612	131,4	52,3	79,2	3 910	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	9 296
355	k122717/12	5112	1185,9548	0,612	131,4	82,9	48,5	3 308	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 420
356	k122717/14	4753	1185,9548	0,612	131,4	82,9	48,5	3 308	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	8 061
357	k120302	4451	6263,4783	0,996	472,4	438,0	34,3	2 940	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	7 391
358	k120303	4558	5074,1194	0,996	472,4	354,8	117,5	4 476	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	9 034
359	k120121A	3214	180,9744	0,309	21,8	12,7	9,2	1 873	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 087
360	k120121/4	3369	180,9744	0,309	21,8	12,7	9,2	1 873	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 242
361	k120121/5	3749	161,5317	0,309	21,8	11,3	10,5	1 963	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	5 712
362	k120118/4	2992	500,8464	0,514	83,1	35,0	48,1	3 298	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	6 290
363	k120118/5	3252	490,8796	0,414	47,1	34,3	12,8	2 095	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	5 347
364	k120304	4673	4866,9268	0,996	472,4	340,3	132,0	4 657	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	9 330
365	k120136/1	5203	109,1935	0,309	21,8	7,6	14,2	2 174	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	7 377
366	k120136/7	4776	157,0147	0,309	21,8	11,0	10,9	1 983	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	6 759
367	k120136/9	4612	207,1926	0,309	21,8	14,5	7,3	1 735	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 347
368	9	5641	827,6722	0,996	472,4	57,9	414,5	6 886	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	12 527
369	k120138	6437	5012,1554	0,996	472,4	350,5	121,9	4 532	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	10 969
370	k090609	2676	367,2683	0,414	47,1	25,7	21,4	2 501	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	5 177
371	k090606	3023	293,3154	0,414	47,1	20,5	26,6	2 693	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	5 716
372	k121525/3б	12858	158,8986	0,414	47,1	11,1	36,0	2 986	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 844
373	k121525/5	13853	102,1414	0,309	21,8	7,1	14,7	2 199	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	16 052
374	k121525/1	12845	258,1245	0,414	47,1	18,1	29,0	2 776	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	15 621
375	k121525/4	13608	158,8986	0,309	21,8	11,1	10,7	1 975	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	15 583
376	k121810/11	17765,9	49,8714	0,514	83,1	3,5	79,6	3 918	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 684
377	k121625	14222	198,7233	0,514	83,1	13,9	69,2	3 735	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	17 957
378	k121810/10	17527,9	49,8714	0,309	21,8	3,5	18,4	2 373	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 901
379	k121622	14734	111,3438	0,514	83,1	7,8	75,3	3 845	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 579
380	k121635	14489	142,9846	0,514	83,1	10,0	73,1	3 806	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 295
381	k121618/13	13858	1097,0357	0,612	131,4	76,7	54,7	3 447	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	17 305
382	k121618/10	14004	1063,7784	0,612	131,4	74,4	57,1	3 496	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	17 500
383	k121262	11639	4260,3601	0,996	472,4	297,9	174,4	5 123	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	16 762
384	k121530	12552	1100,1279	0,7	187,1	76,9	110,1	4 378	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	16 930
385	k121525	12778	2787,3984	0,898	359,8	194,9	164,9	5 026	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	17 804
386	k121528	11728	2991,1484	0,996	472,4	209,2	263,2	5 896	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	17 624
387	k121529	11736	1245,1642	0,7	187,1	87,1	100,0	4 236	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	15 972
388	k092123	17359	322,2935	0,514	83,1	22,5	60,6	3 569	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 928
389	k092122	17084	523,6453	0,514	83,1	36,6	46,5	3 260	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 344
390	k092116a	16291	829,2072	0,514	83,1	58,0	25,1	2 642	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	18 933
391	k092117	16408	549,3396	0,514	83,1	38,4	44,7	3 217	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	19 625
392	k121522A	13227	2470,4759	0,898	359,8	172,8	187,1	5 247	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	18 474
393	k121519/6	14410	32,8229	0,414	47,1	2,3	44,8	3 219	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	17 629
394	k121519/5	14185	329,6188	0,514	83,1	23,1	60,1	3 558	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	17 743
395	k121519	13543	1304,6135	0,898	359,8	91,2	268,6	5 937	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	19 480
396	k121518	13706	857,7097	0,898	359,8	60,0	299,9	6 165	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	19 871
397	k121516	14037	430,3101	0,612	131,4	30,1	101,4	4 255	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	18 292
398	k121540	12898	1100,1279	0,7	187,1	76,9	110,1	4 378	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	17 276
399	k121544	13316	1024,5833	0,7	187,1	71,6	115,4	4 448	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	17 764

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
400	k121618/1	14969	840,9691	0,612	131,4	58,8	72,6	3 797	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 766
401	k121611	16142	42,3115	0,7	187,1	3,0	184,1	5 218	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	21 360
402	k121618	14971	840,9691	0,612	131,4	58,8	72,6	3 797	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	18 768
403	k121613	15721	169,1419	0,8	265,6	11,8	253,8	5 824	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	21 545
404	k121616	15147	420,6265	0,8	265,6	29,4	236,2	5 682	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	20 829
405	k121608	16317	12,7044	0,612	131,4	0,9	130,6	4 640	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	20 957
406	k121527	12428	2991,1484	0,898	359,8	209,2	150,7	4 873	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	17 301
407	k120821	995	2584,3024	0,996	472,4	180,7	291,6	6 107	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 102
408	k093101	349	5733,836	1,192	757,1	401,0	356,2	6 539	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	6 888
409	k121205	487	7686,2446	1,192	757,1	537,5	219,6	5 543	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	6 030
410	k120106	512	8258,2172	1,192	757,1	577,5	179,6	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	5 687
411	k092403	539	10358,3061	1,392	1137,9	724,4	413,6	6 881	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	7 420
412	k090505	1004	8907,8949	1,192	757,1	622,9	134,2	4 684	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	5 688
413	k090504	675	9131,4028	1,192	757,1	638,6	118,6	4 490	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	5 165
414	k090502	248	9313,5127	1,192	757,1	651,3	105,9	4 319	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	4 567
415	k092408/5	2089	245,8331	0,414	47,1	17,2	29,9	2 803	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	4 892
416	k092408/8	2595	109,5902	0,414	47,1	7,7	39,4	3 081	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	5 676
417	k090508	1766	8907,8949	1,192	757,1	622,9	134,2	4 684	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	6 450
418	k090613/1	2541	69,0053	0,414	47,1	4,8	42,3	3 155	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	5 696
419	k090615	2795	425,5758	0,414	47,1	29,8	17,3	2 327	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	5 122
420	k090611	2215	440,44	0,414	47,1	30,8	16,3	2 278	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	4 493
421	k090613	2326	537,1996	0,414	47,1	37,6	9,5	1 896	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 222
422	k090612	2148	543,1887	0,414	47,1	38,0	9,1	1 867	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 015
423	k090510	2089	8907,8949	1,192	757,1	622,9	134,2	4 684	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	6 773
424	k090513	2379	7924,2662	1,192	757,1	554,1	203,0	5 395	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 774
425	k093111	2575,1	993,2266	1,192	757,1	69,5	687,7	8 187	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 762
426	k093115	3578,1	104,2472	0,996	472,4	7,3	465,1	7 163	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 741
427	k120703/8	8686	18,0412	0,612	131,4	1,3	130,2	4 635	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 321
428	k090516	3046	6931,0396	1,192	757,1	484,7	272,5	5 966	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 012
429	k093111л	3407,1	10,5753	0,996	472,4	0,7	471,6	7 197	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 604
430	k090525/20	6484	451,3412	0,414	47,1	31,6	15,5	2 241	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	8 725
431	k090525/18	6346	531,9776	0,414	47,1	37,2	9,9	1 920	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 266
432	k093113	3298,1	498,9064	0,996	472,4	34,9	437,5	7 014	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 313
433	k090525/17	6265	591,0009	0,414	47,1	41,3	5,8	1 596	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 861
434	k092419	3327	9977,2197	1,392	1137,9	697,7	440,2	7 029	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	10 356
435	k090602	3635	149,0342	0,414	47,1	10,4	36,7	3 006	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	6 641
436	k090205	5255	165,6136	0,8	265,6	11,6	254,1	5 825	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	11 080
437	k090523	4245	6931,0396	1,192	757,1	484,7	272,5	5 966	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 211
438	k090207	4872	280,2753	0,996	472,4	19,6	452,8	7 097	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 969
439	k09ПРМ1	4118	9860,6878	1,392	1137,9	689,6	448,4	7 074	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 192
440	k092422	4163	9860,6878	1,392	1137,9	689,6	448,4	7 074	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 237
441	k092423	4463	9701,0773	1,392	1137,9	678,4	459,5	7 133	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 596
442	k090525/5	5604	981,075	0,514	83,1	68,6	14,5	2 190	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	7 794
443	k090210	4406	806,3364	0,8	265,6	56,4	209,3	5 452	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 858
444	k090526	5144	5026,0153	1,192	757,1	351,5	405,7	6 836	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 980
445	k090525	4991	6052,9202	1,192	757,1	423,3	333,9	6 396	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 387
446	k092425	4824	9663,4433	1,392	1137,9	675,8	462,1	7 147	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 971
447	k090530	6598	4971,679	1,192	757,1	347,7	409,5	6 858	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	13 456
448	k090532	7188	4602,0029	1,192	757,1	321,8	435,3	7 003	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	14 191
449	k090533А	7315	4415,1064	1,192	757,1	308,7	448,4	7 074	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	14 389
450	k090534	7911	4415,1064	0,898	359,8	308,7	51,1	3 367	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	11 278
451	k090537	8544	3308,4008	0,898	359,8	231,4	128,5	4 615	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	13 159

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
452	k121221	3824	7570,9775	1,192	757,1	529,4	227,7	5 611	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 435
453	k120118/7	3900	308,0395	0,414	47,1	21,5	25,5	2 657	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	6 557
454	k121263	4841	7570,9775	1,192	757,1	529,4	227,7	5 611	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 452
455	k090213	4811	526,0611	0,8	265,6	36,8	228,9	5 621	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 432
456	k090217	5396	411,7046	0,8	265,6	28,8	236,9	5 687	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	11 083
457	k090222/3	6487	183,5855	0,514	83,1	12,8	70,3	3 755	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	10 242
458	k090219	5641	274,0507	0,7	187,1	19,2	167,9	5 056	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	10 697
459	k121228A	5413	7288,8535	1,192	757,1	509,7	247,4	5 773	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	11 186
460	k092434/1	6534	149,983	0,8	265,6	10,5	255,2	5 834	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 368
461	k090224	6976	137,981	0,8	265,6	9,6	256,0	5 841	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 817
462	k090229/6	6607	183,5855	0,414	47,1	12,8	34,2	2 937	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 544
463	k090229/3	6909	160,0881	0,414	47,1	11,2	35,9	2 984	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	9 893
464	k090223	6028	2,242	0,7	187,1	0,2	186,9	5 245	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	11 273
465	k090227	7269	137,9811	0,7	187,1	9,6	177,4	5 153	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	12 422
466	k090222/7	6186	100,5234	0,514	83,1	7,0	76,1	3 858	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	10 044
467	k092431	6159	9191,1071	1,392	1137,9	642,7	495,2	7 318	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	13 477
468	k092429	5802	9663,4432	1,392	1137,9	675,8	462,1	7 147	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	12 949
469	k092429/15	6059	66,0029	0,309	21,8	4,6	17,2	2 322	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	8 381
470	k092314	8417	994,8008	0,8	265,6	69,6	196,1	5 332	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	13 749
471	k090537/2	8698	162,6861	0,514	83,1	11,4	71,7	3 781	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	12 479
472	k092309	8742	769,0706	0,8	265,6	53,8	211,9	5 475	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	14 217
473	k092306	9219	609,295	0,8	265,6	42,6	223,0	5 572	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	14 791
474	k092309/2	8960	62,6256	0,414	47,1	4,4	42,7	3 167	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	12 127
475	k092434	6449	6983,5664	1,392	1137,9	488,4	649,6	8 029	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	14 478
476	k092433	6427	9007,5216	1,392	1137,9	629,9	508,0	7 382	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	13 809
477	k090229	7529	73,2533	0,7	187,1	5,1	181,9	5 197	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	12 726
478	k092224	17000	358,3833	0,414	47,1	25,1	22,0	2 525	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 525
479	k092219	16745	358,3833	0,612	131,4	25,1	106,4	4 326	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	21 071
480	1.5	16117	251,6975	0,309	21,8	17,6	4,2	1 438	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 555
481	2.2	16474,5	24,5934	0,125	2,0	1,7	0,3	586	109	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 061
482	КТС-8-№1	16051	24,245	0,309	21,8	1,7	20,1	2 449	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 500
483	КТС-8-№33-2	15913	89,8178	0,309	21,8	6,3	15,6	2 242	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 155
484	КТС-8-№22	16123	24,245	0,309	21,8	1,7	20,1	2 449	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 572
485	КТС-8-№23	16214	24,245	0,259	13,7	1,7	12,0	2 054	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	18 268
486	КТС-8-№2	16085	24,245	0,309	21,8	1,7	20,1	2 449	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 534
487	КТС-8-№24	16308	24,245	0,207	7,6	1,7	5,9	1 613	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 921
488	k120845	4258,3	1555,9791	0,8	265,6	108,8	156,8	4 940	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	9 198
489	k092604/7	17704,9	9,712	0,309	21,8	0,7	21,2	2 491	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 196
490	k092610/10	18205,6	49,1625	0,309	21,8	3,4	18,4	2 375	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 580
491	k092610/18	18176,3	61,6415	0,207	7,6	4,3	3,3	1 322	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 498
492	k092616/4	18457,6	22,3142	0,207	7,6	1,6	6,1	1 625	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 083
493	k092620/5	19328,2	100,2962	0,259	13,7	7,0	6,7	1 683	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 012
494	k092620/5	19352,2	100,2962	0,259	13,7	7,0	6,7	1 683	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 036
495	k092620/7	19448,2	52,272	0,259	13,7	3,7	10,1	1 933	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 382
496	k092620/10	19568,2	27,7236	0,207	7,6	1,9	5,7	1 590	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 158
497	k092619	18619,2	1042,5633	0,612	131,4	72,9	58,5	3 527	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	22 146
498	k092619/4	18897,7	53,1755	0,207	7,6	3,7	3,9	1 398	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 296
499	k092620	18839,2	972,5267	0,612	131,4	68,0	63,4	3 625	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	22 465
500	k092620/3	19152,2	131,1676	0,309	21,8	9,2	12,7	2 090	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 242
501	k092620/4	19183,2	109,1452	0,309	21,8	7,6	14,2	2 174	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 357
502	k092622	19008,2	819,6504	0,612	131,4	57,3	74,1	3 824	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	22 832
503	k092623/1	19222,6	5,7258	0,1	1,1	0,4	0,7	787	109	211	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 010

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
504	k092617	18333,9	1096,0407	0,612	131,4	76,6	54,8	3 449	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 782
505	k092618	18461,2	1062,1242	0,612	131,4	74,3	57,2	3 499	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 960
506	k092623	19040,6	701,7096	0,612	131,4	49,1	82,4	3 964	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 005
507	k092624	19270,1	695,9838	0,612	131,4	48,7	82,8	3 971	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 241
508	k092624/п1	19288,1	99,8378	0,259	13,7	7,0	6,8	1 686	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 974
509	k092624/4	19395,1	82,6133	0,259	13,7	5,8	8,0	1 783	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 178
510	k092625	19322,6	513,5327	0,612	131,4	35,9	95,5	4 170	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 493
511	k092626	19622,3	506,3138	0,612	131,4	35,4	96,0	4 178	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 800
512	k092627	19659,3	497,8844	0,612	131,4	34,8	96,6	4 186	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 846
513	k092627/1	19796,3	243,1174	0,414	47,1	17,0	30,1	2 809	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	22 606
514	k092627/7	20012,3	117,9998	0,309	21,8	8,3	13,6	2 141	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	22 153
515	k092627/3	20192,3	116,4245	0,309	21,8	8,1	13,7	2 147	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	22 339
516	k092627/4	20394,3	61,1892	0,259	13,7	4,3	9,5	1 892	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 286
517	k092627/1а	19690,3	250,2267	0,414	47,1	17,5	29,6	2 793	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	22 484
518	k092628	19740,3	247,6577	0,612	131,4	17,3	114,1	4 431	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	24 172
519	k092622/2	19117	117,9407	0,309	21,8	8,2	13,6	2 141	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 258
520	k092622/6	19325,1	76,7642	0,259	13,7	5,4	8,4	1 814	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 139
521	k092919	19004,2	462,1396	0,514	83,1	32,3	50,8	3 360	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	22 365
522	k092629/1	20226,3	46,2708	0,207	7,6	3,2	4,4	1 455	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 681
523	k092630/4	20580,5	39,5172	0,259	13,7	2,8	11,0	1 990	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	22 571
524	k092921	19613,3	102,5454	0,514	83,1	7,2	75,9	3 855	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	23 469
525	k092923а	19940,6	8,1709	0,514	83,1	0,6	82,5	3 967	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	23 907
526	k092627/6	20230,3	47,8833	0,207	7,6	3,3	4,3	1 442	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 673
527	k092627/2	19932,3	237,6519	0,414	47,1	16,6	30,5	2 822	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	22 754
528	k092628/п1	19794	50,1663	0,259	13,7	3,5	10,2	1 943	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 737
529	k092628/2	19926	47,9335	0,207	7,6	3,4	4,3	1 442	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 368
530	k092629	20030,8	197,4914	0,612	131,4	13,8	117,6	4 477	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	24 508
531	k092630а	20190,4	142,5079	0,612	131,4	10,0	121,5	4 527	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	24 717
532	k092630	20205,4	129,2904	0,414	47,1	9,0	38,0	3 044	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	23 250
533	k092630/п1	20291,4	102,3161	0,259	13,7	7,2	6,6	1 671	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 963
534	k092630/п3	20427,9	99,3538	0,259	13,7	6,9	6,8	1 689	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 117
535	k092630/2	20457,9	65,5881	0,259	13,7	4,6	9,1	1 870	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 328
536	k092924	20213,6	4,2601	0,514	83,1	0,3	82,8	3 971	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	24 185
537	k092604/1	16715,3	91,791	0,414	47,1	6,4	40,7	3 114	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	19 830
538	k092604/4	17129,9	68,0659	0,259	13,7	4,8	9,0	1 858	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 988
539	k092603	16464	2208,0996	1,192	757,1	154,4	602,7	7 827	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	24 291
540	k092904/7	17394	4,1642	0,125	2,0	0,3	1,7	1 060	109	211	285	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 454
541	k092483/1	16027	38,8341	0,207	7,6	2,7	4,9	1 512	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 539
542	k092483	15939	3719,3007	1,192	757,1	260,1	497,1	7 327	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	23 266
543	k092485	16168	3678,7543	1,192	757,1	257,3	499,9	7 342	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	23 510
544	k092606в	17022,3	1919,6174	0,996	472,4	134,2	338,1	6 423	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	23 446
545	k092606/1	16986,2	51,8336	0,207	7,6	3,6	4,0	1 410	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 396
546	k092604/2	16852,5	68,9152	0,414	47,1	4,8	42,3	3 156	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 008
547	k092604	16598,4	2190,5386	0,996	472,4	153,2	319,2	6 298	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	22 896
548	k092606	16910,2	2098,7476	0,996	472,4	146,8	325,6	6 341	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	23 251
549	k092606/2	16989,2	127,2965	0,309	21,8	8,9	12,9	2 105	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	19 095
550	k092606/3	17091,2	110,7492	0,309	21,8	7,7	14,1	2 168	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	19 259
551	k092606/6	17265,2	67,9426	0,309	21,8	4,8	17,1	2 316	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 581
552	k092606/4	17363,2	23,9991	0,207	7,6	1,7	5,9	1 614	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 977
553	k092606/7	17405,2	43,9435	0,207	7,6	3,1	4,6	1 473	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 879
554	k092901б	16503	1470,6547	0,8	265,6	102,8	162,8	5 003	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	21 506
555	k092902	16564,5	1381,9458	0,8	265,6	96,6	169,0	5 068	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	21 632

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
556	k092902/1	16617,5	98,2428	0,309	21,8	6,9	15,0	2 213	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	18 831
557	k092904/6	17164	32,8892	0,207	7,6	2,3	5,3	1 554	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 718
558	k092910/6	18403	71,6726	0,309	21,8	5,0	16,8	2 303	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 706
559	k092910/7	18489	57,7553	0,414	47,1	4,0	43,0	3 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	21 664
560	k092904/1	16886,5	71,2987	0,309	21,8	5,0	16,9	2 305	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 191
561	k092904/п2	17041	43,6148	0,309	21,8	3,0	18,8	2 392	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 433
562	k092904/4	17096	42,9025	0,207	7,6	3,0	4,6	1 481	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 577
563	k092904/5	17120	42,2313	0,207	7,6	3,0	4,7	1 486	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 606
564	k092906	17116	659,2565	0,8	265,6	46,1	219,5	5 542	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	22 658
565	k092908	17154	532,0938	0,8	265,6	37,2	228,4	5 618	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	22 772
566	k092905	17000	1191,3503	0,8	265,6	83,3	182,3	5 201	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	22 201
567	k092904	16876,5	1262,6489	0,8	265,6	88,3	177,4	5 152	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	22 028
568	k092910/3	18051,5	155,6146	0,309	21,8	10,9	11,0	1 989	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 041
569	k092904/2	18093,5	34,4096	0,15	3,3	2,4	0,9	836	109	211	285	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 929
570	k092910/4	18272,5	107,2329	0,309	21,8	7,5	14,3	2 181	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 453
571	k092912/2	18676,1	41,8548	0,309	21,8	2,9	18,9	2 397	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	21 073
572	k092912/1	18272,1	62,3883	0,309	21,8	4,4	17,5	2 333	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 605
573	k092910	17743,5	516,3136	0,8	265,6	36,1	229,5	5 627	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	23 370
574	k092609/9	17390,3	137,7112	0,414	47,1	9,6	37,5	3 028	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 418
575	k092612	17597,7	1501,3279	0,996	472,4	105,0	367,4	6 608	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	24 206
576	k092609/8	17322,3	17,0541	0,259	13,7	1,2	12,5	2 083	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	19 406
577	k092610/1	17630,3	228,3064	0,514	83,1	16,0	67,2	3 697	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 327
578	k092610/2	17825,8	204,9785	0,514	83,1	14,3	68,8	3 727	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 553
579	k092610/6	17884,3	85,9556	0,309	21,8	6,0	15,8	2 256	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 140
580	k092610/5	17879,8	102,5029	0,309	21,8	7,2	14,7	2 198	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 078
581	k092610/7	17940,3	81,1202	0,414	47,1	5,7	41,4	3 134	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	21 074
582	k092610/8	18036,6	63,3948	0,414	47,1	4,4	42,7	3 165	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	21 202
583	k092610/13	18190,8	14,2323	0,125	2,0	1,0	1,0	887	109	211	285	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 078
584	k092610	17453,3	1729,6343	0,996	472,4	121,0	351,4	6 508	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	23 962
585	k092609	17268,3	33,3162	0,259	13,7	2,3	11,4	2 017	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	19 285
586	k092609/1	17508,3	122,6981	0,309	21,8	8,6	13,3	2 123	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	19 631
587	k092609/3	17604,3	93,3156	0,309	21,8	6,5	15,3	2 230	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 835
588	k092609/4	17693,3	48,9036	0,207	7,6	3,4	4,2	1 434	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 127
589	k092609/5	17639,3	39,2204	0,309	21,8	2,7	19,1	2 405	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 044
590	k092609/6	17670,5	24,9306	0,414	47,1	1,7	45,3	3 232	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 903
591	k092613	17722,7	1447,5628	0,996	472,4	101,2	371,1	6 631	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	24 354
592	k092614	17945,7	1408,6465	0,996	472,4	98,5	373,8	6 648	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	24 593
593	k092610/3	17989,8	71,1343	0,309	21,8	5,0	16,9	2 305	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 295
594	k092613/1	17767	38,9163	0,309	21,8	2,7	19,1	2 406	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 173
595	k092632	18143,2	221,4449	0,7	187,1	15,5	171,6	5 094	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	23 237
596	k092632a	18293,2	183,2244	0,7	187,1	12,8	174,3	5 121	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	23 414
597	k092633	18396,5	134,6096	0,7	187,1	9,4	177,7	5 155	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	23 551
598	k092615	18177,7	1126,4231	0,8	265,6	78,8	186,9	5 245	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	23 423
599	k092616	18216,9	1126,4231	0,612	131,4	78,8	52,7	3 402	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 619
600	k092614/1	18095,6	25,9442	0,359	32,4	1,8	30,6	2 825	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 920
601	k092614/2	18164,6	23,9854	0,309	21,8	1,7	20,2	2 450	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 615
602	k092907/22	18425,9	63,2318	0,309	21,8	4,4	17,4	2 331	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	20 757
603	k092907	17179	325,2655	0,514	83,1	22,7	60,4	3 565	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 744
604	k092907/2	17279	325,2655	0,514	83,1	22,7	60,4	3 565	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 844
605	k092907/26	17548,5	69,3595	0,309	21,8	4,9	17,0	2 311	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 859
606	k092907/27	17620,5	58,7024	0,309	21,8	4,1	17,7	2 345	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 966
607	k092907/28	17920,5	58,6887	0,207	7,6	4,1	3,5	1 349	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 270

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
608	k092907/6	17503,5	255,906	0,309	21,8	17,9	3,9	1 403	109	211	285	432	804	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 906
609	k092907/8	17782	230,7563	0,309	21,8	16,1	5,7	1 591	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 373
610	k092911	18076	360,6989	0,8	265,6	25,2	240,4	5 717	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	23 793
611	k092913	18227	298,3107	0,612	131,4	20,9	110,6	4 384	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	22 611
612	k092913б	17780,3	632,1606	0,514	83,1	44,2	38,9	3 068	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 848
613	k092914	17890,3	629,9963	0,514	83,1	44,1	39,1	3 072	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	20 962
614	k092907/14	18061	166,858	0,309	21,8	11,7	10,2	1 939	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000
615	k092907/17	18246,1	139,4618	0,309	21,8	9,8	12,1	2 057	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 303
616	k092907/20	18324,9	103,4769	0,309	21,8	7,2	14,6	2 194	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 519
617	k092931	18550,2	538,7669	0,514	83,1	37,7	45,4	3 235	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	21 785
618	k092918а	18659,2	468,3175	0,514	83,1	32,7	50,4	3 351	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	22 010
619	k092917	18361,6	579,779	0,514	83,1	40,5	42,6	3 163	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	21 525
620	k092918	18633,2	32,8933	0,259	13,7	2,3	11,4	2 019	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	20 652
621	k092912/п4	19075,1	26,9649	0,15	3,3	1,9	1,4	981	109	211	285	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 056
622	k092912/6	19224,1	14,8284	0,15	3,3	1,0	2,2	1 155	109	211	285	432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 379
623	k092912/7	19491,1	5,0135	0,082	0,7	0,4	0,3	594	109	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 085
624	Н.М.-33/k092218	15895	523,5064	0,612	131,4	36,6	94,8	4 160	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	-	-	-	-	20 055
625	k030318/5	19043,5	73,9662	0,309	21,8	5,2	16,7	2 296	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	21 339
626	k030п302	19340	30,224	0,259	13,7	2,1	11,6	2 030	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 370
627	k030п304	19465,8	29,0367	0,259	13,7	2,0	11,7	2 035	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 501
628	k030318/7	19504,8	18,1383	0,259	13,7	1,3	12,5	2 079	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 584
629	k030п306	19841,8	9,0853	0,259	13,7	0,6	13,1	2 115	109	211	285	432	804	1 053	1 499	-	-	-	-	-	-	-	-	21 956
630	k030318/4	18884,5	127,2811	0,7	187,1	8,9	178,2	5 160	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	24 045
631	k122725	4879	5051,4086	1,192	757,1	353,2	403,9	6 826	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 705
632	7	4276	1229,7646	0,8	265,6	86,0	179,7	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	9 451
633	7	5182	1229,7646	0,8	265,6	86,0	179,7	5 175	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	10 357
634	k121810/2	17365,9	109,3006	0,359	32,4	7,6	24,7	2 628	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	19 994
635	k121816/7	15730,9	420,3426	0,514	83,1	29,4	53,7	3 425	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	19 156
636	k121810	16921,9	150,231	0,514	83,1	10,5	72,6	3 797	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 719
637	k121816/1	16381,9	339,0062	0,514	83,1	23,7	59,4	3 545	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	19 927
638	k121816	16497,9	231,1596	0,514	83,1	16,2	67,0	3 693	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 191
639	k121821	16984,9	107,8465	0,514	83,1	7,5	75,6	3 849	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 834
640	k121811	16755,9	211,0003	0,514	83,1	14,8	68,4	3 719	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	20 475
641	k121822/3	15696	23,9465	0,309	21,8	1,7	20,2	2 450	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	18 146
642	k121822/9	15215	118,2408	0,414	47,1	8,3	38,8	3 065	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	18 280
643	k121822/8	15471	95,0518	0,309	21,8	6,6	15,2	2 224	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	17 695
644	k121822/4	15587	53,6611	0,309	21,8	3,8	18,1	2 361	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	-	-	-	-	-	-	-	17 948
645	k121822	17485,9	54,6516	0,514	83,1	3,8	79,3	3 913	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	21 399
646	k122523	2665,6	2843,4517	0,996	472,4	198,8	273,5	5 974	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	8 640
647	k122515	979	6260,1243	0,996	472,4	437,8	34,6	2 947	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	-	-	-	-	-	-	3 926
648	k122522	2316,8	3675,8219	0,996	472,4	257,1	215,3	5 505	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 822
649	k122515а	1006	3675,8219	0,996	472,4	257,1	215,3	5 505	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	6 511
650	k122516	1107	3675,8219	0,996	472,4	257,1	215,3	5 505	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	6 612
651	k122520	1712,5	3675,8219	0,996	472,4	257,1	215,3	5 505	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	7 218
652	т1	2150,5	3675,8219	0,8	265,6	257,1	8,6	1 831	109	211	285	432	804	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 982
653	k122526	3109,5	2807,4054	0,996	472,4	196,3	276,0	5 993	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 102
654	k122529	3492,5	2807,4054	0,996	472,4	196,3	276,0	5 993	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 485
655	k122532	3958,5	2648,201	0,996	472,4	185,2	287,2	6 075	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 033
656	k122533	4122	2648,201	0,996	472,4	185,2	287,2	6 075	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 197
657	k122533а	4462,1	2648,201	0,996	472,4	185,2	287,2	6 075	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 537
658	k122540	5419,9	1143,1181	0,996	472,4	79,9	392,4	6 759	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	12 179
659	k122534	4696,1	2648,201	0,996	472,4	185,2	287,2	6 075	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	10 771

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке (Гкал/ч), м															РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	3	5	10	15	25	50	80	100	150	200	300	
660	k122536	4801,8	2324,9859	0,8	265,6	162,6	103,1	4 280	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	9 081
661	k122544	5958,9	907,6156	0,898	359,8	63,5	296,4	6 140	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	12 099
662	k122531	3871,5	2807,4054	0,996	472,4	196,3	276,0	5 993	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	-	9 864
663	k122535	4751,8	2324,9859	0,8	265,6	162,6	103,1	4 280	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	-	-	-	9 031
664	k122537a	4851,8	1143,1181	0,8	265,6	79,9	185,7	5 234	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	-	-	10 086
665	k122537	4936,9	1143,1181	0,612	131,4	79,9	51,5	3 376	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	-	-	-	-	-	8 313
666	k122541	5586,9	1143,1181	0,996	472,4	79,9	392,4	6 759	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	12 346
667	k122538	5198,9	1143,1181	0,996	472,4	79,9	392,4	6 759	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	11 958
668	k122542	5658,9	907,6156	0,996	472,4	63,5	408,9	6 854	109	211	285	432	804	1 053	1 499	1 826	2 318	3 143	3 815	4 167	4 868	5 407	6 238	12 513

Таблица А.2.9 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-22

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k021472	13316,3	14,9602	0,414	47,1	1,0	46,0	2 937	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 253
2	k021472/1	13700,3	10,8721	0,1	1,1	0,8	0,4	625	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 326
3	k021133/5	14524,3	113,2451	0,414	47,1	7,9	39,2	2 789	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 313
4	k021470	12999,3	51,2569	0,414	47,1	3,6	43,5	2 884	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 884
5	т.16	13023,3	0,4534	0,207	7,6	0,0	7,6	1 649	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 672
6	k022123	20423,4	140,6031	0,612	131,4	9,8	121,6	4 009	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	24 432
7	k022121/1	20843,4	75,5466	0,259	13,7	5,3	8,5	1 707	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 550
8	k022121/п1	21071,4	5,7097	0,125	2,0	0,4	1,6	1 007	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 078
9	k022121/3	20947,4	41,0871	0,15	3,3	2,9	0,4	642	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 589
10	k022121/2	20901,4	44,1099	0,15	3,3	3,1	0,2	504	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 405
11	k022121	20659,4	75,5466	0,7	187,1	5,3	181,8	4 560	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	25 219
12	k022125/3	20725,4	252,2264	0,514	83,1	17,6	65,5	3 288	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 013
13	k022133	19202,4	615,618	0,612	131,4	43,1	88,4	3 620	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 822
14	k022131/3	19883,4	33,3623	0,15	3,3	2,3	0,9	844	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 728
15	k022131/2	19951,4	28,7722	0,15	3,3	2,0	1,3	928	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 879
16	k022129	19733,4	551,4236	0,612	131,4	38,6	92,9	3 677	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 411
17	k022129/1	19948,4	47,9611	0,259	13,7	3,4	10,4	1 823	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 771
18	k022129/2	19887,4	74,651	0,309	21,8	5,2	16,6	2 119	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	22 007
19	k022128	19912,4	470,0554	0,612	131,4	32,9	98,6	3 748	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 661
20	k022128/2	20055,4	16,5692	0,207	7,6	1,2	6,5	1 566	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 622
21	k022128/1	19957,4	25,1449	0,207	7,6	1,8	5,9	1 518	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 476
22	k022124	20333,4	164,1246	0,612	131,4	11,5	120,0	3 992	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	24 325
23	k022127/20	21277,4	185,4295	0,414	47,1	13,0	34,1	2 668	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	23 946
24	k022127/20в	21431,4	88,4549	0,309	21,8	6,2	15,7	2 079	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	23 510
25	k022127/17	21036,4	190,4338	0,414	47,1	13,3	33,8	2 660	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	23 696
26	k022127/14	21265,4	80,5285	0,309	21,8	5,6	16,2	2 102	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	23 368
27	k022127/12а	20761,4	281,598	0,414	47,1	19,7	27,4	2 487	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	23 249
28	k022127/4	20697,4	286,5912	0,414	47,1	20,0	27,0	2 477	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	23 174
29	k022127/26	20851,4	4,9932	0,15	3,3	0,3	2,9	1 215	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 066
30	k020970/9	20343,4	381,6178	0,414	47,1	26,7	20,4	2 263	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 606
31	k020970/6	20056,4	520,3288	0,414	47,1	36,4	10,7	1 840	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 897
32	k020970/11	20116,4	111,3159	0,309	21,8	7,8	14,1	2 008	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 125
33	k022127/13	20981,4	83,8872	0,309	21,8	5,9	16,0	2 092	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	23 074

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
34	k022127/1	21379,4	96,9746	0,414	47,1	6,8	40,3	2 815	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 194
35	k022127/18	20601,4	362,9214	0,414	47,1	25,4	21,7	2 309	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 910
36	k022127/12	20904,4	274,321	0,414	47,1	19,2	27,9	2 502	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	23 406
37	k020970/7	20186,4	386,4318	0,414	47,1	27,0	20,1	2 251	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 437
38	k020970/10	20397,4	362,9214	0,414	47,1	25,4	21,7	2 309	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 706
39	k022125	20233,4	416,351	0,612	131,4	29,1	102,3	3 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	24 027
40	k022127	20012,4	416,351	0,612	131,4	29,1	102,3	3 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 806
41	k022131/1	19682,4	39,4078	0,15	3,3	2,8	0,5	697	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 380
42	k022131	19634,4	591,3912	0,612	131,4	41,4	90,1	3 642	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 276
43	k022134	19076,4	672,4907	0,612	131,4	47,0	84,4	3 567	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 643
44	k022125/4	20778,4	164,544	0,514	83,1	11,5	71,6	3 384	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 162
45	k022125/5	20851,4	106,8093	0,309	21,8	7,5	14,4	2 023	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 874
46	k020934	16857,4	3704,2897	0,996	472,4	259,0	213,3	4 800	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	21 657
47	k020320/13	15427,8	37,1737	0,207	7,6	2,6	5,0	1 445	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 873
48	k020320/12	15318,8	40,0643	0,207	7,6	2,8	4,8	1 426	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 745
49	k022516a/1	14272,4	34,9383	0,207	7,6	2,4	5,2	1 459	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 731
50	k022516	14215,8	85,5245	0,414	47,1	6,0	41,1	2 832	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 048
51	k022515a	14169,8	85,5245	0,514	83,1	6,0	77,1	3 465	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 635
52	k020320a	14763,8	24,7131	0,514	83,1	1,7	81,4	3 525	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 289
53	k020320	14708,8	170,0409	0,514	83,1	11,9	71,2	3 378	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 086
54	k020320/2	14896,8	133,0756	0,309	21,8	9,3	12,5	1 936	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 833
55	k020322	14469,8	195,9603	0,514	83,1	13,7	69,4	3 350	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 820
56	k020323	14398,8	254,2357	0,514	83,1	17,8	65,3	3 286	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 684
57	k020325	14281,8	328,188	0,514	83,1	23,0	60,2	3 200	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 482
58	k022510	13104	588,9916	0,612	131,4	41,2	90,3	3 644	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 748
59	k022508/4	13044,4	164,4006	0,309	21,8	11,5	10,3	1 821	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 865
60	k020311/25	13424,4	71,2255	0,414	47,1	5,0	42,1	2 854	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 279
61	k022514	13967,8	510,7418	0,612	131,4	35,7	95,7	3 713	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 681
62	k022515	14082,8	468,9239	0,612	131,4	32,8	98,7	3 749	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 832
63	k022512	13485,8	588,9819	0,612	131,4	41,2	90,3	3 644	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 130
64	k020324/1	14452,8	64,7986	0,359	32,4	4,5	27,9	2 500	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	16 953
65	k020319	14856,8	234,1521	0,514	83,1	16,4	66,7	3 308	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 165
66	k020321	14558,8	177,3639	0,514	83,1	12,4	70,7	3 370	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 929
67	k020324	14321,8	319,0343	0,514	83,1	22,3	60,8	3 211	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 533
68	k022508/5	13117,4	145,1296	0,309	21,8	10,1	11,7	1 893	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 011
69	k022508/8	13342,4	96,9522	0,309	21,8	6,8	15,1	2 053	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 396
70	k020925/1	14338,2	527,1363	0,414	47,1	36,9	10,2	1 814	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 152
71	k020925/16	14179,9	558,4708	0,414	47,1	39,1	8,0	1 679	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 859
72	k020925/п2	14329	31,3346	0,259	13,7	2,2	11,5	1 886	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 215
73	k020923	13631,9	558,4708	0,7	187,1	39,1	148,0	4 269	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 901
74	k020925/2	14448,2	491,5813	0,414	47,1	34,4	12,7	1 945	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 393
75	k020925	13821,9	558,4708	0,996	472,4	39,1	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	19 597
76	k020311/23	13531,4	32,5101	0,414	47,1	2,3	44,8	2 912	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 443
77	k020909/9	13082	36,9039	0,207	7,6	2,6	5,0	1 447	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 529
78	k020914/5a	13848	33,3677	0,15	3,3	2,3	0,9	844	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 692
79	k022509/4	13205	354,2195	0,414	47,1	24,8	22,3	2 329	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 534
80	k022509	12990	959,6831	0,612	131,4	67,1	64,3	3 269	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 259
81	k022508	12916	1124,0836	0,612	131,4	78,6	52,8	3 070	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 986
82	k022504	12599	1124,0836	0,612	131,4	78,6	52,8	3 070	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 669
83	k020909/7	12771	44,5159	0,309	21,8	3,1	18,7	2 202	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 973
84	k020914/п2	13284	92,0092	0,309	21,8	6,4	15,4	2 068	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 352

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
85	k020914/п3	13335	84,4357	0,309	21,8	5,9	15,9	2 091	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 426
86	k020914/п4	13536	73,2586	0,259	13,7	5,1	8,6	1 717	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 253
87	k020919	12979,9	704,1613	1,192	757,1	49,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 755
88	k020916	12718	1517,3665	1,192	757,1	106,1	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 493
89	k020406/5	13233	46,0865	0,207	7,6	3,2	4,4	1 385	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 618
90	k020406/9	13093	64,8082	0,259	13,7	4,5	9,2	1 754	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 847
91	k020917/1	13228,9	26,1989	0,259	13,7	1,8	11,9	1 904	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 133
92	k050843	13196,9	667,4502	1,192	757,1	46,7	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 972
93	k020918	12840,9	1508,2128	1,192	757,1	105,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 616
94	k020917	13185,9	723,575	0,7	187,1	50,6	136,5	4 160	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 346
95	k020909	12360	1791,9584	1,192	757,1	125,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 135
96	k020912	12502	1747,4425	1,192	757,1	122,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 277
97	k020914/п1	13214	191,3703	0,514	83,1	13,4	69,7	3 355	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 569
98	k020914	12644	1747,4425	1,192	757,1	122,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 419
99	k020970/4	19813,4	558,7851	0,414	47,1	39,1	8,0	1 677	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 491
100	k020970/3	19632,4	634,9138	0,414	47,1	44,4	2,7	1 182	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 815
101	k020943/п1	19663,4	50,9391	0,207	7,6	3,6	4,1	1 350	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 013
102	k020943/п2	19709,4	31,571	0,207	7,6	2,2	5,4	1 480	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 189
103	k020943/10	19741,4	17,2409	0,207	7,6	1,2	6,4	1 563	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 304
104	k022136	18754,4	765,9723	0,612	131,4	53,6	77,9	3 476	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 230
105	k022136/2	18861,4	90,5708	0,207	7,6	6,3	1,3	935	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 796
106	k022136/3	19032,4	54,0738	0,207	7,6	3,8	3,8	1 326	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 358
107	k022403/16	20980,3	55,9489	0,207	7,6	3,9	3,7	1 311	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 292
108	k022403/5	20348,9	73,5	0,514	83,1	5,1	78,0	3 477	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 826
109	k020945	19147,4	2522,0162	0,996	472,4	176,4	296,0	5 331	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	24 478
110	k020945/3	19186,4	17,8007	0,207	7,6	1,2	6,4	1 560	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 746
111	k020945/2	19320,4	14,1062	0,207	7,6	1,0	6,6	1 580	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 900
112	k020943/2	19056,4	11,6096	0,259	13,7	0,8	12,9	1 955	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 012
113	k022402	19857,9	63,1361	0,8	265,6	4,4	261,2	5 121	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	24 979
114	k022401	19949,9	54,7974	0,8	265,6	3,8	261,8	5 125	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	25 075
115	k020944	19094,4	2574,0749	0,996	472,4	180,0	292,3	5 309	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	24 404
116	k020971	19763,4	1869,3017	0,996	472,4	130,7	341,6	5 581	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	25 345
117	k022403	19727,9	467,3945	0,8	265,6	32,7	233,0	4 937	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	24 665
118	k022403/15	20952,9	55,9489	0,514	83,1	3,9	79,2	3 495	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 447
119	k020942	18666,4	2609,0829	0,996	472,4	182,5	289,9	5 295	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	23 962
120	k020943/4	19129,4	23,3984	0,207	7,6	1,6	6,0	1 528	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 658
121	k020970	19387,4	2504,2155	0,996	472,4	175,1	297,2	5 338	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	24 725
122	k020943	18996,4	2609,0829	0,996	472,4	182,5	289,9	5 295	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	24 292
123	k022403/1	19878,9	371,2211	0,514	83,1	26,0	57,2	3 148	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 027
124	k022403/14	20877,9	111,1558	0,259	13,7	7,8	6,0	1 526	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 404
125	k022403/15	21035,9	55,9489	0,514	83,1	3,9	79,2	3 495	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 530
126	k022403/8	20145,9	251,4371	0,414	47,1	17,6	29,5	2 547	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 693
127	k022405	19441,9	563,9093	0,8	265,6	39,4	226,2	4 891	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	24 333
128	k022403/2	19955,9	371,2211	0,514	83,1	26,0	57,2	3 148	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 104
129	k022403/3	20108,9	324,9371	0,514	83,1	22,7	60,4	3 204	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	23 313
130	k022403/19	20268,9	239,5247	0,414	47,1	16,7	30,3	2 570	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 839
131	k022403/9	20345,9	237,2137	0,414	47,1	16,6	30,5	2 574	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 920
132	k022403/17	20446,9	4,4473	0,15	3,3	0,3	3,0	1 220	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 667
133	k022403/10	20432,9	232,7663	0,414	47,1	16,3	30,8	2 583	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	23 015
134	k022403/10a	20532,9	69,4656	0,207	7,6	4,9	2,8	1 193	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 726
135	k022404	19545,9	499,3199	0,8	265,6	34,9	230,7	4 922	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	24 468

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
136	k022403/12	20661,9	163,3007	0,309	21,8	11,4	10,4	1 825	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 487
137	k022403/13	20785,9	155,9944	0,309	21,8	10,9	10,9	1 853	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 639
138	k022409/4	18972,9	73,7139	0,207	7,6	5,2	2,5	1 151	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 124
139	k020937/3	18390,4	44,9272	0,207	7,6	3,1	4,5	1 393	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 783
140	k020937/1	17989,4	70,5199	0,414	47,1	4,9	42,2	2 855	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	20 845
141	k020937/2	18168,4	70,1952	0,414	47,1	4,9	42,2	2 856	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	21 024
142	k020938	17982,4	3630,2433	0,996	472,4	253,9	218,5	4 837	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	22 819
143	k020937	17890,4	3700,7631	0,996	472,4	258,8	213,6	4 801	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	22 692
144	k022416	17540,9	1137,837	0,8	265,6	79,6	186,1	4 594	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	22 135
145	k021280/14	16659,8	120,1572	0,309	21,8	8,4	13,4	1 980	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 640
146	k021280/13	16924,8	31,4619	0,309	21,8	2,2	19,6	2 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	19 160
147	k021280/11	16789,8	87,4823	0,414	47,1	6,1	41,0	2 829	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 619
148	k022415	17766,9	1097,1043	0,8	265,6	76,7	188,9	4 617	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	22 383
149	k022413	17973,9	1017,5289	0,8	265,6	71,2	194,5	4 660	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	22 634
150	k022412	18114,9	976,272	0,8	265,6	68,3	197,4	4 682	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	22 797
151	k022409/5	19029,9	61,3731	0,207	7,6	4,3	3,3	1 267	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 297
152	k021291/1	17130,3	57,7755	0,309	21,8	4,0	17,8	2 166	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	19 297
153	k021291	17090,3	1912,5206	0,996	472,4	133,7	338,6	5 565	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	22 656
154	k022420	16993,9	1163,0676	0,8	265,6	81,3	184,3	4 580	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	21 574
155	k022419	17185,9	1141,8078	0,8	265,6	79,8	185,8	4 592	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	21 778
156	k021289	16584,9	3132,8475	0,996	472,4	219,1	253,3	5 071	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	21 656
157	k021284	16023,8	3141,1316	0,996	472,4	219,7	252,7	5 067	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	21 091
158	k021287	16440,7	3133,3399	0,996	472,4	219,1	253,2	5 071	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	21 511
159	k021290	16832,9	3075,5882	0,996	472,4	215,1	257,3	5 097	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	21 929
160	k021280/10	16577,8	213,6831	0,414	47,1	14,9	32,1	2 618	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 196
161	k021280/23	16866,8	171,7144	0,414	47,1	12,0	35,1	2 692	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 559
162	k021280/25	17153,8	89,2642	0,309	21,8	6,2	15,6	2 077	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	19 230
163	k021280/24	17065,8	165,9487	0,414	47,1	11,6	35,5	2 702	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 768
164	k021280/26	17299,8	14,7397	0,15	3,3	1,0	2,2	1 116	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 415
165	k021280/5	16088,8	312,7174	0,514	83,1	21,9	61,2	3 218	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 307
166	k021280/6	16320,8	273,0867	0,514	83,1	19,1	64,0	3 264	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 585
167	k021280/8	16499,8	224,4043	0,414	47,1	15,7	31,4	2 598	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 098
168	k021281/a	15692,8	3154,4498	0,996	472,4	220,6	251,8	5 061	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	20 754
169	k021280/2	15722,8	417,6901	0,514	83,1	29,2	53,9	3 089	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 812
170	k021280/3	15909,8	392,8328	0,514	83,1	27,5	55,6	3 121	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 031
171	k021280/16	15785,8	354,833	0,514	83,1	24,8	58,3	3 168	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 954
172	k021280/18	16093,8	319,8897	0,514	83,1	22,4	60,7	3 210	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 304
173	k021280/21	16549,8	258,0242	0,414	47,1	18,0	29,0	2 534	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	19 084
174	k021280/29	16231,8	273,0867	0,514	83,1	19,1	64,0	3 264	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 496
175	k021280/4	16025,8	384,1922	0,514	83,1	26,9	56,2	3 132	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 158
176	k021280/1	15663,8	846,6187	0,8	265,6	59,2	206,4	4 750	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	20 413
177	k021280	15464,8	4001,0685	0,996	472,4	279,8	192,6	4 645	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	20 110
178	k021280/19	16387,8	315,363	0,514	83,1	22,1	61,1	3 215	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 603
179	k021280/15	15699,8	428,9286	0,514	83,1	30,0	53,1	3 075	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 775
180	k020925/3	14580,7	463,1567	0,414	47,1	32,4	14,7	2 037	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 618
181	k020917/19	15200,7	17,922	0,259	13,7	1,3	12,5	1 934	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 134
182	k020917/20	15210,7	17,1512	0,15	3,3	1,2	2,1	1 088	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 299
183	k020925/4	14651,7	433,8263	0,414	47,1	30,3	16,7	2 125	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	16 776
184	k021269/32	16201	22,181	0,15	3,3	1,6	1,7	1 025	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 226
185	k021269/38	16566	8,4181	0,15	3,3	0,6	2,7	1 182	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 748
186	k021269/40	16216	10,0621	0,15	3,3	0,7	2,6	1 165	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 381

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
187	k020917/8	15361,7	26,8926	0,414	47,1	1,9	45,2	2 920	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	18 282
188	k020917/9	15038,7	36,4318	0,414	47,1	2,5	44,5	2 906	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 945
189	k020917/13	15169,2	213,7037	0,414	47,1	14,9	32,1	2 618	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 787
190	k020917/13а	15318,2	20,6199	0,414	47,1	1,4	45,6	2 929	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	18 247
191	k020406/3	12900	9,5391	0,259	13,7	0,7	13,1	1 962	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 862
192	k020406/7	13094	72,1567	0,207	7,6	5,0	2,6	1 167	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 261
193	k020406/8	13228	48,3412	0,207	7,6	3,4	4,2	1 369	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 597
194	k020406/3	13004	9,5391	0,259	13,7	0,7	13,1	1 962	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 966
195	k021604	13615,9	660,5204	0,7	187,1	46,2	140,9	4 202	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 818
196	k021603А	13595,9	679,8395	0,7	187,1	47,5	139,5	4 189	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 785
197	k020917/16	15836,2	140,2139	0,309	21,8	9,8	12,0	1 911	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 747
198	k020917/16а	15943,2	71,9674	0,207	7,6	5,0	2,6	1 169	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 112
199	k021606	14178,9	649,9503	0,7	187,1	45,5	141,6	4 209	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 388
200	k020415/7	14262	79,2622	0,207	7,6	5,5	2,1	1 090	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 352
201	k020415/8	14465	67,2759	0,207	7,6	4,7	2,9	1 214	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 679
202	k020917/11	15052,7	263,7408	0,309	21,8	18,4	3,4	1 274	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 327
203	k020917/10	14977,7	328,0769	0,414	47,1	22,9	24,1	2 389	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	17 366
204	k020917/6	15433,7	5,5019	0,414	47,1	0,4	46,7	2 951	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	18 384
205	k020917/15	15335,1	193,0838	0,414	47,1	13,5	33,6	2 655	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 990
206	k020917/17	15838,2	68,2465	0,259	13,7	4,8	9,0	1 739	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 577
207	k020406/6	12879	147,352	0,259	13,7	10,3	3,4	1 279	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 158
208	k020415/15	14404,4	221,9039	0,414	47,1	15,5	31,6	2 603	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 007
209	k020415/14	14531,4	118,1339	0,414	47,1	8,3	38,8	2 781	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 312
210	k021269/23	15947	87,4614	0,309	21,8	6,1	15,7	2 082	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	18 029
211	k021269/21	15612	46,5698	0,207	7,6	3,3	4,4	1 381	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 993
212	k020409	14557,4	3704,2897	0,996	472,4	259,0	213,3	4 800	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	19 357
213	k021269/22	15677	167,1162	0,309	21,8	11,7	10,2	1 810	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 487
214	k021609	14433,9	649,4685	0,7	187,1	45,4	141,6	4 210	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 644
215	k020415/12	14833,4	56,9846	0,414	47,1	4,0	43,1	2 876	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 709
216	k020415/10	0	11,9761	0,259	13,7	0,8	12,9	1 954	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 954
217	k020415/16	14204,4	278,8885	0,414	47,1	19,5	27,6	2 493	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	16 697
218	k021269/33	14549	36,9336	0,514	83,1	2,6	80,5	3 513	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 062
219	k021269/10	14913,5	115,424	0,309	21,8	8,1	13,8	1 995	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 909
220	k021269/12	15207	106,4896	0,309	21,8	7,4	14,4	2 024	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 231
221	k021280/32	15100	36,9336	0,514	83,1	2,6	80,5	3 513	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 613
222	k021269/35	14707	375,4733	0,514	83,1	26,3	56,9	3 143	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 850
223	k021269/9	14815,5	115,424	0,414	47,1	8,1	39,0	2 785	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 601
224	k021269/33	14876	36,9336	0,514	83,1	2,6	80,5	3 513	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 389
225	k021269/7	14680	527,8308	0,514	83,1	36,9	46,2	2 940	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 620
226	k021273	14199	4332,1642	0,996	472,4	302,9	169,4	4 458	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	18 657
227	k021273/1	14287	118,5136	0,309	21,8	8,3	13,6	1 985	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 272
228	k021273/2	14400	92,3614	0,259	13,7	6,5	7,3	1 627	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 027
229	k021277	14591,8	4185,8945	0,996	472,4	292,7	179,6	4 543	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	19 134
230	k021275	14341,8	4213,6506	0,996	472,4	294,7	177,7	4 527	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	18 869
231	k020415/19	13238,4	322,8018	0,414	47,1	22,6	24,5	2 400	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 639
232	k020415/18б	13342,4	313,9686	0,414	47,1	22,0	25,1	2 419	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 762
233	k020415/22	12839,4	596,0928	0,514	83,1	41,7	41,4	2 840	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 679
234	k021269/31	14516	96,8564	0,207	7,6	6,8	0,9	818	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 334
235	k021269/17б	15790	11,301	0,125	2,0	0,8	1,2	922	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 712
236	k021269/17г	15840	2,3825	0,125	2,0	0,2	1,9	1 051	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 891
237	k021269/16	15350	121,9202	0,514	83,1	8,5	74,6	3 428	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 778

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
238	k021269/36	15237	217,512	0,514	83,1	15,2	67,9	3 326	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 563
239	k021269/5	14466	681,3747	0,514	83,1	47,6	35,5	2 702	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 168
240	k021269/17a	15681	34,8083	0,514	83,1	2,4	80,7	3 515	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 196
241	k021269/17	15525	34,8083	0,307	21,5	2,4	19,0	2 213	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	17 738
242	k020415/20	13131,4	324,9401	0,414	47,1	22,7	24,4	2 395	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 527
243	k020415/18	13690,4	302,8355	0,414	47,1	21,2	25,9	2 443	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	16 134
244	k020415/21	13111,4	324,9401	0,514	83,1	22,7	60,4	3 204	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 315
245	k020423	13391,4	3704,2897	0,996	472,4	259,0	213,3	4 800	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	18 191
246	k020424	12876,4	3704,2897	0,8	265,6	259,0	6,6	1 577	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 454
247	k021269/19	15804	23,5073	0,514	83,1	1,6	81,5	3 526	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	19 330
248	k021269/39	14341	39,7956	0,15	3,3	2,8	0,5	685	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 026
249	k021269/25	14279	108,0938	0,309	21,8	7,6	14,3	2 019	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 298
250	k021269/27	14146	106,704	0,259	13,7	7,5	6,3	1 551	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 697
251	k021269/24	14004	197,0403	0,309	21,8	13,8	8,1	1 681	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 685
252	k021269/4	14331	739,6664	0,514	83,1	51,7	31,4	2 598	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 929
253	k021269/29	14386	43,8379	0,259	13,7	3,1	10,7	1 839	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 225
254	k021269/2	13924	1043,4108	0,612	131,4	73,0	58,5	3 171	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 095
255	k021269	13455	5375,5943	1,192	757,1	375,9	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	19 230
256	k021267	12910	5375,5943	1,192	757,1	375,9	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 685
257	k021464/19	12897,3	18,8232	0,15	3,3	1,3	2,0	1 068	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 965
258	k021464/21	13024,3	0,8436	0,125	2,0	0,1	2,0	1 070	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 094
259	k020320/4	14993,8	96,1717	0,309	21,8	6,7	15,1	2 056	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	17 050
260	k020320/3	15087,8	88,3574	0,309	21,8	6,2	15,7	2 079	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	17 167
261	k020310/3	13427,6	19,3673	0,207	7,6	1,4	6,3	1 551	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 979
262	k020311/1a	13053,6	66,9184	0,259	13,7	4,7	9,1	1 745	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 798
263	k020310/2	13286,6	48,7555	0,259	13,7	3,4	10,3	1 820	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 106
264	k020310/1	13141,6	107,0213	0,309	21,8	7,5	14,4	2 022	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 164
265	k020314	13684,6	231,2708	0,612	131,4	16,2	115,3	3 941	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 625
266	k020317	13752,6	169,6037	0,612	131,4	11,9	119,6	3 987	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 740
267	k020311/31	13496,4	25,7267	0,414	47,1	1,8	45,3	2 922	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 418
268	k020315	14031,6	114,8742	0,514	83,1	8,0	75,1	3 435	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 467
269	k020328	13439,6	231,2708	0,612	131,4	16,2	115,3	3 941	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 380
270	k021464/12	13272,3	6,5064	0,612	131,4	0,5	131,0	4 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 378
271	k020311	12882,6	670,159	0,514	83,1	46,9	36,3	2 721	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 603
272	k021464/8	12595,3	73,5846	0,612	131,4	5,1	126,3	4 058	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 653
273	k020310	13100,6	338,2921	0,514	83,1	23,7	59,5	3 188	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 288
274	k021462/п1	11745,3	10,6612	0,15	3,3	0,7	2,5	1 159	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 904
275	k021467a	12425,3	73,5284	0,414	47,1	5,1	41,9	2 851	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 276
276	k021468	12514,3	51,2569	0,414	47,1	3,6	43,5	2 884	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 399
277	k021135	13927,3	15,9444	0,612	131,4	1,1	130,3	4 099	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 026
278	k021467a/1	12544,3	22,2715	0,207	7,6	1,6	6,1	1 535	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 079
279	k021467a/п1	12623,3	20,3101	0,15	3,3	1,4	1,9	1 049	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 673
280	k021467a/2	12684,6	17,7054	0,15	3,3	1,2	2,0	1 081	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 766
281	k021464/18	12623,3	102,8686	0,259	13,7	7,2	6,5	1 572	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 196
282	k021464/1	12232,5	10,6401	0,15	3,3	0,7	2,5	1 159	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 392
283	k021464	12125,3	93,9755	0,8	265,6	6,6	259,1	5 108	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	17 233
284	k021466	12191,3	73,5284	0,8	265,6	5,1	260,5	5 117	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	17 308
285	k021462	11715,3	104,6368	0,8	265,6	7,3	258,3	5 103	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	16 818
286	k021467	12350,3	73,5284	0,8	265,6	5,1	260,5	5 117	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	17 467
287	k020836/1	12079,3	0,9807	0,1	1,1	0,1	1,1	878	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 957
288	k020835	11946,3	8,278	0,259	13,7	0,6	13,2	1 966	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 913

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
289	k020834	11859,3	62,2695	0,259	13,7	4,4	9,4	1 765	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 624
290	k020834/3	11972,1	53,9915	0,207	7,6	3,8	3,8	1 327	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 299
291	k020834/2	11944,3	53,9915	0,259	13,7	3,8	10,0	1 799	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 743
292	k020833/1	11848,3	39,7238	0,15	3,3	2,8	0,5	687	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 536
293	k020833/2	11878,3	15,3644	0,1	1,1	1,1	0,1	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 216
294	k020833/3	11954,3	4,3974	0,1	1,1	0,3	0,8	809	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 763
295	k020828	12255,3	81,0084	0,514	83,1	5,7	77,5	3 470	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 725
296	k020827	12294,3	74,4493	0,514	83,1	5,2	77,9	3 476	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 770
297	k020824	11832	205,8418	0,514	83,1	14,4	68,7	3 339	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 171
298	k020823	11748	157,4196	0,514	83,1	11,0	72,1	3 391	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 139
299	k020823/2	11960	134,7445	0,309	21,8	9,4	12,4	1 930	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 890
300	k020823/1	11889	146,1161	0,309	21,8	10,2	11,6	1 890	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 779
301	k020829	12161,3	109,1747	0,514	83,1	7,6	75,5	3 441	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 602
302	k020827/2	12542,3	19,7196	0,207	7,6	1,4	6,2	1 549	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 091
303	k020827/1	12360,3	74,4493	0,207	7,6	5,2	2,4	1 143	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 503
304	k020827/п1	12404,3	54,7297	0,207	7,6	3,8	3,8	1 321	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 725
305	k020807/2	11964,3	44,1001	0,207	7,6	3,1	4,5	1 399	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 363
306	k020832	11824,3	132,1843	0,514	83,1	9,2	73,9	3 417	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 242
307	k021458/6	11370,3	551,4525	0,514	83,1	38,6	44,6	2 906	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 277
308	k021464/4	12191,3	102,8686	0,612	131,4	7,2	124,3	4 037	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 228
309	k021464/5	12100,3	211,8542	0,514	83,1	14,8	68,3	3 333	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 433
310	k020822	11630	165,4099	0,514	83,1	11,6	71,5	3 383	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 013
311	k021458/7	11702,3	446,0319	0,514	83,1	31,2	51,9	3 052	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 755
312	k020833	11778,3	171,9082	0,514	83,1	12,0	71,1	3 376	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 154
313	k021458/8	11543,3	542,0356	0,514	83,1	37,9	45,2	2 920	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 463
314	k020303/1	11831,6	93,5701	0,414	47,1	6,5	40,5	2 820	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 652
315	k020305	12094,6	908,5231	0,7	187,1	63,5	123,5	4 029	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 124
316	k020305/1	12354,6	114,9222	0,259	13,7	8,0	5,7	1 504	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 859
317	k020305/3	12479,6	19,1746	0,15	3,3	1,3	1,9	1 064	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 543
318	k020305/4	12579,6	13,1524	0,15	3,3	0,9	2,4	1 133	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 713
319	k020305/2	12448,6	46,0625	0,207	7,6	3,2	4,4	1 385	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 834
320	k020311/5	13257,6	263,4144	0,514	83,1	18,4	64,7	3 275	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 533
321	k020311/7	13546,6	184,1048	0,514	83,1	12,9	70,2	3 363	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 909
322	k020309	12483,6	722,4122	0,7	187,1	50,5	136,5	4 161	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 644
323	k020303	11807,6	1002,0933	0,7	187,1	70,1	117,0	3 960	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	15 767
324	k020304	11986,6	908,5231	0,7	187,1	63,5	123,5	4 029	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 016
325	k020311/1в	13089,6	45,3349	0,207	7,6	3,2	4,5	1 390	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 480
326	k020311/17	13741,6	72,5494	0,414	47,1	5,1	42,0	2 852	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 594
327	k020311/15	13629,6	147,4749	0,414	47,1	10,3	36,8	2 733	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 363
328	k020311/12	13390,6	79,3096	0,309	21,8	5,5	16,3	2 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 496
329	k020311/18	13873,6	20,537	0,414	47,1	1,4	45,6	2 929	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 803
330	k022503a	12398	1087,4537	0,7	187,1	76,0	111,0	3 894	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 292
331	k020402/5	12389	54,98	0,207	7,6	3,8	3,8	1 319	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 708
332	k020405	12335	1146,322	0,612	131,4	80,2	51,3	3 040	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 375
333	k020402/9	12421	10,6568	0,15	3,3	0,7	2,5	1 159	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 580
334	k020402/2	11953	160,3633	0,309	21,8	11,2	10,6	1 836	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 789
335	k020405/п1	12748,2	47,792	0,207	7,6	3,3	4,3	1 373	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 121
336	k020405/1	12596,6	50,0178	0,207	7,6	3,5	4,1	1 356	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 953
337	k020203	13362	151,9033	0,514	83,1	10,6	72,5	3 397	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 759
338	k020202	13497,3	45,836	0,514	83,1	3,2	79,9	3 504	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 002
339	k020402/1a	11993	47,1849	0,259	13,7	3,3	10,4	1 826	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 819

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
340	k020201	13675,1	404,4968	0,514	83,1	28,3	54,8	3 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 781
341	k020301	11383	1054,2887	0,7	187,1	73,7	113,3	3 920	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	15 303
342	k020301/1	11476	49,3048	0,259	13,7	3,4	10,3	1 818	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 294
343	k020302	11573	1004,9839	0,7	187,1	70,3	116,8	3 957	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	15 530
344	т.1а	11751	3210,6626	1,192	757,1	224,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 526
345	k020402	11855	1412,4347	0,612	131,4	98,8	32,7	2 632	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 487
346	k020908	12139	1791,9584	1,192	757,1	125,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 914
347	k020161	11236	5384,6935	1,192	757,1	376,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 011
348	k020201a	13642,1	41,2109	0,514	83,1	2,9	80,2	3 509	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 151
349	k020903	11444	4300,0241	1,192	757,1	300,7	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 219
350	k020404	12008	1203,8458	0,612	131,4	84,2	47,3	2 962	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 970
351	k020404/2	12070	57,5238	0,309	21,8	4,0	17,8	2 167	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 237
352	k020402/1	11930	48,2256	0,259	13,7	3,4	10,4	1 822	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 752
353	k020402/6	12115	45,6914	0,259	13,7	3,2	10,5	1 832	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 947
354	k020402/7	12390	28,7041	0,207	7,6	2,0	5,6	1 497	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 887
355	k020819	11521	180,5496	0,514	83,1	12,6	70,5	3 366	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 887
356	k020818/2	11799	58,5163	0,207	7,6	4,1	3,5	1 291	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 090
357	k020816/2	11455	82,393	0,259	13,7	5,8	8,0	1 675	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 130
358	k020816/1	11320	82,393	0,309	21,8	5,8	16,1	2 097	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 417
359	k020153/2	10786	685,5745	0,612	131,4	47,9	83,5	3 554	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 340
360	k020153/1	10566	699,8168	0,612	131,4	48,9	82,5	3 541	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 107
361	т.20	10707	14,2424	0,207	7,6	1,0	6,6	1 579	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 286
362	k020813/1	11271	23,1444	0,15	3,3	1,6	1,7	1 012	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 283
363	k020813/п5	11281	19,8684	0,15	3,3	1,4	1,9	1 055	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 336
364	k020818	11707	131,4472	0,514	83,1	9,2	73,9	3 418	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 125
365	k020820	11455	239,8468	0,514	83,1	16,8	66,3	3 302	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 757
366	k020820а	11371	420,3964	0,612	131,4	29,4	102,0	3 790	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	15 161
367	k020816	11157	95,6129	0,414	47,1	6,7	40,4	2 817	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 974
368	k020813/п4	11211	52,523	0,259	13,7	3,7	10,1	1 805	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 016
369	k020813б	11110	88,4537	0,514	83,1	6,2	76,9	3 462	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 572
370	k020813а/1	11157	394,7564	0,514	83,1	27,6	55,5	3 118	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 275
371	k020802	10059	23,4142	0,514	83,1	1,6	81,5	3 526	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 585
372	k020813	11028	140,9767	0,514	83,1	9,9	73,3	3 408	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 436
373	k020153/3	10795	565,131	0,612	131,4	39,5	91,9	3 665	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 460
374	k020155	10443	6649,4755	1,192	757,1	465,0	292,1	5 308	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	15 751
375	k020153	10330	7349,2923	1,192	757,1	513,9	243,2	5 006	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	15 336
376	k020152	10104	7349,2923	1,192	757,1	513,9	243,2	5 006	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	15 110
377	k020814	10811	120,4435	0,414	47,1	8,4	38,7	2 777	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 588
378	k020153/4	11045	424,1543	0,612	131,4	29,7	101,8	3 787	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	14 832
379	k020813а/2	11187	51,9352	0,207	7,6	3,6	4,0	1 342	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 529
380	k020805/1	11870,3	56,2798	0,207	7,6	3,9	3,7	1 309	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 179
381	k020805/2	12083,3	56,2798	0,207	7,6	3,9	3,7	1 309	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 392
382	k020209/6	12491	74,8966	0,309	21,8	5,2	16,6	2 118	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 609
383	k020217	11756	88,1357	0,514	83,1	6,2	77,0	3 462	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 218
384	k020216	11885,5	34,7744	0,514	83,1	2,4	80,7	3 515	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 401
385	k020214	11367	81,6511	0,514	83,1	5,7	77,4	3 469	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 836
386	т.22	12069	74,8966	0,259	13,7	5,2	8,5	1 710	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 779
387	k020226/1	12830	23,2119	0,207	7,6	1,6	6,0	1 529	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 359
388	k020204	13033	174,0649	0,514	83,1	12,2	70,9	3 373	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 406
389	k020211А	10903	180,9736	0,514	83,1	12,7	70,5	3 366	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 269
390	k020210А	10772	209,8993	0,514	83,1	14,7	68,4	3 335	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 107

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
391	k020210	10780	202,5571	0,514	83,1	14,2	69,0	3 343	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 123
392	k020162	10686	5594,5928	1,192	757,1	391,2	365,9	5 705	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 391
393	k020212	10965	168,486	0,514	83,1	11,8	71,3	3 379	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 344
394	k020215	12021,5	7,323	0,514	83,1	0,5	82,6	3 542	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 563
395	k020207	11643	859,745	0,8	265,6	60,1	205,5	4 743	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	16 386
396	k020209/7	11934	143,27	0,259	13,7	10,0	3,7	1 312	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 246
397	k021132/7	13705,3	18,3282	0,414	47,1	1,3	45,8	2 932	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 638
398	k021132/2	13421,3	95,5087	0,414	47,1	6,7	40,4	2 817	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 238
399	k021132/5	13591,3	53,5387	0,414	47,1	3,7	43,3	2 881	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 472
400	k021132/7a	13851	17,8214	0,309	21,8	1,2	20,6	2 270	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	16 121
401	k021132	13295,3	337,5742	0,612	131,4	23,6	107,8	3 858	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 153
402	k021133/2	13661,3	222,6518	0,414	47,1	15,6	31,5	2 601	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 263
403	k021461	11549,3	191,6992	0,8	265,6	13,4	252,2	5 064	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	16 614
404	k021133	13359,3	242,0655	0,612	131,4	16,9	114,5	3 933	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 292
405	k021122/8	13132,3	95,2023	0,309	21,8	6,7	15,2	2 059	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 191
406	k020810/7	11743,3	9,8598	0,1	1,1	0,7	0,4	662	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 405
407	k021458/4	11210,3	611,5603	0,514	83,1	42,8	40,3	2 816	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 026
408	k020811/п1	11248,3	60,1078	0,207	7,6	4,2	3,4	1 277	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 526
409	k021460	11141,3	275,8289	0,8	265,6	19,3	246,4	5 026	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	16 167
410	k021458/2a	11003,3	24,0326	0,15	3,3	1,7	1,6	1 000	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 003
411	k021460a	11209,3	238,4989	0,8	265,6	16,7	249,0	5 043	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	16 252
412	k020807/3	11597,3	84,077	0,309	21,8	5,9	16,0	2 092	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 689
413	k020807/4	11836,3	70,1152	0,259	13,7	4,9	8,8	1 731	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 567
414	k020807/п1	12017,3	14,9742	0,207	7,6	1,0	6,6	1 575	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 592
415	k020807/5	11903,3	43,4358	0,15	3,3	3,0	0,2	542	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 445
416	k020809/1	11417,3	50,1003	0,207	7,6	3,5	4,1	1 356	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 773
417	k020809/п1	11361,3	50,1003	0,207	7,6	3,5	4,1	1 356	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 717
418	k020810/2	11384,3	68,8814	0,259	13,7	4,8	8,9	1 736	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 121
419	k020810/4	11545,3	68,8814	0,207	7,6	4,8	2,8	1 199	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 744
420	k020810/5	11585,3	13,5506	0,1	1,1	0,9	0,2	498	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 083
421	k020810/6	11666,3	9,8598	0,1	1,1	0,7	0,4	662	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 328
422	k020807/1	11791,3	77,3176	0,207	7,6	5,4	2,2	1 112	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 903
423	k020810/1	11273,3	105,2729	0,309	21,8	7,4	14,5	2 028	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 301
424	k020810	11230,3	450,2388	0,514	83,1	31,5	51,6	3 047	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 277
425	k021458/3	11117,3	1061,799	0,612	131,4	74,3	57,2	3 148	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 266
426	k020809	11282,3	344,9658	0,514	83,1	24,1	59,0	3 180	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 462
427	k020806	11647,3	133,4709	0,514	83,1	9,3	73,8	3 416	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 063
428	k020807	11572,3	294,8655	0,514	83,1	20,6	62,5	3 239	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 811
429	k021458	10631,3	1365,0991	0,8	265,6	95,5	170,2	4 465	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	15 096
430	k021456	10280,3	1385,7677	0,8	265,6	96,9	168,7	4 452	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	14 733
431	k021117/35	13296,3	81,8942	0,414	47,1	5,7	41,4	2 838	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 134
432	k021117/7	13699,3	74,4176	0,309	21,8	5,2	16,6	2 120	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 819
433	k021117/2	12062,3	110,9568	0,414	47,1	7,8	39,3	2 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 855
434	k021117/1	12006,3	110,9568	0,414	47,1	7,8	39,3	2 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 799
435	k021117a	11805,3	110,9568	0,414	47,1	7,8	39,3	2 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 598
436	k021122/5	12894,3	80,3862	0,259	13,7	5,6	8,1	1 684	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 579
437	k021122/4a	12760,3	307,5514	0,414	47,1	21,5	25,6	2 433	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 193
438	k021122/10	13292,3	82,3898	0,259	13,7	5,8	8,0	1 675	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 967
439	k021122/9	13226,3	137,942	0,309	21,8	9,6	12,2	1 919	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 145
440	k021122/6	12920,3	246,0306	0,414	47,1	17,2	29,9	2 557	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 478
441	k021122	12637,3	337,5742	0,612	131,4	23,6	107,8	3 858	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	16 495

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
442	k021117/33	13234,3	210,0397	0,414	47,1	14,7	32,4	2 624	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 859
443	k021122/1	12258,3	503,239	0,414	47,1	35,2	11,9	1 904	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 162
444	k021122/3	12488,3	445,5145	0,414	47,1	31,2	15,9	2 091	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 579
445	k021122/4	12704,3	387,9376	0,414	47,1	27,1	20,0	2 247	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 952
446	k021126	12169,3	840,8132	0,612	131,4	58,8	72,6	3 399	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 568
447	k021120	11887,3	916,6334	0,514	83,1	64,1	19,0	2 213	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100
448	k021117	11607,3	1559,9024	0,7	187,1	109,1	78,0	3 477	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 084
449	k021118	11702,3	969,8973	0,514	83,1	67,8	15,3	2 063	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 766
450	k021450/7	9847,3	2,2672	0,514	83,1	0,2	83,0	3 547	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 394
451	k021450/п2	10665,3	2,457	0,1	1,1	0,2	1,0	849	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 514
452	k021450/24	10884,3	15,0375	0,1	1,1	1,1	0,1	378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 262
453	k021450/10	10700,3	128,5462	0,414	47,1	9,0	38,1	2 764	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 465
454	k021450/11	10844,3	100,7701	0,309	21,8	7,0	14,8	2 042	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 886
455	k021450/15	11217,3	20,2152	0,309	21,8	1,4	20,4	2 264	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	13 481
456	k021450/12	11017,3	28,5459	0,309	21,8	2,0	19,8	2 243	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 260
457	см.дм.	9864,3	288,9601	0,359	32,4	20,2	12,2	1 918	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 782
458	k021450/9	10571,3	153,1166	0,414	47,1	10,7	36,4	2 724	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 295
459	k021450/9а	10647,3	4,3235	0,1	1,1	0,3	0,8	810	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 457
460	k021450/9б	10673,3	20,2468	0,15	3,3	1,4	1,9	1 050	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 724
461	k021102/5	10336,3	214,5425	0,309	21,8	15,0	6,8	1 594	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 931
462	k021102/2	10102,3	285,4802	0,309	21,8	20,0	1,9	1 053	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 156
463	k021102/1	9993,3	288,9601	0,309	21,8	20,2	1,6	1 008	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 001
464	k021142/1А	9853,3	15,9233	0,125	2,0	1,1	0,9	837	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 690
465	k021106/2	10683,3	68,3963	0,309	21,8	4,8	17,1	2 137	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	12 820
466	k021142/1	9777,3	304,8834	0,359	32,4	21,3	11,1	1 860	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 637
467	k021450/18	10908,3	72,2242	0,259	13,7	5,1	8,7	1 722	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 630
468	k021102/17	10292,3	240,1674	0,309	21,8	16,8	5,0	1 446	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 739
469	k021102/3	10177,3	259,6761	0,309	21,8	18,2	3,7	1 307	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485
470	k021450/8	10473,3	204,6933	0,309	21,8	14,3	7,5	1 644	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 117
471	k020146/1	9317	58,9113	0,309	21,8	4,1	17,7	2 163	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 480
472	k020146/2	9486	58,9113	0,309	21,8	4,1	17,7	2 163	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 649
473	k020804/п2	9512	1,2526	0,207	7,6	0,1	7,5	1 645	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 157
474	k020804/п3	9759	1,2526	0,1	1,1	0,1	1,0	872	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 631
475	k021453	9423,3	1395,6803	0,8	265,6	97,6	168,0	4 447	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	13 870
476	k020209/8	12601	62,6595	0,259	13,7	4,4	9,4	1 763	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 364
477	k020150	9679	7376,4644	1,192	757,1	515,8	241,3	4 993	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	14 672
478	k020150/1	9703	27,1721	0,309	21,8	1,9	19,9	2 247	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 950
479	k020802/1	10092,4	20,6199	0,15	3,3	1,4	1,8	1 045	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 138
480	k020804/4а	12310,3	12,6543	0,259	13,7	0,9	12,9	1 952	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 262
481	k020804/4	12341,3	1,7386	0,259	13,7	0,1	13,6	1 988	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 329
482	k020804/3	12289,3	24,8867	0,259	13,7	1,7	12,0	1 909	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 198
483	k020804/6	12355,3	12,2325	0,125	2,0	0,9	1,2	906	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 262
484	k020804/2	12098,3	45,5554	0,259	13,7	3,2	10,6	1 832	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 931
485	k020804/1	11981,3	61,2677	0,259	13,7	4,3	9,5	1 769	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 750
486	k020805	11778,3	133,4709	0,514	83,1	9,3	73,8	3 416	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 194
487	k020804	11891,3	61,2677	0,514	83,1	4,3	78,8	3 489	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 381
488	k020801	9833	57,7165	0,514	83,1	4,0	79,1	3 493	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 326
489	k020149	9658	7434,1809	1,192	757,1	519,9	237,3	4 966	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	14 624
490	k020144	9104	7493,0922	1,192	757,1	524,0	233,2	4 938	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	14 042
491	k020146	9309	7493,0922	1,192	757,1	524,0	233,2	4 938	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	14 247
492	k021452	9307,3	1395,6803	0,8	265,6	97,6	168,0	4 447	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	13 754

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
493	k020209/2	11778	154,4471	0,309	21,8	10,8	11,0	1 859	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 637
494	k020209	11499	190,1466	0,514	83,1	13,3	69,8	3 356	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 855
495	k021450/19	9251,3	32,1418	0,309	21,8	2,2	19,6	2 234	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 485
496	k021450/5	9378,3	40,23	0,514	83,1	2,8	80,3	3 510	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 888
497	k020601a/4	9795,3	12,6849	0,207	7,6	0,9	6,7	1 587	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 382
498	k021450/6	9704,3	40,23	0,514	83,1	2,8	80,3	3 510	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 214
499	k021450/1	9066,3	79,975	0,514	83,1	5,6	77,5	3 471	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 537
500	k021450/3	9212,3	72,3719	0,514	83,1	5,1	78,1	3 478	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 691
501	k020139	8059	7493,0922	1,192	757,1	524,0	233,2	4 938	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	12 997
502	k021447	8227,3	5863,6717	0,996	472,4	410,0	62,3	3 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	11 463
503	k020138	7809	7562,564	1,192	757,1	528,9	228,3	4 905	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	12 714
504	k020604/22	8040,3	26,8903	0,207	7,6	1,9	5,7	1 508	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 548
505	k020214	9073,7	81,6511	0,514	83,1	5,7	77,4	3 469	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 543
506	k020138/2	8430	69,4718	0,309	21,8	4,9	17,0	2 134	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	10 564
507	k020137	7471,5	7562,564	1,192	757,1	528,9	228,3	4 905	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	12 377
508	k020413/3	13867	138,5197	0,309	21,8	9,7	12,2	1 917	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 784
509	k020414	13523	563,1187	0,612	131,4	39,4	92,1	3 667	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 190
510	k020413/п1	13401	41,8083	0,207	7,6	2,9	4,7	1 414	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 815
511	k020413/2	13758,7	68,6046	0,259	13,7	4,8	8,9	1 737	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 496
512	k020415/6	14205	174,056	0,309	21,8	12,2	9,7	1 782	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 987
513	k020406	12582	143,0445	0,414	47,1	10,0	37,1	2 740	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 322
514	k020413/1	13651	207,1243	0,414	47,1	14,5	32,6	2 630	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 281
515	k020413	13381	812,0513	0,612	131,4	56,8	74,7	3 429	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 810
516	k020411	12822	849,7453	0,612	131,4	59,4	72,0	3 390	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 212
517	k020406/1	12619	246,5589	0,414	47,1	17,2	29,8	2 556	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 175
518	k020406/2	12824	224,0119	0,414	47,1	15,7	31,4	2 599	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 423
519	k020420/5	15769,9	534,0251	0,414	47,1	37,3	9,7	1 786	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 556
520	k020420/3	15836,9	466,5375	0,414	47,1	32,6	14,5	2 027	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 864
521	k020420/5a	15884,9	67,4876	0,309	21,8	4,7	17,1	2 139	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	18 024
522	k020418a	14172	38,9805	0,612	131,4	2,7	128,7	4 083	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 255
523	k020419	16647	95,0919	0,612	131,4	6,6	124,8	4 042	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	20 689
524	k020419/1	16674	56,1114	0,309	21,8	3,9	17,9	2 171	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	18 845
525	k020419/4	16781	34,3593	0,309	21,8	2,4	19,4	2 228	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	19 009
526	k020419/2	16888	21,7631	0,15	3,3	1,5	1,8	1 031	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 919
527	k020419/3	16920	13,7393	0,15	3,3	1,0	2,3	1 127	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 047
528	k020418a/1	14374	54,8364	0,309	21,8	3,8	18,0	2 174	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	16 548
529	k020418a/2	14435	54,8364	0,309	21,8	3,8	18,0	2 174	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	16 609
530	k020417/2	14827	67,1987	0,309	21,8	4,7	17,1	2 140	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	16 967
531	k020417/3	14889,5	64,0143	0,309	21,8	4,5	17,4	2 149	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	17 039
532	k020417/5	15352,2	57,2629	0,207	7,6	4,0	3,6	1 301	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 653
533	k020417/1	14574	148,3277	0,414	47,1	10,4	36,7	2 732	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 306
534	k020415/3	14166	73,0755	0,207	7,6	5,1	2,5	1 157	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 323
535	k020415/4	14232	39,3513	0,207	7,6	2,8	4,9	1 431	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 663
536	k020415/2	14080	119,162	0,259	13,7	8,3	5,4	1 479	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 559
537	k020415	13670	558,2046	0,612	131,4	39,0	92,4	3 671	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 341
538	k020417	14012	225,0764	0,612	131,4	15,7	115,7	3 946	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	17 958
539	k020420/7	15542,9	649,4685	0,414	47,1	45,4	1,7	1 015	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 558
540	k020417/4	14956,2	57,2629	0,309	21,8	4,0	17,8	2 168	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	17 124
541	k020219	11864	200,0326	0,514	83,1	14,0	69,1	3 345	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 209
542	k020225	10656,2	118,7722	0,514	83,1	8,3	74,8	3 431	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 087
543	k020225/1	10702,2	118,7722	0,309	21,8	8,3	13,5	1 984	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 686

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
544	k020221	12287	92,8957	0,514	83,1	6,5	76,6	3 458	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 745
545	k020223	12547	90,1977	0,514	83,1	6,3	76,8	3 460	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 007
546	k020205/2a	13407	102,3288	0,259	13,7	7,2	6,6	1 575	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 982
547	k020205/3	13376	140,3889	0,309	21,8	9,8	12,0	1 910	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 286
548	k020205/4	13526	138,0764	0,309	21,8	9,7	12,2	1 919	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 445
549	k020226	12776	494,5314	0,514	83,1	34,6	48,5	2 987	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 763
550	k020205	12882	297,2546	0,514	83,1	20,8	62,3	3 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 118
551	k020205/1	12961	297,2546	0,414	47,1	20,8	26,3	2 455	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 416
552	k020205/2	13218	297,2546	0,414	47,1	20,8	26,3	2 455	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 673
553	k020205	12904	297,2546	0,514	83,1	20,8	62,3	3 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 140
554	k020218	11737	277,0779	0,514	83,1	19,4	63,7	3 260	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 997
555	k020220	12086	196,9492	0,514	83,1	13,8	69,3	3 349	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 435
556	k020220/п1	12096	80,2635	0,207	7,6	5,6	2,0	1 078	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 174
557	k020224/1	10317,2	124,3699	0,514	83,1	8,7	74,4	3 425	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 743
558	k020225/4	10789,4	97,4262	0,309	21,8	6,8	15,0	2 052	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	12 841
559	k020224/3a	10273,3	81,6257	0,207	7,6	5,7	1,9	1 061	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 334
560	k020224/7	9825,2	205,9956	0,514	83,1	14,4	68,7	3 339	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 164
561	k020224/10	9839,2	28,2012	0,259	13,7	2,0	11,8	1 897	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 736
562	k020224/11	9916,2	26,701	0,259	13,7	1,9	11,9	1 903	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 819
563	k020224/3	10060,2	205,9956	0,514	83,1	14,4	68,7	3 339	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 399
564	k020760/12	10858,4	154,866	0,309	21,8	10,8	11,0	1 857	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 716
565	k020784/3	11878,4	212,5784	0,309	21,8	14,9	7,0	1 605	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 483
566	k020784/8	11926,4	86,1263	0,309	21,8	6,0	15,8	2 086	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 012
567	k020784/4	11992,4	126,4521	0,309	21,8	8,8	13,0	1 959	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 951
568	k020420/2	15906,9	393,6641	0,414	47,1	27,5	19,6	2 233	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	18 140
569	k020420/10	16446,9	114,3113	0,309	21,8	8,0	13,8	1 999	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 446
570	k020779	12526,4	4307,1669	1,192	757,1	301,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 301
571	k020778	12323,4	4307,1669	1,192	757,1	301,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 098
572	k020420/1	16162,9	350,028	0,414	47,1	24,5	22,6	2 339	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	18 502
573	k020420	16371,9	168,339	0,414	47,1	11,8	35,3	2 698	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	19 070
574	k020420/9	16366,9	181,6889	0,309	21,8	12,7	9,1	1 749	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 116
575	k020420/11	16465,9	73,2471	0,309	21,8	5,1	16,7	2 123	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	18 589
576	k021259/1	11754	17,6305	0,309	21,8	1,2	20,6	2 270	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	14 024
577	k020784/2	11684,4	226,0352	0,309	21,8	15,8	6,0	1 532	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 216
578	k021261/6	12215	217,7348	0,514	83,1	15,2	67,9	3 326	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 541
579	k021266/1	12757	256,3485	0,514	83,1	17,9	65,2	3 283	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 040
580	k021266	12717	5635,9137	1,192	757,1	394,1	363,0	5 691	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 408
581	k021264	12559	5635,9137	1,192	757,1	394,1	363,0	5 691	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	18 250
582	k020784/1	11553,4	311,0979	0,359	32,4	21,8	10,6	1 836	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 390
583	k021261	11926	5853,6485	1,192	757,1	409,3	347,8	5 613	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 539
584	k021261/3	12376	146,1989	0,514	83,1	10,2	72,9	3 403	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 779
585	k020784	11378,4	4618,2648	1,192	757,1	323,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 153
586	k021259	11729	5871,2789	1,192	757,1	410,6	346,6	5 607	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 336
587	k020760/7	10308,4	421,6302	0,414	47,1	29,5	17,6	2 159	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	12 467
588	k020760/5	10665,4	108,4835	0,259	13,7	7,6	6,2	1 541	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 207
589	k020784/5	12162,4	59,5036	0,309	21,8	4,2	17,7	2 162	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 324
590	k020420/12	17015,9	5,6056	0,207	7,6	0,4	7,2	1 624	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 639
591	k020760/10	10711,4	162,5797	0,309	21,8	11,4	10,5	1 828	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 539
592	k020764	10473,4	4690,9454	1,192	757,1	328,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 248
593	k021253	10982	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 544
594	k020760/8	10415,4	317,4457	0,414	47,1	22,2	24,9	2 412	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	12 827

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
595	k020760	9900,4	5563,728	1,192	757,1	389,1	368,1	5 716	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 616
596	k021250	10395	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 957
597	k020761/1	10100,4	18,8531	0,207	7,6	1,3	6,3	1 554	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 654
598	k021250a	10551	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 113
599	k020761	10049,4	4709,7984	1,192	757,1	329,4	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 824
600	k020766	10727,4	4644,3501	1,192	757,1	324,8	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 502
601	k021256	11266	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 828
602	k021257a	11405	5871,2789	1,192	757,1	410,6	346,6	5 607	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	17 012
603	k020767	10905,4	4618,2648	1,192	757,1	323,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	16 680
604	k020753/5	9492,4	11,5313	0,309	21,8	0,8	21,0	2 285	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	11 778
605	k020753/7	9626,4	0,6717	0,259	13,7	0,0	13,7	1 992	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 618
606	k020225/2	10713,2	13,8381	0,309	21,8	1,0	20,9	2 280	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	12 993
607	k020225/п1	10762,1	6,4774	0,1	1,1	0,5	0,7	760	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 522
608	k020209/1	11832	35,6995	0,207	7,6	2,5	5,1	1 454	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 286
609	k020753/4	9172,4	19,2561	0,309	21,8	1,3	20,5	2 266	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	11 439
610	k021243	9202	6086,6283	1,192	757,1	425,6	331,5	5 528	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 730
611	k020225/3	10818,2	2,9443	0,259	13,7	0,2	13,5	1 984	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 802
612	k020225/13	11477,5	42,0345	0,309	21,8	2,9	18,9	2 208	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 686
613	k020225/11	11433,1	48,2175	0,309	21,8	3,4	18,5	2 192	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 625
614	k020225/10	11329,2	57,3447	0,309	21,8	4,0	17,8	2 167	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 497
615	k020225/9	11301,6	60,3675	0,309	21,8	4,2	17,6	2 159	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 461
616	k020225/п8	11110,5	74,5393	0,309	21,8	5,2	16,6	2 120	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 230
617	k020225/8	11202,9	62,0359	0,309	21,8	4,3	17,5	2 155	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 357
618	k020225/5	11041,4	76,0114	0,309	21,8	5,3	16,5	2 115	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 157
619	k020225/6	11105,4	1,4721	0,125	2,0	0,1	1,9	1 062	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 168
620	k020224/12	9381,2	383,8234	0,514	83,1	26,8	56,3	3 132	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 513
621	k020224/13	9449,2	64,0825	0,259	13,7	4,5	9,3	1 757	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 206
622	k020224/9	9778,2	28,2012	0,207	7,6	2,0	5,7	1 500	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 278
623	т.68/6	9772	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 334
624	k020224/14	9260,2	383,8234	0,514	83,1	26,8	56,3	3 132	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 392
625	k020224/8	9719,2	319,7409	0,514	83,1	22,4	60,8	3 210	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 929
626	k020757	9251,4	5993,9003	1,192	757,1	419,2	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 813
627	k020755	8789,4	6010,5255	1,192	757,1	420,3	336,8	5 556	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 345
628	k021242	9051	6086,6283	1,192	757,1	425,6	331,5	5 528	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 579
629	k020753	8468,4	6029,7816	1,192	757,1	421,7	335,5	5 549	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 017
630	k020760/1	10233,4	432,2994	0,414	47,1	30,2	16,9	2 129	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	12 362
631	k020760/2	10303,4	335,5711	0,414	47,1	23,5	23,6	2 372	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	12 675
632	k020758a	9469,4	5610,0769	1,192	757,1	392,3	364,8	5 700	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 169
633	k021248	10107	5993,6316	1,192	757,1	419,1	338,0	5 562	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 669
634	k020758/1	9553,4	46,349	0,207	7,6	3,2	4,4	1 383	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 936
635	k020760/2a	10495,4	164,0911	0,414	47,1	11,5	35,6	2 705	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 201
636	k020760/3	10552,4	164,0911	0,414	47,1	11,5	35,6	2 705	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 258
637	k020755/3	9204,4	16,6252	0,309	21,8	1,2	20,7	2 273	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	11 477
638	k021329/2	7756,4	33,2283	0,15	3,3	2,3	0,9	847	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 603
639	k020962	22222,4	459,8496	0,514	83,1	32,2	51,0	3 034	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 257
640	k020966	22662,4	375,5706	0,514	83,1	26,3	56,9	3 142	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 805
641	k020967/п7	23116,4	41,2982	0,15	3,3	2,9	0,4	634	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 751
642	k020967/30	23006,4	57,7107	0,207	7,6	4,0	3,6	1 297	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 304
643	k020963	22286,4	456,3791	0,514	83,1	31,9	51,2	3 039	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 325
644	k020964	22435,4	405,2496	0,514	83,1	28,3	54,8	3 105	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 541
645	k020965/п1	22613,4	7,1651	0,082	0,7	0,5	0,2	487	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 101

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
646	k020967/4	22981,4	306,2151	0,414	47,1	21,4	25,7	2 436	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	25 417
647	k020967/5	23056,4	16,4125	0,207	7,6	1,1	6,5	1 567	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 624
648	k020967/29	22946,4	3,8176	0,414	47,1	0,3	46,8	2 953	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 899
649	k020965	22556,4	402,1149	0,514	83,1	28,1	55,0	3 109	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 666
650	k020967/1	22847,4	358,3633	0,414	47,1	25,1	22,0	2 319	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	25 167
651	k02ут1	23095,4	3,1347	0,1	1,1	0,2	0,9	835	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 931
652	k020967/6	23251,4	248,5044	0,414	47,1	17,4	29,7	2 553	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	25 804
653	k02т.14	21638,4	29,8134	0,207	7,6	2,1	5,5	1 491	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 129
654	k02т.11а	21575,4	63,8474	0,259	13,7	4,5	9,3	1 758	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 333
655	k02т.5а	21354,4	72,5798	0,259	13,7	5,1	8,7	1 720	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 074
656	k022127/9	21082,4	13,1098	0,414	47,1	0,9	46,2	2 940	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 022
657	k020970/14	20261,4	4,814	0,15	3,3	0,3	2,9	1 216	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 478
658	k020970/13	20134,4	28,0445	0,207	7,6	2,0	5,7	1 501	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 636
659	k020963/2	22418,4	47,9947	0,207	7,6	3,4	4,3	1 371	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 790
660	k020967/20	23971	116,6225	0,414	47,1	8,2	38,9	2 783	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 754
661	k020967/14	23640,9	172,2413	0,414	47,1	12,0	35,0	2 691	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 332
662	k020960/22	22428,4	77,3209	0,309	21,8	5,4	16,4	2 112	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	24 540
663	k020960/23	22552,4	67,8048	0,414	47,1	4,7	42,3	2 859	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 412
664	k020960/2	21537,4	26,0853	0,207	7,6	1,8	5,8	1 513	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 050
665	k020960	21533,4	798,3144	0,7	187,1	55,8	131,2	4 108	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 641
666	k020960/1	21585,4	269,2212	0,514	83,1	18,8	64,3	3 269	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 854
667	k020969	21419,4	827,4224	0,7	187,1	57,9	129,2	4 088	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 507
668	k020960/17	22245,4	122,2592	0,514	83,1	8,5	74,6	3 428	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 673
669	k02АБ209/53	24461,7	71,8745	0,207	7,6	5,0	2,6	1 170	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 631
670	k020960/23б	22651,4	67,8048	0,414	47,1	4,7	42,3	2 859	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 511
671	k022302/5	22251,4	10,2998	0,414	47,1	0,7	46,4	2 944	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 195
672	k020960/24	22718,4	44,5577	0,414	47,1	3,1	44,0	2 894	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 613
673	k020960/26	22386,4	7,9487	0,414	47,1	0,6	46,5	2 947	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	25 334
674	k022302/3	21940,4	104,8226	0,414	47,1	7,3	39,8	2 802	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 743
675	k020948	19937,4	1869,3017	0,996	472,4	130,7	341,6	5 581	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	25 519
676	k020950/2	20495,8	114,7417	0,259	13,7	8,0	5,7	1 505	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 001
677	k020950/1	20554,8	77,9088	0,207	7,6	5,4	2,2	1 105	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 660
678	k020950/3	20627,6	70,4079	0,207	7,6	4,9	2,7	1 184	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 812
679	k020952/1	20777,4	123,9891	0,309	21,8	8,7	13,2	1 967	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 744
680	k020956	21128,4	936,5664	0,7	187,1	65,5	121,6	4 009	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 137
681	k020956/1	21203,4	80,5957	0,207	7,6	5,6	2,0	1 074	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 277
682	k020957	21228,4	855,9707	0,7	187,1	59,9	127,2	4 067	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 296
683	k020952/2	20960,4	69,3555	0,207	7,6	4,9	2,8	1 195	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 155
684	k020952	20659,4	1697,9113	0,996	472,4	118,7	353,6	5 643	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	26 302
685	k022327	21113,4	559,3237	0,612	131,4	39,1	92,3	3 670	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 784
686	k022326	21059,4	637,3557	0,612	131,4	44,6	86,9	3 600	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 659
687	k022327/1	21267,4	131,1094	0,309	21,8	9,2	12,7	1 943	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 210
688	k022327/2	21357,4	125,6236	0,309	21,8	8,8	13,1	1 961	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 319
689	k022327/3	21406,4	62,9182	0,259	13,7	4,4	9,3	1 762	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 168
690	k020954	20878,4	1573,9221	0,996	472,4	110,1	362,3	5 687	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	26 565
691	k020950	20288,4	1849,5978	0,996	472,4	129,3	343,0	5 588	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	25 877
692	k020970/5	19953,4	548,3733	0,414	47,1	38,3	8,7	1 725	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 678
693	k022302/1	21639,4	152,8277	0,414	47,1	10,7	36,4	2 724	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 364
694	k022302/2	21690,4	122,4882	0,414	47,1	8,6	38,5	2 774	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 464
695	k022327/5	21570,4	20,4204	0,15	3,3	1,4	1,8	1 048	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 618
696	k022327/6	21681,4	13,6136	0,15	3,3	1,0	2,3	1 128	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 809

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
697	k022303	21651,4	264,0905	0,612	131,4	18,5	113,0	3 916	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 567
698	k022406	19049,9	612,8061	0,8	265,6	42,9	222,8	4 867	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	23 917
699	k022408	18915,9	666,3169	0,8	265,6	46,6	219,1	4 841	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	23 756
700	k022409	18652,9	815,1589	0,8	265,6	57,0	208,6	4 766	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	23 419
701	k020950/4	20591,4	36,9448	0,207	7,6	2,6	5,0	1 446	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 038
702	k022304	21805,4	182,2297	0,612	131,4	12,7	118,7	3 978	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 783
703	k022302	21512,4	416,9182	0,612	131,4	29,2	102,3	3 793	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 305
704	k022301	21248,4	423,7362	0,612	131,4	29,6	101,8	3 787	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 036
705	k022307	22045,4	151,6662	0,612	131,4	10,6	120,8	4 001	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	26 046
706	k022308	22545,4	103,5666	0,612	131,4	7,2	124,2	4 036	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	26 582
707	k022308/2	22797,4	68,1386	0,309	21,8	4,8	17,1	2 138	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	24 935
708	k022407/2	19166,9	7,6319	0,514	83,1	0,5	82,6	3 542	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 708
709	k022407	19027,9	628,062	0,8	265,6	43,9	221,7	4 859	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	23 887
710	k022313/4a	19334,3	88,8671	0,414	47,1	6,2	40,9	2 827	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 162
711	k022206	19025,8	479,0087	0,612	131,4	33,5	97,9	3 741	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 766
712	k022204/4	19120,3	112,8809	0,414	47,1	7,9	39,2	2 789	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	21 910
713	k022204/3	18968,3	160,3065	0,414	47,1	11,2	35,9	2 712	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	21 680
714	k022202	18251,8	957,8509	0,8	265,6	67,0	198,7	4 691	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	22 943
715	k022202/1	18376,8	126,8656	0,309	21,8	8,9	13,0	1 957	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 334
716	k022202/4	18581,8	6,7572	0,15	3,3	0,5	2,8	1 198	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 780
717	k022202/2	18484,8	30,3446	0,15	3,3	2,1	1,2	901	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 386
718	k022202/3	18549,6	3,5354	0,082	0,7	0,2	0,4	654	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 203
719	k021299	18177,8	732,7755	0,8	265,6	51,2	214,4	4 807	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	22 985
720	k022203/3	18604	106,3981	0,309	21,8	7,4	14,4	2 024	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 628
721	k021295/7	18226,8	45,0361	0,309	21,8	3,1	18,7	2 200	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	20 427
722	k021295/7a	18420,1	68,6159	0,259	13,7	4,8	8,9	1 737	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 158
723	k022204	18635,8	724,5873	0,612	131,4	50,7	80,8	3 517	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 152
724	k022205	18923,8	471,8367	0,612	131,4	33,0	98,4	3 747	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 670
725	k022203	18358,8	830,9853	0,612	131,4	58,1	73,3	3 409	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	21 768
726	k022201	18228,8	270,1116	0,612	131,4	18,9	112,6	3 911	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	22 140
727	k022316/2	18665,8	71,3716	0,259	13,7	5,0	8,7	1 725	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 391
728	k022317	18286,8	454,5086	0,612	131,4	31,8	99,7	3 761	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 048
729	k022314	18753,8	380,1192	0,612	131,4	26,6	104,9	3 823	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	22 577
730	k022313/1	19066,8	104,3051	0,414	47,1	7,3	39,8	2 803	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	21 870
731	k022313/4	19503,8	85,9684	0,414	47,1	6,0	41,1	2 832	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 335
732	k022313/2	19219,8	103,9165	0,414	47,1	7,3	39,8	2 804	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 023
733	k022313/5	19592,8	70,1645	0,259	13,7	4,9	8,8	1 731	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 323
734	k021115/17a	14059,3	122,7108	0,514	83,1	8,6	74,5	3 427	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 486
735	k020632	14605,8	116,472	0,414	47,1	8,1	38,9	2 784	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 390
736	k021115/18	14268,3	107,7788	0,514	83,1	7,5	75,6	3 442	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 711
737	k021115/20	14461,3	55,1515	0,514	83,1	3,9	79,3	3 495	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 957
738	k021115/21	14535,3	45,123	0,514	83,1	3,2	80,0	3 505	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 040
739	k021115/21a	14602,3	14,0146	0,15	3,3	1,0	2,3	1 124	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 726
740	k021115/22	14637,3	31,1084	0,514	83,1	2,2	80,9	3 519	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	18 156
741	k021117/28	14040,3	10,2289	0,259	13,7	0,7	13,0	1 960	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 000
742	k021117/21	13828,3	51,2386	0,414	47,1	3,6	43,5	2 884	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 713
743	k021117/13	14166,3	101,2236	0,414	47,1	7,1	40,0	2 808	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 974
744	k021117/12	14295,3	47,3691	0,414	47,1	3,3	43,8	2 890	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	17 185
745	k021117/30	12706,3	333,1552	0,414	47,1	23,3	23,8	2 377	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 084
746	k021117/31	12749,3	319,3937	0,414	47,1	22,3	24,8	2 408	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 157
747	k021117/32	12927,3	292,0815	0,414	47,1	20,4	26,7	2 466	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 393

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
748	k021117/20	12552,3	379,4487	0,414	47,1	26,5	20,6	2 268	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	14 821
749	k021115/1	11498,3	636,1143	0,514	83,1	44,5	38,6	2 777	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 275
750	k021117/8a	11873,3	479,0483	0,414	47,1	33,5	13,6	1 987	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 860
751	k021117/11	12362,3	379,4487	0,414	47,1	26,5	20,6	2 268	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	14 631
752	k021115	11406,3	2196,0167	0,8	265,6	153,6	112,1	3 906	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	15 312
753	k021115/5	11920,3	615,8675	0,514	83,1	43,1	40,0	2 809	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 729
754	k021117/8	11922,3	463,3359	0,414	47,1	32,4	14,7	2 037	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 959
755	k021117/4	12193,3	40,3355	0,414	47,1	2,8	44,3	2 900	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 094
756	k021117/24	14084,3	12,2213	0,1	1,1	0,9	0,3	569	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 653
757	k021117/23	14002,3	22,4502	0,414	47,1	1,6	45,5	2 926	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 929
758	k021117/15	13774,3	222,6617	0,414	47,1	15,6	31,5	2 601	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 376
759	k020613/п3	11248,5	27,9554	0,15	3,3	2,0	1,3	941	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 189
760	k020612/1	10810,5	199,7687	0,414	47,1	14,0	33,1	2 643	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 453
761	k020612/4	10971,5	105,6209	0,259	13,7	7,4	6,4	1 557	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 529
762	k020612/п1	11025,5	68,9025	0,207	7,6	4,8	2,8	1 199	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 224
763	k020612/2	11129,5	48,5924	0,309	21,8	3,4	18,4	2 191	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 321
764	k020612/3	11161,5	34,6621	0,15	3,3	2,4	0,8	817	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 979
765	k020612/п3	11402,7	9,8281	0,15	3,3	0,7	2,6	1 168	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 570
766	k020612/п2	11231,5	9,8281	0,15	3,3	0,7	2,6	1 168	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 399
767	k021143	9783,3	2576,3843	0,8	265,6	180,2	85,5	3 581	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 364
768	k021144	9807,3	2569,319	0,8	265,6	179,7	86,0	3 588	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 395
769	k021105/п5	9897,3	46,5782	0,207	7,6	3,3	4,4	1 381	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 279
770	k021103	9967,3	2522,7408	0,8	265,6	176,4	89,2	3 631	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 598
771	k021103/п1	9973,3	15,0797	0,15	3,3	1,1	2,2	1 112	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 085
772	k021106	10362,3	2419,0707	0,8	265,6	169,2	96,5	3 723	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 085
773	k021110/1	10850,3	148,6047	0,414	47,1	10,4	36,7	2 731	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 582
774	k021110/5	10989,3	148,6047	0,309	21,8	10,4	11,4	1 881	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 870
775	k021110/10	11399,3	51,5556	0,309	21,8	3,6	18,2	2 183	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 582
776	k021110/11	11456,3	28,6303	0,207	7,6	2,0	5,6	1 498	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 954
777	k021110/12	11612,3	27,5758	0,207	7,6	1,9	5,7	1 504	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 116
778	k021104	10090,3	2507,6611	0,8	265,6	175,4	90,3	3 644	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 735
779	k021142	9723,3	2881,2677	0,8	265,6	201,5	64,2	3 267	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	12 990
780	см.дм.	9604,3	288,9601	0,359	32,4	20,2	12,2	1 918	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 522
781	k020613	11025,5	882,519	0,612	131,4	61,7	69,7	3 355	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 380
782	k020612	10733,5	1082,2877	0,612	131,4	75,7	55,8	3 123	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 856
783	см. дм.	10993,5	882,519	0,514	83,1	61,7	21,4	2 298	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	13 292
784	k020613/п1	11092,5	32,8062	0,15	3,3	2,3	1,0	855	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 948
785	k021115/12	13112,3	567,7923	0,514	83,1	39,7	43,4	2 882	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 995
786	k021115/13	13215,3	251,6611	0,414	47,1	17,6	29,5	2 547	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	15 762
787	k021115/15	13542,3	309,4983	0,514	83,1	21,6	61,5	3 222	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 764
788	k021115/8	12514,3	585,7614	0,514	83,1	41,0	42,2	2 855	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 370
789	k021117/17	13458,3	5,3781	0,15	3,3	0,4	2,9	1 211	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 669
790	k021117/36	13409,3	228,0398	0,414	47,1	15,9	31,1	2 591	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	16 001
791	k020616	11777,5	719,1313	0,514	83,1	50,3	32,8	2 636	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 413
792	k020615/п2	11726,5	34,272	0,207	7,6	2,4	5,2	1 463	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 190
793	k020613/2	11334,5	14,6684	0,15	3,3	1,0	2,2	1 116	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 451
794	k020613/3	11410,5	11,8212	0,15	3,3	0,8	2,4	1 147	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 558
795	k020613/4	11462,5	6,8649	0,125	2,0	0,5	1,5	991	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 453
796	k020613/7	11301,5	61,1939	0,309	21,8	4,3	17,6	2 157	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 458
797	k020613/5	11105,5	61,1939	0,309	21,8	4,3	17,6	2 157	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 262
798	k020613/6	11210,5	61,1939	0,309	21,8	4,3	17,6	2 157	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	13 367

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
799	k020616a	11944,1	595,225	0,514	83,1	41,6	41,5	2 841	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 785
800	k020617	11969,7	476,3382	0,514	83,1	33,3	49,8	3 012	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 982
801	k020618/3	12268	50,4167	0,414	47,1	3,5	43,6	2 885	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 153
802	k020618/п2	12336	40,0297	0,207	7,6	2,8	4,8	1 426	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 762
803	k020618/п3	12416	40,0297	0,207	7,6	2,8	4,8	1 426	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 842
804	k020618/п4	12465	40,0297	0,207	7,6	2,8	4,8	1 426	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 891
805	k020618/3б	12515	10,387	0,207	7,6	0,7	6,9	1 599	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 114
806	k020618/3а	12316	10,387	0,207	7,6	0,7	6,9	1 599	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 915
807	k020618/4	12010,5	30,792	0,207	7,6	2,2	5,5	1 485	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 495
808	k020618/2	12185	118,8868	0,414	47,1	8,3	38,8	2 780	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	14 965
809	k020615/2	11648,5	69,3876	0,207	7,6	4,9	2,8	1 194	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 843
810	k020615	11557,5	788,5189	0,514	83,1	55,1	28,0	2 504	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	14 061
811	k020619	12269,7	453,7398	0,514	83,1	31,7	51,4	3 042	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	15 312
812	k020618	12086,7	476,3382	0,514	83,1	33,3	49,8	3 012	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 099
813	k020636	10597,3	1166,5229	0,612	131,4	81,6	49,9	3 013	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 611
814	k020636/2	10802,3	30,0539	0,207	7,6	2,1	5,5	1 489	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 291
815	k020636/п2	10847,3	15,3433	0,15	3,3	1,1	2,2	1 109	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 956
816	k020608/5	10214,3	6,0424	0,15	3,3	0,4	2,8	1 205	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 419
817	k020608/3	9925,3	26,7954	0,15	3,3	1,9	1,4	959	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 884
818	k020604/6	9149,6	159,9499	0,414	47,1	11,2	35,9	2 712	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	11 862
819	k020604/п2	9327,6	18,1378	0,125	2,0	1,3	0,8	789	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 116
820	k020635	9409,6	18,1378	0,125	2,0	1,3	0,8	789	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 198
821	k020608	9617,3	1214,6196	0,612	131,4	84,9	46,5	2 947	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 564
822	k020608/1	9735,3	39,5551	0,15	3,3	2,8	0,5	693	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 428
823	k020604/28	9281,6	136,5395	0,414	47,1	9,5	37,5	2 751	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 033
824	k020604/5а	9778,6	42,8031	0,414	47,1	3,0	44,1	2 897	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 675
825	k020611	10645,5	1082,2877	0,612	131,4	75,7	55,8	3 123	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 768
826	k020636/1	10655,3	84,2352	0,259	13,7	5,9	7,8	1 666	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 322
827	k021475/2	8170,3	33,8502	0,414	47,1	2,4	44,7	2 910	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	11 080
828	k021475/4	8012,3	131,9523	0,414	47,1	9,2	37,9	2 759	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 771
829	k021475/4а	8049,3	98,1022	0,309	21,8	6,9	15,0	2 050	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 099
830	k021475/п2	8101,2	98,1022	0,309	21,8	6,9	15,0	2 050	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 151
831	k021475/п3	8258,5	47,8753	0,309	21,8	3,3	18,5	2 193	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	10 451
832	k021475/п4	8349,3	47,8753	0,309	21,8	3,3	18,5	2 193	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	10 542
833	k021475/п5	8477,8	47,8753	0,309	21,8	3,3	18,5	2 193	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	10 671
834	k021475А	8509,3	11,9161	0,414	47,1	0,8	46,3	2 941	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	11 451
835	k021441	7611,3	5890,5621	1,192	757,1	411,9	345,2	5 600	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 211
836	k021444/8	9199,7	367,9818	0,8	265,6	25,7	239,9	4 984	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	14 183
837	k021444/13	9346,7	97,1873	0,309	21,8	6,8	15,0	2 053	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 399
838	k021444/15	9464,7	56,2009	0,259	13,7	3,9	9,8	1 790	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 254
839	k021444/10	9467,7	69,9869	0,309	21,8	4,9	16,9	2 132	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	11 600
840	k021444/4	9273,7	94,9034	0,414	47,1	6,6	40,4	2 818	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 092
841	k021444/2	9384,7	48,3977	0,414	47,1	3,4	43,7	2 888	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 273
842	k021444/9	9213,7	167,1742	0,309	21,8	11,7	10,1	1 810	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 023
843	k021444/5	9737,7	16,9207	0,309	21,8	1,2	20,7	2 272	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	12 010
844	k021444/6	9792,7	122,8248	0,309	21,8	8,6	13,2	1 971	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 764
845	см.дм	7883,3	26,8903	0,414	47,1	1,9	45,2	2 920	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 803
846	k021442	7854,3	5890,5621	0,996	472,4	411,9	60,4	3 204	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	11 059
847	k020216	9526,7	34,7744	0,514	83,1	2,4	80,7	3 515	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 042
848	k021005/3	10407,1	82,8222	0,514	83,1	5,8	77,3	3 468	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 875
849	k021005/3а	10456,1	60,0656	0,207	7,6	4,2	3,4	1 278	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 734

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
850	k021005/6	9837,1	141,5274	0,514	83,1	9,9	73,2	3 408	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 245
851	k021005/6a	9850,1	58,7052	0,207	7,6	4,1	3,5	1 289	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 139
852	k021015/5	9380,3	244,1746	0,414	47,1	17,1	30,0	2 561	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	11 941
853	k021015/6	9443,3	214,2789	0,414	47,1	15,0	32,1	2 617	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 060
854	k021015/8	9655,3	194,8019	0,414	47,1	13,6	33,5	2 652	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	12 307
855	k021005/2	10430,1	22,7566	0,514	83,1	1,6	81,5	3 527	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 957
856	k021015/9	9714,4	182,8752	0,514	83,1	12,8	70,3	3 364	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	13 078
857	k021010	8099,3	748,4839	0,996	472,4	52,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 874
858	k020618/10	12771,5	30,792	0,309	21,8	2,2	19,7	2 237	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	15 009
859	k020618/8	12548,5	30,792	0,309	21,8	2,2	19,7	2 237	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	14 786
860	k020636/3	10999,3	14,7106	0,207	7,6	1,0	6,6	1 576	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 576
861	k021001/6	7274,3	204,5128	0,414	47,1	14,3	32,8	2 634	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	9 909
862	k021001/2	6924,4	265,886	0,414	47,1	18,6	28,5	2 519	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	9 443
863	k021475/5	7908,3	143,0354	0,414	47,1	10,0	37,1	2 740	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 649
864	k021005/1	10616,1	22,7566	0,514	83,1	1,6	81,5	3 527	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	14 143
865	k021007	7765,3	796,7705	0,996	472,4	55,7	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 540
866	k021005	7526,3	796,7705	0,996	472,4	55,7	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 301
867	k021001/8	7713,3	142,456	0,414	47,1	10,0	37,1	2 741	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 455
868	k021004/4	7663,3	102,0983	0,414	47,1	7,1	39,9	2 807	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 470
869	k021004	7232,3	918,7183	0,7	187,1	64,2	122,8	4 022	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	11 254
870	k021475/8	7748,3	207,0449	0,414	47,1	14,5	32,6	2 630	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 378
871	k021004/1	7314,3	121,9478	0,414	47,1	8,5	38,6	2 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	10 089
872	k021001/1	6876,3	282,4104	0,414	47,1	19,7	27,3	2 485	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	9 362
873	k021001	6749,3	1201,1286	0,7	187,1	84,0	103,1	3 802	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	10 551
874	k020629	14227,8	195,308	0,612	131,4	13,7	117,8	3 968	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 196
875	k020629/1	14277,8	14,1411	0,15	3,3	1,0	2,3	1 122	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 400
876	k020626	13784,8	251,725	0,514	83,1	17,6	65,5	3 288	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	17 073
877	k020624/п1	13337,8	95,5819	0,259	13,7	6,7	7,1	1 610	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 948
878	k020624/1	13201,8	122,314	0,414	47,1	8,6	38,5	2 774	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	15 976
879	k020630	14384,8	181,1669	0,612	131,4	12,7	118,8	3 979	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 364
880	k020628	14105,8	195,308	0,612	131,4	13,7	117,8	3 968	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	18 074
881	k020624	13177,8	424,8986	0,514	83,1	29,7	53,4	3 080	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 258
882	k021015/4a	9299,3	51,6294	0,259	13,7	3,6	10,1	1 808	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 108
883	k021020a	9639,3	74,3016	0,259	13,7	5,2	8,5	1 712	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 352
884	k021020/1	9484,3	175,0928	0,259	13,7	12,2	1,5	979	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 464
885	k021020/2	9572,3	103,533	0,259	13,7	7,2	6,5	1 569	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 141
886	k020623	13017,8	424,9513	0,514	83,1	29,7	53,4	3 080	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 098
887	k020622	12939,3	435,8129	0,514	83,1	30,5	52,6	3 066	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	16 005
888	k020624/3	13349,6	26,7321	0,259	13,7	1,9	11,9	1 903	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 252
889	k020622/2	13168,2	8,2253	0,1	1,1	0,6	0,6	713	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 881
890	k020622/1	13068,1	10,8616	0,1	1,1	0,8	0,4	626	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 694
891	k021020/3	9537,3	71,5599	0,259	13,7	5,0	8,7	1 724	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 262
892	k021020/7	9850,3	43,8259	0,15	3,3	3,1	0,2	521	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 371
893	k021020/7a	9861,3	32,9327	0,15	3,3	2,3	1,0	853	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 714
894	k021022/1	10183,3	74,0275	0,414	47,1	5,2	41,9	2 850	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	13 033
895	k021022	10116,3	74,2436	0,996	472,4	5,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 891
896	k021020	9431,3	323,638	0,996	472,4	22,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	15 206
897	k021015/2	9008,3	372,2674	0,414	47,1	26,0	21,1	2 286	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	11 294
898	k021016	8942,3	376,2165	0,996	472,4	26,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 717
899	k021018	9145,3	371,1548	0,996	472,4	26,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 920
900	k021014	8517,3	748,4839	0,996	472,4	52,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 292

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
901	k021015	8791,3	748,4839	0,996	472,4	52,3	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	14 566
902	k021015/4	9197,3	295,804	0,414	47,1	20,7	26,4	2 458	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	11 655
903	k020209	7650,7	190,1466	0,514	83,1	13,3	69,8	3 356	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	11 007
904	k020211	8436,7	393,9103	0,8	265,6	27,5	238,1	4 972	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	13 408
905	k020218	7228,7	277,0779	0,514	83,1	19,4	63,7	3 260	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	10 488
906	k021236	7787	6114,3982	1,192	757,1	427,6	329,6	5 517	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 304
907	k020745a	7275,7	6029,7816	1,192	757,1	421,7	335,5	5 549	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	12 824
908	k020745a/1	7891	27,7698	0,309	21,8	1,9	19,9	2 245	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	10 136
909	т.4	7928	27,7698	0,207	7,6	1,9	5,7	1 503	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 431
910	k020745a/3	7993	14,5051	0,15	3,3	1,0	2,3	1 118	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 111
911	k020745a/2	8020	13,2648	0,207	7,6	0,9	6,7	1 584	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 604
912	k021238	8062	6086,6283	1,192	757,1	425,6	331,5	5 528	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 590
913	k020201	7526,6	404,4968	0,514	83,1	28,3	54,8	3 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	10 633
914	k021233	7349	6114,3982	1,392	1137,9	427,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	13 124
915	k020126	5413	7562,564	1,192	757,1	528,9	228,3	4 905	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	10 318
916	k020205	6929,7	297,2546	0,514	83,1	20,8	62,3	3 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	10 166
917	k020741	6849,7	6427,1146	1,192	757,1	449,4	307,7	5 397	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	12 247
918	k020124/1	5008	7828,3973	1,192	757,1	547,4	209,7	4 773	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	9 781
919	k020739	6676,7	6427,1146	1,392	1137,9	449,4	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	12 451
920	k020737	6519,7	6437,5152	1,392	1137,9	450,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	12 294
921	k021429	5834,3	7270,9595	1,392	1137,9	508,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	11 609
922	k021433	6434,3	7091,6907	1,192	757,1	495,9	261,2	5 121	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	11 556
923	k021426	5126,3	7276,211	1,392	1137,9	508,8	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	10 901
924	k021223	5933	6128,9552	1,392	1137,9	428,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	11 708
925	k020117/3a	4276,5	6,4654	0,309	21,8	0,5	21,4	2 298	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	6 574
926	k020124/2	5399,5	265,8333	0,359	32,4	18,6	13,8	1 996	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 396
927	k020124/3	5784,5	181,4554	0,309	21,8	12,7	9,1	1 750	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 535
928	k021425a	5007,3	7278,668	1,392	1137,9	509,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	10 782
929	k021222	5450	6128,9552	1,392	1137,9	428,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	11 225
930	k021425	4461	7278,668	1,392	1137,9	509,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	10 236
931	k021216	4767	6155,798	1,392	1137,9	430,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	10 542
932	k020115/3	3805,9	32,4716	0,207	7,6	2,3	5,4	1 474	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 280
933	k020117/1	3963,5	76,0721	0,414	47,1	5,3	41,8	2 847	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	6 810
934	k020117/3	4108,5	43,8896	0,414	47,1	3,1	44,0	2 895	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	7 004
935	k020117/3б	4493,5	6,4558	0,309	21,8	0,5	21,4	2 298	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	6 791
936	k020117/6	4111,5	8,3829	0,15	3,3	0,6	2,7	1 182	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 294
937	k020117	3881,5	7904,4694	1,192	757,1	552,8	204,4	4 734	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	8 616
938	k020115/2	3435,5	59,74	0,309	21,8	4,2	17,7	2 161	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	5 596
939	k020725	5004,7	6437,5152	1,392	1137,9	450,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	10 779
940	k020115	3333,5	7964,2094	1,192	757,1	556,9	200,2	4 703	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	8 037
941	k020113	3134,5	7964,2094	1,192	757,1	556,9	200,2	4 703	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	7 838
942	k020723a	4058,7	6437,5152	1,392	1137,9	450,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	9 833
943	k021210/1	3414	104,8854	0,259	13,7	7,3	6,4	1 561	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 975
944	k020721	3463,7	6437,5152	1,392	1137,9	450,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	9 238
945	k021210	3378	6260,6834	1,392	1137,9	437,8	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	9 153
946	k021207/2	3577,7	276,8789	0,309	21,8	19,4	2,5	1 152	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 729
947	k021207	3348	6260,6834	1,392	1137,9	437,8	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	9 123
948	k021206a	2443	6293,0138	1,392	1137,9	440,1	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	8 218
949	k020714	2384	6714,394	1,392	1137,9	469,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	8 159
950	k021476	1400	7278,668	1,392	1137,9	509,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 175
951	k021505/5	1514	155,6632	0,259	13,7	10,9	2,9	1 205	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
952	k020503/3	2469	182,0131	0,259	13,7	12,7	1,0	864	111	203	269	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 333
953	k021503/2	1120,4	967,6368	0,612	131,4	67,7	63,8	3 260	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	4 381
954	k020503/10	2515	146,1773	0,259	13,7	10,2	3,5	1 288	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 803
955	k021405	1274,1	60,5227	0,414	47,1	4,2	42,9	2 870	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	4 145
956	k020503/11	2634	96,0306	0,259	13,7	6,7	7,0	1 608	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 242
957	k021503	659	2062,2189	1,192	757,1	144,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 434
958	k021503	661	2062,2189	1,192	757,1	144,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 436
959	k020110	1404	7964,2094	1,192	757,1	556,9	200,2	4 703	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	6 107
960	k021305/3	1355,4	915,5415	0,514	83,1	64,0	19,1	2 216	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	3 571
961	k021305/5	1426,4	753,4239	0,514	83,1	52,7	30,4	2 572	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	3 999
962	k021305/10	950,4	15,0291	0,309	21,8	1,1	20,8	2 277	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	3 227
963	k021305/11	982,4	14,3721	0,309	21,8	1,0	20,8	2 278	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	3 261
964	k021305/12	1005,4	6,3237	0,309	21,8	0,4	21,4	2 298	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	3 303
965	k021305/2	1030,4	931,9996	0,514	83,1	65,2	17,9	2 172	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	3 202
966	k021305/2а	1110,4	926,5793	0,514	83,1	64,8	18,3	2 186	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	3 297
967	k021305/б	1061,4	2774,2338	0,8	265,6	194,0	71,6	3 384	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	4 445
968	k020710	1444	6734,0419	1,392	1137,9	470,9	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 219
969	k020711	1684	6722,4547	1,392	1137,9	470,1	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 459
970	k0213056	1592,4	2743,19	0,8	265,6	191,8	73,8	3 417	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	5 009
971	k020708	1247	6742,0131	1,392	1137,9	471,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 022
972	k021306	1722,4	2698,9074	0,8	265,6	188,7	76,9	3 462	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	5 184
973	k021305/1	799,4	1006,8168	0,514	83,1	70,4	12,7	1 945	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 744
974	k020105	308	7967,7626	1,192	757,1	557,2	200,0	4 701	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	5 009
975	k020104	272	8379,1819	1,192	757,1	586,0	171,2	4 473	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	4 745
976	k021501	62	2163,1681	0,996	472,4	151,3	321,1	5 471	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	5 533
977	k021401	125	7278,668	1,192	757,1	509,0	248,1	5 038	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	5 163
978	k021402	232	7278,668	1,392	1137,9	509,0	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 007
979	k021302	522,4	3795,2748	0,8	265,6	265,4	0,2	548	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 071
980	т.18	467	10088,2886	1,392	1137,9	705,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 242
981	k020504	1227	100,9492	0,514	83,1	7,1	76,1	3 449	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	4 676
982	k020503	374	100,9492	0,8	265,6	7,1	258,6	5 105	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	-	5 479
983	k021510	1925	23,5399	1,192	757,1	1,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 700
984	k021506	1351	23,5399	1,192	757,1	1,6	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	7 126
985	k021505	1201	1094,5822	1,192	757,1	76,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 976
986	k021512/1	2327	3,1151	0,082	0,7	0,2	0,5	668	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 995
987	k021512	2303	3,1151	1,192	757,1	0,2	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	8 078
988	k021313/8	5250	295,5126	0,414	47,1	20,7	26,4	2 458	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	7 708
989	k021313/9	5121	343,6279	0,414	47,1	24,0	23,1	2 354	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	7 475
990	k021313/6	5536	225,055	0,414	47,1	15,7	31,3	2 597	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	8 133
991	k021318/6	6291,4	582,3912	0,414	47,1	40,7	6,4	1 558	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 849
992	k021318/7	6332,4	560,2006	0,414	47,1	39,2	7,9	1 671	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 003
993	k021318/9	6962,4	287,2453	0,414	47,1	20,1	27,0	2 476	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	9 438
994	k021325	6335,4	423,8051	0,414	47,1	29,6	17,4	2 153	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	8 488
995	k021326	6619,4	369,6674	0,414	47,1	25,9	21,2	2 292	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	8 912
996	k021329/1	7572,4	74,7022	0,259	13,7	5,2	8,5	1 710	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 283
997	k021327	6923,4	300,3363	0,414	47,1	21,0	26,1	2 448	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	9 372
998	k021329	7222,4	180,5795	0,414	47,1	12,6	34,5	2 677	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	9 899
999	k021331	7419,4	72,649	0,309	21,8	5,1	16,8	2 125	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	9 544
1000	k021318/4б	6133,4	64,5185	0,207	7,6	4,5	3,1	1 239	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 373
1001	k021318	5295,4	1229,4487	0,7	187,1	86,0	101,1	3 779	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	9 074
1002	k021319а	5578,4	1229,4487	0,7	187,1	86,0	101,1	3 779	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	9 357

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1003	k021322	5938,4	423,8051	0,7	187,1	29,6	157,4	4 355	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	10 293
1004	k021308	3086,4	1710,6931	0,8	265,6	119,6	146,0	4 251	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	7 337
1005	k021309	3256,4	1422,2815	0,8	265,6	99,5	166,2	4 431	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	7 687
1006	k021310	3506,4	1412,9191	0,8	265,6	98,8	166,8	4 436	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	-	-	-	7 943
1007	k021313	4091,4	1229,4487	0,7	187,1	86,0	101,1	3 779	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	7 870
1008	k021307	2098,4	1996,8707	0,8	265,6	139,6	126,0	4 055	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	6 153
1009	k021334	2452,4	1771,5652	0,8	265,6	123,9	141,8	4 211	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	6 663
1010	k021333	2743,4	1765,2907	0,8	265,6	123,4	142,2	4 215	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	6 958
1011	k021341	2856,4	1760,9544	0,8	265,6	123,1	142,5	4 218	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	7 074
1012	k02тк16	2199,4	751,4529	0,514	83,1	52,5	30,6	2 576	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	4 775
1013	к02Ут2	3245,4	657,1792	0,7	187,1	46,0	141,1	4 205	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	7 450
1014	k02Т47	2555,3	666,5379	0,414	47,1	46,6	0,5	679	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 234
1015	к02Ут5	3369,4	742,0942	0,514	83,1	51,9	31,2	2 594	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	5 963
1016	к02Ут4	3232,4	742,0942	0,612	131,4	51,9	79,6	3 499	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	6 732
1017	k020963/3	22493,4	24,8538	0,207	7,6	1,7	5,9	1 520	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 013
1018	k020963/п3	22565,4	11,8671	0,15	3,3	0,8	2,4	1 147	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 712
1019	k020963/7	22720,4	8,2846	0,15	3,3	0,6	2,7	1 183	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 903
1020	k020963/8	22792,4	5,2618	0,15	3,3	0,4	2,9	1 212	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 004
1021	k022127/7	20918,4	76,3303	0,414	47,1	5,3	41,7	2 846	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	23 765
1022	k022208/3	20303,5	11,4135	0,309	21,8	0,8	21,0	2 286	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 589
1023	k022208/1	19752	150,5784	0,359	32,4	10,5	21,9	2 313	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	-	-	-	-	-	-	-	22 065
1024	k022211	19631	164,5976	0,612	131,4	11,5	119,9	3 991	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 622
1025	k022211/1	19713	67,1092	0,259	13,7	4,7	9,0	1 744	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 457
1026	k022207	19186,8	457,6083	0,612	131,4	32,0	99,4	3 759	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 946
1027	k022209/1	19545,5	76,9001	0,309	21,8	5,4	16,5	2 113	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	21 658
1028	k022209/2	19699,5	15,9131	0,207	7,6	1,1	6,5	1 570	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 269
1029	k022214/2	20375	47,4758	0,259	13,7	3,3	10,4	1 825	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 200
1030	k022214/3	20445	47,4758	0,309	21,8	3,3	18,5	2 194	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	-	-	-	-	-	-	-	-	22 639
1031	k022211	19834	164,5976	0,612	131,4	11,5	119,9	3 991	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 825
1032	k022212/1	19904	50,0125	0,259	13,7	3,5	10,2	1 815	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 719
1033	k022214	20162	47,4758	0,612	131,4	3,3	128,1	4 077	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	24 239
1034	k022209	19415	284,5257	0,612	131,4	19,9	111,5	3 900	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 315
1035	k022208	19300	435,722	0,612	131,4	30,5	101,0	3 777	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 077
1036	k020967/7	23344,4	176,2717	0,414	47,1	12,3	34,8	2 684	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 029
1037	k020967/16	23741,9	152,0896	0,414	47,1	10,6	36,5	2 725	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 467
1038	k020967/18	23855,9	140,6815	0,414	47,1	9,8	37,2	2 744	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 600
1039	k020960/п1	21541,4	4,1423	0,082	0,7	0,3	0,4	632	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 173
1040	k020960/3	21575,4	21,943	0,207	7,6	1,5	6,1	1 537	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 112
1041	k020960/4	21613,4	17,8007	0,15	3,3	1,2	2,0	1 080	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 694
1042	k020958	21502,4	801,3371	0,7	187,1	56,0	131,0	4 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	25 608
1043	k020959	21933,4	529,0932	0,514	83,1	37,0	46,1	2 939	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	24 872
1044	k020961	22031,4	461,305	0,514	83,1	32,3	50,9	3 032	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 064
1045	k020960/6	21657,4	269,2212	0,514	83,1	18,8	64,3	3 269	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	24 926
1046	k020960/п1	21917,4	4,1423	0,082	0,7	0,3	0,4	632	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 549
1047	k020960/8	21832,4	40,6057	0,207	7,6	2,8	4,8	1 422	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 255
1048	k020960/7	21695,4	45,6437	0,207	7,6	3,2	4,4	1 388	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 083
1049	k020960/9	21777,4	223,5775	0,514	83,1	15,6	67,5	3 320	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 097
1050	k020967/24	24332,7	78,1439	0,414	47,1	5,5	41,6	2 844	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	27 176
1051	k020967/27	22382,4	4,5229	0,15	3,3	0,3	3,0	1 219	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 601
1052	k020967/21	24126,7	83,9655	0,414	47,1	5,9	41,2	2 835	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	26 961
1053	k020967/п3	22372,4	5,8552	0,207	7,6	0,4	7,2	1 622	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 995

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед. существ., Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1054	k020960/5	21665,4	9,5161	0,15	3,3	0,7	2,6	1 171	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 836
1055	k020967/п5	22139,4	27,2047	0,207	7,6	1,9	5,7	1 506	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 646
1056	k020960/10	21966,4	214,2853	0,514	83,1	15,0	68,1	3 330	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 296
1057	k020967/22	22299,4	5,5977	0,125	2,0	0,4	1,6	1 008	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 308
1058	k020960/15a	22222,4	16,2333	0,15	3,3	1,1	2,1	1 099	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 321
1059	k020960/19	22398,4	23,8462	0,15	3,3	1,7	1,6	1 002	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 401
1060	k020960/20	22450,4	18,0246	0,15	3,3	1,3	2,0	1 078	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 528
1061	k020960/п3	22515,4	6,1575	0,1	1,1	0,4	0,7	768	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 283
1062	k020967/28	22320,4	8,1055	0,207	7,6	0,6	7,1	1 611	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 931
1063	k020960/14	22063,4	170,3993	0,514	83,1	11,9	71,2	3 377	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 441
1064	k020967/п4	22241,4	22,9504	0,207	7,6	1,6	6,0	1 531	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 772
1065	k020960/13	22149,4	37,2807	0,15	3,3	2,6	0,7	756	111	203	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 905
1066	k020960/15	22140,4	138,4926	0,514	83,1	9,7	73,4	3 411	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	25 551
1067	k020960/16	22282,4	12,7628	0,15	3,3	0,9	2,4	1 137	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 420
1068	k020960/18	22316,4	36,8329	0,207	7,6	2,6	5,0	1 447	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 763
1069	k022312/3	19235,8	91,8139	0,414	47,1	6,4	40,7	2 823	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 058
1070	k022312	19103,8	187,4235	0,612	131,4	13,1	118,3	3 974	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 078
1071	k022313/1a	19170,8	100,9697	0,414	47,1	7,1	40,0	2 808	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	21 979
1072	k022313	18997,8	291,7286	0,612	131,4	20,4	111,0	3 894	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	22 892
1073	k022316	18435,8	451,4908	0,612	131,4	31,6	99,9	3 764	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	22 200
1074	k022312/4	19252,8	91,8139	0,414	47,1	6,4	40,7	2 823	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	-	-	-	-	-	-	22 075
1075	k022309	19579,8	5,448	0,612	131,4	0,4	131,1	4 106	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 686
1076	k022310	19438,8	38,2232	0,612	131,4	2,7	128,8	4 083	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 522
1077	k022311	19260,8	95,6095	0,612	131,4	6,7	124,8	4 042	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	23 303
1078	k022311/1	19292,8	50,3183	0,259	13,7	3,5	10,2	1 813	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 106
1079	k022411	18284,9	910,4119	0,8	265,6	63,7	202,0	4 716	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	23 001
1080	k021295/4a	18186,9	60,976	0,207	7,6	4,3	3,4	1 270	111	203	269	395	494	724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 457
1081	k021296	17654,8	767,876	0,8	265,6	53,7	212,0	4 790	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	22 445
1082	k022321	17842,8	588,9528	0,612	131,4	41,2	90,3	3 644	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	21 487
1083	k022320	17932,8	511,2358	0,612	131,4	35,8	95,7	3 713	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	21 646
1084	k022318	18182,8	496,3849	0,612	131,4	34,7	96,7	3 726	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	21 908
1085	k022319	18041,8	500,1175	0,612	131,4	35,0	96,5	3 722	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	21 764
1086	k021295	17575,8	1733,3303	0,8	265,6	121,2	144,4	4 236	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	21 812
1087	k021294/2	17674,6	121,4148	0,309	21,8	8,5	13,3	1 976	111	203	269	395	494	724	960	1 409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 650
1088	k021294/п1	17744,6	79,5941	0,207	7,6	5,6	2,1	1 086	111	203	269	395	494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 830
1089	k021298	17927,8	745,4986	0,8	265,6	52,1	213,5	4 801	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	-	-	22 729
1090	k021294	17517,3	1854,7451	0,996	472,4	129,7	342,7	5 586	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	23 104
1091	k025201	45	6742,0131	1,392	1137,9	471,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	5 820
1092	k025213	397	411,4193	0,612	131,4	28,8	102,7	3 797	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	4 194
1093	k025214	2297	411,4193	0,514	83,1	28,8	54,3	3 097	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	-	-	-	-	-	5 394
1094	k025201	336	6742,0131	1,392	1137,9	471,5	380,0	5 775	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	4 288	4 702	5 050	5 354	6 111
1095	k021295/4	17946,4	376,7693	0,612	131,4	26,3	105,1	3 826	111	203	269	395	494	724	960	1 409	1 762	2 249	2 561	3 016	3 765	-	-	-	-	21 772
1096	k021295/1	17719,8	0,2679	0,207	7,6	0,0	7,6	1 650	111	203	269	395	494	724	960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 370

Таблица А.2.10 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-23

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k062046A	13134,4	53,5742	0,996	472,4	3,7	468,6	6 095	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 230
2	k062045	12878,4	53,5742	0,996	472,4	3,7	468,6	6 095	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 974
3	k062043/п1	12597,3	29,4882	0,15	3,3	2,1	1,2	915	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 512
4	k062043/2	12689,3	20,5045	0,125	2,0	1,4	0,6	729	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 418
5	k062044A	12649,4	53,5742	0,996	472,4	3,7	468,6	6 095	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 745
6	k062044	12567	266,902	0,996	472,4	18,7	453,7	6 033	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 600
7	k062044/4	12864	169,1651	0,259	13,7	11,8	1,9	1 057	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 921
8	k062064/3	13254,3	86,4948	0,309	21,8	6,0	15,8	2 072	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 326
9	k062062	13749,7	23,5744	0,414	47,1	1,6	45,4	2 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 650
10	k062062/4	14324,2	158,4184	0,414	47,1	11,1	36,0	2 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 017
11	k062062/1	13961,2	158,4184	0,414	47,1	11,1	36,0	2 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 654
12	k062062/2	14053,6	158,4184	0,414	47,1	11,1	36,0	2 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 747
13	k062062/3	14149,3	158,4184	0,414	47,1	11,1	36,0	2 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 843
14	k062062/5	14452,3	101,0337	0,414	47,1	7,1	40,0	2 785	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 238
15	k062038	11732	1331,2008	0,996	472,4	93,1	379,3	5 698	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	17 430
16	k062037	11911	939,6753	0,8	265,6	65,7	199,9	4 648	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	16 559
17	k062037/1	11926	49,4141	0,207	7,6	3,5	4,2	1 356	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 282
18	k062038/1	11765,6	91,1696	0,309	21,8	6,4	15,5	2 058	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 824
19	k062039	11894,1	387,6306	0,996	472,4	27,1	445,2	5 997	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	17 891
20	k062039/1	11988,1	43,1678	0,259	13,7	3,0	10,7	1 831	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 819
21	k062049	11600,5	2453,6113	0,996	472,4	171,6	300,8	5 293	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	16 893
22	k062059	13238,3	162,4021	0,414	47,1	11,4	35,7	2 687	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 925
23	k062057/1	13015,8	48,3014	0,309	21,8	3,4	18,5	2 177	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 193
24	k062058/2	13196,7	253,4712	0,414	47,1	17,7	29,4	2 524	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 721
25	k062058/4	13534	212,9	0,414	47,1	14,9	32,2	2 599	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 133
26	k062062/6	13595,4	16,4965	0,414	47,1	1,2	45,9	2 910	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 506
27	k062057	12852,8	508,3772	0,414	47,1	35,6	11,5	1 875	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 727
28	k062050	12016,1	1035,1359	0,514	83,1	72,4	10,7	1 832	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 848
29	k062052a	12503	833,9912	0,612	131,4	58,3	73,1	3 374	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 877
30	k062053	12575,9	813,2281	0,612	131,4	56,9	74,6	3 396	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 972
31	k062054	12747,1	770,8562	0,612	131,4	53,9	77,5	3 438	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 185
32	k062054/11	12847,3	105,3179	0,309	21,8	7,4	14,5	2 015	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 862
33	k062057/2	12954,8	44,2025	0,259	13,7	3,1	10,6	1 827	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 782
34	k062058	12897,8	415,8733	0,414	47,1	29,1	18,0	2 160	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 058
35	k062052	12278,1	1035,1359	0,514	83,1	72,4	10,7	1 832	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 110
36	k062051	11927,1	1035,1359	0,612	131,4	72,4	59,1	3 153	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 080
37	k062043	12423,3	296,3902	0,996	472,4	20,7	451,6	6 024	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 447
38	k062041	12010,6	344,4628	0,996	472,4	24,1	448,3	6 010	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 020
39	k062041/п	12040,6	19,619	0,15	3,3	1,4	1,9	1 056	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 097
40	k062041/п1	12070,6	6,5861	0,15	3,3	0,5	2,8	1 196	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 267
41	k062042	12197,7	324,8438	0,996	472,4	22,7	449,6	6 016	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 213
42	k062042/1	12462,4	28,4535	0,15	3,3	2,0	1,3	932	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 394
43	k062042/2	12487,4	22,3848	0,15	3,3	1,6	1,7	1 020	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 508
44	k062044/2	12695	213,3277	0,309	21,8	14,9	6,9	1 593	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 288
45	k062035	12130,6	871,6404	0,8	265,6	61,0	204,7	4 683	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	16 813
46	k061818	10086,3	1142,054	0,8	265,6	79,9	185,8	4 540	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	14 627
47	k061814	9658,3	2414,4169	0,8	265,6	168,8	96,8	3 690	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 348
48	k061850	9821,6	919,6703	0,514	83,1	64,3	18,8	2 190	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 012
49	k061852	10031,2	919,6703	0,514	83,1	64,3	18,8	2 190	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 221

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
50	k061852/1	10066,5	152,208	0,259	13,7	10,6	3,1	1 233	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 299
51	k061814/4	10057,2	321,9675	0,414	47,1	22,5	24,6	2 385	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	12 442
52	k061814/3	10084,8	80,0533	0,259	13,7	5,6	8,1	1 678	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 762
53	k061813	9521,8	2477,9172	0,8	265,6	173,3	92,4	3 635	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 157
54	k061813п	9556,8	25,7837	0,207	7,6	1,8	5,8	1 508	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 065
55	k061859	10782,1	447,4097	0,514	83,1	31,3	51,8	3 024	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 806
56	k061856	10494,6	649,22	0,514	83,1	45,4	37,7	2 733	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 228
57	k061859/4	11103,4	450,0946	0,414	47,1	31,5	15,6	2 064	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 168
58	k061859/2	11032,4	473,2612	0,414	47,1	33,1	14,0	1 993	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 026
59	k061859/1	10924	514,1996	0,414	47,1	36,0	11,1	1 853	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 777
60	k061820	10600,8	1140,1644	0,8	265,6	79,7	185,9	4 542	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	15 142
61	k061862	12330,7	91,9122	0,514	83,1	6,4	76,7	3 426	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 757
62	k061861	12398,6	81,7461	0,514	83,1	5,7	77,4	3 436	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 835
63	k061859/14	11763,7	238,3733	0,414	47,1	16,7	30,4	2 552	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 316
64	k061859/13	11735,1	247,9725	0,414	47,1	17,3	29,7	2 534	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 269
65	k061859/7	11664,4	247,9725	0,414	47,1	17,3	29,7	2 534	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 199
66	k061852/7	10664,8	1,8896	0,259	13,7	0,1	13,6	1 976	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 641
67	k061852/6	10621,5	21,2487	0,259	13,7	1,5	12,3	1 911	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 532
68	k061852/4	10516,5	70,6336	0,259	13,7	4,9	8,8	1 720	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 236
69	k061852/3	10386,5	126,0558	0,259	13,7	8,8	4,9	1 429	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 816
70	k061859/5	11303,4	431,4819	0,414	47,1	30,2	16,9	2 117	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 421
71	k061819	10235,8	1142,054	0,8	265,6	79,9	185,8	4 540	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	14 776
72	k061859/8	11847,4	140,5113	0,309	21,8	9,8	12,0	1 899	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 746
73	k061859/9	11871	125,0165	0,309	21,8	8,7	13,1	1 952	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 823
74	k061274	9755,5	1479,5216	0,996	472,4	103,5	368,9	5 648	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 404
75	k061275	9957,5	1479,5216	0,8	265,6	103,5	162,2	4 348	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	14 306
76	k062026	10065,4	2594,9093	0,996	472,4	181,5	290,9	5 237	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	15 302
77	k061277	10549	1479,5216	0,996	472,4	103,5	368,9	5 648	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	16 197
78	k062027	10344,4	2562,0623	0,996	472,4	179,2	293,2	5 250	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	15 595
79	k061268	9244,5	1820,8183	0,996	472,4	127,3	345,0	5 529	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	14 774
80	k061268/2	9280,1	79,4146	0,309	21,8	5,6	16,3	2 092	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	11 372
81	k062019/1	9374,9	34,1451	0,207	7,6	2,4	5,2	1 458	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 833
82	k062019/2	9403,9	26,101	0,207	7,6	1,8	5,8	1 506	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 910
83	k062023	9637,4	2602,2725	0,996	472,4	182,0	290,4	5 234	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	14 871
84	k062019	9332,9	2636,4176	1,192	757,1	184,4	572,8	6 497	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 830
85	k062016	8574,9	2692,6401	1,192	757,1	188,3	568,9	6 483	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 058
86	k062014/2	8639,3	49,2465	0,414	47,1	3,4	43,6	2 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	11 503
87	k062018/1	9167,9	38,7804	0,15	3,3	2,7	0,6	716	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 884
88	k062018/2	9245,9	38,7704	0,15	3,3	2,7	0,6	716	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 962
89	k062018	9018,9	2675,198	1,192	757,1	187,1	570,1	6 488	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 507
90	k061255	7776	4366,0287	0,996	472,4	305,3	167,0	4 389	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	12 165
91	k061255/1	7856	15,938	0,15	3,3	1,1	2,2	1 099	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 955
92	k061801	7874,5	2523,8902	0,996	472,4	176,5	295,9	5 265	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	13 140
93	k061257	7854,5	4349,0959	0,996	472,4	304,1	168,2	4 399	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	12 254
94	k061267	9138,5	1825,2057	0,996	472,4	127,6	344,7	5 528	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	14 666
95	k062014	8372,3	2741,8867	1,192	757,1	191,7	565,4	6 471	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	14 843
96	k061249	7370	7144,7259	1,192	757,1	499,6	257,5	5 038	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	12 408
97	k062005	7589,3	2778,6972	1,192	757,1	194,3	562,8	6 461	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	14 051
98	k062005/1	7639,8	36,8105	0,414	47,1	2,6	44,5	2 881	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 521
99	k061806	8640,4	2504,5796	0,898	359,8	175,1	184,7	4 532	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	13 172
100	k061809	8916,7	2477,9172	0,8	265,6	173,3	92,4	3 635	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	12 552

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
101	k061243	6377,8	7356,6153	1,192	757,1	514,4	242,7	4 944	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	11 321
102	k061814/6	10208,2	110,114	0,259	13,7	7,7	6,0	1 525	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 734
103	k061814/5	10188,2	131,8002	0,414	47,1	9,2	37,9	2 737	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 925
104	k061869/14	11976,6	219,0243	0,414	47,1	15,3	31,8	2 588	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 565
105	k061869/15	12056,6	182,7438	0,414	47,1	12,8	34,3	2 652	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 709
106	k061869/12	11853,7	235,8129	0,414	47,1	16,5	30,6	2 557	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 411
107	k061869/13	11945	239,81	0,414	47,1	16,8	30,3	2 550	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 495
108	k061814/10	10643,2	131,8002	0,309	21,8	9,2	12,6	1 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 572
109	k061852/5	10674,5	47,5237	0,207	7,6	3,3	4,3	1 369	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 044
110	k061238	5813	7357,4112	1,192	757,1	514,5	242,6	4 943	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	10 756
111	k061236	5529,2	7363,7233	1,192	757,1	514,9	242,2	4 940	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	10 470
112	k061233/2	5571,1	21,6884	0,414	47,1	1,5	45,6	2 903	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 474
113	k061233/7	6708,7	9,5661	0,414	47,1	0,7	46,4	2 920	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 629
114	k061233	4790,1	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	9 719
115	k061233/1	4939,1	25,7674	0,414	47,1	1,8	45,3	2 897	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 836
116	k061232	4721,1	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	9 650
117	k061231	4682,1	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	9 611
118	k061222/7	4741,6	6,4269	0,1	1,1	0,4	0,7	761	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 502
119	k061116	6542,6	486,6824	0,414	47,1	34,0	13,1	1 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 492
120	k061117	6503,6	490,247	0,414	47,1	34,3	12,8	1 938	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 442
121	k061118	6436	514,617	0,414	47,1	36,0	11,1	1 852	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 288
122	k061119	6297,4	559,938	0,414	47,1	39,2	7,9	1 664	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 961
123	k061614a	6173,7	115,0757	0,996	472,4	8,0	464,3	6 077	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 251
124	k061612	5898,4	115,0757	0,996	472,4	8,0	464,3	6 077	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	11 976
125	k061615	6287,7	65,4172	0,996	472,4	4,6	467,8	6 092	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 380
126	k061233/8	6447,2	49,6585	0,414	47,1	3,5	43,6	2 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 310
127	k061233/8a	6547,2	40,0924	0,207	7,6	2,8	4,8	1 420	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 967
128	k061009/2	5887,4	41,2836	0,259	13,7	2,9	10,8	1 838	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 726
129	k061222/3	4429,6	82,565	0,414	47,1	5,8	41,3	2 814	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 243
130	k061222/п	4180,1	82,565	0,414	47,1	5,8	41,3	2 814	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 994
131	k061222/6	4518,6	43,3071	0,414	47,1	3,0	44,1	2 872	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 390
132	k061227	3951,6	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	8 880
133	k061222/1	4048,1	149,9482	0,414	47,1	10,5	36,6	2 707	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 755
134	k061222/1б	3896,1	149,9482	0,309	21,8	10,5	11,4	1 865	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 761
135	k061222/2	4138,1	125,8721	0,309	21,8	8,8	13,0	1 949	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 087
136	k061223	3678,1	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	8 607
137	k061225	3763,1	7389,4906	1,192	757,1	516,7	240,4	4 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	8 692
138	k061616	6540,7	50,7315	0,996	472,4	3,5	468,8	6 096	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 637
139	k061220	2780,1	7588,9838	1,192	757,1	530,7	226,4	4 836	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	7 616
140	k061222	3381,1	7548,9001	1,192	757,1	527,9	229,3	4 855	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	8 236
141	k061222/1a	3608,1	149,9482	0,414	47,1	10,5	36,6	2 707	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 315
142	k061217/1	2511,3	107,248	0,414	47,1	7,5	39,6	2 776	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 287
143	k061217	2411,6	7696,2318	1,192	757,1	538,2	218,9	4 784	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	7 196
144	k061212/2a	1772,1	112,7895	0,414	47,1	7,9	39,2	2 767	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 539
145	k061212/3	1807,1	72,5466	0,414	47,1	5,1	42,0	2 829	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 636
146	k061214	1738,6	7696,2318	1,192	757,1	538,2	218,9	4 784	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	6 523
147	k060509/1	1562,2	194,7675	0,309	21,8	13,6	8,2	1 683	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 245
148	k060508	1325,2	526,8145	0,514	83,1	36,8	46,3	2 917	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 242
149	k060510a	1783,2	226,8126	0,309	21,8	15,9	6,0	1 521	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 304
150	k060509	1401,2	505,8225	0,514	83,1	35,4	47,7	2 946	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 347
151	k060510	1712,2	311,055	0,414	47,1	21,8	25,3	2 408	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	4 120

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
152	k060513/п	2288,2	14,4019	0,414	47,1	1,0	46,1	2 913	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 201
153	k060513	2148,2	84,2424	0,414	47,1	5,9	41,2	2 811	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 959
154	k060509/2	2045,2	116,0726	0,259	13,7	8,1	5,6	1 491	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 536
155	k060505	723,2	702,9578	0,514	83,1	49,2	34,0	2 643	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	3 367
156	k060505/1	784,2	145,4414	0,359	32,4	10,2	22,2	2 309	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	3 094
157	k060507	1155,2	555,5068	0,514	83,1	38,8	44,3	2 876	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 031
158	k060505/3a	1293,2	84,4354	0,309	21,8	5,9	15,9	2 078	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	3 371
159	k060505/4	1353,2	50,311	0,414	47,1	3,5	43,6	2 862	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 215
160	k061209	1348,6	7845,593	1,192	757,1	548,6	208,5	4 710	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	6 059
161	k061211a	1474,1	7809,0213	1,192	757,1	546,1	211,1	4 729	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	6 203
162	k061212	1496,1	7809,0213	1,192	757,1	546,1	211,1	4 729	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	6 225
163	k060505/2	872,2	103,9251	0,309	21,8	7,3	14,6	2 019	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 892
164	k060505/3	1083,2	87,1614	0,309	21,8	6,1	15,7	2 070	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	3 153
165	k061204	465,6	8764,6983	1,192	757,1	612,9	144,2	4 189	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	4 655
166	k060502	559,2	919,1053	0,7	187,1	64,3	122,8	3 980	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	4 539
167	k060504a	1014,6	123,753	0,7	187,1	8,7	178,4	4 482	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	5 497
168	k060514	2355,2	33,229	0,514	83,1	2,3	80,8	3 483	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 839
169	k060503	671	216,1475	0,7	187,1	15,1	171,9	4 430	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	5 101
170	k060518/2	2033,9	35,6167	0,15	3,3	2,5	0,8	796	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 830
171	k060518/3	2115,4	32,3336	0,15	3,3	2,3	1,0	864	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 979
172	k060516	1471,6	123,4546	0,514	83,1	8,6	74,5	3 394	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	4 866
173	k060517	1618,1	94,9015	0,514	83,1	6,6	76,5	3 423	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 041
174	k060518	1770,6	56,8971	0,514	83,1	4,0	79,1	3 460	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 231
175	k061201a	131	8767,086	1,192	757,1	613,1	144,1	4 187	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	4 318
176	k060134/22	4328	62,0063	0,309	21,8	4,3	17,5	2 141	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 469
177	k060521	2499,1	3,9596	0,514	83,1	0,3	82,8	3 511	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 010
178	k060109/3п1	1482	56,5633	0,207	7,6	4,0	3,7	1 302	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 784
179	k061506	1234	6477,4056	0,996	472,4	453,0	19,4	2 212	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	3 446
180	k060109/4	1174	493,0516	0,414	47,1	34,5	12,6	1 928	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 102
181	k061513/5	2506	68,1265	0,309	21,8	4,8	17,1	2 124	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 630
182	k061508	1602	6477,4056	0,996	472,4	453,0	19,4	2 212	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	3 814
183	k061513/2	2347,5	154,5615	0,514	83,1	10,8	72,3	3 362	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 710
184	k061512/8	3338	557,1477	0,414	47,1	39,0	8,1	1 677	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 015
185	k061512/2a	2578,7	81,3404	0,207	7,6	5,7	1,9	1 062	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 641
186	k061511a	2112,5	6476,6761	0,996	472,4	452,9	19,4	2 213	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 326
187	k061513/4	2525,5	34,786	0,259	13,7	2,4	11,3	1 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 388
188	k061512	2232,5	6423,2361	0,996	472,4	449,2	23,2	2 341	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	4 573
189	k061512/2	2505,5	638,4881	0,514	83,1	44,6	38,5	2 750	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 256
190	k061516	2538,5	5784,748	0,996	472,4	404,5	67,8	3 295	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 833
191	k060134/18	4097	209,6921	0,309	21,8	14,7	7,2	1 612	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 709
192	k060134/17a	3993	229,3133	0,309	21,8	16,0	5,8	1 506	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 499
193	k060134/20	4509,8	147,6858	0,309	21,8	10,3	11,5	1 873	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 383
194	k060134/21	4612,8	66,8877	0,309	21,8	4,7	17,2	2 127	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 740
195	k061523	3729,5	14,3411	0,612	131,4	1,0	130,4	4 057	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	7 787
196	k061521/2	3497,8	231,4669	0,414	47,1	16,2	30,9	2 565	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 063
197	k061521/3	3585,8	133,7754	0,309	21,8	9,4	12,5	1 922	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 508
198	k061521/4	3575,8	97,6915	0,309	21,8	6,8	15,0	2 038	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 614
199	k060134/1	4052,7	432,9755	0,514	83,1	30,3	52,8	3 043	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 096
200	k061521	3446,8	245,808	0,612	131,4	17,2	114,3	3 890	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	7 336
201	k060134/3a	4276,8	424,3613	0,514	83,1	29,7	53,4	3 054	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 331
202	k060134/11a	5279	114,3456	0,414	47,1	8,0	39,1	2 765	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 044

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
203	k060134/12	5406	107,199	0,414	47,1	7,5	39,6	2 776	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 182
204	k060134/13	3758	49,101	0,414	47,1	3,4	43,7	2 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 621
205	k060134/14	3704	368,7359	0,414	47,1	25,8	21,3	2 279	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	5 983
206	k060134/15	3541	410,1319	0,414	47,1	28,7	18,4	2 175	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 716
207	k060134/11	5266	114,3456	0,414	47,1	8,0	39,1	2 765	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 031
208	k060134/7	4927	424,3613	0,514	83,1	29,7	53,4	3 054	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 981
209	k060134/9	5171	262,8609	0,414	47,1	18,4	28,7	2 506	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 677
210	k061520	3129,3	5737,8324	0,996	472,4	401,2	71,1	3 345	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 474
211	k061520/2	3296,3	2595,9376	0,898	359,8	181,5	178,3	4 482	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	7 778
212	k061521/5	3843,8	90,9277	0,309	21,8	6,4	15,5	2 059	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 902
213	k060142/6	5018,8	196,8378	0,414	47,1	13,8	33,3	2 628	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 646
214	k060142/9	5167,6	107,5085	0,309	21,8	7,5	14,3	2 008	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 176
215	k060143/3	4967,8	45,6452	0,207	7,6	3,2	4,4	1 383	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350
216	k061838	12326,4	460,1485	0,514	83,1	32,2	50,9	3 008	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 334
217	k061869/10	13378,3	12,4059	0,414	47,1	0,9	46,2	2 916	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 294
218	k061859/11	12149	97,9951	0,259	13,7	6,9	6,9	1 591	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 740
219	k061869/3	12312	230,9108	0,309	21,8	16,1	5,7	1 497	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 809
220	k061842	12598,1	419,7109	0,514	83,1	29,4	53,8	3 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 658
221	k061843a	12797,1	383,317	0,414	47,1	26,8	20,3	2 243	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 041
222	k061844	12818,1	374,5304	0,414	47,1	26,2	20,9	2 265	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 083
223	k061837	12228	479,6399	0,514	83,1	33,5	49,6	2 982	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 210
224	k061836	12165,5	607,5381	0,514	83,1	42,5	40,6	2 799	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 964
225	k061835	12028,3	607,5381	0,514	83,1	42,5	40,6	2 799	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 827
226	k061834	11942,6	649,5252	0,514	83,1	45,4	37,7	2 733	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 675
227	k061869/5	12730,4	120,0097	0,309	21,8	8,4	13,4	1 968	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 699
228	КТС-44 k3/4	14444,5	77,3228	0,207	7,6	5,4	2,2	1 109	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 554
229	КТС-44 k12	14378,5	8,6639	0,309	21,8	0,6	21,2	2 276	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	16 655
230	КТС-44 k22	13333,1	3,0234	0,082	0,7	0,2	0,5	672	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 005
231	КТС-44 k11	13296,1	144,2153	0,414	47,1	10,1	37,0	2 717	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 013
232	КТС-44 k11/1	13396,1	144,2153	0,414	47,1	10,1	37,0	2 717	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 113
233	КТС-44 k15	14308,5	100,6122	0,414	47,1	7,0	40,1	2 786	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 095
234	КТС-44 k13	14318,5	85,9867	0,414	47,1	6,0	41,1	2 808	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 127
235	k061845a	13125,1	359,9426	0,414	47,1	25,2	21,9	2 300	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 425
236	k061846	13154,1	159,0579	0,414	47,1	11,1	36,0	2 692	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 846
237	k061845	13193,1	200,8847	0,309	21,8	14,0	7,8	1 654	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 848
238	k061869/4	12497	178,0207	0,309	21,8	12,4	9,4	1 756	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 253
239	k061869/6	12803,4	93,0827	0,414	47,1	6,5	40,6	2 798	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 601
240	k061831a	11688,1	1140,1644	0,514	83,1	79,7	3,4	1 269	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 957
241	k061869	11748,8	334,8866	0,514	83,1	23,4	59,7	3 163	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 912
242	k061869/1	11925,5	234,9262	0,309	21,8	16,4	5,4	1 473	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 399
243	k061863/2	12126,3	49,1676	0,207	7,6	3,4	4,2	1 358	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 484
244	k061862a	12260,4	93,6695	0,514	83,1	6,6	76,6	3 424	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 685
245	k061832	11699,1	649,5252	0,514	83,1	45,4	37,7	2 733	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 432
246	k061868	11740,3	490,6392	0,514	83,1	34,3	48,8	2 967	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 707
247	k061863	12097,3	155,7526	0,514	83,1	10,9	72,2	3 361	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 459
248	k061867	11799,3	155,7526	0,514	83,1	10,9	72,2	3 361	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 161
249	k061869/7	13044,4	90,2483	0,414	47,1	6,3	40,8	2 802	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 846
250	k061869/8	13174,8	63,3214	0,414	47,1	4,4	42,7	2 843	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 017
251	k061839	12405,1	453,6294	0,514	83,1	31,7	51,4	3 016	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 421
252	k061840	12633,1	33,9185	0,514	83,1	2,4	80,7	3 483	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 116
253	k061847	13215,1	146,114	0,414	47,1	10,2	36,9	2 714	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 929

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
254	k061848	13297,1	47,6654	0,309	21,8	3,3	18,5	2 179	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 476
255	k061847/1	13257,1	98,4486	0,259	13,7	6,9	6,9	1 588	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 845
256	k060861/1	10408,8	6,9109	0,414	47,1	0,5	46,6	2 924	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 332
257	k062701	10416,6	31,3628	0,414	47,1	2,2	44,9	2 889	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 306
258	k060863	10442,6	30,9809	0,414	47,1	2,2	44,9	2 890	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 332
259	k061459/2	7798,6	65,7173	0,514	83,1	4,6	78,5	3 452	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 250
260	k060858	9776,3	192,0505	0,414	47,1	13,4	33,7	2 636	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 412
261	k060859a	9917,3	114,8484	0,414	47,1	8,0	39,1	2 764	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 681
262	k060860	10038,8	108,1466	0,414	47,1	7,6	39,5	2 774	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 813
263	k060861	10271,3	72,5554	0,414	47,1	5,1	42,0	2 829	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 100
264	k060861/1б	10343,8	16,277	0,414	47,1	1,1	45,9	2 911	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 254
265	k060862	10301	56,2784	0,414	47,1	3,9	43,2	2 853	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 154
266	k060849/9	9473,2	19,005	0,414	47,1	1,3	45,8	2 907	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 380
267	k060852	9285	276,4454	0,514	83,1	19,3	63,8	3 231	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	12 516
268	k060853	9424	192,0505	0,414	47,1	13,4	33,7	2 636	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 060
269	k060849/6	9161,6	192,9524	0,514	83,1	13,5	69,6	3 322	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	12 484
270	k060849/7	9202,6	137,1923	0,309	21,8	9,6	12,2	1 911	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 113
271	k062708	10887	100,0149	0,514	83,1	7,0	76,1	3 418	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 305
272	k062709	10754	103,9159	0,514	83,1	7,3	75,8	3 414	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 168
273	k062710	10700	103,9159	0,514	83,1	7,3	75,8	3 414	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 114
274	k061314/7	11614,3	16,7862	0,414	47,1	1,2	45,9	2 910	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 524
275	k061314/6	11564,7	32,4267	0,414	47,1	2,3	44,8	2 888	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 452
276	k061314/5	11520,7	111,5202	0,414	47,1	7,8	39,3	2 769	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 290
277	k061471/3	9503,7	3,3645	0,309	21,8	0,2	21,6	2 289	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	11 793
278	k061465	8433,3	2694,9733	0,996	472,4	188,5	283,9	5 197	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	13 630
279	k061465a	8479,4	2693,6093	0,996	472,4	188,4	284,0	5 197	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	13 677
280	k060849/5	9237,5	55,7601	0,207	7,6	3,9	3,7	1 308	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 546
281	k061464a	8211,1	2702,7208	0,996	472,4	189,0	283,4	5 193	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	13 405
282	k060829/2	7634,2	203,7808	0,414	47,1	14,3	32,8	2 615	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 250
283	k060829/7	7712,5	105,5305	0,414	47,1	7,4	39,7	2 778	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 491
284	k060829/8	7886,5	86,4136	0,309	21,8	6,0	15,8	2 072	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 958
285	k061459/3	7638,2	98,2503	0,414	47,1	6,9	40,2	2 790	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 428
286	k060835/1п2	11262,6	90,3874	0,309	21,8	6,3	15,5	2 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 323
287	k060836	10946,1	419,6056	0,514	83,1	29,3	53,8	3 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 006
288	k060836a	10872,6	420,955	0,514	83,1	29,4	53,7	3 058	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 931
289	k060837	10802,6	436,8501	0,514	83,1	30,5	52,6	3 038	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 841
290	k061471	9287,5	1260,514	0,996	472,4	88,1	384,2	5 722	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 009
291	k061468	8900,6	2541,3421	0,996	472,4	177,7	294,6	5 258	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	14 159
292	k060851	8929,6	1087,8757	0,514	83,1	76,1	7,0	1 602	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 532
293	k060850	9017,3	811,4303	0,514	83,1	56,7	26,4	2 439	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	11 456
294	k060844	9654	737,2927	0,514	83,1	51,6	31,6	2 582	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 236
295	k060840/1	10603,3	97,4983	0,514	83,1	6,8	76,3	3 420	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 024
296	k060840/3	10972,4	52,4774	0,514	83,1	3,7	79,4	3 465	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 437
297	k060843	9727	694,3814	0,514	83,1	48,6	34,6	2 658	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 385
298	k060843/1	9818	53,7232	0,309	21,8	3,8	18,1	2 163	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	11 981
299	k060840	10468,3	640,6582	0,514	83,1	44,8	38,3	2 747	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 215
300	k060840/2	10790,4	52,4774	0,514	83,1	3,7	79,4	3 465	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 255
301	k061455	6961,1	2708,2677	0,996	472,4	189,4	283,0	5 191	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	12 152
302	k060824/1	6828,6	108,6104	0,309	21,8	7,6	14,2	2 005	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 833
303	k061452	6542	2708,2677	0,996	472,4	189,4	283,0	5 191	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	11 733
304	k060824/п2	7062,9	68,3361	0,207	7,6	4,8	2,8	1 201	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 264

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
305	k060827/10	7672	29,535	0,207	7,6	2,1	5,6	1 486	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 158
306	k060818п	6199,1	76,5602	0,514	83,1	5,4	77,8	3 441	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 640
307	k0614466	6002,4	3608,4668	1,192	757,1	252,3	504,8	6 241	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 244
308	k061450	6364,3	2708,2677	1,192	757,1	189,4	567,8	6 479	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 844
309	k060823	6314,2	823,6389	0,514	83,1	57,6	25,5	2 414	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	8 728
310	k060824/2	6886,4	98,6259	0,259	13,7	6,9	6,8	1 587	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 474
311	k060824/1б	6743,7	108,6104	0,414	47,1	7,6	39,5	2 774	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 517
312	k060825	6742,3	526,2062	0,514	83,1	36,8	46,3	2 918	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 660
313	k060829	7261,6	62,0573	0,514	83,1	4,3	78,8	3 455	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 717
314	k060827/2	7210,5	81,5487	0,259	13,7	5,7	8,0	1 671	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 881
315	k060827/3	7269,1	74,9106	0,207	7,6	5,2	2,4	1 135	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 404
316	k060827/4	7331,9	49,6949	0,207	7,6	3,5	4,1	1 354	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 686
317	k060827/5	7356,5	47,0487	0,207	7,6	3,3	4,3	1 373	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 729
318	k060827/6	7410,6	44,7481	0,207	7,6	3,1	4,5	1 389	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 799
319	k060827/8	7464,1	38,6192	0,207	7,6	2,7	4,9	1 430	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 894
320	k060826	6974	411,7307	0,514	83,1	28,8	54,3	3 070	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 044
321	k060827	7039,6	154,4547	0,514	83,1	10,8	72,3	3 363	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 402
322	k060825/1	6973,2	54,5507	0,207	7,6	3,8	3,8	1 318	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 291
323	k060825/1a	7114,9	43,4751	0,259	13,7	3,0	10,7	1 830	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 945
324	k060825/2	7175,5	14,0219	0,259	13,7	1,0	12,8	1 936	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 111
325	k060825/4	7509,5	14,0219	0,207	7,6	1,0	6,6	1 573	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 082
326	k060826/13	7733,3	74,8917	0,309	21,8	5,2	16,6	2 105	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 838
327	k060826/16	7860,9	69,6357	0,309	21,8	4,9	17,0	2 120	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 981
328	k060832/7*******	8115,9	31,972	0,207	7,6	2,2	5,4	1 471	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 587
329	k060824	6648,2	634,8166	0,514	83,1	44,4	38,7	2 756	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 405
330	k060817	5581,2	246,2738	0,414	47,1	17,2	29,9	2 538	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	8 119
331	k060817/1	5754,2	168,2442	0,309	21,8	11,8	10,1	1 795	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 550
332	k060817/3	5931,2	95,1886	0,259	13,7	6,7	7,1	1 605	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 536
333	k060817/4	5976,7	91,6423	0,207	7,6	6,4	1,2	916	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 893
334	k060817/5	6053,2	32,8268	0,15	3,3	2,3	1,0	854	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 908
335	k061443	5281,9	3673,1202	1,192	757,1	256,9	500,3	6 224	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	11 505
336	k061442/4	5472,4	131,4461	0,514	83,1	9,2	73,9	3 386	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 859
337	k060815	6053,9	131,4461	0,996	472,4	9,2	463,2	6 073	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 127
338	k060801	5312,4	174,7765	0,514	83,1	12,2	70,9	3 341	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 654
339	k060817/7	6224,7	38,4101	0,15	3,3	2,7	0,6	726	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 951
340	k060817/6	6136,7	52,3228	0,207	7,6	3,7	4,0	1 335	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 471
341	k060717/5	6724,1	24,4155	0,259	13,7	1,7	12,0	1 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 624
342	k060717/4	6687,1	24,4155	0,259	13,7	1,7	12,0	1 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 587
343	k060717/3	6616,1	32,5176	0,259	13,7	2,3	11,5	1 871	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 487
344	k060717/2	6430	77,193	0,259	13,7	5,4	8,3	1 691	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 121
345	k060716a	5808,3	7217,2155	1,192	757,1	504,7	252,4	5 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	10 814
346	k060715	5789,9	424,7977	0,514	83,1	29,7	53,4	3 053	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 843
347	k060717	6201,9	402,1008	0,514	83,1	28,1	55,0	3 082	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 284
348	k060717/п	6392	79,8301	0,259	13,7	5,6	8,2	1 679	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 071
349	k060715/1	5831,9	22,2422	0,207	7,6	1,6	6,1	1 528	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 360
350	k060832/п2	11672,4	103,9273	0,309	21,8	7,3	14,6	2 019	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 692
351	k060826/4	7285,5	228,8503	0,514	83,1	16,0	67,1	3 284	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 569
352	k060826/5	7400	127,0054	0,514	83,1	8,9	74,2	3 391	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 791
353	k060832/п1	11607,4	108,2193	0,309	21,8	7,6	14,3	2 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 613
354	k060832a	11386,1	264,4648	0,514	83,1	18,5	64,6	3 244	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 630
355	k060833	11249,5	273,7855	0,514	83,1	19,1	64,0	3 234	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 483

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
356	k060835	11063,6	403,4741	0,514	83,1	28,2	54,9	3 080	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 144
357	k060832	11499,4	260,5547	0,514	83,1	18,2	64,9	3 249	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 748
358	k060826/18	7887,8	19,9143	0,259	13,7	1,4	12,3	1 916	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 803
359	k060826/6	7459,5	52,1137	0,514	83,1	3,6	79,5	3 465	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 925
360	k060826/8	7511,9	52,1137	0,514	83,1	3,6	79,5	3 465	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 977
361	k060832/4	12191,3	31,4628	0,207	7,6	2,2	5,4	1 474	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 666
362	k060840/5	11059,4	27,5163	0,514	83,1	1,9	81,2	3 489	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 548
363	k060639/1	8457,8	58,4703	0,514	83,1	4,1	79,0	3 459	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 917
364	k060835/п3	11523,6	71,6552	0,207	7,6	5,0	2,6	1 169	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 692
365	k060636	7682,3	6950,1645	1,192	757,1	486,0	271,1	5 121	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	12 803
366	k060718	6475,6	162,065	0,514	83,1	11,3	71,8	3 355	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 830
367	k060719	6545,6	154,5379	0,514	83,1	10,8	72,3	3 362	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 908
368	k060720	6725,6	93,8883	0,514	83,1	6,6	76,6	3 424	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 150
369	k060720п	6820,6	86,0681	0,309	21,8	6,0	15,8	2 073	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	8 894
370	k060717a	6367,1	174,3501	0,514	83,1	12,2	70,9	3 342	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 709
371	k060626a	6114,3	7217,2155	1,192	757,1	504,7	252,4	5 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	11 120
372	k060626п	6162,3	7206,7944	1,192	757,1	504,0	253,2	5 011	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	11 173
373	k060627/1	6816,3	116,5095	0,514	83,1	8,1	75,0	3 401	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 218
374	k060715/2	5948,4	11,6576	0,207	7,6	0,8	6,8	1 585	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 534
375	k060627	6644,3	7176,9591	1,192	757,1	501,9	255,3	5 024	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	11 668
376	k060720/п4	7022,6	59,1337	0,259	13,7	4,1	9,6	1 768	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 791
377	k060633	7386,3	7002,4818	1,192	757,1	489,7	267,5	5 099	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	12 485
378	k060633/1	7471,3	52,3173	0,309	21,8	3,7	18,2	2 167	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 638
379	k060720/п3	7088,9	53,8596	0,259	13,7	3,8	10,0	1 790	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 879
380	k060721	7171,7	5,9379	0,259	13,7	0,4	13,3	1 963	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 134
381	k060721a	7138,9	5,9379	0,1	1,1	0,4	0,7	773	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 912
382	k060629	6800,8	7060,027	1,192	757,1	493,7	263,4	5 074	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	11 875
383	k060629a	7100,8	7002,4818	1,192	757,1	489,7	267,5	5 099	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	12 200
384	k060629/3a	7166,8	32,1624	0,414	47,1	2,2	44,8	2 888	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 055
385	k060629/4	7283,8	30,0834	0,414	47,1	2,1	45,0	2 891	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 175
386	k012826	16214,5	581,7672	0,612	131,4	40,7	90,8	3 615	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 829
387	k071545	15938,5	581,7672	0,8	265,6	40,7	225,0	4 826	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	20 764
388	k012830	15787,5	727,6805	0,8	265,6	50,9	214,8	4 755	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	20 542
389	k011713/6	17064,5	8,114	0,309	21,8	0,6	21,3	2 278	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 342
390	k011713/4	16895,5	35,1221	0,207	7,6	2,5	5,2	1 452	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 347
391	k011713/п24	16910	20,7832	0,125	2,0	1,5	0,6	721	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 631
392	k011713/12	16909,9	14,3389	0,207	7,6	1,0	6,6	1 571	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 481
393	k011713/5	16956,9	11,6129	0,207	7,6	0,8	6,8	1 585	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 542
394	k011713/7	17111,5	2,7259	0,259	13,7	0,2	13,5	1 973	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 085
395	k011713/3	17034,5	5,7004	0,309	21,8	0,4	21,4	2 284	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 318
396	k012824	16491,5	497,4569	0,612	131,4	34,8	96,7	3 688	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 179
397	k013116	16300,1	299,0839	0,612	131,4	20,9	110,5	3 849	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	20 149
398	k012807	16154,1	446,7727	0,612	131,4	31,2	100,2	3 730	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	19 885
399	k012806	16024,1	479,5249	0,612	131,4	33,5	97,9	3 703	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 727
400	k012805	15818,1	449,5892	0,612	131,4	31,4	100,0	3 728	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	19 546
401	k012805/1	15885,9	51,2608	0,309	21,8	3,6	18,3	2 170	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	18 055
402	k012803/п2	15600,1	541,9853	0,612	131,4	37,9	93,5	3 650	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 250
403	k012809	16396,6	83,2684	0,514	83,1	5,8	77,3	3 435	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 831
404	k012823a	16654,5	484,0776	0,612	131,4	33,9	97,6	3 699	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 354
405	k012823	16633,5	491,211	0,612	131,4	34,4	97,1	3 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 327
406	k012825	16386,5	508,5881	0,612	131,4	35,6	95,9	3 678	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 065

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
407	k012839	16374,5	508,5965	0,612	131,4	35,6	95,9	3 678	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 053
408	k012811	16721,5	538,0516	0,612	131,4	37,6	93,8	3 653	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 375
409	k012836	16749,5	522,5001	0,612	131,4	36,5	94,9	3 666	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 416
410	k012836/п1	16757,5	51,9076	0,207	7,6	3,6	4,0	1 338	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 095
411	k012813	16797,5	470,5841	0,612	131,4	32,9	98,5	3 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 508
412	k012837	16810,5	470,5841	0,612	131,4	32,9	98,5	3 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 521
413	k012808	16225,1	413,8525	0,612	131,4	28,9	102,5	3 757	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	19 983
414	k012810	16686,5	74,377	0,514	83,1	5,2	77,9	3 443	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 130
415	k062910/9	14618,2	172,4426	0,414	47,1	12,1	35,0	2 670	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 288
416	k015006/3	15229,4	94,7353	0,309	21,8	6,6	15,2	2 047	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 277
417	k060910/11	14817,4	120,2014	0,414	47,1	8,4	38,7	2 755	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 573
418	k015006/6	14867,4	120,2014	0,309	21,8	8,4	13,4	1 968	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 835
419	k062910/9а	14694,6	168,5547	0,414	47,1	11,8	35,3	2 676	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 371
420	k062910/9б	14734,5	165,3177	0,414	47,1	11,6	35,5	2 682	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 416
421	k062910/10	14773	126,7432	0,414	47,1	8,9	38,2	2 745	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 518
422	k015003/7	15539,3	16,3713	0,309	21,8	1,1	20,7	2 258	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 797
423	k015003/7а	15564,3	10,3536	0,15	3,3	0,7	2,5	1 159	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 724
424	k015003/13б	15533	23,1616	0,309	21,8	1,6	20,2	2 241	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 774
425	k015006/п5	15193,4	101,8349	0,309	21,8	7,1	14,7	2 026	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 219
426	k015006/п6	15035,4	111,132	0,309	21,8	7,8	14,1	1 997	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 032
427	k015006/5а	14991,4	111,6222	0,309	21,8	7,8	14,0	1 995	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 987
428	k015006/5	14906,4	120,2014	0,309	21,8	8,4	13,4	1 968	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 874
429	k012802/п1	15442,1	590,2323	0,612	131,4	41,3	90,2	3 607	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 049
430	k012803	15470,1	565,1266	0,612	131,4	39,5	91,9	3 629	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	19 100
431	k015003/3	14956,3	9,9141	0,15	3,3	0,7	2,6	1 164	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 120
432	k015003/1	14742,5	179,3554	0,309	21,8	12,5	9,3	1 750	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 493
433	k012801	15249,1	1317,9128	0,7	187,1	92,2	94,9	3 666	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 916
434	k015003	14635,5	1500,5729	0,7	187,1	104,9	82,1	3 502	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 137
435	k015002	14740,5	1319,3496	0,7	187,1	92,3	94,8	3 665	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 406
436	k015003/п1	14700,5	181,2233	0,514	83,1	12,7	70,4	3 335	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 035
437	k015006	14458	20,0966	0,514	83,1	1,4	81,7	3 496	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 954
438	k015003/2	14804,5	178,3412	0,309	21,8	12,5	9,4	1 754	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 559
439	k015003/3	14886,5	9,9141	0,15	3,3	0,7	2,6	1 164	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 050
440	k015006/п2	15386,2	92,8506	0,309	21,8	6,5	15,3	2 053	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 439
441	k012010/1	16704,1	14,5204	0,15	3,3	1,0	2,3	1 115	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 819
442	k012803/п3	15664,9	18,8047	0,259	13,7	1,3	12,4	1 919	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 584
443	k012803/п6	15396,7	80,7825	0,207	7,6	5,6	2,0	1 069	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 466
444	k015003	15351,2	1500,5729	0,7	187,1	104,9	82,1	3 502	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 853
445	k015003/5	15309,5	133,1066	0,309	21,8	9,3	12,5	1 925	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 234
446	k015003/15	15380,5	16,3713	0,309	21,8	1,1	20,7	2 258	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 638
447	k015003/13	15356,5	39,5329	0,309	21,8	2,8	19,1	2 200	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 557
448	k061721	14380,6	436,5125	0,612	131,4	30,5	100,9	3 739	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 119
449	k061721/1	14404,6	10,9875	0,309	21,8	0,8	21,1	2 271	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	16 676
450	k061720а	14257,6	474,8588	0,612	131,4	33,2	98,2	3 707	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 965
451	k061718	14099,6	507,0521	0,612	131,4	35,5	96,0	3 680	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 779
452	k061722	14465,1	417,2591	0,612	131,4	29,2	102,3	3 755	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 220
453	k061723	14647,1	327,3308	0,612	131,4	22,9	108,6	3 827	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 474
454	k061724	14745,1	322,3442	0,612	131,4	22,5	108,9	3 831	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 576
455	k061722а	14507,1	331,8188	0,612	131,4	23,2	108,2	3 823	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 330
456	k061714/7	13263,6	119,2141	0,414	47,1	8,3	38,7	2 757	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 021
457	k061714/8	13521,2	33,385	0,414	47,1	2,3	44,8	2 886	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 407

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
458	k061722/1a	14524,6	64,1415	0,309	21,8	4,5	17,4	2 135	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 659
459	k061722/1	14554,6	33,9513	0,15	3,3	2,4	0,9	832	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 386
460	k061729/п4	15086,3	209,0169	0,514	83,1	14,6	68,5	3 305	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 391
461	k062910/16a	14429,3	20,741	0,259	13,7	1,5	12,3	1 913	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 342
462	k015013	13665,4	1596,1033	0,8	265,6	111,6	154,0	4 278	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	17 943
463	k062910/16	14185,3	253,6986	0,514	83,1	17,7	65,4	3 256	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 442
464	k061727/п2	15022,3	310,613	0,612	131,4	21,7	109,7	3 840	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 862
465	k061730	15220,3	138,0716	0,514	83,1	9,7	73,5	3 379	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 600
466	k015008	13899,4	1596,1033	0,8	265,6	111,6	154,0	4 278	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	18 177
467	т.4	14058	138,0716	0,514	83,1	9,7	73,5	3 379	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 437
468	k061715	13748,9	558,543	0,612	131,4	39,1	92,4	3 635	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 384
469	k061716	13844,4	539,1121	0,612	131,4	37,7	93,7	3 652	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 497
470	k061712	13373,9	608,3163	0,612	131,4	42,5	88,9	3 591	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 965
471	k061713a	13580,5	558,543	0,612	131,4	39,1	92,4	3 635	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 216
472	k061711	13341,9	608,3163	0,514	83,1	42,5	40,6	2 798	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 140
473	k061714/1	13141,5	35,5234	0,514	83,1	2,5	80,6	3 481	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 623
474	k062910/8	14427,6	70,1508	0,514	83,1	4,9	78,2	3 447	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 875
475	k062910/4a	14064,9	196,7334	0,309	21,8	13,8	8,1	1 674	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 739
476	k062910/4ап	14067,9	69,5845	0,259	13,7	4,9	8,9	1 724	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 792
477	k062910/5	14164,4	127,1488	0,309	21,8	8,9	12,9	1 945	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 109
478	k062910/6a	14200,6	120,0323	0,414	47,1	8,4	38,7	2 756	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 956
479	k062910/8a	14462,6	185,7544	0,414	47,1	13,0	34,1	2 647	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 109
480	k062910/8б	14505,2	173,871	0,414	47,1	12,2	34,9	2 667	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 172
481	k062910/12	14499,3	107,2547	0,514	83,1	7,5	75,6	3 411	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 910
482	k062910/14	14340,1	212,0223	0,514	83,1	14,8	68,3	3 302	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 642
483	k062910/15	14258,3	221,0404	0,514	83,1	15,5	67,7	3 292	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 550
484	k062914	13753,3	9,4915	0,612	131,4	0,7	130,8	4 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 814
485	k062907	13197,6	402,9309	0,612	131,4	28,2	103,3	3 766	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	16 964
486	k062908	13283,5	355,4481	0,612	131,4	24,9	106,6	3 804	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 088
487	k062909	13320,2	351,0616	0,612	131,4	24,5	106,9	3 808	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 128
488	k062910/22	13477,2	22,9892	0,207	7,6	1,6	6,0	1 524	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 001
489	k062910/23	13708,2	8,1138	0,15	3,3	0,6	2,7	1 181	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 890
490	k062910a	13451,6	323,7197	0,612	131,4	22,6	108,8	3 830	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 281
491	k062913	13629,3	14,2415	0,612	131,4	1,0	130,4	4 057	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 686
492	k062912	13525,3	68,5196	0,612	131,4	4,8	126,7	4 019	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 545
493	k062912/1	13654,3	54,2781	0,207	7,6	3,8	3,8	1 320	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 974
494	k062910/2	13726,7	253,9746	0,414	47,1	17,8	29,3	2 523	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	16 250
495	k062910/3	13833,1	249,9092	0,309	21,8	17,5	4,4	1 376	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 209
496	k062910/4б	13972,9	221,3933	0,309	21,8	15,5	6,4	1 551	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 524
497	k062910/3a	13843,1	239,3866	0,309	21,8	16,7	5,1	1 446	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 289
498	k062904	13274,4	57,5828	0,898	359,8	4,0	355,8	5 584	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 858
499	k062905a	13390,8	40,4339	0,898	359,8	2,8	357,0	5 590	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 981
500	k012229/п2	13744,2	60,4227	0,259	13,7	4,2	9,5	1 763	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 507
501	k062910	13422,5	346,7089	0,612	131,4	24,2	107,2	3 811	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	17 234
502	k062903	13144,6	1495,8279	0,898	359,8	104,6	255,2	5 024	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	18 168
503	k012225	12797,5	408,3277	0,414	47,1	28,6	18,5	2 180	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	14 977
504	k061703	12842,9	397,8864	0,514	83,1	27,8	55,3	3 087	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 930
505	k012221	13094,5	408,3277	0,466	64,2	28,6	35,7	2 686	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 780
506	k061701/10	12540,1	61,4031	0,259	13,7	4,3	9,4	1 759	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 299
507	k061701/п10	12650,1	40,3578	0,259	13,7	2,8	10,9	1 842	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 492
508	k061701/11	12770,1	24,4175	0,259	13,7	1,7	12,0	1 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 670

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
509	k061701/11a	12800,1	12,1116	0,15	3,3	0,8	2,4	1 141	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 941
510	k012221/п9	13270,5	83,8091	0,207	7,6	5,9	1,8	1 031	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 302
511	k012221/п1	13153,5	79,0499	0,259	13,7	5,5	8,2	1 682	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 836
512	k012226	13177,6	1035,3141	0,612	131,4	72,4	59,0	3 152	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 330
513	k060678/3	12649,1	470,3146	0,514	83,1	32,9	50,2	2 994	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 643
514	k060678/5	12781,6	324,308	0,514	83,1	22,7	60,4	3 176	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 957
515	k061714/3	12891,6	322,026	0,514	83,1	22,5	60,6	3 179	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 070
516	k061714/5	12954,6	256,8195	0,414	47,1	18,0	29,1	2 517	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 472
517	k061714/п5	12988,9	93,5879	0,309	21,8	6,5	15,3	2 051	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 040
518	k061714/4	13028,9	87,7561	0,309	21,8	6,1	15,7	2 068	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 097
519	k061714/п4	13091,9	51,4974	0,207	7,6	3,6	4,0	1 341	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 433
520	k061714/6	13007,6	163,2316	0,414	47,1	11,4	35,7	2 685	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 693
521	k061714/12	13160,6	34,8303	0,207	7,6	2,4	5,2	1 454	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 614
522	k061714/12a	13177,6	15,3402	0,125	2,0	1,1	1,0	848	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 026
523	k061710	13314,4	608,3163	0,514	83,1	42,5	40,6	2 798	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 112
524	k060678	12503,3	4775,1314	1,192	757,1	333,9	423,2	5 901	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 404
525	k060679	12650,3	4203,115	1,192	757,1	293,9	463,2	6 073	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 723
526	k060675	12255,3	5163,7633	1,192	757,1	361,1	396,0	5 777	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 033
527	k061701/3	12420,5	234,2917	0,309	21,8	16,4	5,5	1 477	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 897
528	k061701/п8	12715,1	15,9403	0,125	2,0	1,1	0,9	836	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 551
529	k061701/1	12487,1	161,5799	0,309	21,8	11,3	10,5	1 822	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 309
530	k060668/3	11663,6	423,5404	0,612	131,4	29,6	101,8	3 750	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	15 413
531	k061705/п1	12692,3	502,8675	0,514	83,1	35,2	48,0	2 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 643
532	k061705/п2	12719	423,4196	0,514	83,1	29,6	53,5	3 055	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 774
533	k060681	12865,1	3700,2475	1,192	757,1	258,8	498,4	6 216	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 081
534	k060680	12758,3	3700,2475	1,192	757,1	258,8	498,4	6 216	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 974
535	k012221/7	13617,6	27,6778	0,359	32,4	1,9	30,4	2 553	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 171
536	k012221/3	13240,4	65,3578	0,309	21,8	4,6	17,3	2 132	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 372
537	k012230	13418,6	840,9457	0,612	131,4	58,8	72,6	3 367	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 786
538	k012230/1	13451,6	15,3656	0,207	7,6	1,1	6,6	1 566	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 017
539	k012229	13377,6	840,9457	0,612	131,4	58,8	72,6	3 367	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 745
540	k012228	13314,6	970,9191	0,612	131,4	67,9	63,5	3 227	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 542
541	k012229/2	13462,6	72,2469	0,259	13,7	5,1	8,7	1 713	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 175
542	k012232a	13558,6	825,5802	0,996	472,4	57,7	414,6	5 862	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 421
543	k060684	13029,9	2204,4196	0,898	359,8	154,2	205,7	4 690	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	17 720
544	k061701	12623,5	352,0754	0,514	83,1	24,6	58,5	3 143	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 767
545	k011713/п2	17010,5	11,9258	0,309	21,8	0,8	21,0	2 269	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 279
546	k011713/п1	16984,5	21,1384	0,309	21,8	1,5	20,4	2 246	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 231
547	k011713/2	16961	8,1164	0,309	21,8	0,6	21,3	2 278	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 239
548	k012815	16931	470,3644	0,612	131,4	32,9	98,6	3 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	20 642
549	k012822	16991	26,4731	0,309	21,8	1,9	20,0	2 233	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	19 224
550	k012816	16943	411,7719	0,612	131,4	28,8	102,6	3 759	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	20 702
551	k011706/п10	17782,5	18,7294	0,15	3,3	1,3	2,0	1 067	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 849
552	k011706	17526,5	308,0966	0,414	47,1	21,5	25,5	2 414	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 941
553	k013114	16494,1	299,0839	0,612	131,4	20,9	110,5	3 849	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	20 343
554	k012006/п15	17868,5	25,8713	0,259	13,7	1,8	11,9	1 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 763
555	k011711	17097,5	158,6393	0,309	21,8	11,1	10,7	1 833	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 930
556	k011705/П1	17354,5	351,9237	0,414	47,1	24,6	22,5	2 318	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 673
557	k012019	16553,5	227,0653	0,414	47,1	15,9	31,2	2 573	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 127
558	k011709	17145,5	158,6393	0,414	47,1	11,1	36,0	2 693	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 838
559	k012020	16513,1	227,0653	0,612	131,4	15,9	115,6	3 904	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	20 417

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
560	k011706/1	17648,5	308,0966	0,309	21,8	21,5	0,3	582	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 231
561	k011705/2	17477,4	12,5054	0,259	13,7	0,9	12,9	1 941	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 418
562	k011705/п2	17425,5	23,2121	0,207	7,6	1,6	6,0	1 523	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 948
563	k011705/3	17440,5	16,9141	0,207	7,6	1,2	6,4	1 557	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 998
564	k011705/п4	17447,5	4,4238	0,207	7,6	0,3	7,3	1 622	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 069
565	k011705/п1	17362,5	351,9237	0,414	47,1	24,6	22,5	2 318	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 681
566	k011705/1	17370,5	35,7175	0,207	7,6	2,5	5,1	1 448	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 819
567	k011705/п6	17531,9	9,044	0,207	7,6	0,6	7,0	1 599	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 130
568	k011706/п2	17657,5	40,248	0,207	7,6	2,8	4,8	1 419	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 077
569	k011706/п3	17659,5	26,6404	0,207	7,6	1,9	5,8	1 503	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 163
570	k012006/6	17906,5	73,3911	0,309	21,8	5,1	16,7	2 109	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	20 016
571	k012006/7	18031,5	73,3911	0,207	7,6	5,1	2,5	1 151	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 183
572	k012006/8	18034,5	14,9599	0,207	7,6	1,0	6,6	1 568	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 602
573	k012006/13	17949,2	143,2474	0,259	13,7	10,0	3,7	1 308	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 257
574	k012006/п9	18059,2	77,9057	0,259	13,7	5,4	8,3	1 687	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 747
575	k012006/8	17812,5	14,9599	0,207	7,6	1,0	6,6	1 568	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 380
576	k012006/п17	17844,5	25,8797	0,259	13,7	1,8	11,9	1 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 739
577	k012011/п1	16784	9,1365	0,15	3,3	0,6	2,6	1 171	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 955
578	k011713/10	17048,5	38,7097	0,309	21,8	2,7	19,1	2 202	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	19 251
579	k012008/п6	17578,8	9,3563	0,207	7,6	0,7	7,0	1 597	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 176
580	k012008/7	17385,3	13,7597	0,15	3,3	1,0	2,3	1 124	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 509
581	k012008	17100,5	20,4343	0,414	47,1	1,4	45,7	2 905	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	20 005
582	k012009	16807,5	166,3818	0,414	47,1	11,6	35,5	2 680	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 487
583	k012008	16884,5	20,4343	0,414	47,1	1,4	45,7	2 905	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 789
584	k012008/1	16917,6	108,4041	0,259	13,7	7,6	6,2	1 535	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 453
585	k012008/2	16979,1	106,2911	0,259	13,7	7,4	6,3	1 547	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 526
586	k012008/3	17119,8	97,6533	0,259	13,7	6,8	6,9	1 592	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 712
587	k012008/12	17289,8	56,6616	0,207	7,6	4,0	3,7	1 301	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 591
588	k012008/6	17321,8	51,1678	0,207	7,6	3,6	4,0	1 343	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 665
589	k012008/9	17379,8	31,8299	0,15	3,3	2,2	1,0	873	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 253
590	k012008/8	17471,3	8,4435	0,1	1,1	0,6	0,5	706	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 178
591	k012007	16927,5	55,104	0,414	47,1	3,9	43,2	2 855	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 782
592	k012021	16793,5	176,1015	0,414	47,1	12,3	34,8	2 663	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 457
593	k012021/1	16935,5	7,0151	0,1	1,1	0,5	0,6	746	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 681
594	k01п2009	16702,5	192,3629	0,414	47,1	13,5	33,6	2 635	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 338
595	k01п2009/1	16836,5	16,2615	0,15	3,3	1,1	2,1	1 096	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 932
596	k012010	16639,5	208,5737	0,414	47,1	14,6	32,5	2 607	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 246
597	k012010/п1	16693,5	15,822	0,15	3,3	1,1	2,2	1 101	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 794
598	k012011	16619,5	227,058	0,414	47,1	15,9	31,2	2 573	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 193
599	k012011/1a	16690,5	18,4843	0,15	3,3	1,3	2,0	1 070	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 760
600	k012011/2	16738,5	10,1592	0,15	3,3	0,7	2,6	1 161	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 900
601	k012011/3	16839,7	9,1281	0,1	1,1	0,6	0,5	686	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 525
602	k012012a	17158	0,0145	0,414	47,1	0,0	47,1	2 933	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	20 091
603	k013111	17090,1	72,0187	0,309	21,8	5,0	16,8	2 113	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	19 203
604	k013110	17013,1	72,0187	0,612	131,4	5,0	126,4	4 017	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	21 030
605	k012006/3	17166,1	56,9658	0,309	21,8	4,0	17,9	2 154	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	19 320
606	k012006	16983,5	34,3292	0,414	47,1	2,4	44,7	2 885	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 868
607	k012006/11	17166,1	15,0528	0,309	21,8	1,1	20,8	2 261	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	19 427
608	k012006/14	18056	25,8628	0,259	13,7	1,8	11,9	1 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 951
609	k062906	13577,1	30,7142	0,898	359,8	2,1	357,7	5 593	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 170
610	k012229/4	13911,2	41,1861	0,259	13,7	2,9	10,9	1 839	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 750

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
611	k012218	13453	127,6324	0,466	64,2	8,9	55,3	3 088	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 541
612	k012236	14079,7	792,1551	0,612	131,4	55,4	76,0	3 417	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 497
613	k012216	14372,7	737,1839	0,612	131,4	51,6	79,9	3 471	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 844
614	k012219	13367	180,7357	0,466	64,2	12,6	51,6	3 020	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 387
615	k012218/п1	13508	124,8517	0,414	47,1	8,7	38,4	2 748	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 256
616	k012218/5	13570	85,4996	0,466	64,2	6,0	58,3	3 139	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 709
617	k012221/11	13306	25,6431	0,15	3,3	1,8	1,5	975	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 281
618	k012221/11a	13374	15,56	0,1	1,1	1,1	0,0	309	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 683
619	k012220/п1	13443	11,0804	0,207	7,6	0,8	6,9	1 588	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 031
620	k012220	13224,5	180,7357	0,466	64,2	12,6	51,6	3 020	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 245
621	k01п2205/k1	14754,2	15,3318	0,15	3,3	1,1	2,2	1 106	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 861
622	k012214	14557,7	294,4303	0,514	83,1	20,6	62,5	3 210	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 768
623	k012215/9	14880,2	178,2506	0,259	13,7	12,5	1,3	929	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 809
624	k012215/14	14888,2	173,0274	0,259	13,7	12,1	1,6	1 007	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 895
625	k012215/п3	14925,2	168,5732	0,259	13,7	11,8	1,9	1 064	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 989
626	k012215/17	14979,2	133,8951	0,309	21,8	9,4	12,5	1 922	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 901
627	k012215/18a	15024,2	130,9369	0,309	21,8	9,2	12,7	1 932	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 956
628	k012215/18	15036,2	73,1935	0,309	21,8	5,1	16,7	2 110	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 146
629	k012215/20	15200,2	54,3795	0,259	13,7	3,8	9,9	1 788	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 988
630	k012209/1	15175,7	73,3499	0,259	13,7	5,1	8,6	1 708	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 884
631	k012209/2	15323,7	62,0071	0,207	7,6	4,3	3,3	1 257	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 581
632	k012209/п5	15352,7	55,7902	0,207	7,6	3,9	3,7	1 308	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 661
633	k012211/1a	14857,2	87,6123	0,414	47,1	6,1	41,0	2 806	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 663
634	k012211	14758,2	253,2526	0,514	83,1	17,7	65,4	3 257	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 015
635	k012240	14736,2	266,7841	0,514	83,1	18,7	64,5	3 242	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 978
636	k012241	14722,2	260,1107	0,514	83,1	18,2	64,9	3 249	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 971
637	k012213	14677,2	273,8584	0,514	83,1	19,2	64,0	3 234	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 911
638	k012205/k1	14616,2	20,5719	0,15	3,3	1,4	1,8	1 044	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 660
639	k012210	14879,2	158,1773	0,514	83,1	11,1	72,1	3 359	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 238
640	k012210/1	14933,2	36,3829	0,15	3,3	2,5	0,7	778	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 711
641	k012210/п1	14968,2	33,7628	0,15	3,3	2,4	0,9	836	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 804
642	k012210/2	14985,2	28,6917	0,15	3,3	2,0	1,3	928	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 913
643	k012210/п2	15012,2	21,265	0,125	2,0	1,5	0,5	707	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 720
644	k012215/16	14816,8	184,2301	0,259	13,7	12,9	0,9	818	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 635
645	k012215/25	14993,8	179,6238	0,259	13,7	12,6	1,2	906	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 900
646	k012215/7	15037,8	161,9678	0,259	13,7	11,3	2,4	1 139	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 177
647	k012215/12	15263,8	149,1716	0,259	13,7	10,4	3,3	1 259	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 523
648	k012215/15	15333,8	65,5738	0,309	21,8	4,6	17,3	2 131	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 465
649	k012215/п6	15401,8	78,6027	0,207	7,6	5,5	2,1	1 095	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 496
650	k012215/12a	15464,3	73,0244	0,207	7,6	5,1	2,5	1 155	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 619
651	k012239	13820,6	797,9024	0,612	131,4	55,8	75,6	3 411	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 232
652	k012221/5	13382,4	50,7305	0,309	21,8	3,5	18,3	2 171	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 553
653	k012221/п14	13523,4	31,0292	0,359	32,4	2,2	30,2	2 547	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 070
654	k012221/п15	13709,1	13,7028	0,309	21,8	1,0	20,9	2 264	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 973
655	k012234	13670,6	797,9024	0,612	131,4	55,8	75,6	3 411	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 082
656	k012219/п3	13510	42,4624	0,259	13,7	3,0	10,8	1 834	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 344
657	k012219/п1	13403	53,1033	0,259	13,7	3,7	10,0	1 793	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 196
658	k012215	14482,7	506,515	0,514	83,1	35,4	47,7	2 945	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 428
659	k012245	13489,7	2,7807	0,414	47,1	0,2	46,9	2 929	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 419
660	k012237	14231,7	745,2132	0,612	131,4	52,1	79,3	3 463	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 695
661	k012219/1	13476	46,3502	0,259	13,7	3,2	10,5	1 819	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 295

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
662	k061311/п1	10497,7	26,9162	0,259	13,7	1,9	11,9	1 891	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 389
663	k061314/4	11371,7	201,653	0,414	47,1	14,1	33,0	2 619	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 991
664	k061314/2a	11084,2	212,0102	0,414	47,1	14,8	32,3	2 601	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 685
665	k061314/2	11021,2	232,1428	0,414	47,1	16,2	30,9	2 564	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 585
666	k061314	10769,2	276,409	0,514	83,1	19,3	63,8	3 231	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 000
667	k061313	10670,7	347,1821	0,514	83,1	24,3	58,8	3 149	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 820
668	k061473	9775,2	1235,1346	0,996	472,4	86,4	386,0	5 730	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 506
669	k061474	9835,4	1229,5786	0,8	265,6	86,0	179,7	4 492	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	14 328
670	k061311	10303,7	453,6828	0,514	83,1	31,7	51,4	3 016	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 320
671	k061311/1	10381,7	55,2873	0,309	21,8	3,9	18,0	2 159	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 541
672	k061311a	10458,7	398,3956	0,514	83,1	27,9	55,3	3 087	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 545
673	k061475	9894,5	1229,5786	0,8	265,6	86,0	179,7	4 492	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	14 387
674	k061309a	10028,1	630,7362	0,514	83,1	44,1	39,0	2 763	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 791
675	k062713	10234	557,5988	0,514	83,1	39,0	44,1	2 873	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 107
676	k061301/12	11243,8	365,1868	0,514	83,1	25,5	57,6	3 127	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 371
677	k061301/13	11360,3	282,0741	0,514	83,1	19,7	63,4	3 224	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 585
678	k061301/14п	11447,8	246,7012	0,514	83,1	17,3	65,9	3 264	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 712
679	k061301/10	11194,2	381,4639	0,514	83,1	26,7	56,4	3 107	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 302
680	k061301/4	10645,5	472,3364	0,514	83,1	33,0	50,1	2 992	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 637
681	k061301/4a	10740,2	49,4766	0,259	13,7	3,5	10,3	1 807	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 547
682	k061301/7	10900,4	419,0588	0,514	83,1	29,3	53,8	3 061	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 961
683	k061301/8	10998,9	401,5087	0,514	83,1	28,1	55,0	3 083	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 082
684	k060660	10548,3	6346,7966	1,192	757,1	443,8	313,3	5 362	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 911
685	k061301/5	10806	420,6774	0,514	83,1	29,4	53,7	3 059	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 865
686	k060657	10260,5	6553,0146	1,192	757,1	458,3	298,9	5 282	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	15 543
687	k061302	10138	566,1883	0,612	131,4	39,6	91,9	3 628	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 766
688	k061301/15	10584	33,6543	0,207	7,6	2,4	5,3	1 461	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 045
689	k061301/1	10394	474,9735	0,514	83,1	33,2	49,9	2 988	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 382
690	k060652	9517,8	6607,6419	1,192	757,1	462,1	295,1	5 261	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	14 779
691	k061301	10289,5	532,7705	0,612	131,4	37,3	94,2	3 658	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 947
692	k061305	9985	598,8424	0,612	131,4	41,9	89,6	3 600	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	13 585
693	k062604	10073,6	22,9073	0,898	359,8	1,6	358,2	5 596	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 670
694	k062601	9792	6607,6419	1,192	757,1	462,1	295,1	5 261	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	15 053
695	k060656	10165	6583,8302	1,192	757,1	460,4	296,7	5 270	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	15 435
696	k041622/6	12348	17,7067	0,207	7,6	1,2	6,4	1 553	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 901
697	k041622/9	12029,6	211,8183	0,414	47,1	14,8	32,3	2 601	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 631
698	k041622/10	11982,8	214,3708	0,414	47,1	15,0	32,1	2 596	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 579
699	k04п1606	12444,6	269,1085	0,414	47,1	18,8	28,3	2 494	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 938
700	k041623	12340,6	270,5454	0,414	47,1	18,9	28,2	2 491	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 831
701	k041628	12031,1	331,7625	0,414	47,1	23,2	23,9	2 363	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 395
702	k041629a	11942,1	331,7709	0,414	47,1	23,2	23,9	2 363	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 305
703	k042521	11821,1	47,449	0,414	47,1	3,3	43,8	2 866	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 687
704	k042522a	11889	41,3636	0,414	47,1	2,9	44,2	2 875	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 764
705	k041625	11919,1	384,7475	0,414	47,1	26,9	20,2	2 240	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 159
706	k041622/7	11867	254,8132	0,309	21,8	17,8	4,0	1 340	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 207
707	k042520	11661,8	333,5764	0,414	47,1	23,3	23,8	2 359	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 021
708	k042505	11759,2	78,7633	0,414	47,1	5,5	41,6	2 819	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 579
709	k042521/1	11932,1	6,0854	0,207	7,6	0,4	7,2	1 613	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 546
710	k042519	11567,9	393,8977	0,414	47,1	27,5	19,5	2 217	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 785
711	k041631	12253,8	301,099	0,414	47,1	21,1	26,0	2 429	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 683
712	k041624	12104,5	312,9063	0,612	131,4	21,9	109,6	3 838	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	15 942

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
713	k060663	11034,8	5688,0601	1,192	757,1	397,8	359,4	5 602	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		16 636
714	k060664a	11271,5	5648,4207	1,192	757,1	395,0	362,2	5 615	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		16 887
715	k060668/1	11833,6	393,36	0,414	47,1	27,5	19,6	2 218	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		14 052
716	k041625/2	12017,6	12,9737	0,1	1,1	0,9	0,2	532	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 550
717	k060668	11620	5644,144	1,192	757,1	394,7	362,5	5 617	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		17 237
718	k060668/2	11748,6	400,0539	0,414	47,1	28,0	19,1	2 201	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		13 950
719	k042517/1	11125,6	526,5149	0,514	83,1	36,8	46,3	2 918	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		14 043
720	k042517/п1	11208,8	35,6163	0,207	7,6	2,5	5,1	1 449	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 658
721	k042517/3	10947,6	601,3988	0,414	47,1	42,1	5,0	1 439	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 387
722	k042517/3a	11061,6	74,8839	0,207	7,6	5,2	2,4	1 136	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 197
723	k042517/п2	11258,7	11,951	0,207	7,6	0,8	6,8	1 584	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 842
724	k060661a	10769,3	6324,4498	1,192	757,1	442,3	314,9	5 371	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		16 140
725	k042521/2	11986,1	1,7749	0,082	0,7	0,1	0,5	710	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 696
726	k042518	11316,4	401,1663	0,414	47,1	28,1	19,0	2 199	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		13 515
727	k041622	12458,6	260,4115	0,414	47,1	18,2	28,9	2 511	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		14 969
728	k041622/п1	12535,8	74,1115	0,414	47,1	5,2	41,9	2 826	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		15 362
729	k041622/2	12401,1	80,4842	0,414	47,1	5,6	41,5	2 817	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		15 218
730	k041622/4	12347	99,839	0,414	47,1	7,0	40,1	2 787	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		15 134
731	k041622/3	12269,5	208,8686	0,414	47,1	14,6	32,5	2 606	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		14 876
732	k060840/11	11619,9	9,7116	0,15	3,3	0,7	2,6	1 166	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 786
733	k060639	8116,8	6923,7093	1,192	757,1	484,2	273,0	5 132	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-		13 249
734	k06т12б	7828,3	6949,0658	1,192	757,1	485,9	271,2	5 121	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-		12 950
735	k060629/4a	7441,8	24,3162	0,414	47,1	1,7	45,4	2 899	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		10 341
736	k012218/п12	15553,7	14,3682	0,207	7,6	1,0	6,6	1 571	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 125
737	k041619/4	13474,6	41,1861	0,207	7,6	2,9	4,7	1 413	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 888
738	k041609/п3	14771,8	2,2056	0,207	7,6	0,2	7,5	1 633	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16 404
739	k012218/п4	13836	85,4996	0,207	7,6	6,0	1,6	1 009	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 845
740	k041605	12728,7	312,7509	0,414	47,1	21,9	25,2	2 405	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		15 133
741	k041621	12690,2	321,9634	0,414	47,1	22,5	24,6	2 385	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		15 075
742	k041622/п2	12509,1	6,3727	0,1	1,1	0,4	0,7	762	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 271
743	k041622/п3	12442	3,6766	0,1	1,1	0,3	0,9	824	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 266
744	k041627	12992,1	290,9872	0,514	83,1	20,3	62,8	3 214	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		16 206
745	k041626	13159,4	281,6056	0,466	64,2	19,7	44,6	2 882	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		16 042
746	k041619	13244,4	269,2658	0,466	64,2	18,8	45,4	2 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		16 144
747	k041619/1	13275,4	97,1377	0,309	21,8	6,8	15,0	2 040	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		15 315
748	k041619/2	13370,9	57,2447	0,207	7,6	4,0	3,6	1 297	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 667
749	k012218/п5	13964,1	71,1399	0,207	7,6	5,0	2,7	1 174	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 138
750	k041620	12762,7	300,4956	0,414	47,1	21,0	26,1	2 430	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		15 193
751	k041627a	12935,7	300,4956	0,514	83,1	21,0	62,1	3 203	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		16 139
752	k041617	13341,9	130,1221	0,514	83,1	9,1	74,0	3 388	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		16 729
753	k041613	13799,7	63,5655	0,514	83,1	4,4	78,7	3 454	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		17 254
754	k041610	13925,4	40,8042	0,514	83,1	2,9	80,3	3 476	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		17 401
755	k041609/12	14064,3	39,3578	0,514	83,1	2,8	80,4	3 477	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		17 542
756	k041616	13418,8	128,7698	0,514	83,1	9,0	74,1	3 389	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		16 808
757	k041616/4	13488,5	5,6628	0,1	1,1	0,4	0,7	779	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 268
758	k041632	13475,3	118,7797	0,514	83,1	8,3	74,8	3 399	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		16 874
759	k041615	13590,8	102,0449	0,514	83,1	7,1	76,0	3 416	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		17 007
760	k041613/4	14022,1	5,2429	0,207	7,6	0,4	7,3	1 618	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 640
761	k041613/п5	14064,1	3,0734	0,082	0,7	0,2	0,5	670	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 734
762	k041613/3	13978,1	7,9638	0,207	7,6	0,6	7,1	1 604	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 582
763	k041613/1	13900,8	10,5852	0,207	7,6	0,7	6,9	1 591	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 491

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
764	k041612	13703,8	84,1213	0,514	83,1	5,9	77,2	3 434	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 138
765	k012218/10	14007,1	65,8236	0,207	7,6	4,6	3,0	1 224	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 231
766	k012218/18	14061,1	63,119	0,207	7,6	4,4	3,2	1 248	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 309
767	k012218/7	14084,1	1,7325	0,309	21,8	0,1	21,7	2 293	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	16 377
768	k012211/4	15163,2	80,7493	0,414	47,1	5,6	41,4	2 816	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 980
769	k012218/9	15232,2	79,0168	0,309	21,8	5,5	16,3	2 093	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 325
770	k012218/п10	15352,2	32,3116	0,207	7,6	2,3	5,4	1 469	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 821
771	k041609/11	14135	8,5875	0,514	83,1	0,6	82,5	3 507	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 642
772	k041609/10	14168	3,5254	0,514	83,1	0,2	82,9	3 512	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 680
773	k041609/16	14556,8	2,2056	0,514	83,1	0,2	83,0	3 513	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 070
774	k060747/5	5575,4	9,9026	0,1	1,1	0,7	0,4	661	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 236
775	k061008/1	5796,7	42,7385	0,309	21,8	3,0	18,8	2 192	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 989
776	k060742	3940,5	282,2177	0,309	21,8	19,7	2,1	1 090	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 031
777	k060744а	4537,9	212,7553	0,309	21,8	14,9	7,0	1 596	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 134
778	k060744	4364,5	215,3014	0,309	21,8	15,1	6,8	1 583	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 948
779	k060743	4257,5	274,0701	0,309	21,8	19,2	2,7	1 177	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 434
780	k060747	5202,9	29,2986	0,309	21,8	2,0	19,8	2 226	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 429
781	k060746/п	5107,9	44,1207	0,309	21,8	3,1	18,8	2 188	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 296
782	k060746	4951,9	121,595	0,309	21,8	8,5	13,3	1 963	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915
783	k060745а	4806,9	129,8062	0,309	21,8	9,1	12,8	1 936	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 743
784	k060745	4706,9	175,2636	0,309	21,8	12,3	9,6	1 767	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 474
785	k060747/1	5267,4	21,7966	0,15	3,3	1,5	1,7	1 028	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 296
786	k060738в	3489,2	313,1803	0,514	83,1	21,9	61,2	3 189	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 678
787	k061212/5	2113,7	49,545	0,414	47,1	3,5	43,6	2 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 977
788	k0607386	3368,2	315,8629	0,514	83,1	22,1	61,0	3 186	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 554
789	k060738а	3344,2	315,8629	0,414	47,1	22,1	25,0	2 398	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	5 742
790	k060738	3274,7	361,784	0,414	47,1	25,3	21,8	2 295	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	5 570
791	k061434	4206,9	5312,386	1,192	757,1	371,5	385,7	5 729	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	9 936
792	k061427	3440,9	6507,2	1,192	757,1	455,0	302,1	5 300	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	8 741
793	k060805	4653,4	436,0458	0,514	83,1	30,5	52,6	3 039	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 692
794	k060806	4448,9	748,9371	0,514	83,1	52,4	30,7	2 561	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 010
795	k060806/1	4499,9	67,1085	0,259	13,7	4,7	9,0	1 735	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 235
796	k060811	4547,9	175,1005	0,514	83,1	12,2	70,9	3 341	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 889
797	k061427/5	4028,9	229,2875	0,414	47,1	16,0	31,1	2 569	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 598
798	k061427/3	3598,9	321,2662	0,414	47,1	22,5	24,6	2 386	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	5 985
799	k061427/4	3768,9	263,4328	0,414	47,1	18,4	28,7	2 505	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 274
800	k061425	2899,9	6522,456	1,392	1137,9	456,1	681,8	6 868	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	9 768
801	k061425/1	2999,9	15,256	0,207	7,6	1,1	6,6	1 566	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 566
802	k061424	2763,4	6607,4783	1,392	1137,9	462,1	675,9	6 849	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	9 612
803	k060736	2689,4	413,8886	0,414	47,1	28,9	18,1	2 165	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 855
804	k061422	2333,4	7761,6294	1,392	1137,9	542,8	595,1	6 577	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	8 911
805	k060733	2370,4	704,4997	0,514	83,1	49,3	33,9	2 641	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 011
806	k060735	2521,9	430,3475	0,414	47,1	30,1	17,0	2 121	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 643
807	k0607356	2618,9	413,8886	0,359	32,4	28,9	3,4	1 275	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 894
808	k061427/16	5433,9	2,1006	0,414	47,1	0,1	46,9	2 930	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 364
809	k061427/15	5255,9	128,261	0,309	21,8	9,0	12,9	1 941	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 197
810	k061427/12а	5285,9	29,3623	0,259	13,7	2,1	11,7	1 882	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 168
811	k060732в	2435,4	723,8036	0,514	83,1	50,6	32,5	2 607	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 042
812	k0607326	2569,4	722,1122	0,514	83,1	50,5	32,6	2 610	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 179
813	k060732	2851,4	718,7477	0,514	83,1	50,3	32,9	2 616	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 467
814	k0607316	2920,4	706,8264	0,514	83,1	49,4	33,7	2 637	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 557

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
815	k060731a	3025,4	703,3255	0,514	83,1	49,2	33,9	2 643	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 668
816	k061427/17	5537,9	1,6368	0,414	47,1	0,1	47,0	2 931	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		8 469
817	k0607306	3377,4	687,685	0,514	83,1	48,1	35,0	2 670	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		6 047
818	k060730в	3338,4	694,0503	0,514	83,1	48,5	34,6	2 659	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 997
819	k060731	3189,4	694,0503	0,514	83,1	48,5	34,6	2 659	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 848
820	k061413	1438,4	11180,4772	1,392	1137,9	781,9	356,1	5 585	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		7 023
821	k061412	1216,6	11247,6203	1,392	1137,9	786,5	351,4	5 562	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		6 778
822	k061407	848	9809,9661	1,192	757,1	686,0	71,1	3 345	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		4 193
823	k060604	961,5	7408,3469	1,192	757,1	518,1	239,1	4 920	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		5 882
824	k060606	1387,5	7393,7082	1,192	757,1	517,0	240,1	4 927	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		6 314
825	k060605	1033,5	7393,7082	1,192	757,1	517,0	240,1	4 927	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		5 960
826	k061411	1069,3	11271,7175	1,392	1137,9	788,2	349,7	5 553	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		6 622
827	k061412/1	1225,6	67,1431	0,414	47,1	4,7	42,4	2 837	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		4 062
828	k060203/1	921	10,3105	0,259	13,7	0,7	13,0	1 948	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 869
829	k060601	379	7508,764	1,192	757,1	525,1	232,1	4 874	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		5 253
830	k060203	841	2255,1222	0,7	187,1	157,7	29,4	2 524	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		3 365
831	k060603/1	879,5	56,2897	0,309	21,8	3,9	17,9	2 156	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		3 036
832	k060603	788,5	7464,6366	1,192	757,1	522,0	235,1	4 894	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		5 683
833	k060602	532,5	7464,6366	1,192	757,1	522,0	235,1	4 894	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		5 427
834	k060104	556	8375,957	1,192	757,1	585,7	171,4	4 426	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-		4 982
835	k060201	611	2255,1222	0,7	187,1	157,7	29,4	2 524	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		3 135
836	k061405	346	11271,7175	1,392	1137,9	788,2	349,7	5 553	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		5 899
837	k060108/1	1131	62,4413	0,259	13,7	4,4	9,4	1 755	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 886
838	k060108/2	1198,6	59,6758	0,309	21,8	4,2	17,7	2 147	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		3 346
839	k060106	760,5	5810,2087	1,192	757,1	406,3	350,8	5 559	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		6 319
840	k060105/3	632,5	169,3624	0,309	21,8	11,8	10,0	1 791	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 424
841	k060105/1	660	141,2638	0,259	13,7	9,9	3,9	1 323	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 983
842	k060108/3	1253,1	18,2409	0,259	13,7	1,3	12,5	1 921	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 174
843	k060105	572	6120,8348	1,192	757,1	428,0	329,1	5 447	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		6 019
844	k060108	1118	5810,1991	1,192	757,1	406,3	350,8	5 559	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		6 677
845	k060204/1	1231,5	186,6108	0,309	21,8	13,0	8,8	1 719	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2 951
846	k060204	966	2244,8117	0,7	187,1	157,0	30,1	2 544	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		3 510
847	k060320	3245,5	45,0001	0,612	131,4	3,1	128,3	4 036	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-		7 281
848	k060207	1109,5	2058,2009	0,7	187,1	143,9	43,1	2 853	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		3 962
849	k060207	1439,5	2058,2009	0,7	187,1	143,9	43,1	2 853	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		4 292
850	k060319	3101,5	784,5539	0,612	131,4	54,9	76,6	3 424	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		6 526
851	k061414	1738,4	11166,519	1,392	1137,9	780,9	357,0	5 590	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		7 328
852	k061414/1	1771,4	15,3677	0,309	21,8	1,1	20,8	2 260	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		4 032
853	k061416	1988,4	11136,6202	1,392	1137,9	778,8	359,1	5 600	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		7 589
854	k060612	2480,5	7341,4078	1,192	757,1	513,4	243,8	4 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		7 431
855	k060607	1739,5	7357,1284	1,192	757,1	514,5	242,7	4 943	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		6 683
856	k060608	2099,5	7341,4078	1,192	757,1	513,4	243,8	4 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-		7 050
857	k061903/3	2935,5	50,0437	0,414	47,1	3,5	43,6	2 862	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 798
858	k061903/3a	2815,5	53,2047	0,414	47,1	3,7	43,4	2 857	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 673
859	k060612/1	2583,5	93,3428	0,414	47,1	6,5	40,6	2 797	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 381
860	k062509	3116,4	3374,9908	1,392	1137,9	236,0	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		10 079
861	k062508	3044,4	3374,9908	1,392	1137,9	236,0	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		10 007
862	k060328/4	4623,5	38,8813	0,359	32,4	2,7	29,7	2 532	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		7 156
863	k060328/5	4548,5	88,3332	0,359	32,4	6,2	26,2	2 434	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		6 983
864	k061903/1	3056,5	24,9416	0,414	47,1	1,7	45,3	2 898	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		5 955
865	k061905	6095,1	302,9857	0,7	187,1	21,2	165,9	4 380	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-		10 475

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
866	k060321б	1695,5	124,5549	0,414	47,1	8,7	38,4	2 748	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 444
867	k060322/1	1986,5	48,604	0,259	13,7	3,4	10,3	1 810	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 797
868	k060323	2024,5	67,876	0,414	47,1	4,7	42,3	2 836	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 860
869	k060326	5186,5	38,8813	0,414	47,1	2,7	44,4	2 878	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 065
870	k060324	2195,5	41,0686	0,414	47,1	2,9	44,2	2 875	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 071
871	k060322	1888,5	116,48	0,414	47,1	8,1	38,9	2 761	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 650
872	k060321а	1644,5	223,8058	0,414	47,1	15,7	31,4	2 579	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	4 224
873	k060213	1884,5	2493,3919	0,7	187,1	174,4	12,7	1 933	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 817
874	k060213/п1	1961,1	382,7806	0,359	32,4	26,8	5,6	1 491	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 452
875	k060213/п2	2109,1	22,3844	0,125	2,0	1,6	0,5	673	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 782
876	k060213/1	2025,1	356,5418	0,359	32,4	24,9	7,4	1 631	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 656
877	k060213/3	2199,6	158,5218	0,309	21,8	11,1	10,8	1 833	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 033
878	k060213/3п	2276,6	158,5218	0,259	13,7	11,1	2,7	1 174	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451
879	k060213/4	2361,6	131,1363	0,259	13,7	9,2	4,6	1 396	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 757
880	k060213/4п	2394,6	32,1939	0,259	13,7	2,3	11,5	1 872	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 267
881	k060213/6	2493,6	13,8758	0,259	13,7	1,0	12,8	1 936	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 430
882	k060213/2п1	2267,1	166,992	0,259	13,7	11,7	2,1	1 083	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 350
883	k060213/9	2982	5,3962	0,15	3,3	0,4	2,9	1 207	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 189
884	k060217/29	3640,1	10,2238	0,1	1,1	0,7	0,4	650	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 290
885	k060804	4807,4	372,0011	0,514	83,1	26,0	57,1	3 119	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 926
886	k060802	5006,4	336,7281	0,514	83,1	23,5	59,6	3 161	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 168
887	k060801б	5214,4	181,9057	0,514	83,1	12,7	70,4	3 334	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 548
888	k061427/8	4467,9	205,6995	0,414	47,1	14,4	32,7	2 612	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 080
889	k060702/п	4535,9	785,0748	0,514	83,1	54,9	28,2	2 492	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 028
890	k061427/9	4643,9	165,2525	0,414	47,1	11,6	35,5	2 682	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 326
891	k061427/10	4691,9	165,2525	0,514	83,1	11,6	71,6	3 351	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 043
892	k060702	4403,9	785,0748	0,514	83,1	54,9	28,2	2 492	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 896
893	k060624	5425,3	7217,2155	1,192	757,1	504,7	252,4	5 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	10 431
894	k060714а	5635,9	448,8313	0,514	83,1	31,4	51,7	3 022	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 658
895	k060710	5356,9	527,2428	0,414	47,1	36,9	10,2	1 804	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 160
896	k060622	5129,8	7217,2155	1,192	757,1	504,7	252,4	5 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	10 136
897	k060709	5334,4	554,0862	0,414	47,1	38,7	8,3	1 691	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 025
898	k060707	5080,5	609,3735	0,414	47,1	42,6	4,5	1 387	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 467
899	k060706/1	5067,9	30,9172	0,207	7,6	2,2	5,5	1 478	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 546
900	k060703а	4621,2	764,8877	0,514	83,1	53,5	29,6	2 531	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 152
901	k060708	5143,5	564,4526	0,414	47,1	39,5	7,6	1 642	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 786
902	k060902	5854	341,8183	0,612	131,4	23,9	107,5	3 815	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 669
903	k060904	5677	938,9358	0,7	187,1	65,7	121,4	3 965	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 642
904	k061921	5570	942,3003	0,7	187,1	65,9	121,2	3 963	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 533
905	k061920	5381,5	943,1187	0,7	187,1	66,0	121,1	3 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 344
906	k061919/2	5204	53,6323	0,259	13,7	3,8	10,0	1 791	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 995
907	k061919/3	5279	50,3678	0,259	13,7	3,5	10,2	1 803	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 082
908	k061919/5	5343	49,0129	0,207	7,6	3,4	4,2	1 359	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 702
909	k062513	4105,9	3293,1342	1,392	1137,9	230,3	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	11 068
910	k061427/13	5128,9	134,5353	0,309	21,8	9,4	12,4	1 920	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 049
911	k061427/12	4943,9	165,2525	0,259	13,7	11,6	2,2	1 103	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 047
912	k060725	4148,5	526,2783	0,514	83,1	36,8	46,3	2 918	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 066
913	k060727	3982,9	610,0912	0,514	83,1	42,7	40,5	2 795	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 778
914	k060618	4333,8	7217,2155	1,192	757,1	504,7	252,4	5 006	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	9 340
915	k060729	3860,3	678,5189	0,514	83,1	47,4	35,7	2 685	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 545
916	k060729/1	3912,5	66,2356	0,309	21,8	4,6	17,2	2 129	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 042

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
917	k060730	3559,4	678,5189	0,514	83,1	47,4	35,7	2 685	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 245
918	k060901a	5978	316,2662	0,612	131,4	22,1	109,3	3 835	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 813
919	k060627/4	7169,3	100,7044	0,514	83,1	7,0	76,1	3 417	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 587
920	k060627/6	7346,2	100,4002	0,207	7,6	7,0	0,6	733	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 079
921	k060627/7	7489,2	45,0148	0,514	83,1	3,1	80,0	3 472	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 961
922	k060627/7a	7538,2	37,7462	0,514	83,1	2,6	80,5	3 479	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 017
923	k060627/9	7647,2	21,1298	0,514	83,1	1,5	81,6	3 495	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 142
924	k060912	6516	261,0928	0,612	131,4	18,3	113,2	3 878	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 394
925	k060913	6662	247,0073	0,612	131,4	17,3	114,2	3 889	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 551
926	k060915	6793	205,9056	0,514	83,1	14,4	68,7	3 308	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 101
927	k060916	7100	168,5321	0,612	131,4	11,8	119,7	3 947	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 047
928	k060911/8a	6932	65,0171	0,259	13,7	4,5	9,2	1 744	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 676
929	k060911/9a	6939	38,7374	0,15	3,3	2,7	0,6	717	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 656
930	k060906	5950	568,8191	0,612	131,4	39,8	91,7	3 626	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 576
931	k060905	5803	582,5227	0,612	131,4	40,7	90,7	3 614	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 417
932	k060905/1	5808	13,7036	0,207	7,6	1,0	6,7	1 574	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 382
933	k060907	6035	460,4997	0,612	131,4	32,2	99,2	3 719	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 754
934	k060908	6090	446,2414	0,612	131,4	31,2	100,2	3 731	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 821
935	k060911/6	6723	97,3438	0,259	13,7	6,8	6,9	1 594	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 317
936	k060911/6п1	6795	4,4557	0,15	3,3	0,3	3,0	1 216	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 011
937	k060911/6a	6894	4,4557	0,07	0,4	0,3	0,1	450	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 344
938	k060911/7	6772	85,186	0,259	13,7	6,0	7,8	1 654	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 426
939	k060911/7п	6860	81,7306	0,259	13,7	5,7	8,0	1 670	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 530
940	k060911/8	6900	71,3824	0,259	13,7	5,0	8,7	1 716	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 616
941	k061919	5140	1004,9445	0,7	187,1	70,3	116,8	3 917	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 057
942	k060911/10	7003	26,2796	0,259	13,7	1,8	11,9	1 893	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 896
943	k060911/11	6994	36,0549	0,207	7,6	2,5	5,1	1 446	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 440
944	k061914	4448	1580,0127	0,7	187,1	110,5	76,6	3 424	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 872
945	k061915	4695,5	1577,703	0,7	187,1	110,3	76,7	3 427	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 122
946	k060911	6315	440,5127	0,612	131,4	30,8	100,6	3 736	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 051
947	k060911/1	6335	119,7951	0,309	21,8	8,4	13,5	1 969	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 304
948	k060911/2	6385	113,0752	0,259	13,7	7,9	5,8	1 509	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 894
949	k060911/3	6435	111,984	0,259	13,7	7,8	5,9	1 515	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 950
950	k060911/4	6520	107,9829	0,259	13,7	7,6	6,2	1 537	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 057
951	k060911/5	6595	99,8899	0,259	13,7	7,0	6,8	1 581	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 176
952	k060911/14	7175	18,0502	0,15	3,3	1,3	2,0	1 075	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 250
953	k060911/15	7230,5	15,4586	0,15	3,3	1,1	2,2	1 105	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335
954	k060916/5a	7693,2	83,3128	0,259	13,7	5,8	7,9	1 663	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 356
955	k060916/4	7625,7	108,2617	0,259	13,7	7,6	6,2	1 536	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 161
956	k060916/2	7463,5	133,632	0,259	13,7	9,3	4,4	1 379	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 842
957	k060911/12	7054	27,3254	0,15	3,3	1,9	1,4	950	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 004
958	k060911/13	7096	25,9614	0,15	3,3	1,8	1,5	970	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 066
959	k061907	5563,1	378,3037	0,7	187,1	26,5	160,6	4 335	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	9 898
960	k061911	4579,5	500,8104	0,7	187,1	35,0	152,0	4 260	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	8 839
961	k061911a	4460,9	514,7687	0,514	83,1	36,0	47,1	2 934	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 395
962	k061909a	4845,5	474,7491	0,514	83,1	33,2	49,9	2 988	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 834
963	k060217/42	5012,5	471,0299	0,514	83,1	32,9	50,2	2 993	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 006
964	k060222a	3521,6	455,0223	0,414	47,1	31,8	15,3	2 050	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 571
965	k60217/32	4166	192,0668	0,414	47,1	13,4	33,7	2 636	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 802
966	k060217/7п	4248,5	163,8313	0,259	13,7	11,5	2,3	1 119	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 367
967	k60217/31	4015,5	221,3602	0,414	47,1	15,5	31,6	2 584	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 599

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
968	k060328/6	4210,5	252,1645	0,309	21,8	17,6	4,2	1 360	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 570
969	k060217/8п1	5225,3	2,2163	0,15	3,3	0,2	3,1	1 236	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 461
970	k060217/8	3660,1	42,6875	0,309	21,8	3,0	18,9	2 192	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 852
971	k060217/14	3840,1	42,6875	0,309	21,8	3,0	18,9	2 192	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 032
972	k060217/15	3914,6	34,0151	0,207	7,6	2,4	5,2	1 459	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 373
973	k060217/16	4009,1	22,1435	0,15	3,3	1,5	1,7	1 024	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 033
974	k060217/27	3521,1	64,2529	0,309	21,8	4,5	17,3	2 135	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 656
975	k060217/5	3404,1	610,3463	0,414	47,1	42,7	4,4	1 380	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 784
976	k060217/п5	3454,1	32,0975	0,15	3,3	2,2	1,0	868	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322
977	k060217/4	3112,8	617,0337	0,414	47,1	43,1	3,9	1 331	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 444
978	k060217/3	2943,8	622,4299	0,414	47,1	43,5	3,6	1 289	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 233
979	k060435	5007	42,4948	0,309	21,8	3,0	18,9	2 192	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 199
980	k60217/35	4368	125,7884	0,414	47,1	8,8	38,3	2 746	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 114
981	k060217/9	5091,3	22,741	0,15	3,3	1,6	1,7	1 016	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 107
982	k060434	4788	125,7884	0,414	47,1	8,8	38,3	2 746	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 534
983	k060434б	4914	52,3331	0,309	21,8	3,7	18,2	2 167	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 081
984	k060434a	4845	99,9639	0,309	21,8	7,0	14,8	2 031	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 876
985	k060217/13	4897	42,5622	0,207	7,6	3,0	4,6	1 404	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 301
986	k060432	3300,1	56,756	0,414	47,1	4,0	43,1	2 852	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 152
987	k060217/11	4920	33,6971	0,207	7,6	2,4	5,3	1 461	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 381
988	k060217/12	4959	5,955	0,207	7,6	0,4	7,2	1 614	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 573
989	k060217/10	5034,5	27,742	0,15	3,3	1,9	1,3	943	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 978
990	k060228	4267,1	79,1405	0,309	21,8	5,5	16,3	2 093	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 360
991	k060228a	4273,1	73,2625	0,309	21,8	5,1	16,7	2 110	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 383
992	k060229	4454,1	68,5409	0,309	21,8	4,8	17,0	2 123	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 577
993	k060227	4215,1	79,1405	0,309	21,8	5,5	16,3	2 093	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 308
994	k060111/1	1572,5	169,3431	0,309	21,8	11,8	10,0	1 791	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 364
995	k062103/4	1994,9	47,12	0,309	21,8	3,3	18,5	2 180	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 175
996	k062103/3	1904,9	47,12	0,309	21,8	3,3	18,5	2 180	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 085
997	k062103	1663,5	1191,5316	0,8	265,6	83,3	182,3	4 513	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	6 177
998	k060111	1500,5	5570,7637	1,192	757,1	389,6	367,6	5 642	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	7 142
999	k060109	1208	5734,277	1,192	757,1	401,0	356,1	5 585	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	6 793
1000	k060112/15	1996,5	11,7559	0,15	3,3	0,8	2,5	1 145	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 141
1001	k060112	1974,5	4209,889	1,192	757,1	294,4	462,7	6 071	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	8 045
1002	k060113	2099,5	3564,9707	0,8	265,6	249,3	16,3	2 095	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 194
1003	k060112/1a	2109,7	633,1623	0,612	131,4	44,3	87,2	3 569	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 678
1004	k060112/2	2215,2	599,7351	0,612	131,4	41,9	89,5	3 599	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 814
1005	k062104	1758	1144,4116	0,8	265,6	80,0	185,6	4 539	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	6 297
1006	k060112/4	2351,9	578,5648	0,612	131,4	40,5	91,0	3 618	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 969
1007	k060112/6	2606,4	514,707	0,414	47,1	36,0	11,1	1 851	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 458
1008	k060г68	2740,5	456,3417	0,612	131,4	31,9	99,5	3 722	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 463
1009	k060г59	2973,4	6,803	0,414	47,1	0,5	46,6	2 924	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	5 897
1010	k060123a	2655,6	456,3514	0,414	47,1	31,9	15,2	2 046	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	4 701
1011	k062105	1863	1140,3645	0,8	265,6	79,7	185,9	4 541	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	6 404
1012	k060г121	2716,6	0,0096	0,309	21,8	0,0	21,8	2 297	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	5 014
1013	k060117	2652	3410,4093	0,898	359,8	238,5	121,4	3 965	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	6 617
1014	k060116	2552	3410,4093	0,996	472,4	238,5	233,9	4 886	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	7 438
1015	k060115	2399,5	3410,4093	0,898	359,8	238,5	121,4	3 965	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	6 364
1016	k060120/4	3630,9	227,9396	0,514	83,1	15,9	67,2	3 285	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 915
1017	k060118	2713	3410,4093	0,898	359,8	238,5	121,4	3 965	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	6 678
1018	k060121	3105,2	3360,1768	0,898	359,8	235,0	124,9	4 001	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	7 106

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1019	k060120/3	3697,9	169,5743	0,514	83,1	11,9	71,3	3 347	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 045
1020	k060120/2a	3971,9	67,6447	0,514	83,1	4,7	78,4	3 450	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 422
1021	k060120	2986,5	3360,1768	0,898	359,8	235,0	124,9	4 001	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	6 988
1022	k060120/2	4127,9	55,7924	0,514	83,1	3,9	79,2	3 462	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 589
1023	k060112/12	3188,9	402,12	0,414	47,1	28,1	19,0	2 196	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 385
1024	k060120/4a	3507,9	236,8047	0,514	83,1	16,6	66,6	3 275	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 783
1025	k060120/5	3398,9	276,7556	0,514	83,1	19,4	63,8	3 231	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 629
1026	k060312/1	5833,8	638,7413	0,414	47,1	44,7	2,4	1 140	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 974
1027	k060312/4	6203,8	462,7793	0,414	47,1	32,4	14,7	2 026	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 230
1028	k060312/4a	6234,8	122,0978	0,259	13,7	8,5	5,2	1 455	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 689
1029	k060312/4	6528,8	462,7793	0,414	47,1	32,4	14,7	2 026	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 555
1030	k060316	2414,5	959,5244	0,612	131,4	67,1	64,3	3 240	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 654
1031	k060316/2	2698,5	88,5163	0,259	13,7	6,2	7,5	1 638	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 336
1032	k060316/2a	2750,5	5,5889	0,1	1,1	0,4	0,7	781	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 532
1033	k060316/3	2784,5	82,9274	0,259	13,7	5,8	7,9	1 664	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 449
1034	k060316/4	2826,5	54,0291	0,207	7,6	3,8	3,8	1 322	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 148
1035	k060316/4a	2941	7,0343	0,082	0,7	0,5	0,2	497	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438
1036	k060317	2635,5	825,0733	0,612	131,4	57,7	73,7	3 384	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	6 019
1037	k060317/1	2737,5	40,5194	0,259	13,7	2,8	10,9	1 841	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 579
1038	k060312	5600,3	741,7694	0,612	131,4	51,9	79,6	3 466	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 067
1039	k062106	2231,5	985,4259	0,8	265,6	68,9	196,7	4 624	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	6 856
1040	k060312/3	6062,3	614,8729	0,414	47,1	43,0	4,1	1 347	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 410
1041	k060314	2298,5	985,4259	0,612	131,4	68,9	62,5	3 211	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	5 509
1042	k060304	4868,3	826,5662	0,612	131,4	57,8	73,6	3 382	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 250
1043	k060306	5070,5	35,2196	0,612	131,4	2,5	129,0	4 043	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 113
1044	k060304/2	6162,3	59,0301	0,207	7,6	4,1	3,5	1 282	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 444
1045	k060304/п3	6169,3	50,0108	0,207	7,6	3,5	4,1	1 352	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 521
1046	k0603109	5149,3	745,354	0,514	83,1	52,1	31,0	2 568	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 717
1047	k060304/1	4904,3	45,9926	0,259	13,7	3,2	10,5	1 820	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 725
1048	k060301	4351,1	2247,6729	0,7	187,1	157,2	29,9	2 538	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 889
1049	k060402	4659,8	1372,8881	0,612	131,4	96,0	35,4	2 680	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 339
1050	k060302	4575,2	869,1574	0,612	131,4	60,8	70,7	3 338	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 913
1051	k060402/3	4744	183,5177	0,309	21,8	12,8	9,0	1 733	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 477
1052	k060403	4784,4	1189,3704	0,612	131,4	83,2	48,3	2 957	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 741
1053	k060402/6a	5175	18,954	0,207	7,6	1,3	6,3	1 546	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 721
1054	k060402/6	5021	18,954	0,309	21,8	1,3	20,5	2 252	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 273
1055	k060405	5261,4	1142,8125	0,612	131,4	79,9	51,5	3 019	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 280
1056	k060405a	5283,4	7,7088	0,612	131,4	0,5	130,9	4 062	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 345
1057	k060406a	5387,4	161,8945	0,259	13,7	11,3	2,4	1 140	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 527
1058	k060404	4920,4	1144,274	0,612	131,4	80,0	51,4	3 017	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 937
1059	k060406	5295,4	1135,1037	0,612	131,4	79,4	52,1	3 029	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 324
1060	k060402/4	4828	66,3631	0,309	21,8	4,6	17,2	2 129	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 957
1061	k060121/1	3213,2	74,7465	0,207	7,6	5,2	2,4	1 137	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 350
1062	k060124/1	3654,8	299,2126	0,414	47,1	20,9	26,2	2 433	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 088
1063	k060124/2	3755,8	258,0958	0,414	47,1	18,0	29,0	2 515	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 271
1064	k060122	3223,8	3285,4304	0,898	359,8	229,8	130,1	4 054	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	7 277
1065	k060138A	3469,3	2578,3901	0,898	359,8	180,3	179,5	4 491	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	7 961
1066	k060133	3832,8	650,4842	0,514	83,1	45,5	37,6	2 731	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 564
1067	k060135	4012,7	133,3766	0,514	83,1	9,3	73,8	3 384	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 397
1068	k060135/1	4120,2	54,5726	0,514	83,1	3,8	79,3	3 463	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	7 583
1069	k060124/6	4315,3	84,5655	0,259	13,7	5,9	7,8	1 657	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 972

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1070	k060124/7	4344,3	84,5655	0,207	7,6	5,9	1,7	1 021	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 366
1071	k060134	3910,2	566,3521	0,514	83,1	39,6	43,5	2 861	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 771
1072	k060124/3	3908,8	205,3721	0,414	47,1	14,4	32,7	2 613	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 521
1073	k060124/4	3967,8	173,1782	0,414	47,1	12,1	35,0	2 668	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 636
1074	k060124/5	3985,8	162,9737	0,414	47,1	11,4	35,7	2 686	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 671
1075	k060124/7a	4656,3	35,2292	0,15	3,3	2,5	0,8	804	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 461
1076	k060143/9	4343,8	44,1049	0,207	7,6	3,1	4,5	1 393	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 737
1077	k060142	4222,3	1927,9059	0,8	265,6	134,8	130,8	4 061	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	8 283
1078	k060143	4303,8	1731,0681	0,8	265,6	121,1	144,6	4 192	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	8 496
1079	k060143/7	5216,3	263,6194	0,414	47,1	18,4	28,7	2 504	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 721
1080	k060143/1	4600,8	89,9004	0,309	21,8	6,3	15,6	2 062	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 662
1081	k060143/1a	4429,8	89,9004	0,414	47,1	6,3	40,8	2 803	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 232
1082	k060143/8	5132,3	294,4072	0,414	47,1	20,6	26,5	2 443	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 575
1083	k060143/4	4896,8	16,6051	0,309	21,8	1,2	20,7	2 257	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 154
1084	k060143/2	4742,8	62,2503	0,309	21,8	4,4	17,5	2 140	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 883
1085	k060404/13	7031,4	47,3118	0,612	131,4	3,3	128,1	4 034	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 066
1086	k060144a	4706	1597,0628	0,7	187,1	111,7	75,4	3 407	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 113
1087	k060149	5128	1592,6523	0,7	187,1	111,4	75,7	3 412	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	8 540
1088	k061531	4882,3	2896,0869	0,996	472,4	202,5	269,8	5 113	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	9 996
1089	k060149a	5193,5	1592,6523	0,612	131,4	111,4	20,1	2 236	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 430
1090	k061535	5468,8	2601,6797	0,996	472,4	181,9	290,4	5 234	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	10 703
1091	k060150/4	6336,8	730,8384	0,7	187,1	51,1	136,0	4 111	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 448
1092	k060129/9	4762,1	423,5108	0,414	47,1	29,6	17,5	2 139	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 902
1093	k060129/7	4720,1	443,9102	0,414	47,1	31,0	16,0	2 082	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 802
1094	k060129/8	4734,1	20,3994	0,259	13,7	1,4	12,3	1 914	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 648
1095	k060129/14	4722,1	156,5989	0,259	13,7	11,0	2,8	1 193	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 915
1096	k060129/15	4966,1	112,4275	0,259	13,7	7,9	5,9	1 512	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 478
1097	k060129/5	4478,1	452,149	0,414	47,1	31,6	15,5	2 058	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 536
1098	k060129/4	4476,1	652,4568	0,414	47,1	45,6	1,5	971	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 447
1099	k060129/10	4895,1	386,1616	0,414	47,1	27,0	20,1	2 236	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 132
1100	k060129/15п	5063,1	76,5816	0,259	13,7	5,4	8,4	1 693	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 757
1101	k060404/8	6378,4	173,3998	0,414	47,1	12,1	35,0	2 668	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 046
1102	k060404/7	6255,4	192,2864	0,514	83,1	13,4	69,7	3 323	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 578
1103	k060404/1	5199,1	343,6669	0,414	47,1	24,0	23,1	2 337	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 536
1104	k060404/3	5435,1	275,171	0,612	131,4	19,2	112,2	3 867	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 302
1105	k060404/4	5706,1	242,187	0,612	131,4	16,9	114,5	3 892	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 598
1106	k060406/2a	5520,4	152,3802	0,309	21,8	10,7	11,2	1 856	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 377
1107	k060406/2в	5768,3	152,3802	0,259	13,7	10,7	3,1	1 231	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
1108	k060406/3	5780,5	138,2345	0,259	13,7	9,7	4,1	1 346	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 126
1109	k060404/6	6019,4	199,2875	0,514	83,1	13,9	69,2	3 315	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 335
1110	k060129/16	5425,1	23,8727	0,259	13,7	1,7	12,1	1 902	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 327
1111	k060404/5	5872,1	211,5252	0,612	131,4	14,8	116,7	3 915	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	9 787
1112	k060404/5a	5939,4	211,5252	0,514	83,1	14,8	68,3	3 302	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 242
1113	k060404/16	9943,6	190,6129	0,359	32,4	13,3	19,1	2 199	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 143
1114	k060404/16б	10026,6	15,7711	0,207	7,6	1,1	6,5	1 563	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 590
1115	k060404/16a	10070,6	6,2288	0,15	3,3	0,4	2,8	1 200	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 270
1116	k060155	9719,6	161,5167	0,612	131,4	11,3	120,1	3 952	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	13 672
1117	k060404/12a	6947,4	106,2552	0,612	131,4	7,4	124,0	3 992	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 940
1118	k060404/10	6517,4	169,478	0,612	131,4	11,9	119,6	3 946	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 464
1119	k060404/9	6581,4	35,8459	0,207	7,6	2,5	5,1	1 447	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 029
1120	k060404/11	6606,4	133,6321	0,612	131,4	9,3	122,1	3 973	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 579

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1121	k060150/2б	5914,5	25,7717	0,125	2,0	1,8	0,2	535	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 450
1122	k060150	5406,5	1355,6729	0,612	131,4	94,8	36,6	2 708	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 115
1123	k061537	5634,8	2601,6797	0,996	472,4	181,9	290,4	5 234	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	10 869
1124	k060150/3	5975,5	939,4454	0,514	83,1	65,7	17,4	2 138	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	8 113
1125	k060404/17	10237,6	133,4192	0,309	21,8	9,3	12,5	1 924	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 161
1126	k060404/18	10324,6	74,4599	0,309	21,8	5,2	16,6	2 106	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 431
1127	k060404/19	10463,6	70,9285	0,309	21,8	5,0	16,9	2 116	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 580
1128	k061538/1	6164,7	68,0682	0,414	47,1	4,8	42,3	2 835	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 000
1129	k061538	6011,8	1870,8412	0,996	472,4	130,8	341,5	5 511	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	11 523
1130	k060217/2	2804,8	591,8932	0,414	47,1	41,4	5,7	1 497	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 302
1131	k060217/17	4091,1	14,1456	0,15	3,3	1,0	2,3	1 119	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 211
1132	k060217/18	4149,6	10,6767	0,15	3,3	0,7	2,5	1 156	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 306
1133	k060423/6п4	7128,3	47,8909	0,207	7,6	3,3	4,3	1 367	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 495
1134	k060423/11	6967,8	71,5286	0,309	21,8	5,0	16,8	2 114	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 082
1135	k060423/8	6694,8	103,7797	0,359	32,4	7,3	25,1	2 402	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	9 097
1136	k060423/10	6907,8	74,5736	0,309	21,8	5,2	16,6	2 106	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 014
1137	k060423/12	7127,8	56,3038	0,309	21,8	3,9	17,9	2 156	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 284
1138	k060423/6п1	6723,8	166,7323	0,414	47,1	11,7	35,4	2 679	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 403
1139	k062114	6761,8	71,6438	0,612	131,4	5,0	126,4	4 017	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 779
1140	k060423/6	6881,8	151,0642	0,414	47,1	10,6	36,5	2 705	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 587
1141	k060423/7	6661,8	416,5746	0,414	47,1	29,1	18,0	2 158	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	8 820
1142	k060425	3952,4	489,7615	0,414	47,1	34,2	12,8	1 940	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 892
1143	k060423/1	7244,1	18,4048	0,414	47,1	1,3	45,8	2 908	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 152
1144	k060421а	4224,4	449,0976	0,414	47,1	31,4	15,7	2 067	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 291
1145	k060420	4442	400,1853	0,414	47,1	28,0	19,1	2 201	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 643
1146	k062118	3931,5	146,0626	0,612	131,4	10,2	121,2	3 964	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	7 895
1147	k060423	4072,4	464,997	0,414	47,1	32,5	14,6	2 019	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 092
1148	k060423/14б	7266,6	16,9985	0,309	21,8	1,2	20,6	2 256	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	9 523
1149	k060423/14а	7068,7	43,1879	0,309	21,8	3,0	18,8	2 191	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 259
1150	k060423/15	6967,3	57,3047	0,309	21,8	4,0	17,8	2 153	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 121
1151	k060423/16	6848,8	115,6218	0,309	21,8	8,1	13,8	1 983	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 831
1152	k060423/20	6714,7	120,2663	0,309	21,8	8,4	13,4	1 968	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 682
1153	k060423/21	6466,6	140,2128	0,309	21,8	9,8	12,0	1 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 367
1154	k060406/1	5601,4	69,543	0,207	7,6	4,9	2,8	1 189	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 791
1155	k060423/17	6375,6	168,1572	0,309	21,8	11,8	10,1	1 796	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 171
1156	k060408/1	5693,3	820,829	0,514	83,1	57,4	25,7	2 420	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	8 113
1157	k060408а	5700,3	703,479	0,514	83,1	49,2	33,9	2 643	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 343
1158	k060409	5898,3	695,384	0,514	83,1	48,6	34,5	2 657	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 555
1159	k060414/2	5452,5	172,1493	0,309	21,8	12,0	9,8	1 780	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 232
1160	k060419	4545	388,6895	0,414	47,1	27,2	19,9	2 230	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 775
1161	k060418	4589,5	360,0031	0,414	47,1	25,2	21,9	2 299	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	6 889
1162	k060417а	4712	351,5235	0,414	47,1	24,6	22,5	2 319	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 031
1163	k060417	4796	331,0951	0,414	47,1	23,2	23,9	2 365	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 161
1164	k060415/п1	4918,3	310,5415	0,414	47,1	21,7	25,4	2 409	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 327
1165	k060415	4978,3	281,6721	0,414	47,1	19,7	27,4	2 469	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 447
1166	k060414	5276,7	278,8776	0,414	47,1	19,5	27,6	2 474	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 751
1167	k060413	5531	73,0505	0,414	47,1	5,1	42,0	2 828	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 359
1168	k060412	5793,6	56,573	0,414	47,1	4,0	43,1	2 853	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 646
1169	k060411/5	6346,6	55,2625	0,259	13,7	3,9	9,9	1 784	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 131
1170	k060411/6б	6491,6	42,6586	0,207	7,6	3,0	4,6	1 403	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 895
1171	k060414/26	4546	39,8545	0,15	3,3	2,8	0,5	684	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 230

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1172	k060224/2	4167	250,0933	0,309	21,8	17,5	4,3	1 374	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 541
1173	k060224	3836,1	451,8039	0,414	47,1	31,6	15,5	2 059	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 895
1174	k060225/1	4126,1	3,3726	0,207	7,6	0,2	7,4	1 627	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 753
1175	k060226	4038,6	98,297	0,414	47,1	6,9	40,2	2 790	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 828
1176	k060223	3651,6	455,0127	0,414	47,1	31,8	15,3	2 050	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	5 701
1177	k060414/23а	4388	243,7625	0,309	21,8	17,0	4,8	1 417	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 805
1178	k060225	4008,1	137,0819	0,414	47,1	9,6	37,5	2 728	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	6 736
1179	k060414/13	5135,4	258,5896	0,414	47,1	18,1	29,0	2 514	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 649
1180	k060414/14	5084	265,2288	0,414	47,1	18,5	28,5	2 501	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 585
1181	k060414/14а	4996	303,8788	0,414	47,1	21,3	25,8	2 423	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 419
1182	k060414/15	5012	38,65	0,414	47,1	2,7	44,4	2 879	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 891
1183	k060414/15б	5101	34,5065	0,207	7,6	2,4	5,2	1 456	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 557
1184	k060414/16	4935	307,0394	0,414	47,1	21,5	25,6	2 417	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 352
1185	k060414/17	4873	385,9928	0,414	47,1	27,0	20,1	2 237	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 110
1186	k060414/28	5049,8	78,9534	0,414	47,1	5,5	41,6	2 819	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 869
1187	k060414/29	5105,9	78,9438	0,414	47,1	5,5	41,6	2 819	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	7 925
1188	k060414/29а	5125,9	29,3031	0,207	7,6	2,0	5,6	1 487	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 613
1189	k060414/30	5238,5	49,6407	0,414	47,1	3,5	43,6	2 863	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	8 101
1190	k060414/30а	5266,3	34,5932	0,207	7,6	2,4	5,2	1 455	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 722
1191	k060414/17а	4823	395,465	0,414	47,1	27,7	19,4	2 213	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	7 036
1192	k060414/18	4745	423,4094	0,414	47,1	29,6	17,5	2 140	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 885
1193	k060414/19	4703	456,1718	0,414	47,1	31,9	15,2	2 046	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	6 749
1194	k060414/20	4632	467,6386	0,414	47,1	32,7	14,4	2 011	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 643
1195	k060414/20а	4602	482,5744	0,414	47,1	33,7	13,3	1 963	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 565
1196	k062123	4496	193,9829	0,309	21,8	13,6	8,3	1 686	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 182
1197	k060414/12п	5283,1	254,0606	0,414	47,1	17,8	29,3	2 523	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	7 806
1198	k060414/10а	5552,1	211,0166	0,309	21,8	14,8	7,1	1 605	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 157
1199	k060414/6	6050,1	58,7553	0,259	13,7	4,1	9,6	1 770	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 820
1200	k060414/7	6162,6	48,1557	0,207	7,6	3,4	4,3	1 365	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 528
1201	k060414/8	6180,6	25,4148	0,259	13,7	1,8	12,0	1 896	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 077
1202	k060414/8п1	5862,6	46,3927	0,15	3,3	3,2	0,0	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 138
1203	k060414/8а	5927,6	10,3826	0,259	13,7	0,7	13,0	1 948	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 875
1204	k060414/10б	5698,6	59,2086	0,207	7,6	4,1	3,5	1 281	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 979
1205	k060414/9	6066,6	23,3384	0,15	3,3	1,6	1,6	1 008	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 074
1206	k060414/10п	5593,1	151,8081	0,259	13,7	10,6	3,1	1 236	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 830
1207	k060414/11п	5390,1	188,603	0,309	21,8	13,2	8,6	1 710	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 101
1208	k060414/3п	5767,1	139,6667	0,309	21,8	9,8	12,1	1 902	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 669
1209	k060414/3п1	5956,1	155,8623	0,309	21,8	10,9	10,9	1 843	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 799
1210	k060411/31	6301,1	103,1534	0,309	21,8	7,2	14,6	2 022	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 323
1211	k060411/5	6289,5	55,2625	0,259	13,7	3,9	9,9	1 784	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 073
1212	k060411/14	6730,3	38,3706	0,207	7,6	2,7	4,9	1 431	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 162
1213	k060411/1	6448,3	83,178	0,414	47,1	5,8	41,3	2 813	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 261
1214	k060411/7п	6466,3	27,0772	0,15	3,3	1,9	1,4	953	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 420
1215	k060411/9	6553,8	22,6446	0,15	3,3	1,6	1,7	1 017	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 571
1216	k060411/10	6625,8	12,2377	0,15	3,3	0,9	2,4	1 140	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 766
1217	k060160	8745,3	187,2139	0,514	83,1	13,1	70,0	3 328	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	12 074
1218	k060411/19а	7398,3	54,376	0,414	47,1	3,8	43,3	2 856	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 254
1219	k060161	8609,3	196,2904	0,514	83,1	13,7	69,4	3 319	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 928
1220	k060406/3а	5850,2	88,1755	0,259	13,7	6,2	7,6	1 639	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 490
1221	k060406/4	5983,7	78,3468	0,259	13,7	5,5	8,3	1 685	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 669
1222	k060406/5	6037	25,8884	0,259	13,7	1,8	11,9	1 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 932

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1223	k060406/7	6697,5	42,4562	0,259	13,7	3,0	10,8	1 834	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 531
1224	k060159б	8931,6	187,2133	0,612	131,4	13,1	118,4	3 933	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	12 865
1225	k060406/9	6798,5	22,8759	0,15	3,3	1,6	1,7	1 014	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 812
1226	k060159а	9209,6	187,2133	0,612	131,4	13,1	118,4	3 933	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	13 143
1227	k060411/2	6574,3	38,3706	0,414	47,1	2,7	44,4	2 879	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 453
1228	k061550	7695,3	1714,1809	0,996	472,4	119,9	352,5	5 567	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	13 262
1229	k060411/20	7085,8	92,3158	0,259	13,7	6,5	7,3	1 619	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 705
1230	k060411/35	7088,8	52,0759	0,259	13,7	3,6	10,1	1 797	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 886
1231	k060411/35а	7256,8	52,0759	0,207	7,6	3,6	4,0	1 336	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 593
1232	k060411/36	7359,3	13,4133	0,125	2,0	0,9	1,1	884	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 244
1233	k060411/27	6955,3	18,0193	0,15	3,3	1,3	2,0	1 075	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 031
1234	k060411/27а	7049,3	15,09	0,15	3,3	1,1	2,2	1 109	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 158
1235	k060411/19	7035,8	226,0635	0,414	47,1	15,8	31,3	2 575	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 611
1236	k060411/17	6617,8	353,0852	0,514	83,1	24,7	58,4	3 142	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 760
1237	k060411/26	6895,3	57,3535	0,414	47,1	4,0	43,1	2 851	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 747
1238	k060411/21	7432,3	51,437	0,414	47,1	3,6	43,5	2 860	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 292
1239	k060411/22а	7629,9	12,2377	0,414	47,1	0,9	46,2	2 916	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 546
1240	k060164	8231,3	196,2904	0,309	21,8	13,7	8,1	1 676	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 907
1241	k042222/20	7214,4	11,594	0,259	13,7	0,8	12,9	1 944	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 158
1242	k042222/4	7381	202,6998	0,414	47,1	14,2	32,9	2 617	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 998
1243	k042222/5	7447,5	174,3239	0,309	21,8	12,2	9,6	1 771	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 219
1244	k042222/6	7516,3	51,75	0,207	7,6	3,6	4,0	1 339	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 855
1245	k042223	7414,6	74,1104	0,514	83,1	5,2	77,9	3 444	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 858
1246	k042223/п1	7419,6	22,5423	0,125	2,0	1,6	0,5	668	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 088
1247	k042222/1	7217,9	228,4156	0,414	47,1	16,0	31,1	2 571	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 789
1248	k042222/2	7264,9	25,7158	0,259	13,7	1,8	11,9	1 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 160
1249	k042222	7140,9	320,5944	0,612	131,4	22,4	109,0	3 832	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	10 973
1250	k042226	7009,9	320,5944	0,7	187,1	22,4	164,6	4 369	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	11 379
1251	k060917	7208,3	21,9967	0,612	131,4	1,5	129,9	4 052	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 260
1252	k040929/19	7716,9	88,9004	0,309	21,8	6,2	15,6	2 065	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 782
1253	k040929/3	7647,9	88,9004	0,514	83,1	6,2	76,9	3 429	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	11 077
1254	k040932	7219,4	106,9372	0,309	21,8	7,5	14,4	2 010	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 229
1255	k040933	7339,4	106,6644	0,309	21,8	7,5	14,4	2 011	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 350
1256	k062530	6786,9	1185,1312	1,392	1137,9	82,9	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	13 749
1257	k062534	7199,4	107,6647	1,392	1137,9	7,5	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	14 162
1258	k040929/6	7591	186,5026	0,414	47,1	13,0	34,0	2 646	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 237
1259	k040929/20	7185,4	722,5359	0,7	187,1	50,5	136,5	4 116	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 302
1260	k040929/15	7665,8	156,1592	0,309	21,8	10,9	10,9	1 842	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 508
1261	k040929/22	7789,8	114,421	0,309	21,8	8,0	13,8	1 986	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 776
1262	k040929/16	7819,8	73,1374	0,309	21,8	5,1	16,7	2 110	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	9 930
1263	k040929/7	7520,9	191,7349	0,414	47,1	13,4	33,7	2 637	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 157
1264	k040929	7301,4	708,3321	0,7	187,1	49,5	137,5	4 126	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 427
1265	k040930	7062,4	756,8721	0,7	187,1	52,9	134,1	4 093	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 156
1266	k040927	7337,9	427,6968	0,612	131,4	29,9	101,5	3 746	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 084
1267	k040929/17	7891,8	67,3177	0,309	21,8	4,7	17,1	2 126	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	10 018
1268	k060916/1	7295,5	146,5263	0,309	21,8	10,2	11,6	1 878	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 173
1269	k042222/5а	7705,2	122,5739	0,309	21,8	8,6	13,3	1 960	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 665
1270	k060916/16	7220,5	146,5354	0,309	21,8	10,2	11,6	1 878	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 098
1271	k042222/6	7768,2	51,75	0,207	7,6	3,6	4,0	1 339	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 107
1272	k042222/7	7819,3	109,0249	0,259	13,7	7,6	6,1	1 532	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 351
1273	k042222/8	7871,3	15,4586	0,207	7,6	1,1	6,5	1 565	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 436

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1274	k042222/9	7876,8	93,5663	0,259	13,7	6,5	7,2	1 613	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 490
1275	k042222/11	7940,8	85,1095	0,259	13,7	6,0	7,8	1 654	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 595
1276	k042222/10	7985,8	78,9261	0,259	13,7	5,5	8,2	1 683	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 669
1277	k042222/13	8121,5	60,0976	0,259	13,7	4,2	9,5	1 764	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 886
1278	k042222/14	8157,2	46,0939	0,259	13,7	3,2	10,5	1 820	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 977
1279	k042222/15	8191,2	32,8268	0,259	13,7	2,3	11,4	1 870	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 061
1280	k042222/16	8220,6	24,461	0,259	13,7	1,7	12,0	1 900	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 120
1281	k062526	6212,9	1189,496	1,392	1137,9	83,2	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	13 175
1282	k062521	5465,9	1193,8971	1,192	757,1	83,5	673,7	6 842	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 308
1283	k06т63а	5372,9	1193,9062	1,392	1137,9	83,5	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 335
1284	k060604	5623,5	7408,3469	1,192	757,1	518,1	239,1	4 920	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	10 544
1285	k062522	5528,9	1189,496	1,392	1137,9	83,2	711,6	6 962	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	12 491
1286	k042222/17	8238,6	16,277	0,259	13,7	1,1	12,6	1 928	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 167
1287	k040929/18	8033,8	52,7411	0,309	21,8	3,7	18,1	2 166	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	10 199
1288	k040927/4	7626,1	279,6651	0,414	47,1	19,6	27,5	2 473	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	10 099
1289	k040925	7828,9	111,6683	0,612	131,4	7,8	123,6	3 988	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 817
1290	k040927/2	7590,2	316,0286	0,414	47,1	22,1	25,0	2 398	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	9 988
1291	k040927/5	7636,7	8,2277	0,309	21,8	0,6	21,3	2 278	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	9 914
1292	k040927/1	7578,9	316,0286	0,612	131,4	22,1	109,3	3 836	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 414
1293	k040927/3	7636,9	32,9109	0,207	7,6	2,3	5,3	1 466	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 103
1294	k040923	7917,1	97,5664	0,612	131,4	6,8	124,6	3 999	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	11 916
1295	k062521/1	6107,9	4,4012	0,15	3,3	0,3	3,0	1 216	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 324
1296	k061559/34	11673	166,2861	0,309	21,8	11,6	10,2	1 803	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 476
1297	k061559/38	11762	124,4912	0,309	21,8	8,7	13,1	1 954	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 716
1298	k061559/36	11541	118,206	0,309	21,8	8,3	13,6	1 974	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 515
1299	k061559/37	11611	62,6923	0,309	21,8	4,4	17,5	2 139	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 750
1300	k061559/5а	10941	123,6984	0,259	13,7	8,7	5,1	1 445	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 386
1301	k061557а	9990,1	1292,2792	0,996	472,4	90,4	382,0	5 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 702
1302	k061559	10478	586,6912	0,996	472,4	41,0	431,3	5 937	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	16 415
1303	k061559/24	11080	451,6396	0,414	47,1	31,6	15,5	2 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 140
1304	k061559/25	11144	146,936	0,414	47,1	10,3	36,8	2 712	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 856
1305	k061559/26	11212	50,3293	0,207	7,6	3,5	4,1	1 349	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 561
1306	k061559/27	11304	304,7036	0,309	21,8	21,3	0,5	703	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 007
1307	k061559/29	11368	284,4921	0,309	21,8	19,9	1,9	1 064	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 432
1308	k061559/30	11424	284,4921	0,309	21,8	19,9	1,9	1 064	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 488
1309	k061559/11а	11146,3	405,8089	0,612	131,4	28,4	103,1	3 764	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	14 910
1310	k061559/12	11192,6	387,5595	0,612	131,4	27,1	104,3	3 779	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	14 971
1311	k061559/18	11477,1	185,8914	0,309	21,8	13,0	8,8	1 722	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 199
1312	k061559/6	10935	451,6396	0,414	47,1	31,6	15,5	2 060	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	12 995
1313	k061559/7	11307,1	82,3295	0,414	47,1	5,8	41,3	2 814	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 121
1314	k061559/5	10846	575,338	0,414	47,1	40,2	6,9	1 588	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 434
1315	k061559/8	11177,1	177,7238	0,414	47,1	12,4	34,7	2 661	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	13 838
1316	k061559/10	11067	586,6912	0,612	131,4	41,0	90,4	3 610	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	14 677
1317	k061561	10711	586,6912	0,996	472,4	41,0	431,3	5 937	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	16 648
1318	k061559/11	11077,6	408,9674	0,612	131,4	28,6	102,8	3 761	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	14 839
1319	k061559/3	10693	644,2676	0,414	47,1	45,1	2,0	1 079	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 772
1320	k061559/21	11674,6	171,0877	0,414	47,1	12,0	35,1	2 672	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 347
1321	k061559/21а	11814,6	104,9657	0,259	13,7	7,3	6,4	1 554	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 368
1322	k061559/21б	11874,6	24,7579	0,207	7,6	1,7	5,9	1 514	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 388
1323	k061559/17	11403,6	387,5595	0,414	47,1	27,1	20,0	2 233	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	13 637
1324	k061559/20	11542,6	201,6681	0,414	47,1	14,1	33,0	2 619	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 162

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1325	k060150/14	6615,4	934,8395	0,514	83,1	65,4	17,7	2 150	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	8 765
1326	k060150/18	8381,9	730,8384	0,7	187,1	51,1	136,0	4 111	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	12 493
1327	k061557а/п1	10125,1	1292,2792	0,996	472,4	90,4	382,0	5 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 837
1328	k062033	11512,9	848,4549	0,8	265,6	59,3	206,3	4 695	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	16 207
1329	k062029	10827,9	1482,6462	0,8	265,6	103,7	162,0	4 346	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-	15 174
1330	k062052/1	12568,1	125,3747	0,259	13,7	8,8	5,0	1 434	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 002
1331	k062052/2	12669,1	86,5545	0,207	7,6	6,1	1,6	994	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 663
1332	k062058/10	14090,8	115,7741	0,259	13,7	8,1	5,6	1 493	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 584
1333	k062058/11	14193,8	77,909	0,259	13,7	5,4	8,3	1 687	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 881
1334	k062054/13	13051,6	157,1611	0,359	32,4	11,0	21,4	2 282	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 333
1335	k062054/14	13255,6	141,243	0,359	32,4	9,9	22,5	2 319	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 575
1336	k062054/14а	13349,6	134,9355	0,359	32,4	9,4	22,9	2 333	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 683
1337	k062054/14б	13467,6	132,6572	0,359	32,4	9,3	23,1	2 339	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 806
1338	k062054/15	13570,1	130,5282	0,359	32,4	9,1	23,3	2 343	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	15 913
1339	k062058/7п	13843,8	206,1462	0,309	21,8	14,4	7,4	1 629	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 473
1340	k062054/19	13158,3	103,1292	0,309	21,8	7,2	14,6	2 022	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 180
1341	k062054/16	13723,1	104,1639	0,359	32,4	7,3	25,1	2 401	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	16 124
1342	k062054/16п	13927,1	20,3652	0,15	3,3	1,4	1,8	1 047	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 974
1343	k062054/17	13776,1	83,7987	0,309	21,8	5,9	16,0	2 080	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	15 856
1344	k062054/16б	14076,1	20,3652	0,15	3,3	1,4	1,8	1 047	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 123
1345	k061268/3	9371,5	11,5605	0,414	47,1	0,8	46,3	2 917	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 289
1346	k061268/4	9683,1	11,5505	0,414	47,1	0,8	46,3	2 917	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	12 600
1347	k061268/5	9792,1	0,6964	0,1	1,1	0,0	1,1	882	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 674
1348	k061262	8849,3	1825,2057	1,192	757,1	127,6	629,5	6 696	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	15 545
1349	k061854	10299,3	765,8561	0,514	83,1	53,6	29,6	2 529	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	12 829
1350	k061869/9	13310,8	52,3616	0,414	47,1	3,7	43,4	2 859	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 169
1351	КТС-44 k114	12491,8	66,3911	0,414	47,1	4,6	42,4	2 838	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 330
1352	КТС-44 k113	12691,8	41,0892	0,414	47,1	2,9	44,2	2 875	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 567
1353	КТС-44 k112	12759,8	30,6302	0,414	47,1	2,1	44,9	2 890	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	15 650
1354	k061869/18	12294,6	156,8561	0,414	47,1	11,0	36,1	2 696	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 990
1355	КТС-44 k11/2	13906,1	144,2153	0,414	47,1	10,1	37,0	2 717	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 623
1356	КТС-44 k111	13147,6	21,0877	0,414	47,1	1,5	45,6	2 904	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 051
1357	КТС-44 k19	14206,1	1,1145	0,414	47,1	0,1	47,0	2 932	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 138
1358	КТС-44 k17	14156,1	43,6031	0,414	47,1	3,0	44,0	2 871	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 028
1359	КТС-44 k16	13956,1	43,6031	0,414	47,1	3,0	44,0	2 871	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	16 828
1360	КТС-44 k18	14244,6	9,3819	0,15	3,3	0,7	2,6	1 169	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 414
1361	КТС-44 k17/1	14216,3	16,0995	0,15	3,3	1,1	2,1	1 098	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 314
1362	k060823/7в	8273,7	5,1013	0,309	21,8	0,4	21,5	2 285	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	10 559
1363	k060823/7	7724,2	19,7416	0,414	47,1	1,4	45,7	2 906	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	10 630
1364	k061110	7529,4	63,153	0,259	13,7	4,4	9,3	1 752	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 281
1365	k061115/2	6794,8	188,6859	0,414	47,1	13,2	33,9	2 642	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 437
1366	k061115/3	6899,4	162,1335	0,414	47,1	11,3	35,7	2 687	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 586
1367	k061115/4	7047,5	162,1335	0,414	47,1	11,3	35,7	2 687	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	9 735
1368	k061108	7009,3	258,2042	0,514	83,1	18,1	65,1	3 251	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 261
1369	k061108/п	7072,5	24,6883	0,259	13,7	1,7	12,0	1 899	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 971
1370	k061108/1	7099,5	15,1949	0,125	2,0	1,1	1,0	851	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 950
1371	k061111	6832,8	277,3001	0,514	83,1	19,4	63,7	3 230	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	10 063
1372	k061115	6711,2	484,982	0,414	47,1	33,9	13,2	1 955	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 667
1373	k061112	6787,8	296,296	0,514	83,1	20,7	62,4	3 208	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	9 996
1374	k061609	5526,9	873,5477	0,996	472,4	61,1	411,3	5 847	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	11 374
1375	k061009	5748,4	92,0242	0,359	32,4	6,4	25,9	2 426	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	8 175

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1376	k061611	5727,4	696,192	0,996	472,4	48,7	423,7	5 903	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		11 630
1377	k061106	5709,4	16,9863	0,414	47,1	1,2	45,9	2 910	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		8 619
1378	k061611а	5832,4	686,3076	0,996	472,4	48,0	424,4	5 906	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		11 738
1379	k061008	5583,9	134,7627	0,359	32,4	9,4	23,0	2 334	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		7 918
1380	k061107	5596,4	42,593	0,359	32,4	3,0	29,4	2 525	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		8 121
1381	k061003а	5212,4	186,2945	0,7	187,1	13,0	174,0	4 447	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-		9 659
1382	k061004	5259,4	186,2945	0,514	83,1	13,0	70,1	3 329	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 589
1383	k061014	5391,9	142,3375	0,514	83,1	10,0	73,2	3 375	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 767
1384	k061017	5671,1	142,3375	0,309	21,8	10,0	11,9	1 893	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 564
1385	k061004п	5478,9	2,4006	0,514	83,1	0,2	82,9	3 513	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 992
1386	k061003	5134,4	341,7626	0,514	83,1	23,9	59,2	3 155	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 290
1387	k061001/2	5046,4	79,3754	0,207	7,6	5,6	2,1	1 086	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 132
1388	k061001/4	5133,4	78,6479	0,207	7,6	5,5	2,1	1 094	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 228
1389	k061001/5	5418,4	34,2635	0,207	7,6	2,4	5,2	1 457	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 876
1390	k061002	5018,4	399,8688	0,514	83,1	28,0	55,2	3 085	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 103
1391	k061001/1	4985,4	90,5602	0,207	7,6	6,3	1,3	934	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 919
1392	k061104/3	7835,4	47,8944	0,207	7,6	3,3	4,3	1 367	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 202
1393	k061104	7604,4	88,6142	0,514	83,1	6,2	76,9	3 429	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		11 034
1394	k061104/1	7732,9	50,4314	0,207	7,6	3,5	4,1	1 349	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 081
1395	k061104/2	7795,4	50,4314	0,207	7,6	3,5	4,1	1 349	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 144
1396	k061107	7333,9	42,593	0,359	32,4	3,0	29,4	2 525	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		9 859
1397	k060823/10	7972,8	21,4329	0,207	7,6	1,5	6,1	1 533	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		9 505
1398	k060823/9	7675,1	21,4329	0,414	47,1	1,5	45,6	2 903	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		10 578
1399	k060823/8	7445,8	106,4643	0,414	47,1	7,4	39,6	2 777	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		10 223
1400	k060823/8б	7639,2	79,9119	0,414	47,1	5,6	41,5	2 818	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		10 457
1401	k060823/4	7077,2	151,1033	0,414	47,1	10,6	36,5	2 705	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		9 783
1402	k060823/3	6875,2	163,2884	0,414	47,1	11,4	35,7	2 685	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		9 560
1403	k060823/6	7465,2	27,1526	0,414	47,1	1,9	45,2	2 895	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		10 360
1404	k060823/2	6725	165,9982	0,612	131,4	11,6	119,8	3 949	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-		10 674
1405	k061001	4900,4	490,429	0,514	83,1	34,3	48,8	2 967	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		7 868
1406	k061003/1а	5195,4	155,4681	0,309	21,8	10,9	11,0	1 845	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 040
1407	k061003/1	5382,4	146,0384	0,309	21,8	10,2	11,6	1 879	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 262
1408	k061003/1в	5445,4	88,3414	0,259	13,7	6,2	7,6	1 639	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 084
1409	k060807	4355,4	631,329	0,514	83,1	44,1	39,0	2 762	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		7 117
1410	k060808	4447,4	548,2163	0,514	83,1	38,3	44,8	2 887	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		7 334
1411	k060809	4534,4	535,3317	0,514	83,1	37,4	45,7	2 905	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		7 440
1412	k060810	4764,4	490,429	0,514	83,1	34,3	48,8	2 967	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-		7 732
1413	k061003/2	5480,4	82,1579	0,259	13,7	5,7	8,0	1 668	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7 148
1414	k061003/3	5523,4	18,0957	0,15	3,3	1,3	2,0	1 074	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 598
1415	k061003/4	5578,1	12,0941	0,15	3,3	0,8	2,4	1 141	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 719
1416	k0608156	5145,2	292,4314	0,414	47,1	20,4	26,6	2 447	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-		7 592
1417	k0608166	5216,2	46,1576	0,15	3,3	3,2	0,0	319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5 536
1418	k061443/2	5676,9	64,6533	0,207	7,6	4,5	3,1	1 234	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 911
1419	k061442	5135,9	3932,12	0,996	472,4	275,0	197,4	4 629	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	-	-	-		9 765
1420	k061435	4251,9	1380,2661	0,7	187,1	96,5	90,5	3 612	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		7 864
1421	k060812/1	4658,9	82,7945	0,309	21,8	5,8	16,0	2 082	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		6 741
1422	k060813	4697,9	92,3061	0,514	83,1	6,5	76,7	3 426	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 124
1423	k060813а	4785,9	82,5762	0,514	83,1	5,8	77,3	3 435	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		8 221
1424	k060813а/1	4848,7	73,3102	0,309	21,8	5,1	16,7	2 109	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-		6 958
1425	k060812	4572,9	175,1005	0,514	83,1	12,2	70,9	3 341	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-		7 914
1426	k061606	3940,2	873,5477	0,996	472,4	61,1	411,3	5 847	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289		9 787

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1427	т.2а	8164,4	2504,5796	0,996	472,4	175,1	297,2	5 273	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	-	13 437
1428	Б2-37	12604,4	773,8522	0,996	472,4	54,1	418,2	5 879	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 483
1429	Б2-38/1	12815,4	88,3823	0,259	13,7	6,2	7,6	1 638	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 454
1430	Б2-35	12209	1046,0431	0,996	472,4	73,1	399,2	5 792	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 001
1431	Б2-35/1	12374,5	21,0016	0,309	21,8	1,5	20,4	2 247	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	14 621
1432	Б2-36	12332	1025,0415	0,996	472,4	71,7	400,7	5 799	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 131
1433	Б2-36/1	12371,6	251,1893	0,309	21,8	17,6	4,3	1 367	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 738
1434	Б2-36/2	12549,5	182,3886	0,309	21,8	12,8	9,1	1 737	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 287
1435	Б2-249/1	16215,1	43,5713	0,207	7,6	3,0	4,6	1 397	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 612
1436	Б2-256	16809,1	63,5382	0,309	21,8	4,4	17,4	2 137	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	18 946
1437	Б2-310А	13088,7	554,06	0,996	472,4	38,7	433,6	5 947	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 035
1438	Б2-314/1	13667,7	518,4851	0,414	47,1	36,3	10,8	1 837	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 505
1439	Б2-314	13616,3	541,3713	0,996	472,4	37,9	434,5	5 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 567
1440	Б2-39в	12994,7	554,06	0,996	472,4	38,7	433,6	5 947	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 941
1441	Б2-310	13053,7	554,06	0,8	265,6	38,7	226,9	4 839	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	17 893
1442	Б2-127/2	14448,6	446,935	0,414	47,1	31,3	15,8	2 073	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 522
1443	Б2-127/3	14520	405,7321	0,414	47,1	28,4	18,7	2 187	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 707
1444	Б2-127	14220,1	506,403	0,514	83,1	35,4	47,7	2 945	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 166
1445	Б2-125	14029,3	506,403	0,414	47,1	35,4	11,7	1 882	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 911
1446	Б2-126	14133,3	506,403	0,514	83,1	35,4	47,7	2 945	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 079
1447	Б2-127/4	14489,3	47,941	0,309	21,8	3,4	18,5	2 178	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 668
1448	Б2-127/1	14374,3	458,462	0,414	47,1	32,1	15,0	2 039	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 414
1449	Б2-312	13337,7	541,3713	0,996	472,4	37,9	434,5	5 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 288
1450	Б2-313	13476,6	541,3713	0,996	472,4	37,9	434,5	5 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 427
1451	Б2-311	13161,1	554,06	0,996	472,4	38,7	433,6	5 947	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 108
1452	Б2-311А	13273,6	541,3713	0,996	472,4	37,9	434,5	5 950	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	19 224
1453	Б2-266	14819	42,4813	0,414	47,1	3,0	44,1	2 873	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 692
1454	Б2-224	14694,9	352,0246	0,612	131,4	24,6	106,8	3 807	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 502
1455	Б2-263	15538,6	120,988	0,414	47,1	8,5	38,6	2 754	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 293
1456	Б2-264	15800,4	62,1912	0,414	47,1	4,3	42,7	2 844	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 645
1457	Б2-265	15931,5	0,478	0,414	47,1	0,0	47,1	2 933	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 864
1458	Б2-262А	15211,4	359,2899	0,414	47,1	25,1	22,0	2 301	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 512
1459	Б2-249/2	16255,1	6,0974	0,1	1,1	0,4	0,7	769	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 024
1460	Б2-259	15691,4	185,8301	0,414	47,1	13,0	34,1	2 647	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 338
1461	Б2-260	15552,1	230,5312	0,414	47,1	16,1	31,0	2 567	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 119
1462	Б2-261	15346,4	230,5312	0,414	47,1	16,1	31,0	2 567	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	17 913
1463	Б2-113А/1	14932,9	1,7426	0,082	0,7	0,1	0,5	711	110	202	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 644
1464	Б2-113А	14891,5	371,1982	0,414	47,1	26,0	21,1	2 273	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 164
1465	Б2-113	14811,6	402,5263	0,414	47,1	28,1	18,9	2 195	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 007
1466	Б2-250*	16057,1	11,8153	0,125	2,0	0,8	1,2	912	110	202	268	393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 969
1467	Б2-251	16163,3	166,6177	0,414	47,1	11,7	35,4	2 680	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 843
1468	Б2-252	16230,5	166,6177	0,414	47,1	11,7	35,4	2 680	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 910
1469	Б2-252/1	16338,6	63,7737	0,207	7,6	4,5	3,2	1 242	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 581
1470	Б2-253	16343,4	102,844	0,414	47,1	7,2	39,9	2 783	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	19 126
1471	Б2-255	16608,6	66,6785	0,309	21,8	4,7	17,2	2 128	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	18 736
1472	Б2-225	14830,4	349,8302	0,612	131,4	24,5	107,0	3 809	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 639
1473	Б2-226	14944,1	254,3763	0,612	131,4	17,8	113,7	3 883	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	18 827
1474	Б2-227	15111,9	204,3829	0,612	131,4	14,3	117,2	3 921	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	-	-	-	-	19 033
1475	Б2-246/1	15969,9	4,5927	0,082	0,7	0,3	0,3	616	110	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 585
1476	Б2-228	15335,4	370,5822	0,414	47,1	25,9	21,2	2 274	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	17 610
1477	Б2-246	15794,5	150,9522	0,414	47,1	10,6	36,5	2 706	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 500

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1478	Б2-249	16027,3	222,0043	0,414	47,1	15,5	31,6	2 583	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 610
1479	Б2-246а	15543,5	196,6369	0,414	47,1	13,8	33,3	2 628	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 171
1480	Б2-247	15885	286,2098	0,414	47,1	20,0	27,1	2 459	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	18 344
1481	Б2-248	15947	227,5521	0,414	47,1	15,9	31,2	2 572	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 519
1482	Б2-250	16049,8	178,433	0,414	47,1	12,5	34,6	2 659	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	18 709
1483	Б2-247*	15894,9	286,2098	0,414	47,1	20,0	27,1	2 459	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	-	-	-	-	-	-	-	18 354
1484	Б2-31а/1	11816,9	11,0752	0,15	3,3	0,8	2,5	1 152	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 969
1485	Б2-39б	12951,2	554,06	0,8	265,6	38,7	226,9	4 839	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	-	-	17 790
1486	Б2-39	12841,1	554,06	0,996	472,4	38,7	433,6	5 947	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 788
1487	Б2-38	12740,4	773,8522	0,996	472,4	54,1	418,2	5 879	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	18 619
1488	Б2-33	11980,4	1046,0431	0,996	472,4	73,1	399,2	5 792	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	17 773
1489	Б2-21	11726,2	1188,3326	0,612	131,4	83,1	48,3	2 958	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 684
1490	Б2-31А	11805,9	1057,1183	0,996	472,4	73,9	398,4	5 789	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	17 594
1491	Б2-34	12059	1046,0431	0,996	472,4	73,1	399,2	5 792	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	3 728	4 242	4 648	4 990	5 289	17 851
1492	Б2-219	13977,4	507,8394	0,612	131,4	35,5	95,9	3 679	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 656
1493	Б2-220	14039	469,5925	0,612	131,4	32,8	98,6	3 711	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 750
1494	Б2-221	14157	468,8955	0,612	131,4	32,8	98,7	3 712	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 869
1495	Б2-223	14452	452,9283	0,612	131,4	31,7	99,8	3 725	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 177
1496	Б2-220А	13992,7	507,8394	0,612	131,4	35,5	95,9	3 679	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 672
1497	Б2-214	13478	665,454	0,612	131,4	46,5	84,9	3 539	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 017
1498	Б2-218	13839,3	540,1874	0,612	131,4	37,8	93,7	3 651	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 491
1499	Б2-212	13159,9	822,7926	0,612	131,4	57,5	73,9	3 386	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 546
1500	Б2-213	13263,1	817,435	0,612	131,4	57,2	74,3	3 391	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 654
1501	Б2-213/19	13350,1	85,8265	0,259	13,7	6,0	7,7	1 651	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 001
1502	Б2-215	13516	665,454	0,612	131,4	46,5	84,9	3 539	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 055
1503	Б2-216	13608,2	665,454	0,612	131,4	46,5	84,9	3 539	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 147
1504	Б2-217	13750,8	665,454	0,612	131,4	46,5	84,9	3 539	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	17 290
1505	Б2-217/1а	13860,8	18,5103	0,207	7,6	1,3	6,3	1 549	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 410
1506	Б2-217/2	13985,6	39,2022	0,309	21,8	2,7	19,1	2 201	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	16 187
1507	Б2-217/3	13866,8	99,8375	0,309	21,8	7,0	14,9	2 032	110	202	268	393	491	720	955	1 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 899
1508	Б2-217/10	14109,8	42,3647	0,207	7,6	3,0	4,7	1 405	110	202	268	393	491	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 515
1509	Б2-223*	14469	452,9283	0,612	131,4	31,7	99,8	3 725	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	18 194
1510	Б2-22	11866,8	1188,3326	0,612	131,4	83,1	48,3	2 958	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 825
1511	Б2-24	12017,7	1188,3326	0,612	131,4	83,1	48,3	2 958	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	-	-	-	-	-	-	14 976
1512	Б2-25	12050,7	1119,3771	0,612	131,4	78,3	53,2	3 049	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 100
1513	Б2-29	12685,3	899,8286	0,612	131,4	62,9	68,5	3 305	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 991
1514	Б2-26А	12242,1	1047,9029	0,612	131,4	73,3	58,2	3 137	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 379
1515	Б2-26А/1	12267,9	13,631	0,207	7,6	1,0	6,7	1 575	110	202	268	393	491	720	955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 843
1516	Б2-26	12310,8	1014,29	0,612	131,4	70,9	60,5	3 177	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 488
1517	Б2-27	12520,1	933,175	0,612	131,4	65,3	66,2	3 269	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 789
1518	Б2-28	12559,3	931,3891	0,612	131,4	65,1	66,3	3 271	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	15 830
1519	Б2-26А/2	12270,7	19,9819	0,15	3,3	1,4	1,9	1 051	110	202	268	393	491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 322
1520	Б2-211	13098,6	829,8921	0,612	131,4	58,0	73,4	3 379	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 477
1521	Б2-210	12972,9	838,9536	0,612	131,4	58,7	72,8	3 369	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	2 234	2 541	2 990	-	-	-	-	-	16 342
1522	Б2-225/2	15276,8	57,7383	0,309	21,8	4,0	17,8	2 152	110	202	268	393	491	720	955	1 399	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-	17 429

Таблица А.2.11 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-25

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k07п2410	15302,4	55,7889	0,414	47,1	3,9	43,2	2 893	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	18 195
2	k070723	15115,4	100,8494	0,414	47,1	7,1	40,0	2 823	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	17 939
3	k070720	14720,4	114,2498	0,414	47,1	8,0	39,1	2 802	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	17 522
4	k072707	9782	612,1977	0,514	83,1	42,8	40,3	2 829	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 611
5	k072706	9960	612,1977	0,514	83,1	42,8	40,3	2 829	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 789
6	k072704	10358	459,5179	0,514	83,1	32,1	51,0	3 052	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 410
7	k072735/5	6627	162,6424	0,259	13,7	11,4	2,4	1 136	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 763
8	k072735/4	6726	52,1704	0,414	47,1	3,6	43,4	2 898	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 624
9	k072727	9112,6	133,744	0,514	83,1	9,4	73,8	3 436	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 549
10	k072735	8567,6	225,4523	0,414	47,1	15,8	31,3	2 609	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 177
11	k072735/8	6816	110,472	0,259	13,7	7,7	6,0	1 534	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 350
12	k072727/2	9258,6	91,7083	0,414	47,1	6,4	40,7	2 838	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 096
13	k072720	10386,6	70,7379	0,514	83,1	4,9	78,2	3 501	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 888
14	k072705	10092	612,1977	0,514	83,1	42,8	40,3	2 829	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 921
15	k072727	9114,6	133,744	0,514	83,1	9,4	73,8	3 436	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 551
16	k101544	8286,6	713,0711	0,514	83,1	49,9	33,3	2 660	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 946
17	k072720/1	11709,6	13,4438	0,207	7,6	0,9	6,7	1 588	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 297
18	ТС k129/9	10038,2	122,45	0,309	21,8	8,6	13,3	1 980	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 018
19	ТС k127/9	10217,1	85,7563	0,309	21,8	6,0	15,8	2 095	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 312
20	ТС k128/9	10303,4	41,9547	0,15	3,3	2,9	0,3	608	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 912
21	ТС k126/9	10264,4	49,901	0,309	21,8	3,5	18,3	2 197	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 461
22	ТС k125/9	10348,7	7,9463	0,309	21,8	0,6	21,3	2 304	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 653
23	ТС k131/9	9859	155,2314	0,309	21,8	10,9	11,0	1 863	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 722
24	k070722	14949,4	114,2498	0,414	47,1	8,0	39,1	2 802	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	17 751
25	k070722/2	15039,4	11,4513	0,1	1,1	0,8	0,3	602	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 641
26	к072732	8428,6	239,7798	0,514	83,1	16,8	66,3	3 321	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 750
27	к072735/п1	6955	18,4252	0,125	2,0	1,3	0,7	782	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 737
28	к072735/п2	7005	1,109	0,125	2,0	0,1	1,9	1 068	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 073
29	к072735/23	6871	107,6995	0,259	13,7	7,5	6,2	1 550	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 421
30	к072735/13	7055	86,3909	0,259	13,7	6,0	7,7	1 661	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 716
31	к072735/16	7282,5	77,2496	0,259	13,7	5,4	8,3	1 704	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 987
32	к072735/19	7480,5	40,2883	0,259	13,7	2,8	10,9	1 859	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 340
33	к072735/п5	7510,5	22,576	0,125	2,0	1,6	0,4	666	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 176
34	к072735/15	7203,5	79,4676	0,259	13,7	5,6	8,2	1 694	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 898
35	к072735/18	7412,5	41,0804	0,259	13,7	2,9	10,9	1 856	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 269
36	к072735/12	6986	101,6	0,259	13,7	7,1	6,6	1 584	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 570
37	к072735/20	7500,5	22,576	0,259	13,7	1,6	12,2	1 924	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 425
38	ТС k131а/9	9679,9	180,1758	0,309	21,8	12,6	9,2	1 762	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 442
39	т.5**	13022,8	65,4369	0,414	47,1	4,6	42,5	2 878	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 901
40	т.5*	12822,8	65,4369	0,414	47,1	4,6	42,5	2 878	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 701
41	т.3а	11727,8	304,3063	0,7	187,1	21,3	165,8	4 459	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	16 187
42	т.69	12197,8	7,9741	0,309	21,8	0,6	21,3	2 304	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 502
43	т.70	12277,8	3,2512	0,309	21,8	0,2	21,6	2 315	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 593
44	т.72	12177,8	10,4382	0,259	13,7	0,7	13,0	1 967	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 144
45	т.73	12222,8	6,6051	0,15	3,3	0,5	2,8	1 202	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 424
46	т.6	12582,8	166,6407	0,612	131,4	11,7	119,8	4 016	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	16 599
47	т.6а	12627,8	2,4983	0,259	13,7	0,2	13,6	1 993	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 621
48	т.26а	11897,8	13,33	0,207	7,6	0,9	6,7	1 588	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 486

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
49	т.115	11842,8	7,4265	0,207	7,6	0,5	7,1	1 619	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 462
50	т.116	11912,8	5,3731	0,207	7,6	0,4	7,2	1 630	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 542
51	т.26	11597,8	20,4828	0,259	13,7	1,4	12,3	1 932	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 530
52	т.25	11287,8	20,4828	0,309	21,8	1,4	20,4	2 273	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 561
53	т.100	11402,8	6,3998	0,259	13,7	0,4	13,3	1 980	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 383
54	т.24	11077,8	43,7205	0,414	47,1	3,1	44,0	2 911	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 989
55	т.98	11592,8	11,7215	0,207	7,6	0,8	6,8	1 597	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 190
56	т.99	11297,8	6,3998	0,259	13,7	0,4	13,3	1 980	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 278
57	т.97	11387,8	13,5696	0,259	13,7	0,9	12,8	1 956	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 344
58	т.101	11582,8	3,1999	0,207	7,6	0,2	7,4	1 641	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 223
59	т.1	10651,8	367,0892	0,8	265,6	25,7	240,0	5 022	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	15 674
60	Рубл kK-8	8703,1	40,3337	0,8	265,6	2,8	262,8	5 171	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	13 874
61	Рубл kK-5a	8789,4	6,7623	0,8	265,6	0,5	265,2	5 186	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	13 975
62	Рубл kK-7	8899,6	33,5714	0,309	21,8	2,3	19,5	2 240	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	11 139
63	k100923	8040	2768,683	1,192	757,1	193,6	563,5	6 609	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 649
64	k100930	8753	2768,683	1,192	757,1	193,6	563,5	6 609	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	15 362
65	Рубл kK-9	7596,8	108,1622	0,8	265,6	7,6	258,1	5 141	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	12 738
66	k100548	7432	433,7952	0,8	265,6	30,3	235,3	4 990	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	12 422
67	k100544a	7175	629,9163	0,8	265,6	44,1	221,6	4 895	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	12 070
68	Рубл kK-45-7	7586,6	9,629	0,414	47,1	0,7	46,4	2 961	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 547
69	k100546	6680	2681,3915	1,192	757,1	187,5	569,6	6 632	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	13 312
70	Рубл kK-14A	8120,6	172,6851	0,612	131,4	12,1	119,4	4 012	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 132
71	Рубл kK-14	8058,3	185,9755	0,612	131,4	13,0	118,4	4 002	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 060
72	Рубл kK-53	8113,5	24,7211	0,309	21,8	1,7	20,1	2 262	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	10 376
73	Рубл kK-56	7926,1	80,7935	0,612	131,4	5,6	125,8	4 080	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 006
74	Рубл kK-13	7946,4	25,5322	0,309	21,8	1,8	20,1	2 260	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	10 207
75	Рубл kK-53-1	8055,8	30,5402	0,309	21,8	2,1	19,7	2 248	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	10 303
76	Рубл kK-20A	8108,8	32,2834	0,207	7,6	2,3	5,4	1 479	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 588
77	Рубл kK-56-1	7796,4	276,6556	0,612	131,4	19,3	112,1	3 932	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	11 728
78	Рубл kK-16A	8474,6	20,9673	0,309	21,8	1,5	20,4	2 272	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	10 747
79	Рубл kK-16	8417,2	157,6445	0,514	83,1	11,0	72,1	3 411	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 828
80	Рубл kK-17	8571,6	136,6772	0,414	47,1	9,6	37,5	2 765	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 337
81	Рубл kK-28C	10066,3	4,6932	0,207	7,6	0,3	7,3	1 633	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 699
82	Рубл kK-29	9989,4	65,234	0,414	47,1	4,6	42,5	2 879	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 868
83	Рубл kk-29-1	10076,4	19,2663	0,207	7,6	1,3	6,3	1 556	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 632
84	Рубл kk-29-2	10198,3	3,4997	0,15	3,3	0,2	3,0	1 231	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429
85	Рубл kK-34	10146,7	45,9677	0,414	47,1	3,2	43,9	2 908	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 054
86	k100541/15	6886	50,8673	0,259	13,7	3,6	10,2	1 818	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 704
87	k100542/13	7526	48,1115	0,514	83,1	3,4	79,8	3 524	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 050
88	k100541	6428	1246,5323	0,8	265,6	87,2	178,5	4 566	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	10 994
89	k100543	6958	636,4957	0,8	265,6	44,5	221,1	4 892	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	11 850
90	Рубл kK-35	6487	159,9772	0,414	47,1	11,2	35,9	2 726	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 213
91	Рубл kK-36	6526	154,5407	0,414	47,1	10,8	36,3	2 735	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 261
92	Рубл kK-37	6617,3	138,4504	0,414	47,1	9,7	37,4	2 762	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 380
93	k100542/11	7083	160,6971	0,514	83,1	11,2	71,9	3 408	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 491
94	k100542	6823	850,4457	0,8	265,6	59,5	206,2	4 783	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	11 606
95	k100909	5462	2681,3915	1,192	757,1	187,5	569,6	6 632	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 094
96	k100535	5461	4948,4405	1,192	757,1	346,0	411,1	5 971	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 432
97	k100536	5694	2267,0491	1,192	757,1	158,5	598,6	6 738	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 432
98	k100540	6301	1246,5323	0,996	472,4	87,2	385,2	5 847	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 148

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
99	Рубл kК-19	8640,6	132,7286	0,414	47,1	9,3	37,8	2 772	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 412
100	Рубл kК-40	6979,4	106,2273	0,414	47,1	7,4	39,7	2 815	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 794
101	Рубл kК-41А	7320,6	56,8676	0,414	47,1	4,0	43,1	2 891	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 212
102	Рубл kК-38	6722,9	125,8948	0,414	47,1	8,8	38,3	2 783	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 506
103	Рубл kК-54С	7703,4	42,7143	0,414	47,1	3,0	44,1	2 912	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 616
104	Рубл kК-54А	7767	24,3264	0,414	47,1	1,7	45,4	2 940	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 707
105	Рубл kК-43	7846,1	14,9945	0,414	47,1	1,0	46,0	2 953	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 799
106	Рубл kК-20	8750,1	9,1214	0,15	3,3	0,6	2,6	1 177	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 927
107	Рубл kК-21*	8676	25,0777	0,259	13,7	1,8	12,0	1 915	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 591
108	Рубл kК-21А	8777,4	98,5295	0,414	47,1	6,9	40,2	2 827	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 604
109	k100529	4510	4948,4405	1,192	757,1	346,0	411,1	5 971	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 481
110	k100527	4226	4948,4405	1,192	757,1	346,0	411,1	5 971	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 197
111	k100525	3916	5154,9089	1,192	757,1	360,5	396,7	5 903	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 819
112	Рубл kК-28	9695,9	98,5295	0,414	47,1	6,9	40,2	2 827	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 523
113	k100519	2935	6014,9008	1,192	757,1	420,6	336,5	5 599	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	8 534
114	k101208	3390,4	830,1923	0,612	131,4	58,1	73,4	3 431	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	6 821
115	k100810а	4681,4	3442,6417	1,192	757,1	240,7	516,4	6 426	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 107
116	k101225	5281,4	278,955	0,414	47,1	19,5	27,6	2 504	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 786
117	k100812	4792,4	2897,6526	1,192	757,1	202,6	554,5	6 574	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 367
118	k101215	3858,4	28,18	0,514	83,1	2,0	81,1	3 543	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 402
119	k101216	3986,4	23,5579	0,514	83,1	1,6	81,5	3 548	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 534
120	k100808а	4281,4	3446,3913	1,192	757,1	241,0	516,1	6 424	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 706
121	12а	14122,8	42,5832	0,359	32,4	3,0	29,4	2 557	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 679
122	т.11	13432,8	120,1824	0,612	131,4	8,4	123,0	4 051	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 484
123	т.19	14627,8	42,4308	0,612	131,4	3,0	128,5	4 108	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 736
124	т.20	14812,8	42,4308	0,612	131,4	3,0	128,5	4 108	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 921
125	т.18	14502,8	42,4308	0,612	131,4	3,0	128,5	4 108	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 611
126	т.12	13722,8	115,6478	0,612	131,4	8,1	123,4	4 054	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 777
127	т.13	13852,8	62,5513	0,612	131,4	4,4	127,1	4 093	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 946
128	т.15	14097,8	52,7358	0,612	131,4	3,7	127,8	4 100	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 198
129	т.14	13987,8	61,4903	0,612	131,4	4,3	127,1	4 094	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 082
130	т.84	14027,8	8,7545	0,309	21,8	0,6	21,2	2 302	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 330
131	т.85	14099,8	7,4711	0,259	13,7	0,5	13,2	1 977	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 076
132	т.86	14149,8	6,9407	0,207	7,6	0,5	7,1	1 622	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 771
133	т.16	14252,8	42,4308	0,612	131,4	3,0	128,5	4 108	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 361
134	т.17	14377,8	42,4308	0,612	131,4	3,0	128,5	4 108	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	18 486
135	т.91	14232,8	10,3051	0,259	13,7	0,7	13,0	1 967	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 200
136	т.92	14282,8	4,7178	0,207	7,6	0,3	7,3	1 633	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 916
137	т.93	14367,8	3,1831	0,207	7,6	0,2	7,4	1 641	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 008
138	т.94	14422,8	1,4779	0,207	7,6	0,1	7,5	1 649	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 072
139	ут-3	5221,1	60,0961	0,359	32,4	4,2	28,2	2 522	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 743
140	т.8	13177,8	157,5886	0,612	131,4	11,0	120,4	4 023	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 201
141	т.9	13262,8	152,2155	0,612	131,4	10,6	120,8	4 027	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 290
142	т.10	13342,8	120,1824	0,612	131,4	8,4	123,0	4 051	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	17 394
143	т.68	11632,8	6,0918	0,15	3,3	0,4	2,8	1 206	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 839
144	т.75	11737,8	5,7495	0,15	3,3	0,4	2,9	1 210	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 947
145	т.76	11972,8	3,6961	0,15	3,3	0,3	3,0	1 229	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 202
146	т.106	14254,8	0,0751	0,15	3,3	0,0	3,3	1 261	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 516
147	т.104	13972,8	10,5133	0,207	7,6	0,7	6,9	1 603	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 576
148	т.87	14174,8	6,5129	0,207	7,6	0,5	7,2	1 624	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 799

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
149	т.88	14414,8	6,588	0,15	3,3	0,5	2,8	1 202	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 616
150	т.89	14474,8	1,6941	0,15	3,3	0,1	3,2	1 247	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 722
151	т.105	14152,8	10,1301	0,15	3,3	0,7	2,6	1 167	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 319
152	т.3	11267,8	320,1004	0,7	187,1	22,4	164,7	4 449	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-		15 717
153	т.66	11472,8	15,7941	0,259	13,7	1,1	12,6	1 948	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 421
154	т.67	11532,8	14,4423	0,207	7,6	1,0	6,6	1 582	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 115
155	k100500	151	4717,4428	1,392	1137,9	329,9	808,0	7 421	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396		7 572
156	k100301	285	8859,1955	1,192	757,1	619,5	137,6	4 200	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-		4 485
157	М-К2	7144,8	110,3486	0,7	187,1	7,7	179,3	4 573	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-		11 718
158	М-К3	7279,1	72,76	0,414	47,1	5,1	42,0	2 867	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		10 146
159	М-К7	6799,9	143,8279	0,612	131,4	10,1	121,4	4 033	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-		10 833
160	k100226	3676	82,0636	0,514	83,1	5,7	77,4	3 490	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		7 166
161	k100410	1640,7	8353,1165	1,392	1137,9	584,1	553,8	6 572	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396		8 212
162	k100412	1813,7	8330,0713	1,392	1137,9	582,5	555,4	6 578	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396		8 391
163	k100113	1772	8607,8981	1,192	757,1	602,0	155,2	4 365	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-		6 137
164	k100221	2617	117,7628	0,514	83,1	8,2	74,9	3 453	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		6 070
165	k100225	3245	101,3581	0,514	83,1	7,1	76,0	3 470	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		6 715
166	k100204	3228,5	121,0692	0,8	265,6	8,5	257,2	5 135	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-		8 364
167	k031344/1	18576,3	80,2677	0,207	7,6	5,6	2,0	1 079	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		19 655
168	k03т.25	18920,3	14,7921	0,207	7,6	1,0	6,6	1 580	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20 501
169	k031343/1	17483,6	3,0969	0,414	47,1	0,2	46,9	2 970	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		20 454
170	k031344	18231,3	173,06	0,414	47,1	12,1	35,0	2 703	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		20 935
171	k031344/2	18471,3	81,1682	0,259	13,7	5,7	8,1	1 686	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		20 157
172	k031343/3	17238,8	3,0969	0,414	47,1	0,2	46,9	2 970	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		20 209
173	k031921	17100,8	26,208	0,514	83,1	1,8	81,3	3 545	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		20 646
174	k031343	18067,3	195,5031	0,414	47,1	13,7	33,4	2 664	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		20 731
175	k031914	16119,3	233,5849	0,514	83,1	16,3	66,8	3 328	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 448
176	k031915	16208,3	211,494	0,514	83,1	14,8	68,3	3 353	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 561
177	k031922	16975,8	72,1448	0,514	83,1	5,0	78,1	3 500	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		20 476
178	k031922/п1	17099,8	38,2736	0,207	7,6	2,7	4,9	1 441	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 541
179	k031331/п2	17346,3	6,6127	0,15	3,3	0,5	2,8	1 201	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 548
180	k031917	16393,8	117,5473	0,514	83,1	8,2	74,9	3 453	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 847
181	k031916	16288,3	211,494	0,514	83,1	14,8	68,3	3 353	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 641
182	k031916/2	16580,3	84,4776	0,309	21,8	5,9	15,9	2 099	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 679
183	k031916/3	16645,3	79,4983	0,309	21,8	5,6	16,3	2 114	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 759
184	k031332/10	16037,3	43,0768	0,309	21,8	3,0	18,8	2 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 252
185	k031918	16621,8	106,2528	0,514	83,1	7,4	75,7	3 465	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		20 087
186	k031919	16778,8	106,2528	0,514	83,1	7,4	75,7	3 465	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		20 244
187	k031332/6	15991,3	97,8245	0,414	47,1	6,8	40,2	2 828	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 819
188	k031339	17521,3	244,719	0,414	47,1	17,1	30,0	2 572	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		20 094
189	k031342	17941,3	197,3491	0,359	32,4	13,8	18,6	2 206	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		20 147
190	k031341	17798,3	220,1566	0,414	47,1	15,4	31,7	2 619	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		20 417
191	k031360	16605,9	25,5161	0,414	47,1	1,8	45,3	2 938	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		19 544
192	k031358	16249,2	79,194	0,414	47,1	5,5	41,5	2 857	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		19 106
193	k031358/1	16306,5	53,6779	0,259	13,7	3,8	10,0	1 806	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 113
194	k031358/2	16388,3	34,1692	0,259	13,7	2,4	11,3	1 882	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 270
195	k031342/3	16252,2	53,6779	0,259	13,7	3,8	10,0	1 806	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 058
196	k031331	16913,3	440,1104	0,414	47,1	30,8	16,3	2 115	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		19 028
197	k031331/3	16939,3	36,8891	0,207	7,6	2,6	5,0	1 450	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 390
198	k031338	17434,3	258,3209	0,414	47,1	18,1	29,0	2 546	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		19 980

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
199	k031338/1	17505,3	13,6019	0,125	2,0	1,0	1,1	882	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 388
200	k031337	17359,3	283,0235	0,414	47,1	19,8	27,3	2 496	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		19 855
201	k031333/1	17355,3	37,9801	0,207	7,6	2,7	5,0	1 443	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 799
202	k031331/5	17226,3	23,105	0,207	7,6	1,6	6,0	1 534	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 760
203	k031331/п4	16974,3	41,4459	0,207	7,6	2,9	4,7	1 420	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 394
204	k031331/2	17150,3	9,1995	0,15	3,3	0,6	2,6	1 176	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 326
205	k031331/п5	17110,3	9,1995	0,207	7,6	0,6	7,0	1 610	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 720
206	k031330/5	17000,3	5,7079	0,309	21,8	0,4	21,4	2 310	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		19 310
207	k031329/2	16731,3	54,4684	0,207	7,6	3,8	3,8	1 326	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 057
208	k031329/3	16798,3	26,9609	0,15	3,3	1,9	1,4	957	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 756
209	k031329/4	16863,3	12,3875	0,1	1,1	0,9	0,3	560	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 423
210	k031329/5	16880,3	14,5735	0,15	3,3	1,0	2,3	1 119	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 999
211	k031329/6	16997,3	13,7841	0,15	3,3	1,0	2,3	1 128	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 125
212	k031329/7	17068,3	11,2337	0,1	1,1	0,8	0,3	611	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 679
213	k031329/8	17085,3	2,5504	0,082	0,7	0,2	0,5	686	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 771
214	k031332/п3	16553,3	28,5944	0,207	7,6	2,0	5,6	1 502	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 055
215	k031330/1	16747,3	106,5021	0,207	7,6	7,4	0,2	494	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 241
216	k031330/2	16853,3	104,8018	0,207	7,6	7,3	0,3	583	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 436
217	k031330/7	17040,3	102,6522	0,207	7,6	7,2	0,4	665	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 705
218	k031355	15365,5	79,194	0,514	83,1	5,5	77,6	3 493	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		18 858
219	k031332/12	16448,3	58,3182	0,309	21,8	4,1	17,8	2 174	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 622
220	k031332/п2	16491,3	50,989	0,207	7,6	3,6	4,1	1 352	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 844
221	k031332/п1	16180,3	16,7048	0,207	7,6	1,2	6,5	1 570	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 750
222	k031914/1	16141,3	22,091	0,309	21,8	1,5	20,3	2 269	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		18 410
223	k031336	17251,3	287,2134	0,414	47,1	20,1	27,0	2 487	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		19 739
224	k031333	17104,3	352,4727	0,414	47,1	24,6	22,4	2 344	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		19 448
225	k031330	16727,3	552,3204	0,414	47,1	38,6	8,5	1 713	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		18 440
226	k031912	15942,3	1037,4861	0,514	83,1	72,6	10,6	1 839	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 782
227	k031332/1	16378,3	665,107	0,414	47,1	46,5	0,6	721	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 100
228	k031347	15145,9	344,2834	0,514	83,1	24,1	59,0	3 199	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		18 345
229	k031349	15280,9	106,1898	0,514	83,1	7,4	75,7	3 465	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		18 746
230	k031332	16493,3	606,7888	0,414	47,1	42,4	4,7	1 413	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17 906
231	k031329	16579,3	54,4684	0,514	83,1	3,8	79,3	3 517	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		20 097
232	k031326	14577,9	351,5796	0,7	187,1	24,6	162,5	4 430	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-		19 008
233	k031324	14418,5	396,2771	0,7	187,1	27,7	159,4	4 402	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-		18 821
234	k031324/16	14551,5	44,6975	0,259	13,7	3,1	10,6	1 842	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		16 394
235	k031324/14	16084,6	60,6059	0,309	21,8	4,2	17,6	2 168	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 252
236	k031324/15	16194,6	43,8315	0,309	21,8	3,1	18,8	2 213	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		18 408
237	k031325/5	15690,5	158,5444	0,414	47,1	11,1	36,0	2 728	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 419
238	k031325/8	15351,3	196,4503	0,414	47,1	13,7	33,3	2 662	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 013
239	k031325/9	15337,9	238,0935	0,414	47,1	16,6	30,4	2 585	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		17 923
240	k031324/2	14881,1	7,2962	0,309	21,8	0,5	21,3	2 306	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		17 187
241	k031325/23	15460,7	188,2132	0,414	47,1	13,2	33,9	2 677	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 138
242	k031325/24	15494,2	174,555	0,414	47,1	12,2	34,9	2 701	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 195
243	k031325/10	15504,3	41,6432	0,414	47,1	2,9	44,2	2 914	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 418
244	k031325/7	15588	172,523	0,414	47,1	12,1	35,0	2 704	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 292
245	т3	15752	158,5444	0,414	47,1	11,1	36,0	2 728	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		18 480
246	k031324/3	15785,6	65,1745	0,309	21,8	4,6	17,3	2 155	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		17 940
247	k031325/3	15763	93,3699	0,514	83,1	6,5	76,6	3 478	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 241
248	т2	15765,6	65,1745	0,514	83,1	4,6	78,6	3 507	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		19 272

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
249	k031325/11	15881,2	75,4096	0,514	83,1	5,3	77,8	3 496	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	19 378
250	k031325/2	15755,3	93,3699	0,514	83,1	6,5	76,6	3 478	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	19 234
251	k031325/4	15726,5	158,5444	0,414	47,1	11,1	36,0	2 728	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	18 455
252	k031325/1	15770,6	65,1745	0,309	21,8	4,6	17,3	2 155	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	17 925
253	k100948	11537	2230,0847	1,192	757,1	155,9	601,2	6 748	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	18 285
254	k100938	9828	2321,3126	1,192	757,1	162,3	594,8	6 724	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	16 552
255	k100947a	11400	2233,2035	1,192	757,1	156,2	601,0	6 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	18 147
256	k100945	10962	2242,8769	1,192	757,1	156,8	600,3	6 744	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	17 706
257	k073240	9579,4	299,0094	0,414	47,1	20,9	26,2	2 463	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 042
258	k073256	9700,4	261,2308	0,309	21,8	18,3	3,6	1 298	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 998
259	k073252	9445,4	399,9321	0,414	47,1	28,0	19,1	2 226	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	11 671
260	k073253	9522,4	327,2349	0,414	47,1	22,9	24,2	2 401	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 924
261	k070226/5	10593,4	86,7905	0,207	7,6	6,1	1,6	993	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 587
262	k073278/6	9826,4	7,2322	0,207	7,6	0,5	7,1	1 620	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 447
263	k073288	10336,5	230,4828	0,514	83,1	16,1	67,0	3 332	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 668
264	k070226/3	10497,4	173,5162	0,259	13,7	12,1	1,6	1 003	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 500
265	k070226/4	10626,4	86,7257	0,207	7,6	6,1	1,6	994	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 621
266	k070225/7	10778,4	19,1492	0,15	3,3	1,3	1,9	1 065	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 844
267	k073235	9961,5	266,03	0,414	47,1	18,6	28,5	2 530	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 492
268	k073278/7	10223,5	448,764	0,414	47,1	31,4	15,7	2 090	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 313
269	k070225/3	10731,4	188,8052	0,259	13,7	13,2	0,5	704	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 435
270	k070226/4	10699,4	86,7257	0,207	7,6	6,1	1,6	994	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 694
271	k070225	10554,4	216,0219	0,612	131,4	15,1	116,3	3 979	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 533
272	k073288/п1	10384,5	185,6832	0,309	21,8	13,0	8,9	1 738	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 122
273	k070228	9726,4	396,7689	0,612	131,4	27,7	103,7	3 834	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 561
274	k070226/6	10659,4	73,8728	0,207	7,6	5,2	2,5	1 151	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 810
275	k070229	9591,4	412,2621	0,612	131,4	28,8	102,6	3 821	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 413
276	k073241	9660,4	32,9794	0,414	47,1	2,3	44,8	2 927	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 587
277	k070227	9838,4	396,7689	0,612	131,4	27,7	103,7	3 834	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 673
278	k073242	9714,4	86,4599	0,414	47,1	6,0	41,0	2 846	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 560
279	k073242/1	9849,4	82,2352	0,259	13,7	5,8	8,0	1 681	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 531
280	k070226/п2	10734,4	72,4916	0,259	13,7	5,1	8,7	1 726	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 460
281	k070229/1	9611,4	15,4932	0,207	7,6	1,1	6,5	1 577	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 188
282	k070226	10254,4	392,7067	0,612	131,4	27,5	104,0	3 838	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 092
283	k070226/7	10759,4	1,3811	0,15	3,3	0,1	3,2	1 250	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 009
284	k100824	6840,4	2026,5151	1,192	757,1	141,7	615,4	6 798	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	13 639
285	k101228	5568,4	148,885	0,414	47,1	10,4	36,7	2 745	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 313
286	k101227	5830,4	120,6111	0,414	47,1	8,4	38,7	2 792	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 622
287	k100816a	5490,4	2585,7847	1,192	757,1	180,8	576,3	6 656	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 147
288	k100824/7	7937,4	411,2867	0,996	472,4	28,8	443,6	6 119	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 056
289	k100814	5043,4	2897,6526	1,192	757,1	202,6	554,5	6 574	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 618
290	М-К56	5650	142,9204	0,414	47,1	10,0	37,1	2 755	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 405
291	М-К19/4	5753,2	74,4487	0,309	21,8	5,2	16,6	2 128	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	7 882
292	М-К19/5	5817,2	50,1669	0,259	13,7	3,5	10,2	1 820	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 638
293	М-К57	4978	181,3677	0,309	21,8	12,7	9,2	1 757	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 735
294	М-К36	4688,4	191,2818	0,309	21,8	13,4	8,5	1 713	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 401
295	k100323	4869	6331,1785	1,192	757,1	442,7	314,4	5 478	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 347
296	k100824/21	9059,4	91,5799	0,309	21,8	6,4	15,4	2 078	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	11 137
297	k100824/23	9296,4	49,918	0,309	21,8	3,5	18,3	2 197	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	11 493
298	k100330A	6266	4074,2483	1,192	757,1	284,9	472,2	6 243	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 509

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
299	k100332	6894	4070,7098	1,192	757,1	284,7	472,5	6 244	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	13 138
300	k101716a	7829	64,6303	0,514	83,1	4,5	78,6	3 507	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 336
301	k101703	9717	307,9565	0,514	83,1	21,5	61,6	3 243	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 960
302	k101702/2	10484	19,9823	0,414	47,1	1,4	45,7	2 946	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 430
303	k101702/1	10448	169,1211	0,414	47,1	11,8	35,3	2 710	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 158
304	k101702	9818	196,5967	0,514	83,1	13,7	69,4	3 369	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 187
305	k101702a	9984	169,1211	0,514	83,1	11,8	71,3	3 399	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 383
306	k101702/10	10559	73,7888	0,309	21,8	5,2	16,7	2 130	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 689
307	k100329	5849	4080,7649	1,192	757,1	285,4	471,8	6 241	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 090
308	k100328	5710	4414,6966	1,192	757,1	308,7	448,4	6 140	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 850
309	k101731	5814	1025,1918	0,514	83,1	71,7	11,4	1 886	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 700
310	k100326	5461	4414,6966	1,192	757,1	308,7	448,4	6 140	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 601
311	k101722	6599	269,3594	0,514	83,1	18,8	64,3	3 288	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 887
312	k101719	6508	259,3829	0,514	83,1	18,1	65,0	3 299	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 807
313	k101719/4	6771	312,2218	0,414	47,1	21,8	25,3	2 434	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	9 205
314	k101715	9292	36,2179	0,207	7,6	2,5	5,1	1 455	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 747
315	k071801	10726	1436,2001	0,612	131,4	100,4	31,0	2 601	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 327
316	k071402	10724	1436,2001	0,612	131,4	100,4	31,0	2 601	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 325
317	k071806/3	11348	3,6158	0,082	0,7	0,3	0,4	650	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 998
318	k071823/1	12791	44,2417	0,207	7,6	3,1	4,5	1 401	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 192
319	k071823/2	12849	43,1374	0,207	7,6	3,0	4,6	1 409	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 258
320	k071823/3	12914	7,2558	0,082	0,7	0,5	0,2	480	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 394
321	k072203/16	13682	1,0436	0,1	1,1	0,1	1,1	877	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 559
322	k100338	8676	4070,7098	1,192	757,1	284,7	472,5	6 244	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 920
323	k100338/1	8899	484,7469	0,8	265,6	33,9	231,7	4 966	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	13 865
324	k071420	9458	1026,3773	0,612	131,4	71,8	59,7	3 210	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 668
325	k071414	9694	1077,0464	0,612	131,4	75,3	56,1	3 147	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 841
326	k100341	9114	3583,1528	1,192	757,1	250,6	506,6	6 386	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	15 500
327	k071415	9658	1117,3132	0,514	83,1	78,1	5,0	1 444	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 102
328	k071418	9479	1117,9689	0,514	83,1	78,2	4,9	1 440	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 919
329	k071416	9569	1117,9689	0,514	83,1	78,2	4,9	1 440	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 009
330	k071413	9868	1077,0464	0,612	131,4	75,3	56,1	3 147	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 015
331	k0714008	9764	39,1696	0,309	21,8	2,7	19,1	2 225	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	11 989
332	k071422	9996	1848,3206	0,7	187,1	129,3	57,8	3 177	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 173
333	k071408	10187	1601,5984	0,612	131,4	112,0	19,4	2 238	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 425
334	k071424	10436	78,6225	0,612	131,4	5,5	125,9	4 082	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 518
335	к071425	10570	78,6225	0,612	131,4	5,5	125,9	4 082	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 652
336	k071408/1	10217	7,1684	0,259	13,7	0,5	13,2	1 978	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 195
337	k071427/1	10759	72,8855	0,207	7,6	5,1	2,5	1 161	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 920
338	k071427/2	10811	59,3355	0,309	21,8	4,1	17,7	2 171	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 982
339	k071427/7	10944	41,9124	0,309	21,8	2,9	18,9	2 218	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 162
340	k071427/10	11073,4	39,1805	0,309	21,8	2,7	19,1	2 225	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 299
341	k071427/12	11158,4	35,1646	0,309	21,8	2,5	19,4	2 236	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 394
342	k072502	12374	231,1005	0,514	83,1	16,2	67,0	3 331	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 705
343	k071427	10720	78,6225	0,612	131,4	5,5	125,9	4 082	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 802
344	k071427/3	10874	16,7128	0,15	3,3	1,2	2,1	1 095	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 969
345	k071427/4	10920	12,4511	0,207	7,6	0,9	6,8	1 593	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 513
346	k071427/5	10974	11,9594	0,15	3,3	0,8	2,4	1 148	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 122
347	k071427/п1	11014	9,8285	0,15	3,3	0,7	2,6	1 170	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 184
348	k071427/6	10862	42,6226	0,309	21,8	3,0	18,9	2 216	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 078

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
349	k071427/9	11037	39,8361	0,309	21,8	2,8	19,1	2 224	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 261
350	k07т.18	11126,4	36,8584	0,309	21,8	2,6	19,3	2 231	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	13 358
351	k071427/13	11218,4	23,1062	0,207	7,6	1,6	6,0	1 534	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 753
352	k071427/16	11232,2	7,7585	0,207	7,6	0,5	7,1	1 617	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 850
353	k071427/20	11287,2	3,4422	0,207	7,6	0,2	7,4	1 639	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 927
354	к071429/1	10473	159,6493	0,514	83,1	11,2	72,0	3 409	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 882
355	к071428	10154	1765,4779	0,7	187,1	123,5	63,6	3 277	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 431
356	к071423	10198	78,6225	0,612	131,4	5,5	125,9	4 082	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 280
357	k071429	10307	1765,4779	0,7	187,1	123,5	63,6	3 277	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 584
358	переход Д	12577	3,5649	0,414	47,1	0,2	46,8	2 969	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 546
359	k072510/п1	12649	3,5649	0,309	21,8	0,2	21,6	2 315	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 964
360	k072509	12538	63,0346	0,414	47,1	4,4	42,7	2 882	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 420
361	k072509/2	12608	26,6348	0,15	3,3	1,9	1,4	962	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 570
362	k072509/3	12703	12,0697	0,15	3,3	0,8	2,4	1 146	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 849
363	к072519	10956,5	303,7931	0,414	47,1	21,2	25,8	2 453	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 409
364	к072518	11117,5	295,002	0,414	47,1	20,6	26,5	2 471	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 589
365	к072517	11184	293,9638	0,414	47,1	20,6	26,5	2 473	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 657
366	к072515	11284,6	288,664	0,414	47,1	20,2	26,9	2 484	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 769
367	к072514	11393,6	282,9817	0,414	47,1	19,8	27,3	2 496	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 890
368	к072516	11234	293,9638	0,414	47,1	20,6	26,5	2 473	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 707
369	к072514/п1	11403,6	8,6873	0,15	3,3	0,6	2,7	1 181	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 585
370	к072513	11443,1	274,2944	0,414	47,1	19,2	27,9	2 514	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	13 957
371	к072512	11558,1	261,5092	0,414	47,1	18,3	28,8	2 539	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 098
372	к071429/6	11081,4	80,9233	0,259	13,7	5,7	8,1	1 687	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 769
373	к071429/5	11001,4	80,9233	0,414	47,1	5,7	41,4	2 854	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 856
374	к071429/3	10788,4	144,7131	0,414	47,1	10,1	37,0	2 752	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 540
375	к071429/4	10877,4	142,0079	0,414	47,1	9,9	37,2	2 756	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 634
376	к071429/6а	11111,4	7,5181	0,125	2,0	0,5	1,5	982	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 094
377	к071429/2	10568,5	159,6493	0,414	47,1	11,2	35,9	2 727	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 295
378	к071429/9	11275,1	39,5635	0,259	13,7	2,8	11,0	1 862	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 137
379	к071429/8	11234,4	57,5275	0,259	13,7	4,0	9,7	1 790	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 025
380	к071429/7	11175,4	57,5275	0,259	13,7	4,0	9,7	1 790	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 966
381	к071431	10640	1605,8286	0,612	131,4	112,3	19,1	2 227	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 867
382	к071430	10427	1605,8286	0,612	131,4	112,3	19,1	2 227	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 654
383	k071432	10691,5	1605,8286	0,612	131,4	112,3	19,1	2 227	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 919
384	k071435	11178,5	1285,1963	0,7	187,1	89,9	97,2	3 755	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	14 934
385	к071436	11234,5	531,6842	0,514	83,1	37,2	45,9	2 951	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 185
386	к071435/4	11279,5	133,1083	0,309	21,8	9,3	12,5	1 943	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 223
387	к071435/5	11391,4	84,3661	0,259	13,7	5,9	7,8	1 671	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 062
388	к071435/6	11449,4	13,212	0,15	3,3	0,9	2,3	1 134	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 583
389	к071435/7	11504,4	5,9452	0,1	1,1	0,4	0,7	773	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 277
390	к071435/8	11547,4	1,4206	0,082	0,7	0,1	0,6	719	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 267
391	к0714053	11624,4	30,4057	0,15	3,3	2,1	1,1	900	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 525
392	к071434	11065,5	1285,1963	0,7	187,1	89,9	97,2	3 755	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	14 821
393	к071433	10890,5	1285,1963	0,612	131,4	89,9	41,6	2 858	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 748
394	к071429/11	12292,3	59,735	0,309	21,8	4,2	17,7	2 170	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 462
395	к071444/19	12118,4	475,1246	0,414	47,1	33,2	13,9	2 007	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 126
396	k071808/п1	11459	6,7733	0,15	3,3	0,5	2,8	1 200	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 659
397	k071808/п2	11501	4,7362	0,15	3,3	0,3	2,9	1 219	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 720
398	k071834/1	12153	1,8334	0,1	1,1	0,1	1,0	862	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 015

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
399	k071836/2	12236	1,2732	0,259	13,7	0,1	13,6	1 997	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 233
400	k072530/п1	12000	175,8336	0,414	47,1	12,3	34,8	2 699	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 699
401	k072527/1	12370	24,3748	0,207	7,6	1,7	5,9	1 527	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 897
402	k072527/п1	12425	8,5048	0,207	7,6	0,6	7,0	1 614	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 039
403	k071836	12226	506,7324	0,612	131,4	35,4	96,0	3 740	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 966
404	k072528	12167	49,2272	0,414	47,1	3,4	43,6	2 903	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 070
405	k072529	12043	72,6026	0,414	47,1	5,1	42,0	2 867	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 910
406	k072527	12243	43,065	0,414	47,1	3,0	44,1	2 912	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 155
407	k071812	11771	1408,0243	0,612	131,4	98,5	33,0	2 653	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 424
408	k071815а	11915	913,1488	0,514	83,1	63,9	19,3	2 231	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 146
409	k071814	11827	1101,6632	0,514	83,1	77,0	6,1	1 540	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 367
410	k071834	12010	523,6401	0,612	131,4	36,6	94,8	3 726	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 736
411	k072531	11864	180,6717	0,514	83,1	12,6	70,5	3 387	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 251
412	k071815	11930	335,0185	0,514	83,1	23,4	59,7	3 210	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 140
413	т6	13228	4,3237	0,125	2,0	0,3	1,7	1 027	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 255
414	k071823/6	12735	45,0369	0,207	7,6	3,1	4,5	1 395	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 130
415	k071823/4	12755	44,5896	0,207	7,6	3,1	4,5	1 399	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 154
416	k071820	12370	266,5851	0,414	47,1	18,6	28,4	2 529	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 899
417	п181	12258	294,3163	0,414	47,1	20,6	26,5	2 473	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 731
418	k071835/1	12185	9,3196	0,15	3,3	0,7	2,6	1 175	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 360
419	k071835	12110	516,052	0,612	131,4	36,1	95,4	3 732	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 842
420	k071817	12148	335,0185	0,414	47,1	23,4	23,7	2 384	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 532
421	k071821	12575	260,6214	0,414	47,1	18,2	28,9	2 541	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 116
422	k071818	12302	278,7113	0,414	47,1	19,5	27,6	2 505	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 807
423	k071823	12675	204,118	0,414	47,1	14,3	32,8	2 648	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 323
424	k071816	12079	335,0185	0,514	83,1	23,4	59,7	3 210	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 289
425	k072520/п	11782,6	249,0355	0,414	47,1	17,4	29,7	2 564	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 347
426	k072522	11857,6	241,6595	0,414	47,1	16,9	30,2	2 578	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 436
427	k072232	12192,6	216,5809	0,414	47,1	15,1	31,9	2 625	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 818
428	k072524	12096,6	222,7003	0,414	47,1	15,6	31,5	2 614	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 711
429	k072523	12014,6	239,6379	0,414	47,1	16,8	30,3	2 582	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 597
430	k072525	12437	18,6902	0,414	47,1	1,3	45,8	2 948	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 385
431	k072527/2	12422	15,87	0,1	1,1	1,1	0,0	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 660
432	k072525/1	12536	18,6902	0,259	13,7	1,3	12,4	1 938	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 474
433	k072525/2	12582	7,7409	0,15	3,3	0,5	2,7	1 190	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 772
434	k072524/2	12151,6	6,1194	0,15	3,3	0,4	2,8	1 206	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 358
435	k071435/15	11843,2	31,6842	0,309	21,8	2,2	19,6	2 245	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 088
436	k071435/16	11879,9	13,6539	0,1	1,1	1,0	0,2	490	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 370
437	k071435/18	11968,7	18,0303	0,207	7,6	1,3	6,4	1 563	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 531
438	k071435/17	11918,7	18,0303	0,207	7,6	1,3	6,4	1 563	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 481
439	к072524/3	12179,6	0,5464	0,051	0,2	0,0	0,2	472	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 652
440	к072231	12283,6	216,5809	0,414	47,1	15,1	31,9	2 625	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	14 909
441	к072221/1	13194,3	28,6362	0,207	7,6	2,0	5,6	1 502	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 696
442	к072215	12675	112,1667	0,514	83,1	7,8	75,3	3 459	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 134
443	к072214	12766	112,1667	0,514	83,1	7,8	75,3	3 459	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 225
444	k071839	12430	393,3692	0,612	131,4	27,5	103,9	3 837	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	16 267
445	k072217	12656	217,8895	0,414	47,1	15,2	31,8	2 623	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 279
446	k071838	12300	455,398	0,612	131,4	31,8	99,6	3 785	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 085
447	k072212	12844	106,0554	0,514	83,1	7,4	75,7	3 465	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 309
448	k072218	12825	180,8808	0,414	47,1	12,6	34,4	2 690	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 515

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
449	k072216	12595	389,7323	0,612	131,4	27,3	104,2	3 840	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	16 435
450	к072221/2	13241,3	17,5698	0,15	3,3	1,2	2,0	1 085	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 326
451	k070728/1	14454,4	25,095	0,309	21,8	1,8	20,1	2 262	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 716
452	k072203/15	13667	1,8388	0,1	1,1	0,1	1,0	862	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 529
453	k072203/10	13696	21,3202	0,259	13,7	1,5	12,2	1 929	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 625
454	k070730/4	14358,4	61,2758	0,309	21,8	4,3	17,6	2 166	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	16 524
455	k072203/9	13595	23,159	0,259	13,7	1,6	12,1	1 922	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 517
456	k070728	14390,4	139,3448	0,414	47,1	9,7	37,3	2 761	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	17 151
457	k070730	14126,4	245,9697	0,414	47,1	17,2	29,9	2 570	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 696
458	k070730/1	14253,4	106,6249	0,309	21,8	7,5	14,4	2 031	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 285
459	k072206	13369	21,8669	0,309	21,8	1,5	20,3	2 270	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 639
460	k070740/14	13360	22,3569	0,207	7,6	1,6	6,1	1 538	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 898
461	k070740/13	13428	19,3522	0,207	7,6	1,4	6,3	1 555	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 983
462	k070740/16	13489	18,843	0,15	3,3	1,3	2,0	1 069	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 558
463	k070740/7	13701,4	31,371	0,207	7,6	2,2	5,4	1 485	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 186
464	k072211	12917	106,0554	0,414	47,1	7,4	39,7	2 815	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 732
465	k070740/15	13312	41,1999	0,207	7,6	2,9	4,7	1 422	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 734
466	k072209	13133	61,1124	0,414	47,1	4,3	42,8	2 885	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	16 018
467	k070743/7	14080,7	12,4109	0,414	47,1	0,9	46,2	2 957	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	17 037
468	k070740/12	13516	19,0976	0,207	7,6	1,3	6,3	1 557	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 073
469	k070740/18	13216	41,1999	0,207	7,6	2,9	4,7	1 422	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 638
470	k072208	13668	5,2182	0,309	21,8	0,4	21,5	2 311	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 979
471	k072207	13444	5,2182	0,309	21,8	0,4	21,5	2 311	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 755
472	k070740/10	13614	8,352	0,207	7,6	0,6	7,0	1 614	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 228
473	k070730/п1	14262,4	27,3187	0,207	7,6	1,9	5,7	1 510	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 772
474	k070732	13952,4	273,2884	0,414	47,1	19,1	28,0	2 516	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 468
475	k070730/3	14312,4	2,6226	0,207	7,6	0,2	7,4	1 643	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 956
476	k072204/1	13302	14,9589	0,15	3,3	1,0	2,2	1 115	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 417
477	k072203/17	13181	14,3626	0,125	2,0	1,0	1,0	868	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 049
478	k072203/8	13568	43,9156	0,309	21,8	3,1	18,8	2 213	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 781
479	k070730/7	14778,4	14,0637	0,207	7,6	1,0	6,6	1 584	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 363
480	k072203	13095	147,5845	0,414	47,1	10,3	36,8	2 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 842
481	k072204	13191	58,8915	0,414	47,1	4,1	43,0	2 888	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	16 079
482	k072201	12942	157,4743	0,414	47,1	11,0	36,1	2 730	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 672
483	k072205	13293	21,8669	0,414	47,1	1,5	45,6	2 943	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	16 236
484	k070730/5	14489,4	38,3227	0,309	21,8	2,7	19,2	2 227	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	16 717
485	k070730/6	14634,4	28,1601	0,207	7,6	2,0	5,7	1 505	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 139
486	k072203/1	13172	74,3305	0,309	21,8	5,2	16,6	2 129	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 301
487	k072203/18	13191	10,0389	0,125	2,0	0,7	1,3	943	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 134
488	k072202	13038	149,6221	0,414	47,1	10,5	36,6	2 744	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 782
489	k072201/п2	12982	3,7273	0,1	1,1	0,3	0,9	823	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 805
490	k072201/1	13025	3,7273	0,1	1,1	0,3	0,9	823	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 848
491	k072203/п1	13312	68,7644	0,309	21,8	4,8	17,0	2 145	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 457
492	k072203/3	13342	68,2674	0,309	21,8	4,8	17,1	2 146	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 488
493	k072203/5	13405	65,7328	0,309	21,8	4,6	17,2	2 153	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 558
494	k072203/6	13489	63,7449	0,309	21,8	4,5	17,4	2 159	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 648
495	k072203/п3	13550	3,5782	0,082	0,7	0,3	0,4	652	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 202
496	k072203/14	13591	1,143	0,051	0,2	0,1	0,1	427	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 018
497	k072203/7	13533	60,1667	0,309	21,8	4,2	17,6	2 169	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	15 702
498	k072203/12	13713	13,6171	0,1	1,1	1,0	0,2	493	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 206

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
499	k072203/п4	13734	12,5238	0,1	1,1	0,9	0,3	553	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 287
500	k072203/п5	13779	7,7031	0,259	13,7	0,5	13,2	1 976	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 755
501	k071831/20	13900	1,143	0,259	13,7	0,1	13,7	1 998	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 898
502	к071435/11	11541,7	40,7484	0,309	21,8	2,8	19,0	2 221	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 763
503	к072220	13012,7	173,9548	0,414	47,1	12,2	34,9	2 702	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 715
504	k072219	12944,2	173,9548	0,414	47,1	12,2	34,9	2 702	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 646
505	k072223	12528,6	209,0191	0,414	47,1	14,6	32,5	2 639	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 168
506	k072228	12468,6	213,1934	0,414	47,1	14,9	32,2	2 632	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 100
507	k071435/13	11677,2	36,9841	0,309	21,8	2,6	19,3	2 231	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 908
508	k071440	11661,5	531,6842	0,514	83,1	37,2	45,9	2 951	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		14 612
509	к071437	11298,5	531,6842	0,514	83,1	37,2	45,9	2 951	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		14 249
510	к071435/10	11382,5	42,4589	0,309	21,8	3,0	18,9	2 217	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 599
511	к071435/п1	11393,5	42,4589	0,309	21,8	3,0	18,9	2 217	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 610
512	к071435/12	11596,2	58,1834	0,309	21,8	4,1	17,8	2 174	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 770
513	к071438	11580,5	531,6842	0,612	131,4	37,2	94,3	3 718	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		15 299
514	к071439	11612,5	531,6842	0,514	83,1	37,2	45,9	2 951	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		14 563
515	k071435/14	11753,2	31,6842	0,309	21,8	2,2	19,6	2 245	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-		13 998
516	к072230	12374,6	216,5809	0,414	47,1	15,1	31,9	2 625	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 000
517	к072229	12409,6	215,7613	0,414	47,1	15,1	32,0	2 627	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 037
518	к072228/1	12518,6	3,2455	0,15	3,3	0,2	3,0	1 233	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 752
519	к072227	11770,5	32,0667	0,414	47,1	2,2	44,8	2 928	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		14 699
520	к072227/1	11862,5	6,174	0,15	3,3	0,4	2,8	1 206	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 068
521	к072227/3	11896,5	10,6543	0,207	7,6	0,7	6,9	1 602	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 499
522	к072227/2	11845,5	22,1773	0,207	7,6	1,6	6,1	1 539	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 385
523	к070754/20	12696,6	105,9296	0,309	21,8	7,4	14,4	2 033	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 730
524	к072224	12167	3,7153	0,414	47,1	0,3	46,8	2 969	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 136
525	к072224/2	12231	3,7153	0,082	0,7	0,3	0,4	647	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		12 878
526	к072222	12593,6	209,0191	0,414	47,1	14,6	32,5	2 639	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 233
527	к072225	12122	3,7153	0,414	47,1	0,3	46,8	2 969	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		15 091
528	к072224/1	12179	3,7153	0,15	3,3	0,3	3,0	1 229	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 408
529	к070746/15	13173,7	145,3186	0,309	21,8	10,2	11,7	1 900	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 073
530	к070746/6	13564,7	7,2061	0,414	47,1	0,5	46,6	2 964	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		16 529
531	к070746/7	13634,7	5,5765	0,414	47,1	0,4	46,7	2 967	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		16 601
532	к070754/15	13083,1	35,0226	0,15	3,3	2,4	0,8	810	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		13 893
533	к070746/4	13636,7	25,3616	0,309	21,8	1,8	20,1	2 261	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		15 898
534	к070746/5	13503,7	104,1696	0,309	21,8	7,3	14,6	2 039	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 543
535	к070746/п2	13222,1	8,0863	0,15	3,3	0,6	2,7	1 187	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 409
536	к070746/12	13358,7	145,3186	0,309	21,8	10,2	11,7	1 900	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 258
537	к070746/10	13442,7	129,5312	0,309	21,8	9,1	12,8	1 956	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		15 398
538	к070746/13	13440,7	15,7874	0,15	3,3	1,1	2,2	1 105	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 546
539	к070746/п3	13552,7	10,7965	0,125	2,0	0,8	1,3	931	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 484
540	к070746/14	13658,7	5,6529	0,1	1,1	0,4	0,7	780	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 439
541	к070746/11	13549,7	25,3616	0,15	3,3	1,8	1,5	982	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 531
542	к070746/9	13528,7	71,6018	0,414	47,1	5,0	42,1	2 869	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		16 398
543	k070754/14	12984,1	9,1722	0,309	21,8	0,6	21,2	2 301	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-		15 285
544	k070743/6	13960,7	65,6943	0,414	47,1	4,6	42,5	2 878	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-		16 839
545	к070754/п2	12756,6	99,9195	0,309	21,8	7,0	14,9	2 052	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 809
546	к072221	13083,7	173,9548	0,309	21,8	12,2	9,7	1 788	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 872
547	к072221/3	13303,3	15,9401	0,125	2,0	1,1	0,9	837	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		14 140
548	к071441	11720	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-		15 467

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
549	к071442	11856	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 603
550	к071443	11917	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 664
551	к071445	12031	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 778
552	k071444	12005	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 752
553	k070754/13	13136,1	9,1722	0,309	21,8	0,6	21,2	2 301	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 437
554	к070754/11	13306,1	1,8508	0,309	21,8	0,1	21,7	2 319	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 625
555	k070754/9	12642	19,7856	0,309	21,8	1,4	20,5	2 275	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 917
556	k070754	12282	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 029
557	к071446	12205	499,6175	0,612	131,4	34,9	96,5	3 747	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 952
558	к070753	12323	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 538
559	к070752	12485	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 700
560	к070750	12667,5	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 883
561	к070751	12577	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 792
562	к070754/2	12347	102,6965	0,207	7,6	7,2	0,4	663	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 010
563	к070754/3	12426,9	94,7413	0,259	13,7	6,6	7,1	1 620	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 046
564	к070754/5	12380	6,7532	0,414	47,1	0,5	46,6	2 965	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 345
565	к070754/6	12410	5,1141	0,414	47,1	0,4	46,7	2 967	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 377
566	к070754/7	12418	59,1792	0,309	21,8	4,1	17,7	2 171	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 589
567	к070754/8	12581	44,2632	0,309	21,8	3,1	18,7	2 212	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 793
568	к070754/12	13223,1	9,1722	0,309	21,8	0,6	21,2	2 301	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 524
569	к070754/17	13160,1	21,8003	0,207	7,6	1,5	6,1	1 542	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 702
570	к070754/18	13202,1	21,1993	0,207	7,6	1,5	6,1	1 545	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 747
571	к070754/19	13308,1	12,4027	0,125	2,0	0,9	1,2	904	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 212
572	к070754/п1	13358,1	6,8843	0,1	1,1	0,5	0,6	749	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 107
573	к070754/16	13111,1	24,1497	0,207	7,6	1,7	5,9	1 528	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 639
574	к070754/4	12358	65,9324	0,309	21,8	4,6	17,2	2 153	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	14 511
575	k070740	13461,4	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 677
576	k070743	13254,4	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 470
577	k070740/1	13533,4	57,7003	0,207	7,6	4,0	3,6	1 300	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 833
578	к070746/3	13779,7	11,3058	0,15	3,3	0,8	2,5	1 154	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 934
579	k070743/3	14153	53,2834	0,207	7,6	3,7	3,9	1 335	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 488
580	к070743/4	14255	19,9634	0,207	7,6	1,4	6,2	1 552	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 807
581	к070743/5	14053	53,2834	0,207	7,6	3,7	3,9	1 335	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 388
582	к070743/2	14414	19,9634	0,15	3,3	1,4	1,9	1 055	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 469
583	k070740/5	13596,4	41,9638	0,15	3,3	2,9	0,3	608	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 204
584	к070745	13046,4	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 262
585	к070744	13194,4	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 410
586	k070740/2	13566,4	15,7364	0,15	3,3	1,1	2,2	1 106	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 672
587	k070740/3	13626,4	10,3382	0,125	2,0	0,7	1,3	939	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 565
588	к070748	12893,5	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 109
589	к070747	12950,5	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 166
590	к070749	12760,5	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	15 976
591	к070746/1	13834,7	6,264	0,309	21,8	0,4	21,4	2 308	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 143
592	к070746/2	13743,7	25,3616	0,309	21,8	1,8	20,1	2 261	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	16 005
593	k070746	12979,4	330,9887	0,514	83,1	23,1	60,0	3 215	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	16 195
594	М-К20/5	5263,9	38,4472	0,414	47,1	2,7	44,4	2 919	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 183
595	М-К19/3	5168,7	74,4486	0,514	83,1	5,2	77,9	3 497	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 666
596	М-К20	5104,1	90,6763	0,514	83,1	6,3	76,8	3 481	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 585
597	М-К20А	5008,3	132,253	0,514	83,1	9,2	73,9	3 438	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 446
598	М-К38/1	4630,2	569,3861	0,414	47,1	39,8	7,3	1 631	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 261

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
599	М-К38	4660,2	35,0865	0,309	21,8	2,5	19,4	2 236	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	6 896
600	М-К39	4748,2	26,6143	0,15	3,3	1,9	1,4	963	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 711
601	М-К33/2	4002	430,6096	0,414	47,1	30,1	17,0	2 142	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	6 144
602	k100316/3	4202	337,9035	0,414	47,1	23,6	23,5	2 377	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	6 579
603	k100316/5	4420,5	29,9116	0,414	47,1	2,1	45,0	2 931	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	7 352
604	М-К33	3929,4	430,6096	0,414	47,1	30,1	17,0	2 142	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	6 072
605	М-К35	4307,4	223,0838	0,414	47,1	15,6	31,5	2 613	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	6 921
606	М-К21	4874,3	268,0932	0,414	47,1	18,7	28,3	2 526	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 401
607	М-К21А	4962,9	135,8402	0,414	47,1	9,5	37,6	2 767	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	7 729
608	М-К24	5175,3	106,7479	0,414	47,1	7,5	39,6	2 814	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	7 989
609	М-ТК21/1	4808,9	339,793	0,414	47,1	23,8	23,3	2 373	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 182
610	М-К22	4772,1	512,9719	0,414	47,1	35,9	11,2	1 875	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 647
611	k100314/3	3923,8	590,3517	0,514	83,1	41,3	41,8	2 863	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	6 787
612	М-К31	4959,1	144,0363	0,414	47,1	10,1	37,0	2 753	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	7 712
613	М-К32	5101,8	65,1025	0,414	47,1	4,6	42,5	2 879	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	7 981
614	k100314	3377	7565,2036	1,192	757,1	529,0	228,1	4 941	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 318
615	k100316	3710	6511,5646	1,192	757,1	455,4	301,8	5 406	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 116
616	k100309	2420	7689,3995	1,192	757,1	537,7	219,4	4 879	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	7 299
617	М-К29	6465	203,2929	0,309	21,8	14,2	7,6	1 656	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 121
618	k100312	2967	7619,9911	1,192	757,1	532,9	224,3	4 914	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	7 881
619	k100323/15	6792,2	26,3527	0,7	187,1	1,8	185,2	4 621	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 413
620	k100323/13	6336,4	221,2445	0,7	187,1	15,5	171,6	4 508	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	10 845
621	k101603	6860,6	47,1667	0,514	83,1	3,3	79,8	3 525	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 385
622	k101515	6730,6	1014,0209	0,8	265,6	70,9	194,7	4 696	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 426
623	k101729	6156	509,4341	0,514	83,1	35,6	47,5	2 983	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 139
624	k101728	6329	126,6741	0,309	21,8	8,9	13,0	1 965	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 294
625	k101724/2	6558	191,4736	0,259	13,7	13,4	0,3	613	111	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 171
626	k101724	6409	509,4341	0,514	83,1	35,6	47,5	2 983	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 392
627	k101724/1	6510	214,0809	0,309	21,8	15,0	6,9	1 601	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 111
628	k100323/10	5801,6	402,7633	0,7	187,1	28,2	158,9	4 398	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	10 200
629	k101610/5	5949,6	155,5927	0,414	47,1	10,9	36,2	2 733	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 683
630	k100323/3	5633	865,0742	0,996	472,4	60,5	411,9	5 975	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 608
631	k100323/5	6158	346,0774	0,996	472,4	24,2	448,2	6 139	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 297
632	k101544	8284,6	713,0711	0,514	83,1	49,9	33,3	2 660	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 944
633	k101719/6	6983	245,8643	0,414	47,1	17,2	29,9	2 570	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	9 553
634	k101719/7a	7248	124,1327	0,414	47,1	8,7	38,4	2 786	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 034
635	k101719/76	7402	0,0214	0,414	47,1	0,0	47,1	2 974	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 376
636	k100323/7	6675	287,1897	0,996	472,4	20,1	452,3	6 157	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 832
637	k101519	7730,6	1372,3299	0,8	265,6	96,0	169,7	4 492	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	12 223
638	k101522	7958,6	659,2588	0,8	265,6	46,1	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	12 839
639	k100323/6	6444	287,1897	0,996	472,4	20,1	452,3	6 157	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 601
640	k101516a	6948,6	1707,0229	0,8	265,6	119,4	146,3	4 283	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	11 231
641	k101517	7096,6	1471,4936	0,8	265,6	102,9	162,7	4 432	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 529
642	k101610/11	6793	178,2102	0,414	47,1	12,5	34,6	2 694	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 487
643	k101518A/1	7027	108,9794	0,414	47,1	7,6	39,5	2 810	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 837
644	k101518a	7561,6	1372,3299	0,8	265,6	96,0	169,7	4 492	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	12 054
645	k101525	8307,6	633,9706	0,8	265,6	44,3	221,3	4 893	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	13 201
646	k101533	9227,1	583,6177	0,514	83,1	40,8	42,3	2 874	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 101
647	k101508	5429,2	3369,9364	0,996	472,4	235,7	236,7	5 000	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	10 429
648	k101511a	6112,2	2762,6079	0,996	472,4	193,2	279,2	5 272	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	11 385

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
649	k101512	6480	2721,0438	0,996	472,4	190,3	282,1	5 290	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	11 770
650	k101514	6631,6	2721,0438	0,996	472,4	190,3	282,1	5 290	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	11 922
651	k101620	6911,6	966,8542	0,612	131,4	67,6	63,8	3 280	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 192
652	k101508/3	5590,6	604,7729	0,414	47,1	42,3	4,8	1 427	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 017
653	k101508/9	6547,6	361,7059	0,414	47,1	25,3	21,8	2 322	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	8 869
654	k101504	4598,2	3961,7339	0,996	472,4	277,0	195,3	4 700	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	9 298
655	k101506	5069,2	3411,4216	0,996	472,4	238,6	233,8	4 980	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	10 049
656	k100128	3892,2	7478,9681	1,192	757,1	523,0	234,1	4 982	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 875
657	k101504/4	5509,2	355,3946	0,414	47,1	24,9	22,2	2 337	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 846
658	k101504/6	6001,2	97,1144	0,414	47,1	6,8	40,3	2 829	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 830
659	k101508/12	7312,6	786,1433	0,612	131,4	55,0	76,5	3 476	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 789
660	k101508/10	7190,6	45,5566	0,414	47,1	3,2	43,9	2 908	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 099
661	k101623	7664,1	691,5258	0,612	131,4	48,4	83,1	3 571	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 235
662	k101531	8879,6	611,3344	0,8	265,6	42,8	222,9	4 904	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	13 784
663	k101434	9668,7	260,4392	0,514	83,1	18,2	64,9	3 298	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 967
664	k101438/6	9975,1	135,0823	0,309	21,8	9,4	12,4	1 936	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 911
665	k101430	8912,7	424,3531	0,612	131,4	29,7	101,8	3 811	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 724
666	k101421	7762,2	1120,6774	0,7	187,1	78,4	108,7	3 893	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	11 655
667	k101632/8	9404,1	184,9701	0,414	47,1	12,9	34,2	2 683	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 087
668	k101632/13	9767,1	172,8397	0,309	21,8	12,1	9,8	1 793	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 560
669	k101428	8730,7	677,803	0,612	131,4	47,4	84,0	3 584	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 314
670	k101632	8992,8	388,994	0,7	187,1	27,2	159,9	4 407	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 400
671	k101635/9	9770	52,2374	0,359	32,4	3,7	28,7	2 537	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 307
672	k101635/2	9498	94,6394	0,359	32,4	6,6	25,8	2 450	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 948
673	k101635	9389,8	236,5438	0,7	187,1	16,5	170,5	4 499	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 889
674	k101627	8345,4	640,5706	0,7	187,1	44,8	142,3	4 245	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 590
675	k101427a	8519,5	677,803	0,612	131,4	47,4	84,0	3 584	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 103
676	k101630	8714,8	629,8682	0,7	187,1	44,0	143,0	4 252	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 967
677	k101628	8480,8	640,5706	0,7	187,1	44,8	142,3	4 245	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 726
678	k101424	8159,2	756,13	0,612	131,4	52,9	78,6	3 507	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 666
679	k101632/9	9650,1	184,9701	0,414	47,1	12,9	34,2	2 683	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 333
680	k101632/3	9279,1	236,0601	0,414	47,1	16,5	30,6	2 589	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 868
681	k101632/3*	9227,1	236,0601	0,414	47,1	16,5	30,6	2 589	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 816
682	к071444/18	12307,4	336,2445	0,414	47,1	23,5	23,6	2 381	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	14 688
683	к071444/17	12678,8	1,803	0,1	1,1	0,1	1,0	862	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 541
684	к071444/15	12444,4	245,0215	0,414	47,1	17,1	30,0	2 572	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	15 016
685	к071444/11	12734,9	202,7427	0,414	47,1	14,2	32,9	2 651	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 386
686	к071444/10	12741,6	200,3387	0,414	47,1	14,0	33,1	2 655	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 397
687	к071444/7	12864,8	138,9889	0,414	47,1	9,7	37,4	2 761	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 626
688	к071444/9	12826,6	200,3387	0,414	47,1	14,0	33,1	2 655	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 482
689	к071444/16	12521,8	37,3173	0,207	7,6	2,6	5,0	1 448	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 969
690	к071444/14	12482,9	204,0981	0,414	47,1	14,3	32,8	2 648	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 131
691	к071444/13	12508,9	204,0981	0,414	47,1	14,3	32,8	2 648	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 157
692	к071444/8	12846,1	200,3387	0,414	47,1	14,0	33,1	2 655	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 501
693	к071444/4	12903,3	138,9889	0,414	47,1	9,7	37,4	2 761	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 665
694	к071444/12	12579,9	204,0981	0,414	47,1	14,3	32,8	2 648	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 228
695	к071444/20	12901,1	27,2212	0,207	7,6	1,9	5,7	1 510	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 411
696	к071444/21	13024,7	27,2212	0,207	7,6	1,9	5,7	1 510	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 535
697	к071444/22	13165,2	26,6801	0,207	7,6	1,9	5,8	1 513	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 679
698	к071444/3	12968,3	120,2265	0,414	47,1	8,4	38,7	2 792	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 760

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
699	к071444/2	13088,3	120,2265	0,414	47,1	8,4	38,7	2 792	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	15 880
700	к071444/5	12972,3	18,7625	0,207	7,6	1,3	6,3	1 559	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 531
701	к071444/6	13150,3	18,3582	0,207	7,6	1,3	6,3	1 561	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 711
702	к071444/п1	13112,3	41,1201	0,259	13,7	2,9	10,9	1 856	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 968
703	k101540	9409,7	337,0363	0,7	187,1	23,6	163,5	4 439	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 849
704	k101433	9654,7	844,0569	0,7	187,1	59,0	128,0	4 103	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 758
705	k101438	10059,7	257,7872	0,514	83,1	18,0	65,1	3 301	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 361
706	k101438/3	10185,1	84,5043	0,309	21,8	5,9	15,9	2 099	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 284
707	k101441	10277,7	257,7872	0,514	83,1	18,0	65,1	3 301	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 579
708	k101441/3	10528,7	257,7872	0,309	21,8	18,0	3,8	1 325	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 854
709	k101441/3	10656,7	257,7872	0,309	21,8	18,0	3,8	1 325	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 982
710	k101635/20	10012	11,2015	0,309	21,8	0,8	21,1	2 296	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 308
711	k101635/18	9918	36,9924	0,359	32,4	2,6	29,8	2 567	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 485
712	k032219	16567,7	66,8133	0,612	131,4	4,7	126,8	4 090	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	20 658
713	k032218/12	16678,4	6,8313	0,15	3,3	0,5	2,8	1 199	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 878
714	k032218/13	16720,4	5,1311	0,1	1,1	0,4	0,8	792	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 512
715	k031117	16366,4	186,6559	0,309	21,8	13,1	8,8	1 734	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 100
716	k031116	16508,8	174,1409	0,309	21,8	12,2	9,7	1 787	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 296
717	k031112/п1	16815,8	9,4849	0,125	2,0	0,7	1,4	952	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 768
718	k031112/2	16763,8	12,4907	0,15	3,3	0,9	2,4	1 142	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 906
719	k031109/1	16888,8	5,5683	0,1	1,1	0,4	0,7	782	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 671
720	k031109a	16895,3	93,8593	0,309	21,8	6,6	15,3	2 071	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	18 966
721	k032221	16749,7	57,9296	0,612	131,4	4,1	127,4	4 097	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	20 846
722	k032218/10	16662,7	3,2972	0,15	3,3	0,2	3,0	1 232	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 895
723	k032218/9	16665,4	13,2922	0,259	13,7	0,9	12,8	1 957	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 622
724	k031110	16679,8	135,0719	0,259	13,7	9,4	4,3	1 377	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 056
725	k031112	16637,8	24,4288	0,207	7,6	1,7	5,9	1 527	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 164
726	k031111	16557,8	159,5006	0,309	21,8	11,2	10,7	1 846	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 404
727	k031109	16860,8	99,4276	0,309	21,8	7,0	14,9	2 054	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 915
728	k031332/8	16124,3	54,7477	0,259	13,7	3,8	9,9	1 802	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 926
729	k032209a	15820,7	312,6682	0,612	131,4	21,9	109,6	3 903	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	19 724
730	k032218	16531,4	80,1056	0,612	131,4	5,6	125,8	4 081	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	20 612
731	k032217	16262,4	266,7614	0,612	131,4	18,7	112,8	3 939	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	20 202
732	k032208	16131,7	266,7614	0,612	131,4	18,7	112,8	3 939	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	20 071
733	k031120/2	17274,5	11,5252	0,15	3,3	0,8	2,5	1 152	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 427
734	k031120/1	17358,5	5,9508	0,1	1,1	0,4	0,7	773	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 131
735	k031108	17004,5	87,7506	0,309	21,8	6,1	15,7	2 089	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	19 094
736	k031107	17072,5	80,1177	0,309	21,8	5,6	16,2	2 112	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	19 185
737	k031120	17145,5	64,2205	0,309	21,8	4,5	17,3	2 157	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	19 303
738	k031106	17185,5	52,6953	0,309	21,8	3,7	18,2	2 189	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	19 375
739	k031104/2	17476,5	39,4091	0,207	7,6	2,8	4,9	1 434	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 910
740	k031104/1	17552,5	13,8569	0,207	7,6	1,0	6,7	1 585	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 138
741	k031104/3	17554,5	6,1755	0,1	1,1	0,4	0,7	767	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 322
742	k031104/5	17633,5	5,6533	0,207	7,6	0,4	7,2	1 628	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 262
743	k031909	15418,2	1704,8972	0,996	472,4	119,2	353,1	5 686	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	21 104
744	k031923	15849,3	1058,9091	0,514	83,1	74,0	9,1	1 751	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 600
745	k031908/3	16105,9	27,8904	0,309	21,8	2,0	19,9	2 254	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	18 360
746	k031908/2	15995,7	52,5622	0,309	21,8	3,7	18,2	2 190	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	18 185
747	k031908/4	15680,7	51,2501	0,309	21,8	3,6	18,3	2 193	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	17 874
748	k031908/п2	15786,7	39,5913	0,259	13,7	2,8	11,0	1 862	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 648

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
749	k031907	15753,7	50,5495	0,514	83,1	3,5	79,6	3 521	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	19 275
750	k031906	15974,7	31,938	0,514	83,1	2,2	80,9	3 540	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	19 514
751	k031908/1	15829,7	189,3787	0,309	21,8	13,2	8,6	1 721	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 551
752	k031911	15733,3	1101,0507	0,514	83,1	77,0	6,1	1 543	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 276
753	k031910	15617,3	1101,0507	0,514	83,1	77,0	6,1	1 543	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 160
754	k031908	15627,7	291,1783	0,514	83,1	20,4	62,8	3 262	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	18 890
755	k031902	16665,7	21,0769	0,514	83,1	1,5	81,6	3 550	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	20 216
756	k032216	13845,5	2103,97	1,192	757,1	147,1	610,0	6 779	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	20 625
757	k032216a	13802,5	2116,4632	1,192	757,1	148,0	609,1	6 776	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	20 579
758	k100957a	12794	2220,4113	0,996	472,4	155,3	317,1	5 493	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	18 287
759	k100957	12741	2220,4113	1,192	757,1	155,3	601,9	6 750	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	19 491
760	k031323	14363,5	399,0728	0,7	187,1	27,9	159,2	4 401	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	18 764
761	k100720	3460	173,6359	0,612	131,4	12,1	119,3	4 011	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	7 471
762	k100415/20	2612,4	273,7533	0,414	47,1	19,1	27,9	2 515	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	5 127
763	k100215A	3724,7	580,7037	0,898	359,8	40,6	319,2	5 505	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 229
764	k100215	3641,7	1039,7198	0,898	359,8	72,7	287,1	5 320	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	8 962
765	k100216	3891,7	580,7037	0,898	359,8	40,6	319,2	5 505	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 396
766	k100217	4248,7	361,357	0,898	359,8	25,3	334,6	5 588	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 837
767	k100415/11	2224,4	297,8113	0,414	47,1	20,8	26,3	2 465	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	4 690
768	k100415/21	2850,4	273,7533	0,414	47,1	19,1	27,9	2 515	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	5 365
769	k100415/1	2150,5	621,9342	0,414	47,1	43,5	3,6	1 300	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 451
770	k100415	1999,7	8206,7619	1,392	1137,9	573,9	564,0	6 610	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	8 610
771	k100415/3	2203,5	204,0143	0,514	83,1	14,3	68,8	3 361	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	5 565
772	k100415/6	2405,5	694,4574	0,514	83,1	48,6	34,6	2 693	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	5 098
773	k100208	2684,5	633,2897	0,514	83,1	44,3	38,8	2 796	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	5 480
774	k100206	2827,5	164,8996	0,8	265,6	11,5	254,1	5 115	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	7 943
775	k100214	3550,7	1039,7198	0,898	359,8	72,7	287,1	5 320	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	8 871
776	k100420	3314,7	7287,0164	1,392	1137,9	509,6	628,3	6 844	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 159
777	k100212	3282,5	209,1091	0,8	265,6	14,6	251,0	5 095	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	8 378
778	k100210	3007,5	310,9904	0,8	265,6	21,7	243,9	5 048	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 056
779	k100209	2863,5	468,3901	0,514	83,1	32,8	50,4	3 040	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	5 903
780	k100120/2	3067,4	184,3132	0,309	21,8	12,9	8,9	1 744	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 811
781	k100121/5	3231,3	502,9261	0,514	83,1	35,2	47,9	2 992	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	6 223
782	k100120	2783	8440,6664	1,192	757,1	590,3	166,9	4 468	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	7 251
783	k100121	2810,2	8256,3531	1,192	757,1	577,4	179,8	4 577	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	7 387
784	k100121/8	3598,4	653,7585	0,514	83,1	45,7	37,4	2 762	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	6 361
785	k100422	3753,7	6423,1921	1,192	757,1	449,2	308,0	5 441	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 195
786	k100424	4680,7	6117,9437	1,192	757,1	427,8	329,3	5 560	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 241
787	k100434	5333,7	6117,9436	1,192	757,1	427,8	329,3	5 560	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 894
788	k100429	5492,7	5361,1799	1,192	757,1	374,9	382,2	5 833	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 326
789	k100430	5648,3	5361,1799	1,192	757,1	374,9	382,2	5 833	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 481
790	k100431a	5948,1	5356,4848	1,192	757,1	374,6	382,6	5 835	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 783
791	k100434	6979,1	6117,9436	1,192	757,1	427,8	329,3	5 560	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 539
792	k100434/4	7416,1	478,1208	0,612	131,4	33,4	98,0	3 765	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 181
793	k100133	4446,2	3398,1316	1,192	757,1	237,6	519,5	6 438	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 884
794	k100135/4	4195,4	186,1599	0,514	83,1	13,0	70,1	3 381	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 576
795	k100135	4855,2	2600,2019	1,192	757,1	181,8	575,3	6 653	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 508
796	k101017	5794,2	581,3483	0,514	83,1	40,7	42,5	2 877	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 671
797	k101021	5214,2	797,9297	0,514	83,1	55,8	27,3	2 497	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	7 711
798	k101015	6106,2	453,8916	0,514	83,1	31,7	51,4	3 059	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 165

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
799	k101015/8	6926,2	143,8168	0,514	83,1	10,1	73,1	3 426	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 352
800	k101410a	6671,2	1417,0828	0,7	187,1	99,1	88,0	3 637	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	10 308
801	ЦТП	6727,9	36,8103	0,207	7,6	2,6	5,1	1 451	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 179
802	k101012	6322,2	1001,9573	0,514	83,1	70,1	13,0	1 969	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 291
803	k101013	6239,2	182,8208	0,514	83,1	12,8	70,3	3 384	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 623
804	k101015/3	6303,2	143,8168	0,514	83,1	10,1	73,1	3 426	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 729
805	k101410	6651,2	2236,2193	0,8	265,6	156,4	109,3	3 899	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	10 551
806	k100148/4	5701,6	464,8019	0,514	83,1	32,5	50,6	3 044	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 746
807	k100148	6319,2	206,4689	0,898	359,8	14,4	345,4	5 646	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	11 965
808	k100141	5595,2	2600,2019	1,192	757,1	181,8	575,3	6 653	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	12 248
809	k101416	7416,2	1380,2725	0,7	187,1	96,5	90,5	3 671	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 087
810	k101416/4	7516,9	254,1966	0,414	47,1	17,8	29,3	2 554	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	10 071
811	k101011	6467,2	949,2959	0,514	83,1	66,4	16,7	2 133	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	8 600
812	k101008	6748,2	835,7849	0,514	83,1	58,4	24,7	2 416	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	9 164
813	k101416/8	8019,9	123,7472	0,309	21,8	8,7	13,2	1 975	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 995
814	k101006a	6953,2	574,586	0,514	83,1	40,2	42,9	2 888	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 841
815	k101003	7233,8	574,586	0,514	83,1	40,2	42,9	2 888	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 121
816	k101001	7451,8	16,86	0,514	83,1	1,2	81,9	3 555	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	11 006
817	k100634	10698,1	884,5291	0,7	187,1	61,9	125,2	4 074	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 772
818	k100617	10426,1	1052,3832	0,7	187,1	73,6	113,5	3 947	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 373
819	k100635	10814,1	770,1083	0,7	187,1	53,9	133,2	4 156	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	14 970
820	k100637	11115,1	584,838	0,7	187,1	40,9	146,2	4 282	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	15 397
821	k100151	6664,1	1126,7206	0,514	83,1	78,8	4,3	1 380	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 044
822	k101306	7219,1	335,4898	0,7	187,1	23,5	163,6	4 440	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 659
823	k101304	7437,1	335,4898	0,7	187,1	23,5	163,6	4 440	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 877
824	k100610	9418,1	1300,1006	0,7	187,1	90,9	96,1	3 742	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 160
825	k100606	8719,1	1300,1006	0,7	187,1	90,9	96,1	3 742	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 461
826	k100604	8611,1	1300,1006	0,7	187,1	90,9	96,1	3 742	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 353
827	k101301	7784,1	232,6952	0,7	187,1	16,3	170,8	4 502	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	12 286
828	k100605	8622,1	1300,1006	0,7	187,1	90,9	96,1	3 742	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 364
829	k100436	7552,1	3463,6326	1,192	757,1	242,2	514,9	6 420	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	13 972
830	ЦТП	8019,1	36,8103	0,207	7,6	2,6	5,1	1 451	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 470
831	k100441	8013,1	3447,7441	1,192	757,1	241,1	516,0	6 424	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 437
832	k100651	8384,1	143,5375	0,414	47,1	10,0	37,0	2 754	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	11 138
833	k100449/6	9139,9	464,7032	0,612	131,4	32,5	98,9	3 777	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	12 917
834	k100449	8782,9	1705,9482	0,898	359,8	119,3	240,6	5 026	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	13 809
835	ЦТП	10575	36,8103	0,207	7,6	2,6	5,1	1 451	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 026
836	k100601	8205,1	3254,56	1,192	757,1	227,6	529,6	6 478	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 683
837	k100445	8326,6	1954,4594	0,898	359,8	136,7	223,2	4 906	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	13 233
838	k100456	9930,9	293,1764	0,309	21,8	20,5	1,3	946	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 877
839	k100612/3	10153,1	247,7175	0,514	83,1	17,3	65,8	3 312	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 465
840	k100612	9792,1	1300,1006	0,7	187,1	90,9	96,1	3 742	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 534
841	k100612/10	11073,1	117,5302	0,514	83,1	8,2	74,9	3 453	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	14 526
842	k100612/6	10535,1	228,0286	0,514	83,1	15,9	67,2	3 335	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 870
843	k100638a	11346,1	351,4401	0,7	187,1	24,6	162,5	4 430	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	15 776
844	k100641	11636,1	22,6805	0,7	187,1	1,6	185,5	4 623	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	16 259
845	k100640	11541,1	236,8205	0,7	187,1	16,6	170,5	4 499	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	16 040
846	k100639	11398,1	351,4401	0,7	187,1	24,6	162,5	4 430	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	15 828
847	k100638	11296,1	433,2914	0,7	187,1	30,3	156,8	4 379	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	15 675
848	k100458	9645,9	1106,8796	0,514	83,1	77,4	5,7	1 509	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 155

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
849	k100460/1	10109,9	690,3805	0,514	83,1	48,3	34,8	2 700	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 810
850	k100460	10024,9	769,2056	0,514	83,1	53,8	29,3	2 554	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	12 579
851	k100654/1	8728,9	143,5375	0,612	131,4	10,0	121,4	4 034	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 763
852	ТС k106/9	8914,6	0,0243	0,612	131,4	0,0	131,4	4 138	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 053
853	ТС k107/9	8791,5	0,0365	0,612	131,4	0,0	131,4	4 138	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 930
854	k100654	8648,1	143,5375	0,612	131,4	10,0	121,4	4 034	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	12 682
855	ТС k106б/9	9024	0,0122	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 347
856	ТС k106в/9	9139	0,0122	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 462
857	ТС k106г/9	9289,3	0,0122	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 613
858	ТС k106а/9	8979,6	0,0122	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	11 303
859	k100449/7	9251,9	426,9952	0,612	131,4	29,9	101,6	3 809	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 061
860	k100449/11	9612,9	277,2983	0,612	131,4	19,4	112,1	3 931	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	13 544
861	т.2	11012,8	323,3687	0,7	187,1	22,6	164,5	4 447	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	15 460
862	k100727/12а	6036,8	553,1471	0,8	265,6	38,7	227,0	4 933	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	10 970
863	k100727/13	6457,2	0,1335	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	8 780
864	k100727/12б	6133,8	0,2002	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	8 457
865	k100727/7	4187,7	553,1471	0,8	265,6	38,7	227,0	4 933	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	9 120
866	k100727/9	4677,8	553,1471	0,8	265,6	38,7	227,0	4 933	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	9 611
867	Б.23	4746,8	553,1471	0,8	265,6	38,7	227,0	4 933	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	9 680
868	k100727/8	4461,2	553,1471	0,8	265,6	38,7	227,0	4 933	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	9 394
869	k100512/3	2465,2	182,1198	0,8	265,6	12,7	252,9	5 107	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	7 573
870	k100515	2205	6091,0868	1,392	1137,9	426,0	712,0	7 125	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 330
871	k100512	2045,2	4704,7719	1,392	1137,9	329,0	808,9	7 423	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 468
872	k100807/1	4008,4	918,9154	0,612	131,4	64,3	67,2	3 335	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 343
873	k100800	2996,4	4512,998	1,192	757,1	315,6	441,6	6 110	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 106
874	k100807	3948,4	4497,9997	1,192	757,1	314,5	442,6	6 115	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	10 063
875	М-К16/4	5392,7	49,675	0,207	7,6	3,5	4,2	1 362	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 755
876	М-К16*	5211,1	49,675	0,207	7,6	3,5	4,2	1 362	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 573
877	М-К16	5166,1	916,5706	0,612	131,4	64,1	67,3	3 337	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 503
878	М-т.16	5244,1	70,8383	0,207	7,6	5,0	2,7	1 182	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 426
879	М-К16/1	5313,6	63,5744	0,207	7,6	4,4	3,2	1 250	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 564
880	М-К16/1	5065,1	63,5744	0,207	7,6	4,4	3,2	1 250	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 315
881	М-К18/1	5055,1	916,5706	0,612	131,4	64,1	67,3	3 337	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 392
882	М-К18	4949,1	918,9154	0,612	131,4	64,3	67,2	3 335	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 284
883	М-К19	4795,1	918,9154	0,612	131,4	64,3	67,2	3 335	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 130
884	М-К12/9	6962,4	79,4075	0,414	47,1	5,6	41,5	2 857	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 819
885	k100509	1626,2	3446,5994	1,392	1137,9	241,0	880,9	7 630	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	9 256
886	k100506	1194	4717,4428	1,392	1137,9	329,9	808,0	7 421	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	8 615
887	М-К59/12Б	6563,7	81,0271	0,414	47,1	5,7	41,4	2 854	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 418
888	М-Тк-14/2	5802	195,5576	0,259	13,7	13,7	0,1	351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 153
889	М-ШКОЛА №814	5858,5	123,5228	0,259	13,7	8,6	5,1	1 455	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 314
890	М-Тк-14/3	6134,4	123,5228	0,259	13,7	8,6	5,1	1 455	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 590
891	М-К13	5777,1	541,8808	0,612	131,4	37,9	93,6	3 709	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 486
892	М-К14	5674,1	737,4384	0,612	131,4	51,6	79,9	3 526	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	9 200
893	М-К15	5399,1	777,686	0,612	131,4	54,4	77,1	3 485	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	8 884
894	М-К25	5446,1	40,2476	0,207	7,6	2,8	4,8	1 428	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 874
895	М-К29	5927,1	203,2929	0,309	21,8	14,2	7,6	1 656	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 583
896	М-К28А	6239	105,8767	0,309	21,8	7,4	14,4	2 034	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 273
897	k100304	1094	7689,3994	1,192	757,1	537,7	219,4	4 879	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	5 973
898	М-К9	6586,9	208,8526	0,612	131,4	14,6	116,8	3 984	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	10 571

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
899	М-К9/1	6476,3	208,8526	0,612	131,4	14,6	116,8	3 984	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	10 461
900	М-К9/3	6405,5	208,8526	0,612	131,4	14,6	116,8	3 984	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	10 390
901	М-К11	6087	338,5879	0,612	131,4	23,7	107,8	3 882	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	9 969
902	М-К12	6153,5	129,7352	0,414	47,1	9,1	38,0	2 777	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	8 930
903	М-К12А	6363,5	81,0271	0,414	47,1	5,7	41,4	2 854	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	9 218
904	k100305	1601	7689,3995	1,192	757,1	537,7	219,4	4 879	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	6 480
905	k100732/3	4297,3	0,2915	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	6 620
906	k100732	3547	0,4859	0,7	187,1	0,0	187,0	4 635	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	8 182
907	k100732/1	3754	0,4859	0,309	21,8	0,0	21,8	2 322	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	6 076
908	k100732/2	4027,3	0,3887	0,309	21,8	0,0	21,8	2 322	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	6 350
909	k100732/4	4547,3	0,1944	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	6 870
910	k100727	2913	660,1372	0,8	265,6	46,2	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	7 793
911	k100729	3188	0,4859	0,7	187,1	0,0	187,0	4 635	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	7 823
912	k100731	3444	0,4859	0,7	187,1	0,0	187,0	4 635	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	8 079
913	k100727/3	3365	659,6513	0,8	265,6	46,1	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 245
914	k100727/4	3496	659,5541	0,8	265,6	46,1	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 376
915	k100726/1	2636	0,2915	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	4 959
916	k100726/2	2859	0,1944	0,309	21,8	0,0	21,8	2 323	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	5 182
917	k100727/5	3835,8	659,5541	0,8	265,6	46,1	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	8 716
918	k100727/6	3921,1	659,5541	0,612	131,4	46,1	85,3	3 601	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 522
919	k100727/6*	4021,1	659,5541	0,612	131,4	46,1	85,3	3 601	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	7 622
920	k100714	2311	918,4715	0,898	359,8	64,2	295,6	5 370	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	7 681
921	k100726	2528	660,4287	0,8	265,6	46,2	219,5	4 880	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	7 408
922	k100709	1610	1127,2645	0,898	359,8	78,8	281,0	5 284	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	6 894
923	k100718	3077	258,0428	0,612	131,4	18,0	113,4	3 946	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	7 023
924	k100407	273,7	8367,2396	1,392	1137,9	585,1	552,8	6 568	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	6 841
925	k100402	253,7	4183,6198	1,192	757,1	292,6	464,6	6 211	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	6 464
926	k100706	1243	1138,9935	0,898	359,8	79,6	280,2	5 279	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	6 522
927	k100105	490	8667,6518	1,192	757,1	606,1	151,0	4 327	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	4 817
928	k100110	1106	8607,8981	1,192	757,1	602,0	155,2	4 365	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	5 471
929	М-К5	7572,3	63,6952	0,414	47,1	4,5	42,6	2 881	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 453
930	М-К6	7719	23,8102	0,309	21,8	1,7	20,2	2 265	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	-	-	-	-	-	-	-	9 984
931	М-К1СМ	7308,7	11,1195	0,7	187,1	0,8	186,3	4 629	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	11 938
932	М-К4	7341,3	72,76	0,414	47,1	5,1	42,0	2 867	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 208
933	k100101	333	1169,796	0,898	359,8	81,8	278,0	5 265	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	-	5 598
934	k100850	10453,4	131,3602	0,414	47,1	9,2	37,9	2 774	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	13 227
935	k100844	9668,4	234,4861	0,7	187,1	16,4	170,7	4 501	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	14 169
936	k100838	9248,4	447,6676	1,192	757,1	31,3	725,8	7 169	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	16 417
937	k100827	7360,4	1615,2284	1,192	757,1	113,0	644,2	6 899	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	14 259
938	k073256/2	9840,4	40,6321	0,309	21,8	2,8	19,0	2 221	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	-	-	-	-	-	-	-	-	12 062
939	k073278/5	10093,4	87,2674	0,259	13,7	6,1	7,6	1 657	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 750
940	k073283	10032,4	67,3026	0,514	83,1	4,7	78,4	3 505	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 537
941	k073278/4	9912,4	31,5114	0,207	7,6	2,2	5,4	1 484	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 397
942	k073278/2	9861,4	93,5818	0,207	7,6	6,5	1,1	884	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 745
943	k073278	9813,4	170,9586	0,514	83,1	12,0	71,2	3 397	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 210
944	k073286	10727,5	3,7311	0,514	83,1	0,3	82,9	3 567	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	14 295
945	k073290	10592,5	3,914	0,514	83,1	0,3	82,8	3 567	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	14 160
946	k070236	8459,4	1167,5608	0,8	265,6	81,6	184,0	4 611	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 070
947	k100831	8283,4	1615,2284	1,192	757,1	113,0	644,2	6 899	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	5 088	5 396	15 182
948	k073251/п1	9123,4	57,9107	0,207	7,6	4,0	3,6	1 298	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 422

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
949	k073251/п2	9280,4	41,1745	0,207	7,6	2,9	4,7	1 422	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 702
950	k073251/п5	9623,4	27,753	0,125	2,0	1,9	0,1	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 015
951	k070235	8807,4	1154,6349	0,8	265,6	80,7	184,9	4 618	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 425
952	k070234	8882,4	1119,1963	0,8	265,6	78,3	187,4	4 638	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	-	-	-	13 520
953	k070230	9352,4	49,918	0,414	47,1	3,5	43,6	2 902	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	12 254
954	k073253/1	9646,4	66,0041	0,207	7,6	4,6	3,0	1 228	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 875
955	k073253/2	9676,4	57,0104	0,207	7,6	4,0	3,6	1 306	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 982
956	k073253/п3	9715,4	56,6855	0,207	7,6	4,0	3,7	1 308	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 024
957	k073256/1	9750,4	29,979	0,207	7,6	2,1	5,5	1 494	111	203	270	396	495	727	964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 244
958	k073253/п2	9795,4	29,3062	0,259	13,7	2,0	11,7	1 900	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 696
959	k073256/п1	9750,4	190,6197	0,514	83,1	13,3	69,8	3 376	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	-	-	-	-	-	13 126
960	т.96	11177,8	16,838	0,259	13,7	1,2	12,6	1 945	111	203	270	396	495	727	964	1 414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 122
961	т.110	11212,8	3,2683	0,15	3,3	0,2	3,0	1 233	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 446
962	т.114	11317,8	1,0096	0,082	0,7	0,1	0,6	731	111	203	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 049
963	т.111	11272,8	2,2587	0,15	3,3	0,2	3,1	1 242	111	203	270	396	495	727	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 515
964	т.112	11327,8	0,7358	0,1	1,1	0,1	1,1	883	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 210
965	т.В	10337,8	377,1852	0,8	265,6	26,4	239,3	5 017	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	15 355
966	т.102	10410,8	377,1852	0,8	265,6	26,4	239,3	5 017	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	4 318	4 736	-	-	15 428
967	т.103	10680,8	10,0959	0,15	3,3	0,7	2,6	1 167	111	203	270	396	495	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 848
968	т.113	11407,8	0,5134	0,1	1,1	0,0	1,1	887	111	203	270	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 294
969	т.24	7336,8	43,7205	0,414	47,1	3,1	44,0	2 911	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	-	-	-	-	-	-	10 248
970	т.22	15022,8	5,5426	0,612	131,4	0,4	131,1	4 134	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	19 157
971	т.21	14937,8	25,749	0,612	131,4	1,8	129,6	4 120	111	203	270	396	495	727	964	1 414	1 770	2 259	2 573	3 032	3 790	-	-	-	-	19 058

Таблица А.2.12 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-26

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	БВ kТК-41	4434,9	130,0341	0,414	47,1	9,1	38,0	2 724	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 158
2	БВ kТК-42	4591,6	96,9017	0,414	47,1	6,8	40,3	2 775	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 367
3	БВ kТК-42А	4791,1	36,6608	0,259	13,7	2,6	11,2	1 848	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 639
4	БВ kТК-29	6447	155,8499	0,414	47,1	10,9	36,2	2 682	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 129
5	БВ kТК-26А	6017,1	57,0979	0,414	47,1	4,0	43,1	2 834	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 852
6	БВ kТК-23	5356,8	696,6039	0,612	131,4	48,7	82,7	3 485	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 842
7	БВ kТК-25а	5827,5	490,0772	0,612	131,4	34,3	97,2	3 667	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 495
8	БВ kТК-12	4267,1	1246,0972	0,612	131,4	87,1	44,3	2 859	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 127
9	БВ kТК-26	5952,5	225,2074	0,612	131,4	15,7	115,7	3 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 828
10	БВ kТК-28	6256,6	168,1096	0,414	47,1	11,8	35,3	2 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 918
11	БВ kТК-26Б	6095,1	35,6798	0,414	47,1	2,5	44,6	2 865	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 960
12	БВ kТК-26В	6739,9	28,8812	0,309	21,8	2,0	19,8	2 216	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 956
13	БВ kТК-т.В	6799,9	23,1153	0,309	21,8	1,6	20,2	2 230	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 030
14	БВ kТК-т.Г	6849,9	8,2358	0,309	21,8	0,6	21,3	2 266	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 116
15	БВ kТК-т.Б	6837	14,8795	0,309	21,8	1,0	20,8	2 250	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 087

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
16	БВ kТК-т.Д	6911,2	10,8175	0,309	21,8	0,8	21,1	2 260	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 171
17	БВ kТК-23`	5589,8	674,2529	0,612	131,4	47,2	84,3	3 506	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 096
18	БВ kТК-23А	5799,8	85,4602	0,612	131,4	6,0	125,5	3 977	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 776
19	БВ kТК-23Б	6009,8	81,5753	0,309	21,8	5,7	16,1	2 076	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 086
20	БВ kТК-23В	6220,3	76,5839	0,309	21,8	5,4	16,5	2 090	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 311
21	БВ kТК-21	5185,5	732,0123	0,612	131,4	51,2	80,3	3 452	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 637
22	БВ kТК-19	4846,9	933,1315	0,612	131,4	65,3	66,2	3 247	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 094
23	БВ kТК-20а	4968	776,5914	0,612	131,4	54,3	77,1	3 409	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 377
24	БВ kТК-17	4870,1	174,5263	0,414	47,1	12,2	34,9	2 651	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 521
25	БВ kТК-21Б	5650,5	35,4084	0,309	21,8	2,5	19,4	2 200	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 850
26	БВ kТК-21В	5749,5	12,689	0,207	7,6	0,9	6,7	1 575	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 324
27	БВ kТК-14	4592,1	1242,3967	0,612	131,4	86,9	44,6	2 865	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 457
28	БВ kТК-15	5012,2	134,739	0,309	21,8	9,4	12,4	1 911	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 923
29	БВ kТК-1в	3052,1	1624,3524	0,9	362,0	113,6	248,4	4 937	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	7 989
30	БВ kТК-1а	3007	1624,3524	0,8	265,6	113,6	152,1	4 226	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 233
31	БВ kТК-2	2833,5	1099,1416	0,8	265,6	76,9	188,8	4 526	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 359
32	БВ kТК-32б	3130,6	1208,1525	0,7	187,1	84,5	102,6	3 731	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	6 861
33	БВ kТК-36	3684,6	93,8868	0,612	131,4	6,6	124,9	3 971	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 655
34	БВ kТК-64а	5660,3	91,7281	0,414	47,1	6,4	40,7	2 783	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 443
35	БВ kТК-4б	3667,7	1594,7195	0,7	187,1	111,5	75,5	3 386	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 054
36	БВ kТК-5	3884,7	1588,3512	0,7	187,1	111,1	76,0	3 392	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 277
37	БВ kТК-10	4148,6	1368,0419	0,612	131,4	95,7	35,8	2 672	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	6 821
38	БВ kТК-8	4081,7	73,4077	0,207	7,6	5,1	2,5	1 149	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 231
39	БВ kТК-4в	3795,7	6,3683	0,15	3,3	0,4	2,8	1 196	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 992
40	БВ kТК-11	4477,8	121,9446	0,309	21,8	8,5	13,3	1 954	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 431
41	БВ kТК-6	4229,9	146,9015	0,309	21,8	10,3	11,6	1 869	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 098
42	БВ kТК-6А	4291,5	41,8243	0,207	7,6	2,9	4,7	1 405	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 696
43	БВ kТК-2	2843,5	1099,1416	0,8	265,6	76,9	188,8	4 526	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 369
44	БВ kТК-4	3207,7	1624,3524	0,8	265,6	113,6	152,1	4 226	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 434
45	БВ kТК-33	3150,6	679,4901	0,7	187,1	47,5	139,5	4 113	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 263
46	БВ kТК-31А	3620,4	107,4868	0,414	47,1	7,5	39,6	2 759	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	6 379
47	БВ kТК-70	4008	63,8553	0,309	21,8	4,5	17,4	2 126	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	6 134
48	БВ kТК-31	3449,8	29,633	0,7	187,1	2,1	185,0	4 497	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 947
49	БВ kТК-32а	3208,1	528,6623	0,7	187,1	37,0	150,1	4 209	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	7 417
50	БВ kТК-72а	4606,2	16,8674	0,309	21,8	1,2	20,7	2 245	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	6 852
51	БВ kТК-34	3380,6	640,5918	0,7	187,1	44,8	142,3	4 138	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 519
52	БВ kТК-53	3524,9	93,8868	0,414	47,1	6,6	40,5	2 780	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	6 305
53	БВ kТК-57	4035,7	457,174	0,612	131,4	32,0	99,5	3 695	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 730
54	БВ kТК-35	3676,6	177,7937	0,612	131,4	12,4	119,0	3 910	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 587
55	БВ kТК-56	3892,6	544,6953	0,612	131,4	38,1	93,4	3 621	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 514
56	БВ kТК-37	3673,2	462,7981	0,612	131,4	32,4	99,1	3 690	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 363
57	БВ kТК-38	3942,9	438,2715	0,612	131,4	30,6	100,8	3 710	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 653
58	БВ kТК-58	4316,6	361,4772	0,612	131,4	25,3	106,2	3 772	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 088
59	БВ kТК-59	4444,4	275,677	0,612	131,4	19,3	112,2	3 838	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 282
60	БВ kТК-67	5805,8	78,4205	0,414	47,1	5,5	41,6	2 803	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 609
61	БВ kТК-67А	5618,4	117,4049	0,414	47,1	8,2	38,9	2 743	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 362
62	БВ kТК-49	5074,7	256,0306	0,612	131,4	17,9	113,5	3 853	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 927
63	БВ kТК-46	4734,1	279,5245	0,612	131,4	19,5	111,9	3 835	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 569
64	БВ kТК-60	4734,3	241,77	0,612	131,4	16,9	114,5	3 863	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 598
65	БВ kТК-61а	5022,9	177,3984	0,612	131,4	12,4	119,0	3 911	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 934

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
66	БВ kТК-52	5362,5	194,4128	0,612	131,4	13,6	117,8	3 898	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 261
67	БВ kТК-51	5275,5	214,4644	0,612	131,4	15,0	116,4	3 884	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 159
68	БВ kТК-52А	5385,5	40,3613	0,259	13,7	2,8	10,9	1 834	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 220
69	БВ kТК-64	5619,9	214,045	0,514	83,1	15,0	68,1	3 277	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 897
70	БВ kТК-62	5120,3	154,0515	0,612	131,4	10,8	120,7	3 928	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 048
71	БВ kТК-61	4870,1	212,0799	0,612	131,4	14,8	116,6	3 885	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 755
72	БВ kТК-68	5910,2	53,3195	0,514	83,1	3,7	79,4	3 440	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 350
73	БВ kТК-65а	5959,5	60,0107	0,414	47,1	4,2	42,9	2 830	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 790
74	БВ kТК-69А	6308	16,5726	0,414	47,1	1,2	45,9	2 892	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 200
75	БВ kТК-68а	6055,1	16,5726	0,514	83,1	1,2	82,0	3 475	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 530
76	БВ kТК-65	5843,8	122,3169	0,514	83,1	8,6	74,6	3 372	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 216
77	БВ kТК-64В	5776,7	54,5509	0,414	47,1	3,8	43,3	2 838	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 615
78	БВ kТК-64Г	5784,4	50,0758	0,414	47,1	3,5	43,6	2 845	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 629
79	БВ kТК-66	6025,7	85,1117	0,414	47,1	6,0	41,1	2 793	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 819
80	k110841/1	16432,6	212,7307	0,514	83,1	14,9	68,2	3 279	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	19 711
81	k110841	16349,6	748,6161	0,7	187,1	52,4	134,7	4 067	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	20 417
82	k110841/7	16931,2	69,9902	0,414	47,1	4,9	42,2	2 816	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 747
83	k110841/5	16659,2	212,7307	0,414	47,1	14,9	32,2	2 585	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 244
84	k110839/12	17196,2	29,8806	0,309	21,8	2,1	19,7	2 214	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	19 410
85	k110839/9	17331,6	141,557	0,414	47,1	9,9	37,2	2 705	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 037
86	k110839/4	16718,6	401,1529	0,612	131,4	28,1	103,4	3 740	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	20 459
87	k110839/7	17068,6	266,1862	0,612	131,4	18,6	112,8	3 845	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	20 914
88	k110839	16002,6	1196,1424	0,8	265,6	83,6	182,0	4 474	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	20 476
89	k110841/9	17076,6	132,3203	0,309	21,8	9,3	12,6	1 919	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 996
90	k111502	17998,1	101,2397	0,612	131,4	7,1	124,4	3 965	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 963
91	k110839/1	16326,6	420,7529	0,612	131,4	29,4	102,0	3 724	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	20 051
92	k110835	15856,6	1163,398	0,996	472,4	81,4	391,0	5 700	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 557
93	k110832	15555,6	1774,1247	0,996	472,4	124,1	348,3	5 495	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 051
94	k110832/3	15906,6	220,3817	0,414	47,1	15,4	31,7	2 571	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	18 478
95	k111506	17197,1	133,7298	0,612	131,4	9,4	122,1	3 942	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 139
96	k111504	17457,1	101,6556	0,612	131,4	7,1	124,3	3 965	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 422
97	k110825/7	16529,4	37,4704	0,309	21,8	2,6	19,2	2 195	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	18 724
98	k110825/5	16263,6	97,0756	0,309	21,8	6,8	15,0	2 031	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	18 295
99	k110832/8	16287,7	59,1162	0,414	47,1	4,1	43,0	2 831	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 119
100	k111508	16969,1	399,1611	0,612	131,4	27,9	103,5	3 742	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	20 711
101	k111508/2	17478,1	187,1951	0,414	47,1	13,1	34,0	2 629	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 107
102	k111508/3	17592,1	88,3731	0,414	47,1	6,2	40,9	2 788	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 380
103	k111508/1	17224,1	265,4313	0,414	47,1	18,6	28,5	2 487	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	19 711
104	k110810/26	19019,6	11,8088	0,259	13,7	0,8	12,9	1 935	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 954
105	k110810/25	18793,6	28,033	0,309	21,8	2,0	19,9	2 218	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	21 012
106	k110810/23	18684,6	54,3716	0,309	21,8	3,8	18,0	2 151	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	20 836
107	k110810/19	18593	77,2703	0,414	47,1	5,4	41,7	2 805	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	21 398
108	k110810/16	18393,6	131,642	0,414	47,1	9,2	37,9	2 721	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	21 115
109	k110277/2	14519,6	1377,152	0,7	187,1	96,3	90,8	3 589	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	18 108
110	k110277/3	14723,6	1481,3891	0,7	187,1	103,6	83,5	3 495	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	18 218
111	k110277/4	14937,6	1317,2292	0,7	187,1	92,1	95,0	3 640	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	18 578
112	k110828	14989,6	2115,9247	0,8	265,6	148,0	117,7	3 897	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	18 886
113	k110827	14928,6	2930,8066	0,996	472,4	205,0	267,4	5 054	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	19 982
114	k110277	14200,6	4670,6063	0,996	472,4	326,6	145,7	4 170	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	18 370
115	k110825/2	15855,6	126,4987	0,309	21,8	8,8	13,0	1 939	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 794

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
116	k110825	15500,6	814,882	0,996	472,4	57,0	415,4	5 810	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 311
117	k110824	15711,6	226,7388	0,996	472,4	15,9	456,5	5 987	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 698
118	k110260	11089,5	5645,1733	1,192	757,1	394,8	362,4	5 565	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	16 654
119	k110285	16119,7	217,6487	0,996	472,4	15,2	457,1	5 989	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	22 109
120	k110817	16874,1	213,1994	0,996	472,4	14,9	457,4	5 991	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	22 865
121	k110809	11415,2	1083,2737	0,996	472,4	75,8	396,6	5 726	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	17 141
122	k110810/14	18245,6	165,2713	0,514	83,1	11,6	71,6	3 328	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	21 574
123	k110810/9	18099,7	47,9282	0,309	21,8	3,4	18,5	2 168	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	20 268
124	k110810/8	12007,8	119,8949	0,309	21,8	8,4	13,5	1 960	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 968
125	k110810/6	11955	239,7899	0,309	21,8	16,8	5,1	1 439	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 394
126	k110249	8610,6	5652,0322	1,192	757,1	395,2	361,9	5 562	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 173
127	k110250	8847,6	5650,5456	1,192	757,1	395,1	362,0	5 563	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 410
128	k110236	6609,2	5652,0322	1,192	757,1	395,2	361,9	5 562	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 171
129	k110841/15	17656,6	54,7099	0,414	47,1	3,8	43,3	2 838	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 495
130	k110841/14	17518,6	125,5261	0,414	47,1	8,8	38,3	2 731	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 249
131	k110841/8	16914,6	489,4637	0,514	83,1	34,2	48,9	2 950	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 865
132	k110841/10	17110,6	304,8201	0,514	83,1	21,3	61,8	3 177	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	20 288
133	k110277/19	15983,6	435,8301	0,612	131,4	30,5	101,0	3 712	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	19 696
134	k110277/18	15836,6	565,6695	0,612	131,4	39,6	91,9	3 603	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	19 439
135	k110277/7	15193,6	975,5119	0,7	187,1	68,2	118,8	3 909	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	19 102
136	k110277/10	15485,6	975,5119	0,7	187,1	68,2	118,8	3 909	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	19 394
137	k110277/12	15722,5	293,6486	0,514	83,1	20,5	62,6	3 190	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	18 913
138	k110277/15	15905,7	293,6487	0,514	83,1	20,5	62,6	3 190	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	19 096
139	k110267/5	13028,7	172,7143	0,309	21,8	12,1	9,8	1 771	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 799
140	k110180/6	10573,6	333,6856	0,414	47,1	23,3	23,8	2 347	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	12 921
141	k110180/14	10806,6	269,0707	0,414	47,1	18,8	28,3	2 480	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 287
142	k111608/14	11726,6	154,0149	0,612	131,4	10,8	120,7	3 928	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 654
143	k110180/15	10911,6	199,6974	0,414	47,1	14,0	33,1	2 608	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 519
144	k110180/20	11516,6	7,9397	0,414	47,1	0,6	46,5	2 904	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 421
145	k110180/4	10369,6	387,9488	0,414	47,1	27,1	20,0	2 221	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	12 591
146	k110154/3	9074,8	95,9206	0,414	47,1	6,7	40,4	2 777	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	11 851
147	k110179	9810,6	605,0056	0,612	131,4	42,3	89,1	3 568	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 379
148	k110180/10	10161,6	50,7569	0,414	47,1	3,5	43,5	2 844	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 005
149	k110180	9947,6	521,7701	0,612	131,4	36,5	95,0	3 641	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 588
150	k110180/1	10005,6	521,7701	0,514	83,1	36,5	46,6	2 906	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 912
151	k110180/2	10115,6	438,7057	0,514	83,1	30,7	52,4	3 016	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 132
152	k110176	9218,6	843,7821	0,612	131,4	59,0	72,4	3 341	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 560
153	k110177	9452,6	843,7821	0,612	131,4	59,0	72,4	3 341	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 794
154	т57	12762,8	11,4556	0,207	7,6	0,8	6,8	1 581	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 344
155	k111225/25	11567,4	34,9395	0,414	47,1	2,4	44,6	2 866	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 434
156	k111225/26	11789,4	11,4556	0,414	47,1	0,8	46,3	2 899	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 689
157	т6а	11958,2	11,4556	0,259	13,7	0,8	12,9	1 936	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 894
158	k111225/13	12617,2	64,5	0,414	47,1	4,5	42,6	2 824	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 441
159	k110490	17814,4	2970,6403	1,192	757,1	207,7	549,4	6 349	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	24 163
160	k111252	18667,4	712,0681	0,8	265,6	49,8	215,9	4 722	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	23 390
161	k110485/6	19333,3	234,3819	0,612	131,4	16,4	115,1	3 869	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	23 202
162	k110485/4	19878,3	149,0695	0,612	131,4	10,4	121,0	3 931	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	23 810
163	k112003	18485,4	2958,8575	0,8	265,6	206,9	58,7	3 127	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	21 612
164	k110487	17494,4	3682,7084	1,192	757,1	257,5	499,6	6 160	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	23 655
165	k112102/8	17668,4	53,3975	0,414	47,1	3,7	43,4	2 840	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 508

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
166	k112108/8	19387,4	158,9382	0,414	47,1	11,1	36,0	2 677	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	22 064
167	k112108/10	19208,4	199,5817	0,414	47,1	14,0	33,1	2 608	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	21 816
168	k112108/4	18416,4	511,0954	0,414	47,1	35,7	11,3	1 857	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 274
169	k112108/5	18659,4	452,4025	0,414	47,1	31,6	15,4	2 048	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	20 707
170	k112108/15	18816,4	315,0197	0,414	47,1	22,0	25,1	2 387	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	21 203
171	k112108/17	19051,4	37,6569	0,414	47,1	2,6	44,5	2 862	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	21 914
172	k112108/11	18976,4	278,7911	0,414	47,1	19,5	27,6	2 461	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	21 437
173	k112102/3	17190,4	439,7785	0,414	47,1	30,8	16,3	2 084	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	19 275
174	k112102/2	17019,4	661,9544	0,414	47,1	46,3	0,8	800	110	202	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 820
175	k112102/4	17254,4	230,4579	0,414	47,1	16,1	31,0	2 553	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 807
176	k112105	17092,4	1517,1541	0,8	265,6	106,1	159,6	4 291	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	21 383
177	k112102/5	17460,4	142,029	0,414	47,1	9,9	37,2	2 704	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	20 165
178	k110485	16761,4	3682,7084	1,192	757,1	257,5	499,6	6 160	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	22 922
179	k110483	16240,4	5915,8072	1,192	757,1	413,7	343,5	5 471	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 711
180	k112102	16695,4	2198,1966	0,7	187,1	153,7	33,3	2 613	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 309
181	k112105/10	17916,4	68,6208	0,612	131,4	4,8	126,6	3 988	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 905
182	k112108/13	18163,4	325,278	0,612	131,4	22,7	108,7	3 800	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 963
183	k112105/3	17450,4	378,0569	0,612	131,4	26,4	105,0	3 758	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 209
184	k112105/6	17653,4	208,0813	0,612	131,4	14,6	116,9	3 888	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	21 542
185	k111608/17	12282,6	161,9546	0,514	83,1	11,3	71,8	3 332	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 614
186	k111608/19	13671,2	45,5811	0,414	47,1	3,2	43,9	2 851	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 522
187	k111608	11174,6	423,3272	0,612	131,4	29,6	101,8	3 722	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	14 897
188	k111608/12	11212,6	325,0691	0,612	131,4	22,7	108,7	3 800	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 013
189	k111608/6	11956,6	171,0542	0,414	47,1	12,0	35,1	2 657	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 613
190	k111608/20	13331,2	45,5811	0,414	47,1	3,2	43,9	2 851	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 182
191	k111608/20a	13005,7	45,5811	0,414	47,1	3,2	43,9	2 851	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 857
192	k111908/6	12747,8	45,5811	0,414	47,1	3,2	43,9	2 851	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 599
193	k111908/17	16906,5	61,6794	0,414	47,1	4,3	42,8	2 828	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 734
194	k111911/4	13438,1	74,6467	0,414	47,1	5,2	41,9	2 809	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 247
195	k111908/15	17162,6	61,6794	0,414	47,1	4,3	42,8	2 828	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 990
196	k111908/4	12401,8	218,7004	0,414	47,1	15,3	31,8	2 574	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 976
197	k111908/1	12136,8	277,2072	0,414	47,1	19,4	27,7	2 464	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	14 601
198	k111908	12034,6	658,9508	0,7	187,1	46,1	141,0	4 126	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	16 161
199	k111911/14	12876	64,5233	0,414	47,1	4,5	42,6	2 824	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 700
200	k111908/10	12705,8	137,0829	0,414	47,1	9,6	37,5	2 712	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 418
201	k111911/2	13052,1	10,1233	0,414	47,1	0,7	46,4	2 901	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 953
202	k111911/1	12756,6	69,6737	0,414	47,1	4,9	42,2	2 816	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 573
203	k111911	12570,6	381,7436	0,514	83,1	26,7	56,4	3 087	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 658
204	k111603	10450,6	824,8451	0,612	131,4	57,7	73,8	3 361	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 811
205	k111606	10860,6	627,3567	0,612	131,4	43,9	87,6	3 548	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 409
206	k111602	10289,6	1068,445	0,612	131,4	74,7	56,7	3 092	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 382
207	k110162	10364,6	1968,2123	1,192	757,1	137,6	619,5	6 595	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	16 959
208	k111907	11888,6	767,8249	0,7	187,1	53,7	133,4	4 054	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 943
209	k111905	11559,6	918,5096	0,7	187,1	64,2	122,8	3 950	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 509
210	k110163	10602,6	1968,2123	1,192	757,1	137,6	619,5	6 595	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	17 197
211	k111902	11135,6	1062,1678	0,7	187,1	74,3	112,8	3 845	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	14 980
212	k111903	11253,6	954,4763	0,7	187,1	66,7	120,3	3 924	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 178
213	k110154/2	8878	195,4309	0,414	47,1	13,7	33,4	2 615	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	11 493
214	k110154/0	8500,7	328	0,414	47,1	22,9	24,1	2 359	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	10 860
215	k110154	8455,6	5103,902	1,192	757,1	356,9	400,2	5 742	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 198

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
216	k110174	8896,6	944,1272	0,612	131,4	66,0	65,4	3 235	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 132
217	k110156	8767,6	4604,3376	1,192	757,1	322,0	435,2	5 897	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 664
218	k110154/12	9130,6	115,191	0,414	47,1	8,1	39,0	2 747	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	11 877
219	k110154/7	8722,6	171,5644	0,414	47,1	12,0	35,1	2 656	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	11 378
220	k110154/14	9272,6	75,6113	0,414	47,1	5,3	41,8	2 807	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 080
221	k110154/16	9501,6	34,2971	0,414	47,1	2,4	44,7	2 867	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 369
222	k110182	11150,2	198,9453	0,612	131,4	13,9	117,5	3 895	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	15 045
223	k110184	10792,2	440,2686	0,612	131,4	30,8	100,7	3 708	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	14 501
224	k110183	10884,2	337,3894	0,612	131,4	23,6	107,9	3 790	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	14 675
225	k110146	7129,6	5105,1635	1,192	757,1	357,0	400,1	5 742	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 872
226	k110445	9903,7	8336,8963	1,392	1137,9	583,0	554,9	6 369	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	16 272
227	k110447	10153,9	8336,8963	1,392	1137,9	583,0	554,9	6 369	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	16 523
228	k110187	10364,2	634,9897	0,612	131,4	44,4	87,0	3 542	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 906
229	см.дм.	2732,5	5105,1635	1,192	757,1	357,0	400,1	5 742	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 475
230	k110126	4377,6	5105,1635	1,392	1137,9	357,0	780,9	7 097	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 474
231	k110130	5006,7	5105,1635	1,392	1137,9	357,0	780,9	7 097	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 103
232	k110417	2441	8517,2978	1,392	1137,9	595,6	542,3	6 323	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 764
233	k110423	4907	8517,2978	1,392	1137,9	595,6	542,3	6 323	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 230
234	k110428	5657,3	8517,2979	1,392	1137,9	595,6	542,3	6 323	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 980
235	k110436	6816,3	8412,9566	1,392	1137,9	588,3	549,6	6 349	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	13 166
236	k110140	5832,7	5105,1635	1,392	1137,9	357,0	780,9	7 097	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 929
237	k110267/5	13152,8	172,7143	0,309	21,8	12,1	9,8	1 771	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 924
238	k110265/10	13061,1	363,5501	0,514	83,1	25,4	57,7	3 109	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	16 170
239	k110265/15	13441,1	179,4595	0,514	83,1	12,5	70,6	3 314	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	16 755
240	k110267	12808,5	4670,6063	1,192	757,1	326,6	430,5	5 877	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 685
241	k110285/5	16943,7	175,7932	0,514	83,1	12,3	70,8	3 318	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	20 261
242	k110285/7	17142,7	175,7932	0,414	47,1	12,3	34,8	2 649	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	19 791
243	k110160	9821,6	3660,2104	1,192	757,1	256,0	501,2	6 167	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	15 988
244	k110160/15	10257,6	623,5531	0,514	83,1	43,6	39,5	2 758	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 015
245	k110160/16	10477,6	7,5315	0,259	13,7	0,5	13,2	1 949	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 426
246	k110160/6	10728,6	363,8647	0,514	83,1	25,4	57,7	3 109	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 837
247	k110160/4	10466,6	484,9719	0,514	83,1	33,9	49,2	2 956	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 423
248	k110162/19	12275,7	135,7692	0,414	47,1	9,5	37,6	2 714	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 990
249	k110162/6	12106,7	117,7928	0,514	83,1	8,2	74,9	3 377	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 483
250	k110460	12908,3	6277,3473	1,392	1137,9	439,0	698,9	6 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 760
251	k110165/1	11923,4	469,8334	0,414	47,1	32,9	14,2	1 995	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 919
252	k110162/8	11975,7	253,562	0,514	83,1	17,7	65,4	3 235	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 210
253	k110162/11	11769,7	321,5255	0,514	83,1	22,5	60,6	3 158	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 928
254	k110162/13	11676,7	321,5255	0,414	47,1	22,5	24,6	2 373	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	14 050
255	k110162/14	13177,1	307,1388	0,514	83,1	21,5	61,6	3 175	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	16 352
256	k110453	11656,1	6277,3473	1,392	1137,9	439,0	698,9	6 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 508
257	k110456	12229,6	6277,3473	1,392	1137,9	439,0	698,9	6 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 081
258	k110162/23	13681,9	69,464	0,414	47,1	4,9	42,2	2 816	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 498
259	k110162/31	13560,8	227,7826	0,414	47,1	15,9	31,2	2 558	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 118
260	k110162/28	13771,1	201,398	0,414	47,1	14,1	33,0	2 605	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	16 376
261	k110160/7	10968,7	321,5255	0,514	83,1	22,5	60,6	3 158	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 127
262	k110188/5	10909,9	947,6356	0,514	83,1	66,3	16,8	2 105	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 015
263	k110188/7	11523,3	497,8285	0,514	83,1	34,8	48,3	2 939	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 462
264	k110162/16	12846,1	461,3895	0,514	83,1	32,3	50,9	2 987	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 833
265	k110165/3	12542,3	469,8334	0,414	47,1	32,9	14,2	1 995	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 538

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
266	k110162/34	13178,3	427,4154	0,414	47,1	29,9	17,2	2 119	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	15 297
267	k110611	4310,8	4875,9219	0,996	472,4	341,0	131,4	4 035	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 346
268	k110536	6039,6	1780,6345	0,996	472,4	124,5	347,8	5 493	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 532
269	k110535а	5813,6	1820,0618	0,996	472,4	127,3	345,1	5 479	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 293
270	k110539	6252,3	1780,6345	0,996	472,4	124,5	347,8	5 493	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 745
271	k110533	5098,6	1850,3726	0,996	472,4	129,4	343,0	5 468	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 567
272	k110533/1	6110,8	156,9489	0,309	21,8	11,0	10,9	1 832	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 943
273	k110527/24	6033,8	156,9489	0,309	21,8	11,0	10,9	1 832	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 866
274	k110533б	5383,6	1827,8113	0,996	472,4	127,8	344,5	5 476	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 860
275	k110533/2	6159,8	156,9489	0,414	47,1	11,0	36,1	2 680	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 840
276	k110533/8	6395,8	18,1865	0,309	21,8	1,3	20,6	2 242	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	8 638
277	k110533/9	6558,8	16,6532	0,309	21,8	1,2	20,7	2 246	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	8 805
278	k111225/14	12084,3	11,1692	0,309	21,8	0,8	21,1	2 259	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	14 343
279	k111225/7а	11293,4	9,4482	0,414	47,1	0,7	46,4	2 902	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 196
280	k111225/9	11133,4	12,8276	0,414	47,1	0,9	46,2	2 897	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 031
281	k111225/23	11219,4	74,4613	0,414	47,1	5,2	41,9	2 809	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 028
282	k111225/24	11301,4	47,5407	0,414	47,1	3,3	43,8	2 848	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 150
283	k111225/7	12021,3	93,1416	0,414	47,1	6,5	40,6	2 781	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 802
284	k111225/12	12304,2	91,4206	0,414	47,1	6,4	40,7	2 783	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 088
285	k111221/5	11156,3	11,2838	0,207	7,6	0,8	6,8	1 582	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 738
286	k111219/2а	10438,4	253,624	0,414	47,1	17,7	29,4	2 510	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	12 948
287	k111219/3	10538,4	188,8427	0,309	21,8	13,2	8,6	1 703	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 242
288	k111219	10153,4	926,9342	0,8	265,6	64,8	200,8	4 616	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	14 769
289	k111225/4	11447,3	117,6674	0,414	47,1	8,2	38,9	2 743	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 190
290	k111225/11	11312,4	93,2485	0,309	21,8	6,5	15,3	2 042	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 355
291	k111222	10658,4	597,4169	0,8	265,6	41,8	223,9	4 777	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	15 435
292	k111225/3	11266,3	232,9002	0,414	47,1	16,3	30,8	2 548	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 815
293	k111221	10507,4	601,77	0,8	265,6	42,1	223,6	4 775	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	15 282
294	k111225/15	11444,3	109,8486	0,259	13,7	7,7	6,1	1 522	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 966
295	k111225/16	11672,3	87,5102	0,259	13,7	6,1	7,6	1 637	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 309
296	k111225/1	11140,4	326,1486	0,414	47,1	22,8	24,3	2 363	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 504
297	k111221/2б	10817,3	36,7724	0,309	21,8	2,6	19,3	2 196	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 014
298	k111221/3	10908,3	11,2838	0,309	21,8	0,8	21,0	2 259	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 167
299	k111221/4	10864,4	28,639	0,309	21,8	2,0	19,8	2 217	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 081
300	k111221/2	10704,4	71,5401	0,414	47,1	5,0	42,1	2 813	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 518
301	k111221/2а	10775,4	34,7677	0,309	21,8	2,4	19,4	2 201	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	12 977
302	k111225/22	11423,4	6,4724	0,309	21,8	0,5	21,4	2 270	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 694
303	k111225/21	11353,4	25,7178	0,309	21,8	1,8	20,0	2 224	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 577
304	k111225	11029,4	422,7061	0,8	265,6	29,6	236,1	4 858	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	15 888
305	k111227	11352,4	166,2206	0,8	265,6	11,6	254,0	4 972	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	16 325
306	k111233	12111,4	166,2206	0,8	265,6	11,6	254,0	4 972	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	17 084
307	k111237/1	12597,4	166,2205	0,309	21,8	11,6	10,2	1 796	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 394
308	k111237/2	12869,4	74,9195	0,309	21,8	5,2	16,6	2 095	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	14 965
309	k110493а	18366,4	11,7828	1,192	757,1	0,8	756,3	7 025	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	25 392
310	k112017/4	19922,7	126,9842	0,309	21,8	8,9	13,0	1 937	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 860
311	k112028	20512,4	481,3941	0,514	83,1	33,7	49,5	2 961	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	23 473
312	k112029	20764,4	274,4733	0,514	83,1	19,2	63,9	3 212	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	23 976
313	k112025/13	21415,6	206,4398	0,309	21,8	14,4	7,4	1 622	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 038
314	k112025/10	21462,1	206,4398	0,309	21,8	14,4	7,4	1 622	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 084
315	k112025/15	21366,3	353,4846	0,414	47,1	24,7	22,4	2 303	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	23 669

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
316	k112041	21185,3	353,4846	0,414	47,1	24,7	22,4	2 303	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	23 488
317	k112039	20893,4	353,4846	0,514	83,1	24,7	58,4	3 121	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	24 014
318	k112012	19353,7	609,5989	0,514	83,1	42,6	40,5	2 779	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	22 133
319	k112016	19498,7	283,8881	0,514	83,1	19,9	63,3	3 201	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	22 700
320	k112009/5	20823	215,4573	0,309	21,8	15,1	6,8	1 577	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 400
321	k112005/9	19259,2	247,9201	0,309	21,8	17,3	4,5	1 386	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 645
322	k112009	19114,4	609,5989	0,514	83,1	42,6	40,5	2 779	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	21 893
323	k112005/5	19152,1	247,9201	0,309	21,8	17,3	4,5	1 386	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 538
324	k110316	2666,2	5681,7188	1,392	1137,9	397,3	740,6	6 979	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 645
325	k110315	2405,9	10650,5613	1,392	1137,9	744,8	393,1	5 710	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 116
326	k110601	2534,9	4968,8425	0,996	472,4	347,5	124,9	3 971	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	6 506
327	КС-23/26	4952,3	869,5971	0,514	83,1	60,8	22,3	2 301	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 253
328	КС-24/26	5035,6	869,5971	0,514	83,1	60,8	22,3	2 301	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 336
329	КС-26/26	5165	652,7967	0,514	83,1	45,7	37,5	2 712	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 877
330	КС-33/26	5596	514,0743	0,514	83,1	35,9	47,2	2 917	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 513
331	КС-25/26	5079,7	862,5014	0,514	83,1	60,3	22,8	2 317	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 396
332	КС-27/26	5226	652,7967	0,514	83,1	45,7	37,5	2 712	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 938
333	КС-88/26	5414,9	28,714	0,15	3,3	2,0	1,3	927	110	202	267	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 342
334	КС-86/26	5348,9	33,6758	0,207	7,6	2,4	5,3	1 457	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 806
335	КС-85/26	5286,4	33,6758	0,309	21,8	2,4	19,5	2 204	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 491
336	КС-31/26	5437,5	535,4386	0,514	83,1	37,4	45,7	2 887	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 325
337	КС-84/26	5967	31,845	0,309	21,8	2,2	19,6	2 209	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 176
338	КС-180/26	5348,9	83,6824	0,514	83,1	5,9	77,3	3 410	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 759
339	КС-179/26	5398,9	56,0418	0,514	83,1	3,9	79,2	3 437	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 836
340	КС-б/н	6409,1	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 603
341	КС-67/25	4916,7	57,1261	0,309	21,8	4,0	17,8	2 144	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 060
342	КС-66/25	4850,7	80,3307	0,309	21,8	5,6	16,2	2 080	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	6 931
343	КС-169/26	5378,9	27,6406	0,414	47,1	1,9	45,2	2 877	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 256
344	КС-б/н	5873,1	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 067
345	КС-б/н	5675,9	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 869
346	КС-43а/27	5950,8	176,4344	0,414	47,1	12,3	34,7	2 648	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 598
347	КС-43/27	6078,8	176,4344	0,414	47,1	12,3	34,7	2 648	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 726
348	КС-45/27	6233,8	161,0675	0,414	47,1	11,3	35,8	2 673	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 907
349	КС-42/27	5770,8	176,4344	0,414	47,1	12,3	34,7	2 648	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 418
350	КС-44/27	6137,8	176,4344	0,414	47,1	12,3	34,7	2 648	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 785
351	КС-46/27	6380,8	144,5298	0,414	47,1	10,1	37,0	2 700	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 081
352	КС-90/27	6497,8	19,4707	0,207	7,6	1,4	6,3	1 539	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 036
353	k110602	2689,9	4968,8425	0,996	472,4	347,5	124,9	3 971	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	6 661
354	КС-39/26	6229,5	239,1066	0,514	83,1	16,7	66,4	3 250	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 480
355	КС-40/26	6397,5	232,2253	0,514	83,1	16,2	66,9	3 258	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 655
356	КС-б/н	5817	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 011
357	КС-35/26	5777,7	309,0544	0,514	83,1	21,6	61,5	3 173	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 950
358	КС-36/26	5856,2	309,0544	0,514	83,1	21,6	61,5	3 173	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 029
359	КС-38/26	6000,5	277,2094	0,514	83,1	19,4	63,7	3 209	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 209
360	k110215a	2355,2	10352,9638	1,392	1137,9	724,0	413,9	5 804	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 159
361	КС-49/27	6684,6	22,7421	0,414	47,1	1,6	45,5	2 884	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 568
362	КС-48/27	6609,8	65,7559	0,414	47,1	4,6	42,5	2 822	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 432
363	КС-50/27	6874,8	22,7421	0,414	47,1	1,6	45,5	2 884	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 758
364	КС-б/н	6697,6	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 891
365	КС-47/27	6458,1	125,0591	0,414	47,1	8,7	38,3	2 731	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 190

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
366	k110608	3559,3	4968,8425	0,996	472,4	347,5	124,9	3 971	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 530
367	КС-40'/26	6426,5	227,4986	0,514	83,1	15,9	67,2	3 263	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 689
368	КС-76/26	6018,3	27,3778	0,207	7,6	1,9	5,7	1 494	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 512
369	k111002	2636,7	57,4668	0,996	472,4	4,0	468,3	6 036	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 672
370	k111004	2359,7	334,561	0,996	472,4	23,4	449,0	5 955	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 315
371	КС-д21	6734,1	10,0158	0,207	7,6	0,7	6,9	1 588	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 322
372	КС-41/26	6513,1	227,4986	0,309	21,8	15,9	5,9	1 512	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 025
373	k110308	868,5	10650,5613	1,392	1137,9	744,8	393,1	5 710	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	6 578
374	k110208/308	862,2	10358,9805	1,392	1137,9	724,4	413,5	5 802	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	6 664
375	Т2	2205,7	41,4805	0,207	7,6	2,9	4,7	1 407	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 613
376	k110509/10	2510,7	32,5993	0,414	47,1	2,3	44,8	2 870	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	5 380
377	k111009	1581,7	406,8124	0,996	472,4	28,4	443,9	5 934	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	7 516
378	k110509/4	2238,7	42,5254	0,514	83,1	3,0	80,1	3 450	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 689
379	k110509/5	2275,7	42,5254	0,414	47,1	3,0	44,1	2 855	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	5 131
380	k110508	1432,7	3533,7113	1,392	1137,9	247,1	826,3	7 225	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 658
381	k110108	1216,7	8317,5309	1,392	1137,9	581,6	556,3	6 374	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	7 590
382	k110509/1	1908,7	110,5451	0,514	83,1	7,7	75,4	3 384	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 293
383	k110509	1822,7	3016,3538	0,996	472,4	210,9	261,4	5 018	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	6 840
384	k110111/25	3775,8	232,814	0,514	83,1	16,3	66,8	3 257	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 033
385	k110111/23	3993,8	232,814	0,514	83,1	16,3	66,8	3 257	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 251
386	k110111	1897,7	7937,6684	1,392	1137,9	555,1	582,8	6 469	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 366
387	k110111/17	4387,8	105,1667	0,514	83,1	7,4	75,8	3 389	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 777
388	k110111/3	2090,7	153,0163	0,514	83,1	10,7	72,4	3 341	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 432
389	k110115	2170,7	7937,6684	1,192	757,1	555,1	202,1	4 625	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	6 795
390	k110505	860,4	3533,7113	1,392	1137,9	247,1	826,3	7 225	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	8 085
391	k110405	773	9817,9777	1,392	1137,9	686,6	451,3	5 965	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	6 738
392	k110111/4	1825,7	219,0129	0,514	83,1	15,3	67,8	3 272	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 098
393	k110115/5Б	1638,8	1300,6799	0,612	131,4	91,0	40,5	2 779	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	4 418
394	k110115/5	1841,8	284,0852	0,514	83,1	19,9	63,3	3 201	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 043
395	k110115/3	2197,8	156,3428	0,514	83,1	10,9	72,2	3 338	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 535
396	k110111/7	1901,4	673,3058	0,514	83,1	47,1	36,0	2 678	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	4 580
397	k110111/6	1753,7	892,3187	0,514	83,1	62,4	20,7	2 247	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	4 001
398	k110111/9	2046,3	603,0513	0,514	83,1	42,2	40,9	2 789	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	4 835
399	k110111/16	2437,1	190,9378	0,414	47,1	13,4	33,7	2 623	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	5 060
400	k110410a	1535	9817,9777	1,392	1137,9	686,6	451,3	5 965	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	7 500
401	k110111/10	2248,3	501,6275	0,414	47,1	35,1	12,0	1 891	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 139
402	k110111/14	2322	268,5104	0,414	47,1	18,8	28,3	2 481	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	4 803
403	КС-118/20	5128,8	94,5445	0,612	131,4	6,6	124,8	3 970	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	9 099
404	k110230	5428,2	5701,1531	1,192	757,1	398,7	358,5	5 545	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 974
405	k110228	4988,2	1144,7526	0,996	472,4	80,1	392,3	5 706	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 694
406	k110527/2	4923,6	857,4791	0,612	131,4	60,0	71,5	3 327	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 251
407	k110527	4665,6	857,4791	0,996	472,4	60,0	412,4	5 797	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 463
408	КС-69/29	5331	310,4335	0,514	83,1	21,7	61,4	3 171	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 502
409	КС-70/29	5791,8	277,7901	0,514	83,1	19,4	63,7	3 208	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 000
410	КС-68/29	5803,8	80,0374	0,514	83,1	5,6	77,5	3 414	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 218
411	КС-74/29	6012,6	140,559	0,414	47,1	9,8	37,3	2 707	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 719
412	КС-73/29	5882,6	197,7527	0,414	47,1	13,8	33,3	2 611	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 494
413	КС-75/29	6182,7	86,5239	0,309	21,8	6,1	15,8	2 062	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 245
414	k110525	4338,6	2780,7923	0,996	472,4	194,5	277,9	5 116	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	9 454
415	КС-120/22	4292,7	14,3718	0,414	47,1	1,0	46,1	2 895	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 188

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
416	КС-8/28	4575,2	722,5131	1,192	757,1	50,5	706,6	6 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 451
417	КС-9/24	4463,3	722,5131	1,192	757,1	50,5	706,6	6 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 339
418	КС-10/24	4402,5	722,5131	1,192	757,1	50,5	706,6	6 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 278
419	КС-11/24	4282	722,5131	1,192	757,1	50,5	706,6	6 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 158
420	КС-112/22	3893,8	267,863	0,7	187,1	18,7	168,3	4 365	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	8 258
421	КС-112/22	4063,8	267,863	0,7	187,1	18,7	168,3	4 365	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	8 428
422	КС-12/24	4154,4	922,4552	1,192	757,1	64,5	692,6	6 832	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 987
423	КС-60/25	4381,5	92,7743	0,309	21,8	6,5	15,4	2 044	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	6 425
424	КС-59/24	4199,5	157,7518	0,309	21,8	11,0	10,8	1 829	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 028
425	КС-50/25	4396,5	25,3151	0,15	3,3	1,8	1,5	979	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 375
426	КС-112/22	4158,1	267,863	0,7	187,1	18,7	168,3	4 365	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	8 523
427	КС-114/22	4288,7	253,4912	0,612	131,4	17,7	113,7	3 855	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 143
428	КС-119/22	4354,8	158,9467	0,309	21,8	11,1	10,7	1 824	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 179
429	k110226	4369	6888,7791	1,192	757,1	481,7	275,4	5 101	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	9 470
430	КС-96/23	4156,7	903,3902	0,996	472,4	63,2	409,2	5 783	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 940
431	КС-97/15	4271,9	849,3008	0,996	472,4	59,4	413,0	5 800	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 072
432	КС-92/22	3835,8	1270,2421	1,192	757,1	88,8	668,3	6 755	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 591
433	КС-95/22	4058,3	903,3902	0,996	472,4	63,2	409,2	5 783	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 841
434	КС-98/15	4337,6	849,3008	0,996	472,4	59,4	413,0	5 800	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 137
435	КС-17/24	4297,4	996,8447	0,612	131,4	69,7	61,7	3 176	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 474
436	КС-62/25	4207,3	234,483	0,309	21,8	16,4	5,4	1 471	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 679
437	КС-63/25	4302,6	234,483	0,309	21,8	16,4	5,4	1 471	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 774
438	КС-15/24	4073,2	1235,2534	0,7	187,1	86,4	100,7	3 709	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 782
439	КС-13/24	4016,4	958,6892	1,192	757,1	67,0	690,1	6 824	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 841
440	КС-14/24	3903,4	2193,9426	0,996	472,4	153,4	318,9	5 344	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 247
441	КС-14/24-1	3772,2	3464,1847	1,192	757,1	242,3	514,9	6 220	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 992
442	КС-16/24	4137,3	1235,2534	0,7	187,1	86,4	100,7	3 709	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	7 846
443	КС-64/25	4374,7	234,483	0,309	21,8	16,4	5,4	1 471	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 846
444	k110222	3742,2	10352,9638	1,392	1137,9	724,0	413,9	5 804	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	9 546
445	КС-4/28	5146,7	89,6035	1,192	757,1	6,3	750,9	7 009	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 156
446	КС-6/28	4867,7	710,4426	1,192	757,1	49,7	707,5	6 878	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 746
447	КС-5/28	5021,3	710,4426	1,192	757,1	49,7	707,5	6 878	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 899
448	КС-57/28	5119,5	419,0868	0,514	83,1	29,3	53,8	3 041	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	8 161
449	КС-7/28	4717,7	722,5131	1,192	757,1	50,5	706,6	6 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 593
450	КС-61/25	4519,5	67,4593	0,309	21,8	4,7	17,1	2 116	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	6 635
451	КС-52/25	5375,8	55,0729	0,207	7,6	3,9	3,8	1 310	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 686
452	КС-51/25	5355,8	201,7523	0,309	21,8	14,1	7,7	1 645	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000
453	КС-3/28	5278,8	89,6035	1,192	757,1	6,3	750,9	7 009	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 288
454	КС-2/29	5417,6	89,6035	1,192	757,1	6,3	750,9	7 009	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 427
455	КС-54/25	5612,8	86,0111	0,309	21,8	6,0	15,8	2 064	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 676
456	КС-58/29	5468,1	82,271	0,259	13,7	5,8	8,0	1 661	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 130
457	КС-58/29-1	5632,3	48,1804	0,207	7,6	3,4	4,3	1 361	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 994
458	КС-53/25	5516,8	146,6794	0,309	21,8	10,3	11,6	1 869	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 386
459	КС-65/25	4653,7	138,4269	0,309	21,8	9,7	12,2	1 898	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 552
460	КС-90/25	5794,5	8,3991	0,207	7,6	0,6	7,0	1 596	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 391
461	КС-162/25	5813	8,3991	0,207	7,6	0,6	7,0	1 596	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 409
462	Т20	6187,8	93,859	0,309	21,8	6,6	15,3	2 041	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	8 228
463	k110533/3	6315,8	63,0899	0,414	47,1	4,4	42,7	2 826	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 141
464	k110533/4	6514,8	44,9034	0,414	47,1	3,1	43,9	2 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 367
465	k110533/5	6595,8	44,9034	0,414	47,1	3,1	43,9	2 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 448

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
466	k110533/6	6743,8	44,4105	0,414	47,1	3,1	44,0	2 853	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 597
467	k110533/7	6823,8	44,4105	0,259	13,7	3,1	10,6	1 819	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 643
468	k110522	3680,6	2781,3147	0,996	472,4	194,5	277,9	5 116	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	8 796
469	k110521/2	3427,6	9,8738	0,207	7,6	0,7	6,9	1 589	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 017
470	k110521	3267,6	2791,1885	0,996	472,4	195,2	277,2	5 111	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	8 379
471	k110520a	3065,6	2818,2502	0,996	472,4	197,1	275,3	5 100	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	8 166
472	k110520	2977,6	2887,5237	0,996	472,4	201,9	270,4	5 072	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	8 049
473	k110519	2868,6	2905,8086	0,996	472,4	203,2	269,2	5 064	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	7 933
474	k110111/30	2885	379,8626	0,514	83,1	26,6	56,6	3 089	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	5 974
475	k110320	3257,2	5186,2161	1,392	1137,9	362,7	775,2	7 080	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 338
476	КС-19/26	4364	996,8447	0,612	131,4	69,7	61,7	3 176	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 540
477	КС-22/26	4749,1	869,5971	0,514	83,1	60,8	22,3	2 301	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 050
478	КС-б/н	5615	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 809
479	КС-18/26	4312,4	996,8447	0,612	131,4	69,7	61,7	3 176	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 489
480	КС-20/26	4463	996,8447	0,612	131,4	69,7	61,7	3 176	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 639
481	КС-21/26	4588,6	958,9411	0,612	131,4	67,1	64,4	3 219	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	7 808
482	КС-77/26	4685,8	89,3441	0,414	47,1	6,2	40,8	2 787	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 472
483	КС-78/26	4846,2	22,5616	0,414	47,1	1,6	45,5	2 884	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 730
484	КС-79/26	5007,8	22,5616	0,309	21,8	1,6	20,3	2 232	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 239
485	КС-176/26	5510,1	209,7047	0,414	47,1	14,7	32,4	2 590	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 100
486	КС-168/26	5655	100,5615	0,414	47,1	7,0	40,1	2 770	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 425
487	КС-д9а	5394,6	209,7047	0,414	47,1	14,7	32,4	2 590	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 985
488	КС-б/н	5775,7	6,6036	0,15	3,3	0,5	2,8	1 194	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 969
489	k110165	11413,6	889,2089	1,192	757,1	62,2	695,0	6 839	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 253
490	k110166	11447,7	889,2089	1,192	757,1	62,2	695,0	6 839	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 287
491	k110482	15744,4	6237,3098	1,192	757,1	436,2	321,0	5 355	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	21 099
492	k111911/10	16612,4	277,7379	0,414	47,1	19,4	27,7	2 463	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	19 076
493	k110479	15500,5	6239,2335	1,192	757,1	436,3	320,8	5 354	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	20 854
494	k111913	13066,6	264,207	0,514	83,1	18,5	64,6	3 223	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	16 290
495	k111914	13436,6	217,4864	0,514	83,1	15,2	67,9	3 274	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	16 710
496	k110168	11722,7	390,5313	1,192	757,1	27,3	729,8	6 946	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 669
497	k111917	11984,7	267,0026	0,514	83,1	18,7	64,4	3 220	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 205
498	k110467	14086,5	6277,3473	1,392	1137,9	439,0	698,9	6 852	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	20 938
499	k110171	12283,7	95,1448	1,192	757,1	6,7	750,5	7 008	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 292
500	k110173	12674,7	95,1448	1,192	757,1	6,7	750,5	7 008	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 683
501	k110809/9	12265,8	237,478	0,414	47,1	16,6	30,5	2 540	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 806
502	k110809/8	12141,8	399,9304	0,414	47,1	28,0	19,1	2 191	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	14 333
503	k110914	11834,2	478,0937	0,612	131,4	33,4	98,0	3 677	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 511
504	k110909	11035,2	2022,1599	0,8	265,6	141,4	124,2	3 964	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	14 999
505	k110937	11239,2	1583,415	0,612	131,4	110,7	20,7	2 247	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	13 487
506	k110948	13025,2	856,8637	0,514	83,1	59,9	23,2	2 329	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	15 355
507	k110950	13188,6	562,1033	0,414	47,1	39,3	7,8	1 648	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 836
508	k110946	12409,2	1060,1778	0,514	83,1	74,1	9,0	1 724	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 134
509	k110914/1	12685,2	431,8016	0,414	47,1	30,2	16,9	2 107	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	14 792
510	k110947	12537,2	1028,5826	0,514	83,1	71,9	11,2	1 849	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 386
511	k110942	11997,2	1018,5014	0,612	131,4	71,2	60,2	3 151	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 149
512	k110809/7	11989,8	399,9304	0,414	47,1	28,0	19,1	2 191	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	14 181
513	k110809/11	12436,8	78,089	0,414	47,1	5,5	41,6	2 803	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	15 240
514	k110809/3	11670,2	614,6753	0,414	47,1	43,0	4,1	1 345	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 016
515	k110809/5	11800,2	546,0905	0,414	47,1	38,2	8,9	1 720	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 520

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
516	k110803/2	10427,7	180,1544	0,414	47,1	12,6	34,5	2 641	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 069
517	k110803	10555,2	109,643	0,414	47,1	7,7	39,4	2 756	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 311
518	k110903	10195,2	3269,95	0,8	265,6	228,7	37,0	2 700	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 896
519	k110346	9921,2	4763,3609	1,192	757,1	333,1	424,0	5 849	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	15 770
520	k110925	10850,2	912,5723	0,514	83,1	63,8	19,3	2 198	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 048
521	k110931	11393,2	498,3314	0,514	83,1	34,8	48,3	2 938	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	14 331
522	k110935	11808,2	235,5515	0,514	83,1	16,5	66,6	3 254	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 062
523	КС-136/15	5632,4	18,1303	0,259	13,7	1,3	12,5	1 914	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 546
524	КС-135/15	5519,6	98,1564	0,309	21,8	6,9	15,0	2 028	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 547
525	КС-127/16	5301,3	225,041	0,414	47,1	15,7	31,3	2 563	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 864
526	КС-128/16	5507,8	157,6607	0,309	21,8	11,0	10,8	1 829	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 337
527	КС-130/16	5704,9	98,4364	0,309	21,8	6,9	15,0	2 027	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 732
528	КС-125/16	5175,3	244,1281	0,414	47,1	17,1	30,0	2 528	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 703
529	КС-126/16	5339,5	19,0871	0,207	7,6	1,3	6,3	1 541	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 880
530	КС-129/16	5517,8	98,4364	0,309	21,8	6,9	15,0	2 027	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 545
531	КС-99/15	4513,5	760,7126	0,996	472,4	53,2	419,2	5 827	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 341
532	КС-100/15	4630,2	702,9548	0,996	472,4	49,2	423,2	5 845	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 475
533	КС-102/15	4869,9	601,168	0,996	472,4	42,0	430,3	5 876	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 746
534	КС-105/15	5031,7	510,6282	0,8	265,6	35,7	229,9	4 818	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	9 849
535	КС-106/15	5144,1	266,5	0,8	265,6	18,6	247,0	4 928	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	10 072
536	КС-134/15	5444,6	140,4708	0,414	47,1	9,8	37,3	2 707	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 151
537	КС-133/15	5365,9	210,3103	0,414	47,1	14,7	32,4	2 589	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	7 955
538	КС-131/18	5198,4	56,1897	0,259	13,7	3,9	9,8	1 773	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 972
539	КС-164/18	5932,2	46,9056	0,259	13,7	3,3	10,5	1 810	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 742
540	k110332	5135,2	4983,481	1,192	757,1	348,5	408,7	5 780	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 916
541	КС-103/15	5158,2	90,5398	0,8	265,6	6,3	259,3	5 005	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	10 163
542	КС-104/15	5328,5	36,0422	0,8	265,6	2,5	263,1	5 028	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	10 356
543	КС-122/15	5363	36,0422	0,309	21,8	2,5	19,3	2 198	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 561
544	k110330	3707,2	4983,481	1,392	1137,9	348,5	789,4	7 121	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	10 828
545	k110935/4	11966,2	81,8137	0,309	21,8	5,7	16,1	2 076	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	14 042
546	k110320/2	3740,2	687,4768	0,514	83,1	48,1	35,0	2 655	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	6 395
547	k110320/7	4778,7	138,8371	0,309	21,8	9,7	12,1	1 897	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 676
548	k110611/3	5062,8	214,3962	0,309	21,8	15,0	6,8	1 582	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 645
549	k110611/3a	5167,8	214,3962	0,309	21,8	15,0	6,8	1 582	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 750
550	k110611/4	5256,3	194,9763	0,309	21,8	13,6	8,2	1 676	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 932
551	k110611/2a	4534,8	257,4383	0,309	21,8	18,0	3,8	1 317	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 852
552	k110611/1	4344,8	257,4383	0,309	21,8	18,0	3,8	1 317	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 662
553	k110610	4109,3	4914,6777	0,996	472,4	343,7	128,7	4 008	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	8 118
554	k110320/8	4993,9	36,4094	0,309	21,8	2,5	19,3	2 197	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 191
555	k110556a	8808	1556,0373	0,996	472,4	108,8	363,5	5 570	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 378
556	k110712	7498,8	422,247	0,7	187,1	29,5	157,5	4 274	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	11 773
557	k110716	8219,8	229,7944	0,7	187,1	16,1	171,0	4 386	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	12 606
558	k110710	6964,7	701,6231	0,7	187,1	49,1	138,0	4 098	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	11 063
559	k110705/4	6833	30,4432	0,7	187,1	2,1	184,9	4 497	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	11 330
560	k110708	6646,5	732,5346	0,7	187,1	51,2	135,8	4 078	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	10 724
561	k110705	6442,2	1144,7526	0,7	187,1	80,1	107,0	3 781	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	10 223
562	k110527/10	5609,9	239,5587	0,414	47,1	16,8	30,3	2 536	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 146
563	k110527/23	5886,8	156,9489	0,309	21,8	11,0	10,9	1 832	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 719
564	k110527/11	5507,5	593,7539	0,414	47,1	41,5	5,6	1 482	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 989
565	k110544	7063,3	1780,1682	0,996	472,4	124,5	347,9	5 493	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 556

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
566	k110540a	6484,3	1780,6345	0,996	472,4	124,5	347,8	5 493	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 977
567	k110739	14339,8	217,6487	0,898	359,8	15,2	344,6	5 477	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 816
568	k110737	14222,6	217,6487	0,898	359,8	15,2	344,6	5 477	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 699
569	k110731	13683,6	275,7928	0,898	359,8	19,3	340,6	5 456	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	19 140
570	k110726	13176,6	357,8544	0,898	359,8	25,0	334,8	5 427	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	18 603
571	k111203	12929	561,9774	0,8	265,6	39,3	226,3	4 794	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	17 723
572	k110723	13093,6	204,123	0,7	187,1	14,3	172,8	4 401	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	17 494
573	k111205	12701,6	626,1421	0,8	265,6	43,8	221,9	4 763	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	17 465
574	k110718	8377,7	122,1004	0,7	187,1	8,5	178,5	4 447	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	12 824
575	k110720	8444	122,1004	0,7	187,1	8,5	178,5	4 447	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	12 891
576	k111213	9274,4	1553,0763	0,996	472,4	108,6	363,7	5 571	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	14 846
577	k111213a	9310,9	626,1421	0,8	265,6	43,8	221,9	4 763	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	14 074
578	k112023	19795,4	1610,5107	0,8	265,6	112,6	153,0	4 235	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	-	-	-	24 030
579	k112025	20051,4	998,5155	0,514	83,1	69,8	13,3	1 953	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 004
580	k112037	20194,4	405,5454	0,8	265,6	28,4	237,3	4 866	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	25 060
581	k112038	20472,4	353,4846	0,8	265,6	24,7	240,9	4 890	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	25 362
582	k110179/2	10135,2	15,8656	0,309	21,8	1,1	20,7	2 248	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	12 383
583	т50/117	10983,2	3,4875	0,259	13,7	0,2	13,5	1 962	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 945
584	т50	11082,2	3,4875	0,259	13,7	0,2	13,5	1 962	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 044
585	т29б	10395,2	15,8656	0,259	13,7	1,1	12,6	1 921	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 316
586	k110179/6	11589,2	3,4875	0,1	1,1	0,2	0,9	827	110	202	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 417
587	k110958	11383,5	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	15 045
588	k110623/11	9636,1	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 298
589	k110623/13	9787,1	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 449
590	k110623/15	10166,1	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 828
591	k110623/16	10532,5	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 194
592	k110623/7	9045,7	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 708
593	k110623/9	9279,7	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 942
594	k110621	5879,3	2497,7787	0,996	472,4	174,7	297,7	5 228	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	11 108
595	k110621/1	6004	286,9664	0,309	21,8	20,1	1,8	1 031	110	202	267	392	490	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 035
596	k110619	5571,1	2509,5528	0,996	472,4	175,5	296,9	5 224	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	10 795
597	k111423	7593,2	134,7596	0,612	131,4	9,4	122,0	3 942	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	-	-	-	-	11 535
598	k111423/1	7651,2	134,7597	0,414	47,1	9,4	37,7	2 716	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	10 367
599	k110625	6695,1	1473,5685	0,996	472,4	103,0	369,3	5 598	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 293
600	k110627	7010,1	1442,5278	0,996	472,4	100,9	371,5	5 608	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 619
601	k110623/1	6866,9	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	10 529
602	k110623/3	7080,8	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	10 743
603	k110623/5	8030,6	496,5457	0,612	131,4	34,7	96,7	3 662	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	11 692
604	k111421/3	7741,8	89,3884	0,259	13,7	6,3	7,5	1 628	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 370
605	k111421/3a	7786,8	53,9592	0,207	7,6	3,8	3,9	1 319	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 106
606	k111421/4	7857,8	35,4293	0,15	3,3	2,5	0,8	800	110	202	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 658
607	k110629б	7380,1	1442,5278	0,996	472,4	100,9	371,5	5 608	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	12 989
608	k110629a	7571,3	1436,2126	0,996	472,4	100,4	371,9	5 611	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	13 182
609	k110629a/1	7628,3	24,5115	0,414	47,1	1,7	45,4	2 881	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	10 509
610	k110632	7941,2	1391,0536	0,996	472,4	97,3	375,1	5 626	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	13 567
611	k111703	6860,1	105,3245	0,309	21,8	7,4	14,5	2 006	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 866
612	k111704a	7145,9	15,7345	0,309	21,8	1,1	20,7	2 248	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 394
613	k111704	6994,9	15,7345	0,309	21,8	1,1	20,7	2 248	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 243
614	k111701	6450,1	239,4419	0,309	21,8	16,7	5,1	1 441	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 891
615	k110623	6307,1	2210,8123	0,996	472,4	154,6	317,8	5 338	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	5 241	11 645

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
616	k110621/2	6288,7	139,6834	0,309	21,8	9,8	12,1	1 894	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 183
617	k111702	6588,1	163,9808	0,309	21,8	11,5	10,4	1 805	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 393
618	k110615/2	4956,3	147,3572	0,309	21,8	10,3	11,5	1 867	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 823
619	k110615	4741,9	2724,7714	0,996	472,4	190,5	281,8	5 138	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	9 880
620	k110617	5146,9	2577,4143	0,996	472,4	180,2	292,1	5 197	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	10 344
621	k111402	4682,2	1768,1577	0,612	131,4	123,6	7,8	1 649	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 331
622	k111406/3	5652,3	35,8574	0,207	7,6	2,5	5,1	1 443	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 095
623	k111404/1	5181,6	3,9604	0,207	7,6	0,3	7,3	1 618	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 800
624	k111406/2	5463,5	117,2056	0,259	13,7	8,2	5,5	1 480	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 943
625	k111404	5124,6	1648,0621	0,612	131,4	115,2	16,2	2 079	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 203
626	k111403	4916,4	1683,3843	0,612	131,4	117,7	13,7	1 973	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 889
627	k111406	5280,6	1644,1017	0,612	131,4	115,0	16,5	2 090	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	7 371
628	k111419	7027,2	665,0337	0,612	131,4	46,5	84,9	3 514	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	10 541
629	k111421/6	7664,8	112,71	0,414	47,1	7,9	39,2	2 751	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	10 416
630	k111421/2	7653,6	200,0648	0,309	21,8	14,0	7,8	1 652	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 306
631	k111421/1	7525,8	361,0485	0,414	47,1	25,2	21,8	2 285	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	9 811
632	k111421/5	7643,1	160,9837	0,309	21,8	11,3	10,6	1 817	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 460
633	k111421	7307,2	529,8459	0,612	131,4	37,1	94,4	3 634	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	10 941
634	k111416	6658,2	874,5053	0,612	131,4	61,2	70,3	3 310	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 968
635	k111415a	6578,2	959,3856	0,612	131,4	67,1	64,4	3 218	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 797
636	k111417	6785,2	763,6149	0,612	131,4	53,4	78,0	3 421	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	10 206
637	k111417/3	7045,2	98,5811	0,259	13,7	6,9	6,8	1 582	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 627
638	k111707/1	6090,7	170,0819	0,309	21,8	11,9	9,9	1 781	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 872
639	k111708	5812	248,7541	0,514	83,1	17,4	65,7	3 240	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 052
640	k111707	5952	170,0819	0,514	83,1	11,9	71,2	3 323	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 275
641	k111410	5935,5	1266,3679	0,612	131,4	88,6	42,9	2 830	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 766
642	k111411	6029,5	1266,3679	0,612	131,4	88,6	42,9	2 830	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	8 860
643	k111407a	5474,1	1526,8961	0,612	131,4	106,8	24,7	2 375	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	7 849
644	k111409	5739	1515,122	0,612	131,4	106,0	25,5	2 400	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	8 139
645	k111412a/1	6300	157,4515	0,309	21,8	11,0	10,8	1 830	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 130
646	k111412a/2	6388	157,4515	0,414	47,1	11,0	36,1	2 679	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 067
647	k111415	6405,5	1031,9568	0,612	131,4	72,2	59,3	3 136	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 541
648	k111412a	6199	1189,4083	0,612	131,4	83,2	48,3	2 938	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	9 137
649	k111414	6312	1031,9568	0,612	131,4	72,2	59,3	3 136	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	9 448
650	k111802	9064,4	737,9176	0,8	265,6	51,6	214,0	4 710	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	13 774
651	k110638	8953,6	184,4603	0,8	265,6	12,9	252,7	4 964	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	4 947	-	13 918
652	k111804/3б	9833,6	57,2648	0,207	7,6	4,0	3,6	1 293	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 127
653	k110648	9524,9	468,6758	0,514	83,1	32,8	50,3	2 978	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	12 502
654	k110642/2	9745,2	164,6584	0,309	21,8	11,5	10,3	1 802	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 548
655	k110642/3	9850,2	120,5591	0,309	21,8	8,4	13,4	1 958	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 808
656	k111804/8a	11664,4	44,4204	0,207	7,6	3,1	4,5	1 387	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 052
657	k110655	10636,9	266,2687	0,514	83,1	18,6	64,5	3 221	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 858
658	k110656	10864,4	266,2687	0,514	83,1	18,6	64,5	3 221	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 085
659	k110642/5	9363,9	196,0565	0,309	21,8	13,7	8,1	1 671	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 035
660	k110642/4	9435,9	88,0561	0,309	21,8	6,2	15,7	2 058	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	11 494
661	k111804	9237,4	735,0276	0,8	265,6	51,4	214,2	4 711	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	3 701	4 208	4 609	-	-	13 948
662	k111804/2	9398,4	538,9711	0,414	47,1	37,7	9,4	1 749	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 148
663	k111804/4	9815,8	394,364	0,414	47,1	27,6	19,5	2 205	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	12 021
664	k111804/3	9685,3	451,6289	0,414	47,1	31,6	15,5	2 050	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	11 736
665	k111804/3a	9742,6	57,2648	0,414	47,1	4,0	43,1	2 834	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 577

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
666	k111804/6	10163,8	112,1748	0,414	47,1	7,8	39,2	2 752	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	12 915
667	k111804/7	10689,8	52,1271	0,414	47,1	3,6	43,4	2 842	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 531
668	k111812/2	10465,8	180,8926	0,309	21,8	12,6	9,2	1 737	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 203
669	k111812/3	10365,8	143,148	0,414	47,1	10,0	37,1	2 703	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	-	-	-	-	-	-	13 068
670	k111812/6	11405,8	82,165	0,309	21,8	5,7	16,1	2 075	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 480
671	k111812/7	11372,5	163,6202	0,309	21,8	11,4	10,4	1 806	110	202	267	392	490	717	950	1 393	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 179
672	k111812/4	10209,8	258,9621	0,414	47,1	18,1	29,0	2 500	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	-	-	-	-	-	-	-	12 709
673	k111804/6a	10238,3	60,0478	0,207	7,6	4,2	3,4	1 271	110	202	267	392	490	717	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 509
674	k110650	10128,9	468,6758	0,514	83,1	32,8	50,3	2 978	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 106
675	т.9	10274,9	117,7408	0,259	13,7	8,2	5,5	1 477	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 752
676	k110651	10230,9	350,935	0,514	83,1	24,5	58,6	3 124	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 355
677	k110651/2	10286,2	84,6663	0,259	13,7	5,9	7,8	1 650	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 937
678	k110653	10397,9	266,2687	0,514	83,1	18,6	64,5	3 221	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	13 619
679	k28/3	11196,7	29,007	0,309	21,8	2,0	19,8	2 216	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	-	-	-	-	-	-	-	-	13 413
680	k111812/8	11175,5	172,0761	0,309	21,8	12,0	9,8	1 773	110	202	267	392	490	717	950	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 949
681	k110657	11133,7	237,2617	0,514	83,1	16,6	66,5	3 252	110	202	267	392	490	717	950	1 393	1 741	2 223	2 527	2 971	-	-	-	-	-	14 386

Таблица А.2.13 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения ТЭЦ-27

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	k093118	10843,1	83,2982	0,996	472,4	5,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	16 130
2	k093222/1	14141,1	93,1413	0,414	47,1	6,5	40,6	2 932	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 073
3	k093222	14027,1	405,5099	0,7	187,1	28,4	158,7	4 594	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	18 621
4	k093221	13906,1	735,5334	0,7	187,1	51,4	135,6	4 363	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	18 269
5	k093219	13389,1	754,5084	0,7	187,1	52,8	134,3	4 348	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	17 738
6	k093210	12322,6	1055,5236	0,7	187,1	73,8	113,3	4 111	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	16 434
7	k093212	12616,1	929,9069	0,514	83,1	65,0	18,1	2 247	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	14 863
8	k093208	12141,6	1090,1987	0,514	83,1	76,2	6,9	1 634	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 775
9	k093203	11346,6	1095,3037	0,612	131,4	76,6	54,9	3 238	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	14 584
10	k093203/1	11366,6	5,105	0,15	3,3	0,4	2,9	1 231	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 598
11	k093204	11794,6	1090,1987	0,612	131,4	76,2	55,2	3 245	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	15 039
12	т14	12178,6	34,6751	0,259	13,7	2,4	11,3	1 925	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 103
13	k093210/1	12492,6	97,5876	0,309	21,8	6,8	15,0	2 113	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	14 606
14	k093210/2	12883,6	97,5876	0,259	13,7	6,8	6,9	1 636	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 520
15	k093210/5	13021,6	8,1872	0,15	3,3	0,6	2,7	1 201	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 222
16	k093210a	12495,6	957,9359	0,514	83,1	67,0	16,1	2 163	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	14 659
17	k093214	12858,1	51,1458	0,514	83,1	3,6	79,5	3 659	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	16 517
18	k093218	13272,1	690,1871	0,612	131,4	48,3	83,2	3 714	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	16 986
19	k093218/3	13535,1	89,9424	0,309	21,8	6,3	15,5	2 137	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	15 672
20	k093218/4	13500,1	97,4553	0,309	21,8	6,8	15,0	2 113	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	15 613
21	k093218/8	13671,1	25,6211	0,207	7,6	1,8	5,8	1 548	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 219
22	k093218/5	13233,1	111,3254	0,309	21,8	7,8	14,1	2 067	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 300
23	k093218/6	13169,1	116,334	0,309	21,8	8,1	13,7	2 050	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 219
24	k093212/2	12908,1	152,5503	0,414	47,1	10,7	36,4	2 829	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	15 737

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
25	k093212/1	12737,1	188,5739	0,414	47,1	13,2	33,9	2 763	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	15 500
26	k093221/2	14301,1	321,3997	0,612	131,4	22,5	109,0	4 059	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	18 360
27	k093221/4	14455,8	148,711	0,414	47,1	10,4	36,7	2 836	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 292
28	k093221/5	14508,1	122,6083	0,414	47,1	8,6	38,5	2 882	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 390
29	k093221/16	14513,7	172,6887	0,414	47,1	12,1	35,0	2 793	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 306
30	k093221/14	14744,3	160,8414	0,414	47,1	11,2	35,8	2 814	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 558
31	k093221/11	15112	104,2016	0,414	47,1	7,3	39,8	2 913	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	18 025
32	k093221/7	14765	104,2112	0,414	47,1	7,3	39,8	2 913	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 678
33	k093224	15164,2	312,3686	0,514	83,1	21,8	61,3	3 358	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	18 522
34	k093224/2	15575,4	133,6064	0,414	47,1	9,3	37,7	2 863	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	18 438
35	k093234	16326,1	44,3115	0,414	47,1	3,1	44,0	3 011	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	19 337
36	k093233	16040,1	99,8961	0,414	47,1	7,0	40,1	2 920	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	18 960
37	k093232	15847,8	137,7986	0,514	83,1	9,6	73,5	3 565	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	19 413
38	k093231	15634,1	175,1707	0,514	83,1	12,2	70,9	3 523	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	19 157
39	k093236	16352,3	115,4079	0,414	47,1	8,1	39,0	2 894	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	19 246
40	k093238	16856,7	339,8514	0,612	131,4	23,8	107,7	4 043	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	20 900
41	k093240	17139,1	318,6891	0,514	83,1	22,3	60,8	3 350	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	20 489
42	k092803	9061,5	10,0263	0,414	47,1	0,7	46,4	3 064	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	12 125
43	k092803/1	9024,5	80,8111	0,309	21,8	5,7	16,2	2 166	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	11 190
44	k092803/2	8648,5	38,8725	0,309	21,8	2,7	19,1	2 288	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	10 937
45	k093136	7156,5	2328,093	0,8	265,6	162,8	102,8	3 982	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	11 139
46	k093136/4	7220,5	281,8256	0,514	83,1	19,7	63,4	3 396	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	10 617
47	k093142	6291,5	2662,7117	0,8	265,6	186,2	79,4	3 658	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	9 949
48	k093136/6	7636,5	220,2337	0,514	83,1	15,4	67,7	3 470	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	11 107
49	k093136/2	7777,5	997,7479	0,514	83,1	69,8	13,3	2 032	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 810
50	k093136/3	8041,5	541,2131	0,514	83,1	37,8	45,3	3 039	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	11 081
51	k093136/10	7885,5	60,6726	0,414	47,1	4,2	42,8	2 985	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	10 870
52	k090564/8	13527,5	220,1275	0,414	47,1	15,4	31,7	2 702	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	16 230
53	k091117	10901,5	648,8619	0,8	265,6	45,4	220,3	5 118	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	16 020
54	k091119/1	12971,5	189,1586	0,612	131,4	13,2	118,2	4 169	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	17 141
55	k090564/2	13657,5	26,5448	0,414	47,1	1,9	45,2	3 038	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	16 696
56	k091120	10079,5	1057,2632	0,612	131,4	73,9	57,5	3 289	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 368
57	k091119	10265,5	858,501	0,612	131,4	60,0	71,4	3 532	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 797
58	k091118	10500,5	858,501	0,8	265,6	60,0	205,6	5 003	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 504
59	k090561	13499,5	490,278	0,612	131,4	34,3	97,2	3 909	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	17 408
60	k090562	13389,5	697,0684	0,612	131,4	48,7	82,7	3 707	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	17 096
61	k090564/13	13838,5	183,6122	0,414	47,1	12,8	34,2	2 772	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	16 611
62	k090564	13009,5	859,8333	0,612	131,4	60,1	71,3	3 530	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	16 540
63	k090560	13675,5	490,278	0,612	131,4	34,3	97,2	3 909	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	17 584
64	k090559	14079,5	478,1063	0,612	131,4	33,4	98,0	3 920	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	17 999
65	к091120а	10038,5	1072,2837	0,612	131,4	75,0	56,5	3 269	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 307
66	k091122	9797,5	1443,2633	0,612	131,4	100,9	30,5	2 669	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	12 467
67	k091124	9669,5	2231,6713	0,8	265,6	156,1	109,6	4 067	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	13 736
68	k091126	9436,5	2348,3868	0,8	265,6	164,2	101,4	3 964	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	13 401
69	k090568	12410,5	1095,0667	0,8	265,6	76,6	189,1	4 867	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	17 278
70	k091128	9125,5	2348,3868	0,8	265,6	164,2	101,4	3 964	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	13 090
71	k090574	11364,5	1119,6692	0,8	265,6	78,3	187,3	4 852	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	16 217
72	k091136	8139,5	3909,7354	0,996	472,4	273,4	198,9	4 949	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	13 089
73	k091141	7671,5	3999,2107	0,996	472,4	279,7	192,7	4 898	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	12 569
74	k091146	7256,5	3935,7217	0,996	472,4	275,2	197,1	4 934	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	12 191

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
75	k091145	7340,5	4263,8817	0,996	472,4	298,2	174,2	4 737	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	12 078
76	k091146/7	7333,7	351,9852	0,414	47,1	24,6	22,5	2 413	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	9 747
77	k091146/3	7251,5	110,1936	0,259	13,7	7,7	6,0	1 565	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 816
78	k091146/1	7396,5	328,16	0,414	47,1	22,9	24,1	2 471	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	9 867
79	k091156/4	6965,7	351,9852	0,414	47,1	24,6	22,5	2 413	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	9 379
80	k091141/3	7937	18,1281	0,15	3,3	1,3	2,0	1 088	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 025
81	k091141/2	7837,8	18,1281	0,207	7,6	1,3	6,4	1 592	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 430
82	k062333	6400,5	621,9888	0,612	131,4	43,5	87,9	3 782	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	10 183
83	k091156	6337,5	5112,3947	0,996	472,4	357,5	114,8	4 130	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	10 467
84	k09АБ623/45	6635,5	155,7729	0,259	13,7	10,9	2,8	1 221	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 857
85	k091153	6609,5	4091,4947	0,996	472,4	286,1	186,2	4 843	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	11 452
86	k091155	6394,5	4713,4834	0,996	472,4	329,6	142,7	4 437	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	10 831
87	k091157	6143,5	5112,3947	0,996	472,4	357,5	114,8	4 130	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	10 273
88	k091156/1	6703,2	351,9852	0,414	47,1	24,6	22,5	2 413	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	9 116
89	k091168	5824,4	8434,0978	1,392	1137,9	589,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	11 111
90	k062336	6812,5	552,7049	0,612	131,4	38,7	92,8	3 850	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	10 662
91	k062332	6771,5	68,8955	0,612	131,4	4,8	126,6	4 265	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	11 036
92	k062329	8254,9	42,9981	0,612	131,4	3,0	128,4	4 285	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	12 540
93	k062319	9203,2	834,9003	0,7	187,1	58,4	128,7	4 288	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	13 491
94	k062322	8828,2	1070,4367	0,514	83,1	74,9	8,3	1 735	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 564
95	k062325	8385,2	1416,2959	0,7	187,1	99,0	88,0	3 783	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	12 169
96	k062402	12359,3	353,1104	1,192	757,1	24,7	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	17 646
97	k093120	10644,1	1326,6194	0,996	472,4	92,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 931
98	k093005/32	9871,1	162,8443	0,514	83,1	11,4	71,7	3 537	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 408
99	k093005/30	10552,1	14,0519	0,309	21,8	1,0	20,9	2 354	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	12 907
100	k093005/20	10109,1	14,0519	0,514	83,1	1,0	82,1	3 698	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 807
101	k093005/11	9670,1	260,8608	0,309	21,8	18,2	3,6	1 320	112	206	274	403	505	743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 990
102	k093005/7	9840,1	381,8961	0,514	83,1	26,7	56,4	3 268	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 108
103	k093005/15	9278,4	203,2927	0,514	83,1	14,2	68,9	3 490	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	12 769
104	k093005/4	9462,1	669,022	0,514	83,1	46,8	36,3	2 827	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	12 289
105	k093007/4	9206,4	316,2331	0,414	47,1	22,1	25,0	2 498	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	11 705
106	k093005/5а	9603,1	408,1613	0,514	83,1	28,5	54,6	3 232	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	12 835
107	k093005	9101,1	217,11	0,514	83,1	15,2	67,9	3 474	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	12 575
108	k093007/2	8918,9	542,1138	0,414	47,1	37,9	9,2	1 797	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 715
109	k093006/2	10455,6	160,2283	0,309	21,8	11,2	10,6	1 886	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 342
110	k093007/3	8986,9	429,1734	0,414	47,1	30,0	17,1	2 204	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	11 191
111	k093007	8738,4	2369,7978	0,996	472,4	165,7	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 025
112	k093006	8904,2	1827,684	0,996	472,4	127,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 191
113	k093009	8538,6	2946,2534	0,8	265,6	206,0	59,6	3 328	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	11 866
114	k093015/1	7950,5	637,3252	0,414	47,1	44,6	2,5	1 173	112	206	274	403	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 124
115	k093001/2	9873,1	287,0944	0,414	47,1	20,1	27,0	2 564	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	12 437
116	k093001/1	9785,1	334,5084	0,414	47,1	23,4	23,7	2 456	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	12 241
117	k093001/3	9993,6	239,6805	0,414	47,1	16,8	30,3	2 663	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	12 657
118	k093006/3	10292,6	221,5575	0,309	21,8	15,5	6,3	1 591	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 884
119	k093002	9550,1	1158,662	0,996	472,4	81,0	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 837
120	k093001	9687,1	587,6354	0,996	472,4	41,1	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 974
121	k093126	9861,1	738,984	1,192	757,1	51,7	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 148
122	k093119л	10488,1	1326,6194	1,192	757,1	92,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 775
123	k093009/3	9134,6	182,4775	0,309	21,8	12,8	9,1	1 790	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 925
124	k093009/5	9455,6	182,4775	0,309	21,8	12,8	9,1	1 790	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 246

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
125	k093132/6	8141,5	463,9748	0,414	47,1	32,4	14,6	2 095	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 237
126	k093131	8272,5	960,137	0,8	265,6	67,1	198,5	4 946	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	13 218
127	k093128	8579,9	922,9718	1,192	757,1	64,5	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	13 866
128	k093132/4	8535,5	199,7469	0,414	47,1	14,0	33,1	2 742	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	11 277
129	k093132	7915,5	960,137	0,996	472,4	67,1	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	13 202
130	k093018	7314,5	4278,5208	1,192	757,1	299,2	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	12 601
131	k0903021	7010,5	5895,2754	1,192	757,1	412,3	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	12 297
132	k093017	7494,5	4202,6143	1,192	757,1	293,9	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	12 781
133	k093023	7102,5	1061,2456	0,612	131,4	74,2	57,2	3 283	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	10 386
134	k093023/1	7180,5	544,0837	0,414	47,1	38,0	9,0	1 788	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 968
135	k093023/24	7608,5	526,3547	0,414	47,1	36,8	10,3	1 865	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 473
136	k093023/39	7357,5	555,5091	0,414	47,1	38,8	8,2	1 734	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 091
137	k093023/16	8122,5	99,0198	0,414	47,1	6,9	40,2	2 922	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	11 044
138	k093030	7745,5	31,9122	0,612	131,4	2,2	129,2	4 293	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	12 039
139	k093027	7541,5	517,1619	0,514	83,1	36,2	47,0	3 076	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	10 617
140	k093134	7700,5	1013,5867	0,8	265,6	70,9	194,8	4 915	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	12 615
141	k093033	8075,5	31,9122	0,612	131,4	2,2	129,2	4 293	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	12 369
142	k093033/6	8303,5	528,3246	0,414	47,1	36,9	10,1	1 857	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 160
143	k093033/4	8608,5	287,7353	0,414	47,1	20,1	27,0	2 562	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	11 171
144	k093023/5	7660,5	528,3246	0,414	47,1	36,9	10,1	1 857	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 517
145	k093136/16	8726,5	240,5893	0,414	47,1	16,8	30,3	2 662	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	11 388
146	k093146	5592,5	2835,1428	0,8	265,6	198,3	67,4	3 465	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	9 057
147	k0903146/6	4769,5	3191,5616	0,8	265,6	223,2	42,5	2 976	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	7 745
148	k091115/20	11279,8	272,8925	0,514	83,1	19,1	64,0	3 407	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	14 687
149	k091115	11029,5	1539,0234	0,8	265,6	107,6	158,0	4 588	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	15 617
150	k091115/13	11409,5	648,8619	0,612	131,4	45,4	86,1	3 756	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	15 165
151	k091115/18	11653,8	232,9858	0,514	83,1	16,3	66,8	3 455	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	15 109
152	k091120/2	11566,8	28,2281	0,309	21,8	2,0	19,9	2 317	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	13 884
153	к091120/1а	10212,5	189,6981	0,309	21,8	13,3	8,6	1 757	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 969
154	к091120/1	10321,5	183,3533	0,309	21,8	12,8	9,0	1 786	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 108
155	к091120/2а	10712,5	69,4049	0,309	21,8	4,9	17,0	2 201	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	12 913
156	k090102	1151,2	9120,0795	1,392	1137,9	637,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	6 438
157	k090101	985,1	9120,0795	1,392	1137,9	637,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	6 272
158	k090401	1093,1	10186,8965	1,392	1137,9	712,4	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	6 380
159	k090305/1	4484,1	1307,3642	0,8	265,6	91,4	174,2	4 738	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	-	-	-	9 222
160	k090105	2191,2	9120,0795	1,392	1137,9	637,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	7 478
161	k091115/21	10818,8	321,709	0,514	83,1	22,5	60,6	3 346	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	14 165
162	k091115/25	10588,8	337,9518	0,514	83,1	23,6	59,5	3 325	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 914
163	k091129	9023,5	3468,056	0,996	472,4	242,5	229,8	5 190	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 214
164	k091130	9000,5	3777,3999	0,996	472,4	264,2	208,2	5 024	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 025
165	k090303	3263,5	10186,8965	1,392	1137,9	712,4	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	8 550
166	k090305	3572,1	1752,7987	0,8	265,6	122,6	143,1	4 440	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	8 012
167	k090418	5416,8	8434,0978	1,392	1137,9	589,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	10 703
168	k060428	7618,4	202,1771	0,514	83,1	14,1	69,0	3 492	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	11 110
169	k062426	8207,1	125,8611	0,414	47,1	8,8	38,3	2 876	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	11 083
170	k062438	7981,4	1643,9819	1,392	1137,9	115,0	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	13 268
171	k062429	9626,7	18,5166	0,309	21,8	1,3	20,5	2 343	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	-	-	-	-	-	-	-	11 970
172	k062427	8458,6	77,3036	0,309	21,8	5,4	16,4	2 177	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	-	-	-	-	-	-	-	-	10 635
173	k062432	9040,7	181,7994	0,309	21,8	12,7	9,1	1 793	112	206	274	403	505	743	987	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 834
174	k062408	11505,3	1058,1837	1,192	757,1	74,0	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	16 792

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
175	k062404	11814,3	743,6426	1,192	757,1	52,0	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	17 101
176	k062305	11673,1	231,2634	0,612	131,4	16,2	115,3	4 135	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	15 808
177	k062315	9764,2	624,4843	0,612	131,4	43,7	87,8	3 780	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 544
178	k092311/2	10742,7	39,623	0,514	83,1	2,8	80,3	3 671	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	14 414
179	k062311	10480,7	453,2037	0,612	131,4	31,7	99,8	3 943	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	14 423
180	k062312	10222,2	453,2037	0,514	83,1	31,7	51,4	3 170	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	13 392
181	k062417	10205,3	1326,9983	1,392	1137,9	92,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 492
182	k062420	9555,3	1440,9466	1,392	1137,9	100,8	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 842
183	k062421	9296,4	1518,1208	1,392	1137,9	106,2	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	14 583
184	k062422	0	188,0366	0,514	83,1	13,1	70,0	3 508	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	-	-	-	-	-	3 508
185	k062414A	10658,3	1125,9053	1,192	757,1	78,7	243,0	5 286	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	4 510	4 958	-	-	15 945
186	к093221/13	14851,3	145,6228	0,414	47,1	10,2	36,9	2 841	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	-	-	-	-	-	-	17 693
187	Б2-229	8091,1	165,2912	0,612	131,4	11,6	119,9	4 189	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	12 280
188	Б2-231	7789,5	334,5043	0,612	131,4	23,4	108,1	4 048	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	11 837
189	Б2-231/1	8033,7	169,2131	0,309	21,8	11,8	10,0	1 848	112	206	274	403	505	743	987	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 882
190	Б2-232	7429,9	419,9809	0,612	131,4	29,4	102,1	3 973	112	206	274	403	505	743	987	1 453	1 821	2 322	2 654	3 140	3 946	-	-	-	-	11 403

Таблица А.2.14 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Бабушкино-1»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Б2-11	237,6	1797,5108	0,7	187,1	125,7	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	2 678
2	Б2-110	1824,4	494,9972	0,514	83,1	34,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 265
3	Б2-110/1	1854,4	25,9464	0,207	7,6	1,8	5,8	1 362	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 216
4	Б2-110/2	1827,4	15,9883	0,309	21,8	1,1	20,7	1 976	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	-	-	-	-	-	-	-	3 803
5	Б2-111	1975,9	479,0089	0,514	83,1	33,5	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 416
6	Б2-112	2262,9	473,9049	0,514	83,1	33,1	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 703
7	Б2-112а	2118,1	479,0089	0,514	83,1	33,5	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 558
8	Б2-114	2616,9	380,8732	0,414	47,1	26,6	20,5	1 968	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	-	-	-	-	-	-	-	4 585
9	Б2-114/1	2796,9	35,9498	0,15	3,3	2,5	0,8	750	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 547
10	Б2-115	3100,9	322,4626	0,414	47,1	22,5	24,5	2 076	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	-	-	-	-	-	-	-	5 177
11	Б2-115а	3515,6	30,9168	0,15	3,3	2,2	1,1	838	106	191	251	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 354
12	Б2-115б	3280,4	220,4502	0,309	21,8	15,4	6,4	1 402	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 682
13	Б2-116	723,8	588,1225	0,514	83,1	41,1	42,0	2 430	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 154
14	Б2-116/2	835,8	23,6174	0,259	13,7	1,7	12,1	1 687	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 523
15	Б2-116а	564,7	684,9212	0,514	83,1	47,9	35,2	2 308	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	2 873
16	Б2-117а/1	1107,4	53,9715	0,207	7,6	3,8	3,9	1 207	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 314
17	Б2-117А	1052,3	527,9926	0,514	83,1	36,9	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 493
18	Б2-117Б	1301,3	448,4968	0,514	83,1	31,4	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 742
19	Б2-117Б	1303,3	448,4968	0,514	83,1	31,4	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 744
20	Б2-119	1446,3	418,9554	0,514	83,1	29,3	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 887
21	Б2-11А	24	1797,5108	0,7	187,1	125,7	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	2 464
22	Б2-12	502,1	1776,9413	0,612	131,4	124,3	7,2	1 449	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 951
23	Б2-120	1555,6	394,5721	0,514	83,1	27,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 996
24	Б2-120А	1646,6	337,6777	0,514	83,1	23,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 087

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
25	Б2-121	1724,3	337,6777	0,514	83,1	23,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 165
26	Б2-122	1797	337,6777	0,514	83,1	23,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 237
27	Б2-123	1900,2	278,4544	0,514	83,1	19,5	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 340
28	Б2-124	2069	189,2833	0,514	83,1	13,2	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 509
29	Б2-124/1	2136,8	189,2833	0,309	21,8	13,2	8,6	1 527	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 664
30	Б2-124/2	2188,2	189,2833	0,309	21,8	13,2	8,6	1 527	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 716
31	Б2-12А	417,3	601,3183	0,612	131,4	42,1	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	2 858
32	Б2-13	566,1	1092,0201	0,514	83,1	76,4	6,8	1 423	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 989
33	Б2-15	660,1	1092,0201	0,514	83,1	76,4	6,8	1 423	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 083
34	Б2-15/1	696,1	115,9614	0,259	13,7	8,1	5,6	1 349	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 045
35	Б2-16	824,1	968,9156	0,514	83,1	67,8	15,4	1 810	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	2 634
36	Б2-17	1063,1	847,1583	0,514	83,1	59,2	23,9	2 060	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	-	-	-	-	-	-	-	3 123
37	Б2-18	1322,1	724,1238	0,514	83,1	50,6	32,5	2 254	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 576
38	Б2-19	1441,4	606,1617	0,514	83,1	42,4	40,7	2 408	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	3 850
39	Б2-268	2379,1	23,5182	0,414	47,1	1,6	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 819
40	Б2-269	2259,9	4,1059	0,414	47,1	0,3	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 700
41	Б2-270	2169,4	4,1059	0,414	47,1	0,3	42,6	2 440	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 956	2 202	-	-	-	-	-	-	4 610

Таблица А.2.15 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Внуково»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	10/1	3652,3	14,9906	0,1	1,1	1,0	0,1	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 044
2	12/2а	3077,2	7,5773	0,207	7,6	0,5	7,1	1 435	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 512
3	13/1	3776,3	5,7732	0,07	0,4	0,4	0,0	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 093
4	13/2(4/2)	3107,2	7,5773	0,207	7,6	0,5	7,1	1 435	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 542
5	131/10	1073,4	1,9025	0,1	1,1	0,1	1,0	813	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 886
6	134	1102,4	1,1153	0,051	0,2	0,1	0,1	435	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 537
7	14/1	3818,3	4,1987	0,07	0,4	0,3	0,1	469	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 287
8	15/1	3828,7	1,2793	0,051	0,2	0,1	0,1	422	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 250
9	16/1	3774,7	2,6242	0,07	0,4	0,2	0,3	550	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 325
10	16а	435,9	6,52	0,1	1,1	0,5	0,7	726	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162
11	16б	532,2	6,52	0,1	1,1	0,5	0,7	726	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 258
12	17/1	3681,7	5,9372	0,1	1,1	0,4	0,7	738	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 420
13	17а	635,2	3,7319	0,1	1,1	0,3	0,9	781	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 416
14	17б	688,2	3,2398	0,07	0,4	0,2	0,2	522	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 210
15	17в	718,2	2,9522	0,07	0,4	0,2	0,2	536	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 254
16	18/1	3593,2	12,596	0,15	3,3	0,9	2,4	1 048	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 641
17	18б/2	3415,4	97,7831	0,207	7,6	6,8	0,8	760	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 175
18	19/1	3528,2	15,581	0,15	3,3	1,1	2,2	1 020	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 548
19	2/1	3996,2	51,7617	0,309	21,8	3,6	18,2	1 885	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	5 881
20	2/11	2645	160,4196	0,514	83,1	11,2	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 202
21	2/1б	4128,2	29,7515	0,309	21,8	2,1	19,8	1 930	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	6 058
22	2/3	770	216,4812	0,414	47,1	15,1	31,9	2 218	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	2 988
23	2/4	865,5	160,324	0,414	47,1	11,2	35,9	2 293	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 159
24	20/1	3444,2	18,73	0,15	3,3	1,3	2,0	989	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 434

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
25	22/2	2843,5	9,5782	0,207	7,6	0,7	7,0	1 427	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270
26	27/1	3426,2	17,7787	0,15	3,3	1,2	2,0	999	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 425
27	28/1	3468,2	14,4001	0,1	1,1	1,0	0,1	442	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 910
28	29/1	3509,2	10,8575	0,1	1,1	0,8	0,4	610	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 119
29	3/1з	3987,2	0,0505	0,051	0,2	0,0	0,2	503	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490
30	3/3а	1385	55,862	0,259	13,7	3,9	9,8	1 577	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 962
31	3/3б	1473	55,862	0,259	13,7	3,9	9,8	1 577	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 050
32	30/1	3577,2	7,6429	0,1	1,1	0,5	0,6	700	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 277
33	32/1	3544,8	9,3738	0,1	1,1	0,7	0,5	655	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 200
34	32/1г	3854,9	1,0825	0,051	0,2	0,1	0,1	437	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 292
35	33/1	3504,8	13,9005	0,1	1,1	1,0	0,2	476	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 980
36	34/1	3444,8	15,8686	0,207	7,6	1,1	6,5	1 400	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 845
37	35/1	3365,2	33,6474	0,207	7,6	2,4	5,3	1 317	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 682
38	35/1а	3390,8	15,8686	0,207	7,6	1,1	6,5	1 400	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 791
39	36/1	3286,2	34,6642	0,207	7,6	2,4	5,2	1 312	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 598
40	40/1	3195,2	82,6208	0,259	13,7	5,8	8,0	1 483	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 679
41	43/1	3247,2	0,5904	0,07	0,4	0,0	0,4	625	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 872
42	45/1а	3649,2	30,2107	0,15	3,3	2,1	1,2	850	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 499
43	5/1	3855,9	5,6748	0,07	0,4	0,4	0,0	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 188
44	5/3	1731	34,2782	0,207	7,6	2,4	5,2	1 314	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 045
45	5/4	1347,6	0,0757	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 828
46	52/1	3610	32,7314	0,15	3,3	2,3	1,0	810	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 420
47	52/1а	3787	4,2895	0,1	1,1	0,3	0,8	771	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 558
48	52а	3790	28,4419	0,125	2,0	2,0	0,0	316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 106
49	52в	3974	0,0757	0,051	0,2	0,0	0,2	501	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475
50	52г	3994	0,0505	0,025	0,0	0,0	0,0	283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 277
51	52д	4006	5,1096	0,1	1,1	0,4	0,8	755	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 761
52	53/1	3476,2	80,6225	0,259	13,7	5,6	8,1	1 491	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 967
53	58/1	3241,2	80,6225	0,207	7,6	5,6	2,0	993	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 234
54	59/1а	3134,2	88,1014	0,259	13,7	6,2	7,6	1 462	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 597
55	6/6	1122	21,2886	0,309	21,8	1,5	20,3	1 946	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 068
56	65/1в	2875,1	269,068	0,514	83,1	18,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 432
57	7	966,2	19,3785	0,612	131,4	1,4	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 524
58	7/1	3775,9	19,3204	0,15	3,3	1,4	1,9	983	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 759
59	7/3	1509	40,5106	0,259	13,7	2,8	10,9	1 625	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 134
60	7/3а	1515,5	6,2324	0,15	3,3	0,4	2,8	1 101	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 616
61	7/3б	1524,9	6,2324	0,15	3,3	0,4	2,8	1 101	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 625
62	7/6	1194,1	21,2886	0,309	21,8	1,5	20,3	1 946	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 140
63	8/1	3686,3	30,8996	0,15	3,3	2,2	1,1	839	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 526
64	8/3	1580	34,2782	0,259	13,7	2,4	11,3	1 643	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 223
65	9/1	3600,3	45,8901	0,15	3,3	3,2	0,1	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 966
66	9/11	2726,9	270,8066	0,514	83,1	18,9	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 284
67	9/3	2010	25,9465	0,207	7,6	1,8	5,8	1 354	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 364
68	т.1*	6688,6	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	9 169
69	т.1/11	2628	383,9259	0,514	83,1	26,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 185
70	т.10	1273	4,0019	0,15	3,3	0,3	3,0	1 118	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 391
71	т.10/2	2719,6	63,3585	0,414	47,1	4,4	42,7	2 411	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 131
72	т.10/2а	2715,6	63,7521	0,414	47,1	4,5	42,6	2 410	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 126
73	т.10/2б	2720,3	0,3936	0,125	2,0	0,0	2,0	995	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 715
74	т.10/2в	2742,8	0,3936	0,125	2,0	0,0	2,0	995	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 738
75	т.10/4	2460,5	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	4 941

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
76	т.10/4*	2780,5	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 261
77	т.10/4а	1742,5	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	4 223
78	т.10/4б	1880,5	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	4 361
79	т.10/6	1258,2	21,2886	0,125	2,0	1,5	0,5	681	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 939
80	т.101а/10	2313,2	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	4 452
81	т.105/10	2375,5	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	4 515
82	т.10а/11	2769	269,068	0,514	83,1	18,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 326
83	т.11/2	2974,2	16,0074	0,207	7,6	1,1	6,5	1 399	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 374
84	т.11/2а	3017,2	15,4826	0,207	7,6	1,1	6,5	1 402	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 419
85	т.11/4	3416,6	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 897
86	т.11/4	2616,6	0,0505	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 097
87	т.11/4а	4216,6	0,0505	0,309	21,8	0,0	21,8	1 986	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	6 203
88	т.12 б/2	3137,4	35,0982	0,207	7,6	2,5	5,2	1 309	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 447
89	т.12/2	3062,2	9,5454	0,207	7,6	0,7	7,0	1 427	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 489
90	т.127/10	1029,1	1,9025	0,1	1,1	0,1	1,0	813	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 842
91	т.129/10	1050,6	1,9025	0,1	1,1	0,1	1,0	813	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 863
92	т.13	1473	4,0019	0,15	3,3	0,3	3,0	1 118	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 591
93	т.13/11	2834,1	269,068	0,514	83,1	18,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 391
94	т.13/5	211,3	6,0684	0,082	0,7	0,4	0,2	542	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	754
95	т.14/5	232,9	6,0684	0,1	1,1	0,4	0,7	735	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	968
96	т.15/2	3314,7	7,5773	0,15	3,3	0,5	2,7	1 090	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 405
97	т.15/2а	3254,7	7,5773	0,1	1,1	0,5	0,6	702	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 956
98	т.15/5	253	0,3936	0,051	0,2	0,0	0,2	483	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	736
99	т.16	305,9	865,1632	0,612	131,4	60,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	2 863
100	т.16/2	3194,7	7,5773	0,15	3,3	0,5	2,7	1 090	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 285
101	т.17	615,2	6,52	0,1	1,1	0,5	0,7	726	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 341
102	т.17/5	257,2	5,6748	0,1	1,1	0,4	0,7	744	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 001
103	т.18	685	858,6431	0,612	131,4	60,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 242
104	т.18/2	2668,6	19,3204	0,514	83,1	1,4	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 226
105	т.18/2б	2699,7	11,1527	0,1	1,1	0,8	0,3	600	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300
106	т.18/5	283,2	0,7873	0,082	0,7	0,1	0,6	707	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990
107	т.18/в	2637	63,7521	0,414	47,1	4,5	42,6	2 410	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 047
108	т.19	795	858,0199	0,612	131,4	60,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 352
109	т.19/10	656	707,8741	0,612	131,4	49,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 213
110	т.2	9	1092,1991	0,612	131,4	76,4	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	2 566
111	т.2/1в	4212,2	23,5191	0,309	21,8	1,6	20,2	1 942	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	6 154
112	т.2/1г	4650,2	23,5191	0,259	13,7	1,6	12,1	1 674	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 324
113	т.2/1д	4901,6	15,1874	0,1	1,1	1,1	0,1	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 272
114	т.2/1е	5016,9	15,1874	0,1	1,1	1,1	0,1	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 388
115	т.2/1ж	5053,6	15,1874	0,1	1,1	1,1	0,1	371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 424
116	т.2/3а	1147	56,1572	0,259	13,7	3,9	9,8	1 576	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 723
117	т.2/4а	1025,5	158,0279	0,414	47,1	11,1	36,0	2 296	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 322
118	т.2/4б	969,5	158,0279	0,414	47,1	11,1	36,0	2 296	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 266
119	т.2/4в	1474,1	155,7368	0,259	13,7	10,9	2,8	1 102	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 576
120	т.2/4г	1074,9	156,7713	0,309	21,8	11,0	10,9	1 624	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 698
121	т.2/4д	1081,1	156,7713	0,309	21,8	11,0	10,9	1 624	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 705
122	т.2/4е	1049,3	156,7713	0,309	21,8	11,0	10,9	1 624	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 673
123	т.2/4ж	1033,6	155,7368	0,259	13,7	10,9	2,8	1 102	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 135
124	т.2/4ж	1542,9	155,7368	0,259	13,7	10,9	2,8	1 102	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 645
125	т.2/4м	1453,1	156,7713	0,414	47,1	11,0	36,1	2 298	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 751
126	т.20	867	814,9179	0,612	131,4	57,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 424

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
127	т.20/2	2733	18,894	0,207	7,6	1,3	6,3	1 387	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120
128	т.21	1234,2	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 373
129	т.22	1624,6	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 764
130	т.22/11	2874,2	269,068	0,514	83,1	18,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 432
131	т.23/10	1020	680,6812	0,612	131,4	47,6	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 577
132	т.23б/2	3488,5	78,2986	0,207	7,6	5,5	2,1	1 016	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 504
133	т.24/1	3535,2	56,465	0,259	13,7	3,9	9,8	1 575	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 110
134	т.24/2	2724,3	569,5428	0,414	47,1	39,8	7,3	1 444	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 169
135	т.25/1	3447,2	64,3669	0,259	13,7	4,5	9,2	1 549	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 996
136	т.25/1а	3391,2	66,2366	0,259	13,7	4,6	9,1	1 542	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 933
137	т.25/1б	3403,2	65,6462	0,259	13,7	4,6	9,1	1 544	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 947
138	т.25/2	2951,5	9,5782	0,207	7,6	0,7	7,0	1 427	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 378
139	т.26/1	3355,2	84,9666	0,259	13,7	5,9	7,8	1 474	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 830
140	т.26/1а	3255,2	87,7876	0,259	13,7	6,1	7,6	1 464	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 719
141	т.28/2	2744,6	19,3204	0,259	13,7	1,4	12,4	1 686	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 430
142	т.29/2	2772,6	18,4348	0,259	13,7	1,3	12,4	1 688	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 461
143	т.3/1	3922,2	51,7869	0,259	13,7	3,6	10,1	1 590	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 512
144	т.3/1а	3810,2	51,8879	0,259	13,7	3,6	10,1	1 590	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 400
145	т.3/1б	3696,2	54,4464	0,259	13,7	3,8	9,9	1 581	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 278
146	т.3/1в	3639,2	56,4398	0,259	13,7	3,9	9,8	1 575	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 214
147	т.3/1г	3830,2	0,0505	0,051	0,2	0,0	0,2	503	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 333
148	т.3/1д	3912,2	51,8374	0,259	13,7	3,6	10,1	1 590	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 502
149	т.3/1и	3731,2	1,9934	0,07	0,4	0,1	0,3	576	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 307
150	т.3/4	1191,6	1,2566	0,414	47,1	0,1	47,0	2 480	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	3 671
151	т.3/4а	1252,6	1,1809	0,051	0,2	0,1	0,1	430	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 682
152	т.3/4б	1272,6	1,1809	0,1	1,1	0,1	1,0	825	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 097
153	т.32/1а	3620,8	3,4038	0,07	0,4	0,2	0,2	514	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 135
154	т.32/1б	3762,9	3,3786	0,07	0,4	0,2	0,2	515	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 278
155	т.32/1в	3780,9	1,5745	0,07	0,4	0,1	0,3	592	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 373
156	т.32/1д	3876,9	1,0825	0,051	0,2	0,1	0,1	437	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 314
157	т.32/1е	4056,9	1,0825	0,051	0,2	0,1	0,1	437	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 494
158	т.32/2	2908,4	495,0165	0,514	83,1	34,6	48,5	2 502	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 411
159	т.36/1а	3274,2	35,4515	0,207	7,6	2,5	5,1	1 308	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 582
160	т.37/1	3343,2	1,0169	0,207	7,6	0,1	7,6	1 461	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 804
161	т.38/1	3350,7	0,656	0,207	7,6	0,0	7,6	1 463	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 813
162	т.39/1	3217,2	36,5632	0,259	13,7	2,6	11,2	1 637	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 854
163	т.39/1а	3111,2	257,3981	0,414	47,1	18,0	29,1	2 158	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 269
164	т.39/1б	3017,8	257,9229	0,414	47,1	18,0	29,0	2 157	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 175
165	т.39/1в	3157,2	86,6759	0,259	13,7	6,1	7,7	1 468	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 625
166	т.39/1г	3229,2	80,6198	0,259	13,7	5,6	8,1	1 491	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 720
167	т.39/1д	3267,2	44,0567	0,207	7,6	3,1	4,5	1 261	106	190	250	361	448	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 529
168	т.39/1к	3483,2	51,9585	0,207	7,6	3,6	4,0	1 215	106	190	250	361	448	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 698
169	т.4	103	1084,7858	0,612	131,4	75,9	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	2 660
170	т.40/2	3380,5	39,5013	0,514	83,1	2,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 938
171	т.40/2а	3674,5	7,9709	0,15	3,3	0,6	2,7	1 087	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 761
172	т.40/2б	3494	26,3149	0,309	21,8	1,8	20,0	1 936	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	5 430
173	т.40/2б*	4231,4	26,3149	0,309	21,8	1,8	20,0	1 936	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	6 168
174	т.40г/2	3504,5	7,9709	0,15	3,3	0,6	2,7	1 087	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 591
175	т.41/2и	6006,4	26,2896	0,309	21,8	1,8	20,0	1 937	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	7 943
176	т.41/2к	6196,4	16,3178	0,259	13,7	1,1	12,6	1 694	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 890
177	т.42/1	3272,1	1,4433	0,1	1,1	0,1	1,0	820	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 092

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
178	т.42/2	5231,4	26,3149	0,309	21,8	1,8	20,0	1 936	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	7 168
179	т.43/1	3275,2	1,4105	0,1	1,1	0,1	1,0	821	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 096
180	т.45/2	7055	16,2926	0,259	13,7	1,1	12,6	1 694	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 749
181	т.46/2	5297,8	26,3149	0,309	21,8	1,8	20,0	1 936	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	-	-	-	-	-	-	-	-	7 234
182	т.4а	163	865,1884	0,514	83,1	60,5	22,6	2 007	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	2 170
183	т.4в	147	219,5974	0,414	47,1	15,4	31,7	2 213	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	2 360
184	т.5	255,9	865,1884	0,612	131,4	60,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	2 813
185	т.5/11	2660,4	301,2797	0,514	83,1	21,1	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 218
186	т.5/2	3266,7	7,7009	0,514	83,1	0,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 824
187	т.5/2а	3296,7	7,6757	0,15	3,3	0,5	2,7	1 089	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 386
188	т.5/2в	2641,7	0,5576	0,1	1,1	0,0	1,1	834	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 476
189	т.5/4а	1602,6	0,0757	0,414	47,1	0,0	47,1	2 481	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	4 083
190	т.5/6	1004	23,1911	0,309	21,8	1,6	20,2	1 943	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	2 947
191	т.51/2	3460,5	26,3149	0,514	83,1	1,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	6 018
192	т.51а/10	1358,5	19,3785	0,612	131,4	1,4	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 916
193	т.52/1б	3927	4,2643	0,1	1,1	0,3	0,8	771	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 698
194	т.52/1в	4014	4,1659	0,1	1,1	0,3	0,8	773	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 787
195	т.52/1г	4101	2,0665	0,1	1,1	0,1	1,0	810	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 911
196	т.52б	3919	5,1853	0,1	1,1	0,4	0,8	753	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 672
197	т.53/1а	3538	32,7314	0,15	3,3	2,3	1,0	810	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 348
198	т.55/10	1687,4	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 827
199	т.55/10*	1498,1	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 637
200	т.56/2	3343,1	137,2844	0,514	83,1	9,6	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 900
201	т.59/1	3214,2	80,6225	0,259	13,7	5,6	8,1	1 491	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 705
202	т.6/2	3034,7	13,9005	0,514	83,1	1,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 592
203	т.6/2а	3174,7	7,7009	0,514	83,1	0,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 732
204	т.6/4б	1533,1	1,0345	0,15	3,3	0,1	3,2	1 140	106	190	250	361	448	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 673
205	т.6/4в	1584,1	0,2271	0,1	1,1	0,0	1,1	839	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 424
206	т.6/4г	1564,1	0,8074	0,1	1,1	0,1	1,1	830	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 395
207	т.6/4е	1584,1	0,0757	0,07	0,4	0,0	0,4	641	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 225
208	т.6/4ж	1624,1	0,0505	0,07	0,4	0,0	0,4	641	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 265
209	т.6/4з	1794,1	0,7317	0,1	1,1	0,1	1,1	832	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 626
210	т.6/4и	1798,1	0,7065	0,1	1,1	0,0	1,1	832	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 630
211	т.6/6	1205,4	21,2886	0,309	21,8	1,5	20,3	1 946	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	3 152
212	т.64/1	2973,8	4,2239	0,1	1,1	0,3	0,8	772	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 746
213	т.64/1а	3040,8	3,4367	0,1	1,1	0,2	0,9	786	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 827
214	т.65/1а	2884,8	269,068	0,414	47,1	18,8	28,3	2 140	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 025
215	т.65/1б	2919,8	262,1468	0,414	47,1	18,3	28,8	2 151	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 071
216	т.68	1939,7	7,4385	0,612	131,4	0,5	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	4 497
217	т.7/11	2695,7	281,9593	0,514	83,1	19,7	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 253
218	т.7/2	3017,2	25,6109	0,514	83,1	1,8	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 575
219	т.7/2а	3046,2	2,1321	0,082	0,7	0,1	0,5	674	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 720
220	т.7/2б	3183,2	4,1987	0,082	0,7	0,3	0,4	613	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 797
221	т.7/2в	3211,2	3,6738	0,082	0,7	0,3	0,4	630	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 841
222	т.7/4	1634,1	0,2019	0,1	1,1	0,0	1,1	840	106	190	250	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 474
223	т.71/1	1870,7	19,3785	0,612	131,4	1,4	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	4 428
224	т.77/10	911,7	814,9179	0,612	131,4	57,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 469
225	т.8	1092	4,0019	0,15	3,3	0,3	3,0	1 118	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 210
226	т.8/2	2868,7	16,9915	0,259	13,7	1,2	12,5	1 692	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 561
227	т.8/2а	2858,2	62,9069	0,414	47,1	4,4	42,7	2 411	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 270
228	т.8/4	1674,1	0,1766	0,15	3,3	0,0	3,3	1 146	106	190	250	361	448	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 820

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
229	т.9	1243	4,0019	0,15	3,3	0,3	3,0	1 118	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 361
230	т.9/2	2902,2	16,0074	0,259	13,7	1,1	12,6	1 695	106	190	250	361	448	648	850	1 230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 597
231	т.9/4	1775,1	0,1514	0,15	3,3	0,0	3,3	1 146	106	190	250	361	448	648	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921
232	т.9/4а	1805,1	0,1009	0,07	0,4	0,0	0,4	640	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 445
233	т.9/4б	1894,1	0,0757	0,07	0,4	0,0	0,4	641	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 535
234	т.9/4в	1935,1	0,0505	0,07	0,4	0,0	0,4	641	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 576
235	т.9/4г	1985,1	0,0252	0,07	0,4	0,0	0,4	642	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 627
236	т.95а/10	1928,4	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	4 068
237	т.96/10	2229,5	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	4 369
238	т.ВК1(26)	2566,3	569,5428	0,414	47,1	39,8	7,3	1 444	106	190	250	361	448	648	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 011
239	т.ВК3	2511	411,0532	0,514	83,1	28,7	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	5 068
240	т.ВК5	2605	495,6246	0,514	83,1	34,7	48,5	2 502	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 107
241	т.ВК6	2748,4	495,0669	0,514	83,1	34,6	48,5	2 502	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	-	-	-	-	-	-	5 251
242	т.к.1	37	346,9767	0,612	131,4	24,3	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	2 594
243	т.к.12/5	137,3	7,4133	0,082	0,7	0,5	0,2	471	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	609
244	т.к27 б/2	3071,8	322,6086	0,414	47,1	22,6	24,5	2 054	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 126
245	т.к34/2	3020,4	357,7069	0,414	47,1	25,0	22,1	1 993	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	5 013
246	т/к 106	2465	1476,2206	0,612	131,4	103,2	28,2	2 139	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	-	-	-	-	-	-	-	4 604
247	т/к 39	964,2	814,9179	0,612	131,4	57,0	52,3	2 557	106	190	250	361	448	648	850	1 230	1 526	1 937	2 178	2 524	-	-	-	-	-	3 522
248	т/к31/2	2800,3	0,0505	0,125	2,0	0,0	2,0	998	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 798
249	т/к31/2а	2818,3	0,0505	0,125	2,0	0,0	2,0	998	106	190	250	361	448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 816

Таблица А.2.16 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Волхонка-ЗИЛ»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ВЗ-4/14	2595,7	8,7906	0,414	47,1	0,6	46,5	2 522	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 118
2	ВЗ-7/14б	2170,2	54,0603	0,309	21,8	3,8	18,1	1 909	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	4 079
3	ВЗ-6/14б	1936,7	127,4801	0,414	47,1	8,9	38,2	2 380	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 317
4	ВЗ-6/14	2312,2	65,9461	0,414	47,1	4,6	42,5	2 456	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 769
5	ВЗ-5/14	2398,7	62,4907	0,414	47,1	4,4	42,7	2 461	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 859
6	ВЗ-12/14	2655,3	25,3249	0,207	7,6	1,8	5,9	1 370	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 025
7	ВЗ-11/14	2544,9	53,7001	0,207	7,6	3,8	3,9	1 212	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 757
8	ВЗ-10/14б	2226,2	43,1312	0,309	21,8	3,0	18,8	1 932	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	4 159
9	ВЗ-11/14б	2330,2	43,1312	0,309	21,8	3,0	18,8	1 932	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	4 263
10	ВЗ-3/25	1031,3	267,5776	0,514	83,1	18,7	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 787
11	ВЗ-5/25	1166,7	240,373	0,414	47,1	16,8	30,3	2 223	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 390
12	ВЗ-4/25	1132,7	267,5776	0,414	47,1	18,7	28,4	2 181	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	3 314
13	ВЗ-1/14б	1205,1	240,373	0,414	47,1	16,8	30,3	2 223	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 428
14	ВЗ-2/14б	1308,6	240,373	0,414	47,1	16,8	30,3	2 223	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 532
15	ВЗ-3/14б	1515,7	229,4552	0,414	47,1	16,0	31,0	2 240	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 755
16	ВЗ-5/23	1547,6	10,9179	0,207	7,6	0,8	6,9	1 435	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 983
17	ВЗ-4/23	1663,7	66,1262	0,207	7,6	4,6	3,0	1 125	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 788
18	ВЗ-8/14	2543	2,9377	0,15	3,3	0,2	3,1	1 132	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 675
19	ВЗ-7/25	2152,7	492,6982	0,7	187,1	34,5	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 908
20	ВЗ-5/35	465,2	1079,0774	0,7	187,1	75,5	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 221
21	ВЗ-3/35	276,2	1080,3155	0,7	187,1	75,5	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 032

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
22	ВЗ-1/25	564,2	335,651	0,514	83,1	23,5	59,6	2 715	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 279
23	ВЗ-2/25	687,3	327,5921	0,514	83,1	22,9	60,2	2 723	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 410
24	ВЗ-13/25	1352,7	642,2842	0,7	187,1	44,9	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 108
25	ВЗ-7/35	1403,7	149,5859	0,7	187,1	10,5	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 159
26	ВЗ-6/35	716,2	743,4263	0,7	187,1	52,0	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 472
27	ВЗ-17/35	767,2	101,1422	0,7	187,1	7,1	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 523
28	ВЗ-15/35	867,2	1,9472	0,309	21,8	0,1	21,7	2 015	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	2 882
29	ВЗ-1/35	28,1	1243,1379	0,7	187,1	86,9	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	2 783
30	ВЗ-2/36	63,8	1256,8775	0,612	131,4	87,9	43,6	2 475	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	2 538
31	ВЗ-1/31	757,4	1165,1787	0,612	131,4	81,5	50,0	2 577	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 334
32	ВЗ-3/36	346,1	1256,8775	0,612	131,4	87,9	43,6	2 475	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	2 821
33	ВЗ-4/36	457,5	1182,4447	0,612	131,4	82,7	48,8	2 558	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 016
34	ВЗ-6/36	634,8	1165,1787	0,612	131,4	81,5	50,0	2 577	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 212
35	ВЗ-К58П	615,3	8,0139	0,15	3,3	0,6	2,7	1 092	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 707
36	ВЗ-К59П	605,3	17,266	0,15	3,3	1,2	2,1	1 007	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 613
37	ВЗ-17/36	810,3	1,2381	0,1	1,1	0,1	1,0	823	106	192	252	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 634
38	ВЗ-2/35	142,2	1243,1379	0,7	187,1	86,9	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	2 898
39	ВЗ-13/15	2939,1	55,9062	0,612	131,4	3,9	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	5 694
40	ВЗ-15/15	2973,5	8,5992	0,15	3,3	0,6	2,7	1 087	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 060
41	ВЗ-2/31	1204,4	743,3216	0,612	131,4	52,0	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	3 960
42	ВЗ-4/31	1223,4	44,9321	0,207	7,6	3,1	4,5	1 266	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 489
43	ВЗ-2/36	1436,3	1256,8775	0,612	131,4	87,9	43,6	2 475	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 911
44	ВЗ-4/26	3821,3	297,156	0,514	83,1	20,8	62,3	2 751	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	6 572
45	ВЗ-1/26	1561,4	260,1816	0,514	83,1	18,2	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 317
46	ВЗ-2/72	1827,4	891,1055	0,514	83,1	62,3	20,8	1 990	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	3 818
47	ВЗ-2/26	1667,4	902,0571	0,514	83,1	63,1	20,0	1 968	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	3 636
48	ВЗ-3/26	1681,9	10,9516	0,207	7,6	0,8	6,9	1 435	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 117
49	ВЗ-9/31	1330,4	39,6757	0,207	7,6	2,8	4,9	1 296	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 626
50	ВЗ-6/31	1305,4	56,514	0,207	7,6	4,0	3,7	1 194	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 499
51	ВЗ-3/27	1953,4	891,1055	0,514	83,1	62,3	20,8	1 990	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	3 944
52	ВЗ-4/27	2018,7	817,1117	0,514	83,1	57,1	26,0	2 125	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	4 144
53	ВЗ-6/32	2104,4	358,4968	0,414	47,1	25,1	22,0	2 024	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	4 128
54	ВЗ-13/32	2154,4	355,4691	0,414	47,1	24,9	22,2	2 030	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	4 184
55	ВЗ-10/32	2247,7	207,4139	0,414	47,1	14,5	32,6	2 272	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 519
56	ВЗ-3/37	1811,8	373,222	0,612	131,4	26,1	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 567
57	ВЗ-1/79	1937,2	356,3837	0,612	131,4	24,9	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 693
58	ВЗ-2/79	2051,7	289,0982	0,514	83,1	20,2	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 807
59	ВЗ-9/79	2358,8	180,3473	0,414	47,1	12,6	34,5	2 310	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 669
60	ВЗ-16/79	2408,8	139,6473	0,414	47,1	9,8	37,3	2 365	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 773
61	ВЗ-6/75	3194,7	8,6668	0,1	1,1	0,6	0,5	672	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 866
62	ВЗ-7/75	3585,9	1,6996	0,15	3,3	0,1	3,2	1 141	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 727
63	ВЗ-2/77	3035,9	99,0794	0,414	47,1	6,9	40,2	2 416	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 452
64	ВЗ-13/75	2909,4	14,6097	0,1	1,1	1,0	0,1	420	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330
65	ВЗ-5/20	2245,7	359,5212	0,514	83,1	25,1	58,0	2 692	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	4 938
66	ВЗ-2/20	2348,7	200,9645	0,414	47,1	14,1	33,0	2 281	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 630
67	ВЗ-3/20	2477,7	155,8298	0,414	47,1	10,9	36,2	2 343	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 821
68	ВЗ-4/20	2537,7	122,7273	0,414	47,1	8,6	38,5	2 386	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 924
69	ВЗ-К-18Д	2638,7	3,0277	0,207	7,6	0,2	7,4	1 468	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 107
70	ВЗ-1/77	2737,7	119,6996	0,414	47,1	8,4	38,7	2 390	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 128
71	ВЗ-6"/79	3543,8	36,9631	0,15	3,3	2,6	0,7	728	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 272
72	ВЗ-3/79	2608,8	129,8888	0,414	47,1	9,1	38,0	2 377	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 986

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
73	ВЗ-4/79	2703,8	129,8888	0,414	47,1	9,1	38,0	2 377	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 081
74	ВЗ-6/79	2912,8	74,6129	0,207	7,6	5,2	2,4	1 054	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 967
75	ВЗ-2/14	2512	489,4341	0,612	131,4	34,2	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	5 267
76	ВЗ-12/35	3781	3,7143	0,309	21,8	0,3	21,6	2 012	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	5 793
77	ВЗ-8/25	2252,7	3,2641	0,259	13,7	0,2	13,5	1 752	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 005
78	ВЗ-1/15	3351	352,173	0,414	47,1	24,6	22,5	2 036	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	5 387
79	ВЗ-3/14	2677	477,2331	0,612	131,4	33,4	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	5 432
80	ВЗ-5/15	2858,1	465,2235	0,612	131,4	32,5	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	5 613
81	ВЗ-9/14	2677,7	8,7906	0,15	3,3	0,6	2,7	1 085	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 763
82	ВЗ-9/14-1	2688,7	1,2944	0,15	3,3	0,1	3,2	1 144	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 833
83	ВЗ-3/15	2868,1	406,8861	0,414	47,1	28,5	18,6	1 927	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	4 795
84	ВЗ-12/15	3219	403,5207	0,414	47,1	28,2	18,9	1 934	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 153
85	ВЗ-2/15	3270	392,1076	0,414	47,1	27,4	19,7	1 958	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 228
86	ВЗ-7/26	3385,5	352,173	0,414	47,1	24,6	22,5	2 036	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	5 421
87	ВЗ-6/26	3457,5	352,173	0,414	47,1	24,6	22,5	2 036	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	5 493
88	ВЗ-9/26	3560	50,1771	0,309	21,8	3,5	18,3	1 917	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 477
89	ВЗ-9/16	3316	22,7137	0,612	131,4	1,6	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	6 071
90	ВЗ-9/15	3165,1	45,5961	0,612	131,4	3,2	62,7	2 755	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	2 577	-	-	-	-	-	5 920
91	ВЗ-14/15	3328,6	19,2807	0,207	7,6	1,3	6,3	1 398	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 727
92	ВЗ-12/16	3215,4	57,7873	0,414	47,1	4,0	43,0	2 466	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 682
93	ВЗ-1/16	3288	8,4228	0,414	47,1	0,6	46,5	2 523	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 811
94	ВЗ-6/72	3474,2	8,4228	0,414	47,1	0,6	46,5	2 523	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 997
95	ВЗ-6/20	2480,7	340,6795	0,414	47,1	23,8	23,3	2 057	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	-	-	-	-	-	-	-	4 538
96	ВЗ-2/73	2858,3	225,5872	0,414	47,1	15,8	31,3	2 245	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 104
97	ВЗ-1/73	2965,4	217,4944	0,414	47,1	15,2	31,9	2 257	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 223
98	ВЗ-7/73	3194,4	86,6415	0,309	21,8	6,1	15,8	1 835	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 029
99	ВЗ-9/73	3317,4	30,0156	0,207	7,6	2,1	5,5	1 346	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 664
100	ВЗ-6/73	3023,4	100,8261	0,309	21,8	7,1	14,8	1 800	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 823
101	ВЗ-16/75	2730,7	109,307	0,414	47,1	7,6	39,4	2 403	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 134
102	ВЗ-1/75	2780,7	49,2925	0,414	47,1	3,4	43,6	2 476	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 257
103	ВЗ-20/75	2980,7	29,359	0,414	47,1	2,1	45,0	2 499	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 480
104	ВЗ-5/75	3125,1	34,4194	0,309	21,8	2,4	19,4	1 951	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 076
105	ВЗ-7/75	3179,1	1,6996	0,15	3,3	0,1	3,2	1 141	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 320
106	ВЗ-4/75	3031,7	49,2542	0,259	13,7	3,4	10,3	1 617	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 649
107	ВЗ-14/75	2849,7	19,9335	0,125	2,0	1,4	0,6	711	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 561
108	ВЗ-11/35	19	0,5853	0,051	0,2	0,0	0,2	466	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	485
109	ВЗ-6/37	2029,8	16,8383	0,15	3,3	1,2	2,1	1 012	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 041
110	ВЗ-3/32	2403,6	148,0552	0,309	21,8	10,4	11,5	1 671	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074
111	ВЗ-2/16	3131,4	107,366	0,414	47,1	7,5	39,6	2 406	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 537
112	ВЗ-7/77	2505,7	108,7509	0,414	47,1	7,6	39,5	2 404	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	4 910
113	ВЗ-9/77	2668,3	108,7509	0,309	21,8	7,6	14,2	1 780	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 448
114	ВЗ-8/77	2894,9	65,8111	0,309	21,8	4,6	17,2	1 883	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	4 778
115	ВЗ-3/75	3535,9	99,0794	0,414	47,1	6,9	40,2	2 416	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	5 952
116	ВЗ-11/15б	2630,2	42,3658	0,259	13,7	3,0	10,8	1 639	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 270
117	ВЗ-4/14б	1586,7	193,6063	0,414	47,1	13,5	33,5	2 291	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 967	2 217	-	-	-	-	-	-	3 878
118	ВЗ-3/23	1714,2	38,2913	0,207	7,6	2,7	4,9	1 303	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 017

Таблица А.2.17 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Жулебино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Ж-ТК3/7/1	2580,8	19,648	0,612	131,4	1,4	130,1	3 423	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	-	-	-	-	6 003
2	Ж-ТК1/4	1159,3	478,4053	0,8	265,6	33,5	188,2	3 817	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	4 976
3	Ж-ТК1/5	1294,4	36,4463	0,8	265,6	2,5	188,2	3 817	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	5 111
4	Ж-ТК1/4/1	1256	441,9591	0,414	47,1	30,9	16,2	1 850	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	-	-	-	-	-	-	-	-	3 106
5	Ж-ТК1/3	1034,1	478,4053	0,8	265,6	33,5	188,2	3 817	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	4 851
6	Ж-ЦТП7-Ж/6Т	999,1	132,9969	0,359	32,4	9,3	23,1	2 055	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	3 054
7	Ж-ТК1/4/2	1476,1	343,2344	0,414	47,1	24,0	23,1	2 055	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	3 531
8	Ж-ТК1/4/3	1717,1	196,9378	0,414	47,1	13,8	33,3	2 290	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 007
9	Ж-ТК1/4/5	2037,1	94,6324	0,259	13,7	6,6	7,1	1 452	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 489
10	Ж-КП-1	52	1775,4738	0,8	265,6	124,2	141,5	3 509	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	-	-	-	-	3 561
11	Ж-КП-53	473	3477,3659	0,8	265,6	243,2	22,5	2 039	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	2 512
12	Ж-ТК1/10	552,7	1480,093	0,612	131,4	103,5	27,9	2 174	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	2 727
13	Ж-ТК1/1	652,8	478,4053	0,8	265,6	33,5	188,2	3 817	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	4 470
14	Ж-ТК1/2	762,5	478,4053	0,8	265,6	33,5	188,2	3 817	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	4 579
15	Ж-ТК1/10/1	664,4	1258,2183	0,612	131,4	88,0	43,5	2 477	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	3 141
16	Ж-ТК1/6	587,3	1518,8676	0,612	131,4	106,2	25,2	2 109	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	2 697
17	Ж-ТК1/6/1	723,6	1518,8676	0,612	131,4	106,2	25,2	2 109	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	2 833
18	Ж-ТК1/7	841,9	1518,8676	0,612	131,4	106,2	25,2	2 109	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	2 951
19	Ж-ТК1/11	877	1258,2183	0,612	131,4	88,0	43,5	2 477	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	3 354
20	Ж-ЦТП 05-08-007	944,6	71,1022	0,309	21,8	5,0	16,9	1 873	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	-	-	-	-	-	-	-	-	2 818
21	Ж-ТК1/12	1044,4	1054,1191	0,612	131,4	73,7	57,7	2 693	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	3 738
22	Ж-ТК1/13	1136,4	1054,1191	0,612	131,4	73,7	57,7	2 693	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	3 830
23	Ж-ТК3/5	2445,8	298,6037	0,414	47,1	20,9	26,2	2 133	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	4 579
24	Ж-ТК1/14	1261,5	1054,1191	0,612	131,4	73,7	57,7	2 693	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	3 955
25	Ж-КП-3	1281,8	1028,4149	0,612	131,4	71,9	59,5	2 718	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	3 999
26	Ж-ТК3/4	2553,8	258,321	0,414	47,1	18,1	29,0	2 198	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	4 752
27	Ж-ТК1/9	1701	80,9491	0,309	21,8	5,7	16,2	1 850	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	-	-	-	-	-	-	-	-	3 551
28	Ж-ТК1/7/1	992,7	1518,8676	0,8	265,6	106,2	159,4	3 635	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	3 570	-	-	-	4 627
29	Ж-ТК1/8	1320,8	1466,564	0,612	131,4	102,6	28,9	2 195	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	3 516
30	Ж-ТК3/7	2452,8	1045,1939	0,612	131,4	73,1	58,4	2 702	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	5 155
31	Ж-ТК3/4/1	2757,8	212,7951	0,414	47,1	14,9	32,2	2 267	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 025
32	Ж-ТК4/1	2386,8	545,5256	0,612	131,4	38,1	93,3	3 103	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	5 490
33	Ж-ТС4/6/1	2433	110,1061	0,309	21,8	7,7	14,1	1 778	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 211
34	Ж-ТК3/2	1932,5	482,8893	0,414	47,1	33,8	13,3	1 747	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 679
35	Ж-ТК3/1	1857	1028,4149	0,612	131,4	71,9	59,5	2 718	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	4 575
36	Ж-ТС4/5	2368	314,7168	0,414	47,1	22,0	25,1	2 106	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	4 474
37	Ж-ТК3/10	2286,4	98,8525	0,414	47,1	6,9	40,2	2 420	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 706
38	Ж-ТК4/2	2557,6	545,5256	0,612	131,4	38,1	93,3	3 103	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	5 661
39	Ж-ТК4/4	3421,7	312,0662	0,612	131,4	21,8	109,6	3 254	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	3 167	-	-	-	-	6 676
40	Ж-ТК6/1	3496,6	312,0662	0,414	47,1	21,8	25,3	2 110	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	5 607
41	Ж-ТК6/2	3587,2	312,0662	0,414	47,1	21,8	25,3	2 110	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	5 697
42	Ж-ТК6/3	3736,2	234,9536	0,414	47,1	16,4	30,7	2 234	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 970
43	Ж-ТК6/4	3867,8	131,3694	0,414	47,1	9,2	37,9	2 379	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 246
44	Ж-ТК6/6	4793,2	83,6346	0,414	47,1	5,8	41,2	2 439	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	7 232
45	К-ЦТП7-Ж/34В	4722,6	102,5611	0,414	47,1	7,2	39,9	2 415	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	7 138
46	Ж-ТК3/8	2747,8	310,8804	0,414	47,1	21,7	25,3	2 112	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	4 860
47	Ж-СЛ3/11	3314,8	195,2753	0,414	47,1	13,7	33,4	2 292	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 607
48	Ж-3/8/1	2850,1	115,605	0,414	47,1	8,1	39,0	2 399	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 249
49	Ж-ТК3/8/2	2974,6	115,605	0,414	47,1	8,1	39,0	2 399	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 373

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
50	Ж-ТК3/14	3328,2	429,9768	0,414	47,1	30,1	17,0	1 878	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	-	-	-	-	-	-	-	-	5 206
51	Ж-ТК3/7/3	3230,1	734,3135	0,612	131,4	51,4	80,1	2 966	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	2 581	-	-	-	-	-	6 196
52	Ж-ТК5/1	4422,7	321,2774	0,414	47,1	22,5	24,6	2 094	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	6 517
53	Ж-ТК3/13	3717,2	321,2774	0,414	47,1	22,5	24,6	2 094	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	-	-	-	-	-	-	-	5 811
54	Ж-ТК3/12	3448,8	115,9887	0,414	47,1	8,1	39,0	2 398	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 554	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 847

Таблица А.2.18 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Красная Пресня»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1	k030922	7331,7	120,098	0,8	265,6	8,4	257,2	4 150	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	11 482
2	k030917	7516,9	100,8979	0,8	265,6	7,1	258,6	4 156	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	11 673
3	k030918	7452,5	100,8979	0,8	265,6	7,1	258,6	4 156	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	11 609
4	k030921	7238,2	135,1211	0,8	265,6	9,4	256,2	4 145	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	11 383
5	k030920	0	416,84	0,8	265,6	29,1	236,5	4 049	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	-	-	4 049
6	k030919	7074,7	157,9029	0,514	83,1	11,0	72,1	2 857	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 931
7	k030915/1	7661,2	42,1418	0,15	3,3	2,9	0,3	585	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 247
8	k030909/12	6906,8	180,081	0,514	83,1	12,6	70,5	2 838	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 745
9	k030909/11	6793,5	191,7089	0,514	83,1	13,4	69,7	2 829	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 622
10	k030909/10	6757,2	193,5024	0,514	83,1	13,5	69,6	2 827	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 585
11	k030909/6	6356,6	218,5517	0,514	83,1	15,3	67,8	2 806	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 163
12	k030909/5	6342,6	236,2589	0,514	83,1	16,5	66,6	2 791	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 134
13	k030915	7656,2	79,9743	0,8	265,6	5,6	260,1	4 163	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	11 819
14	k030909/7	6457,3	216,7583	0,514	83,1	15,2	68,0	2 808	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 265
15	k030909/9	6645,3	205,1303	0,514	83,1	14,3	68,8	2 818	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 463
16	k030909/13	6912,8	178,2875	0,514	83,1	12,5	70,6	2 840	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	9 753
17	k030909/4	6189,1	238,0439	0,514	83,1	16,6	66,5	2 790	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	8 979
18	k030909/3	6163,1	255,7511	0,514	83,1	17,9	65,2	2 774	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	8 937
19	k030901	4811,8	529,2346	0,996	472,4	37,0	435,3	4 843	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	9 655
20	k030925	4959,9	17,1683	0,8	265,6	1,2	264,4	4 184	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	9 144
21	k030914/1	7984,1	12,6047	0,207	7,6	0,9	6,7	1 425	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 409
22	k030914	7970,1	37,8308	0,8	265,6	2,6	263,0	4 177	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	12 147
23	k030912	8245,3	25,2262	0,8	265,6	1,8	263,9	4 181	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	12 426
24	k030909/2	5945,5	274,4939	0,514	83,1	19,2	63,9	2 758	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	8 703
25	k030909	5812,3	0,0039	0,8	265,6	0,0	265,6	4 189	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	10 002
26	k030909/1	5925,2	286,9554	0,514	83,1	20,1	63,0	2 747	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	8 672
27	k030906	5527,3	376,5857	0,8	265,6	26,3	239,3	4 063	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	-	-	9 590
28	k030140/5	3959,8	56,0006	0,514	83,1	3,9	79,2	2 937	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	6 897
29	k030906/3	5568,3	56,5989	0,309	21,8	4,0	17,9	1 897	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	7 466
30	k030906/1	5692,3	26,6239	0,259	13,7	1,9	11,9	1 683	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 375
31	k030710/15	2550,1	40,9761	0,15	3,3	2,9	0,4	625	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175
32	k030710/9	2679,1	26,7111	0,15	3,3	1,9	1,4	899	106	191	251	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 578
33	k030726/11	1500,4	42,6718	0,259	13,7	3,0	10,8	1 634	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 135
34	k030726/16	1415,4	50,6353	0,259	13,7	3,5	10,2	1 609	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024
35	k030727/6	2225,4	18,3838	0,207	7,6	1,3	6,3	1 400	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 625
36	k030741	1189,4	605,8771	0,414	47,1	42,4	4,7	1 283	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 473
37	k030724	983,4	628,5142	0,514	83,1	44,0	39,2	2 388	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	3 372

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
38	k030726	1371,4	594,0633	0,414	47,1	41,5	5,5	1 346	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 717
39	k030727/1	1661,4	537,1154	0,414	47,1	37,6	9,5	1 577	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 239
40	k030726/1	1456,4	543,428	0,414	47,1	38,0	9,1	1 555	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 012
41	k030725	1125,4	607,6903	0,514	83,1	42,5	40,6	2 414	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	3 540
42	k030726/3	1941,4	22,3852	0,207	7,6	1,6	6,1	1 381	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 323
43	k030727/3	1801,4	36,7677	0,207	7,6	2,6	5,1	1 310	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 111
44	k030726/7	2242,4	1,4103	0,051	0,2	0,1	0,1	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 649
45	k030726/п3	2218,4	8,7022	0,207	7,6	0,6	7,0	1 442	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 660
46	k030726/10	2114,4	120,3638	0,309	21,8	8,4	13,4	1 744	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 859
47	k030726/5	1887,4	267,7386	0,309	21,8	18,7	3,1	1 136	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024
48	k030726/2	1995,4	10,4987	0,15	3,3	0,7	2,5	1 070	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 065
49	k030726/12	2197,4	10,8288	0,207	7,6	0,8	6,9	1 433	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 630
50	k030115/7	3834,9	119,0695	0,414	47,1	8,3	38,8	2 381	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	6 216
51	k030904/3	5485,6	132,892	0,414	47,1	9,3	37,8	2 364	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	7 849
52	k030902	5008,8	512,0664	0,8	265,6	35,8	229,8	4 015	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	-	-	9 024
53	k030904	5311,3	512,0664	0,8	265,6	35,8	229,8	4 015	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	-	-	9 326
54	k032328	4032,2	547,5244	0,996	472,4	38,3	434,1	4 839	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	8 871
55	k030140/10	3358,9	313,9806	0,514	83,1	22,0	61,2	2 722	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	6 081
56	k032321	2906	864,5833	0,996	472,4	60,5	411,9	4 765	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	7 671
57	k030710/7	2808,1	7,1185	0,15	3,3	0,5	2,8	1 098	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 906
58	k032109A	2228,5	11,0919	0,996	472,4	0,8	471,6	4 958	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	7 186
59	k032111	2372,5	10,4539	0,996	472,4	0,7	471,6	4 958	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	7 330
60	k032109	2085,5	11,0919	0,996	472,4	0,8	471,6	4 958	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	7 043
61	k032305	1269	1140,7111	0,996	472,4	79,8	392,6	4 698	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	5 967
62	k030710/п1	2623,1	43,265	0,207	7,6	3,0	4,6	1 274	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 897
63	k032108	1989,5	26,034	0,996	472,4	1,8	470,5	4 955	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	6 944
64	k032108/1	2019,5	14,9421	0,414	47,1	1,0	46,0	2 505	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	4 524
65	k030710/4	2479,1	111,6517	0,259	13,7	7,8	5,9	1 372	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 851
66	k030710/6	2610,1	100,9628	0,259	13,7	7,1	6,7	1 421	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 031
67	k030710/10	2664,1	14,6791	0,207	7,6	1,0	6,6	1 416	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 080
68	k030710/12	2720,1	6,1727	0,15	3,3	0,4	2,8	1 106	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 826
69	k030710/14	2730,1	36,1353	0,15	3,3	2,5	0,7	747	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 477
70	k030710/17	2985,1	10,812	0,1	1,1	0,8	0,4	609	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 594
71	k030710	1985,1	91,1254	0,612	131,4	6,4	125,1	3 358	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	-	-	-	-	5 343
72	k030712	1849,1	149,6889	0,514	83,1	10,5	72,6	2 863	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 712
73	k030748	1631,6	168,7555	0,514	83,1	11,8	71,3	2 848	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 479
74	k030714	1721,6	164,0714	0,514	83,1	11,5	71,6	2 852	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 573
75	k036003	2129,1	4,1469	0,514	83,1	0,3	82,8	2 976	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	5 105
76	k036002	2051,1	6,1335	0,612	131,4	0,4	131,0	3 404	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	-	-	-	-	5 455
77	k030707/1	2555	31,8317	0,309	21,8	2,2	19,6	1 950	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	4 505
78	k030707/5	2151	1110,0602	0,996	472,4	77,6	394,7	4 706	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	6 857
79	k030707/2	2612	28,3788	0,309	21,8	2,0	19,9	1 957	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	4 569
80	k030707/3	2734	17,8186	0,259	13,7	1,2	12,5	1 708	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 442
81	k030707/п1	2707	26,3082	0,259	13,7	1,8	11,9	1 684	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 391
82	k030707/п3	2962	17,8186	0,207	7,6	1,2	6,4	1 402	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 364
83	k030710/8	2211,1	168,4709	0,359	32,4	11,8	20,6	1 978	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	4 189
84	k030710/2	2405,1	160,2444	0,359	32,4	11,2	21,2	1 994	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	4 399
85	k030710/5	2484,1	40,9761	0,207	7,6	2,9	4,8	1 287	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 771
86	k030704/1	2573	1,6229	0,207	7,6	0,1	7,5	1 471	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 044
87	k030704/3	2631	1,6229	0,082	0,7	0,1	0,6	685	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 316
88	k030704/2	2707	34,4788	0,259	13,7	2,4	11,3	1 659	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 366

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
89	k030704/п1	2789	8,2378	0,207	7,6	0,6	7,0	1 444	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 233
90	k030706	2463	204,831	0,612	131,4	14,3	117,1	3 294	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	-	-	-	-	5 757
91	k030705	2355	1110,0602	0,996	472,4	77,6	394,7	4 706	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	7 061
92	k030707	2550	122,9571	0,612	131,4	8,6	122,8	3 341	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	-	-	-	-	5 891
93	k030704	2526	40,6459	0,612	131,4	2,8	128,6	3 386	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	-	-	-	-	5 912
94	k030710/1	2093,1	188,8023	0,359	32,4	13,2	19,2	1 937	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	4 030
95	k030710/13	2429,1	119,2683	0,259	13,7	8,3	5,4	1 335	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 764
96	k032106/7	1748	24,2879	0,15	3,3	1,7	1,6	930	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 678
97	k032106/п1	1405	53,2208	0,259	13,7	3,7	10,0	1 601	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 006
98	k032106/5	1504	24,2879	0,207	7,6	1,7	5,9	1 372	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 876
99	k032108/3	2182,5	3,3018	0,309	21,8	0,2	21,6	2 006	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	4 188
100	k032106	1295	331,5713	0,996	472,4	23,2	449,2	4 887	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	6 182
101	k032303	1020	1140,7111	0,8	265,6	79,8	185,9	3 772	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	-	-	-	4 792
102	k030719/2	979,6	18,395	0,15	3,3	1,3	2,0	996	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975
103	k030719/4	880,6	39,7897	0,259	13,7	2,8	11,0	1 643	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 524
104	k030717/п3	1352,6	6,2119	0,309	21,8	0,4	21,4	2 000	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	3 353
105	k030715	1565,6	182,2985	0,514	83,1	12,7	70,4	2 837	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 402
106	k032105	983	331,5713	0,996	472,4	23,2	449,2	4 887	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	5 870
107	k032301	935	1472,2824	0,996	472,4	103,0	369,4	4 615	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	4 341	5 550
108	k030718	1119,6	251,9724	0,514	83,1	17,6	65,5	2 778	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	3 897
109	k030717	1302,6	248,1669	0,514	83,1	17,4	65,8	2 781	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 083
110	k030716	1461,6	228,468	0,514	83,1	16,0	67,1	2 798	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	4 259
111	k030719/6	1113,6	3,9174	0,207	7,6	0,3	7,4	1 462	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 575
112	k030723	845	656,9601	0,514	83,1	45,9	37,2	2 352	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	3 197
113	k030723/1	851	28,446	0,207	7,6	2,0	5,6	1 352	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 203
114	k030737/1	729	15,9271	0,309	21,8	1,1	20,7	1 981	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	2 710
115	k030737/2	824	11,1366	0,309	21,8	0,8	21,1	1 991	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	2 815
116	k030719	785,6	314,0745	0,514	83,1	22,0	61,2	2 722	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	3 508
117	k032101	47	2659,7349	0,996	472,4	186,0	286,4	4 283	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	4 330
118	k032103	454	2659,7349	0,996	472,4	186,0	286,4	4 283	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	3 145	3 542	3 854	4 115	-	4 737
119	k030753	480	989,4353	0,514	83,1	69,2	13,9	1 763	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 243
120	k030722	768	656,9601	0,514	83,1	45,9	37,2	2 352	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	-	-	-	-	-	-	3 120
121	k030737	674	332,4752	0,514	83,1	23,3	59,9	2 705	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 209	2 566	-	-	-	-	-	3 379

Таблица А.2.19 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Крылатское»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	КРЛ kВ-106	1 452	62,6	0,207	7,6	4,4	3,2	1 152	107	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 603
2	КРЛ kВ-6	2 426	24,0	0,207	7,6	1,7	5,9	1 377	107	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 803
3	КРЛ kВТ-1	860	126,1	0,259	13,7	8,8	4,9	1 302	107	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 162
4	КРЛ kВТ-12	2 200	126,0	0,414	47,1	8,8	38,3	2 385	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 584
5	КРЛ kВТ-2	1 196	338,9	0,414	47,1	23,7	23,4	2 062	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 258
6	КРЛ kВТ-26	3 727	151,2	0,414	47,1	10,6	36,5	2 352	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	6 079
7	КРЛ kВТ-26	1 705	151,2	0,414	47,1	10,6	36,5	2 352	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 057
8	КРЛ kВТ-28	3 455	0,7	0,414	47,1	0,0	47,0	2 534	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 989
9	КРЛ kВТ-30	2 681	73,9	0,414	47,1	5,2	41,9	2 449	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 131

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
10	КРЛ kВТ-32	1 624	184,4	0,309	21,8	12,9	8,9	1 553	107	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 178
11	КРЛ kВТ-34	2 553	213,0	0,309	21,8	14,9	6,9	1 441	107	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 994
12	КРЛ kВТ-38	1 622	1 558,6	0,800	265,6	109,0	156,7	3 613	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	5 235
13	КРЛ kВТ-4	1 235	310,4	0,414	47,1	21,7	25,4	2 113	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 348
14	КРЛ kВТ-40	3 348	101,3	0,259	13,7	7,1	6,7	1 423	107	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 771
15	КРЛ kВТ-42	3 458	164,5	0,259	13,7	11,5	2,2	1 031	107	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490
16	КРЛ kВТ-46	3 048	326,3	0,414	47,1	22,8	24,3	2 085	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	5 133
17	КРЛ kВТ-48	2 585	162,1	0,414	47,1	11,3	35,7	2 337	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 922
18	КРЛ kВТ-54	645	1 264,3	0,800	265,6	88,4	177,2	3 747	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	4 392
19	КРЛ kВТ-56	720	126,3	0,309	21,8	8,8	13,0	1 734	107	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 454
20	КРЛ kВТ-6	1 496	310,4	0,414	47,1	21,7	25,4	2 113	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 609
21	КРЛ kВТ-64	1 008	56,9	0,414	47,1	4,0	43,1	2 470	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 478
22	КРЛ kВТ-66/1	905	108,3	0,414	47,1	7,6	39,5	2 407	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 312
23	КРЛ kВТ-75А	1 285	72,0	0,514	83,1	5,0	78,1	2 943	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 228
24	КРЛ kКМ-15**	2 906	9,6	0,150	3,3	0,7	2,6	1 079	107	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 985
25	КРЛ kКМ-в10	2 806	5,7	0,150	3,3	0,4	2,9	1 111	107	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 916
26	КРЛ kКМ-м15а	2 757	39,0	0,612	131,4	2,7	128,7	3 410	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	6 167
27	КРЛ kКП-1	44	1 284,6	0,800	265,6	89,8	175,8	3 738	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	3 782
28	КРЛ kКП-2	186	1 285,3	0,996	472,4	89,9	367,9	4 648	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	4 147	4 377	4 834
29	КРЛ kКПМ-15	2 515	268,1	0,612	131,4	18,7	112,7	3 279	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	5 794
30	КРЛ kМ-1	207	420,7	0,612	131,4	29,4	102,0	3 184	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	3 391
31	КРЛ kМ-10	1 970	960,4	0,800	265,6	67,2	198,5	3 875	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	5 844
32	КРЛ kМ-11	1 974	268,1	0,612	131,4	18,7	112,7	3 279	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	5 253
33	КРЛ kМ-12	2 042	1 125,5	0,800	265,6	78,7	186,9	3 807	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	5 849
34	КРЛ kМ-12/1	2 133	261,0	0,309	21,8	18,2	3,6	1 187	107	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 319
35	КРЛ kМ-13	2 378	268,1	0,612	131,4	18,7	112,7	3 279	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	5 657
36	КРЛ kМ-16	2 934	864,6	0,612	131,4	60,5	71,0	2 861	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	5 795
37	КРЛ kМ-18	3 144	538,2	0,612	131,4	37,6	93,8	3 106	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	6 250
38	КРЛ kМ-18К	1 245	956,8	0,800	265,6	66,9	198,7	3 876	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	5 121
39	КРЛ kМ-18К*	1 590	108,9	0,207	7,6	7,6	0,0	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 794
40	КРЛ kМ-20	3 775	770,3	0,800	265,6	53,9	211,8	3 949	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	-	-	7 724
41	КРЛ kМ-21	3 748	281,9	0,514	83,1	19,7	63,4	2 767	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	6 515
42	КРЛ kМ-26	3 883	729,7	0,800	265,6	51,0	214,6	3 965	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	-	-	7 848
43	КРЛ kМ-3	347	412,4	0,612	131,4	28,8	102,6	3 189	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	3 537
44	КРЛ kМ-5	555	412,4	0,612	131,4	28,8	102,6	3 189	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	3 744
45	КРЛ kМ-5/2	784	84,3	0,207	7,6	5,9	1,7	957	107	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 741
46	КРЛ kМ-5/3	900	50,2	0,207	7,6	3,5	4,1	1 235	107	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 135
47	КРЛ kМ-7	658	268,1	0,612	131,4	18,7	112,7	3 279	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	3 937
48	КРЛ kМ-9	1 702	268,1	0,612	131,4	18,7	112,7	3 279	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	4 981
49	КРЛ kТ-14	881	1 011,5	0,800	265,6	70,7	194,9	3 854	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	4 735
50	КРЛ kТ-17	1 086	956,8	0,800	265,6	66,9	198,7	3 876	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	-	-	-	4 962
51	КРЛ kТ-46/3	2 190	106,5	0,414	47,1	7,4	39,6	2 409	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 600
52	КРЛ kТ-46/4а	2 506	50,7	0,259	13,7	3,5	10,2	1 614	107	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 120
53	КРЛ kТ-51/1	2 364	172,6	0,414	47,1	12,1	35,0	2 323	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 687
54	КРЛ kТ-91	2 317	126,0	0,414	47,1	8,8	38,3	2 385	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 702
55	КРЛ kТ-93	2 356	121,2	0,414	47,1	8,5	38,6	2 391	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 746
56	КРЛ kТ-94	2 359	77,0	0,414	47,1	5,4	41,7	2 446	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 804
57	Рубл kК-12F	4 060	465,9	0,800	265,6	32,6	233,1	4 063	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	-	-	8 123
58	Рубл kК-68	4 002	40,6	0,800	265,6	2,8	262,8	4 209	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	4 147	-	8 210
59	Рубл kК-69	3 871	40,6	0,800	265,6	2,8	262,8	4 209	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	4 147	-	8 080

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
60	Рубл kК-70	3 803	40,6	0,800	265,6	2,8	262,8	4 209	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	3 567	3 883	4 147	-	8 012
61	Рубл kМ-34	4 621	377,3	0,612	131,4	26,4	105,1	3 212	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	7 833
62	Рубл kМ-38	5 422	35,6	0,612	131,4	2,5	129,0	3 412	107	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	3 165	-	-	-	-	8 834

Таблица А.2.20 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Кунцево»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	т.D(т3)	4087,1	39,0784	0,414	47,1	2,7	44,4	2 504	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	6 591
2	т 2/1	3857,1	263,875	0,514	83,1	18,5	64,7	2 800	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	6 658
3	т 2/2	3917,1	131,9375	0,414	47,1	9,2	37,9	2 390	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	6 307
4	точка т.44	2467,1	43,7125	0,207	7,6	3,1	4,6	1 277	107	192	252	366	455	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 744
5	КУН-К58Е	1794,4	135,6375	0,612	131,4	9,5	122,0	3 380	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 174
6	КУН-К3А	169	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 629
7	КУН-К17С	1629,9	30,9316	0,309	21,8	2,2	19,7	1 968	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 598
8	КУН-К70А	619	408,075	0,8	265,6	28,5	237,1	4 116	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	4 735
9	КУН-К70-2	538,6	408,075	0,8	265,6	28,5	237,1	4 116	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	4 655
10	КУН-К70-1	501	408,075	0,8	265,6	28,5	237,1	4 116	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	4 617
11	КУН-К70	406,8	408,075	0,8	265,6	28,5	237,1	4 116	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	4 523
12	кам. т.29	854,4	398,075	0,414	47,1	27,8	19,2	1 955	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	2 810
13	КУН-К72-1	551,4	969,805	0,7	187,1	67,8	119,2	3 357	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 909
14	кам. т.31	1030,9	396,75	0,414	47,1	27,7	19,3	1 958	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	2 989
15	КУН-К3F	3772,4	32,175	0,207	7,6	2,3	5,4	1 340	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 112
16	КУН-К14	1704	87,563	0,612	131,4	6,1	125,3	3 407	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 111
17	КУН-К14А	1889,2	87,563	0,612	131,4	6,1	125,3	3 407	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 296
18	КУН-К37А	1985,1	1223,3641	0,612	131,4	85,5	45,9	2 530	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 515
19	КУН-К1А	2170,8	1015,9349	0,612	131,4	71,0	60,4	2 744	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	4 915
20	КУН-К39	2417,4	28,4125	0,207	7,6	2,0	5,6	1 359	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 776
21	КУН-К4В1	346	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 806
22	КУН-К4В1	346	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 806
23	точка т.9	471	2721,0141	0,8	265,6	190,3	75,4	2 930	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 401
24	точка т.8	427	2721,0141	0,8	265,6	190,3	75,4	2 930	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 357
25	КУН-К4А	459,7	810,3435	0,612	131,4	56,7	74,8	2 924	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 383
26	КУН-К46	539	505,475	0,7	187,1	35,3	151,7	3 606	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	-	-	-	4 145
27	КУН-К46А	594,7	505,475	0,7	187,1	35,3	151,7	3 606	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	-	-	-	4 201
28	КУН-К17Н	682,3	171,6934	0,309	21,8	12,0	9,8	1 602	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 285
29	КУН-К17Р	1401,1	40,3809	0,309	21,8	2,8	19,0	1 948	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 349
30	КУН-К35А	1352,8	477,725	0,414	47,1	33,4	13,7	1 767	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 120
31	КУН-К37D	1408,5	1361,0771	0,612	131,4	95,2	36,3	2 359	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	3 768
32	КУН-К52Е	1278,4	270,175	0,612	131,4	18,9	112,6	3 300	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 579
33	КУН-К54	1389,4	270,175	0,612	131,4	18,9	112,6	3 300	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 690
34	КУН-К56	1619,4	268,4375	0,612	131,4	18,8	112,7	3 301	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 921
35	КУН-К20	2011,8	271,137	0,414	47,1	19,0	28,1	2 188	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	4 200
36	КУН-L35	2052,2	20,75	0,207	7,6	1,5	6,2	1 396	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 448
37	КУН-К20-1	1965	421,737	0,414	47,1	29,5	17,6	1 904	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 869

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
38	КУН-L60A	2097,2	20,75	0,207	7,6	1,5	6,2	1 396	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 493
39	КУН-К3Н	3593,5	75,4625	0,259	13,7	5,3	8,5	1 533	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 126
40	КУН-К3G	3827	32,175	0,207	7,6	2,3	5,4	1 340	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 167
41	КУН-К3А	2765,5	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	6 226
42	КУН-К3В	2877,5	201,7125	0,414	47,1	14,1	33,0	2 294	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	5 171
43	КУН-L66G	3105,1	15,425	0,125	2,0	1,1	0,9	801	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 906
44	КУН-L66H	3020,1	73,75	0,207	7,6	5,2	2,5	1 064	107	192	252	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 084
45	КУН-К24А	2828,9	103,4625	0,207	7,6	7,2	0,4	616	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 444
46	КУН-К17F	2278,3	138,462	0,414	47,1	9,7	37,4	2 381	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 659
47	КУН-К22	2488,9	121,425	0,259	13,7	8,5	5,2	1 330	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 819
48	КУН-К37	2101,3	1223,3641	0,612	131,4	85,5	45,9	2 530	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 631
49	КУН-К39В	2348,8	19,0875	0,15	3,3	1,3	1,9	990	107	192	252	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 339
50	КУН-К39С	2408,8	15,5375	0,15	3,3	1,1	2,2	1 026	107	192	252	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 435
51	КУН-L-66F	3193,1	14,55	0,125	2,0	1,0	1,0	816	107	192	252	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 009
52	КУН-К37С	1648	1361,0771	0,612	131,4	95,2	36,3	2 359	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 007
53	КУН-К37В	1750,1	1270,9766	0,612	131,4	88,9	42,6	2 474	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 224
54	КУН-К6В	2409,4	10,825	0,15	3,3	0,8	2,5	1 070	107	192	252	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 479
55	КУН-К63А	1877,4	135,6375	0,612	131,4	9,5	122,0	3 380	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 257
56	КУН-К18С	2079,1	446,3534	0,414	47,1	31,2	15,9	1 847	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 926
57	КУН-К18К	1785	369,9784	0,414	47,1	25,9	21,2	2 013	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	3 798
58	КУН-К12С	1615,2	447,1784	0,414	47,1	31,3	15,8	1 845	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 460
59	КУН-К15С	1774,6	447,1784	0,414	47,1	31,3	15,8	1 845	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 619
60	КУН-К17М	1859,6	447,1784	0,414	47,1	31,3	15,8	1 845	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 704
61	КУН-К36	1612	356,8125	0,414	47,1	25,0	22,1	2 038	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	3 650
62	КУН-К33	1239,1	497,8375	0,414	47,1	34,8	12,3	1 711	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 950
63	КУН-К12	1372,2	520,0909	0,8	265,6	36,4	229,3	4 075	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	5 447
64	КУН-К35	1541	477,725	0,414	47,1	33,4	13,7	1 767	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 308
65	КУН-К17G	837	171,6934	0,309	21,8	12,0	9,8	1 602	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 439
66	КУН-К17L	1016,5	93,7434	0,309	21,8	6,6	15,3	1 826	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	2 843
67	КУН-К37Е	1230,5	1385,3521	0,612	131,4	96,9	34,6	2 326	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	3 556
68	КУН-К17D	1508,1	40,3809	0,309	21,8	2,8	19,0	1 948	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 456
69	КУН-К17Е	1235,9	93,7434	0,309	21,8	6,6	15,3	1 826	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 062
70	КУН-К4	367	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 827
71	КУН-К6	535,4	2721,0141	0,8	265,6	190,3	75,4	2 930	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 466
72	КУН-КП45	444,7	1315,8185	0,7	187,1	92,0	95,0	3 139	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 584
73	КУН-К4В	407,3	1541,5369	0,8	265,6	107,8	157,8	3 648	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	-	-	-	4 056
74	КУН-К5	500,2	225,7184	0,514	83,1	15,8	67,3	2 834	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 334
75	КУН-К5А	568	171,6934	0,514	83,1	12,0	71,1	2 880	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 448
76	КУН-К6А	691,2	2721,0141	0,8	265,6	190,3	75,4	2 930	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	3 622
77	КУН-К38	2049	318,3375	0,414	47,1	22,3	24,8	2 109	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	4 158
78	КУН-К40	2177,1	230,9669	0,414	47,1	16,2	30,9	2 251	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 428
79	КУН-К41	2277,9	221,1	0,414	47,1	15,5	31,6	2 265	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 543
80	КУН-К42	2490	154,4875	0,414	47,1	10,8	36,3	2 360	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 850
81	КУН-К43	2532	7,3375	0,309	21,8	0,5	21,3	2 016	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	4 548
82	КУН-К44В	2651,9	147,15	0,414	47,1	10,3	36,8	2 369	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	5 021
83	КУН-К44D	2813,9	47,9125	0,414	47,1	3,4	43,7	2 494	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	5 308
84	КУН-L64F	1470,7	31,1625	0,15	3,3	2,2	1,1	836	107	192	252	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 306
85	КУН-К61А	2101	61,425	0,309	21,8	4,3	17,5	1 902	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	4 003
86	КУН-К61	2198	21,95	0,309	21,8	1,5	20,3	1 987	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	4 185

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
87	КУН-К47	899,9	505,475	0,7	187,1	35,3	151,7	3 606	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	-	-	-	4 506
88	КУН-К51	1064,4	385,4	0,612	131,4	27,0	104,5	3 229	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 293
89	КУН-К49	1128,1	10,5125	0,125	2,0	0,7	1,3	878	107	192	252	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 006
90	КУН-К50А	1181,4	51,525	0,259	13,7	3,6	10,1	1 617	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 798
91	КУН-К47А	1376,7	34,925	0,259	13,7	2,4	11,3	1 670	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 046
92	КУН-К52	1228,4	385,4	0,612	131,4	27,0	104,5	3 229	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 457
93	КУН-К52В	1328,4	86,525	0,207	7,6	6,1	1,6	931	107	192	252	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259
94	КУН-К55	1441,6	270,175	0,612	131,4	18,9	112,6	3 300	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 742
95	КУН-К58	1711,4	268,4375	0,612	131,4	18,8	112,7	3 301	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 013
96	КУН-К58С	1992,9	92,475	0,309	21,8	6,5	15,4	1 829	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 822
97	КУН-К58D	2062	78,775	0,309	21,8	5,5	16,3	1 862	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 924
98	т 2/3	4002,1	92,8591	0,414	47,1	6,5	40,6	2 439	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	6 442
99	КУН-К2	2725,1	1015,9349	0,612	131,4	71,0	60,4	2 744	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	-	-	-	-	-	5 469
100	КУН-К17	3441	823,48	0,7	187,1	57,6	129,5	3 440	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	6 881
101	КУН-К19	3457,9	132,4875	0,309	21,8	9,3	12,6	1 724	107	192	252	366	455	659	866	1 256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 181
102	КУН-К19С	3558,9	87,3	0,259	13,7	6,1	7,6	1 486	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 045
103	КУН-К21	1637,2	627,3984	0,514	83,1	43,9	39,2	2 415	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 052
104	КУН-К37К	2147,3	18,4417	0,414	47,1	1,3	45,8	2 528	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 676
105	КУН-К20В	1577,5	627,3984	0,7	187,1	43,9	143,2	3 545	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 122
106	КУН-К19А	1489,8	650,0109	0,7	187,1	45,5	141,6	3 533	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	5 023
107	КУН-К18	1368,3	734,2859	0,7	187,1	51,3	135,7	3 489	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 857
108	КУН-К17	1149,3	823,48	0,7	187,1	57,6	129,5	3 440	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 590
109	КУН-К17В	1789	30,9316	0,309	21,8	2,2	19,7	1 968	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 757
110	КУН-К22F	1809,9	627,3984	0,514	83,1	43,9	39,2	2 415	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	-	-	-	-	-	-	4 225
111	КУН-L35А	1991,3	551,9984	0,414	47,1	38,6	8,5	1 534	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 525
112	КУН-К34	2028,9	75,4	0,309	21,8	5,3	16,6	1 870	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 899
113	КУН-К70А-1	489,2	1009,1925	0,7	187,1	70,6	116,5	3 334	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 823
114	КУН-К72D	803,8	969,805	0,7	187,1	67,8	119,2	3 357	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	4 161
115	КУН-К3	39,5	1818,0592	0,8	265,6	127,1	138,5	3 510	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 549
116	КУН-КП1	324,3	1462,13	0,8	265,6	102,2	163,4	3 686	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	-	-	-	4 010
117	КУН-К3А	169	1910,6705	0,8	265,6	133,6	132,0	3 460	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 629
118	КУН-К72	547,1	1006,38	0,7	187,1	70,4	116,7	3 336	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	-	-	-	-	3 883
119	КУН-К70В	758,5	408,075	0,8	265,6	28,5	237,1	4 116	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	2 230	2 595	3 187	3 594	3 914	-	-	4 875
120	КУН-К71	956,7	398,075	0,414	47,1	27,8	19,2	1 955	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	2 912
121	КУН-К71С	1343,9	301,55	0,414	47,1	21,1	26,0	2 138	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	1 978	-	-	-	-	-	-	-	3 482
122	КУН-К71В	1266,9	396,75	0,414	47,1	27,7	19,3	1 958	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 225
123	КУН-К17А	2051,8	89,1941	0,309	21,8	6,2	15,6	1 837	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 889
124	тчк. №22	2109,8	89,1941	0,309	21,8	6,2	15,6	1 837	107	192	252	366	455	659	866	1 256	1 560	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947
125	КУН-KL83В	2129,8	88,1625	0,259	13,7	6,2	7,6	1 483	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 613
126	КУН-L83А	2302,3	2,0625	0,1	1,1	0,1	1,0	810	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 112
127	КУН-К57А	2101,2	107,2125	0,259	13,7	7,5	6,2	1 400	107	192	252	366	455	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 501

Таблица А.2.21 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТЭС «Курьяново»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	К-1023/12	2499	350,7128	0,414	47,1	24,5	22,6	2 048	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	4 547
2	К-1023/13	2552	305,9518	0,414	47,1	21,4	25,7	2 128	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	4 680
3	К-1023/14	2642	250,309	0,414	47,1	17,5	29,6	2 219	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	4 861
4	К-1023/15	2736	197,6951	0,414	47,1	13,8	33,3	2 297	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 033
5	К-кп №31/22 (ДНС №2)	2894,5	980,73	0,7	187,1	68,6	118,5	3 346	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	6 241
6	К-тк2а	4149	24,3437	0,15	3,3	1,7	1,6	930	107	192	252	366	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 079
7	К-1031/42 (ДНС №3)	3964,5	711,7149	0,7	187,1	49,8	137,3	3 496	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	7 460
8	k021115/25	3645,5	883,2428	0,7	187,1	61,8	125,3	3 402	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	7 048
9	К-тк5	4026,7	67,1977	0,259	13,7	4,7	9,0	1 562	107	192	252	366	454	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 589
10	К-тк2	3805,7	91,5414	0,259	13,7	6,4	7,3	1 468	107	192	252	366	454	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 274
11	К-тк1	3744,5	91,5414	0,309	21,8	6,4	15,4	1 830	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	5 575
12	К-40/1	3689	171,5279	0,309	21,8	12,0	9,8	1 602	107	192	252	366	454	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 291
13	k021031	4922,5	711,7149	0,7	187,1	49,8	137,3	3 496	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	8 418
14	К-тк9 (ДНС №1)	358,8	1160,5595	0,8	265,6	81,2	184,5	3 815	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	4 174
15	К-9/14	942,8	1160,5595	0,8	265,6	81,2	184,5	3 815	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	4 758
16	К-12/7	1257,7	1072,8323	0,8	265,6	75,0	190,6	3 852	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	5 110
17	К-17/3	1545,5	1072,8323	0,7	187,1	75,0	112,0	3 291	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	4 837
18	К-18/4	1685,5	1057,6876	0,7	187,1	74,0	113,1	3 301	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	4 986
19	К-1026/13	3529,7	87,5028	0,309	21,8	6,1	15,7	1 840	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	5 370
20	К-1026/14	3941,9	55,0819	0,309	21,8	3,9	18,0	1 915	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	5 857
21	К-1026/17	3670,1	87,5028	0,309	21,8	6,1	15,7	1 840	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	5 510
22	К-1026/20	4085,4	42,4052	0,309	21,8	3,0	18,9	1 942	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	6 028
23	К-1026/15	4026,1	12,6767	0,309	21,8	0,9	21,0	2 003	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	6 030
24	К-1026/9	2947,7	130,8685	0,414	47,1	9,2	37,9	2 388	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 336
25	К-1026/5	3363,5	20,4665	0,414	47,1	1,4	45,7	2 523	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 887
26	К-1026/4	5878,1	117,9536	0,414	47,1	8,2	38,8	2 405	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	8 283
27	К-1026/6	3440,5	151,335	0,309	21,8	10,6	11,3	1 667	107	192	252	366	454	659	866	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 107
28	К-1026/22	4226,6	18,7346	0,259	13,7	1,3	12,4	1 716	107	192	252	366	454	659	866	1 255	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 943
29	К-1023/16	2906	145,53	0,414	47,1	10,2	36,9	2 369	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 275
30	К-1026/3	5607,6	168,436	0,414	47,1	11,8	35,3	2 338	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	7 946
31	К-1026/2	5277,6	305,6359	0,414	47,1	21,4	25,7	2 129	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	7 406
32	К-1026/18	4440,1	4,263	0,15	3,3	0,3	3,0	1 124	107	192	252	366	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 564
33	К-1026/19	4702,1	1,1218	0,15	3,3	0,1	3,2	1 148	107	192	252	366	454	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 850
34	К-1023/31	4497,2	131,3361	0,612	131,4	9,2	122,3	3 378	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	7 875
35	К-1023/30	4782,2	307,2438	0,414	47,1	21,5	25,6	2 126	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	6 908
36	К-1023/35	4097	271,3406	0,309	21,8	19,0	2,9	1 111	107	192	252	366	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 208
37	К-1023/33	4309,2	134,4773	0,414	47,1	9,4	37,7	2 384	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 693
38	К-40	2111,3	1740,1004	0,8	265,6	121,7	144,0	3 545	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	5 656
39	К-44	2177,8	589,774	0,414	47,1	41,2	5,8	1 373	107	192	252	366	454	659	866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 550
40	К-1023/9	2636,8	129,0095	0,414	47,1	9,0	38,1	2 391	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 028
41	К-1023/10 (ДНС №8)	2496,8	186,1107	0,414	47,1	13,0	34,1	2 314	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	4 810
42	К-1023/11	2412,8	239,0612	0,414	47,1	16,7	30,4	2 236	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	4 649
43	К-28	2653,4	1150,3264	0,8	265,6	80,4	185,2	3 820	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	6 473
44	К-1023/7	2828,6	32,4199	0,414	47,1	2,3	44,8	2 509	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 338
45	К-1023/8	2705,8	83,7998	0,414	47,1	5,9	41,2	2 448	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 154
46	К-1023/26	3639,4	216,9621	0,414	47,1	15,2	31,9	2 269	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 909

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
47	К-1023/27	3766,8	160,534	0,414	47,1	11,2	35,9	2 349	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 116
48	К-1023/27**	4070,3	160,534	0,414	47,1	11,2	35,9	2 349	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 419
49	К-1023/36	3856	385,9918	0,414	47,1	27,0	20,1	1 979	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	5 835
50	К-1023/27*	3897,9	160,534	0,414	47,1	11,2	35,9	2 349	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 247
51	К-28*	3036,4	1150,3264	0,8	265,6	80,4	185,2	3 820	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	6 856
52	К-1023/37	5793,5	47,2291	0,414	47,1	3,3	43,8	2 492	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	8 286
53	К-1023/1 (ДНС №7)	5722,5	348,0265	0,612	131,4	24,3	107,1	3 248	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	-	-	-	-	8 970
54	К-1023/2	5822,5	348,0265	0,514	83,1	24,3	58,8	2 719	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	-	-	-	-	-	8 542
55	К-1026/12	5926,5	179,0787	0,414	47,1	12,5	34,6	2 324	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	8 250
56	К-1026/11	6264,5	136,6735	0,414	47,1	9,6	37,5	2 381	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	8 645
57	К-1026/10	6479,5	0,7076	0,414	47,1	0,0	47,0	2 546	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	9 025
58	К-1023/18	3318,4	781,722	0,514	83,1	54,7	28,5	2 193	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	5 512
59	К-1023/24	3885,1	166,1688	0,414	47,1	11,6	35,5	2 341	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 226
60	К-1023/22	3800,4	235,3858	0,414	47,1	16,5	30,6	2 242	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 042
61	К-1023/21	3701,4	312,7921	0,414	47,1	21,9	25,2	2 116	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	5 818
62	К-1023/19	3484,4	564,7599	0,514	83,1	39,5	43,6	2 489	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	5 974
63	К-1023/20	3592,4	388,8522	0,414	47,1	27,2	19,9	1 973	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	-	-	-	-	-	-	-	-	5 565
64	К-1023/23	3907,4	69,217	0,414	47,1	4,8	42,2	2 466	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 373
65	k021027	5612,5	406,079	0,7	187,1	28,4	158,7	3 649	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	2 592	3 182	3 588	-	-	-	9 261
66	К-1023*	5679,5	350,7128	0,414	47,1	24,5	22,6	2 048	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	7 727
67	К-1026/1	5098,8	305,6359	0,414	47,1	21,4	25,7	2 129	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	-	-	-	-	-	-	-	7 227
68	К-к 8к-13Д	5741,8	9,199	0,414	47,1	0,6	46,4	2 536	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	8 278
69	К-к 8к-35Т	5455,7	135,5172	0,414	47,1	9,5	37,6	2 382	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	7 838
70	К-1023/29	5339	226,8342	0,414	47,1	15,9	31,2	2 255	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	7 594
71	К-1023/28	5002,8	180,7013	0,414	47,1	12,6	34,4	2 321	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	7 324
72	К-1023/25	4054,4	89,9965	0,414	47,1	6,3	40,8	2 440	107	192	252	366	454	659	866	1 255	1 559	1 976	2 228	-	-	-	-	-	-	6 495

Таблица А.2.22 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Ленино-Дачное»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ЛД-I-7	1380,8	88,9112	0,259	13,7	6,2	7,5	1 477	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 858
2	ЛД-I-8	1822,4	88,9112	0,259	13,7	6,2	7,5	1 477	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 299
3	ЛД-I-5	779,9	1274,3484	0,612	131,4	89,1	42,3	2 461	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 241
4	ЛД-I-6	1109,9	175,0314	0,414	47,1	12,2	34,8	2 324	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 434
5	ЛД-I-3	459,1	1298,4701	0,612	131,4	90,8	40,6	2 432	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	2 891
6	ЛД-I-2	323,1	1315,3153	0,612	131,4	92,0	39,5	2 411	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	2 734
7	ЛД-I-1	40,1	1315,3153	0,612	131,4	92,0	39,5	2 411	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	2 451
8	ЛД-II-5	597,4	1454,2802	0,612	131,4	101,7	29,7	2 218	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	2 815
9	ЛД-II-9	747,2	1448,2072	0,612	131,4	101,3	30,2	2 227	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	2 974
10	ЛД-ЦТП(ОБЩ)	1218,1	38,8493	0,207	7,6	2,7	4,9	1 302	107	192	252	365	454	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520
11	ЛД-II-10	1010,5	1448,2072	0,612	131,4	101,3	30,2	2 227	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 237
12	ЛД-II-11	1066,5	617,2702	0,612	131,4	43,2	88,3	3 058	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 125

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
13	ЛД-II-11А	1107,7	38,8493	0,259	13,7	2,7	11,0	1 654	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 761
14	ЛД-II-12	1263	578,4209	0,514	83,1	40,4	42,7	2 467	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 730
15	ЛД-II-22	1565,8	304,0059	0,414	47,1	21,3	25,8	2 127	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	3 693
16	ЛД-II-15	1439,2	186,833	0,514	83,1	13,1	70,1	2 856	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 296
17	ЛД-II-19	1068,7	714,7727	0,514	83,1	50,0	33,1	2 289	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 358
18	ЛД-II-21	1328,8	714,7727	0,514	83,1	50,0	33,1	2 289	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 618
19	ЛД-II-20	1414,1	974,9876	0,514	83,1	68,2	14,9	1 809	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 223
20	ЛД-II-19Б	1183,2	95,1865	0,207	7,6	6,7	1,0	806	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 989
21	ЛД-19В	1279,8	73,0287	0,207	7,6	5,1	2,5	1 069	107	192	252	365	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 349
22	ЛД-II-25	1542,8	95,0619	0,207	7,6	6,6	1,0	808	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 351
23	ЛД-II-2	109,9	1484,9264	0,612	131,4	103,8	27,6	2 169	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	2 279
24	ЛД-II-3	149,4	1454,2802	0,612	131,4	101,7	29,7	2 218	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	2 367
25	ЛД-II-17	2071	140,2886	0,309	21,8	9,8	12,0	1 697	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 768
26	ЛД-ЦТП(ОБЩ)	2252,8	38,8493	0,309	21,8	2,7	19,1	1 946	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	-	-	-	-	-	-	-	-	4 199
27	ЛД-I-18	2068	221,0098	0,514	83,1	15,5	67,7	2 827	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 895
28	ЛД-I-17	1937	265,0631	0,514	83,1	18,5	64,6	2 788	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 725
29	ЛД-I-19	1827,6	526,9479	0,514	83,1	36,8	46,3	2 527	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 354
30	ЛД-I-20	1926,1	261,8848	0,414	47,1	18,3	28,8	2 196	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	4 122
31	ЛД-I-21	2061,6	247,0693	0,414	47,1	17,3	29,8	2 219	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	4 281
32	ЛД-I-35	1823,7	190,3403	0,414	47,1	13,3	33,8	2 302	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 126
33	ЛД-I-33	2182,2	190,3403	0,414	47,1	13,3	33,8	2 302	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 485
34	ЛД-I-38	1586,4	200,8225	0,414	47,1	14,0	33,0	2 288	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	3 874
35	ЛД-I-13	1470,5	1025,0632	0,612	131,4	71,7	59,8	2 725	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 196
36	ЛД-I-14	1609	583,1653	0,514	83,1	40,8	42,3	2 461	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 070
37	ЛД-I-10	1288,5	1046,693	0,612	131,4	73,2	58,2	2 705	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	3 993
38	ЛД-I-9	1140,8	1051,2731	0,612	131,4	73,5	57,9	2 700	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	3 841
39	ЛД-I-40	1820,5	200,8225	0,414	47,1	14,0	33,0	2 288	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 108
40	ЛД-I-41	1958,9	79,3423	0,414	47,1	5,5	41,5	2 448	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 406
41	ЛД-I-42	2011,2	244,0634	0,414	47,1	17,1	30,0	2 224	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 235
42	ЛД-ЦТП-27Т	2253,9	84,8991	0,207	7,6	5,9	1,7	950	107	192	252	365	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 204
43	ЛД-I-23	2391,9	206,3056	0,414	47,1	14,4	32,7	2 280	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 672
44	ЛД-I-24	2584,7	148,0924	0,414	47,1	10,4	36,7	2 360	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 945
45	ЛД-I-25	2734,1	128,513	0,414	47,1	9,0	38,1	2 386	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	5 120
46	ЛД-I-26	2843,4	99,6442	0,414	47,1	7,0	40,1	2 423	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	5 266
47	ЛД-I-27	2878,8	21,8516	0,309	21,8	1,5	20,3	1 981	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	4 860
48	ЛД-I-28	2785,9	89,767	0,309	21,8	6,3	15,6	1 831	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	-	-	-	-	-	-	-	-	4 617
49	ЛД-I-29	2706	129,4778	0,414	47,1	9,1	38,0	2 385	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	5 091
50	ЛД-I-31	2429,5	190,3403	0,414	47,1	13,3	33,8	2 302	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 732
51	ЛД-I-32	2372,3	190,3403	0,414	47,1	13,3	33,8	2 302	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	4 675
52	ЛД-Т.9	2161,3	447,6697	0,514	83,1	31,3	51,8	2 613	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 774
53	ЛД-II-39	2499,7	447,6697	0,514	83,1	31,3	51,8	2 613	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	5 112
54	ЛД-II-50	3273,9	56,3039	0,207	7,6	3,9	3,7	1 197	107	192	252	365	454	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 471
55	ЛД-II-60	3312,1	18,7296	0,207	7,6	1,3	6,3	1 403	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 715
56	ЛД-II-61	3521,9	12,7309	0,207	7,6	0,9	6,7	1 430	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 952
57	ЛД-II-41	2809,9	114,2549	0,514	83,1	8,0	75,1	2 916	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	5 726
58	ЛД-II-48	2263,3	169,1555	0,309	21,8	11,8	10,0	1 607	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 871
59	ЛД-II-29	1686,6	842,8213	0,514	83,1	58,9	24,2	2 086	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	3 772
60	ЛД-II-30	1764,4	840,2957	0,514	83,1	58,8	24,4	2 090	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	-	-	-	-	-	-	-	3 855
61	ЛД-II-56	1810,2	201,9614	0,309	21,8	14,1	7,7	1 488	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 299
62	ЛД-II-58	1868,4	201,9614	0,309	21,8	14,1	7,7	1 488	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 357

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
63	ЛД-II-54	2013,7	199,5378	0,309	21,8	14,0	7,9	1 498	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 512
64	ЛД-II-49	1985,4	167,2974	0,309	21,8	11,7	10,1	1 613	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 599
65	ЛД-II-31	1885,7	471,0368	0,514	83,1	32,9	50,2	2 588	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 474
66	ЛД-II-32	1927,7	5,7633	0,1	1,1	0,4	0,7	740	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 668
67	ЛД-II	1923,3	11,835	0,1	1,1	0,8	0,3	570	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 494
68	ЛД-ЦТП-48Т	2134,1	453,4386	0,514	83,1	31,7	51,4	2 607	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	4 741
69	ЛД-II-42	2904,7	114,2549	0,414	47,1	8,0	39,1	2 404	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	-	-	-	-	-	-	5 309
70	ЛД-II-47	2316,9	114,8756	0,514	83,1	8,0	75,1	2 915	107	192	252	365	454	658	864	1 252	1 556	1 972	2 223	2 585	-	-	-	-	-	5 232
71	ЛД-II-48	2339,9	169,1555	0,309	21,8	11,8	10,0	1 607	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 947
72	ЛД-II-50	2444,9	56,3039	0,207	7,6	3,9	3,7	1 197	107	192	252	365	454	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 642
73	ЛД-II-52	2369,6	154,0423	0,309	21,8	10,8	11,1	1 656	107	192	252	365	454	658	864	1 252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 025
74	ЛД-II-52-1	2597,6	56,7581	0,207	7,6	4,0	3,7	1 194	107	192	252	365	454	658	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 791
75	ЛД-ЦТП-1В	2713,8	7,0669	0,207	7,6	0,5	7,1	1 454	107	192	252	365	454	658	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 168

Таблица А.2.23 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТЭС «Люблино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Л-162/7	2397,3	28,575	0,414	47,1	2,0	45,1	2 504	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 901
2	Л-41/15	1736,2	152,8467	0,414	47,1	10,7	36,4	2 351	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 087
3	Л-т.17	1843,2	109,1414	0,414	47,1	7,6	39,5	2 407	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 251
4	Л-39/14	2118,3	21,161	0,414	47,1	1,5	45,6	2 513	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 631
5	Л-103/19	1894,7	72,3966	0,414	47,1	5,1	42,0	2 453	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 347
6	Л-13	2216,6	57,9058	0,414	47,1	4,0	43,0	2 470	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 686
7	Л-69/15	2194,5	52,7776	0,414	47,1	3,7	43,4	2 476	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 670
8	Л-18/2	1830,5	91,7172	0,414	47,1	6,4	40,7	2 429	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 260
9	Л-23	1604,6	102,1729	0,259	13,7	7,1	6,6	1 419	107	192	252	365	454	657	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 024
10	Л-9/11	2245,2	54,2367	0,414	47,1	3,8	43,3	2 474	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 719
11	Л-9/15	2460,2	42,148	0,414	47,1	2,9	44,1	2 488	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 949
12	Л-9/19а	2218,6	4,487	0,414	47,1	0,3	46,8	2 531	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 750
13	Л-25	1616,1	153,7645	0,414	47,1	10,8	36,3	2 349	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	3 966
14	Л-12/13	2109,6	422,6212	0,612	131,4	29,6	101,9	3 185	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	5 295
15	Л-12/17а	2159,6	373,174	0,612	131,4	26,1	105,3	3 217	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	5 377
16	Л-12/14-1	2237,6	70,9228	0,414	47,1	5,0	42,1	2 454	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 692
17	Л-12/29а	1792,1	124,4727	0,414	47,1	8,7	38,4	2 388	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 180
18	Л-12/29	1802,1	96,9243	0,414	47,1	6,8	40,3	2 423	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 225
19	Л-12/14	2208,6	142,4089	0,414	47,1	10,0	37,1	2 365	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 573
20	Л-9/1	1391,1	565,4214	0,612	131,4	39,5	91,9	3 090	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	-	-	-	-	-	4 481
21	Л-46/15а	1788,2	259,7164	0,612	131,4	18,2	113,3	3 287	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	5 075
22	Л-48	1854,8	81,9475	0,207	7,6	5,7	1,9	982	107	192	252	365	454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 837
23	Л-11/1	1592,1	412,5746	0,612	131,4	28,9	102,6	3 192	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	4 784
24	Л-9	1730,1	139,7234	0,414	47,1	9,8	37,3	2 368	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 098
25	Л-19а	1387,1	255,9374	0,414	47,1	17,9	29,2	2 202	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	-	-	-	-	-	-	-	3 590
26	Л-12/24	2147,2	177,7689	0,612	131,4	12,4	119,0	3 335	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	5 482

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
27	Л-11/12а	2745,6	111,0523	0,414	47,1	7,8	39,3	2 405	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 151
28	Л-11/18	2989,6	51,0737	0,414	47,1	3,6	43,5	2 478	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 468
29	Л-11/22	3256,7	7,2521	0,414	47,1	0,5	46,6	2 528	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 785
30	Л-11/25	3084,7	123,2827	0,414	47,1	8,6	38,5	2 389	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 474
31	Л-т. 5/31	2715,2	33,3482	0,612	131,4	2,3	129,1	3 416	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	6 131
32	Л-узел т.11	2367,9	230,765	0,612	131,4	16,1	115,3	3 304	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	-	-	-	-	5 672
33	Л-11/3	2483,1	197,4169	0,414	47,1	13,8	33,3	2 289	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 772
34	Л-11/28	2857,4	154,6669	0,414	47,1	10,8	36,3	2 348	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 206
35	Л-кпт17	928,1	515,4608	0,612	131,4	36,0	95,4	3 124	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	-	-	-	-	-	4 052
36	Л-КП 27А	2318,5	515,4608	0,8	265,6	36,0	221,0	4 003	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	3 571	3 887	-	-	6 322
37	Л-39А/11	2667,5	130,4701	0,414	47,1	9,1	38,0	2 380	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 048
38	Л-39А/7	2457,5	142,675	0,414	47,1	10,0	37,1	2 364	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 822
39	Л-28/17	3138,7	212,6281	0,8	265,6	14,9	221,0	4 003	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	3 571	3 887	-	-	7 142
40	Л-28/9	3440,7	212,6281	0,414	47,1	14,9	32,2	2 268	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 708
41	Л-28/14-17	3604,2	117,5397	0,414	47,1	8,2	38,9	2 397	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 001
42	Л-кпт6	1872,1	564,0362	0,612	131,4	39,4	92,0	3 091	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	-	-	-	-	-	4 963
43	Л-9/6	2130,2	141,4149	0,414	47,1	9,9	37,2	2 366	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 496
44	Л-9/8	2202,2	100,383	0,414	47,1	7,0	40,1	2 418	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	4 620
45	Л-40/43	3762,5	117,5397	0,414	47,1	8,2	38,9	2 397	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 159
46	Л-40/40	3909,5	73,8343	0,414	47,1	5,2	41,9	2 451	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 360
47	Л-40/32	4090,5	36,2896	0,414	47,1	2,5	44,5	2 495	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 586
48	Л-39А/52А	3011,8	86,6485	0,414	47,1	6,1	41,0	2 435	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	5 447
49	Л-39А/52	3089,8	141,1125	0,309	21,8	9,9	12,0	1 693	107	192	252	365	454	657	864	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 783
50	Л-19/56	3103,8	65,5917	0,207	7,6	4,6	3,0	1 129	107	192	252	365	454	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 233
51	Л-40/22А	4343	36,2896	0,414	47,1	2,5	44,5	2 495	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 838
52	Л-40/19	4297,7	26,9906	0,414	47,1	1,9	45,2	2 506	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 804
53	Л-40/17d	4247,7	62,7449	0,414	47,1	4,4	42,7	2 464	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 712
54	Л-40/11	3959,7	95,0884	0,414	47,1	6,6	40,4	2 425	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	-	-	-	-	-	-	6 385
55	Л-7	1341,1	821,3588	0,612	131,4	57,4	74,0	2 899	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	-	-	-	-	-	4 240
56	Л-к.185	2166,6	54,283	0,207	7,6	3,8	3,8	1 209	107	192	252	365	454	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 376
57	Л-11/36	3358,3	99,3832	0,207	7,6	6,9	0,7	724	107	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 083
58	Л-49	2370,8	116,5863	0,259	13,7	8,2	5,6	1 352	107	192	252	365	454	657	864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 722
59	Л-32А/52	3257,6	89,038	0,207	7,6	6,2	1,4	898	107	192	252	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 156
60	т.10	2698,9	252,7301	0,8	265,6	17,7	221,0	4 003	107	192	252	365	454	657	864	1 251	1 555	1 970	2 220	2 582	3 168	3 571	3 887	-	-	6 702

Таблица А.2.24 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Митино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	МИТ-5-1-0047	2604,3	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 352
2	МИТ-5-1-0056	3219,2	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 967
3	МИТ-5-1-0055	3027,5	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 775
4	МИТ-5-1-0054	2801,4	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 549

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
5	МИТ-5-1-0057	3424,7	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	7 173
6	МИТ-5-1-0058	3647,1	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	7 395
7	МИТ-5-1-0048	2818,4	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 316
8	МИТ-5-1-0049	2950,9	8,4815	0,309	21,8	0,6	21,2	1 987	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	4 938
9	МИТ-5-1-0050	3003,1	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 501
10	МИТ-5-1-0051	3197,9	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 696
11	МИТ-5-1-0052	3247,7	8,4815	0,309	21,8	0,6	21,2	1 987	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	5 235
12	МИТ-5-1-0053	3441,4	8,4815	0,309	21,8	0,6	21,2	1 987	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	5 429
13	МИТ-5-1-0075	4367	73,7584	0,414	47,1	5,2	41,9	2 424	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	6 791
14	МИТ-5-1-0047*	2763,8	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 512
15	МИТ-40Б	1936,9	72,0924	0,259	13,7	5,0	8,7	1 531	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 468
16	МИТ-5-1-0039	2056,3	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 804
17	МИТ-5-1-0038	1934,1	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 682
18	МИТ-40А	1896,4	72,0924	0,259	13,7	5,0	8,7	1 531	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 427
19	МИТ-5-1-0046	2262,3	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	6 010
20	МИТ-5-1-040	1792,1	474,0448	0,414	47,1	33,1	13,9	1 757	106	191	251	363	450	652	856	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 549
21	МИТ-5-1-0037	1710,2	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 458
22	МИТ-5-1-0068	2653,8	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 152
23	МИТ-5-1-0067	2596,3	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 094
24	МИТ-5-1-0066	2493,8	8,4815	0,514	83,1	0,6	82,5	2 954	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	-	-	-	-	-	5 447
25	МИТ-5-1-0069	2728,4	8,4815	0,207	7,6	0,6	7,0	1 439	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 167
26	МИТ-5-1-0065	2227,8	8,4815	0,514	83,1	0,6	82,5	2 954	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	-	-	-	-	-	5 181
27	МИТ-5-1-0042	2042,8	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 541
28	МИТ-5-1-0043	2208	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 706
29	МИТ-5-1-0041	1975,5	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 473
30	МИТ-5-1-0036	1596,6	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 344
31	МИТ-5-1-0034	1469	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 217
32	МИТ-5-1-0035	1585	8,4815	0,309	21,8	0,6	21,2	1 987	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 572
33	МИТ-5-1-0032	1178,9	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 927
34	МИТ-32А	1293,5	72,0924	0,309	21,8	5,0	16,8	1 855	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	-	-	-	-	-	-	-	-	3 149
35	МИТ-5-1-0033	1339,8	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	5 088
36	МИТ-5-1-0044	2619,9	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 118
37	МИТ-5-1-0029	1319,3	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 817
38	МИТ-5-1-0030	1536,9	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 035
39	МИТ-5-1-0087	1683,4	474,0448	0,414	47,1	33,1	13,9	1 757	106	191	251	363	450	652	856	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 440
40	МИТ-5-1-0071	1785,4	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 283
41	МИТ-5-1-0045	2654,2	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	5 152
42	МИТ-5-1-0026	1080,3	8,4815	0,7	187,1	0,6	186,5	3 748	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 828
43	МИТ-5-1-0024	762,2	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 484
44	МИТ-5-1-0025	888,5	2294,2509	0,7	187,1	160,4	26,6	2 123	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 011
45	МИТ-5-1-0027	1055,5	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 553
46	МИТ-5-1-0028	1195,4	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 693
47	МИТ-5-1-0002	184,8	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 906
48	МИТ-5-1-0020	337,4	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 059
49	МИТ-5-1-0022	424,9	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 146
50	ПЕН-6-1-0040	0	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 544
51	МИТ-5-1-0078	0	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 544
52	МИТ-5-1-0080	0	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 544
53	МИТ-5-1-0085	324,7	474,0448	0,414	47,1	33,1	13,9	1 757	106	191	251	363	450	652	856	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 082

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
54	т.3	1045,3	7,221	0,309	21,8	0,5	21,3	1 990	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 035
55	ТК	1037,2	7,221	0,309	21,8	0,5	21,3	1 990	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 027
56	т.2	1111,2	7,221	0,309	21,8	0,5	21,3	1 990	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 101
57	МИТ-5-1-0081а**	805,2	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 349
58	МИТ-5-1-0001	49,3	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 771
59	МИТ-5-1-0083	165,7	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 709
60	МИТ-5-1-0081	303,1	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 847
61	МИТ-5-1-0081а	333,1	474,0448	0,7	187,1	33,1	153,9	3 544	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	3 877
62	т. 037	951,4	7,221	0,259	13,7	0,5	13,2	1 730	106	191	251	363	450	652	856	1 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 682
63	МИТ-5-1-0012	1223,6	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 649
64	МИТ-5-1-0011	1377,3	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 803
65	МИТ-5-1-0014	1094	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 520
66	МИТ-5-1-0013	1180	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 606
67	т.1	1187,2	7,221	0,309	21,8	0,5	21,3	1 990	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	-	-	-	-	-	-	-	3 177
68	МИТ-5-1-0007	0	72,0924	0,612	131,4	5,0	126,4	3 345	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	-	-	-	-	3 345
69	МИТ-5-1-0006	0	72,0924	0,612	131,4	5,0	126,4	3 345	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	-	-	-	-	3 345
70	МИТ-5-1-0009	0	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	2 426
71	МИТ-5-1-0010	1506,9	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	3 933
72	МИТ-5-1-0008	0	72,0924	0,612	131,4	5,0	126,4	3 345	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	-	-	-	-	3 345
73	МИТ-5-1-0018	1868,6	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 294
74	МИТ-5-1-0019	1976,3	72,0924	0,309	21,8	5,0	16,8	1 855	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	-	-	-	-	-	-	-	-	3 832
75	МИТ-5-1-0015	2263	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 689
76	МИТ-5-1-0063	2364,3	8,4815	0,414	47,1	0,6	46,5	2 498	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 862
77	МИТ-5-1-0063*	2654,9	8,4815	0,207	7,6	0,6	7,0	1 439	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 094
78	МИТ-5-1-0017	1960,7	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 386
79	МИТ-5-1-0016	2144	72,0924	0,414	47,1	5,0	42,0	2 426	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	-	-	-	-	-	-	4 570
80	МИТ-5-1-0020	1006,5	72,0924	0,7	187,1	5,0	182,0	3 721	106	191	251	363	450	652	856	1 240	1 539	1 952	2 198	2 552	3 124	3 517	-	-	-	4 728

Таблица А.2.25 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Нагатино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	НАГ-ТК10/11*	859,1	1044,3103	0,8	265,6	73,0	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 542
2	НАГ-ТК28/9*	1156,6	179,0576	0,309	21,8	12,5	9,3	1 567	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 723
3	НАГ-ТК109/11	1072,8	257,6468	0,414	47,1	18,0	29,1	2 188	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	3 261
4	НАГ-ТК82/9	1695	232,8521	0,309	21,8	16,3	5,6	1 346	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 041
5	НАГ-ТК83/3	1758,6	232,8521	0,309	21,8	16,3	5,6	1 346	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 105
6	НАГ-ТК84/3	1776,7	232,8521	0,309	21,8	16,3	5,6	1 346	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123
7	НАГ-ТК5/11	404	2479,0786	0,8	265,6	173,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 086
8	НАГ-ТК1/11	35,8	2500,4342	0,7	187,1	174,9	12,2	1 696	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 732
9	НАГ-ТК2/11	93,7	1449,9857	0,7	187,1	101,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	2 776
10	НАГ-ТК3/11	223,7	2479,0786	0,7	187,1	173,4	13,7	1 755	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 978
11	НАГ-ТК4/11	344,7	2479,0786	0,8	265,6	173,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 027
12	НАГ-ТК6/11	474	2479,0786	0,8	265,6	173,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 156

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
13	НАГ-ТК103/11	500	800,0492	0,612	131,4	55,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 182
14	НАГ-ТК118/11	633,8	265,9072	0,612	131,4	18,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 316
15	НАГ-ТК102/11	818,8	8,2604	0,612	131,4	0,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 501
16	НАГ-ТК105/11	696,4	1306,2382	0,8	265,6	91,3	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 379
17	kНАГ-ТК107/11	885,1	7,1293	0,414	47,1	0,5	46,6	2 513	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	3 398
18	НАГ-ТК108/11	913,3	32,909	0,15	3,3	2,3	1,0	807	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720
19	НАГ-ТК193/11	1034,4	32,909	0,15	3,3	2,3	1,0	807	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 841
20	НАГ-ТК192/11	1052,8	32,909	0,15	3,3	2,3	1,0	807	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
21	НАГ-ТК115/11	1315,8	199,134	0,309	21,8	13,9	7,9	1 493	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 809
22	НАГ-ТК114/11	1284,8	199,134	0,309	21,8	13,9	7,9	1 493	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 778
23	НАГ-ТК111/11	1134,8	250,5175	0,359	32,4	17,5	14,9	1 797	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 932
24	НАГ-ТК112/11	1173,2	51,3836	0,207	7,6	3,6	4,0	1 225	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 398
25	НАГ-ТК110/11	1103,8	250,5175	0,359	32,4	17,5	14,9	1 797	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 901
26	НАГ-ТК116/11	1499,2	11,274	0,207	7,6	0,8	6,8	1 431	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 930
27	НАГ-ТК7/11	514,3	534,142	0,612	131,4	37,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 197
28	НАГ-ТК120/11	804,5	1288,1038	0,8	265,6	90,1	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 487
29	НАГ-ТК9/11	827,7	1044,3103	0,8	265,6	73,0	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 510
30	НАГ-ТК10/11	835,8	1044,3103	0,8	265,6	73,0	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 518
31	НАГ-ТК11/9	882,4	1044,3103	0,8	265,6	73,0	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 565
32	НАГ-ТК12/9	916,1	1028,4679	0,8	265,6	71,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 599
33	НАГ-13/9	939,2	1028,4679	0,8	265,6	71,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 622
34	НАГ-ТК104/11	564,9	906,9332	0,8	265,6	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 247
35	НАГ-ТК106/11	607,6	906,9332	0,8	265,6	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 290
36	НАГ-ТК123/11	777,6	906,9332	0,7	187,1	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 460
37	НАГ-ТК15/9	1044,1	989,8761	0,7	187,1	69,2	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 727
38	НАГ-ТК17/9	1413,1	980,4625	0,7	187,1	68,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	4 096
39	НАГ-ТК18/9	1468,4	980,4625	0,7	187,1	68,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	4 151
40	НАГ-ТК81/9	1564,7	237,2966	0,309	21,8	16,6	5,2	1 324	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 888
41	НАГ-ТК131/11	1526,3	906,9332	0,612	131,4	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	4 209
42	НАГ-ТК73/7	3661	38,5268	0,414	47,1	2,7	44,4	2 477	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 138
43	НАГ-ТК78/8	3375,5	109,2063	0,414	47,1	7,6	39,4	2 393	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 769
44	НАГ-ТК79/8	3206,9	152,181	0,414	47,1	10,6	36,4	2 338	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 545
45	НАГ-ТК28/8	2830,7	533,5009	0,514	83,1	37,3	45,8	2 500	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 331
46	НАГ-ТК27/8	2668,3	573,2852	0,514	83,1	40,1	43,0	2 455	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 123
47	НАГ-ТК177/7	3231,3	43,9037	0,207	7,6	3,1	4,6	1 270	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 501
48	НАГ-ТК24/9	1730,5	743,1659	0,514	83,1	52,0	31,1	2 233	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	3 963
49	НАГ-ТК28/9	1481,1	179,0576	0,309	21,8	12,5	9,3	1 567	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 048
50	НАГ-ТК26/8	2538,1	600,3197	0,514	83,1	42,0	41,1	2 423	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	4 961
51	НАГ-ТК24/8	2337,5	600,3197	0,514	83,1	42,0	41,1	2 423	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	4 760
52	НАГ-ТК127/11	1019,1	906,9332	0,612	131,4	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	3 702
53	НАГ-ТК134/11	2014	906,9332	0,612	131,4	63,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	4 696
54	НАГ-ТК133/11	2117,3	187,8599	0,309	21,8	13,1	8,7	1 536	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 653
55	НАГ-ТК135/11	1848,7	187,8599	0,309	21,8	13,1	8,7	1 536	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 384
56	НАГ-ТК136/11	1740,1	187,8599	0,309	21,8	13,1	8,7	1 536	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 276
57	НАГ-ТК6/н	0	196,075	0,996	472,4	13,7	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	2 682
58	НАГ-ТК148/17*	3634,8	376,2707	0,414	47,1	26,3	20,8	1 983	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 617
59	НАГ-224/17	3540,1	597,2042	0,514	83,1	41,8	41,4	2 426	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 967
60	НАГ-ТК147/17	3593,3	597,2042	0,514	83,1	41,8	41,4	2 426	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 020
61	НАГ-ТК71/7	4021,6	516,4399	0,514	83,1	36,1	47,0	2 519	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 541

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
62	НАГ-ТК183/7	4151,4	435,0225	0,514	83,1	30,4	52,7	2 605	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	6 757
63	НАГ-ТК140/17	2756,8	1084,1611	0,612	131,4	75,8	55,6	2 647	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	5 404
64	НАГ-ТК142/17	3012	1077,1148	0,514	83,1	75,3	7,8	1 487	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 499
65	НАГ-ТК144/7	3184,2	1040,3658	0,514	83,1	72,8	10,4	1 617	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 801
66	НАГ-ТК145/17	3397,3	995,3781	0,514	83,1	69,6	13,5	1 747	106	191	251	364	452	654	860	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 145
67	НАГ-ТК148/17	3654,8	376,2707	0,414	47,1	26,3	20,8	1 983	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 637
68	НАГ-ТК150/17	4032	303,4232	0,414	47,1	21,2	25,9	2 114	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	6 146
69	НАГ-ТК151/17	4322,3	234,5865	0,414	47,1	16,4	30,7	2 223	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 545
70	НАГ-ТК146/17	3407,5	597,2042	0,514	83,1	41,8	41,4	2 426	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 834
71	НАГ-ТК86/3	1947,5	185,9131	0,259	13,7	13,0	0,7	744	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 691
72	НАГ-ТК91/3	2396,5	118,4857	0,259	13,7	8,3	5,5	1 339	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 735
73	НАГ-ТК92/3	2581,5	71,8719	0,207	7,6	5,0	2,6	1 077	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 659
74	НАГ-ТК29/8	3056,4	351,1836	0,514	83,1	24,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	5 739
75	НАГ-ТК31/7	3137,9	351,1836	0,414	47,1	24,6	22,5	2 030	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 168
76	НАГ-ТК181/7	3404,6	4,9346	0,15	3,3	0,3	2,9	1 115	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 520
77	НАГ-ТК32/7	3239,7	251,3434	0,414	47,1	17,6	29,5	2 198	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 437
78	НАГ-ТК37/7	3569,4	246,4089	0,414	47,1	17,2	29,9	2 205	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 775
79	НАГ-ТК39/7	3671,7	246,4089	0,414	47,1	17,2	29,9	2 205	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	-	-	-	-	-	-	-	5 877
80	НАГ-ТК93/9	2572,7	223,1185	0,414	47,1	15,6	31,5	2 240	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	4 813
81	НАГ-ТК94/8	2630,5	223,1185	0,414	47,1	15,6	31,5	2 240	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	4 870
82	НАГ-ТК97/4	2749,9	190,1636	0,414	47,1	13,3	33,8	2 287	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 037
83	НАГ-ТК98/4	2877,3	190,1636	0,414	47,1	13,3	33,8	2 287	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 164
84	НАГ-ТК99/4	2976,7	133,7935	0,414	47,1	9,4	37,7	2 362	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	5 339
85	НАГ-ТК100/4	3175,2	133,7935	0,259	13,7	9,4	4,4	1 255	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 431
86	НАГ-ТК101/4	3316,1	95,7436	0,207	7,6	6,7	0,9	797	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 113
87	НАГ-ТК47/5	4276,6	52,0213	0,414	47,1	3,6	43,4	2 462	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 739
88	НАГ-ТК46/5	4177,6	64,1506	0,414	47,1	4,5	42,6	2 448	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 625
89	НАГ-ТК62/6	5451,9	156,0435	0,514	83,1	10,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	8 134
90	НАГ-ТК59/5	6029,2	156,0435	0,514	83,1	10,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	8 712
91	НАГ-ТК57/5	5908,2	156,0435	0,514	83,1	10,9	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	8 591
92	НАГ-ТК44/5	4039,4	154,9932	0,414	47,1	10,8	36,2	2 334	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 374
93	НАГ-ТК48/5	4322,6	12,1293	0,414	47,1	0,8	46,2	2 507	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 830
94	НАГ-ТК49/5	4336,2	62,5492	0,259	13,7	4,4	9,4	1 569	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 905
95	НАГ-ТК52/5	6200,2	141,4794	0,414	47,1	9,9	37,2	2 352	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	8 552
96	НАГ-ТК66/6	5125,6	265,3765	0,514	83,1	18,6	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	7 808
97	НАГ-ТК67/6	5017,2	308,0939	0,514	83,1	21,5	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	7 700
98	НАГ-ТК65/6	5234,2	234,9372	0,514	83,1	16,4	58,2	2 682	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	2 566	-	-	-	-	-	7 917
99	НАГ-ТК50/5	5316	21,2472	0,15	3,3	1,5	1,8	965	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 281
100	НАГ-ТК40/7	3762,9	209,0249	0,414	47,1	14,6	32,5	2 260	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 023
101	НАГ-ТК-40/7*	3922,3	54,0317	0,207	7,6	3,8	3,8	1 208	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 131
102	НАГ-ТК42/5	3875,9	154,9932	0,414	47,1	10,8	36,2	2 334	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 210
103	НАГ-ТК152/17	4658,7	234,5865	0,414	47,1	16,4	30,7	2 223	106	191	251	364	452	654	860	1 245	1 546	1 961	2 208	-	-	-	-	-	-	6 882
104	НАГ-ТК153/17	4775,8	176,9155	0,309	21,8	12,4	9,5	1 574	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 350
105	НАГ-ТК154/17	4955,3	95,6124	0,259	13,7	6,7	7,1	1 444	106	191	251	364	452	654	860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 399

Таблица А.2.26 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Новомосковская»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Н.М.-13-1	842,7	41,495	0,259	13,7	2,9	10,8	1 642	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 485
2	Н.М.-к.11-2	665	99,0471	0,309	21,8	6,9	14,9	1 804	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 469
3	Н.М.-13	460,2	716,0136	0,7	187,1	50,1	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 750
4	Н.М.-14	557,2	527,0042	0,612	131,4	36,9	94,6	3 111	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	3 668
5	Н.М.-16	1157,2	486,4876	0,612	131,4	34,0	97,4	3 138	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 296
6	Н.М.-к.14-1/1	750,2	501,4511	0,612	131,4	35,1	96,4	3 128	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	3 879
7	Точка выхода из ж.д.10к.1	917,6	15,9419	0,259	13,7	1,1	12,6	1 718	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 635
8	Н.М.-17	1213,2	483,9553	0,514	83,1	33,8	49,3	2 567	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 780
9	Н.М.-112-5	2624,4	14,388	0,15	3,3	1,0	2,3	1 035	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 660
10	Н.М.-19	1685,4	437,9136	0,514	83,1	30,6	52,5	2 615	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 301
11	Н.М.-112	2092,4	420,648	0,514	83,1	29,4	53,7	2 633	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 725
12	Н.М.-112-1	2173,4	44,1424	0,15	3,3	3,1	0,2	495	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 668
13	Н.М.-112-3	2419,4	14,388	0,15	3,3	1,0	2,3	1 035	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 455
14	Н.М.-112-4	2494,4	14,388	0,15	3,3	1,0	2,3	1 035	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 530
15	Н.М.-110	1814,4	13,1219	0,309	21,8	0,9	20,9	1 994	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 808
16	Н.М.-110-6	2481,4	11,1651	0,207	7,6	0,8	6,8	1 434	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 916
17	Н.М.-110-4	2195,4	13,1219	0,207	7,6	0,9	6,7	1 426	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 621
18	Н.М.-110-1	1901,4	13,1219	0,207	7,6	0,9	6,7	1 426	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 327
19	Н.М.-110-2	2012,4	13,1219	0,207	7,6	0,9	6,7	1 426	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 438
20	Н.М.-110-3	2065,4	13,1219	0,207	7,6	0,9	6,7	1 426	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 491
21	Н.М.-110-5	2251,4	13,1219	0,207	7,6	0,9	6,7	1 426	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 677
22	Н.М.-112-2	2258,4	44,1424	0,15	3,3	3,1	0,2	495	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 753
23	Н.М.-112-2а	2278,4	44,1424	0,15	3,3	3,1	0,2	495	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 773
24	Н.М.-114	2397,4	376,5056	0,514	83,1	26,3	56,8	2 677	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	5 074
25	Н.М.-114-1	2467,4	270,4947	0,414	47,1	18,9	28,2	2 177	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	4 644
26	Н.М.-21-5	851	58,1276	0,309	21,8	4,1	17,8	1 900	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 751
27	Н.М.-21-5/1	985	58,1276	0,309	21,8	4,1	17,8	1 900	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 885
28	Н.М.-21	249	893,1092	0,7	187,1	62,5	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 539
29	Н.М.-21-2	383	63,8828	0,309	21,8	4,5	17,4	1 887	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270
30	Н.М.-21-3	610	59,7966	0,309	21,8	4,2	17,7	1 897	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 507
31	Н.М.-21-1	327	63,8828	0,309	21,8	4,5	17,4	1 887	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	2 214
32	Н.М.-23	392	829,2265	0,7	187,1	58,0	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 682
33	Н.М.-24	511	829,2265	0,7	187,1	58,0	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 801
34	Н.М.-45	1707,5	87,1914	0,414	47,1	6,1	41,0	2 431	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	4 139
35	Н.М.-44	1564,5	116,6005	0,414	47,1	8,2	38,9	2 395	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 959
36	Н.М.-45-2	1800,5	20,4885	0,309	21,8	1,4	20,4	1 979	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 780
37	Н.М.-45-3	1908,5	20,4885	0,309	21,8	1,4	20,4	1 979	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 888
38	Н.М.-45-4	1964,5	8,1148	0,15	3,3	0,6	2,7	1 091	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055
39	Н.М.-ЦТП-2-17/181Т"2"	1986,5	61,1778	0,309	21,8	4,3	17,6	1 894	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	3 880
40	Н.М.-45-7	2080,5	12,0284	0,207	7,6	0,8	6,8	1 430	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 511
41	Н.М.-45-6	2036,5	12,0284	0,207	7,6	0,8	6,8	1 430	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 467
42	Н.М.-45-3	2025,6	20,4885	0,309	21,8	1,4	20,4	1 979	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	4 005
43	Н.М.-45-9	2146,5	12,0284	0,207	7,6	0,8	6,8	1 430	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 577
44	Н.М.-26	997	730,87	0,7	187,1	51,1	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	4 287
45	Н.М.-43а	1444,5	162,7117	0,414	47,1	11,4	35,7	2 334	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 779
46	Н.М.-26-1	1063,5	283,0119	0,414	47,1	19,8	27,3	2 157	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 220
47	Н.М.-26-1-1	1218	120,3002	0,309	21,8	8,4	13,4	1 749	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 967
48	Н.М.-26-15	1268	2,3021	0,309	21,8	0,2	21,7	2 015	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 283

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
49	Н.М.-43	1485,5	46,1112	0,414	47,1	3,2	43,9	2 480	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 966
50	Н.М.-26-6	1434	35,1068	0,309	21,8	2,5	19,4	1 949	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	3 383
51	Н.М.-26-7	1471	35,1068	0,207	7,6	2,5	5,2	1 320	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 791
52	Н.М.-26-8	1516	35,1068	0,207	7,6	2,5	5,2	1 320	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 836
53	Н.М.-25	773	788,422	0,7	187,1	55,1	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	4 063
54	Н.М.-26-1а	1243	147,0455	0,414	47,1	10,3	36,8	2 355	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 598
55	Н.М.-26-5	1365	35,1068	0,207	7,6	2,5	5,2	1 320	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 685
56	Н.М.-26-2/1	1313	47,02	0,207	7,6	3,3	4,3	1 254	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 567
57	Н.М.-26-2	1262	147,0455	0,309	21,8	10,3	11,6	1 674	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 936
58	Н.М.-213	1896,4	241,3733	0,514	83,1	16,9	66,2	2 801	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 697
59	Н.М.-41	1684,4	15,7573	0,414	47,1	1,1	46,0	2 515	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	4 200
60	Н.М.-211	1521,4	270,828	0,514	83,1	18,9	64,2	2 775	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 296
61	Н.М.-212	1646,4	255,0707	0,612	131,4	17,8	113,6	3 284	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	4 930
62	Н.М.-210	1401,4	297,417	0,514	83,1	20,8	62,3	2 751	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 152
63	Н.М.-212а	1762,4	255,0707	0,514	83,1	17,8	65,3	2 789	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 551
64	Н.М.-212б	1778,9	13,6974	0,15	3,3	1,0	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 821
65	Н.М.-214	1914,4	212,6549	0,514	83,1	14,9	68,2	2 826	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 740
66	Н.М.-101	2078,4	212,6549	0,514	83,1	14,9	68,2	2 826	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	4 904
67	Н.М.-103	2381,4	171,908	0,514	83,1	12,0	71,1	2 860	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	5 241
68	Н.М.-102	2159,4	176,5697	0,514	83,1	12,3	70,8	2 856	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	5 016
69	Н.М.-104	2522,4	167,9945	0,414	47,1	11,7	35,3	2 327	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	4 850
70	Н.М.-104-1	2652,4	152,2252	0,414	47,1	10,6	36,4	2 348	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	5 001
71	Н.М.-105	2676,4	124,1398	0,414	47,1	8,7	38,4	2 385	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	5 061
72	Н.М.-105-4	2842,4	94,2703	0,414	47,1	6,6	40,5	2 423	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	5 265
73	Н.М.-105-5	3073,4	94,2703	0,414	47,1	6,6	40,5	2 423	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	5 496
74	Н.М.-105-6	3161,4	66,1273	0,309	21,8	4,6	17,2	1 882	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 044
75	Н.М.-т.к. 00	114	858,2342	0,7	187,1	60,0	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 404
76	Н.М.-11	340	818,9167	0,7	187,1	57,3	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 630
77	Н.М.-26-13	1551,4	3,6833	0,15	3,3	0,3	3,0	1 126	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 678
78	Н.М.-26-9	1352	8,9781	0,15	3,3	0,6	2,6	1 083	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 435
79	Н.М.-26-10	1414,3	8,9781	0,15	3,3	0,6	2,6	1 083	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 498
80	Н.М.-26-15	1477,8	2,3021	0,309	21,8	0,2	21,7	2 015	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 493
81	Н.М.-13-2	901,7	14,6758	0,207	7,6	1,0	6,6	1 419	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 320
82	Н.М.-т.к. 00а	116	15,5966	0,125	2,0	1,1	0,9	798	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	914
83	Н.М.-27	1174,6	300,8126	0,514	83,1	21,0	62,1	2 748	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	-	-	-	-	-	3 922
84	КТС-8-№11	1892,7	23,2507	0,309	21,8	1,6	20,2	1 974	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 866
85	Н.М.-13-6	1083,7	141,746	0,309	21,8	9,9	11,9	1 689	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 773
86	Н.М.-13-5	855,7	147,5144	0,309	21,8	10,3	11,5	1 672	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 528
87	КТС-8-№13	1763,7	84,0104	0,309	21,8	5,9	16,0	1 841	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	3 605
88	КТС-8-№14	1657,7	102,7578	0,259	13,7	7,2	6,6	1 416	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 073
89	КТС-8-№15	1534,7	106,0188	0,207	7,6	7,4	0,2	514	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 049
90	Н.М.-13-9	1221,7	128,8514	0,309	21,8	9,0	12,8	1 726	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 948
91	Н.М.-13-15	1381,7	115,7271	0,259	13,7	8,1	5,6	1 355	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 737
92	Н.М.-13-7	1107,7	134,762	0,309	21,8	9,4	12,4	1 709	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 817
93	КТС-8-№14в	1615,7	106,0188	0,207	7,6	7,4	0,2	514	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 130
94	Н.М.-к.11-1	371	3,856	0,1	1,1	0,3	0,9	778	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 149
95	Н.М.-45-3/1	1946,5	8,1148	0,207	7,6	0,6	7,1	1 447	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 394
96	Н.М.-105-1	2755,4	7,712	0,207	7,6	0,5	7,1	1 449	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 204
97	Аргуновская ул.,д.8	797,6	15,9419	0,309	21,8	1,1	20,7	1 988	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	2 786

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
98	Н.М.-т.к. 00б	5	869,3883	0,7	187,1	60,8	114,3	3 290	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	2 578	3 163	-	-	-	-	3 295
99	Н.М.-13-3	818,7	189,0094	0,414	47,1	13,2	33,9	2 298	106	192	252	365	453	656	862	1 249	1 552	1 968	2 217	-	-	-	-	-	-	3 117
100	Н.М.-13-4	823,7	147,5144	0,309	21,8	10,3	11,5	1 672	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496
101	Н.М.-13-10	1359,7	122,8009	0,309	21,8	8,6	13,3	1 743	106	192	252	365	453	656	862	1 249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 102
102	Н.М.-13-11	1369,7	116,3383	0,259	13,7	8,1	5,6	1 352	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722

Таблица А.2.27 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Отрадное»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	О-k1.8/1	1368,3	79,2011	0,309	21,8	5,5	16,3	1 838	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 206
2	О-k1.12	1460,7	697,2157	0,612	131,4	48,8	82,7	2 953	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 414
3	О-k1.13/1	1781,2	97,0905	0,414	47,1	6,8	40,3	2 394	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 175
4	О-k1.13/2	1867,1	97,0905	0,414	47,1	6,8	40,3	2 394	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 261
5	О-k1.13/10	1944,5	97,0905	0,309	21,8	6,8	15,0	1 796	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 740
6	О-k1.15/4	2492,1	150,8835	0,414	47,1	10,6	36,5	2 327	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 819
7	О-k1.15/5	2631,8	150,8835	0,414	47,1	10,6	36,5	2 327	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 958
8	О-k1.15/6	2703,4	150,8835	0,414	47,1	10,6	36,5	2 327	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	5 030
9	О-k1.15/7	2814,8	75,6674	0,414	47,1	5,3	41,8	2 420	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	5 234
10	О-k1.15/8	2945,1	75,6674	0,414	47,1	5,3	41,8	2 420	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	5 365
11	О-k1.15/8'	2990,9	75,6674	0,414	47,1	5,3	41,8	2 420	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	5 411
12	О-k1.22/1	2215,5	173,5453	0,414	47,1	12,1	34,9	2 297	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 512
13	О-k1.22/3	2559,6	59,4201	0,259	13,7	4,2	9,6	1 574	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 134
14	О-k1.26/26	2914,2	149,1754	0,309	21,8	10,4	11,4	1 656	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 570
15	О-k1.26/13	3179,9	36,7774	0,207	7,6	2,6	5,1	1 306	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 486
16	О-k1.26/8	2610,7	252,1714	0,309	21,8	17,6	4,2	1 238	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 848
17	О-k1.26/9	2660	182,9569	0,309	21,8	12,8	9,0	1 548	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 208
18	О-k1.26/10	2680,1	69,2146	0,207	7,6	4,8	2,8	1 097	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 778
19	О-k1.26/11	2832,7	32,7444	0,207	7,6	2,3	5,3	1 327	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 160
20	О-k1.26/27	3189,5	112,3979	0,259	13,7	7,9	5,9	1 365	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 554
21	О-k1.26/28	3277,1	58,5366	0,207	7,6	4,1	3,5	1 176	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 453
22	О-k1.7	975,3	955,5506	0,8	265,6	66,8	198,8	3 815	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 790
23	О-k1.8	1193,3	79,2011	0,612	131,4	5,5	125,9	3 339	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	4 532
24	О-k1.11	1364,8	866,3629	0,7	187,1	60,6	126,5	3 343	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	4 708
25	О-k1.3	405,3	1233,974	0,8	265,6	86,3	179,4	3 702	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 107
26	О-k1.1	57	1328,04	0,612	131,4	92,9	38,6	2 364	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	2 421
27	О-k1.22	2144,8	87,2669	0,7	187,1	6,1	181,0	3 711	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 856
28	О-k1.24	2357,9	132,8216	0,7	187,1	9,3	177,8	3 692	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	6 050
29	О-k1.13	1644,5	622,7102	0,612	131,4	43,5	87,9	3 006	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 651
30	О-k1.6/1	1003,4	101,402	0,309	21,8	7,1	14,7	1 785	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 789
31	О-k1.6/2	1101,9	34,5977	0,259	13,7	2,4	11,3	1 652	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 754
32	О-k1.6/3	1150,6	34,5977	0,259	13,7	2,4	11,3	1 652	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 803
33	О-k1.6/4	1203,6	34,5977	0,15	3,3	2,4	0,9	777	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 981
34	О-k2.1	225,6	1166,7386	0,8	265,6	81,6	184,1	3 730	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	3 955

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
35	O-k2.2	535,6	1036,3467	0,8	265,6	72,5	193,2	3 783	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 318
36	O-k1.26/3	1751,7	451,097	0,612	131,4	31,5	99,9	3 121	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 872
37	O-k1.26/2	1697,4	793,8578	0,7	187,1	55,5	131,5	3 382	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 079
38	O-k1.26/32'	1825,8	364,9148	0,612	131,4	25,5	105,9	3 174	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 000
39	O-k2.7	1408,1	793,8578	0,8	265,6	55,5	210,1	3 877	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	5 285
40	O-k1.2	305,7	1233,974	0,8	265,6	86,3	179,4	3 702	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 008
41	O-k1.3/2	806,3	75,8979	0,309	21,8	5,3	16,5	1 846	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 652
42	O-k1.3/3	920,6	54,8301	0,207	7,6	3,8	3,8	1 201	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 121
43	O-k1.3/4	956,6	12,5504	0,15	3,3	0,9	2,4	1 050	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 007
44	O-k1.5	789,3	1056,9526	0,8	265,6	73,9	191,7	3 775	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 564
45	O-k1.6	888,3	1056,9526	0,8	265,6	73,9	191,7	3 775	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 663
46	O-k1.9	1073,3	876,3494	0,7	187,1	61,3	125,8	3 338	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	4 411
47	O-k1.10	1176,8	876,3494	0,7	187,1	61,3	125,8	3 338	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	4 514
48	O-k1.4	599,3	1106,9718	0,8	265,6	77,4	188,2	3 754	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	4 354
49	O-k1.4/1	684,3	50,0192	0,309	21,8	3,5	18,3	1 903	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 587
50	O-k1.14	1842,2	525,6197	0,514	83,1	36,8	46,4	2 494	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 336
51	O-k1.18'	1589,8	156,8944	0,7	187,1	11,0	176,1	3 682	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 272
52	O-k1.20	1875,8	97,023	0,7	187,1	6,8	180,3	3 707	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 583
53	O-k1.21	2004,8	87,2669	0,7	187,1	6,1	181,0	3 711	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 716
54	O-k1.22/2	2423,7	118,6192	0,414	47,1	8,3	38,8	2 368	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 791
55	O-k1.19'	1787,3	150,1535	0,7	187,1	10,5	176,6	3 685	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 472
56	O-k1.30	2741,2	84,5881	0,514	83,1	5,9	77,2	2 894	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 636
57	O-k1.30/1	2905	56,8082	0,259	13,7	4,0	9,8	1 583	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 488
58	O-k1.31	2886,5	27,7799	0,514	83,1	1,9	81,2	2 937	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 824
59	O-k1.31/1	2954,3	27,7799	0,207	7,6	1,9	5,7	1 351	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 306
60	O-k1.15	1977,2	525,6197	0,514	83,1	36,8	46,4	2 494	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 471
61	O-k1.15/1	2153,2	280,5744	0,414	47,1	19,6	27,5	2 141	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	-	-	-	-	-	-	-	4 294
62	O-k1.15/2	2311,1	206,9331	0,414	47,1	14,5	32,6	2 251	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	4 562
63	O-k1.16	2119,5	245,0453	0,514	83,1	17,1	66,0	2 765	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 884
64	O-k1.17	2205,2	211,1486	0,514	83,1	14,8	68,4	2 793	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 998
65	O-k1.27	2400,8	163,3571	0,514	83,1	11,4	71,7	2 832	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 233
66	O-k1.28	2443,5	163,3571	0,514	83,1	11,4	71,7	2 832	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 276
67	O-k1.29	2583,8	163,3571	0,514	83,1	11,4	71,7	2 832	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 416
68	O-k1.29/1	2688,8	78,769	0,207	7,6	5,5	2,1	1 013	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 702
69	O-k1.26	2016,9	229,2405	0,514	83,1	16,0	67,1	2 778	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 795
70	O-k1.26/6	2196,4	342,2745	0,414	47,1	23,9	23,2	2 036	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	-	-	-	-	-	-	-	4 233
71	O-k1.26/7	2331,2	303,2597	0,414	47,1	21,2	25,9	2 104	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	-	-	-	-	-	-	-	4 435
72	O-k1.26/1	1777,4	342,7609	0,514	83,1	24,0	59,1	2 678	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 455
73	O-k1.26/32	1992,7	287,7428	0,612	131,4	20,1	111,3	3 221	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 213
74	O-k1.26/31	2052,5	276,0086	0,612	131,4	19,3	112,1	3 228	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 280
75	O-k1.26/4	1995,8	84,1752	0,514	83,1	5,9	77,2	2 895	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	4 890
76	O-k2.6	1279,5	793,8578	0,8	265,6	55,5	210,1	3 877	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	5 156
77	O-k2.5	1126,8	794,9792	0,8	265,6	55,6	210,1	3 877	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	5 003
78	O-k2.4	873,6	891,7624	0,8	265,6	62,4	203,3	3 840	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	4 713
79	O-k2.3	801,6	891,7624	0,8	265,6	62,4	203,3	3 840	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	4 641
80	O-k1.24/1	2402,9	46,5431	0,309	21,8	3,3	18,6	1 910	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	4 313
81	O-k1.26/5	2095,9	49,4719	0,207	7,6	3,5	4,2	1 234	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 330
82	O-k2.4-1	921,8	794,9792	0,8	265,6	55,6	210,1	3 877	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	4 798
83	O-k1.26/30	2134,3	257,3977	0,612	131,4	18,0	113,4	3 239	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 373

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
84	О-k1.26/12	2767,5	149,1754	0,309	21,8	10,4	11,4	1 656	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 424
85	О-k1.23	2573	86,2784	0,7	187,1	6,0	181,0	3 712	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	6 285
86	О-k1.18	1488,3	169,1471	0,7	187,1	11,8	175,2	3 677	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 165
87	О-k1.17*	2320,2	211,1486	0,514	83,1	14,8	68,4	2 793	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	-	-	-	-	-	5 113
88	О-k1.3/1	748,3	121,5864	0,309	21,8	8,5	13,3	1 734	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 482
89	О-k1.3/2*	826,3	63,0882	0,207	7,6	4,4	3,2	1 144	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 971
90	О-k2.4/1	899,6	96,7832	0,309	21,8	6,8	15,1	1 797	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 696
91	О-k2.4/2	909,6	96,7832	0,309	21,8	6,8	15,1	1 797	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 706
92	О-k2.1/1	285,6	130,3919	0,414	47,1	9,1	38,0	2 353	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	2 638
93	О-k2.1/2	535,6	82,3699	0,207	7,6	5,8	1,9	976	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 512
94	точка 1	141,8	1166,7386	0,8	265,6	81,6	184,1	3 730	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	3 872
95	точка 1.8'	1285,3	79,2011	0,309	21,8	5,5	16,3	1 838	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 123
96	О-k1.25	2116,4	475,0961	0,7	187,1	33,2	153,8	3 540	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	-	-	-	5 656
97	О-k2.8	1524,3	793,8578	0,7	187,1	55,5	131,5	3 382	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	4 906
98	О-k1.26/31'	2014,1	287,7428	0,612	131,4	20,1	111,3	3 221	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	-	-	-	-	5 235
99	О-k2.2-2	701,6	891,7624	0,8	265,6	62,4	203,3	3 840	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	4 541
100	О-k2.2-1	624,6	891,7624	0,8	265,6	62,4	203,3	3 840	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	2 550	3 121	3 514	3 821	-	-	4 464
101	О-k1.15/10	0	72,15	0,414	47,1	5,0	42,0	2 424	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	2 424
102	О-k1.15/8а	3141,7	12,0031	0,414	47,1	0,8	46,2	2 492	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	5 634
103	О-k1.13/6	1948	49,4623	0,259	13,7	3,5	10,3	1 607	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 555
104	О-k1.13/11	1954,5	47,6282	0,207	7,6	3,3	4,3	1 245	106	191	251	363	450	652	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200
105	О-k1.32	0	503,4536	0,514	83,1	35,2	47,9	2 518	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 951	2 196	-	-	-	-	-	-	2 518

Таблица А.2.28 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Пенягино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ПЕН-5-1-0079	2235,9	38,7854	0,7	187,1	2,7	184,4	3 727	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	3 510	-	-	-	5 963
2	ПЕН-75А	2602,8	88,516	0,207	7,6	6,2	1,4	904	106	191	251	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 507
3	ПЕН-75В	2711,7	88,516	0,207	7,6	6,2	1,4	904	106	191	251	363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 615
4	ПЕН-6-1-0020	2475,8	67,1377	0,207	7,6	4,7	2,9	1 113	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 589
5	ПЕН-6-1-0019	2259,4	245,8511	0,414	47,1	17,2	29,9	2 192	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	4 451
6	ПЕН-26*	1586,3	154,3325	0,414	47,1	10,8	36,3	2 320	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 906
7	ПЕН-26	1793,3	96,9232	0,414	47,1	6,8	40,3	2 392	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	4 185
8	ПЕН-6-1-0015	1973,8	446,1832	0,414	47,1	31,2	15,9	1 823	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 797
9	ПЕН-6-1-0014	1851,3	455,9115	0,414	47,1	31,9	15,2	1 800	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 651
10	ПЕН-6-1-0058**	1175,4	307,2238	0,414	47,1	21,5	25,6	2 095	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	3 271
11	ПЕН-ЦТП	1405,9	214,6243	0,414	47,1	15,0	32,1	2 238	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 644
12	ПЕН-6-1	28,1	1322,119	0,7	187,1	92,5	94,6	3 068	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	-	-	-	-	-	3 096
13	ПЕН-6-1-0002	62	2288,4269	0,8	265,6	160,0	105,6	3 168	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	-	-	-	-	3 230
14	ПЕН-6-1-0004	363,2	2288,4269	0,8	265,6	160,0	105,6	3 168	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	-	-	-	-	3 531
15	ПЕН-6-2-0003	340,8	367,0056	0,514	83,1	25,7	57,5	2 652	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	-	-	-	-	-	2 993
16	ПЕН-6-2-0001	62,3	367,0056	0,514	83,1	25,7	57,5	2 652	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	-	-	-	-	-	2 715
17	ПЕН-6-1-0001	47,3	1322,119	0,7	187,1	92,5	94,6	3 068	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	-	-	-	-	-	3 115

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
18	ПЕН-18	1065,4	316,9226	0,414	47,1	22,2	24,9	2 079	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	3 144
19	ПЕН-38	897,1	327,2515	0,414	47,1	22,9	24,2	2 061	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	2 958
20	ПЕН-ТП-09-09-049	819,1	339,6221	0,414	47,1	23,7	23,3	2 039	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	2 858
21	ПЕН-6-2-0006	700,7	339,6221	0,414	47,1	23,7	23,3	2 039	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	2 740
22	т.44	536,5	339,9824	0,414	47,1	23,8	23,3	2 039	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	2 575
23	ПЕН-19	1264,4	132,714	0,414	47,1	9,3	37,8	2 348	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 612
24	ПЕН-27	1197,6	183,2774	0,414	47,1	12,8	34,3	2 281	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 479
25	ПЕН-6-1-0013	1767,2	455,9115	0,414	47,1	31,9	15,2	1 800	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 567
26	ПЕН-ЦТП-40/148Т	1746	83,2315	0,259	13,7	5,8	7,9	1 488	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 234
27	ПЕН-6-1-0012	1617,4	598,9544	0,414	47,1	41,9	5,2	1 316	106	191	251	363	450	652	856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 933
28	ПЕН-6-1-0011	1630,1	88,0356	0,309	21,8	6,2	15,7	1 816	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 446
29	ПЕН-25А	1272,2	113,9779	0,414	47,1	8,0	39,1	2 371	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 643
30	ПЕН-6-1-0058	822,7	307,2238	0,414	47,1	21,5	25,6	2 095	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	2 918
31	ПЕН-9Б	1254	98,2444	0,414	47,1	6,9	40,2	2 390	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 644
32	ПЕН-34	1144	137,0298	0,7	187,1	9,6	177,5	3 686	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	3 510	-	-	-	4 830
33	ПЕН-6-1-0059	1196,6	1219,0338	0,7	187,1	85,2	101,8	3 134	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	-	-	-	-	4 331
34	ПЕН-6-1-0006	1273,4	466,5876	0,414	47,1	32,6	14,5	1 773	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 047
35	ПЕН-6-1-0022	1350,7	466,5876	0,414	47,1	32,6	14,5	1 773	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 124
36	ПЕН-6-1-0005	924,1	1470,0415	0,8	265,6	102,8	162,8	3 595	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	3 510	-	-	-	4 519
37	ПЕН-6-1-0057	735,3	1777,2654	0,8	265,6	124,3	141,4	3 449	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	-	-	-	-	4 185
38	ПЕН-6-1-0025	1380	113,9779	0,414	47,1	8,0	39,1	2 371	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 751
39	ПЕН-26А	1950,1	96,5629	0,207	7,6	6,8	0,9	782	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 732
40	ПЕН-6-1-0026	1711,3	148,3274	0,309	21,8	10,4	11,5	1 657	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369
41	ПЕН-6-1-0024	1598,7	406,0557	0,414	47,1	28,4	18,7	1 911	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 510
42	ПЕН-6-1-0027	1859,8	257,7283	0,414	47,1	18,0	29,1	2 174	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	4 034
43	ПЕН-6-1-0028	1972,3	170,2223	0,414	47,1	11,9	35,2	2 299	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	4 271
44	ПЕН-6-1-0031	2064,9	95,2779	0,414	47,1	6,7	40,4	2 394	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	4 459
45	ПЕН-6-1-0029	2021,2	74,9444	0,207	7,6	5,2	2,4	1 048	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 069
46	ПЕН-6-1-0030	2057,8	74,9444	0,207	7,6	5,2	2,4	1 048	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 106
47	ПЕН-27А	1970,9	87,506	0,207	7,6	6,1	1,5	917	106	191	251	363	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 887
48	ПЕН-6-1-0036	1227,8	113,9779	0,7	187,1	8,0	179,1	3 696	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	2 547	3 118	3 510	-	-	-	4 924
49	ПЕН-1	667	511,1615	0,514	83,1	35,7	47,4	2 507	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 174
50	ПЕН-33	867,5	511,1615	0,414	47,1	35,7	11,3	1 652	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 520
51	ПЕН-3	971,4	429,9718	0,414	47,1	30,1	17,0	1 860	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	2 831
52	ПЕН-6-1-0034	2223	44,4382	0,414	47,1	3,1	44,0	2 453	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	4 676
53	ПЕН-6-1-0051	1117,4	165,5047	0,309	21,8	11,6	10,3	1 605	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 722
54	ПЕН-31	1062,1	264,4671	0,414	47,1	18,5	28,6	2 164	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	-	-	-	-	-	-	-	3 226
55	ПЕН-28	1288,4	187,0006	0,414	47,1	13,1	34,0	2 276	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 565
56	ПЕН-7	1464,6	131,0325	0,309	21,8	9,2	12,7	1 707	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 171
57	ПЕН-5	1375	94,2326	0,414	47,1	6,6	40,5	2 395	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 770
58	ПЕН-36	1665,8	86,9282	0,309	21,8	6,1	15,8	1 819	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 484
59	ПЕН-12	1384,9	133,6452	0,414	47,1	9,3	37,7	2 346	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 731
60	ПЕН-15	1456,4	25,2185	0,412	46,5	1,8	44,7	2 466	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	3 922
61	ПЕН-ЦТП-40/183Т	1379,7	89,4768	0,309	21,8	6,3	15,6	1 812	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	-	-	-	-	-	-	-	-	3 192
62	ПЕН-35	2081,4	47,174	0,259	13,7	3,3	10,4	1 613	106	191	251	363	450	652	856	1 239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 694
63	ПЕН-24	1715,9	43,2371	0,414	47,1	3,0	44,1	2 455	106	191	251	363	450	652	856	1 239	1 538	1 949	2 194	-	-	-	-	-	-	4 171

Таблица А.2.29 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Переделкино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	П-16/12	3940	545,1316	0,414	47,1	38,1	9,0	1 546	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 486
2	П-6нс	4187,7	66,9765	0,309	21,8	4,7	17,2	1 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	6 057
3	П-15/12	3922	471,6128	0,414	47,1	33,0	14,1	1 766	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 688
4	П-4/14	4425,3	115,9265	0,309	21,8	8,1	13,7	1 752	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 177
5	П-10/14	4150,5	132,8062	0,309	21,8	9,3	12,6	1 706	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 857
6	П-30/14	4258,5	7,9797	0,259	13,7	0,6	13,2	1 731	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 989
7	П-14а/14	4010,3	132,8062	0,309	21,8	9,3	12,6	1 706	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 717
8	П-8/14	4205,3	132,4598	0,309	21,8	9,3	12,6	1 707	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 913
9	П-9/14	4161	124,8265	0,309	21,8	8,7	13,1	1 728	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 889
10	П-8/12	4061,2	207,7674	0,414	47,1	14,5	32,6	2 255	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 316
11	П-33/14	4696,5	7,7488	0,259	13,7	0,5	13,2	1 731	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 428
12	П-31/14	4365,5	7,8643	0,259	13,7	0,5	13,2	1 731	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 097
13	П-9/12	3724	671,3955	0,514	83,1	47,0	36,2	2 325	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 049
14	П-3нс	3951	199,7827	0,514	83,1	14,0	69,1	2 811	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 762
15	П-34/14	4731	0,1155	0,15	3,3	0,0	3,3	1 151	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 882
16	П-7/12	4126,2	207,7674	0,414	47,1	14,5	32,6	2 255	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 381
17	П-6/12	4199,2	138,009	0,414	47,1	9,7	37,4	2 349	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 548
18	П-3/13	4386,5	254,5078	0,414	47,1	17,8	29,3	2 186	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 573
19	П-12/13	3800,4	227,8162	0,414	47,1	15,9	31,2	2 226	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 027
20	П-10/13	4542,3	365,0708	0,414	47,1	25,5	21,6	1 999	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 541
21	П-2/13	4264,7	296,4476	0,414	47,1	20,7	26,4	2 120	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 385
22	П-21/12	4091	337,3642	0,414	47,1	23,6	23,5	2 050	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 141
23	П-5/12	3724	85,5923	0,414	47,1	6,0	41,1	2 414	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 138
24	П-4/12	3549	185,4351	0,414	47,1	13,0	34,1	2 286	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	5 835
25	П-3/10	3408	186,8617	0,414	47,1	13,1	34,0	2 284	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	5 692
26	П-2/10	3368	71,1974	0,207	7,6	5,0	2,6	1 082	106	191	251	363	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 450
27	П-6/11	3517,4	516,7304	0,414	47,1	36,1	11,0	1 640	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 157
28	П-13/13	3798,4	303,9336	0,414	47,1	21,3	25,8	2 107	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	5 906
29	П-14/13	3714,4	335,436	0,414	47,1	23,5	23,6	2 053	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	5 768
30	П-4/11	3783	415,8117	0,414	47,1	29,1	18,0	1 896	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	5 679
31	П-5/11	3930	302,3871	0,414	47,1	21,1	25,9	2 110	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 040
32	П-7/13	4206	392,6781	0,414	47,1	27,5	19,6	1 945	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	6 151
33	П-9/13	4373	279,3864	0,414	47,1	19,5	27,5	2 147	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 520
34	П-7а/11	3299,8	516,8474	0,414	47,1	36,1	10,9	1 639	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 939
35	П-т.22/14	4184,7	40,9166	0,207	7,6	2,9	4,8	1 285	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 470
36	П-точка 13/10	3370	258,0591	0,414	47,1	18,0	29,0	2 181	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	5 551
37	П-точка 12/10	3351	348,9346	0,414	47,1	24,4	22,7	2 029	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	5 380
38	П-т.25а/14	4328,4	41,9399	0,207	7,6	2,9	4,7	1 280	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 608
39	П-7/11	3012	605,7412	0,414	47,1	42,4	4,7	1 282	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 294
40	П-1/11	3170	629,1802	0,514	83,1	44,0	39,1	2 379	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	5 549
41	П-2/11	3524	629,1802	0,414	47,1	44,0	3,1	1 132	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 656
42	П-8//11	2981	609,615	0,414	47,1	42,6	4,5	1 260	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
43	П-23	1134	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	4 173
44	П-19	307	1952,871	0,898	359,8	136,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	4 177
45	П-18	377	1952,871	0,898	359,8	136,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	4 247
46	П-20б	451	6,2128	0,207	7,6	0,4	7,2	1 450	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 901
47	П-22/1	829	121,4195	0,309	21,8	8,5	13,3	1 737	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 566
48	П-22/2	917	121,4195	0,309	21,8	8,5	13,3	1 737	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 654
49	П-20в	313	6,2128	0,414	47,1	0,4	46,7	2 505	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	2 818

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
50	П-20	394	2640,9987	0,8	265,6	184,7	81,0	2 944	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	3 338
51	П-П.3А	54	2745,1175	0,996	472,4	192,0	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	3 924
52	П-П.3	69	1854,9649	0,898	359,8	129,7	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	3 939
53	П-20а	272	2647,2114	0,8	265,6	185,1	80,5	2 939	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	3 211
54	П-22	814	2628,3831	0,8	265,6	183,8	81,8	2 953	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	3 767
55	т.1	368	2640,9987	0,8	265,6	184,7	81,0	2 944	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	3 312
56	П-21	503	2628,3831	0,8	265,6	183,8	81,8	2 953	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	3 456
57	П-47*	953,2	114,315	0,309	21,8	8,0	13,8	1 756	106	191	251	363	451	653	858	1 242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 709
58	П-46	1061,1	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	4 931
59	П-45	1209,3	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	5 079
60	П-44	1276,9	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	5 147
61	П-П2	771	1952,871	0,898	359,8	136,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	4 641
62	П-47	905,2	1952,871	0,898	359,8	136,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	4 775
63	П-24	1509	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	4 548
64	П-25	1754	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	4 793
65	П-26	1904	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	4 943
66	П-П.4	1405	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	4 444
67	П-27	2022	2506,9636	0,8	265,6	175,3	90,3	3 039	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	5 061
68	П-28	2123	1835,5682	0,8	265,6	128,4	137,3	3 435	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	5 558
69	П-1/8	4344,4	220,08	0,414	47,1	15,4	31,7	2 237	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 582
70	П-11/10	2983	547,6702	0,414	47,1	38,3	8,8	1 537	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 520
71	П-5/8	3757,4	631,2028	0,414	47,1	44,1	2,9	1 117	106	191	251	363	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 874
72	П-3/8	4038,4	436,1365	0,414	47,1	30,5	16,6	1 851	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	-	-	-	-	-	-	-	-	5 890
73	П-2/8	4134,4	317,1144	0,414	47,1	22,2	24,9	2 085	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 220
74	П-10/8	4049,4	113,8618	0,259	13,7	8,0	5,8	1 360	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 409
75	П-8/8	3939,4	113,8618	0,259	13,7	8,0	5,8	1 360	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 299
76	П-6/9	3817,4	81,2046	0,207	7,6	5,7	1,9	989	106	191	251	363	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 807
77	П-6/8	4234,4	81,1168	0,207	7,6	5,7	2,0	990	106	191	251	363	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 225
78	П-30	2507	1287,898	0,8	265,6	90,1	175,6	3 692	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	-	-	-	6 199
79	П-29	2368	1287,898	0,8	265,6	90,1	175,6	3 692	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	-	-	-	6 060
80	П-5/7	3273,4	521,3318	0,612	131,4	36,5	95,0	3 084	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 358
81	П-2/7	3863,4	265,8335	0,612	131,4	18,6	112,9	3 244	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	7 107
82	П-7/7	4003,4	184,1611	0,309	21,8	12,9	9,0	1 546	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 550
83	П-1/7	3933,4	176,2248	0,612	131,4	12,3	119,1	3 296	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	7 229
84	П-3/7	3621,4	340,0505	0,612	131,4	23,8	107,7	3 200	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	6 821
85	П-П.7	3102,4	1421,2625	0,898	359,8	99,4	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	6 972
86	П-4/7	3443,4	521,3318	0,612	131,4	36,5	95,0	3 084	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 528
87	П-38	3237,4	899,9307	0,612	131,4	62,9	68,5	2 803	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 041
88	П-38 б	3401,4	67,8288	0,207	7,6	4,7	2,9	1 110	106	191	251	363	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 511
89	П-38 а	3342,4	67,8288	0,414	47,1	4,7	42,3	2 435	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	5 778
90	П-40	2781,4	1780,0829	0,898	359,8	124,5	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	6 651
91	П-48	3003,4	358,8204	0,514	83,1	25,1	58,0	2 670	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	5 674
92	П-32	2957	1,5057	0,8	265,6	0,1	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	6 827
93	П-П.5	2640	1287,898	0,8	265,6	90,1	175,6	3 692	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	-	-	-	6 332
94	П-31	2835	49,1028	0,8	265,6	3,4	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	6 705
95	П-1/9	2996	47,5971	0,207	7,6	3,3	4,3	1 247	106	191	251	363	451	653	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 243
96	П-35	3654,4	200,8991	0,612	131,4	14,0	117,4	3 282	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	6 936
97	П-36	3513,4	832,1019	0,612	131,4	58,2	73,3	2 859	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 372
98	П-П.6	0	434,3492	0,612	131,4	30,4	101,1	3 141	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	3 141
99	П-34	3792,4	199,3934	0,612	131,4	13,9	117,5	3 282	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	-	-	-	-	7 075
100	П-38 в	3737,3	14,1505	0,1	1,1	1,0	0,1	457	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 194

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
101	П-38 г	3751,7	7,0752	0,082	0,7	0,5	0,2	489	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 241
102	П-48а	3441,4	318,1815	0,514	83,1	22,3	60,9	2 708	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 149
103	П-43	1622,9	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	5 493
104	П-42	1768,6	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	5 638
105	П-п.8	1942,2	1838,556	0,898	359,8	128,6	206,3	3 870	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	3 131	3 525	3 835	-	-	5 812
106	П-49	3741,4	281,9721	0,514	83,1	19,7	63,4	2 740	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	2 557	-	-	-	-	-	6 482
107	П-51	3837,4	281,9721	0,414	47,1	19,7	27,4	2 143	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	5 981
108	П-56	3844,4	155,3777	0,414	47,1	10,9	36,2	2 326	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 171
109	П-8/13	4588	241,2393	0,414	47,1	16,9	30,2	2 206	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 794
110	П-8/13/1	4488	210,8997	0,414	47,1	14,7	32,3	2 251	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	2 202	-	-	-	-	-	-	6 739
111	П-6нс/1	4221,7	64,2947	0,259	13,7	4,5	9,2	1 560	106	191	251	363	451	653	858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 782
112	9нс	4235,7	2,6818	0,309	21,8	0,2	21,7	2 001	106	191	251	363	451	653	858	1 242	1 542	1 955	-	-	-	-	-	-	-	6 237

Таблица А.2.30 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Переяславская»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ПРСЛ k2.6/9	2199,6	10,8586	0,125	2,0	0,8	1,3	872	106	191	251	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 072
2	ПРСЛ k2.5/2	789,4	56,2322	0,207	7,6	3,9	3,7	1 194	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 983
3	ПРСЛ k2.5/1	877	115,1076	0,259	13,7	8,0	5,7	1 355	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 232
4	ПРСЛ k2.6/1	1007,2	651,3017	0,514	83,1	45,5	37,6	2 358	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 365
5	ПРСЛ k3.3/1	1534,3	118,2605	0,259	13,7	8,3	5,5	1 339	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 874
6	ПРСЛ k3.3	911,8	359,3512	0,612	131,4	25,1	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 823
7	ПРСЛ k1.2/6	1240,8	24,905	0,414	47,1	1,7	45,3	2 492	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 733
8	ПРСЛ k1.2/10	1179,8	173,0062	0,414	47,1	12,1	35,0	2 309	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 489
9	ПРСЛ k1.2/11	1005,8	173,0062	0,414	47,1	12,1	35,0	2 309	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 315
10	ПРСЛ k1.2/7-4	992,7	68,0845	0,309	21,8	4,8	17,1	1 871	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	2 864
11	ПРСЛ k1.2/5	1278,8	89,9232	0,414	47,1	6,3	40,8	2 416	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 695
12	ПРСЛ k1.2/4	1387,8	60,3361	0,414	47,1	4,2	42,9	2 451	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 839
13	ПРСЛ k1.2/7	231,6	423,6615	0,612	131,4	29,6	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 143
14	ПРС-ТП-173	328,6	64,3104	0,207	7,6	4,5	3,1	1 137	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 465
15	ПРСЛ k1.2/7-2	409,5	23,3552	0,309	21,8	1,6	20,2	1 966	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	-	-	-	-	-	-	-	2 375
16	ПРСЛ k1.2/2	479,6	56,7497	0,414	47,1	4,0	43,1	2 455	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	2 935
17	ПРСЛ k1.2/1	446,3	70,5645	0,359	32,4	4,9	27,4	2 151	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	-	-	-	-	-	-	-	2 597
18	ПРСЛ k2.6/6	1781,6	51,8023	0,514	83,1	3,6	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 693
19	ПРСЛ k2.6/10	2053,6	47,3195	0,309	21,8	3,3	18,5	1 916	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 970
20	ПРСЛ k2.6/9-9	1621,6	63,956	0,514	83,1	4,5	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 533
21	ПРСЛ k2.6/5	1486,2	160,2884	0,514	83,1	11,2	71,9	2 853	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 339
22	ПРСЛ k1.2	252,8	1002,6417	0,612	131,4	70,1	61,3	2 723	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	2 976
23	ПРСЛ kт.1	10	1487,4491	0,612	131,4	104,0	27,4	2 150	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	-	-	-	-	-	-	-	2 160
24	ПРСЛ k3.0	80,2	1445,1314	0,612	131,4	101,1	30,4	2 216	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	2 296
25	ПРСЛ k3.0'	80,5	1255,5945	0,612	131,4	87,8	43,6	2 464	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	2 545
26	ПРСЛ k1.1	262,3	781,5549	0,612	131,4	54,7	76,8	2 909	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 171
27	ПРСЛ k7'	232,5	781,5549	0,612	131,4	54,7	76,8	2 909	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 141
28	ПРСЛ k1.3/1	465,3	353,3886	0,612	131,4	24,7	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 376

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
29	ПРСЛ k2.4	636,7	1329,3613	0,612	131,4	93,0	38,5	2 375	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 011
30	ПРСЛ k2.3	434,8	1329,3613	0,612	131,4	93,0	38,5	2 375	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	2 810
31	ПРСЛ k2.6/0-7	888,2	1185,7625	0,612	131,4	82,9	48,5	2 542	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 430
32	ПРСЛ k2.6/4	1228,2	241,7775	0,514	83,1	16,9	66,2	2 785	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 013
33	ПРСЛ k2.6/2	1127,2	508,1611	0,514	83,1	35,5	47,6	2 527	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 655
34	ПРСЛ k2.6/7	1044,2	508,1611	0,514	83,1	35,5	47,6	2 527	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 572
35	ПРСЛ k2.6	934,2	534,4608	0,514	83,1	37,4	45,7	2 498	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 433
36	ПРСЛ k2.5	750,4	1329,3613	0,612	131,4	93,0	38,5	2 375	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 125
37	ПРСЛ k1.2/9	523,3	59,3735	0,259	13,7	4,2	9,6	1 579	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 102
38	ПРСЛ k2.5/2	980	56,2322	0,207	7,6	3,9	3,7	1 194	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 174
39	ПРСЛ k2.5/3	1109	34,6147	0,15	3,3	2,4	0,9	776	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885
40	ПРСЛ k2.5/3-1	1158	18,0312	0,15	3,3	1,3	2,0	999	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 157
41	ПРСЛ k2.6/9	2134,6	10,8586	0,125	2,0	0,8	1,3	872	106	191	251	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 007
42	ПРСЛ k1.2/7-3	1032,2	23,3552	0,309	21,8	1,6	20,2	1 966	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	-	-	-	-	-	-	-	2 998
43	ПРСЛ k2.12/3	2681,8	51,5035	0,259	13,7	3,6	10,1	1 605	106	191	251	364	452	654	859	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 287
44	ПРСЛ k2.8	1448,6	620,3199	0,514	83,1	43,4	39,7	2 397	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 846
45	ПРСЛ k2.7	1379,6	630,4811	0,514	83,1	44,1	39,0	2 385	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 764
46	ПРСЛ k2.9/1	1658,7	26,2997	0,309	21,8	1,8	20,0	1 960	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 618
47	ПРСЛ k1.8	1083,6	20,5845	0,612	131,4	1,4	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 995
48	ПРСЛ k1.9	1551,7	77,8659	0,612	131,4	5,4	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 463
49	ПРСЛ k1.12	1310,2	77,8659	0,612	131,4	5,4	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 221
50	ПРСЛ k1.1/3	1233,6	187,8463	0,612	131,4	13,1	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 145
51	ПРСЛ k3.2	1082,6	214,1459	0,612	131,4	15,0	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 994
52	ПРСЛ k1.9/1	1748,7	37,3575	0,309	21,8	2,6	19,2	1 937	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 686
53	ПРСЛ k1.10	1397,2	77,8659	0,612	131,4	5,4	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 308
54	ПРСЛ k2.13	2388,5	28,4913	0,414	47,1	2,0	45,1	2 488	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	4 876
55	ПРСЛ k2.12	2260,2	198,9277	0,414	47,1	13,9	33,2	2 274	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	4 534
56	ПРСЛ k2.12/2	2497,1	140,4508	0,309	21,8	9,8	12,0	1 688	106	191	251	364	452	654	859	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 185
57	ПРСЛ k2.12/1-1	2388,5	157,6851	0,309	21,8	11,0	10,8	1 636	106	191	251	364	452	654	859	1 245	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 025
58	ПРСЛ k2.12/1	2302	170,4364	0,309	21,8	11,9	9,9	1 595	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 897
59	ПРСЛ k2.11/5	2161	213,1734	0,414	47,1	14,9	32,2	2 253	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	4 414
60	ПРСЛ k2.11	2036,4	322,3568	0,414	47,1	22,5	24,5	2 081	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	-	-	-	-	-	-	-	4 118
61	ПРСЛ k2.11/1	2192,4	38,5529	0,15	3,3	2,7	0,6	692	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 884
62	ПРСЛ k2.10/2	1922,4	322,3568	0,514	83,1	22,5	60,6	2 713	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 635
63	ПРСЛ k1.3/0	568,3	279,9688	0,612	131,4	19,6	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 479
64	ПРСЛ k1.6	836,3	206,7481	0,612	131,4	14,5	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 747
65	ПРСЛ k1.7	992,6	99,2583	0,612	131,4	6,9	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 904
66	ПРСЛ k1.5	656,3	275,5855	0,612	131,4	19,3	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 567
67	ПРСЛ k1.6/2	965,7	80,8914	0,309	21,8	5,7	16,2	1 842	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	2 807
68	ПРСЛ k2.10/1	1719	325,5446	0,514	83,1	22,8	60,4	2 710	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	4 429
69	ПРСЛ k2.10	1554,7	569,8126	0,514	83,1	39,8	43,3	2 458	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	4 013
70	ПРСЛ k1.9/3	933,5	109,9804	0,259	13,7	7,7	6,0	1 379	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 313
71	ПРСЛ k1.9/8	1112,5	33,3727	0,309	21,8	2,3	19,5	1 945	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 058
72	ПРСЛ k3.1	674,1	474,0396	0,612	131,4	33,1	77,0	2 911	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	2 564	-	-	-	-	-	3 585
73	ПРСЛ k1.9/3-4	1053,5	53,4959	0,207	7,6	3,7	3,9	1 211	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 265
74	ПРСЛ k1.9/3-1	1203,5	20,1232	0,207	7,6	1,4	6,2	1 391	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 594
75	ПРСЛ k1.9/3-2	1305,5	16,8358	0,125	2,0	1,2	0,8	776	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081
76	ПРСЛ k1.9/2*	1122,5	27,3955	0,309	21,8	1,9	19,9	1 958	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 080
77	ПРСЛ k1.9/7-5	1041,4	74,3018	0,207	7,6	5,2	2,4	1 056	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 097

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
78	ПРСЛ k1.9/8-4	1147,4	67,9261	0,207	7,6	4,8	2,9	1 109	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 256
79	ПРСЛ k1.9/8-2	1157,4	58,2776	0,207	7,6	4,1	3,5	1 180	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 337
80	т.111*	1201	18,0312	0,15	3,3	1,3	2,0	999	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200
81	ПРСЛ k2.6/9-5	2286,3	18,9278	0,15	3,3	1,3	1,9	989	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 276
82	ПРСЛ k2.8/1	1644,7	27,6943	0,207	7,6	1,9	5,7	1 355	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 000
83	ПРСЛ k1.6/1	882,3	91,1522	0,309	21,8	6,4	15,5	1 817	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700
84	ПРСЛ k2.9	1473,2	590,932	0,514	83,1	41,3	41,8	2 433	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	1 960	2 207	-	-	-	-	-	-	3 906
85	ПРСЛ k2.8/1-0	1745	6,5749	0,15	3,3	0,5	2,8	1 102	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 847
86	ПРСЛ k1.5/2	705,3	19,5255	0,15	3,3	1,4	1,9	983	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 688
87	ПРСЛ k2.6/9-10	1672,6	10,6593	0,1	1,1	0,7	0,4	614	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 286
88	ПРСЛ k3.3/1-1	1586,3	81,1617	0,207	7,6	5,7	1,9	990	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 576
89	ПРСЛ k2.6/9-6	2332,4	14,5445	0,15	3,3	1,0	2,3	1 033	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 365
90	ПРСЛ k2.6/9-7	2396,6	12,054	0,15	3,3	0,8	2,4	1 056	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 452
91	ПРСЛ k2.6/9-4	2252,1	21,1194	0,15	3,3	1,5	1,8	966	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 218
92	ПРСЛ k1.9/0	1604,9	44,829	0,309	21,8	3,1	18,7	1 922	106	191	251	364	452	654	859	1 245	1 546	-	-	-	-	-	-	-	-	3 526
93	ПРСЛ k1.9/0-2	1700,5	7,4715	0,1	1,1	0,5	0,6	702	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 403

Таблица А.2.31 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Перово»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ПЕР kКП-1.8	863,9	4143,6772	0,996	472,4	289,8	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	4 217
2	ПЕР kК-1.11	1456,5	4143,6772	0,996	472,4	289,8	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	4 809
3	ПЕР kК-1.15	1736	4143,6772	0,996	472,4	289,8	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	5 089
4	ПЕР kК-4.2	2867	308,0875	0,414	47,1	21,5	25,5	2 089	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	-	-	-	-	-	-	-	4 956
5	ПЕР kК-4.2/1	2941,2	238,7005	0,309	21,8	16,7	5,1	1 311	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 252
6	ПЕР kК-4.2/2	3079,9	189,5563	0,309	21,8	13,3	8,6	1 521	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 601
7	ПЕР kК-4.2/3	3278,1	118,0631	0,309	21,8	8,3	13,6	1 738	106	191	250	362	449	650	854	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 017
8	ПЕР kКП-1.20	2425,5	4142,7411	0,996	472,4	289,7	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	5 778
9	ПЕР kК-4.1	2488,9	390,9306	0,414	47,1	27,3	19,7	1 938	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	4 427
10	ПЕР kК-1.25	2948	3751,8105	0,996	472,4	262,4	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	6 301
11	ПЕР kК-3.5	3009,4	625,3728	0,514	83,1	43,7	39,4	2 369	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	5 378
12	ПЕР kК-1.28	3126	2411,0382	0,996	472,4	168,6	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	6 479
13	ПЕР kК-4.8	3339	69,387	0,414	47,1	4,9	42,2	2 418	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	5 757
14	ПЕР kК-3.13	3987,7	172,5898	0,414	47,1	12,1	35,0	2 289	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	6 277
15	ПЕР kК-3.12	3864,1	327,3941	0,414	47,1	22,9	24,2	2 056	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	-	-	-	-	-	-	-	5 920
16	ПЕР kК-3.15	4163,7	48,6762	0,414	47,1	3,4	43,7	2 441	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	6 605
17	ПЕР kК-3.11	3667	357,5827	0,514	83,1	25,0	58,1	2 653	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	6 320
18	ПЕР kК-3.10	3523	452,1269	0,514	83,1	31,6	51,5	2 561	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	6 084
19	ПЕР kК-3.9	3398,8	550,8374	0,514	83,1	38,5	44,6	2 456	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	5 855
20	ПЕР kК-1.30	3412	2309,1225	0,996	472,4	161,5	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	6 765
21	ПЕР kК-1.30/1	3559,5	231,6799	0,309	21,8	16,2	5,6	1 346	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 906
22	ПЕР kК-1.47	4089,5	1776,5667	0,996	472,4	124,2	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	7 442
23	ПЕР kК-2.6	3562	542,6927	0,414	47,1	38,0	9,1	1 549	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 111

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
24	ПЕР kК-2.6/4	3656,5	210,2671	0,309	21,8	14,7	7,1	1 442	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 098
25	ПЕР kК-2.13/2	4194,7	22,1149	0,207	7,6	1,5	6,1	1 376	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 571
26	ПЕР kК-2.13	4102,8	153,2832	0,414	47,1	10,7	36,4	2 315	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	6 418
27	ПЕР kК-2.6.1*	3971	189,9073	0,414	47,1	13,3	33,8	2 266	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	6 237
28	ПЕР kТ-7.10А	5502	63,5365	0,514	83,1	4,4	78,7	2 897	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	8 399
29	ПЕР kК-1.59	4513,7	1581,3909	0,996	472,4	110,6	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	7 867
30	kК-1.59*	6516,7	1015,9249	0,8	265,6	71,0	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	9 870
31	kК-1.59**	6515,7	1015,9249	0,8	265,6	71,0	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	9 869
32	ПЕР kК-11.62г	7916,7	500,9289	0,612	131,4	35,0	96,4	3 073	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	10 990
33	ПЕР k-1.7	722,6	4143,6772	0,996	472,4	289,8	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	4 076
34	ПЕР kТ-15.17	8264	317,4483	0,414	47,1	22,2	24,9	2 073	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	-	-	-	-	-	-	-	10 337
35	ПЕР kТ-15.17Б	8361	125,6688	0,259	13,7	8,8	4,9	1 296	106	191	250	362	449	650	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 657
36	ПЕР kТ.53	11066	408,3651	0,514	83,1	28,6	54,6	2 604	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	13 670
37	ПЕР kТ.58	11284,7	161,7338	0,414	47,1	11,3	35,8	2 304	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 588
38	ПЕР kТ.59	11177	202,5703	0,414	47,1	14,2	32,9	2 249	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 426
39	ПЕР kТ-15.31г	8807,3	191,7795	0,414	47,1	13,4	33,7	2 264	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 071
40	ПЕР kТ-15.69а	9617,9	111,6276	0,259	13,7	7,8	5,9	1 366	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 984
41	ПЕР kТ-13.21	8953,7	304,6942	0,414	47,1	21,3	25,8	2 094	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	-	-	-	-	-	-	-	11 048
42	ПЕР kТ-14.16	9108,9	157,9636	0,309	21,8	11,0	10,8	1 626	106	191	250	362	449	650	854	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 735
43	ПЕР kТ-15.68	9334	116,074	0,414	47,1	8,1	39,0	2 362	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 696
44	ПЕР kТ-15.69	9396,7	111,6276	0,414	47,1	7,8	39,3	2 367	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 764
45	ПЕР kТ-13.28	9392,6	146,7306	0,414	47,1	10,3	36,8	2 323	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 716
46	ПЕР kТ-13.30	9403,5	146,7306	0,414	47,1	10,3	36,8	2 323	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 727
47	ПЕР kТ-14.38	9494,5	146,7306	0,309	21,8	10,3	11,6	1 660	106	191	250	362	449	650	854	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 154
48	ПЕР kТ.60	11499,7	57,9458	0,414	47,1	4,1	43,0	2 431	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 931
49	ПЕР kТ.54	11152	205,7948	0,414	47,1	14,4	32,7	2 244	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 396
50	ПЕР kТ.55	11242	205,7948	0,414	47,1	14,4	32,7	2 244	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 486
51	ПЕР kТ.56	11332	110,0806	0,414	47,1	7,7	39,4	2 369	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	13 701
52	ПЕР kТ.57	11422	118,7652	0,259	13,7	8,3	5,4	1 332	106	191	250	362	449	650	854	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 754
53	ПЕР kТ.61	11676,7	45,7768	0,414	47,1	3,2	43,9	2 445	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	14 121
54	ПЕР kК-11.68	7918,7	183,4806	0,612	131,4	12,8	118,6	3 264	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	11 183
55	т.6	7915,7	985,6839	0,8	265,6	68,9	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	11 269
56	ПЕР kТ-13.9	8372,3	436,2135	0,514	83,1	30,5	52,6	2 577	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	-	-	-	-	-	10 949
57	т.16.11	8428,9	732,951	0,8	265,6	51,3	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	11 782
58	т.34	8682,5	732,951	0,8	265,6	51,3	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	12 035
59	ПЕР kТ-16.133	8578,3	131,5193	0,414	47,1	9,2	37,9	2 342	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	10 921
60	ПЕР kТ-14.9	9309,3	81,907	0,309	21,8	5,7	16,1	1 827	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	11 136
61	ПЕР kТ-16.112	8759,3	131,5193	0,309	21,8	9,2	12,6	1 703	106	191	250	362	449	650	854	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 462
62	ПЕР kТ-16.106	8804,3	131,5193	0,309	21,8	9,2	12,6	1 703	106	191	250	362	449	650	854	1 235	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 507
63	ПЕР kТ-17.13	9708,2	151,411	0,414	47,1	10,6	36,5	2 317	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	12 025
64	ПЕР kТ-12.77	10018,1	408,3651	0,612	131,4	28,6	102,9	3 132	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	13 150
65	ПЕР kТ-14.29	9830,9	76,0565	0,309	21,8	5,3	16,5	1 840	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	11 671
66	ПЕР kТ-12.84	0	47,295	0,414	47,1	3,3	43,8	2 443	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	2 443
67	ПЕР kТ-14.44	9968,3	47,295	0,309	21,8	3,3	18,5	1 903	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	11 871
68	ПЕР kТ-17.14Б	9816,5	90,3318	0,207	7,6	6,3	1,3	880	106	191	250	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 697
69	ПЕР kТ-16.35	8942,1	706,2727	0,8	265,6	49,4	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	12 295
70	ПЕР kТ-16.51	9337,1	706,2727	0,8	265,6	49,4	130,1	3 353	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	2 539	3 106	-	-	-	-	12 690
71	ПЕР kТ-16.101	9040,8	72,0782	0,414	47,1	5,0	42,0	2 414	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 455
72	ПЕР kТ-17.7	9516,9	297,9076	0,414	47,1	20,8	26,3	2 106	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	-	-	-	-	-	-	-	11 622

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
73	ПЕР kT-17.7A	9581,4	92,906	0,309	21,8	6,5	15,3	1 801	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	-	-	-	-	-	-	-	-	11 382
74	ПЕР kT-17.8	9543,9	205,0016	0,414	47,1	14,3	32,8	2 245	106	191	250	362	449	650	854	1 235	1 533	1 945	2 189	-	-	-	-	-	-	11 789

Таблица А.2.32 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Ростокино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1	Р-К-стык с ППУ	1143,5	34,5884	0,207	7,6	2,4	5,2	1 323	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 467
2	Р-К-28	1062,5	531,2463	0,514	83,1	37,2	46,0	2 517	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 580
3	Р-К-27	870	531,2463	0,514	83,1	37,2	46,0	2 517	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 387
4	Р-К-28/1	1138,5	105,5807	0,309	21,8	7,4	14,5	1 789	106	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 927
5	Р-К-26б	828	531,2463	0,514	83,1	37,2	46,0	2 517	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 345
6	Р-К-25	634	891,0782	0,514	83,1	62,3	20,8	1 992	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 626
7	Р-К-24	551,5	891,0782	0,514	83,1	62,3	20,8	1 992	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 543
8	Р-К-26	695	561,5679	0,514	83,1	39,3	43,8	2 482	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 177
9	Р-К-31	677,2	327,15	0,514	83,1	22,9	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 325
10	Р-К-25/1	650	2,3604	0,15	3,3	0,2	3,1	1 136	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786
11	Р-К-25б	670	888,7178	0,514	83,1	62,1	21,0	1 996	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 666
12	Р-К-27а	938	531,2463	0,514	83,1	37,2	46,0	2 517	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 455
13	Р-К-28а	1071,6	410,1417	0,514	83,1	28,7	54,4	2 646	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 718
14	Р-К-28б	1131,1	397,8859	0,514	83,1	27,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 779
15	Р-К-29а	1271,1	395,1625	0,514	83,1	27,6	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 919
16	Р-К-29б	1351,5	395,1625	0,514	83,1	27,6	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 000
17	Р-К-210а	1635	231,188	0,514	83,1	16,2	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 283
18	Р-К-210б	1681,1	231,188	0,514	83,1	16,2	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 329
19	Р-К-211а	1810,3	67,3611	0,207	7,6	4,7	2,9	1 115	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 925
20	Р-К-211в	1956,6	67,3611	0,207	7,6	4,7	2,9	1 115	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 072
21	Р-К-211/1	2196,3	14,7069	0,125	2,0	1,0	1,0	813	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 009
22	Р-К-211/2	2254,5	8,9875	0,125	2,0	0,6	1,4	898	106	192	252	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 152
23	Р-К-213	0	0	0,514	83,1	0,0	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 648
24	Р-К-29	1252,1	397,8859	0,514	83,1	27,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 900
25	Р-К-210	1527	268,0459	0,514	83,1	18,7	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 175
26	Р-К-211	1751,2	231,188	0,514	83,1	16,2	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 399
27	Р-К-28/2	1410,8	70,9924	0,207	7,6	5,0	2,7	1 085	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 496
28	Р-К-214	0	0	0,514	83,1	0,0	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 648
29	Р-К-212	1871,6	163,827	0,514	83,1	11,5	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 520
30	Р-К-212/1	2212,2	122,793	0,309	21,8	8,6	13,3	1 744	106	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 956
31	Р-К-212/12	2333,2	101,9129	0,259	13,7	7,1	6,6	1 420	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 753
32	Р-К-212/5	2412,2	66,1809	0,259	13,7	4,6	9,1	1 561	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 973
33	Р-К-29в	1372	395,1625	0,514	83,1	27,6	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 020
34	Р-К-12/6	1626	3,4498	0,082	0,7	0,2	0,4	633	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 259
35	Р-К-12/5	1525	3,4498	0,082	0,7	0,2	0,4	633	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 158
36	Р-К-12/7	1677	3,4498	0,082	0,7	0,2	0,4	633	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 310
37	Р-К-118	2246	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 894

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
38	Р-К-115б	2014	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 662
39	Р-К-116а	2081	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 729
40	Р-К-116	2055	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 703
41	Р-К-115	1938	130,183	0,514	83,1	9,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 586
42	Р-К-117	2153	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 801
43	Р-К-112/1	1642	16,341	0,125	2,0	1,1	0,9	784	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 426
44	Р-К-112/2	1725,3	10,3493	0,125	2,0	0,7	1,3	879	106	192	252	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 605
45	Р-К-110/3	1457,8	5,1746	0,1	1,1	0,4	0,8	752	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 209
46	Р-К-117а	2205	101,1324	0,514	83,1	7,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 853
47	Р-К-12б	505	62,8435	0,259	13,7	4,4	9,3	1 573	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 078
48	Р-К-14а	662,2	364,9746	0,514	83,1	25,5	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 310
49	Р-К-14а/1	714,2	13,4359	0,207	7,6	0,9	6,7	1 425	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 139
50	Р-К-14а/1*	971,2	13,4359	0,207	7,6	0,9	6,7	1 425	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 396
51	Р-К-12/11	558,6	7,2626	0,1	1,1	0,5	0,6	706	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 265
52	Р-К-12/12	582,6	7,2626	0,1	1,1	0,5	0,6	706	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 289
53	Р-К-12/3	1084	41,2371	0,259	13,7	2,9	10,9	1 644	106	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 728
54	Р-К-12б/2	680	53,4928	0,259	13,7	3,7	10,0	1 604	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 284
55	Р-К-11	179	497,9027	0,612	131,4	34,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 827
56	Р-К-12	409	497,9027	0,514	83,1	34,8	48,3	2 554	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	2 963
57	Р-К-14	567	417,1749	0,514	83,1	29,2	53,9	2 639	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 206
58	Р-К-21	78	897,7962	0,514	83,1	62,8	20,3	1 978	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 056
59	Р-К-12а	458	80,7278	0,259	13,7	5,6	8,1	1 507	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 965
60	Р-К-23	255,5	896,7975	0,514	83,1	62,7	20,4	1 980	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 236
61	Р-К-13б	502	417,1749	0,514	83,1	29,2	53,9	2 639	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 141
62	Р-К-11а	36	502,8958	0,612	131,4	35,2	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 684
63	Р-К-111а	1348,6	269,4708	0,514	83,1	18,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 997
64	Р-К-110/1	1302,3	36,3132	0,259	13,7	2,5	11,2	1 659	106	192	252	365	453	657	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 961
65	Р-К-18	1147,8	342,4604	0,514	83,1	23,9	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 796
66	Р-К-14б	776,2	351,5387	0,514	83,1	24,6	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 424
67	Р-К-15	912,2	342,4604	0,514	83,1	23,9	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 560
68	Р-К-19	1185,8	320,037	0,514	83,1	22,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 834
69	Р-К-110	1235,3	320,037	0,514	83,1	22,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 884
70	Р-К-111	1329,6	269,4708	0,514	83,1	18,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	3 978
71	Р-К-112	1402,6	269,4708	0,514	83,1	18,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 051
72	Р-К-32	804,2	327,15	0,414	47,1	22,9	24,2	2 083	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 887
73	Р-К-34/1	1018,4	34,2252	0,207	7,6	2,4	5,2	1 325	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 344
74	Р-К-34а	1009,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 156
75	Р-К-34б	1022,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 169
76	Р-К-34в	1054,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 201
77	Р-К-34д	1111,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 258
78	Р-К-34е	1163,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 310
79	Р-К-14/2	732	8,8967	0,207	7,6	0,6	7,0	1 444	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 176
80	Р-К-33	841,1	327,15	0,414	47,1	22,9	24,2	2 083	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 924
81	Р-К-34	974,4	327,15	0,414	47,1	22,9	24,2	2 083	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 057
82	Р-К-14/1	571	52,2003	0,309	21,8	3,7	18,2	1 914	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	2 485
83	Р-К-18/1	1224,2	22,4234	0,207	7,6	1,6	6,1	1 384	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 608
84	Р-К-112/1а	1489,5	45,0284	0,207	7,6	3,1	4,5	1 266	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 755
85	Р-К-119	2394	56,7394	0,514	83,1	4,0	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	5 042
86	Р-К-113а	1608	183,1756	0,514	83,1	12,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 256

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
87	Р-К-114а	1906	147,4071	0,514	83,1	10,3	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 554
88	Р-К-114	1686	183,1756	0,514	83,1	12,8	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 334
89	Р-К-124б	0	0	0,514	83,1	0,0	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 648
90	Р-К-124а	0	0	0,514	83,1	0,0	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	2 648
91	Р-К-122а	1810,5	15,07	0,514	83,1	1,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 459
92	Р-К-112в	1512	219,7612	0,514	83,1	15,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 160
93	Р-К-112б	1454,8	219,7612	0,514	83,1	15,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 103
94	Р-К-112а	1440,6	219,7612	0,514	83,1	15,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 089
95	Р-К-113	1549	219,7612	0,514	83,1	15,4	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 197
96	Р-К-124	1967,1	15,07	0,514	83,1	1,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 615
97	Р-К-123	1870,8	15,07	0,514	83,1	1,1	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 519
98	Р-К-122	1791,2	16,7041	0,514	83,1	1,2	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 439
99	Р-К-121	1675	36,5856	0,514	83,1	2,6	54,6	2 648	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	2 580	-	-	-	-	-	4 323
100	Р-К-35	1261,4	289,9162	0,414	47,1	20,3	26,8	2 147	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 408
101	Р-К-36а	1509,2	244,797	0,414	47,1	17,1	30,0	2 218	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 728
102	Р-К-38/1а	1997,7	23,2405	0,309	21,8	1,6	20,2	1 975	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 973
103	Р-К-37	1769,2	244,797	0,414	47,1	17,1	30,0	2 218	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 988
104	Р-К-38	1971,1	223,009	0,414	47,1	15,6	31,5	2 251	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 222
105	Р-К-38/1	2064	12,1649	0,125	2,0	0,9	1,2	853	106	192	252	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 917
106	Р-К-36	1421,4	253,5122	0,414	47,1	17,7	29,4	2 205	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 626
107	Р-К-36В	1599,2	244,797	0,414	47,1	17,1	30,0	2 218	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 818
108	Р-К-36с	1624,2	244,797	0,414	47,1	17,1	30,0	2 218	106	192	252	365	453	657	863	1 250	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 843

Таблица А.2.33 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Рублево»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
1	Рубл kК-4	379,7	100,5064	0,7	187,1	7,0	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	3 613
2	Рубл kК-119	782,4	21,6116	0,259	13,7	1,5	12,2	1 701	106	192	252	365	453	656	862	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 483
3	Рубл kК-118	690,4	63,278	0,309	21,8	4,4	17,4	1 888	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	2 578
4	Рубл kК-113	1938,2	39,4081	0,309	21,8	2,8	19,1	1 939	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	3 877
5	Рубл kК-110	1487,2	123,5655	0,414	47,1	8,6	38,4	2 384	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 871
6	Рубл kК-111А	1572,6	59,3241	0,207	7,6	4,1	3,5	1 174	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 747
7	Рубл kК-11А	669,2	34,8068	0,207	7,6	2,4	5,2	1 322	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 991
8	Рубл kК-11	857,2	17,9275	0,207	7,6	1,3	6,4	1 404	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 261
9	Рубл kК-111	1506,2	98,7322	0,414	47,1	6,9	40,2	2 415	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 921
10	Рубл kК-106а	1318,4	145,6935	0,414	47,1	10,2	36,9	2 355	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 673
11	Рубл kК-105	1238	266,9988	0,514	83,1	18,7	64,4	2 775	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 013
12	Рубл kК-106	1395	81,5754	0,414	47,1	5,7	41,4	2 436	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 831
13	Рубл kК-107	1273,5	133,6083	0,414	47,1	9,3	37,7	2 371	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 644
14	Рубл kК-2	86,6	193,8356	0,7	187,1	13,6	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	3 320
15	Рубл kК-48	206,6	76,7275	0,259	13,7	5,4	8,4	1 521	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 728
16	Рубл kК-11Б	444,7	72,6579	0,259	13,7	5,1	8,7	1 536	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 981
17	Рубл kК-47А	133,9	45,8458	0,309	21,8	3,2	18,6	1 926	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
18	Рубл kK-153	2008,2	28,0526	0,514	83,1	2,0	81,2	2 970	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 978
19	Рубл kK-153A	2087,2	28,0526	0,207	7,6	2,0	5,7	1 356	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 443
20	Рубл kK-153B	2152,7	20,0214	0,207	7,6	1,4	6,2	1 394	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 547
21	Рубл kK-156	1674,2	23,1069	0,309	21,8	1,6	20,2	1 973	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	-	-	-	-	-	-	-	3 647
22	Рубл kK-152	1862,2	120,9194	0,514	83,1	8,5	74,7	2 898	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 760
23	Рубл kK-158	2082,2	92,8668	0,309	21,8	6,5	15,3	1 819	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	3 901
24	Рубл kK-131A	2429	56,7867	0,514	83,1	4,0	79,1	2 948	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	5 377
25	Рубл kK-142	572,9	695,4688	0,612	131,4	48,6	82,8	2 988	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	3 561
26	Рубл kK-122	999,2	13,4364	0,207	7,6	0,9	6,7	1 424	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 423
27	Рубл kK-101	164,3	1073,8238	0,7	187,1	75,1	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	3 398
28	Рубл kK-1	22,9	239,6814	0,7	187,1	16,8	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	3 256
29	Рубл kK-102	237,5	1073,8238	0,7	187,1	75,1	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	3 471
30	Рубл kK-114	346,5	701,758	0,612	131,4	49,1	82,4	2 983	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	3 330
31	Рубл kK-103	323,1	372,0658	0,514	83,1	26,0	57,1	2 678	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	3 001
32	Рубл kK-150A	1310,7	253,4801	0,514	83,1	17,7	65,4	2 787	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 098
33	Рубл kK-151	1333,7	238,5893	0,514	83,1	16,7	66,4	2 800	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 134
34	Рубл kK-134	1449,6	58,9547	0,309	21,8	4,1	17,7	1 897	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	3 347
35	Рубл kK-132	1556,7	147,1015	0,514	83,1	10,3	72,8	2 877	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 434
36	Рубл kK-133	1419,2	179,6346	0,514	83,1	12,6	70,6	2 850	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 269
37	Рубл kK-124	1151,8	57,01	0,259	13,7	4,0	9,7	1 591	106	192	252	365	453	656	862	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 743
38	Рубл kK-124A	1057,2	59,8772	0,309	21,8	4,2	17,7	1 895	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	2 952
39	Рубл kK-124B	971,7	88,4132	0,309	21,8	6,2	15,7	1 829	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	-	-	-	-	-	-	-	-	2 801
40	Рубл kK-143A	846,7	110,8187	0,309	21,8	7,7	14,1	1 773	106	192	252	365	453	656	862	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 620
41	Рубл kK-143	836,7	614,6949	0,612	131,4	43,0	88,5	3 047	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	3 883
42	Рубл kK-123	936,2	49,1449	0,414	47,1	3,4	43,6	2 474	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	-	-	-	-	-	-	3 411
43	Рубл kK-150	1138,7	454,7313	0,612	131,4	31,8	99,6	3 155	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	4 294
44	Рубл kK-138	2238,4	124,0819	0,514	83,1	8,7	74,4	2 896	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	-	-	-	-	-	5 134
45	Рубл kK-145	1607,7	201,2512	0,612	131,4	14,1	108,3	3 234	106	192	252	365	453	656	862	1 248	1 551	1 966	2 216	2 575	3 159	-	-	-	-	4 841
46	Рубл kK-126	1348	35,2905	0,259	13,7	2,5	11,3	1 661	106	192	252	365	453	656	862	1 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 009

Таблица А.2.34 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Солнцево»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Т12л	2194	99,0009	0,898	359,8	6,9	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	5 268
2	т/к 7/4	2746	72,2065	0,207	7,6	5,0	2,6	1 077	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 823
3	т/к 8/4	2829	41,7729	0,15	3,3	2,9	0,4	595	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 424
4	т/к 18/4	2839,3	11,3394	0,1	1,1	0,8	0,3	587	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 426
5	Т14п	1059	670,0313	0,898	359,8	46,9	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 133
6	С-Т1-1	1136	193,2287	0,414	47,1	13,5	33,6	2 310	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 446
7	с/к 21/2	322	512,3505	0,514	83,1	35,8	47,3	2 558	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 880
8	с/к 19/2	491,6	512,3505	0,514	83,1	35,8	47,3	2 558	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 049
9	т/т 10/1	991	90,0817	0,414	47,1	6,3	40,8	2 448	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 439
10	пав.36	264	1177,6589	0,898	359,8	82,4	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 338

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
11	т/т 12/1	823	136,5704	0,414	47,1	9,6	37,5	2 388	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 211
12	т/т 16/1	633	507,6276	0,612	131,4	35,5	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 707
13	т/к 10/2	746,6	265,2345	0,514	83,1	18,5	64,6	2 806	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 552
14	т/т 13/1	719	196,6505	0,414	47,1	13,8	33,3	2 305	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 024
15	т/к 17/1	660	490,3295	0,612	131,4	34,3	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 734
16	пав.36	261	1177,6589	0,898	359,8	82,4	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 335
17	т/к 1/2	636,6	512,3505	0,514	83,1	35,8	47,3	2 558	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 194
18	т/к 7/4а	2316	51,1536	0,414	47,1	3,6	43,5	2 495	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 811
19	т/к 21/6	1211	72,7502	0,414	47,1	5,1	42,0	2 469	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 680
20	т/к 36/6	2569	213,166	0,612	131,4	14,9	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	5 643
21	т/к 10/4	2218	34,0182	0,207	7,6	2,4	5,2	1 330	107	192	253	366	455	660	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 548
22	с/к 9/4	2151	37,5298	0,207	7,6	2,6	5,0	1 311	107	192	253	366	455	660	867	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 462
23	т/т 3/4а	2377	9,3075	0,414	47,1	0,7	46,4	2 544	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 921
24	т/к 5/4а	2161	92,9997	0,414	47,1	6,5	40,6	2 444	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 605
25	т/т 6/4а	2057	110,9964	0,414	47,1	7,8	39,3	2 421	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 478
26	т/к 11/6	1256	97,2263	0,414	47,1	6,8	40,3	2 439	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 695
27	с/к 61/6	1377	50,2592	0,207	7,6	3,5	4,1	1 237	107	192	253	366	455	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 614
28	т/к 9/6	1153	315,2329	0,514	83,1	22,0	61,1	2 760	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 913
29	пав.23	1021	116,0185	0,612	131,4	8,1	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 095
30	с/к 14а/4	2339	1,7558	0,082	0,7	0,1	0,5	679	107	192	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 018
31	т/в 1/4а	1940	314,855	0,612	131,4	22,0	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	5 014
32	т/т 1/4а	1963	314,855	0,612	131,4	22,0	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	5 037
33	т/к 1/4	2082	161,9476	0,309	21,8	11,3	10,5	1 636	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 718
34	т/к 5/4	2382	104,519	0,309	21,8	7,3	14,5	1 801	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 183
35	т/к 2/4	2146	124,4178	0,309	21,8	8,7	13,1	1 748	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 894
36	т/т 40/1	1561	125,455	0,414	47,1	8,8	38,3	2 402	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 963
37	т/т 8/1	1891,8	54,7135	0,414	47,1	3,8	43,3	2 491	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 383
38	т/т 55/1	1943	9,6148	0,414	47,1	0,7	46,4	2 543	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 486
39	т/т 37/1(м1-17)	942	293,6789	0,612	131,4	20,5	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 016
40	т/т 19/1	1143	73,0124	0,612	131,4	5,1	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 217
41	т/т 56/2	1339	12,3558	0,125	2,0	0,9	1,2	850	107	192	253	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 189
42	т/т 25/1	1373	40,6297	0,207	7,6	2,8	4,8	1 294	107	192	253	366	455	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 667
43	т/т 32/2	1551	191,4669	0,514	83,1	13,4	69,7	2 871	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 422
44	т/т 27/2	1320	388,0786	0,514	83,1	27,1	56,0	2 689	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 009
45	т/к 23/1	1955,3	76,7604	0,207	7,6	5,4	2,3	1 035	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 991
46	С-2/1	2019,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	41,5	2 460	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 480
47	С-1/1	2194,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	41,5	2 460	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 655
48	т/т 2/1	1330	192,302	0,414	47,1	13,4	33,6	2 311	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 641
49	т/т 3/1	1465	1,1199	0,414	47,1	0,1	47,0	2 553	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 018
50	т/т 4/1	1557	152,7922	0,414	47,1	10,7	36,4	2 366	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 923
51	т/т 5/1	1681,8	125,445	0,414	47,1	8,8	38,3	2 402	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 084
52	т/т 6/1	1741,8	107,2202	0,414	47,1	7,5	39,6	2 426	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 168
53	т/т 14/1	1128	36,334	0,414	47,1	2,5	44,5	2 513	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 641
54	т/т 7/1	1885,8	179,9704	0,414	47,1	12,6	34,5	2 329	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 215
55	т/т 33/2	1582	120,421	0,514	83,1	8,4	74,7	2 930	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 512
56	т/т 31/2	1502	262,5128	0,514	83,1	18,4	64,8	2 808	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 310
57	С-18/1	2324,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	41,5	2 460	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 785
58	т/т 30/2	1405	275,7953	0,514	83,1	19,3	63,8	2 796	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 201
59	т/т 9/1	1606	67,1457	0,414	47,1	4,7	42,4	2 476	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 082
60	т/т 26/2	1305	444,2975	0,514	83,1	31,1	52,0	2 632	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 937

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
61	т/т 18/1	1207	216,9185	0,612	131,4	15,2	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 281
62	т/к 3/2	997,6	219,9813	0,514	83,1	15,4	67,7	2 846	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 844
63	т/к 5/6	540	310,048	0,612	131,4	21,7	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 614
64	т/к 7/6	743	296,4407	0,612	131,4	20,7	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 817
65	т/к 7/5	805	361,9848	0,612	131,4	25,3	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 879
66	т/к 14/6	592	307,4108	0,612	131,4	21,5	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 666
67	Т19л	1756	254,684	0,898	359,8	17,8	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	4 830
68	т/к 29/2	1595	112,2834	0,309	21,8	7,9	14,0	1 781	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 376
69	т/т 34/2	1835	13,2825	0,15	3,3	0,9	2,3	1 047	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 882
70	т/к 6/5	525	114,1974	0,414	47,1	8,0	39,1	2 417	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 942
71	т/т 36/5	620	151,9482	0,309	21,8	10,6	11,2	1 667	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 287
72	т/к 23/5	663	49,674	0,259	13,7	3,5	10,3	1 624	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 287
73	т/к 17/6	816	85,8869	0,414	47,1	6,0	41,1	2 453	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 269
74	т/к 73/5	866	7,0963	0,15	3,3	0,5	2,8	1 101	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 967
75	т/к 72/5	781	8,4863	0,15	3,3	0,6	2,7	1 089	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 870
76	т/к 1/5	26	1212,3742	0,612	131,4	84,8	46,7	2 548	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 574
77	т/к 30/5	273	143,0244	0,514	83,1	10,0	73,1	2 911	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 184
78	т/т 1/5	343	51,2103	0,309	21,8	3,6	18,3	1 927	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270
79	пав.4	92	257,5861	0,414	47,1	18,0	29,1	2 213	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	-	-	-	-	-	-	-	2 305
80	т/к 10/5	143	27,1414	0,259	13,7	1,9	11,8	1 694	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 837
81	т/к 2/5	175	927,6467	0,612	131,4	64,9	66,6	2 831	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 006
82	пав. 13	336	338,2136	0,612	131,4	23,7	87,8	3 074	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	2 600	-	-	-	-	-	3 410
83	С-25/5	557	93,1295	0,414	47,1	6,5	40,6	2 444	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	3 001
84	т/к 5/5	443	164,4566	0,414	47,1	11,5	35,6	2 350	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 793
85	т/к 23а/5	715	41,1877	0,259	13,7	2,9	10,9	1 651	107	192	253	366	455	660	867	1 257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 366
86	т. м9-15/5	2061,6	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 307	107	192	253	366	455	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369
87	т/т 9а/5	1252	102,2742	0,207	7,6	7,2	0,5	650	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 902
88	т/т 9/5	1516	76,6691	0,207	7,6	5,4	2,3	1 036	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 552
89	т/к 74/5	986	5,3405	0,15	3,3	0,4	2,9	1 115	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 101
90	т/к 16/6	533	130,0741	0,414	47,1	9,1	38,0	2 396	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 929
91	т/к 12/5	416	89,3268	0,414	47,1	6,2	40,8	2 449	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	2 865
92	т. м9-14/5	2056,7	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 307	107	192	253	366	455	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 364
93	т. м9-13/5	2047	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 307	107	192	253	366	455	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 354
94	т/к 24/5	667	89,3268	0,309	21,8	6,2	15,6	1 839	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	-	-	-	-	-	-	-	-	2 506
95	т/к 28/5	950	14,412	0,309	21,8	1,0	20,8	2 004	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	-	-	-	-	-	-	-	2 954
96	т/к 35/5	1064	12,9489	0,15	3,3	0,9	2,4	1 050	107	192	253	366	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 114
97	т/к 11/3	2257	99,0009	0,414	47,1	6,9	40,2	2 436	107	192	253	366	455	660	867	1 257	1 562	1 980	2 234	-	-	-	-	-	-	4 693

Таблица А.2.35 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Строгино»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	СТР kСР-32	608,8	445,8063	0,514	83,1	31,2	51,9	2 635	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 244
2	СТР kТ-10	286,8	33,1928	0,259	13,7	2,3	11,4	1 679	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	1 966

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
3	СТР kР-16	1112,7	421,1883	0,514	83,1	29,5	53,7	2 661	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 774
4	СТР kР-18	1271,7	421,1883	0,514	83,1	29,5	53,7	2 661	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 933
5	СТР kК-5	1002,5	2724,3265	0,8	265,6	190,5	75,1	2 941	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 944
6	СТР kК-54	2202,5	645,4651	0,514	83,1	45,1	38,0	2 401	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 604
7	СТР kК-60	2633,1	129,5442	0,309	21,8	9,1	12,8	1 737	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 370
8	СТР kК-58А	2527,9	215,3846	0,414	47,1	15,1	32,0	2 282	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 810
9	СТР kК-52	2566,1	297,7702	0,514	83,1	20,8	62,3	2 782	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 348
10	СТР kК-74	2772,1	650,4582	0,514	83,1	45,5	37,6	2 395	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 167
11	СТР kК-86	3198,5	115,8145	0,414	47,1	8,1	39,0	2 420	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 618
12	СТР kК-82	2879,5	181,6403	0,414	47,1	12,7	34,4	2 331	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 211
13	СТР kК-80	2782,5	230,0465	0,414	47,1	16,1	31,0	2 260	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 043
14	СТР kКП-22	3063,4	1987,9747	0,8	265,6	139,0	126,6	3 435	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 499
15	СТР kТ-64	3337,4	148,1691	0,309	21,8	10,4	11,5	1 682	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 019
16	СТР kСМ-71	3527,1	326,464	0,414	47,1	22,8	24,3	2 101	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 628
17	СТР kК-66	2910,1	471,3091	0,414	47,1	33,0	14,1	1 789	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 699
18	СТР kК-64	2865	57,7151	0,309	21,8	4,0	17,8	1 917	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 782
19	СТР kК-78	3150,8	86,4858	0,309	21,8	6,0	15,8	1 850	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 000
20	СТР kК-2	254	2214,9093	0,8	265,6	154,9	110,8	3 301	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 555
21	СТР kКП-1	72	1798,3668	0,612	131,4	125,8	5,7	1 365	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	1 437
22	СТР kК-4	397,4	2157,5595	0,8	265,6	150,9	114,8	3 336	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 734
23	СТР kТ-8	1341,4	45,8245	0,414	47,1	3,2	43,9	2 507	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 848
24	СТР kТ-11/1	4101,8	51,6664	0,207	7,6	3,6	4,0	1 231	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 332
25	СТР kТ-13	876,5	34,718	0,207	7,6	2,4	5,2	1 329	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	2 205
26	СТР kТ-4*	447,8	66,3434	0,259	13,7	4,6	9,1	1 570	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	2 018
27	СТР kТ-3	579,5	64,2227	0,259	13,7	4,5	9,2	1 577	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	2 157
28	СТР kТ-17	1121,5	25,54	0,207	7,6	1,8	5,8	1 376	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	2 497
29	СТР kКП-12	1155,4	2074,7119	0,8	265,6	145,1	120,6	3 385	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 541
30	СТР kТ-77	4451,5	169,3756	0,309	21,8	11,8	10,0	1 614	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 066
31	СТР kК-67	4653,9	114,2596	0,309	21,8	8,0	13,8	1 779	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 433
32	СТР kТ-20	4329,2	185,8086	0,309	21,8	13,0	8,8	1 557	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 886
33	СТР kК-79	4648,5	92,7555	0,309	21,8	6,5	15,4	1 834	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 483
34	СТР kТ-10	4813	33,1928	0,259	13,7	2,3	11,4	1 679	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 492
35	СТР kК-73	4181,9	355,1842	0,8	265,6	24,8	240,8	4 159	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	8 341
36	СТР kКП-75	4273,9	169,3756	0,8	265,6	11,8	247,9	4 195	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	8 469
37	СТР kЛ-62	4891	8,0216	0,1	1,1	0,6	0,6	688	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 579
38	СТР kК-39	3745,6	296,2034	0,309	21,8	20,7	1,1	843	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 589
39	СТР kКП-31	3297,3	600,8398	0,612	131,4	42,0	89,4	3 098	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 395
40	СТР kК-33	3466,2	600,5632	0,414	47,1	42,0	5,1	1 321	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 787
41	СТР kК-47	3824,4	140,9773	0,309	21,8	9,9	12,0	1 704	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 528
42	СТР kКП-23/4	2706	811,5805	0,7	187,1	56,8	130,3	3 465	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 171
43	СТР kК-127	3017,2	138,4878	0,309	21,8	9,7	12,2	1 711	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 728
44	СТР kК-15	2194	1624,4296	0,7	187,1	113,6	73,5	2 922	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 116
45	СТР kК-17	2303,5	831,0351	0,7	187,1	58,1	128,9	3 454	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 757
46	СТР kК-15/1	2296	640,3471	0,414	47,1	44,8	2,3	1 044	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 340
47	СТР kК-94/4	2243,3	153,0474	0,414	47,1	10,7	36,4	2 371	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 614
48	СТР kК-90/10	2513,3	103,5348	0,414	47,1	7,2	39,8	2 436	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 949
49	СТР kК-107	4667,1	149,6545	0,414	47,1	10,5	36,6	2 375	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	7 042
50	СТР kТ-111	4930,9	93,9643	0,414	47,1	6,6	40,5	2 448	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	7 379
51	СТР kТ-113	4949,8	259,3231	0,414	47,1	18,1	29,0	2 215	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	7 165

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
52	СТР kК-59	4424,1	153,3324	0,414	47,1	10,7	36,4	2 370	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 794
53	СТР kК-36	3970,1	594,3252	0,514	83,1	41,6	41,6	2 466	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 436
54	СТР kК-61	4245,1	144,6444	0,414	47,1	10,1	37,0	2 382	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 627
55	СТР kК-61А	4089,4	147,0417	0,414	47,1	10,3	36,8	2 379	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	6 468
56	СТР kТ-88	3355,5	72,7476	0,207	7,6	5,1	2,5	1 074	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 429
57	СТР kК-82А	3123,5	65,8258	0,259	13,7	4,6	9,1	1 572	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 695
58	СТР kКП-28	3610,9	1257,0712	0,8	265,6	87,9	177,7	3 800	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	7 411
59	СТР kК-103	398,8	2727,3692	0,8	265,6	190,7	74,9	2 939	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 338
60	СТР kТ-3А	1952,4	15,8588	0,15	3,3	1,1	2,2	1 024	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	2 976
61	СТР kК-78	3016,7	86,4858	0,309	21,8	6,0	15,8	1 850	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 866
62	СТР kК-15	2329,2	1624,4296	0,7	187,1	113,6	73,5	2 922	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 251
63	СТР kК-17А	2528,1	86,8422	0,309	21,8	6,1	15,8	1 849	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 377
64	СТР kК-10А	2454,9	90,0626	0,309	21,8	6,3	15,5	1 841	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 296
65	СТР kК-112	2841,1	86,8422	0,309	21,8	6,1	15,8	1 849	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 690
66	СТР kТ-26	1872,6	229,2573	0,414	47,1	16,0	31,1	2 262	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 134
67	СТР kК-72Б	1897,7	13,8849	0,207	7,6	1,0	6,7	1 430	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 328
68	СТР kК-24	1743,6	409,202	0,514	83,1	28,6	54,5	2 673	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 417
69	СТР kК-3	1829,7	179,9447	0,309	21,8	12,6	9,3	1 578	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	3 407
70	СТР kТ-33	2304,6	215,3724	0,414	47,1	15,1	32,0	2 282	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 587
71	СТР kК-39/62	2520,6	168,2816	0,414	47,1	11,8	35,3	2 350	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 870
72	СТР kК-65	2653,6	29,1359	0,207	7,6	2,0	5,6	1 358	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	4 012
73	СТР kК-121	2853	188,2771	0,414	47,1	13,2	33,9	2 322	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 175
74	СТР kСМ-70	3335,1	384,8234	0,414	47,1	26,9	20,2	1 989	107	192	253	367	456	661	869	1 260	1 566	1 984	2 238	2 606	3 202	3 613	3 935	4 205	4 440	5 324

Таблица А.2.36 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Теплый Стан»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	ТС k527	2397,2	122,0869	0,514	83,1	8,5	74,6	2 902	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 299
2	ТС k540	2548	114,5085	0,514	83,1	8,0	75,1	2 908	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 456
3	ТС k532	2428,2	117,6317	0,514	83,1	8,2	74,9	2 905	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 333
4	ТС k524	2453,2	4,4553	0,07	0,4	0,3	0,1	447	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 900
5	ТС k550	2954,5	114,2734	0,514	83,1	8,0	75,1	2 908	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 862
6	ТС k618	3361	112,8406	0,514	83,1	7,9	75,2	2 909	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 270
7	ТС k580	3077	112,8406	0,514	83,1	7,9	75,2	2 909	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 986
8	т.1	3369,2	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 815
9	т.11	3568	75,9297	0,309	21,8	5,3	16,5	1 861	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 429
10	т.13А	3579,1	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 622
11	т.19А	3601,3	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 644
12	т.22	3608,3	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 651
13	ТС k651	3670,4	36,9109	0,514	83,1	2,6	80,5	2 968	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 638
14	т.3	3744,4	20,3285	0,15	3,3	1,4	1,9	976	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 720
15	т.4	3698,5	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 151
16	ТС k1/ПР	37	2053,7239	0,8	265,6	143,6	122,0	3 355	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	3 392

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
17	ТС kт.19	3895,2	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 341
18	ТС k1/ПР	37	2053,7239	0,8	265,6	143,6	122,0	3 355	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	3 392
19	т.13	3737,1	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 780
20	т.13	4030,3	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 073
21	т.15	4178,4	9,5822	0,1	1,1	0,7	0,5	647	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 825
22	ТС k699	4162,1	9,5748	0,514	83,1	0,7	82,4	2 989	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 151
23	ТС k104/9	6412,6	87,5415	0,612	131,4	6,1	125,3	3 381	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	9 794
24	ТС k108/9	6731,1	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	8 740
25	ТС k110/9	6515,7	20,7885	0,612	131,4	1,5	130,0	3 418	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	9 934
26	т.5	6558,9	1,9702	0,051	0,2	0,1	0,1	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 904
27	т.Б	6676,5	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 273
28	т.А	6577,5	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 174
29	ТС k109/9	7558,2	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	9 567
30	т.№26	7545,5	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	9 554
31	т.№26а	7540,2	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	9 549
32	т.№33	7465,3	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	9 474
33	т.№32	7487,3	5,8342	0,309	21,8	0,4	21,4	2 009	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	9 496
34	т.№14	6683,5	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	8 602
35	т.№9а	6601,9	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	8 520
36	т.№13	6668,5	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	8 587
37	т.№9б	6596,9	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	8 515
38	т.6	6546,5	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	8 465
39	т.5	6534,8	1,9702	0,051	0,2	0,1	0,1	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 880
40	т.4	6495,6	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 948
41	т.3	6477,1	20,3285	0,15	3,3	1,4	1,9	976	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 453
42	т.А	6790,6	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 387
43	т.Б	6804,6	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 401
44	ТС k120/9	7352,1	62,193	0,309	21,8	4,3	17,5	1 892	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	9 244
45	ТС k116/9	7351,4	138,5505	0,612	131,4	9,7	121,8	3 353	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	10 704
46	ТС k121/9	7094,7	200,7436	0,612	131,4	14,0	117,4	3 317	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	10 412
47	ТС k122/9	7007,8	281,8755	0,612	131,4	19,7	111,7	3 269	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	10 277
48	ТС k122А/9	6708,8	301,0235	0,514	83,1	21,1	62,1	2 749	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	9 457
49	ТС k114/9	7490,3	79,843	0,612	131,4	5,6	125,9	3 386	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	10 876
50	ТС k123/9	6790,8	301,0235	0,612	131,4	21,1	110,4	3 257	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	10 048
51	ТС kт.38А	6749,8	301,0235	0,514	83,1	21,1	62,1	2 749	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	9 498
52	т.А(35)	7461,4	56,3589	0,259	13,7	3,9	9,8	1 595	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 056
53	ТС k132а/9	5940,4	326,3396	0,514	83,1	22,8	60,3	2 725	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	8 666
54	ТС k133/9	5800,4	326,3396	0,514	83,1	22,8	60,3	2 725	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	8 526
55	ТС k134/9	5634,4	326,3396	0,514	83,1	22,8	60,3	2 725	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	8 360
56	ТС k12/1	5110,8	353,2702	0,612	131,4	24,7	106,7	3 225	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 336
57	ТС k135/9	5338,1	327,0113	0,612	131,4	22,9	108,6	3 241	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 579
58	ТС k132/9	6083,3	301,0235	0,612	131,4	21,1	110,4	3 257	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	9 340
59	ТС k т.35	5394,8	0,6716	0,051	0,2	0,0	0,1	461	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 856
60	ТС k84/8	4958,1	75,5548	0,309	21,8	5,3	16,6	1 862	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	6 820
61	ТС k77/8А	4359,3	162,6404	0,309	21,8	11,4	10,5	1 626	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 986
62	ТС k89/8	4718,5	214,592	0,612	131,4	15,0	116,4	3 309	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 027
63	ТС k94/8	4980,6	207,9427	0,612	131,4	14,5	116,9	3 313	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 293
64	ТС k140/8	4987,8	6,6493	0,207	7,6	0,5	7,2	1 454	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 442
65	ТС k81а/8	4652,6	88,8813	0,259	13,7	6,2	7,5	1 475	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 128
66	ТС k87/8	4576,3	425,4745	0,612	131,4	29,8	101,7	3 179	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	7 756

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
67	ТС k82/8	4418,9	588,9169	0,612	131,4	41,2	90,3	3 069	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 488
68	ТС k81/8	4315,2	677,7982	0,612	131,4	47,4	84,0	3 006	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 321
69	ТС k73А/7	4071,1	792,9185	0,612	131,4	55,4	76,0	2 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 989
70	ТС k85/8	4861	133,4488	0,309	21,8	9,3	12,5	1 714	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 575
71	ТС k86/8	4647,6	167,6679	0,309	21,8	11,7	10,1	1 610	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 258
72	ТС k78/8А	4486,7	117,2594	0,309	21,8	8,2	13,6	1 758	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 245
73	ТС k79/8А	4636,7	57,8162	0,309	21,8	4,0	17,8	1 902	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	6 539
74	ТС k73/7	3944,6	825,1252	0,612	131,4	57,7	73,7	2 892	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 837
75	ТС k80/8	4272,9	677,7982	0,612	131,4	47,4	84,0	3 006	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 278
76	ТС k142/8	4579,2	163,4423	0,414	47,1	11,4	35,7	2 334	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 913
77	ТС k141/8	4561,8	163,4423	0,414	47,1	11,4	35,7	2 334	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 896
78	т.1Г	4458,8	425,4745	0,612	131,4	29,8	101,7	3 179	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	7 638
79	т.1А	4444,9	425,4745	0,612	131,4	29,8	101,7	3 179	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	7 624
80	т.А	4936,2	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 532
81	т.В	4677,8	34,219	0,207	7,6	2,4	5,2	1 326	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 003
82	т.Б	4716,4	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 313
83	т.А (т.7)	4747,8	34,219	0,207	7,6	2,4	5,2	1 326	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 073
84	т.3/1	4904,5	207,9427	0,612	131,4	14,5	116,9	3 313	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 217
85	ТС k88/8	4677,6	214,592	0,612	131,4	15,0	116,4	3 309	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	7 986
86	т.Б	5018,1	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 614
87	т.4	4768	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 221
88	т.6	4802,8	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	6 721
89	т.7	4817,3	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 344
90	т.9	4837,6	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 364
91	т.12	4879,2	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 405
92	т.9	4933,7	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 460
93	т.17А	4985,4	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 512
94	ТС k148/8	4863,2	35,3365	0,414	47,1	2,5	44,6	2 494	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 357
95	ТС k144/8	4703,7	124,8293	0,414	47,1	8,7	38,4	2 385	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 089
96	ТС k145/8	4733,9	75,7401	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 180
97	ТС k147/8	4827,4	53,9747	0,414	47,1	3,8	43,3	2 472	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 299
98	ТС k143/8	4623,7	163,4423	0,414	47,1	11,4	35,7	2 334	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 958
99	т.5а	4870,9	32,799	0,15	3,3	2,3	1,0	809	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 680
100	т.10	3948,9	201,3367	0,414	47,1	14,1	33,0	2 282	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 231
101	т.11	3993,6	75,9297	0,309	21,8	5,3	16,5	1 861	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 854
102	т.12	4032,5	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 559
103	т.14	4050,3	201,3367	0,414	47,1	14,1	33,0	2 282	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 332
104	т.3	4496,7	20,3285	0,15	3,3	1,4	1,9	976	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 473
105	т.4	4507,7	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 960
106	т.12	4610,7	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 137
107	т.6	4527,2	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	6 445
108	т.9	4540,2	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 066
109	т.А	4665,2	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 261
110	т.А	4686,3	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 283
111	т.Б	4725,8	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 322
112	т.В	4808,2	34,219	0,207	7,6	2,4	5,2	1 326	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 134
113	т.Г	4877,7	35,6404	0,207	7,6	2,5	5,1	1 318	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 196
114	ТС k13/1	4902,4	353,2702	0,612	131,4	24,7	106,7	3 225	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 127
115	ТС k18/1	4055,9	492,8497	0,612	131,4	34,5	97,0	3 135	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 191
116	ТС k14/1	4208	456,0396	0,612	131,4	31,9	99,6	3 159	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 367

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																		РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300		
117	ТС k15/1	4361,2	50,7951	0,259	13,7	3,6	10,2	1 613	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 975
118	ТС k19/1	3882	558,3573	0,612	131,4	39,0	92,4	3 091	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 973
119	ТС k25А/1	3844,9	26,3286	0,207	7,6	1,8	5,8	1 365	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 210
120	ТС k24/1	3439,9	101,4432	0,309	21,8	7,1	14,7	1 799	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 239
121	ТС k20/1	3701,4	558,3573	0,612	131,4	39,0	92,4	3 091	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 792
122	ТС k22/1	3539,8	622,1439	0,612	131,4	43,5	87,9	3 046	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 586
123	ТС k23/1	3374,1	646,8045	0,612	131,4	45,2	86,2	3 028	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 402
124	ТС k26/1	3237,9	869,5006	0,612	131,4	60,8	70,6	2 856	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 093
125	ТС k27/1	3176,6	869,5006	0,612	131,4	60,8	70,6	2 856	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 032
126	ТС k25/1	3370,9	222,6961	0,309	21,8	15,6	6,3	1 398	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 769
127	т.11	4734,3	75,9297	0,309	21,8	5,3	16,5	1 861	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	6 595
128	т.12	4722,8	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	7 249
129	т.А	3400,6	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 997
130	т.3	3565,6	20,3285	0,15	3,3	1,4	1,9	976	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 541
131	ТС kСКЗ	3615,1	558,3573	0,612	131,4	39,0	92,4	3 091	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 706
132	т.31	4343,4	102,7694	0,259	13,7	7,2	6,5	1 416	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 760
133	т.5	3929,3	1,9702	0,051	0,2	0,1	0,1	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 275
134	т.А	4086,9	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 683
135	т.Б	4121,9	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 718
136	т.19	3406,4	26,3286	0,207	7,6	1,8	5,8	1 365	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 772
137	т.17	3473,4	26,3286	0,207	7,6	1,8	5,8	1 365	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 839
138	т.7	3616,9	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 143
139	т.5	3665,9	1,9702	0,051	0,2	0,1	0,1	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 011
140	т.1	3714,9	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 161
141	т.А	3474	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 070
142	т.Б	3489,4	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 086
143	т.В	3523,9	34,219	0,207	7,6	2,4	5,2	1 326	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 850
144	т.Г	3543,9	35,6404	0,207	7,6	2,5	5,1	1 318	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 862
145	ТС k70/7	3829,7	104,1746	0,207	7,6	7,3	0,3	592	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 422
146	ТС k74/8А	4220,7	201,3367	0,414	47,1	14,1	33,0	2 282	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 502
147	ТС k72/7	3847,9	1026,4619	0,612	131,4	71,8	59,7	2 717	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 565
148	ТС k71/7	3681,2	1180,2884	0,612	131,4	82,5	48,9	2 562	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 243
149	ТС k68/7	3375,9	1183,5169	0,612	131,4	82,8	48,7	2 559	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 935
150	ТС k69/7	3529,2	1183,5169	0,612	131,4	82,8	48,7	2 559	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 088
151	ТС k67/6А	3234,8	1639,8643	0,7	187,1	114,7	72,4	2 876	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 111
152	ТС k63/6	3693,9	252,6981	0,414	47,1	17,7	29,4	2 206	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	5 899
153	ТС k64/6	3573,6	303,9927	0,414	47,1	21,3	25,8	2 123	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	5 696
154	ТС k65/6А	3419	443,8659	0,414	47,1	31,0	16,0	1 845	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 264
155	т.А	3096	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 692
156	ТС k66/6А	3071	1639,8643	0,7	187,1	114,7	72,4	2 876	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 947
157	ТС k68а/7	3333,6	1195,9984	0,612	131,4	83,6	47,8	2 545	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 879
158	ТС k69а/7	3535,2	1183,5169	0,612	131,4	82,8	48,7	2 559	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 094
159	т.16	3739,9	1026,4619	0,612	131,4	71,8	59,7	2 717	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 457
160	т.13	3721,2	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 764
161	т.11	3718,2	75,9297	0,309	21,8	5,3	16,5	1 861	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 579
162	т.4	3875,2	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 328
163	т.5а	3893,4	32,799	0,15	3,3	2,3	1,0	809	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 702
164	т.6	3908,4	50,3967	0,309	21,8	3,5	18,3	1 918	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	-	-	-	-	-	-	-	-	5 826
165	т.7	3920,5	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 447
166	т.15	4122,3	9,5822	0,1	1,1	0,7	0,5	647	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 769

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
167	т.16	4131,4	1026,4619	0,612	131,4	71,8	59,7	2 717	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	6 848
168	ТС k74*/8А	4209	201,3367	0,414	47,1	14,1	33,0	2 282	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 491
169	ТС k75/8А	4308,2	38,6963	0,207	7,6	2,7	4,9	1 302	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 610
170	т.А	3622,6	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 219
171	т.Б	3648,6	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 245
172	т.А	3439	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 035
173	т.Б	3453,5	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 050
174	033*	3584,5	55,3332	0,259	13,7	3,9	9,9	1 598	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 183
175	ТС k66А/6А	3017,3	1649,4437	0,7	187,1	115,3	71,7	2 868	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 886
176	ТС k56/4	2285,5	1778,9018	0,7	187,1	124,4	62,7	2 756	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 042
177	ТС k57/4	2432,8	1744,631	0,7	187,1	122,0	65,1	2 787	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 220
178	ТС k41/3	2434,3	24,4703	0,15	3,3	1,7	1,6	928	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 362
179	ТС k43/3	2194	107,6817	0,309	21,8	7,5	14,3	1 783	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 977
180	ТС k42/3	2224,5	34,3772	0,259	13,7	2,4	11,3	1 665	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 889
181	СК-23 (Т.27)	2877	1649,4437	0,7	187,1	115,3	71,7	2 868	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 745
182	СК-19 (т.22)	2714,8	1649,4437	0,7	187,1	115,3	71,7	2 868	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 583
183	т.3а	2434,8	73,4218	0,7	187,1	5,1	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 985
184	т.2	2430,8	1744,631	0,7	187,1	122,0	65,1	2 787	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 218
185	т.1	2434,8	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 881
186	т.4	2457,6	7,0075	0,207	7,6	0,5	7,1	1 453	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 910
187	т.9	2233,1	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 759
188	т.А	2229	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 825
189	ТС k60/4	4101,2	165,6107	0,309	21,8	11,6	10,3	1 617	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 718
190	ТС k62/6	3896,2	203,6418	0,414	47,1	14,2	32,8	2 278	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 175
191	ТС k61/4	3981,2	165,6107	0,309	21,8	11,6	10,3	1 617	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 598
192	ТС k55/4	2155,9	1838,5652	0,7	187,1	128,6	58,5	2 701	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	4 857
193	ТС k58/4	2190,3	64,3138	0,414	47,1	4,5	42,6	2 460	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 650
194	ТС k59/4	4252,8	112,4385	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 024
195	ТС k54/4	2034,4	1902,879	0,7	187,1	133,1	54,0	2 638	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	4 672
196	ТС k11/ПР	1482,7	2947,0868	0,898	359,8	206,1	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 033
197	ТС k49/4	1602,1	2051,4345	0,8	265,6	143,5	122,2	3 356	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 958
198	ТС k50/4	1764,3	80,6986	0,259	13,7	5,6	8,1	1 508	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 272
199	ТС k47/5	2153	194,3419	0,612	131,4	13,6	117,9	3 321	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 474
200	т.3	1266,5	20,3285	0,15	3,3	1,4	1,9	976	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 242
201	т.5(1)	1282,7	2947,0868	0,996	472,4	206,1	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 833
202	т.1	1451,4	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	3 897
203	т.7	1382,3	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	3 909
204	т.43.1	1613,2	67,8569	0,207	7,6	4,7	2,9	1 112	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 725
205	т.А	1616,2	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 212
206	т.Б	1638,8	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 235
207	т.15	1753	9,5822	0,1	1,1	0,7	0,5	647	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 400
208	т.18	1787,6	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 225
209	т.19	1803,6	26,3286	0,207	7,6	1,8	5,8	1 365	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 169
210	т.21	1858,5	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 296
211	т.29	2030,6	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 468
212	т.28.1	2022,2	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 460
213	т.26	1981,3	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 419
214	т.25	1965,8	1902,879	0,8	265,6	133,1	132,6	3 438	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 404
215	т.22	1941,6	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 984
216	А	2198,6	64,3138	0,207	7,6	4,5	3,1	1 139	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 338

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
217	Б	2221,8	64,3138	0,207	7,6	4,5	3,1	1 139	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 361
218	В	2229,7	64,3138	0,207	7,6	4,5	3,1	1 139	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 369
219	Г	2264	64,3138	0,207	7,6	4,5	3,1	1 139	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 403
220	т.15	4347	9,5822	0,1	1,1	0,7	0,5	647	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 994
221	т.16	4317	1026,4619	0,612	131,4	71,8	59,7	2 717	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 034
222	т.8	4228,1	112,4385	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 999
223	т.7	4219,5	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	6 746
224	т.140	4203,7	112,4385	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 975
225	т.135	4199	112,4385	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 970
226	т.2	4268,3	1744,631	0,7	187,1	122,0	65,1	2 787	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	7 055
227	ТС kт.2	1688,5	867,7002	0,7	187,1	60,7	126,4	3 390	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 078
228	ТС kт.3	1837,4	867,7002	0,7	187,1	60,7	126,4	3 390	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	5 227
229	т.№12	2569,9	4,4553	0,07	0,4	0,3	0,1	447	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 016
230	ТС k11А/ПР	2029,6	867,7002	0,612	131,4	60,7	70,8	2 857	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	4 887
231	т.№4	2474,7	4,4553	0,07	0,4	0,3	0,1	447	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 921
232	т.А	2203	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 799
233	т.Б	2221,3	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 818
234	т.В	2270,7	34,219	0,207	7,6	2,4	5,2	1 326	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 596
235	т.Г	2288,5	35,6404	0,207	7,6	2,5	5,1	1 318	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607
236	т.Д	2300,6	72,255	0,207	7,6	5,1	2,6	1 075	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 376
237	т.Е	2361,3	72,255	0,207	7,6	5,1	2,6	1 075	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 437
238	т.Ж	2367,5	72,255	0,207	7,6	5,1	2,6	1 075	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 443
239	т.7а	2413,9	2,8004	0,207	7,6	0,2	7,4	1 470	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 884
240	т.7	2448,4	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 975
241	т.1	2714,5	75,9297	0,414	47,1	5,3	41,8	2 446	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 160
242	ТС k36/3	2528	484,0344	0,414	47,1	33,8	13,2	1 743	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 271
243	ТС k35/3	2663,1	258,0535	0,414	47,1	18,0	29,0	2 197	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	4 860
244	ТС k30/3	2804,1	166,0761	0,414	47,1	11,6	35,5	2 331	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 135
245	ТС k30б/3	2861,3	112,4626	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 632
246	ТС k45/3	1953,7	1569,0107	0,612	131,4	109,7	21,7	2 017	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	-	-	-	-	-	-	-	3 971
247	ТС k44/3	2030,3	183,5641	0,309	21,8	12,8	9,0	1 556	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 586
248	ТС k40/3	2172,8	62,5614	0,259	13,7	4,4	9,4	1 574	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 747
249	ТС k37в/3	2926	194,9396	0,414	47,1	13,6	33,5	2 291	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 217
250	ТС k37/3	2832,3	31,0413	0,207	7,6	2,2	5,5	1 342	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 174
251	ТС k312	2807,2	886,8119	0,612	131,4	62,0	69,4	2 841	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	5 648
252	ТС k30а/3	2863,8	53,6134	0,207	7,6	3,7	3,9	1 213	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 077
253	т.А	2873	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 469
254	т.Б	2908	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 504
255	т.А	3077,1	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 673
256	т.10б	3066,3	19,6077	0,207	7,6	1,4	6,3	1 397	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 464
257	т.10а	3057,3	19,6077	0,207	7,6	1,4	6,3	1 397	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 455
258	т.7а	2989,1	2,8004	0,207	7,6	0,2	7,4	1 470	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 459
259	т.А	2901,3	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 498
260	ТС k32/3	2810,2	79,489	0,259	13,7	5,6	8,2	1 512	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 322
261	ТС k341	2526,2	1370,8463	0,612	131,4	95,9	35,6	2 333	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 859
262	т.8	2676,5	112,4385	0,309	21,8	7,9	14,0	1 771	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 448
263	т.7	2622,3	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 149
264	т.3Б	2582,1	225,9809	0,414	47,1	15,8	31,3	2 246	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 828
265	ТС k356	2362,7	1370,8463	0,612	131,4	95,9	35,6	2 333	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	4 696
266	ТС k37б/3	2996,9	182,1671	0,309	21,8	12,7	9,1	1 561	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 558

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
267	ТС k37а/3	3101,3	156,5998	0,309	21,8	11,0	10,9	1 645	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 747
268	ТС kт.10 (КСЯ)	2792,9	225,9809	0,414	47,1	15,8	31,3	2 246	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 039
269	ТС k38а/3	3136,8	141,0176	0,309	21,8	9,9	12,0	1 692	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 829
270	ТС kт.9	3792,9	8,5299	0,1	1,1	0,6	0,5	676	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 468
271	ТС k39/3	3597,8	13,2762	0,15	3,3	0,9	2,3	1 046	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 644
272	ТС k38/3	3363,8	135,2888	0,309	21,8	9,5	12,4	1 709	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 073
273	ТС k9/ПР	871,2	2984,5759	0,996	472,4	208,7	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 422
274	ТС k8/ПР	496,2	2984,5759	0,996	472,4	208,7	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 047
275	ТС k3/ПР	105,1	3197,4217	0,996	472,4	223,6	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	3 656
276	ТС k5/ПР	278,5	60,5826	0,207	7,6	4,2	3,4	1 166	106	192	252	365	453	656	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445
277	ТС k6/ПР	199,4	212,8458	0,514	83,1	14,9	68,2	2 826	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	-	-	-	-	-	3 026
278	ТС k4А/ПР	691,8	903,0624	0,7	187,1	63,2	123,9	3 370	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 062
279	ТС k10/ПР	1111,2	2947,0868	0,996	472,4	206,1	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	4 662
280	т.9	1045,1	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	3 571
281	т.7	1003,5	6,6493	0,414	47,1	0,5	46,6	2 526	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	3 530
282	т.5	887,2	1,9702	0,051	0,2	0,1	0,1	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 233
283	т.208	3581,2	0,1422	0,082	0,7	0,0	0,7	720	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 301
284	т.205	3504,7	0,1422	0,082	0,7	0,0	0,7	720	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 225
285	т.204	3475,7	0,1422	0,082	0,7	0,0	0,7	720	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 196
286	т.105	3387,2	100,934	0,414	47,1	7,1	40,0	2 415	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	-	-	-	-	-	-	5 802
287	ТС k39а/3	3674,9	13,2762	0,1	1,1	0,9	0,2	506	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 181
288	ТС k99/9	6072,6	161,7713	0,7	187,1	11,3	147,9	3 550	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	9 623
289	т.30	5632	161,7713	0,612	131,4	11,3	120,1	3 339	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	8 971
290	ТС k100/9	6155,6	87,5415	0,612	131,4	6,1	125,3	3 381	106	192	252	365	453	656	863	1 250	1 552	1 968	2 218	2 579	3 164	-	-	-	-	9 537
291	т.13А	6100,5	75,9297	0,207	7,6	5,3	2,3	1 042	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 143
292	т.А	6166,1	55,9631	0,259	13,7	3,9	9,8	1 596	106	192	252	365	453	656	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 762
293	ТС k93/8	5232,8	46,1714	0,259	13,7	3,2	10,5	1 628	106	192	252	365	453	656	863	1 250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 861

Таблица А.2.37 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Терешково»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Т12л	2194	99,0009	0,898	359,8	6,9	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 479
2	т/к 7/4	2746	72,2065	0,207	7,6	5,0	2,6	1 074	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 820
3	т/к 8/4	2829	41,7729	0,15	3,3	2,9	0,4	599	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 428
4	т/к 18/4	2839,3	11,3394	0,1	1,1	0,8	0,3	591	106	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 430
5	Т14п	1059	670,0313	0,898	359,8	46,9	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 344
6	С-Т1-1	1136	193,2287	0,414	47,1	13,5	33,6	2 281	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 417
7	с/к 21/2	322	512,3505	0,514	83,1	35,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 607
8	с/к 19/2	491,6	512,3505	0,514	83,1	35,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 777
9	т/т 10/1	991	90,0817	0,414	47,1	6,3	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 276
10	пав.36	264	1177,6589	0,898	359,8	82,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 549
11	т/т 12/1	823	136,5704	0,414	47,1	9,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 108
12	т/т 16/1	633	507,6276	0,612	131,4	35,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 918

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
13	т/к 10/2	746,6	265,2345	0,514	83,1	18,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 032
14	т/т 13/1	719	196,6505	0,414	47,1	13,8	33,3	2 276	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 995
15	т/к 17/1	660	490,3295	0,612	131,4	34,3	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 945
16	пав.36	261	1177,6589	0,898	359,8	82,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 546
17	т/к 1/2	636,6	512,3505	0,514	83,1	35,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 922
18	т/к 7/4а	2316	51,1536	0,414	47,1	3,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 601
19	т/к 21/6	1211	72,7502	0,414	47,1	5,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 496
20	т/к 36/6	2569	213,166	0,612	131,4	14,9	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 854
21	т/к 10/4	2218	34,0182	0,207	7,6	2,4	5,2	1 323	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 541
22	с/к 9/4	2151	37,5298	0,207	7,6	2,6	5,0	1 305	106	191	251	364	452	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 456
23	т/т 3/4а	2377	9,3075	0,414	47,1	0,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 662
24	т/к 5/4а	2161	92,9997	0,414	47,1	6,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 446
25	т/т 6/4а	2057	110,9964	0,414	47,1	7,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 342
26	т/к 11/6	1256	97,2263	0,414	47,1	6,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 541
27	с/к 61/6	1377	50,2592	0,207	7,6	3,5	4,1	1 232	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 609
28	т/к 9/6	1153	315,2329	0,514	83,1	22,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 438
29	пав.23	1021	116,0185	0,612	131,4	8,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 306
30	с/к 14а/4	2339	1,7558	0,082	0,7	0,1	0,5	682	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 021
31	т/в 1/4а	1940	314,855	0,612	131,4	22,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 225
32	т/т 1/4а	1963	314,855	0,612	131,4	22,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 248
33	т/к 1/4	2082	161,9476	0,309	21,8	11,3	10,5	1 623	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 705
34	т/к 5/4	2382	104,519	0,309	21,8	7,3	14,5	1 784	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 166
35	т/к 2/4	2146	124,4178	0,309	21,8	8,7	13,1	1 732	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 878
36	т/т 40/1	1561	125,455	0,414	47,1	8,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 846
37	т/т 8/1	1891,8	54,7135	0,414	47,1	3,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 177
38	т/т 55/1	1943	9,6148	0,414	47,1	0,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 228
39	т/т 37/1(м1-17)	942	293,6789	0,612	131,4	20,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 227
40	т/т 19/1	1143	73,0124	0,612	131,4	5,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 428
41	т/т 56/2	1339	12,3558	0,125	2,0	0,9	1,2	851	106	191	251	364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 190
42	т/т 25/1	1373	40,6297	0,207	7,6	2,8	4,8	1 288	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 661
43	т/т 32/2	1551	191,4669	0,514	83,1	13,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 836
44	т/т 27/2	1320	388,0786	0,514	83,1	27,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 605
45	т/к 23/1	1955,3	76,7604	0,207	7,6	5,4	2,3	1 033	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 989
46	С-2/1	2019,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 305
47	С-1/1	2194,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 480
48	т/т 2/1	1330	192,302	0,414	47,1	13,4	33,6	2 282	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 612
49	т/т 3/1	1465	1,1199	0,414	47,1	0,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 750
50	т/т 4/1	1557	152,7922	0,414	47,1	10,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 842
51	т/т 5/1	1681,8	125,445	0,414	47,1	8,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 967
52	т/т 6/1	1741,8	107,2202	0,414	47,1	7,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 027
53	т/т 14/1	1128	36,334	0,414	47,1	2,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 413
54	т/т 7/1	1885,8	179,9704	0,414	47,1	12,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 171
55	т/т 33/2	1582	120,421	0,514	83,1	8,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 867
56	т/т 31/2	1502	262,5128	0,514	83,1	18,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 787
57	С-18/1	2324,8	80,1583	0,414	47,1	5,6	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 610
58	т/т 30/2	1405	275,7953	0,514	83,1	19,3	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 690
59	т/т 9/1	1606	67,1457	0,414	47,1	4,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 891
60	т/т 26/2	1305	444,2975	0,514	83,1	31,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 590
61	т/т 18/1	1207	216,9185	0,612	131,4	15,2	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 492

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
62	т/к 3/2	997,6	219,9813	0,514	83,1	15,4	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 283
63	т/к 5/6	540	310,048	0,612	131,4	21,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 825
64	т/к 7/6	743	296,4407	0,612	131,4	20,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 028
65	т/к 7/5	805	361,9848	0,612	131,4	25,3	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 090
66	т/к 14/6	592	307,4108	0,612	131,4	21,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 877
67	Т19л	1756	254,684	0,898	359,8	17,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 041
68	т/к 29/2	1595	112,2834	0,309	21,8	7,9	14,0	1 764	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 359
69	т/т 34/2	1835	13,2825	0,15	3,3	0,9	2,3	1 045	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 880
70	т/к 6/5	525	114,1974	0,414	47,1	8,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 810
71	т/т 36/5	620	151,9482	0,309	21,8	10,6	11,2	1 653	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 273
72	т/к 23/5	663	49,674	0,259	13,7	3,5	10,3	1 611	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 274
73	т/к 17/6	816	85,8869	0,414	47,1	6,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	3 101
74	т/к 73/5	866	7,0963	0,15	3,3	0,5	2,8	1 098	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 964
75	т/к 72/5	781	8,4863	0,15	3,3	0,6	2,7	1 087	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 868
76	т/к 1/5	26	1212,3742	0,612	131,4	84,8	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 311
77	т/к 30/5	273	143,0244	0,514	83,1	10,0	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 558
78	т/т 1/5	343	51,2103	0,309	21,8	3,6	18,3	1 908	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	2 251
79	пав.4	92	257,5861	0,414	47,1	18,0	29,1	2 187	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	-	-	-	-	-	-	-	2 279
80	т/к 10/5	143	27,1414	0,259	13,7	1,9	11,8	1 680	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 823
81	т/к 2/5	175	927,6467	0,612	131,4	64,9	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 460
82	пав. 13	336	338,2136	0,612	131,4	23,7	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 621
83	С-25/5	557	93,1295	0,414	47,1	6,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 842
84	т/к 5/5	443	164,4566	0,414	47,1	11,5	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 728
85	т/к 23а/5	715	41,1877	0,259	13,7	2,9	10,9	1 638	106	191	251	364	452	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 353
86	т. м9-15/5	2061,6	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 300	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 362
87	т/т 9/5	1516	76,6691	0,207	7,6	5,4	2,3	1 034	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 550
88	т/к 74/5	986	5,3405	0,15	3,3	0,4	2,9	1 112	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 098
89	т/к 16/6	533	130,0741	0,414	47,1	9,1	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 818
90	т/к 12/5	416	89,3268	0,414	47,1	6,2	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	2 701
91	т. м9-14/5	2056,7	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 300	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 357
92	т. м9-13/5	2047	38,3345	0,207	7,6	2,7	4,9	1 300	106	191	251	364	452	654	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 347
93	т/к 24/5	667	89,3268	0,309	21,8	6,2	15,6	1 821	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	2 488
94	т/к 28/5	950	14,412	0,309	21,8	1,0	20,8	1 983	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	-	-	-	-	-	-	-	2 933
95	т/к 35/5	1064	12,9489	0,15	3,3	0,9	2,4	1 048	106	191	251	364	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 112
96	т/к 11/3	2257	99,0009	0,414	47,1	6,9	33,8	2 285	106	191	251	364	452	654	859	1 244	1 545	1 959	2 207	-	-	-	-	-	-	4 542

Таблица А.2.38 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Тушино-1»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	1-19-10096	1413,5	104,201	0,309	21,8	7,3	14,6	1 789	106	191	251	363	451	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 203
2	1-19-10095	1369,1	152,9964	0,414	47,1	10,7	36,4	2 343	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 712
3	1-19-10094	1348,7	189,7732	0,414	47,1	13,3	33,8	2 293	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 642
4	1-19-10090	1331,2	129,3799	0,309	21,8	9,0	12,8	1 722	106	191	251	363	451	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 054

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
5	1-19-10089	1417,7	0,7211	0,309	21,8	0,1	21,8	2 015	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	-	-	-	-	-	-	-	3 432
6	1-3-10015	1518,8	134,8471	0,414	47,1	9,4	37,7	2 367	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 886
7	1-3-10015а	1486,4	139,6193	0,414	47,1	9,8	37,3	2 361	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 847
8	1-3-10014	1338,7	149,2799	0,414	47,1	10,4	36,6	2 348	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 687
9	1-3-10009	919,3	354,3911	0,514	83,1	24,8	58,3	2 692	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 611
10	1-3-10014*	1352,9	149,2799	0,414	47,1	10,4	36,6	2 348	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 701
11	1-2-10087	871,7	474,7936	0,414	47,1	33,2	13,9	1 765	106	191	251	363	451	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 636
12	1-3-10027	971,6	282,4432	0,514	83,1	19,8	63,4	2 759	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 730
13	1-3-10029	1071,9	195,9629	0,514	83,1	13,7	69,4	2 834	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 905
14	1-3-100001	20	1226,7977	0,7	187,1	85,8	101,3	3 167	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	3 155	-	-	-	-	3 187
15	1-2-10079а	815,5	89,1778	0,309	21,8	6,2	15,6	1 826	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	2 642
16	1-2-10064	193	953,3719	0,7	187,1	66,7	120,4	3 332	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	3 155	-	-	-	-	3 525
17	1-2-10101	257	44,5484	0,259	13,7	3,1	10,6	1 631	106	191	251	363	451	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 888
18	1-2-10102	324	39,4096	0,15	3,3	2,8	0,5	670	106	191	251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994
19	1-2-10079	697,8	365,2432	0,414	47,1	25,5	21,5	2 008	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	-	-	-	-	-	-	-	2 706
20	1-2-10078	630,4	441,8015	0,414	47,1	30,9	16,2	1 846	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	2 477
21	1-4-10057	579,7	33,2914	0,7	187,1	2,3	141,0	3 491	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	3 155	-	-	-	-	4 070
22	1-4-10056	425,4	132,9526	0,7	187,1	9,3	141,0	3 491	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	3 155	-	-	-	-	3 916
23	1-4-10055	315,5	132,9526	0,7	187,1	9,3	141,0	3 491	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	3 155	-	-	-	-	3 806
24	1-2-10068	324,9	397,5182	0,514	83,1	27,8	55,3	2 650	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	2 975
25	1-2-10073	647,6	397,5182	0,514	83,1	27,8	55,3	2 650	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 298
26	1-2-10072	614,4	397,5182	0,514	83,1	27,8	55,3	2 650	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 265
27	1-2-10069	444,7	397,5182	0,514	83,1	27,8	55,3	2 650	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	2 573	-	-	-	-	-	3 095
28	4-1-40052	832,5	397,5182	0,414	47,1	27,8	19,3	1 944	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	2 776
29	1-2-10086	1487,6	28,0513	0,309	21,8	2,0	19,9	1 961	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	-	-	-	-	-	-	-	-	3 449
30	1-2-10085	1378,6	101,2444	0,309	21,8	7,1	14,8	1 797	106	191	251	363	451	654	859	1 244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 175
31	1-2-10080*	1094,8	276,0654	0,414	47,1	19,3	27,8	2 164	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	-	-	-	-	-	-	-	3 259
32	1-2-10080	919,3	276,0654	0,414	47,1	19,3	27,8	2 164	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	-	-	-	-	-	-	-	3 083
33	1-2-10081	1108,3	142,8287	0,414	47,1	10,0	37,1	2 356	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 465
34	1-2-10082	1143,3	101,2444	0,414	47,1	7,1	40,0	2 409	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	2 214	-	-	-	-	-	-	3 553
35	4-1-40054	1041,5	327,6903	0,414	47,1	22,9	24,2	2 077	106	191	251	363	451	654	859	1 244	1 545	1 965	-	-	-	-	-	-	-	3 119
36	4-1-40055	1303,5	64,5986	0,259	13,7	4,5	9,2	1 564	106	191	251	363	451	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 868

Таблица А.2.39 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Тушино-2»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	3-2-35312	1068,4	11,9293	0,414	47,1	0,8	46,3	2 503	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 572
2	3-2-35311	1139,9	38,9947	0,414	47,1	2,7	44,4	2 473	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 613
3	3-2-35322	1298,4	282,6159	0,414	47,1	19,8	27,3	2 145	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	-	-	-	-	-	-	-	3 444
4	3-2-35323	982,2	306,3917	0,514	83,1	21,4	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	3 657
5	3-2-35313	1229,4	282,6159	0,414	47,1	19,8	27,3	2 145	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	-	-	-	-	-	-	-	3 375
6	3-2-35324	654,3	407,9477	0,514	83,1	28,5	54,6	2 628	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	3 282
7	2-2-20038	1013,3	38,9947	0,414	47,1	2,7	44,4	2 473	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 486
8	2-1-20006	349,3	842,2966	0,612	131,4	58,9	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	3 024

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
9	2-1-20007	518,7	756,9895	0,612	131,4	52,9	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	3 194
10	2-1-20010	656,9	664,6053	0,514	83,1	46,5	36,6	2 338	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	2 995
11	2-1-20010б	773,9	76,6023	0,207	7,6	5,4	2,3	1 034	106	191	251	364	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 808
12	2-1-20011	837,4	588,0031	0,514	83,1	41,1	42,0	2 433	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 271
13	2-2-20119	773,2	92,3841	0,414	47,1	6,5	40,6	2 410	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 183
14	2-1-20008	578,4	664,6053	0,514	83,1	46,5	36,6	2 338	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	2 916
15	2-1-20009	597,1	664,6053	0,514	83,1	46,5	36,6	2 338	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	2 935
16	2-1-20010а	752	76,6023	0,207	7,6	5,4	2,3	1 034	106	191	251	364	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 786
17	4-1-40016	1341,7	172,2606	0,514	83,1	12,0	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 017
18	4-1-40015	1190,3	520,2991	0,514	83,1	36,4	46,7	2 511	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 701
19	4-1-40017	1525,2	172,2606	0,514	83,1	12,0	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 200
20	4-1-40018	1639,5	112,5436	0,514	83,1	7,9	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 314
21	4-1-40018*	1480,1	112,5436	0,514	83,1	7,9	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 155
22	3-2-35314	1373,1	173,5157	0,414	47,1	12,1	35,0	2 306	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 679
23	3-2-35315а	1648,4	173,5157	0,414	47,1	12,1	35,0	2 306	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 954
24	3-2-35315	1508,7	173,5157	0,414	47,1	12,1	35,0	2 306	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 815
25	3-2-36052	1816,7	108,3264	0,207	7,6	7,6	0,0	337	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 154
26	3-2-35022	1726,4	173,5157	0,414	47,1	12,1	35,0	2 306	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	4 032
27	3-2-36053	1794,7	173,5157	0,359	32,4	12,1	20,2	1 965	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	-	-	-	-	-	-	-	3 760
28	4-1-40019	1796,5	112,5436	0,514	83,1	7,9	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 471
29	4-1-40021	1711,1	229,9555	0,514	83,1	16,1	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 386
30	4-1-40023	2032,1	229,9555	0,514	83,1	16,1	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 707
31	4-1-40024	2220,1	136,1463	0,514	83,1	9,5	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 895
32	4-1-40030	2292,1	136,1463	0,514	83,1	9,5	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	4 967
33	4-1-40035	2799,1	74,3606	0,514	83,1	5,2	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	5 474
34	4-1-40037	2876,2	73,756	0,514	83,1	5,2	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	5 551
35	4-1-40038	2939,2	73,756	0,514	83,1	5,2	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	5 614
36	4-1-40081	2034,1	112,5436	0,309	21,8	7,9	14,0	1 762	106	191	251	364	451	654	859	1 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 796
37	2-1-20000	10	667,8724	0,612	131,4	46,7	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	2 685
38	2-1-20003	83,3	1335,7448	0,612	131,4	93,4	38,0	2 364	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	2 447
39	3-2-35326	154,3	493,4482	0,612	131,4	34,5	58,0	2 675	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	2 829
40	3-2-35307	180,3	85,5005	0,207	7,6	6,0	1,6	942	106	191	251	364	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122
41	3-2-35325	314,3	407,9477	0,514	83,1	28,5	54,6	2 628	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	-	-	-	-	-	2 942
42	4-1-40040	2947,2	69,645	0,259	13,7	4,9	8,9	1 542	106	191	251	364	451	654	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 490

Таблица А.2.40 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Тушино-3»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	3-1-30301	5515,2	52,7499	0,259	13,7	3,7	10,0	1 590	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 106
2	3-1-31093	5486,1	14,3957	0,1	1,1	1,0	0,1	441	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 927
3	3-1-30081	5750,4	51,3171	0,309	21,8	3,6	18,2	1 891	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 642
4	3-2-35113	5844,3	9,9551	0,414	47,1	0,7	46,4	2 480	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	8 324
5	3-1-30056	2886,3	700,7015	0,612	131,4	49,0	82,4	2 930	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 816
6	3-1-30057	2949,5	9,0314	0,1	1,1	0,6	0,5	664	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 614
7	3-1-30058	3132,3	687,4622	0,612	131,4	48,1	83,4	2 940	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	6 072

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
8	3-1-30059	3251,3	687,4622	0,612	131,4	48,1	83,4	2 940	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	6 191
9	3-1-30060	3431,3	662,6258	0,514	83,1	46,3	36,8	2 318	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	5 749
10	3-1-30061	3643,3	216,197	0,309	21,8	15,1	6,7	1 415	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 058
11	3-1-30069	3520,9	389,3666	0,414	47,1	27,2	19,9	1 938	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	5 459
12	3-1-30074	4387,9	284,2736	0,514	83,1	19,9	63,2	2 713	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	7 101
13	3-1-30072	3963,9	361,7592	0,514	83,1	25,3	57,8	2 643	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	6 607
14	3-1-30073	4340,9	297,5129	0,514	83,1	20,8	62,3	2 701	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	7 042
15	3-1-30085	3708,9	24,8364	0,514	83,1	1,7	81,4	2 919	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	6 628
16	3-1-37085А	3821,3	24,8364	0,309	21,8	1,7	20,1	1 945	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	5 766
17	3-1-30086	3854,9	24,8364	0,309	21,8	1,7	20,1	1 945	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	5 800
18	3-2-35303	2233,2	86,2091	0,259	13,7	6,0	7,7	1 473	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 706
19	3-2-35302	3488,1	88,2611	0,414	47,1	6,2	40,9	2 391	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	5 879
20	3-2-35304	3609,1	58,6913	0,414	47,1	4,1	43,0	2 425	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 034
21	3-2-35040	3674,7	46,9714	0,207	7,6	3,3	4,3	1 247	106	190	250	362	449	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 921
22	3-2-35024	2325,8	86,2091	0,259	13,7	6,0	7,7	1 473	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 798
23	3-2-35027а	1982,2	88,2611	0,414	47,1	6,2	40,9	2 391	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 373
24	3-2-35023	1673,7	367,6509	0,414	47,1	25,7	21,4	1 980	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	3 654
25	3-2-35024	1716,7	86,2091	0,259	13,7	6,0	7,7	1 473	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 189
26	3-2-35026	1899,2	348,7562	0,414	47,1	24,4	22,7	2 015	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	3 914
27	3-2-35027	1952,2	342,7011	0,414	47,1	24,0	23,1	2 026	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	3 978
28	3-2-35028	2115,9	254,44	0,414	47,1	17,8	29,3	2 170	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	4 286
29	3-2-35029	2245,3	168,2309	0,414	47,1	11,8	35,3	2 291	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 536
30	3-2-35025	1734,2	364,6639	0,414	47,1	25,5	21,6	1 986	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	3 720
31	3-2-35027б	2007,1	88,2611	0,414	47,1	6,2	40,9	2 391	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 398
32	3-2-35038*	2750,8	121,1032	0,259	13,7	8,5	5,3	1 319	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 069
33	3-2-35038	2554,8	121,1032	0,259	13,7	8,5	5,3	1 319	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 873
34	3-2-35240	416,3	1194,1719	0,7	187,1	83,5	103,6	3 131	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 547
35	3-2-35239	295,9	1194,1719	0,7	187,1	83,5	103,6	3 131	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 427
36	3-2-35239*	284,9	1194,1719	0,7	187,1	83,5	103,6	3 131	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 416
37	3-1-30001*	226,9	1194,1719	0,7	187,1	83,5	103,6	3 131	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 358
38	3-1-30001	47,9	1045,7541	0,7	187,1	73,1	113,9	3 219	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 267
39	3-2-35241	608,8	1045,2094	0,7	187,1	73,1	114,0	3 219	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 828
40	3-2-35033	2348,8	121,1032	0,359	32,4	8,5	23,9	2 046	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	4 394
41	3-2-35240а	542,6	1189,8219	0,7	187,1	83,2	103,9	3 133	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 676
42	3-1-30002	185,4	1762,8116	0,8	265,6	123,3	142,4	3 434	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 619
43	3-1-30003	255,1	1762,8116	0,8	265,6	123,3	142,4	3 434	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 689
44	3-1-30106	809,9	84,1565	0,259	13,7	5,9	7,9	1 481	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 290
45	3-1-30107	1021	34,0731	0,259	13,7	2,4	11,4	1 648	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 669
46	3-1-30004а	290,4	1762,8116	0,8	265,6	123,3	142,4	3 434	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 724
47	3-1-30004	333,4	1318,2703	0,7	187,1	92,2	94,9	3 052	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	3 385
48	3-1-30006	452,4	440,1795	0,414	47,1	30,8	16,3	1 830	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	2 283
49	3-1-30027	627,4	17,9602	0,207	7,6	1,3	6,4	1 393	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 021
50	3-1-30005	334,4	444,5413	0,514	83,1	31,1	52,0	2 564	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	2 898
51	3-1-30026	505	356,023	0,414	47,1	24,9	22,2	2 002	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	2 507
52	3-2-35331	3783,9	11,7199	0,414	47,1	0,8	46,3	2 478	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 262
53	3-2-35353	4013,9	70,6855	0,414	47,1	4,9	42,1	2 411	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 425
54	3-2-35040-1	3629,1	29,5698	0,309	21,8	2,1	19,8	1 936	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	5 565
55	3-2-35306	2151,1	11,5459	0,612	131,4	0,8	130,6	3 349	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	5 500
56	3-2-35305	1959,7	38,5375	0,612	131,4	2,7	128,7	3 335	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	5 295
57	3-1-30017	1234,6	481,7921	0,612	131,4	33,7	97,8	3 079	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 313

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
58	3-1-30018	1184,6	481,7921	0,612	131,4	33,7	97,8	3 079	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 263
59	3-2-35243	860,9	1045,2094	0,7	187,1	73,1	114,0	3 219	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	4 080
60	3-2-30019	1053,6	1045,2094	0,7	187,1	73,1	114,0	3 219	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	4 273
61	3-2-35020	1160,5	469,511	0,7	187,1	32,8	154,2	3 514	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	3 486	-	-	-	4 675
62	3-2-35021	1369,7	447,343	0,7	187,1	31,3	155,8	3 525	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	3 486	-	-	-	4 894
63	3-2-35073	1431,3	79,6921	0,612	131,4	5,6	125,9	3 313	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	4 744
64	3-2-35308	1265,6	93,9063	0,207	7,6	6,6	1,1	827	106	190	250	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 093
65	3-2-35309	1702,6	74,7145	0,207	7,6	5,2	2,4	1 050	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 752
66	3-2-35308а	1498,6	75,2277	0,207	7,6	5,3	2,4	1 045	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 544
67	3-2-35310	1879,6	2,0526	0,207	7,6	0,1	7,5	1 460	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 340
68	3-2-35310а	1939,7	2,0526	0,207	7,6	0,1	7,5	1 460	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 400
69	3-2-35112	5866,7	9,9551	0,414	47,1	0,7	46,4	2 480	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	8 346
70	3-1-30114	2327,1	13,034	0,15	3,3	0,9	2,4	1 045	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 372
71	3-1-30113	2087,1	14,984	0,207	7,6	1,0	6,6	1 406	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 493
72	3-1-30017а-1	1474,6	2,364	0,1	1,1	0,2	1,0	805	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 280
73	3-2-35242	745,9	1045,2094	0,7	187,1	73,1	114,0	3 219	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 965
74	3-1-30015	1659,6	456,1311	0,612	131,4	31,9	99,5	3 095	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 755
75	3-1-30016	1423,6	479,4281	0,612	131,4	33,5	97,9	3 080	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 504
76	3-1-30013	1869,1	389,1138	0,612	131,4	27,2	104,2	3 137	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	5 006
77	3-1-30109	1276	2,1552	0,082	0,7	0,2	0,5	673	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 949
78	3-1-30007	499,3	1318,2703	0,7	187,1	92,2	94,9	3 052	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	3 551
79	3-1-30009	856,4	1244,4168	0,7	187,1	87,0	100,0	3 099	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	3 956
80	3-1-30107а	1071	25,6575	0,259	13,7	1,8	11,9	1 672	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 743
81	3-1-30008	755,1	1263,769	0,7	187,1	88,4	98,7	3 087	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	3 842
82	3-1-30008-1	796,1	19,3522	0,15	3,3	1,4	1,9	984	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 780
83	3-1-30010	965,6	1128,2398	0,7	187,1	78,9	108,2	3 170	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	4 136
84	3-1-30043	1129,6	1468,3991	0,612	131,4	102,7	28,8	2 158	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	3 288
85	3-1-30012	1953,8	340,1594	0,612	131,4	23,8	107,7	3 166	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	5 120
86	3-1-30011	1078,6	1128,2398	0,7	187,1	78,9	108,2	3 170	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	4 249
87	3-1-30044	1236,6	1468,3991	0,7	187,1	102,7	84,4	2 950	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 187
88	3-1-35045	1287,2	74,8155	0,207	7,6	5,2	2,4	1 049	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 336
89	3-1-30046	1406,5	1393,5836	0,612	131,4	97,5	34,0	2 266	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	3 672
90	3-1-30047	1484,4	1393,5836	0,612	131,4	97,5	34,0	2 266	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	3 750
91	3-1-30050	1766,4	1393,5836	0,612	131,4	97,5	34,0	2 266	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 032
92	3-1-30050	1784,4	1393,5836	0,612	131,4	97,5	34,0	2 266	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 050
93	3-1-30052	1904,4	764,7875	0,612	131,4	53,5	78,0	2 883	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	4 787
94	3-1-30151	1811,9	566,3972	0,514	83,1	39,6	43,5	2 434	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	4 246
95	3-1-30108	1175	18,9865	0,259	13,7	1,3	12,4	1 691	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 866
96	3-1-30152	2048,6	566,3972	0,414	47,1	39,6	7,5	1 460	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 508
97	3-1-30153	2138,6	566,3972	0,414	47,1	39,6	7,5	1 460	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 598
98	3-1-30160	2557,1	66,059	0,259	13,7	4,6	9,1	1 546	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 103
99	3-1-30161	2564,1	20,2331	0,259	13,7	1,4	12,3	1 688	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 252
100	3-1-30156	2580,6	244,6164	0,612	131,4	17,1	114,3	3 222	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	3 099	-	-	-	-	5 803
101	3-1-30157	2690,6	35,202	0,207	7,6	2,5	5,2	1 311	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 002
102	3-1-31047	2444,2	44,644	0,207	7,6	3,1	4,5	1 260	106	190	250	362	449	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 704
103	3-1-30053	2275,9	705,878	0,612	131,4	49,4	82,1	2 926	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 202
104	3-1-30054	2500,3	705,878	0,612	131,4	49,4	82,1	2 926	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 427
105	3-1-30053А	2248,4	764,7875	0,612	131,4	53,5	78,0	2 883	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 131
106	3-1-30053А*	2272,2	764,7875	0,612	131,4	53,5	78,0	2 883	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 155
107	3-1-30053А**	2380,2	764,7875	0,612	131,4	53,5	78,0	2 883	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	2 534	-	-	-	-	-	5 263

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
108	3-1-30268	4582,4	64,7594	0,359	32,4	4,5	27,9	2 138	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	6 721
109	3-1-30065	4341,1	53,7246	0,309	21,8	3,8	18,1	1 886	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	6 227
110	3-1-30066	4464,1	86,8762	0,414	47,1	6,1	41,0	2 392	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 857
111	3-1-30067	4521,4	64,7594	0,414	47,1	4,5	42,6	2 418	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 940
112	3-1-30068	4762,4	64,7594	0,359	32,4	4,5	27,9	2 138	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	6 901
113	3-1-30274	4779,4	61,1674	0,207	7,6	4,3	3,3	1 156	106	190	250	362	449	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 935
114	3-1-30271	4558,3	22,1167	0,15	3,3	1,5	1,7	954	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 512
115	3-1-30081	5410,4	51,3171	0,309	21,8	3,6	18,2	1 891	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 302
116	3-1-30082	5451,9	51,3171	0,309	21,8	3,6	18,2	1 891	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 343
117	3-1-30083	5504,4	51,3171	0,309	21,8	3,6	18,2	1 891	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 396
118	3-1-31091а	5338,4	4,5157	0,1	1,1	0,3	0,8	766	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 105
119	3-1-31092а	5384,1	16,8588	0,15	3,3	1,2	2,1	1 009	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 393
120	3-1-30079	5275,4	164,8513	0,414	47,1	11,5	35,6	2 295	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	7 571
121	3-1-30078	5177,4	207,8532	0,414	47,1	14,5	32,6	2 237	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	7 415
122	3-1-31092	5372,7	69,6087	0,259	13,7	4,9	8,9	1 534	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 907
123	3-1-30080	5416,4	32,5337	0,309	21,8	2,3	19,6	1 930	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 346
124	3-1-30273	5574,4	51,3171	0,309	21,8	3,6	18,2	1 891	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	7 466
125	3-1-31091	5310,4	81,0006	0,259	13,7	5,7	8,1	1 493	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 803
126	3-1-31092	5340,2	69,6087	0,259	13,7	4,9	8,9	1 534	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 874
127	3-1-30096	5409,2	3,7973	0,125	2,0	0,3	1,8	959	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 369
128	3-1-30094	5369,2	5,8499	0,125	2,0	0,4	1,6	936	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 305
129	3-1-30095	5389,2	2,0526	0,1	1,1	0,1	1,0	810	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
130	3-1-30064	4218,1	90,5687	0,309	21,8	6,3	15,5	1 804	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	-	-	-	-	-	-	-	-	6 022
131	3-1-30063	4028,1	124,3485	0,309	21,8	8,7	13,1	1 719	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 747
132	3-1-30262	3928,3	126,9142	0,309	21,8	8,9	13,0	1 713	106	190	250	362	449	649	853	1 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 641
133	3-1-30265	4056,1	33,7798	0,15	3,3	2,4	0,9	792	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 848
134	3-1-30264	4083,1	2,4631	0,207	7,6	0,2	7,5	1 458	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 541
135	3-1-30062	3783,6	186,2291	0,309	21,8	13,0	8,8	1 531	106	190	250	362	449	649	853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 315
136	3-1-30076	4664,9	238,3467	0,414	47,1	16,7	30,4	2 194	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 859
137	3-1-30077	4728,4	229,8285	0,414	47,1	16,1	31,0	2 206	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	2 185	-	-	-	-	-	-	6 934
138	3-1-30077*	4790,4	21,9752	0,15	3,3	1,5	1,7	955	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 746
139	3-1-30077А	4870,4	6,786	0,15	3,3	0,5	2,8	1 097	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 968
140	3-1-30077Б	4898,4	6,786	0,1	1,1	0,5	0,7	719	106	190	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 618
141	3-1-30267	4200,1	28,6483	0,125	2,0	2,0	0,0	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 475
142	3-1-30097	5459,2	2,9763	0,125	2,0	0,2	1,8	968	106	190	250	362	449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 428
143	3-1-30098	5503,2	1,95	0,15	3,3	0,1	3,1	1 134	106	190	250	362	449	649	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 637
144	3-1-30075	4591,6	278,3724	0,414	47,1	19,5	27,6	2 133	106	190	250	362	449	649	853	1 233	1 531	1 942	-	-	-	-	-	-	-	6 725
145	3-1-30090	4099,8	1,5394	0,1	1,1	0,1	1,0	819	106	190	250	362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 919

Таблица А.2.41 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Тушино-4»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	4-1-40009	904,2	104,6736	0,612	131,4	7,3	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 568

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
2	4-1-40010*	1073,6	31,0992	0,612	131,4	2,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 738
3	4-1-40010	1054,2	78,9669	0,612	131,4	5,5	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 718
4	4-1-40012	1313,3	9,9724	0,612	131,4	0,7	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 977
5	4-1-40042	3125,5	33,8477	0,414	47,1	2,4	44,7	2 438	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	5 564
6	4-1-40001	46,3	1889,1457	0,8	265,6	132,1	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	2 710
7	4-1-40002	153,3	1889,1457	0,8	265,6	132,1	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	2 817
8	3-2-35306а	366,3	1,9451	0,612	131,4	0,1	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 030
9	4-1-40004	315,3	131,4145	0,612	131,4	9,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	2 979
10	3-2-35054*	764,1	23,5347	0,207	7,6	1,6	6,0	1 364	106	190	249	360	447	647	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 128
11	3-2-37013	1118,6	5,6854	0,15	3,3	0,4	2,9	1 104	106	190	249	360	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 223
12	4-1-40008	779,4	26,7409	0,309	21,8	1,9	20,0	1 932	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	2 711
13	4-1-40005	634,3	131,4145	0,612	131,4	9,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 298
14	4-1-40006	680,9	131,4145	0,612	131,4	9,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 345
15	4-1-40007	759,9	131,4145	0,612	131,4	9,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	3 424
16	3-2-35053	609,1	1755,0813	0,612	131,4	122,7	8,7	1 521	106	190	249	360	447	647	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 130
17	3-2-35054**	867,9	23,5347	0,207	7,6	1,6	6,0	1 364	106	190	249	360	447	647	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 232
18	3-2-35052	1067,9	10,9741	0,207	7,6	0,8	6,9	1 419	106	190	249	360	447	647	849	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 487
19	3-2-35075	1425,2	991,7089	0,514	83,1	69,4	13,8	1 735	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 160
20	3-2-35064	1486	480,5714	0,514	83,1	33,6	49,5	2 511	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	3 997
21	3-2-35300	1222,3	48,9866	0,309	21,8	3,4	18,4	1 887	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	3 110
22	3-2-35301	1245,3	41,913	0,207	7,6	2,9	4,7	1 272	106	190	249	360	447	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 517
23	3-2-35057А	1006	124,1523	0,309	21,8	8,7	13,2	1 713	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 719
24	3-2-36059	1587,8	435,8158	0,514	83,1	30,5	52,6	2 556	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 143
25	3-2-36075	1018,6	112,1205	0,309	21,8	7,8	14,0	1 744	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 762
26	3-2-35085	1514,5	5,9498	0,1	1,1	0,4	0,7	738	106	190	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 253
27	3-2-35067а	2152,6	13,8828	0,514	83,1	1,0	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 817
28	3-2-35067	2116,7	390,6075	0,514	83,1	27,3	55,8	2 599	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 716
29	3-2-36070	1951	390,6075	0,514	83,1	27,3	55,8	2 599	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 550
30	3-2-36066	1785,3	433,9647	0,514	83,1	30,3	52,8	2 557	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 343
31	3-2-36066*	1871,3	433,9647	0,514	83,1	30,3	52,8	2 557	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 429
32	3-2-35302	1446,1	41,913	0,207	7,6	2,9	4,7	1 272	106	190	249	360	447	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 718
33	3-2-35084	1594,5	5,9498	0,1	1,1	0,4	0,7	738	106	190	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 333
34	3-2-350078	1877,9	873,7709	0,514	83,1	61,1	22,0	1 987	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	3 865
35	3-2-35079	2061,5	873,7709	0,514	83,1	61,1	22,0	1 987	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	4 049
36	4-1-40049	2844,6	69,4142	0,207	7,6	4,9	2,8	1 093	106	190	249	360	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 937
37	3-2-35040	2606,4	145,7037	0,414	47,1	10,2	36,9	2 306	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	4 913
38	3-2-35038	2122,1	422,4351	0,514	83,1	29,5	53,6	2 569	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	4 691
39	3-2-350077	1816,5	949,9282	0,514	83,1	66,4	16,7	1 834	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	3 651
40	3-2-35039а	2484,4	225,1665	0,514	83,1	15,7	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	5 148
41	3-2-35039	2452,4	243,5447	0,514	83,1	17,0	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	5 116
42	4-1-40046	2933,3	33,8477	0,514	83,1	2,4	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	5 597
43	4-1-40047	2817,9	33,8477	0,514	83,1	2,4	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	5 482
44	09-07-40048	2796,4	76,2895	0,414	47,1	5,3	41,8	2 390	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	5 187
45	3-2-35101	2755,4	160,5121	0,309	21,8	11,2	10,6	1 610	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 365
46	3-2-35102	2826,5	160,5121	0,309	21,8	11,2	10,6	1 610	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 436
47	3-2-36001*	2984,7	86,7347	0,309	21,8	6,1	15,8	1 805	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	4 789
48	3-2-36001	2898,7	160,5121	0,309	21,8	11,2	10,6	1 610	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 509
49	3-2-35002	3118,8	86,7347	0,207	7,6	6,1	1,6	926	106	190	249	360	447	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 044
50	3-2-35076	1490,2	949,9282	0,514	83,1	66,4	16,7	1 834	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	3 325

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
51	3-2-35016	2163,1	10,5774	0,1	1,1	0,7	0,4	620	106	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 783
52	4-1-40045	1566,2	949,9282	0,514	83,1	66,4	16,7	1 834	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	-	-	-	-	-	-	-	-	3 401
53	3-2-35107	5220,1	126,4018	0,414	47,1	8,8	38,2	2 330	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	7 551
54	3-2-35104	5634,2	11,8884	0,514	83,1	0,8	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	8 298
55	3-2-35107а	5136,6	263,6714	0,414	47,1	18,4	28,6	2 144	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	7 281
56	3-2-35115*	3472,2	376,7247	0,514	83,1	26,3	56,8	2 612	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	6 084
57	3-2-35115	4472,2	376,7247	0,514	83,1	26,3	56,8	2 612	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	7 084
58	3-2-35114	4482,2	334,7658	0,514	83,1	23,4	59,7	2 650	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	7 132
59	3-2-35109	4904	298,92	0,414	47,1	20,9	26,2	2 089	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	6 993
60	3-2-35107а*	5002,6	263,6714	0,414	47,1	18,4	28,6	2 144	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	7 147
61	3-2-35110	4759,7	304,7554	0,414	47,1	21,3	25,8	2 080	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	-	-	-	-	-	-	-	6 839
62	3-2-35106а	5325,4	126,4018	0,414	47,1	8,8	38,2	2 330	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	7 656
63	3-2-35106	5340,4	95,3838	0,414	47,1	6,7	40,4	2 368	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	-	-	-	-	-	-	7 708
64	3-2-35105	5392,8	88,1779	0,514	83,1	6,2	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	8 057
65	3-2-35121	5401,9	21,0114	0,514	83,1	1,5	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	8 066
66	3-2-35111	4612,2	304,7554	0,514	83,1	21,3	60,8	2 664	106	190	249	360	447	647	849	1 227	1 523	1 933	2 173	2 518	-	-	-	-	-	7 276
67	3-2-35116	5376,4	137,2696	0,259	13,7	9,6	4,1	1 227	106	190	249	360	447	647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 603
68	3-2-36010	4830,4	5,8353	0,259	13,7	0,4	13,3	1 719	106	190	249	360	447	647	849	1 227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 550

Таблица А.2.42 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Тушино-5»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	2-2-20061	1259,8	131,6306	0,414	47,1	9,2	37,9	2 361	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 621
2	3-2-35327	1388,4	195,9723	0,414	47,1	13,7	33,4	2 275	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 663
3	3-2-35328	1225,8	260,6825	0,414	47,1	18,2	28,9	2 180	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	-	-	-	-	-	-	-	3 406
4	2-2-20042	1927,7	115,9578	0,414	47,1	8,1	39,0	2 381	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	4 309
5	2-1-20014а	1844,3	77,411	0,207	7,6	5,4	2,2	1 027	106	191	251	364	451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 871
6	2-2-20050	1783,3	118,1536	0,309	21,8	8,3	13,6	1 748	106	191	251	364	451	654	859	1 243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 531
7	2-2-20043	1641	186,2765	0,414	47,1	13,0	34,1	2 289	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	-	-	-	-	-	-	3 930
8	2-1-20020	1839,9	340,5706	0,7	187,1	23,8	107,2	3 203	106	191	251	364	451	654	859	1 243	1 544	1 958	2 205	2 561	3 138	-	-	-	-	5 043

Таблица А.2.43 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Чертаново»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	Ч-158/14	4006,3	86,9374	0,309	21,8	6,1	15,8	1 847	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	5 853
2	Ч-157/14	3849	161,5794	0,414	47,1	11,3	35,8	2 357	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	6 206

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
3	Ч-154/14	3708,2	222,0824	0,414	47,1	15,5	31,6	2 270	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 979
4	Ч-158/14	3757,2	86,9374	0,309	21,8	6,1	15,8	1 847	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	5 604
5	Ч-109/13	2126	1008,0514	0,7	187,1	70,5	116,6	3 348	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 474
6	Ч-146/14	2970,9	454,6697	0,514	83,1	31,8	51,3	2 624	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	5 594
7	Ч-147/14	3229,9	72,0583	0,259	13,7	5,0	8,7	1 548	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 778
8	Ч-151/14	3396,9	382,6114	0,514	83,1	26,8	56,4	2 698	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	6 094
9	Ч-160/14	4301,9	41,7549	0,207	7,6	2,9	4,7	1 290	107	192	253	367	456	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 592
10	Ч-112/14	3431,8	361,1887	0,514	83,1	25,3	57,9	2 719	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	6 151
11	Ч-152/14	3482,1	282,5075	0,414	47,1	19,8	27,3	2 175	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	5 658
12	Ч-181/14	3766,8	78,6812	0,309	21,8	5,5	16,3	1 867	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	5 634
13	Ч-144/14	2818	597,1244	0,514	83,1	41,8	41,4	2 461	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 279
14	Ч-145/14	2828	534,583	0,514	83,1	37,4	45,7	2 535	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 363
15	Ч-108/13	2371	1008,0514	0,7	187,1	70,5	116,6	3 348	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 719
16	Ч-139/13	2422	356,0069	0,414	47,1	24,9	22,2	2 045	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	4 467
17	Ч-140/13	2627,6	302,1255	0,414	47,1	21,1	26,0	2 142	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	4 770
18	Ч-142/13	3016	114,7739	0,259	13,7	8,0	5,7	1 366	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 382
19	Ч-141/13	2751,6	242,6612	0,414	47,1	17,0	30,1	2 239	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	4 991
20	Ч-3/0	3504,2	81,0588	0,414	47,1	5,7	41,4	2 462	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 966
21	Ч-3/0б	3625,3	28,9272	0,259	13,7	2,0	11,7	1 691	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 317
22	Ч-3/0а	3644,4	20,2283	0,15	3,3	1,4	1,9	978	107	192	253	367	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 623
23	Ч-2/с	3001,3	67,8516	0,612	131,4	4,7	126,7	3 432	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	6 433
24	Ч-5/3	1282	154,3701	0,514	83,1	10,8	72,3	2 905	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 187
25	Ч-Павильон №3	25	341,5945	0,8	265,6	23,9	241,8	4 158	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 183
26	Ч-2	60,8	341,5945	0,8	265,6	23,9	241,8	4 158	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 219
27	Ч-13/6	906,6	69,9809	0,207	7,6	4,9	2,7	1 097	107	192	253	367	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 004
28	Ч-7/6	601,8	217,1006	0,414	47,1	15,2	31,9	2 278	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	2 880
29	Ч-13	156	3350,0338	0,996	472,4	234,3	238,1	4 140	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 296
30	Ч-15	652,1	2177,5039	0,996	472,4	152,3	252,8	4 214	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	4 200	-	4 866
31	Ч-18	702,1	3340,2962	0,8	265,6	233,6	32,1	2 281	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	2 983
32	Ч-7/3	1132	250,9122	0,514	83,1	17,5	65,6	2 822	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	3 954
33	Ч-11/3	1330,4	29,138	0,309	21,8	2,0	19,8	1 977	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 307
34	Ч-9/3	1182	96,5421	0,309	21,8	6,8	15,1	1 823	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 005
35	Ч-10/3	1232	96,5421	0,309	21,8	6,8	15,1	1 823	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 055
36	Ч-8/3	982	250,9122	0,514	83,1	17,5	65,6	2 822	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	3 804
37	Ч-17	279,9	9,7376	0,359	32,4	0,7	31,7	2 274	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	2 553
38	Ч-4	287,2	341,5945	0,8	265,6	23,9	241,8	4 158	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 446
39	Ч-12/8	803,3	18,5832	0,125	2,0	1,3	0,7	741	107	192	253	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 544
40	Ч-6/6	314,8	294,7418	0,414	47,1	20,6	26,5	2 155	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	2 470
41	Ч-1/6	86	3358,0316	0,996	472,4	234,8	237,5	4 137	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 223
42	Ч-14	395	9,7376	0,359	32,4	0,7	31,7	2 274	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	2 669
43	Ч-3/3	1427,1	125,68	0,359	32,4	8,8	23,6	2 082	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	3 510
44	Ч-15/3	1463,1	90,9393	0,309	21,8	6,4	15,5	1 837	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 300
45	Ч-12/3	1452,6	48,8179	0,207	7,6	3,4	4,2	1 248	107	192	253	367	456	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 700
46	Ч-5	654,2	333,4149	0,8	265,6	23,3	242,3	4 161	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 816
47	Ч-7	896,2	272,1199	0,8	265,6	19,0	246,6	4 183	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	5 079
48	Ч-2/6а	1689,4	143,3376	0,259	13,7	10,0	3,7	1 202	107	192	253	367	456	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 891
49	8/6-1	682,8	130,7436	0,414	47,1	9,1	37,9	2 398	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 081
50	Ч-9/6б	996,1	61,295	0,414	47,1	4,3	42,8	2 486	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 482
51	Ч-8	946,3	155,1003	0,8	265,6	10,8	252,8	4 214	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	4 200	-	5 160

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
52	Ч-1/6б	934,2	117,0196	0,414	47,1	8,2	38,9	2 416	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 350
53	Ч-3/6б	984,2	68,9423	0,414	47,1	4,8	42,3	2 476	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 461
54	Ч-1/12	1316,3	100,6995	0,309	21,8	7,0	14,8	1 813	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 129
55	Ч-3/12	1371,7	10,9061	0,1	1,1	0,8	0,4	603	107	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 975
56	Ч-2/12	1346,3	89,7934	0,309	21,8	6,3	15,6	1 840	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 186
57	Ч-3/12а	1797,8	54,4008	0,8	265,6	3,8	252,8	4 214	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	4 200	-	6 012
58	Ч-11	1263,5	100,6995	0,414	47,1	7,0	40,0	2 437	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 701
59	Ч-13	0	3350,0338	0,996	472,4	234,3	238,1	4 140	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	3 608	3 931	-	-	4 140
60	Ч-ПК345	1798,6	1008,0514	0,7	187,1	70,5	116,6	3 348	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 147
61	Ч-3/6а	1997	57,2571	0,207	7,6	4,0	3,6	1 193	107	192	253	367	456	660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 190
62	Ч-К107Т	1940,2	88,2876	0,259	13,7	6,2	7,6	1 485	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 425
63	Ч-К106Т	1903,5	116,7214	0,259	13,7	8,2	5,6	1 356	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 260
64	Ч-1/6а	1875,4	26,6161	0,207	7,6	1,9	5,8	1 370	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 245
65	Ч-К20Т	1318,4	1715,4821	0,7	187,1	120,0	67,1	2 841	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 160
66	Ч-9/6	883,3	130,7436	0,309	21,8	9,1	12,7	1 732	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 615
67	Ч-8/6	646,8	217,1006	0,414	47,1	15,2	31,9	2 278	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	2 925
68	Ч-7/0	3039,4	117,111	0,414	47,1	8,2	38,9	2 416	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 455
69	Ч-2/1	2644,4	427,7406	0,612	131,4	29,9	101,5	3 213	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 858
70	Ч-4/3	1405	134,8949	0,309	21,8	9,4	12,4	1 720	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 125
71	Ч-1/2	1497,1	31,0134	0,359	32,4	2,2	30,2	2 241	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 738
72	Ч-1/3	1571,8	53,099	0,359	32,4	3,7	28,7	2 207	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	3 778
73	Ч-1/1	2822,2	81,0588	0,414	47,1	5,7	41,4	2 462	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 284
74	Ч-1/0	3428,2	81,0588	0,612	131,4	5,7	125,8	3 424	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	6 853
75	Ч-2/3	1455	134,8949	0,359	32,4	9,4	22,9	2 065	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	3 520
76	Ч-3/1	2895,4	131,7174	0,309	21,8	9,2	12,6	1 729	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 625
77	Ч-6/с	1779,8	1130,2268	0,612	131,4	79,0	52,4	2 640	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 420
78	Ч-9/с	1806,8	65,8262	0,359	32,4	4,6	27,8	2 186	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	-	-	-	-	-	-	-	3 993
79	Ч-6/1	2543,8	483,232	0,612	131,4	33,8	97,7	3 176	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	5 720
80	Ч-14/0	2818,4	214,9645	0,612	131,4	15,0	116,4	3 347	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	6 165
81	Ч-5/0	3215,5	6,2941	0,414	47,1	0,4	46,6	2 550	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 766
82	Ч-6/0	3189,4	79,1963	0,414	47,1	5,5	41,5	2 464	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	5 653
83	Ч-2/2	1564,8	545,4582	0,514	83,1	38,1	45,0	2 523	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	4 087
84	Ч-6/2	2091,8	564,4436	0,612	131,4	39,5	92,0	3 120	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	5 212
85	Ч-Узел №1	2233,3	1041,2358	0,612	131,4	72,8	58,6	2 729	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 963
86	Ч-8/с	1717,3	1146,9694	0,612	131,4	80,2	51,2	2 622	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 340
87	Ч-18/0	2988,4	214,9645	0,612	131,4	15,0	116,4	3 347	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	6 335
88	Ч-15/0	2683,9	214,9645	0,612	131,4	15,0	116,4	3 347	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	6 030
89	Ч-4/1	2974,6	79,9133	0,309	21,8	5,6	16,2	1 864	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	4 839
90	Ч-7/4	1607,6	79,6017	0,309	21,8	5,6	16,3	1 865	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 472
91	Ч-(галерея 6)	988,1	667,1051	0,612	131,4	46,7	84,8	3 046	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 034
92	Ч-4/2	1817,5	335,99	0,612	131,4	23,5	107,9	3 272	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 090
93	Ч-1/4	871,1	887,728	0,612	131,4	62,1	69,4	2 869	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	3 740
94	Ч-2/4	1092,6	864,3578	0,612	131,4	60,4	71,0	2 889	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	3 982
95	Ч-5/4	1400,9	135,6903	0,414	47,1	9,5	37,6	2 392	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	3 793
96	Ч-5/2	1922,9	805,5598	0,612	131,4	56,3	75,1	2 938	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 861
97	Ч-13/2	2256,8	241,1161	0,414	47,1	16,9	30,2	2 242	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	4 498
98	Ч-2/9	1227,6	23,3703	0,207	7,6	1,6	6,0	1 386	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 613
99	Ч-11/4	1757,6	79,6017	0,309	21,8	5,6	16,3	1 865	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	-	-	-	-	-	-	-	-	3 622
100	Ч-9/2	1691,1	446,8559	0,612	131,4	31,2	100,2	3 201	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	4 892

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
101	Ч-7/2	2017,1	379,4717	0,612	131,4	26,5	104,9	3 245	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	3 199	-	-	-	-	5 262
102	Ч-3/4	1195,1	123,7325	0,309	21,8	8,7	13,2	1 752	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 947
103	Ч-10/2	1572,1	499,0495	0,612	131,4	34,9	96,5	3 166	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 738
104	Ч-6/9	1251,6	581,5647	0,612	131,4	40,7	90,8	3 108	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 360
105	Ч-5/9	1191,6	604,9349	0,612	131,4	42,3	89,1	3 091	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 283
106	Ч-7/9	1376,6	581,5647	0,612	131,4	40,7	90,8	3 108	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 485
107	Ч-18/2	1501,6	499,0495	0,612	131,4	34,9	96,5	3 166	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 667
108	Ч-3/2	1690,6	469,5698	0,514	83,1	32,8	50,3	2 608	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 298
109	Ч-14/2	2344,8	164,7733	0,414	47,1	11,5	35,6	2 353	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	4 697
110	Ч-2/5	1952,3	406,6425	0,514	83,1	28,4	54,7	2 673	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	4 626
111	Ч-6/5	2337,4	129,0558	0,309	21,8	9,0	12,8	1 737	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 074
112	Ч-1/5	1761,3	480,9339	0,514	83,1	33,6	49,5	2 595	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	-	-	-	-	-	-	4 357
113	Ч-5/5	1987,3	143,792	0,309	21,8	10,1	11,8	1 694	107	192	253	367	456	660	868	1 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 681
114	Ч-7/5а	2442,3	262,8505	0,514	83,1	18,4	64,7	2 811	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	5 253
115	Ч-9/5	2767,3	107,3084	0,259	13,7	7,5	6,2	1 402	107	192	253	367	456	660	868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 169
116	Ч-7/5	2452,3	211,1762	0,514	83,1	14,8	68,3	2 857	107	192	253	367	456	660	868	1 259	1 565	1 983	2 237	2 603	-	-	-	-	-	5 309

Таблица А.2.44 - Результаты расчета радиуса эффективного теплоснабжения РТС «Южное Бутово»

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
1	БУТ kТ-4/2	1070,8	18,6279	0,259	13,7	1,3	12,4	1 711	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 782
2	БУТ kМКЛ-3	890,3	199,6742	0,414	47,1	14,0	33,1	2 285	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 176
3	БУТ kТ-3	1177,1	112,1541	0,414	47,1	7,8	39,2	2 403	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 580
4	БУТ kТ-4	1530,7	2,698	0,414	47,1	0,2	46,9	2 532	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 063
5	БУТ kМКЛ-2	790,3	824,6864	0,8	265,6	57,7	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 042
6	БУТ kМКЛ-1	422	1579,9458	0,8	265,6	110,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	3 674
7	БУТ kТ-1/2	315	1779,8327	0,8	265,6	124,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	3 567
8	БУТ kТ-2/2	650	1779,8327	0,8	265,6	124,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	3 902
9	БУТ kТ-3/2	912	1779,8327	0,8	265,6	124,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 164
10	БУТ kТ-24/1	1460	186,0775	0,414	47,1	13,0	34,1	2 304	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 764
11	БУТ kТ-23/1	1260	224,0132	0,414	47,1	15,7	31,4	2 250	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 510
12	БУТ kТ-22/1	1141	224,0132	0,414	47,1	15,7	31,4	2 250	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 391
13	БУТ kТ-20/1	1013	279,3532	0,414	47,1	19,5	27,6	2 164	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 177
14	БУТ kТ-4/2	1027	18,6279	0,8	265,6	1,3	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 279
15	БУТ kТ-1	663,4	378,3699	0,414	47,1	26,5	20,6	1 987	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	2 650
16	БУТ kТ-2	848,7	188,5695	0,414	47,1	13,2	33,9	2 301	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 150
17	БУТ kТ-6	888,2	51,4336	0,309	21,8	3,6	18,2	1 916	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	2 804
18	БУТ kТ-7	738,9	1754,8156	0,8	265,6	122,7	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	3 991
19	БУТ kТ-02	955,9	138,3668	0,414	47,1	9,7	37,4	2 369	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 325
20	БУТ kТ-27/1	910,8	56,3617	0,414	47,1	3,9	43,1	2 471	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 382
21	БУТ kТ-26/1	1620	56,3617	0,414	47,1	3,9	43,1	2 471	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 091
22	БУТ kТ-25/1	1570	137,808	0,414	47,1	9,6	37,4	2 370	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 940
23	БУТ kТ-41/1	1127,8	173,4758	0,309	21,8	12,1	9,7	1 591	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 718

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
24	БУТ kТ-45/1	1210,8	117,4784	0,259	13,7	8,2	5,5	1 347	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 557
25	БУТ kТ-43/2	1281,8	58,4673	0,207	7,6	4,1	3,5	1 181	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 462
26	БУТ kТ-13/1	1163,8	55,9974	0,309	21,8	3,9	17,9	1 906	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	3 070
27	БУТ kТ-6/2	1295	1481,8515	0,8	265,6	103,6	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 547
28	БУТ kТ-17/2	2366,7	134,7355	0,414	47,1	9,4	37,7	2 374	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 740
29	БУТ kТ-15/2	2250,7	164,1004	0,414	47,1	11,5	35,6	2 335	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 585
30	БУТ kТ-14/2	2069,7	164,1004	0,414	47,1	11,5	35,6	2 335	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 404
31	БУТ kТ-32/1	1373,8	50,9937	0,309	21,8	3,6	18,3	1 917	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	3 291
32	БУТ kТ-19/2	2501,7	29,3648	0,309	21,8	2,1	19,8	1 963	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	4 464
33	БУТ kТ-40	2051,1	164,1004	0,612	131,4	11,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 303
34	k111809б	2687,2	1385,4782	0,8	265,6	96,9	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 939
35	k111810	2789,2	1325,601	0,612	131,4	92,7	38,7	2 394	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 183
36	БУТ kТ-37/2	2685,7	40,4265	0,414	47,1	2,8	44,3	2 489	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 175
37	k111812	3036	1220,5345	0,612	131,4	85,4	46,1	2 519	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 555
38	БУТ kТ-7/2	1473	1481,8515	0,8	265,6	103,6	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 725
39	БУТ kТ-8/2	1721	1481,8515	0,8	265,6	103,6	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 973
40	БУТ kТ-10/2	1839	96,3734	0,414	47,1	6,7	40,3	2 422	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 261
41	БУТ kТ-35/2	2204	46,7738	0,207	7,6	3,3	4,4	1 255	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 459
42	БУТ kТ-9/2/1	1877	1385,4782	0,8	265,6	96,9	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 129
43	k110642	1977	1385,4782	0,8	265,6	96,9	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 229
44	k110642/1а	2004,4	1385,4782	0,8	265,6	96,9	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 256
45	БУТ kУ-128	2508,8	316,782	0,612	131,4	22,2	109,3	3 251	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 760
46	БУТ kУ-100	2808,8	314,757	0,514	83,1	22,0	61,1	2 738	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	5 547
47	БУТ kТ-14	2888,9	157,9024	0,512	82,3	11,0	71,2	2 865	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	5 754
48	БУТ kТ-14*	2966,9	164,1004	0,414	47,1	11,5	35,6	2 335	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 302
49	БУТ kУ-93	2814,8	314,757	0,514	83,1	22,0	61,1	2 738	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	5 553
50	БУТ kУ-121	3403,9	42,3366	0,414	47,1	3,0	44,1	2 487	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 891
51	БУТ kУ-88	3453,5	12,0455	0,309	21,8	0,8	21,0	1 997	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	5 451
52	БУТ kТ-24	3148,9	80,5672	0,414	47,1	5,6	41,5	2 442	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 591
53	БУТ kТ-76	3222,8	27,6566	0,309	21,8	1,9	19,9	1 966	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	5 189
54	БУТ kТ-79	3265,5	16,371	0,309	21,8	1,1	20,7	1 989	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	5 254
55	БУТ kТ-61	3259,9	66,0497	0,414	47,1	4,6	42,5	2 459	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 719
56	БУТ kТ-106	3555,9	50,8801	0,207	7,6	3,6	4,1	1 230	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 786
57	БУТ kТ-91	3384,5	23,2902	0,309	21,8	1,6	20,2	1 975	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	5 360
58	БУТ kТ-8	1981,7	86,0029	0,414	47,1	6,0	41,1	2 435	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 417
59	БУТ kТ-9	1769,4	113,4689	0,414	47,1	7,9	39,2	2 401	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 170
60	БУТ kТ-29	1530,1	52,9106	0,414	47,1	3,7	43,4	2 475	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 005
61	БУТ kТ-10	1652,8	173,2959	0,414	47,1	12,1	35,0	2 322	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 975
62	БУТ kТ-35/15	2185,7	88,0786	0,414	47,1	6,2	40,9	2 433	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 618
63	БУТ kТ-11	1611,8	199,6742	0,414	47,1	14,0	33,1	2 285	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 897
64	БУТ kТ-5	1403,1	36,1204	0,414	47,1	2,5	44,6	2 494	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 897
65	БУТ kТ-16	1378,8	426,4229	0,612	131,4	29,8	101,6	3 182	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 560
66	БУТ kТ-47	1445,1	138,2852	0,309	21,8	9,7	12,2	1 700	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 145
67	БУТ kТ-48	1507,1	84,8488	0,309	21,8	5,9	15,9	1 840	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	3 347
68	БУТ kТ-01	1323,1	180,7772	0,414	47,1	12,6	34,4	2 312	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 635
69	БУТ kТ-36/47	2412,7	23,2207	0,414	47,1	1,6	45,5	2 509	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 922
70	БУТ kТ1	1775,7	121,4	0,414	47,1	8,5	38,6	2 391	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 166
71	БУТ kТ-7/1	1909,7	10,3915	0,414	47,1	0,7	46,4	2 524	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 433
72	БУТ kТ-1/12	2105,7	150,0811	0,414	47,1	10,5	36,6	2 353	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 459

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
73	БУТ kT-33	2339,6	21,2597	0,414	47,1	1,5	45,6	2 511	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 851
74	БУТ kT-16*	1778,8	426,4229	0,612	131,4	29,8	101,6	3 182	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	4 960
75	БУТ kT-36/45	2485,7	146,463	0,514	83,1	10,2	72,9	2 884	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	5 370
76	БУТ kT-50/1	1288,9	15,232	0,309	21,8	1,1	20,8	1 991	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 280
77	БУТ kT-34	1946,9	166,4419	0,414	47,1	11,6	35,4	2 331	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 278
78	БУТ kT-35	1610,3	209,2726	0,414	47,1	14,6	32,5	2 271	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	3 882
79	БУТ kT-44В	1933,1	261,1451	0,414	47,1	18,3	28,8	2 193	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	4 126
80	БУТ kT-44Б	1818,1	323,9634	0,414	47,1	22,7	24,4	2 089	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 907
81	БУТ kT-44А	1775,6	365,2984	0,414	47,1	25,5	21,5	2 013	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	-	-	-	-	-	-	-	3 788
82	БУТ kT-33	3469,9	21,2597	0,414	47,1	1,5	45,6	2 511	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 981
83	БУТ kT-29	3296,9	52,9106	0,414	47,1	3,7	43,4	2 475	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 772
84	БУТ kT-31	2208,8	76,5654	0,414	47,1	5,4	41,7	2 447	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 655
85	БУТ kT-32	2288,8	467,3784	0,414	47,1	32,7	14,4	1 787	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 076
86	БУТ kT-49	2545,2	415,1657	0,414	47,1	29,0	18,1	1 910	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	4 456
87	БУТ kT-50	2706,8	222,9915	0,414	47,1	15,6	31,5	2 251	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 958
88	БУТ kT-51	2981,6	133,6836	0,414	47,1	9,3	37,7	2 375	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	5 357
89	БУТ kT-48	2709,5	84,8488	0,309	21,8	5,9	15,9	1 840	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	4 550
90	БУТ kT-47	2905,9	138,2852	0,309	21,8	9,7	12,2	1 700	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 606
91	БУТ kT-45	2728,1	214,728	0,414	47,1	15,0	32,1	2 264	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 992
92	БУТ kT-46	2505,8	459,7601	0,612	131,4	32,2	99,3	3 160	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	5 666
93	БУТ kT-44Г	2172	159,3032	0,414	47,1	11,1	35,9	2 341	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	4 513
94	БУТ kT-52	3081,6	14,6848	0,207	7,6	1,0	6,6	1 419	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 501
95	БУТ kT-38	1714,8	453,8397	0,612	131,4	31,7	99,7	3 164	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	4 879
96	БУТ kT-37	1589,4	504,5567	0,612	131,4	35,3	96,2	3 130	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	4 720
97	БУТ kT-36	1408,4	580,9721	0,612	131,4	40,6	90,8	3 078	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	4 486
98	БУТ kT-39	1905,2	192,3414	0,612	131,4	13,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 157
99	БУТ kT-41	2096,3	190,2498	0,612	131,4	13,3	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 348
100	БУТ kT-42	2497,8	86,2052	0,612	131,4	6,0	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	5 749
101	БУТ kT-43	0	122,0183	0,612	131,4	8,5	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	3 252
102	БУТ kT-44'	1675,5	8,0223	0,207	7,6	0,6	7,1	1 448	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 124
103	БУТ kT-44	1645,5	833,0808	0,612	131,4	58,3	73,2	2 888	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	4 533
104	k111824a	5245,1	1087,9786	0,514	83,1	76,1	7,0	1 446	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 691
105	k111824	5306,1	132,5559	0,414	47,1	9,3	37,8	2 376	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	7 683
106	k111826	5382,1	120,6386	0,414	47,1	8,4	38,6	2 392	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	7 774
107	k111827a	5512,1	62,8383	0,414	47,1	4,4	42,7	2 463	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	7 975
108	k111835	6220,1	1087,9786	0,514	83,1	76,1	7,0	1 446	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 666
109	k111835	6218,1	1087,9786	0,514	83,1	76,1	7,0	1 446	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 664
110	т.65	10958	146,81	0,612	131,4	10,3	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	14 210
111	т.125а	11947,1	88,0135	0,414	47,1	6,2	40,9	2 433	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	14 380
112	КУ-1	11994,1	3,5363	0,082	0,7	0,2	0,4	631	106	192	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 625
113	т.29а	11812,7	88,0135	0,414	47,1	6,2	40,9	2 433	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	14 245
114	т.100а	11875,5	88,0135	0,414	47,1	6,2	40,9	2 433	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	14 308
115	т.90	12061,2	84,4772	0,414	47,1	5,9	41,2	2 437	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	14 498
116	т.89в	12076,4	84,4772	0,309	21,8	5,9	15,9	1 841	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	13 918
117	т.72а1	11233,1	146,81	0,309	21,8	10,3	11,6	1 675	106	192	252	365	453	657	863	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 908
118	т.17а	9641,2	602,3741	0,612	131,4	42,1	89,3	3 063	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 704
119	т.23а1	9706,3	602,3741	0,612	131,4	42,1	89,3	3 063	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 769
120	т.8	9456,9	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 116
121	т.4	9413,6	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 073

№ п/п	Наименование камеры	Протяженность трубопровода - от источника, м	Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Q пропуск., Гкал/ч	Q присоед существ, Гкал/ч	Резерв тепловой мощности, Гкал/ч	РЭТ от камеры при использовании полного резерва, м	РЭТ от камеры по присоединяемой тепловой нагрузке, м																	РЭТ от источника до присоединяемого потребителя при использовании полного резерва, м
									0,1	0,3	0,5	1	1,5	3	5	10	15	20	30	50	100	150	200	250	300	
122	т.148а	10439,4	321,328	0,612	131,4	22,5	109,0	3 248	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 687
123	т.159а1	10158,1	352,2616	0,612	131,4	24,6	106,8	3 229	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 387
124	т.163а1	10018,7	423,4695	0,612	131,4	29,6	101,8	3 184	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 202
125	т.169а1	9799,6	485,6045	0,612	131,4	34,0	97,5	3 143	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 942
126	к.154а	10320	321,328	0,612	131,4	22,5	109,0	3 248	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 568
127	т.155/1	10207,6	323,2926	0,612	131,4	22,6	108,8	3 247	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 454
128	т.180	10060,8	530,9519	0,612	131,4	37,1	94,3	3 112	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	13 173
129	т.34	9872,6	530,9519	0,612	131,4	37,1	94,3	3 112	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	12 985
130	т.9а	10396,8	405,4058	0,612	131,4	28,4	103,1	3 195	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	13 592
131	т.214а	10784,2	260,6715	0,612	131,4	18,2	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	14 036
132	т.216б	10838,7	113,8616	0,414	47,1	8,0	39,1	2 400	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 239
133	т.196а1	10461,5	144,7342	0,414	47,1	10,1	37,0	2 360	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	12 822
134	т.6	11147	27,9509	0,207	7,6	2,0	5,7	1 357	106	192	252	365	453	657	863	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 504
135	т.187 а1	10246,3	125,5462	0,414	47,1	8,8	38,3	2 385	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	12 632
136	т.191 а1	10936,6	88,7562	0,414	47,1	6,2	40,9	2 432	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 368
137	т.194б	10789,2	308,5046	0,612	131,4	21,6	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	14 041
138	т.17	10130,2	125,5462	0,414	47,1	8,8	38,3	2 385	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	12 516
139	т.125г	11059,4	191,7975	0,414	47,1	13,4	33,7	2 296	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 356
140	т.187 а2	10264,6	54,5883	0,414	47,1	3,8	43,3	2 473	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	12 737
141	т.И	10398,3	100,159	0,207	7,6	7,0	0,6	706	106	192	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 105
142	т. 212а	11234,2	21,7747	0,414	47,1	1,5	45,6	2 511	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 745
143	т.266	10286,8	70,9578	0,207	7,6	5,0	2,7	1 086	106	192	252	365	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 373
144	т.205 а1	10678,7	40,7175	0,414	47,1	2,8	44,2	2 489	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 168
145	т.106д	11746,3	149,323	0,612	131,4	10,4	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	14 998
146	т.225г	11031,6	49,8513	0,414	47,1	3,5	43,6	2 478	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	13 510
147	229б	12004,5	0,0675	0,414	47,1	0,0	47,1	2 535	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	14 540
148	т.106в	11712,1	170,0228	0,612	131,4	11,9	109,4	3 252	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	3 167	-	-	-	-	14 964
149	т.Г	10570,7	64,046	0,207	7,6	4,5	3,1	1 141	106	192	252	365	453	657	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 711
150	т.196в	10490,3	104,7635	0,414	47,1	7,3	39,8	2 412	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	-	-	-	-	-	-	12 902
151	т.А	7752,1	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	10 412
152	т.А	7250,1	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	9 910
153	т.9к	7863,1	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	10 523
154	т.8к	8023,1	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	10 683
155	т.112	8788,2	1087,9786	0,612	131,4	76,1	55,4	2 659	106	192	252	365	453	657	863	1 251	1 553	1 969	2 219	2 581	-	-	-	-	-	11 448

А.3 Актуализированная сводная программа развития источников тепловой энергии г. Москвы на период до 2033 г. с выделением 2021, 2026, 2031 гг.

Таблица А.3.1 –Актуализированная сводная программа развития источников тепловой энергии г. Москвы на период до 2033 г. с выделением 2021, 2026, 2031 гг.

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
Всего по источникам тепловой энергии г. Москвы					10 947	60 134,3		10 505	57 384		10 593	58 328		10 978	59 880		10 978	59 916		
в том числе:																				
- ПАО "Мосэнерго" (без учета электрической мощности областных ТЭЦ-22, ТЭЦ-27)					10 092	42 262		9 577	39 609		9 665	39 964		10 050	40 792		10 050	40 792		
- ПАО "МОЭК"					-	4 242		-	4 147		-	4 061		-	4 058		-	4 058		
- ООО "ТСК Мосэнерго"					-	1 740		-	1 740		-	1 740		-	1 740		-	1 740		
- ООО "ТСК Новая Москва"					-	578		-	602		-	664		-	664		-	664		
- Источники других организаций					855	11 312		928	10 711		928	10 721		928	10 739		928	10 739		
в том числе:																				
- Когенерационные источники других организаций					855	1 805		928	1 543		928	1 543		928	1 543		928	1 543		
- Котельные других организаций в границах г. Москвы до 01.07.2012					-	7 289		-	6 905		-	6 898		-	6 898		-	6 898		
					-	2 218		-	2 264		-	2 281		-	2 298		-	2 298		
- Новые источники					0	0		0	575		0	1 178		0	1 889		0	1 925		
в том числе:																				
- Новые источники на территории г. Москвы в границах до 01.07.2012					-	-		-	0		-	5		-	117		-	117		
- Новые источники на территории ТиНАО					-	-		-	575		-	1 173		-	1 772		-	1 808		
в том числе:																				
- в границах г. Москвы до 01.07.2012					10 855	57 169		10 413	53 774		10 501	54 041		10 886	54 977		10 886	54 977		
- на территории ТиНАО					92	2 965		92	3 610		92	4 287		92	4 903		92	4 939		
1	*Источники ПАО "Мосэнерго"*																			
1.1	*ТЭЦ ПАО "Мосэнерго"*																			
1.1.1	*ГЭС-1*				*76*	*691*		*76*	*691*		*64*	*624*		*64*	*624*		*64*	*624*		
	Энергетические котлы:																			
	30 (40) ата	1	Е-160-3,9-440ГМ	2001	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	2027	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 40 ата, 440°С с 01.01.2023
		2	Е-160-3,9-440ГМ	2012	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	2027	
		4	Бабкок-Вилькокс	1930	-	-	Бабкок-Вилькокс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024-2026	Реконструкция с заменой на Е-160 в 2024-2026гг., ввод с 01.01.2027
		4	Е-160-3,9-440ГМ	2027	-	-	-	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-	Е-160-3,9-440ГМ	-	-		
		5	Бабкок-Вилькокс	1931	-	-	Бабкок-Вилькокс	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	Вывод из эксплуатации с 01.01.2027
	90 ата	6	Буккау	1951	-	-	Буккау	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	Вывод из эксплуатации с 01.01.2027
		7	Буккау	1951	-	-	Буккау	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	Вывод из эксплуатации с 01.01.2027
	Паровые турбины:				*76*	*291*		*76*	*291*		*64*	*224*		*64*	*224*		*64*	*224*		
	26 (35) ата	26	Р-10(12)-26/1,2	1996	10	39	Р-10(12)-26/1,2	10	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 35 ата, 435°С с 01.01.2027
		26	Р-12-35/1,2	2027	-	-	-	-	-	Р-12-35/1,2	12	39	Р-12-35/1,2	12	39	Р-12-35/1,2	12	39		
		27	Р-10(12)-26/1,2	1995	10	37	Р-10(12)-26/1,2	10	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 35 ата, 435°С с 01.01.2027
		27	Р-12-35/1,2	2027	-	-	-	-	-	Р-12-35/1,2	12	37	Р-12-35/1,2	12	37	Р-12-35/1,2	12	37		
		28	Р-10(12)-26/5М	1993	10	50	Р-10(12)-26/5М	10	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2026	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 35 ата, 435°С с 01.01.2027
		28	Р-12-35/5М	2027	-	-	-	-	-	Р-12-35/5М	12	50	Р-12-35/5М	12	50	Р-12-35/5М	12	50		
																			2023	Замена теплообменного аппарата ТГ ст.№28
		29	Р-12-3,4/0,1	2004	12	40	Р-12-3,4/0,1	12	40	Р-12-3,4/0,1	12	40	Р-12-3,4/0,1	12	40	Р-12-3,4/0,1	12	40	2026	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 35 ата, 435°С с 01.01.2027
		30	Р-18(25)-26/1,2	1998	18	67	Р-18(25)-26/1,2	18	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2027	Вывод в длительную консервацию с 01.01.2027
		31	ПТ-16(25)-3,4/0,6	2006	16	58	ПТ-16(25)-3,4/0,6	16	58	ПТ-16(25)-3,4/0,6	16	58	ПТ-16(25)-3,4/0,6	16	58	ПТ-16(25)-3,4/0,6	16	58	2026	Модернизация с переводом на параметры свежего пара 35 ата, 435°С без перемаркировки мощности с 01.01.2027
	Водогрейные котлы:					*400*			*400*			*400*			*400*			*400*		
		1	ПТВ-100	1961	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	2028	Реконструкция ПВК-1 в 2027-2028гг.
		2	ПТВМ-100	1962	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2025	Реконструкция ПВК-2 в 2024-2025гг.
		3	ПТВМ-100	1963	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2027	Реконструкция ПВК-3 в 2026-2027гг.
		4	ПТВМ-100	1965	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2019	Замена конвективных частей поверхностей нагрева в 2017-2019 гг.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*573,0*			*581,1*			*553,0*			*563,0*			*563,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*520,6*			*522,8*			*527,0*			*520,6*			*522,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*52,4*			*58,3*			*26,0*			*42,4*			*40,7*		
1.1.2	*ТЭЦ-8*				*580*	*1 892*		*580*	*1 892*		*580*	*1 892*		*580*	*1 892*		*580*	*1 892*		
	Энергетические котлы:																			
	140 ата	10	ТГМ-96А	1972	-	-	ТГМ-96А	-	-	ТГМ-96А	-	-	ТГМ-96А	-	-	ТГМ-96А	-	-		Без изменений мощности
		11	ТГМ-96Б	1973	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
		12	ТГМ-96Б	1976	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		13	ТГМ-96Б	1977	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
		14	ТГМ-96Б	1979	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
		15	ТГМ-96Б	1981	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
		16	ТГМ-96Б	1986	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
	Паровые турбины:				*580*	*992*		*580*	*992*		*580*	*992*		*580*	*992*		*580*	*992*		
	130 ата	6	Т-105/120-130-2	1973	105	160	-	105	160	Т-105/120-130-2	105	160	Т-105/120-130-2	105	160	Т-105/120-130-2	105	160		Без изменений мощности
		7	Т-110/120-130-3	1976	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130-3	110	175	Т-110/120-130-3	110	175	Т-110/120-130-3	110	175		Без изменений мощности
		8	Т-110/120-130-3	1977	110	175	Т-110/120-130-3	110	175	Т-110/120-130-3	110	175	Т-110/120-130-3	110	175	Т-110/120-130-3	110	175		Без изменений мощности
		9	Т-110/120-130-4	1979	110	175	Т-110/120-130-4	110	175	Т-110/120-130-4	110	175	Т-110/120-130-4	110	175	Т-110/120-130-4	110	175		Без изменений мощности
		10	Р-32(50)-130/13	1981	35	132	-	35	132	Р-32(50)-130/13	35	132	Р-32(50)-130/13	35	132	Р-32(50)-130/13	35	132		Без изменений мощности
		11	Т-110/120-130-5	1986	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*900*			*900*			*900*			*900*			*900*		
		3в	ПТВМ-180	1975	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-180	1977	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1979	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1987	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	ПТВМ-180	1987	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*1 681,2*			*1 681,2*			*1 681,2*			*1 681,2*			*1 681,2*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*946,1*			*1 138,7*			*1 182,8*			*1 343,5*			*1 348,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*735,1*			*542,5*			*498,4*			*337,7*			*332,4*		
1.1.3	*ТЭЦ-9*				*274,8*	*575*		*214,8*	*431*		*284,8*	*577*		*284,8*	*577*		*284,8*	*577*		
		Энергетические котлы и КУП:																		
	130 ата	4	ТГМ-84	1959	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-		Без изменений мощности
		5	ТГМ-84	1962	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-	ТГМ-84	-	-		Без изменений мощности
		6	БКЗ-320-140ГМ	1970	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-		Без изменений мощности
		7	БКЗ-320-140ГМ	1971	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-		Без изменений мощности
		8	БКЗ-320-140ГМ	1993	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-	БКЗ-320-140ГМ	-	-		Без изменений мощности
	КУП ГТЭ-65	1	КУП Пр-86-13,72-535	2014	-	-	КУП Пр-86-13,72-535	-	-	КУП Пр-86-13,72-535	-	-	КУП Пр-86-13,72-535	-	-	КУП Пр-86-13,72-535	-	-		Без изменений мощности
		Паровые и газовые турбины:			274,8	475		214,8	331		284,8	477		284,8	477		284,8	477		
	130 ата	4	ПТ-60/75-130/22	1983	60	144	ПТ-60/75-130/22	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022-2024	Реконструкция турбоагрегата ст.№4 с заменой турбины ПТ-60-130/22 в 2022-2024 гг., ввод 01.01.2025
		4	ПТ-70/80-130/13	2025	-	-	-	-	-	ПТ-70/80-130/13	70	146	ПТ-70/80-130/13	70	146	ПТ-70/80-130/13	70	146		
		5	ПТ-70/80-130/13	1984	70	128	ПТ-70/80-130/13	70	128	ПТ-70/80-130/13	70	128	ПТ-70/80-130/13	70	128	ПТ-70/80-130/13	70	128		Без изменений мощности
		7	ПТ-80/100-130/13	1991	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
	ГТУ ГТЭ-65	1	AE 64.3A Ansaldo Energia	2014	64,8	15	AE 64.3A Ansaldo Energia	64,8	15	AE 64.3A Ansaldo Energia	64,8	15	AE 64.3A Ansaldo Energia	64,8	15	AE 64.3A Ansaldo Energia	64,8	15		Без изменений мощности
		Водогрейные котлы:				100			100			100			100			100		
		1	ПТВ-100	1960	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*557,3*			*413,3*			*559,3*			*559,3*			*559,3*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*428,4*			*392,8*			*476,3*			*483,9*			*489,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*128,9*			*20,5*			*83,0*			*75,4*			*70,3*		
1.1.4	*ТЭЦ-11*				*330*	*1 011*		*330*	*1 011*		*330*	*1 011*		*330*	*1 011*		*330*	*1 011*		
	Энергетические котлы:																			
	130 ата	7	ТП-87	1964	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		8	ТП-87	1965	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		9	ТГМЕ-464	1988	-	-	ТГМЕ-464	-	-	ТГМЕ-464	-	-	ТГМЕ-464	-	-	ТГМЕ-464	-	-		Без изменений мощности
		10	ТГМЕ-436	2002	-	-	ТГМЕ-436	-	-	ТГМЕ-436	-	-	ТГМЕ-436	-	-	ТГМЕ-436	-	-		Без изменений мощности
	Паровые турбины:				*330*	*651*		*330*	*651*		*330*	*651*		*330*	*651*		*330*	*651*		
	130 ата	7	Т-60/65-130	1989	60	100	Т-60/65-130	60	100	Т-60/65-130	60	100	Т-60/65-130	60	100	Т-60/65-130	60	100		Без изменений мощности
		8	Т-116/125-130	1993	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175		Без изменений мощности
		9	ПТ-80/100-130/13	1988	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
		10	ПТ-80/100-130/13	2001	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*360*			*360*			*360*	-	-	*360*	-	-	*360*		
		4в	КВГМ-180	1992	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5в	КВГМ-180	1992	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*868,0*			*868,0*			*868,0*			*868,0*			*868,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*805,7*			*835,1*			*815,2*			*837,3*			*843,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*62,3*			*32,9*			*52,8*			*30,7*			*24,7*		
1.1.5	*ТЭЦ-12*				*611,6*	*1 914*		*552*	*1 775*		*622*	*1 921*		*622*	*1 921*		*622*	*1 921*		
	Энергетические котлы и КУП:																			Без изменений мощности
	130 ата	7	ТП-80	1959	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-		Без изменений мощности
		8	ТП-80	1960	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-		Без изменений мощности
		9	ТП-87	1965	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		10	БКЗ-420-140ГМ	1985	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-		Без изменений мощности
		11	БКЗ-420-140ГМ	1990	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-		Без изменений мощности

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		12	БКЗ-420-140ГМ	1992	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-	БКЗ-420-140ГМ	-	-		Без изменений мощности
	ПГУ-220Т	1	П-116 (Пр-224/51 -7,70/0,58-509/206)	2015	-	-	П-116 (Пр-224/51 -7,70/0,58-509/206)	-	-	П-116 (Пр-224/51 -7,70/0,58-509/206)	-	-	П-116 (Пр-224/51 -7,70/0,58-509/206)	-	-	П-116 (Пр-224/51 -7,70/0,58-509/206)	-	-		Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*611,6*	*974*		*551,6*	*835*		*621,6*	*981*		*621,6*	*981*		*621,6*	*981*		
	130 ата	5	ПТ-60/75-130/13	1983	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139		Без изменений мощности
		6	ПТ-60/75-130/13	1984	60	139	ПТ-60/75-130/13	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021-2023	Реконструкция турбоагрегата ст.№6 с заменой турбины ПТ-60-130/22 в 2021-2023 гг., ввод 01.01.2024
		6	ПТ-70/80-130/13	2024						ПТ-70/80-130/13	70	146	ПТ-70/80-130/13	70	146	ПТ-70/80-130/13	70	146		
		7	Т-116/125-130-7	1993	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175		Без изменений мощности
		8	ПТ-80/100-130/13	1985	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
		9	ПТ-90/100-130/13-1М	1989	90	176	ПТ-90/100-130/13-1М	90	176	ПТ-90/100-130/13-1М	90	176	ПТ-90/100-130/13-1М	90	176	ПТ-90/100-130/13-1М	90	176		Без изменений мощности
	ПГУ-220Т	1а	ГТУ ГТЭ-160	2015	156,3	-	ГТУ ГТЭ-160	156,3	-	ГТУ ГТЭ-160	156,3	-	ГТУ ГТЭ-160	156,3	-	ГТУ ГТЭ-160	156,3	-		Без изменений мощности
		1б	Т-56/79-7,8/0,04	2015	55,3	157	ПТУ Т-56/79-7,8/0,04	55,3	157	ПТУ Т-56/79-7,8/0,04	55,3	157	ПТУ Т-56/79-7,8/0,04	55,3	157	ПТУ Т-56/79-7,8/0,04	55,3	157		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					940			940			940			940			940		
		1в	ПТВМ-100	1963	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-100	1964	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-100	1965	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-100	1966	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1987	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1987	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	ПТВМ-180	1991	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*1 538,0*			*1 538,0*			*1 538,0*			*1 538,0*			*1 538,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*1 129,1*			*1 139,0*			*1 482,5*			*1 486,4*			*1 495,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*408,9*			*399,0*			*55,5*			*51,6*			*42,7*		
1.1.6	*ТЭЦ-16*				*706*	*1 528*		*651*	*1 408*		*651*	*1 408*		*651*	*1 408*		*651*	*1 408*		
	Энергетические котлы и КУП:																			
	I очередь	1	ТП-170	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
	90 ата	2	ТП-170	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
		3	ТП-170	1956	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
		4	ТП-26	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
	II очередь	6	ТП-80	1960	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	-	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	7	ТП-80	1961	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	-	-	-		Без изменений мощности
		8	ТП-87	1963	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	-	-	-		Без изменений мощности
	РОУ		РОУ 13/2,5	2024															2024	Установка РОУ 13/2,5 для обеспечения максимальной тепл. нагрузки после вывода ТГ-3, ТГ-4 (обеспечение паром 5 подогревателей БО-550-3)
			РОУ 140/13																2024	Замена РОУ 140/13 для резервирования пара СН после вывода I очереди
			РОУ 130/13	2024															2024	Установка РОУ 130/13, 03.2018-11.2020 для резервирования пара СН после вывода I очереди
	ПГУ-420Т	8куп	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	2014	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-		Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*706*	*768*		*651*	*648*		*651*	*648*		*651*	*648*		*651*	*648*		
	I очередь	1	Т-25-90-4ПР-2	1955	30	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
	90 ата	2	Т-25-90-4ПР-1	1955	25	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации в 2017г.
	II очередь	5	ПТ-60/75-130/13	1986	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139		Без изменений мощности
	130 ата	6	ПТ-60/75-130/13	1992	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139	ПТ-60/75-130/13	60	139		Без изменений мощности
		7	Т-116/125-130	1994	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175	Т-116/125-130	110	175		Без изменений мощности
	ПГУ-420	8а	ГТУ SGT5-4000F Siemens	2014	281,4	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281,4	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281,4	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281,4	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281,4	-		Без изменений мощности
		8б	ПТУ SST5-5000F Siemens	2014	139,6	195	ПТУ SST5-5000F Siemens	139,6	195	ПТУ SST5-5000F Siemens	139,6	195	ПТУ SST5-5000F Siemens	139,6	195	ПТУ SST5-5000F Siemens	139,6	195		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*760*			*760*			*760*			*760*			*760*		
		1в	ПТВМ-100	1964	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-100	1964	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-100	1967	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-100	1968	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1978	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1977	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*1 433,0*			*1 313,0*			*1 313,0*			*1 313,0*			*1 313,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*1 025,5*			*1 066,2*			*1 147,7*			*1 199,9*			*1 208,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*407,5*			*246,8*			*165,3*			*113,1*			*104,4*		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
1.1.7	*ТЭЦ-20*				*1 118*	*2 560*		*958*	*2 480*		*968*	*2 495*		*968*	*2 495*		*968*	*2 495*		
	Энергетические котлы и КУП:																			
	I очередь	1	ТП-170	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации, 01.09.2017
	90 ата	2	ТП-170	1952	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации, 01.05.2019
		3	ТП-170	1954	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.05.2020
		4	ТП-230	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.09.2017
		5	ТП-230	1955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.05.2020
		6	ТП-230	1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.05.2020
	II очередь	7	ТП-80М	1995 1963	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	8	ТП-87М	1998 1963	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-		Без изменений мощности
		9	ТП-87М	2002 1964	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-	Е-500-13,8-560	-	-		Без изменений мощности
		10	ТП-87	1965	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		11	ТП-87	1965	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		12	ТГМ-84Б	1970	-	-	ТГМ-84Б	-	-	ТГМ-84Б	-	-	ТГМ-84Б	-	-	ТГМ-84Б	-	-		Без изменений мощности
		Коллектор собственных нужд																	2019	Реконструкция коллектора СН 13ата с установкой РОУ 140/13
	ПГУ-420Т		Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	2016	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	Еп-252/291/45-12,5/ 3,0/0,5-536/536/235	-	-	2016	Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*1118*	*1400*		*958*	*1080*		*968*	*1095*		*968*	*1095*		*968*	*1095*		
	I очередь	2	Т-30-90	1953	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации, 01.05.2019
	90 ата	3	Т-30-90	1997	30	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.05.2020
		4	ПТ-35-90/13	1999	35	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации, 01.09.2017
		5	ПТ-65-90/13	1987	65	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации, 01.05.2020
		Схема теплосети ТФУ ТЭЦ																	2019	Реконструкция схемы теплосети ТФУ ТЭЦ по причине вывода I очереди и ввода ПГУ
		Главный корпус КТО-1																	2019	Обеспечение защиты теплового контура главного корпуса КТО-1 после вывода оборудования I очереди из эксплуатации
	II очередь	6	Т-110/120-130	1987	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175		Без изменений мощности
	130 ата	7	Т-110/120-130	1988	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175		Без изменений мощности
		8	Т-110/120-130	1989	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175		Без изменений мощности
		9	Т-110/120-130	1998	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175		Без изменений мощности
		10	Т-100-130	1970	100	160	Т-100-130	100	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2024-2026	Реконструкция Т-100-130 с заменой на Т-110/120-130, 2024-2026, ввод 01.01.2027
		10	Т-110/120-130	2027	-	-	-	-	-	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175		
	ПГУ-420	11а	ГТУ SGT5-4000F Siemens	2016	281	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281	-	ГТУ SGT5-4000F Siemens	281	-		Без изменений мощности
		11б	ПТУ SST5-5000 Siemens	2016	137	220	ПТУ SST5-5000F Siemens	137	220	ПТУ SST5-5000F Siemens	137	220	ПТУ SST5-5000 Siemens	137	220	ПТУ SST5-5000 Siemens	137	220		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*1160*			*1400*			*1400*			*1400*			*1400*		
		1в	ПТВ-100	1959	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100		Без изменений мощности
		2в	ПТВ-100	1960	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100		Без изменений мощности
		3в	ПТВ-100	1960	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100	ПТВ-100	-	100		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-100	1961	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-100	1962	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-100	1964	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		7в	ПТВМ-100	1965	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		8в	ПТВМ-100	1966	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		9в	ПТВМ-180	1971	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		10в	ПТВМ-180	1971	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		11в	КВГМ-120	2019	-	-	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	2018	Ввод резервных ПВК (резервирование энергоблока ПГУ в составе мероприятий по реконструкции схемы теплосети ТФУ)
		12в	КВГМ-120	2019	-	-	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	2018	
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*2 280,0*			*2 217,0*			*2 217,0*			*2 217,0*			*2 217,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*1 607,1*			*1 657,9*			*1 710,1*			*1 735,4*			*1 737,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*672,9*			*559,1*			*506,9*			*481,6*			*479,2*		
1.1.8	*ТЭЦ-21*				*1 765*	*4 918*		*1 765*	*4 918*		*1 515*	*4 588*		*1 855*	*5 002*		*1 855*	*5 002*		
	Энергетические котлы и КУП:																			
	КТЦ-1	1	Е-480 (ТГМ-96А)	1963	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	2	Е-480 (ТГМ-96А)	1963	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности
		3	Е-480 (ТГМ-96А)	1964	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности
		4	Е-480 (ТГМ-96А)	1966	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		5	Е-480 (ТГМ-96А)	1967	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности
		6	Е-480 (ТГМ-96А)	1968	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-	Е-480 (ТГМ-96А)	-	-		Без изменений мощности
		7	Е-480 (ТГМ-96Б)	1978	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-		Без изменений мощности
		10	Е-480 (ТГМ-96Б)	1983	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-	Е-480 (ТГМ-96Б)	-	-		Без изменений мощности
	КТЦ-2	8	Пп-1000-255 (ТГМП-314)	1974	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-		Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 8
	240 ата	9	Пп-1000-255 (ТГМП-314)	1975	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-	Пп-1000-255	-	-		Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 9
	ПГУ-450Т	11б	П-116 (Пр-224/51-7,70/0,58-509/206)	2008	-	-	П-116 (Пр-224/51-7,70/0,58-509/206)	-	-	П-116 (Пр-224/51-7,70/0,58-509/206)	-	-	П-116	-	-	П-116	-	-		Без изменений мощности
		11в	П-116	2008	-	-	П-116	-	-	П-116	-	-	П-116	-	-	П-116	-	-		Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*1765*	*2358*		*1765*	*2358*		*1515*	*2028*		*1855*	*2442*		*1855*	*2442*		
	КТЦ-1	1	Т-110/120-130-5	1989	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
	130 ата	2	Т-110/120-130-5	1990	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
		3	Т-110/120-130-5	1992	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
		4	Т-116/125-130-7	1995	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175	Т-116/125-130-7	110	175		Без изменений мощности
		5	Т-110/120-130-5	2006	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
		6	Т-100-130	1968	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160		Без изменений мощности
		7	ПТ-80/100-130/13	1978	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
		10	Т-110/120-130/4	1983	110	175	Т-110/120-130/4	110	175	Т-110/120-130/4	110	175	Т-110/120-130/4	110	175	Т-110/120-130/4	110	175		Без изменений мощности
	КТЦ-2	8	Т-250/300-240	1974	250	330	Т-250/300-240	250	330	Т-250/300-240	250	330	-	-	-	-	-	-	2028-	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока
	240 ата	8	Т-295/335-23,5	2031	-	-	-	-	-	-	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	2030	№ 8 с заменой Т-250 на Т-295, 2028-2030, ввод 01.01.2031
	240 ата	9	Т-250/300-240	1974	250	330	Т-250/300-240	250	330	Т-250/300-240	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	2024-	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока
		9	Т-295/335-23,5	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	2027	№ 9 с заменой Т-250 на Т-295, 2024-2027, ввод 01.01.2028
		11а	Т-125/150-7,4	2008	125	300	Т-125/150-7,4	125	300	Т-125/150-7,4	125	300	Т-125/150-7,4	125	300	Т-125/150-7,4	125	300		Без изменений мощности
	ПГУ-450Т	11б	ГТЭ-160	2008	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
		11в	ГТЭ-160	2008	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-	ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*2560*			*2560*			*2560*			*2560*			*2560*		
		1в	ПТВМ-100	1963	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-100	1964	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-100	1966	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-100	1968	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1969	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1970	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	ПТВМ-180	1970	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		8в	ПТВМ-180	1971	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		9в	ПТВМ-180	1973	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		10в	ПТВМ-180	1973	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		11в	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		12в	ПТВМ-180	1975	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		13в	ПТВМ-180	1976	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		14в	ПТВМ-180	1976	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		15в	КВГМ-180-150	1985	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180		Без изменений мощности
		16в	КВГМ-180-150	1986	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*4 349,0*			*4 349,0*			*4 251,2*			*4 397,9*			*4 397,9*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*3 402,5*			*3 720,1*			*3 830,9*			*4 012,7*			*4 054,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*946,5*			*628,9*			*420,3*			*385,1*			*343,3*		
1.1.9	*ТЭЦ-23*				*1 420*	*4 530*		*1 320*	*4 370*		*1 430*	*4 545*		*1 475*	*4 587*		*1 475*	*4 587*		
	Энергетические котлы:																			
	I оч.	1	ТГМ-96	1966	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-		Без изменений мощности
	140 ата	2	ТГМ-96	1967	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-		Без изменений мощности
		3	ТГМ-96	1968	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-		Без изменений мощности
		4	ТГМ-96	1968	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-	ТГМ-96	-	-		Без изменений мощности
	II оч,	5	ТГМП-314	1975	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	2031	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 5
	240 ата	6	ТГМП-314	1976	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-		Без изменений мощности
		7	ТГМП-314	1977	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-		Без изменений мощности
		8	ТГМП-314	1982	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-	ТГМП-314	-	-		Без изменений мощности
	Паровые турбины:				*1420*	*1990*		*1320*	*1830*		*1430*	*2005*		*1475*	*2047*		*1475*	*2047*		
	I оч.	1	Т-110/120-130-5	1997	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
	130 ата	2	Т-110/120-130-5	2008	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
		3	Т-100-130	1968	100	160	Т-100-130	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018-	Реконструкция Т-100-130 с заменой на Т-110/120-130, 2018-2024, ввод
		3	Т-110/120-130	2025	-	-	-	-	-	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	Т-110/120-130	110	175	2024	01.01.2025
		4	Т-100-130	1968	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160	Т-100-130	100	160		Без изменений мощности
	II оч.	5	Т-250/300-240-2	1975	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	-	-	-	-	-	-	2028-	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока
	240 ата	5	Т-295/335-23,5	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	2031	№ 5 с заменой ТА Т-250 на Т-295, 2028- 01.01.2032

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
		6	Т-250/300-240-2	1976	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		7	Т-250/300-240-2	1977	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		8	Т-250/300-240-2	1982	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*2540*			*2540*			*2540*			*2540*			*2540*		
		1в	ПТВМ-100	1965	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-100	1965	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-180	1965	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-180	1965	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1971	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		8в	ПТВМ-180	1976	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		9в	ПТВМ-180	1977	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		10в	ПТВМ-180	1979	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		11в	ПТВМ-180	1980	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		12в	ПТВМ-180	1983	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		13в	ПТВМ-180	1983	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		14в	КВГМ-180-150	1988	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180		Без изменений мощности
		15в	КВГМ-180-150	1989	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180	КВГМ-180-150	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*3 710,0*			*3 653,0*			*3 710,0*			*3 734,5*			*3 734,5*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*2 998,4*			*3 064,0*			*3 167,1*			*3 283,1*			*3 283,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*711,6*			*588,9*			*542,9*			*451,4*			*450,8*		
1.1.10	*ТЭЦ-25*				*1 370*	*4 088*		*1 370*	*4 088*		*1 370*	*4 088*		*1 370*	*4 088*		*1 370*	*4 088*		
	Энергетические котлы:																			
	I оч.	1	ТГМ-84-Б	1976	-	-	-	-	-	-	-	-	ТГМ-84-Б	-	-	ТГМ-84-Б	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	2	ТГМ-84-Б	1977	-	-	-	-	-	-	-	-	ТГМ-84-Б	-	-	ТГМ-84-Б	-	-		Без изменений мощности
	II оч.	3	ТГМП-314П	1979	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
	240 ата	4	ТГМП-314П	1980	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
		5	ТГМП-314П	1981	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
		6	ТГМП-314А	1990	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-		Без изменений мощности
		7	ТГМП-314А	1991	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-		Без изменений мощности
	Паровые турбины:				*1370*	*1928*		*1370*	*1928*		*1370*	*1928*		*1370*	*1928*		*1370*	*1928*		
	I оч.	1	ПТ-60-130/13	1976	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139		Без изменений мощности
	130 ата	2	ПТ-60-130/13	1977	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139		Без изменений мощности
	II оч.	3	Т-250/300-240-2	1979	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
	240 ата	4	Т-250/300-240-2	1980	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		5	Т-250/300-240-2	1981	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		6	Т-250/300-240-3	1990	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330		Без изменений мощности
		7	Т-250/300-240-3	1991	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330	Т-250/300-240-3	250	330		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*2160*			*2160*			*2160*			*2160*			*2160*		
		1в	ПТВМ-180	1973	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-180	1973	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1980	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	ПТВМ-180	1980	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	КВГМ-180	1986	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	2021	Замена экранов, конвективных поверхностей нагрева и горелочных устройств. Котел выведен из эксплуатации из-за сквозной коррозии, несоответствия требованиям ПБ сетей газораспределения и газопотребления.
		8в	КВГМ-180	1986	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	2021	Замена экранов, конвективных поверхностей нагрева и горелочных устройств. Котел выведен из эксплуатации из-за сквозной коррозии, несоответствия требованиям ПБ сетей газораспределения и газопотребления.
		9в	КВГМ-180	1988	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		10в	КВГМ-180	1989	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		11в	КВГМ-180	1997	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		12в	КВГМ-180	1999	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*3 563,0*			*3 563,0*			*3 563,0*			*3 563,0*			*3 563,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*2 682,1*			*3 447,2*			*3 146,3*			*3 270,0*			*3 274,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*880,9*			*115,8*			*416,8*			*293,0*			*288,8*		
1.1.11	*ТЭЦ-26*				*1 840,9*	*4 214,0*		*1 760,9*	*4 026,0*		*1 850,9*	*4 194,0*		*1850,9*	*4 194*		*1850,9*	*4 194*		
	Энергетические котлы и КУП:																			
	I оч.	1	ТГМ-96Б	1981	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	2	ТГМ-96Б	1981	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-	ТГМ-96Б	-	-		Без изменений мощности

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
	II оч.	3	ТГМП-314П	1983	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
	240 ата	4	ТГМП-314П	1984	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
		5	ТГМП-314П	1985	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-	ТГМП-314П	-	-		Без изменений мощности
		6	ТГМП-314А	1987	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-		Без изменений мощности
		7	ТГМП-314А	1988	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-	ТГМП-314А	-	-		Без изменений мощности
	ПГУ-420Т	8	КУП П-133	2011	-	-	КУП П-133	-	-	КУП П-133	-	-	КУП П-133	-	-	КУП П-133	-	-		Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*1840,9*	*2234*		*1760,9*	*2046*		*1850,9*	*2214*		*1850,9*	*2214*		*1850,9*	*2214*		
	I оч.	1	ПТ-90/100-130/13	1981	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168		Без изменений мощности
	130 ата	2	ПТ-80-130/13	1981	80	188	ПТ-80-130/13	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018-2024	Реконструкция ПТ-80-130/13 с заменой на ПТ-90/100-130/13, 2018-2024, ввод 01.01.2025
		2	ПТ-90/100-130/13	2025	-	-	-	-	-	ПТ-90/100-130/13	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168	ПТ-90/100-130/13	90	168		
	II оч.	3	Т-250/300-240-2	1983	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	-	250	330	-	250	330		Без изменений мощности
	240 ата	4	Т-250/300-240-2	1984	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		5	Т-250/300-240-2	1985	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		6	Т-250/300-240-2	1987	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
		7	Т-250/300-240-2	1988	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330	Т-250/300-240-2	250	330		Без изменений мощности
	ПГУ-420Т	8А	ГТУ GT-26B Alstom	2011	280,9	-	ГТУ GT-26B Alstom	280,9	-	ГТУ GT-26B Alstom	280,9	-	ГТУ GT-26B Alstom	280,9	-	ГТУ GT-26B Alstom	280,9	-		Без изменений мощности
		8Б	ПТУ STF 30C Alstom	2011	140	228	ПТУ STF 30C Alstom	140	228	ПТУ STF 30C Alstom	140	228	ПТУ STF 30C Alstom	140	228	ПТУ STF 30C Alstom	140	228		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*1980*			*1980*			*1980*			*1980*			*1980*		
		1в	ПТВМ-180	1979	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		2в	ПТВМ-180	1979	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		3в	ПТВМ-180	1979	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		4в	ПТВМ-180	1979	-	180		-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5в	ПТВМ-180	1980	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6в	КВГМ-180	1983	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7в	КВГМ-180	1984	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		8в	КВГМ-180	1991	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		9в	КВГМ-180	1992	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		10в	КВГМ-180	1996	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
		11в	КВГМ-180	1998	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180	КВГМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*3 647,0*			*3 467,7*			*3 671,5*			*3 671,5*			*3 671,5*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*2 820,7*			*3 223,0*			*3 329,0*			*3 412,9*			*3 422,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*826,3*			*244,7*			*342,5*			*258,6*			*248,6*		
Всего по 11 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (Москва)																				
	- Установленная мощность				*10 092*	*27 921*		*9 577*	*27 090*		*9 665*	*27 343*		*10 050*	*27 799*		*10 050*	*27 799*		
	- в т.ч. тепловая турбоагрегатов					*14 061*			*12 990*			*13 243*			*13 699*			*13 699*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*24 200*			*23 644*			*23 925*			*24 106*			*24 106*		
	- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде					*18 366*			*20 207*			*20 815*			*21 586*			*21 680*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*5 833*			*3 437*			*3 110*			*2 520*			*2 426*		
1.1.12	*ТЭЦ-22*				*1 070*	*3 276*		*1 125*	*3 318*		*1 180*	*3 360*		*1 475*	*3 732*		*1 475*	*3 732*		
	Энергетические котлы:																			
	I оч.	1	ТП-80	1962	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-		Без изменений мощности
	140 ата	2	ТП-80	1962	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-		Без изменений мощности
		3	ТП-80	1962	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-	ТП-80	-	-		Без изменений мощности
		4	ТП-87	1963	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		5	ТП-87	1964	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
		6	ТП-87	1965	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
	II оч.	7	ТП-87	1966	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
	140 ата	8	ТП-87	1967	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-	ТП-87	-	-		Без изменений мощности
	III оч.	9	ТПП-210А	1972	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	2021	Комплекс работ по энергоблоку № 9
	240 ата	10	ТПП-210А	1972	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	2024	Комплекс работ по энергоблоку № 10
		11	ТПП-210А	1973	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	ТПП-210А	-	-	2028	Комплекс работ по энергоблоку № 11
	Паровые турбины:				*1070*	*1836*		*1125*	*1878*		*1180*	*1920*		*1475*	*2292*		*1475*	*2292*		
	I оч.	1	ПТ-70-130/13	1985	70	131	-	70	131	-	70	131	ПТ-70-130/13	70	131	ПТ-70-130/13	70	131		Без изменений мощности
	130 ата	2	ПТ-60-130/13	1986	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139	ПТ-60-130/13	60	139		Без изменений мощности
		3	ПТ-65(75)-130/13	1987	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139		Без изменений мощности
		4	ПТ-65(75)-130/13	1988	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139		Без изменений мощности
		5	ПТ-65(75)-130/13	1989	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139		Без изменений мощности
		6	ПТ-65(75)-130/13	1990	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139	ПТ-65(75)-130/13	60	139		Без изменений мощности
	II оч.	7	Т-110/120-130-5	2001	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
	130 ата	8	Т-110/120-130-5	2003	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175	Т-110/120-130-5	110	175		Без изменений мощности
	III оч.	9	Т-240/290-240-2	1972	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017-2021	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 9 с заменой Т-240 на Т-295, ввод с 31.03.2021
	240 ата	9	Т-295/335-23,5	2021	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372		
		10	Т-240/290-240-2	1972	240	330	Т-240/290-240-2	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018-2024	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 10 с заменой Т-240 на Т-295, ввод с 01.01.2025
		10	Т-295/335-23,5	2025	-	-	-	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		11	Т-240/290-240-2	1973	240	330	Т-240/290-240-2	240	330	Т-240/290-240-2	Рек	Рек	-	-	-	-	-	-	2025-2028	Полный комплекс работ по реконструкции оборудования энергоблока № 11 с заменой Т-240 на Т-295, ввод с 01.01.2029
		11	Т-295/335-23,5	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	Т-295/335-23,5	295	372	Т-295/335-23,5	295	372		
	Водогрейные котлы:					*1440*			*1440*			*1440*			*1440*			*1440*		
		1	ПТВМ-180	1969	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-180	1970	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-180	1972	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-180	1972	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		5	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		6	ПТВМ-180	1974	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		7	ПТВМ-180	1976	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
		8	ПТВМ-180	1977	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180	ПТВМ-180	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*3 050,0*			*3 092,0*			*3 144,0*			*3 506,0*			*3 506,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*2 670,0*			*2 997,3*			*3 077,9*			*3 183,2*			*3 185,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*380,0*			*94,7*			*66,1*			*322,8*			*320,4*		
1.1.13	*ТЭЦ-27*				*1 060*	*1 876*		*1 060*	*1 876*		*1 060*	*1 876*		*1 060*	*1 876*		*1 060*	*1 876*		
	Энергетические котлы и КУП:																			
	I оч.	ЭК-1	Е-500-13,8-560 ГМН (ТГМЕ-464А)	1996	-	-	Е-500-13,8-560 ГМН (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500-13,8-560 ГМН (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500-13,8-560 ГМН (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500-13,8-560 ГМН (ТГМЕ-464А)	-	-		Без изменений мощности
	130 ата	ЭК-2	Е-500 (ТГМЕ-464А)	1998	-	-	Е-500 (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500 (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500 (ТГМЕ-464А)	-	-	Е-500 (ТГМЕ-464А)	-	-		Без изменений мощности
	14 ата	3	Е-50-1,4-225ГМ	1992	-	-	Е-50-1,4-225ГМ	-	-	Е-50-1,4-225ГМ	-	-	Е-50-1,4-225ГМ	-	-	Е-50-1,4-225ГМ	-	-		Без изменений мощности
	ПГУ-450Т	КУ-31	П-107 (Пр224/51-7,7/0,58-509/206)	2007	-	-	П-107 (Пр224/51-7,7/0,58-509/206)	-	-	П-107 (Пр224/51-7,7/0,58-509/206)	-	-	П-107 (Пр224/51-7,7/0,58-509/206)	-	-	П-107 (Пр224/51-7,7/0,58-509/206)	-	-		Без изменений мощности
	блок № 3	КУ-32	П-107	2007	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-		Без изменений мощности
	ПГУ-450Т	КУ-41	П-107	2008	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-		Без изменений мощности
	блок № 4	КУ-42	П-107	2008	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-	П-107	-	-		Без изменений мощности
	Паровые и газовые турбины:				*1060*	*976*		*1060*	*976*		*1060*	*976*		*1060*	*976*		*1060*	*976*		
	I оч.	1	ПТ-80/100-130/13	1996	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
	130 ата	2	ПТ-80/100-130/13	1997	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188	ПТ-80/100-130/13	80	188		Без изменений мощности
	ПГУ-450Т	31	ГТУ ГТЭ-160	2007	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
	блок № 3	32	ГТУ ГТЭ-160	2007	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
		33	ПТУ Т-125/150-7,4	2007	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300		Без изменений мощности
	ПГУ-450Т	41	ГТУ ГТЭ-160	2008	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
	блок № 4	42	ГТУ ГТЭ-160	2008	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-	ГТУ ГТЭ-160	150	-		Без изменений мощности
		43	ПТУ Т-125/150-7,4	2008	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300	ПТУ Т-125/150-7,4	150	300		Без изменений мощности
	Водогрейные котлы:					*900*			*900*			*900*			*900*			*900*		
		ВК-1	КВГМ-180-150-2	1992	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180		Без изменений мощности
		ВК-2	КВГМ-180-150-2	1992	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180		Без изменений мощности
		ВК-3	КВГМ-180-150-2	1993	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180		Без изменений мощности
		ВК-4	КВГМ-180-150-2	1994	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180		Без изменений мощности
		ВК-5	КВГМ-180-150-2	2001	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180	КВГМ-180-150-2	-	180		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*1 507,0*			*1 507,0*			*1 507,0*			*1 507,0*			*1 507,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*1 264,0*			*1 182,1*			*1 185,0*			*1 203,2*			*1 207,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*243,0*			*324,9*			*322,0*			*303,8*			*299,1*		
	Всего по ТЭЦ-22, 27 ПАО "Мосэнерго" (Моск. область)																			
	- Установленная мощность				*2 130*	*5 152*		*2 185*	*5 194*		*2 240*	*5 236*		*2 535*	*5 608*		*2 535*	*5 608*		
	- в т.ч. тепловая турбоагрегатов					*2 812*			*2 854*			*2 896*			*3 268*			*3 268*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*4 557*			*4 599*			*4 651*			*5 013*			*5 013*		
	- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде					*3 934*			*4 179*			*4 263*			*4 386*			*4 394*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*623*			*420*			*388*			*627*			*620*		
	Всего по 13 ТЭЦ ПАО "Мосэнерго" (Москва + ТЭЦ-22,27)																			
	- Установленная мощность				*12 222*	*33 073*		*11 762*	*32 284*		*11 905*	*32 579*		*12 585*	*33 407*		*12 585*	*33 407*		
	- в т.ч. тепловая турбоагрегатов					*16 873*			*15 844*			*16 139*			*16 967*			*16 967*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*28 757*			*28 243*			*28 576*			*29 119*			*29 119*		
	- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде					*22 300*			*24 386*			*25 078*			*25 972*			*26 074*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*6 456*			*3 857*			*3 498*			*3 147*			*3 045*		
1.2	*Котельные ПАО "Мосэнерго"*																			
1.2.1	*ТЭЦ-8 РТС "Фрезер"*					*300*			*300*			*300*			*300*			*300*		В соответствии с проектом планировки территории, утвержденным постановлением Правительства Москвы от 17.05.2016 № 262-ПП предусматривается вынос РТС «Фрезер» с существующей площадки (земельный участок № 77:04:0002001:26) на новую площадку
	ВК	1	ПТВМ-100	1986	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		
		2	ПТВМ-100	1987	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		
		3	ПТВМ-100	1987	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
																				(земельный участок № 77:04:0002001:6) для строительства участка улично-дорожной сети – дороги-переезда через железнодорожные пути Малого кольца Московской железной дороги от ул. Пруд Ключики до 1-й Фрезерной ул. и высокоскоростной железнодорожной магистрали «Москва-Казань».
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*293,4*			*293,4*			*293,4*			*293,4*			*293,4*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*85,1*			*85,7*			*85,6*	2025	
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*293,4*			*293,4*			*208,3*			*207,7*			*207,8*		
1.2.2	*ТЭЦ-8 РТС "Нагатино"*					*240*			*240*			*240*			*240*			*240*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2003	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60	2003	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-60	2001	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-60	2001	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*176,5*			*183,0*			*182,7*			*189,6*			*189,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*58,2*			*51,7*			*52,1*			*45,2*			*45,7*		
1.2.3	*ТЭЦ-8 РТС "Коломенская"*					*390*			*390*			*390*			*390*			*390*		
	ВК	1	ПТВМ-50	1973	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-50	1973	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-50	1972	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120	1978	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		5	ПТВМ-120	1978	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*373,9*			*373,9*			*373,9*			*373,9*			*373,9*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*188,4*			*251,6*			*271,7*			*284,5*			*287,4*		*Тепловая нагрузка в совместной зоне теплоснабжения РТС "Коломенская" и ГТЭС "Коломенское". Переключение потребителей: РТС "Ленино-Дачное" , котельной ГУП "НПО "Мосгормаш" в 2019 г.*
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*185,5*			*122,4*			*102,2*			*89,5*			*86,6*		
1.2.4	*ТЭЦ-9 РТЭС "Курьяново"*					*480*			*480*			*480*			*480*			*480*		
	ВК	1	ПТВМ-120	1998	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-120	1998	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-120	1999	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*469,4*			*469,4*			*469,4*			*469,4*			*469,4*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*185,2*			*196,7*			*213,7*			*210,7*			*210,1*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*284,2*			*272,7*			*255,7*			*258,8*			*259,3*		
1.2.5	*ТЭЦ-9 РТЭС "Люблино"*					*360*													*2017*	*Потребители переключены на ТЭЦ-22 в 2017 г., в ОЗП 2017/2018 в резерве*
	ВК	1	КВГМ-139,6-150	2001	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		2	КВГМ-139,6-150	2001	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		3	КВГМ-139,6-150	2001	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*352,1*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*131,1*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*221,0*														
1.2.6	*ТЭЦ-16 РТС "Красная Пресня"*					*640*			*640*			*640*			*640*			*640*		
	ВК	1	ПТВМ-100	1971	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-100	1971	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-100	1979	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-100	1979	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2024	Техническое перевооружение поверхностей нагрева
		5	ПТВМ-120Э	2008	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
		6	ПТВМ-120Э	2008	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*625,9*			*625,9*			*625,9*			*625,9*			*625,9*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*145,0*			*175,7*			*232,6*			*256,7*			*261,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*480,9*			*450,2*			*393,3*			*369,3*			*364,5*		
1.2.7	*ТЭЦ-16 КТС-11*					*60*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2019 г., в ОЗП 2019/2020 в резерве*
	ВК	1	КВГМ-20	1981	-	20													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		2	КВГМ-20	1981	-	20													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		3	КВГМ-20	1982	-	20													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*58,7*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*0,0*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*58,7*														
1.2.8	*ТЭЦ-16 КТС-11А*					*120*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2019 г., в ОЗП 2019/2020 в резерве*
	ВК	1	ПТВМ-60Э	2005	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		2	ПТВМ-60Э	2005	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*117,4*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*45,60*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*71,8*														
1.2.9	*ТЭЦ-20 РТС "Волхонка ЗИЛ"*					*240*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-26 в 2019 г., в ОЗП 2019/2020 в резерве.*
	ВК	1	ПТВМ-60	1998	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		2	ПТВМ-60	1998	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		3	ПТВМ-60	1999	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		4	ПТВМ-60	1999	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,7*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*172,00*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*62,7*														
1.2.10	*ТЭЦ-20 КТС-18*					*90*			*90*			*90*			*90*			*90*		
	ВК	1	ПТВМ-50	1975	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		2	КВГМ-20	1989	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20		Без изменений мощности
		3	КВГМ-20	1989	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20	КВГМ-20	-	20		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*88,0*			*88,0*			*88,0*			*88,0*			*88,0*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*60,70*			*71,04*			*81,30*			*85,96*			*85,77*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*27,3*			*17,0*			*6,7*			*2,1*			*2,2*		
1.2.11	*ТЭЦ-20 КТС-54*					*120*			*120*			*120*			*120*			*120*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2004	-	60	ПТВМ-50	-	60	ПТВМ-50	-	60	ПТВМ-50	-	60	ПТВМ-50	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60	2004	-	60	КВГМ-20	-	60	КВГМ-20	-	60	КВГМ-20	-	60	КВГМ-20	-	60		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*117,4*			*117,4*			*117,4*			*117,4*			*117,4*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*56,90*			*55,27*			*60,60*			*63,93*			*66,97*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*60,5*			*62,1*			*56,8*			*53,4*			*50,4*		
1.2.12	*ТЭЦ-21 РТС "Отрадное"*					*400*			*400*			*400*			*400*			*400*		
	ВК	1	ПТВМ-100	1983	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-100	1983	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-100	1985	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-100	1985	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100	ПТВМ-60	-	100		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*162,50*			*193,57*			*197,89*			*207,13*			*206,63*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*228,7*			*197,6*			*193,3*			*184,1*			*184,6*		
1.2.13	*ТЭЦ-21 РТС "Новомосковская"*					*240*			*240*			*240*			*240*			*240*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2000	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60	2000	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-60	2001	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-60	2001	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*120,40*			*116,76*			*124,01*			*126,12*			*125,75*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*114,3*			*118,0*			*110,7*			*108,6*			*109,0*		
1.2.14	*ТЭЦ-21 РТС "Переяславская"*					*240*			*240*			*240*			*240*			*240*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2000	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60	2000	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-60	1999	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-60	1999	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60	ПТВМ-60	-	60		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*157,70*			*154,50*			*151,31*			*148,37*			*147,87*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*77,0*			*80,2*			*83,4*			*86,4*			*86,9*		
1.2.15	*ТЭЦ-21 КТС-405 "Стандартная"*					*7,68*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-21 в 2019 г., в ОЗП 2019/2020 в резерве.*
	ПК	1	ДКВР-4/13	1960	-	2,56													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		2	ДКВР-4/13	1960	-	2,56													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		3	ДКВР-4/13	1961	-	2,56													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*7,5*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*6,00*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*1,5*														
1.2.16	*ТЭЦ-21 КТС "Северная"*					*34,0*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-21 в 2020 г., в ОЗП 2020/2021 в резерве*
	ПК	1	ДКВР-10/13	1972	-	6,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
		2	ДКВР-10/13	1972	-	6,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
		3	ДЕ-16/14	1994	-	10,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
		4	ДЕ-16/14	1994	-	10,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*33,2*														

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*23,80*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*9,4*														
1.2.17	*ТЭЦ-23 РТС "Ростокино"*					*150*			*150*			*150*			*150*			*150*		
	ВК	1	ПТВМ-50-2	1969	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-50-2	1969	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-50-2	1972	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50	ПТВМ-50-2	-	50		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*146,7*			*146,7*			*146,7*			*146,7*			*146,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*92,10*			*90,94*			*100,53*			*99,60*			*101,13*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*54,6*			*55,8*			*46,2*			*47,1*			*45,6*		
1.2.18	*ТЭЦ-23 РТС "Бабушкино-1"*					*150*			*150*			*150*			*150*			*150*		
	ВК	1	ПТВМ-50	1963	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-50	1963	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-50	1965	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50	ПТВМ-50	-	50		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*146,7*			*146,7*			*146,7*			*146,7*			*146,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*104,10*			*105,42*			*111,79*			*111,98*			*111,65*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*42,6*			*41,3*			*34,9*			*34,7*			*35,1*		
1.2.19	*ТЭЦ-23 Мини-ТЭС "Измайлово"*					*4,51*			*4,51*			*4,51*			*4,51*			*4,51*		
	ВК	1	Vitoplex-100	2004	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503		Без изменений мощности
		2	Vitoplex-100	2004	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503		Без изменений мощности
		3	Vitoplex-100	2004	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503	Vitoplex-100	-	1,503		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*4,4*			*4,4*			*4,4*			*4,4*			*4,4*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*3,60*			*3,60*			*3,60*			*3,60*			*3,60*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
1.2.20	*ТЭЦ-25 РТС "Рублево"*					*240*			*240*			*240*			*240*			*240*		
	ВК	1	ПТВМ-60Э	2008	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60Э	2008	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-60Э	2009	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-60Э	2009	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*126,4*			*0,0*			*161,2*			*168,0*			*170,6*		*Переключение нагрузки на ТЭЦ-25 в 2019-2023 гг.*
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*108,3*			*234,7*			*73,5*			*66,7*			*64,1*		
1.2.21	*ТЭЦ-25 РТС "Кунцево"*					*600*			*600*			*600*			*600*			*600*		
	ВК	1	ПТВМ-120Э	2005	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-120Э	2005	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-120Э	2005	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120Э	2005	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
		5	ПТВМ-120Э	2005	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*259,8*			*300,9*			*327,3*			*367,0*			*366,3*		*Переключение части потребителей ТЭЦ-25 с 2022 г.*
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*327,0*			*286,0*			*259,5*			*219,8*			*220,5*		
1.2.22	*ТЭЦ-25 РТС "Крылатское"*					*600*			*600*			*600*			*600*			*600*		
	ВК	1	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-120	1999	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120	1999	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		5	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*218,9*			*232,2*			*230,9*			*230,1*			*231,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*367,9*			*354,6*			*355,9*			*356,8*			*355,3*		
1.2.23	*ТЭЦ-25 КТС-24*					*120*													*2017*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2017 г., в ОЗП 2017/2018 в резерве*
	ВК	1	ПТВМ-60	2004	-	60													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		2	ПТВМ-60	2004	-	60													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*117,4*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*74,6*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*42,8*														
1.2.24	*ТЭЦ-25 КТС-26*					*120*													*2017*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2017 г., в ОЗП 2017/2018 в резерве*
	ВК	1	ПТВМ-60Э	2007	-	60													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		2	ПТВМ-60Э	2007	-	60													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*117,4*														

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*64,1*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*53,3*														
1.2.25	*ТЭЦ-25 МК "Западный порт"*					*4*														*Переключение потребителей на ТЭЦ-25 в 2020 г., в ОЗП 2020/2021 в резерве*
	ВК	1	Витермо 3V-2,5-10-115	2007	-	2													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
	(передвижная котельная)	2	Витермо 3V-2,5-10-115	2007	-	2													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*3,9*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*2,90*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*1,0*														
1.2.26	*ТЭЦ-26 РТС "Бирюлево"*					*480*													*2016*	*Потребители переключены на ТЭЦ-26 в 2016 г., в ОЗП 2016/2017 в резерве*
	ВК	1	ПТВМ-120	2003	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		2	ПТВМ-120	2003	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		3	ПТВМ-120	2002	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
		4	ПТВМ-120	2002	-	120													2018	Вывод из эксплуатации до 01.01.2019
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*469,4*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*0,00*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*469,4*														
1.2.27	*ТЭЦ-26 РТС "Южное Бутово"*					*440*			*440*			*440*			*440*			*440*		
	ВК	1	КВГМ-100	2000	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2	КВГМ-100	2000	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120	2001	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*430,3*			*430,3*			*430,3*			*430,3*			*430,3*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*320,95*			*308,35*			*373,71*			*408,31*			*407,87*		*Переключение потребителей КТС "Коммунарка" с 2019 г.*
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*109,4*			*122,0*			*56,6*			*22,0*			*22,5*		
1.2.28	*ТЭЦ-26 РТС "Ленино-Дачное"*					*300*													*2019*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-26 и РТС "Коломенская" в 2019 г., в ОЗП 2019/2020 в резерве*
	ВК	1	ПТВМ-60	1998	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		2	ПТВМ-60	1998	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		3	ПТВМ-60	2000	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		4	ПТВМ-60	2001	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
		5	ПТВМ-60	2001	-	60													2020	Вывод из эксплуатации до 01.01.2021
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*293,4*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*180,30*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*113,1*														
1.2.29	*ТЭЦ-26 РТС "Чертаново"*					*600*			*600*			*600*			*600*			*600*		
	ВК	1	ПТВМ-120	2003	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-120	2003	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-120	2004	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-120	2004	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
		5	ПТВМ-120	2004	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120	ПТВМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*			*586,8*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*334,00*			*321,70*			*310,37*			*304,65*			*303,64*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*252,8*			*265,1*			*276,4*			*282,2*			*283,2*		
1.2.30	*ТЭЦ-26 РТС "Теплый Стан"*					*400*			*400*			*400*			*400*			*400*		
	ВК	1	ПТВМ-100	1972	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-100	1973	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-100	1975	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-100	1975	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*243,30*			*232,89*			*225,02*			*231,63*			*235,46*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*147,9*			*158,3*			*166,2*			*159,6*			*155,7*		
1.2.31	*ТЭЦ-26 КТС "Мелитопольская"*					*19*													*2020*	*Переключение потребителей на ТЭЦ-26 в 2020 г., в ОЗП 2020/2021 в резерве*
	ПК	1	ДКВР-10/13	1987	-	6,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
		2	ДКВР-10/13	1987	-	6,5													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
		3	ДКВР-10/13	1987	-	6,0													2021	Вывод из эксплуатации до 01.01.2022
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*18,5*														
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*10,30*														
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*8,2*														
1.2.32	*ТЭЦ-22 РТС "Перово"*					*400*			*400*			*400*			*400*			*400*		
	ВК	1	ПТВМ-100	1984	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2018	Замена горелок

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
		2	ПТВМ-100	1985	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2018	Замена горелок
		3	ПТВМ-100	1988	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2018	Замена горелок
		4	ПТВМ-100	1988	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	ПТВМ-100	-	100	2018	Замена горелок
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*			*391,2*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*261,10*			*253,91*			*260,98*			*316,70*			*326,86*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*130,1*			*137,3*			*130,2*			*74,5*			*64,3*		
1.2.33	*ТЭЦ-22 РТС "Жулебино"*					*420*			*420*			*420*			*420*			*420*		
	ВК	1	КВГМ-100	1996	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100		Без изменений мощности
		2	КВГМ-100	1996	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100		Без изменений мощности
		3	КВГМ-100	1998	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100	КВГМ-100	-	100		Без изменений мощности
		4	КВГМ-120	2006	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120	КВГМ-120	-	120		Без изменений мощности
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*410,8*			*410,8*			*410,8*			*410,8*			*410,8*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*222,60*			*226,99*			*223,87*			*223,55*			*222,95*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*188,2*			*183,8*			*186,9*			*187,2*			*187,8*		
1.2.34	*ТЭЦ-22 РТС "Некрасовка"*					*180*			*180*			*240*			*240*			*240*		
	ВК	1	ПТВМ-60Э	2009	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		2	ПТВМ-60Э	2009	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		3	ПТВМ-60Э	2016	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60		Без изменений мощности
		4	ПТВМ-60Э	2024						ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	2024	Новое строительство, ввод 01.01.2024
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*176,0*			*176,0*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепл. нагрузка в горячей воде:					*131,97*			*116,61*			*189,13*			*213,36*			*219,36*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*44,1*			*59,4*			*45,6*			*21,4*			*15,4*		
Всего по 34 котельным ПАО "Мосэнерго"																				
	- Установленная мощность					*9 189*			*7 325*			*7 385*			*7 385*			*7 385*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*8 979*			*7 156*			*7 215*			*7 215*			*7 215*		
	- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде					*4 283*			*3 592*			*4 119*			*4 367*			*4 367*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*4 697*			*3 564*			*3 095*			*2 878*			*2 847*		
Всего по 13 ТЭЦ и 34 котельным ПАО "Мосэнерго"																				
	- Установленная мощность				*12 222*	*42 262*		*11 762*	*39 609*		*11 905*	*39 964*		*12 585*	*40 792*		*12 585*	*40 792*		
	- в т.ч. тепловая турбоагрегатов					*16 873*			*15 844*			*16 139*			*16 967*			*16 967*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*37 736*			*35 399*			*35 791*			*36 334*			*36 334*		
	- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде					*26 583*			*27 978*			*29 197*			*30 309*			*30 441*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*11 153*			*7 421*			*6 594*			*6 025*			*5 893*		
2	Источники ПАО "МОЭК"																			
2.1	*РТС*																			
2.1.1	*РТС "Солнцево"*					*90,0*			*90,0*			*90,0*			*90,0*			*90,0*		
	ВК	1	ПТВМ-30М	1984	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
		2	ПТВМ-30М	1984	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
		3	ПТВМ-30М	1984	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	ПТВМ-30М	-	30,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*87,8*			*87,8*			*87,8*			*87,8*			*87,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*87,8*			*87,8*			*87,8*			*87,8*			*87,8*		
2.1.2	*РТС "Терешково"*					*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*		
	ВК	1	ПТВМ-120	2004	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	2024	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-120	2004	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,0*			*234,0*			*234,7*			*234,7*			*234,7*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*200,2*			*314,9*			*334,7*			*333,3*			*332,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*33,8*			*-80,9*			*-100,0*			*-98,5*			*-98,0*		
2.1.3	*РТС "Переделкино"*					*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*		
	ВК	3	ПТВМ-120	2001	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2024	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	ПТВМ-120	2003	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2023	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		5	ПТВМ-120	2002	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2022	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		9	ПТВМ-120	2003	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*468,0*			*468,0*			*469,4*			*469,4*			*469,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*261,7*			*376,1*			*418,6*			*418,3*			*417,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*206,3*			*91,9*			*50,9*			*51,1*			*51,7*		
2.1.4	*РТС "Внуково"*					*163,0*			*163,0*			*163,0*			*163,0*			*163,0*		
	ВК	1	ДЕ-10/14ГМ	1993	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5		
		2	ДЕ-10/14ГМ	1993	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5	ДЕ-10/14ГМ	-	6,5		
		1	КВ-ГМ-50-150М	1993	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
		2	КВ-ГМ-50-150М	1993		50,0	КВ-ГМ-50-150М		50,0	КВ-ГМ-50-150М		50,0	КВ-ГМ-50-150М		50,0	КВ-ГМ-50-150М		50,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
		3	КВ-ГМ-50-150М	1993	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	КВ-ГМ-50-150М	-	50,0	2021	Вывод в резерв 2019-2020 гг. затем в консервацию
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*146,3*			*146,3*			*146,3*			*146,3*			*146,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*94,0*			*133,8*			*174,3*			*172,9*			*177,9*		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*52,3*			*12,4*			*-28,1*			*-26,7*			*-31,7*		
2.1.5	*РТС "Строгино"*					*600,0*			*600,0*			*600,0*			*600,0*			*600,0*		
	ВК	1	ПТВМ-120Э	2010	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0		Без изменений
		2	ПТВМ-120Э	2010	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0		Без изменений
		3	ПТВМ-120Э	2008	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0		Без изменений
		4	ПТВМ-120Э	2008		120,0	ПТВМ-120Э		120,0	ПТВМ-120Э		120,0	ПТВМ-120Э		120,0	ПТВМ-120Э		120,0		Без изменений
		5	ПТВМ-120Э	2008	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*585,0*			*585,0*			*585,0*			*585,0*			*585,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*337,1*			*371,8*			*390,5*			*392,6*			*394,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*247,9*			*213,2*			*194,5*			*192,4*			*190,3*		
2.1.6	*РТС "Тушино-1"*					*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2002	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-60	2002	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2024	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	ПТВМ-60	2002	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2023	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	ПТВМ-60	2000	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,0*			*234,0*			*234,7*			*234,7*			*234,720*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*93,0*			*90,0*			*90,8*			*96,3*			*97,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*141,0*			*144,0*			*144,0*			*138,4*			*137,3*		
2.1.7	*РТС "Тушино-2"*					*180,0*			*180,0*			*180,0*			*180,0*			*180,0*		
	ВК	1	ПТВМ-60	2000	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2022	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-60	2000	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2023	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	ПТВМ-60	2000	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	ПТВМ-60	-	60,0	2024	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*175,5*			*175,5*			*176,0*			*176,0*			*176,040*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*117,5*			*115,9*			*117,0*			*117,3*			*116,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*58,0*			*59,6*			*59,0*			*58,7*			*59,1*		
2.1.8	*РТС "Тушино-3"*					*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*		
	ВК	1	ПТВМ-120	2002	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-120	2002	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2026	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	ПТВМ-120	2002	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	2027	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	ПТВМ-120	2002	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	ПТВМ-120	-	120,0	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*468,0*			*468,0*			*469,4*			*469,4*			*469,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*180,2*			*209,6*			*257,7*			*297,3*			*297,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*287,8*			*258,4*			*211,7*			*172,1*			*171,9*		
2.1.9	*РТС "Тушино-4"*					*180,0*			*180,0*			*180,0*			*180,0*			*180,0*		
	ВК	1	ПТВМ-60Э	2004	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	2026	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-60Э	2004	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	2027	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	ПТВМ-60Э	2004	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	ПТВМ-60Э	-	60,0	2028	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*175,5*			*175,5*			*175,5*			*176,0*			*176,040*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*114,7*			*112,5*			*114,8*			*118,3*			*117,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*60,8*			*63,0*			*60,7*			*57,8*			*58,1*		
2.1.10	*РТС "Тушино-5"*					*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*			*240,0*		
	ВК	1	ПТВМ-120Э	2005	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	2029	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-120Э	2005	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	ПТВМ-120Э	-	120,0	2030	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*234,0*			*234,0*			*234,0*			*234,7*			*234,720*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*126,8*			*121,1*			*119,9*			*124,7*			*124,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*107,2*			*112,9*			*114,1*			*110,0*			*110,4*		
2.1.11	*РТС "Митино"*					*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*			*480,0*		
	ВК	1	КВ-ГМ-120	2003	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	-	Без изменений
		2	КВ-ГМ-120	2003	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	КВ-ГМ-120	2002	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	2026	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	КВ-ГМ-120	2002	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	КВ-ГМ-120	-	120,0	2027	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*468,0*			*468,0*			*469,4*			*469,4*			*469,440*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*167,2*			*200,3*			*215,9*			*229,7*			*234,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*300,8*			*267,7*			*253,6*			*239,7*			*235,0*		
2.1.12	*РТС "Пенягино"*					*400,0*			*400,0*			*400,0*			*400,0*			*400,0*		
	ВК	1	КВ-ГМ-100-150М	1995	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	2023	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	КВ-ГМ-100-150М	1995	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	2024	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	КВ-ГМ-100-150М	1996	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	2026	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	КВ-ГМ-100-150М	1996	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	КВ-ГМ-100-150М	-	100,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*390,0*			*390,0*			*391,2*			*391,2*			*391,2*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*153,7*			*158,6*			*160,2*			*163,1*			*166,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*236,3*			*231,4*			*231,0*			*228,1*			*224,5*		
Всего по РТС ПАО "МОЭК"																				
	- Установленная мощность					*3 773,0*			*3 773,0*			*3 773,0*			*3 773,0*			*3 773,0*		*Реконструкция - 9 РТС*

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
- Тепловая мощность нетто в горячей воде						*3 666,0*			*3 666,0*			*3 673,5*			*3 674,8*			*3 674,8*		*Вывод в консервацию - 2 РТС*
- Присоединенная тепл нагрузка в горячей воде						*1 846,1*			*2 204,6*			*2 394,5*			*2 464,0*			*2 478,4*		*Без изменений - 1 РТС*
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК						*1 819,9*			*1 461,4*			*1 279,0*			*1 210,8*			*1 196,4*		
2.2	*КТС*																			
2.2.1	КТС "Акулово"-1 (зимняя)		2хКВГ-6,5-150	1987	-	13,0	2хКВГ-6,5-150	-	13,0	2хКВ-Г-4,65	-	8,0	2хКВ-Г-4,65	-	8,0	2хКВ-Г-4,65	-	8,0	2025	Реконструкция с заменой 2хКВГ-6,5-150 на 2хКВ-Г-4,65
2.2.2	КТС "Акулово"-2 (летняя)		3хЗИО-60	1979	-	2,1	3хЗИО-60	-	2,1	3хЗИО-60	-	2,1	3хЗИО-60	-	2,1	3хЗИО-60	-	2,1	2019	Реконструкция с заменой основного оборудования на аналогичное
2.2.3	КТС "Косино"		1хДКВР-10/13 1хДКВР-10/13 3хТВГ-8М	1964 1970 1974	-	37,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-22
2.2.4	КТС-28		2хДКВР-10/13 2хДКВР-10/13	1960 1962	-	26,0	2хДКВР-10/13 резерв 2хДКВР-10/13 резерв	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	Вывод из эксплуатации при переключении в 2021 г. тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-23
2.2.5	КТС-42		2хДКВР-10/13 2хДКВр-10/13	1958 1959	-	26,0	2хДКВР-10/13 резерв 2хДКВр-10/13 резерв	-	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2022	Вывод из эксплуатации при переключении в 2021 г. тепловой нагрузки потребителей на ТЭЦ-23
2.2.6	КТС-40		3хДКВР-4/13 водогр.	2004	-	7,5	3хДКВР-4/13	-	7,5	3хДКВР-4/13	-	7,5	3хКВ-Г-1,5	-	3,9	3хКВ-Г-1,5	-	3,9	2028	Реконструкция с заменой 3хДКВР-4/13 на 3хКВ-Г-1,5
2.2.7	КТС "Нижние Котлы"		1хЕ-16/14 ГМ (ДЕ-16/14ГМ) 2хДЕ-16/14ГМ	1991	-	27,0	3хДЕ-16/14ГМ	-	27,0	2хКВ-Г-2,5	-	4,3	2хКВ-Г-2,5	-	4,3	2хКВ-Г-2,5	-	4,3	2022	Реконструкция с заменой 3хДЕ-16/14ГМ на 2хКВ-Г-2,5
2.2.8	КТС-58		2хДКВР-6,5/13 1хДКВР-6,5/13	1975 1996	-	12,6	2хДКВР-6,5/13 1хДКВР-6,5/13	-	12,6	3хКВ-Г-3,48	-	9,0	3хКВ-Г-3,48	-	9,0	3хКВ-Г-3,48	-	9,0	2024	Реконструкция с заменой 3хДКВР-6,5/13 на 3хКВ-Г-3,48
2.2.9	КТС "Покровское-Стрешнево"		2хДКВР-10/13 1хДКВР-10/13 2хКВ-ГМ-20	1967 1972 1976	-	59,5	3хДКВР-10/13 3хДКВР-10/13 2хКВ-ГМ-20	-	59,5	3хДКВР-10/13 3хДКВР-10/13 2хКВ-ГМ-20	-	59,5	3хДКВР-10/13 3хДКВР-10/13 2хКВ-ГМ-20	-	59,5	3хДКВР-10/13 3хДКВР-10/13 2хКВ-ГМ-20	-	59,5	-	Без изменений
2.2.10	КТС "Захарьино"		1хДКВР-4/13 1хДКВР-4/13 1хДКВР-4/13	1974 1972 1978	-	5,9	3хДКВР-4/13 (вод.)	-	5,9	3хДКВР-4/13 (вод.)	-	5,9	3хДКВР-4/13 (вод.)	-	5,9	3хДКВР-4/13 (вод.)	-	5,9	2021	Реконструкция с переводом трех паровых котлов ДКВР-4/13 в водогрейный режим
Всего по КТС ПАО "МОЭК"																				
- Установленная мощность					-	*216,6*		-	*179,6*		-	*96,3*		-	*92,7*		-	*92,7*		
- Тепловая мощность нетто в горячей воде					-	*211,2*		-	*175,1*		-	*94,0*		-	*90,5*		-	*90,5*		*Реконструкция - 6 КТС*
- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде						*98,1*			*42,3*			*44,7*			*44,4*			*45,5*		*Вывод из эксплуатации - 3 КТС*
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					-	*113,1*		-	*132,8*		-	*49,3*		-	*46,1*		-	*44,9*		*Без изменений - 1 КТС*
2.3	*МК*																			
2.3.1	МК-309 Радищевская Верхн. ул. 4, с.3-4-5		3хUnical Trioprex 380	2012	-	1,0	3хUnical Trioprex 380	-	1,0	3хUnical Trioprex 380	-	1,0	3хUnical Trioprex 380	-	1,0	3хUnical Trioprex 380	-	1,0	-	Без изменений
2.3.2	МК-338 Николоямская ул. 54 (ПК)		2хТКН-750	1995	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации при переключении в 2017 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8
2.3.3	МК-339 Николоямская ул. 57 с.8		3хUnikal Ellprex-170	2011	-	0,4	3хUnikal Ellprex-170	-	0,4	3хUnikal Ellprex-170	-	0,4	3хUnikal Ellprex-170	-	0,4	3хUnikal Ellprex-170	-	0,4	-	Без изменений
2.3.4	МК-342 Николоямский пер. 3а к.4 с.3		1хЗИО-МГ (НР-18) 5хЗИО-60	1999	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8
2.3.5	МК-223 Долгоруковская ул. 33, с. 13		7хUnical Ellprex 1850 2хUnikal Ellprex-1320	2016 2010	-	13,4	7хUnical Ellprex 1850 2хUnikal Ellprex-1320	-	13,4	7хUnical Ellprex 1850 2хUnikal Ellprex-1320	-	13,4	7хUnical Ellprex 1850 2хUnikal Ellprex-1320	-	13,4	7хUnical Ellprex 1850 2хUnikal Ellprex-1320	-	13,4	-	Без изменений
2.3.6	МК-237 Дмитровка М. ул. 14, с. 3		4хUnical Ellprex 420	2012	-	1,4	4хUnical Ellprex 420	-	1,4	4хUnical Ellprex 420	-	1,4	4хUnical Ellprex 420	-	1,4	4хUnical Ellprex 420	-	1,4	-	Без изменений
2.3.7	МК-232 Каретный М. пер. 14/11, с. 2		11хЗИО-МГ	2009	-	5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.8	МК-235 Петровский бульв. 19/2, с. 5		9хЗИО-МГ	1999	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации при переключении в 2017 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.9	МК-236 Цветной бульв. 21 с.13		7хЗИО-МГ	2009	-	3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.10	МК-107 Сухаревский М. пер. 10 с.2		3хUnical Ellprex 420	2012	-	1,1	3хUnical Ellprex 420	-	1,1	3хUnical Ellprex 420	-	1,1	3хUnical Ellprex 420	-	1,1	3хUnical Ellprex 420	-	1,1	-	Без изменений
2.3.11	МК "Пансионат" Правобережная ул., 4, к.3		1хКВа-1,0 Гн (Факел-Г/ГБЛ-1н(М)) 1хКВа-1,0 Гн 2хКВа-1,0 Гн 4хКВа-1,0 Гн 2хКВа-1,0 Гн	2002 2006 1992 1995 1996	-	8,6	3хКВ-Г-2,0 2хКВ-Г-1,0	-	6,9	3хКВ-Г-2,0 2хКВ-Г-1,0	-	6,9	3хКВ-Г-2,0 2хКВ-Г-1,0	-	6,9	3хКВ-Г-2,0 2хКВ-Г-1,0	-	6,9	2020	Реконструкция с заменой 10хФакел-Г на 3хКВ-Г-2,0 и 2хКВ-Г-1,0

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
2.3.12	ПК "Правобережная" Правобережная ул., 4, к.3		1xWitermo 3V-2,5-10-115	1998	-	2,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации
2.3.13	МК "Михалковская" Михалковская ул. 46 к.1		1xWitermo SLK-3V-2,5 1xРЕВОТЕРМ (RFW 4000/RH)	2011	-	6,2	1xWitermo SLK-3V-2,5 1xРЕВОТЕРМ (RFW 4000/RH)	-	6,2	1xWitermo SLK-3V-2,5 1xРЕВОТЕРМ (RFW 4000/RH)	-	6,2	1xWitermo SLK-3V-2,5 1xРЕВОТЕРМ (RFW 4000/RH)	-	6,2	1xWitermo SLK-3V-2,5 1xРЕВОТЕРМ (RFW 4000/RH)	-	6,2	2023	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.14	МК-133 Рыбинская 3-я ул. 28А		3xUnical Ellprex 510	2013	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	-	Без изменений
2.3.15	МК-136 Русаковская ул. 18/20		3x3ИО-МГ	2001	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.16	МК-137 Сокольнический Вал ул., 1 с.3		4xTrisecal 3P 450	2008	-	1,5	4xTrisecal 3P 450	-	1,5	4xTrisecal 3P 450	-	1,5	4xTrisecal 3P 450	-	1,5	4xTrisecal 3P 450	-	1,5	2029	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.17	МК-344 Кирпичная ул. 50 с.2		3xUnical Ellprex 2200	2013	-	5,7	3xUnical Ellprex 2200	-	5,7	3xUnical Ellprex 2200	-	5,7	3xUnical Ellprex 2200	-	5,7	3xUnical Ellprex 2200	-	5,7	-	Без изменений
2.3.18	МК-104 Садовая-Сухаревская ул. 8/12		6x3ИО-МГ	1999 2000	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.19	МК-110 Сретенка ул., 27 с.8		4x3ИО-МГ	1999 2000	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.20	МК-118 Костянский пер., 10 с.4		9x3ИО-МГ	1997	-	4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.21	МК-122 Даев пер., 29а с.2		5x3ИО-МГ	2002	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-23
2.3.22	МК-131 Красносельская М. ул. 12 с.2		4xUnikal Ellprex-510	2011	-	1,8	4xUnikal Ellprex-510	-	1,8	4xUnikal Ellprex-510	-	1,8	4xUnikal Ellprex-510	-	1,8	4xUnikal Ellprex-510	-	1,8	-	Без изменений
2.3.23	МК Перовского суда Кусковская ул. 8 с.6		1x3ИОСАБ-500 1x3ИОСАБ-750	2006	-	1,1	1x3ИОСАБ-500 1x3ИОСАБ-750	-	1,1	1x3ИОСАБ-500 1x3ИОСАБ-750	-	1,1	1x3ИОСАБ-500 1x3ИОСАБ-750	-	1,1	1x3ИОСАБ-500 1x3ИОСАБ-750	-	1,1	2023	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.24	МК «Оранжерейная» Оранжерейная ул., 8А с.1		8xМинск-1 2xМинск-1М 2xМинск-1М	2007 2008 2013	-	6,2	8xМинск-1 2xМинск-1М 2xМинск-1М	-	6,2	2xКВ-Г-1,0 2xКВ-Г-1,5	-	4,3	2xКВ-Г-1,0 2xКВ-Г-1,5	-	4,3	2xКВ-Г-1,0 2xКВ-Г-1,5	-	4,3	2023	Реконструкция с заменой основного оборудования на 2xКВ-Г-1,0 и 2xКВ-Г-1,5
2.3.25	МК «Каскадная» Каскадная ул., 21А с.1		2xТВГ-4Р	1984	-	8,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019-2020 гг.	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019-2020 гг. тепловой нагрузки на ТЭЦ-22
2.3.26	МК "Школа-интернат" Красковский 1-й пр., 38Б с.4		3xUnical Ellprex 760	2007	-	2,0	3xUnical Ellprex 760	-	2,0	3xUnical Ellprex 760	-	2,0	3xUnical Ellprex 760	-	2,0	3xUnical Ellprex 760	-	2,0	-	Без изменений
2.3.27	МК «Щербинка» Типографская ул., 5б		4xLOOS UT-L 12	2010	-	5,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на КТС-1 "Щербинка".
2.3.28	МК «Толстопальцево» п. Толстопальцево, Ленина ул., 51 с.1		3xVitoplex-100	2007	-	1,3	3xVitoplex-100	-	1,3	3xVitoplex-100	-	1,3	3xVitoplex-100	-	1,3	3xVitoplex-100	-	1,3	2023	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.29	МК «Новобратцево» Центральная ул., 2 с.1		2xКСВа-2.5Гс 2xКСВ-2.5	2010 2011	-	8,6	2xКСВа-2.5Гс 2xКСВ-2.5	-	8,6	4xКВ-Г-2,5	-	8,6	4xКВ-Г-2,5	-	8,6	4xКВ-Г-2,5	-	8,6	2023	Реконструкция с заменой основного оборудования на 4xКВ-Г-2,5
2.3.30	МК-217 Лесная ул. д.18		3x3ИО-МГ	2005	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации при переключении в 2017 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-16
2.3.31	МК-233 Новослободская ул., 3 с.6		3xUnicall Ellprex 340 HT	2012	-	0,9	3xUnicall Ellprex 340 HT	-	0,9	3xUnicall Ellprex 340 HT	-	0,9	3xUnicall Ellprex 340 HT	-	0,9	3xUnicall Ellprex 340 HT	-	0,9	-	Без изменений
2.3.32	МК-234 Новослободская ул. 29 с.1		6x3ИО-МГ	2000	-	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-21
2.3.33	МК-302 "Дубининская" Дубининская ул. 67 с.1		4x3ИО-МГ	2006	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации при переключении в 2017 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-9
2.3.34	МК-319 «Самокатная» Самокатная ул., 1а		2xУн-6	1967 1971	-	0,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8
2.3.35	МК-323 Солженицына ул., 29/18		2x3ИО-МГ	2001	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8
2.3.36	МК-322 Солженицына ул., 33 с.3		3xUnikal Ellprex-340	2011	-	0,9	3xUnikal Ellprex 340	-	0,9	3xUnikal Ellprex 340	-	0,9	3xUnikal Ellprex 340	-	0,9	3xUnikal Ellprex 340	-	0,9	-	Без изменений
2.3.37	МК-314 Гжельский пер., 15		3xUnical Ellprex 420	2012	-	1,1	3xUnical Ellprex 420	-	1,1	3xUnical Ellprex 420	-	1,1	3xUnical Ellprex 420	-	1,1	3xUnical Ellprex 420	-	1,1	-	Без изменений
2.3.38	МК-321 С. Радонежского ул., 13/1 с.6		2x3ИО-МГ	2007	-	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки на ТЭЦ-8
2.3.39	МК-345 Кирпичный 1-й пер. 15 с.2		3xUnical Ellprex 510	2016	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	3xUnical Ellprex 510	-	1,3	-	Без изменений
2.3.40	АИТ № 1 АБВ Соколово-Мещерская ул. 27 к.1		2xКВА-2,5	2008	-	4,3	2xКВА-2,5	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2022	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
2.3.41	АИТ № 2А Юровская ул. 95 к.1 с.1		2xKB-2,5	2006	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.42	АИТ № 3АБ-1 Новокуркинское шоссе 35 к.2 с.1		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.43	АИТ № 3АБ-2 Новокуркинское шоссе 25 к.2 с.1		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2017	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.44	АИТ № 4-1 Соловьиная Роща ул. 11		2xTHK-EVO/09	2003	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2017	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
2.3.45	АИТ № 4-2 Соловьиная Роща ул. 9 к.1		2xTHK-EVO-9	2005	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
2.3.46	АИТ № 5 Родионовская ул. 5 с.1		2xTHK-EVO-9	2002	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
2.3.47	АИТ № 5А-1 Соловьиная Роща ул. 10 с.3		2xKB-1,5	2005	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (1500)
2.3.48	АИТ № 5А-2 Соловьиная Роща ул. 8, с.2		2xKBA-1	2004	-	1,7	2xТермотехник (1000)	-	1,7	2xТермотехник (1000)	-	1,7	2xТермотехник (1000)	-	1,7	2xТермотехник (1000)	-	1,7	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (1000)
2.3.49	АИТ № 6 Соколово-Мещерская ул. 4 к.1		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2017	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.50	АИТ № 7А Воротынская ул. 16 к.1		2xTHK-EVO-10	2001	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.51	АИТ № 7Б Воротынская ул. 12 к.1		2xTHK-EVO-10	2001	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.52	АИТ № 8 Куркинское шоссе 50 к.1 с.1		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.53	АИТ № 8А Родионовская ул. 18		2xKB-2,0 ГМ	2012	-	3,4	2xKB-2,0 ГМ	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2024	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
2.3.54	АИТ № 9-1 Куркинское шоссе 48 к.2		2xDHAL BWK-200	2005	-	0,3	2xDHAL BWK-200	-	0,3	2xDHAL BWK-200	-	0,3	2xDHAL BWK-200	-	0,3	2xDHAL BWK-200	-	0,3	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.55	АИТ № 9-2 Куркинское шоссе 38 к.1		2xDHAL BWK-2500	2005	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.56	АИТ № 10 Ландышевая ул. 14 с.2		4xKB-2.0	2005	-	6,9	4xТермотехник (2500)	-	8,6	4xТермотехник (2500)	-	8,6	4xТермотехник (2500)	-	8,6	4xТермотехник (2500)	-	8,6	2018	Реконструкция с заменой основного оборудования на 4xТермотехник (2500)
2.3.57	АИТ № 11-1 Новокуркинское шоссе 51 с.7		2xKBA-2.5	2005	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.58	АИТ № 11-2 Новокуркинское шоссе 51 с.5		2xТермотехник ТТ (2500)	2016	-	4,3	2xТермотехник ТТ (2500)	-	4,3	2xТермотехник ТТ (2500)	-	4,3	2xТермотехник ТТ (2500)	-	4,3	2xТермотехник ТТ (2500)	-	4,3	-	Без изменений
2.3.59	АИТ № 12-1 Соколово-Мещерская ул. 34 с.1		2xHWK-2500	2005	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.60	АИТ № 12-2 Новокуркинское шоссе 45 с.1		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.61	АИТ № 12-3 Соколово-Мещерская ул. 26 с.1		2xHWK-2500	2003	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.62	АИТ № 13 Соловьиная Роща ул. 14, с.2		1xVitomax-200 (2100) 1xVitomax-200 (2600)	2005	-	4,1	1xVitomax-200 (2100) 1xVitomax-200 (2600)	-	4,1	1xVitomax-200 (2100) 1xVitomax-200 (2600)	-	4,1	1xVitomax-200 (2100) 1xVitomax-200 (2600)	-	4,1	1xVitomax-200 (2100) 1xVitomax-200 (2600)	-	4,1	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.63	АИТ № 14 Соловьиная Роща ул. 6 с.2		2xTHK-EVO-10	2002	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.64	АИТ № 15-1 Соколово-Мещерская ул. 16/114		2xKB-2,5	2007	-	4,3	2xKB-2,5	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2022	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.65	АИТ № 15-2 Родионовская ул. 12		2xKB-2,5	2006	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.66	АИТ № 15-3 Соколово-Мещерская ул. 8 с.2		3xKB-3,0	2006	-	7,7	3xТермотехник (3000)	-	7,7	3xТермотехник (3000)	-	7,7	3xТермотехник (3000)	-	7,7	3xТермотехник (3000)	-	7,7	2021	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 3xТермотехник ТТ-100 (3000)
2.3.67	АИТ № 16 Куркинское шоссе 17 к.2 с.1		2xKBA-1.5	2005	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2xТермотехник (1500)	-	2,6	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
2.3.68	АИТ № 31А Соколово-Мещерская ул. 29		1xDe Dietrich C 330-500ECO	2014	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO	-	1,4	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
			2xDe Dietrich C 330-570ECO				2xDe Dietrich C 330-570ECO			2xDe Dietrich C 330-570ECO			2xDe Dietrich C 330-570ECO			2xDe Dietrich C 330-570ECO				
2.3.69	АИТ № 31Б Соколово-Мещерская ул. 29		1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	2014	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.70	АИТ № 31В Соколово-Мещерская ул. 29		De Dietrich C 330-430ECO	2014	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.71	АИТ № 32А Соколово-Мещерская ул. 25		De Dietrich C 330-430ECO	2014	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	De Dietrich C 330-430ECO	-	1,1	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.72	АИТ № 32Б Соколово-Мещерская ул. 25		1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	2014	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.73	АИТ № 32В Соколово-Мещерская ул. 25		1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	2014	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	1xDe Dietrich C 330-500ECO 2xDe Dietrich C 330-570ECO	-	1,4	2027	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
2.3.74	АИТ К.З. Соколово-Мещерская ул. 20 к.1 с.1		2xТНК-ECO/09	2003	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2xТермотехник (2500)	-	4,3	2019	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2500)
2.3.75	АИТ Ш.Ю. Юровская ул. 97 с.2		2xKBA-2.0	2005	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2xТермотехник (2000)	-	3,4	2020	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на 2xТермотехник (2000)
Всего по МК ПАО "МОЭК"																				
	- Установленная мощность				-	*252,1453*			*194,0*			*192,1*		-	*192,1*		-	*192,1*		*Реконструкция и тех. перевооружение - 42 МК*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*245,8*			*189,8*			*187,9*			*187,9*			*187,9*		*Вывод из эксплуатации - 19 МК*
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*125,1*			*99,6*			*100,2*			*102,4*			*102,4*		*Без изменений - 14 МК*
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*120,8*			*90,2*			*87,7*		-	*85,4*		-	*85,4*		
Всего по источникам ПАО "МОЭК"																				
	- Установленная мощность				-	*4 241,7*		-	*4 146,6*		-	*4 061,4*		-	*4 057,8*		-	*4 057,8*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*4 123,0*		-	*4 030,9*		-	*3 955,4*		-	*3 953,1*		-	*3 953,1*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	*2 069,3*		-	*2 346,5*		-	*2 539,4*		-	*2 610,8*		-	*2 626,4*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*2 053,7*		-	*1 684,4*		-	*1 416,0*		-	*1 342,3*		-	*1 326,7*		
3	Источники ООО "ТСК Мосэнерго"																			
3.1	*РТС*																			
3.1.1	*РТС-1 г. Зеленоград*					*300,0*			*300,0*			*300,0*			*300,0*			*300,0*		
	ВК	5	ПТВМ-100/150	2008	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0		
		6	ПТВМ-100/150	2003	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0		
		7	ПТВМ-100/150	2002	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	ПТВМ-100/150	-	100,0	2022	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*292,2*			*292,2*			*292,2*			*292,2*			*292,2*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*105,4*			*101,3*			*99,1*			*97,1*			*96,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*186,8*			*191,0*			*193,1*			*195,1*			*195,4*		
3.1.2	*РТС-2 г. Зеленоград*					*600,0*			*600,0*			*600,0*			*600,0*			*600,0*		
	ВК	1	ПТВМ-100	2007	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	2017	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	ПТВМ-100	2015	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0		
		3	ПТВМ-100	2003	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0		
		4	ПТВМ-100	2004	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	2017	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		5	ПТВМ-100	2006	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0		
		6	ПТВМ-100	2009	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0	ПТВМ-100	-	100,0		
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*584,5*			*584,5*			*584,5*			*584,5*			*584,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*251,2*			*293,1*			*296,7*			*349,6*			*348,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*333,3*			*291,4*			*287,7*			*234,8*			*235,6*		
3.1.3	*РТЭС-3 г. Зеленоград*					*400,0*			*400,0*			*400,0*			*400,0*			*400,0*		
	ВК	1	КВ-ГМ-100	2006	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2026	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		2	КВ-ГМ-100	2008	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2028	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		3	КВ-ГМ-100	2005	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2025	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева
		4	КВ-ГМ-100	2002	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0		
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*389,6*			*389,6*			*389,6*			*389,6*			*389,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*152,7*			*152,1*			*150,1*			*147,5*			*147,1*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*236,9*			*237,5*			*239,6*			*242,1*			*242,6*		
3.1.4	*РТС-4 г. Зеленоград*					*432,6*			*432,6*			*432,6*			*432,6*			*432,6*		
	ВК	1	ДЕ-25/14	1995	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3		
		2	ДЕ-25/14	1995	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3	ДЕ-25/14	-	16,3		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		3	КВ-ГМ-100	1995	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2019	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева и вспомогательного оборудования
		4	КВ-ГМ-100	1995	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2020	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева и вспомогательного оборудования
		5	КВ-ГМ-100	1998	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2022	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева и вспомогательного оборудования
		6	КВ-ГМ-100	1998	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	КВ-ГМ-100	-	100,0	2023	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева и вспомогательного оборудования
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*388,8*			*388,8*			*388,8*			*388,8*			*388,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*209,2*			*262,0*			*336,0*			*365,1*			*370,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*179,6*			*126,8*			*52,8*			*23,7*			*18,2*		
Всего по РТС ООО "ТСК Мосэнерго"																				
	- Установленная мощность				-	*1 732,6*		-	*1 732,6*		-	*1 732,6*		-	*1 732,6*		-	*1 732,6*		*Реконструкция - 4 РТС (РТЭС)*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*1 655,1*		-	*1 655,1*		-	*1 655,1*		-	*1 655,1*		-	*1 655,1*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	*718,5*		-	*808,5*		-	*881,9*		-	*959,4*		-	*963,4*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*936,6*		-	*846,6*		-	*773,2*		-	*695,7*		-	*691,8*		
3.2	*МК*																			
3.2.1	ПК Больничный комплекс г. Зеленоград, Каштановая ал. 2		1xWitermo 3V-2,5-10-115	2002	-	2,2	1xWitermo 3V-2,5-10-115	-	2,2	1xWitermo 3V-2,5-10-115	-	2,2	1xWitermo 3V-2,5-10-115	-	2,2	1xWitermo 3V-2,5-10-115	-	2,2	-	Без изменений
3.2.2	Котельная роддома г. Зеленоград, Новокрюковская ул. 6		2xЗИО САБ-3000	2007	-	5,2	2xЗИО САБ-3000	-	5,2	2xЗИО САБ-3000	-	5,2	2xЗИО САБ-3000	-	5,2	2xЗИО САБ-3000	-	5,2	-	Без изменений
3.2.3	АИТ Хоспис (ИТП 10-02-013) г. Зеленоград, Проезд 657, 1		1xКЭВ-100/0,4 1xКЭВ-160/0,4	2005	-	0,2	1xКЭВ-100/0,4 1xКЭВ-160/0,4	-	0,2	1xКЭВ-100/0,4 1xКЭВ-160/0,4	-	0,2	1xКЭВ-100/0,4 1xКЭВ-160/0,4	-	0,2	1xКЭВ-100/0,4 1xКЭВ-160/0,4	-	0,2	-	Без изменений
Всего по МК ООО "ТСК Мосэнерго"																				
	- Установленная мощность				-	*7,5*		-	*7,5*		-	*7,5*		-	*7,5*		-	*7,5*		*Без изменений - 3 МК*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		-	*7,3*		
Всего по ООО "ТСК Мосэнерго"																				
	- Установленная мощность				-	*1 740,1*		-	*1 740,1*		-	*1 740,1*		-	*1 740,1*		-	*1 740,1*		*Реконструкция - 4 РТС*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*1 662,5*		-	*1 662,5*		-	*1 662,5*		-	*1 662,5*		-	*1 662,5*		*Без изменений - 3 МК*
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	*718,5*		-	*808,5*		-	*881,9*		-	*959,4*		-	*963,4*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*944,0*		-	*854,0*		-	*780,6*		-	*703,1*		-	*699,1*		
4	Источники ООО "ТСК Новая Москва"																			
4.1	*КТС*																			
4.1.1	КТС "Знамя Октября" (пос. Рязановское)		2xКВГ-7,56-150 2xТВГ-8М	2001 1980	-	29,0	2xКВГ-7,56-150 2xТВГ-8М	-	29,0	2xКВГ-7,56-150 2xТВГ-8М	-	29,0	2xКВГ-7,56-150 2xТВГ-8М	-	29,0	2xКВГ-7,56-150 2xТВГ-8М	-	29,0	2017 2021	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева: - на 1xТВГ-8М (ст.№4) в 2017 г.; - на 1xТВГ-8М (ст.№5) и 1xКВГ-7,56 (ст.№2) в 2021 г.
4.1.2	КТС "Остафьево" (пос. Рязановское)		1xКВГ-7,56-150 1xКВГ-7,56-150	1992 1994	-	13,0	3xКВ-Г-2,32	-	6,0	3xКВ-Г-2,32	-	6,0	3xКВ-Г-2,32	-	6,0	3xКВ-Г-2,32	-	6,0	2018	Реконструкция с заменой 2xКВ-ГМ-7.56-150 на 3xКВ-Г-2,32
4.1.3	КТС "Фабрика им. 1 Мая" (пос. Рязановское)		3xДКВР 6,5-13 (Е-6,5-14)	1984	-	12,7	3xКВ-Г-4,65	-	12,0	3xКВ-Г-4,65	-	12,0	3xКВ-Г-4,65	-	12,0	3xКВ-Г-4,65	-	12,0	2019	Реконструкция с заменой 3xДКВР-6,5-13 на 3xКВ-Г-4,65
4.1.4	КТС-1 "Щербинка" (г.о.Щербинка)		2xДКВР-10/13 вод. 1xТВГМ-30 1xТВГМ-30	2014 1970 1971	-	73,0	3xПТВМ-60Э	-	180,0	4xПТВМ-60Э	-	240,0	4xПТВМ-60Э	-	240,0	4xПТВМ-60Э	-	240,0	2019 2020 2022	Реконструкция с вводом в эксплуатацию 4xПТВМ-60Э
4.1.5	КТС-3 "Щербинка" (г.о. Щербинка)		3xКВГ-2,5-93 2xБратск	2007 1991	-	8,2	3xКВ-Г-2,5	-	6,5	3xКВ-Г-2,5	-	6,5	3xКВ-Г-2,5	-	6,5	3xКВ-Г-2,5	-	6,5	2018	Реконструкция с заменой 3xКВГ-2,5-93 на 3xКВ-Г-2,5 и вывод из эксплуатации 2xБратск
4.1.6	КТС "Коммунарка" (пос. Сосенское)		3xЕ-16-1,4гм (ДЕ-16/14гм)	1991	-	26,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на РТС "Южное Бутово"
4.1.7	КТС "Яковлево" (пос. Десеновское)		2xЕ-1/9-1Г 1xЕ-1/9-1Г 2xТВГ-4р	1976 2016 1976	-	10,6	2xКВ-Г-1,0 1xКВ-Г-0,25	-	1,9	2xКВ-Г-1,0 1xКВ-Г-0,25	-	1,9	2xКВ-Г-1,0 1xКВ-Г-0,25	-	1,9	2xКВ-Г-1,0 1xКВ-Г-0,25	-	1,9	2020	Реконструкция с заменой 2xЕ-1/9-1Г, 2xТВГ-4р на 2xКВ-Г-1,0 и 1xКВ-Г-0,25
4.1.8	КТС-1 "Московский" (пос. Московский)		2xКВГМ-4,65-150 5xКВГМ-11,63-150	2010 2010	-	58,0	3xКВГМ-4,65-150 7xКВГМ-11,63-150	-	82,0	3xКВГМ-4,65-150 7xКВГМ-11,63-150	-	82,0	3xКВГМ-4,65-150 7xКВГМ-11,63-150	-	82,0	3xКВГМ-4,65-150 7xКВГМ-11,63-150	-	82,0	2019 2025- -2026	Ввод в эксплуатацию 1xКВГМ-4,65-150 и 2xКВГМ-11,63-150. Реконструкция с заменой поверхностей нагрева: - на 2xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 4, 5) в 2025 г. - на 3xКВГМ-11,63-150 (ст.№ 3, 6, 7) в 2026 г.
4.1.9	КТС-2 "Московский" (пос. Московский)		2xТВГ-8М 4xТВГ-8М	1971 1972	-	48,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на КТС-1 "Московский"

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022				На 01.01.2027				На 01.01.2032				На 01.01.2033				Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			Тип (марка) оборудования	Установленная мощность				
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч			электр., МВт	тепловая, Гкал/ч			электр., МВт	тепловая, Гкал/ч			электр., МВт	тепловая Гкал/ч			
4.1.10	КТС "Мосрентген" (пос. Мосрентген)		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	1997 1986 1979	-	30,0	1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	-	30,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	-	30,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	-	30,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	-	30,0		2019	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева на 1хКВГМ-10-150 (ст.№ 2)
4.1.11	КТС № 18 (пос. Киевский)		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10	1982 1983	-	20,0	1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВ-Г-4,65	-	24,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВ-Г-4,65	-	24,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВ-Г-4,65	-	24,0		1хКВГМ-10 1хКВГМ-10 1хКВ-Г-4,65	-	24,0		2019 2022	Реконструкция с установкой 1хКВ-Г-4,65 (2019 г.) и заменой поверхностей нагрева на действующих 2хКВГМ-10
4.1.12	КТС № 36 (пос. Первомайское)		1хКВ-ГМ-10 2хКВ-ГМ-10	1984 1987	-	30,0	2хКВ-ГМ-10-150 1хКВ-Г-1,16	-	21,0		2хКВ-ГМ-10-150 1хКВ-Г-1,16	-	21,0		2хКВ-ГМ-10-150 1хКВ-Г-1,16	-	21,0		2хКВ-ГМ-10-150 1хКВ-Г-1,16	-	21,0		2020	Реконструкция с заменой 1хКВ-ГМ-10-150 (ст .№ 6) на 1хКВ-Г-1,16 и поверхностей нагрева на действующих котлах 2хКВ-ГМ-10-150 (ст. № 4, 5)
4.1.13	КТС № 38 (пос. Первомайское)		3хДКВР-6,5/13	1975	-	12,7	3хДКВР-6,5/13	-	12,7		3хДКВР-6,5/13	-	12,7		3хДКВР-6,5/13	-	12,7		3хДКВР-6,5/13	-	12,7		2020	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева, барабанов и коллекторов на 2хДКВР-6,5/13 (ст.№1, 2)
4.1.14	КТС № 8 (пос. Кокошкино)		1хЕ-10-14ГМ (ДКВР-10-13 ГМ) 1хДКВР-10/13 1хЕ-10-1.4ГМ (ДКВр-10-13 ГМ)	2005 1973 2009	-	19,5	2хДКВР-10/13 2хКВ-Г-7,56	-	26,0		1хДКВР-10/13 3хКВ-Г-7,56	-	26,0		4хКВ-Г-7,56	-	26,0		4хКВ-Г-7,56	-	26,0		2019 2025 2029	Ввод в эксплуатацию 1хКВ-Г-7,56 и замена 1хДКВР-10/13 на 1хКВ-Г-7,56; Реконструкция с заменой 2хДКВР-10/13 на 2хКВ-Г-7,56
4.1.15	КТС № 51 (пос. Новофедоровское)		1хДКВР-10/13 1хДКВР-10/13 1хДКВР-10/13	1973 1971 1976	-	19,5	3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		2020	Реконструкция с заменой 3хДКВР-10/13 на 3хКВ-Г-7,56
4.1.16	КТС "Кокошкино"		2xVitomax-300 LT	2008	-	10,1	2xVitomax-300 LT	-	10,1		2xVitomax-300 LT	-	10,1		2xVitomax-300 LT	-	10,1		2xVitomax-300 LT	-	10,1		2024	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.1.17	КТС "Былово" (пос. Краснопохорское)		2хКСВ-3,15 (ВК-22)	1999	-	5,4	2хКВ-Г-2,0	-	3,4		2хКВ-Г-2,0	-	3,4		2хКВ-Г-2,0	-	3,4		2хКВ-Г-2,0	-	3,4		2019	Реконструкция с заменой основного оборудования на 2хКВ-Г-2,0
4.1.18	КТС "Красная Пахра" (пос. Краснопохорское)		4хКСВ-3,15 (ВК-22)	1996	-	10,8	4хКВ-Г-2,0	-	6,9		4хКВ-Г-2,0	-	6,9		4хКВ-Г-2,0	-	6,9		4хКВ-Г-2,0	-	6,9		2019	Реконструкция с заменой основного оборудования на 4хКВ-Г-2,0
4.1.19	КТС "Красное" (пос. Краснопохорское)		3хЕ-4-14гм (ДКВР-4/13 вод.)	1994	-	7,8	3хКВ-Г-2,0	-	5,2		3хКВ-Г-2,0	-	5,2		3хКВ-Г-2,0	-	5,2		3хКВ-Г-2,0	-	5,2		2020	Реконструкция с заменой 3хЕ-4-14гм на 3хКВ-Г-2,0
4.1.20	КТС "Шишкин лес" (пос. Михайлово-Ярцевское)		1хДКВР-6,5/13 вод. 1хДКВР-6,5/13 вод. 1хДКВР-6,5/13 вод.	1964 1965 1968	-	12,7	3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56 1хКВ-Г-3,0	-	22,1		3хКВ-Г-7,56 1хКВ-Г-3,0	-	22,1		3хКВ-Г-7,56 1хКВ-Г-3,0	-	22,1		2019 2022	Реконструкция с заменой 3хДКВР-6,5/13 на 3хКВ-Г-7,56 Ввод в эксплуатацию 1хКВ-Г-3,0
4.1.21	КТС "Вороново" (пос. Вороновское)		2хДКВР-10/13 вод. 1хДКВР-10/13 вод.	1972 1975	-	19,5	2хДКВР-10/13 вод. 1хДКВР-10/13 вод.	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		3хКВ-Г-7,56	-	19,5		2023	Реконструкция с заменой 3хДКВР-10/13 вод. на 3хКВ-Г-7,56
4.1.22	КТС "Рогово" (пос. Роговское)		2хДКВР-4/13 вод. 2хДКВР-4/13 вод.	1981 1988	-	10,4	3хКВ-Г-2,0 1хКВ-Г-0,75	-	5,8		3хКВ-Г-2,0 1хКВ-Г-0,75	-	5,8		3хКВ-Г-2,0 1хКВ-Г-0,75	-	5,8		3хКВ-Г-2,0 1хКВ-Г-0,75	-	5,8		2020	Реконструкция с заменой 4хДКВР-4/13 на 3хКВ-Г-2,0 и 1хКВ-Г-0,75
4.1.23	КТС "Щапово" (пос. Щаповское)		2хТВГ-8М	1976	-	16,6	2хТВГ-8М	-	16,6		2хТВГ-8М	-	16,6		2хТВГ-8М	-	16,6		2хТВГ-8М	-	16,6		2018	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.1.24	КТС "Кленово" (пос. Кленовское)		3хДКВР-6,5/13 вод.	1972	-	12,9	3хДКВР-6,5/13 вод.	-	12,9		3хКВ-Г-4,65	-	12,0		3хКВ-Г-4,65	-	12,0		3хКВ-Г-4,65	-	12,0		2026	Реконструкция с заменой 3хДКВР-6,5/13 на 3хКВ-Г-4,65
Всего по КТС ООО "ТСК Новая Москва"																								
	- Установленная мощность				-	*516,5*		-	*550,5*			-	*612,19*			-	*612,2*			-	*612,2*			*Реконструкция - 20 КТС*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*497,2*		-	*536,419*			-	*597,20*			-	*597,23*			-	*597,2*			*Техническое перевооружение - 2 КТС*
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*345,4*			*435,2*				*459,41*				*511,0*				*511,4*			*Вывод из эксплуатации - 2 КТС*
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*151,8*		-	*101,3*			-	*137,79*			-	*86,3*			-	*85,8*			
4.2	*МК*																							
4.2.1	МК "Гора" (пос. Рязановское)		3хЗИО-60 1хЗИО-60	1983 2013	-	3,6	4хТТ-100 (1000)	-	3,4		4хТТ-100 (1000)	-	3,4		4хТТ-100 (1000)	-	3,4		4хТермотехник (1000)	-	3,440		2019	Реконструкция котельной под БМК-3,4 в составе 4хТермотехник (1000)
4.2.2	МК-4 (г. Щербинка)		8хКСВ-0,93	2007	-	6,4	4хКВ-Г-1,74 1хКВ-Г-0,5	-	6,4		4хКВ-Г-1,74 1хКВ-Г-0,5	-	6,4		4хКВ-Г-1,74 1хКВ-Г-0,5	-	6,4		4хКВ-Г-1,74 1хКВ-Г-0,5	-	6,430		2020 2021	Реконструкция с заменой 8хКСВ-0,93 на 4хКВ-Г-1,74 и 1хКВ-Г-0,5
4.2.3	МК-5 (г. Щербинка)		1хНИИСТУ-5 1хНИИСТУ-5 3хНИИСТУ-5	2010 2011 2012	-	2,2	1хНИИСТУ-5 1хНИИСТУ-5 3хНИИСТУ-5	-	2,2		4хКВ-Г-0,56 1хКВ-Г-0,11	-	2,0		4хКВ-Г-0,56 1хКВ-Г-0,11	-	2,0		4хКВ-Г-0,56 1хКВ-Г-0,11	-	2,020		2022	Реконструкция котельной под БМК-2,0 в составе 4хКВ-Г-0,56 и 1хКВ-Г-0,11
4.2.4	МК "Радиоцентр" (пос. Филимонковское)		1хКВа-1,0Гн 1хКВа-1,0Гн	1996 1994	-	1,7	2хКВ-Г-0,5	-	0,9		2хКВ-Г-0,5	-	0,9		2хКВ-Г-0,5	-	0,9		2хКВ-Г-0,5	-	0,860		2018	Реконструкция с заменой 2хКВа-1,0Гн на 2хКВ-Г-0,5
4.2.5	МК "Марьино" (пос. Филимонковское)		3хКСВаУ-0,63 ЛЖ	2000	-	1,6	3хКВ-ГМ-0,25	-	0,6		3хКВ-ГМ-0,25	-	0,6		3хКВ-ГМ-0,25	-	0,6		3хКВ-ГМ-0,25	-	0,645		2020	Реконструкция с заменой 3хКСВаУ-0,63 ЛЖ на 3хКВ-ГМ-0,25
4.2.6	МК "Изварино" (пос. Внуковское)		3хЕ-1,0-9 ГН (МЗК-7АГ-1) водогр. режим	1986	-	2,0	3хКВ-Г-0,63	-	1,6		3хКВ-Г-0,63	-	1,6		3хКВ-Г-0,63	-	1,6		3хКВ-Г-0,63	-	1,620		2018	Реконструкция с заменой 3хЕ-1,0-9 ГН (водогр.) на 3хКВ-Г-0,63
4.2.7	МК "Переделкино" (пос. Внуковское)		1хУниверсал-6М 1хУниверсал-6М 2хДВЕ-22	1989 1986 2004	-	1,4	3хКВ-Г-0,5	-	1,3		3хКВ-Г-0,5	-	1,3		3хКВ-Г-0,5	-	1,3		3хКВ-Г-0,5	-	1,290		2019	Реконструкция с заменой 2хУниверсал-6М, 2хДВЕ-22 на 3хКВ-Г-0,5
4.2.8	МК "Внуковская больница" (пос. Внуковское)		2хЗиОСаБ 350 (КВа-0,35ЛЖ/ГН)	2004	-	0,6	2хЗиОСаБ-350	-	0,6		2хЗиОСаБ-350	-	0,6		2хЗиОСаБ-350	-	0,6		2хЗиОСаБ-350	-	0,600		2021	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.2.9	МК "Внуковская гимназия" (пос. Внуковское)		4хКЧМ-5	1999	-	0,3	4хКЧМ-5	-	0,3		4хКВ-Г-0,08	-	0,3		4хКВ-Г-0,08	-	0,3		4хКВ-Г-0,08	-	0,275		2024	Реконструкция котельной под БМК-0,3 в составе 4хКВ-Г-0,08

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
4.2.10	МК "Рассказовка" (пос. Внуковское)		2xVissmann Vitoplex 100 (280 кВт)	2006	-	0,5	2xVissmann Vitoplex 100 (280 кВт)	-	0,5	2xVissmann Vitoplex 100 (280 кВт)	-	0,5	2xVissmann Vitoplex 100 (280 кВт)	-	0,5	2xVissmann Vitoplex 100 (280 кВт)	-	0,533	2025	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.2.11	МК "Бор" (пос. Десеновское)		2xWitermo 3V-2,0-10-115	1985	-	3,4	4xКВ-Г-1,0	-	3,4	4xКВ-Г-1,0	-	3,4	4xКВ-Г-1,0	-	3,4	4xКВ-Г-1,0	-	3,440	2018	Реконструкция котельной под БМК-3,4 в составе 4xКВ-Г-1,0
4.2.12	МК № 34 (пос. Киевский)		2xКВ-ТС-1 1xREX-200	1992 2012	-	3,4	1xREX-200 1xREX-200	-	3,4	1xREX-200 1xREX-200	-	3,4	1xREX-200 1xREX-200	-	3,4	1xREX-200 1xREX-200	-	3,440	2020	Реконструкция с заменой 2xКВ-ТС-1 на 1xREX-200
4.2.13	МК № 21 (х. Ильичевка) (пос. Первомайское)		6xКва-1,0Г (Факел- Г)	1994	-	5,2	3xКВ-Г-1,0	-	2,6	3xКВ-Г-1,0	-	2,6	3xКВ-Г-1,0	-	2,6	3xКВ-Г-1,0	-	2,580	2019	Реконструкция котельной под БМК-2,6 в составе 3xКВ-Г-1,0
4.2.14	МК № 33 (п. Первомайское)		3xТТ-100	2011	-	5,2	3xТермотехник ТТ-100 (2000) 1xТермотехник ТТ-100 (2000)	-	6,9	3xТермотехник ТТ-100 (2000) 1xТермотехник ТТ-100 (2000)	-	6,9	3xТермотехник ТТ-100 (2000) 1xТермотехник ТТ-100 (2000)	-	6,9	3xТермотехник ТТ-100 (2000) 1xТермотехник ТТ-100 (2000)	-	6,880	2017	Реконструкция с вводом в эксплуатацию 1xТермотехник ТТ-100 (2000) - выполнено
4.2.15	МК № 22 (пос. Марушкинское)		5xЗИО-60 1xЗИО-60	1979 2013	-	5,4	5xЗИО-60 1xЗИО-60	-	5,4	5xЗИО-60 1xЗИО-60	-	5,4	5xЗИО-60 1xЗИО-60	-	5,4	5xЗИО-60 1xЗИО-60	-	5,400	2018	Техническое перевооружение с заменой 5xЗИО-60 на аналогичное
4.2.16	МК 32 (п. Толстопальцево)		2xREX-10	2013	-	0,2	2xREX-10	-	0,2	2xREX-10	-	0,2	2xREX-10	-	0,2	2xREX-10	-	0,172	-	Без изменений
4.2.17	МК № 46 (пос. Марушкинское)		2xРамзина-1	1974	-	2,0	2xКВ-Г-0,25	-	0,4	2xКВ-Г-0,25	-	0,4	2xКВ-Г-0,25	-	0,4	2xКВ-Г-0,25	-	0,430	2018	Реконструкция котельной под БМК-0,4 в составе 2xКВ-Г-0,25
4.2.18	МК № 27 (д. Кузнецова) (пос. Новофедоровское)		2xЗИО-60	1986	-	1,8	2xКВ-Г-0,35	-	0,6	2xКВ-Г-0,35	-	0,6	2xКВ-Г-0,35	-	0,6	2xКВ-Г-0,35	-	0,600	2019	Реконструкция котельной под БМК-0,6 в составе 2xКВ-Г-0,35
4.2.19	МК "Пожарное депо" (пос. Новофедоровское)		1xREX-30	2013	-	0,3	1xREX-30	-	0,3	1xREX-30	-	0,3	1xREX-30	-	0,3	1xREX-30	-	0,258	-	Без изменений
4.2.20	МК "Секерино" (пос. Михайлово-Ярцевское)		3xЗиО-60	1999	-	2,7	2xКВ-Г-0,66	-	1,1	2xКВ-Г-0,66	-	1,1	2xКВ-Г-0,66	-	1,1	2xКВ-Г-0,66	-	1,130	2020	Реконструкция котельной под БМК-1,1 в составе 2xКВ-Г-0,66
4.2.21	МК "Каменка" (пос. Роговское)		2xИшма-100	2004	-	0,2	2xКВ-Г-0,11	-	0,2	2xКВ-Г-0,11	-	0,2	2xКВ-Г-0,11	-	0,2	2xКВ-Г-0,11	-	0,189	2018	Техническое перевооружение с заменой 2xИшма-100 на 2xКВ-Г-0,11
4.2.22	МК "Ильино" (пос. Роговское)		1xProtherm-50 PLO 1xProtherm-50 KLOM	2013 2014	-	0,1	1xProtherm-50 PLO 1xProtherm 50 KLOM	-	0,1	1xProtherm-50 PLO 1xProtherm 50 KLOM	-	0,1	1xProtherm-50 PLO 1xProtherm 50 KLOM	-	0,1	1xProtherm-50 PLO 1xProtherm 50 KLOM	-	0,076	2024	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.2.23	МК "Ознобишино" (пос. Щаповское)		1xКЧМ-5 1xКЧМ-7	2011 2011	-	0,1	1xКЧМ-5 1xКЧМ-7	-	0,1	1xКЧМ-5 1xКЧМ-7	-	0,1	1xКЧМ-5 1xКЧМ-7	-	0,1	1xКЧМ-5 1xКЧМ-7	-	0,131	-	Без изменений
4.2.24	МК "ДРП-3" (пос. Щаповское)		1xRiello RTQ-105 1xRiello RTQ-109	2011 2016	-	0,2	1xRiello RTQ-105 1xRiello RTQ-109	-	0,2	1xRiello RTQ-105 1xRiello RTQ-109	-	0,2	1xRiello RTQ-105 1xRiello RTQ-109	-	0,2	1xRiello RTQ-105 1xRiello RTQ-109	-	0,190	-	Без изменений
4.2.25	МК "Минзаг" (пос. Краснопахорское)		2xVissmann Vitoplex-100 SX1	2004	-	1,9	2xVissmann Vitoplex-100 SX1	-	1,9	2xVissmann Vitoplex-100 SX1	-	1,9	2xVissmann Vitoplex-100 SX1	-	1,9	2xVissmann Vitoplex-100 SX1	-	1,926	2021	Техническое перевооружение с заменой основного оборудования на аналогичное
4.2.26	МК "Михайловское" (пос. Михайлово-Ярцевское)		5xТеплогенератор 2xREX-15	2005 2013	-	0,4	5xТеплогенератор 2xREX-15	-	0,4	5xТеплогенератор 2xREX-15	-	0,4	5xТеплогенератор 2xREX-15	-	0,4	5xТеплогенератор 2xREX-15	-	0,448	-	Без изменений
4.2.27	МК "БКУ-350" (пос. Щаповское)		1xRiello RTQ 154 1xRiello RTQ 203	2016 2016	-	0,3	1xRiello RTQ 154 1xRiello RTQ 203	-	0,3	1xRiello RTQ 154 1xRiello RTQ 203	-	0,3	1xRiello RTQ 154 1xRiello RTQ 203	-	0,3	1xRiello RTQ 154 1xRiello RTQ 203	-	0,328	-	Без изменений
4.2.28	МК "Кузенево" (пос. Щаповское)		3xAE-2026 Электрокотлы	1999	-	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации
4.2.29	МК "Спортбаза Щапово" (пос. Щаповское)		2xДКВР-4-13 1xREX-350	1972 2009	-	8,2	2xREX-350	-	6,0	2xREX-350	-	6,0	2xREX-350	-	6,0	2xREX-350	-	6,000	2021	Реконструкция с заменой 2xДКВР-4-13 на 1xREX-350
Всего по МК ООО "ТСК Новая Москва"																				
- Установленная мощность					*0,0*	*61,4*			*51,5*			*51,3*		-	*51,3*		-	*51,3*		*Реконструкция - 16 МК*
- Тепловая мощность нетто в горячей воде						*59,8*			*50,3*			*50,2*			*50,2*			*50,2*		*Техническое перевооружение - 6 МК*
- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде						*33,5*			*35,2*			*35,2*			*35,2*			*35,2*		*Вывод из эксплуатации - 1 МК*
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК						*26,3*			*15,2*			*15,0*			*15,0*			*15,0*		*Без изменений - 6 МК*
Всего по ООО "ТСК Новая Москва"																				
- Установленная мощность					-	*577,9*		-	*602,0*		-	*663,5*		-	*663,5*		-	*663,52*		
- Тепловая мощность нетто в горячей воде					-	*557,1*		-	*586,7*		-	*647,41*		-	*647,4*		-	*647,43*		
- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					-	*379,0*		-	*470,3*		-	*494,6*		-	*546,1*		-	*546,6*		
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					-	*178,1*		-	*116,4*		-	*152,8*		-	*101,3*		-	*100,8*		
5	Источники тепловой энергии других организаций																			
5.1	*Источники с комбинированной выработкой*																			
5.1.1	*ТЭЦ ЗИЛ*				*125,0*	*566,7*		-	-		-	-		-	-		-	-		
		Энергетические котлы и КУП:							*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	I очередь	1	ЛМЗ-160/200	1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	
	30 ата	2	ЛМЗ-160/200	1937	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	
	II очередь	5	БКЗ-320-140ГМ	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Выдача тепловой энергии через РОУ
	130 ата	6	БКЗ-320-140ГМ	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		Паровые и газовые турбины:			125	267		0	0		0	0		0	0		0	0		
	I очередь	1	АП-25-1	1937	25	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод с 01.01.2017
	II очередь	3	Т-100/120-130	1980	100	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод с 01.01.2017
		Водогрейные котлы:				300			0			0			0			0		
	II очередь	1	ПТВМ-100	1970	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	
		2	ПТВМ-100	1970	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	
		3	ПТВМ-100	1976	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*376,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*27,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*349,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
5.1.2	*ТЭЦ МЭИ*				*6,0*	*25,0*		*16,8*	*31,0*		*16,8*	*31,0*		*16,8*	*31,0*		*16,8*	*31,0*		
		Энергетические котлы и КУП:																		
		2	БМ 35 РФ	1975	-	-	БМ 35 РФ	-	-	БМ 35 РФ	-	-	БМ 35 РФ	-	-	БМ 35 РФ	-	-		Без изменений
		КУ-1	КГТ-12-3,9-440-2	2019	-	-	КГТ-12-3,9-440-2	-	-	КГТ-12-3,9-440-2	-	-	КГТ-12-3,9-440-2	-	-	КГТ-12-3,9-440-2	-	-	2019	Ввод в 2019 г.
		Паровые и газовые турбины:			6	25		17	31		17	31		17	31		17	31		
		1	П-6-35/5	1973	6	25	П-6-35/5	6	25	П-6-35/5	6	25	П-6-35/5	6	25	П-6-35/5	6	25		Без изменений
		ГТ-1	Kawasaki GPB80D	2019	-	-	Kawasaki GPB80D	8	-	Kawasaki GPB80D	8	-	Kawasaki GPB80D	8	-	Kawasaki GPB80D	8	-	2019	Ввод в 2019 г.
		ПТ-1	П-2,5/10,5-3,8/0,5	2019	-	-	П-2,5/10,5-3,8/0,5	3	6	П-2,5/10,5-3,8/0,5	3	6	П-2,5/10,5-3,8/0,5	3	6	П-2,5/10,5-3,8/0,5	3	6	2019	Ввод в 2019 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*25,0*			*30,4*			*30,4*			*30,4*			*30,4*		С учетом совместной работы ТЭЦ МЭИ и ТЭЦ-11 ПАО "Мосэнерго"
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*25,0*			*30,4*			*30,4*			*30,4*			*30,4*		
5.1.3	*ТЭС "Международная"*				*236,0*	*420,0*		*236,0*	*420,0*		*236,0*	*420,0*		*236,0*	*420,0*		*236,0*	*420,0*		
		Паровые турбины:			*60,0*	*170,0*		*60,0*	*170,0*		*60,0*	*170,0*		*60,0*	*170,0*		*60,0*	*170,0*		
	I очередь	ПТУ-3	MP16DH(SST-700MP)	2008	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	-	Без изменений
	II очередь	ПТУ-6	MP16DH(SST-700MP)	2007	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	MP16DH(SST-700MP)	30	85	-	Без изменений
		Котлы-утилизаторы:																		
	I очередь	КУ-1	HRSG	2008	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		-	Без изменений
		КУ-2	HRSG	2008	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		-	Без изменений
	II очередь	КУ-4	HRSG	2007	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		-	Без изменений
		КУ-5	HRSG	2007	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		HRSG	-		-	Без изменений
		Газотурбинные установки:			176			176			176			176			176			
	I очередь	ГТУ-1	Siemens GTX-100	2008	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	-	Без изменений
		ГТУ-2	Siemens GTX-100	2008	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	Siemens GTX-100	43	-	-	Без изменений
	II очередь	ГТУ-4	Siemens SGT-800	2007	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	-	Без изменений
		ГТУ-5	Siemens SGT-800	2007	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	-	Без изменений
		Водогрейные котлы:				250			250			250			250			250		
	I очередь	ВК-1	ПТВМ-120Э		-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	ПТВМ-120Э	-	120	-	Без изменений
	II очередь	ВК-2	КВГМ -151,2-150		-	130	КВГМ -151,2-150	-	130	КВГМ -151,2-150	-	130	КВГМ -151,2-150	-	130	КВГМ -151,2-150	-	130	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*411,6*			*411,6*			*411,6*			*411,6*			*411,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*241,0*			*287,6*			*345,6*			*376,5*			*379,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*170,6*			*124,0*			*66,0*			*35,1*			*32,4*		
5.1.4	*ГТЭС "Коломенское" (при совместной работе с РТС "Коломенская")*				*136,0*	*171,0*		*136,0*	*171,0*		*136,0*	*171,0*		*136,0*	*171,0*		*136,0*	*171,0*		
		Котлы-утилизаторы:				*171,0*			*171,0*			*171,0*			*171,0*			*171,0*		
		КУВ-1	КУВ-60/150	2009	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57		Без изменений
		КУВ-2	КУВ-60/150	2009	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57		Без изменений
		КУВ-3	КУВ-60/150	2009	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57	КУВ-60/150	-	57		Без изменений
		Газотурбинные установки:			136			136			136			136			136			
		ГТ-1	Siemens SGT-800	2009	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-		Без изменений
		ГТ-2	Siemens SGT-800	2009	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-		Без изменений
		ГТ-3	Siemens SGT-800	2009	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*167,6*			*167,6*			*167,6*			*167,6*			*167,6*		С учетом совместной работы ГТЭС и РТС "Коломенская" ПАО "Мосэнерго"
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*167,6*			*167,6*			*167,6*			*167,6*			*167,6*		
5.1.5	ПГУ ТЭС "Терешково" (при совместной работе с РТС "Терешково")				170,0	150,0		170,0	150,0		170,0	150,0		170,0	150,0		170,0	150,0		
		Паровые турбины:			*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		
		ПТУ-1	Skoda MTD 40CE	2001 2	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	-	Без изменений
		Котлы-утилизаторы:																		
		КУ-1	Aalborg Engineering	2012	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	-	Без изменений

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
		КУ-2	Aalborg Engineering	2012	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	-	Без изменений
		КУ-3	Aalborg Engineering	2012	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	-	Без изменений
		Газотурбинные установки:			143			143			143			143			143			
		ГТУ-1	GE LM 6000 PD Sprint	2012	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	-	Без изменений
		ГТУ-2	GE LM 6000 PD Sprint	2012	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	-	Без изменений
		ГТУ-3	GE LM 6000 PD Sprint	2012	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*147,0*			*147,0*			*147,0*			*147,0*			*147,0*		С учетом совместной работы ПГУ ТЭС и РТС "Терешково" и "Солнцево" ПАО "МОЭК"
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*147,0*			*147,0*			*147,0*			*147,0*			*147,0*		
5.1.6	ГТЭС "Щербинка"				0	43		0	43		0	43		0,0	43,0		0,0	43,0		
		Водогрейные котлы:				43			43			43			43			43		
	1 ПК	ВК-1	Vitomax-200HW M238	2012	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	-	Без изменений
	1 ПК	ВК-2	Vitomax-200HW M238	2012	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	-	Без изменений
	1 ПК	ВК-3	Vitomax-200HW M238	2012	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	-	Без изменений
	1 ПК	ВК-4	Vitomax-200HW M238	2012	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	-	Без изменений
	1 ПК	ВК-5	Vitomax-200HW M238	2012	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	Vitomax-200HW M238	-	8,6	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*42,1*			*42,1*			*42,1*			*42,1*			*42,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*42,1*			*42,1*			*42,1*			*42,1*			*42,1*		
5.1.7	ПГУ ТЭС "Кожухово"				-	-		170,0	270,0		170,0	270,0		170,0	270,0		170,0	270,0		
		Паровые турбины:			-	-		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		*26,6*	*150,0*		
		ПТУ-1	Skoda MTD 40CE	2019	-	-	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	Skoda MTD 40CE	27	150	2019	Ввод в 2019 г.
		Котлы-утилизаторы:																		
		КУ-1	Aalborg Engineering	2019	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	2019	Ввод в 2019 г.
		КУ-2	Aalborg Engineering	2019	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	2019	Ввод в 2019 г.
		КУ-3	Aalborg Engineering	2019	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	Aalborg Engineering	-	-	2019	Ввод в 2019 г.
		Газотурбинные установки:						143			143			143			143			
		ГТУ-1	GE LM 6000 PD Sprint	2019	-	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	2019	Ввод в 2019 г.
		ГТУ-2	GE LM 6000 PD Sprint	2019	-	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	2019	Ввод в 2019 г.
		ГТУ-3	GE LM 6000 PD Sprint	2019	-	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	GE LM 6000 PD Sprint	48	-	2019	Ввод в 2019 г.
		Водогрейные котлы:							120			120			120			120		
		ВК-1	ПТВМ-60Э	2019	-	-	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	2019	Ввод в 2019 г.
		ВК-2	ПТВМ-60Э	2019	-	-	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	ПТВМ-60Э	-	60	2019	Ввод в 2019 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*0,0*			*264,6*			*264,6*			*264,6*			*264,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*0,0*			*264,6*			*264,6*			*264,6*			*264,6*		
5.1.8	ГТЭС "Внуково" (при совместная работа с РТС "Внуково")				90,0	260,0		90,0	260,0		90,0	260,0		90,0	260,0		90,0	260,0		
		Котлы-утилизаторы:			*0,0*	*120,0*		*0,0*	*120,0*		*0,0*	*120,0*		*0,0*	*120,0*		*0,0*	*120,0*		
		КУВ-1	КУВ-60/150	2013	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	-	Без изменений
		КУВ-2	КУВ-60/150	2013	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	КУВ-60/150	-	60	-	Без изменений
		Газотурбинные установки:			90	0		90	0		90	0		90	0		90	0		
		ГТ-1	Siemens SGT-800	2013	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	-	Без изменений
		ГТ-2	Siemens SGT-800	2013	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	Siemens SGT-800	45	-	-	Без изменений
		Водогрейные котлы:				140			140			140			140			140		
		ВК-1	КВ-Г-81,4-150Н	2013	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	-	Без изменений
		ВК-2	КВ-Г-81,4-150Н	2013	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	КВ-Г-81,4-150Н	-	70	-	Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*254,8*			*254,8*			*254,8*			*254,8*			*254,8*		С учетом совместной работы ГТЭС и РТС "Внуково" ПАО "МОЭК"
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*254,8*			*254,8*			*254,8*			*254,8*			*254,8*		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
5.1.9	Энергокомплекс "СРК "Легенды хоккея"				-	-		17,2	27,9		17,2	27,9		17,2	27,9		17,2	27,9		
		Газопоршневые блок-модули:			-	-		*17,2*	*14,1*		*17,2*	*14,1*		*17,2*	*14,1*		*17,2*	*14,1*		
	I очередь	ГПА-1	MWM TCG2032V16	2020	-	-	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	2020	Ввод в 2020 г.
		ГПА-2	MWM TCG2032V16	2020	-	-	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	2020	Ввод в 2020 г.
	II очередь	ГПА-3	MWM TCG2032V16	2020	-	-	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	2020	Ввод в 2020 г.
		ГПА-4	MWM TCG2032V16	2020	-	-	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	MWM TCG2032V16	4,3	3,5	2020	Ввод в 2020 г.
		Водогрейные котлы:				*0,0*			*13,8*			*13,8*			*13,8*			*13,8*		
	I очередь	ВК-1	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	2018	-	-	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	2018	Ввод в 2018 г.
		ВК-2	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	2018	-	-	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	Viessman Vitomax 200-HW (M238)	0,0	6,9	2018	Ввод в 2018 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*0,0*			*27,3*			*27,3*			*27,3*			*27,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*8,8*			*8,8*			*8,8*			*8,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*0,0*			*18,6*			*18,6*			*18,6*			*18,6*		
5.1.10	Энергоцентр АО "Ангстрем-Т"				42,0	49,0		42,0	49,0		42,0	49,0		42,0	49,0		42,0	49,0		
		Газопоршневые блок-модули:			*42,0*	*31,1*		*42,0*	*31,1*		*42,0*	*31,1*		*42,0*	*31,1*		*42,0*	*31,1*		
		ГПА-1	Wartsila 16V34DF	2016	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2		Без изменений
		ГПА-2	Wartsila 16V34DF	2016	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2		Без изменений
		ГПА-3	Wartsila 16V34DF	2016	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2		Без изменений
		ГПА-4	Wartsila 16V34DF	2016	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2		Без изменений
		ГПА-5	Wartsila 16V34DF	2016	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2	Wartsila 16V34DF	8,4	6,2		Без изменений
		Водогрейные котлы:				*17,9*			*17,9*			*17,9*			*17,9*			*17,9*		
		ВК-1	Buderus Logano S825L	2016	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5		Без изменений
		ВК-2	Buderus Logano S825L	2016	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5		Без изменений
		ВК-3	Buderus Logano S825L	2016	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5		Без изменений
		ВК-4	Buderus Logano S825L	2016	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5	Buderus Logano S825L	-	4,5		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*47,9*			*47,9*			*47,9*			*47,9*			*47,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*7,7*			*7,7*			*7,7*			*7,7*			*7,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*40,1*			*40,1*			*40,1*			*40,1*			*40,1*		
5.1.11	Энергоцентр АПК "Московский"				18,3	62,8		18,3	62,8		18,3	62,8		18,3	62,8		18,3	62,8		
		Газопоршневые блок-модули:			*18,3*	*24,1*		*18,3*	*24,1*		*18,3*	*24,1*		*18,3*	*24,1*		*18,3*	*24,1*		
		ГПА-1	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		Без изменений
		ГПА-2	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		Без изменений
		ГПА-3	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		
		ГПА-4	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		Без изменений
		ГПА-5	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		Без изменений
		ГПА-6	JMS 620-NLC	2014	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0	JMS 620-NLC	3,0	4,0		Без изменений
		Водогрейные котлы:				*38,7*			*38,7*			*38,7*			*38,7*			*38,7*		
		ВК-1	НКВ LNE 9,0	2014	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7		Без изменений
		ВК-2	НКВ LNE 9,0	2014	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7		Без изменений
		ВК-3	НКВ LNE 9,0	2014		7,7	НКВ LNE 9,0		7,7	НКВ LNE 9,0		7,7	НКВ LNE 9,0		7,7	НКВ LNE 9,0		7,7		
		ВК-4	НКВ LNE 9,0	2014	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7		Без изменений
		ВК-5	НКВ LNE 9,0	2014	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7	НКВ LNE 9,0	-	7,7		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*61,4*			*61,4*			*61,4*			*61,4*			*61,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*16,7*			*16,7*			*16,7*			*16,7*			*16,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*44,8*			*44,8*			*44,8*			*44,8*			*44,8*		
5.1.12	Энергоблок п. Газопровод (деловой центр)				5,6	29,1		5,6	29,1		5,6	29,1		5,6	29,1		5,6	29,1		
		Газопоршневые блок-модули:			*5,6*	*3,3*		*5,6*	*3,3*		*5,6*	*3,3*		*5,6*	*3,3*		*5,6*	*3,3*		
		ГПА-1	Jenbacher LMS	1996	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8		Без изменений
		ГПА-2	Jenbacher LMS	1996	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8		Без изменений
		ГПА-3	Jenbacher LMS	1996	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8		Без изменений
		ГПА-4	Jenbacher LMS	1996	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8	Jenbacher LMS	1,4	0,8		Без изменений
		Водогрейные котлы:				*25,8*			*25,8*			*25,8*			*25,8*			*25,8*		
		ВК-1	TVB	1996	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6		Без изменений
		ВК-2	TVB	1996	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6		Без изменений
		ВК-3	TVB	1996	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6	TVB	-	8,6		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*26,9*			*26,9*			*26,9*			*26,9*			*26,9*		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*4,7*			*4,7*			*4,7*			*4,7*			*4,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*22,2*			*22,2*			*22,2*			*22,2*			*22,2*		
5.1.13	Энергоцентр ООО "СИНИКОН"				6,5	8,6		6,5	8,6		6,5	8,6		6,5	8,6		6,5	8,6		
		Газопоршневые блок-модули:			*6,5*	*3,8*		*6,5*	*3,8*		*6,5*	*3,8*		*6,5*	*3,8*		*6,5*	*3,8*		
		ГПА-1	ETW 800 EG-CO-KA	-	6,5	3,8	ETW 800 EG-CO-KA	6,5	3,8	ETW 800 EG-CO-KA	6,5	3,8	ETW 800 EG-CO-KA	6,5	3,8	ETW 800 EG-CO-KA	6,5	3,8		Без изменений
		Водогрейные котлы:				*4,8*			*4,8*			*4,8*			*4,8*			*4,8*		
		ВК-1	Fondital RODI 1850	-	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6		Без изменений
		ВК-2	Fondital RODI 1850	-	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6		Без изменений
		ВК-3	Fondital RODI 1850	-	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6	Fondital RODI 1850	-	1,6		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*8,4*			*8,4*			*8,4*			*8,4*			*8,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,9*			*0,9*			*0,9*			*0,9*			*0,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*7,5*			*7,5*			*7,5*			*7,5*			*7,5*		
5.1.14	Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода"				2,4	2,0		2,4	2,0		2,4	2,0		2,4	2,0		2,4	2,0		
		Газопоршневые блок-модули:			*2,4*	*2,0*		*2,4*	*2,0*		*2,4*	*2,0*		*2,4*	*2,0*		*2,4*	*2,0*		
		ГПА-1	PERTRA 380		1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0		Без изменений
		ГПА-2	PERTRA 380	-	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0	PERTRA 380	1,2	1,0		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*1,9*			*1,9*			*1,9*			*1,9*			*1,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*1,1*			*1,1*			*1,1*			*1,1*			*1,1*		
5.1.15	Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы"				13,2	9,0		13,2	9,0		13,2	9,0		13,2	9,0		13,2	9,0		
		Газопоршневые блок-модули:			*13,2*	*9,0*		*13,2*	*9,0*		*13,2*	*9,0*		*13,2*	*9,0*		*13,2*	*9,0*		
		ГПА-1	GE Jenbacher JMS 620 GS	-	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0		Без изменений
		ГПА-2	GE Jenbacher JMS 620 GS	-	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0		Без изменений
		ГПА-3	GE Jenbacher JMS 620 GS	-	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0	GE Jenbacher JMS 620 GS	4,4	3,0		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*8,8*			*8,8*			*8,8*			*8,8*			*8,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*7,4*			*7,4*			*7,4*			*7,4*			*7,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*1,5*			*1,5*			*1,5*			*1,5*			*1,5*		
5.1.16	Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"				3,8	9,3		3,8	9,3		3,8	9,3		3,8	9,3		3,8	9,3		
		Газопоршневые блок-модули:			*3,8*	*0,6*		*3,8*	*0,6*		*3,8*	*0,6*		*3,8*	*0,6*		*3,8*	*0,6*		
		ГПА-1	PG1250	-	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2		Без изменений
		ГПА-2	PG1250	-	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2		Без изменений
		ГПА-3	PG1250	-	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2	PG1250	1,3	0,2		Без изменений
		Водогрейные котлы:				*8,6*			*8,6*			*8,6*			*8,6*			*8,6*		
		ВК-1	Universal UL-S 6000	-	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9		Без изменений
		ВК-2	Universal UL-S 6000	-	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9	Universal UL-S 6000	-	3,9		Без изменений
		ВК-3	Universal UL-S 6000	-	-	0,8	Universal UL-S 1250	-	0,8	Universal UL-S 1250	-	0,8	Universal UL-S 1250	-	0,8	Universal UL-S 1250	-	0,8		Без изменений
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:					*9,1*			*9,1*			*9,1*			*9,1*			*9,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*4,4*			*4,4*			*4,4*			*4,4*			*4,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*4,6*			*4,6*			*4,6*			*4,6*			*4,6*		
	Всего по источникам с комбинированной выработкой других организаций																			
	- Установленная мощность				*854,7*	*1 805,4*		*927,7*	*1 542,6*		*927,7*	*1 542,6*		*927,7*	*1 542,6*		*927,7*	*1 542,6*		
	в т.ч. тепловая турбоагрегатов				-	*1 019,7*		-	*923,1*		-	*923,1*		-	*923,1*		-	*923,1*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*1 588,5*		-	*1 509,8*		-	*1 509,8*		-	*1 509,8*		-	*1 509,8*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	*310,6*		-	*339,0*		-	*397,0*		-	*427,9*		-	*430,6*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*1 277,9*		-	*1 170,8*		-	*1 112,8*		-	*1 081,9*		-	*1 079,2*		
5.2	*Котельные в границах г. Москвы без ТиНАО*																			
5.2.1	Котельная ИПМ РАН		4хУниверсал-6М	1970	-	1,5	4хКВ-Г-0,5	-	1,7	4хКВ-Г-0,5	-	1,7	4хКВ-Г-0,5	-	1,7	4хКВ-Г-0,5	-	1,7	2019	Строительство новой котельной с вводом в эксплуатацию 4хКВ-Г-0,5
5.2.2	Котельная ОАО "НПО "Лианозовский		2хДКВР-10/13 2хДКВР-25/13	1962 1963	-	44,8	2хДКВР-4/13 2хКВ-Г-11,63	-	24,8	2хДКВР-4/13 2хКВ-Г-11,63	-	24,8	2хДКВР-4/13 2хКВ-Г-11,63	-	24,8	2хДКВР-4/13 2хКВ-Г-11,63	-	24,8	2019	Строительство новой котельной с вводом в эксплуатацию 2хДКВР-4/13 и 2хКВ-Г-11,63

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
	электромеханический завод"																			
5.2.3	Котельная ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ"		3хДКВР-10/13	1956	-	22,5	3хДКВР-10/13	-	22,5	3хКВ-Г-4,65	-	12,0	3хКВ-Г-4,65	-	12,0	3хКВ-Г-4,65	-	12,0	2022	Строительство новой котельной на площадке старой котельной с вводом в эксплуатацию 3хКВ-Г-4,65
5.2.4	Котельная ФГАУ "ОК "Шереметьевский" УДП РФ		1xProtherm» NO 3000 2хТГ-3-95 им. Ломакина	2010 1984	-	7,1	3хКВ-Г-3,48 2хКВ-Г-0,5	-	9,9	3хКВ-Г-3,48 2хКВ-Г-0,5	-	9,9	3хКВ-Г-3,48 2хКВ-Г-0,5	-	9,9	3хКВ-Г-3,48 2хКВ-Г-0,5	-	9,9	2019	Строительство новой котельной на существующей площадке с вводом в эксплуатацию 3хКВ-Г-3,48, 2хКВ-Г-0,5
5.2.5	Котельная ОАО "НПО МРТЗ"		1хТП-20 1хДКВР-6,5/13 1хПТВМ-30 1хПТВМ-30	1962 2007 1972 1973	-	86,0	3хКВ-ГМ-11,63 2хКВ-ГМ-2,32	-	34,0	3хКВ-ГМ-11,63 2хКВ-ГМ-2,32	-	34,0	3хКВ-ГМ-11,63 2хКВ-ГМ-2,32	-	34,0	3хКВ-ГМ-11,63 2хКВ-ГМ-2,32	-	34,0	2020	Строительство новой котельной на площадке старой котельной с вводом в эксплуатацию 3хКВ-Г-11,63 и 2хКВ-Г-2,32
5.2.6	Котельная ЦКБ с поликлиникой МЦ УДП РФ		4хДКВР-10/10 1хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	1997--2000 1974 2011	-	84,0	4хДКВР-6,5/13 3хКВ-ГМ-11,63-150	-	46,0	4хДКВР-6,5/13 3хКВ-ГМ-11,63-150	-	46,0	4хДКВР-6,5/13 3хКВ-ГМ-11,63-150	-	46,0	4хДКВР-6,5/13 3хКВ-ГМ-11,63-150	-	46,0	2020	Строительство новой котельной на территории ЦКБ с вводом в эксплуатацию 4хДКВР-6,5/13 3хКВ-ГМ-11,63-150
5.2.7	Котельная ОАО "МКПК "Универсал"		1хДКВР-10/13 1хДКВР-10/13	1967 1965	-	12,5	2хДКВР-10/13	-	12,5	2хДКВР-10/13	-	12,5	2хДКВР-10/13	-	12,5	2хДКВР-10/13	-	12,5	2018	Реконструкция с заменой котлов на аналогичные
5.2.8	Котельная ЗАО "Хлебокомбинат "Пеко"		1хМЗК-7А 1хМЗК-7А 1хМЗК-7 (Е-1/9ГЖ) 1хМЗК-7-АГ-2 1хЕ-1,6-0,9-ГН 1хЕ-1,6-0,9-ГН	1978 1976 1974 1994 2004 2006	-	3,7	4хМЗК-7А 2хЕ-1,6-0,9-ГН (МЗК-12)	-	3,7	4хМЗК-7А 2хЕ-1,6-0,9-ГН (МЗК-12)	-	3,7	4хМЗК-7А 2хЕ-1,6-0,9-ГН (МЗК-12)	-	3,7	4хМЗК-7А 2хЕ-1,6-0,9-ГН (МЗК-12)	-	3,7	2019	Реконструкция с заменой 4хМЗК-7А на аналогичные
5.2.9	Котельная ОАО "Москворечье"		КРШ-2	1948	-	2,7	2xParomat-2 т/ч 2xEcomax N 2000	-	4,7	2xParomat-2 т/ч 2xEcomax N 2000	-	4,7	2xParomat-2 т/ч 2xEcomax N 2000	-	4,7	2xParomat 2xEcomax N 2000	-	4,7	2020	Реконструкция с заменой 2хКРШ-2 на 2xParomat-2 т/ч, 2xEcomax N 2000
5.2.10	Котельная ООО "Хант-Холдинг" (Территория 2)		1хКВа-1Г 1хКВГМ-2,5 1хКВГМ-2,5	1998 2005 2010	-	5,2	1хКВа-1Г 2хКВГМ-2,5	-	5,2	1хКВа-1Г 2хКВГМ-2,5	-	5,2	1хКВа-1Г 2хКВГМ-2,5	-	5,2	1хКВа-1Г 2хКВГМ-2,5	-	5,2	2020	Реконструкция с заменой котлов на аналогичные
5.2.11	Котельная ОАО "ВНИИХТ"		1хДЕ-6,5-14ГМ 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-10/13 1хПТВМ-50-4 1хПТВМ-50-4	1986 2014 1953 2006 1984 1977	-	122,3	1хДЕ-6,5-14ГМ 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-10/13 2хКВ-ГМ-23,26-150	-	62,3	1хДЕ-6,5-14ГМ 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-10/13 2хКВ-ГМ-23,26-150	-	62,3	1хДЕ-6,5-14ГМ 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-10/13 2хКВ-ГМ-23,26-150	-	62,3	1хДЕ-6,5-14ГМ 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-6,5/13 1хДКВ-10/13 2хКВ-ГМ-23,26-150	-	62,3	2019	Реконструкция с заменой 2хПТВМ-50-4 на 2хКВ-ГМ-23,26-150
5.2.12	Котельная ОАО "Кондитерская фабрика "Ударница"		2хДКВР-6,5/13 2xTurbomat-RNHD	1995 2005	-	24,0	2хДКВР-6,5/13 2xTurbomat-RNHD	-	24,0	2xVitomax-200 HS 2xTurbomat-RNHD	-	27,5	2xVitomax-200 HS 2xTurbomat-RNHD	-	27,5	2xVitomax-200 HS 2xTurbomat-RNHD	-	27,5	2022	Реконструкция с заменой 2хДКВР-6,5/13 на 2xVitomax-200HS
5.2.13	Котельная ФГУ НИИ РИНКЦЭ		2хМЗК-7АГ	1973	-	1,2	2хМЗК-7АГ	-	1,2	2хМЗК-7АГ	-	1,2	2хМЗК-7АГ	-	1,2	2хМЗК-7АГ	-	1,2	2019	Реконструкция с заменой основного оборудования на аналогичные
5.2.14	Котельная ОАО "ОКТО"		3хЕ-1/9 Г1	1987 1991	-	1,8	1xREX-140 1xBuderus-360	-	1,5	1xREX-140 1xBuderus-360	-	1,5	1xREX-140 1xBuderus-360	-	1,5	1xREX-140 1xBuderus-360	-	1,5	2019	Реконструкция с заменой 3хЕ-1-9 на 1xREX-140 и 1xBuderus-360
5.2.15	Котельная Московская военная база МВД РФ		4хУниверсал-6М	1975	-	1,7	2хТТ-1100	-	1,9	2хТТ-1100	-	1,9	2хТТ-1100	-	1,9	2хТТ-1100 (Рэмекс)	-	1,9	2019	Реконструкция с заменой 4хУниверсал-6М на 2хТТ-1100 (Рэмекс)
5.2.16	Котельная ООО "Помощница"		5хКП-500	2008	-	1,5	3хКП-500 2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 Vaillant	-	1,1	3хКП-500 2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 Vaillant	-	1,1	3хКП-500 2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 Vaillant	-	1,1	3хКП-500 2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 (124 кВт)	-	1,1	2019	Реконструкция с заменой 2хКПА-500 на 2xAtmoCRAFT VK INT 1254/9 Vaillant (124 кВт)
5.2.17	Котельная ФГУП ГСПИ - РТВ		2xViessmann (Paromat Simplex)	1998	-	3,1	2xSchuster SKD 870	-	1,5	2xSchuster SKD 870	-	1,5	2xSchuster SKD 870	-	1,5	2xSchuster SKD 870	-	1,5	2019	Реконструкция с заменой 2xViessmann (Paromat Simplex) на 2xSchuster SKD 870
5.2.18	Котельная Завод "Стройдеталь № 3" ОАО фирмы "Промстройматериалы"		1xCochran Wee Chieftain (1500 кг/ч) 2xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)	2016	-	2,6	1xCochran Wee Chieftain (1500 кг/ч) 3xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)	-	3,6	1xCochran Wee Chieftain (1500 кг/ч) 3xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)	-	3,6	1xCochran Wee Chieftain (1500 кг/ч) 3xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)	-	3,6	1xCochran Wee Chieftain (1500 кг/ч) 3xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)	-	3,6	2019	Реконструкция с вводом в эксплуатацию 1xBuderus Logano SK725 (1070 кВт)
5.2.19	Котельная Московская областная детская ортопедохирургическая больница		4хУниверсал-6М	1987	-	2,2	4хКВ-Г-1,0	-	3,4	4хКВ-Г-1,0	-	3,4	4хКВ-Г-1,0	-	3,4	4хКВ-Г-1,0	-	3,4	2020	Реконструкция котельной под БМК-3,44 в составе 4хКВ-Г-1,0 при переводе котельной с угля на природный газ
5.2.20	Котельная ЗАО "Русинком"		4хТВГ-8М	1990	-	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации котельной при ликвидации предприятия
5.2.21	Котельная ОАО "ПИК-Индустрия"		1хДКВР-10/13 2хДКВР-10/13 3хДКВР-10/13 4хДКВР-10/13	1998 1999 2000 2001	-	56,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации котельной при ликвидации предприятия
5.2.22	Котельная ГУП "Лосиноостровский завод строительных материалов и конструкций"		3хДЕ-6,5/14 ГМ		-	12,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2021	Вывод из эксплуатации котельной вместе с предприятием при реорганизации п/з№ 51 "Медведково"

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
5.2.23	Котельная ОАО "ММЗ "Серп и Молот"		2хКВГМ-23,3-150 1хГ-550-П 1хLOOS-3200/16	1996 2001	-	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации котельной вместе с предприятием при реорганизации п/з№ 23 "Серп и молот"
5.2.24	Котельная № 2 ОАО НПО "Наука"		2хДЕ-6,5/14	1989	-	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2017	Вывод из эксплуатации вместе с предприятием при реорганизации территории
5.2.25	Котельная ОАО "ВНИИавтогенмаш"		2хRocaCPA-130	2011	-	0,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2018	Вывод из эксплуатации при переключении в 2018 г. тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-8
5.2.26	Котельная ГУП "НПО "Мосгормаш"		6хЭПЗ-250	2004	-	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на РТС "Коломенская"
5.2.27	Котельная № 51 ФГУП ГКНПЦ им.М.В.Хруничева		6хДКВР-10/13	1960	-	36,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-25.
5.2.28	Котельная № 60 ФГУП ГКНПЦ им.М.В.Хруничева		5хДКВР-10/13	1961	-	30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-25.
5.2.29	Котельная № 1 ОАО НПО "Наука"		2хДКВР-6,5/13	1979	-	7,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-16
5.2.30	Котельная ОАО "Стройдеталь"		2хКПГ-6/2 (пар) 2хКВГ-6/2-115 (вод)	1961	-	14,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2019	Вывод из эксплуатации при переключении в 2019 г. тепловых нагрузок потребителей на ТЭЦ-23
5.2.31-5.2.729	*698 котельных других организаций*				-	6 639,6		-	6 639,6		-	6 639,6		-	6 639,6		-	6 639,6		*Без изменений*
Всего по котельным других организаций в границах г. Москвы до 01.07.2012																				
	- Установленная мощность					*7 289,4*		-	*6 905,1*		-	*6 898,08*		-	*6 898,1*		-	*6 898,1*		*Реконструкция - 19 котельных*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*6 408,3*			*6 059,7*			*6 052,7*			*6 052,7*			*6 052,7*		*Вывод из эксплуатации - 10 котельных*
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*2 364,1*			*2 233,1*			*2 236,4*			*2 236,6*			*2 236,6*		*Без изменений - 702 котельные*
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*4 044,1*			*3 826,7*			*3 816,4*			*3 816,2*			*3 816,2*		
5.3	*Котельные на территории ТиНАО*																			
5.3.1	Котельная ООО "Инвесттраст" (пос. Десеновское, НАО)		1хКВГМ-4/150 1хКВГМ-10/150 2хКВГМ-20/150	2012 2013 2014	-	54,0	1хКВГМ-4/150 1хКВГМ-10/150 4хКВГМ-20/150	-	94,0	1хКВГМ-4/150 1хКВГМ-10/150 4хКВГМ-20/150	-	94,0	1хКВГМ-4/150 1хКВГМ-10/150 4хКВГМ-20/150	-	94,0	1хКВГМ-4/150 1хКВГМ-10/150 4хКВГМ-20/150	-	94,0	2019	Реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности (ввод в эксплуатацию 2хКВГМ-20/150)
5.3.2	Котельная ул. Лагерная, 2б		2хУниверсал-6	1969	-	1,4	2хКВ-Г-0,15	-	0,3	2хКВ-Г-0,15	-	0,3	2хКВ-Г-0,15	-	0,3	2хКВ-Г-0,15	-	0,3	2019	Реконструкция с заменой 2хУниверсал-6 на 2хКВ-Г-0,15
5.3.3	Котельная ЗАО "Хладокомбинат Губцево" (пос. Первомайское, ТАО)		3хDomoblok-880 1хViessmann Turbomat-RN-HD 1хCERTUSS Universal	1999	-	5,7	3хDomoblok-880 1хViessmann Turbomat-RN-HD 1хViessmann Vitomax 100	-	5,8	3хDomoblok-880 1хViessmann Turbomat-RN-HD 1хViessmann Vitomax 100	-	5,8	3хDomoblok-880 1хViessmann Turbomat-RN-HD 1хViessmann Vitomax 100	-	5,8	3хDomoblok-880 1хViessmann Turbomat-RN-HD 1хViessmann Vitomax 100	-	5,8	2019	Реконструкция с заменой 1хCERTUSS Universal на 1хViessmann Vitomax 100
5.3.4	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино" (пос. Рязановское, НАО)		3хДКВР-2,5/13 2хКВГМ-10-150	1967 1980	-	24,5	3хДКВР-2,5/13 2хКВГМ-10-150	-	24,5	3хДКВР-2,5/13 2хКВГМ-10-150	-	24,5	3хДКВР-2,5/13 2хКВГМ-10-150	-	24,5	3хДКВР-2,5/13 2хКВГМ-10-150	-	24,5	2020	Реконструкция с заменой основного оборудования на аналогичное
5.3.5	Котельная Центральная (г.о. Троицк, ТАО)		2хДКВР-20/13 1хДКВР-20/13 2хПТВМ-30М 2хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	1967 1968 1975 1976 1990	-	187,5	2хДКВР-20/13 1хДКВР-20/13 2хПТВМ-30М 2хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	-	187,5	2хДКВР-20/13 1хДКВР-20/13 2хПТВМ-30М 2хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	-	187,5	2хДКВР-20/13 1хДКВР-20/13 2хПТВМ-30М 2хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	-	187,5	2хДКВР-20/13 1хДКВР-20/13 2хПТВМ-30М 2хПТВМ-30М 1хПТВМ-30М	-	187,5	2020	Реконструкция с заменой поверхностей нагрева на ДКВР-20/13 (ст.№1) и ПТВМ-30М (ст.№2)
5.3.6	Котельная № 153 (п. Ватутинки) (пос. Десеновское, НАО)		3хДКВР-10/13	1966 1967 1972	-	21,3	3хКВ-Г-10,0	-	25,8	3хКВ-Г-10,0	-	25,8	3хКВ-Г-10,0	-	25,8	3хКВ-Г-10,0	-	25,8	2019	Реконструкция с заменой 3хДКВР-10/13 на 3хКВ-Г-10,0 и вспомогательного оборудования
5.3.7	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА (д. Десна) (пос. Десеновское, НАО)		2хТВГ-4Р	1983	-	8,6	2хТВГ-4Р	-	8,6	2хТВГ-4Р	-	8,6	2хТВГ-4Р	-	8,6	2хТВГ-4Р	-	8,6	2019	Реконструкция с заменой основного оборудования на аналогичное, а также вспомогательного оборудования
5.3.8	Котельная ОАО "Дубровицы" (п. Курилово) (пос. Щаповское, ТАО)		1хДКВР-4/13 (вод) 2хДКВР-6,5/13 (вод) 2хBooster NBO-1500	1976	-	12,1	3хКВ-Г-3,0 2хBooster NBO-1500	-	9,5	3хКВ-Г-3,0 2хBooster NBO-1500	-	9,5	3хКВ-Г-3,0 2хBooster NBO-1500	-	9,5	3хКВ-Г-3,0 2хBooster NBO-1500	-	9,5	2020	Реконструкция с заменой 2хДКВР-6,5/13 и 1хДКВР-4/13 на 3хКВ-Г-3,0 и вспомогательного оборудования
5.3.9	Котельная ООО "Геруда" (пос. Московский, НАО)		4хDanstoker-20 (17,2 Гкал/ч)	2015	-	68,8	4хDanstoker-20 (17,2 Гкал/ч)	-	68,8	5хDanstoker-20 (17,2 Гкал/ч)	-	86,0	6хDanstoker-20 (17,2 Гкал/ч)	-	103,2	6хDanstoker-20 (17,2 Гкал/ч)	-	103,2	2022 2027	Реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности (ввод в эксплуатацию2хDanstoker-20)
5.3.10	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки) (пос. Московский, НАО)		3хКВГМ-7,56-150	2001	-	19,5	3хКВГМ-7,56-150	-	19,5	3хКВГМ-7,56-150	-	19,5	3хКВГМ-7,56-150	-	19,5	3хКВГМ-7,56-150	-	19,5	2022	Реконструкция с заменой основного оборудования на аналогичное
5.3.11	Котельная № 1 ООО "Декор" (пос. Сосенское, НАО)		1хBuderus Logano S825L(5200) 1хBuderus Logano S825L(6500) 2хBuderus Logano S825L(9300)	2012	-	26,1	1хBuderus Logano S825L(5200) 1хBuderus Logano S825L(6500) 2хBuderus Logano	-	46,7	1хBuderus Logano S825L(5200) 1хBuderus Logano S825L(6500) 2хBuderus Logano	-	46,7	1хBuderus Logano S825L(5200) 1хBuderus Logano S825L(6500) 2хBuderus Logano	-	46,7	1хBuderus Logano S825L(5200) 1хBuderus Logano S825L(6500) 2хBuderus Logano	-	46,7	2018 2019	Реконструкция с увеличением установленной тепловой мощности (ввод в эксплуатацию 2хКВ-Г-12)

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
							S825L(9300) 2xКВ-Г-12			S825L(9300) 2xКВ-Г-12			S825L(9300) 2xКВ-Г-12			S825L(9300) 2xКВ-Г-12				
5.3.12	Котельная № 13(г.о. Троицк, ТАО)		3xКВ-6,0Г	2009		15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2020	Вывод из эксплуатации при переключении в 2020 г. тепловой нагрузки потребителей на котельную Центральная МУП "Троицктеплоэнерго"
5.3.13-5.3.196	*184 котельные других организаций*				-	1 772,5		-	1 772,5		-	1 772,5		-	1 772,5		-	1 772,5		*Без изменений*
Всего по котельным других организаций на территории ТиНАО																				
	- Установленная мощность				-	*2 217,5*		-	*2 263,6*		-	*2 280,8*		-	*2 298,0*		-	*2 298,0*		*Реконструкция - 13 котельных*
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*2 149,4*		-	*2 197,3*		-	*2 214,0*		-	*2 230,8*		-	*2 230,8*		*Вывод из эксплуатации - 1 котельная*
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*833,9*			*966,8*			*1 040,9*			*1 048,3*			*1 048,3*		*Без изменений - 182 котельных*
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*1 315,4*		-	*1 230,6*		-	*1 173,1*		-	*1 182,5*		-	*1 182,5*		
Всего по котельным других организаций г. Москвы																				
	- Установленная мощность				-	*9 506,9*		-	*9 168,7*		-	*9 178,9*		-	*9 196,1*		-	*9 196,1*		
	в т.ч. тепловая турбоагрегатов				-	-		-	-		-	-		-	-		-	-		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	*8 557,6*		-	*8 257,1*		-	*8 266,7*		-	*8 283,5*		-	*8 283,5*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	*3 198,1*		-	*3 199,8*		-	*3 277,3*		-	*3 284,9*		-	*3 284,9*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	*5 359,6*		-	*5 057,2*		-	*4 989,4*		-	*4 998,7*		-	*4 998,7*		
6	Новые источники					234,9			0,0									431,4		
6.1	*Новые источники на территории г. Москвы без ТиНАО*																			
6.1.1	*Котельная "Рублево-Архангельское" (район Кунцево, ЗАО)*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*110,0*			*110,0*		
	ВК	1	КВ-Г-11,63	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2027	Ввод в 2027 г.
		2	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		3	КВ-Г-23,26	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2028	Ввод в 2028 г.
		4	КВ-Г-35	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2030	Ввод в 2030 г.
		5	КВ-Г-35	2031	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2031	Ввод в 2031 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*107,6*			*107,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*59,3*			*91,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*48,3*			*15,7*		
6.1.2	*АИТ МКР.2Е (район Куркино, СЗАО)*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,4*		*0,0*	*0,4*		*0,0*	*0,4*		*0,0*	*0,4*		
	ВК	1	КВ-Г-0,21	2019	-	-	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	2019	Ввод в 2019 г.
		2	КВ-Г-0,21	2019	-	-	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	КВ-Г-0,21	-	0,2	2019	Ввод в 2019 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,4*			*0,4*			*0,4*			*0,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,20*			*0,2*			*0,2*			*0,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,15*			*0,2*			*0,2*			*0,2*		
6.1.3	*Котельная "Машкинское ш. вл. 32" (район Куркино, СЗАО)*					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*1,7*			*1,7*		
	ВК	1	КВ-Г-0,66	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-0,66	-	0,6	КВ-Г-0,66	-	0,6	2028	Ввод в 2028 г.
		2	КВ-Г-0,66	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-0,66	-	0,6	КВ-Г-0,66	-	0,6	2028	Ввод в 2028 г.
		3	КВ-Г-0,66	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-0,66	-	0,6	КВ-Г-0,66	-	0,6	2028	Ввод в 2028 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*1,7*			*1,7*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*1,1*			*1,1*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*0,5*			*0,5*		
6.1.4	*Котельная "Верескино" (район Молжаниновский, САО)*					*0,0*			*0,0*			*4,7*			*4,7*			*4,7*		
	ВК	1	КВ-Г-1,36	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,36	-	1,2	КВ-Г-1,36	-	1,17	КВ-Г-1,36	-	1,2	2023	Ввод в 2023 г.
		2	КВ-Г-1,36	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,36	-	1,2	КВ-Г-1,36	-	1,17	КВ-Г-1,36	-	1,2	2023	Ввод в 2023 г.
		3	КВ-Г-1,36	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,36	-	1,2	КВ-Г-1,36	-	1,17	КВ-Г-1,36	-	1,2	2024	Ввод в 2024 г.
		4	КВ-Г-1,36	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,36	-	1,2	КВ-Г-1,36	-	1,17	КВ-Г-1,36	-	1,2	2025	Ввод в 2025 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*4,6*			*4,6*			*4,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*3,1*			*3,9*			*3,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*1,5*			*0,7*			*0,7*		
Всего по новым источникам на территории г. Москвы без ТиНАО																				
	- Установленная мощность				-	-		-	*0,4*		-	*5,0*		-	*116,7*		-	*116,75*		
	- Тепловая мощность нетто в горячей воде				-	-		-	*0,4*		-	*4,9*		-	*114,2*		-	*114,18*		
	- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде				-	-		-	*0,2*		-	*3,3*		-	*64,5*		-	*97,05*		
	- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-		-	*0,2*		-	*1,6*		-	*49,7*		-	*17,12*		
6.2	*Новые источники на территории ТиНАО*																			
	пос. Московский																			

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
6.2.1	*РТС "Саларьево"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*258,0*		*0,0*	*361,2*		*0,0*	*361,2*		*0,0*	*361,2*		
	ВК	1	КВ-Г-60	2018	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-60	2018	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2018	Ввод в 2018 г.
		3	КВ-Г-60	2018	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2018	Ввод в 2018 г.
		4	КВ-Г-60	2020	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2020	Ввод в 2020 г.
		5	КВ-Г-60	2020	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2020	Ввод в 2020 г.
		6	КВ-Г-60	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2024	Ввод в 2024 г.
		7	КВ-Г-60	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	КВ-Г-60	-	51,6	2024	Ввод в 2024 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*252,3*			*353,3*			*353,3*			*353,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*108,9*			*253,1*			*287,5*			*287,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*143,4*			*100,1*			*65,8*			*65,8*		
6.2.2	*Котельная "Гипермаркет Леруа"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		
	ВК	1	КВ-Г-0,98	2018	-	-	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-0,98	2018	-	-	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	КВ-Г-0,98	-	0,8	2018	Ввод в 2018 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*1,6*			*1,6*			*1,6*			*1,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,9*			*0,9*			*0,9*			*0,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
	пос. Внуковское																			
6.2.3	*Котельная ЖК "Рассказово"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*30,9*		*0,0*	*30,9*		*0,0*	*30,9*		*0,0*	*30,9*		
	ВК	1	КВ-Г-3,48	2017	-	-	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-3,48	2017	-	-	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	КВ-Г-3,48	-	3,0	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-9,65	2018	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2018	Ввод в 2018 г.
		4	КВ-Г-9,65	2019	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2019	Ввод в 2019 г.
		5	КВ-Г-9,65	2021	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2021	Ввод в 2021 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*30,2*			*30,2*			*30,2*			*30,2*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*17,8*			*25,7*			*25,7*			*25,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*12,4*			*4,5*			*4,5*			*4,5*		
6.2.4	*Котельная ОНО ОПХ "Толстопальцево"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*5,2*		*0,0*	*7,3*		*0,0*	*7,3*		*0,0*	*7,3*		
	ВК	1	КВ-Г-1,0	2020	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2020	Ввод в 2020 г.
		2	КВ-Г-2,5	2020	-	-	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	2020	Ввод в 2020 г.
		3	КВ-Г-2,5	2020	-	-	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	2020	Ввод в 2020 г.
		4	КВ-Г-2,5	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	2022	Ввод в 2022 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*5,0*			*7,1*			*7,1*			*7,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*3,4*			*6,0*			*6,0*			*6,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,6*			*1,1*			*1,1*			*1,1*		
6.2.5	*Котельная д. Ликова*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*1,3*		*0,0*	*1,3*		*0,0*	*1,3*		*0,0*	*1,3*		
	ВК	1	КВ-Г-0,5	2 017	-	-	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-0,5	2 017	-	-	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-0,5	2 017	-	-	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:								*1,3*			*1,3*			*1,3*			*1,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,9*			*0,9*			*0,9*			*0,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК								*0,4*			*0,4*			*0,4*			*0,4*		
	пос. Марушкинское																			
6.2.6	*Котельная "ПНК-Внуково"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*13,9*		*0,0*	*13,9*		*0,0*	*13,9*		*0,0*	*13,9*		
	ВК	1	КВ-Г-5,4	2017	-	-	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-5,4	2017	-	-	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-5,4	2021	-	-	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	КВ-Г-5,4	-	4,6	2021	Ввод в 2021 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*13,6*			*13,6*			*13,6*			*13,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*10,2*			*10,2*			*10,2*			*10,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*3,4*			*3,4*			*3,4*			*3,4*		
6.2.7	*Котельная ЖК "Медовая Долина"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*11,6*		*0,0*	*11,6*		*0,0*	*11,6*		
	ВК	1	КВ-Г-4,5	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	2022	Ввод в 2022 г.
		2	КВ-Г-4,5	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	2022	Ввод в 2022 г.
		3	КВ-Г-4,5	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	КВ-Г-4,5	-	3,9	2022	Ввод в 2022 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*11,4*			*11,4*			*11,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*8,7*			*8,7*			*8,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*2,6*			*2,6*			*2,6*		
	пос. Сосенское																			
6.2.8	*Котельная п. Коммунарка*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*120,0*		*0,0*	*240,0*		*0,0*	*360,0*		*0,0*	*360,0*		
	ВК	1	КВ-Г-65	2021	-	-	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	2021	Ввод в 2021 г.
		2	КВ-Г-65	2021	-	-	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	2021	Ввод в 2021 г.
		3	КВ-Г-65	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	2024	Ввод в 2024 г.
		4	КВ-Г-65	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	КВ-Г-65	-	60,0	2026	Ввод в 2026 г.
		5	КВ-Г-65	2028			-	-	-	-	-	-	КВ-Г-65		60,0	КВ-Г-65		60,0	2028	Ввод в 2028 г.
		6	КВ-Г-65	2030			-	-	-	-	-	-	КВ-Г-65		60,0	КВ-Г-65		60,0	2030	Ввод в 2030 г.

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*117,4*			*234,7*			*352,1*			*352,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*27,3*			*153,0*			*332,6*			*332,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*90,1*			*81,7*			*19,5*			*19,5*		
6.2.9	*Котельная ЖК "Испанские кварталы"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*10,0*		*0,0*	*30,0*		*0,0*	*30,0*		*0,0*	*30,0*		
	ВК	1	КВ-Г-2,32	2017	-	-	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-4,65	2017	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-4,65	2017	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2017	Ввод в 2017 г.
		4	КВ-Г-11,63	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2022	Ввод в 2022 г.
		5	КВ-Г-11,63	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2023	Ввод в 2023 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*9,8*			*29,3*			*29,3*			*29,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*5,9*			*23,4*			*23,4*			*23,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*3,9*			*5,9*			*5,9*			*5,9*		
6.2.10	*Котельная ЖК "Южное Бунино"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*20,6*		*0,0*	*37,2*		*0,0*	*37,2*		*0,0*	*37,2*		
	ВК	1	КВ-Г-4,65	2021	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2021	Ввод в 2021 г.
		2	КВ-Г-9,65	2021	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2021	Ввод в 2021 г.
		3	КВ-Г-9,65	2021	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2021	Ввод в 2021 г.
		4	КВ-Г-9,65	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2022	Ввод в 2022 г.
		5	КВ-Г-9,65	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2023	Ввод в 2023 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*20,1*			*36,4*			*36,4*			*36,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*10,1*			*33,2*			*33,2*			*33,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*10,1*			*3,2*			*3,2*			*3,2*		
6.2.11	*Котельная ЖК "Москвичка"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*4,5*		*0,0*	*4,5*		*0,0*	*4,5*		*0,0*	*4,5*		
	ВК	1	КВ-Г-1,74	2021	-	-	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	2021	Ввод в 2021 г.
		2	КВ-Г-1,74	2021	-	-	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	2021	Ввод в 2021 г.
		3	КВ-Г-1,74	2021	-	-	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	КВ-Г-1,74	-	1,5	2021	Ввод в 2021 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*4,4*			*4,4*			*4,4*			*4,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*3,4*			*3,4*			*3,4*			*3,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,0*			*1,0*			*1,0*			*1,0*		
6.2.12	*Котельная № 1 ИП "Индиго"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*2,6*		*0,0*	*2,6*		*0,0*	*2,6*		*0,0*	*2,6*		
	ВК	1	КВ-Г-1,0	2017	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-1,0	2017	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-1,0	2017	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*2,5*			*2,5*			*2,5*			*2,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*1,9*			*1,9*			*1,9*			*1,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,6*			*0,6*			*0,6*			*0,6*		
6.2.13	*Котельная № 2 ИП "Индиго"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,7*		*0,0*	*0,7*		*0,0*	*0,7*		*0,0*	*0,7*		
	ВК	1	КВ-Г-0,4	2020	-	-	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	2020	Ввод в 2020 г.
		2	КВ-Г-0,4	2020	-	-	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	КВ-Г-0,4	-	0,3	2020	Ввод в 2020 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,7*			*0,7*			*0,7*			*0,7*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,4*			*0,4*			*0,4*			*0,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,3*			*0,3*			*0,3*			*0,3*		
6.2.14	*Котельная № 3 ИП "Индиго"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		*0,0*	*1,7*		
	ВК	1	КВ-Г-1,0	2017	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-1,0	2017	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*1,7*			*1,7*			*1,7*			*1,7*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,9*			*0,9*			*0,9*			*0,9*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
6.2.15	*Котельная № 4 ИП "Индиго"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*2,9*		*0,0*	*2,9*		*0,0*	*2,9*		*0,0*	*2,9*		
	ВК	1	КВ-Г-1,1	2021	-	-	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	2021	Ввод в 2021 г.
		2	КВ-Г-1,1	2021	-	-	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	2021	Ввод в 2021 г.
		3	КВ-Г-1,1	2021	-	-	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	КВ-Г-1,1	-	1,0	2021	Ввод в 2021 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*2,8*			*2,8*			*2,8*			*2,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*2,1*			*2,1*			*2,1*			*2,1*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,7*			*0,7*			*0,7*			*0,7*		
6.2.16	*Котельная "ТРК Мега"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*12,5*		*0,0*	*18,5*		*0,0*	*18,5*		*0,0*	*18,5*		
	ВК	1	КВ-Г-0,5	2021	-	-	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	КВ-Г-0,5	-	0,4	2021	Ввод в 2021 г.
		2	КВ-Г-7,0	2021	-	-	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	2021	Ввод в 2021 г.
		3	КВ-Г-7,0	2021	-	-	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	2021	Ввод в 2021 г.
		4	КВ-Г-7,0	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	КВ-Г-7,0	-	6,0	2022	Ввод в 2022 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*12,2*			*18,1*			*18,1*			*18,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*4,4*			*14,6*			*14,6*			*14,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*7,8*			*3,5*			*3,5*			*3,5*		
6.2.17	*Котельная вблизи дер. Зименки*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*34,4*		*0,0*	*34,4*		
	ВК	1	КВ-Г-10	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10	-	8,6	КВ-Г-10	-	8,6	2028	Ввод в 2028 г.

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
		2	КВ-Г-10	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10	-	8,6	КВ-Г-10	-	8,6	2028	Ввод в 2028 г.
		3	КВ-Г-10	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10	-	8,6	КВ-Г-10	-	8,6	2030	Ввод в 2030 г.
		4	КВ-Г-10	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10	-	8,6	КВ-Г-10	-	8,6	2030	Ввод в 2030 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*33,6*			*33,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*30,8*			*30,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*2,8*			*2,8*		
6.2.18	*Котельная "ТК Декатлон"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*12,3*		*0,0*	*12,3*		*0,0*	*12,3*		*0,0*	*12,3*		
	ВК	1	КВ-Г-0,35	2018	-	-	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-4,65	2018	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2018	Ввод в 2018 г.
		3	КВ-Г-4,65	2018	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2018	Ввод в 2018 г.
		4	КВ-Г-4,65	2020	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2020	Ввод в 2020 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*12,0*			*12,0*			*12,0*			*12,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*9,4*			*9,4*			*9,4*			*9,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*2,6*			*2,6*			*2,6*			*2,6*		
6.2.19	*Котельная "Технопарк Мамыри"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*8,6*		*0,0*	*8,6*		*0,0*	*8,6*		*0,0*	*8,6*		
	ВК	1	КВ-Г-0,35	2017	-	-	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	КВ-Г-0,35	-	0,3	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-3,2	2017	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-3,2	2017	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2017	Ввод в 2017 г.
		4	КВ-Г-3,2	2017	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*8,4*			*8,4*			*8,4*			*8,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*6,6*			*6,6*			*6,6*			*6,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,7*			*1,7*			*1,7*			*1,7*		
6.2.20	*Котельная "Ауди центр Калужский"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*3,0*		*0,0*	*3,0*		*0,0*	*3,0*		*0,0*	*3,0*		
	ВК	1	КВ-Г-1,16	2018	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-1,16	2018	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2018	Ввод в 2018 г.
		3	КВ-Г-1,16	2019	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2019	Ввод в 2019 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*2,9*			*2,9*			*2,9*			*2,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*2,3*			*2,3*			*2,3*			*2,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,7*			*0,7*			*0,7*			*0,7*		
6.2.21	*Котельная "Школа"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*7,6*		*0,0*	*7,6*		*0,0*	*7,6*		*0,0*	*7,6*		
	ВК	1	КВ-Г-2,2	2 018	-	-	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-2,2	2 018	-	-	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	2018	Ввод в 2018 г.
		3	КВ-Г-2,2	2 018	-	-	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	2018	Ввод в 2018 г.
		4	КВ-Г-2,2	2 018	-	-	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	КВ-Г-2,2	-	1,9	2018	Ввод в 2018 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*7,4*			*7,4*			*7,4*			*7,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*6,2*			*6,2*			*6,2*			*6,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,2*			*1,2*			*1,2*			*1,2*		
	пос. Мосрентген																			
6.2.22	*Котельная ООО "Транс-Гамма"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*1,6*		*0,0*	*1,6*		*0,0*	*1,6*		*0,0*	*1,6*		
	ВК	1	КВ-Г-0,63	2017	-	-	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-0,63	2017	-	-	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-0,63	2017	-	-	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	КВ-Г-0,63	-	0,5	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*1,6*			*1,6*			*1,6*			*1,6*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*1,3*			*1,3*			*1,3*			*1,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,3*			*0,3*			*0,3*			*0,3*		
	пос. Десеновское																			
6.2.23	*Котельная ЖК "Кленовые аллеи"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*26,6*		*0,0*	*26,6*		*0,0*	*26,6*		
	ВК	1	КВ-Г-2,0	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2022	Ввод в 2022 г.
		2	КВ-Г-9,65	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2022	Ввод в 2022 г.
		3	КВ-Г-9,65	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2022	Ввод в 2022 г.
		4	КВ-Г-9,65	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	КВ-Г-9,65	-	8,3	2025	Ввод в 2025 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*26,0*			*26,0*			*26,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*16,8*			*20,3*			*20,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*9,2*			*5,8*			*5,8*		
6.2.24	*Котельная ГКУ "УКРиС"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,3*		*0,0*	*0,3*		*0,0*	*0,3*		*0,0*	*0,3*		
	ВК	1	КВ-Г-0,11	2017	-	-	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-0,11	2017	-	-	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-0,11	2017	-	-	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	КВ-Г-0,11	-	*0,1*	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-				*0,3*			*0,3*			*0,3*			*0,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,2*			*0,2*			*0,2*			*0,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-				*0,1*			*0,1*			*0,1*			*0,1*		
	пос. Рязановское																			
6.2.25	*Котельная "УК Константа" вблизи с. Остафьево*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*38,7*		*0,0*	*51,6*		*0,0*	*51,6*		
	ВК	1	КВ-Г-15	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	2022	Ввод в 2022 г.

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
		2	КВ-Г-15	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	2022	Ввод в 2022 г.
		3	КВ-Г-15	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	2024	Ввод в 2024 г.
		4	КВ-Г-15	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-15	-	12,9	КВ-Г-15	-	12,9	2027	Ввод в 2027 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*37,8*			*50,5*			*50,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*29,0*			*45,7*			*45,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*8,8*			*4,8*			*4,8*		
6.2.26	*Котельная "УК Константа" вблизи п. Знамя Октября*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*30,0*		*0,0*	*70,0*		*0,0*	*70,0*		
	ВК	1	КВ-Г-11,63	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2024	Ввод в 2024 г.
		2	КВ-Г-11,63	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2024	Ввод в 2024 г.
		3	КВ-Г-11,63	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2026	Ввод в 2026 г.
		4	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		5	КВ-Г-23,26	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2029	Ввод в 2029 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*29,3*			*68,5*			*68,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*19,2*			*58,2*			*58,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*10,1*			*10,2*			*10,2*		
6.2.27	*Котельная "УК Константа" вблизи п. Ерино*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*29,4*		*0,0*	*29,4*		
	ВК	1	КВ-Г-4,2	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,2	-	3,6	КВ-Г-4,2	-	3,6	2029	Ввод в 2029 г.
		2	КВ-Г-10,0	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10,0	-	8,6	КВ-Г-10,0	-	8,6	2029	Ввод в 2029 г.
		3	КВ-Г-10,0	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10,0	-	8,6	КВ-Г-10,0	-	8,6	2029	Ввод в 2029 г.
		4	КВ-Г-10,0	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-10,0	-	8,6	КВ-Г-10,0	-	8,6	2030	Ввод в 2030 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*28,8*			*28,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*23,6*			*23,6*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*5,2*			*5,2*		
6.2.28	*Котельная "УК Константа" вблизи д. Студенцы*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*50,0*		*0,0*	*90,0*		*0,0*	*90,0*		
	ВК	1	КВ-Г-11,63	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2026	Ввод в 2026 г.
		2	КВ-Г-23,26	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2026	Ввод в 2026 г.
		3	КВ-Г-23,26	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2026	Ввод в 2026 г.
		4	КВ-Г-23,26	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2028	Ввод в 2028 г.
		5	КВ-Г-23,26	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2030	Ввод в 2030 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*48,9*			*88,0*			*88,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*21,8*			*65,0*			*77,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*27,1*			*23,0*			*10,5*		
6.2.29	*Котельная "УК Константа" вблизи д. Никульское*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*50,1*		*0,0*	*64,3*		*0,0*	*64,3*		
	ВК	1	КВ-Г-8,7	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	2025	Ввод в 2025 г.
		2	КВ-Г-16,5	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	2025	Ввод в 2025 г.
		3	КВ-Г-16,5	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	2025	Ввод в 2025 г.
		4	КВ-Г-16,5	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	2026	Ввод в 2026 г.
		5	КВ-Г-16,5	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-16,5	-	14,2	КВ-Г-16,5	-	14,2	2027	Ввод в 2027 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*49,0*			*62,9*			*62,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*38,8*			*58,5*			*58,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*10,2*			*4,3*			*4,3*		
6.2.30	*Котельная "УК Константа" вблизи д. Алхимово*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*48,1*		*0,0*	*48,1*		
	ВК	1	КВ-Г-8,0	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,0	-	6,9	КВ-Г-8,0	-	6,9	2029	Ввод в 2029 г.
		2	КВ-Г-12,0	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	КВ-Г-12,0	-	10,3	2029	Ввод в 2029 г.
		3	КВ-Г-12,0	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	КВ-Г-12,0	-	10,3	2030	Ввод в 2030 г.
		4	КВ-Г-12,0	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	КВ-Г-12,0	-	10,3	2030	Ввод в 2030 г.
		5	КВ-Г-12,0	2031	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	КВ-Г-12,0	-	10,3	2031	Ввод в 2031 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*47,0*			*47,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*7,1*			*43,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*39,9*			*3,3*		
6.2.31	*Котельная "ЛСР" вблизи д. Сальково*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*44,1*		*0,0*	*44,1*		
	ВК	1	КВ-Г-4,65	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2027	Ввод в 2027 г.
		2	КВ-Г-4,65	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2027	Ввод в 2027 г.
		3	КВ-Г-14	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-14	-	12,0	КВ-Г-14	-	12,0	2028	Ввод в 2028 г.
		4	КВ-Г-14	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-14	-	12,0	КВ-Г-14	-	12,0	2029	Ввод в 2029 г.
		5	КВ-Г-14	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-14	-	12,0	КВ-Г-14	-	12,0	2030	Ввод в 2030 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*43,1*			*43,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*30,0*			*37,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*13,1*			*5,8*		
6.2.32	*Котельная "Вектор Инвестментс" вблизи п. Знамя Октября*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*36,1*		
	ВК	1	КВ-Г-6,0	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-6,0	-	5,2	2032	Ввод в 2032 г.
		2	КВ-Г-12,0	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	2032	Ввод в 2032 г.
		3	КВ-Г-12,0	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	2032	Ввод в 2032 г.
		4	КВ-Г-12,0	2032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-12,0	-	10,3	2032	Ввод в 2032 г.

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*35,3*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*30,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*0,0*			*5,3*		
6.2.33	*Котельная "Вектор Инвестментс" вблизи д. Тарасово*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*80,0*		*0,0*	*80,0*		
	ВК	1	КВ-Г-11,63	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2027	Ввод в 2027 г.
		2	КВ-Г-11,63	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2027	Ввод в 2027 г.
		3	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		4	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		5	КВ-Г-23,26	2029	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2029	Ввод в 2029 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*78,2*			*78,2*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*26,9*			*68,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*51,3*			*10,1*		
	пос. Филимонковское																			
6.2.34	*Котельная ЖК "Марьино Град"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*13,4*		*0,0*	*13,4*		*0,0*	*13,4*		*0,0*	*13,4*		
	ВК	1	Buderus Logano S 825L 5,2	2017	-	-	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	2017	Ввод в 2017 г.
		2	Buderus Logano S 825L 5,2	2017	-	-	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	2017	Ввод в 2017 г.
		3	Buderus Logano S 825L 5,2	2017	-	-	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	Buderus Logano S 825L 5,2	-	4,5	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*13,1*			*13,1*			*13,1*			*13,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*6,6*			*8,0*			*8,0*			*8,0*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*6,6*			*5,1*			*5,1*			*5,1*		
6.2.35	*Котельная вблизи дер. Середнево*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*80,0*		*0,0*	*140,0*		*0,0*	*140,0*		
	ВК	1	КВ-Г-11,63	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2023	Ввод в 2023 г.
		2	КВ-Г-11,63	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	КВ-Г-11,63	-	10,0	2023	Ввод в 2023 г.
		3	КВ-Г-35	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2024	Ввод в 2024 г.
		4	КВ-Г-35	2025	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2025	Ввод в 2025 г.
		5	КВ-Г-35	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2028	Ввод в 2028 г.
		6	КВ-Г-35	2030	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-35	-	30,0	КВ-Г-35	-	30,0	2030	Ввод в 2030 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*78,2*			*136,9*			*136,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*45,5*			*118,4*			*118,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*32,8*			*18,6*			*18,6*		
	г.о. Троицк																			
6.2.36	*Котельная ТЦ "Ремо"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*2,1*		*0,0*	*2,1*		*0,0*	*2,1*		
	ВК	1	КВ-Г-0,08	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-0,08	-	0,1	КВ-Г-0,08	-	0,1	КВ-Г-0,08	-	0,1	2022	Ввод в 2022 г.
		2	КВ-Г-1,16	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2022	Ввод в 2022 г.
		3	КВ-Г-1,16	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2022	Ввод в 2022 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*2,0*			*2,0*			*2,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*1,2*			*1,2*			*1,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
6.2.37	*Котельная НТЦ "Техноспарк"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*8,4*		*0,0*	*8,4*		*0,0*	*8,4*		
	ВК	1	КВ-Г-0,2	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-0,2	-	0,2	КВ-Г-0,2	-	0,2	КВ-Г-0,2	-	0,2	2023	Ввод в 2023 г.
		2	КВ-Г-3,2	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2023	Ввод в 2023 г.
		3	КВ-Г-3,2	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2023	Ввод в 2023 г.
		4	КВ-Г-3,2	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	КВ-Г-3,2	-	2,8	2024	Ввод в 2024 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*8,2*			*8,2*			*8,2*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*6,4*			*6,4*			*6,4*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*1,9*			*1,9*			*1,9*		
	пос. Первомайское																			
6.2.38	*Котельная ЖК "Ново-Никольское"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*21,0*		*0,0*	*21,0*		*0,0*	*21,0*		*0,0*	*21,0*		
	ВК	1	КВ-Г-4,65	2017	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-4,65	2017	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-7,56	2017	-	-	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	2017	Ввод в 2017 г.
		4	КВ-Г-7,56	2017	-	-	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	КВ-Г-7,56	-	6,5	2017	Ввод в 2017 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*20,5*			*20,5*			*20,5*			*20,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*14,3*			*14,3*			*14,3*			*14,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*6,3*			*6,3*			*6,3*			*6,3*		
6.2.39	*Котельная ЖК "Первомайское"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*5,2*		*0,0*	*6,9*		*0,0*	*6,9*		*0,0*	*6,9*		
	ВК	1	КВ-Г-2,0	2019	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2019	Ввод в 2019 г.
		2	КВ-Г-2,0	2019	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2019	Ввод в 2019 г.
		3	КВ-Г-2,0	2021	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2021	Ввод в 2021 г.
		4	КВ-Г-2,0	2022	-	-	-	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2022	Ввод в 2022 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*5,0*			*6,7*			*6,7*			*6,7*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*3,4*			*5,9*			*5,9*			*5,9*		

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность электр. МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая, Гкал/ч	Тип (марка) оборудования	Установленная мощность электр., МВт	Установленная мощность тепловая Гкал/ч		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,6*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
6.2.40	*Котельная ПСК "Сотрудничество"*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*6,1*		*0,0*	*6,1*		*0,0*	*6,1*		*0,0*	*6,1*		
	ВК	1	КВ-Г-0,15	2017	-	-	КВ-Г-0,15	-	0,1	КВ-Г-0,15	-	0,1	КВ-Г-0,15	-	0,1	КВ-Г-0,15	-	0,1	2017	Ввод в 2017 г.
		2	КВ-Г-2,32	2017	-	-	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	2017	Ввод в 2017 г.
		3	КВ-Г-2,32	2017	-	-	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	2017	Ввод в 2017 г.
		4	КВ-Г-2,32	2019	-	-	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	КВ-Г-2,32	-	2,0	2019	Ввод в 2019 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*6,0*			*6,0*			*6,0*			*6,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*4,5*			*4,5*			*4,5*			*4,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,5*			*1,5*			*1,5*			*1,5*		
6.2.41	*Котельная вблизи дер. Кривошеино*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*6,0*		*0,0*	*6,0*		*0,0*	*6,0*		*0,0*	*6,0*		
	ВК	1	КВ-Г-1,0	2020	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2020	Ввод в 2020 г.
		2	КВ-Г-2,0	2020	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2020	Ввод в 2020 г.
		3	КВ-Г-2,0	2020	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2020	Ввод в 2020 г.
		4	КВ-Г-2,0	2020	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2020	Ввод в 2020 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*5,9*			*5,9*			*5,9*			*5,9*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*4,7*			*4,7*			*4,7*			*4,7*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*1,1*			*1,1*			*1,1*			*1,1*		
	пос. Краснопахорское																			
6.2.42	*Котельная вблизи пос. Минзаг*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*2,0*		*0,0*	*2,0*		*0,0*	*2,0*		*0,0*	*2,0*		
	ВК	1	КВ-Г-1,16	2018	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-1,16	2018	-	-	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	КВ-Г-1,16	-	1,0	2018	Ввод в 2018 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*2,0*			*2,0*			*2,0*			*2,0*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*1,1*			*1,1*			*1,1*			*1,1*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
6.2.43	*Котельная ПСК вблизи дер. Шахово*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*61,7*		*0,0*	*61,7*		
	ВК	1	КВ-Г-2,0	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-2,0	-	1,7	КВ-Г-2,0	-	1,7	2027	Ввод в 2027 г.
		2	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		3	КВ-Г-23,26	2027	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2027	Ввод в 2027 г.
		4	КВ-Г-23,26	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-23,26	-	20,0	КВ-Г-23,26	-	20,0	2028	Ввод в 2028 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*60,4*			*60,4*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*50,2*			*50,2*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*10,2*			*10,2*		
6.2.44	*Котельная вблизи дер. Шахово*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*14,2*		*0,0*	*14,2*		
	ВК	1	КВ-Г-2,5	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-2,5	-	2,2	КВ-Г-2,5	-	2,2	2028	Ввод в 2028 г.
		2	КВ-Г-4,65	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2028	Ввод в 2028 г.
		3	КВ-Г-4,65	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2028	Ввод в 2028 г.
		4	КВ-Г-4,65	2028	-	-	-	-	-	-	-	-	КВ-Г-4,65	-	4,0	КВ-Г-4,65	-	4,0	2028	Ввод в 2028 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*0,0*			*13,8*			*13,8*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*0,0*			*11,3*			*11,3*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*0,0*			*2,6*			*2,6*		
	пос. Щаповское																			
6.2.45	*Котельная ПСК вблизи п. Курилово*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*1,5*		*0,0*	*1,5*		*0,0*	*1,5*		*0,0*	*1,5*		
	ВК	1	КВ-Г-0,87	2018	-	-	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	2018	Ввод в 2018 г.
		2	КВ-Г-0,87	2018	-	-	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	КВ-Г-0,87	-	0,7	2018	Ввод в 2018 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*1,5*			*1,5*			*1,5*			*1,5*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,8*			*0,8*			*0,8*			*0,8*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,7*			*0,7*			*0,7*			*0,7*		
	пос. Михайлово-Ярцевское																			
6.2.46	*Котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино*				*0,0*	*0,0*		*0,0*	*0,0*		*0,0*	*30,8*		*0,0*	*30,8*		*0,0*	*30,8*		
	ВК	1	КВ-Г-1,0	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	КВ-Г-1,0	-	0,9	2023	Ввод в 2023 г.
		2	КВ-Г-8,7	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	2023	Ввод в 2023 г.
		3	КВ-Г-8,7	2023	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	2023	Ввод в 2023 г.
		4	КВ-Г-8,7	2024	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	2024	Ввод в 2024 г.
		5	КВ-Г-8,7	2026	-	-	-	-	-	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	КВ-Г-8,7	-	7,5	2026	Ввод в 2026 г.
	Тепловая мощность нетто в горячей воде:				-	-			*0,0*			*30,1*			*30,1*			*30,1*		
	Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде:					*0,0*			*0,0*			*20,3*			*27,5*			*27,5*		
	ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК				-	-			*0,0*			*9,8*			*2,6*			*2,6*		
Всего по новым источникам на территории ТиНАО г. Москвы																				
- Установленная мощность					*0,0*	*0,0*		-	*574,9*		-	*1 172,9*		-	*1 771,8*		-	*1 807,9*		-
- Тепловая мощность нетто в горячей воде					*0,0*	*0,0*		-	*562,2*		-	*1 147,1*		-	*1 732,8*		-	*1 768,1*		-
- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					*0,0*	*0,0*		-	*259,9*		-	*802,9*		-	*1 398,9*		-	*1 526,6*		-
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					*0,0*	*0,0*		-	*302,4*		-	*344,1*		-	*333,9*		-	*241,5*		-
Всего по новым источникам:																				
- Установленная мощность					-	-		-	*575,3*		-	*1 177,9*		-	*1 888,6*		-	*1 924,6*		-

№ п/п	Наименование источника, очередь, группа оборудования	Станционный номер	На 01.01.2017				На 01.01.2022			На 01.01.2027			На 01.01.2032			На 01.01.2033			Год выполнения мероприятия	Примечание
			Тип (марка) оборудования	Год ввода	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность		Тип (марка) оборудования	Установленная мощность			
					электр. МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая, Гкал/ч		электр., МВт	тепловая Гкал/ч		
- Тепловая мощность нетто в горячей воде					-	-		-	*562,6*		-	*1 152,0*		-	*1 847,0*		-	*1 882,3*		-
- Присоединенная тепловая нагрузка в горячей воде					-	-		-	*260,1*		-	*806,2*		-	*1 463,4*		-	*1 623,7*		-
- ДЕФИЦИТ (-) / ИЗБЫТОК					-	-		-	*302,5*		-	*345,8*		-	*383,6*		-	*258,6*		-

А.4 Зоны действия источников тепловой энергии города Москвы на 01.01.2033

№ п/п	Наименование котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка	
			пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч
1	Энергоцентр АО "Ангстрем-Т"	49,02	-	7,7
2	Энергоцентр ООО "СИНИКОН"	8,60	-	0,9
3	Энергоцентр ООО "Нетканые Материалы"	9,03	-	7,4
4	Энергоцентр ООО "Комбинат питания "КОНКОРД"	9,25	-	4,4
5	Энергоцентр ООО "Вороновский завод по производству солода"	1,95	-	0,8
6	Энергоцентр АПК "Московский"	62,78	-	16,7
7	Энергоблок п. Газопровод (деловой центр)	29,10	-	4,7
8	КТС-1 "Щербинка"	240	-	213,8
9	КТС-3 "Щербинка"	6,45	-	5,3
10	КТС-1 "Московский"	82	-	78,4
11	КТС "Мосрентген"	30	-	25,9
12	КТС "Знамя Октября"	29	-	23,7
13	КТС "Фабрика им. 1 Мая"	12	-	10,7
14	КТС "Остафьево"	6	-	4,8
15	КТС "Яковлево"	1,94	-	1,5
16	КТС № 8 п. Кокошкино	26,00	-	20,4
17	КТС "Кокошкино"	10,15	-	3,2
18	КТС № 36 п. Птичное	21	-	10,2
19	КТС № 38 п. Птичное	12,69	-	10,4
20	КТС "Красная Пахра"	6,88	-	6,1
21	КТС "Красное"	5,16	-	3,7
22	КТС "Былово"	3,44	-	1,8
23	КТС "Вороново"	19,50	-	14,7
24	КТС "Щапово"	16,60	-	14,3
25	КТС "Кленово"	12	-	7,7
26	КТС "Шишкин Лес"	22,08	-	18,6
27	КТС № 18 пос. Киевский	24	-	17,5
28	КТС № 51 п. Яковлевское	19,50	-	13,8
29	КТС "Рогово"	5,81	-	4,8
30	МК "Внуковская гимназия"	0,28	-	0,3
31	МК "Внуковская больница"	0,60	-	0,3
32	МК "Переделкино"	1,29	-	0,7
33	МК "Рассказовка"	0,53	-	0,3
34	МК 32 п. Толстопальцево	0,17	-	0,1
35	МК-4 г. Щербинка	6,43	-	6,1
36	МК-5 г. Щербинка	2,02	-	1,8
37	МК "Бор"	3,44	-	2,8
38	МК "Гора"	3,44	-	1,8
39	МК "Изварино"	1,62	-	1,4
40	МК № 22 д. Крекшино	5,40	-	5,1
41	МК № 46 д. Акиньшино	0,43	-	0,2
42	МК "Марьино"	0,65	-	0,4
43	МК "Радиоцентр"	0,86	-	0,5
44	МК № 33 п. Первомайское	6,88	-	5,4
45	МК № 27 д. Кузнецово	0,60	-	0,3
46	МК № 21 х. Ильичевка	2,58	-	1,8
47	МК "Спортбаза Щапово"	6	-	2,8
48	МК "Секерино"	1,13	-	0,6
49	МК "Ознобишино"	0,13	-	0,1
50	МК "Михайловское"	0,45	-	0,2
51	МК "Минзаг"	1,93	-	0,8
52	МК "БКУ-350"	0,33	-	0,2
53	МК "ДРП-3"	0,19	-	0,1
54	МК № 34 д. Шеломово	3,44	-	1,2
55	МК "Пожарное депо"	0,26	-	0,1
56	МК "Каменка"	0,19	-	0,1
57	МК "Ильино"	0,08	-	0,1
58	Котельная мкр. «Солнцево-парк»	75,85	-	38,0
59	Котельная "Школа № 1788"	0,07	-	0,1
60	Котельная Детский санаторий № 39	2,06	-	0,4
61	Котельная Дом писателей Переделкино	2	-	1,0
62	Котельная п. Санаторий № 14	2,90	-	2,1
63	Котельная ЗАО "МНПКЦМДЛ"	16,30	-	0,6
64	Котельная ООО "ТПК Профит"	1,34	-	0,4
65	Котельная ООО "Микотранс"	0,71	-	0,9
66	Котельная п. Воскресенское	110	2,7	37,2
67	Котельная ФГАУ"ОК"Архангельское"	10,75	-	5,3
68	Котельная ФБГУ "ОК"Десна"	5,67	-	3,7
69	Котельная ОАО "ФПГ Росавиаконсорциум"	0,59	-	0,03
70	Котельная ООО "ТехПроект-Инвест"	0,31	-	0,1
71	Котельная ООО "Геруда"	103,20	-	84,8
72	Котельная № 10 Производственная АПК "Московский"	485	-	74,6
73	Котельная ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова РАМН»	18,24	9,2	2,2
74	Котельная ГУП "Мосзеленхоз" (Ульяновский СДС)	48	-	17,2
75	Котельная БП "Румянцево"	18,70	-	10,8
76	Котельная ТСК "Планета" (д. Саларьево)	3	-	1,6
77	Котельная ООО "Сетунь Олимп" (д. Картмазово)	1,14	-	0,7
78	Котельная № 1 (д. Картмазово)	1,59	-	1,5
79	Котельная № 2 (д. Картмазово)	1,59	-	1,5
80	Котельная ЗАО "Дорстройсервис"	0,53	-	0,4
81	Котельная КОО "АНТЕМОНА ЛИМИТЕД"	12,67	-	5,9
82	КТС № 307 КЭЧ "Теплый Стан"	60	-	27,5
83	Котельная УНПБ "Теплый Стан"	12,69	-	5,7
84	Котельная ООО "Мосрентген"	10,50	-	4,7
85	Котельная № 10 (в/ч 23499, бывш. 42187)	1,60	-	0,9
86	Котельная АДиУЦ "Дудкино"	21,65	-	8,8
87	Котельная ООО «СтройТранс»	0,96	-	0,3
88	Котельная ООО «Ресурсинвест»	3	-	1,4
89	Котельная ООО «Регион Энерго Сервис»	69,70	-	37,2
90	Котельная ООО «Динго»	0,09	-	0,04
91	Котельная ООО "Компания ССА"	0,61	-	0,3
92	Котельная ООО "СТЕК"	2,59	-	0,9
93	Котельная ООО "ПП Автострой"	1,35	-	0,7
94	Котельная № 2	23,43	-	5,3
95	Котельная ОАО "ЩЛЗ"	6,20	-	4,5
96	Котельная ОАО "ТЭИК"	20,64	-	11,5
97	Котельная ЖК "Прима парк"	23,44	-	10,5
98	Котельная АО "Щербинский завод электроплавленных огнеупоров"	6,15	-	2,1
99	Котельная ООО "Терминал"	0,43	-	0,4
100	Котельная ООО "Юнитек"	0,60	-	0,3
101	Котельная ООО "ИАН "Старт-Эстэйт"	0,78	-	0,2
102	Котельная ООО "Производственная компания Старт 99"	0,39	-	0,3
103	Котельная ООО "Ол-Бизнес"	0,40	-	0,3
104	Котельная ООО "НОРД ПЛЮС"	0,40	-	0,2
105	Котельная ООО "Инфорком-Монолит"	0,41	-	0,4
106	Котельная ООО "Андреана +"	0,76	-	0,6
107	Котельная ЗАО "РХИ Подольские огнеупоры"	1,94	-	0,5
108	Котельная ЗАО НТЦ "Бакор"	5,62	-	4,6
109	Котельная ЗАО "Гема-Инвест"	2,40	-	0,4
110	Котельная № 1 ООО "Декор"	46,74	-	45,1
111	Котельная № 2 ООО "Декор"	37,90	-	19,9
112	Котельная п. Газопровод (территория "МУЭГ")	21	-	14,5
113	Котельная ООО "Источник"	12	-	10,5
114	Котельная д. Летово	4,30	-	0,7
115	Котельная "ПСБ Коммунарка"	12,90	-	3,2
116	Котельная № 1 ООО "Пламя"	33,90	-	15,3
117	Котельная № 2 ООО "Пламя"	29,95	-	21,7
118	Котельная ООО "Газпром трансгаз Москва" Земенки	5,16	-	2,1
119	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.1	2,60	-	1,4
120	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.2	1,70	-	1,0
121	Крышная котельная п.Коммунарка ул.Бачуринская д.22 к.3	3,27	-	1,8
122	Крышная котельная д.№20 п.Коммунарка	2,70	-	1,7
123	Крышная котельная д.№20-А п.Коммунарка	2,90	-	1,7
124	Котельная п. Коммунарка ул. Ясная д. 10А	3	-	2,0
125	Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная строение 5А	5,40	-	3,2
126	Котельная п. Коммунарка ул. Лазурная д. 9 стр.1	3	-	2,2
127	Котельная Индустриальный парк "Индиго"	2,08	-	0,3
128	Котельная РЦ "Бутово"	10,60	1	2,5

№ п/п	Наименование котельной	Установленная тепловая мощность, Гкал/ч	Присоединенная тепловая нагрузка	
			пар, т/ч	горячая вода, Гкал/ч
129	Котельная № 1 МПРО с. Сосенки	0,39	-	0,04
130	Котельная № 2 МПРО с. Сосенки	0,36	-	0,02
131	Котельная № 1 АО "УСК МОСТ"	0,39	-	0,12
132	Котельная № 2 АО "УСК МОСТ"	0,39	-	0,03
133	Котельная ООО "Каравелла"	0,52	-	0,03
134	Котельная ООО "Инфопроект"	1,31	-	0,88
135	Котельная ФГУ "ДЭП-22"	0,51	-	0,29
136	Котельная ООО "УК ТЕХНОСЕРВИС"	10,32	-	1,83
137	Котельная АО "Альбатрос"	3,84	-	1,23
138	Котельная ООО "Теннис-Спорт"	1,29	-	0,84
139	Котельная ООО "Елисеев и КО"	1,06	-	0,08
140	Котельная ООО "Ветер перемен"	3,07	-	0,03
141	Котельная филиала ОК "Ватутинки"	25,40	-	14,33
142	Котельная ООО "Инвестраст"	94	-	75,43
143	Котельная № 153 (п. Ватутинки)	25,80	-	18,45
144	Котельная № 16 Спорткомплекс ЦСКА (д. Десна)	8,60	-	4,95
145	Котельная ООО "ДС-Холдинг"	0,78	-	0,08
146	Котельная ПКУН "Ватутинки"	0,75	-	0,25
147	Котельная ЗАО "Санаторий Ерино"	24,50	-	14,44
148	Котельная п. Ерино	1,72	-	1,55
149	Котельная ООО "Теплосервис" (кот. №1)	8,60	-	3,68
150	Котельная ООО "Теплосервис" (кот. №2)	12,04	-	5,51
151	Котельная Аптечные склады	5,20	-	2,47
152	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (аэропорт)	10,32	-	1,86
153	Котельная ООО Авиапредприятие "Газпром авиа" (профилакторий)	1,56	-	0,27
154	Котельная ООО "ПМК-15"	13,43	-	2,94
155	Котельная ООО "Синтекс-С"	0,35	-	0,11
156	Котельная ООО "Рамзес Строй"	0,51	-	0,07
157	Котельная АО " 99 ЗАТО"	5,34	-	2,86
158	Котельная ООО "Агентство по недвижимости и жилищному строительству"	1,09	-	0,57
159	Котельная ООО "Ред-Крекшино"	5,70	-	1,51
160	Котельная ООО "Феникс"	11,40	-	3,69
161	Котельная ООО "Феникс-К"	0,90	-	0,37
162	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 1	0,76	-	0,33
163	Котельная ООО "РОСТ-Е" № 2	0,80	-	0,49
164	Котельная ООО "Бушель" (складские помещения)	0,42	-	0,55
165	Котельная ООО "Бушель" (производственное здание)	0,87	-	0,66
166	Котельная ООО "Хонда Мотор РУС"	1,49	-	1,16
167	Котельная ООО "Стройкомплект"	0,31	-	0,48
168	Котельная ГРПБ	2,55	-	6,43
169	Котельная ЗАО "ТОЭК"	0,86	-	0,29
170	Котельная № 1 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	0,40	-	1,01
171	Котельная № 2 ООО "Транспортно-Логистическая компания Крекшино"	2,01	-	3,76
172	Котельная "Новомосковский Технопарк"	42,80	-	25,74
173	Котельная «Клинический санаторий ГМС «Валуево»	8,60	-	4,20
174	Котельная ПНИ № 5 (п. Филимонки)	19,50	-	5,70
175	Котельная ФКУ "Дом-интернат"	2,47	-	0,25
176	Котельная ООО "Оникс-S"	0,37	-	0,11
177	Котельная Центральная	187,50	-	161,15
178	Котельная ул.Лагерная, 26	0,26	-	0,13
179	Котельная ГКУЗ ДС №20 ДЗМ	5,60	-	3,72
180	Котельная ФКУЗ "Санаторий"Ватутинки" МВД России	2,97	-	2,28
181	Котельная Медцентр "Ватутинки-1"	4,30	-	2,29
182	Котельная ОАО «Троицкая камвольная фабрика»	7,80	5,7	2,15
183	Котельная ООО "ВИД-инвест"	0,85	-	0,47
184	Котельная ООО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА"	2,33	-	0,43
185	Котельные ЖК "Изумрудный" (7 шт.)	3,61	-	1,32
186	Котельная ООО "Сферпус"	2,77	-	0,75
187	Котельная № 36 (д.Пучково в/ч 72064)	6,02	-	3,43
188	Котельная Гостиница "Империал"	12,54	-	3,47
189	Котельная ЗАО "АльтерВЕСТ РИЭЛТИ"	0,32	-	0,31
190	Котельная Дом отдыха "Подмосковные вечера"	2,60	-	1,90
191	Котельная ООО "ВЕКА Рус"	6,76	-	2,04
192	Котельная ООО «Гросстек»	1,26	-	1,26
193	Котельная ООО "Легион-Риэлти"	0,79	-	0,08
194	Котельная ЗАО "Хладокомбинат Губцево"	5,82	3	1,96
195	Котельная ДОЛ "Солнечный"	5,16	-	0,47
196	Котельная ООО "Юлия"	2,70	-	0,96
197	Котельная ООО "Стройклиент" (крановый завод)	0,02	-	0,18
198	Котельная ООО "Сатурн"	0,02	-	0,02
199	Котельная № 209 ВДО "Пахра"	0,43	-	0,21
200	Котельная № 210 ВДО "Пахра"	0,43	-	0,28
201	Котельная № 211 ВДО "Пахра"	0,22	-	0,15
202	Котельная № 212 ВДО "Пахра"	1,29	-	0,39
203	Котельная № 213 ВДО "Пахра"	1,29	-	0,35
204	Котельная № 214 ВДО "Пахра"	0,43	-	0,04
205	Котельная № 215 ВДО "Пахра"	2,39	-	0,38
206	Котельная ООО "Славяне-21"	0,48	-	0,15
207	Котельная ООО "Сердикс"	5,99	-	4,05
208	Котельная ОАО РМЗ "КРАСНОПАХОРСКИЙ"	3,15	-	1,78
209	Котельная ООО "Комплекс Красная Пахра"	0,79	0,82	0
210	Котельная ООО "Домотека"	0,46	-	0,18
211	Котельная ЗАО "Эффект Эко"	0,54	-	0,35
212	КТС "Солнечный городок"	18,90	-	6,20
213	Котельная ФГУП "НПЦАП" База отдыха "Салют"	4,30	-	0,90
214	Котельная ФБУ "Санаторий Вороново"	17,40	-	12,06
215	Котельная ООО "ЭНЕРГОТЕХКОМПЛЕКТ"	0,72	-	0,12
216	Котельная РосАрхив УЦ ВШЭ	4,30	-	0,79
217	Котельная "Центр реабелитации "Ясенки"	3,20	-	1,20
218	Котельная ОАО «МАНП»	3,20	-	1,30
219	Котельная ОАО "СУ №2"	1,35	-	1,27
220	Котельная ОАО "Вороновский экспериментальный завод премиксов и комбикормов"	3,26	-	1,88
221	Котельная МРОП	0,36	-	0,04
222	Котельная № 1 УП "РЭМ"	3,88	-	2,18
223	Котельная № 2 ГУП "РЭМ"	16,84	-	2,84
224	Котельная ПАО Машиностроительный завод"ЗиО-Подольск"	2,29	-	0,67
225	Котельная п. д/о Плесково	2,13	-	1,62
226	Котельная ООО"Мостоотряд-47, Подмосковье"	0,41	-	0,39
227	Котельная ОАО "Курорт "Михайловское"	2,40	-	1,10
228	Котельная Пансионата "Пахра"	7,80	-	2,21
229	Котельная ОАО "Дубровицы" (п. Курилово)	9,54	0,99	6,63
230	Котельная ООО "Пахра-Сити"	0,95	-	0,12
231	Котельная НП "Инновационное сообщество М-ЭКСПО" - ФОК	0,39	-	0,09
232	Котельная ГБУЗ МО "Психиатрическая больница № 17"	1,20	-	0,65
233	Котельная АО "ПК Подольский"	12,98	-	3,93
234	Котельная АО "ДИКСИ Юг"	0,72	-	0,09
235	Котельная № 139 "Жилой пос. № 3" (в/ч 61991)	4,11	-	1,53
236	Котельная ООО "ЭкоМассивХаус"	1,54	-	0,06
237	Котельная ООО "Витро Вилладж"	7,33	-	1,60
238	Крышная котельная № 1 (п. Киевский, д. 25А)	1,24	-	0,61
239	Крышная котельная № 2 (п. Киевский, д. 22А)	1,24	-	0,59
240	Крышная котельная № 3 (п. Киевский, д. 23А)	1,24	-	0,64
241	Крышная котельная № 4 (п. Киевский, д. 23 Б)	1,24	-	0,64
242	Котельная ст. Бекасово-Сортировочная	29,76	-	22,27
243	Котельная п. Киевский Модульная (ж/д № 26) УК ЖКХ	0,70	-	0,60
244	Котельная № 36 военный городок №1 (п. Бекасово)	3	-	2,32
245	Котельная ООО "Меридиан"	0,06	-	0,05
246	Котельная ООО "Кузнецовский комбинат"	9,03	-	8,84
247	Котельная ООО "Руднево"	3,90	2,91	0
248	Котельная ЗАО "Тропарево"	1,18	0,92	0,24
249	Котельная ООО "Симрайз Рогово"	0,99	-	0,55
250	Котельная "Кленово-Чегодаево"	20	-	5,93
251	Котельная ООО "Деловой Дом"	1,07	-	0,92
252	Котельная ПАО Моспромстрой филиал фирма " Уют"	4,30	-	1
253	Новая котельная "Рублево-Архангельское"	110	-	91,84
254	Новый АИТ МКР.2Е	0,36	-	0,20
255	Новая котельная "Машкинское ш. вл. 32"	1,71	-	1,14
256	Новая котельная "Верескино"	4,68	-	3,87
257	РТС "Саларьево"	361,20	-	287,46
258	Новая котельная "Гипермаркет Леруа"	1,68	-	0,89
259	Новая котельная ЖК "Рассказово"	30,90	-	25,73
260	Новая котельная д. Ликова	1,29	-	0,86
261	Новая котельная ОНО ОПХ "Толстопальцево"	7,31	-	6,01
262	Новая котельная "ПНК-Внуково"	13,92	-	10,22
263	Новая котельная п. Коммунарка	360	-	332,60
264	Новая котельная ЖК "Испанские кварталы"	30,00	-	23,45
265	Новая котельная ЖК "Южное Бунино"	37,20	-	33,18
266	Новая котельная ЖК "Москвичка"	4,50	-	3,42
267	Новая котельная № 1 ИП "Индиго"	2,58	-	1,91
268	Новая котельная № 2 ИП "Индиго"	0,69	-	0,38
269	Новая котельная № 3 ИП "Индиго"	1,72	-	0,91
270	Новая котельная № 4 ИП "Индиго"	2,85	-	2,09
271	Новая котельная "ТРК Мега"	18,49	-	14,63
272	Новая котельная вблизи дер. Зименки	34,40	-	30,81
273	Новая котельная "ТК Декатлон"	12,30	-	9,45
274	Новая котельная "Технопарк Мамыри"	8,55	-	6,62
275	Новая котельная "Ауди центр Калужский"	3	-	2,26
276	Новая котельная "Школа"	7,56	-	6,21
277	Новая котельная ООО "Транс-Гамма"	1,63	-	1,27
278	Новая котельная ЖК "Кленовые аллеи"	26,62	-	20,28
279	Новая котельная ГКУ "УКРиС"	0,29	-	0,17
280	Новая котельная ЖК "Медовая Долина"	11,61	-	8,75
281	Новая котельная "УК Константа" вблизи с. Остафьево	51,60	-	45,69
282	Новая котельная "УК Константа" вблизи п. Знамя Октября	70	-	58,22
283	Новая котельная "УК Константа" вблизи п. Ерино	29,41	-	23,59
284	Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Студенцы	90	-	77,53
285	Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Никульское	64,28	-	58,53
286	Новая котельная "УК Константа" вблизи д. Алхимово	48,08	-	43,73
287	Новая котельная "ЛСР" вблизи д. Сальково	44,09	-	37,31
288	Новая котельная "Вектор Инвестментс" вблизи п. Знамя Октября	36,06	-	30,01
289	Новая котельная "Вектор Инвестментс" вблизи д. Тарасово	80	-	68,18
290	Новая котельная ЖК "Марьино Град"	13,41	-	8,04
291	Новая котельная вблизи дер. Середнево	140	-	118,36
292	Новая котельная ТЦ "Ремо"	2,07	-	1,18
293	Новая котельная НТЦ "Техноспарк"	8,43	-	6,35
294	Новая котельная ЖК "Ново-Никольское"	21	-	14,26
295	Новая котельная ЖК "Первомайское"	6,88	-	5,92
296	Новая котельная вблизи пос. Минзаг	2	-	1,15
297	Новая котельная ПСК вблизи д. Курилово	1,50	-	0,81
298	Новая котельная ПСК вблизи дер. Шахово	61,72	-	50,19
299	Новая котельная ПСК "Сотрудничество"	6,13	-	4,53
300	Новая котельная вблизи дер. Шахово	14,15	-	11,28
301	Новая котельная вблизи дер. Сенькино-Секерино	30,78	-	27,46
302	Новая котельная вблизи дер. Кривошеино	6,02	-	4,74

Рисунок А.4.1- Зоны действия источников тепловой энергии города Москвы на 01.01.2033

А.5 Карта зон деятельности назначенных ЕТО г. Москвы на 01.01.2033

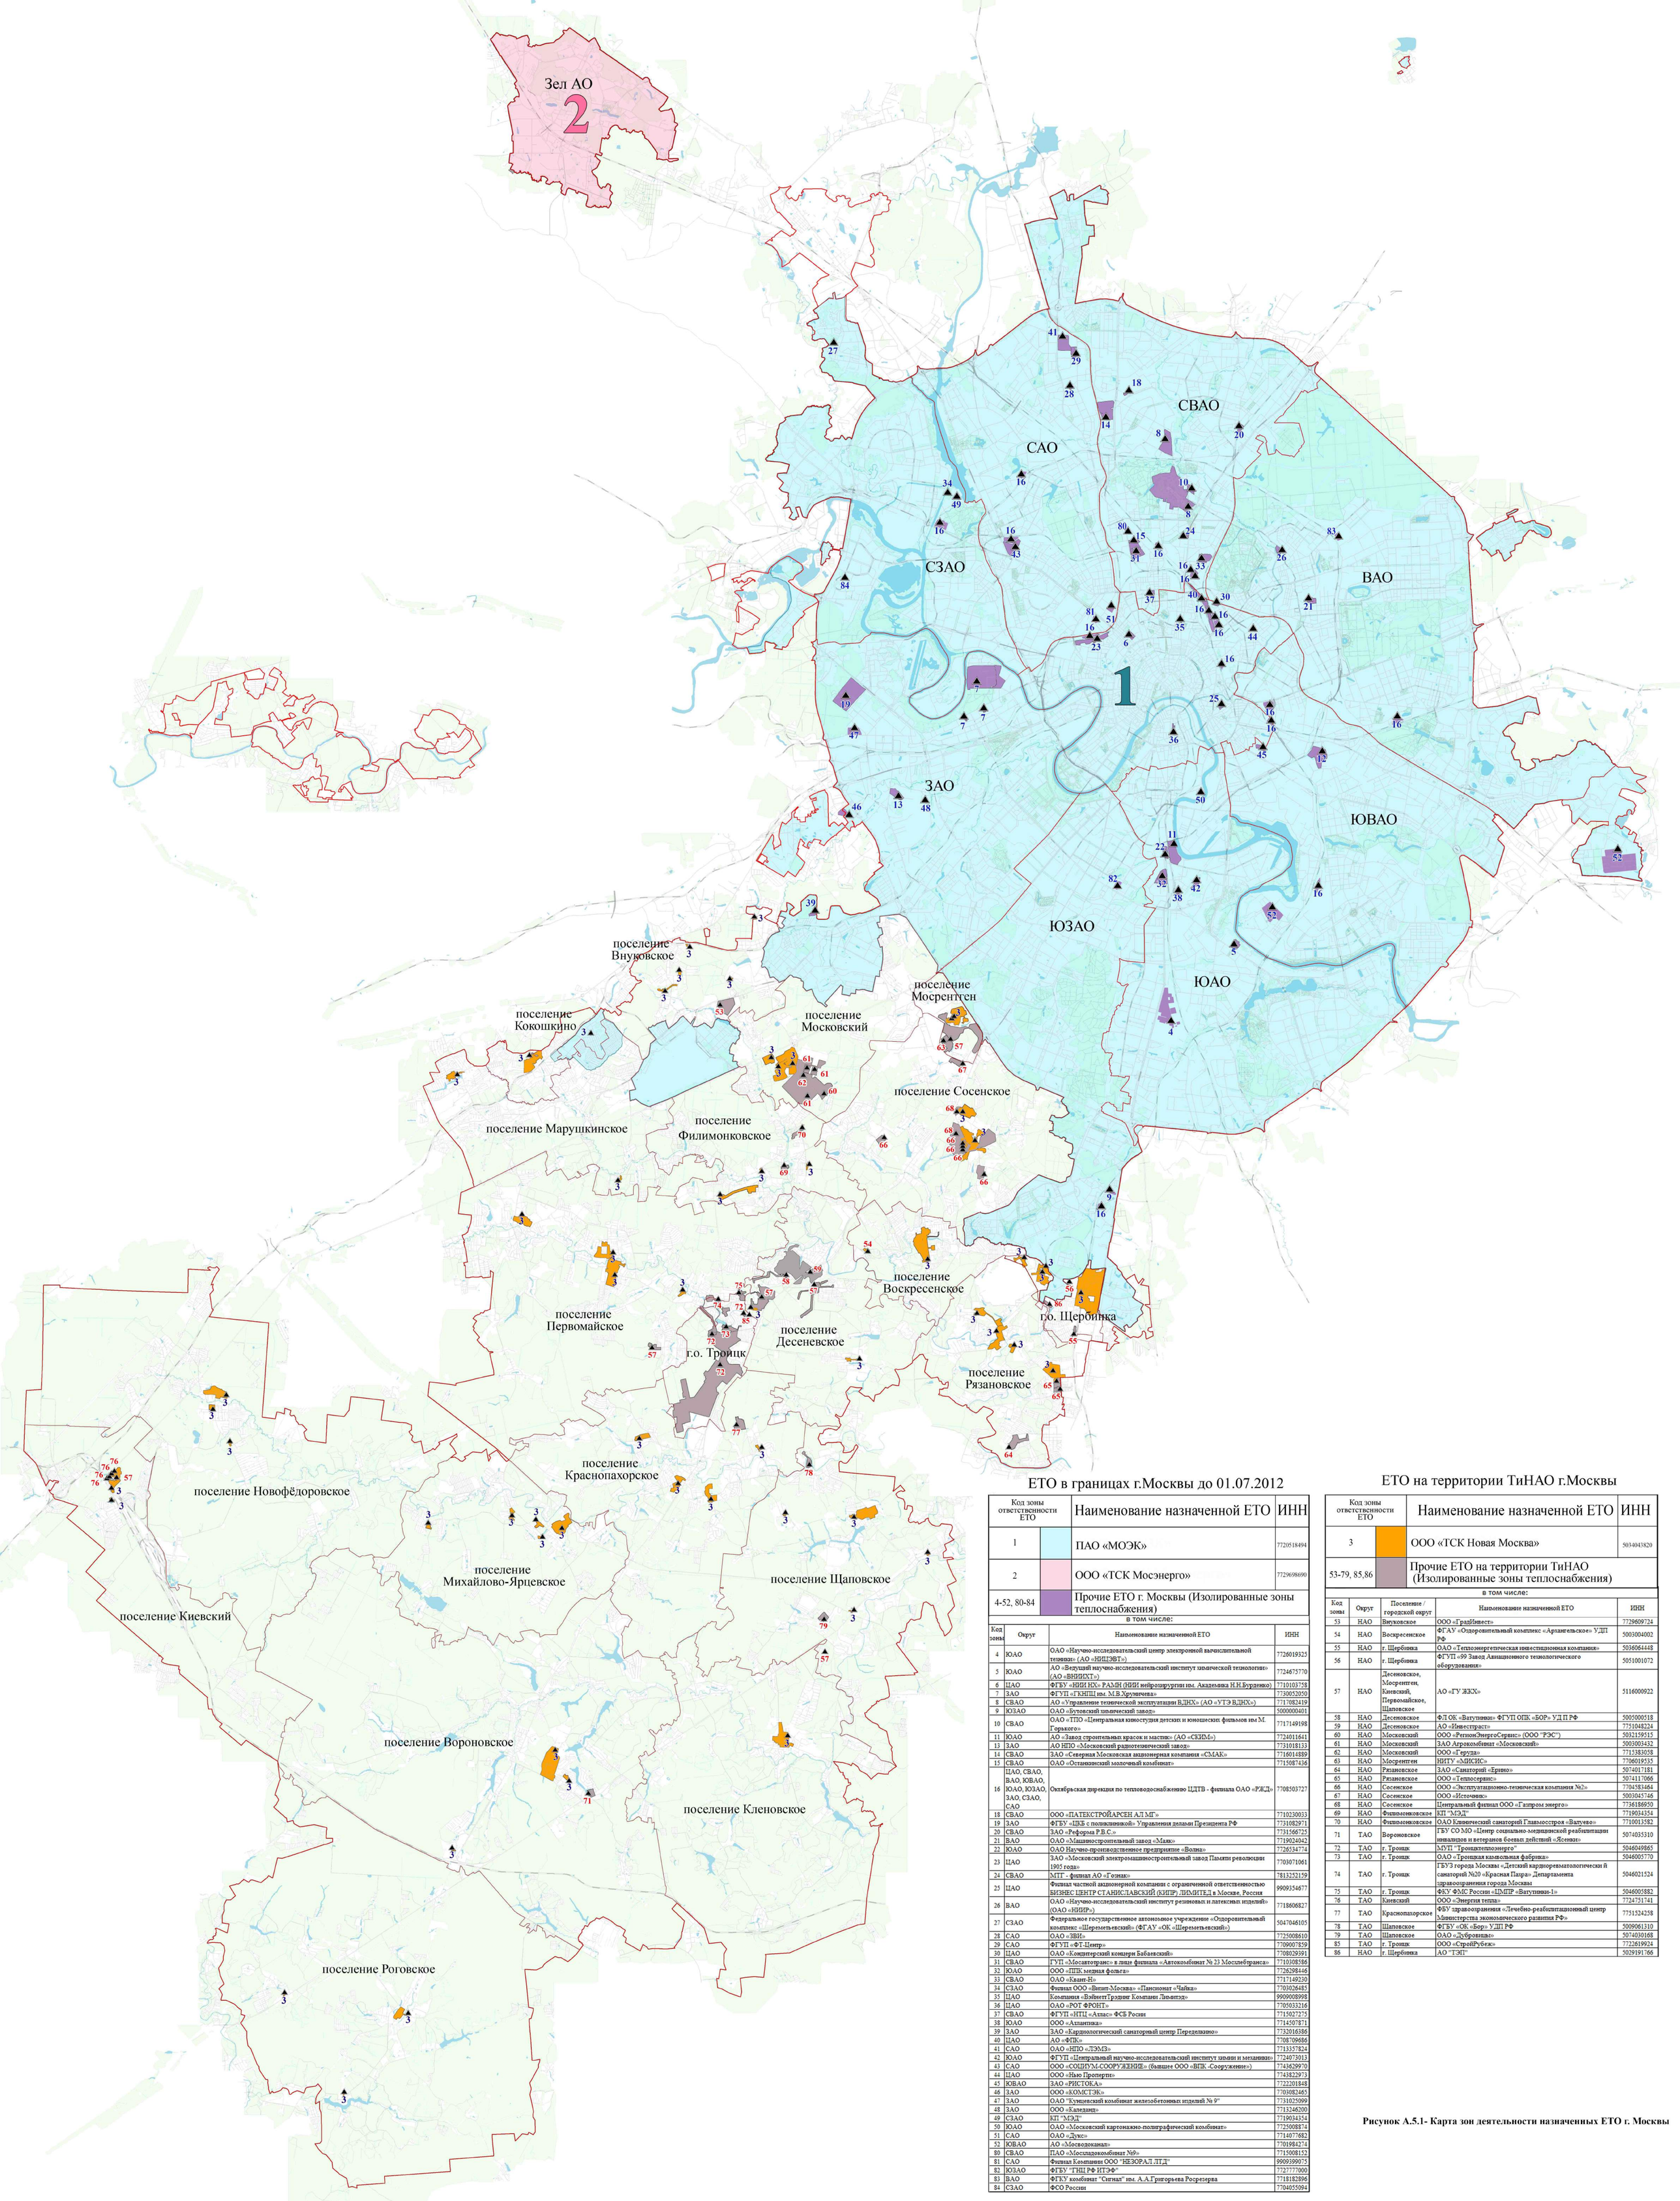

ЕТО в границах г.Москвы до 01.07.2012

Код зоны ответственности ЕТО		Наименование назначенной ЕТО	ИНН
1		ПАО «МОЭК»	7720518494
2		ООО «ТСК Мосэнерго»	7729698690
4-52, 80-84		Прочие ЕТО г. Москвы (Изолированные зоны теплоснабжения)	

в том числе:

Код зоны	Округ	Наименование назначенной ЕТО	ИНН
4	ЮАО	ОАО «Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники» (АО «НИЦЭВТ»)	7726019325
5	ЮАО	АО «Ведущий научно-исследовательский институт химической технологии» (АО «ВНИИХТ»)	7724675770
6	ЦАО	ФГБУ «НИИ НХ» РАМН (НИИ нейрохирургии им. Академика Н.Н.Бурденко)	7710103758
7	ЗАО	ФГУП «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева»	7730052050
8	СВАО	АО «Управление технической эксплуатации ВДНХ» (АО «УТЭ ВДНХ»)	7717082419
9	ЮЗАО	ОАО «Бутовский химический завод»	5000000401
10	СВАО	ОАО «ТПО «Центральная киностудия детских и юношеских фильмов им М. Горького»	7717149198
11	ЮАО	АО «Завод строительных красок и мастик» (АО «СКИМ»)	7724011641
13	ЗАО	АО НПО «Московский радиотехнический завод»	7731018133
14	СВАО	ЗАО «Северная Московская акционерная компания «СМАК»	7716014889
15	СВАО	ОАО «Останкинский молочный комбинат»	7715087436
16	ЦАО, СВАО, ВАО, ЮВАО, ЮАО, ЮЗАО, ЗАО, СЗАО, САО	Октябрьская дирекция по тепловодоснабжению ЦДТВ - филиала ОАО «РЖД»	7708503727
18	СВАО	ООО «ПАТЕКСТРОЙАРСЕН АЛ МГ»	7710230033
19	ЗАО	ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» Управления делами Президента РФ	7731082971
20	СВАО	ЗАО «Реформа Р.В.С.»	7731566725
21	ВАО	ОАО «Машиностроительный завод «Маяк»	7719024042
22	ЮАО	ОАО Научно-производственное предприятие «Волна»	7726534774
23	ЦАО	ЗАО «Московский электромашиностроительный завод Памяти революции 1905 года»	7703071061
24	СВАО	МТГ - филиал АО «Гознак»	7813252159
25	ЦАО	Филиал частной акционерной компании с ограниченной ответственностью БИЗНЕС ЦЕНТР СТАНИСЛАВСКИЙ (КИПР) ЛИМИТЕД в Москве, Россия	9909354677
26	ВАО	ОАО «Научно-исследовательский институт резиновых и латексных изделий» (ОАО «НИИР»)	7718606827
27	СЗАО	Федеральное государственное автономное учреждение «Оздоровительный комплекс «Шереметьевский» (ФГАУ «ОК «Шереметьевский»)	5047046105
28	САО	ОАО «ЗВИ»	7725008610
29	САО	ФГУП «ФТ-Центр»	7709007859
30	ЦАО	ОАО «Кондитерский концерн Бабаевский»	7708029391
31	СВАО	ГУП «Мосавтотранс» в лице филиала «Автокомбинат № 23 Мосхлебтранса»	7710308586
32	ЮАО	ООО «ППК медная фольга»	7726298446
33	СВАО	ОАО «Квант-Н»	7717149230
34	СЗАО	Филиал ООО «Визит-Москва» «Пансионат «Чайка»	7703026485
35	ЦАО	Компания «ВэйнетГрэдинг Компани Лимитэд»	9909008998
36	ЦАО	ОАО «РОТ ФРОНТ»	7705033216
37	СВАО	ФГУП «НПЦ «Аллас» ФСБ Росии	7715027275
38	ЮАО	ООО «Атлантика»	7714507871
39	ЗАО	ЗАО «Кардиологический санаторный центр Переделкино»	7732016386
40	ЦАО	АО «ФПК»	7708709686
41	САО	ОАО «НПО «ЛЭМЗ»	7713557824
42	ЮАО	ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт химии и механики»	7724073013
43	САО	ООО «СОЦИУМ-СООРУЖЕНИЕ» (бывшее ООО «ВПК -Сооружение»)	7743629970
44	ЦАО	ООО «Нью Проперти»	7743822973
45	ЮВАО	ЗАО «РИСТОКА»	7722201848
46	ЗАО	ООО «КОМСТЭК»	7703082465
47	ЗАО	ОАО "Кунцевский комбинат железобетонных изделий № 9"	7731025099
48	ЗАО	ООО «Каледанд»	7713246200
49	СЗАО	КП "МЭД"	7719034354
50	ЮАО	ОАО «Московский картонажно-полиграфический комбинат»	7725008874
51	САО	ОАО «Дукс»	7714077682
52	ЮВАО	АО «Мосводоканал»	7701984274
80	СВАО	ПАО «Мосладокомбинат №9»	7715008152
81	САО	Филиал Компании ООО "НЕЗОРАЛ ЛТД"	9909399075
82	ЮЗАО	ФГБУ "ГНЦ РФ ИТЭФ"	7727777000
83	ВАО	ФГКУ комбинат "Сигнал" им. А.А.Григорьева Росрезерва	7718182890
84	СЗАО	ФСО России	7704055094

ЕТО на территории ТиНАО г.Москвы

Код зоны ответственности ЕТО		Наименование назначенной ЕТО	ИНН
3		ООО «ТСК Новая Москва»	5034043820
53-79, 85,86		Прочие ЕТО на территории ТиНАО (Изолированные зоны теплоснабжения)	

в том числе:

Код зоны	Округ	Поселение / городской округ	Наименование назначенной ЕТО	ИНН
53	НАО	Внуковское	ООО «ГрадИнвест»	7729609724
54	НАО	Воскресенское	ФГАУ «Оздоровительный комплекс «Архангельское» УДП РФ	5003004002
55	НАО	г. Щербинка	ОАО «Теплоэнергетическая инвестиционная компания»	5036064448
56	НАО	г. Щербинка	ФГУП «99 Завод Авиационного технологического оборудования»	5051001072
57	НАО	Десеновское, Мосрентген, Киевский, Первомайское, Щаповское	АО «ГУ ЖКХ»	5116000922
58	НАО	Десеновское	ФЛ ОК «Ватутинки» ФГУП ОПК «БОР» УД П РФ	5005000518
59	НАО	Десеновское	АО «Инвестраст»	7751048224
60	НАО	Московский	ООО «РегионЭнергоСервис» (ООО "РЭС")	5032159515
61	НАО	Московский	ЗАО Агрокомбинат «Московский»	5003003432
62	НАО	Московский	ООО «Геруда»	7713383058
63	НАО	Мосрентген	НИТУ «МИСИС»	7706019535
64	НАО	Рязановское	ЗАО «Санаторий «Ерино»	5074017181
65	НАО	Рязановское	ООО «Теплосервис»	5074117066
66	НАО	Сосенское	ООО «Эксплуатационно-техническая компания №2»	7704583464
67	НАО	Сосенское	ООО «Источник»	5003045746
68	НАО	Сосенское	Центральный филиал ООО «Газпром энерго»	7736188950
69	НАО	Филимонковское	КП "МЭД"	7719034354
70	НАО	Филимонковское	ОАО Клинический санаторий Главмосстроя «Ватутино»	7710013582
71	ТАО	Вороновское	ГБУ СО МО «Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки»	5074035310
72	ТАО	г. Троицк	МУП "Троицктеплоэнерго"	5046049865
73	ТАО	г. Троицк	ОАО «Троицкая камвольная фабрика»	5046005770
74	ТАО	г. Троицк	ГБУЗ города Москвы «Детский кардиоревматологический санаторий №20 «Красная Пахра» Департамента здравоохранения города Москвы	5046021524
75	ТАО	г. Троицк	ФКУ ФМС России «ЦМПР «Ватутинки-1»	5046005882
76	ТАО	Киевский	ООО «Энергия тепла»	7724751741
77	ТАО	Краснопахорское	ФБУ здравоохранения «Лечебно-реабилитационный центр Министерства экономического развития РФ»	7751524258
78	ТАО	Щаповское	ФГБУ «ОК «Бор» УДП РФ	5009061310
79	ТАО	Щаповское	ОАО «Дубровицы»	5074030168
85	ТАО	г. Троицк	ООО «СтройРубеж»	7722619924
86	НАО	г. Щербинка	АО "ТЭП"	5029191766

Рисунок А.5.1- Карта зон деятельности назначенных ЕТО г. Москвы